

Classification




$$P_{iso} = (0.96, 0.04)$$
$$P_{sig} = (0.16, 0.84)$$

ID Calibration




$$P_{iso} = (0.30, 0.70)$$
$$P_{sig} = (0.80, 0.20)$$

OOD Calibration

$$P_{iso} = (1.0, 2.22e-11)$$
$$P_{sig} = (1.0, 7.21e-11)$$

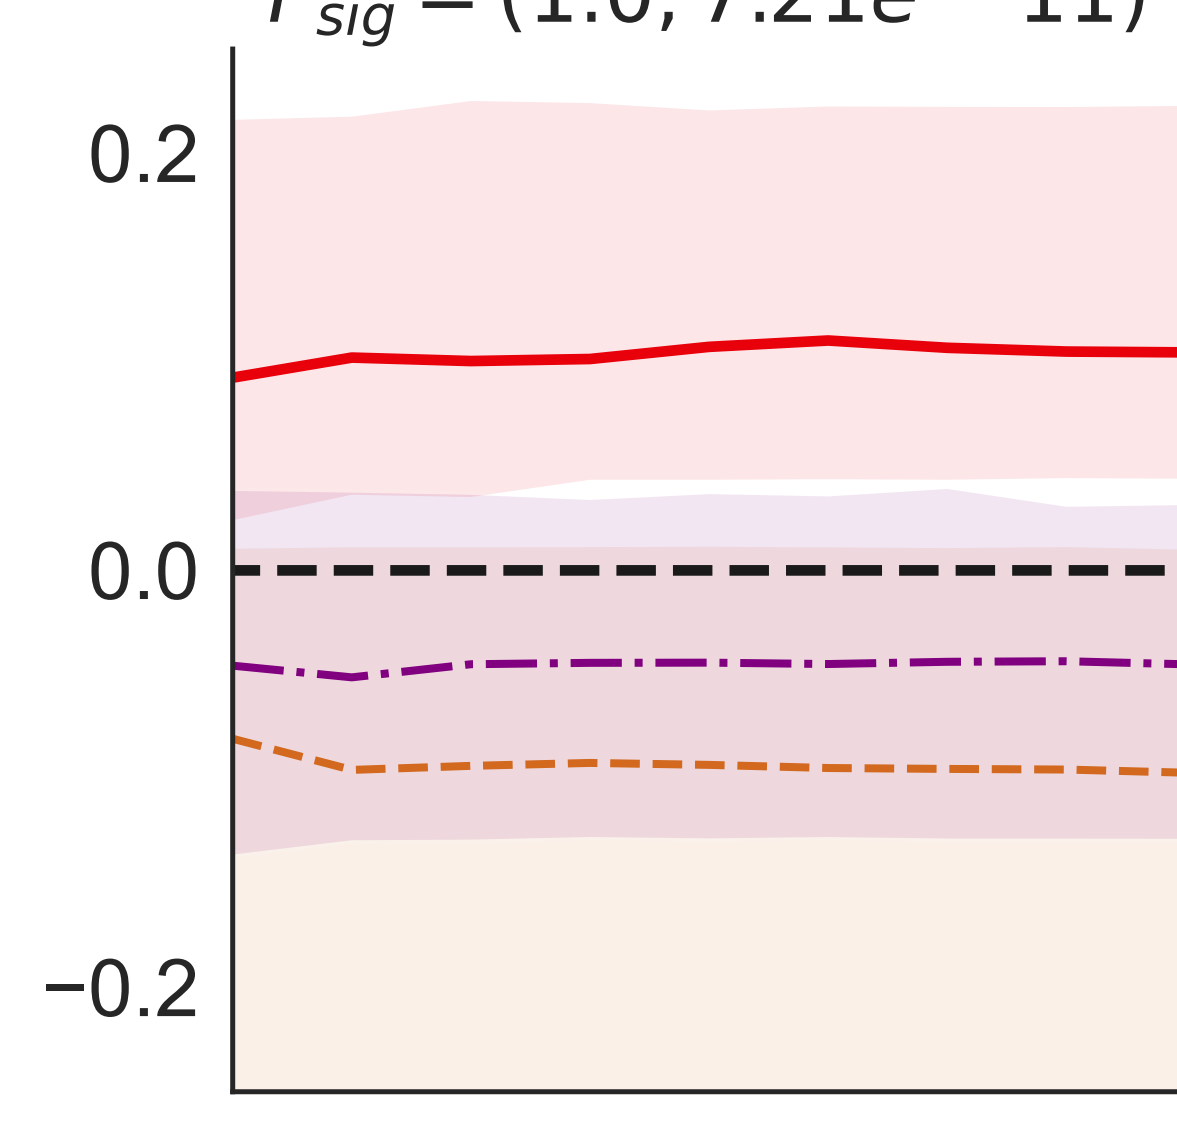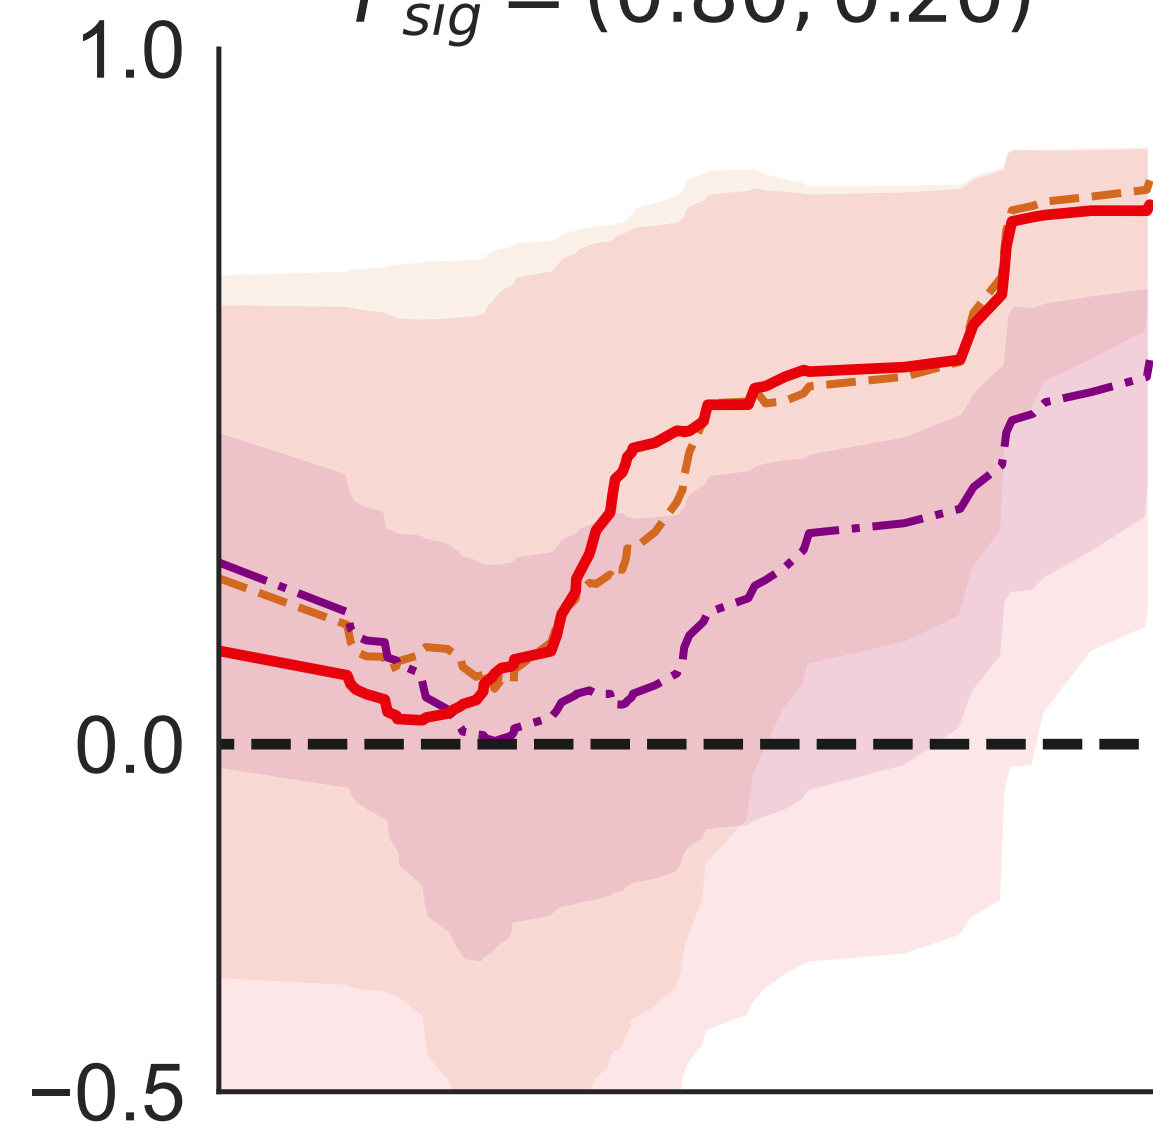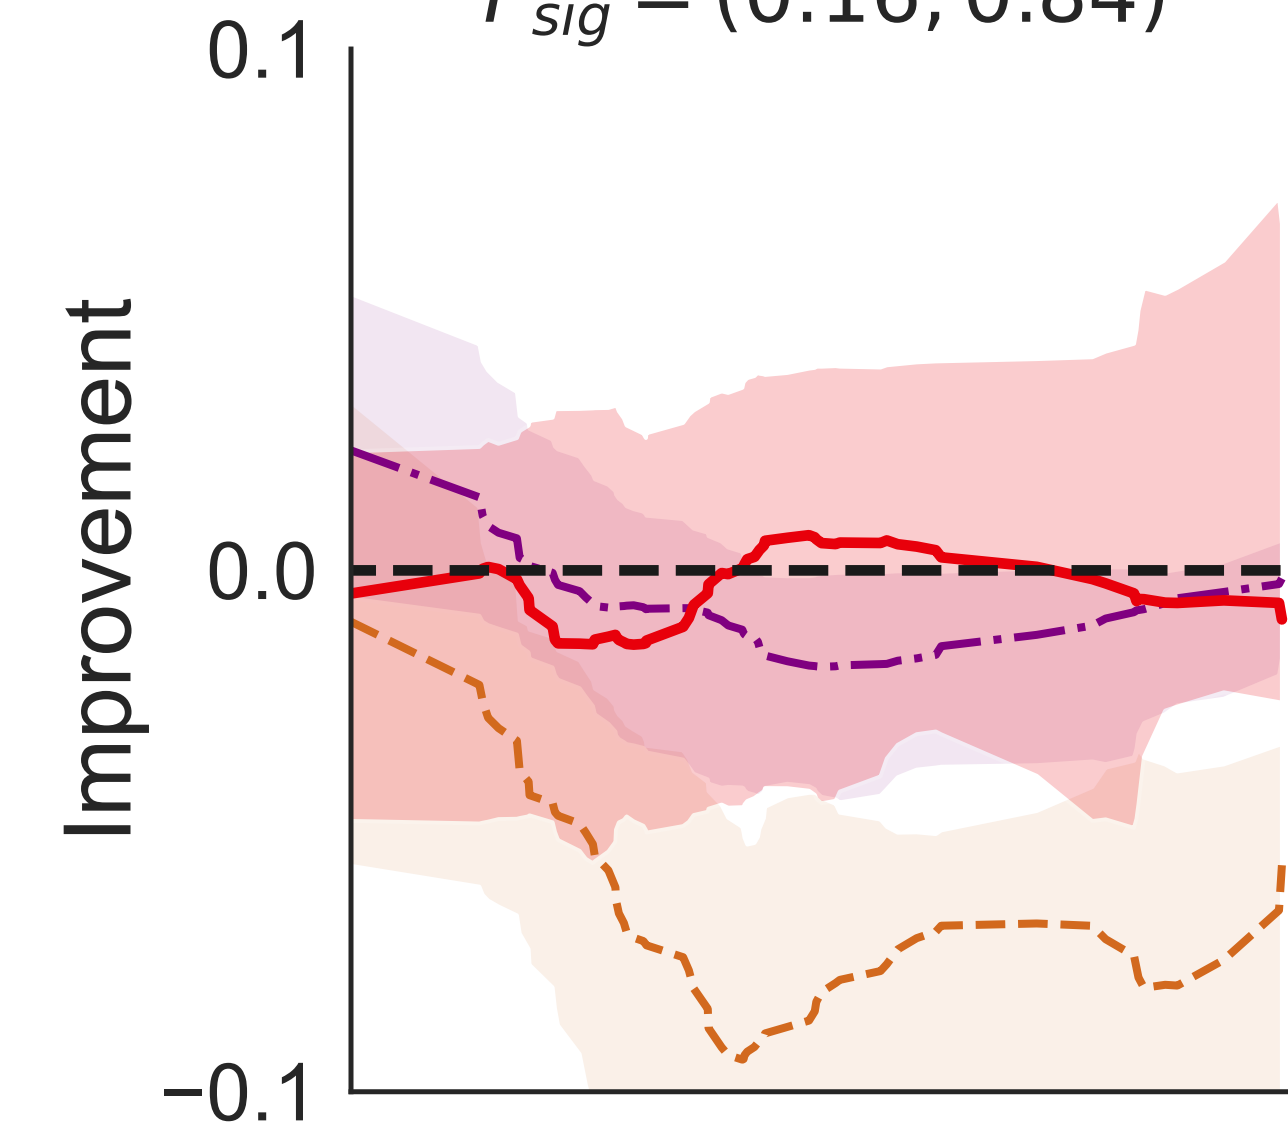

- KDF
- Isotonic RF
- Sigmoid RF
- Parent RF

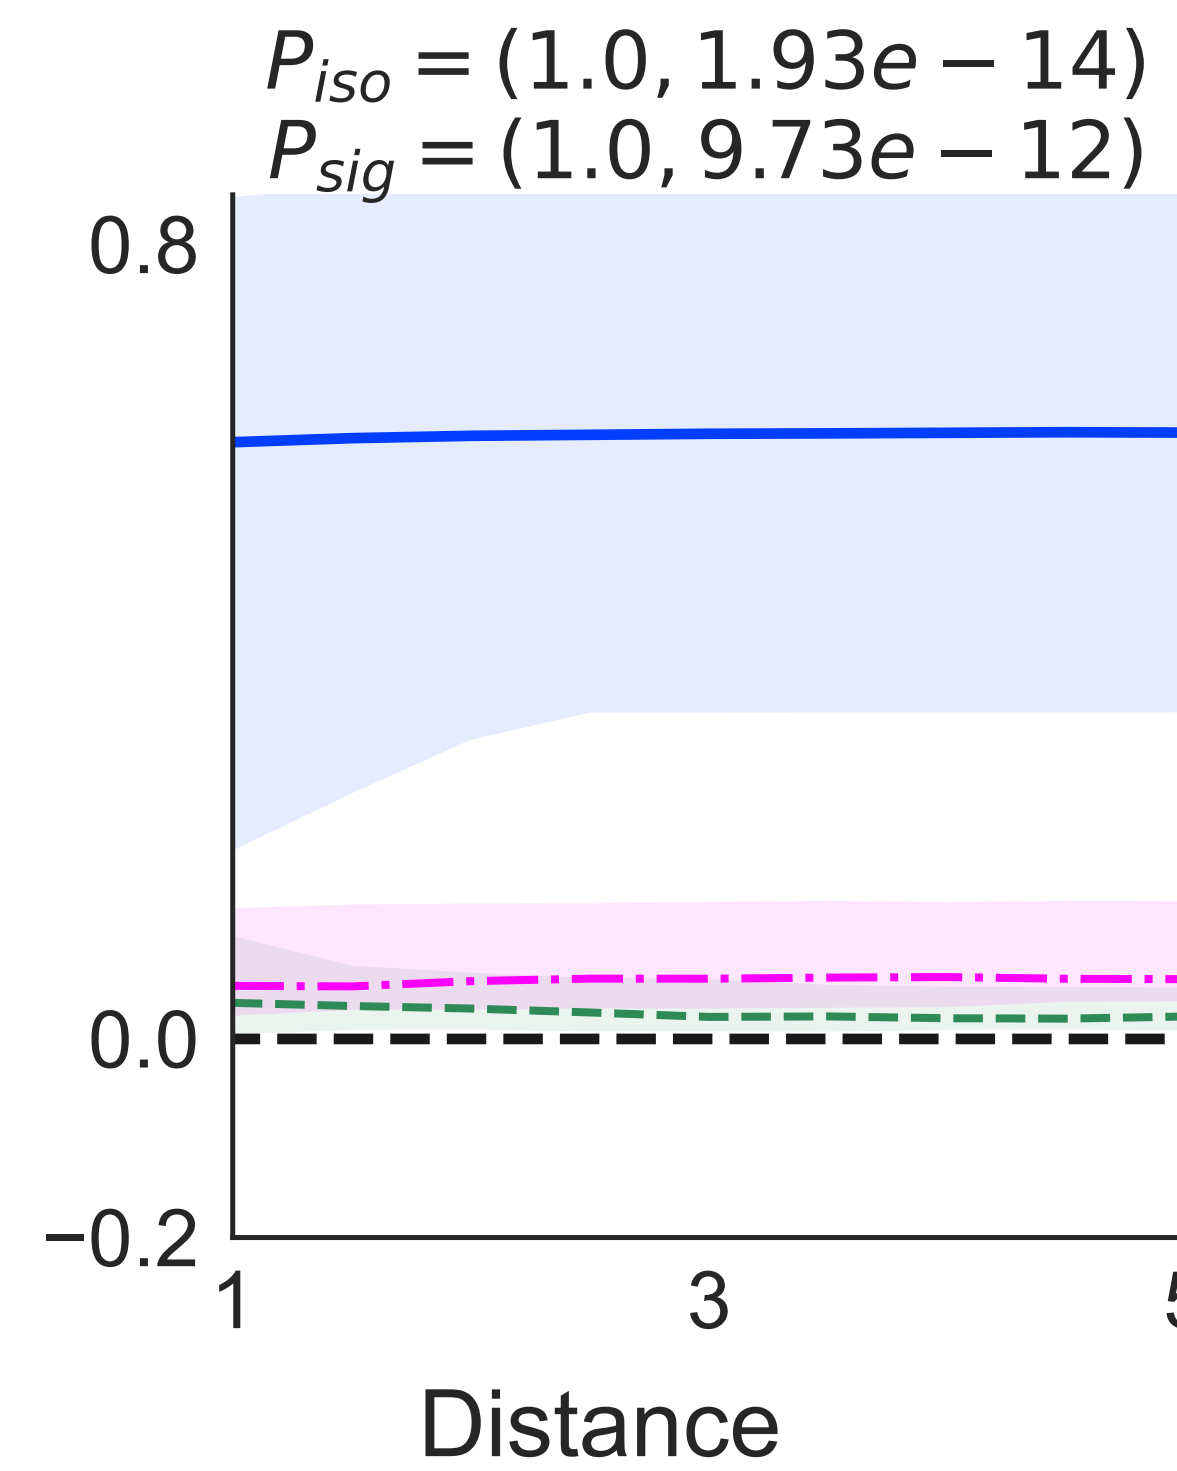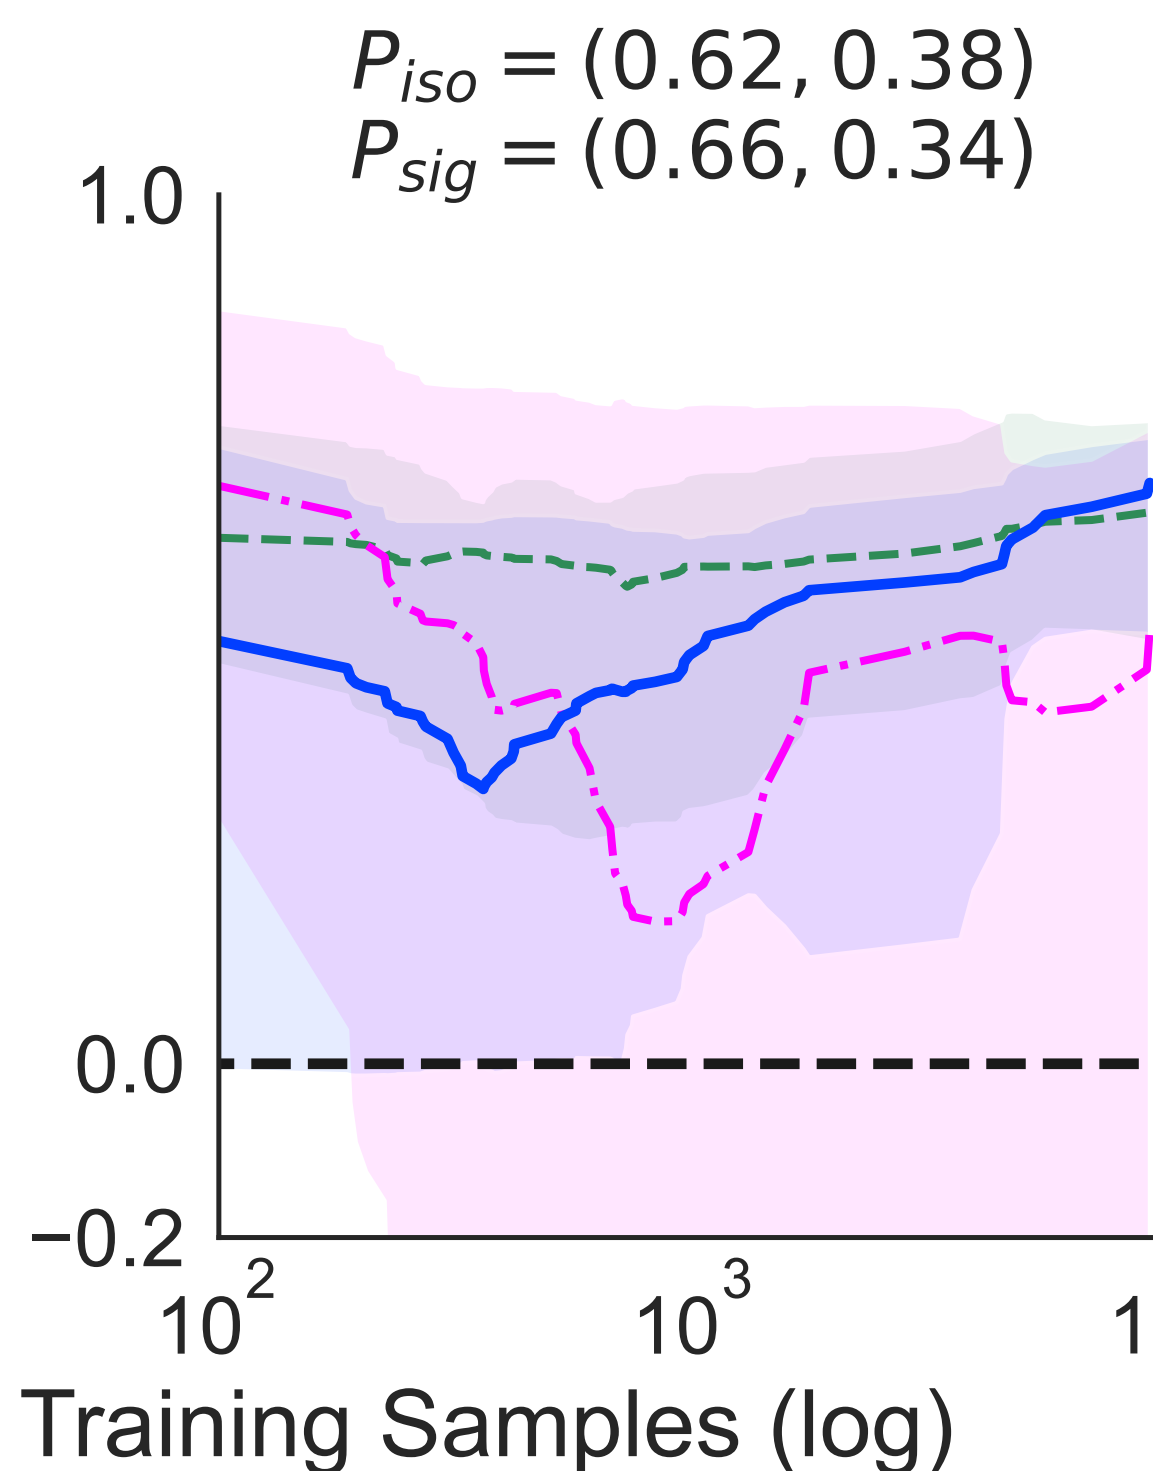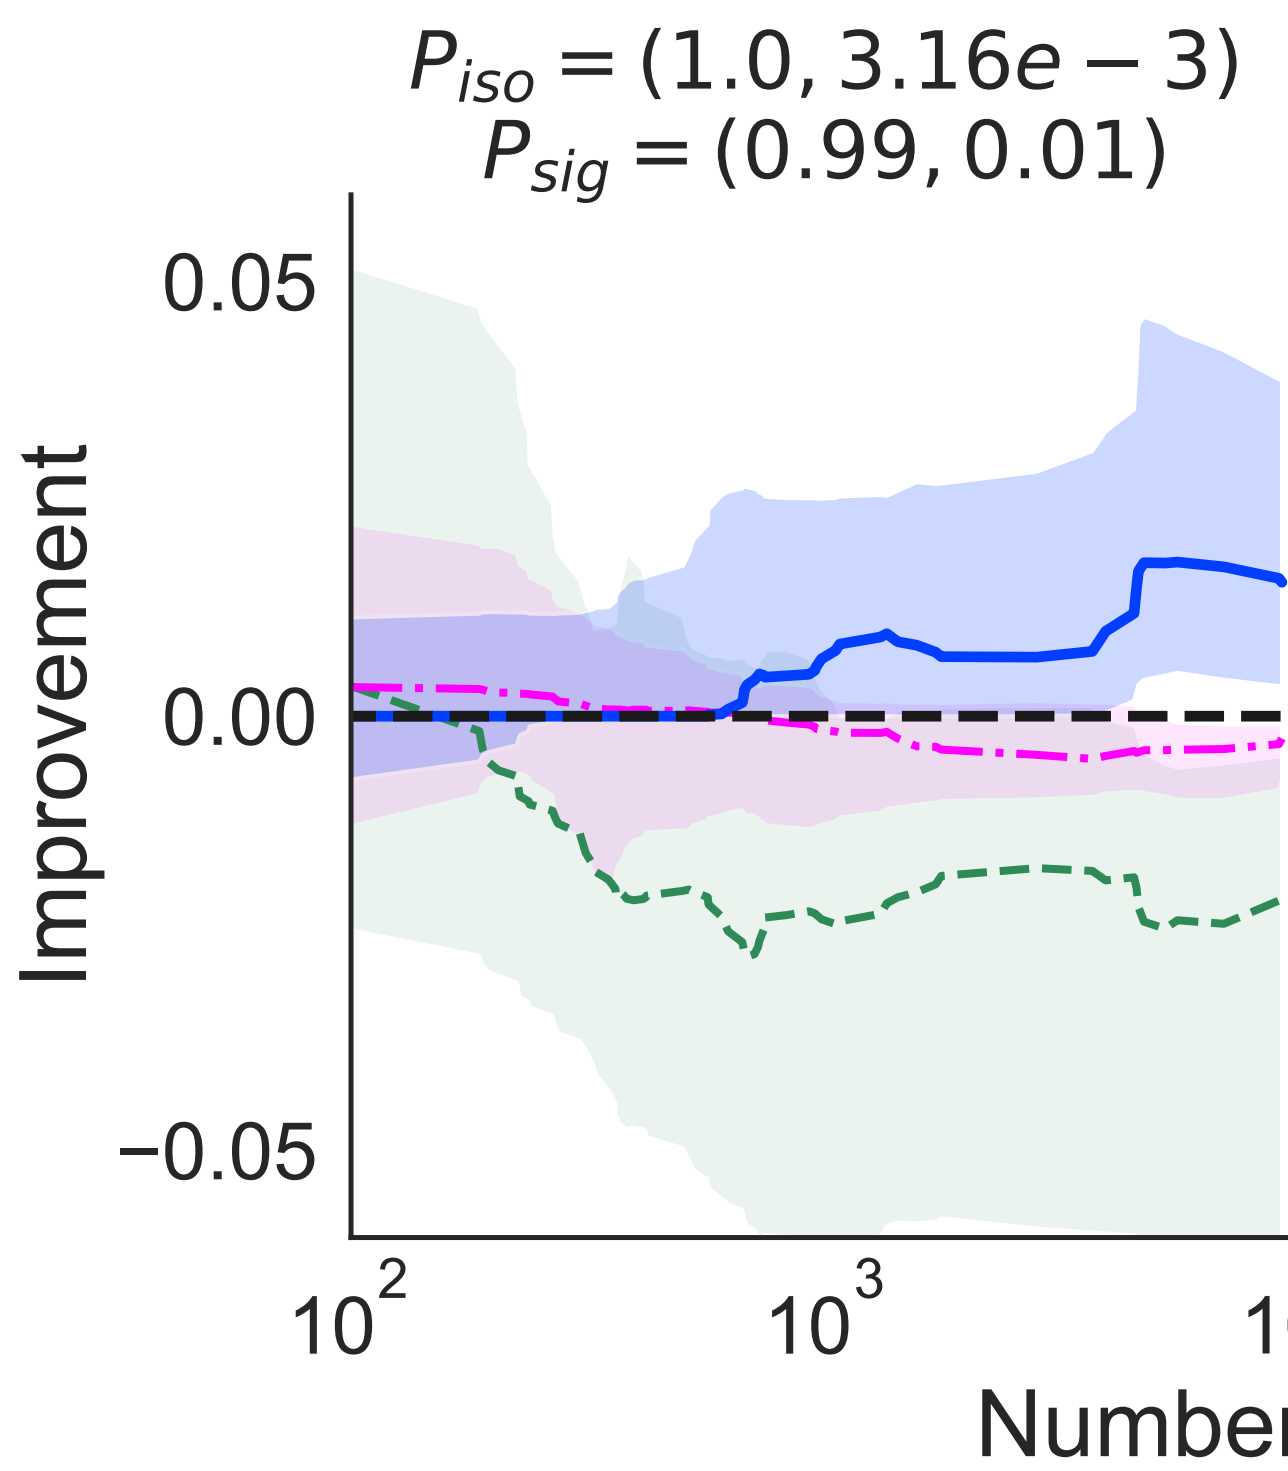

- KDN
- Isotonic DN
- Sigmoid DN
- Parent DN