
CROISSY-FLORA — B-60 Ind. A — PLANCHER EXE — DALLAGE IMPLANTÉ SUR RDC BAS
NE PAS EXÉCUTER SANS EXE COTÉ ET VISA (Fond B-32 Ind. D · joints de RETRAIT ≠ dilatation)

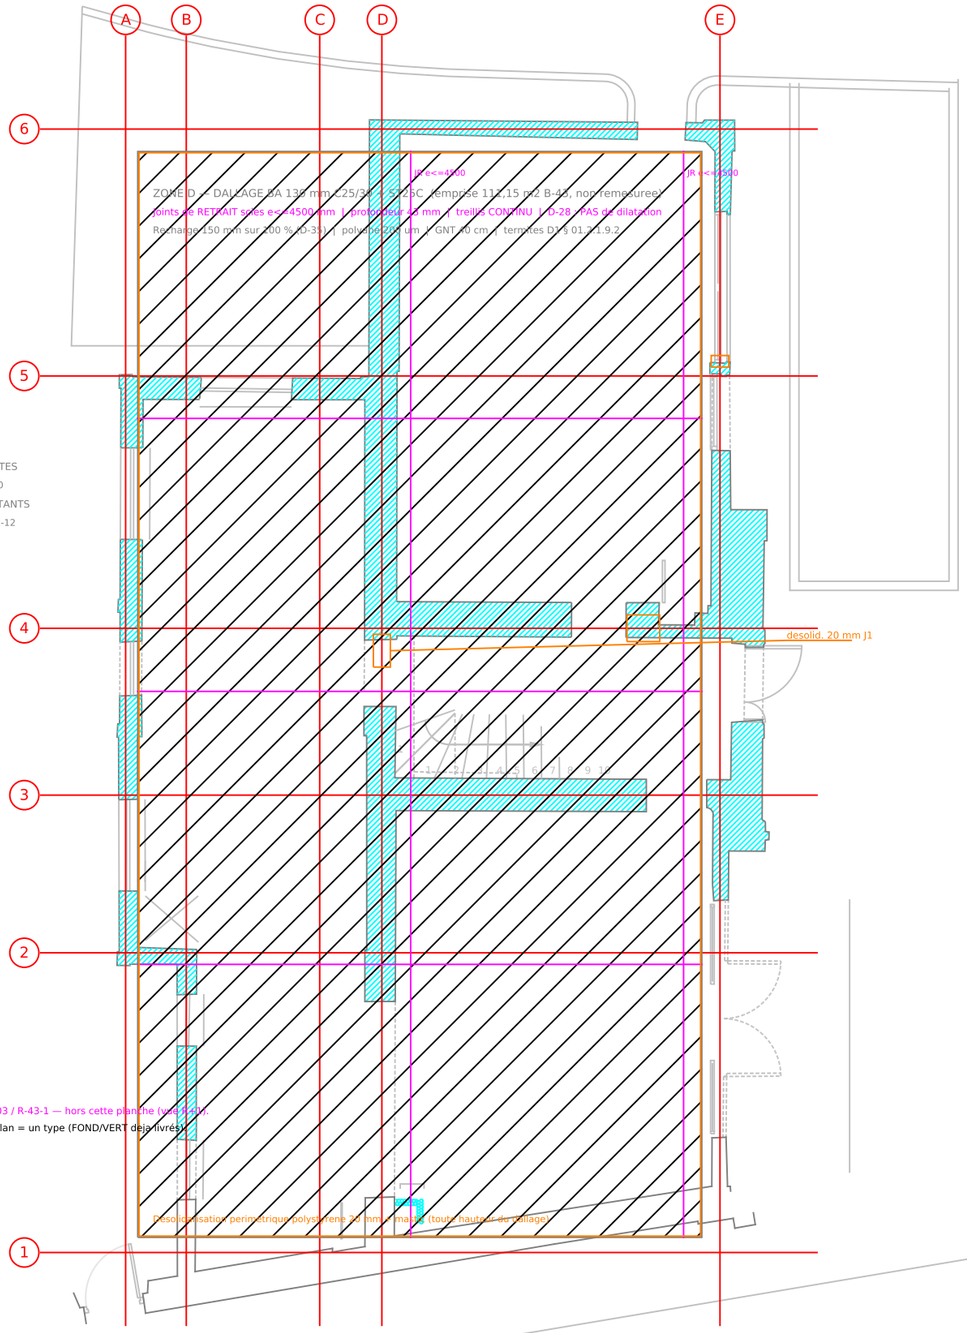


ZONE A (Est) : solives 8x18 e500 C18 EXISTANTES
flexion 0,619 | PAS un ouvrage neuf GO | D3 p.10
ZONE B (Ouest) : IPE 160 e720 + IPE 330 EXISTANTS
7,28 kN/m | RENVOI B-45 / B-60 METAL | D3 p.11-12

ZONE C : plancher haut E-07 NON SONDE — PA-03 / R-43-1 — hors cette planche (voir C-04).
Dalle BA 20 cm ECARTEE. Dallage = 13 cm. Un plan = un type (FOND/VERT deja livrés).

B-60 Ind. A | PLANCHER EXE | DALLAGE SUR RDC BAS | NE PAS EXECUTER SANS EXE COTE ET VISA

1. COUPE DU COMPLEXE — ech. 1/10 — cotes mm — D-09 / D-35 / DTU 13.3



Revetement 20 mm (hors lot GO)
Recharge 150 mm — 100 % (D-35)
Dallage 130 mm C25/30 + ST25C partie haute
polyane 200 um + termites D1 § 01.2.1.9.2
GNT 400 mm (D2 f.03)
0,000 RELATIF (PB RDC — D-21) | arase inf. dallage = nu sup. fond de forme

2. JOINT DE RETRAIT SCIE + DESOLIDARISATION — cotes mm

Saignee 43 mm (1/3 h) | e <= 4500 mm | ouverture < 24 h | treillis NON coupe
D-28 : ceci N'EST PAS un joint de dilatation. Aucun joint de dilatation dans le batiment.

Polystyrene 20 mm toute hauteur + mastic | treillis arrete a 20 mm du joint
Semelle/poteau : dallage A MEME, JAMAIS sur le debord (D-09). Compactage interdit.

OPPOSABLE : D-09 · D-28 · D-35 · D-26 · termites D1 § 01.2.1.9.2 · c_nom 30 mm · ST25C partie haute.

Portance 14,2 kPa / 490 kPa = 2,9 % — NON gouvernante. Gouverne = retrait + desolidarisation.

Trémies : STR-03 absent — treillis CONTINU ; toute trémie future encadrée 2 HA8 + chapeaux (B-34).

Zone A existante (0,619) · Zone B → B-45 · Zone C E-07 PA-03 HORS PLANCHE. Dalle 20 cm ECARTEE.

3. NOMENCLATURE GRAPHIQUE (faconnage -> B-62)

Dallage 130 mm C25/30 111,15 m2 | ST25C ∅7 e150 257 mm2/m | joints scies e<=4500 | desolid. 20 mm

GNT 400 mm | polyane 200 um | recharge 150 mm (D-35) | termites CCTP | A/B existant hors nomencl. neuve

EHPAD LA ROSERAIE — PAVILLON FLORA (CROISSY-SUR-SEINE)

B-60 PLANCHER EXE · Ind. A · 21/10/2026 · PARTIEL-DECLARE · fond B-32 D · amont B-43 B

NE PAS EXECUTER SANS EXE COTE ET VISA

Protection au feu : ADEQUATE A PREVOIR (hors lot GO) · CARNAC v3.0 · cotes mm · DXF cm