

CROISSY-FLORA — B-60 Ind. A — MACON EXE — COUSSINS D-37 (R1 / F2 / F3)
NE PAS EXÉCUTER SANS EXE COTÉ ET VISA (Fond B-32 Ind. D · w_b ≥ 300 mm)

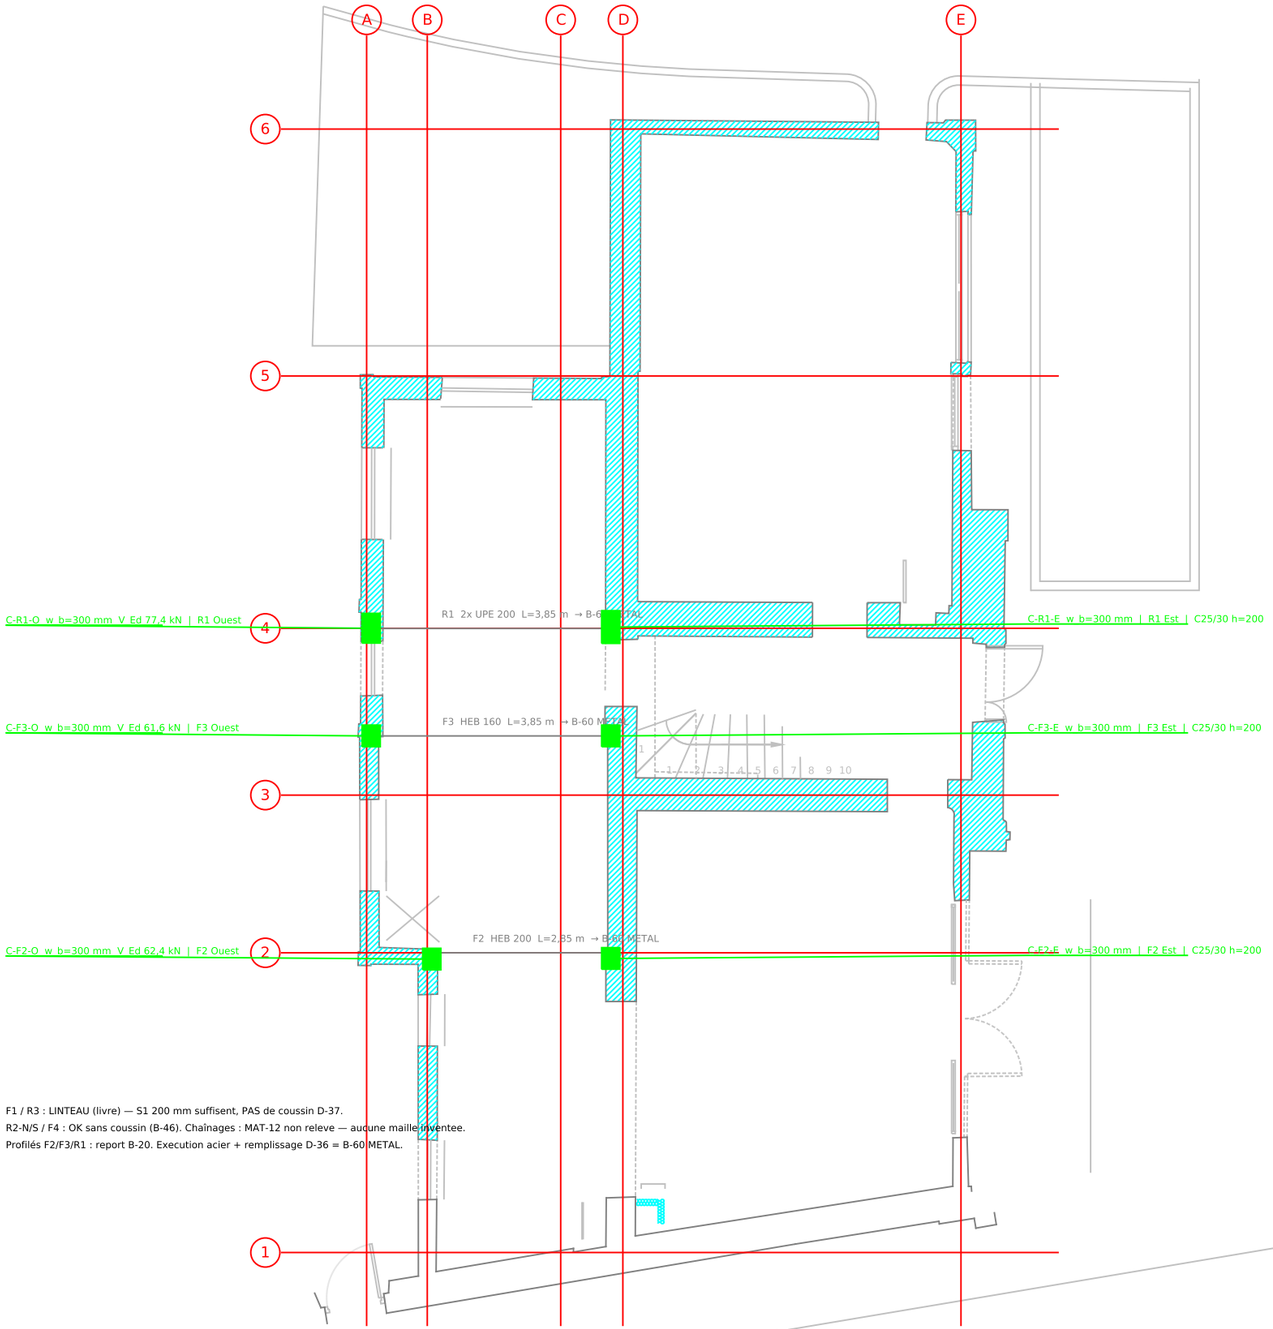

F1 / R3 : LINTEAU (livre) — S1 200 mm suffisent, PAS de coussin D-37.
R2-N/S / F4 : OK sans coussin (B-46). Chaînages : MAT-12 non releve — aucune maille inventee.
Profilés F2/F3/R1 : report B-20. Execution acier + remplissage D-36 = B-60 METAL.

B-60 Ind. A | MACON EXE | COUSSINS D-37 sous R1/F2/F3 | NE PAS EXECUTER SANS EXE COTE ET VISA

1. COUSSIN TYPE — w_b = 300 mm — cotes mm — C25/30 — ech. 1/10



w_b = 300 mm MINI (D-37)
h = 200 mm C25/30 | 4 HA8 constructive
Centre en epaisseur e <= t/4 | mortier complet
N_Rdc (a1=0) >= 84 kN > V_Ed max 77,4 kN (R1)

2. LES 6 APPUIS — verdict inconditionnel des que w_b = 300 mm

R1 2 appuis V_Ed 77,4 kN sommier S2 elargi 300 x ~500 x 200 | a1* etait 0,24 m

F2 2 appuis V_Ed 62,4 kN sommier S1 elargi 300 x ~400 x 200 | a1* etait 0,30 m

F3 2 appuis V_Ed 61,6 kN sommier S1 elargi 300 x ~400 x 200 | a1* etait 0,20 m

R-46-1 CLOSE (a1) · R-46-2 CLOSE (groupe unites) — D-37. Plus de dependence a a1 ni a beta.

D-34 — MAÇONNERIE (mot pour mot, plan ET note) : f_k = 1,5 MPa · f_vk0 = 0,15 MPa.

Essais hors mission. Si non concluants : reprise d'étude chiffrée.

D-37 : coussin w_b >= 300 mm sous R1, F2, F3. PAS un linteau. D-26 : AUCUNE vérif. sismique.

D-28 : AUCUN joint de dilatation. D-36 (remplissage UPE R3) : B-60 METAL, pas ce plan.

Aucune maçonnerie neuve dimensionnée (MAT-09..12 bloquants). Chaînages : orientation seule.

Feu : ADEQUATE A PREVOIR (hors lot GO).

3. NOMENCLATURE GRAPHIQUE (faconnage -> B-62)

C-R1-O / C-R1-E coussin BA 300 x 500 x 200 C25/30 x2 | sous R1 | 4 HA8

C-F2-O / C-F2-E coussin BA 300 x 400 x 200 C25/30 x2 | sous F2 | 4 HA8

C-F3-O / C-F3-E coussin BA 300 x 400 x 200 C25/30 x2 | sous F3 | 4 HA8

TOTAL 6 coussins. w_b = 300 mm MINI — ne pas reduire. Mortier complet. e <= t/4.

Hors nomencl. : F1/R3 (LINTEAU) · R2/F4 (OK sans coussin) · profilés (METAL) · D-36 (METAL).

EHPAD LA ROSERAIE — PAVILLON FLORA (CROISSY-SUR-SEINE)

B-60 MACON EXE · Ind. A · 21/10/2026 · PARTIEL-DECLARE · fond B-32 D · amont B-46 A / D-37

NE PAS EXECUTER SANS EXE COTE ET VISA

Protection au feu : ADEQUATE A PREVOIR (hors lot GO) · CARNAC v3.0 · cotes mm · DXF cm