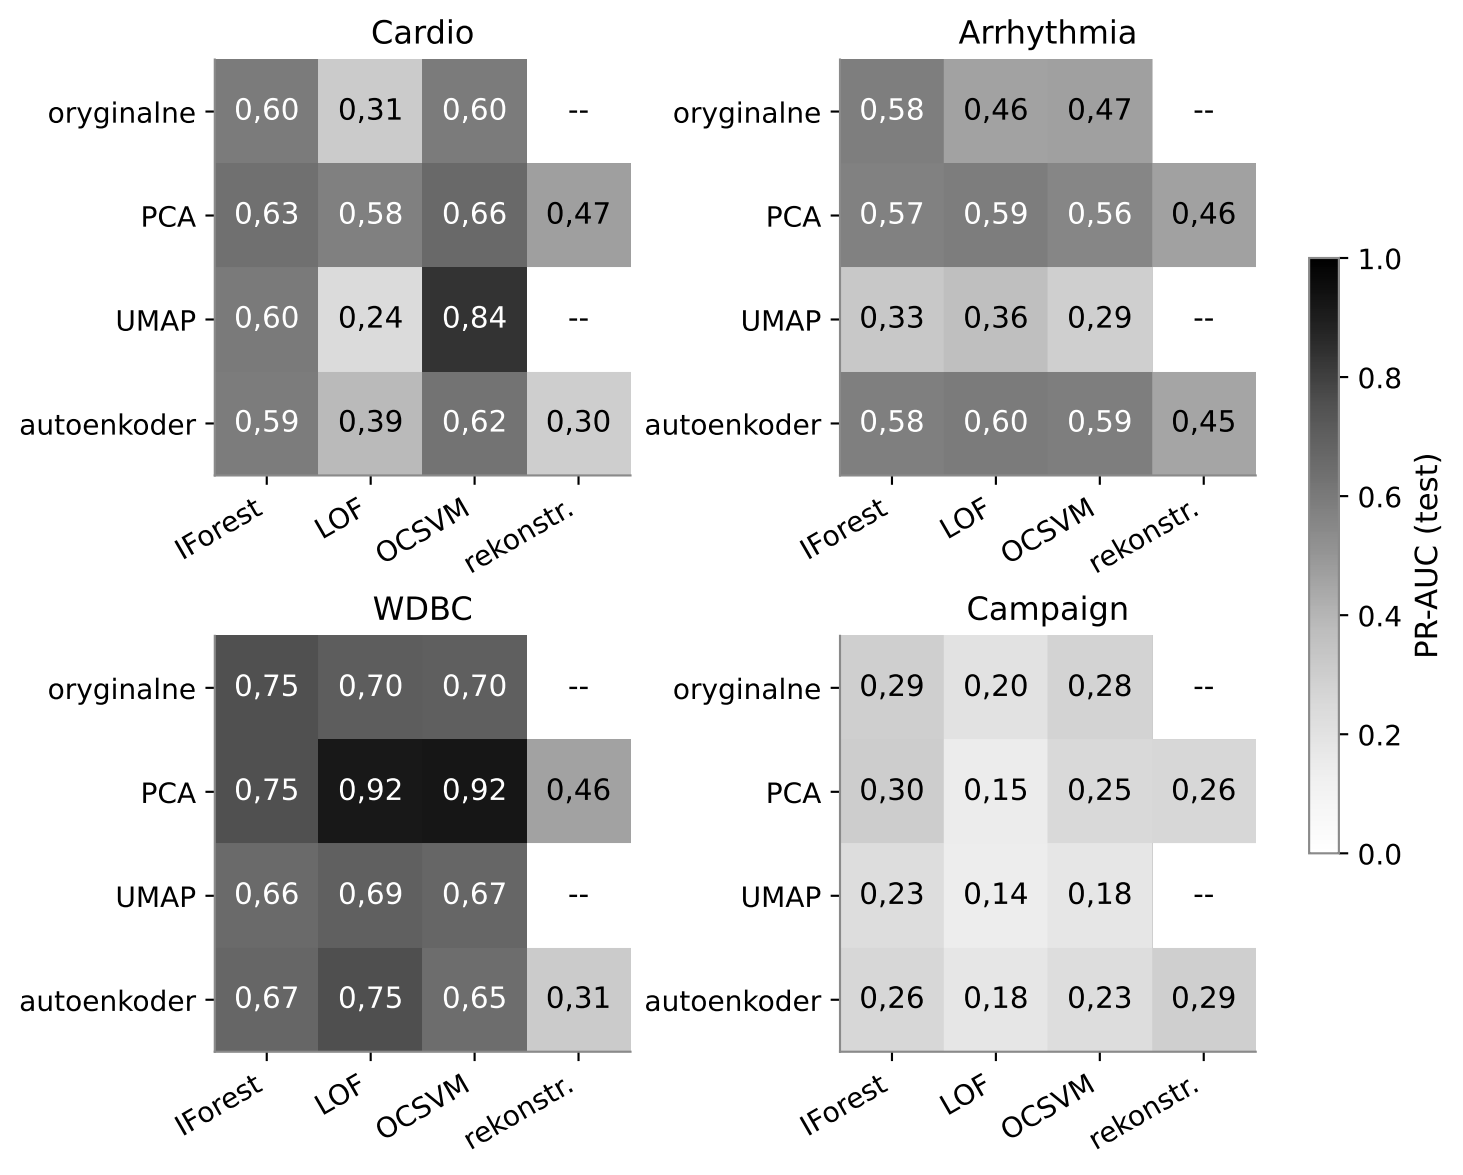
Cardio
oryginalne 0,60 0,31 0,60 --
PCA 0,63 0,58 0,66 0,47
UMAP 0,60 0,24 0,84 --
autoenkoder 0,59 0,39 0,62 0,30
IForest LOF OCSVM rekonstr.
Arrhythmia
oryginalne 0,58 0,46 0,47 --
PCA 0,57 0,59 0,56 0,46
UMAP 0,33 0,36 0,29 --
autoenkoder 0,58 0,60 0,59 0,45
IForest LOF OCSVM rekonstr.
WDBC
oryginalne 0,75 0,70 0,70 --
PCA 0,75 0,92 0,92 0,46
UMAP 0,66 0,69 0,67 --
autoenkoder 0,67 0,75 0,65 0,31
IForest LOF OCSVM rekonstr.
Campaign
oryginalne 0,29 0,20 0,28 --
PCA 0,30 0,15 0,25 0,26
UMAP 0,23 0,14 0,18 --
autoenkoder 0,26 0,18 0,23 0,29
IForest LOF OCSVM rekonstr.
PR-AUC (test)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0