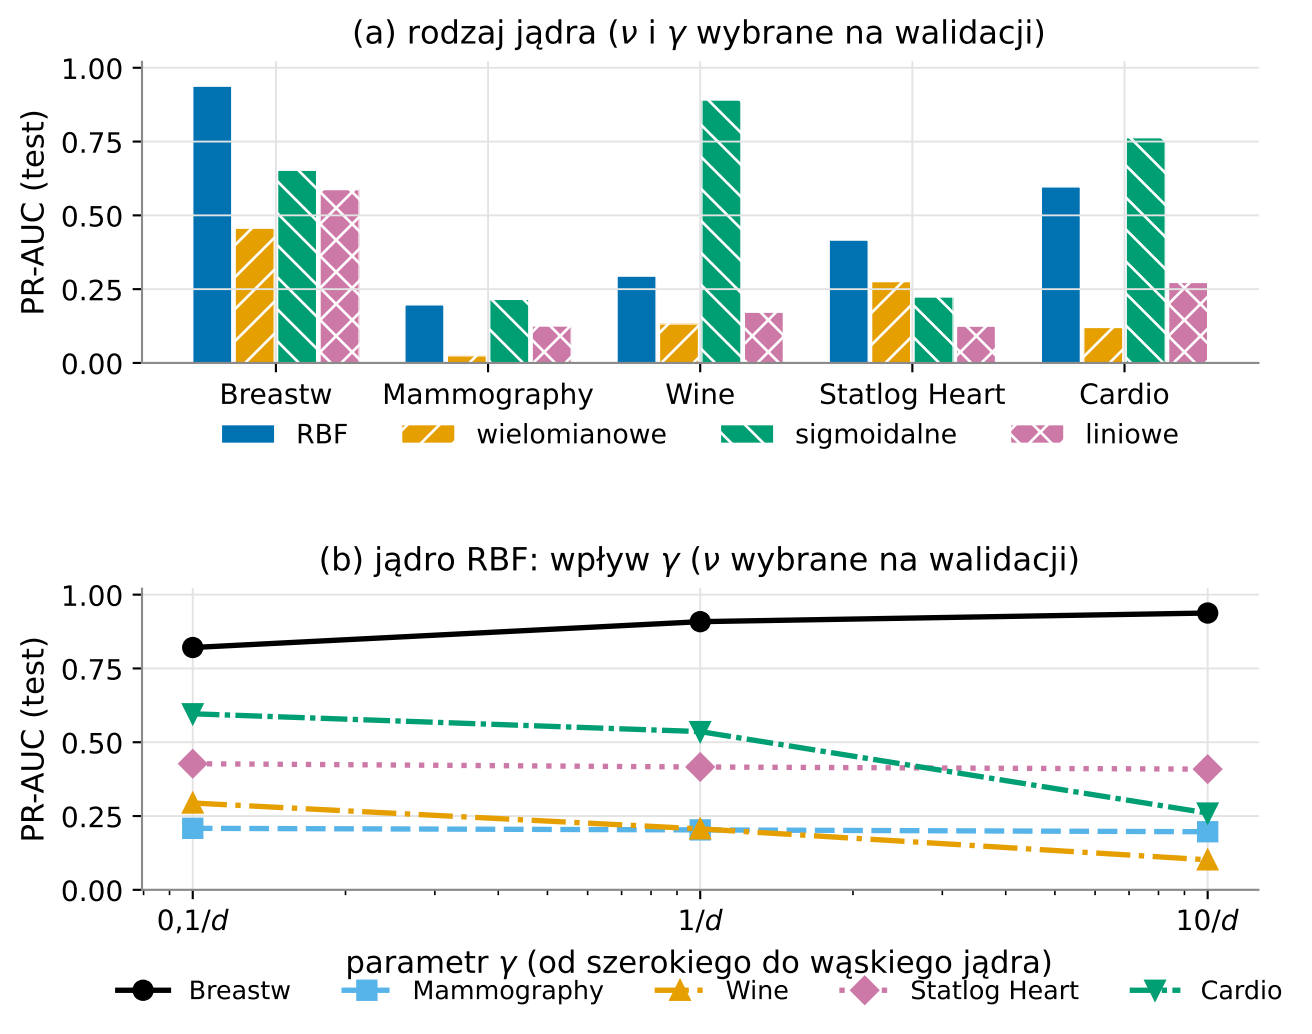
(a) rodzaj jądra (ν i γ wybrane na walidacji)
PR-AUC (test)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Breastw
Mammography
Wine
Statlog Heart
Cardio
RBF
wielomianowe
sigmoidalne
liniowe
(b) jądro RBF: wpływ γ (ν wybrane na walidacji)
PR-AUC (test)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0,1/d
1/d
10/d
parametr γ (od szerokiego do wąskiego jądra)
Breastw
Mammography
Wine
Statlog Heart
Cardio