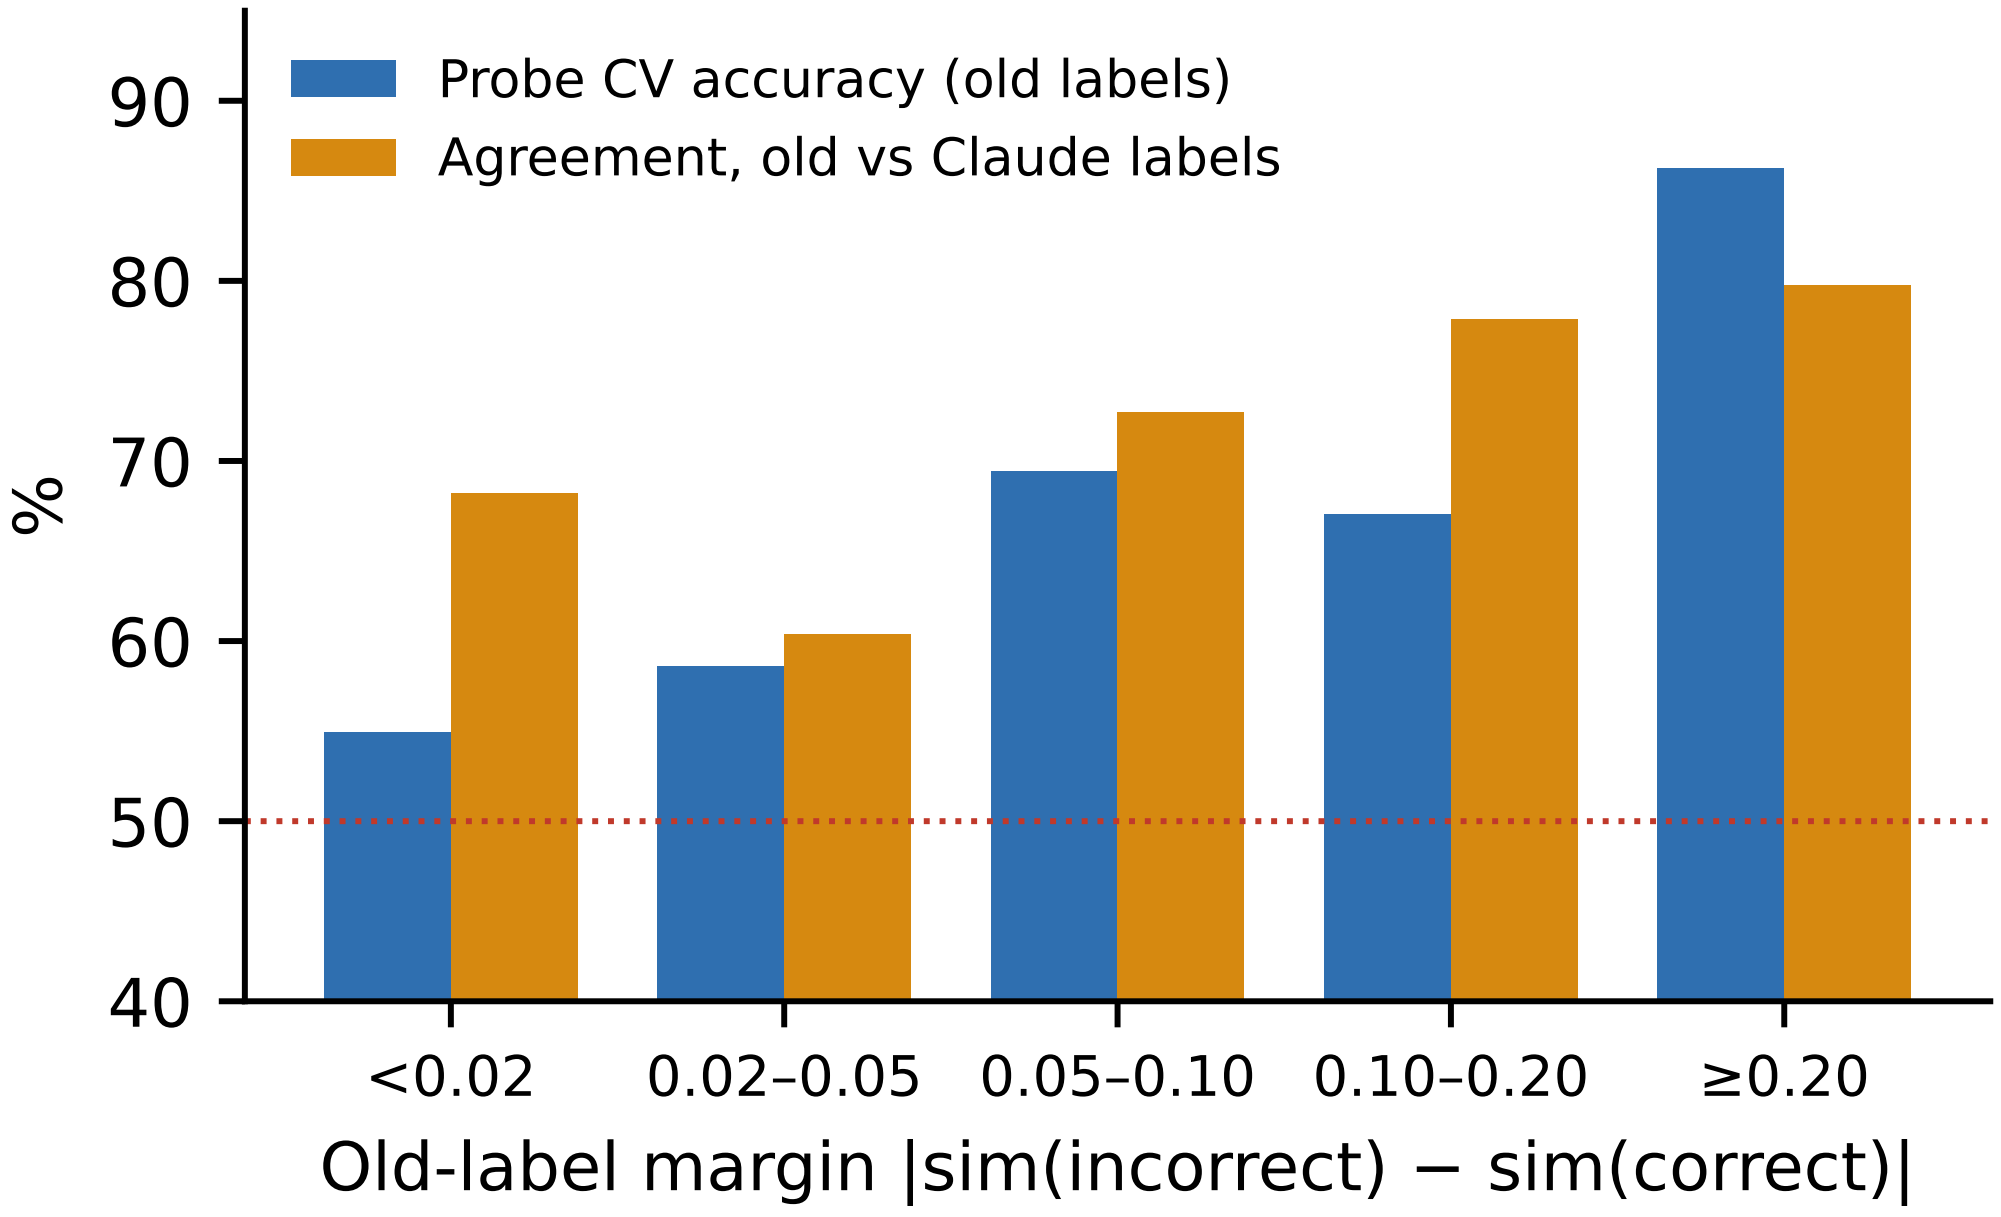
Probe CV accuracy (old labels)
Agreement, old vs Claude labels
90
80
70
60
50
40
%
<0.02
0.02–0.05
0.05–0.10
0.10–0.20
≥0.20
Old-label margin |sim(incorrect) − sim(correct)|