

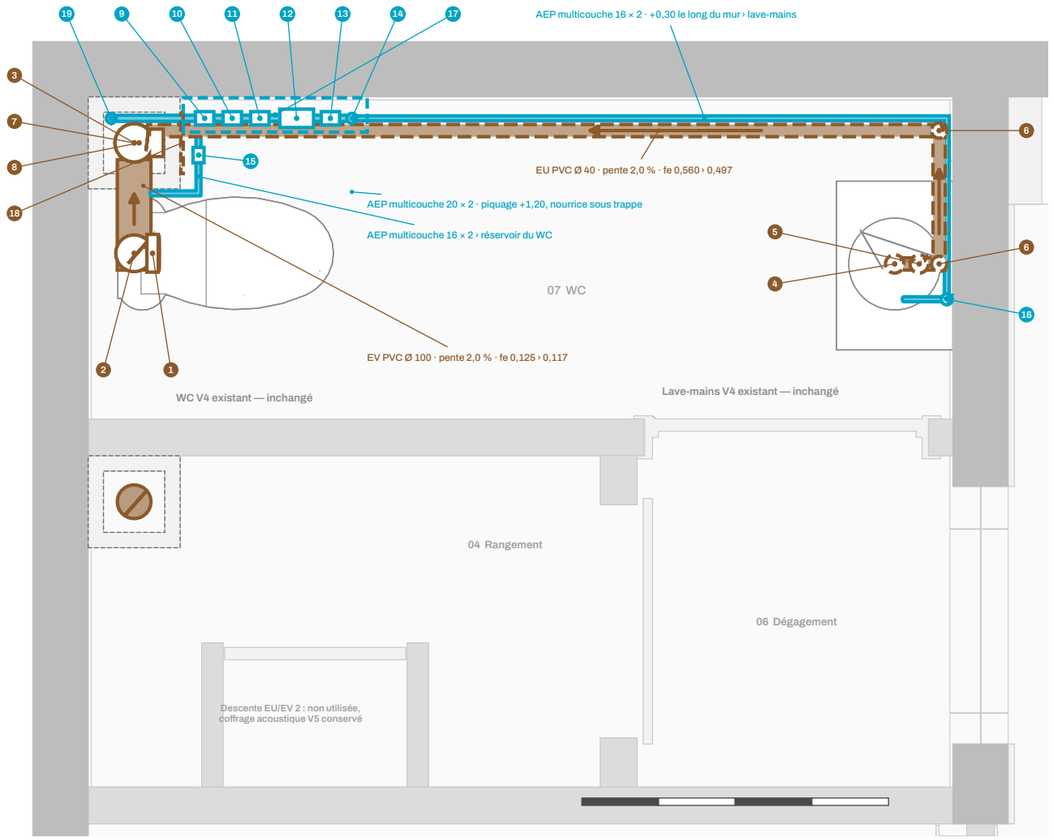


Vue d'ensemble 1/100 — condensats des splits relevés vers le réseau EP de l'immeuble

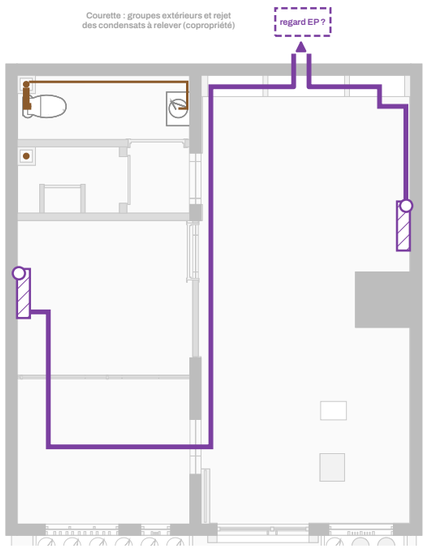

Coffrage acoustique de la descente 1 — coupe horizontale à +0,75, 1/5

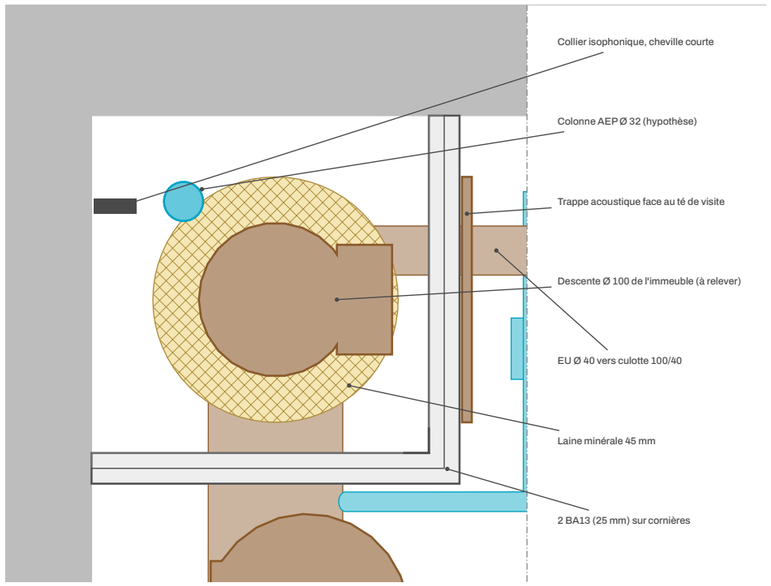

K&Démi

Bibliothèque Decimo

AEP, EU, EV — raccordement du WC et du lave-mains

WC et lave-mains V4 inchangés · Plan 1/20, vue d'ensemble 1/100, coffrage 1/5 (A3) · DTU 60.11, EN 12056

LÉGENDE TECHNIQUE — QTÉ

AEP EAU FROIDE

- Multicouche 16 × 2 / 20 × 2 (trait continu) — 4

EU / EV

- EV PVC Ø 100 : trait continu — 1
- EU PVC Ø 40 : trait tireté — 1
- Descente EU/EV Ø 100 de l'immeuble — 2
- Sens d'écoulement (pente 2 %) — 3
- Coffrage acoustique 0,30 × 0,30 (V5) — 2

CLIMATISATION

- Liaisons frigo + condensats (vue 1/100) — 2

ACCESSOIRES (IFC)

1. Pipe de WC excentrée Ø 100 sur la sortie existante
2. Coude 87°30 Ø 100 à tampon de visite
3. Culotte EV 100/100 sur la descente (à relever)
4. Siphon Ø 40 démontable sur la bonde existante
5. Clapet d'admission d'air Ø 40 (AAV, EN 12380)
6. Coude Ø 40 à bouchon de dégorgement
7. Culotte réduite 100/40 sur la descente
8. Té de visite Ø 100 (tampon) face à la trappe
9. Vanne d'arrêt 1/4 de tour
10. Filtre à tamis
11. Réducteur de pression (si P > 3 bar)
12. Compteur divisionnaire eau froide DN 15
13. Clapet anti-retour EA (NF EN 1717)
14. Té AEP 20/16/16, départs WC et lave-mains
15. Robinet d'arrêt + flexible du réservoir WC
16. Robinet d'arrêt + flexible du lave-mains
17. Coffret AEP BA13 H1, trappe à clé 0,60 × 0,26
18. Trappe de visite acoustique du coffrage
19. Colonne AEP de l'immeuble Ø 32 (hypothèse)

RACCORDEMENTS (HYPOTHÈSES À RELEVER)

WC V4 (0UsrJW3…9z) et lave-mains V4 (4350630, 4350631) lus dans l'IFC et conservés à l'identique ; on se raccorde sur leurs sorties existantes.
Sortie du WC non décrite dans l'IFC : sortie horizontale arrière h 0,18 supposée.
EV Ø 100 PVC à 2 % vers la descente 1 de l'immeuble (culotte 87°30).
EU Ø 40 PVC à 2 % (siphon, AAV, bouchons de dégorgement) vers la même descente.
Ventilation primaire : descente de l'immeuble prolongée en toiture (à vérifier).
AEP : piquage sur la colonne supposée du coffrage 1, nourrice sous trappe, multicouche 16 × 2 vers le réservoir et le lave-mains (eau froide seule).
Condensats : mini-pompes V5, refoulement Ø 6/9 dans le faisceau des liaisons, sortie par la baie arrière existante, rejet au réseau EP de la courette.
Coffrages 0,30 × 0,30 des descentes : 2 BA13 + laine 45 mm, colliers isophoniques, trappe de visite ; position des descentes à relever.

PROJET	Bibliothèque Decimo — RDC sous logements, Abidjan
PHASE	ESQ V5 — lots techniques sur existant V4
PLANCHE	T03 — AEP, EU, EV — raccordement du WC et du lave-mains
ÉCHELLE	1/20, 1/100, 1/5 · format A3
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5_tech.ifc (IFC4) · sha256 2a97083fa5…
DATE	Octobre 2026 · indice A

Esquisse : cotes et surfaces indicatives, existant V4 à relever sur site.