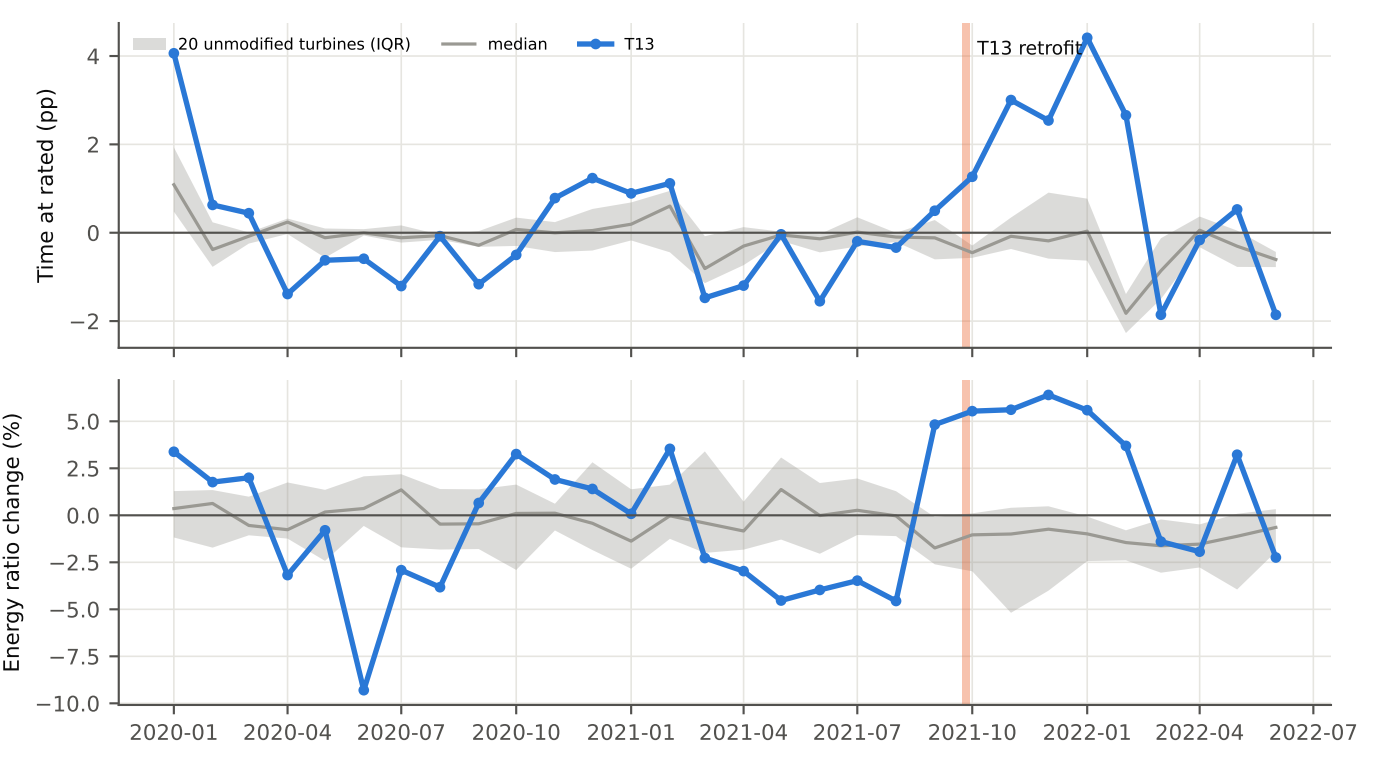
20 unmodified turbines (IQR)
median
T13
T13 retrofit
Time at rated (pp)
4
2
0
−2
Energy ratio change (%)
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
2020-01
2020-04
2020-07
2020-10
2021-01
2021-04
2021-07
2021-10
2022-01
2022-04
2022-07