Informe de Generación vs Consumo

Minimarket Los Primos (Vista Linda, Santiago) · Período: diciembre 2021 – septiembre 2026 · Fecha: 05/11/2026

Resumen

El sistema fotovoltaico funciona correctamente: de enero a agosto 2026 generó lo prometido y prácticamente lo mismo que en su primer año. El consumo del negocio se ha mantenido estable, y el sistema cubre cerca del 90% de la energía que usa el minimarket.

En su primer año de operación (febrero a diciembre 2022) el sistema generó 31,872 kWh, un 99.9% de lo prometido para esos meses. De febrero a agosto, la generación de 2026 fue -1.6% respecto a 2022 y el consumo -0.5% (23,190 → 23,071 kWh).

De enero a agosto 2026 el sistema evitó un estimado de **RD$334,202** en facturas de energía: sin él, la factura habría sido de unos RD$377,892, frente a RD$43,690 con el sistema.

Atención: la plataforma dejó de recibir datos a mediados de septiembre 2026 y no hay registros de octubre. Debe verificarse en sitio que los inversores estén encendidos y conectados a internet.

Datos del cliente y del sistema


Dato	Valor
Cliente	Minimarket Los Primos · contacto: Jonavi Portorreal
Ubicación	Calle Penetración, Vista Linda, Santiago
NIC	6689047
Distribuidora	Edenorte · Tarifa BTS-2 (comercial)
Potencia instalada	23.21 kWp
Módulos	51 paneles Q-Cells de 455 Wp
Inversores	3 inversores Huawei de 6 kW
Puesta en marcha	Enero 2022 (monitoreo completo desde febrero 2022)
Generación anual prometida	34,815 kWh/año (1,500 kWh/kWp)
Período analizado	Diciembre 2021 – Septiembre 2026

Indicadores principales

Indicador	Valor	Lectura
Generación año 1 (feb–dic 2022)	31,872 kWh	99.9% de lo prometido
Rendimiento específico año 1	1,498 kWh/kWp	vs. 1,500 esperados
Cobertura del consumo año 1	86.5%	del consumo del negocio
Generación 2024 / 2025	29,838 / 31,684 kWh	93.5% / 91.0% de lo prometido
Variación generación feb–ago (2026 vs 2022)	-1.6%	sistema estable
Variación consumo feb–ago (2026 vs 2022)	-0.5%	consumo estable
Cobertura del consumo ene–ago 2026	88.7%	déficit de 2,968 kWh

Generación vs consumo mensual

La generación se mantiene alrededor de lo esperado casi todo el período, con la caída habitual de noviembre a febrero por menor radiación. El consumo del minimarket se mantiene entre 2,800 y 3,600 kWh/mes. Las barras grises son meses con datos incompletos y se excluyen de las comparaciones.

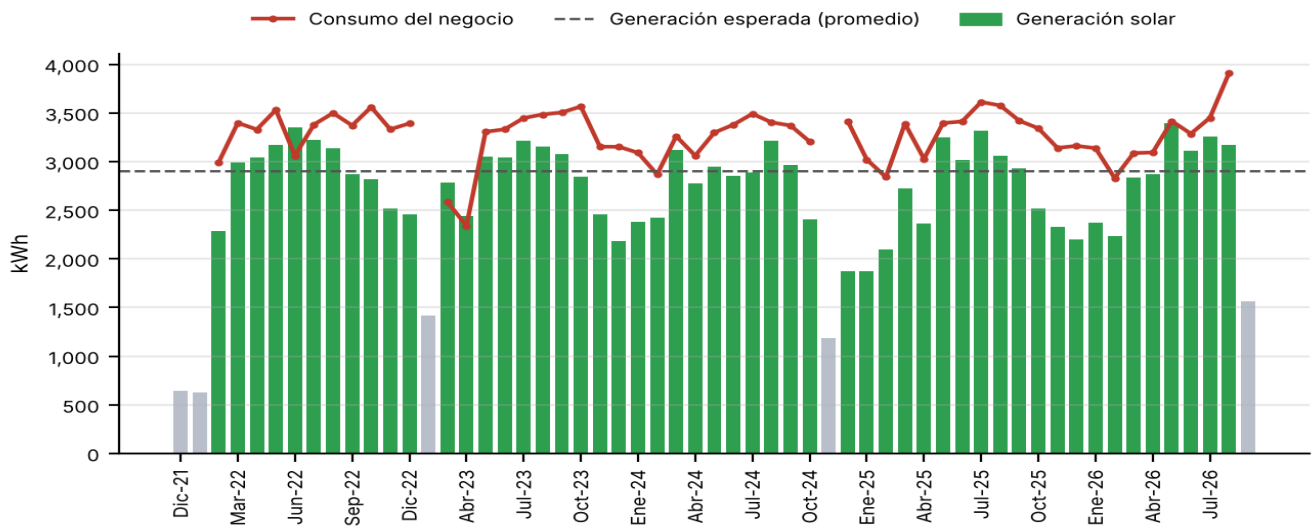

Resumen por año

Año	Meses	Generación (kWh)	Consumo (kWh)	Cobertura	% de lo prometido
2022	11	31,872	36,843	86.5%	99.9%
2023	10	28,234	31,866	88.6%	97.3%
2024	11	29,838	35,838	83.3%	93.5%
2025	12	31,684	39,336	80.5%	91.0%
2026	8	23,241	26,208	88.7%	100.1%

Cobertura = generación ÷ consumo. Solo se suman los meses con datos completos (columna Meses); 2022 empieza en febrero, 2023 excluye enero y febrero, 2024 excluye noviembre y 2026 incluye enero a agosto. % de lo prometido se calcula sobre esos mismos meses.

Meses con generación baja

En algunos meses de 2023 a 2025 el sistema generó bastante menos que en el mismo mes de 2022, sobre todo de octubre 2024 a abril 2025. En 2026 la generación volvió a los niveles del primer año, lo que indica una causa temporal (suciedad en los paneles, sombra o un inversor fuera de servicio parte del tiempo) y no una degradación de los equipos.

Mes	2022 (kWh)	Mes bajo (kWh)	Variación	2026 (kWh)
Abr-23	3,044	2,438	-19.9%	2,867
Oct-24	2,819	2,410	-14.5%	—
Dic-24	2,460	1,871	-23.9%	—
Abr-25	3,044	2,365	-22.3%	2,867

Octubre y diciembre 2026 todavía no tienen datos.

Impacto en la factura (enero – agosto 2026)

El minimarket consume más de lo que genera casi todos los meses, y esa diferencia se factura. De enero a agosto 2026 se facturaron unos 2,968 kWh. Con la tarifa BTS-2 cada kWh cuesta lo mismo (RD$14.38), por lo que cada kWh generado por el sistema es un ahorro directo en la factura.

Mes	Consumo (kWh)	Gen. (kWh)	kWh facturados	Factura sin FV	Factura con FV	Ahorro
Ene-26	3,137	2,369	768	RD$45,244	RD$11,171	RD$34,073
Feb-26	2,830	2,238	593	RD$40,828	RD$8,652	RD$32,176
Mar-26	3,087	2,836	251	RD$44,519	RD$3,732	RD$40,788
Abr-26	3,093	2,867	226	RD$44,607	RD$3,375	RD$41,232
May-26	3,416	3,392	24	RD$49,247	RD$466	RD$48,781
Jun-26	3,286	3,107	179	RD$47,378	RD$2,698	RD$44,680
Jul-26	3,450	3,261	189	RD$49,735	RD$2,848	RD$46,888
Ago-26	3,909	3,170	739	RD$56,333	RD$10,750	RD$45,584
Total	**26,208**	**23,241**	**2,968**	**RD$377,892**	**RD$43,690**	**RD$334,202**

Estimado con la tarifa BTS-2 de Edenorte (RD$14.38/kWh, sin tramos) y cargo fijo de RD$127.18, según la factura BTS-2 de Edenorte más reciente disponible (junio 2024). Se asume crédito acumulado en cero al iniciar 2026 por el cierre anual de medición neta. Los montos reales pueden variar; validar contra las facturas de Edenorte. Como referencia, para 2024 (sin noviembre) este cálculo estima 6,000 kWh facturados y Edenorte facturó 6,157 kWh en esos mismos meses.

Tabla de datos completa

Mes	Generación (kWh)	Consumo (kWh)	Inyectado (kWh)	Diferencia (kWh)	Nota
Dic-21	643	2,855	0	-2,212	Inicio de monitoreo, parcial
Ene-22	629	2,391	21	-1,762	Puesta en marcha, parcial
Feb-22	2,285	2,992	1,155	-707	
Mar-22	2,986	3,397	1,623	-411	
Abr-22	3,044	3,330	1,646	-286	
May-22	3,173	3,530	1,707	-358	
Jun-22	3,353	3,061	2,024	+291	
Jul-22	3,224	3,381	1,752	-156	
Ago-22	3,138	3,498	1,717	-361	
Sep-22	2,874	3,371	1,583	-497	
Oct-22	2,819	3,560	1,512	-741	
Nov-22	2,516	3,332	1,317	-816	
Dic-22	2,460	3,391	1,280	-931	
Ene-23	1,417	1,605	671	-188	Datos incompletos
Feb-23	—	—	—	—	Sin datos en la plataforma
Mar-23	2,782	2,583	1,628	+199	
Abr-23	2,438	2,340	1,423	+99	
May-23	3,047	3,306	1,687	-258	
Jun-23	3,043	3,331	1,640	-288	

Mes	Generación (kWh)	Consumo (kWh)	Inyectado (kWh)	Diferencia (kWh)	Nota
Jul-23	3,211	3,447	1,703	-236	
Ago-23	3,153	3,484	1,681	-331	
Sep-23	3,073	3,504	1,714	-431	
Oct-23	2,844	3,566	1,465	-722	
Nov-23	2,459	3,153	1,270	-693	
Dic-23	2,183	3,151	1,067	-969	
Ene-24	2,376	3,090	1,239	-714	
Feb-24	2,420	2,867	1,334	-447	
Mar-24	3,122	3,260	1,783	-138	
Abr-24	2,778	3,060	1,499	-282	
May-24	2,945	3,298	1,573	-352	
Jun-24	2,855	3,379	1,444	-524	
Jul-24	2,883	3,491	1,458	-607	
Ago-24	3,210	3,403	1,760	-192	
Sep-24	2,966	3,370	1,608	-404	
Oct-24	2,410	3,205	1,226	-795	
Nov-24	1,187	2,065	522	-879	Datos incompletos
Dic-24	1,871	3,415	774	-1,544	
Ene-25	1,869	3,020	816	-1,151	
Feb-25	2,100	2,840	1,022	-740	
Mar-25	2,723	3,390	1,393	-666	
Abr-25	2,365	3,028	1,140	-663	
May-25	3,251	3,395	1,782	-145	
Jun-25	3,018	3,412	1,523	-394	
Jul-25	3,318	3,612	1,716	-294	
Ago-25	3,062	3,576	1,618	-514	
Sep-25	2,929	3,419	1,584	-490	
Oct-25	2,516	3,342	1,292	-826	
Nov-25	2,331	3,140	1,210	-810	
Dic-25	2,202	3,161	1,111	-958	
Ene-26	2,369	3,137	1,233	-768	
Feb-26	2,238	2,830	1,192	-593	
Mar-26	2,836	3,087	1,558	-251	
Abr-26	2,867	3,093	1,614	-226	
May-26	3,392	3,416	1,898	-24	
Jun-26	3,107	3,286	1,672	-179	
Jul-26	3,261	3,450	1,744	-189	
Ago-26	3,170	3,909	1,574	-739	
Sep-26	1,562	1,970	797	-408	Monitoreo interrumpido a mitad de mes

Datos de la plataforma Huawei FusionSolar (consumo total del negocio medido por el smart meter). Diferencia = generación – consumo; positivo = excedente neto del mes. Inyectado = energía enviada a la red en las horas en que el negocio no la usó.

Observaciones

- La plataforma dejó de reportar a mediados de septiembre 2026 (solo 1,562 kWh registrados, frente a unos 2,900 kWh normales) y no hay datos de octubre 2026. Puede ser una pérdida de conexión a internet del inversor o un equipo apagado.
- El consumo del minimarket se ha mantenido estable: 3,349 kWh/mes en promedio en 2022 y 3,276 kWh/mes de enero a agosto 2026. Agosto 2026 fue el mes de mayor consumo del período (3,909 kWh).
- Entre octubre 2024 y abril 2025, y en abril 2023, la generación bajó entre 15% y 24% frente a los mismos meses de 2022. En 2026 se recuperó por completo.
- Enero 2023, noviembre 2024 y septiembre 2026 muestran generación y consumo bajos a la vez, lo que apunta a fallas de monitoreo; febrero 2023 no tiene datos. Esos meses se excluyen de las comparaciones.

Conclusiones

- El sistema cumplió la generación prometida en su primer año (99.9%) y la vuelve a cumplir en 2026 (100.1% de enero a agosto).
- La baja de 2024–2025 fue temporal (93.5% y 91.0% de lo prometido): en 2026 el sistema genera lo mismo que en su primer año.
- El sistema cubre alrededor del 88.7% del consumo del negocio; el resto se paga a Edenorte.
- El sistema sigue generando ahorros importantes: un estimado de RD$334,202 de enero a agosto 2026.

Recomendaciones

- **Urgente:** visitar el sitio para confirmar que los tres inversores están encendidos y restablecer la conexión con FusionSolar, ya que no hay datos desde mediados de septiembre 2026.
- Revisar en FusionSolar las alarmas de los inversores de octubre 2024 a abril 2025 para identificar la causa de la baja, y programar limpieza de paneles al menos dos veces al año.
- Evaluar una ampliación de aproximadamente 3.0 kWp (unos 5 módulos de 580 Wp) para cubrir el déficit observado en 2026. Los inversores actuales (3 × 6 kW) ya trabajan con 23.21 kWp, por lo que la ampliación requeriría un inversor adicional.
- Revisar las facturas de Edenorte de 2025 y 2026 junto al cliente para confirmar los créditos de medición neta aplicados y la tarifa BTS-2 vigente.

Ing. José Jiménez
Gerente de Proyectos · 809.972.6625

Ing. Fátima Jiménez
Gerente Comercial · 809.924.4525