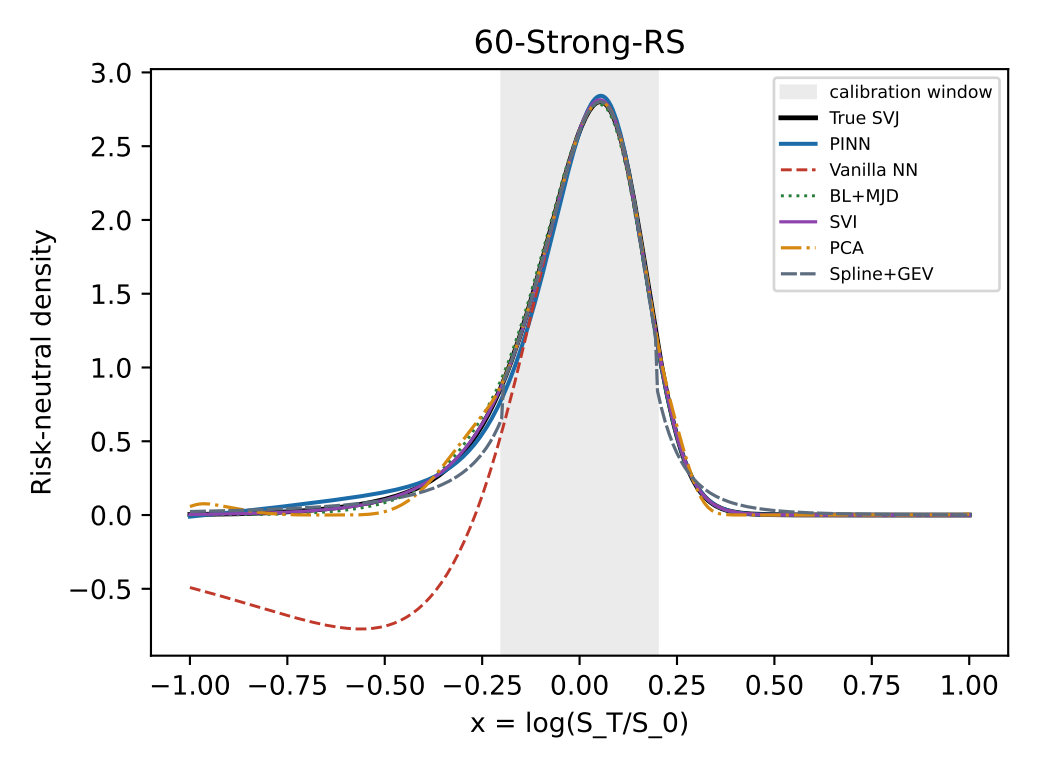
60-Strong-RS
calibration window
True SVJ
PINN
Vanilla NN
BL+MJD
SVI
PCA
Spline+GEV
Risk-neutral density
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
x = log(S_T/S_0)