

Folio Oficial:	REP-ESP-2026-0013	Fecha de Análisis:	01/10/2026 15:51
Proveedor:	KLOECKNER	Contacto (Email/Tel):	Brenda Martinez / Brenda. Martinez@kloeckner.com / 8115004869
Certificado (Lote/ID):	RV: HRPO C14 y C12 CS-B - miércoles 30/09/2026 05:25 p. m.		

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)

Rollo	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
2B522808GD300	Decapado	CAL 12	0.1047"	0.00%	RIESGO BAJO
2B522808GD302	Decapado	CAL 12	0.1047"	0.00%	RIESGO BAJO
2B522808GD301	Decapado	CAL 12	0.1047"	0.00%	RIESGO BAJO
2B522810GD302	Decapado	CAL 12	0.1047"	0.00%	RIESGO BAJO
2B523915GD200	Decapado	CAL 12	0.1047"	0.00%	RIESGO BAJO
2B523915GD201	Decapado	CAL 12	0.1047"	0.00%	RIESGO BAJO
3B835151GD300	Decapado	CAL 12	0.1047"	0.00%	RIESGO BAJO
3B835151GD301	Decapado	CAL 12	0.1047"	0.00%	RIESGO BAJO


2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapado - CAL 12 - Espesor Teórico: 0.105" | Tolerancia Aceptable: ± 0.008 "

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
2B522808GD300	0.1047"	-0.000300"	0.00%	ACEPTADO
2B522808GD302	0.1047"	-0.000300"	0.00%	ACEPTADO
2B522808GD301	0.1047"	-0.000300"	0.00%	ACEPTADO
2B522810GD302	0.1047"	-0.000300"	0.00%	ACEPTADO
2B523915GD200	0.1047"	-0.000300"	0.00%	ACEPTADO
2B523915GD201	0.1047"	-0.000300"	0.00%	ACEPTADO
3B835151GD300	0.1047"	-0.000300"	0.00%	ACEPTADO
3B835151GD301	0.1047"	-0.000300"	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

Decapado - CAL 12 - Nominal: 0.105"

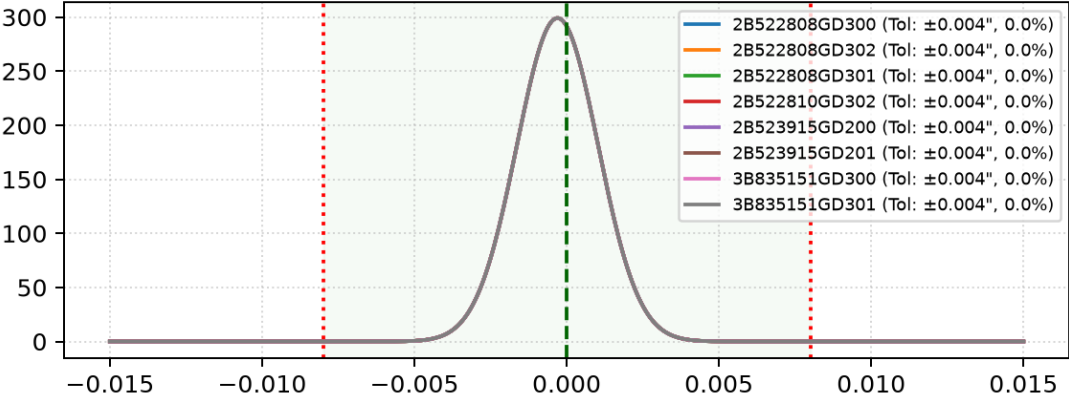

4. Documentos de Respaldo

4.1. Certificado de Calidad

[illegible]

4.2. Correo de Compras

[illegible]

Espero puedan confirmarme el día de hoy si pueden ser funcionales

Rol/o	Producto	Grado	Expos. PUG	Expos. M/R	Nue. Expos.	Energ. Expos. Garantizada	Celulas	Arche	Arche M/R	MS	Arche	Protocolo	Certificado Completado
201208000000	Decreto	SAE 1008	0.047	2.66	Normal	<= 0.06%	31	48.03	12.00	6.90	Slits Paso	Arche	Arche.pdf
201208010000	Decreto	SAE 1008	0.047	2.66	Normal	<= 0.06%	31	48.03	12.00	6.90	Slits Paso	Arche	Arche.pdf
201208020000	Decreto	SAE 1008	0.047	2.66	Normal	<= 0.06%	31	48.03	12.00	7.01	Slits Paso	Arche	Arche.pdf
201208030000	Decreto	SAE 1008	0.047	2.66	Normal	<= 0.06%	31	48.03	12.00	7.05	Slits Paso	Arche	Arche.pdf
201208040000	Decreto	SAE 1008	0.047	2.66	Normal	<= 0.06%	31	48.03	12.00	7.50	Slits Paso	Arche	Arche.pdf
201208050000	Decreto	SAE 1008	0.047	2.66	Normal	<= 0.06%	31	48.03	12.00	7.68	Slits Paso	Arche	Arche.pdf
201208060000	Decreto	SAE 1008	0.047	2.66	Normal	<= 0.06%	31	48.03	12.00	7.88	Slits Paso	Arche	Arche.pdf
201208070000	Decreto	SAE 1008	0.047	2.66	Normal	<= 0.06%	31	48.03	12.00	8.07	Slits Paso	Arche	Arche.pdf

Espero puedan confirmarme el día de hoy si pueden ser funcionales

Gracias.

Anexo: Base de Datos Original (Importación de Excel)

Numero Rollo	Material	Calibre	Espesor Medido	Unidad	Tolerancia Proveedor
2B522808GD300	Decapado	12	0.1047	Pulgadas	0.004
2B522808GD302	Decapado	12	0.1047	Pulgadas	0.004
2B522808GD301	Decapado	12	0.1047	Pulgadas	0.004
2B522810GD302	Decapado	12	0.1047	Pulgadas	0.004
2B523915GD200	Decapado	12	0.1047	Pulgadas	0.004
2B523915GD201	Decapado	12	0.1047	Pulgadas	0.004
3B835151GD300	Decapado	12	0.1047	Pulgadas	0.004
3B835151GD301	Decapado	12	0.1047	Pulgadas	0.004

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES