

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro

Fecha de Análisis: 16/06/2026 16:56

Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
AT-PROV-111	Galvanizada	CAL 14	0.0752''	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Galvanizada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.005''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
AT-PROV-111	0.0752''	+0.000250''	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

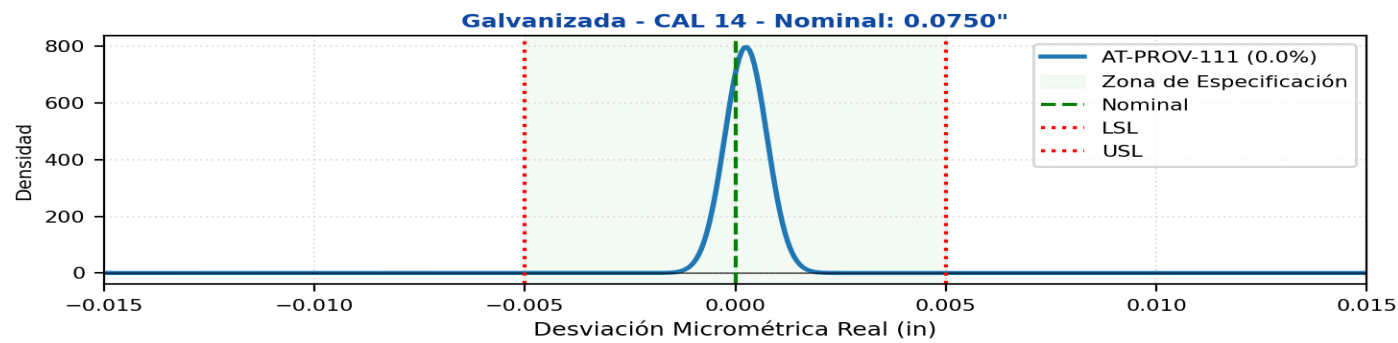

Ing. Jesús Morales

Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES