

RFQ MAQUINARIA DE LASER

OBJETO DE LA LICITACIÓN:

Contratar la fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha de ductos de extracción para dos (2) máquinas láser, con descarga a exterior mediante salida en cubierta a aproximadamente 8.0 m de altura, incluyendo soportes, accesos, sellos, accesorios, pruebas, puesta en marcha y documentación as-built.

ESPECIFICACIÓN DE MAQUINA DE CORTE POR LÁSER:

1. Alcance: Sistema de extracción para 2 máquinas láser, descarga exterior en cubierta ~8.0 m.
2. Ductos: Circulares Ø 10" (254 mm) diámetro interior continuo, lámina de acero galvanizado calibre 16. Bridas de unión y sellado con masilla/elastómero resistente a la temperatura de proceso.
3. Extractor (ventilador):
 - Ubicación: instalado a nivel de piso.
 - Montaje: apoyado sobre base y aislado del piso mediante tacones anti vibratorios que reduzcan transmisión de vibraciones a la estructura. Tacones seleccionados según carga y frecuencia de operación.
 - Caja de aislamiento acústico: el extractor deberá quedar contenido en una caja acústica con multipanel (paneles multicapa) diseñada para reducir emisiones sonoras; incluir puerta de acceso, ventilación adecuada, disipación térmica y paneles removibles para mantenimiento. Especificar atenuación acústica en dB a bandas estándar.
 - Soportes antivibratorios adicionales entre motor/ventilador y estructura interior de la caja según corresponda.
4. Conexiones a máquinas: Ducto flexible antivibración entre salida de cada equipo y ducto rígido; compuerta manual de aislamiento en cada derivación.
5. Trazado y pendientes: Pendiente mínima 1–2% hacia puntos de drenaje o cajas de limpieza; evitar codos innecesarios; usar radios largos ($R \geq 1.5 \times D$) cuando sea posible.
6. Soportes y montaje: Colgado con abrazaderas galvanizadas cada 1.5–2.5 m (ajustar por carga), aisladores antivibración cerca del ventilador. Incluir juntas de expansión si procede.
7. Acabado y protección: Galvanizado; pintar o aplicar recubrimiento adicional si ambiente corrosivo. Etiquetado del sistema (EXTRACTOR LÁSER) y flechas de flujo.


Automatización y Control de Procesos

C. JUAN ESCUTIA No. 50 COL. ABASTOS C.P. 27020 TORREÓN, COAH.
TEL (FAX) (871) 722 31 32 sigrama@sigrama.com.mx

RFQ MAQUINARIA DE LASER

LAYOUT DE LA PLANTA:



NOTAS:

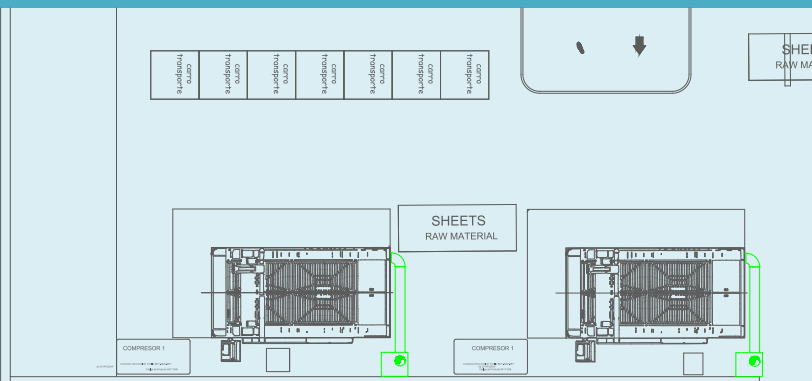

Actualmente están Instaladas 2 maquinas Laser. Su extractor esta en piso. Ver fotos anexas.

Las 2 Maquinas están Alineadas a la pared a 1 metro de distancia en el cual cabe el Extractor de las mismas maquinas.


La altura propuesta de salida de los ductos son 8 Metros al centro.

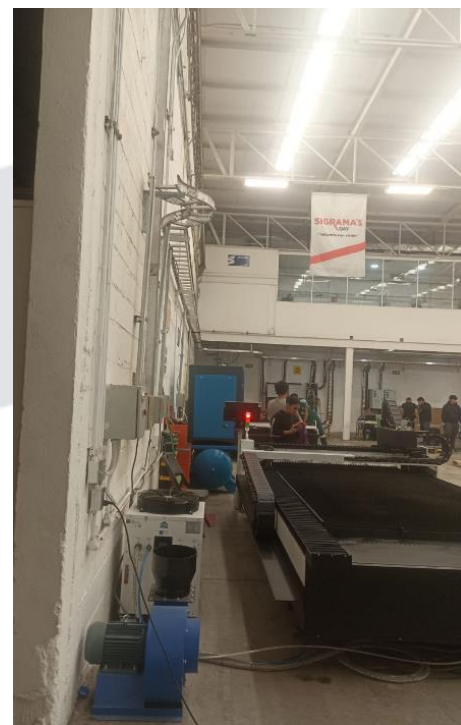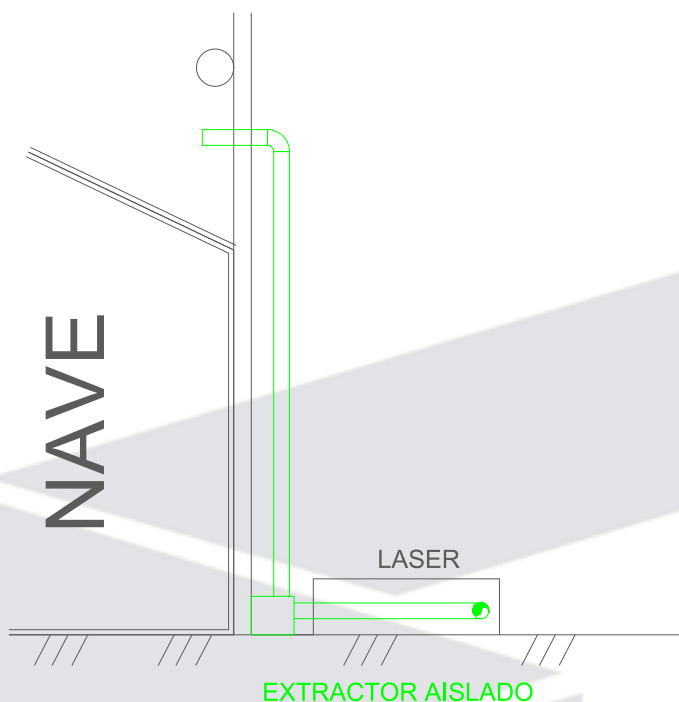

Automatización y Control de Procesos

C. JUAN ESCUTIA No. 50 COL. ABASTOS C.P. 27020 TORREÓN, COAH.
TEL (FAX) (871) 722 31 32 sigrama@sigrama.com.mx

RFQ MAQUINARIA DE LASER

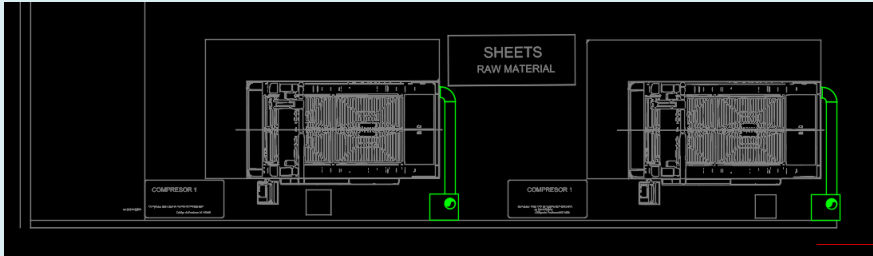

Nota los ductos de extracción atravesaran la salida a brincar en la nave colindante que es de SIGRAMA. En un Futuro veremos si es necesario un ducto recolector completo. Mas por la velocidad de salida no vemos necesario.



Nota el Extractor ya está alimentado eléctricamente y funcionando.


Automatización y Control de Procesos

C. JUAN ESCUTIA No. 50 COL. ABASTOS C.P. 27020 TORREÓN, COAH.
TEL (FAX) (871) 722 31 32 sigrama@sigrama.com.mx

RFQ MAQUINARIA DE LASER



Veras la toma inferir de extracción de las maquinas láser.

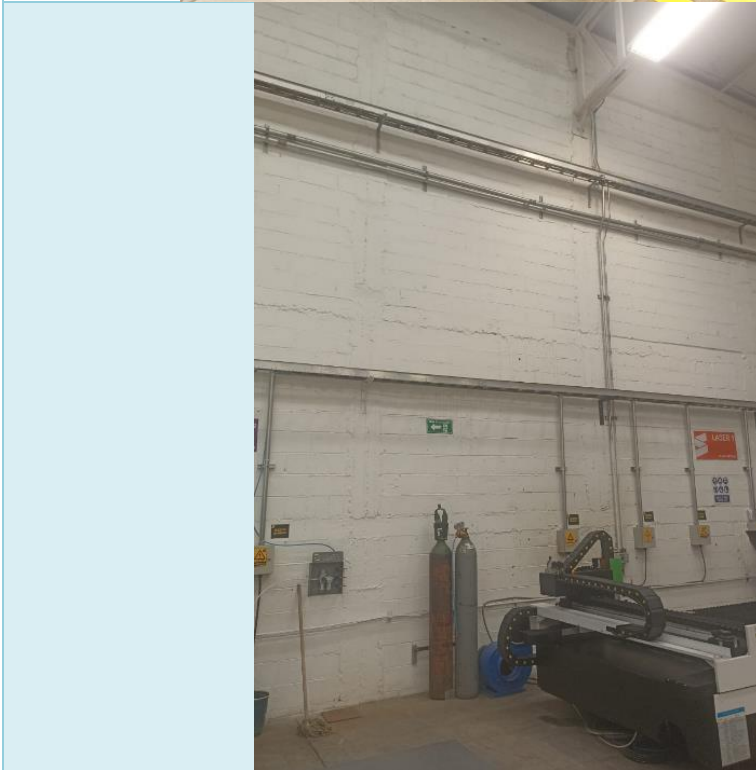

Sera necesario Preparar la Salida, Ranurar y sellar como indica en el punto 6.

Automatización y Control de Procesos

C. JUAN ESCUTIA No. 50 COL. ABASTOS C.P. 27020 TORREÓN, COAH.
TEL (FAX) (871) 722 31 32 sigrama@sigrama.com.mx

RFQ MAQUINARIA DE LASER

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

1. Los participantes deben ser empresas legales y registradas en México.
2. Deben tener experiencia comprobable en la fabricación o suministro de equipos de corte láser.
3. Deben cumplir con los requisitos de seguridad y salud ocupacional.
4. Los participantes deberán contar con soporte técnico para resolución de fallas y otras condiciones emergentes. Con capacidad atender presencialmente para la resolución de las anteriores.

Documentos requeridos:

1. Propuesta técnica y económica.
2. Constancia de Situación Fiscal
3. NDA firmado por Representante Legal
4. Acuerdo de No corrupción
5. Referencia de Clientes con Equipo Certificados de experiencia y capacitación.
6. Documentos de seguridad y salud ocupacional (Verificados por SIGRAMA).

TÉRMINOS DE PAGO:

El proveedor deberá incluir en su propuesta los términos comerciales.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

- Entregar propuesta económica en el siguiente correo: jesus.morales@sigrama.com.mx
- La propuesta deberá ser en moneda nacional y separado el IVA.
- DESGLOSE DE COTIZACIÓN:
 - Instalación de Ductos y Modificación de pared edificio.
 - Ahilamiento de base y Extractor con Multipanel

Automatización y Control de Procesos

C. JUAN ESCUTIA No. 50 COL. ABASTOS C.P. 27020 TORREÓN, COAH.
TEL (FAX) (871) 722 31 32 sigrama@sigrama.com.mx

RFQ MAQUINARIA DE LASER

CONTACTO:

Para obtener más información ó Aclaración respecto a lo técnico, por favor comunicarse con:

Ing. Jesús A. Morales López (jesus.morales@sigrama.com.mx) +52 871-7954493

ANEXOS:

- Layout del área y trayectoria propuesta e DWG.

Automatización y Control de Procesos

C. JUAN ESCUTIA No. 50 COL. ABASTOS C.P. 27020 TORREÓN, COAH.
TEL (FAX) (871) 722 31 32 sigrama@sigrama.com.mx