



ANCLAJE BASE DE POSTE 10.5m
COTAS EN CM

- NOTAS
- 1.- RELLENO DE ARENA
 - 2.- DUCTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 2\"/>
 - 3.- PISO COMPACTADO (90 %) MINIMO
 - 4.- CINTA INDICADORA, CON LEYENDA DE "PELIGRO"





BANCO DE DUCTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
COTAS EN CM

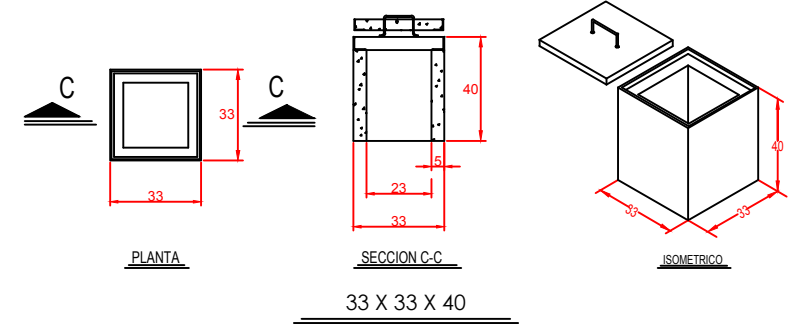

REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO MARCA CENMEX
COTAS EN CM

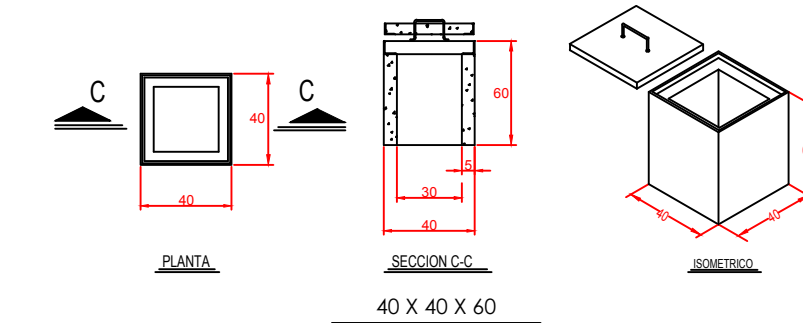

REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO MARCA CENMEX
COTAS EN CM

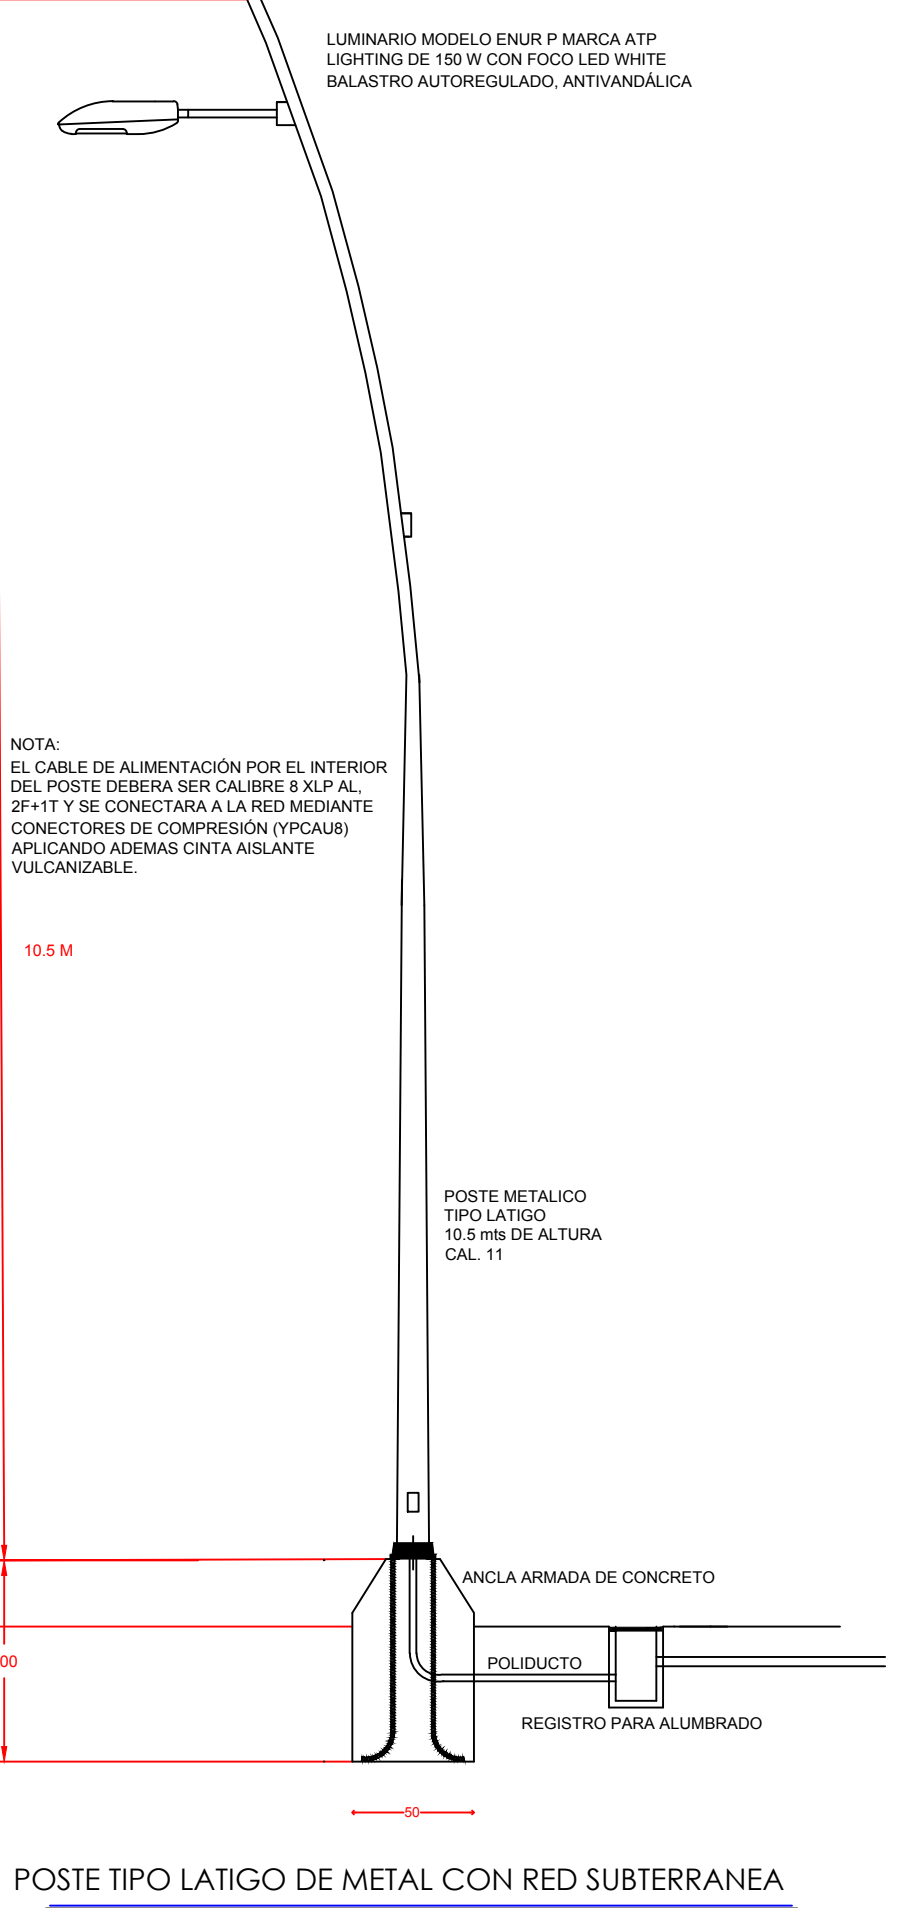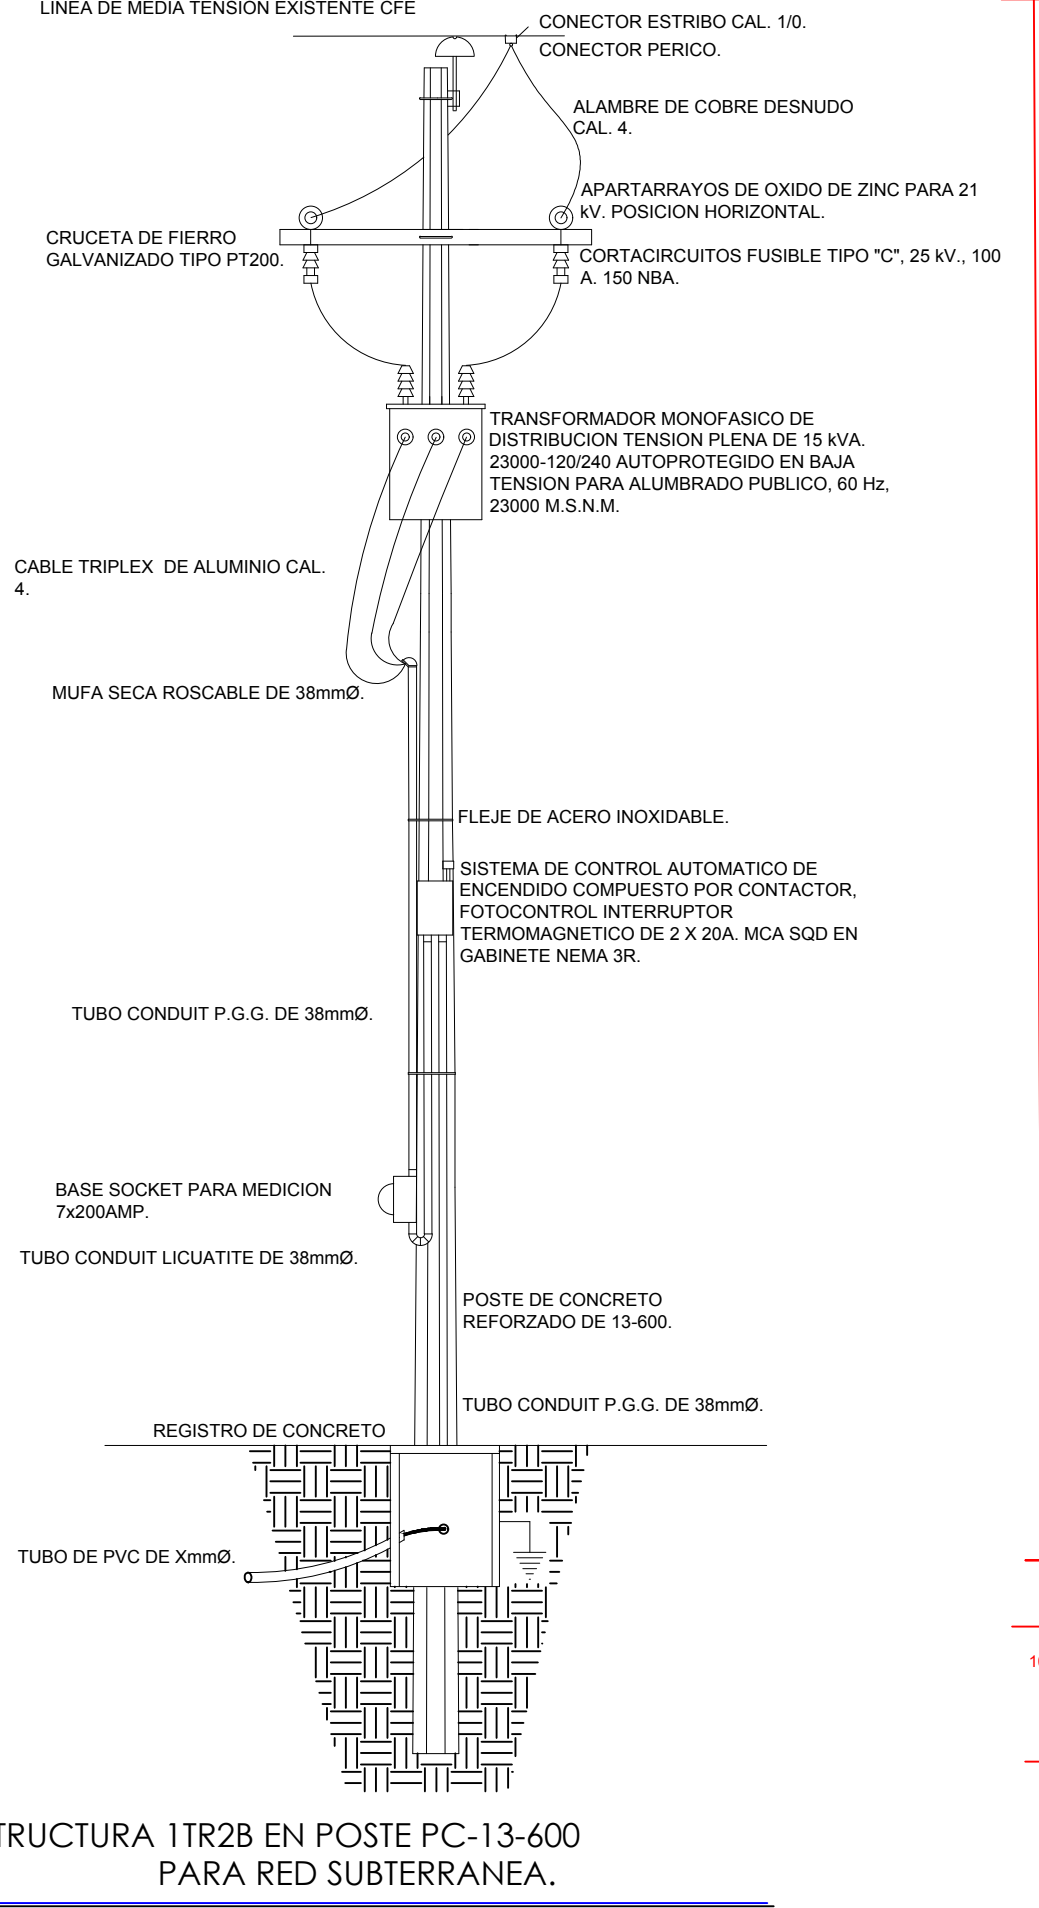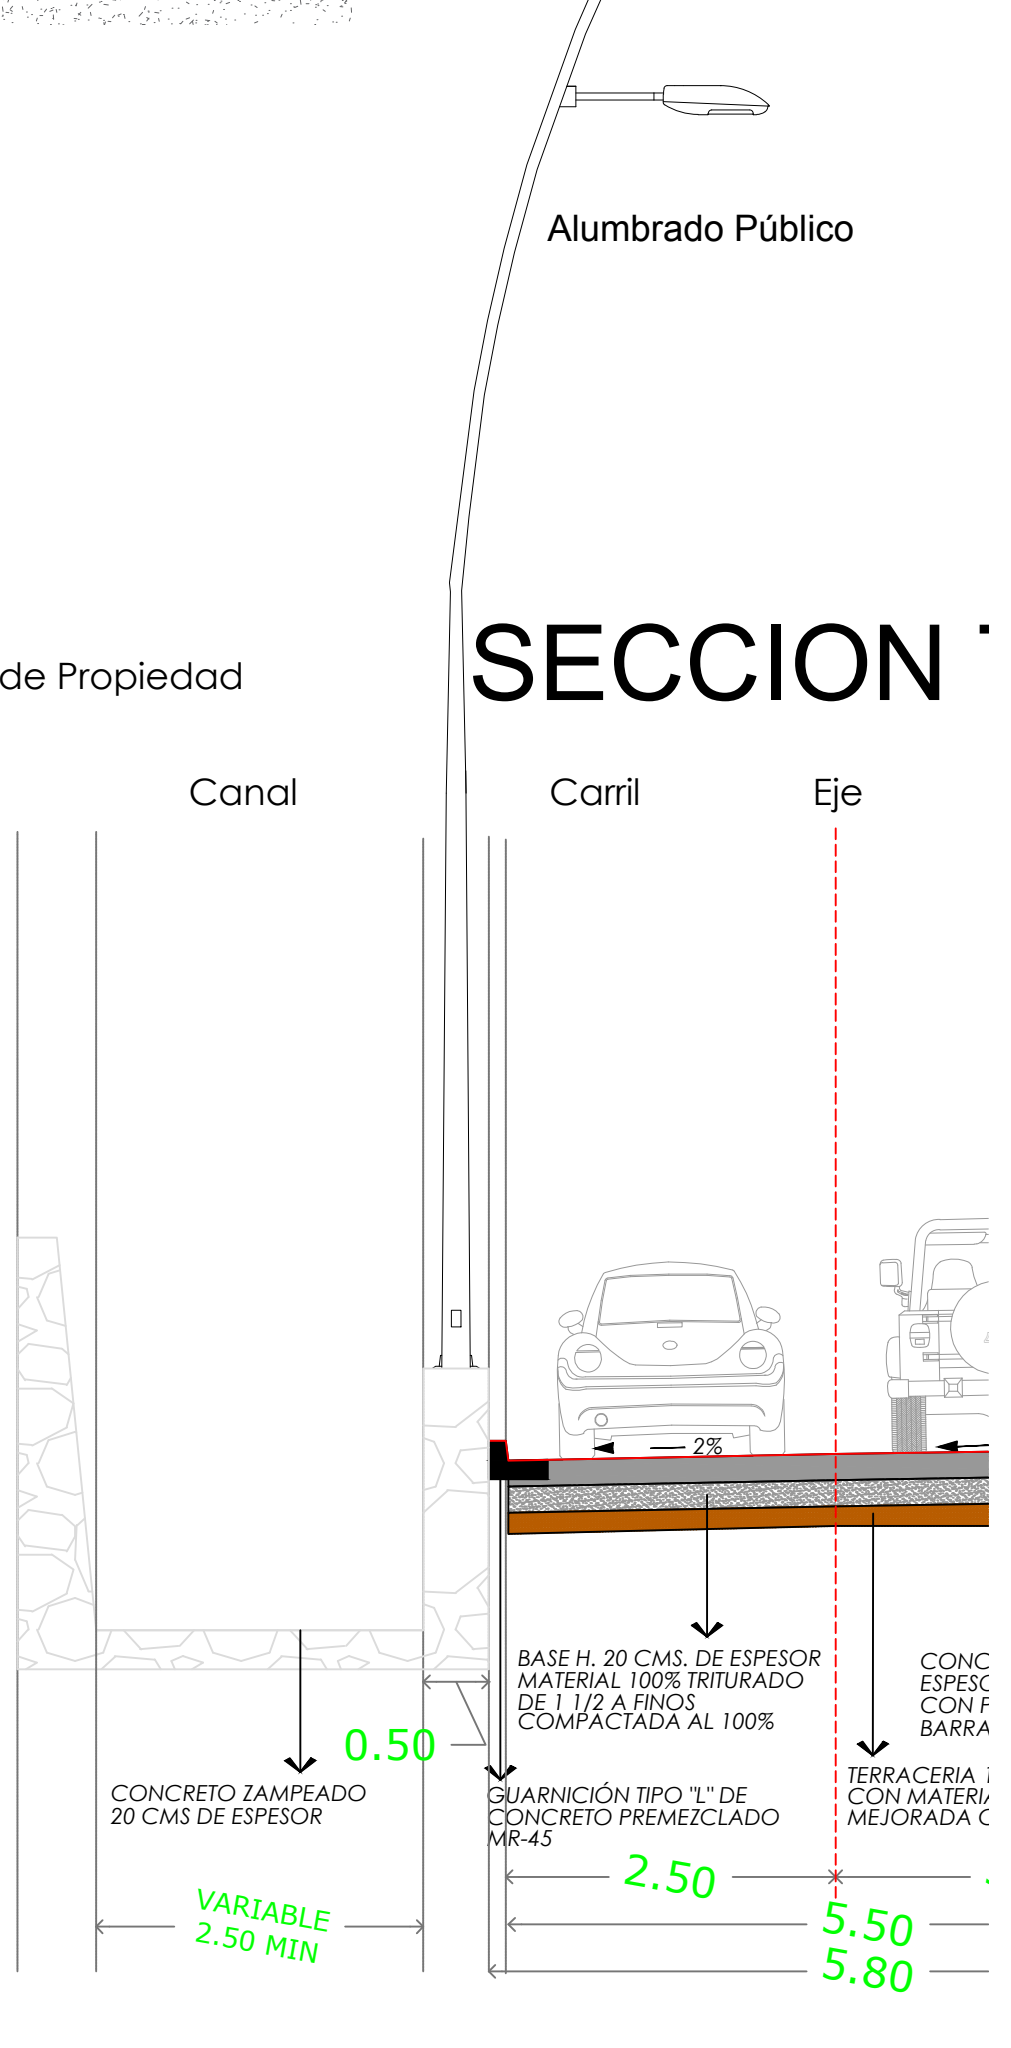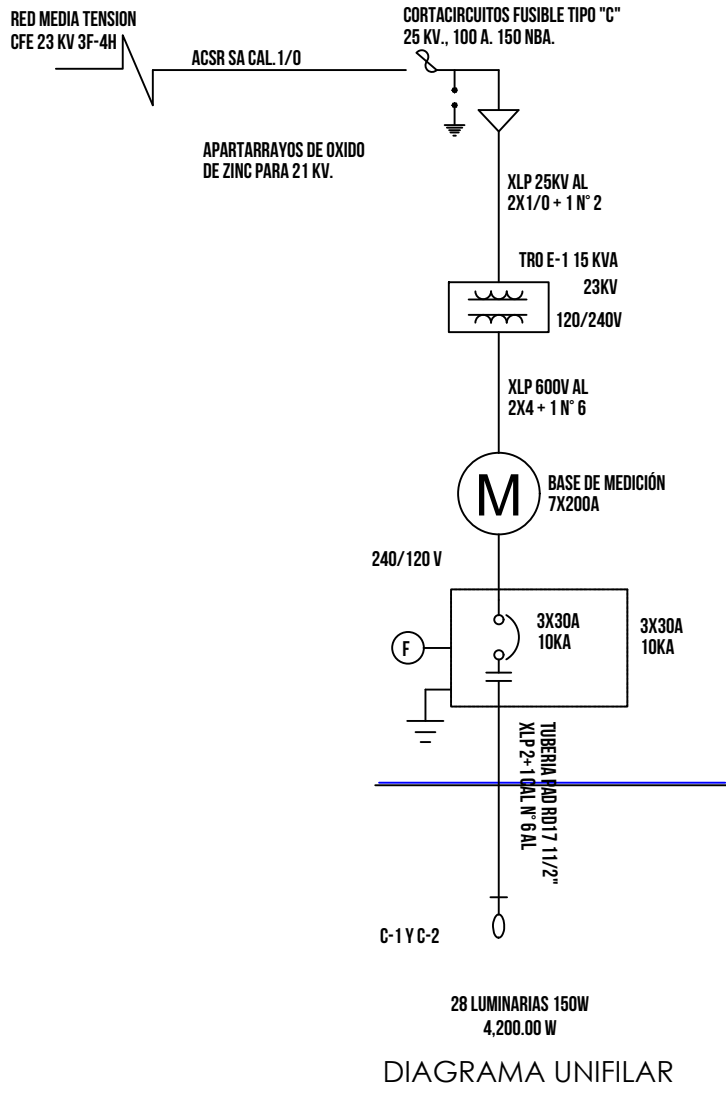

PLANTA

ESCALA 1:500




DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, CANAL PLUVIAL A CIELO ABIERTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO FRENTE AL DIF, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN

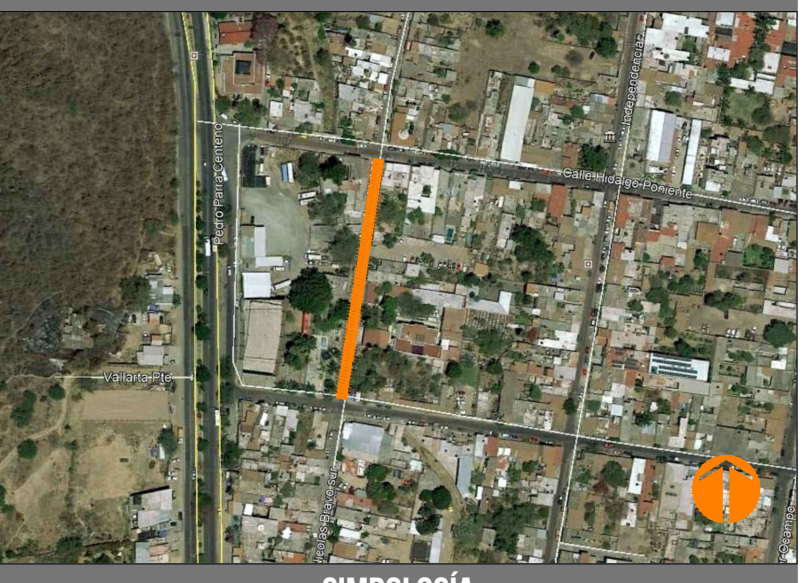

SIMBOLOGÍA

- TUBO POLIDUCTO DE 2\"/>
- ✕ REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO PARA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE CRUCE, CON MEDIDAS DE 40x40x40 cm, CON MARCO Y TAPA GALVANIZADOS, DE PROYECTO MARCA CENMEX.
- ✕ REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO PARA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, PE DE POSTE, CON MEDIDAS DE 30x30x40 cm, CON MARCO Y TAPA GALVANIZADOS, DE PROYECTO MARCA CENMEX.
- ⚡ SISTEMA E TIERRAS COMPUESTO DE CABLE DE COBRE DESNUDO CON VARILLAS COPERNICUS DE 5/8\"/>
- ⚡ DIÁMETRO DE POLIDUCTO-LONGITUD DEL TRAMO
- C-124 CIRCUITO-NÚMERO DE LAMPARA
- ⚡ TRANSFORMADOR, CON MEDIDOR Y TIERRA EN POSTE DE CONCRETO (EXISTENTE)

LOCALIDAD

TLAJOMULCO CABECERA

NOMBRE DE ARCHIVO: CALLE-NICOLAS-BRAVO-ALUMBRADO PUBLICO.DWG

ESCALA 1:250 | FORMATO: 90 X 60

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE GONZÁLEZ MORALES

DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

ING. JONATHAN OMAR CRUZ INÍGUEZ

PROYECTISTA

ING. FELIPE DAVID SÁNCHEZ GARCÍA

FECHA MARZO 2019 | LAMINA GEOMÉTRICO | GEO-01/01