


I.D.	ELEMENTO	DIM	CAPACIDAD
1	JUNTA MONOBLOCK	8" DN	300 ANSI
2	VALVULA MACHO	8" DN	300 ANSI
3	VALVULA DE CONTROL DE PRESIÓN	4" DN	FR.
4	FILTRO HORIZONTAL CON CONEXIÓN	8" DN	300 ANSI RF
5	VALVULA MACHO	6" DN	300 ANSI
6	MEDIDOR DE FLUJO (PORTA PLACA DE ORIFICIO)	----	150 ANSI
7	VALVULA DE SEGURIDAD	4" X 6"	150 ANSI RF.
8	VALVULA MACHO	4" DN	150 ANSI

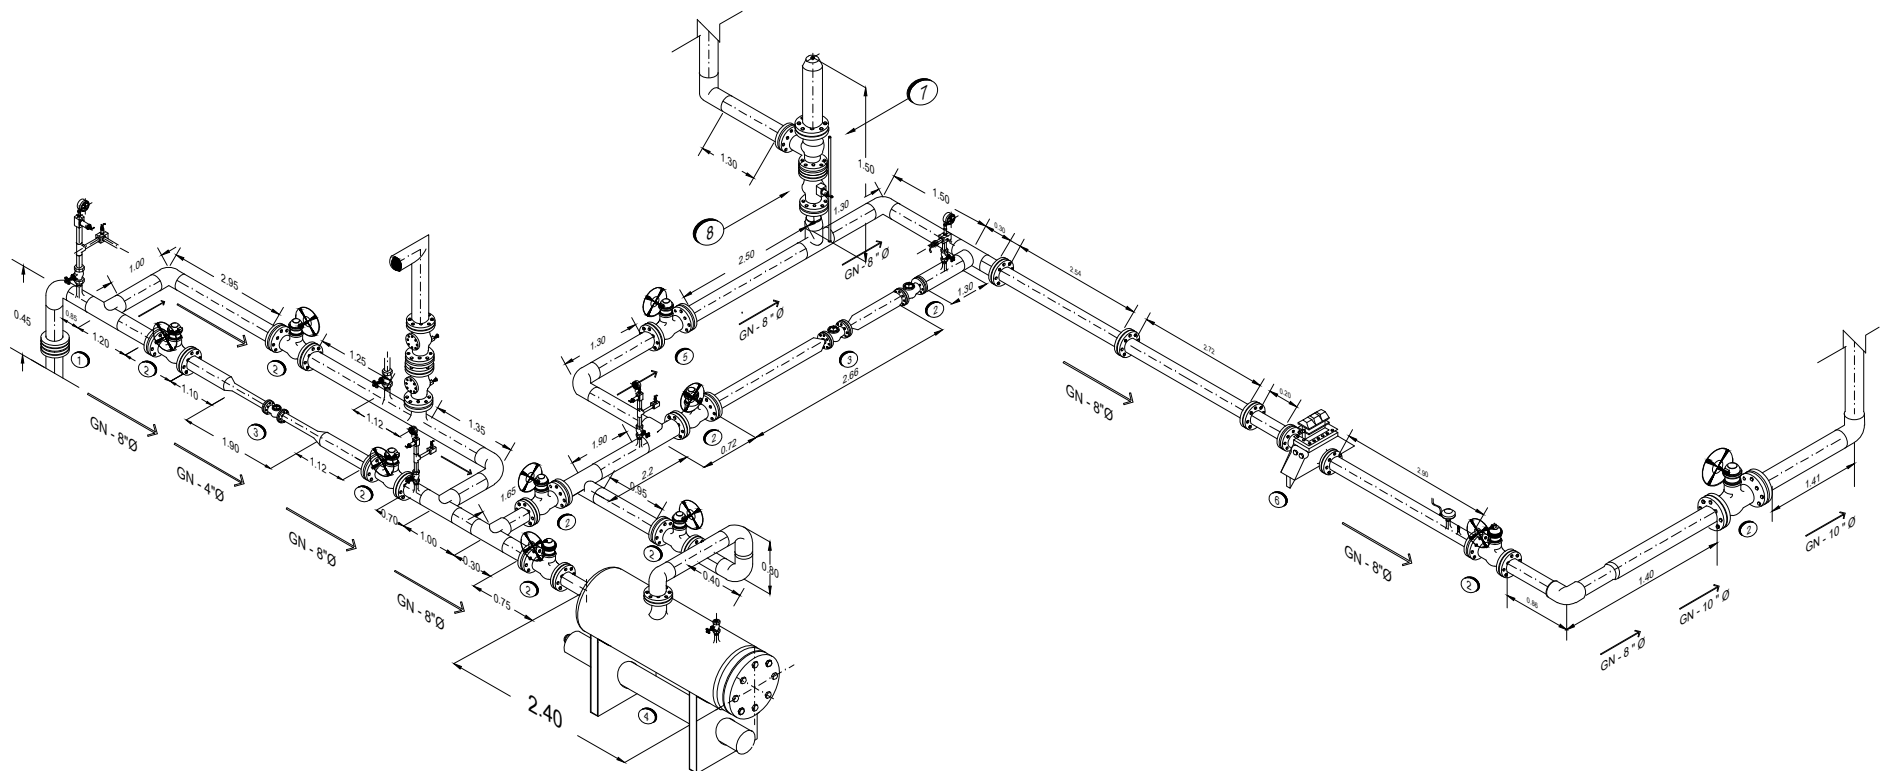

## ISOMETRICO GENERAL

	PLANTA HIDALGO	
	<small>         TITAN          AVISO: OBRAS Y/O SERVICIOS TÉCNICOS S.A. DE C.V.          CDE POLARIS EL CROQUIS DE OBRAS Y/O SERVICIOS S.A. DE C.V.       </small>	
Preparado por: <b>BIO-PAPPEL PACKAGING S.A. DE C.V.</b>		
ESTACION DE REGULACION Y MEDICION		
Acotaciones: MTS. Escala: S/E Fecha: ABRIL-2022		
PLANO: 01		
Plano: INSTALACION DE GAS NATURAL. <b>ISOMETRIA GENERAL</b>		
<small>         ESCR.: AGC          INSTALACION GAS NATURAL DNG          DISEÑO:          Ing. Carlos Enrique Nolasco Mar          DISEÑO:          Daniel Hernández Reyes       </small>		