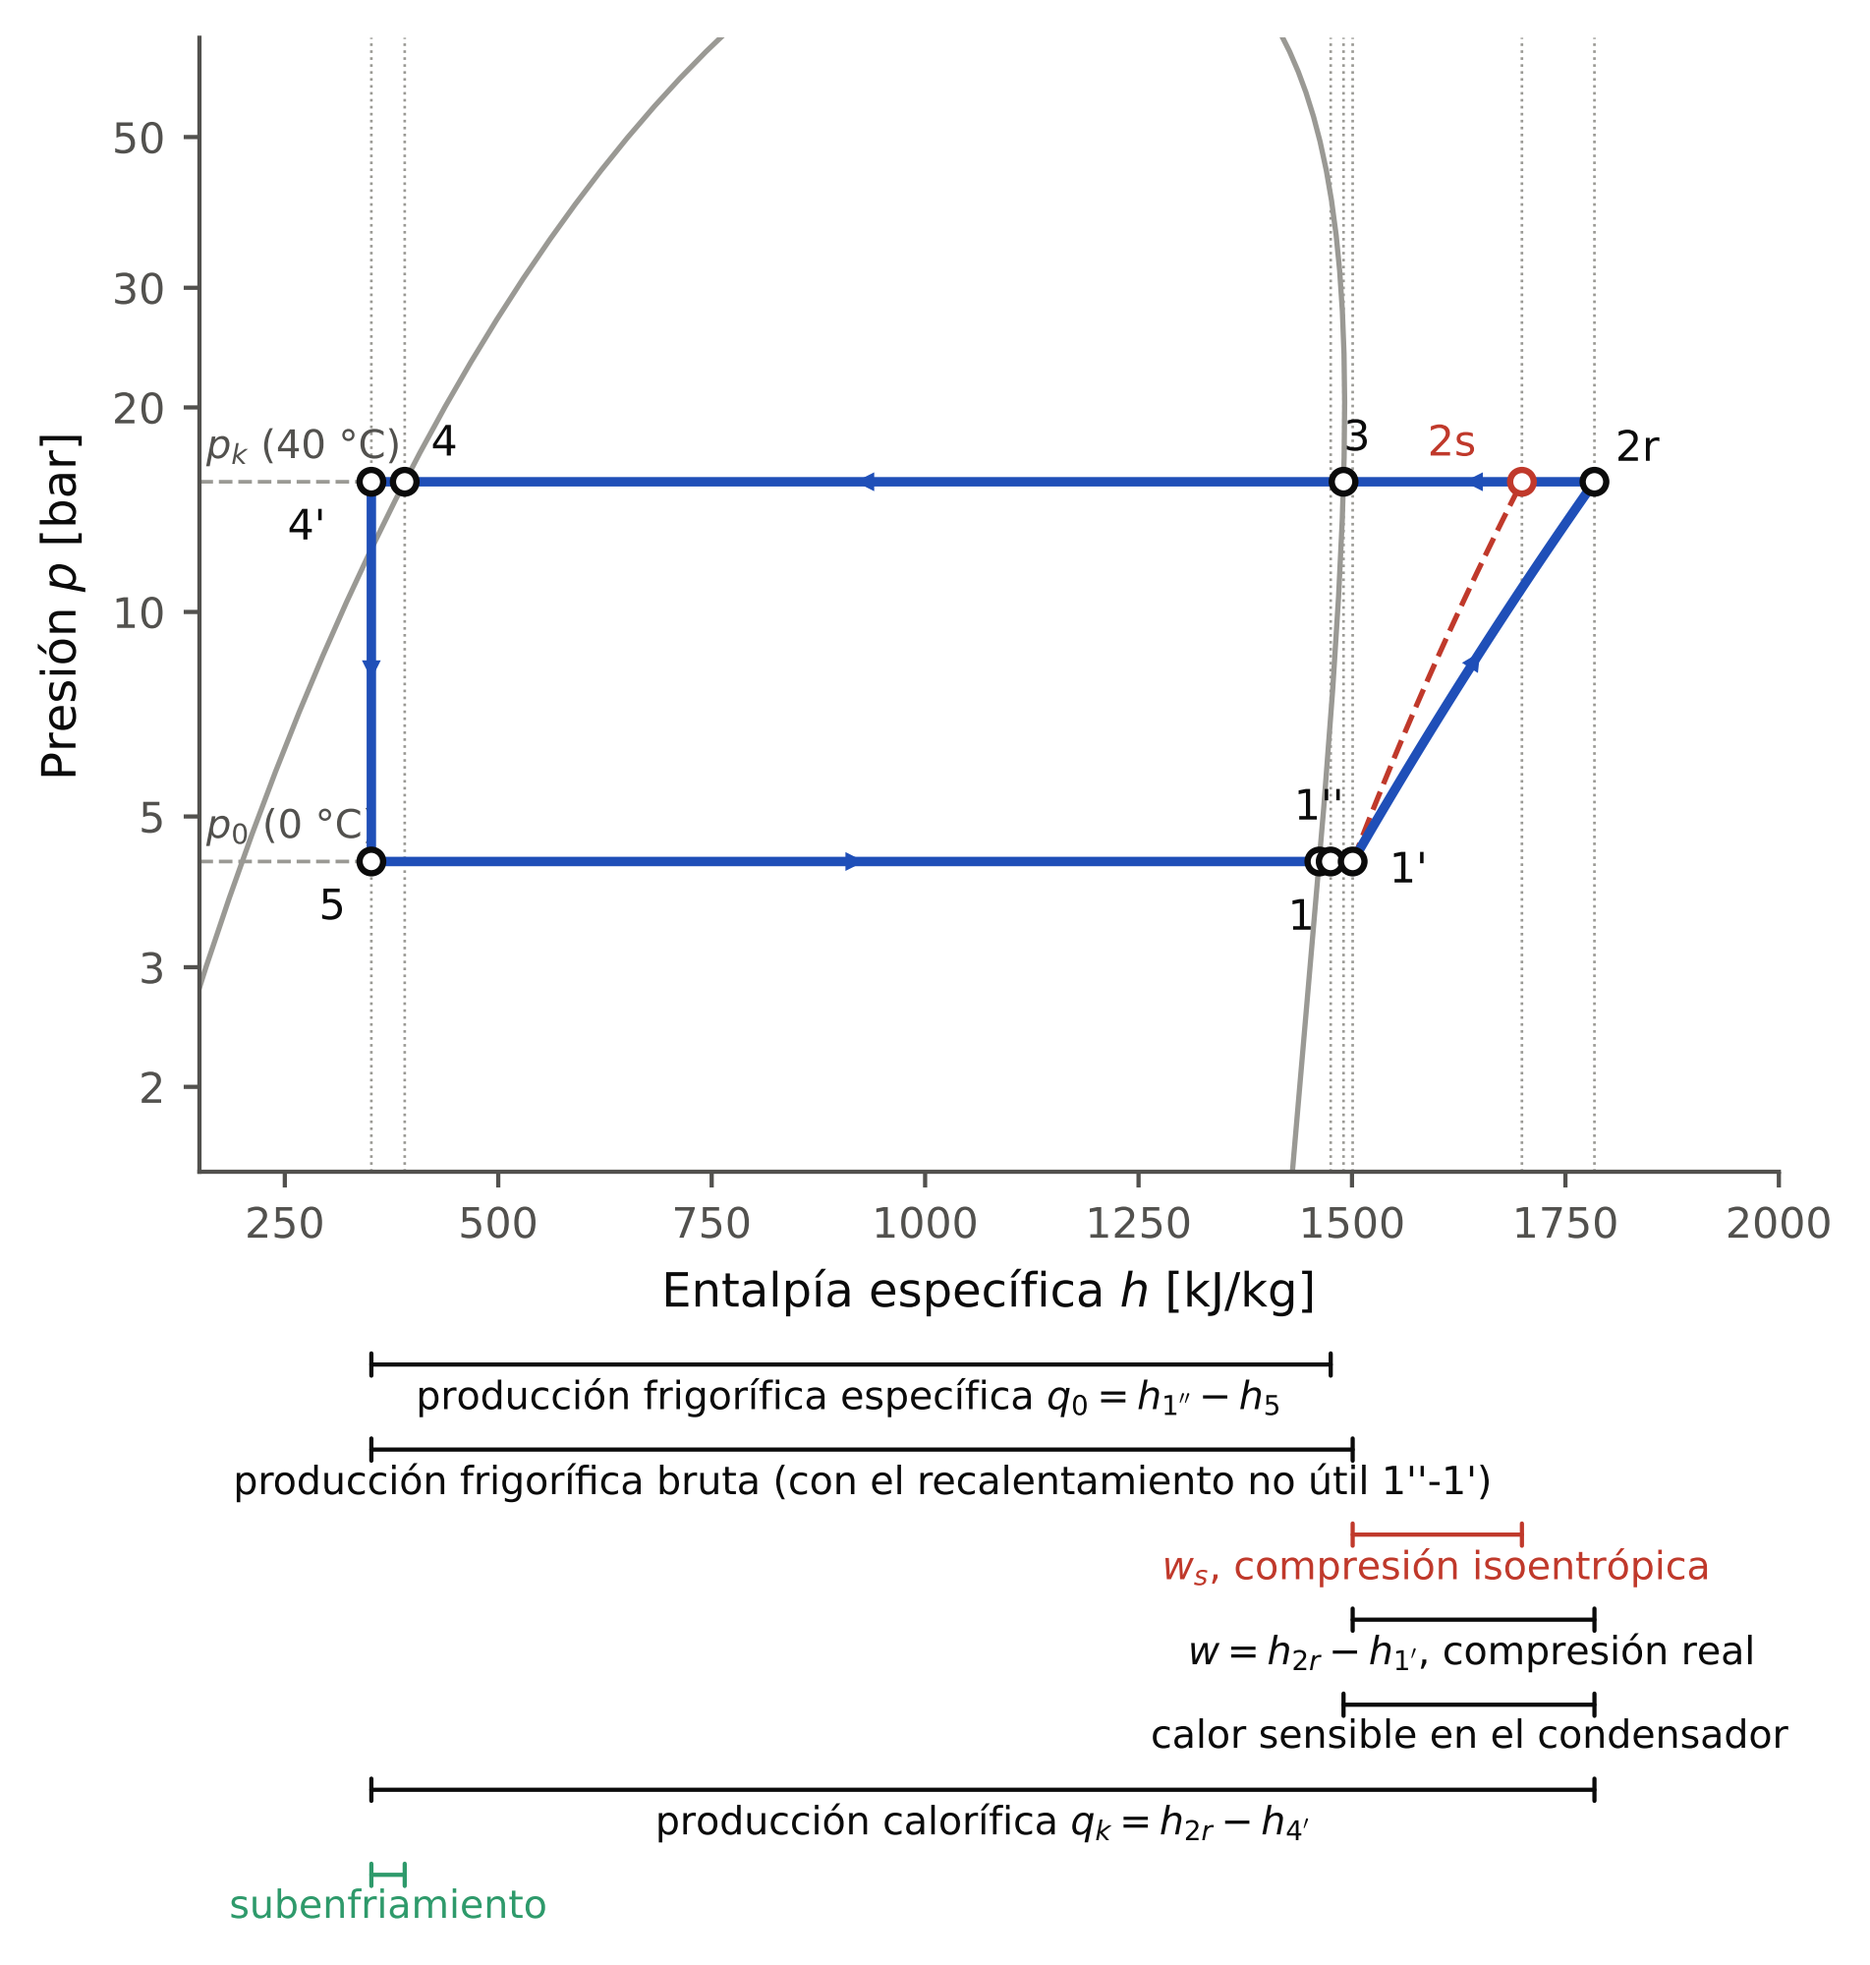
Presión p [bar]
50
30
20
10
5
3
2
p_k (40 °C)
p_0 (0 °C)
4
4'
5
3
2s
2r
1''
1'
1
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
Entalpía específica h [kJ/kg]
producción frigorífica específica $q_0 = h_{1''} - h_5$
producción frigorífica bruta (con el recalentamiento no útil 1''-1')
w_s, compresión isoentrópica
$w = h_{2r} - h_{1'}$, compresión real
calor sensible en el condensador
producción calorífica $q_k = h_{2r} - h_{4'}$
subenfriamiento