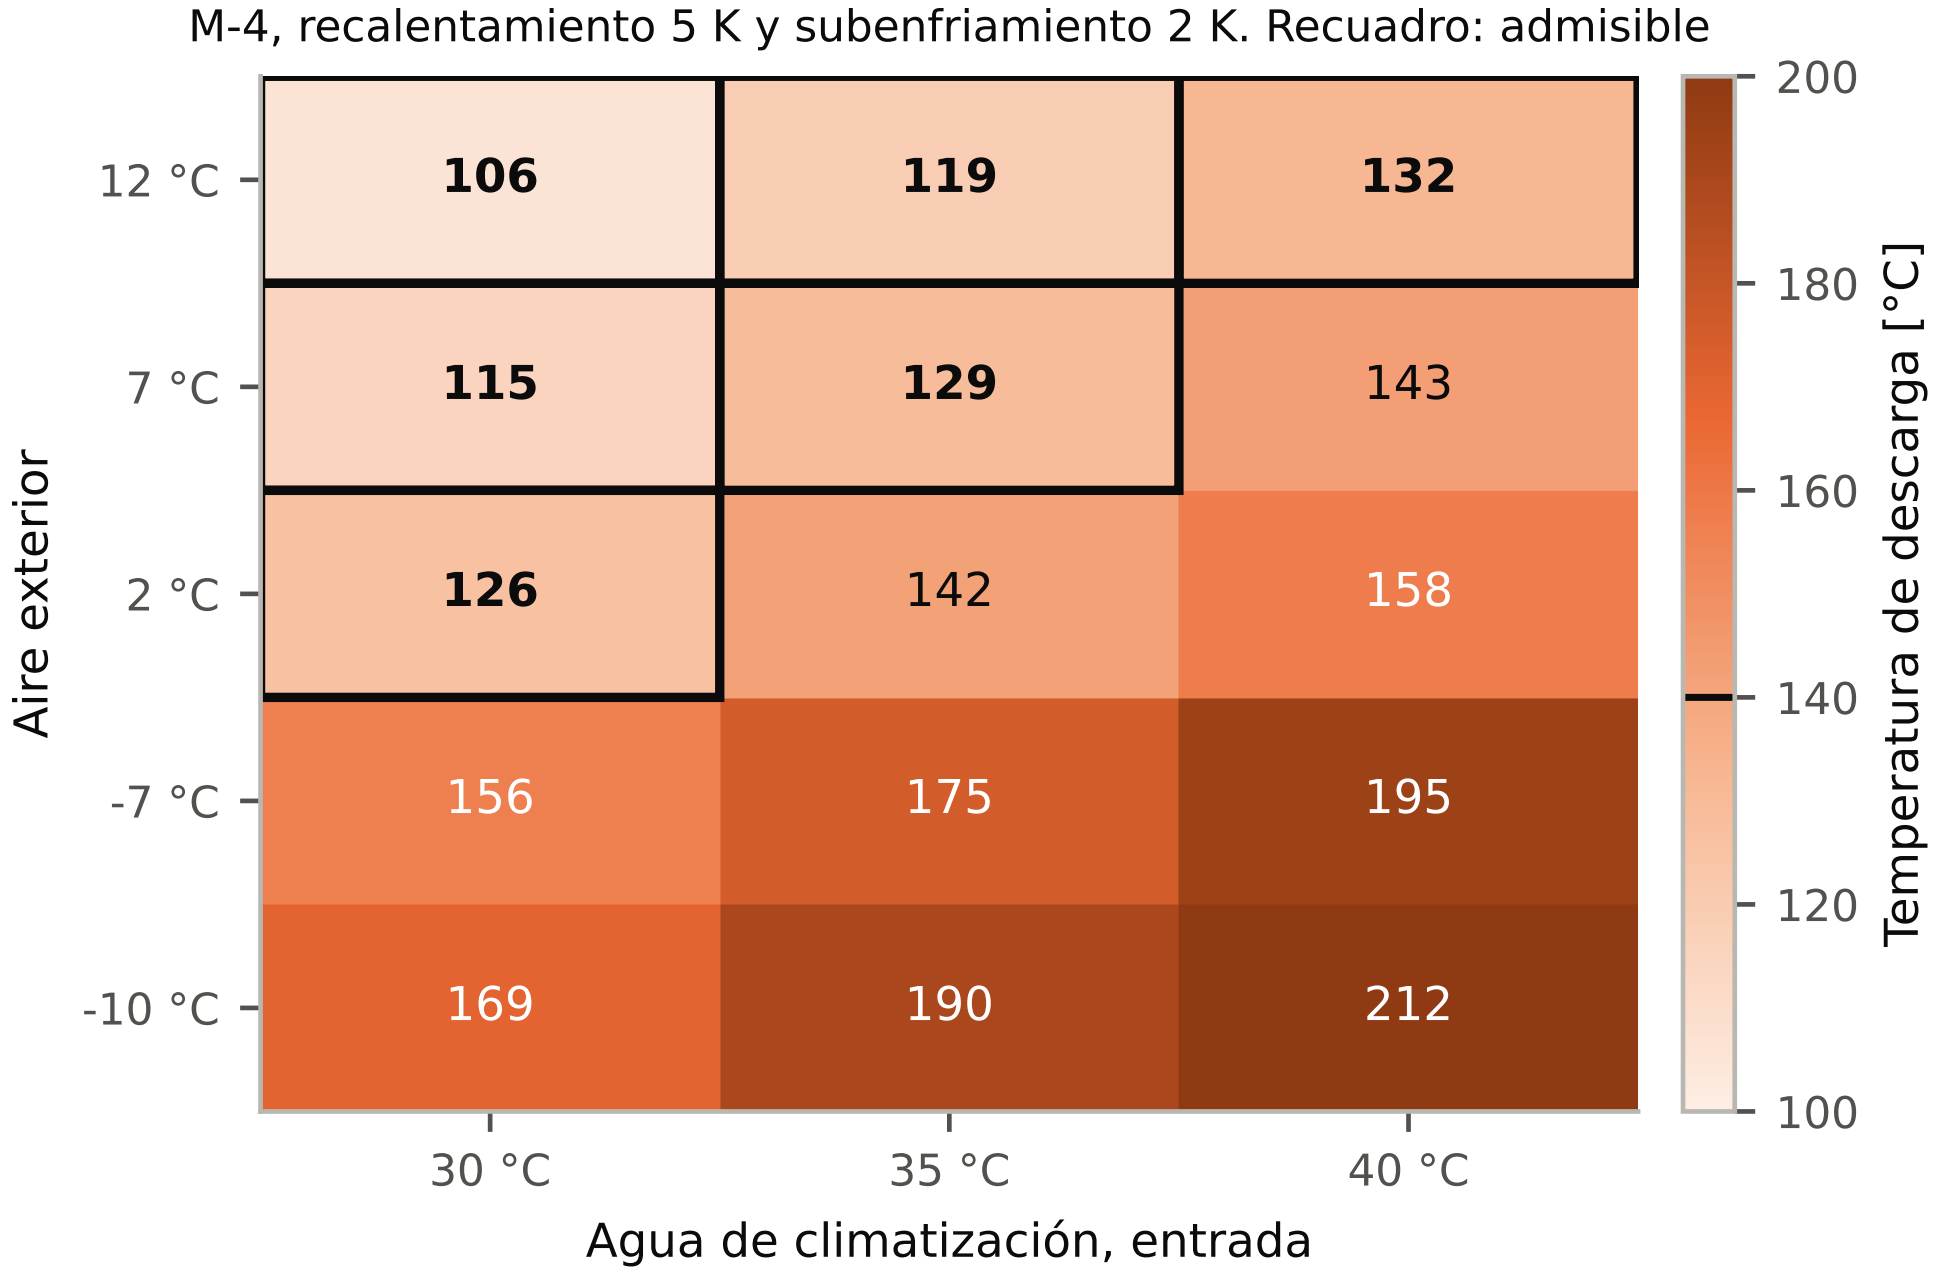
M-4, recalentamiento 5 K y subenfriamiento 2 K. Recuadro: admisible
Aire exterior
12 °C
7 °C
2 °C
-7 °C
-10 °C
106
119
132
115
129
143
126
142
158
156
175
195
169
190
212
30 °C
35 °C
40 °C
Agua de climatización, entrada
Temperatura de descarga [°C]
200
180
160
140
120
100