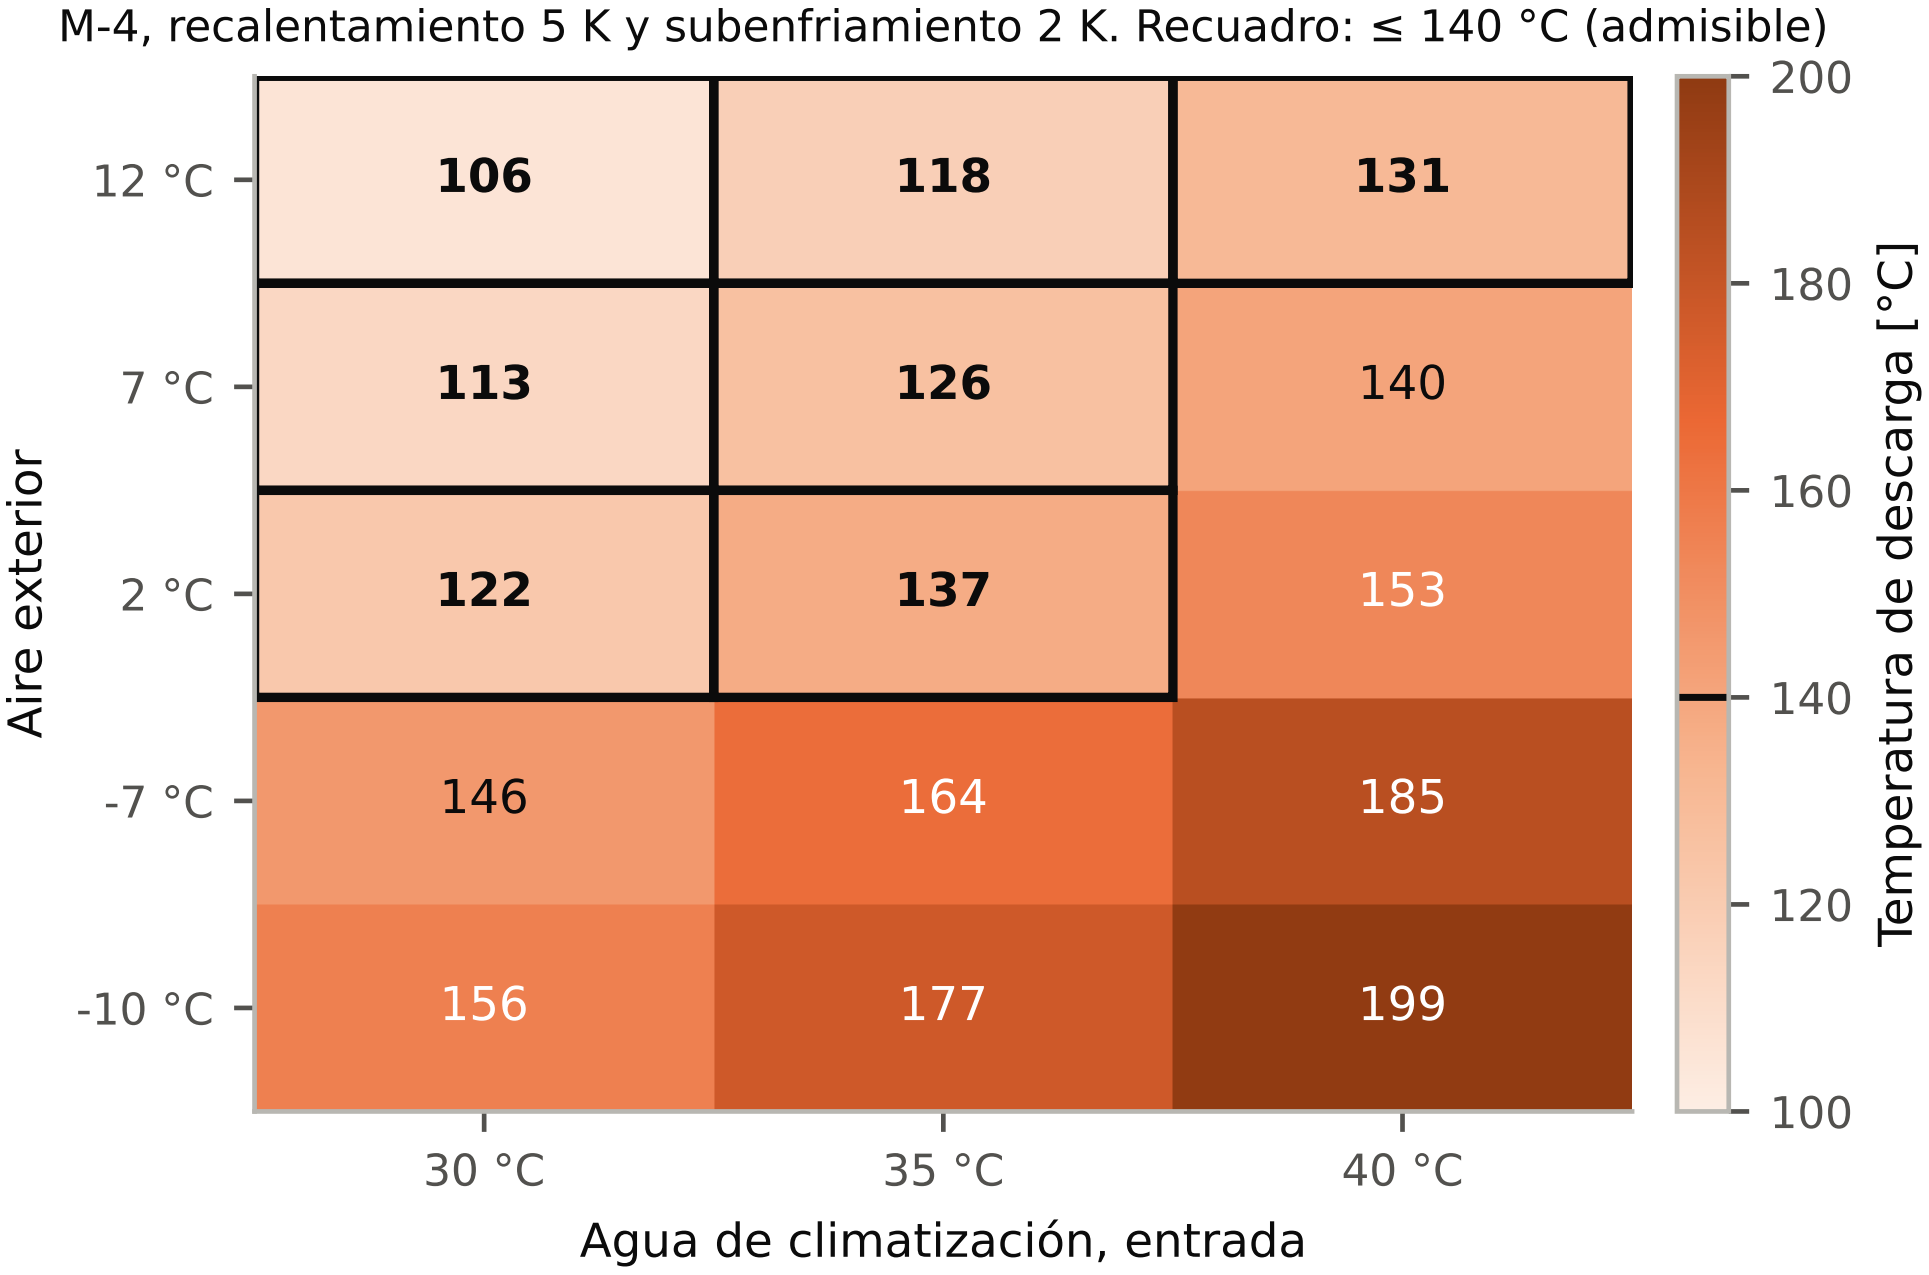
M-4, recalentamiento 5 K y subenfriamiento 2 K. Recuadro: ≤ 140 °C (admisible)
Aire exterior
12 °C
7 °C
2 °C
-7 °C
-10 °C
106
118
131
113
126
140
122
137
153
146
164
185
156
177
199
30 °C
35 °C
40 °C
Agua de climatización, entrada
Temperatura de descarga [°C]
200
180
160
140
120
100