Círculo de calibración: D nominal 20 cm

Con «Rectilínea» basta este círculo. Mida D impreso y escríbalo en CobDosel.

Escala de control: debe medir exactamente 10 cm. Si no, imprima de nuevo al 100 %.

D medido (cm)	H, vidrio → papel (cm)	Teléfono / lente	Fecha

1. Imprima al 100 % («Tamaño real»; no «Ajustar a la página») y compruebe la escala de 10 cm.
2. Mida el diámetro D sobre el papel, por el centro de la línea, en dos o tres diámetros; escriba el promedio en CobDosel (no el valor nominal).
3. Mida H desde el vidrio de la cámara hasta el papel (p. ej. 40 cm). Papel plano, sin sombras sobre la línea; teléfono a 1x, paralelo al papel.
4. Centre: alinee la cuadrícula 3 × 3 de la cámara con las marcas E–O y N–S; el centro de la foto cae en la cruz. Mida con «Ajuste de círculo», 8 puntos.

Comprobación con dos círculos: D nominales 20 y 10 cm

Una sola foto; mida cada círculo con su propio D. Con «Rectilínea» la focal debe coincidir (±1 %).

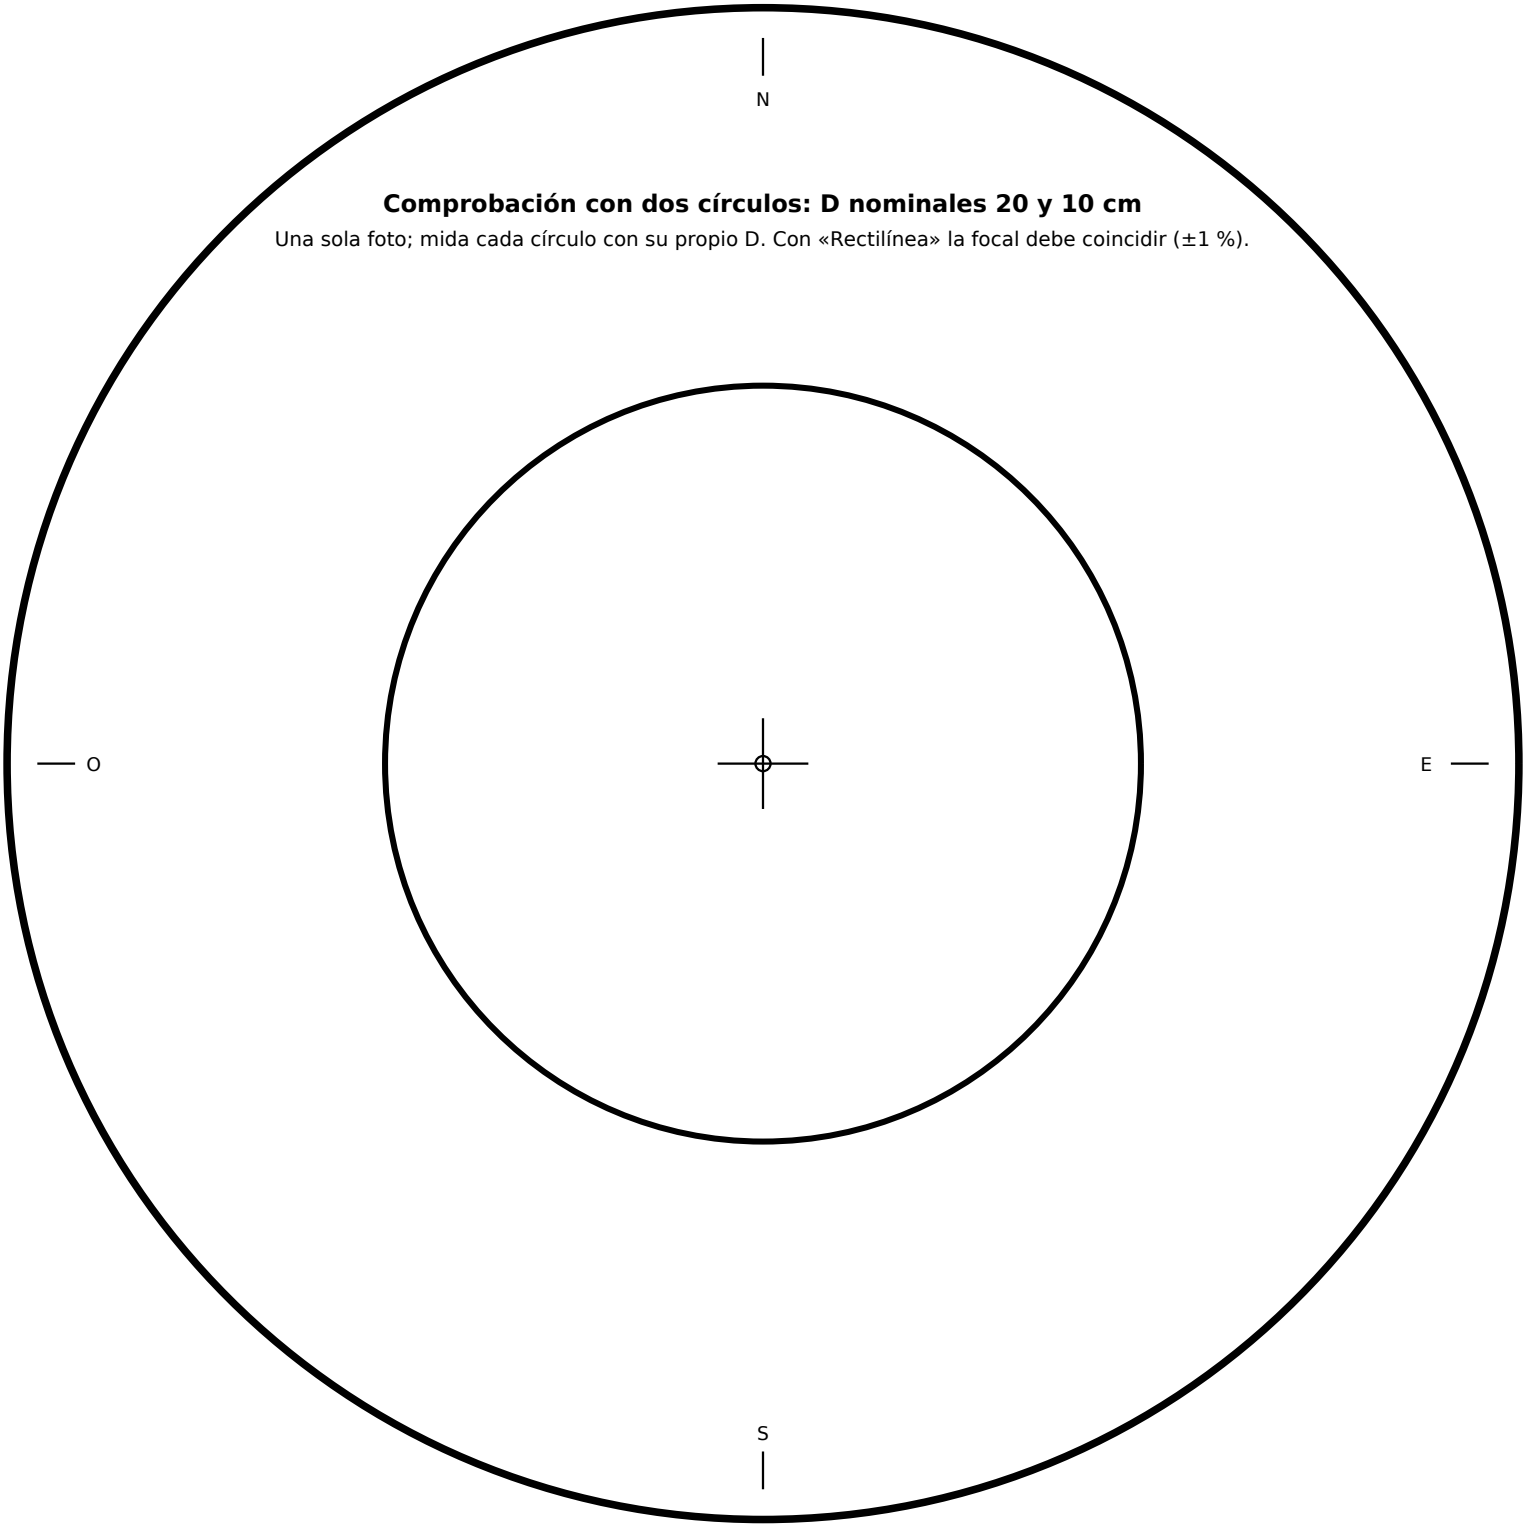

Escala de control: debe medir exactamente 10 cm. Si no, imprima de nuevo al 100 %.



D grande medido (cm)	D pequeño medido (cm)	H (cm)	Teléfono / lente	Fecha

1. Imprima al 100 % («Tamaño real»; no «Ajustar a la página») y compruebe la escala de 10 cm.
2. Mida el diámetro D sobre el papel, por el centro de la línea, en dos o tres diámetros; escriba el promedio en CobDosel (no el valor nominal).
3. Mida H desde el vidrio de la cámara hasta el papel (p. ej. 40 cm). Papel plano, sin sombras sobre la línea; teléfono a 1x, paralelo al papel.
4. Centre: alinee la cuadrícula 3 × 3 de la cámara con las marcas E–O y N–S; el centro de la foto cae en la cruz. Mida con «Ajuste de círculo», 8 puntos.