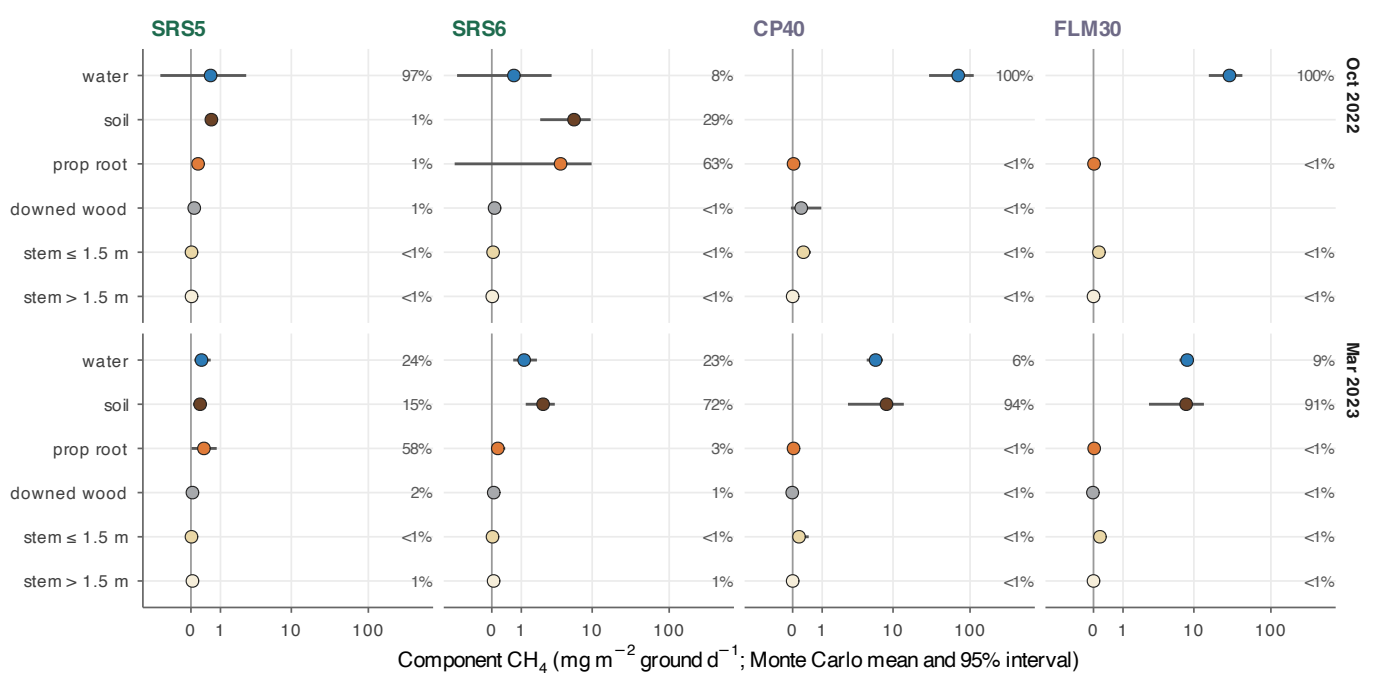
SRS5
SRS6
CP40
FLM30
Oct 2022
Mar 2023
water
soil
prop root
downed wood
stem ≤ 1.5 m
stem > 1.5 m
97%
1%
1%
1%
<1%
<1%
8%
29%
63%
<1%
<1%
<1%
100%
<1%
<1%
<1%
100%
<1%
<1%
<1%
24%
15%
58%
2%
<1%
1%
23%
72%
3%
1%
<1%
<1%
6%
94%
<1%
<1%
<1%
<1%
9%
91%
<1%
<1%
<1%
<1%
0
1
10
100
Component CH4 (mg m−2 ground d−1; Monte Carlo mean and 95% interval)