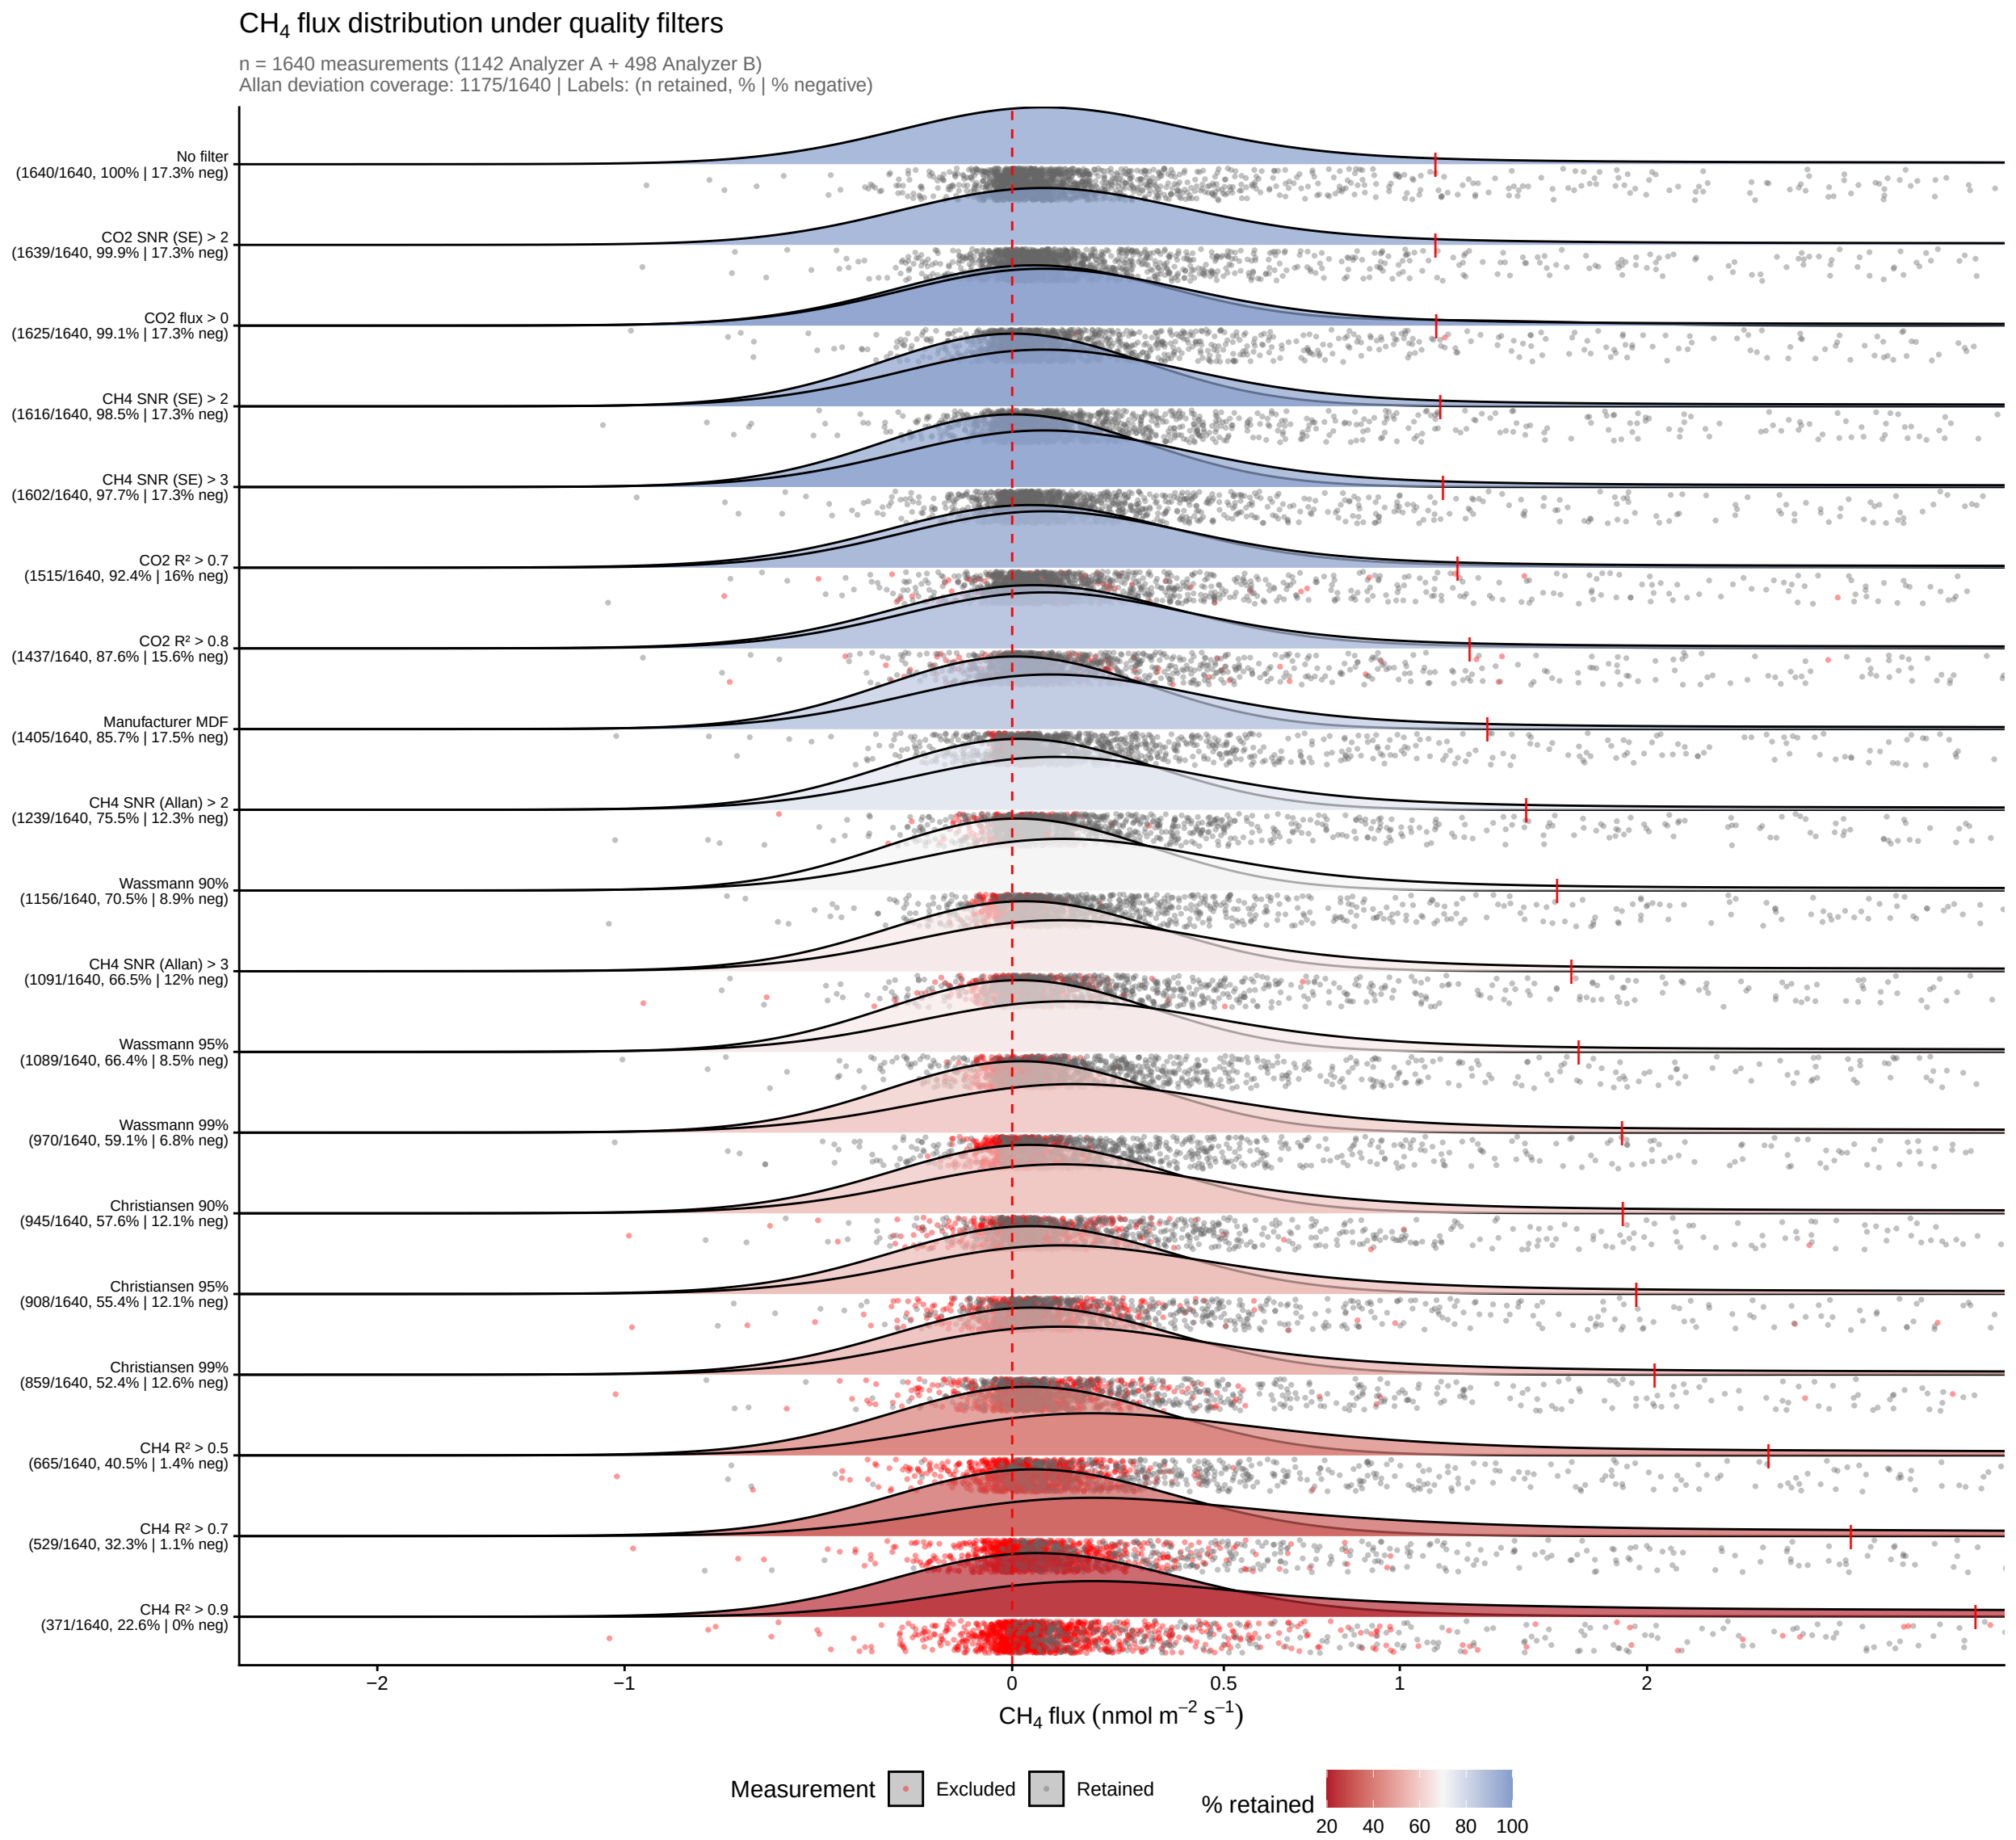
CH4 flux distribution under quality filters
n = 1640 measurements (1142 Analyzer A + 498 Analyzer B)
Allan deviation coverage: 1175/1640 | Labels: (n retained, % | % negative)
No filter
(1640/1640, 100% | 17.3% neg)
CO2 SNR (SE) > 2
(1639/1640, 99.9% | 17.3% neg)
CO2 flux > 0
(1625/1640, 99.1% | 17.3% neg)
CH4 SNR (SE) > 2
(1616/1640, 98.5% | 17.3% neg)
CH4 SNR (SE) > 3
(1602/1640, 97.7% | 17.3% neg)
CO2 R² > 0.7
(1515/1640, 92.4% | 16% neg)
CO2 R² > 0.8
(1437/1640, 87.6% | 15.6% neg)
Manufacturer MDF
(1405/1640, 85.7% | 17.5% neg)
CH4 SNR (Allan) > 2
(1239/1640, 75.5% | 12.3% neg)
Wassmann 90%
(1156/1640, 70.5% | 8.9% neg)
CH4 SNR (Allan) > 3
(1091/1640, 66.5% | 12% neg)
Wassmann 95%
(1089/1640, 66.4% | 8.5% neg)
Wassmann 99%
(970/1640, 59.1% | 6.8% neg)
Christiansen 90%
(945/1640, 57.6% | 12.1% neg)
Christiansen 95%
(908/1640, 55.4% | 12.1% neg)
Christiansen 99%
(859/1640, 52.4% | 12.6% neg)
CH4 R² > 0.5
(665/1640, 40.5% | 1.4% neg)
CH4 R² > 0.7
(529/1640, 32.3% | 1.1% neg)
CH4 R² > 0.9
(371/1640, 22.6% | 0% neg)
−2
−1
0
0.5
1
2
CH4 flux (nmol m−2 s−1)
Measurement
Excluded
Retained
% retained
20
40
60
80
100