

Consumo agora e hoje

Rota /. Capturas reais, 1280 px, tema claro, dados de demonstração (CU-BEMS, andar 2, ago/2018), 2026-10-01.

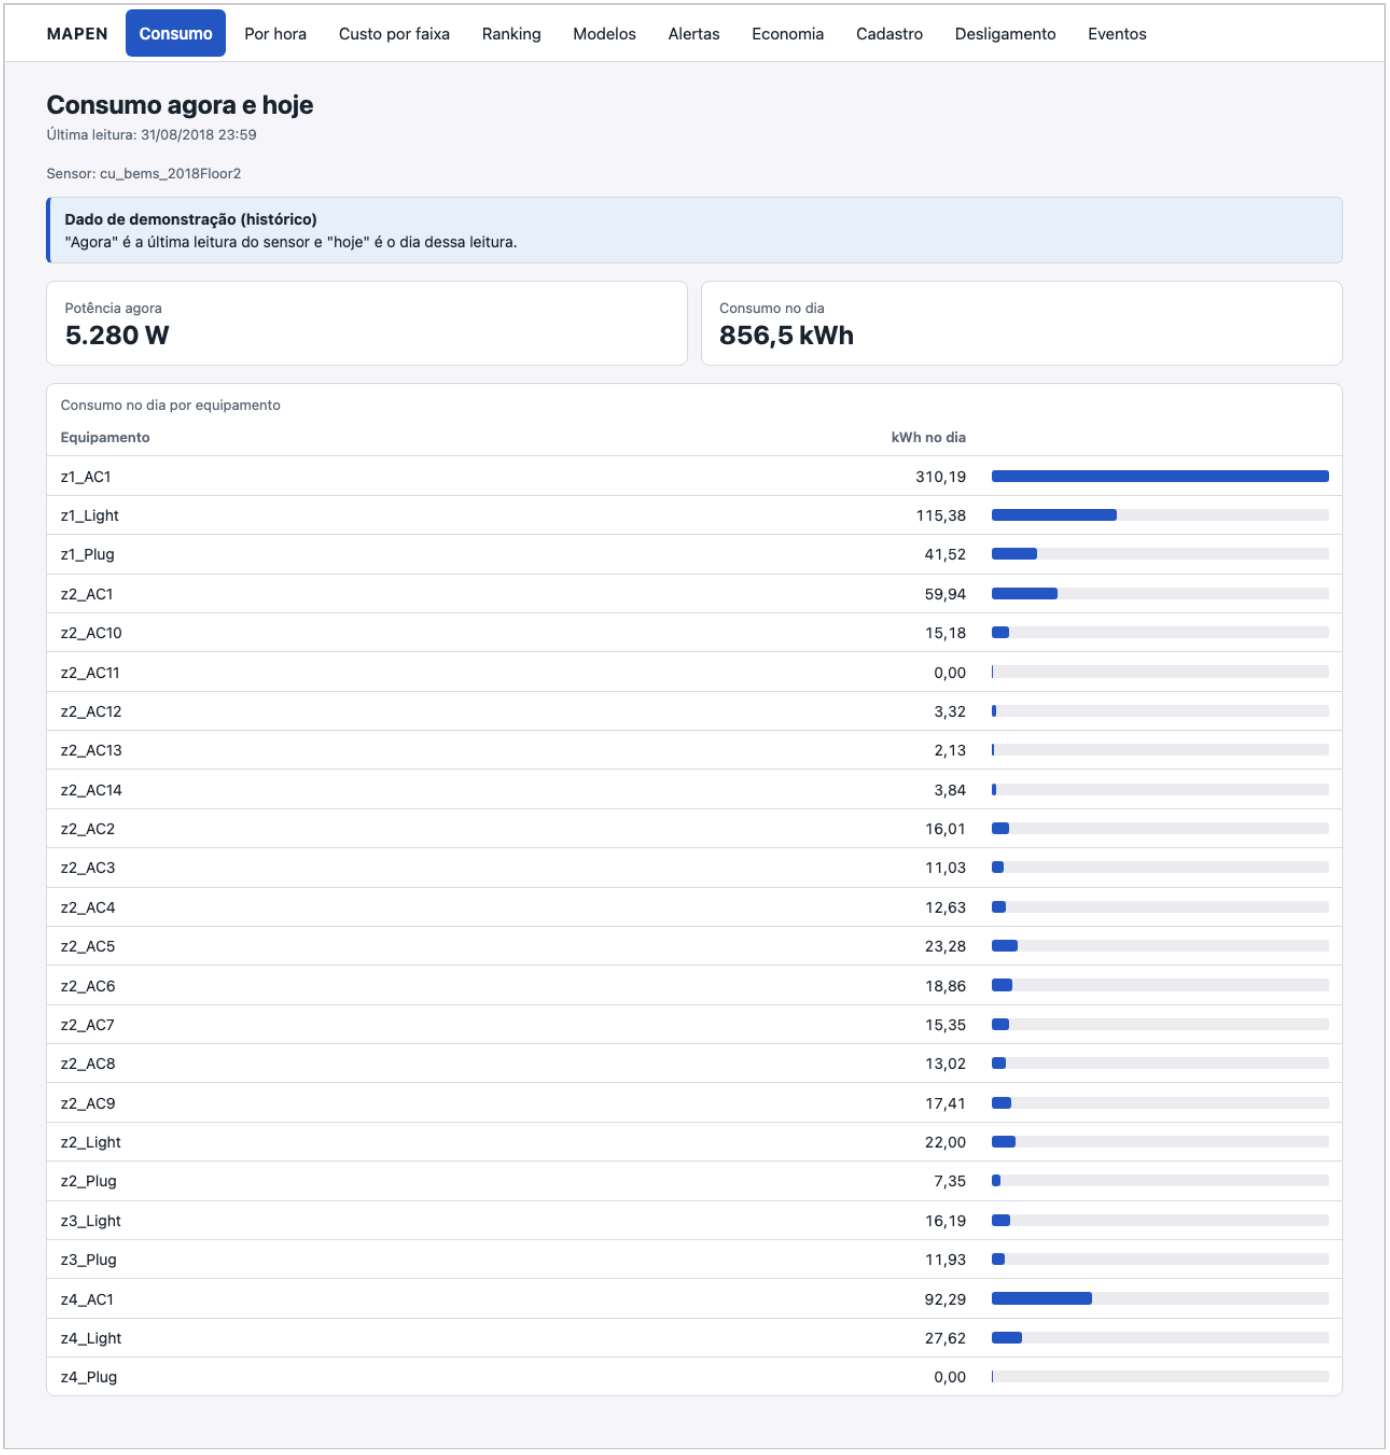


Custo por faixa tarifária

Rota /custo. Capturas reais, 1280 px, tema claro, dados de demonstração (CU-BEMS, andar 2, ago/2018), 2026-10-01.

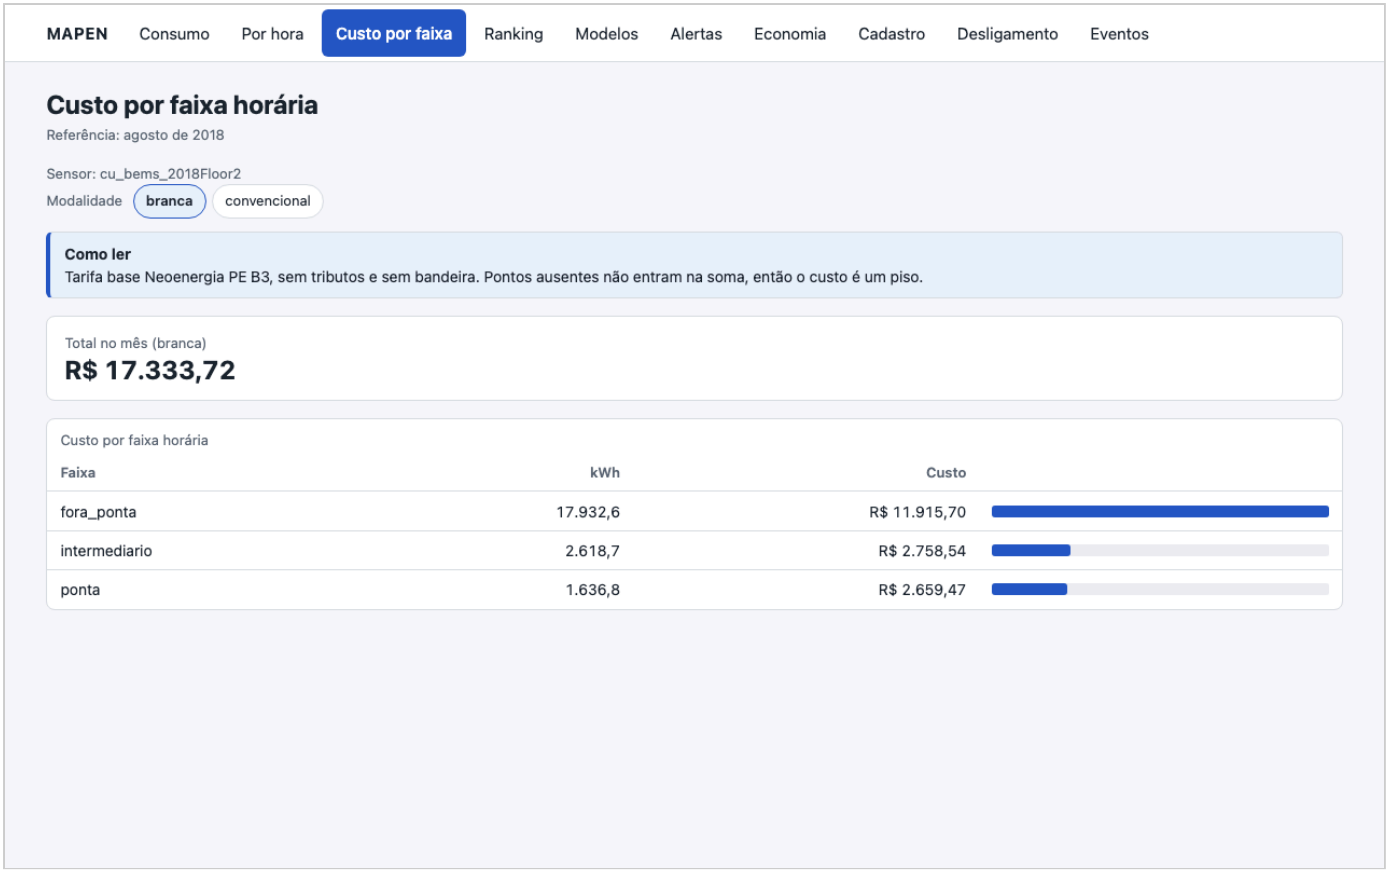


Ranking de equipamentos

Rota /ranking. Capturas reais, 1280 px, tema claro, dados de demonstração (CU-BEMS, andar 2, ago/2018), 2026-10-01.

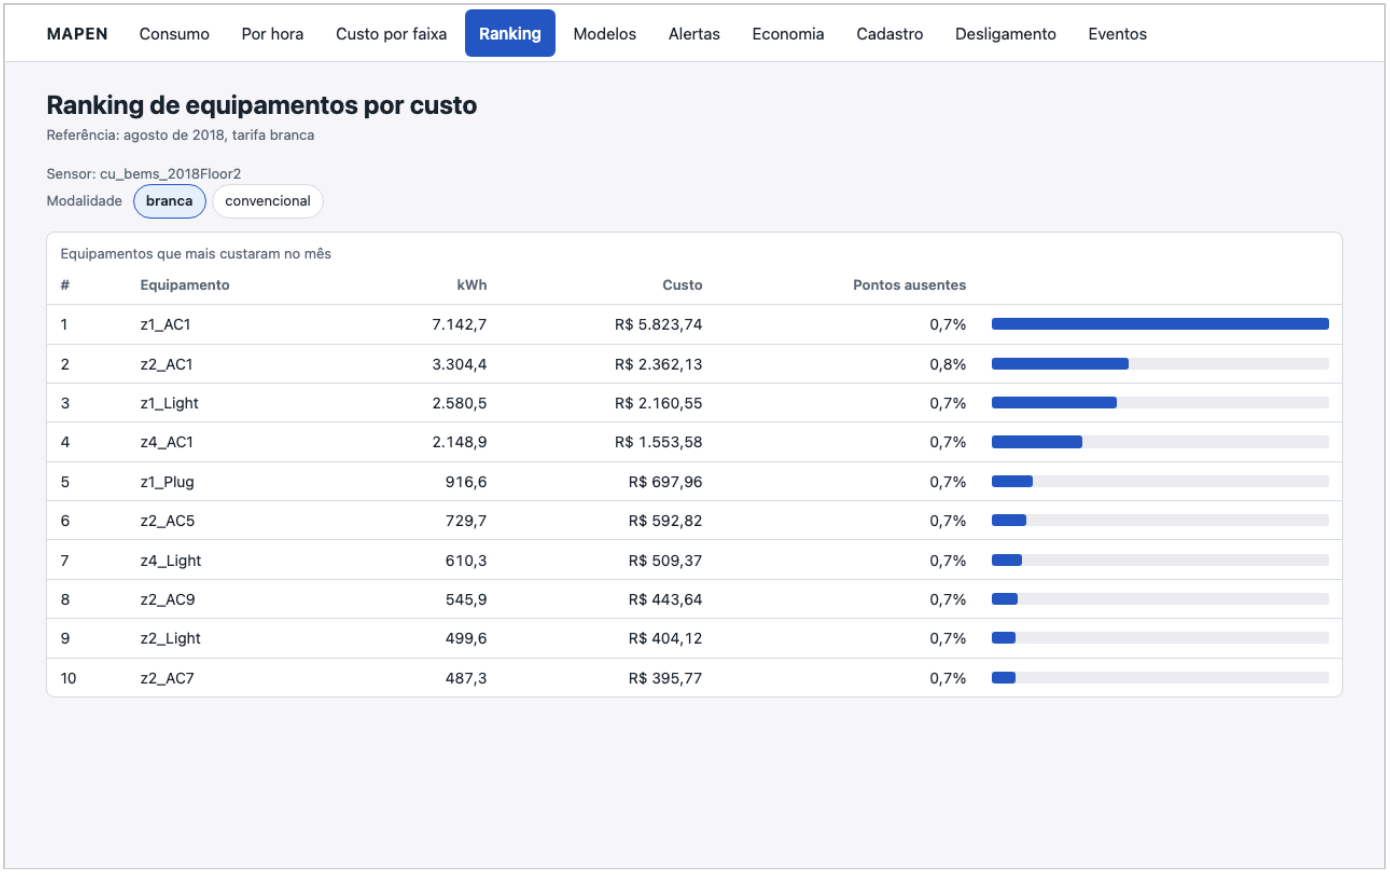


Consumo por horário

Rota /horario. Capturas reais, 1280 px, tema claro, dados de demonstração (CU-BEMS, andar 2, ago/2018), 2026-10-01.

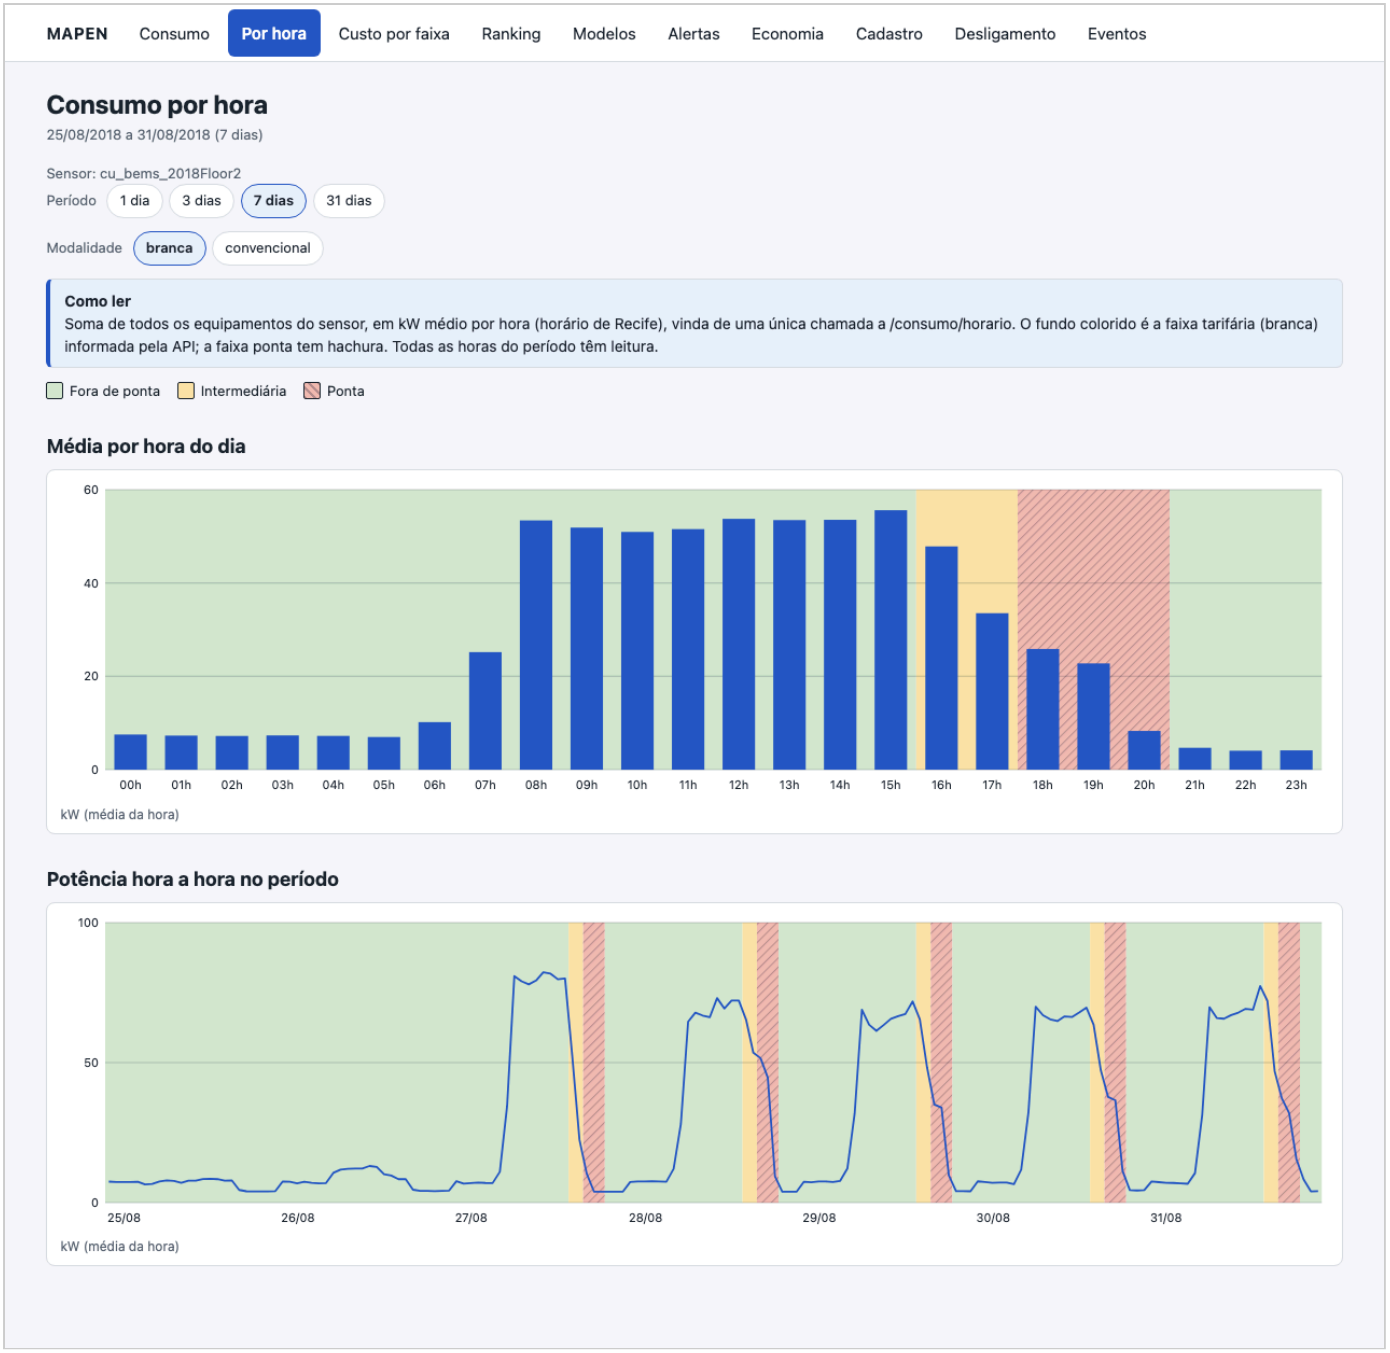

Cadastro: sensores, equipamentos e regras

Rota /cadastro. Capturas reais, 1280 px, tema claro, dados de demonstração (CU-BEMS, andar 2, ago/2018), 2026-10-01.

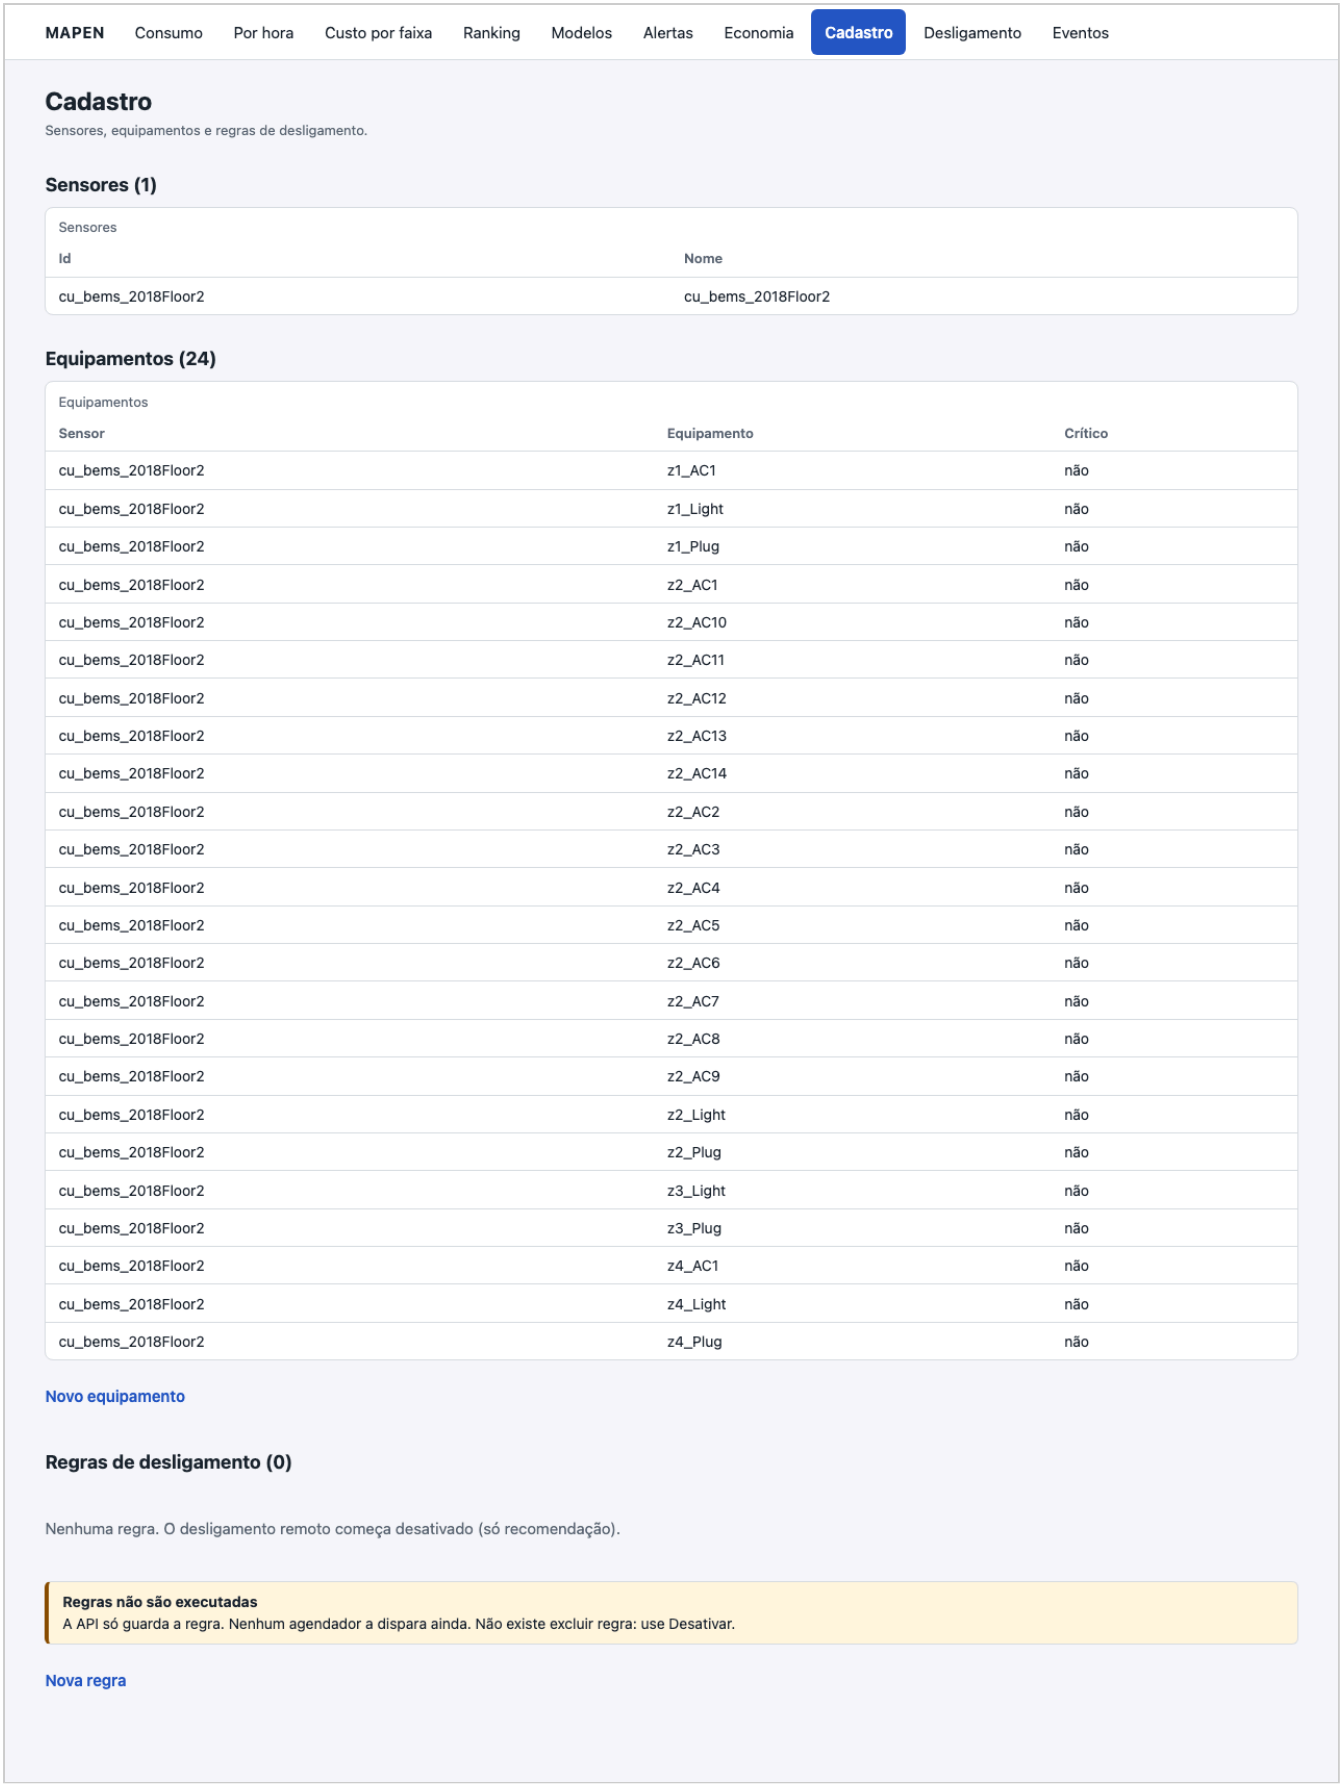

MAPEN Consumo Por hora Custo por faixa Ranking Modelos Alertas Economia Cadastro Desligamento Eventos

Cadastro

Sensores, equipamentos e regras de desligamento.

Sensores (1)

Sensores

Id	Nome
cu_bems_2018Floor2	cu_bems_2018Floor2

Equipamentos (24)

Equipamentos

Sensor	Equipamento	Crítico
cu_bems_2018Floor2	z1_AC1	não
cu_bems_2018Floor2	z1_Light	não
cu_bems_2018Floor2	z1_Plug	não
cu_bems_2018Floor2	z2_AC1	não
cu_bems_2018Floor2	z2_AC10	não
cu_bems_2018Floor2	z2_AC11	não
cu_bems_2018Floor2	z2_AC12	não
cu_bems_2018Floor2	z2_AC13	não
cu_bems_2018Floor2	z2_AC14	não
cu_bems_2018Floor2	z2_AC2	não
cu_bems_2018Floor2	z2_AC3	não
cu_bems_2018Floor2	z2_AC4	não
cu_bems_2018Floor2	z2_AC5	não
cu_bems_2018Floor2	z2_AC6	não
cu_bems_2018Floor2	z2_AC7	não
cu_bems_2018Floor2	z2_AC8	não
cu_bems_2018Floor2	z2_AC9	não
cu_bems_2018Floor2	z2_Light	não
cu_bems_2018Floor2	z2_Plug	não
cu_bems_2018Floor2	z3_Light	não
cu_bems_2018Floor2	z3_Plug	não
cu_bems_2018Floor2	z4_AC1	não
cu_bems_2018Floor2	z4_Light	não
cu_bems_2018Floor2	z4_Plug	não

Novo equipamento

Regras de desligamento (0)


Nenhuma regra. O desligamento remoto começa desativado (só recomendação).

Regras não são executadas
A API só guarda a regra. Nenhum agendador a dispara ainda. Não existe excluir regra: use Desativar.

Nova regra


Desligamento remoto

Rota /desligamento. Capturas reais, 1280 px, tema claro, dados de demonstração (CU-BEMS, andar 2, ago/2018), 2026-10-01.

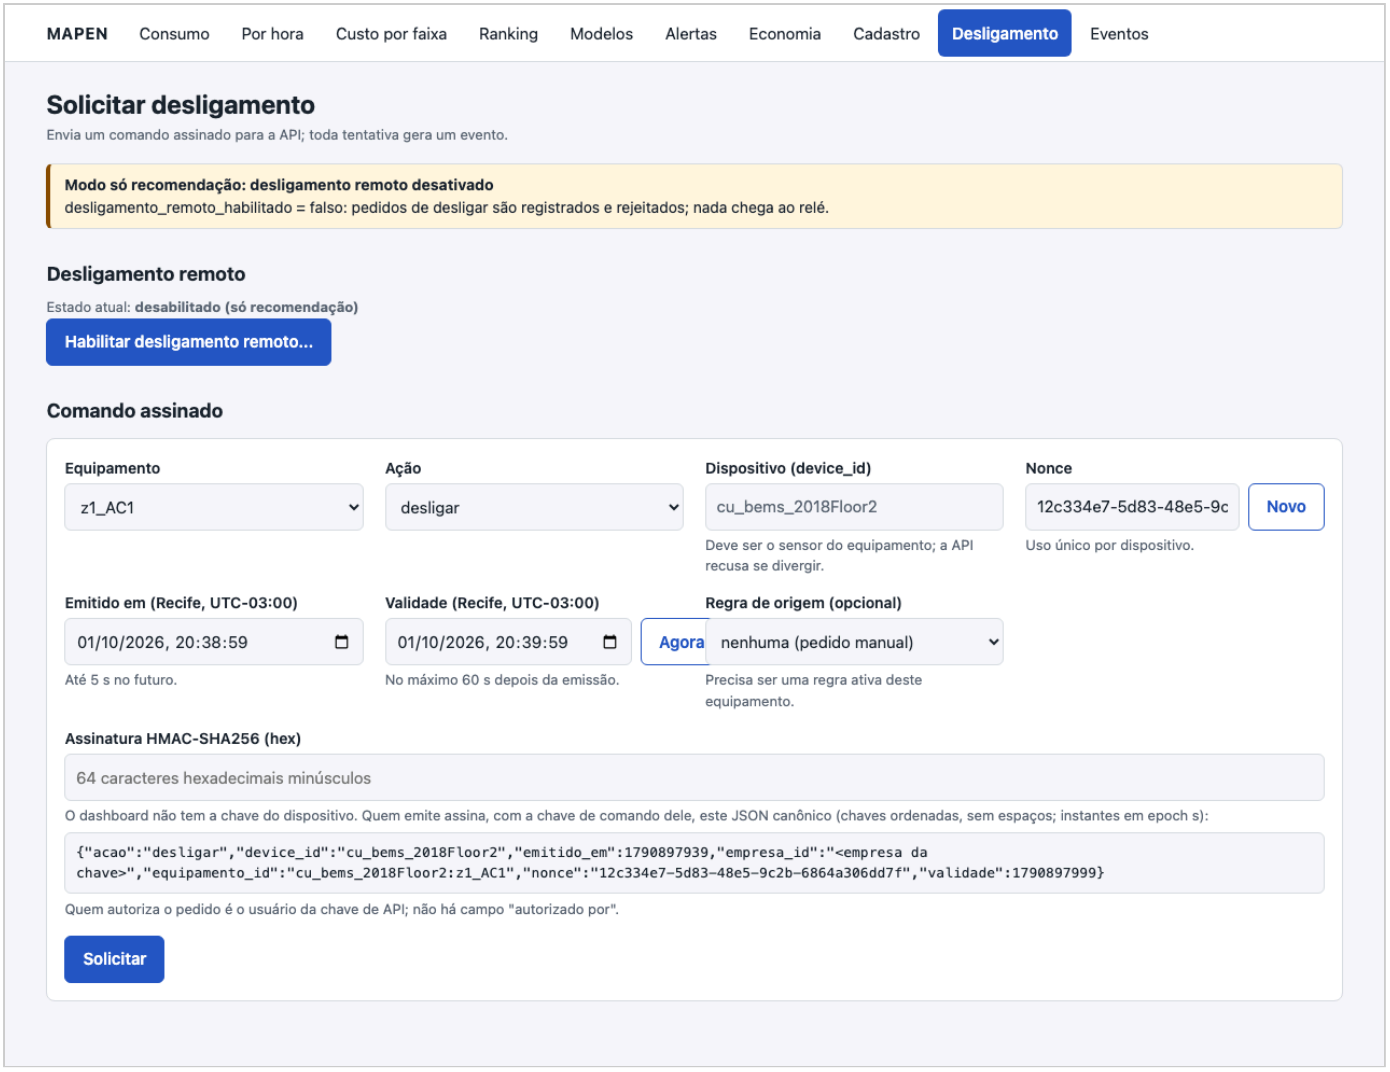


Eventos

Rota /eventos. Capturas reais, 1280 px, tema claro, dados de demonstração (CU-BEMS, andar 2, ago/2018), 2026-10-01.

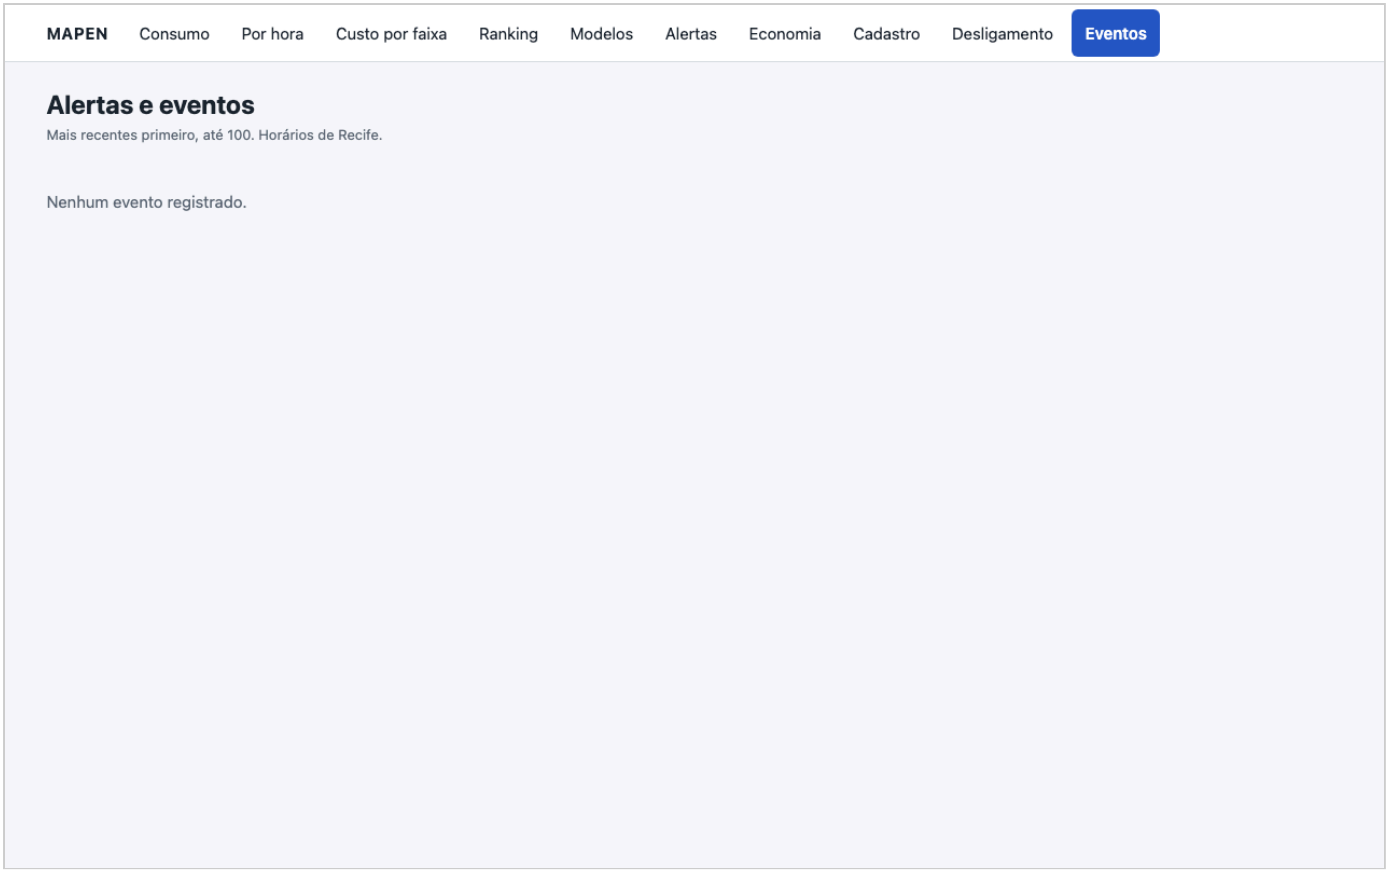

Modelos

Rota /modelos. Capturas reais, 1280 px, tema claro, dados de demonstração (CU-BEMS, andar 2, ago/2018), 2026-10-01.

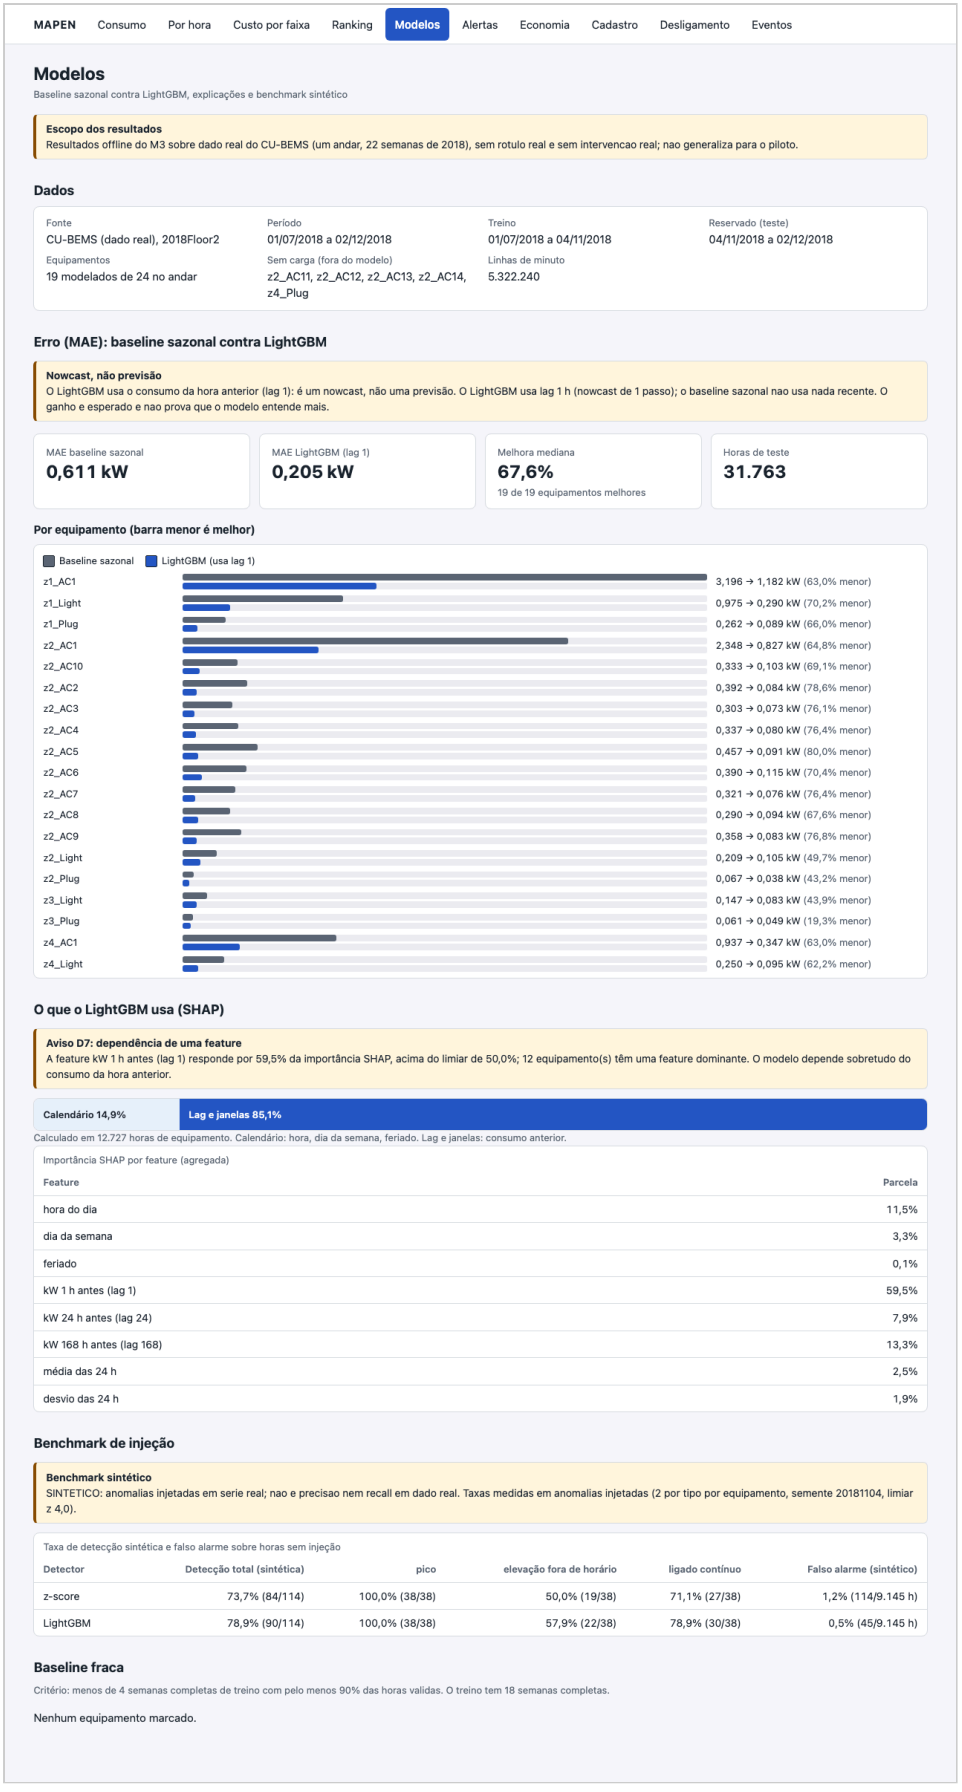

Alertas

Rota /alertas. Capturas reais, 1280 px, tema claro, dados de demonstração (CU-BEMS, andar 2, ago/2018), 2026-10-01.



Economia: antes e depois

Rota /economia. Capturas reais, 1280 px, tema claro, dados de demonstração (CU-BEMS, andar 2, ago/2018), 2026-10-01.

MAPEN | Consumo | Por hora | Custo por faixa | Ranking | Modelos | Alertas | **Economia** | Cadastro | Desligamento | Eventos

Economia

Validação do método: redução sintética conhecida em dado real

Valida o MÉTODO, não é economia real.

Tolerância (±3,0 pp) NÃO atendida em dado real.

Tolerancia de +-3.0 pp NAO atendida em dado real: 7 de 19 equipamentos recuperam a reducao sintetica de 15.0% dentro da tolerancia; o alvo z1_Light recuperou 27.18%. Valida o metodo, nao e economia real.

Redução sintética de 15,0% injetada em z1_Light a partir de 18/11/2018. Antes: 04/11/2018 a 18/11/2018. Depois: 18/11/2018 a 02/12/2018.

Dentro da tolerância	Alvo z1_Light	Erro absoluto mediano	Erro absoluto máximo
7 de 19	**27,2%** injetado 15,0%; fora da tolerância	**6,7 pp**	**18,9 pp**

Antes e depois, por equipamento

Redução injetada contra redução recuperada pelo método, em % do consumo

Equipamento	Injetado	Recuperado	Comparação	Faixa de tolerância	Erro	Resultado
z1_AC1	15,0%	26,1%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	+11,1 pp	fora da tolerância
z1_Light (alvo da injeção)	15,0%	27,2%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	+12,2 pp	fora da tolerância
z1_Plug	15,0%	21,9%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	+6,9 pp	fora da tolerância
z2_AC1	15,0%	23,5%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	+8,5 pp	fora da tolerância
z2_AC10	15,0%	24,2%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	+9,2 pp	fora da tolerância
z2_AC2	15,0%	13,0%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	-2,0 pp	dentro da tolerância
z2_AC3	15,0%	12,5%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	-2,5 pp	dentro da tolerância
z2_AC4	15,0%	12,1%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	-2,9 pp	dentro da tolerância
z2_AC5	15,0%	15,1%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	+0,1 pp	dentro da tolerância
z2_AC6	15,0%	21,7%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	+6,7 pp	fora da tolerância
z2_AC7	15,0%	15,4%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	+0,4 pp	dentro da tolerância
z2_AC8	15,0%	24,3%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	+9,3 pp	fora da tolerância
z2_AC9	15,0%	15,3%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	+0,3 pp	dentro da tolerância
z2_Light	15,0%	21,4%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	+6,4 pp	fora da tolerância
z2_Plug	15,0%	33,9%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	+18,9 pp	fora da tolerância
z3_Light	15,0%	18,1%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	+3,1 pp	fora da tolerância
z3_Plug	15,0%	17,2%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	+2,2 pp	dentro da tolerância
z4_AC1	15,0%	22,8%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	+7,8 pp	fora da tolerância
z4_Light	15,0%	26,9%	injetado / recuperado	12,0% a 18,0% (±3,0 pp)	+11,9 pp	fora da tolerância