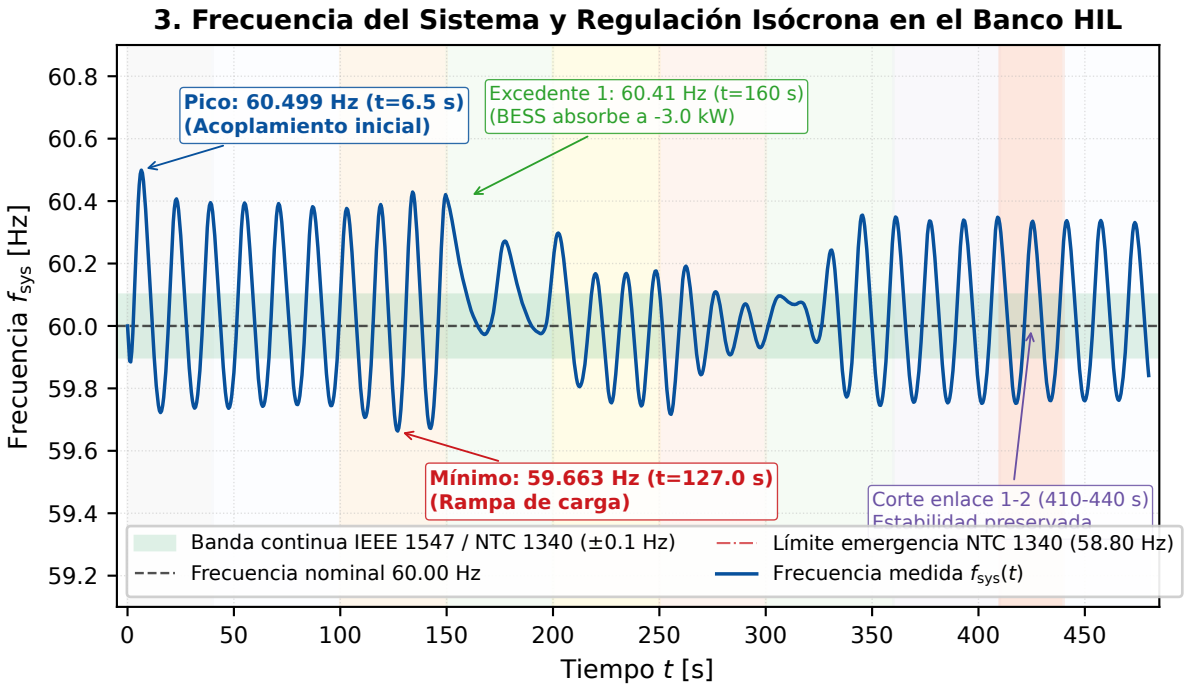
3. Frecuencia del Sistema y Regulación Isócrona en el Banco HIL
Pico: 60.499 Hz (t=6.5 s)
(Acoplamiento inicial)
Excedente 1: 60.41 Hz (t=160 s)
(BESS absorbe a -3.0 kW)
Mínimo: 59.663 Hz (t=127.0 s)
(Rampa de carga)
Corte enlace 1-2 (410-440 s)
Estabilidad preservada
Banda continua IEEE 1547 / NTC 1340 (±0.1 Hz)
Límite emergencia NTC 1340 (58.80 Hz)
Frecuencia nominal 60.00 Hz
Frecuencia medida $f_{sys}(t)$
Frecuencia f_{sys} [Hz]
Tiempo t [s]
60.8
60.6
60.4
60.2
60.0
59.8
59.6
59.4
59.2
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450