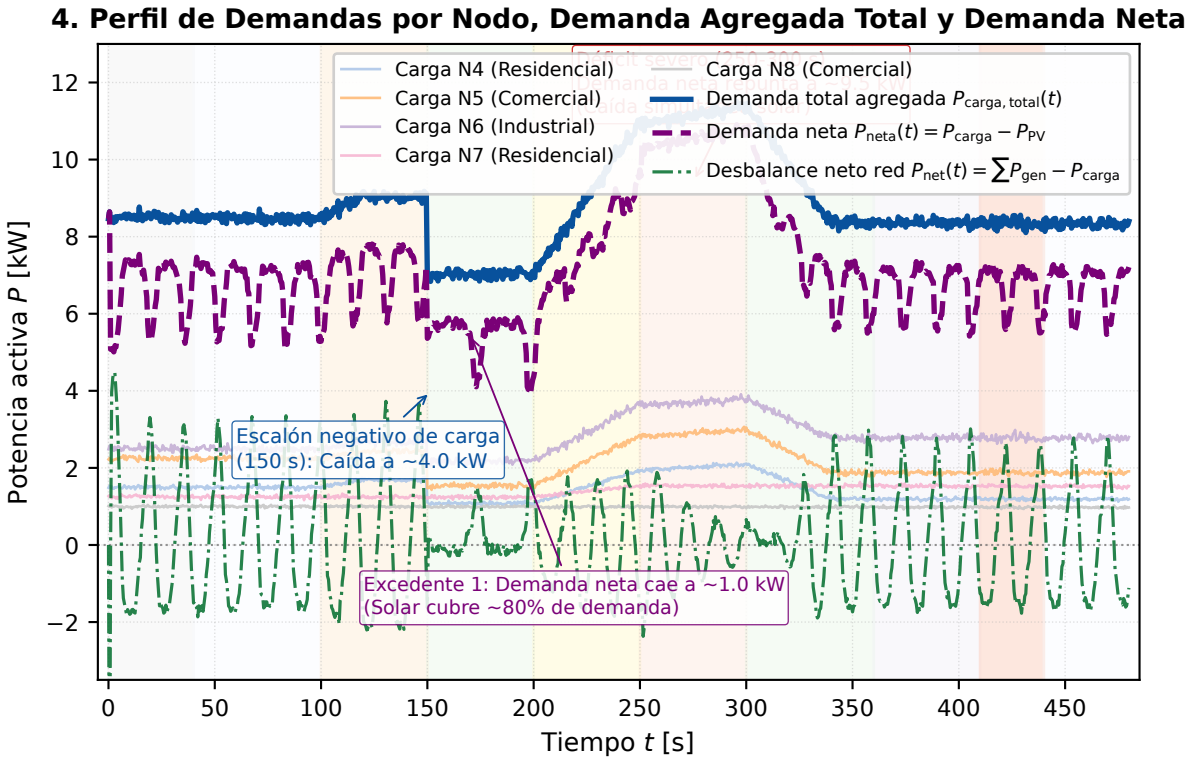

4. Perfil de Demandas por Nodo, Demanda Agregada Total y Demanda Neta
Carga N4 (Residencial)
Carga N5 (Comercial)
Carga N6 (Industrial)
Carga N7 (Residencial)
Carga N8 (Comercial)
Demanda total agregada $P_{carga,\,total}(t)$
Demanda neta $P_{neta}(t) = P_{carga} - P_{PV}$
Desbalance neto red $P_{net}(t) = \sum P_{gen} - P_{carga}$
Escalón negativo de carga
(150 s): Caída a ~4.0 kW
Excedente 1: Demanda neta cae a ~1.0 kW
(Solar cubre ~80% de demanda)
Potencia activa P [kW]
Tiempo t [s]
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450