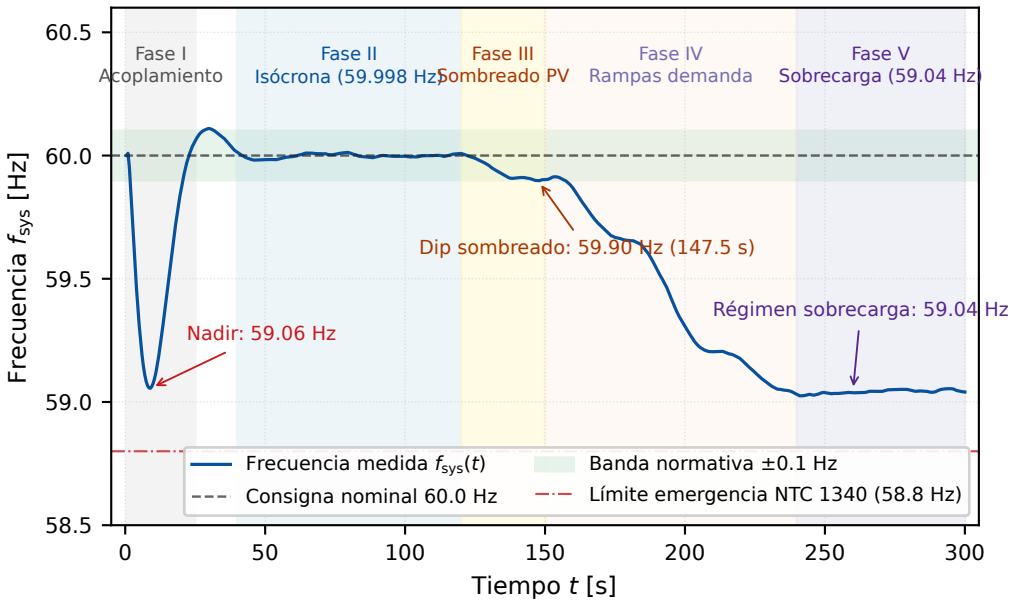
Fase I
Acoplamiento
Fase II
Isócrona (59.998 Hz)
Fase III
Sombreado PV
Fase IV
Rampas demanda
Fase V
Sobrecarga (59.04 Hz)
Nadir: 59.06 Hz
Dip sombreado: 59.90 Hz (147.5 s)
Régimen sobrecarga: 59.04 Hz
Frecuencia medida $f_{sys}(t)$
Consigna nominal 60.0 Hz
Banda normativa ±0.1 Hz
Límite emergencia NTC 1340 (58.8 Hz)
Frecuencia f_{sys} [Hz]
Tiempo t [s]
60.5
60.0
59.5
59.0
58.5
0
50
100
150
200
250
300