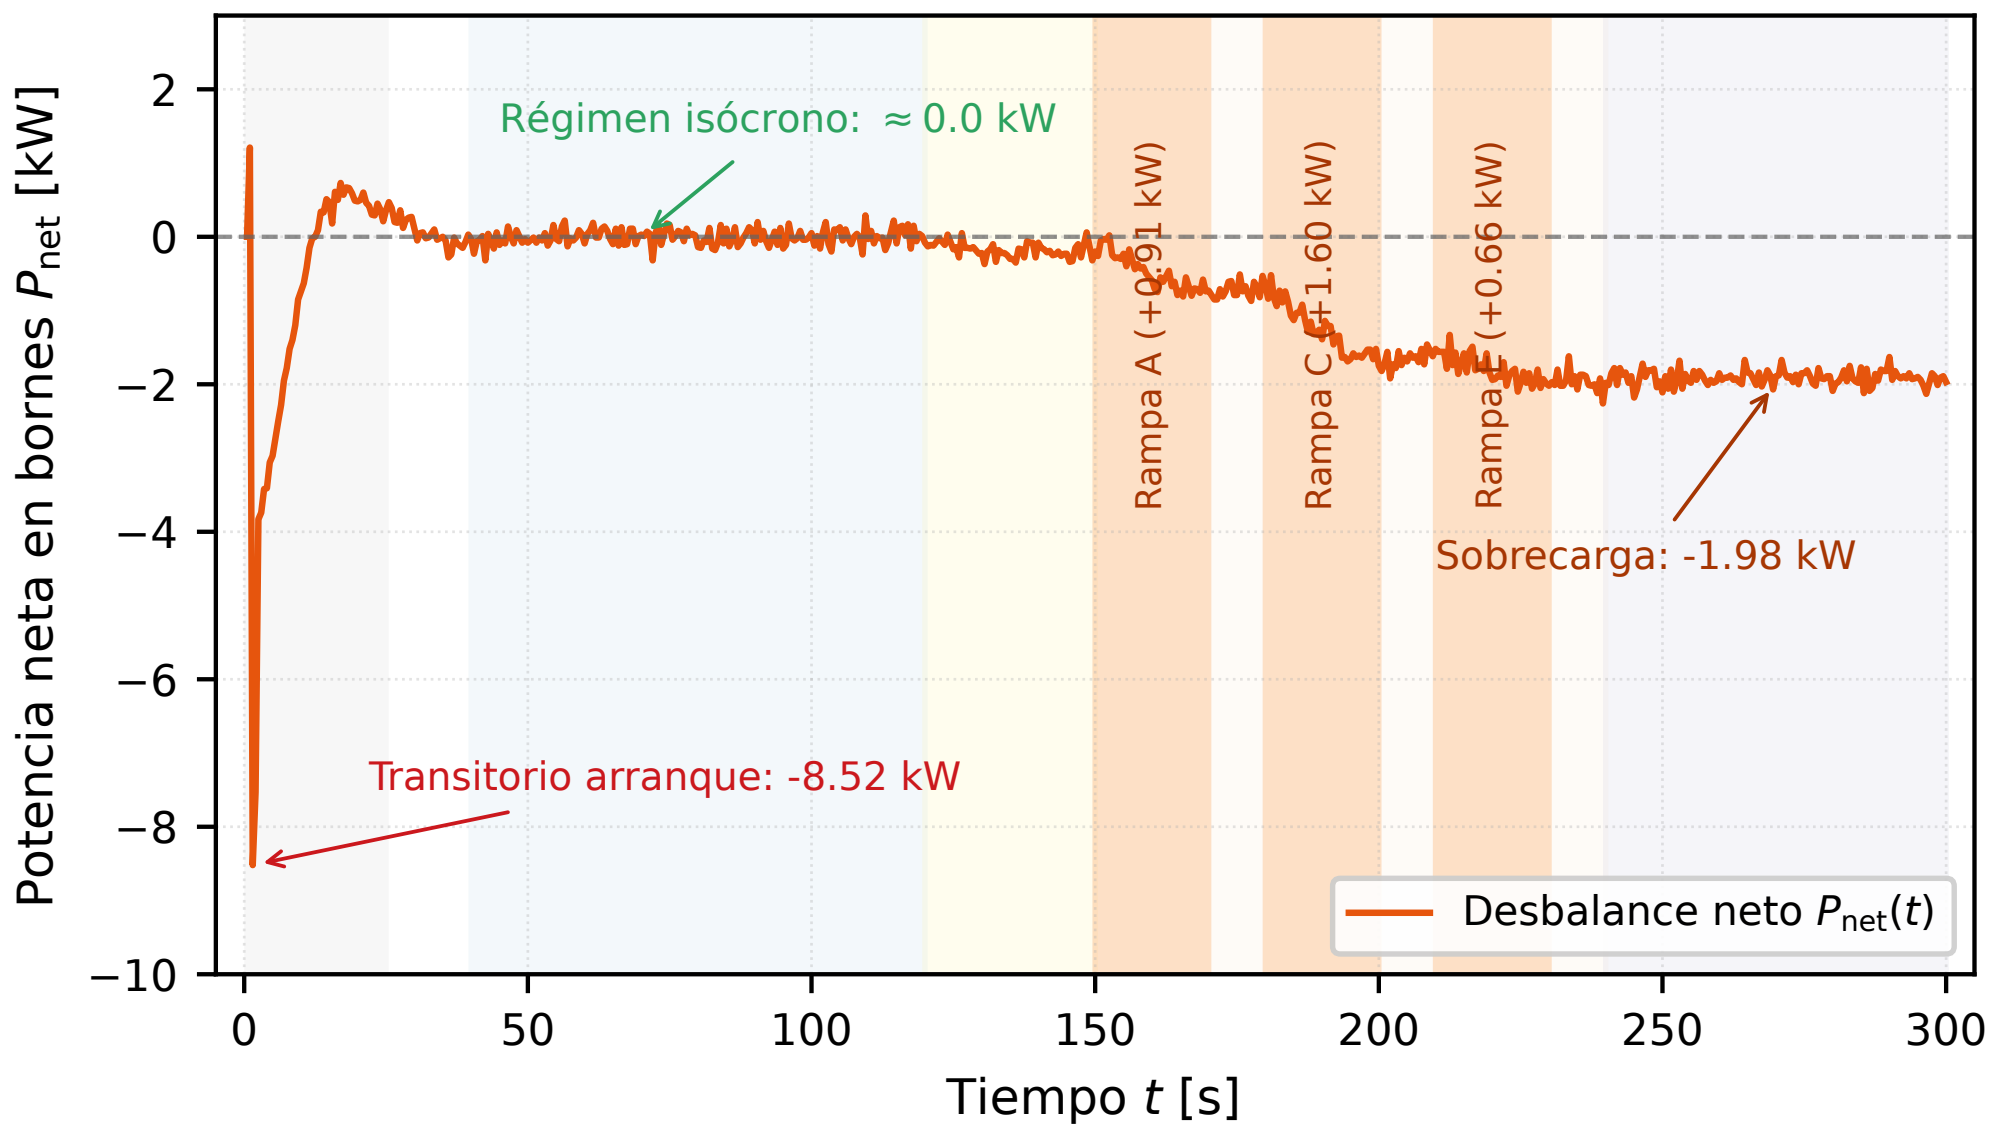
Régimen isócrono: ≈ 0.0 kW
Rampa A (+0.91 kW)
Rampa C (+1.60 kW)
Rampa D (+0.66 kW)
Transitorio arranque: -8.52 kW
Sobrecarga: -1.98 kW
Desbalance neto $P_{net}(t)$
Potencia neta en bornes P_{net} [kW]
Tiempo t [s]
2
0
−2
−4
−6
−8
−10
0
50
100
150
200
250
300