

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	287		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희중										
허가 번호	D199830092			2차:	2025년 5월 8일			한국농어촌공사		김희중										
관정명	F-378			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희중										
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희중										
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 송당리 1939-2																	
		좌표	X:	180906.4			Y:	97047.8												
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	송당리	127-6	배수지2													
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725										
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위					
	2000-07-26		202 m		220 m		250 mm		100 mm		800 m³/일		199 m		203 m					
	전력	380 V	펌프	규격		제조사		모터		설치심도		급수구역								
								마력								제조사				
								60 HP												
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개					유량계		출수장치		수위측정관								
		적합 여부	설치					미설치	설치		미설치	설치		미설치	설치		미설치			
			양호		불량		재질		양호(구경)			불량(사유)			설치(구경)					
			●				철					100						15		
		구분	울타리(휰스)		배전반			배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)				누수상태 부위				
적합 여부	설치		미 설치	양호	노후	기동방식		용량	자재	형태1	형태2									
	양호 불량					리액터 인버터														
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유					수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자								
	사용 미사용							1차		2차		1차		2차						
	●							출수장치		출수장치		05월 13일		10월 29일						
점검 결과	1차	관정상태 양호					지하 수위	1차			미설치		m							
								2차			미설치		m							
		G-type(10, 11)						3차			미설치		m							
						4차				미설치		m								
	2차	1차 점검과 동일					유량 계측	1차	421864				m³/일							
		1,036t/day						2차	450112				m³/일							
		수질검사 시료채수						3차	491825				m³/일							
	관정 내 제초 작업 필요					4차		유량계초기화				m³/일								
	3차						전력 계측	1차	주간:	570,385	야간:	382,202	KWh							
								2차	주간:	591,237	야간:	397,194	KWh							
								3차	주간:	622,119	야간:	418,384	KWh							
						4차		주간:	663,270	야간:	447,119	KWh								
4차	3차 점검과 동일																			
	수질검사 시료채수																			
비 고																				

지하수관정 실태조사 사진



전 경




근거리



보호시설 내부



유량계

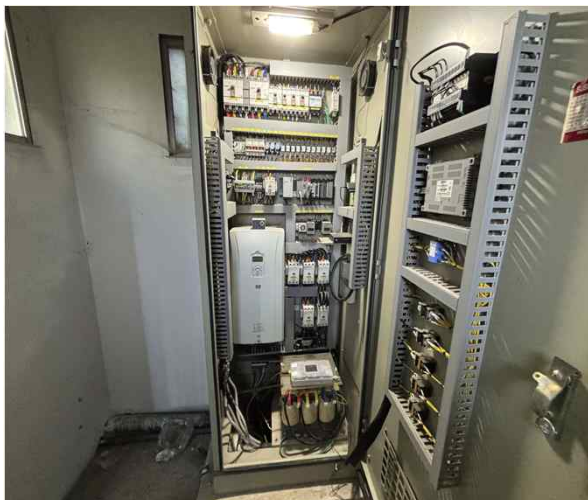

배전반



배수지