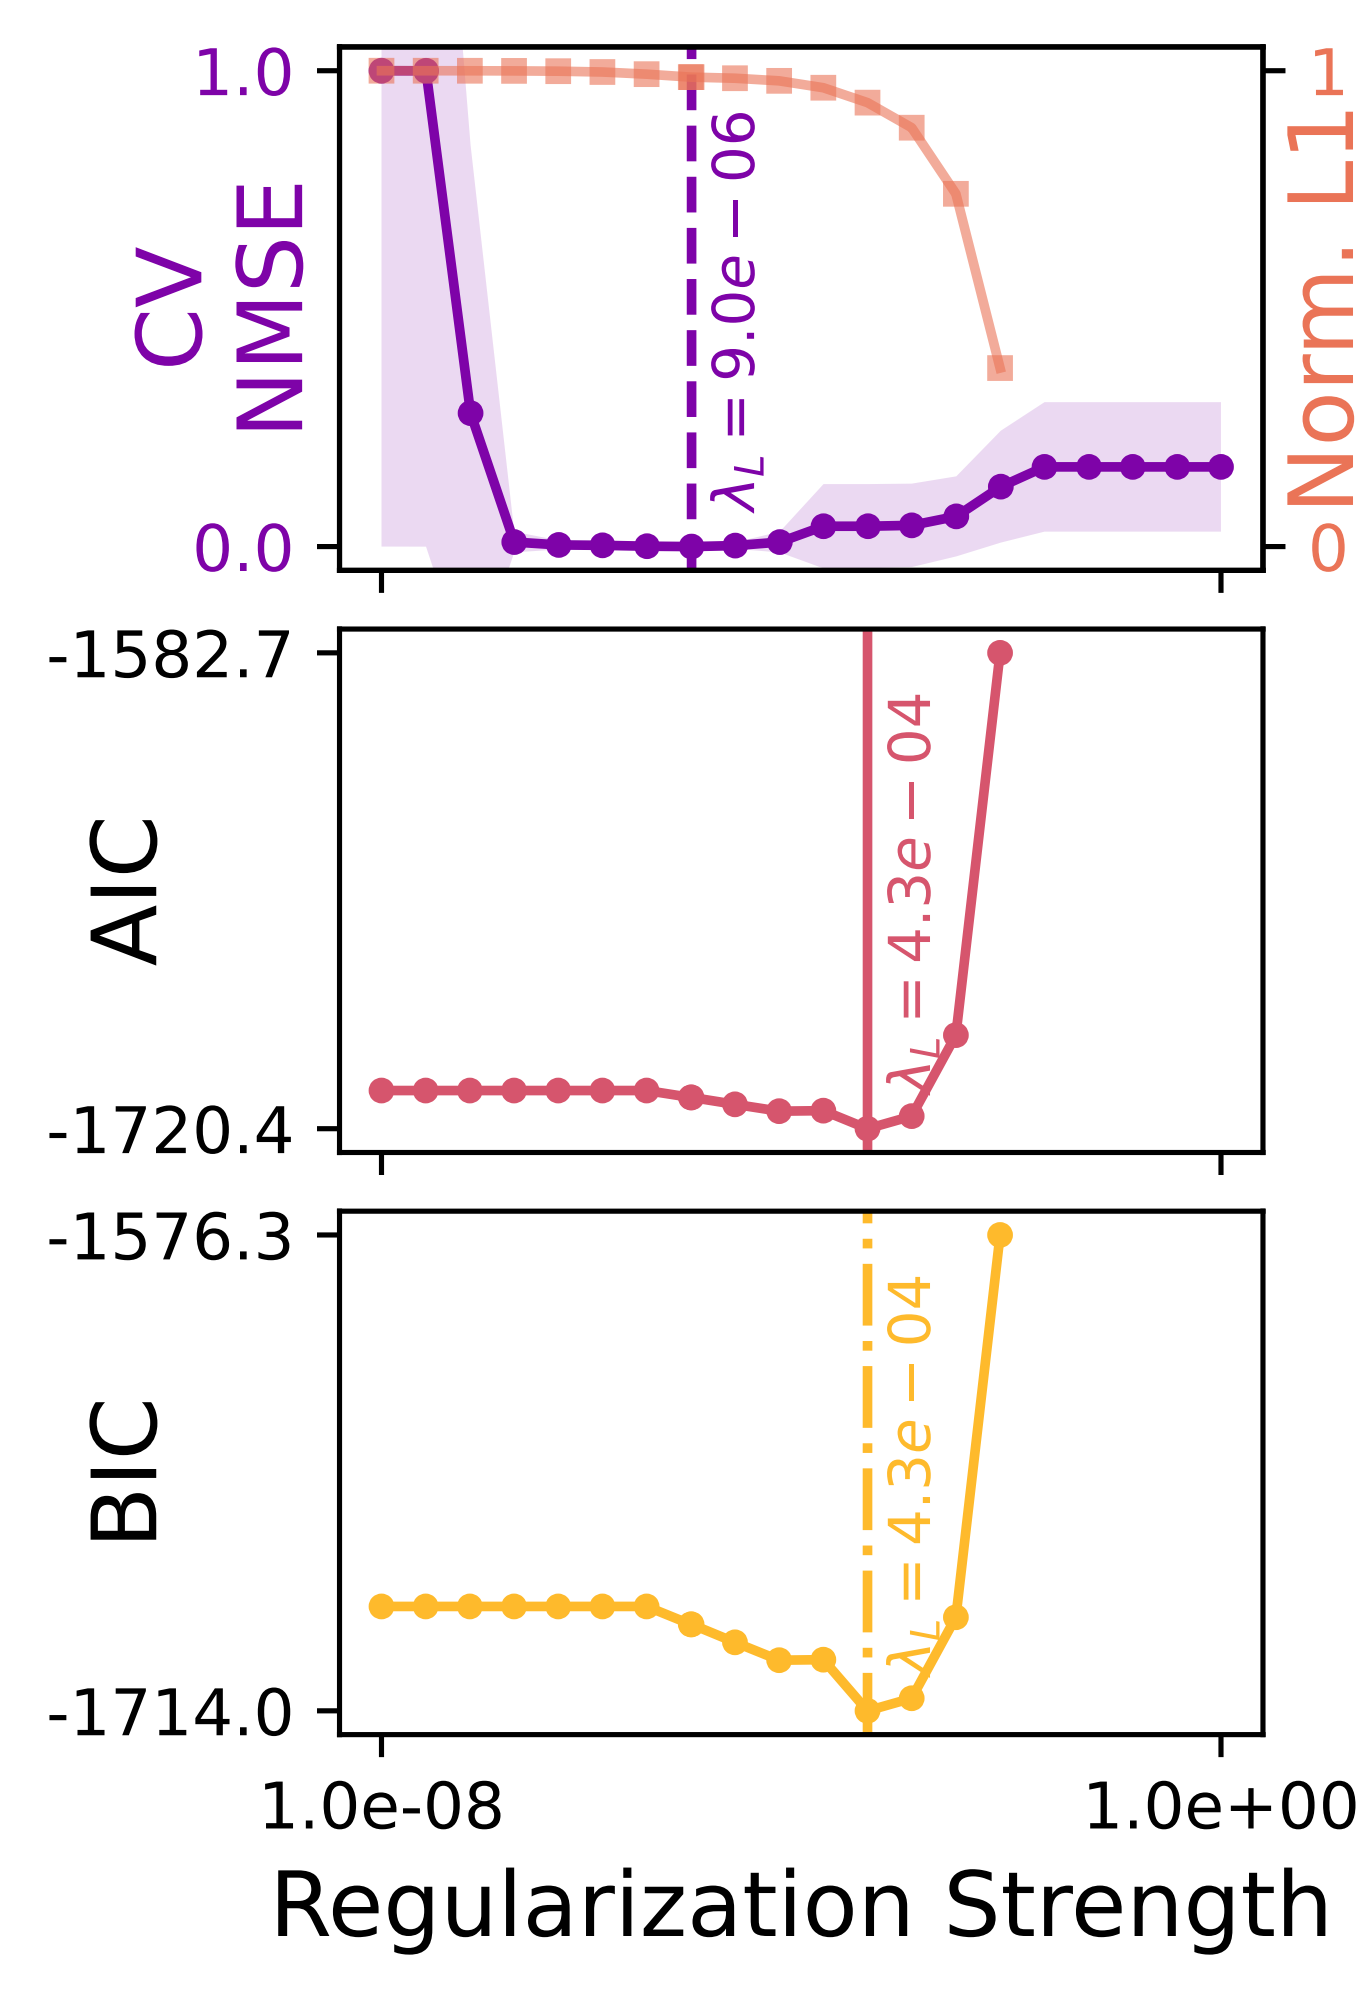
1.0
0.0
CV NMSE
Norm. L1
1
0
$\lambda_L = 9.0e-06$
-1582.7
-1720.4
AIC
$\lambda_L = 4.3e-04$
-1576.3
-1714.0
BIC
$\lambda_L = 4.3e-04$
1.0e-08
1.0e+00
Regularization Strength