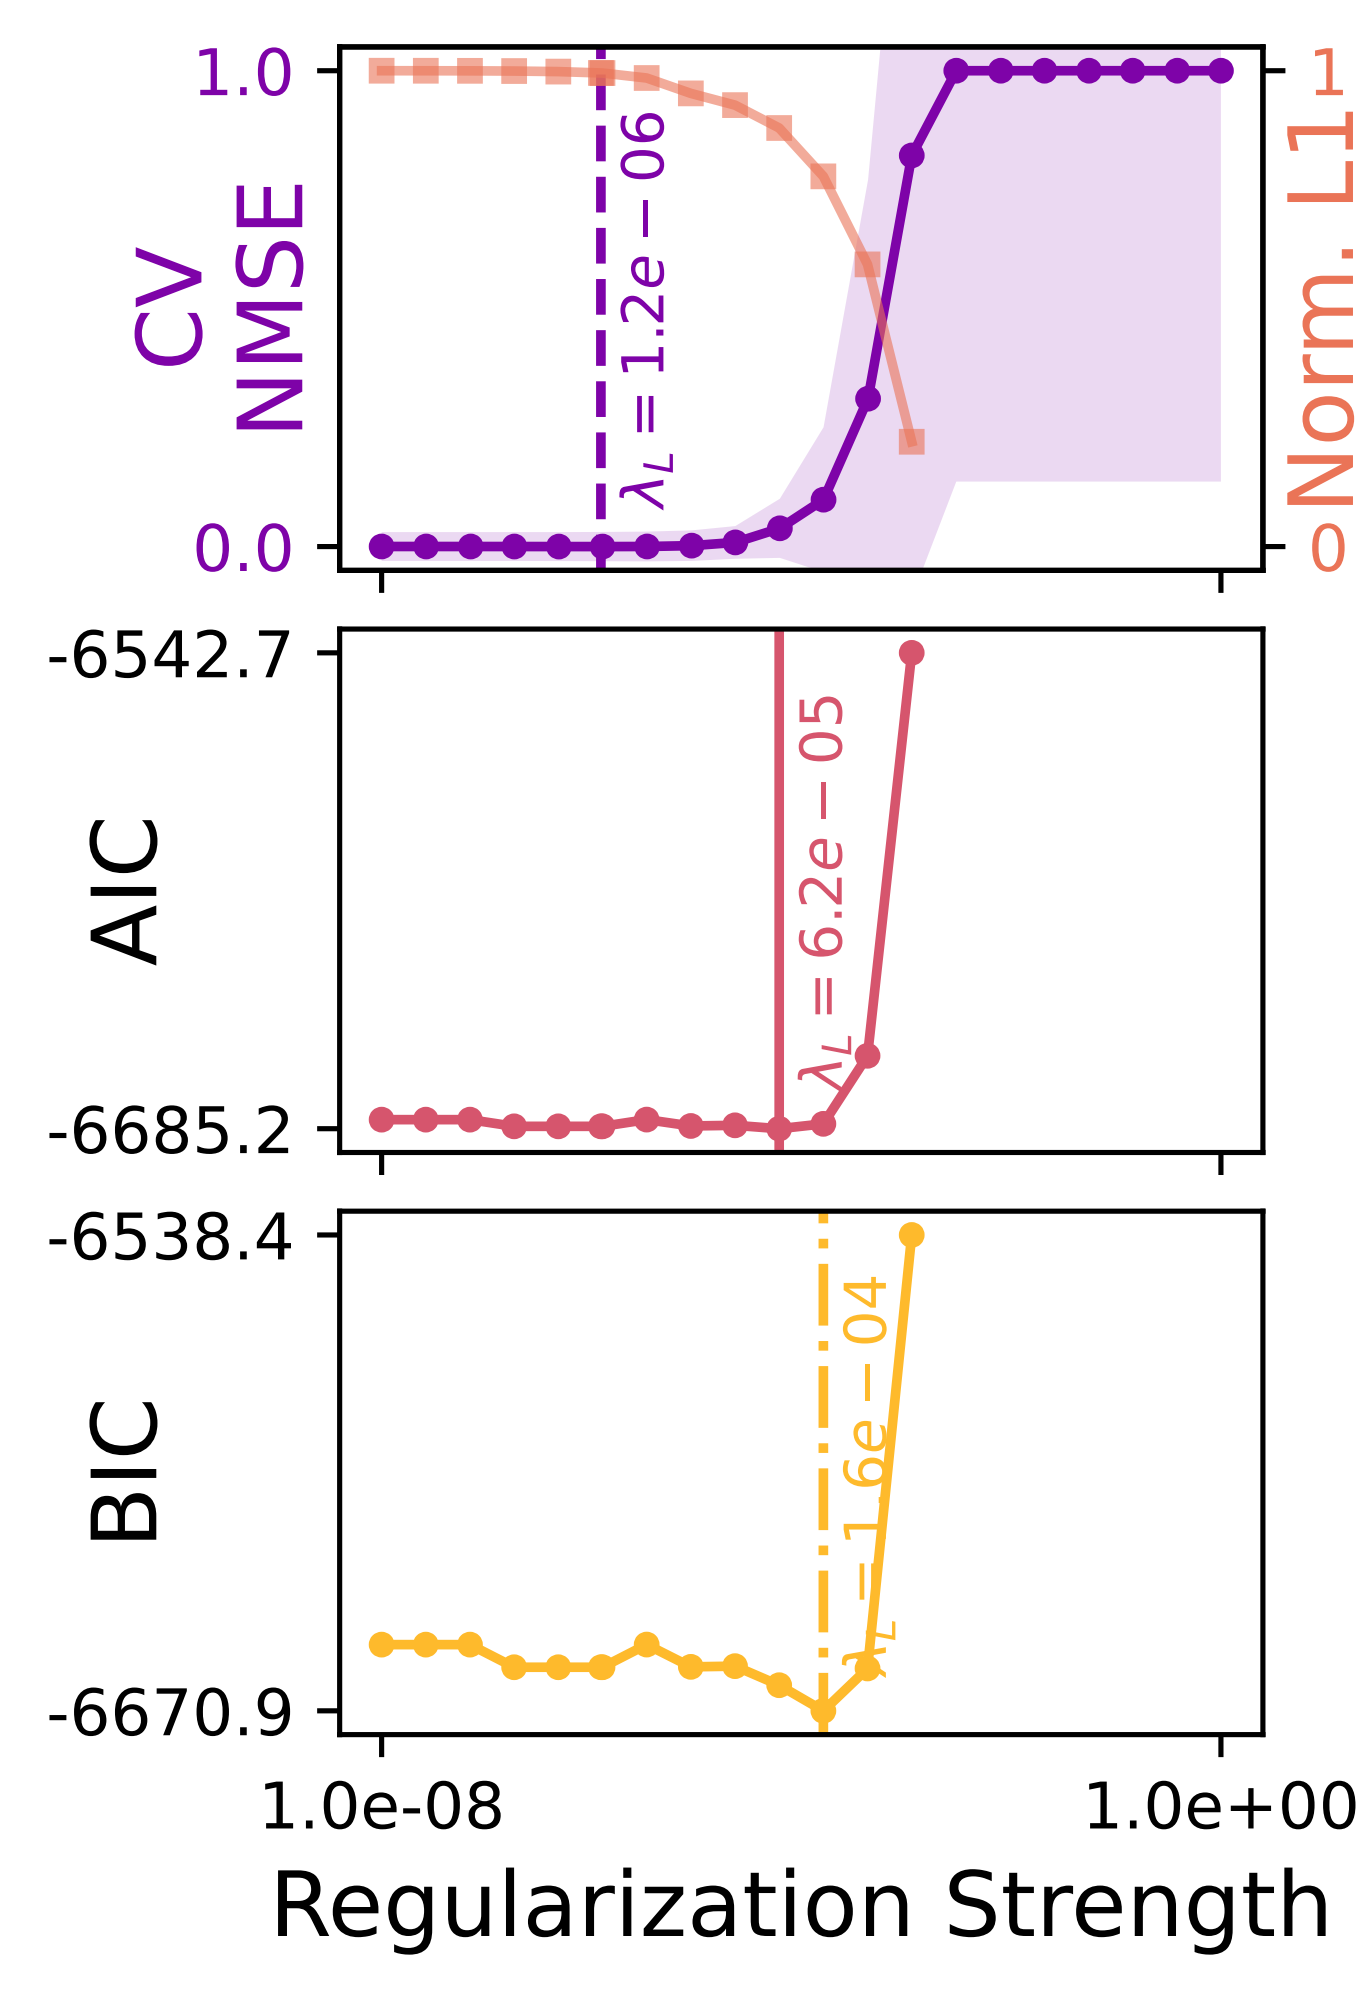
1.0
0.0
CV NMSE
$\lambda_L = 1.2e-06$
Norm. L1
1
0
-6542.7
-6685.2
AIC
$\lambda_L = 6.2e-05$
-6538.4
-6670.9
BIC
$\lambda_L = 1.6e-04$
1.0e-08
1.0e+00
Regularization Strength