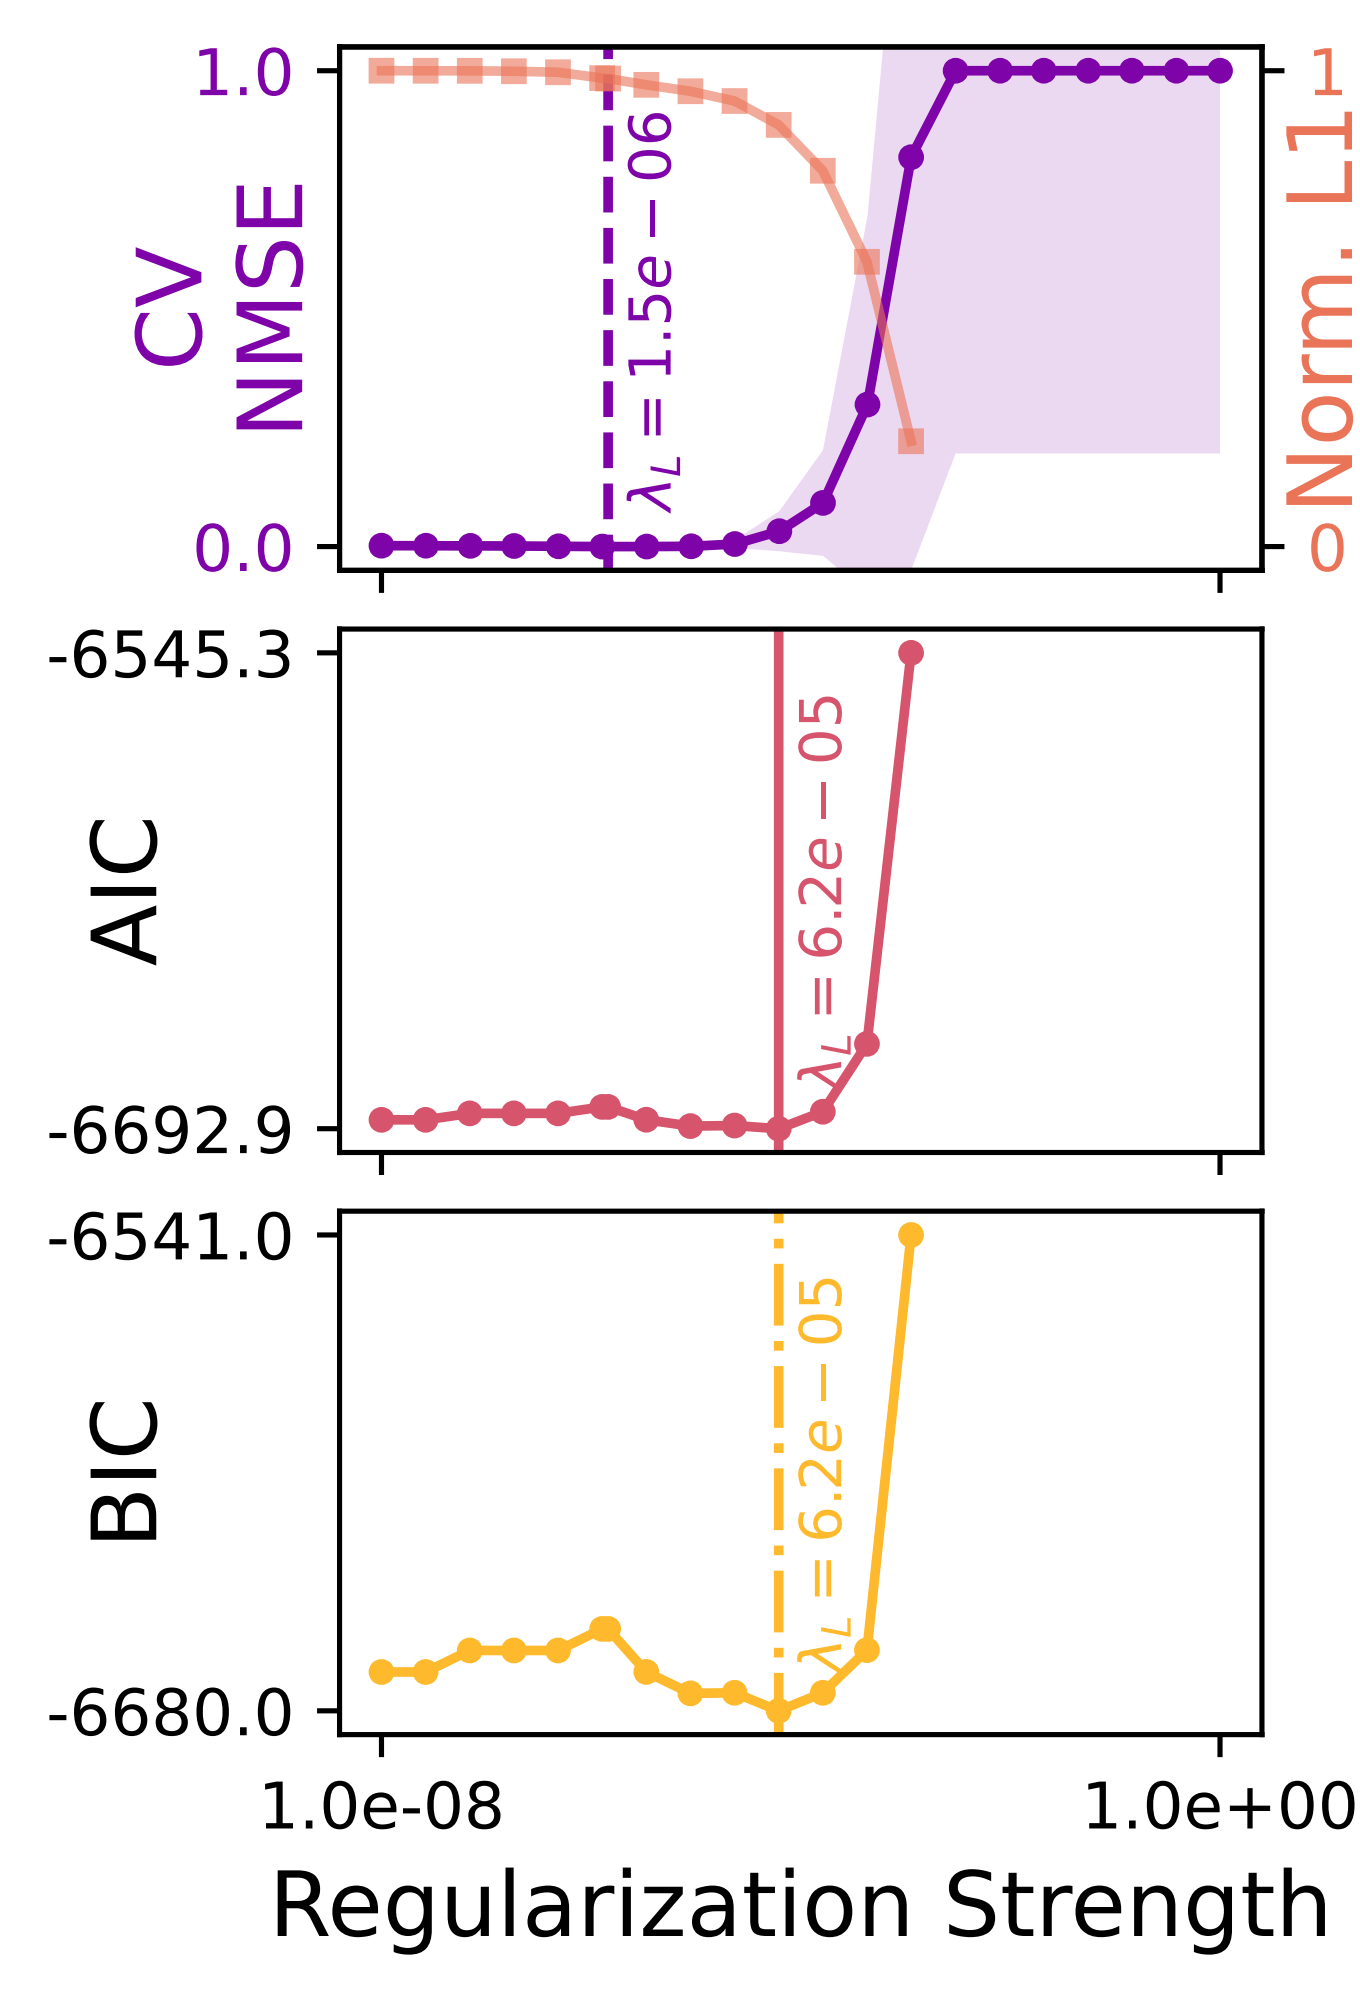
1.0
0.0
CV NMSE
$\lambda_L = 1.5e-06$
1
0
Norm. L1
-6545.3
-6692.9
AIC
$\lambda_L = 6.2e-05$
-6541.0
-6680.0
BIC
$\lambda_L = 6.2e-05$
1.0e-08
1.0e+00
Regularization Strength