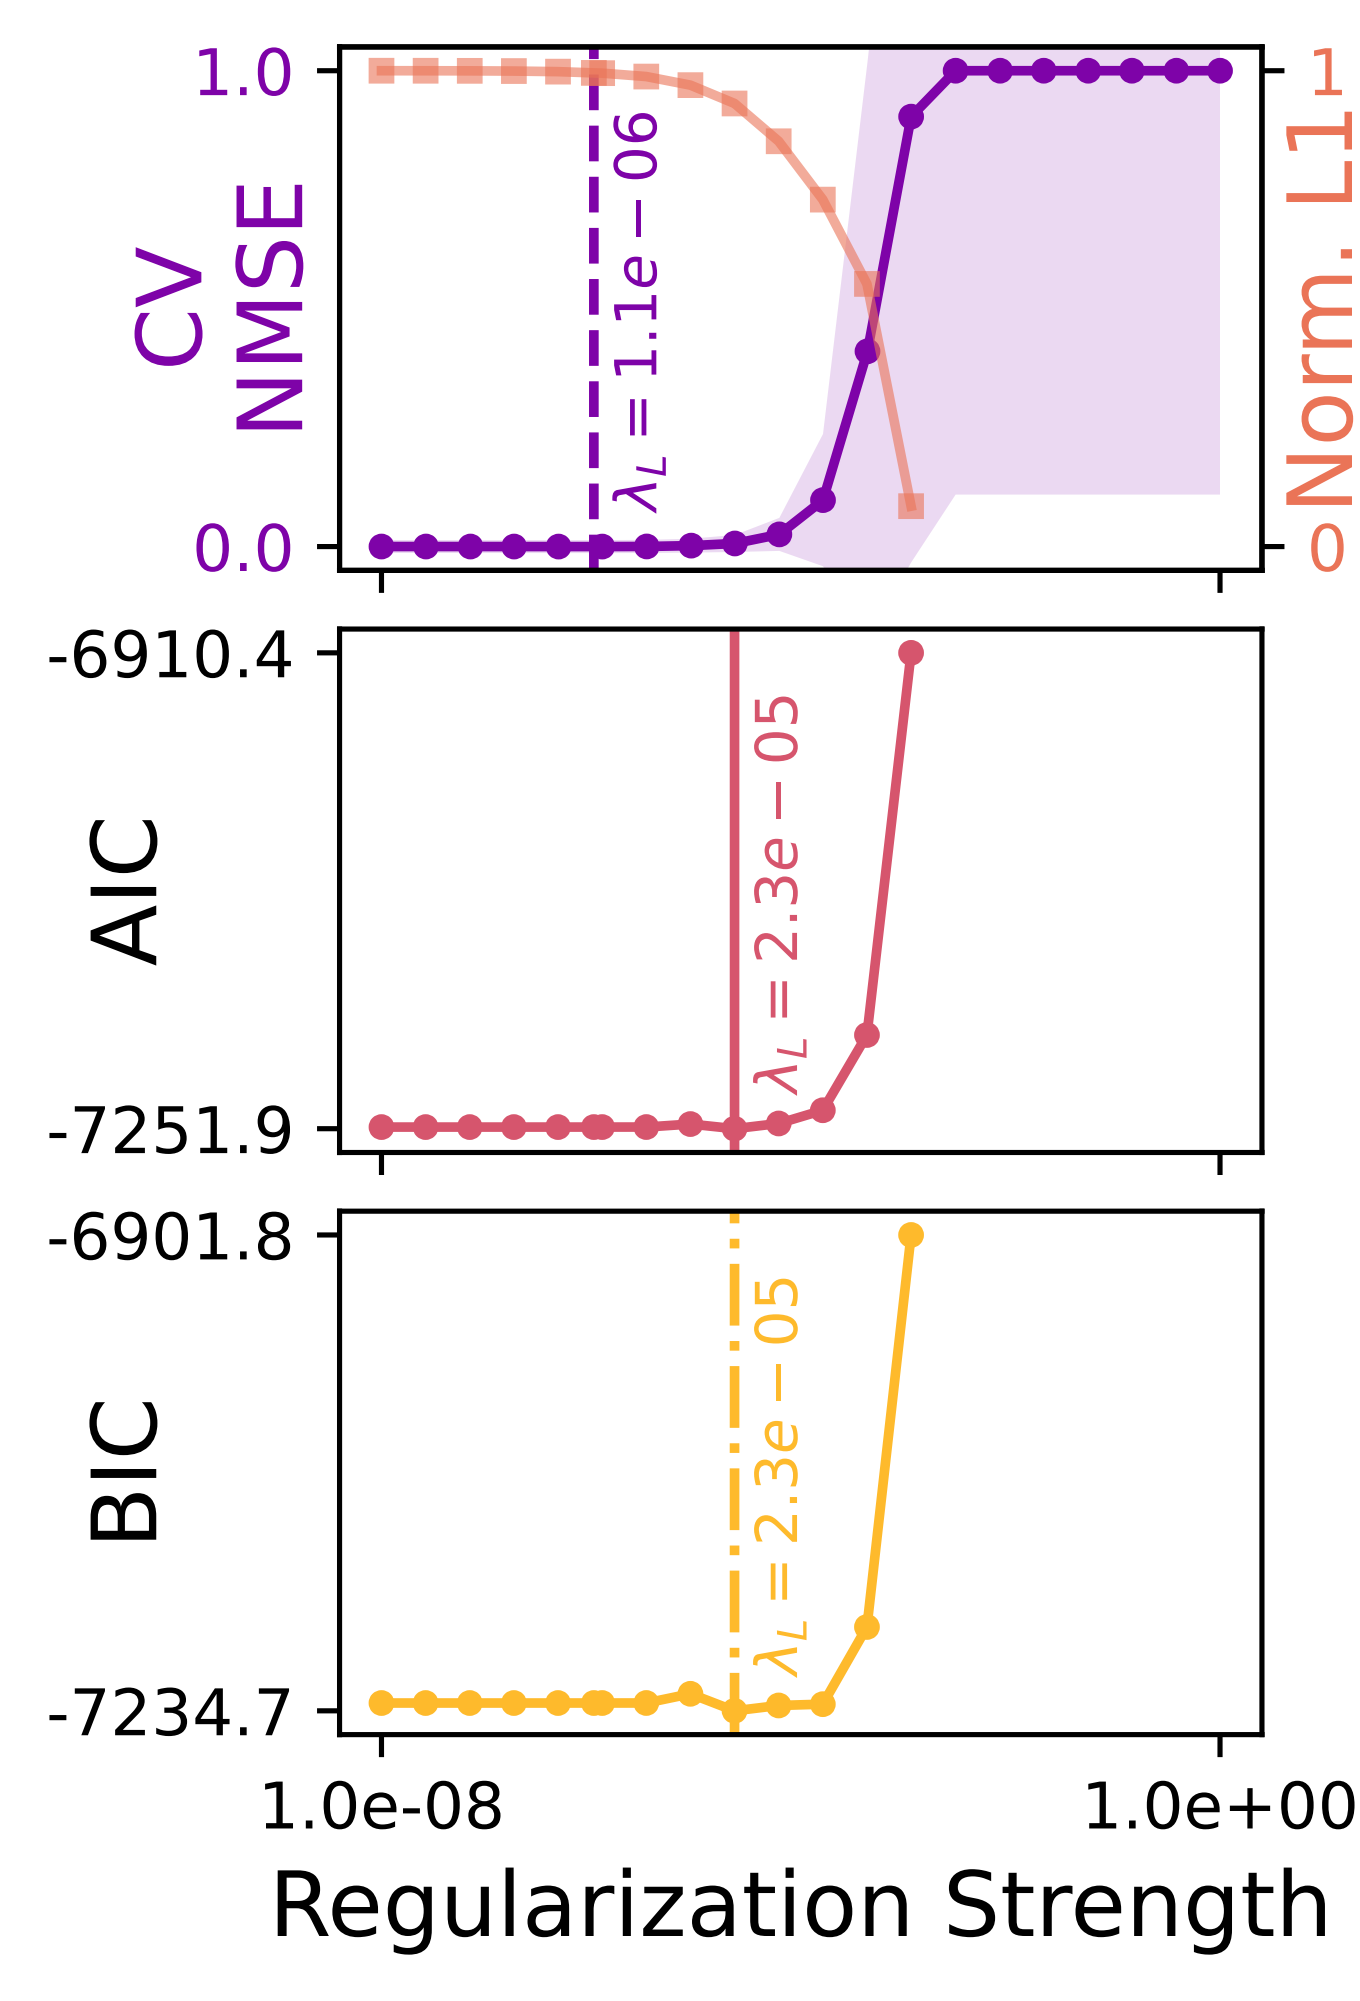
1.0
0.0
CV NMSE
$\lambda_L = 1.1e-06$
1
0
Norm. L1
-6910.4
-7251.9
AIC
$\lambda_L = 2.3e-05$
-6901.8
-7234.7
BIC
$\lambda_L = 2.3e-05$
1.0e-08
1.0e+00
Regularization Strength