


Battery Ops Console

客户演示稿

站级总览、告警处置、诊断评估、权限控制的一体化工作台。

工作台示意

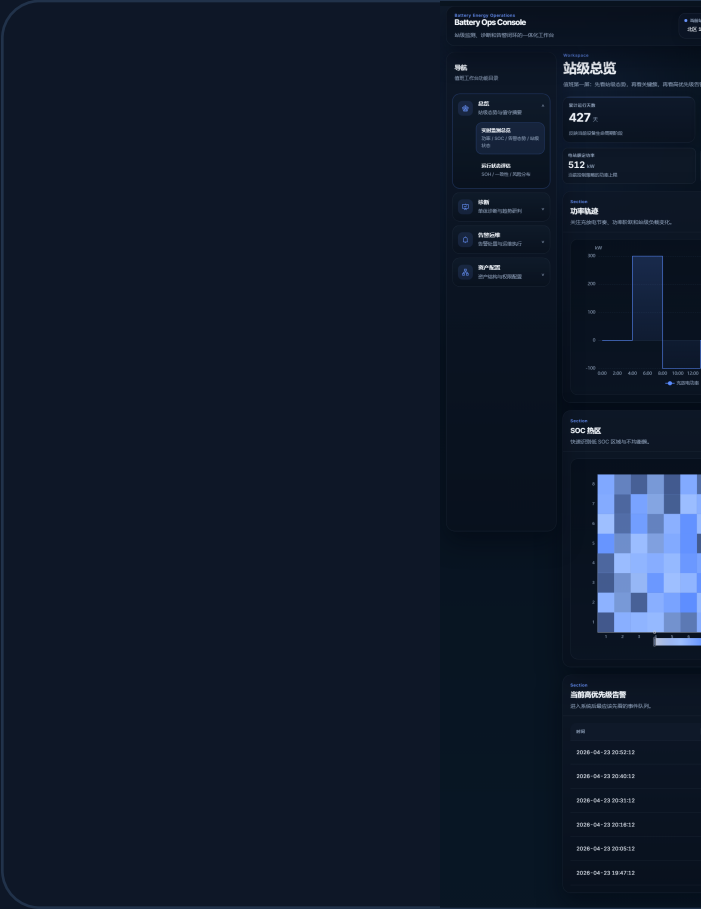

建议演示路径：总览 → 告警 → 诊断 → 安全 → 权限 → 登录

- 总览
- 告警
- 诊断
- 安全
- 权限
- 登录

轻量版客户说明，不堆术语，直接看产品。

站级总览

Battery Energy Operations

Battery Ops Console

站级监测、诊断和告警闭环的一体化工作台

高阻站点

北区 1 号站

告警

3

更新时间

2026-04-23 20:58:12

浅色

值班账号

导航

值班工作台功能目录

总览

站级态势与值守摘要

实时监测总览

功率 / SOC / 告警态势 / 站级状态

运行状态评估

SOH / 一致性 / 风险分布

诊断

单体诊断与趋势研判

告警运维

告警处置与运维执行

资产配置

资产结构与权限配置

Workspace

站级总览

值班第一屏：先看站级态势，再看关键指标，再看高优先级告警。

累计运行天数

427 天

反映当前设备生命周期阶段

当日总充电电量

218.4 MWh

当日峰谷套利充电总量

当日总放电量

194.7 MWh

当前日放电任务完成情况

电站额定功率

512 kW

当前控制策略的功率上限

总装机容量

1,024 kWh

站级可用容量基线

实时功率

318 kW

当前控制策略实时功率

Section

功率轨迹

关注充放电节奏、功率阶跃和站级负载变化。

Section

值守摘要

用最少的信息快速判断当前是否需要立即操作。

高阻告警 2 条

中阻告警 5 条

高阻收益 ¥12840.5

月收益预测 ¥356000

当前建议：优先关注簇 4 与簇 7 的温升和丰润压差，如继续拉升则确保充电电量。

Section

SOC 热区

快速识别低 SOC 区域与不均现象。

Section

关键簇状态

值班场段下最关注的簇状态汇总表。

簇	电压(V)	电流(A)	SOC(%)	温度(°C)	状态
簇 1	3.195	89.3	63.2	29.2	稳定
簇 2	3.198	90.2	61.4	29.5	稳定
簇 3	3.201	91.1	59.6	29.9	稳定
簇 4	3.204	92.0	57.8	30.2	稳定
簇 5	3.207	92.9	56.0	30.6	稳定
簇 6	3.210	93.8	54.2	30.9	稳定

Section

当前高优先级告警

进入系统后应该先需的事件队列。

时间	规则	设备	等级	触发量
2026-04-23 20:52:12	温度超预期	簇 04	高风险	41.800
2026-04-23 20:40:12	SOC 偏差扩大	簇 12	中风险	3.800
2026-04-23 20:31:12	单体电压离散	簇 03	高风险	0.041
2026-04-23 20:16:12	PCS 效率波动	PCS-1	低风险	95.900
2026-04-23 20:05:12	绝缘阻抗告警	簇 08	中风险	880.000
2026-04-23 19:47:12	通讯超时	BMS-2	低风险	1.000

告警处置

Battery Energy Operations

Battery Ops Console

站级监测、诊断和告警闭环的一体化工作台

当前站点

北区 1 号站

告警

3

更新

2026-04-23 20:58:12

浅色

值班账号

导航

值班工作台功能目录

总览

站级态势与值守摘要

诊断

单体诊断与趋势研判

告警运维

告警处置与运维执行

告警列表

值班处置队列

告警规则配置

阈值 / 通知 / 启停

运维沙盘

换包 / 分容 / 成本与风险模拟

资产配置

资产结构与权限配置

Workspace

告警列表

值班优先关注未确认和高危告警，处置动作直接在列表内完成。

当前告警总数

7 条

当前筛选条件下的告警事件数量

高危告警

2 条

需要优先处置的危险事件

未确认告警

3 条

尚未完成人工确认的事件

Section

值班处置队列

按发生时间倒序展示，支持值班员快速筛选与确认。

时间	规则	级别	设备	描述	触发值	状态	操作
2026-04-23 20:52:12	簇温升超阈	高风险	簇 04	温度在 10 分钟内持续抬升，建议优先排查散热和接插件。	41.800	未确认	确认
2026-04-23 20:40:12	SOC 偏差扩大	中风险	簇 12	SOC 偏差高于策略阈值，建议观察下一轮充放电响应。	3.800	已确认	
2026-04-23 20:31:12	单体电压离散	高风险	簇 03	单体电压极差扩大，建议执行深度诊断。	0.041	未确认	确认
2026-04-23 20:16:12	PCS 效率波动	低风险	PCS-1	效率小幅下降，建议持续观察。	95.900	已解决	
2026-04-23 20:05:12	绝缘阻抗告警	中风险	簇 08	绝缘阻抗阶段性波动，建议复核现场环境。	880.000	已确认	
2026-04-23 19:47:12	通讯超时	低风险	BMS-2	链路短时超时，已恢复。	1.000	已解决	
2026-04-23 19:22:12	容量衰减异常	中风险	簇 15	容量衰减速度高于站级均值。	84.100	未确认	确认

Battery Ops Console

03

诊断评估

Battery Energy Operations

Battery Ops Console

站级监测、诊断和告警闭环的一体化工作台

当前站点

北区 1 号站

告警

3

更新

2026-04-23 20:58:12

浅色

值班账号

导航

值班工作台功能目录

总览

站级态势与值守摘要

实时监控总览

功率 / SOC / 告警态势 / 站级状态

运行状态评估

SOH / 一致性 / 风险分布

诊断

单体诊断与趋势研判

告警运维

告警处置与运维执行

资产配置

资产结构与权限配置

Diagnostics

Battery Clinic

围绕 SOH、风险和效率，快速切换分析视图。

多维评估总览

单体下站分析

容量分析

里程分析

安全评估

效率分析

Workspace

运行状态评估

把当前单体健康、风险分布和一致性状态收敛到值班员可快速判断的诊断总览。

当前站点

北区 1 号站

排序方式

高风险优先

平均 SOH

87.8%

当前站级单体平均健康度

平均一致性

90.5

簇内离散度综合评分

高风险单体

4 个

建议优先排查对象

平均累计里程


24175 Ah

最新评估 2026-04-23 18:32:00

Section

SOH 评估与预测

把站级 SOH 的当前状态与未来退化速度放到同一条时间轴上。

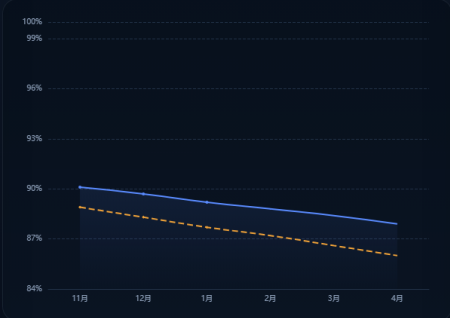

Section

健康分布热区

查看低 SOH 与不均匀单体在空间上的集中位置。



Section

高风险单体清单

按 SOH 与风险等级排序，值班员优先盯防的对象集中在这里。

设备	实际 SOH	理论 SOH	一致性	更新时间
重点单体 07	84.8%	89.7%	86.3	2026-04-23 12:32:00
重点单体 05	87.2%	91.3%	89.7	2026-04-23 14:32:00
重点单体 03	89.6%	92.9%	93.1	2026-04-23 16:32:00
重点单体 01	92%	94.5%	96.5	2026-04-23 18:32:00
重点单体 08	83.6%	88.9%	84.6	2026-04-23 11:32:00
重点单体 06	86%	90.5%	88	2026-04-23 13:32:00
重点单体 04	88.4%	92.1%	91.4	2026-04-23 15:32:00
重点单体 02	90.8%	93.7%	94.8	2026-04-23 17:32:00

Section

风险标签聚合

值守时先看高风险，再看持续抬升中的中风险。

重点单体 07

局部温升明显，建议优先复核散热和连接件 高风险

单体压差偏大，建议关注下一轮充电曲线 中风险

重点单体 05

继电器断路征况，建议优先排查 高风险

电压波动可控 低风险

重点单体 03

局部高温，建议排查热管理 高风险

绝缘阻抗断崖性下滑 中风险

重点单体 01

局部温升明显，建议优先复核散热和连接件 高风险

单体压差偏大，建议关注下一轮充电曲线 中风险

重点单体 08

有绝缘短路于故障内阻 中风险

簇内一致性略有下降 低风险

Battery Ops Console

04

安全评估

Battery Energy Operations

Battery Ops Console

站级监测、诊断和告警闭环的一体化工作台

当前站点

北区 1 号站

告警

3

更新

2026-04-23 20:58:12

浅色

值班账号

导航

值班工作台功能目录

总览

站级态势与值守摘要

诊断

单体诊断与趋势研判

单体下钻分析

电压 / 电流 / SOC / 热状态

容量分析

容量退化与 SOH 趋势

里程分析

累计里程 / 日均里程 / 循环

安全评估

风险优先级与排查建议

效率分析

PCS / 变压器效率表现

告警运维

告警处置与运维执行

资产配置

资产结构与权限配置

Diagnostics

Battery Clinic

围绕 SOH、风险和效率，快速切换分析视角。

多维评估总览

单体下钻分析

容量分析

里程分析

安全评估

效率分析

Workspace

安全评估

把高风险单体、风险项类型和处置建议统一到一个值守视图。

高风险设备

4 个

建议立即排查

中风险设备

4 个

建议持续关注

风险视图

低风险隐藏

值守模式默认隐藏低风险噪音

Section

风险优先队列

按风险级别和高风险项数排序，把排查动作集中到最前面。

设备	最高风险等级	高风险项数	风险项详情	建议	
重点单体 01	高风险	1	局部温升明显，建议优先复核散热和接插件 高风险	单体压差偏大，建议关注下一轮充电曲线 中风险	建议立即排查
重点单体 03	高风险	1	局部高温，建议排查热管理 高风险	绝缘电阻持续下降 中风险	建议立即排查
重点单体 05	高风险	1	疑似微短路征兆，建议优先排查 高风险	压差波动可控 低风险	建议立即排查
重点单体 07	高风险	1	局部温升明显，建议优先复核散热和接插件 高风险	单体压差偏大，建议关注下一轮充电曲线 中风险	建议立即排查
重点单体 02	中风险	0	容量衰减高于站级均值 中风险	簇内一致性略有下降 低风险	建议持续关注
重点单体 04	中风险	0	SOC 离散度偏高 中风险	容量下降速率需跟踪 中风险	建议持续关注
重点单体 06	中风险	0	轻度析锂风险 低风险	温度波动需要持续观察 中风险	建议持续关注
重点单体 08	中风险	0	容量衰减高于站级均值 中风险	簇内一致性略有下降 低风险	建议持续关注

Battery Ops Console

05

权限控制

Battery Energy Operations

Battery Ops Console

站级监测、诊断和告警闭环的一体化工作台

● 当前站点

北区 1 号站

● 告警

3

● 更新

2026-04-23 20:58:12

🎨 浅色

👤 值班账号

导航

值班工作台功能目录

🏠 总览

站级态势与值守摘要

▼

🩺 诊断

单体诊断与趋势研判

▼

🔔 告警运维

告警处置与运维执行

▼

⚙️ 资产配置

资产结构与权限配置

▲

📋 设备台账

站 / 单元 / 值资产结构

🔗 模型量映射

BMS 测点与单体映射

🔑 权限控制

角色与账号视图

Workspace

权限控制

为值班、运维与管理角色提供清晰的账号与权限映射视图。

● 权限模型

本地演示 RBAC

+ 新增用户

账号数量

2 个

当前演示环境可用账号数

启用账户

2 个

当前可登录值守账号

角色覆盖

2 类

管理员 / 运维人员

Section

账户与角色

已启用 2 个账户

值班控制台保留最小但清晰的权限可视化。

用户名	显示名	角色	状态	操作
admin	管理员	● 管理员	● 启用	编辑
operator	运维人员	● 运维人员	● 启用	编辑

Battery Ops Console

06

登录入口



Battery Health Management
Battery Ops Workspace

把电站运维 收进一个工作台

以站级态势、单体诊断和告警闭环为核心，让值班与分析
共用同一套操作界面。

01

统一监测

02

诊断协同

03

告警闭环

© 2026 Battery Health Management Platform

欢迎回来

登录后进入值班与诊断工作台

DEMO ACCESS

admin / admin123

用这个账号直接进入值守、诊断和告警处置流程。

用户名

admin

密码

••••••••

进入工作台