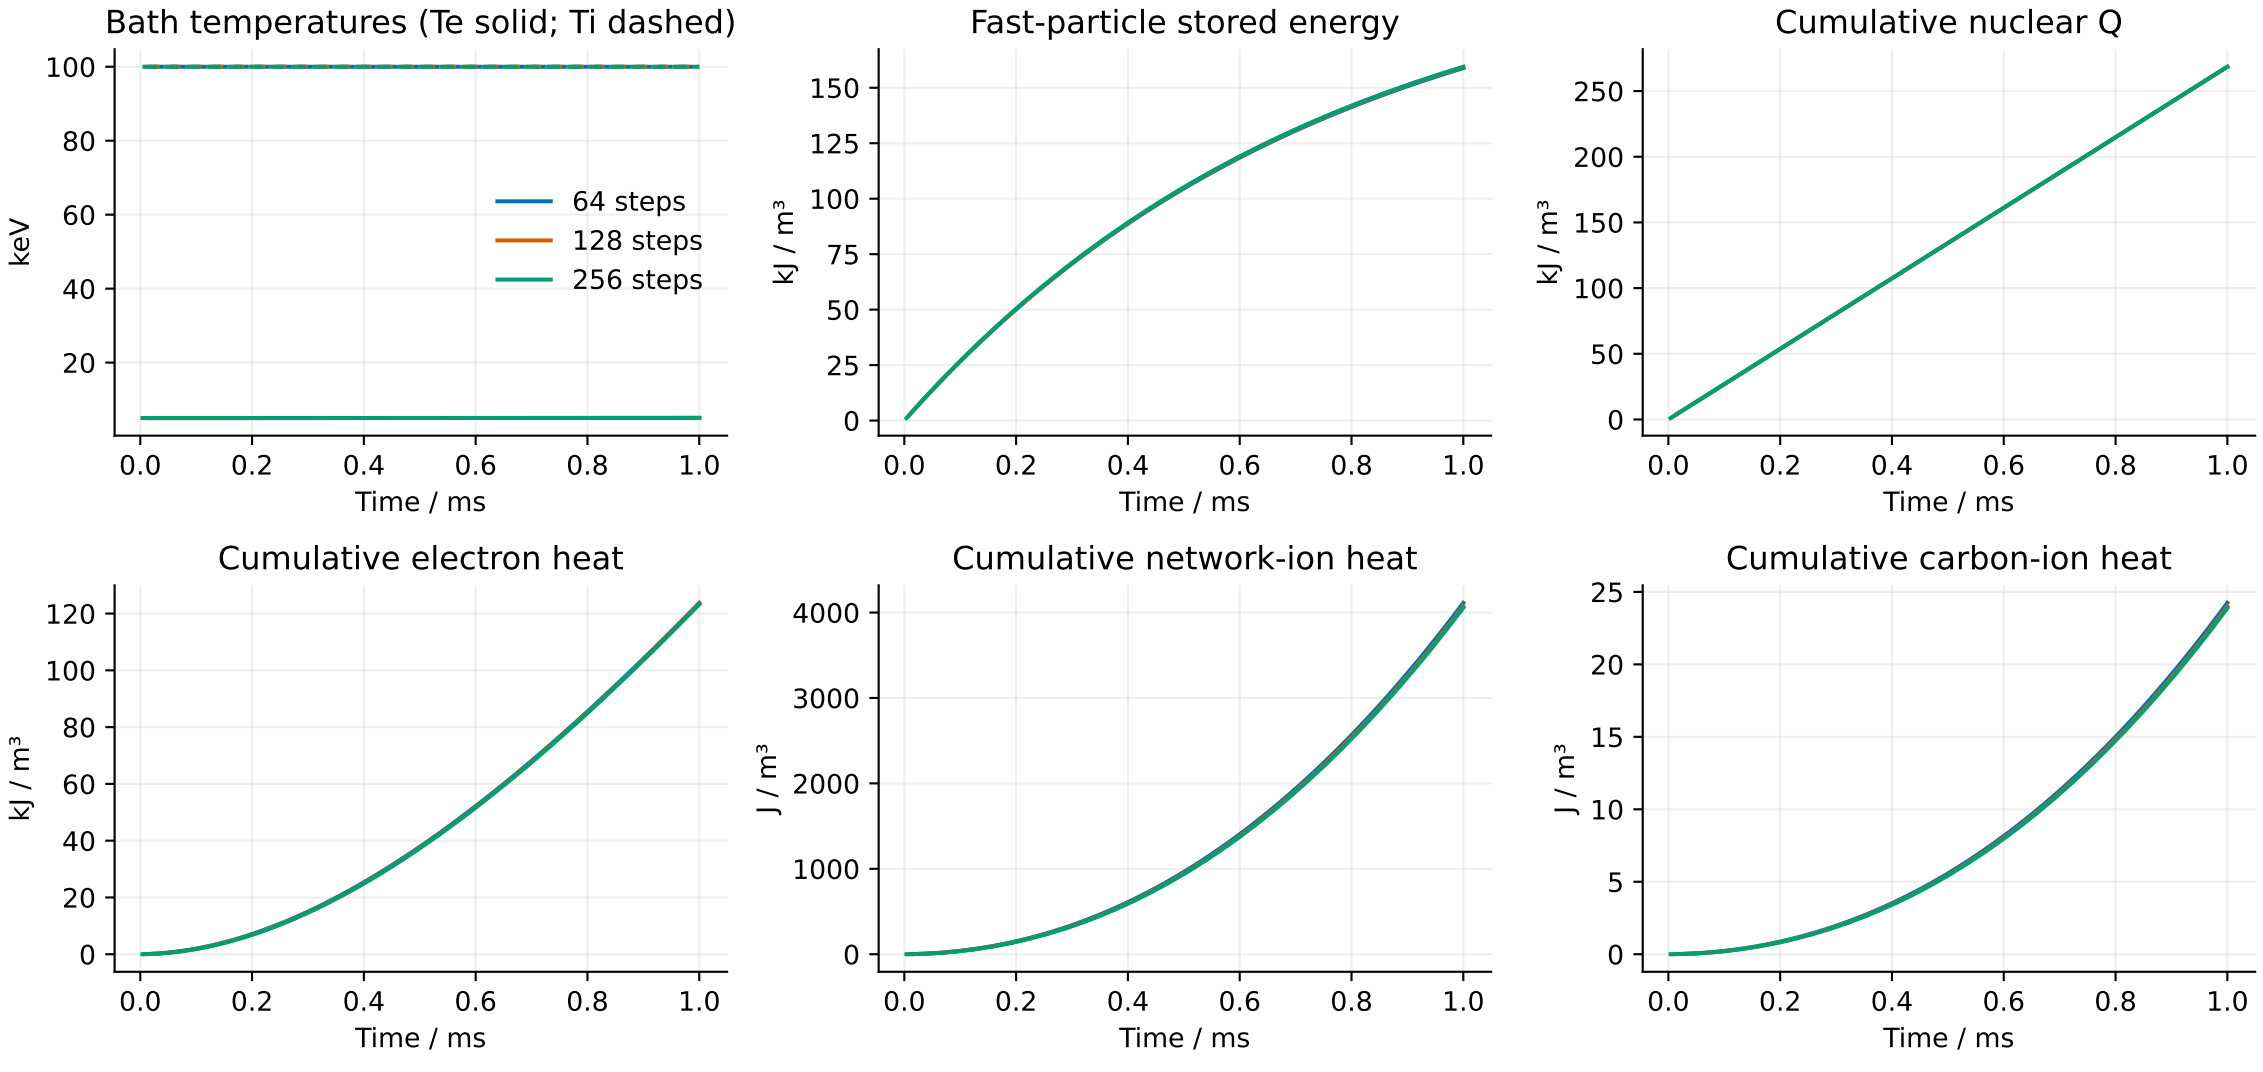
p–B11 local time refinement — fixed energy/angular grids
ne=10²² m⁻³, initial Te=5 keV / Ti=100 keV; not an EXL-50U case
Bath temperatures (Te solid; Ti dashed)
keV
64 steps
128 steps
256 steps
Time / ms
Fast-particle stored energy
kJ / m³
Time / ms
Cumulative nuclear Q
kJ / m³
Time / ms
Cumulative electron heat
kJ / m³
Time / ms
Cumulative network-ion heat
J / m³
Time / ms
Cumulative carbon-ion heat
J / m³
Time / ms