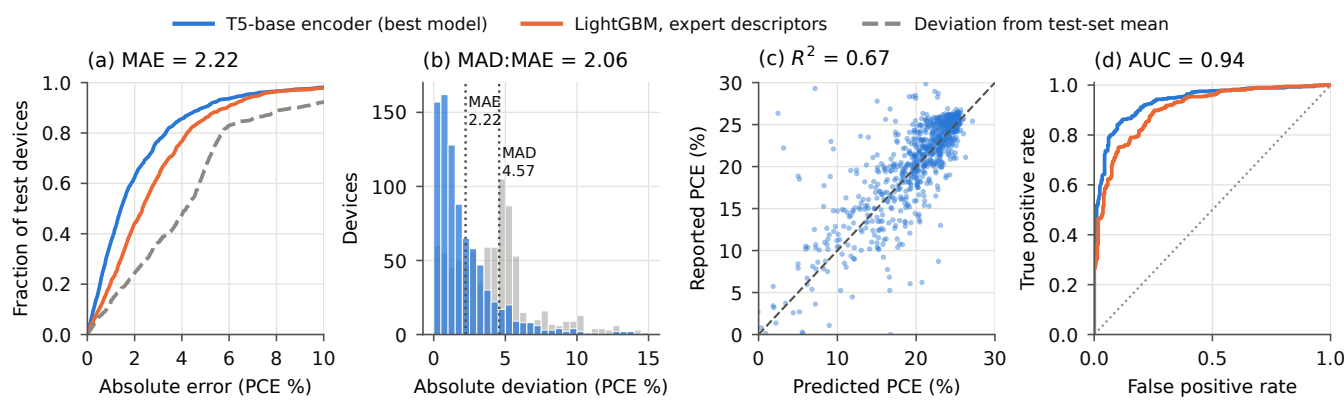
T5-base encoder (best model)
LightGBM, expert descriptors
Deviation from test-set mean
(a) MAE = 2.22
Fraction of test devices
Absolute error (PCE %)
(b) MAD:MAE = 2.06
MAE
2.22
MAD
4.57
Devices
Absolute deviation (PCE %)
(c) R^2 = 0.67
Reported PCE (%)
Predicted PCE (%)
(d) AUC = 0.94
True positive rate
False positive rate