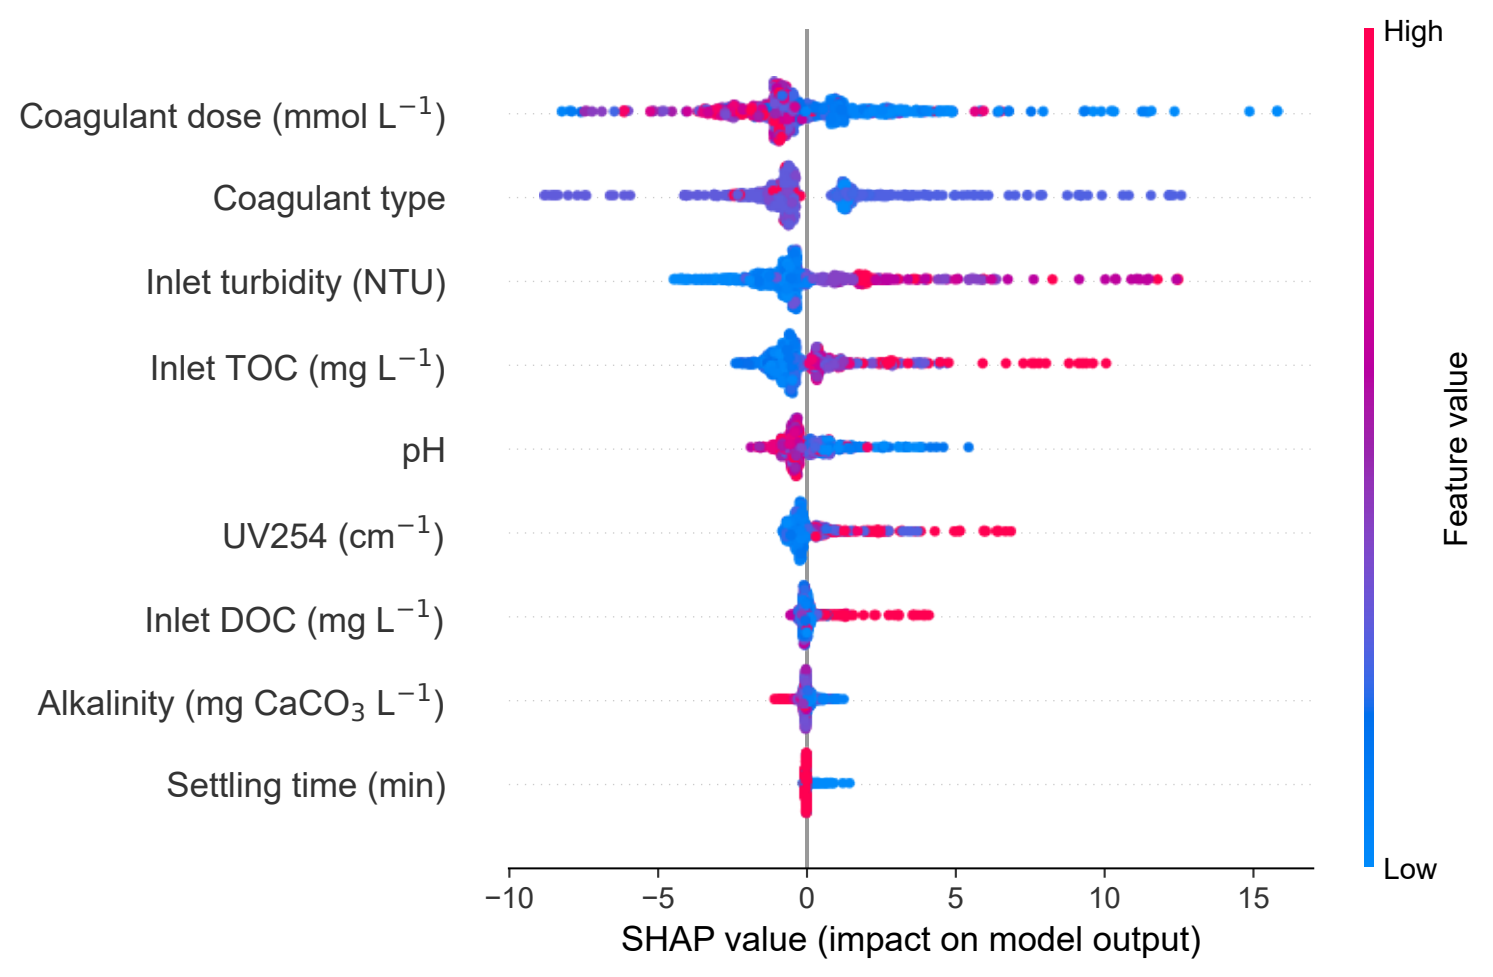

Coagulant dose (mmol L^{-1})
Coagulant type
Inlet turbidity (NTU)
Inlet TOC (mg L^{-1})
pH
UV254 (cm^{-1})
Inlet DOC (mg L^{-1})
Alkalinity (mg CaCO$_3$ L^{-1})
Settling time (min)
−10
−5
0
5
10
15
SHAP value (impact on model output)
High
Feature value
Low