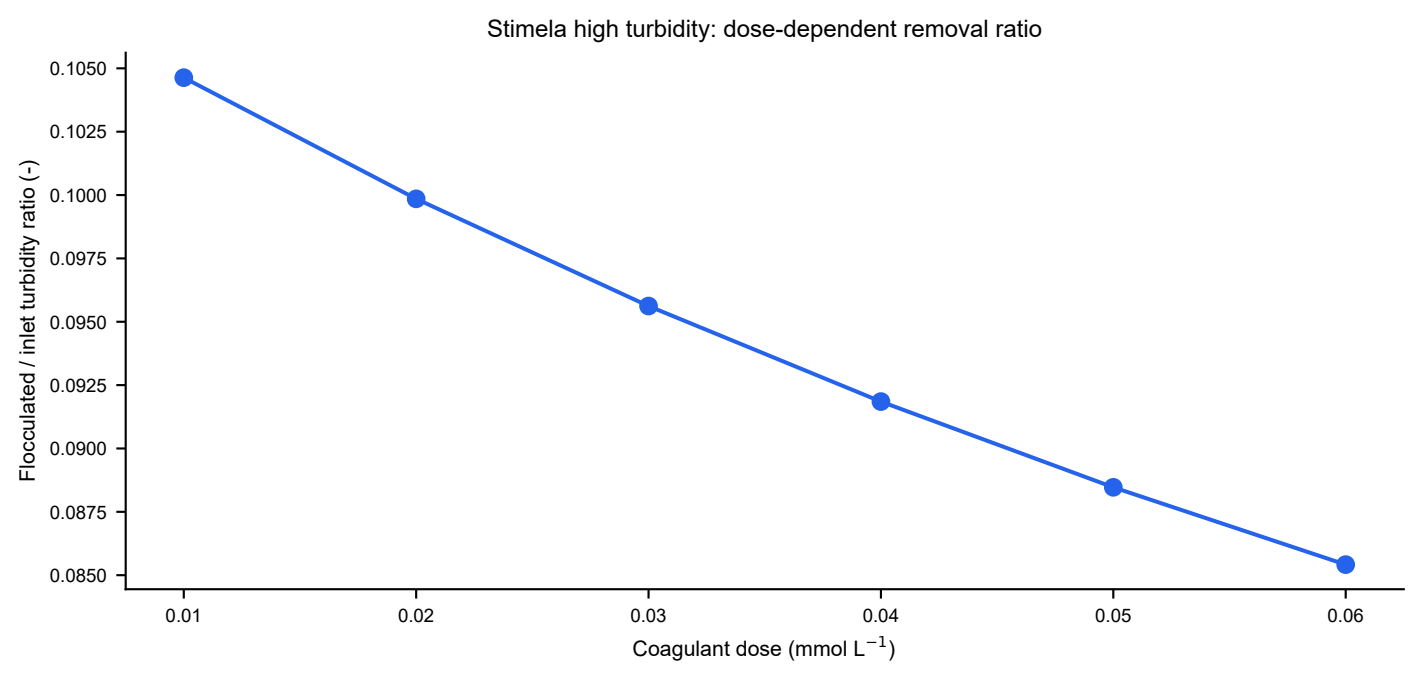
Stimela high turbidity: dose-dependent removal ratio
Flocculated / inlet turbidity ratio (-)
0.1050
0.1025
0.1000
0.0975
0.0950
0.0925
0.0900
0.0875
0.0850
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
Coagulant dose (mmol L^{-1})