


【별표 5】

열량계 유량부(FLANGE)규격

(제13조 제1항 관련)

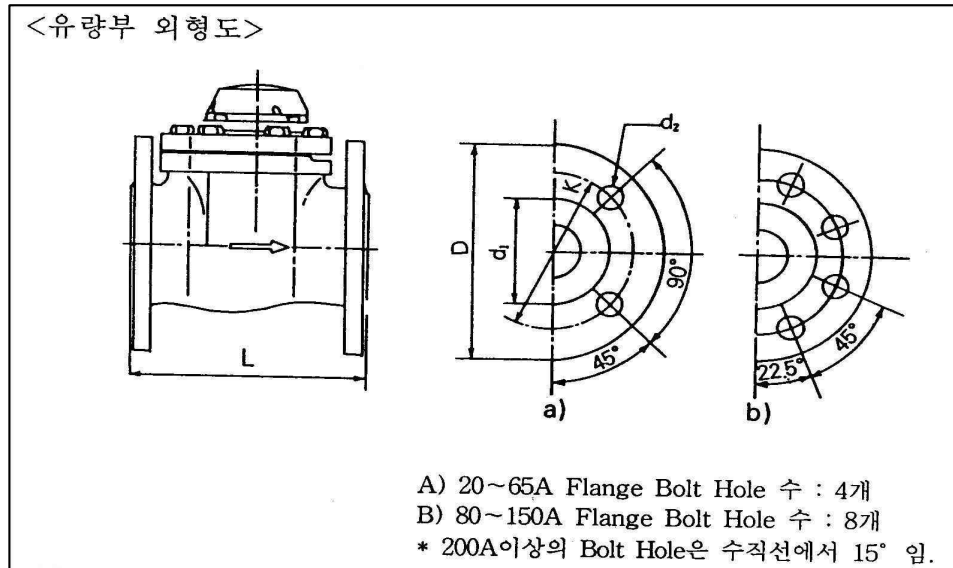

<Flange 규격>

○ 16bar (DIN 2543, 2633)

○ Slip-on or Welding Neck Type

단위 : mm

관경 (A)	유량부 면간척수(L)	유량부 COUNTER FLANGE						
		D	K	D ₁	T	D ₂	BOLT DIA	BOLT 수
20	190	105	75	58	16	14	M 12	4
25	260	115	85	68	16	14	M 12	4
40	300	150	110	88	16	18	M 16	4
50	200	165	125	102	18	18	M 16	4
65	200	185	145	122	18	18	M 16	4
80	225	200	160	138	20	18	M 16	8
100	250	220	180	158	20	18	M 16	8
125	250	250	210	188	22	18	M 16	8
150	300	285	240	212	22	23	M 20	8
200	350	340	295	268	24	23	M 20	12
250	450	405	355	320	26	27	M 24	12
300	500	460	410	378	28	27	M 24	12

○ 유량부규격 상당의 단관(제13조 제1항)은 면간척수(L)를 참조하여 제작 설치