


【별표 11】

1차측 주배관의 공기빼기배관 상세도

(제14조 제3항의 단서조항 관련) <개정 96.1.1, 12.11.5>

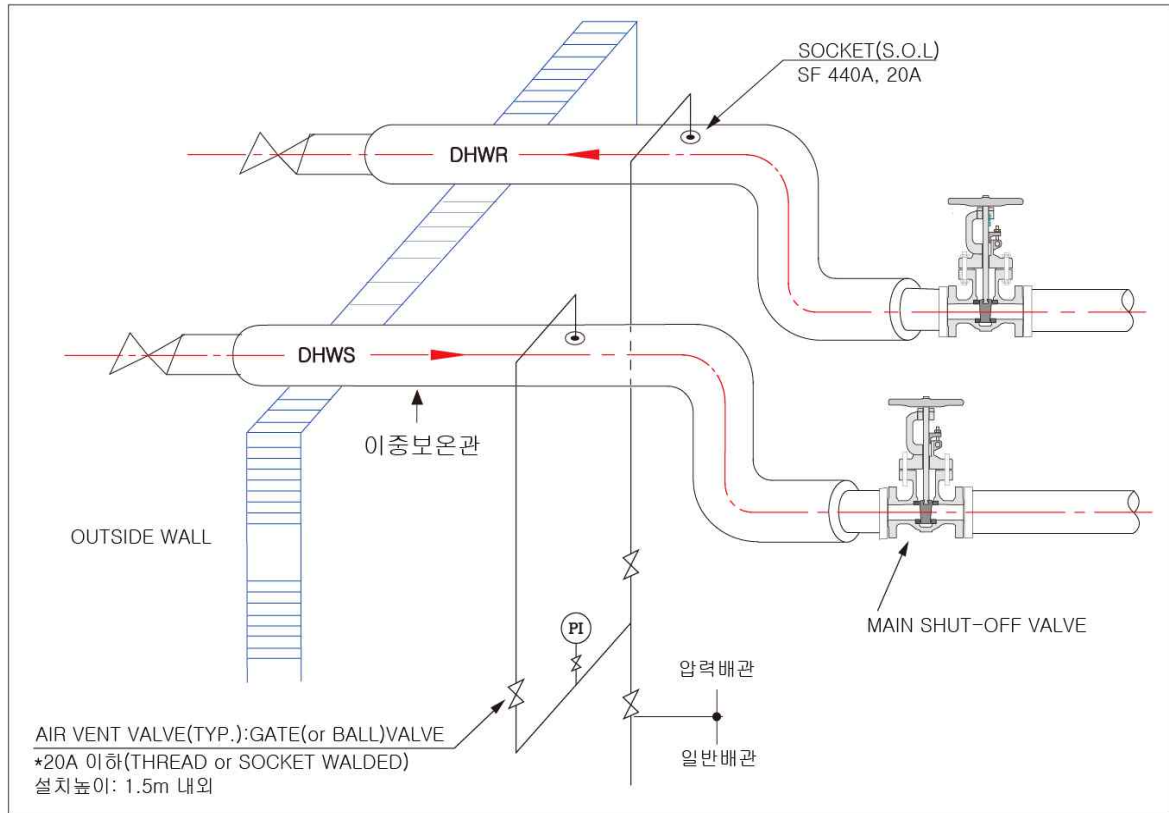

- “*” 표시 밸브까지의 공기빼기배관 규격은 제14조 제1항의 1차측 배관재 규격 (별표8, 10)과 동일하며 배관은 움직이지 아니하도록 고정시켜야 함.
- 공기빼기밸브는 한난의 필요에 따라 봉인할 수 있음. <개정 25.09.01.>
- 외부에서 기계실로 인입되는 열수송관은 오른쪽이 공급관, 왼쪽이 회수관을 원칙으로 함