


【별표 12-1】

순간가열 급탕방식 제어회로도(급탕 2단)

(제18조 제2항 관련) <신설 00.1.1, 개정 06.5.15, 09.9.1>

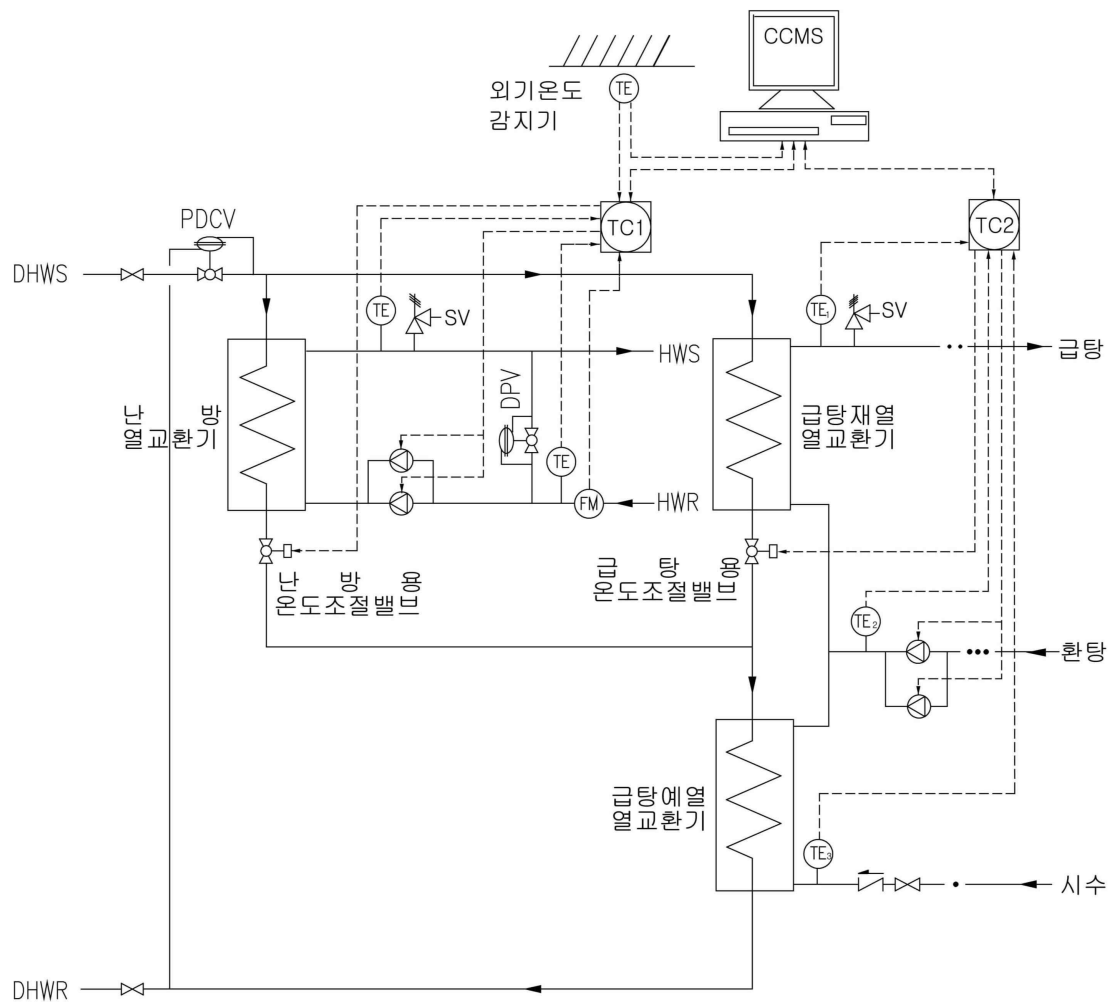


<범례>

- TE1 : 급탕용 온도조절밸브 제어용
- TE2 : 급탕순환펌프의 자동운전 제어용
- FM : 난방순환 대수제어용 유량계

【별표 12-2】

순간가열 급탕방식 제어회로도(급탕일반)

(제18조 제2항 관련) <개정 96.1.1, 06.5.15, 09.9.1>

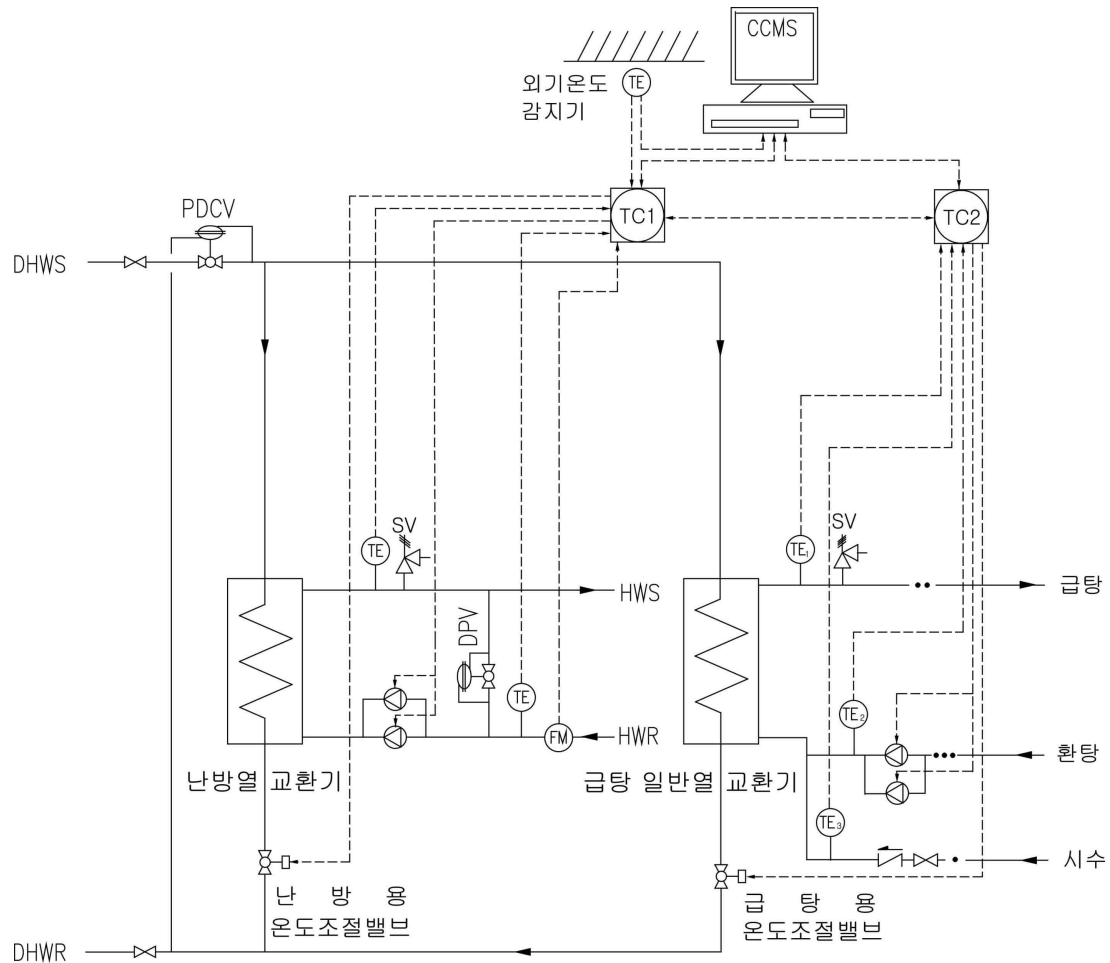

<범례>

TE1 : 급탕용 온도조절밸브 제어용

TE2 : 급탕순환펌프의 자동운전 제어용

FM : 난방순환 대수제어용 유량계

<급탕과부하시 난방차단 제어회로 구성>

- 급탕과부하시 일시적으로 난방용 온도조절밸브는 닫히고 급탕용 온도조절밸브가 열려 급탕열교환기의 1차측 유량이 충분히 확보되도록 제어회로를 구성함.