


【별표 13】

이중보온관 노출구간 신축이음 상세도

(제14조 제7항 관련) <신설, 09.9.1, 개정 12.11.5, 14.10.30, 23.10.30., 25.09.01.>

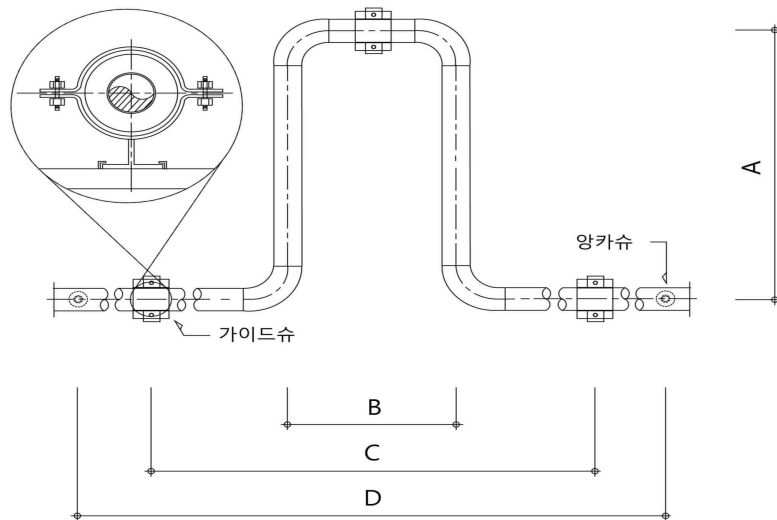

(4-Elbow 시공 개요도)

< 노출구간 4-Elbow Size Table (공급관기준) >

관경(mm)		65이하	80 ~ 100	125 ~ 150	200	250 ~ 300	350 ~ 400
최소길이 (m)	A	1.5	1.9	2.2	2.8	3.6	4.2
	B	0.5	0.6	0.8	1.5	2.0	2.5
	C	3					3.5
	D	25 ~ 30					

- 1차측 배관의 신축이음 적용시 검토사항
 - 15m이상 노출 직선배관 시공시 신축이음 적용
 - 배관지지와 고정점을 반드시 검토할 것(외벽 관통부위를 고정점으로 함)
 - 건물에서 지하4층 이하의 기계실의 경우 입상피트내 배관의 지지 및 열응력을 별도 고려할 것
 - 배관을 흔들어 흔들림이 없도록 지지할 것
- 현장여건상 신축을 보정해 주는 기계적장치(신축이음 조인트 등)를 적용 시에는 다음 도서를 제출하여야 한다.
 - 공인시험기관 시험성적서(KS B 4500 또는 UL213_Edition 4)
 - 배관의 안정성을 보장하기위한 배관응력 해석 리포트
- ※ 기타 사용압력 및 온도는 지역난방 설계조건에 준함
- ※ ‘공인시험기관’은 한국인정기구(KOLAS)로부터 인정을 획득한 시험기관
- L-벤드, Z-벤드 시공 시 국가건설기준의 설계기준을 따른다.