



【별표 14】

1차측배관 보온시공 상세도

(제17조 제1항 관련) <신설, 09.9.1>

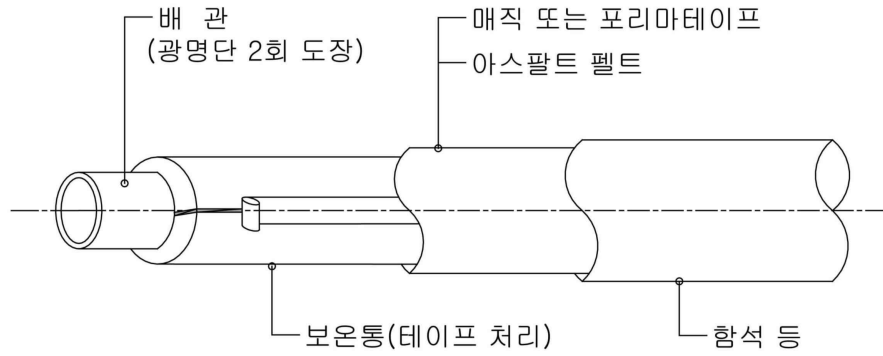

직관부위 보온 상세도

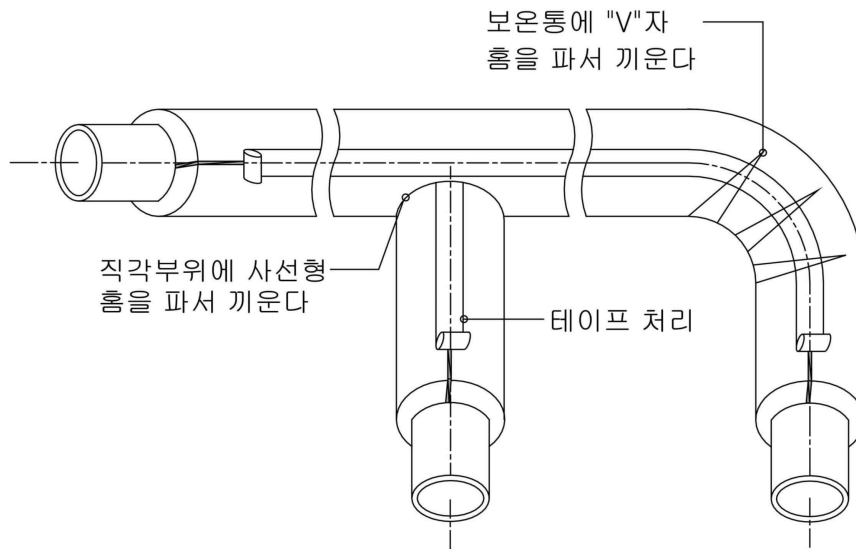

※ 테이프 처리 후, 아스팔트 펠트→매직 또는 폴리마테이프→함석 등으로 마감

부속부위 보온 상세도