

청출어람, 한전 KPS

I. 동사의 OPM, 상승을 위한 정비 끝!

- 한전 흑자전환, 정비수요 증가로 규모의 경제 실현
- 전체적인 Q 상승, 그 중 민간 발전설비 비중 증가
- 압도적 기술력, 정비단가 높은 계획예방정비 독점

II. 발전설비 노후화로 인한 질적 Q향상

- 발전설비가 점점 노후화됨.
- >전체 발전설비 중 노후화 설비의 비중이 2012년 27.1%에서 2030년 60.1%로 증대
- 발전설비가 노후화되면 계획예방정비와 개보수정비의 수요가 증가
- 계획예방정비와 개보수정비의 이익률이 높음.
- >동사 매출 중 노후화 정비 비중의 증가로 인해 영업이익률 상승.

ISSUE & RISK

- 해외 매출의 급성장
- 태양광 EPC 부문 매출액 성장 전망
- 정비업무 입찰 참가자격 제재 가능성

Financials

Year to 31 December	11A	12A	13A	14E	15E
Revenue(십억 원)	9,255	10,066	11,258	12,644	14,140
YoY(%)	9.8%	8.8%	11.8%	12.3%	11.8%
OP	1,170	1,422	1,839	2,189	2,459
OPM	12.6%	14.1%	16.3%	17.3%	17.4%
NI	1,046	1,178	1,520	1,629	1,929
YoY(%)	6.40%	12.60%	29.0%	7.2%	18.4%
EPS(원)	2326	2620	3352	3621.0	4287.0
PE(X)	17.71	23.25	20.47	18.95	16
ROE	20.62	22.99	26.36	24.2	23.8
PB(x)	3.75	5.16	3.96	4.3	3.7

Source : SMIC

Rating

BUY

목표주가: 95900 원

현재주가: 68600 원

상승여력: 39.9%

Trading data

시가총액	30,870 억원
52wk 주가범위	69,800 ~48,900 원
발행주식수	45,000,000
유통비율	36.35%

Balance sheet data

순자산	6221 억원
PBR	4.0 배
ROE	26.3 %
ROA	18.1 %

Earning data

PER(2013 기준)	20.18 배
EPS	3,379 원
당기순이익	1,520 억원
영업이익	1,840 억원
영업이익률	16.34 %
EV/EBITDA	10.5 배

주요 주주

한국전력공사: 63.00%

국민연금공단: 5.75%

SMIC 3 팀

팀장	정수연
팀원	김은지
	김종민
	정진홍

1. 기업분석

1.1. 한전KPS

한전의 전액출자로 한전KPS 설립

한전KPS는 1974년 '한아공영'이라는 이름으로 시작, 1984년 4월 1일에 한국전력공사의 전액 출자로 '한국전력보수주식회사'로 설립되었다. 2007년 회사 상호를 한전KPS 주식회사로 변경하였으며, 2007년 12월 14일에 유가증권시장에 상장되었다. 동사는 주로 전력 설비정비(화력, 원자력/양수, 송변전, 대외, 해외) 사업과 이와 관련되는 기술개발 및 신재생에너지 사업 등을 영위하고 있다.

1.1.1. 사업의 내용

발전설비정비란

동사의 주된 사업인 발전설비정비란 보다 안정적으로 생산성을 향상시킬 수 있도록 발전설비를 최적조건으로 유지시키는 모든 활동을 말하며, 발전소의 불시고장 방지 및 설비의 가동률 향상에 기여하고 있다. 동사의 전력설비 정비사업은 그 내용에 따라 건설과정에서의 시운전정비, 운전과정에서의 경상정비, 계획예방정비, 개보수공사 등으로 나뉜다.

그림 1. 발전설비정비의 종류

정비의 종류	정비의 내용
경상정비	주로 정비원이 상주하는 형태로, 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비를 수행하거나 설비가 불시 고장시 신속히 복구·정비하여 설비의 정상가동을 도움
계획예방정비	가동 중인 설비의 불시 정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 필요한 설비를 분해·점검·조립 및 성능을 시험하는 정비
개보수공사	설비의 수명 연장 및 성능개선 공사, 설비개선 및 교체공사, 휴지설비나 운전불능 설비를 상업운전이 가능한 상태로 회복시키기 위한 설비복구공사, 설비 신증설 및 이설공사 등을 수행
시운전정비	핵심 기기의 설치와 시운전, 시운전 정비, 시운전 과정에서 발견되는 이상 부분의 점검 및 개조 등 발전소의 건설과정에서의 정비서비스를 전반적으로 수행

출처: SMIC RESEARCH TEAM 3


발전설비정비사업 의 계절성

일반적으로 동사의 발전설비정비사업은 계절성을 보인다. 이는 전력 사용이 많아지는 여름과 겨울에 대비하여 그 전인 2, 4분기에, 평소에 해오던 경상정비와 더불어 발전설비를 멈추고 시행하는 계획예방정비를 추가로 실시하기 때문이다. 계획예방정비는 경상정비보다 2배 가량 영업이익률이 높으므로 계획예방정비가 활성화되는 2, 4분기에 동사의 매출액과 더불어 영업이익률도 함께 높아지는 경향을 보인다.

정비의 수요 증가


또한, 최근에는 잇따른 사건 사고의 결과로, 설비의 안전성 검증에 대한 경각심과 중요도가 높아짐에 따라 전반적인 발전설비정비에 대한 수요가 늘어나고 있다. 특히, 그 중에서도 사고를 미리 예측하고 예방하기 위한 계획예방정비의 수요가 빠르게 늘어나고 있다.

그림 2. 발전설비정비사업의 계절성
(매출액 기준, 단위: 억 원)

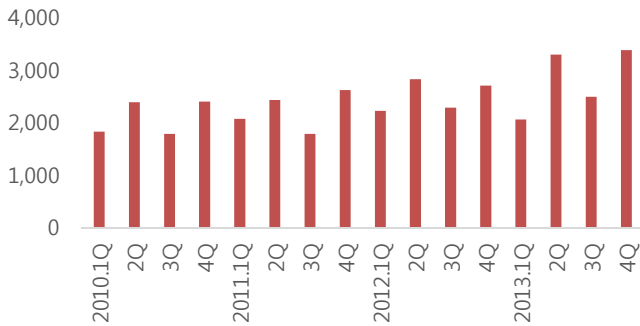

출처: 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 3. 계절성과 영업이익률 (단위: 좌-억 원, 우-%)

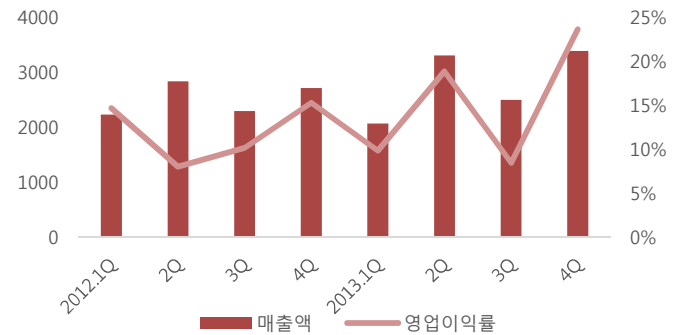

출처: 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

1.1.2. 매출 비중


화력(37%),
원자력/양수(34%),
대외(16%),
해외(8%),
송변전사업(5%)

동사의 사업부분별 매출 비중은 화력설비정비가 37%로 가장 많고, 원자력/양수설비 정비가 34%의 비슷한 비중으로 그 뒤를 잇고 있다. 또한, 한전 이외의 국내 민자발전회사, 한국지역난방 열원공급설비, 산업단지 열병합설비 및 자가발전설비 등의 유지관리사업에 참여하고 있으며, 이러한 대외 사업부분의 매출은 16%로 꽤 큰 비중을 차지하고 있다. 대외 주요 고객사는 Posco Energy, SK E&S, GS E&R, MPC 이다. 또한, 동사는 2003년 이후 현재까지 인도, 요르단, 파키스탄 등을 비롯한 30여개 이상의 국가에 진출해있으며, 2013년 기준 해외부분의 매출은 8%에 달한다. 한편, 전국에 산재해있는 송변전사업장에서 가공송전설비 대상으로 유지정비를 담당하며 전력의 안정적 공급에 이바지하는 송변전사업도 5%를 차지하고 있다. 송변전사업부분에 있어 동사의 시장점유율은 100%에 달한다.

경상정비(49%),
계획예방(18%),
개보수(9%)


한편, 동사의 매출을 사업유형별로 보면, 2013년 기준, 경상정비가 49%로 가장 많고, 계획예방이 18%, 개보수가 9%를 차지하고 있다.

그림 4. 사업부분별 매출 비중 (2013년 기준, 단위: %)

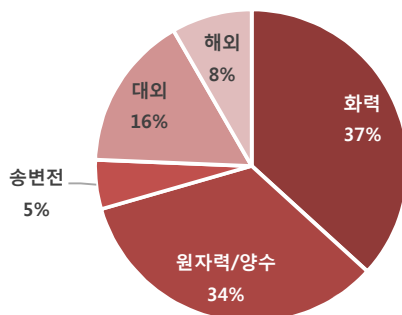

출처: 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 5. 사업유형별 매출 비중 (2013년 기준, 단위: %)

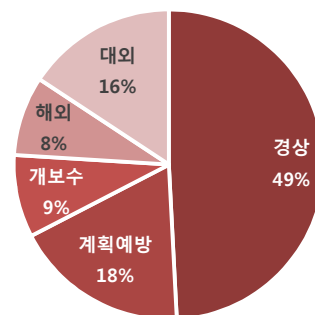

출처: 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

발주처별 매출 비중을 보면, 국내와 해외 부분을 합친 한전이 76%로 가장 많고, Posco Energy, SK E&S등의 비한전 국내가 16%, 비한전 해외가 8%이다. 특히, 국내 매출과 더불어 해외 매출도 꾸준히 성장세를 보이고 있으며, 해외 비중도 2008년 2.7%에서 6.5%로 크게 상승한 후, 평균 7.4%의 수준을 유지하고 있다.

그림 6. 발주처별 매출 비중 (2013년 기준, 단위: %)


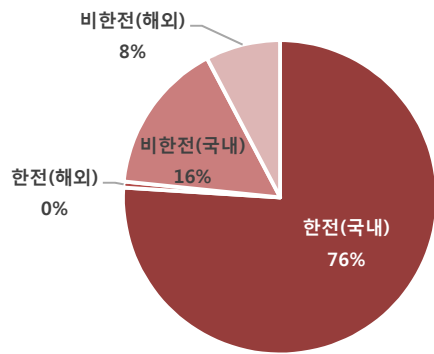


그림 7. 지역별 매출액과 해외매출비중

(단위: 좌-억 원, 우-%)

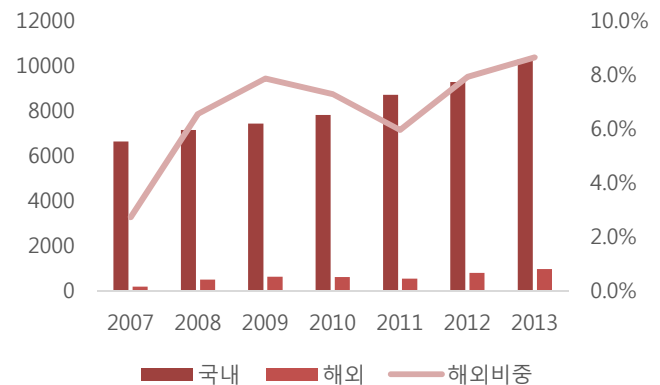

출처: 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

출처: 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

1.2. 경쟁력 및 경쟁사

1.2.1. 국내 경쟁사 대비 경쟁력

동사 M/S 78%로 거의 독점

국내 발전정비 시장은 동사를 필두로 금화PSC, 일진파워, 석원산업, 한국플랜트서비스, 원플랜트, 에이스기전의 6개 중소기업체가 참여하고 있다. 이 중 동사를 제외하고 금화PSC, 일진파워가 상장되어 있다. 2013년 기준 발전정비 시장에서의 동사 M/S는 78%로 독보적이며, 그 뒤를 금화PSC(8%), 일진파워(4%), 석원산업(4%), 한국플랜트서비스(2%), 원플랜트(2%), 에이스기전(2%)가 잇고 있다.

독보적인 기술력

업계 1위인 동사는 단연 독보적인 기술력을 보유하고 있다. 동사에서 발전설비정비능력을 평가하기 위해 운영하는 사내자격제도가 2000년 이래로 국가공인자격으로 인정되고 있다는 점은, 동사의 기술경쟁력이 곧 한국의 발전정비기술력임을 보여주는 근거가 된다. 또한, 2003년 민간정비업체를 육성하기 위한 정부의 정책에서도 동사가 기술을 이전해주는 교육을 담당했다는 점과 따라서 민간업체들의 기술이 동사로부터 얻어진다는 점도 동사의 기술력을 증명해준다.

우수한 인력을 바탕으로 한 우수한 기술력

또한, 발전정비사업에서의 기술력은 사실상 인적기술력이라고 할 수 있어 인력의 충분한 확보가 기업의 경쟁력이 된다. 그런데 현재 동사와 민간업체의 직원 수를 비교해보면, 동사의 직원수와 급여액은 경쟁사 대비 월등히 많다. 업계 2위인 금화PSC의 직원수가 2013년 기준 551명으로, 동사의 직원수인 4370명의 13%수준에 불과하다.

중소경쟁업체들의 인력 증가는 사실상 어려움

그런데 정비시장에서는 업체간 인력이동이 협약으로 제한되어 있으며 중소기업들이 자체적으로 정비기술인력을 양성하는데 최소 2년이 들기 때문에 급격한 기술인력의 증가는 어렵다. 또한, 중소기업들의 인력양성이 본래 동사의 교육에 전적으로 의존하고 있으나 동사는 현장실습교육을 인력 부족의 이유로 거부하고 있는 상황이며, 현장에서 교육이 이루어지더라도 동영상과 사진 촬영을 금지하는 등 기술이전에 대해 보수성을 보이고 있다. 상대적으로 자금적 여유가 부족한 중소기업들이 1인당 하루 최소 50만원에서 80만원에 달하는 교육비를 감당하거나 독자적인 연수원을 체계적으로 운영해나가기에는 어려운 실정이다. 따라서 국내의 경쟁업체들은 현재의 영세한 수준에서 벗어나기 힘들 것으로 보인다.


그림 8. 동사의 사내자격시스템

구분	소요연수	보유수
Level 4	수퍼바이저자격	15~
Level 3	전문자격	9~14
Level 2	전담자격	5~8
Level 1	직무자격	2~3
		68
		521
		6684
		4153

출처: 동사자료, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 9. 발전설비정비업체의 급여액과 직원수

(2013기준, 단위: 좌-억 원, 우-명)

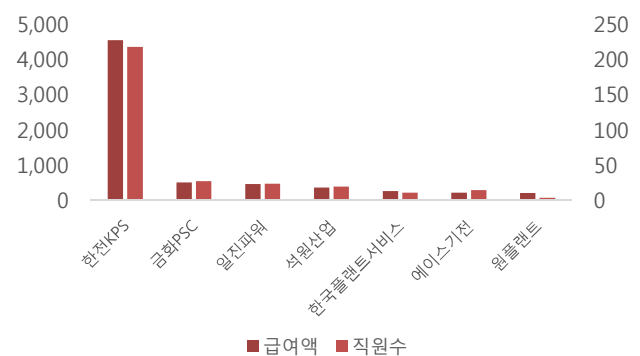

출처: 각사 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

1.2.2. 해외 경쟁사 대비 경쟁력

해외경쟁사 (GE, 지멘스, 알스툼)

동사의 해외경쟁사로는 GE, 지멘스, 알스툼 등이 있다. 그런데 이들은 본래 정비업체로 설립된 것이 아니라 발전설비를 제작하는 제작용업체이며, 기업의 한 부분으로 A/S 부서를 가지고 있는 형태이다.

경쟁사들의 부품교체 방식과 다르게 동사는 재생 목표의 정비 ->가격경쟁력 확보

그 결과, 동사는 부품을 재생하여 다시 쓸 수 있도록 만드는 인력기반 정비를 주로 하는 반면, 경쟁사들은 부품을 아예 교체하는 형식으로 정비가 이루어진다. 예를 들어, GE는 단기적으로는 저가에 정비를 제공하지만 장기적으로는 부품을 교체하는 방식을 통해 수익성을 높이는 방향의 전략을 실행하고 있다. 따라서, 경미한 고장에도 부품을 완전히 교체하는 방식을 사용하는 경쟁업체에 비해 부품의 재생을 목표로 하는 동사의 정비는 상대적으로 단가가 저렴하여 가격경쟁력이 있다. 또한, 해외업체는 정비가 주 사업이 아니기 때문에 동사에 비해 고장에 즉각적으로 대처하는 비상대응능력이 동사보다 떨어지며, 교체에 필요한 여유 부품을 늘 보유하고 있는 것이 아니므로 긴급상황에 대처하기가 어렵다는 한계가 있다.

경쟁입찰에 의해
정비업체 선정하는
추세

최근에는 발전정비비용을 절감하고 수명을 연장하기 위해 제작사에게 발전정비를 전부 위임하기 보다는 경쟁입찰에 의해 정비업체를 선정하는 방식이 늘어나고 있는 추세이다. 따라서 정비를 주된 사업으로 영위하며 독보적인 기술력을 쌓아온 동사는 가격 경쟁력을 바탕으로 해외 정비시장에의 성장 가능성이 커지고 있다.

1.3. 관계사 및 재무분석

1.3.1. 관계사

동사의 관계사

동사는 한국전력공사라는 기업집단에 소속된 상장회사 중 하나로서, 관계사로 한국전력공사와 한국전력기술(주)이라는 2개의 상장회사와 한국원자력연료(주), 한국남동발전(주), 한국중부발전(주)을 비롯한 21개의 비상장회사를 가지고 있다. 한편, 동사의 연결대상 주요 종속회사로는 필리핀에서 발전설비 운전 및 정비사업을 영위하고 있는 KEPCO KPS PHILIPPINES CORP.가 있다.

그림 10. 동사의 관계사 (2013년 기준)

기업집단의 명칭	기업집단에 소속된 회사 : 24개 회사	
한국전력공사	상장회사(3개 회사)	비상장회사(21개 회사)
	한전KPS(주) 한국전력공사 한국전력기술(주)	한전원자력연료(주), 한전 KDN(주), 한국남동발전(주), 한국중부발전(주), 한국서부발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주), 한국수력원자력(주), 대구그린파워(주), 가로림조력발전(주), 한국발전기술(주), 동두천드림파워(주), (주)캡코우데, 경기그린에너지(주), 경주풍력발전(주), 청라에너지(주), 한국해상풍력(주), 캡코알스토피이에스(주), (주)에스이그린에너지, (주)상공에너지, 코셉머티리얼(주)

출처: 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

1.3.2. 재무분석


안정적인 성장세와
우수한 이익창출능력

동사는 2009년 이래로 순이익, 영업이익, 매출총이익이 꾸준히 증가하며 안정적인 성장세를 보이고 있다. ROE 역시 20% 이상의 수준에서 점차 향상되는 모습으로 우수한 이익창출능력을 보이고 있다.

200% 이상의 유동성
비율, 무차입경영


동사는 또한 안정적인 재무구조를 보이고 있다. 2011년 나주 신사옥 건축으로 유동성 비율이 하락했으나 이후에도 200% 이상을 유지하고 있으며, 30%의 부채비율도 영업부채에서 비롯된 것으로, 동사는 무차입경영을 하고 있다.

그림 11. 동사의 안정적 성장세 (단위: 좌-천억 원, %)

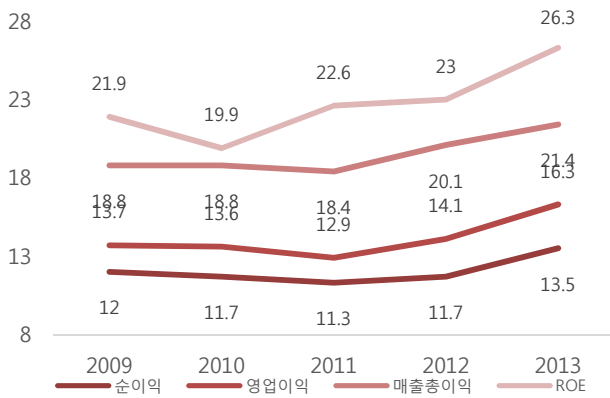

출처: 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 12. 동사의 안정적인 재무구조 (단위: %)

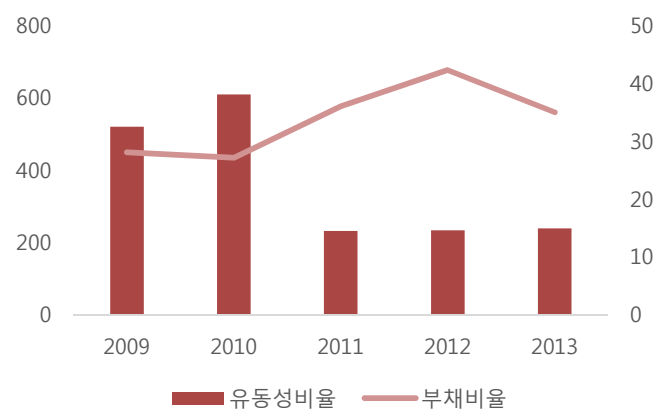

출처: 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

2. 투자포인트1. 동사의 OPM, 상승 위한 정비 끝!


2.1. 한국전력공사와 동사의 OPM

2.1.1. 전력 수요의 증가

전력 공급예비율
감소로 발전설비
증설 압박


전력 수요가 연평균 5.5%씩 지속적으로 증가하고 있다. 전력 수요가 증가함에 따라 발전량도 증가하고 있지만 전력 수요에 비해 그 증가 폭이 적어 여전히 공급량이 부족한 상황이다. 2004년 이래로 지속적인 하락 추이를 보이고 있는 전력 공급예비율이 이를 증명한다. 최근만 보더라도 연평균 공급예비율은 2010년 9.3%에서 2012년에 6.4%로 감소했다. OECD에서 제시한 적정 공급예비율인 20%에 훨씬 못 미치는 수치이다. 그럼에도 불구하고 국내 전력 공급예비율은 지속적으로 감소하고 있는 추세이며, 이에 따라 발전설비 증설 압박이 계속되고 있다.

그림 13. 전력 수요 및 공급 (단위: GWh)

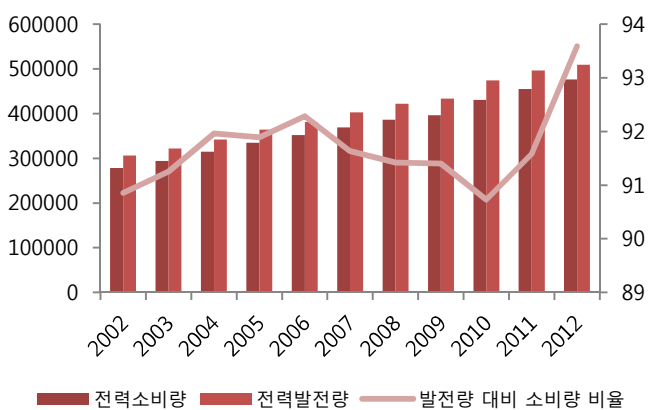

출처: 산업통상자원부, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 14. 전력 공급예비율 추이 (단위: %)

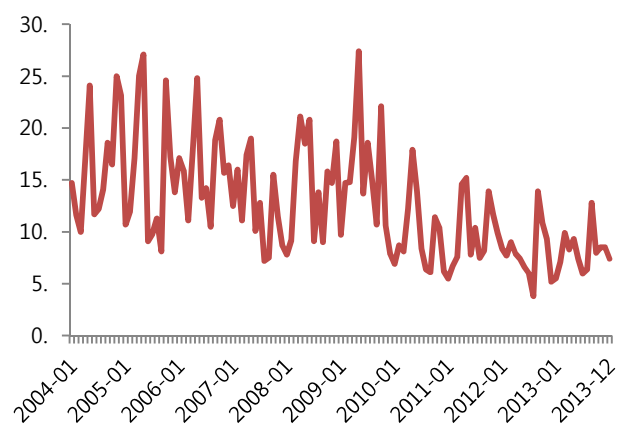


출처: KESIS, SMIC RESEARCH TEAM 3

2.1.2. 한국전력의 적자 해소.

전기세 인상으로 한전의 적자해소


지속적인 한전의 적자로 정부는 작년 11월 전기세를 평균 5.4% 인상했다. 그 결과 한국전력은 2.7조원의 추가 매출이 발생하였다. 한전은 2012년 영업이익에서 8170억원 적자가 발생하였지만 2013년에 흑자전환하여 약 1조5천억원의 영업이익이 발생하였고, OPM 역시 -1.7%에서 2.8%로 개선되었다.

그림 15. 한국전력 매출 증가 (단위: 백만원)

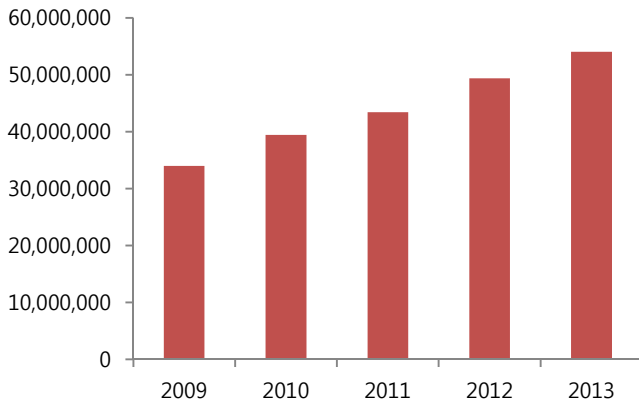

출처: 한국전력 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 16. 한국전력 영업이익, OPM 개선(단위: 백만원, %)

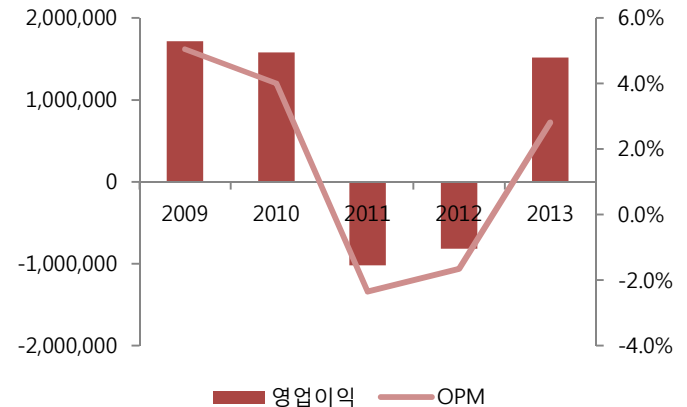

출처: 한국전력 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

2.1.3. 한국전력의 OPM 개선


P 증가와 c 감소로 한전의 OPM 개선, 향후 추가 전기세 인상 가능

발전소 별로 여력에 따라 정비 스케줄을 유동적으로 조정할 수 있다. 가령, 경영이 어려운 때에는 최대 2년까지 정비 일정을 유예할 수 있다. 한전은 그 동안 적자 경영으로 인해, 정비단가가 높고 발전소를 최소 1달에서 2달을 멈추어야 하는 계획예방정비를 미뤘었다. 때문에 동사의 OPM 개선도 어려웠다. 하지만 2013년 전기세 상승으로 한전의 영업이익은 흑자전환 하였으며, 환율 하락과 석탄가격 하락으로 인한 발전원가의 하락에 힘입어 한전의 OPM은 더욱 개선될 것으로 전망된다. 지난 11월 요금인상에도 불구하고 정부가 생각하는 안정적인 물가상승률 2.3%보다는 낮으므로, 추가적인 요금인상이 가능할 것으로 판단된다.

한전 정비 수요 증가, 규모의 경제 실현으로 동사 OPM 상승


이처럼 한전의 OPM은 개선될 것으로 예상되며, 이로 인해 한전의 정비 수요가 증가할 것으로 보인다. 기본적으로 정비한 필요한 인력은 기존 인력에서 충당하는 것이 일반적이며 따라서 인건비는 고정비적 성격이 강하기 때문에, 한전의 정비 수요 증가는 동사로 하여금 규모의 경제를 실현하도록 한다. 따라서 동사의 OPM 역시 상승할 것으로 전망된다.

그림 17. 석탄 가격 추이 (단위: 6,080kcal/kg | USD/ton)

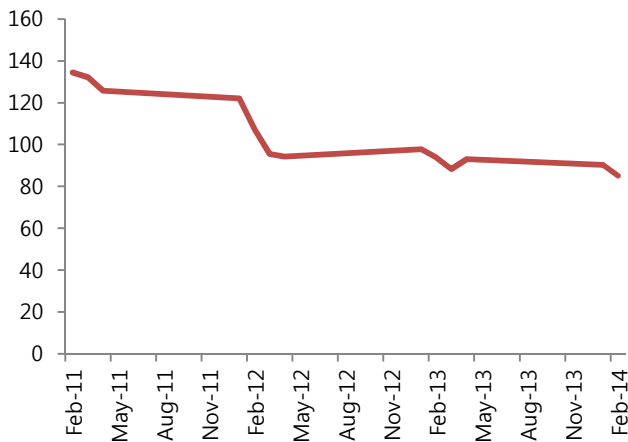

출처: 한국자원정보서비스, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 18. 동사의 규모의 경제 (단위: 백만원, MWh)

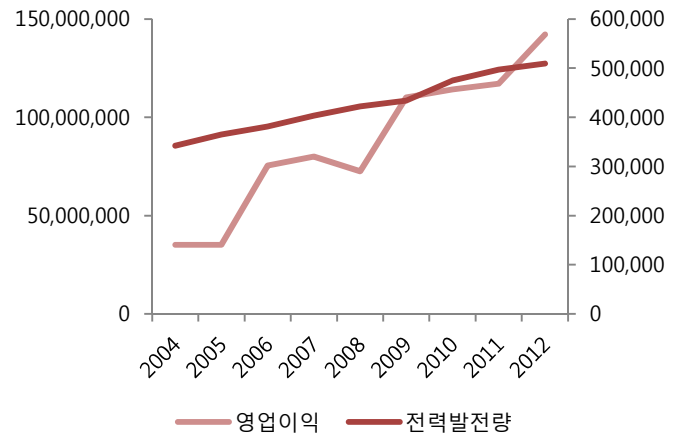

출처: SMIC RESEARCH TEAM 3

2.1.4. 한전 흑자전환으로 동사 OPM 상승

한전이 안 좋아도
OPM 10% 확보, 좋으면
OPM 추가 상승


한전과 한전KPS의 주가는 상관성을 가지고 움직이며, OPM에서도 한전의 OPM의 증감에 따라 동사의 OPM이 변동한다. 하지만 한전이 영업이익에서 적자가 나더라도 정비마진율을 압박할 경우에는 안전상의 문제가 발생할 수 있으므로 동사의 OPM을 10% 이하로 낮추기는 어렵다. 실제로 2006년 이후 동사의 영업이익률은 한전의 영업이익률 변동에도 불구하고 10%대의 OPM을 유지하는 모습을 보인다. 한편, 한전의 OPM이 회복될 때에는 그 수혜를 입어 OPM이 더 상승하는 경향이 있다. 향후 한전의 OPM이 상승할수록 동사의 OPM은 더욱 증가할 것으로 보인다.

그림 19. 한국전력과 한전KSP 주가 추이 (단위: %)



출처: 네이버 금융, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 20. 한국전력과 동사의 영업이익률 비교 (단위: %)

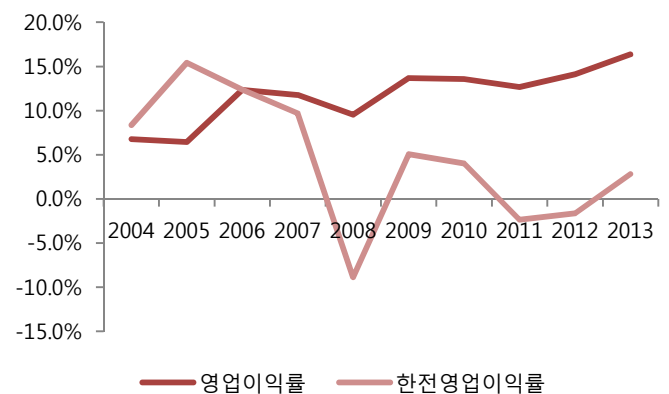

출처: SMIC RESEARCH TEAM 3

2.2 민자발전소 증가로 동사 OPM 개선

2.2.1. 민자발전설비 증가

민간발전설비 증설
빠른 증가

산업통상자원부는 안정적인 전력공급기반 확보를 위하여 '27년까지 전력공급예비율을 선진국 수준인 20% 이상으로 확보하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 현재 상당한 규모의 발전설비가 건설 중이다. 산업통상지원부의 6차 전력수급기본계획에 따르면 '17년까지 발전설비 2400만KW 규모 증설을 목표로 하고 있으며, 향후 '27년까지 총 7700만KW 증설을 계획하고 있다.

그림 21. 발전설비 추이 (단위: KW)

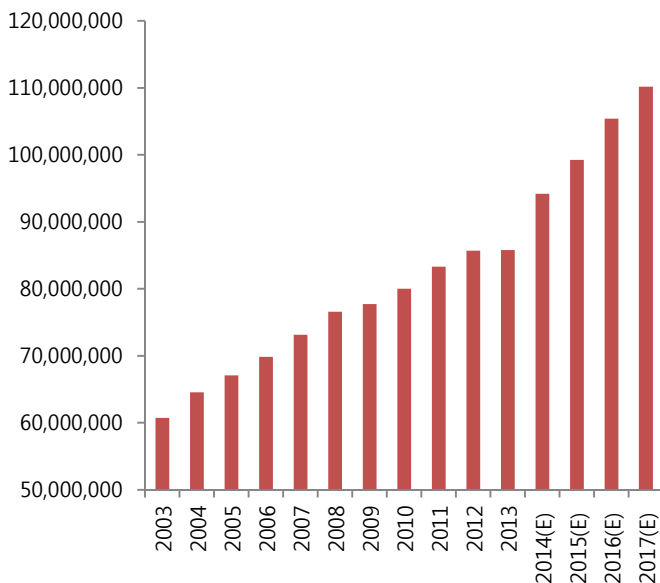


그림 22. 연도별 신규 건설 계획

(단위: 호기, MW)

연도	원자력	유연탄	LNG복합	합계
2013				
2014				
2015			2425 (3기)	2425 (3기)
2016			2355 (4기)	2355 (4기)
2017		500 (1기)	12215 (15기)	12715 (16기)
2018		6840 (9기)	3770 (5기)	10610 (14기)
2019		14000 (15기)		14000 (15기)
2020		10500 (11기)		10500 (11기)
2021		3000 (3기)		3000 (3기)
2022	2900 (2기)	5000 (5기)		7900 (7기)
2023	2900 (2기)	5000 (5기)		7900 (7기)
2024				
2025	1500 (1기)			1500 (1기)
2026	1500 (1기)			1500 (1기)
2027	3000 (2기)			3000 (2기)
합계	11800 (8기)	44840 (49기)	20765 (27기)	77405 (84기)

출처: 산업통상자원부, SMIC RESEARCH TEAM 3


출처: 산업통상자원부, SMIC RESEARCH TEAM 3

그런데 정부는 한전 및 자회사의 적자로 발전설비 증가를 가속시키는 것이 어려워지자 민자발전소 건립을 장려해왔다. 그 결과 민자 발전설비의 설비용량은 2003년 4,240MW 수준에서 2012년 12,957MW으로 3배 가량 증가하였다. 또한, 정부의 지원으로 민자발전설비가 2027년까지 23개 민간회사에서 원전 2대, 화력발전소 61대, 총 발전용량 57,265MW 규모가 추가 건설될 계획이다.

전체 발전설비에서
민자 발전설비 비중
증가


한전 및 자회사의 발전설비 증가 속도에 비해 민자 발전설비의 증설 속도가 더 빨라 전체 발전 설비량에서 민자 발전소가 차지하는 비중도 지속적으로 증가하고 있다. 2003년 민자발전소 비중은 전체의 7%에 불과했으나 2013년에 15%로 상승하였다.

그림 23. 민자 발전설비 추이 (단위: KW)

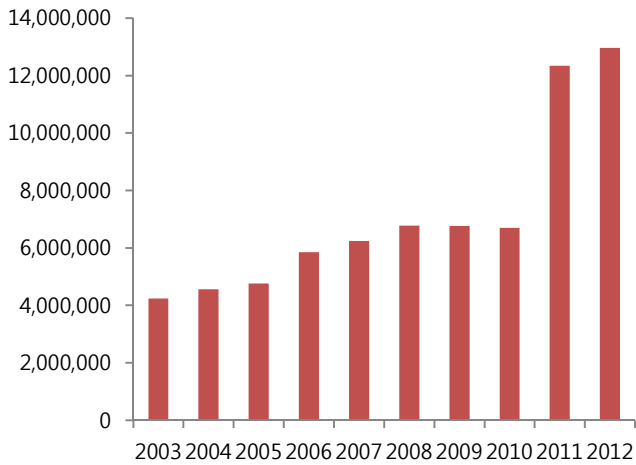

출처: KESIS, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 24. 전체 발전설비 대비 민자 발전설비 비중 추이 (단위: %)

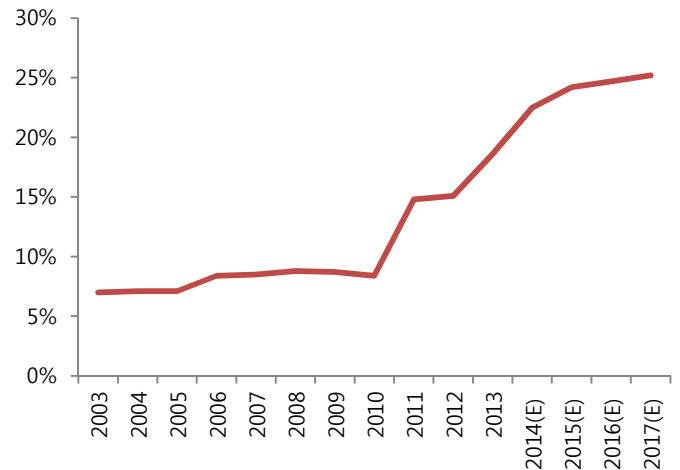


출처: SMIC RESEARCH TEAM 3

한전 발전설비 대비
민자발전설비의 빠른
증가. '17년 까지 비
중 23%까지 증가


또한, 2014년 하반기부터 민간LNG 발전설비와 민간 석탄 화력 발전설비들이 증설됨에 따라 민간 영역에서 2017년까지 CAGR 16.1% CAPA 증가가 계획되어 있다. 이에 반해 한전 및 자회사는 이보다 훨씬 낮은 CAGR 5.5%의 CAPA 증가가 계획되어 있다. 이에 따라, 민자 발전설비 비중은 '17년까지 전체 발전설비 규모의 약 23% 수준으로 상승할 것으로 예상된다.

그림 25. 한국전력 발전설비 증설 추이 (단위: MW)

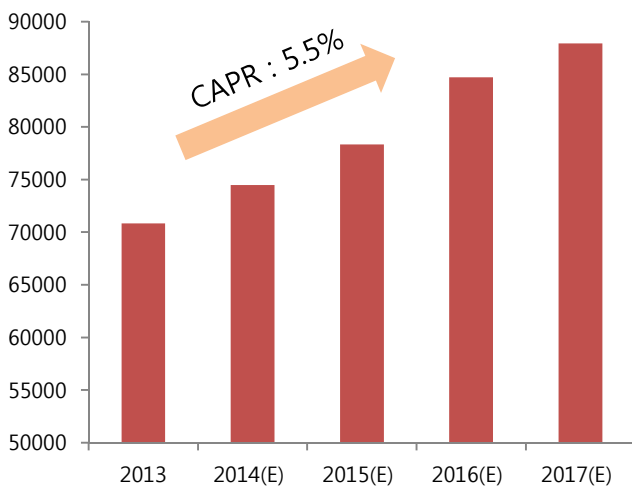

출처: 한국전력, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 26. 민자발전소 발전설비 증설 추이 (단위: MW)

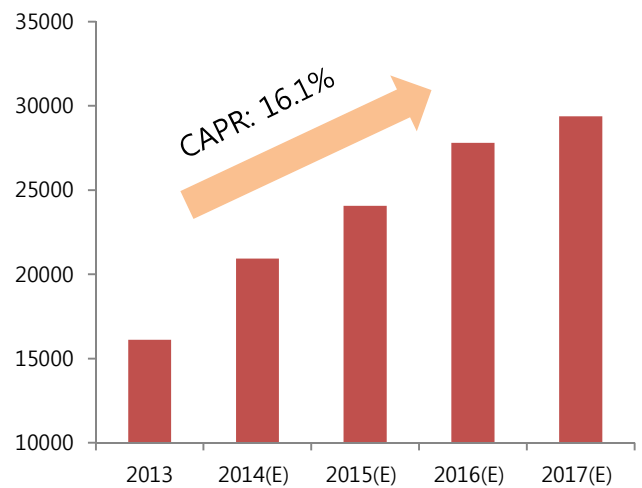

출처: SMIC RESEARCH TEAM 3

2.2.2. 민간발전설비 증가에 따라 동사의 OPM도 증가

SMP, 정산단가에 비해 1.7배 높게 책정

전력거래소에서 정해지는 민간발전소의 전기판매단가를 SMP라 하고 한전 자회사의 전기판매단가를 정산단가라 한다. 그런데 이 **SMP는 정산단가에 비하여 평균적으로 1.7배 높게 책정된다.** 이에 따라 민간발전소의 OPM은 한국전력 및 한국전력 자회사의 OPM보다 높은 경향을 보인다.

민자발전소의 OPM 한전에 비해 10배 높은 수준. 이로 인해 정비단가 높음

2012년 기준, 한전 및 자회사의 발전량은 8061MWh로 전체의 90.4%를 차지하고 8061억원의 영업이익을 얻고 있다. 이에 비해 민자발전사의 발전량은 9.6%로 한국전력 및 자회사의 1/10 수준에 불과하지만, 영업이익의 한국전력 및 자회사보다 많은 9348억원이며 민간발전소의 OPM이 한국전력 및 자회사에 비해 10배 이상 높은 모습을 보인다. **민자발전소의 경우, 한전에 비해 자체 OPM도 훨씬 높은 수준이기 때문에 적자로 운영되는 한전에 비해 정비단가가 높게 책정될 수 있는 것이다.**

민자발전소의 OPM, 향후 10년간한전에 비해 높을 것. 동사의 정비단가도 덩달아 높을 것

이렇듯 민자발전소의 영업이익이 10배 가까이 높게 나오는 것은 **전력의 초과 수요를 해결**하기 위해 한전이 민자발전소에 많은 돈을 주고 전기를 사오기 때문이다. 전력 초과 수요를 감당하지 못하면 블랙아웃이 발생하며 **블랙아웃 시 피해 규모는 11조 6천억 원**에 이른다. 이렇듯 엄청난 피해를 피하기 위해서는 민자발전소로부터 전기를 비싼 가격으로 사오는 것도 감수하는 것이다. 하지만 민자발전소의 높은 OPM으로 인하여 시장의 민자발전소의 비중이 늘어날 것으로 예측되며, 수요와 공급의 법칙에 의해 민자발전소의 전기판매단가가 차차 내려갈 것으로 예상된다. 하지만 안정적 **공급예비율을 확보하기 위해서는 적어도 '27년까지는 추가로 발전소를 설립하여야 된다.** 이는 2027년까지는 민자발전소의 OPM이 서서히 감소하더라도 한전의 OPM은 상회할 것이며, **향후 10년 동안은 민자발전소에서 동사가 얻는 정비단가는 한전에 비해 여전히 높게 책정될 것으로 예상된다.**

그림 27. 민간발전소와 한전 자회사 전기판매단가
(단위: 원/KWH)


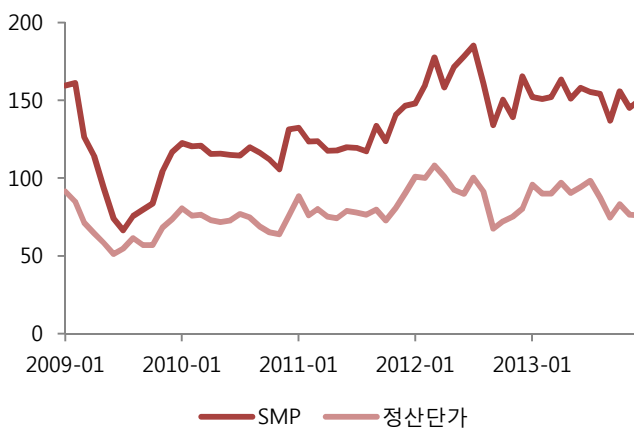


그림 28. 한국전력 자회사, 민자발전소 영업이익 비교
(단위: MWh, 억 원)

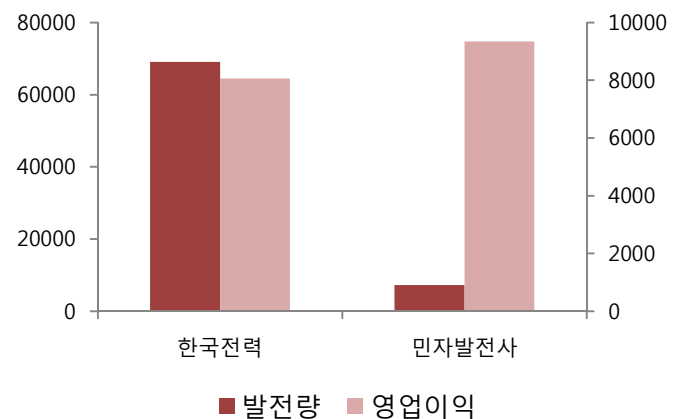

출처: EPSIS, SMIC RESEARCH TEAM 3

출처: 한국전력, 전력거래소, SMIC RESEARCH TEAM 3

2.3. 한전KPS는 압도적 업계 1위

2.3.1. 한전KPS의 경쟁력

경쟁사 대비 압도적 기술력 확보.

동사는 기술, 인력, 가격 경쟁력 측면에서 타 민간 정비업체에 비해 압도적인 경쟁력을 가지고 있다. 동사는 40년간의 R&D와 축적된 경험을 바탕으로 중소민간업체들에 비해 월등한 기술력을 갖고 있다. 이로 인해 중소민간업체들은 상대적으로 기술력과 인력이 덜 필요한 경상정비만을 영위하고 있으며, 기술력이 필요하며 수익성도 더 좋은 계획예방정비는 동사가 거의 독점하고 있다.

경쟁사 대비 압도적 인력 확보 향후 M/S 상승 가능

정비사업의 규모를 키우기 위해서 기본적으로 가장 중요한 것은 인력의 확보이다. 정비시장에서 점유율과 기술력은 인력에서부터 나오기 때문이다. 하지만 업체간 인력이동이 협약으로 제한되어 있으며, 민간업체 자체 인력 양성은 최소 2년의 시간이 소요된다는 점, 그리고 2003년부터 동사가 민간업체를 대상으로 인력 양성 교육을 진행해왔으나 실질적인 인력 양성이 이루어지지 않았다는 점을 고려한다면, 동사의 M/S는 현재 수준에서 하방경직성을 가지고 있는 것으로 보인다. 2003년부터 유예해온 민간기업육성을 위한 발전정비산업경쟁추진계획이 정권이 바뀔에 따라 2013년 도입되면서 동사의 발전정비시장 M/S는 상승할 가능성이 있다.

동사 경쟁우위 지속

현재 인력 수를 비교해보면, 한전KPS의 정비인력은 4,370명으로 국내 2위 업체인 금화PSC의 551명보다 8배나 많다. 이에 더하여 민간 업체들은 고가의 정밀점검 기기를 충분히 보유하지 못하고 있다. 이로 인하여 동사의 경쟁력 우위는 지속될 것으로 예상된다.

그림 29. 업체별 정비인력 수

(단위: 명)

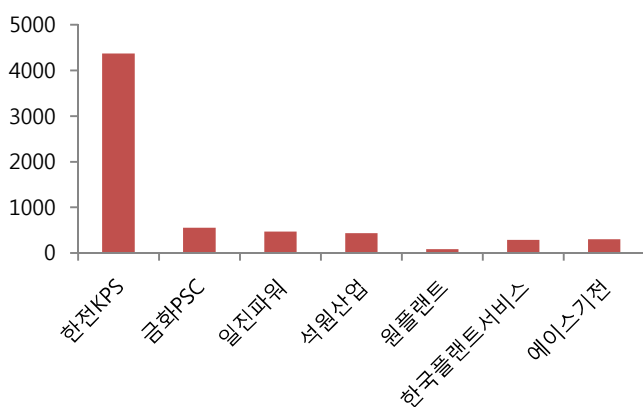


그림 30. 사내 자격 시스템

사내자격시스템 : 2000 년 국가공인자격 인증

경력 + 현장 연수원 훈련 + 자격시험

	구분	소요연수	보유수
Level 4	수퍼바이저자격	15~	68
Level 3	전문자격	9~14	521
Level 2	전담자격	5~8	6684
Level 1	직무자격	2~3	4153

출처: DART, SMIC RESEARCH TEAM 3

출처: 한전KPS, SMIC RESEARCH TEAM 3

2.3.2 민자 발전소 정비 수주 한전KPS가 주도할 것.

압도적 기술력으로
경쟁입찰제도에 의
거한 민자발전소
정비수주 독점

민자발전소의 경우, 정비 수주가 경쟁 입찰로 진행된다. 경쟁입찰제도 안에서의 평가는 기술 80%, 가격 20%의 비중으로 적격 심사를 하는 방식으로 이루어진다. 즉 가격이 저렴하다고 수주 할 수 있는 것이 아니라 기술력이 무엇보다도 중시된다는 것이다. 민자발전소 수주가 경쟁 입찰로 진행되기 때문에, 실제 금화PSC, 일진파워 등의 민간기업의 정비는 주로 한국전력 자회사에서만 치중되는 모습을 보이며 민간 발전소의 경우 한전KPS가 거의 독점하는 모습을 보인다.

2.4. 동사의 OPM 전망


매출 구성에서의 민자발전소의 증가와 정비단가가 높은 계획예방정비의 독점에도 불구하고 동사의 OPM은 타 민간 정비업체에 비하여 낮은 수준을 보여왔다. 이는 2013년까지 정부가 민간정비업체를 육성하기 위한 정책을 추진했기 때문이다. 이로 인해 민간업체의 정비단가는 동사 보다 높게 책정되었다. 때문에 민간 기업들은 OPM이 낮은 경상정비 위주로 매출이 구성되었음에도 불구하고 전체 OPM은 동사보다 높은 경향을 보였다.

민간발전육성계획
철화로 동사 정비
단가 정상화. 향후
OPM 상승 예상.

하지만 현 정권 민영화 정책의 일환으로 2013년 초 민간발전육성계획이 철회되고 발전정비산업 경쟁도입추진계획이 시작되면서 민간업체에 비해 낮게 책정되었던 동사의 정비단가가 정상화되기 시작했다. 이에 더하여 동사의 매출구성에서 OPM이 높은 원전정비와 계획예방정비의 비중이 증가함에 따라 OPM은 더 증가할 것으로 예상된다. 따라서 보수적으로 산정하더라도 2020년까지 민간기업 수준의 OPM인 18%는 달성할 것으로 예측된다.

그림 31. 금화PSC와 동사 OPM 비교

(단위: %)

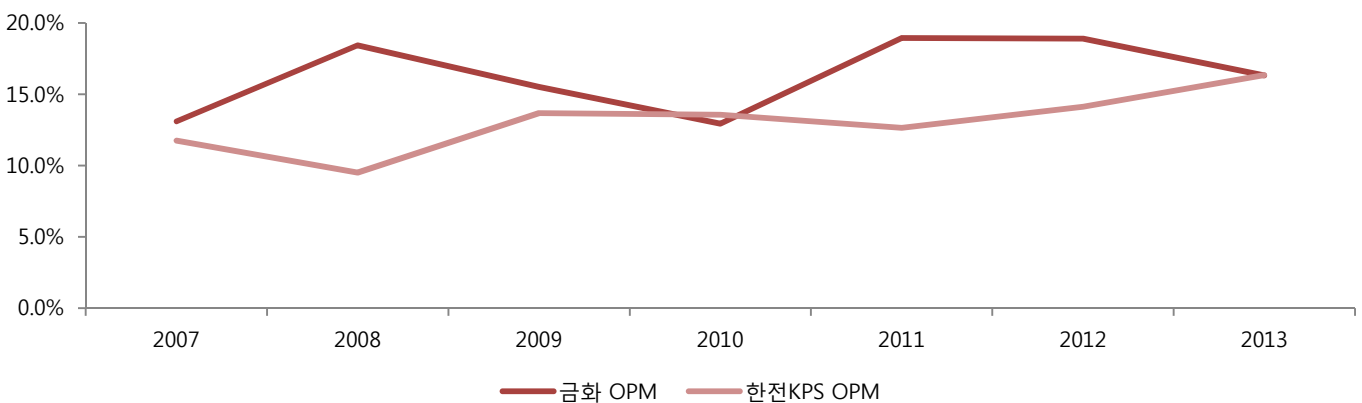


출처: 각사 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

3. 투자포인트2. 발전설비 노후화로 동사는 회춘!

3.1. 발전설비의 노후화

발전설비 노후화의 기준은 20년 가동 후 20년이 경과하는 시점은 설비의 수명연장을 검토하고 성능개선을 시행하는 등 실질적으로 설비의 노화를 의식하고 대비하는 노후화 시기(Stage3)이다.

그림 32. 발전설비 수명기간 중 손상 축적의 변동

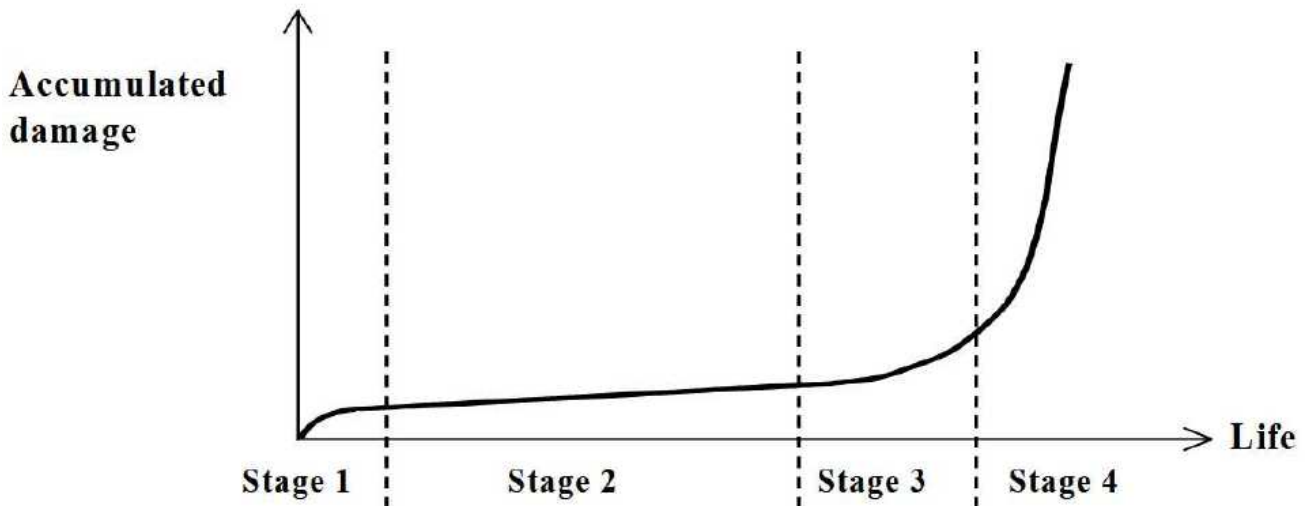


출처: 전력기술인협회

우리나라의 발전설비들은 8,90년대 이후에 집중적으로 건설되어 현재 많은 수의 발전설비가 노후화 단계에 진입하고 있으며, 시간 경과에 따라 노후화 정도가 심해지고 있다. 우리나라 발전설비의 구성에서 60%이상을 차지하고 있는 화력발전소는 2012년 12월 기준으로 219기가 가동되고 있는데, 이 중 53기는 가동기간이 20년을 넘긴 노후화 설비들이다. 또한, 25%정도를 차지하고 있는 원자력 발전소는 23기가 가동되고 있고 이 중 9기가 가동기간을 20년 넘긴 노후화 설비들이며 이 수는 5년 후까지 16기로 늘어날 것이다.

노후화 발전설비가 증가할 것


한편, 발전설비마다 생산하는 전력량에 차이가 있으므로 발전설비정비의 기준이 되는 것은 발전설비의 대수라기 보기보다는 생산전력량이라고 생각하는 것이 합리적이다. 따라서 우리나라 발전설비의 노후화 정도를 발전설비용량을 기준으로 살펴보면 2012년 27.1%에서 연평균 22% 증가하여 2030년 60.1%에 도달한다. 그래프로 나타내면 다음과 같다.

그림 33. 발전설비 노후화 추이
(발전설비 대수 기준, 단위: 대)

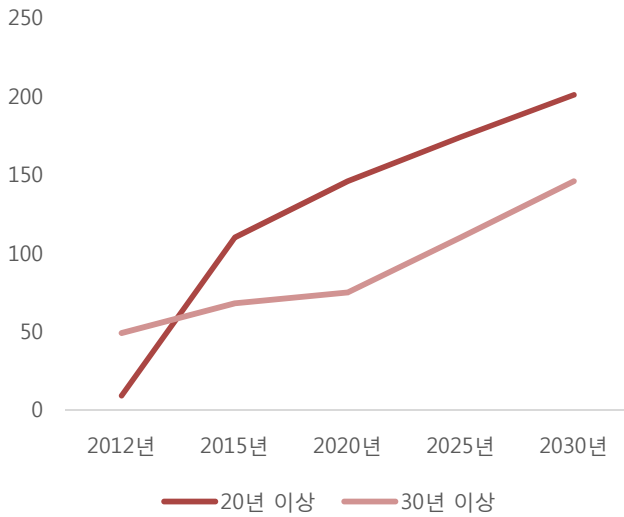

출처: 산업통상자원부, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 34. 노후화 추이 (발전설비용량 기준, 단위: %)

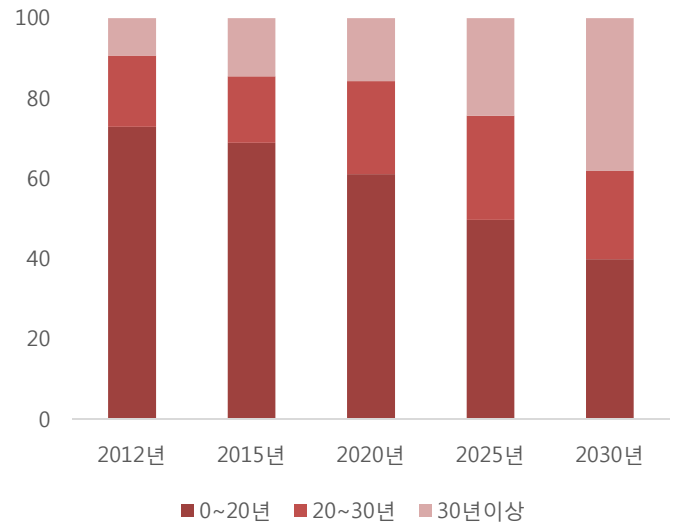

출처: 산업통상자원부, SMIC RESEARCH TEAM 3

용량정산금은 발전사업자들이 노후발전기를 폐지하지 않도록 하는 유인이 됨

이처럼 노후화 설비가 증가할 것이라고 예측하는 기저에는 다음의 이유들이 있다. 먼저, 용량정산금 지급제도다. 현행 전력거래시장에서는 입찰한 모든 발전기에 대해 용량정산금을 지급한다. 용량정산금이란 막대한 발전소 건설 초기투자비용에 대한 사업자의 부담을 줄이기 위해 도입한 일종의 투자비 환수 보증금으로, 효율이 낮아 전력판매 수익이 낮은 발전소들의 원가를 보상해주기 위한 것인데, 발전사업자들은 매일 시장에 발전소를 입찰하면 입찰된 발전소들은 일정금액을 용량정산금으로 받는다. 때문에 발전사업자는 용량정산금의 수입이 보장되는 노후발전기를 폐지하기 않고 계속 가동하려 할 것이다.


정부 역시 노후발전소를 계속 유지하려 할 것

또한, 선진국의 경우 노후화된 발전설비를 폐지하고 신규 건설을 하기보다는 기존 설비를 개보수하여 사용하는 추세라는 점, 원전의 경우 사회 정치적인 관점에서 신규 건설이 부담스럽다는 점, 신규 건설 자체에 시간이 소요된다는 점을 고려한다면, 정부 역시 전력 수급 안정을 위해 앞으로 노후발전소를 계속 유지하려 할 것이며 따라서 노후발전소는 계속 운영될 것이다. 실제로 6차 전력수급기본계획에 따르면 4차 전력수급기본계획에서 예정된 2,510MW, 5차 전력수급기본계획에서 예정된 2,568MW에 해당하는 발전설비의 폐지가 연기되었다.

3.2. 노후화 발전설비에 대한 정비

다음 그래프는 발전설비의 수명에 따른 고장 위험과 정기적인 정비에 따른 고장 위험의 감소 효과를 보여준다.

그림 35. 단위설비의 정기적인 정비효과

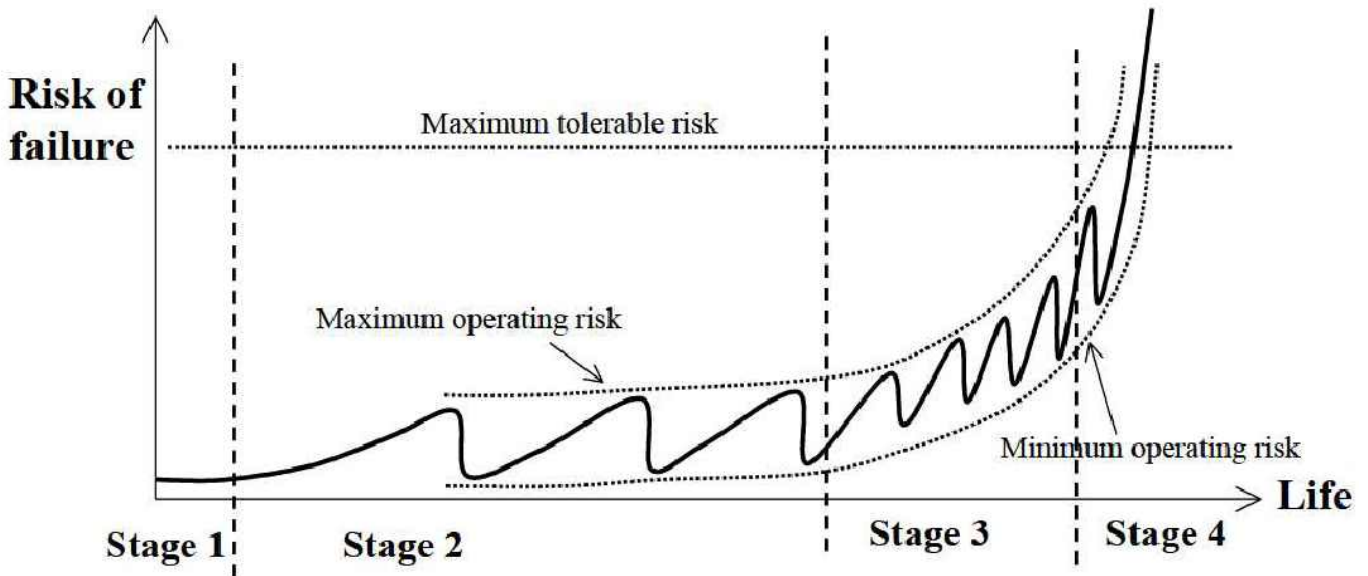

출처: 전력기술인협회


발전설비가 노후화되면 계획예방정비의 빈도가 높아지고 개보수정비를 실시

Stage1은 발전 설비의 수명의 0~5년, Stage2는 5~20년, Stage3는 20~30년, Stage4는 30년 이후에 해당한다. Stage3은 설비의 수명연장을 검토하고 성능개선을 시행하는 등 실질적으로 설비의 노화를 의식하고 대비하는 시기이며 Stage4에 들어서면 급격히 고장 위험이 증가해 허용할 수 있는 최대 고장 위험을 넘어서기 때문에 수명연장공사(개보수 정비) 등의 대대적인 정비를 하지 않고는 설비를 폐지하여야만 한다. 따라서 **Stage3에 들어서게 되는 20년 이후부터 발전설비에 대한 계획예방정비의 빈도를 높이게 되고, Stage4에 들어서게 되는 30년 즈음이면 개보수정비 등의 수명연장공사를 실시한다.** 이때 경상정비는 정비사가 발전 설비에 상주하면서 수시로 행해지는 것이기에 노후화 여부에 따른 큰 변화는 없다.

3.3. 동사 매출 중 노후화 정비 비중의 증가로 인한 영업이익률의 상승


아래의 그래프는 공사 유형(경상정비, 계획예방정비, 개보수정비)에 따른 단가 추이를 보여준다. 이때 단가는 각 부문별 매출액을 발전 설비 용량으로 나누어 계산하였다. 여기서 경상정비의 단가가 더 높게 계산되는 것은 경상정비의 경우 정비사가 발전 설비에 상주하며 매일 수행하는 반면, 계획예방정비의 경우 평균적으로 24개월에 한 번씩 1개월 동안 수행하며 개보수정비의 경우 일회성으로 수행한다는 점 때문이다. 하지만 계획예방정비의 평균 주기를 18개월, 평균 공사기간을 1개월, 인력이 경상정비대비 평균 5배 투입된다고 가정하면 **계획예방정비의 이익률이 경상정비 대비하여 2.3배** 정도로 계산된다. 동사 IR을 통해 **계획예방정비와 개보수정비의 이익률이 경상 정비에 비해 높음**을 확인하였다.

그림 36. 동사의 수화력 공사별 단가 추이
(단위: 백만원/kW)

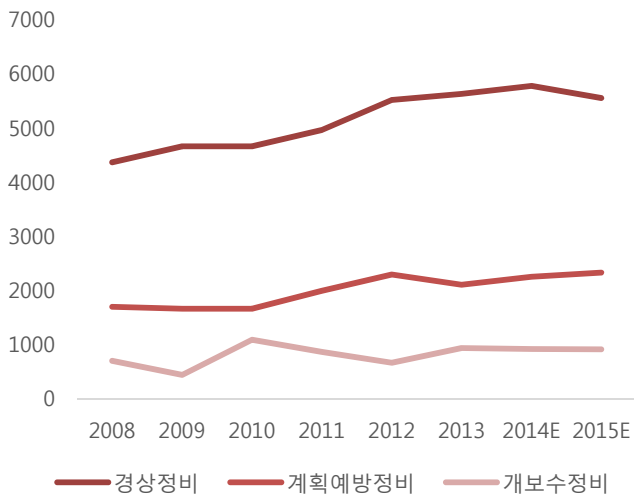

출처: 동사자료, 업계자료, SMIC RESEARCH TEAM 3


그림 37. 경상정비 대비 계획예방정비의 수익률(배)

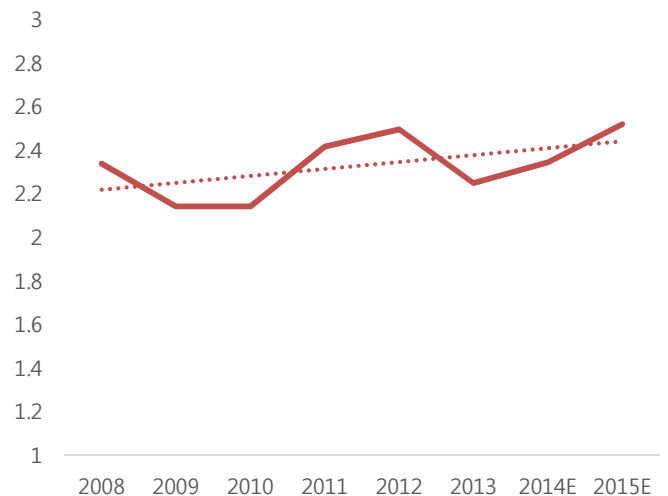

출처: 동사자료, 업계자료, SMIC RESEARCH TEAM 3

국내의 발전 설비가 전체적으로 노후화 되어감에 따라 노후화된 발전설비에 대한 정비 수요가 증가하고 있으며 동사 매출액 중 노후화 정비 비중도 증가하고 있다.

그림 38. 한전향 매출액 추이 및 전망과 노후화 정비 비중 (단위: 좌-십억원, 우-%)

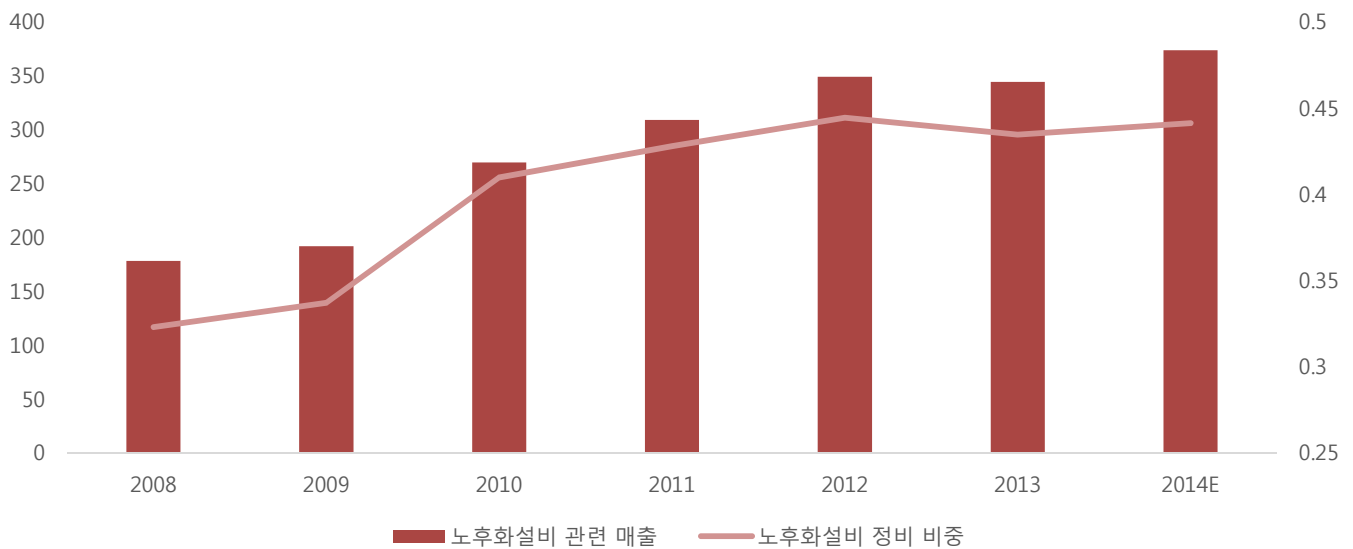

출처: 동사자료, 전력기술인협회, SMIC RESEARCH TEAM 3

동사 매출 중 노후화 정비 비중의 증가로 인한 영업이익률의 상승

노후화 발전 설비에 대한 정비 비중이 높아진다는 것은 이익률이 더 높은 계획 예방 정비와 개보수정비의 비중이 높아진다는 의미이며, 이는 당사 전체의 영업이익률의 증가로 이어질 것이다.

3.4. 매출 추정

당사의 한전향 매출을 경상정비, 계획예방정비, 개보수정비, 송변전으로 총 4부분으로 나누어 추정하였다. 먼저, 경상정비의 경우에는 노후화 여부에 크게 영향을 받지 않으므로 경상정비 부문의 매출은, 당사가 전체 정비 시장에서 현재의 점유율을 유지할 것이라는 가정하에, 전체 발전설비 증가율에 따라 증가할 것이다.


계획예방정비의 경우 전체 발전설비가 증가하면서 정비 물량이 늘어나며, 그와 동시에 노후화된 발전설비는 계획예방정비의 주기가 짧아지므로 노후화 발전설비의 비중이 증가함에 따라 정비 물량이 늘어난다는 점을 감안하였다.

개보수정비는 노후화된 발전설비에 대한 수명연장공사에 해당하므로 노후화 발전설비가 증가함에 따라 정비 물량이 늘어날 것이다. 계획예방정비와 개보수정비는 기술 수준이 높아 당사 이외의 민간 정비업체는 실질적으로 수주에 참여하지 못하는 실정이어서 점유율을 유지할 것이라고 가정하였다.

송변전의 경우에는 당사가 점유율 100%를 유지하고 있으며 기술적인 진입 장벽 때문에 이 점유율은 유지될 것이다. 송변전 부문은 사업 특성상 발전설비 증가에 따라 성장할 것이다.

매출 추정을 그래프로 나타내면 다음과 같다.

그림 39. 국내 한전향 매출 추정(단위: 십억 원)

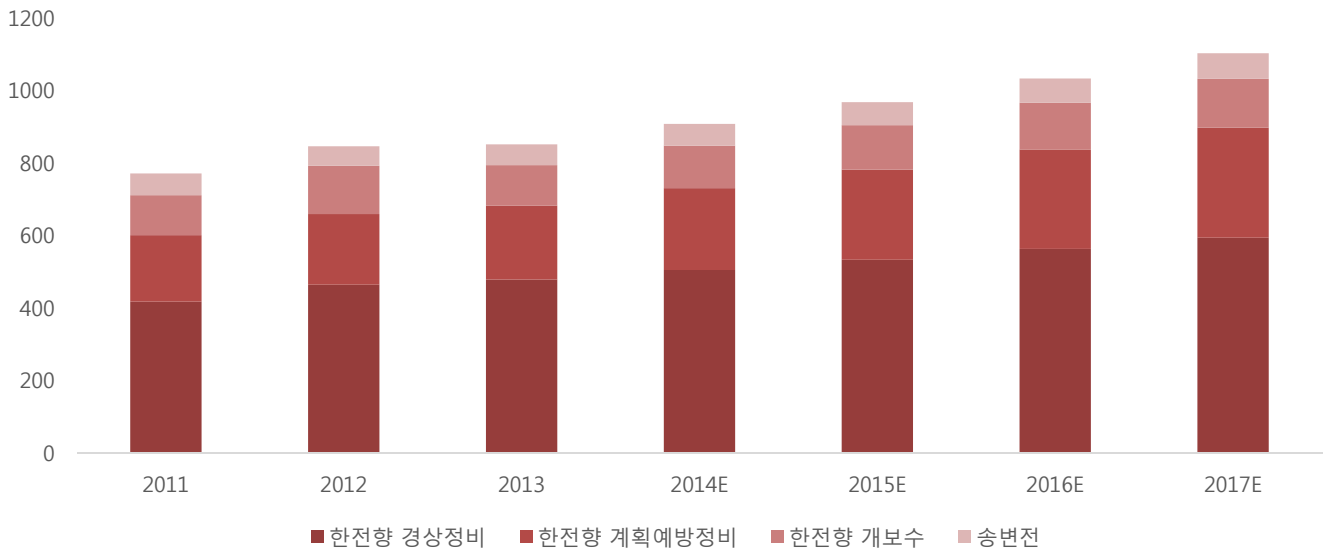


출처: SMIC RESEARCH TEAM 3

4. ISSUE & RISK

4.1. 해외 매출의 급성장


동사의 2013년 해외 매출액은 938억원이었으며, 2014년에는 1450억 원에 달할 전망이다. 해외 수주의 경우 20년 이상의 장기계약이 많아 수주액의 증가는 꾸준한 매출 증가로 이어진다. 특히 2012년 말에 수주한 계약금액 1조 1천 억 원 규모의 요르단 디젤 발전소 정비 및 부품 사업은 2014년 200억 원을 시작으로 2039년까지 연간 평균 400억 원의 매출이 발생할 예정이다. 동사의 해외 발전정비 관련 경쟁력은 세계 대부분의 발전기 정비 경험을 보유하고 있는 점, 동사가 정비한 인도 베타기리 발전소 이용률이 인도 복합화력 발전소 이용률 중 1위를 차지하는 등 아시아 시장에서 높은 정비 품질을 입증하고 있는 점, 해외 선진 발전 정비 업체들 대비 가격 경쟁력 등이다. 현재 수주 잔고는 1.9조원으로 에너지 관련 글로벌 기업들의 신규 발주가 정체된 현 상황에서 동사의 해외 성장성이 돋보이고 있으며, 매출 총 이익률은 국내 화력 부문의 2배 이상이므로, 장기적으로 이익 증가에 크게 기여할 것으로 예상된다.

그림 40. 동사 수주액 (단위: 10억 원)

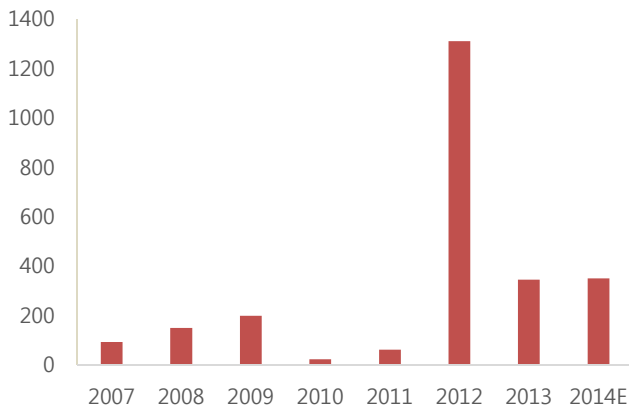

출처: 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 41. 동사의 해외매출액 추이 및 전망(단위: 10억 원)

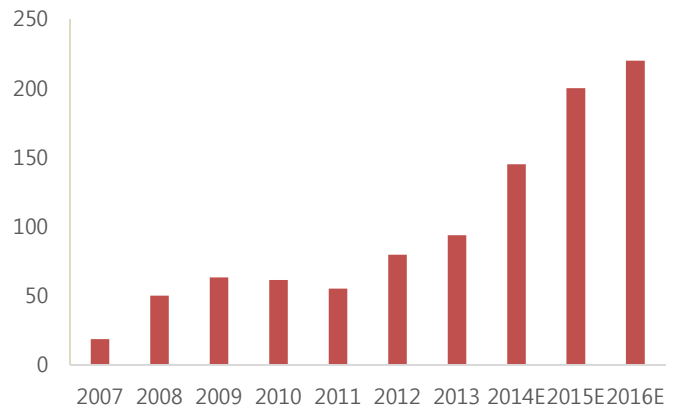


출처: 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

4.2. 태양광 EPC 부문 매출액 성장 전망

2013년 동사의 태양광 EPC 관련 매출은 약 840억 원에 달하며, 향후 국내외 태양광 발전량 증가에 따라 동사의 매출이 함께 증가할 것으로 예상된다. 산업통상자원부의 신재생 에너지 공급 의무화제 (RPS) 도입에 따라 국내 신규 대형 태양광 발전소가 증가하고 있으며, RPS 의무 공급량 증가의 대부분이 한국전력 발전 자회사들로부터 이루어지고 있다. 동사의 대형 태양광 발전소 EPC 경험과 한국전력과의 관계를 고려할 때, 태양광 발전 산업에서 동사의 시장점유율은 지속적으로 상승할 것으로 전망된다. 태양광 설치 부문 영업 이익률은 8~11%로 추정되며, 설치 가격이 유지되는 반면 원가인 모듈 가격은 하락하면서 영업이익률 수준은 유지될 것으로 예상된다. 2014년 신규 태양광 발전소 설치량은 전년 대비 45% 증가한 480MW에 달할 전망이다

그림 42. 국내 태양광 발전설비 추이 예상(단위: MW)

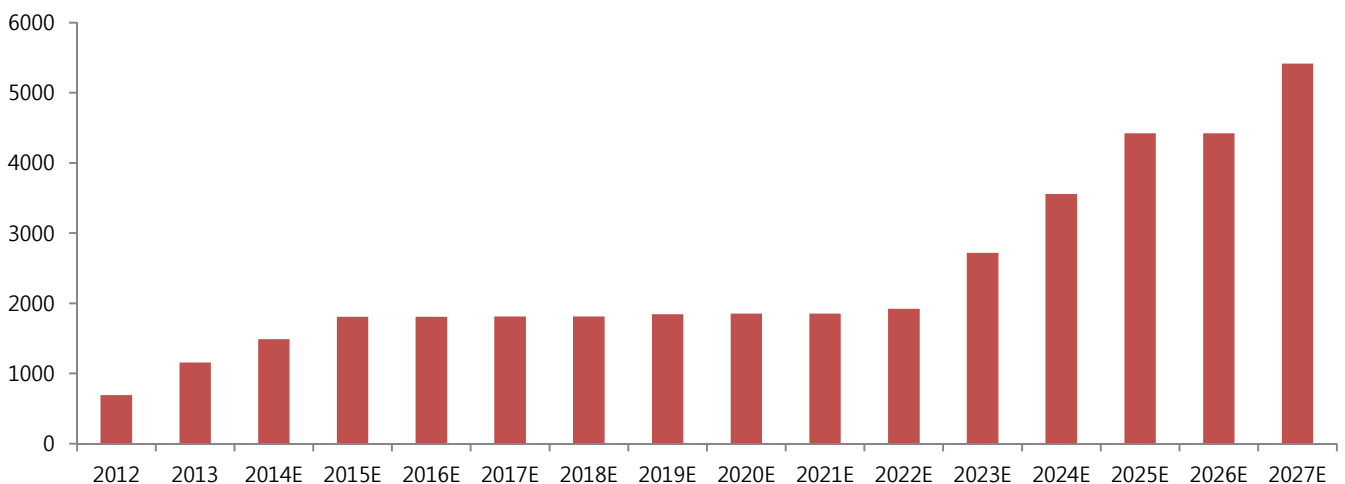

출처: 장기송배전설비계획, 한국전력공사, SMIC RESEARCH TEAM 3

4.3. 정비업무 입찰 참가자격 제재 가능성

언론 보도에 따르면, 정부는 지난 해 원전 품질보증서류 위변조와 물품 구입과정의 부정 비리 등이 드러난 동사에 대해 6개월 간 정비업무 입찰 참가자격을 제한하기로 결정하였다. 이에 따라 동사는 모든 국가기관과 공기업 등 관련 기관에서 시행하는 공사 및 개보수 수의계약 및 경쟁입찰에 참여할 수 없게 된다. 보도 내용이 사실이라면 원전 관련 매출이 높고 대부분의 매출이 한국전력 및 자회사들로부터 발생하는 동사의 매출에 큰 타격이 될 우려가 있으며, 이로 인해 주가는 큰 폭으로 하락하였다.

그러나 중소 정비업체들은 정비 가능 용량과 기술력의 미비로 동사를 대체할 수 없는 상황에서, 국내 발전량 중 30% 이상을 차지하는 원자력 발전소에 대한 정비를 연기한다면 대규모 전기 공급 부족에 처할 우려가 크다. 혹여 입찰 제한 조치가 현실화된다고 하더라도 이미 계획되어있던 원전 경상 및 계획 예방 정비는 예정대로 이루어질 것이며, 긴급한 정비 물량에 대해서는 예외조항을 적용하여 참여 가능할 것으로 예상된다. 또한 일반적으로 발전 정비 계약이 1년 주기로 갱신된다는 점을 고려하면, 제한조치 이후 기존의 물량을 보전할 수 있을 것이다. 동사의 장기적인 실적에는 큰 위험요소가 아니라고 판단된다.

5. VALUATION

5.1. DCF method

동사의 목표주가를 도출하기 위하여 DCF 방식을 사용하였다. 동사는 한국 전력의 자회사로서 장기적으로 안정적인 매출처를 확보하고 있으며, 해외 매출 또한 대부분 20년 이상의 장기 계약에서 발생하고 있기에 장기간에 걸친 매출 추정이 용이하다. 또한 독점적 공기업으로서 국내에 Peer를 찾기 어렵다는 점에서 절대 가치 평가법이 적합하다고 판단하였다.

5.2. 매출추정

동사의 매출은 기존 매출처인 한국전력과 그 자회사들로부터의 매출, 새로이 발생하는 민간 발전소들에 대한 대외 매출, 해외 수주를 기반으로 하는 해외 매출 부문으로 나누어 추정하였다.

한전향 매출의 경우 화력발전소에 대한 경상정비 점유율이 하락하는 반면 동사가 이익률이 높은 계획예방 정비와 노후화 설비 개보수 정비 수요, 원전 정비 수요를 독점하면서 opm은 현재 수준 대비 상승할 것으로 보았다. 그러나 동사의 한전 향 정비 단가는 정부 고시에 따르며 단가 조정의 여지가 크지 않다는 점에서 소폭 상승에 그칠 것으로 예상하였다.

민간발전소에 대한 대외매출의 경우 민간발전소의 정비 단가가 한전 자회사 발전소에 대한 정비 단가보다 높고, 정비수요가 늘어나면서 인건비 등 고정비 하락으로 이어져 기존 수준 대비 상승할 것으로 보았다. 그러나 정비업체 간 경쟁이 심화되고 민간 정비업체들의 경쟁력 확보로 장기적으로 대외 매출에 대한 영업이익률은 정체할 것으로 예상하였다.

해외매출은 현재 한전 자회사 화력발전소 경상정비에 비해 두 배 이상의 이익률을 보이고 있으며, 해외 진출에 따른 판관비 상승에도 불구하고 장기 계약을 통한 안정적 정비 수요 증가를 통해 상승할 것으로 예상한다. 그러나 현재 현지 업체들에 대한 기술 교육이 이루어지고 있고 기술력 습득에 약 5년 여의 시간이 소요된다는 점에서, 장기적으로 동사가 현지에서 가격 경쟁력을 유지하기 어려울 것으로 예상하여 기존 수준으로 점차 회귀할 것으로 보았다.

	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E
매출액	11258	12644	14140	15386	16764	18291	19986	21869
한전	8560	9091	9696	10346	11045	11796	12604	13474
민간	1760	2104	2444	2840	3299	3833	4453	5174
해외	938	1450	2000	2200	2420	2662	2928	3221
영업이익	1838	2189	2459	2664	2834	3165	3498	3900
한전	1370	1545	1619	1707	1767	1946	2143	2358
민간	299	368	440	517	607	713	828	962
해외	169	276	400	440	460	506	527	580
	0	0	0	0	0	0	0	0
영업이익률	16.3%	17.3%	17.4%	17.3%	16.9%	17.3%	17.5%	17.8%
한전	16.0%	17.0%	16.7%	16.5%	16.0%	16.5%	17.0%	17.5%
민간	17.0%	17.5%	18.0%	18.2%	18.4%	18.6%	18.6%	18.6%
해외	18.0%	19.0%	20.0%	20.0%	19.0%	19.0%	18.0%	18.0%
세전이익	1993	2150	2545	2769	3185	3658	3997	4374
유효세율	24.20%	24.20%	24.20%	24.20%	24.20%	24.20%	24.20%	24.20%
당기순이익	1510	1629	1929	2099	2414	2773	3030	3315

5.3. FCF 추정

동사는 차입이 없는 재무구조를 보유하고 있으므로 WACC은 CAPM 을 통해 도출한 자기자본비용과 같다. 보수적인 밸류에이션을 위해 영구성장률은 0을 가정했으며, 베타의 경우 낮은 부채비율과 안정성으로 코스피 수익률에 대해 낮은 민감도를 보이고 있으므로 업계 추정치를 따라 0.3을 적용하였다. 감가상각과 CAPEX는 기존 추이와 함께 2014년 완공 예정인 신 사옥 투자금을 반영하였고, 법인세율 24.2%를 적용하였다.

	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E	
Sales	11,258	12,644	14,140	15,386	16,764	18,291	19,986	21,869	
COGS	8,850	9,697	10,790	11,722	12,891	13,992	15,248	16,613	
Gross Profit	2,408	2,948	3,350	3,664	3,873	4,299	4,737	5,256	
SG&A	569	759	891	1,000	1,039	1,134	1,239	1,356	
EBIT	1,840	2,189	2,459	2,664	2,834	3,165	3,498	3,900	
Tax Rate	24.2%	24.2%	24.2%	24.2%	24.2%	24.2%	24.2%	24.2%	
NOPLAT	1,435	1,659	1,864	2,019	2,148	2,399	2,652	2,956	
D&A	291	355	394	427	436	476	520	569	
올해 NWC	2,564	2,215	2,042	2,046	2,050	2,055	2,060	2,066	
Current Asset	4,409	4,276	4,347	4,554	4,783	5,036	5,318	5,630	
Current Liability	1,845	2,061	2,305	2,508	2,733	2,981	3,258	3,565	
△NWC	-1,051	-349	-173	4	4	5	5	6	
CAPEX	737	855	424	462	503	549	600	656	
FCF	2,040	1,509	2,007	1,981	2,077	2,321	2,567	2,863	
		103.7%	108.9%	114.3%	119.9%	125.9%	132.1%	138.7%	TV
PV FCFs	12,614	1454.4	1843.2	1733.3	1731.8	1844.1	1942.5	2064.6	41624.9
PV TV	30,016								
PV sum	42,630								

영구성장률	0.0%
Rf rate, 3년국고채	2.86%
52W Beta	0.3
Risk Premium	7%
자기자본조달비용	5.0%
타인자본조달비용	0.00%
법인세율	24.2%
순자산비중	100.0%
부채비중	0.0%
WACC	4.96%
유통주식수	45,000,000

TP	95,983
현재가	68,600
괴리도	39.9%

영구성장률(g)와 베타의 변화에 따른 상승여력 변화는 다음과 같다.

Beta \ g	0%	1%	2%
0.3	39.90%	64.50%	105.60%
0.4	19.50%	36.50%	62.10%
0.5	4%	15.80%	33.10%

6. APPENDIX

IFRS (연결) 포괄손익계산서	연간				현금흐름보고서	IFRS (연결)			
	201012	201112	201212	201312		201012	201112	201212	201312
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
매출액	8,386	9,255	10,066	11,258	영업활동현금흐름	1,211	322	1,645	1,093
매출원가	7,174	7,550	8,040	8,850	당기순이익(손실)	641	1,047	1,179	1,520
매출총이익	1,211	1,705	2,026	2,408	비현금수익비용가감	640	696	835	977
판매비와 일반관리비	469	534	604	569	유무형감가상각비	225	251	286	291
인건비	267	281	307	287	금융자산처분손익	-3		-2	
감가상각비	59	66	74	52	순이자비용	-102	-122	-114	-96
연구개발관련비용					외화손익	8	6	8	8
영업이익	742	1,171	1,422	1,840	기타	512	561	656	774
*조정영업이익	741	1,171	1,422	1,840	운전자본증감	219	-1,279	-298	-1,051
EBITDA	967	1,421	1,708	2,131	매출채권감소(증가)	-82	-304	-157	-669
비영업손익	106	135	121	150	재고자산감소(증가)	-3	1	-10	2
금융손익	106	123	115	96	매입채무증가(감소)	46	28	48	11
외환손익	-3	-8	-13	-11	기타	258	-1,004	-178	-394
기타손익	3	20	18	64	투자활동현금흐름	-2,322	168	-803	-572
세전계속사업손익	848	1,306	1,543	1,990	유형자산취득	-472	-488	-570	-738
법인세비용	207	259	364	469	유형자산처분	1	30	16	87
계속사업손익	641	1,047	1,179	1,520	무형자산증감	25	15	16	24
당기순이익(순손실)	641	1,047	1,179	1,520	금융자산증감	1,821	-655	221	-194
					기타	-3,697	1,266	-485	248
					재무활동현금흐름	-482	-495	-729	-648
대차대조표	IFRS (연결)				배당금지급	-482	-495	-729	-648
	201012	201112	201212	201312	기타현금흐름				-1
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	순현금흐름	-1,602	-10	108	-134
비유동자산	3,030	3,220	3,498	4,002	기초현금	2,212	610	600	708
장기금융자산	15	411	399	421	기말현금	610	600	708	574
유형자산	2,046	2,330	2,691	3,137	재무비율(%)	IFRS (연결)			
무형자산	146	111	74	66		201012	201112	201212	201312
기타비유동자산	823	369	334	378	적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
유동자산	3,877	3,504	4,065	4,409	안정성				
현금 및 현금성자산	609	586	694	574	유동비율	282.68	232.03	234.09	238.96
단기금융자산	1,850	1,181	1,415	1,200	부채비율	60.24	36.08	42.27	35.21
매출채권 및 기타채권	1,354	1,541	1,694	2,361	순차입금비율	-57.04	-35.74	-39.67	-28.50
재고자산	17	16	27	25	이자보상배율				139,800.80
기타유동자산	48	181	235	250	자기자본비율	62.41	73.49	70.29	73.96
자산총계	6,907	6,724	7,562	8,411	성장성				
비유동부채	1,225	273	510	345	매출액증가율	N/A(IFRS)	10.37	8.76	11.84
장기금융부채					판관비증가율	N/A(IFRS)	13.98	13.07	-5.85
퇴직급여부채	1,153	194	430	257	EBIT증가율	N/A(IFRS)	57.68	21.49	29.36
기타비유동부채	72	79	80	88	EBITDA증가율	N/A(IFRS)	46.92	20.18	24.73
유동부채	1,372	1,510	1,736	1,845	지배주주EPS증가율	N/A(IFRS)	63.18	12.63	28.97
매입채무 및 기타채무	256	280	371	385	수익성				
단기금융부채					매출총이익율	14.44	18.42	20.13	21.39
기타유동부채	1,116	1,231	620	708	세전계속사업이익율	10.11	14.11	15.33	17.67
부채총계	2,597	1,783	2,247	2,190	EBIT마진율	8.85	12.65	14.13	16.34
지배주주지분				6,221	EBITDA마진율	11.54	15.36	16.97	18.93
자본금	90	90	90	90	ROA	N/A(IFRS)	15.36	16.50	19.04
기타포괄손익누계액				-1	지배주주ROE	N/A(IFRS)	22.62	22.99	26.36
이익잉여금	4,221	4,852	5,225	6,132	ROIC	N/A(IFRS)	34.07	36.66	38.45
비지배주주지분				0	활동성				
자본총계	4,311	4,942	5,315	6,221	총자산회전율	N/A(IFRS)	1.36	1.41	1.41
순운전자본	47	228	220	791	타인자본회전율	N/A(IFRS)	4.23	5.00	5.07
순차입금	-2,459	-1,766	-2,109	-1,773	자기자본회전율	N/A(IFRS)	2.00	1.96	1.95
투하자본	2,695	2,814	3,115	4,198	순운전자본회전율	N/A(IFRS)	67.46	45.01	22.29

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.