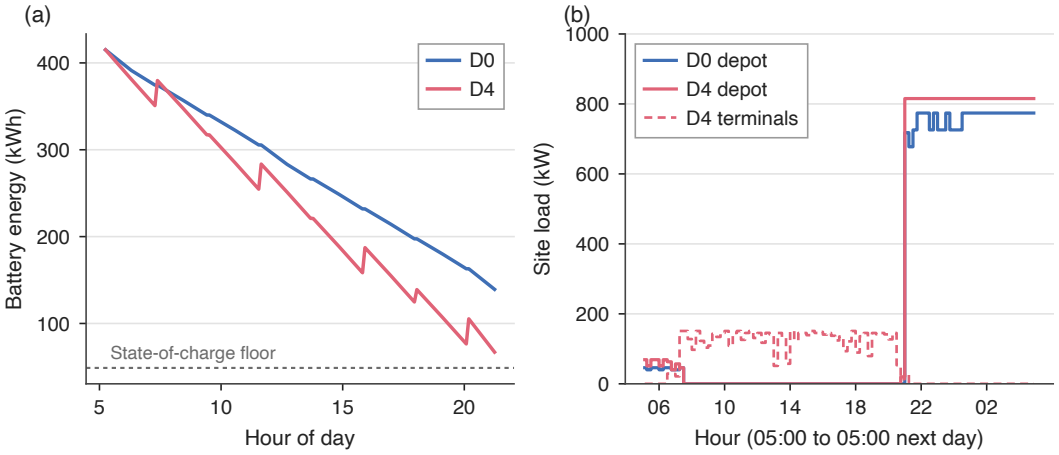
(a)
Battery energy (kWh)
400
300
200
100
D0
D4
State-of-charge floor
5
10
15
20
Hour of day
(b)
Site load (kW)
1000
800
600
400
200
0
D0 depot
D4 depot
D4 terminals
06
10
14
18
22
02
Hour (05:00 to 05:00 next day)