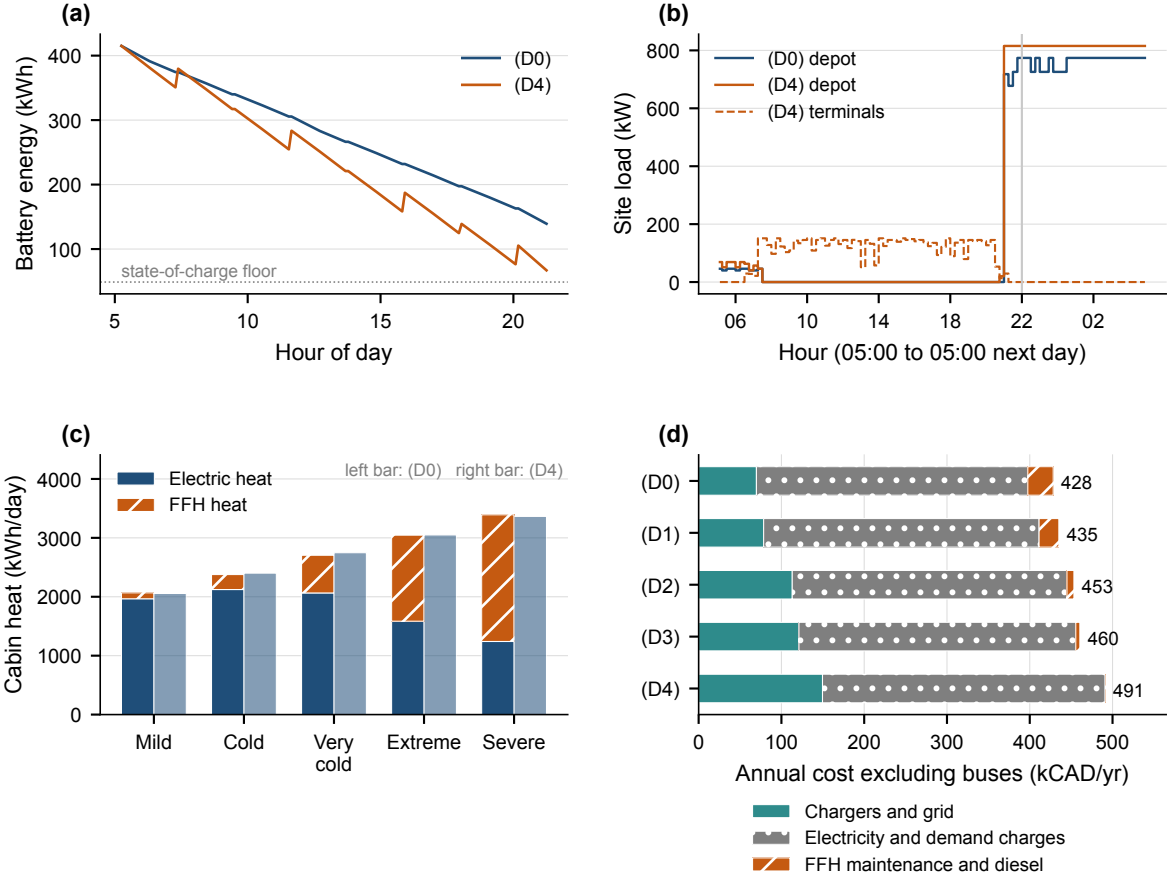
(a)
Battery energy (kWh)
400
300
200
100
(D0)
(D4)
state-of-charge floor
5
10
15
20
Hour of day
(b)
Site load (kW)
800
600
400
200
0
(D0) depot
(D4) depot
(D4) terminals
06
10
14
18
22
02
Hour (05:00 to 05:00 next day)
(c)
Cabin heat (kWh/day)
4000
3000
2000
1000
0
Electric heat
FFH heat
left bar: (D0) right bar: (D4)
Mild
Cold
Very cold
Extreme
Severe
(d)
(D0)
(D1)
(D2)
(D3)
(D4)
428
435
453
460
491
0
100
200
300
400
500
Annual cost excluding buses (kCAD/yr)
Chargers and grid
Electricity and demand charges
FFH maintenance and diesel