

Introducción

Contents

- Observaciones
- BC 061 - Carrera Primera
- BC 78 - El Cacique
- BC 185 - Llano Grande Palmira
- BC 197 - Guatapuri
- BC 398 - Mariquita
- BC 523 - Olímpica
- BC 534 - Bugarviles
- BC 749 - Santa Monica
- BC 787 - Bocagrande Carrera Tercera
- BC 825 - Astrocentro
- BC 044 - Piedecuesta
- BC 66 - Palmira
- BC 78 - El Cacique
- BC 88 - Cúcuta
- BC 90 - Megamall
- BC 185 - Llano Grande Palmira
- BC 197 - Guatapuri
- BC 205 - Villa Colombia
- BC 210 - Banca Colombia Cartagena
- BC 216 - Sabana de Torres
- BC 253 - Puerta del Norte
- BC 291 - Las Palmas
- BC 302 - Quebrada Seca

[Skip to main content](#)

- BC 311 - Bello
- BC 371 - Caucasia
- BC 398 - Mariquita
- BC 424 - Honda
- BC 453 - Pitalito
- BC 454 - Quinta Avenida 2
- BC 459 - Campo Alegre
- BC 495 - El Bosque
- BC 496 - Iwanna
- BC 514 - Centro Comercial Único
- BC 523 - Olímpica
- BC 534 - Bugarviles
- BC 613 - La America
- BC 656 - Mayales
- BC 659 - Girardot
- BC 705 - El Bagre
- BC 749 - Santa Monica
- BC 750 - Roosevelt
- BC 764 - Jamundí
- BC 776 - Lebrija
- BC 787 - Bocagrande Carrera Tercera
- BC 789 - Manga
- BC 792 - Paseo del comercio
- BC 793 - Profesionales
- BC 796 - Girón
- BC 799 - Floridablanca
- BC 816 - Calle 10
- BC 825 - Astrocentro
- BC 829 - Unicentro Cali
- BC 834 - San Mateo
- BC 863 - Los Patios

[Skip to main content](#)

- BC 821 GRANADA CALI
- BC - Sede Adm Twins bay

¡Hola!,

En Celsia nos encanta acompañarte en tu meta de ser más eficiente, por eso te presentamos tu informe semanal de consumo de energía.



Observaciones

A continuación, se informan las novedades del monitoreo energético en las sucursales correspondientes a la semana del 7 al 13 de Abril 2025:

BC 061 - Carrera Primera

- La sede fue desinstalada. Sera reemplazasa por la sucursal tulua.

BC 78 - El Cacique

[Skip to main content](#)

- Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 13.01 kWh/día, lo que representa un 9 % de aumento respecto a la línea base.

BC 185 - Llano Grande Palmira

- Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 18.38 kWh/día, lo que representa un 18% de aumento respecto a la línea base.

BC 197 - Guatapuri

- La sede corrige novedad consumo los fines de semana, se identifica que corresponde al encendido de las torres de enfriamiento , se notifica al CC.
- La sede presenta consumo nocturno para 10 y 11 de abril, se sugiere validar si no se presentaron trabajos operativos.

BC 398 - Mariquita

- La sede presenta novedad de encendido de AA, para el 13 de abril validar si no se presentaron trabajos operativos.

BC 523 - Olímpica

- La sede presenta una novedad consumos nocturnos, se debe validar el apagado de los AA en horario nocturno.

BC 534 - Bugarviles

- Se normaliza novedad en la medida totalizadora, a partir del 4 abril.

BC 749 - Santa Monica

BC 787 - Bocagrande Carrera Tercera


- La sede presenta novedad en la medida totalizadora.

BC 825 - Astrocentro


- La sede no presento consumo del 8 al 10 de abril , se sugiere validar si se presentaron trabajos operativos.

BC 044 - Piedecuesta

BC 044 - Piedecuesta: Consumo diario de energía activa [kWh]

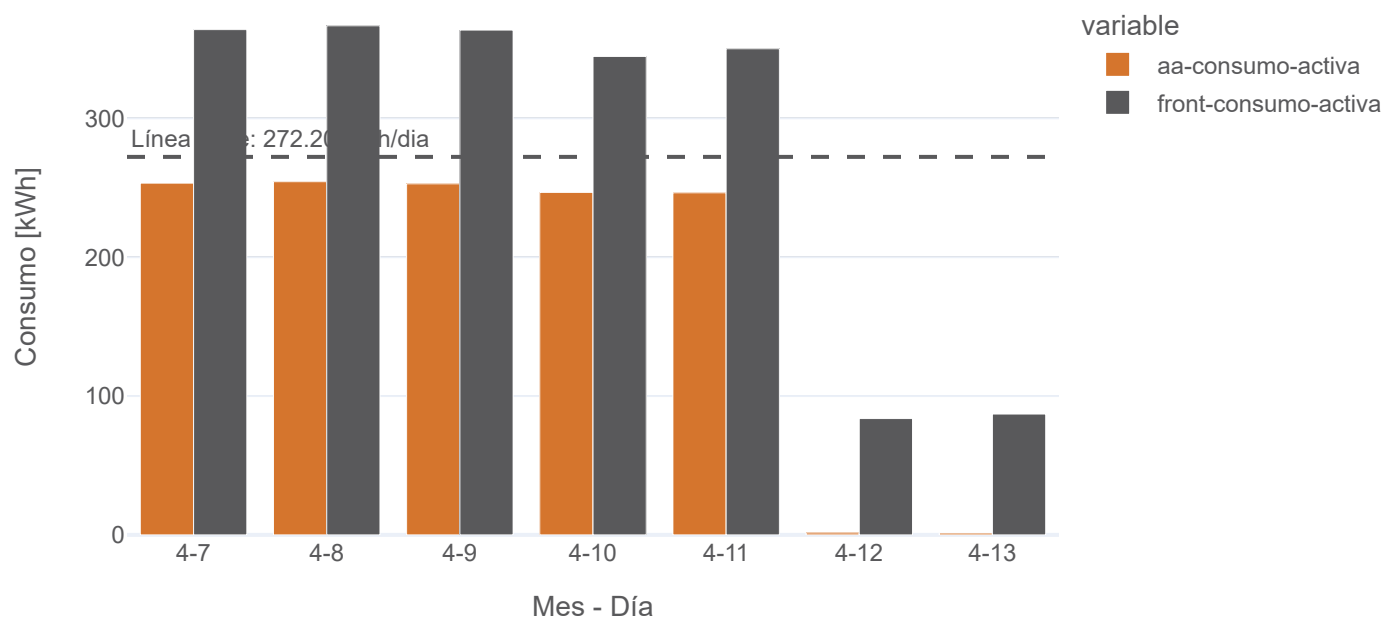


BC 044 - Piedecuesta: Consumo típico diario

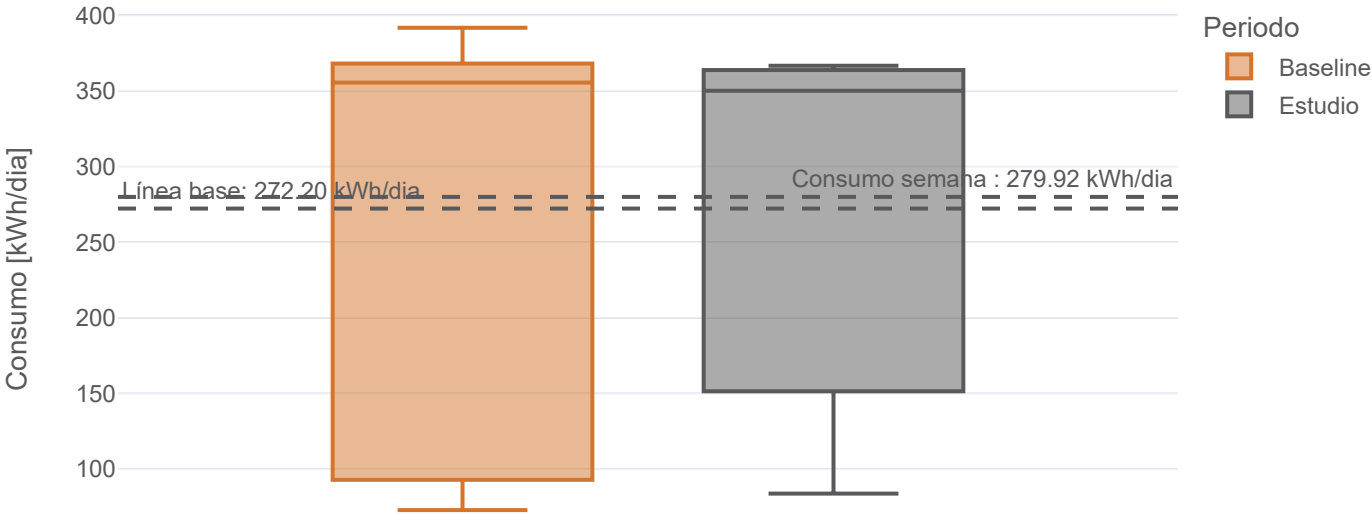


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 7.72 kWh/día, lo que representa un 3

BC 044 - Piedecuesta: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

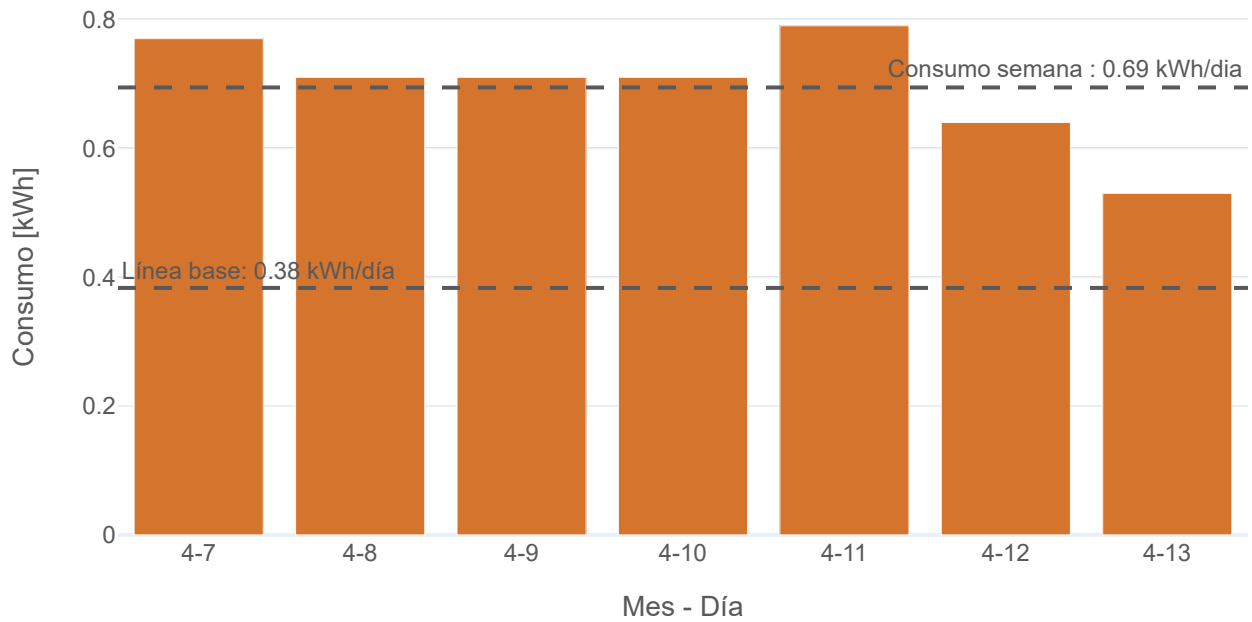


BC 044 - Piedecuesta: Consumo nocturno típico diario

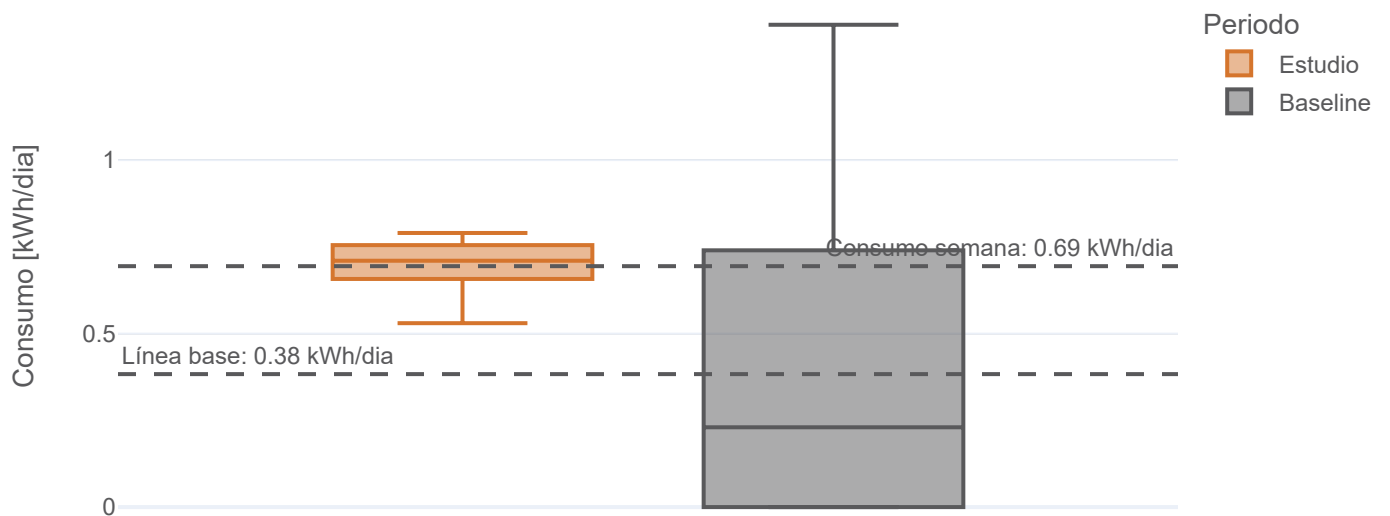


Durante la semana pasada se consumió un total de 243kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 12.4% del consumo total


BC 044 - Piedecuesta: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

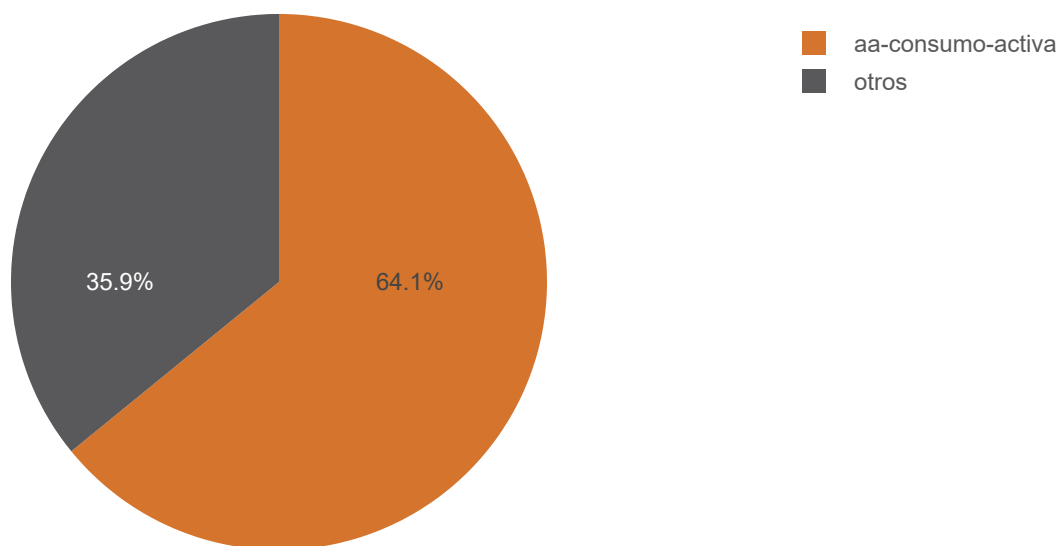


BC 044 - Piedecuesta: Consumo de energía activa [kWh]

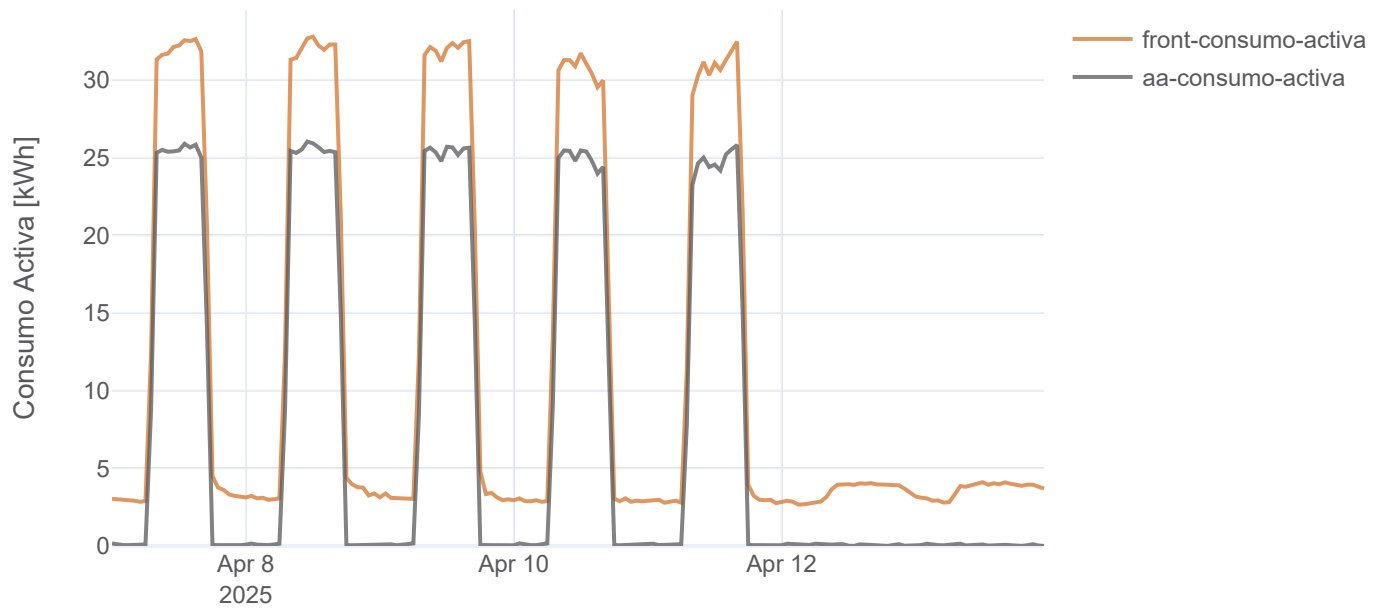


BC 044 - Piedecuesta: Día típico

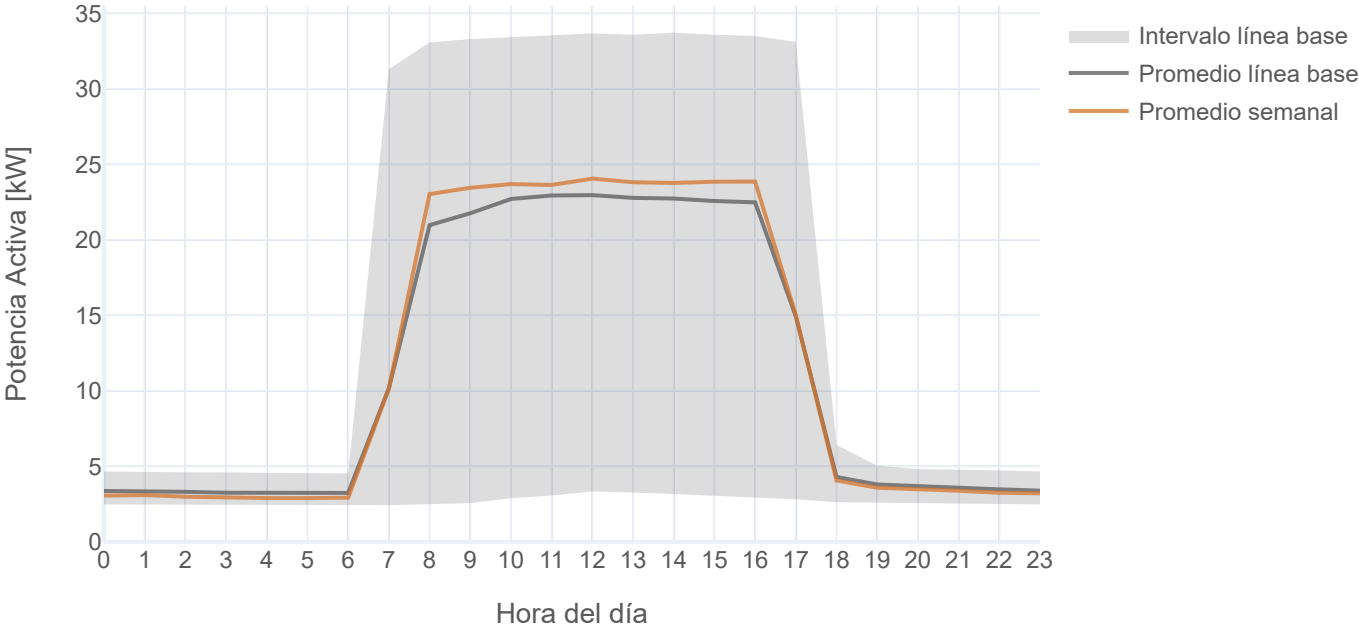

BC 044 - Piedecuesta: Semana típica

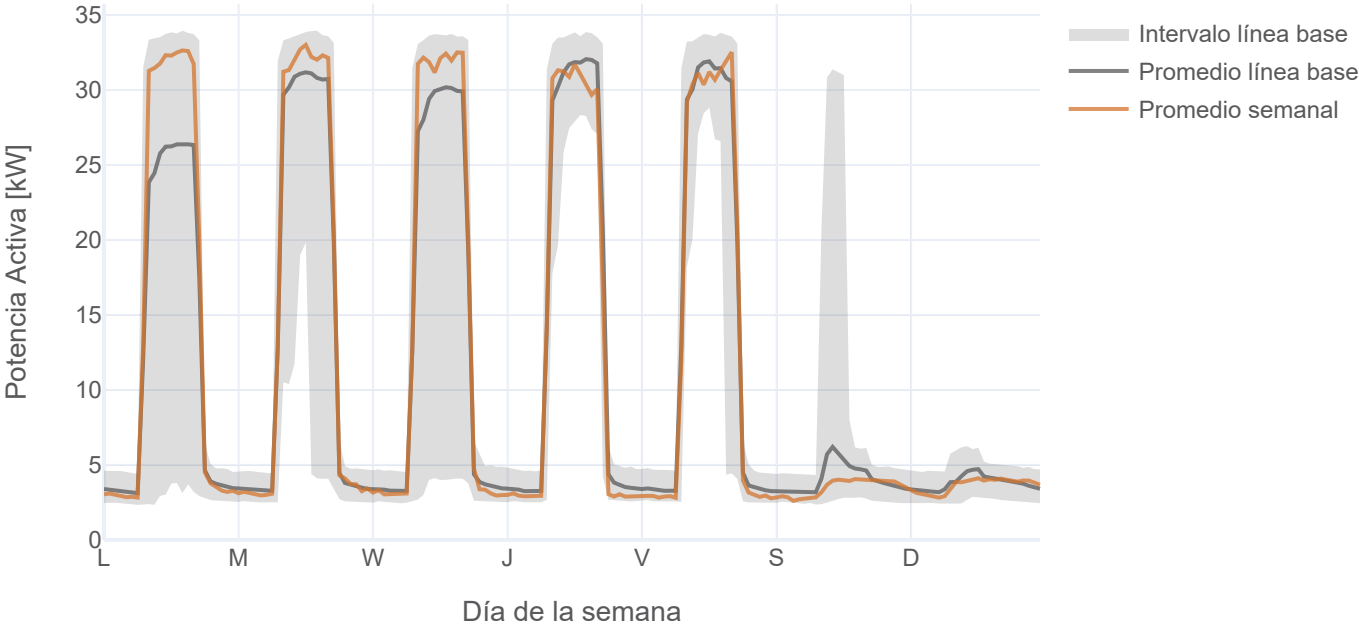


BC 044 - Piedecuesta: Factor de potencia

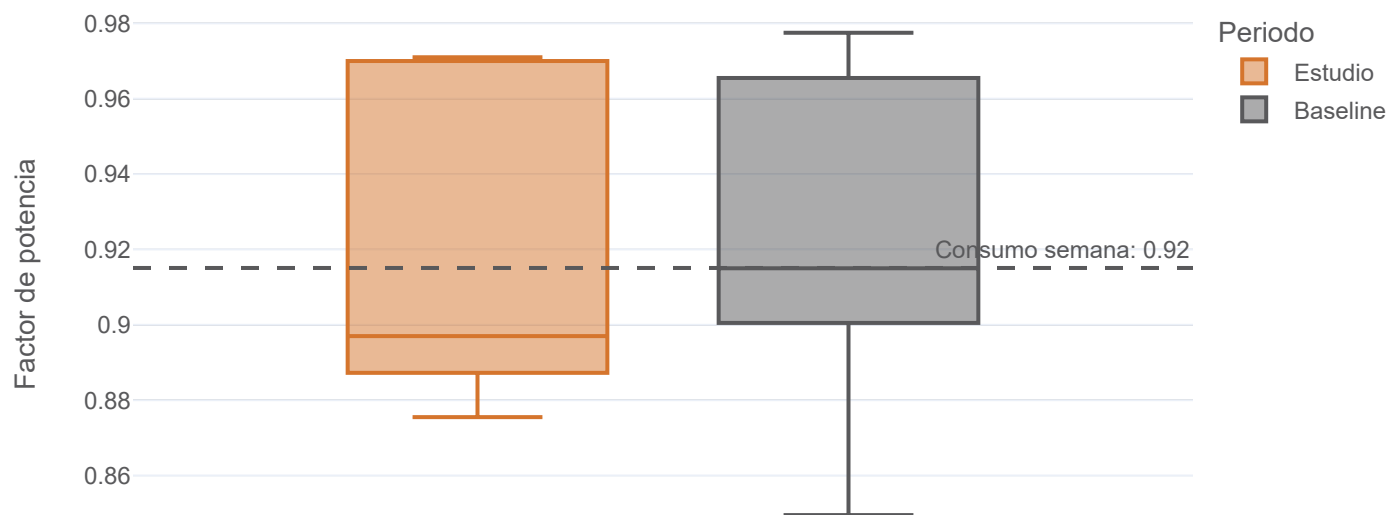


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.92, lo que representa un consumo

BC 044 - Piedecuesta: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

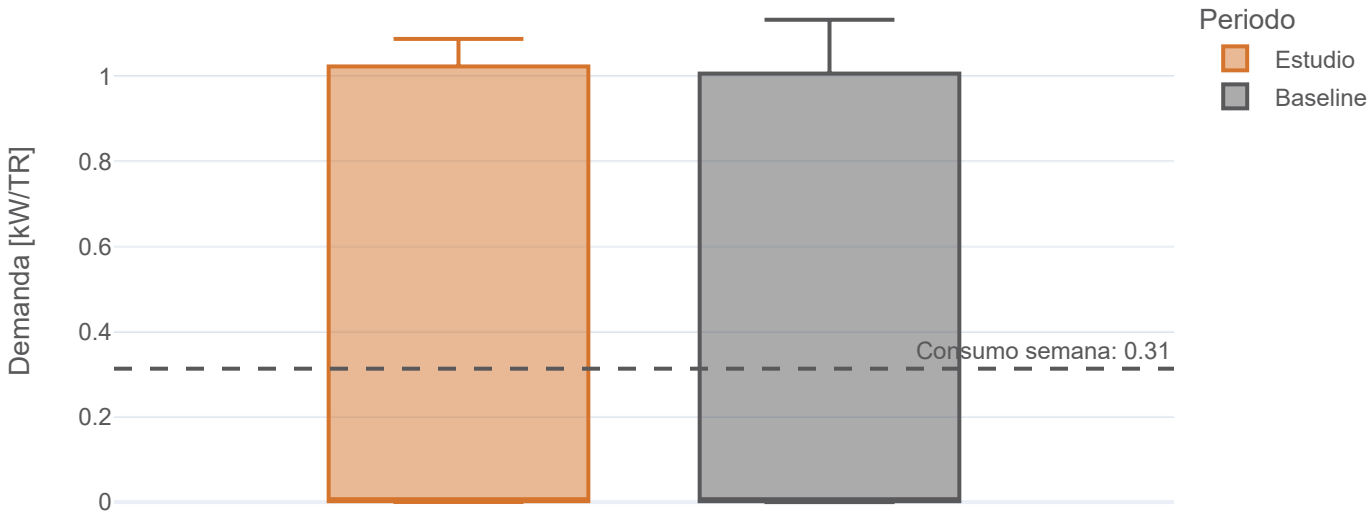

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.31 kW/TR lo que representa un factor de uso del 27.66% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 044 - Piedecuesta: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

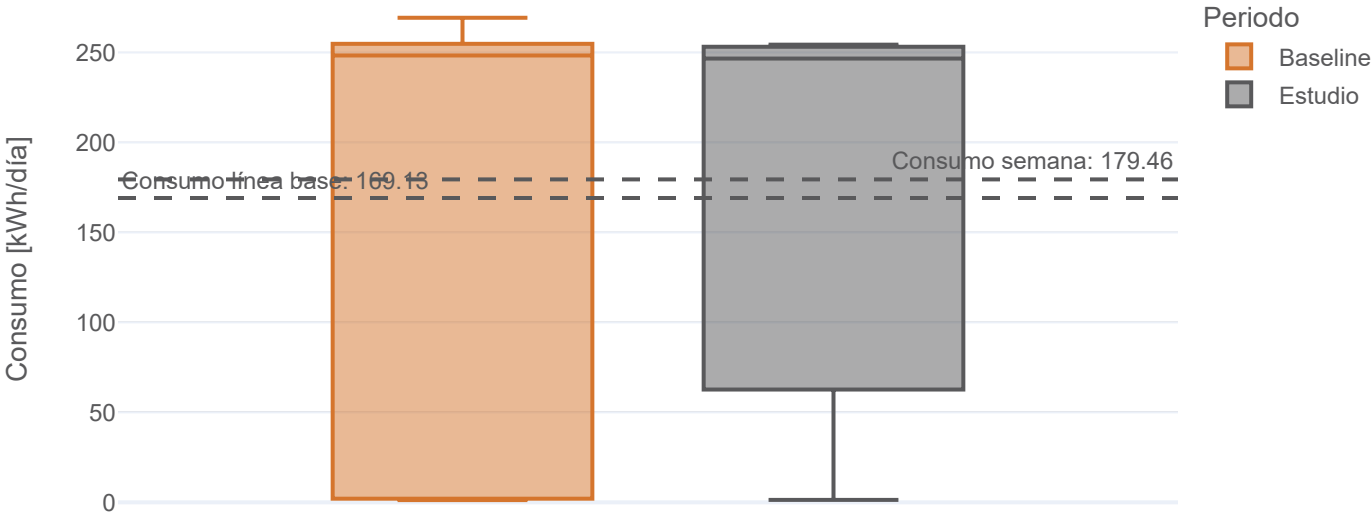


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 24.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 66 - Palmira

BC 66 - Palmira: Consumo diario de energía activa [kWh]

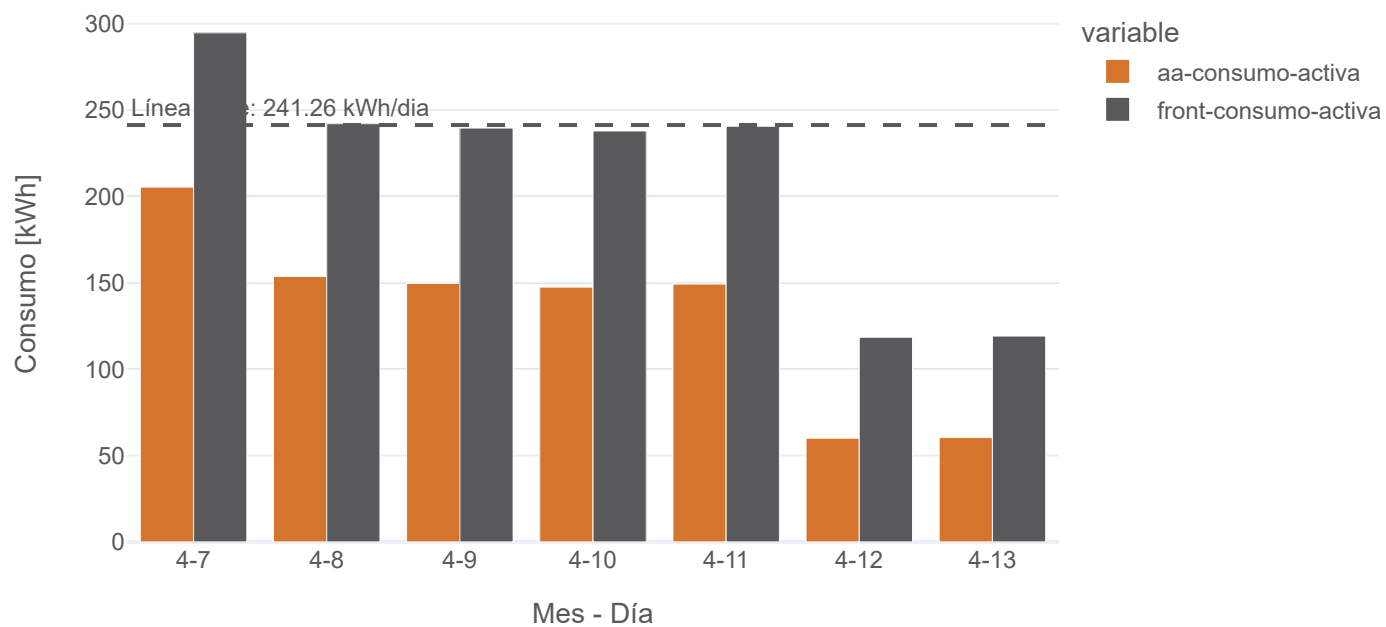


BC 66 - Palmira: Consumo típico diario

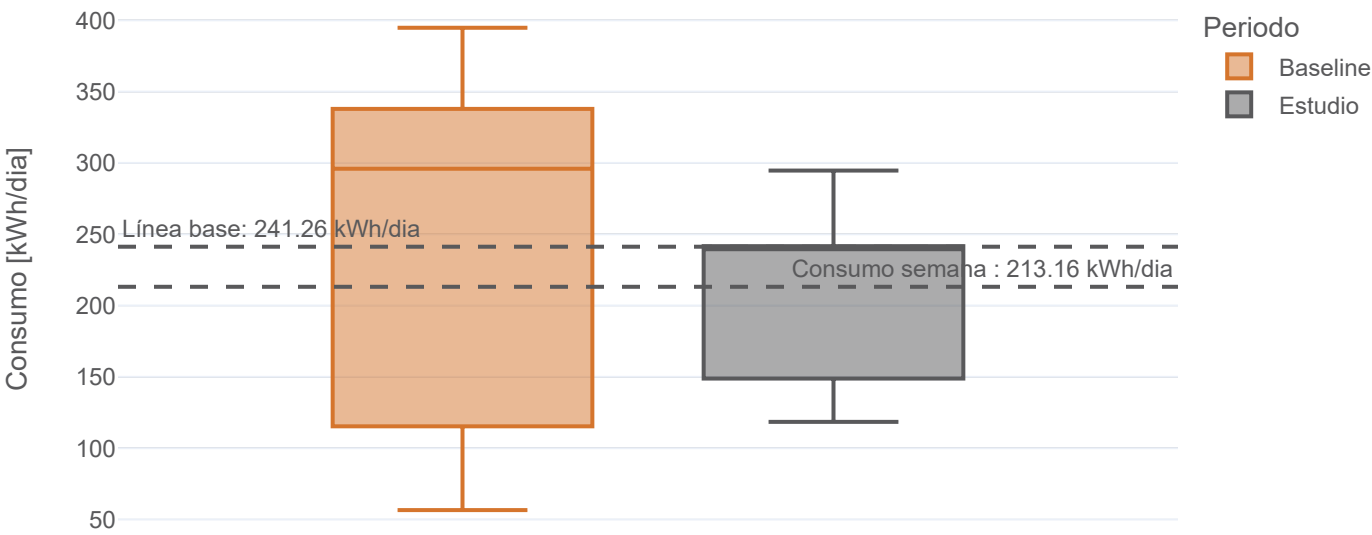


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 28.10 kWh/día, lo que representa un 1

BC 66 - Palmira: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilú [kWh/día]

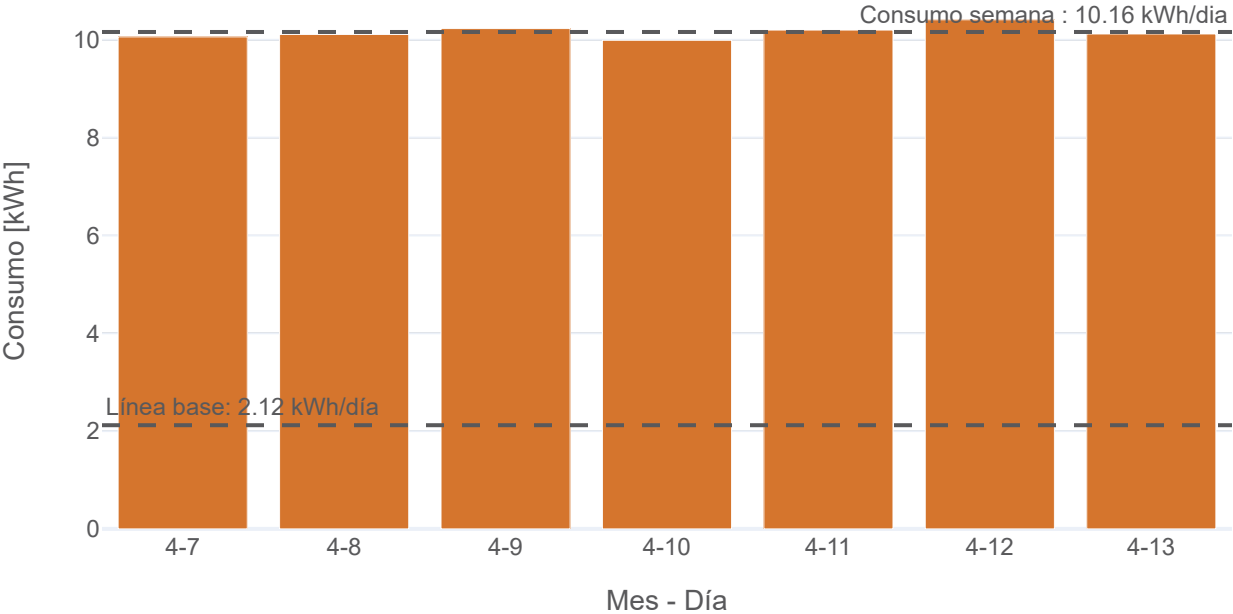


BC 66 - Palmira: Consumo nocturno típico diario

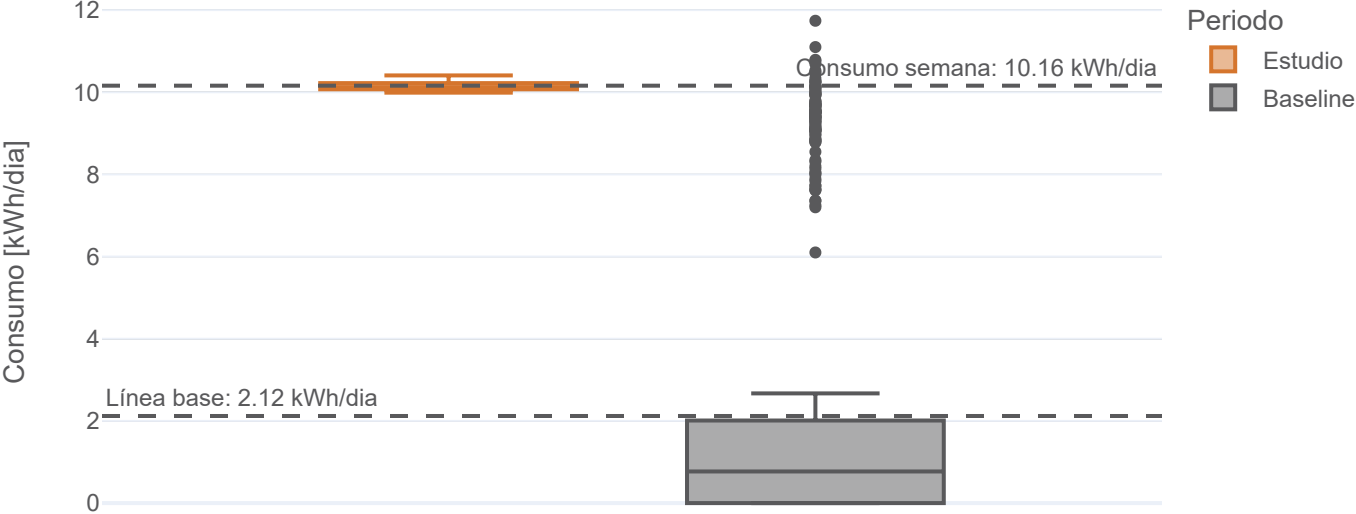


Durante la semana pasada se consumió un total de 259kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 17.3% del consumo total


BC 66 - Palmira: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

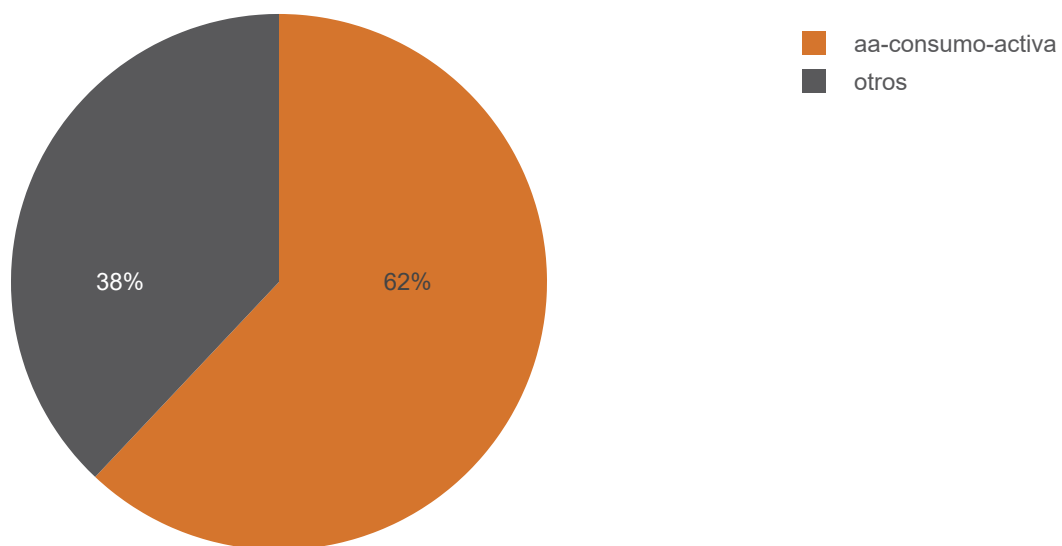


BC 66 - Palmira: Consumo de energía activa [kWh]

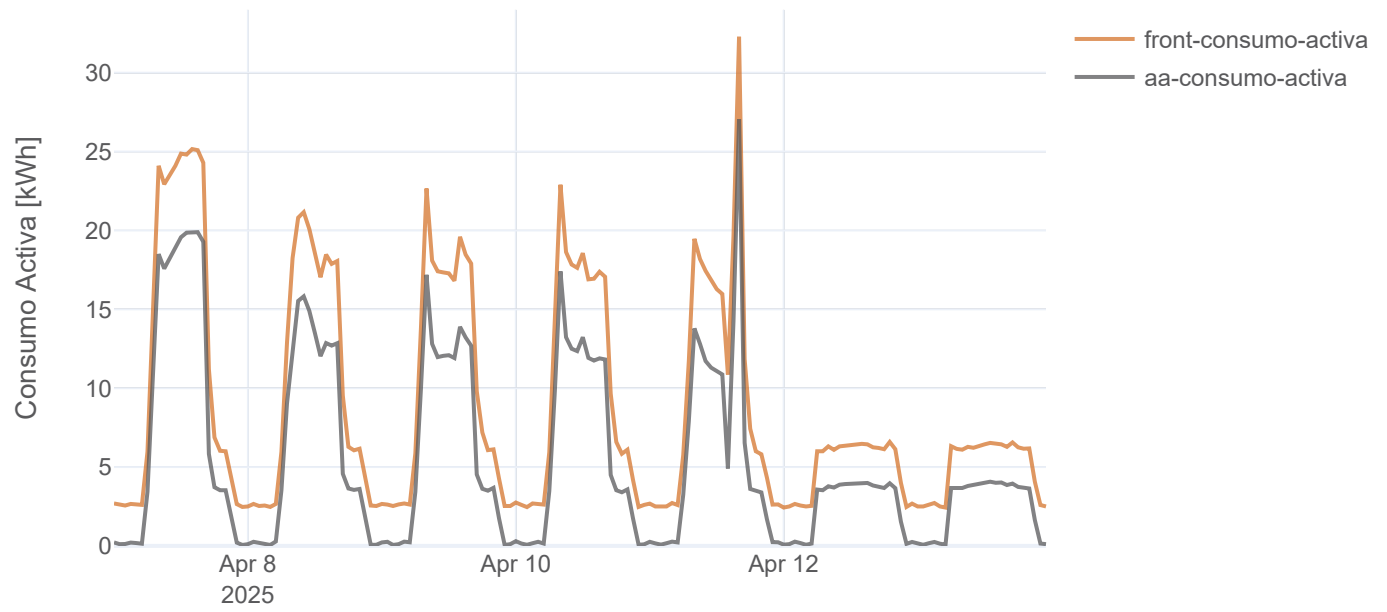

BC 66 - Palmira: Día típico

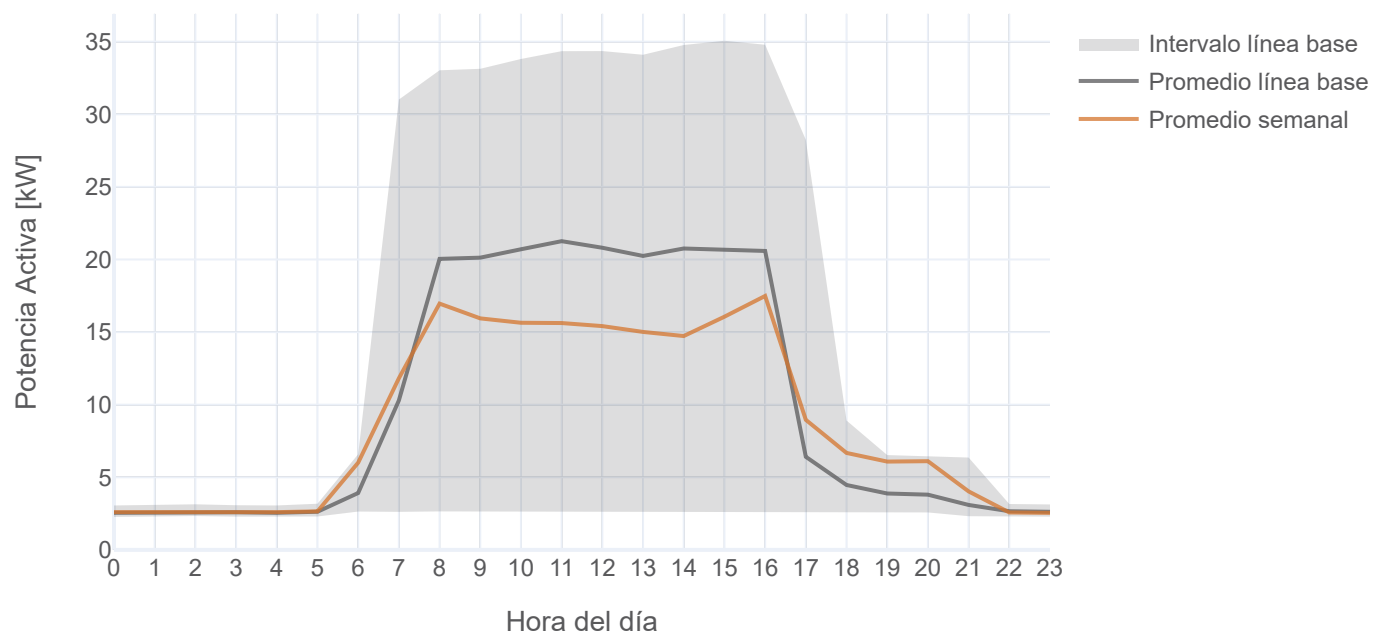


BC 66 - Palmira: Semana típica

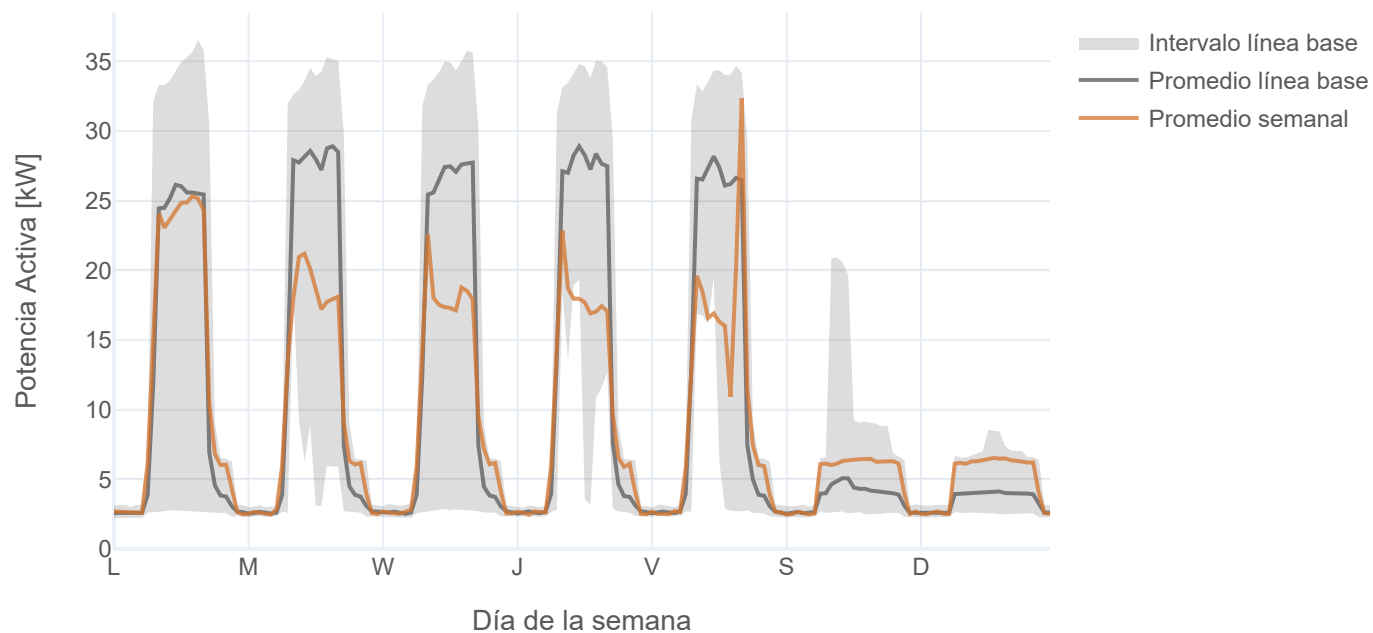


[Skip to main content](#)

BC 66 - Palmira: Factor de potencia

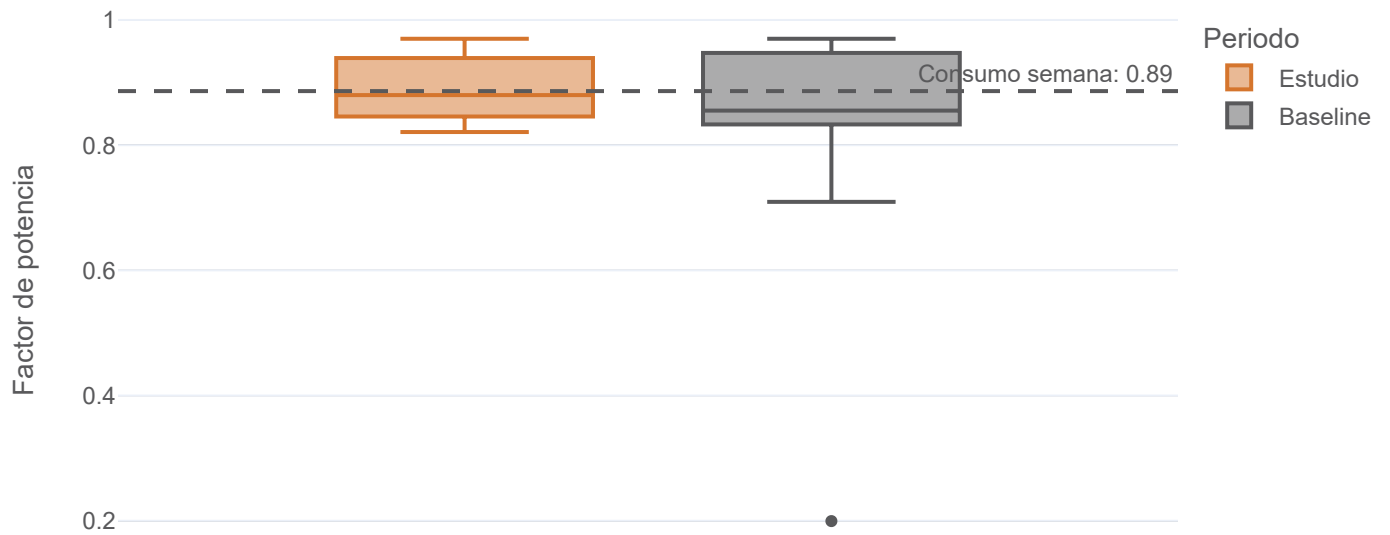


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.88 lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades por p

BC 66 - Palmira: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

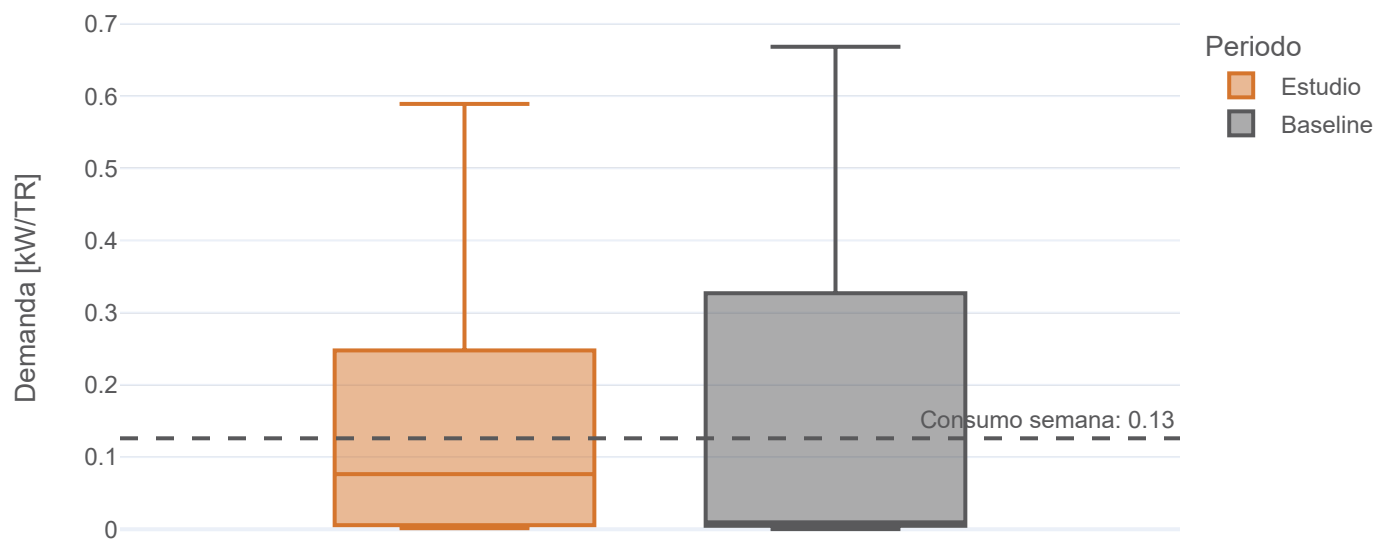

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.13 kW/TR lo que representa un factor de uso del 18.85% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 66 - Palmira: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

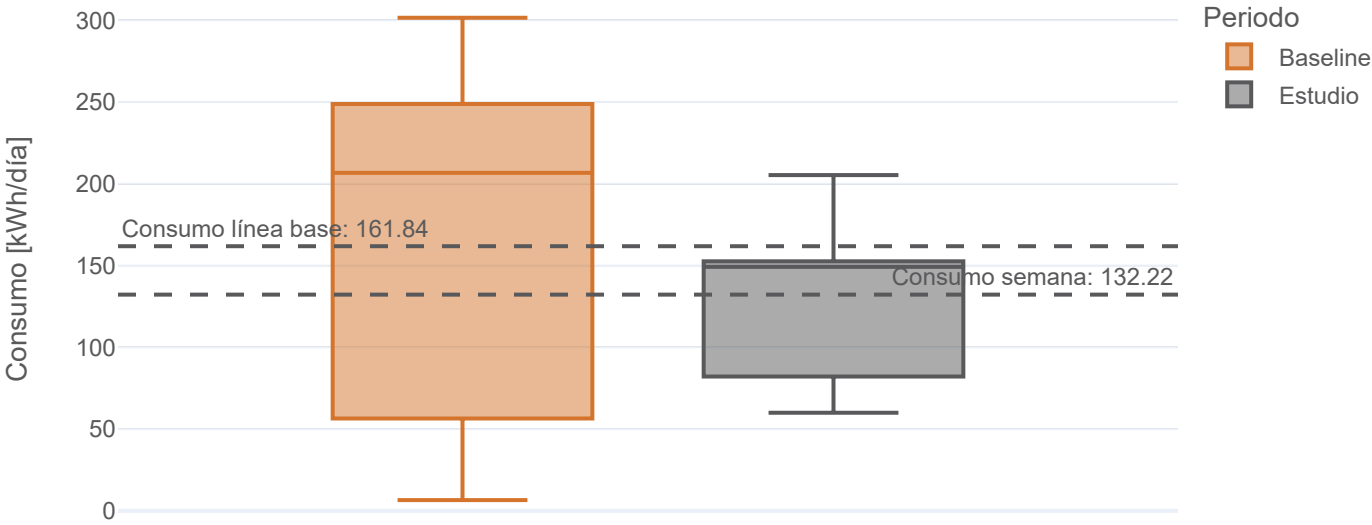


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 48.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 78 - El Cacique

BC 78 - El Cacique: Consumo diario de energía activa [kWh]

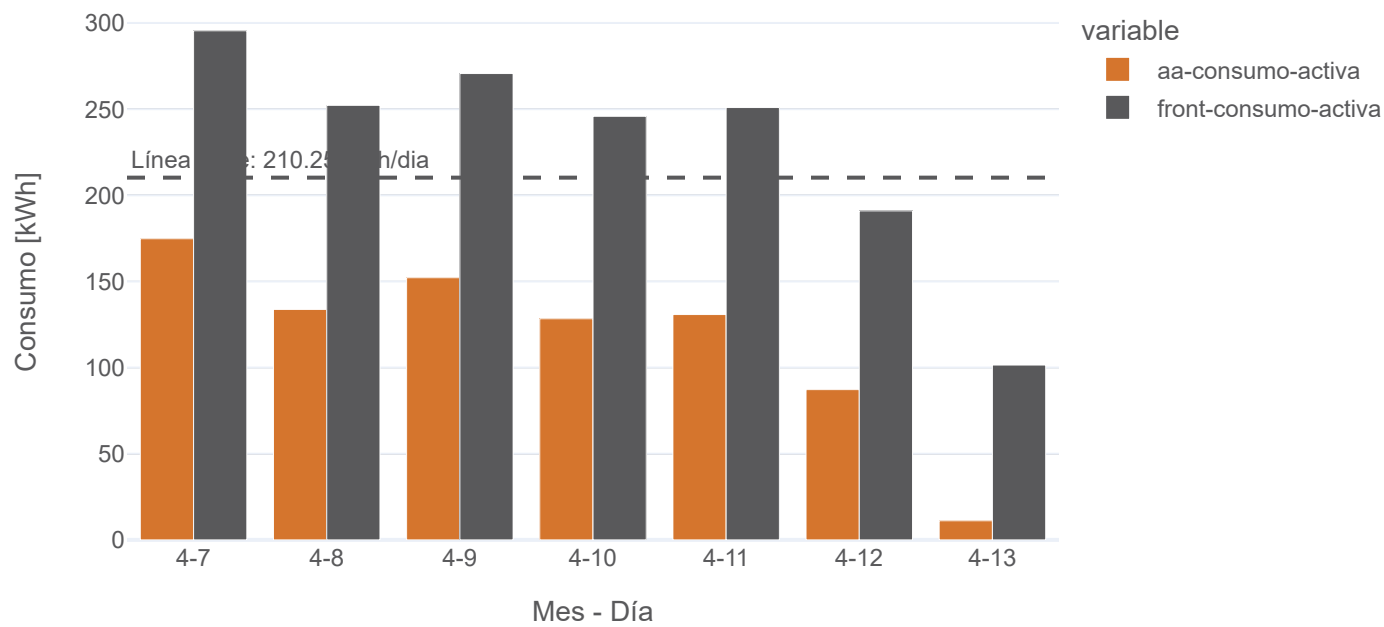


BC 78 - El Cacique: Consumo típico diario

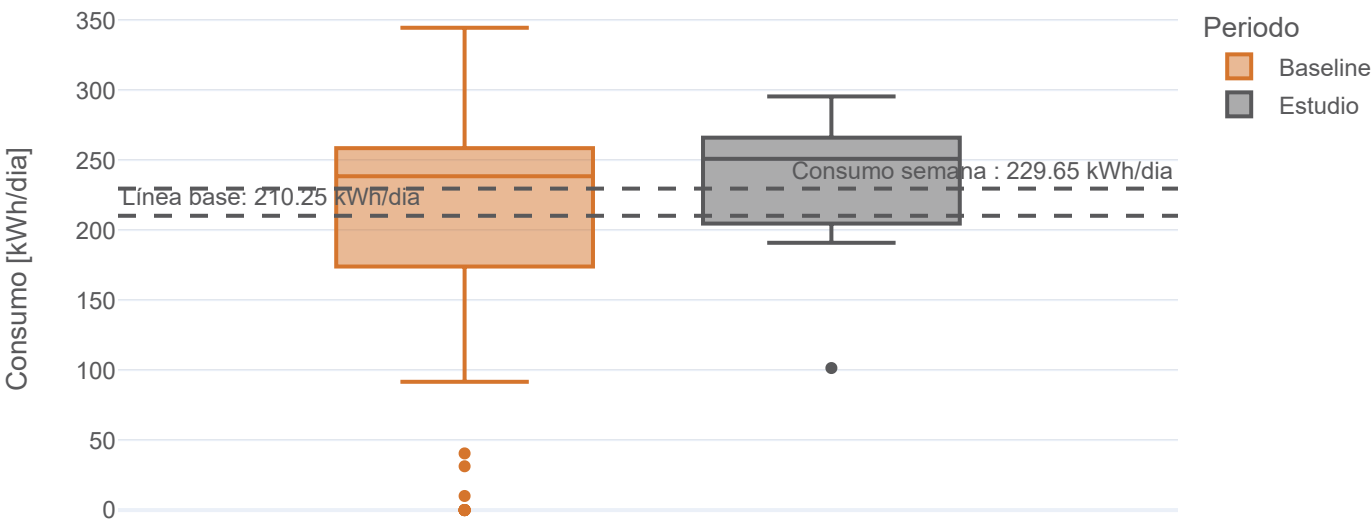


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 19.40 kWh/día, lo que representa un 9.22% de aumento.

BC 78 - El Cacique: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

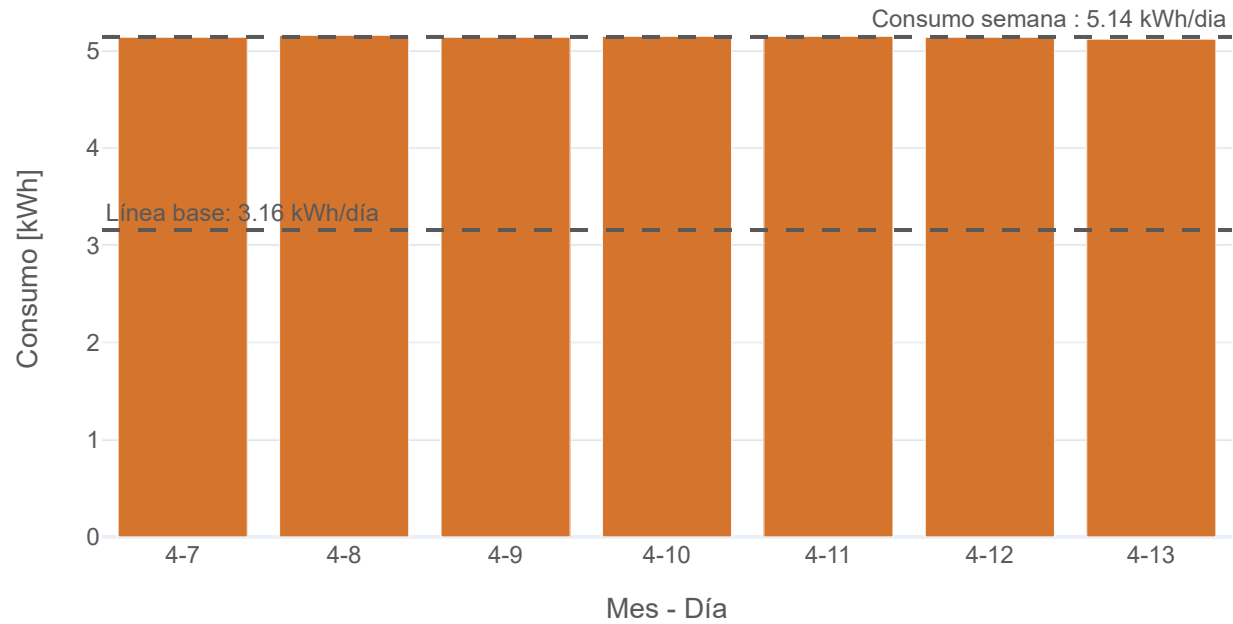


BC 78 - El Cacique: Consumo nocturno típico diario

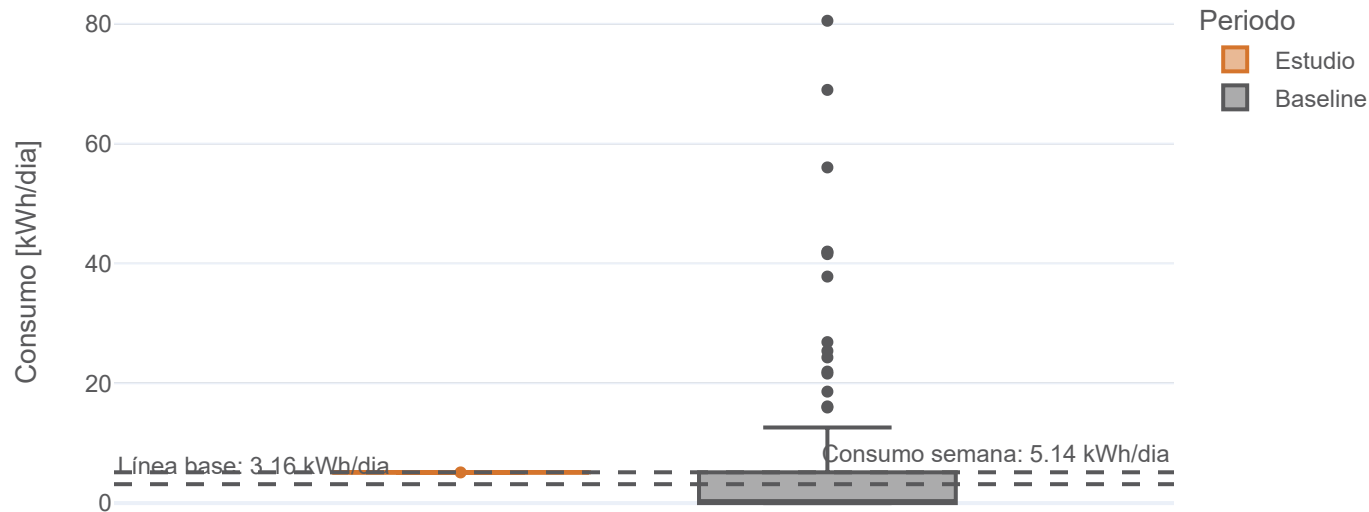


Durante la semana pasada se consumió un total de 330kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 20.5% del consumo total


BC 78 - El Cacique: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

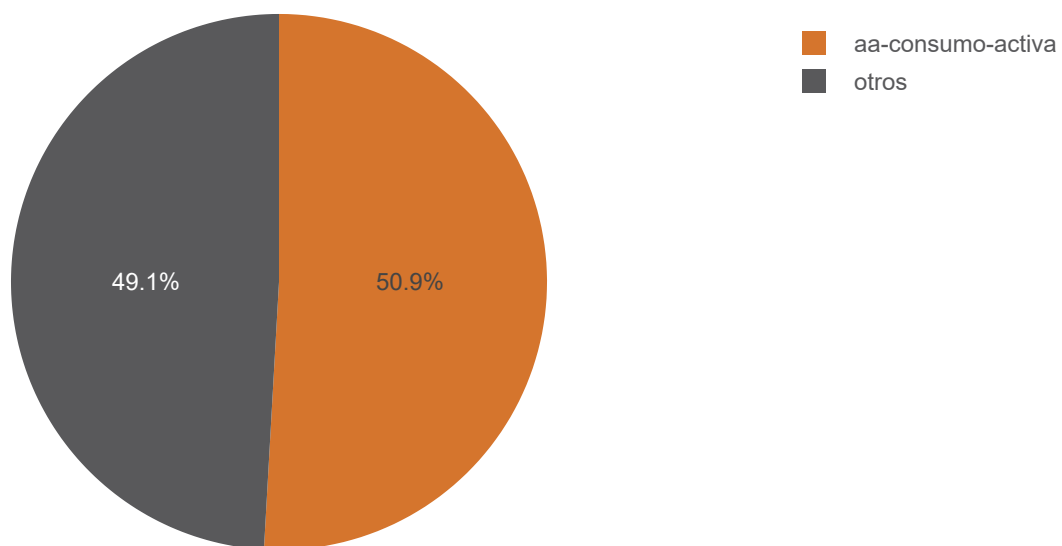


BC 78 - El Cacique: Consumo de energía activa [kWh]

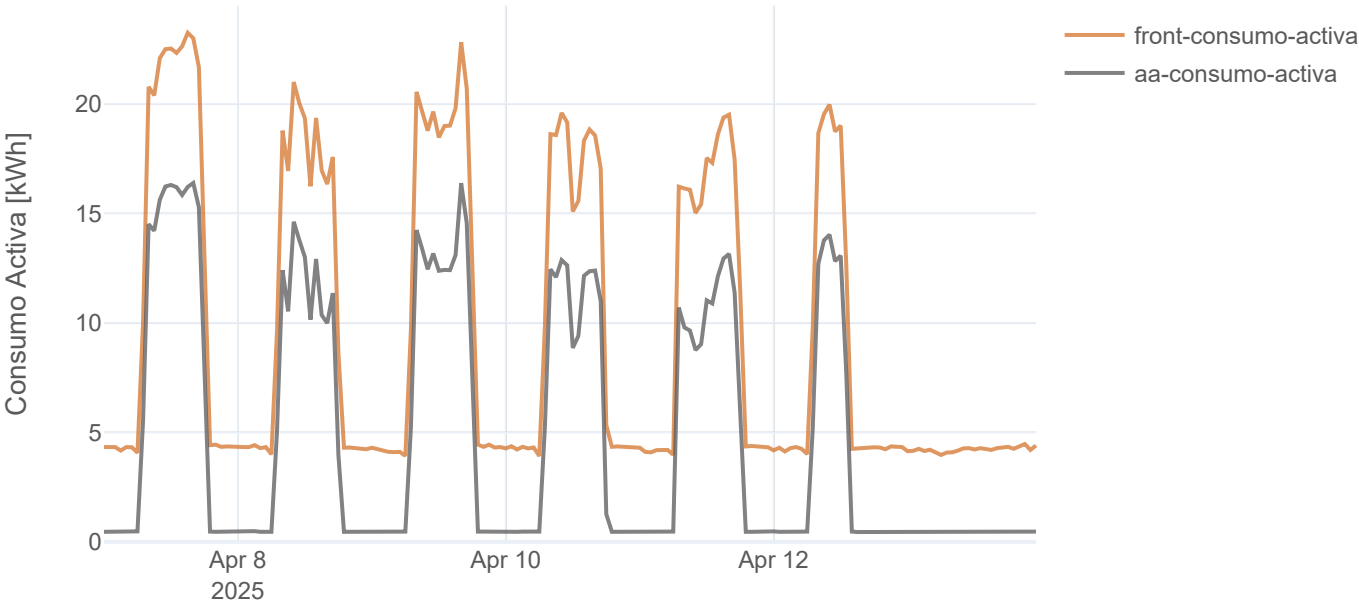


BC 78 - El Cacique: Día típico

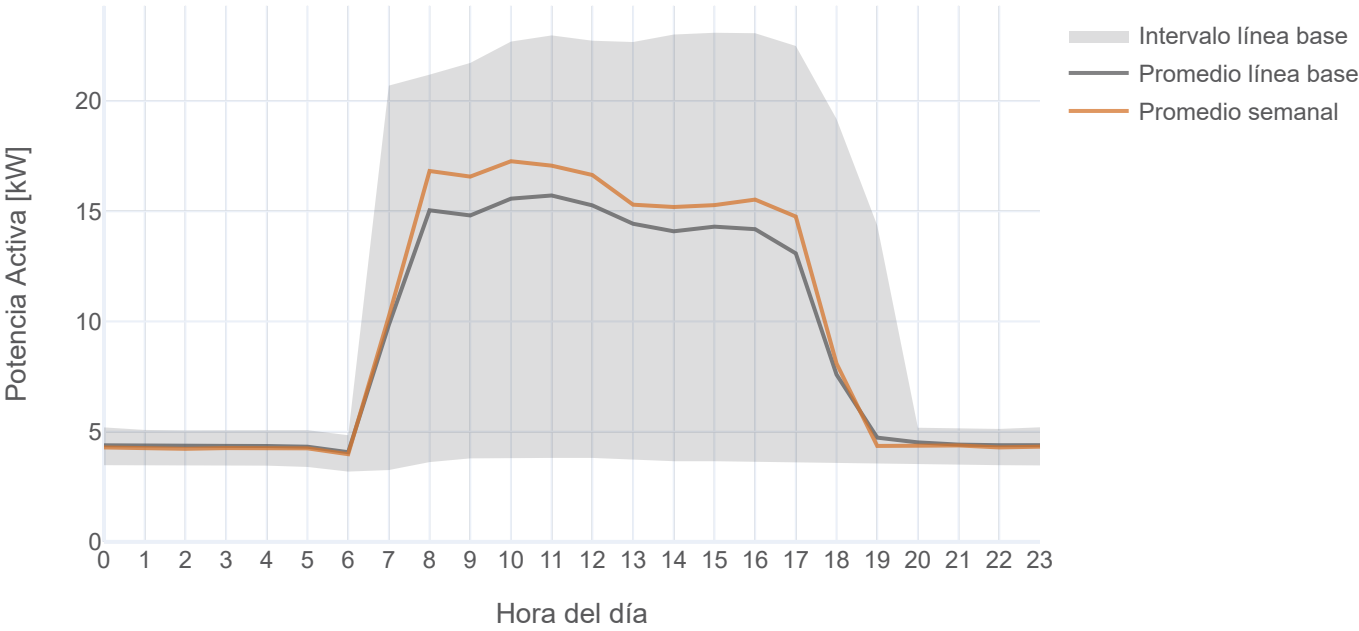

BC 78 - El Cacique: Semana típica

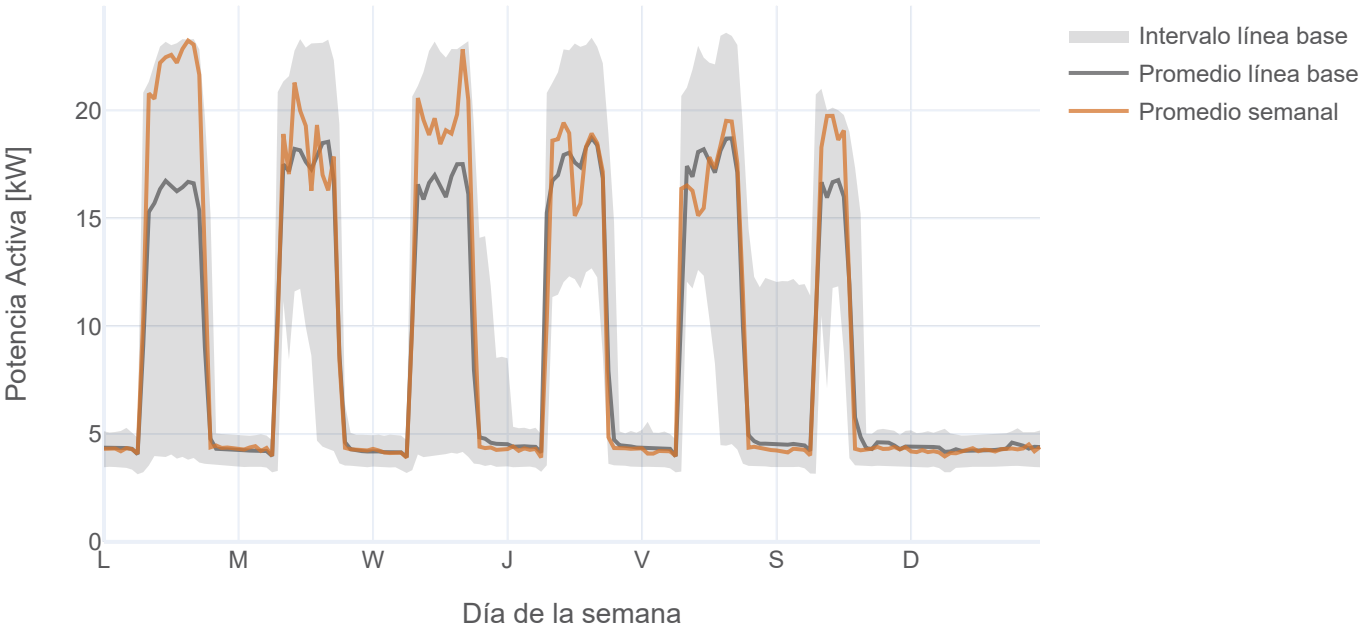


BC 78 - El Cacique: Factor de potencia

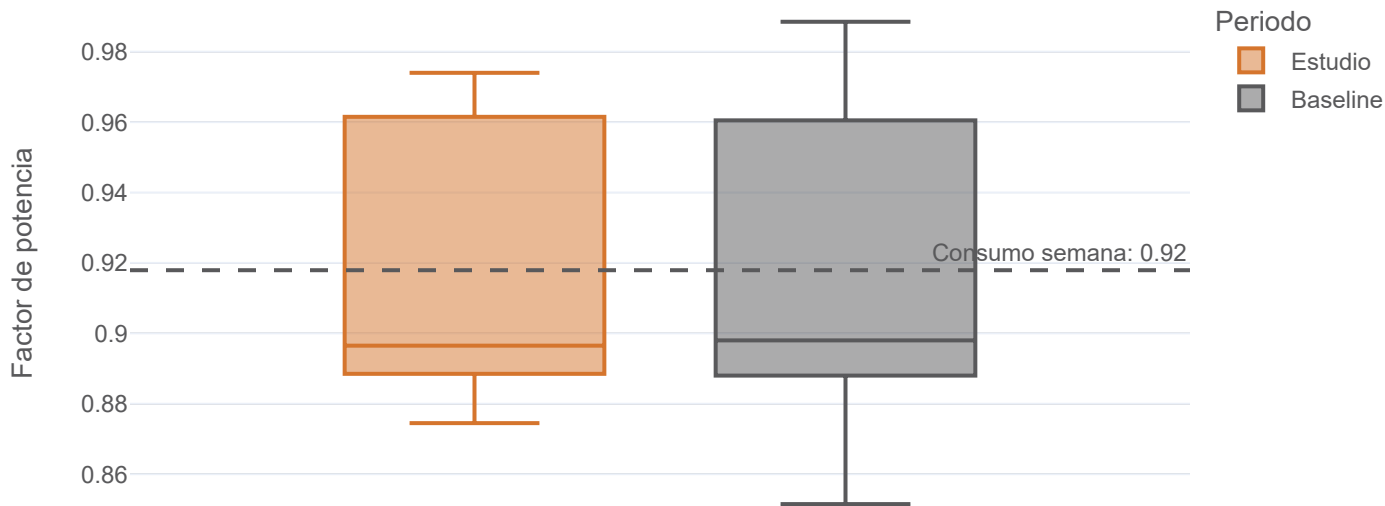


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.92, lo que representa un consumo

BC 78 - El Cacique: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

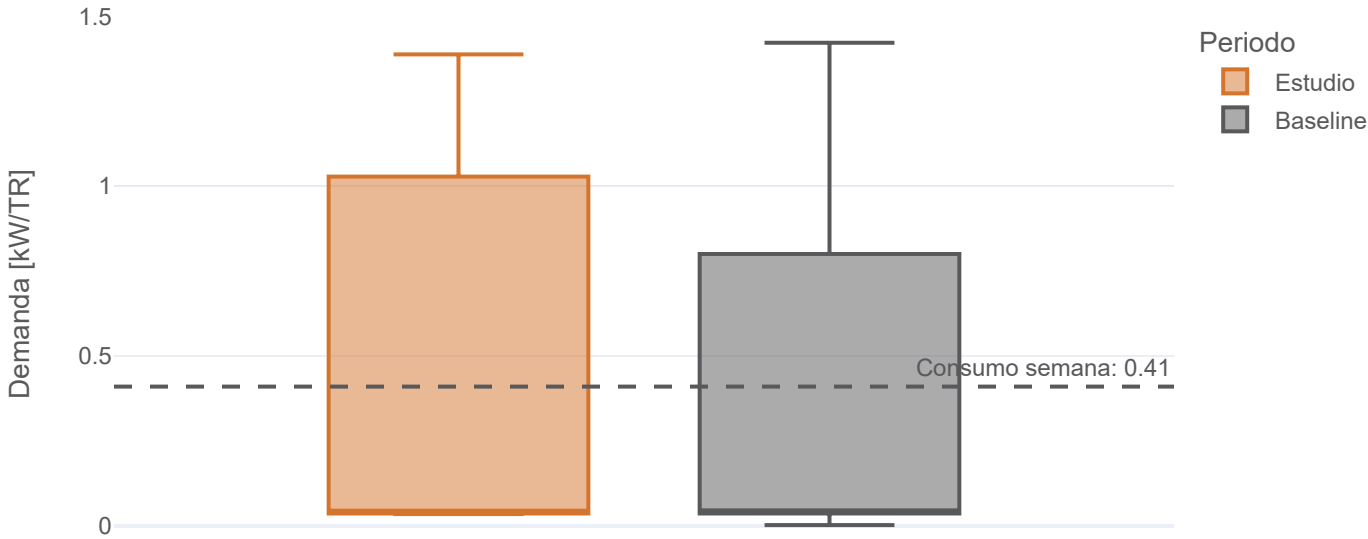

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.41 kW/TR lo que representa un factor de uso del 28.84% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 78 - El Cacique: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

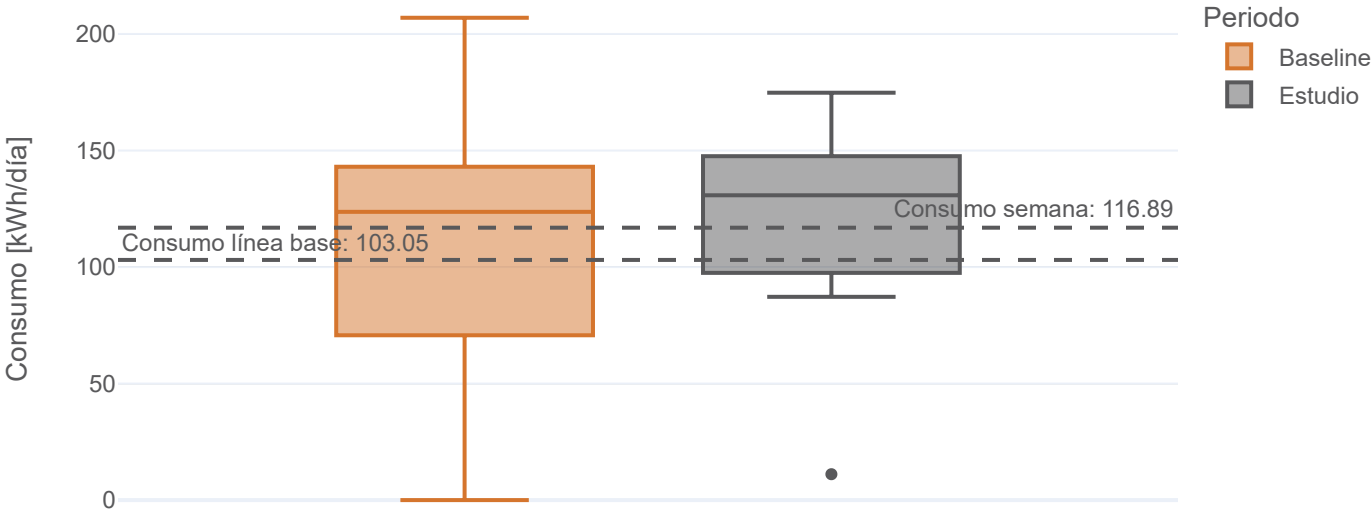


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 12.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 88 - Cúcuta

BC 88 - Cúcuta: Consumo diario de energía activa [kWh]

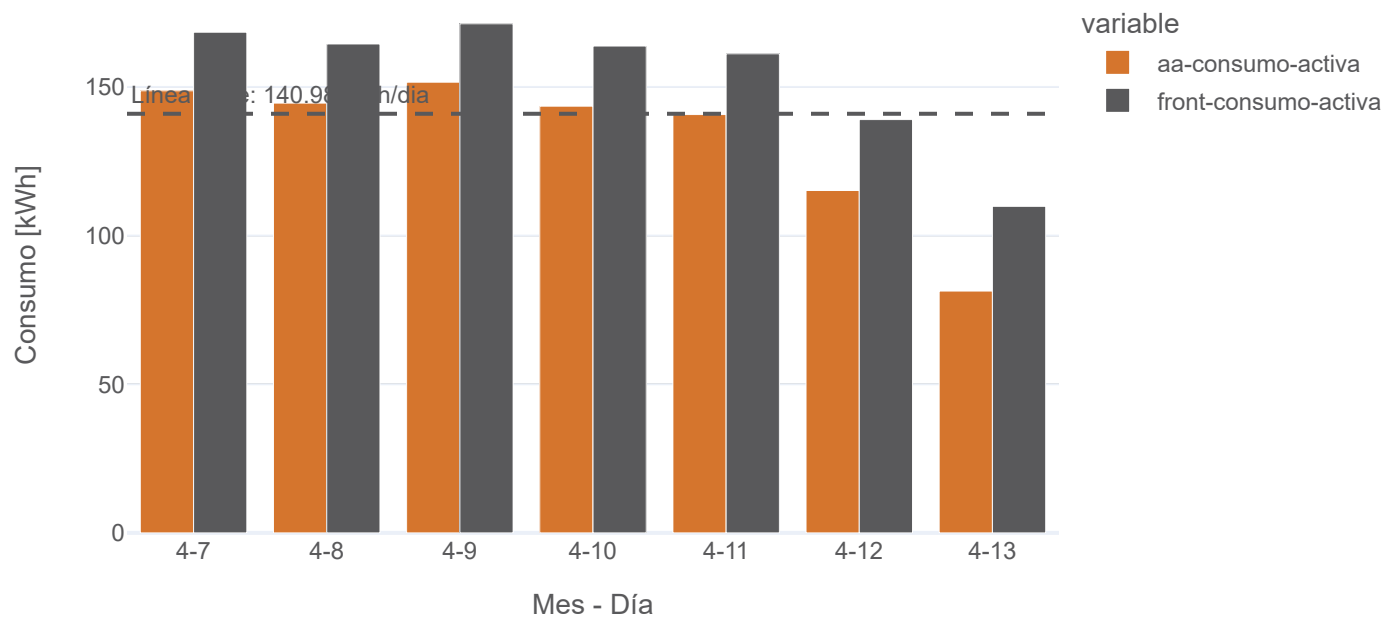


BC 88 - Cúcuta: Consumo típico diario

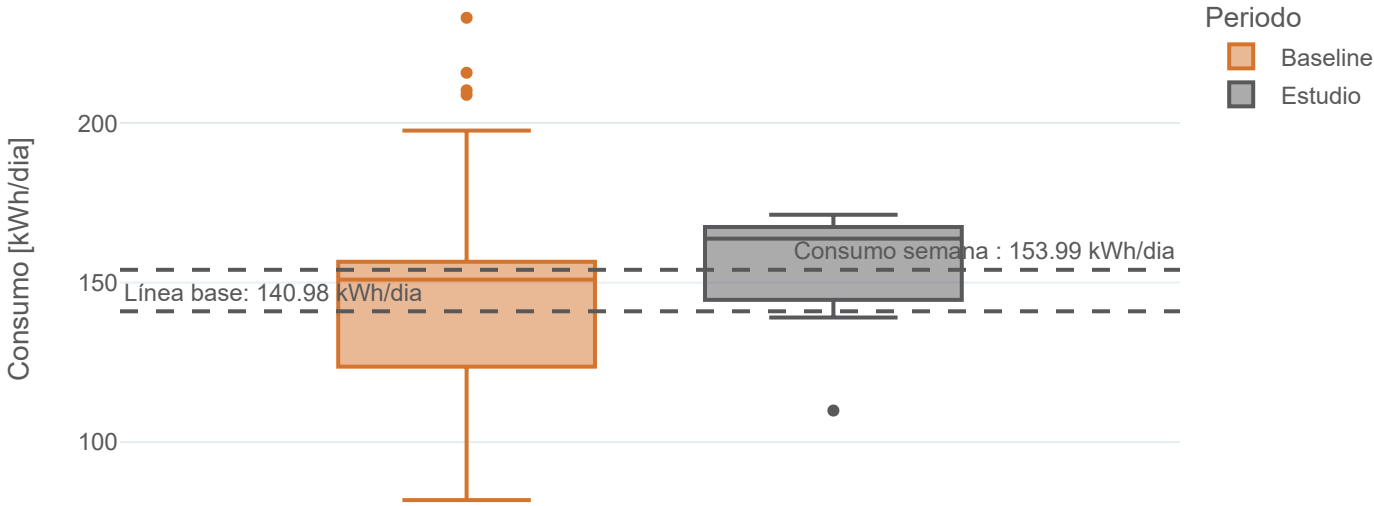


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 13.01 kWh/día, lo que representa un 9.23% de aumento.

BC 88 - Cúcuta: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilu [kWh/día]

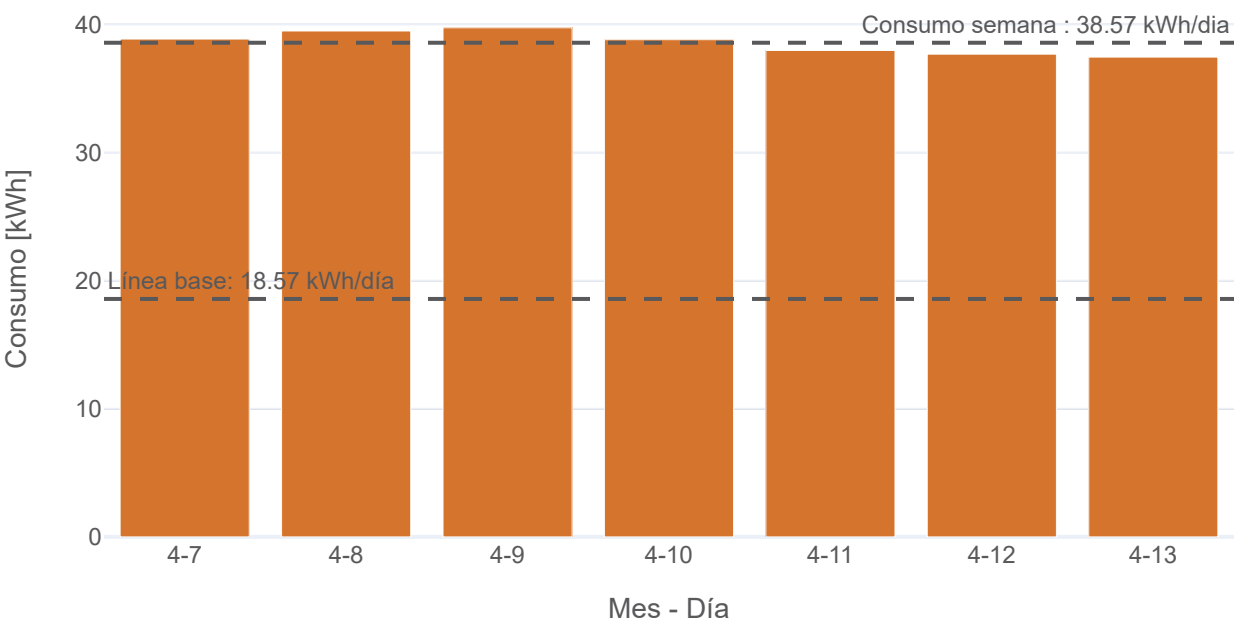


BC 88 - Cúcuta: Consumo nocturno típico diario

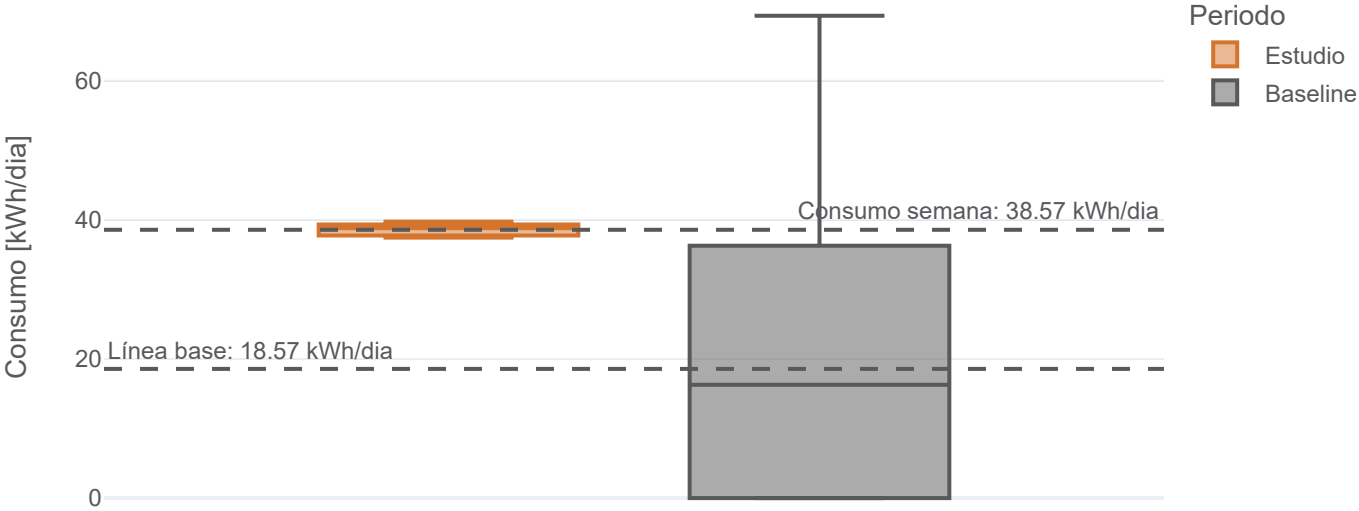


Durante la semana pasada se consumió un total de 353kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 32.8% del consumo total


BC 88 - Cúcuta: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

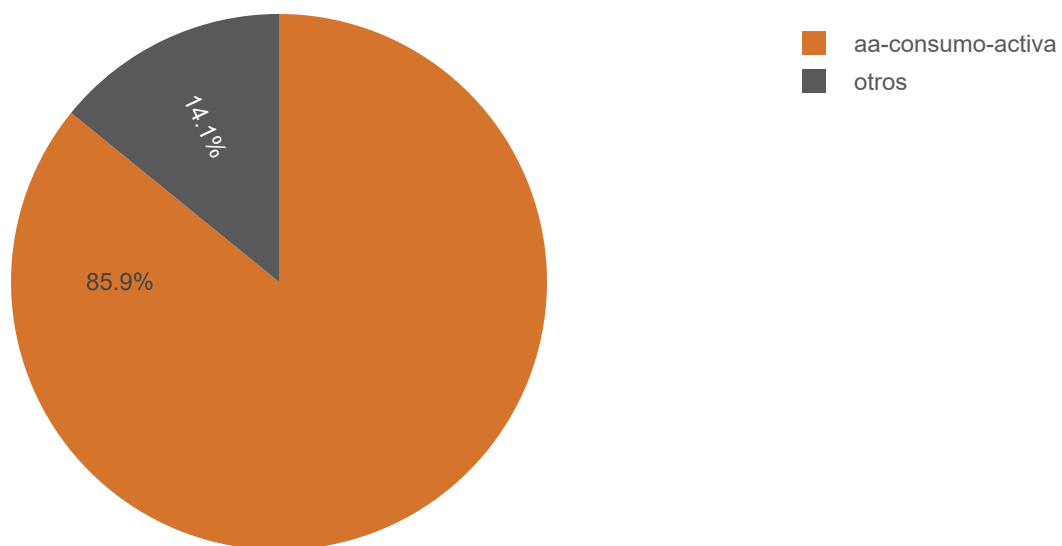


BC 88 - Cúcuta: Consumo de energía activa [kWh]

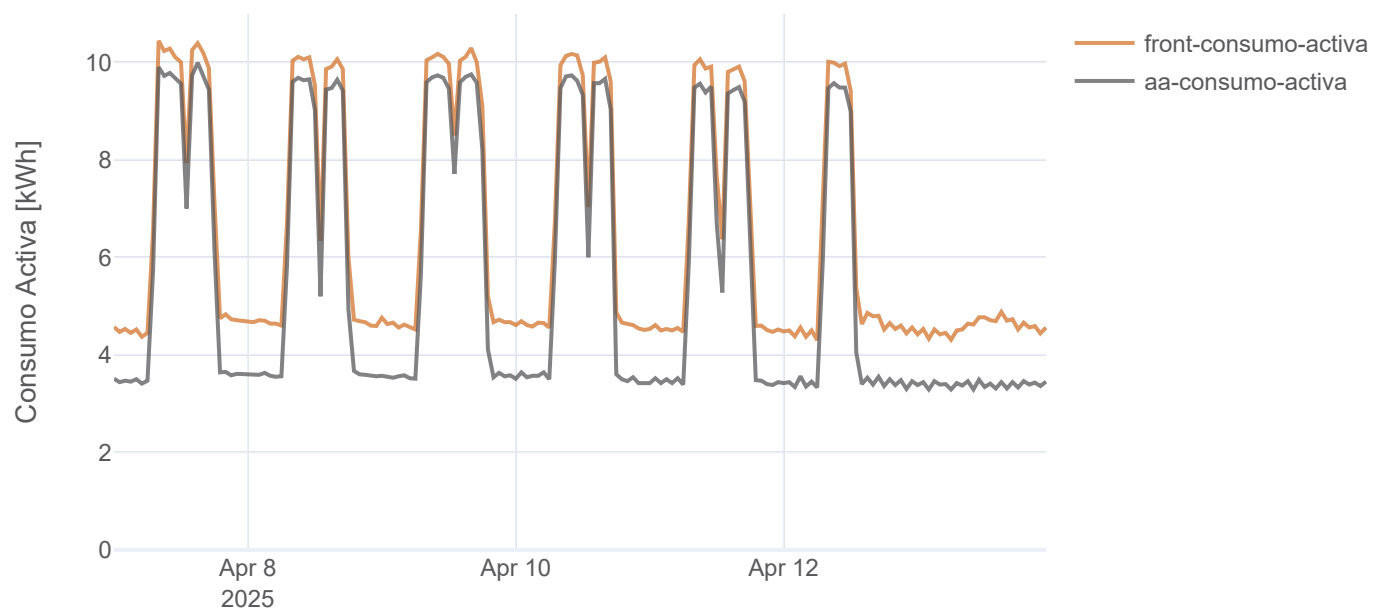

BC 88 - Cúcuta: Día típico

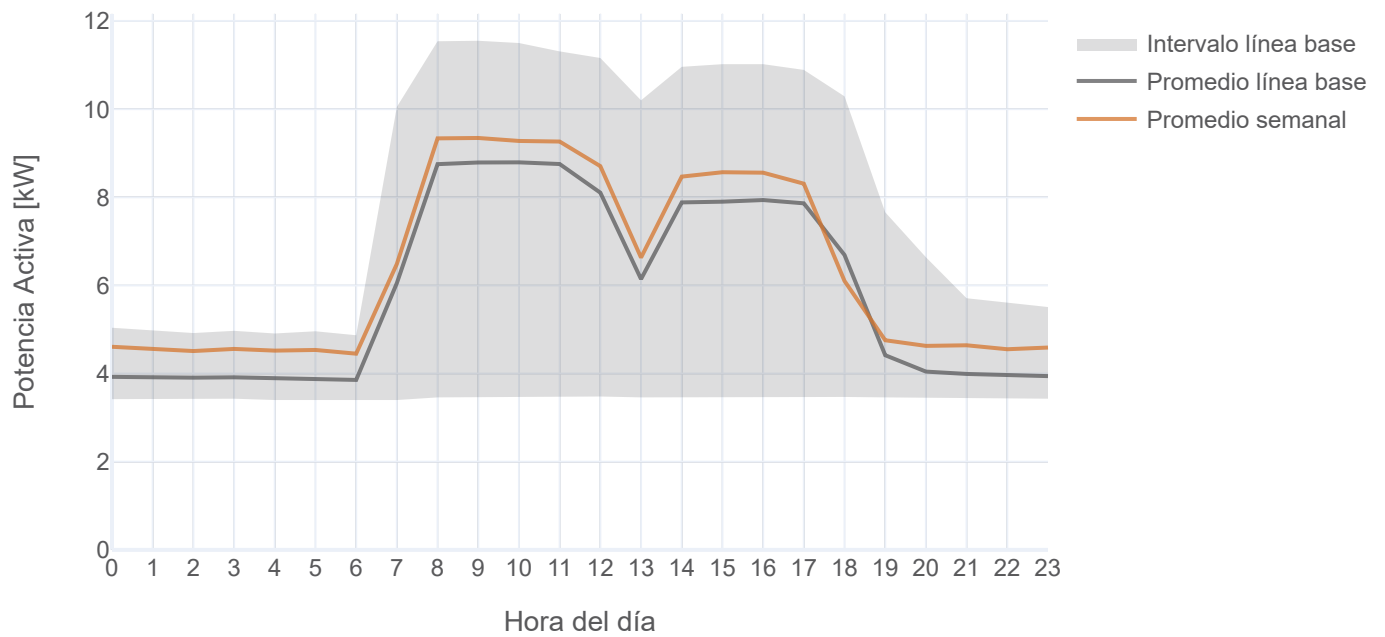


BC 88 - Cúcuta: Semana típica

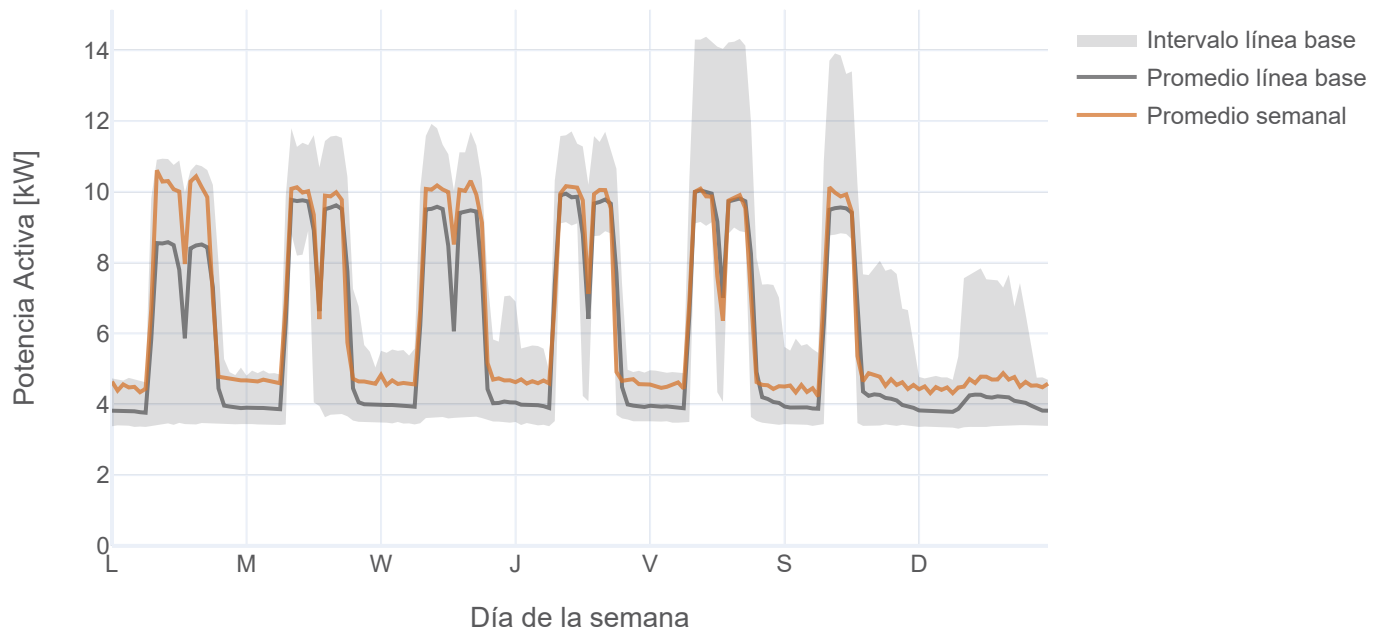


[Skip to main content](#)

BC 88 - Cúcuta: Factor de potencia

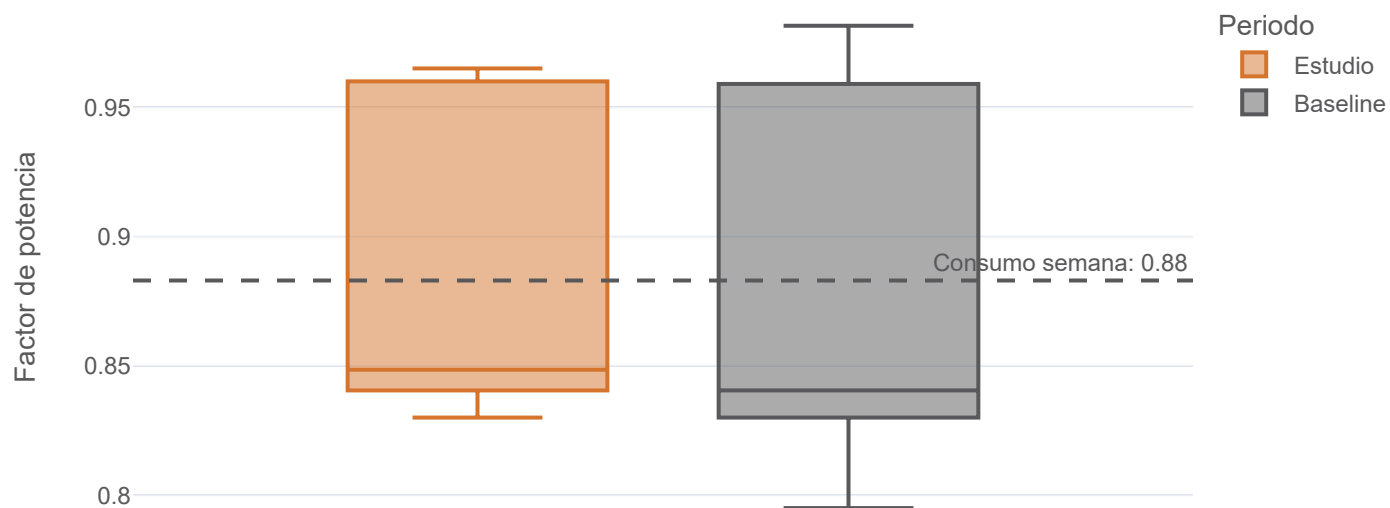


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.88 lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades por p

BC 88 - Cúcuta: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

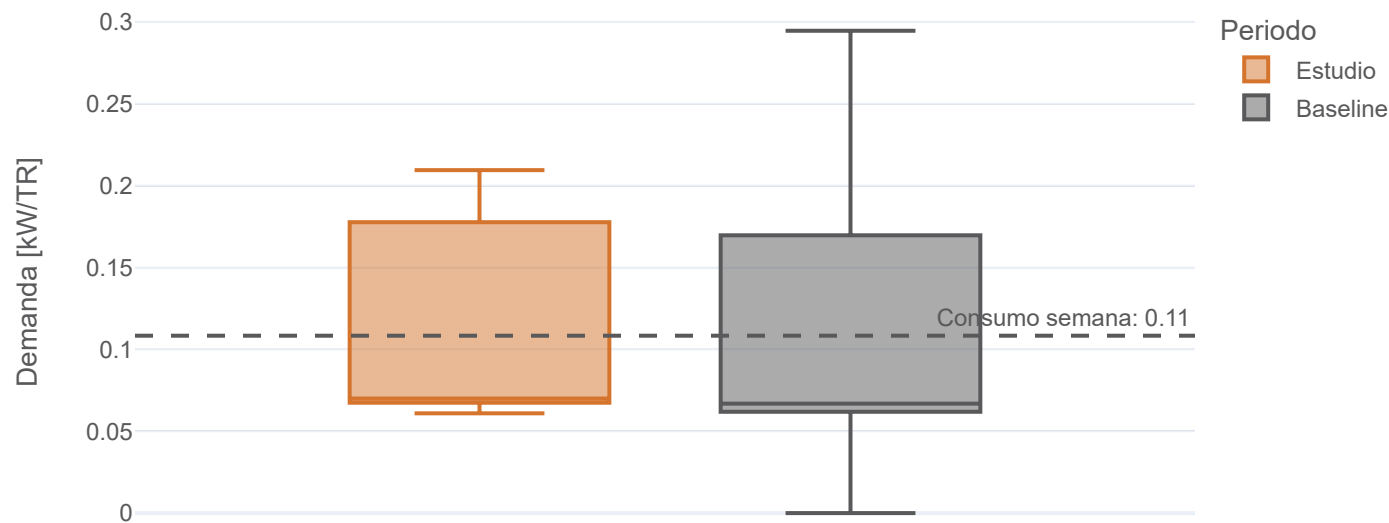

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.11 kW/TR lo que representa un factor de uso del 36.78% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 88 - Cúcuta: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

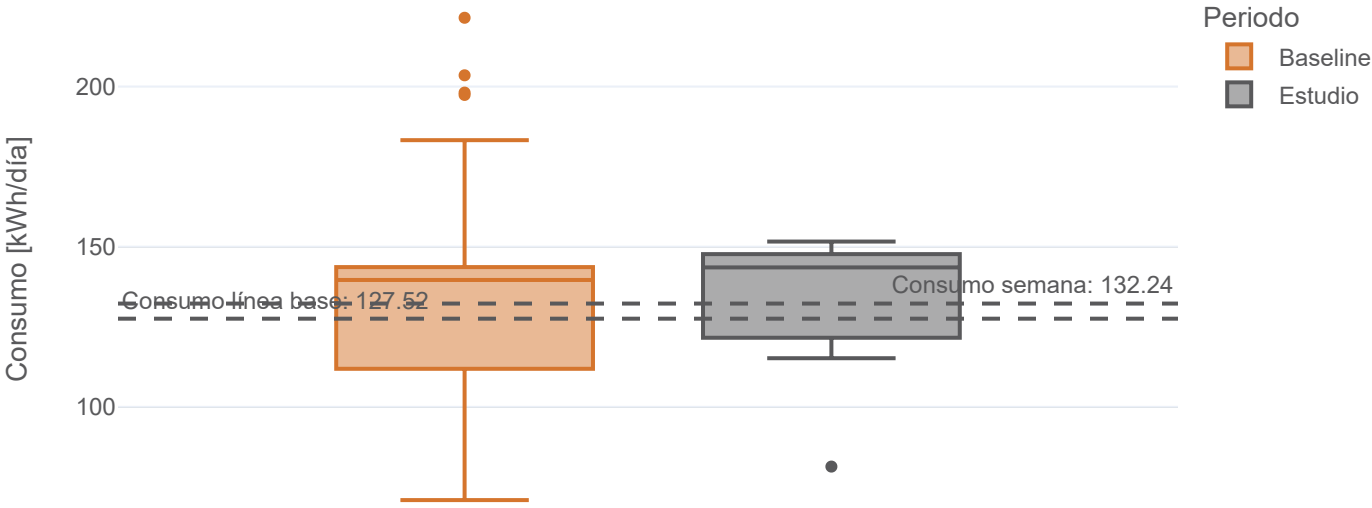


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 52.5 TR, lo que representa una distribución por a

BC 90 - Megamall

BC 90 - Megamall: Consumo diario de energía activa [kWh]

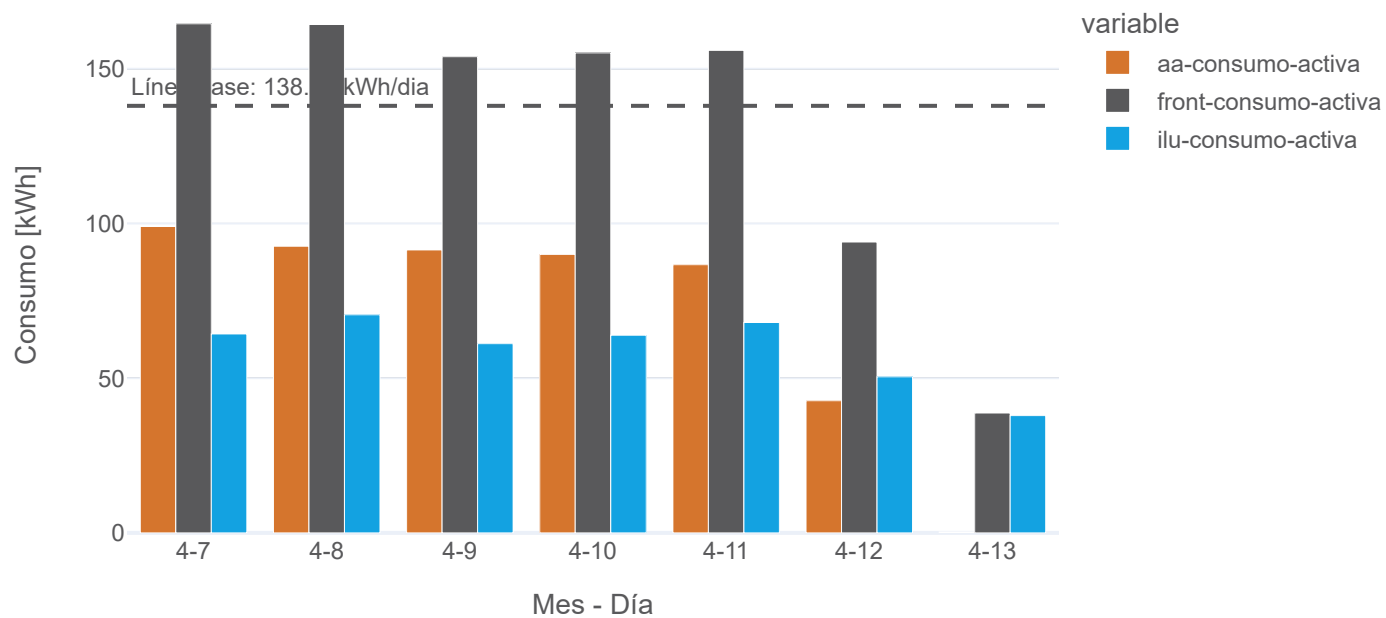


BC 90 - Megamall: Consumo típico diario

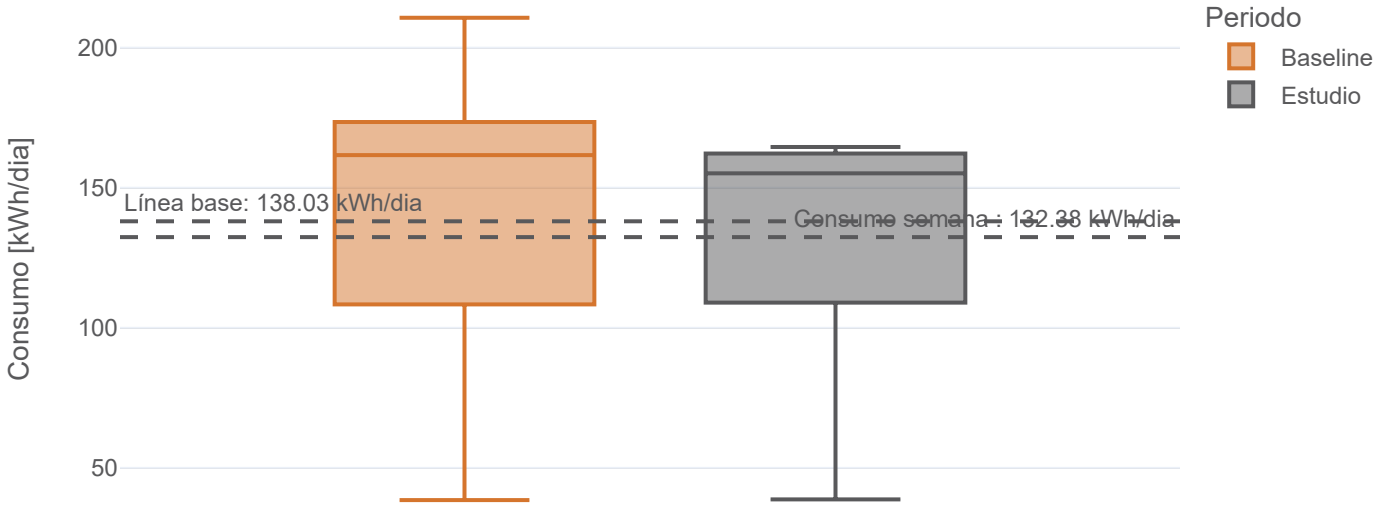


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 5.65 kWh/día, lo que representa un 4

BC 90 - Megamall: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilú [kWh/día]

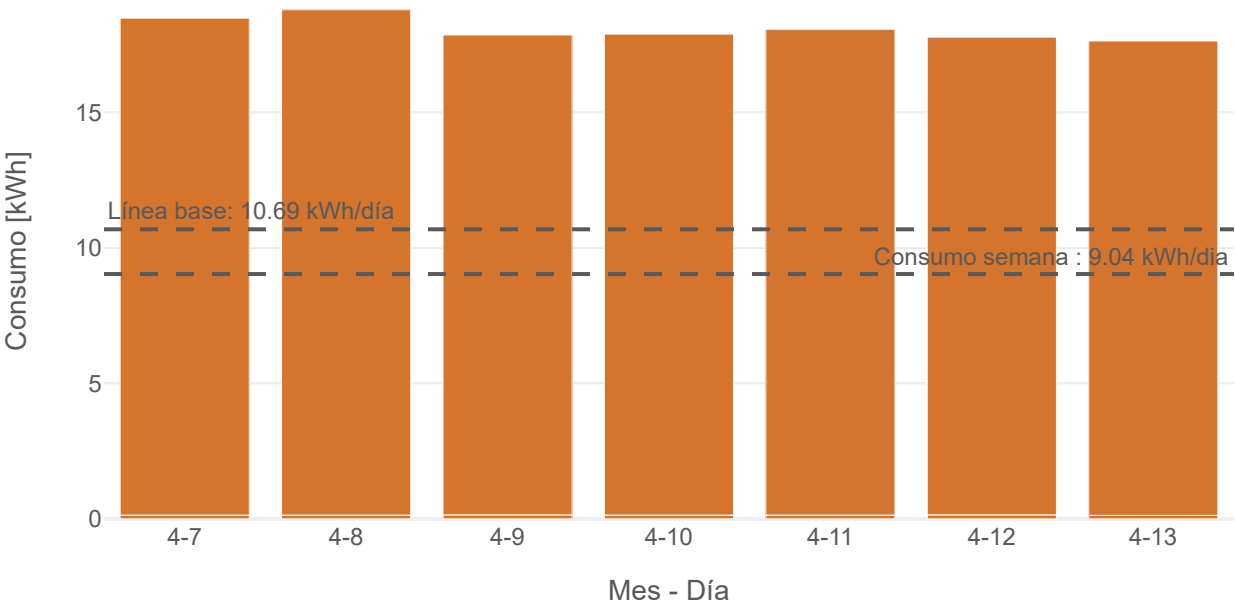


BC 90 - Megamall: Consumo nocturno típico diario

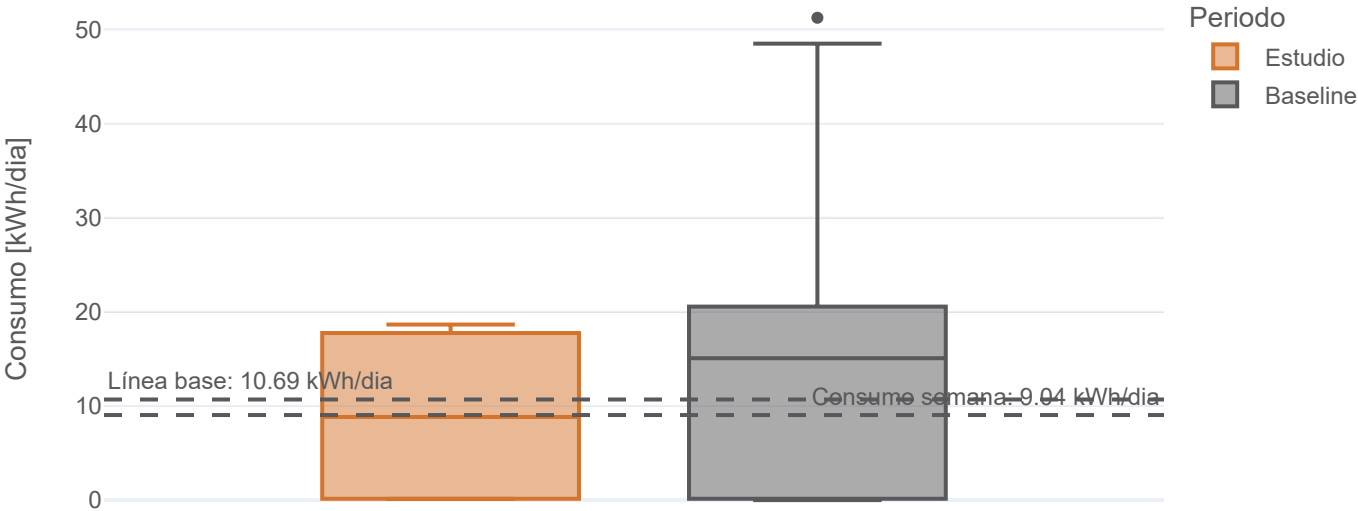


Durante la semana pasada se consumió un total de 128kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 13.8% del consumo total


BC 90 - Megamall: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

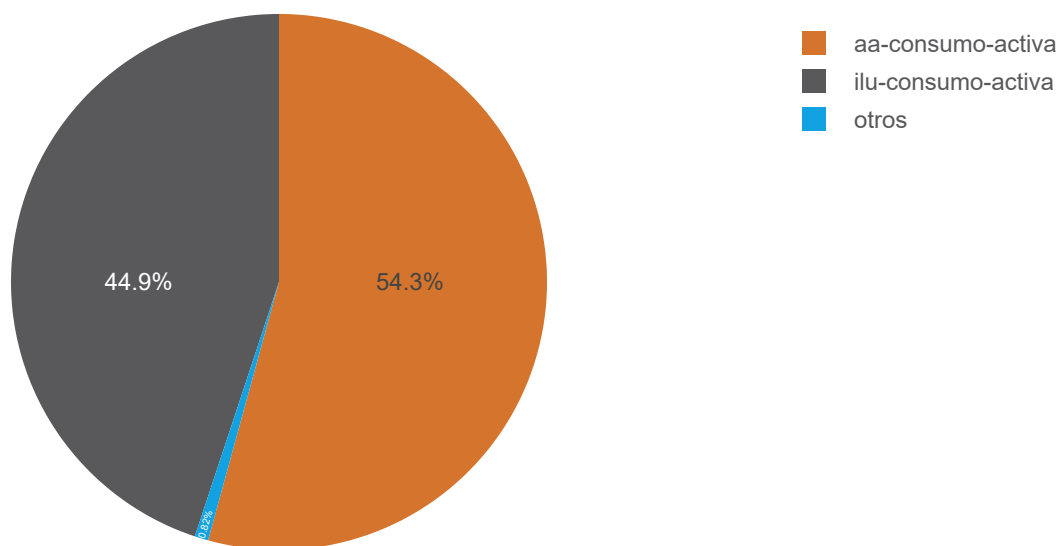


BC 90 - Megamall: Consumo de energía activa [kWh]

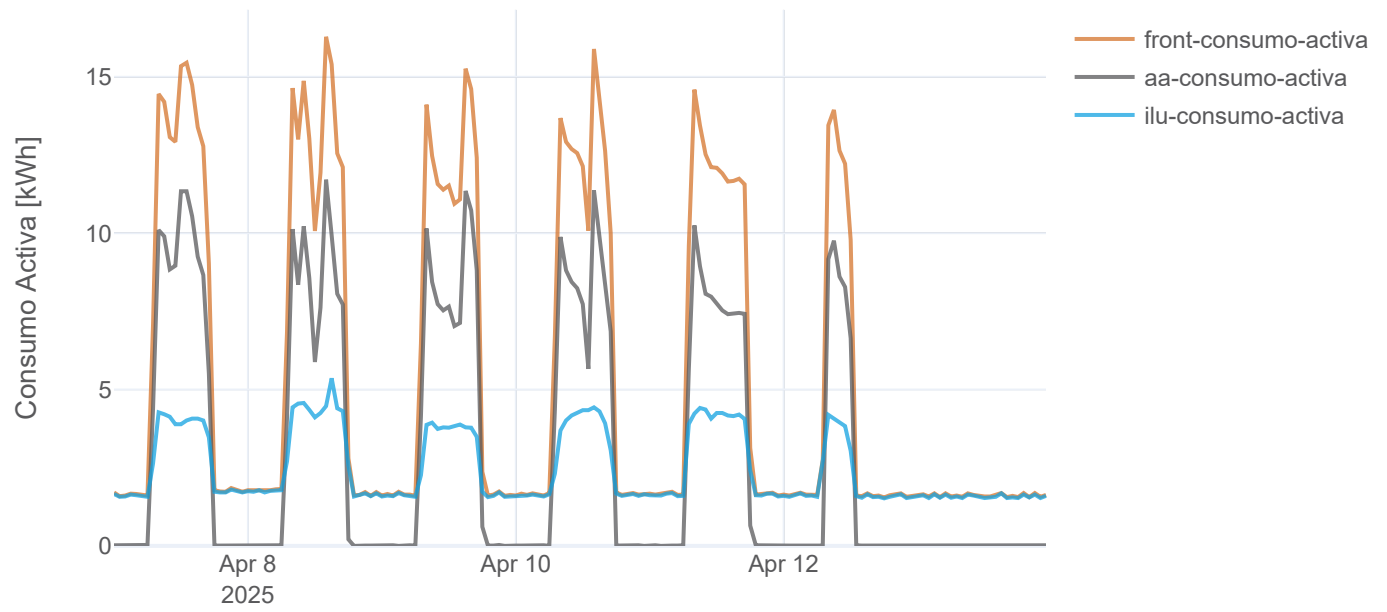

BC 90 - Megamall: Día típico

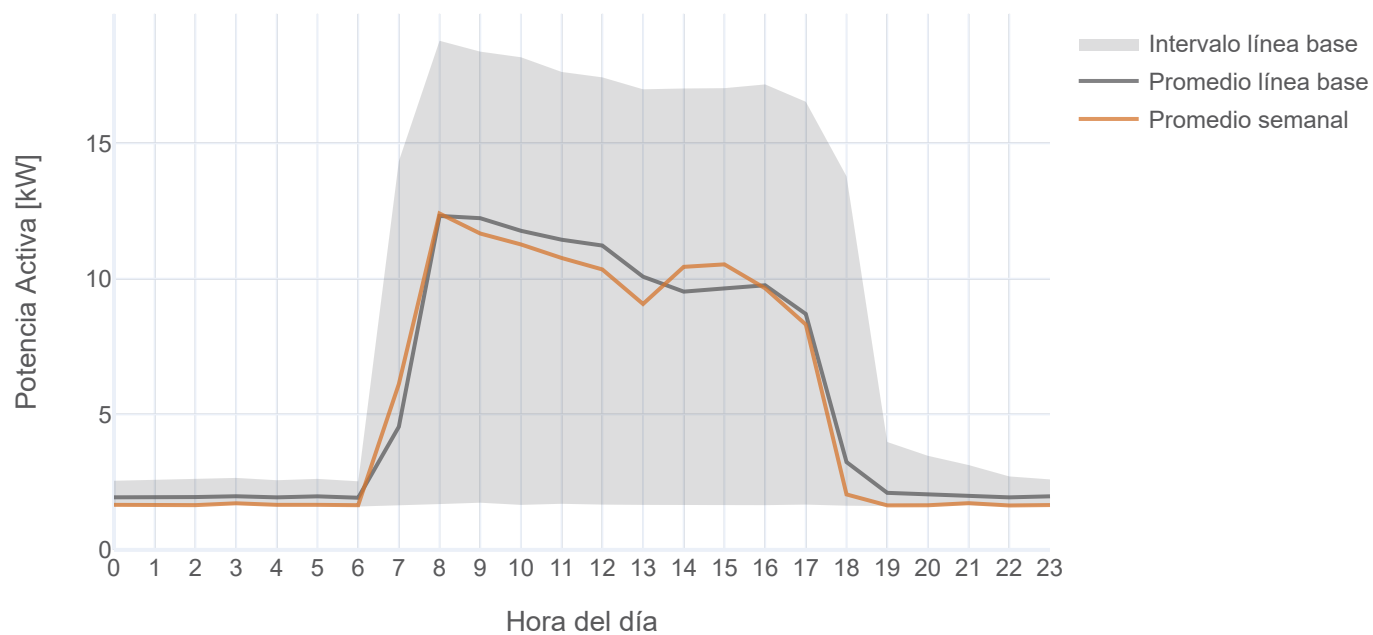


BC 90 - Megamall: Semana típica

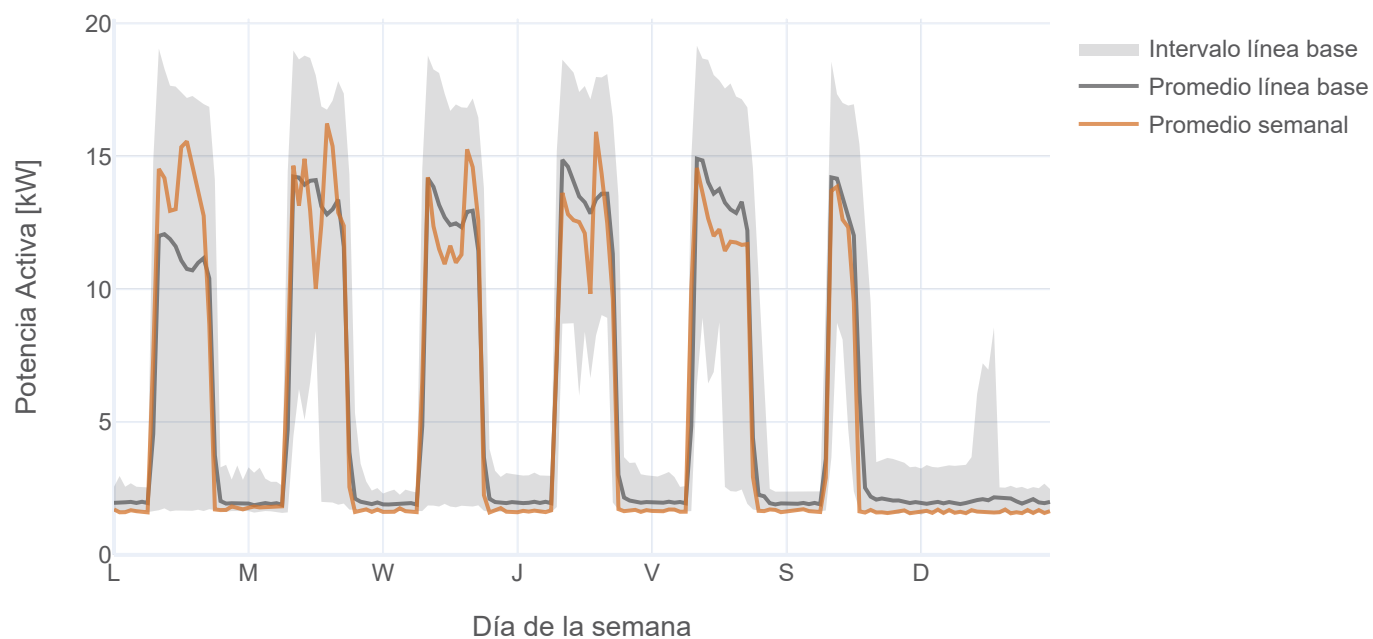


[Skip to main content](#)

BC 90 - Megamall: Factor de potencia

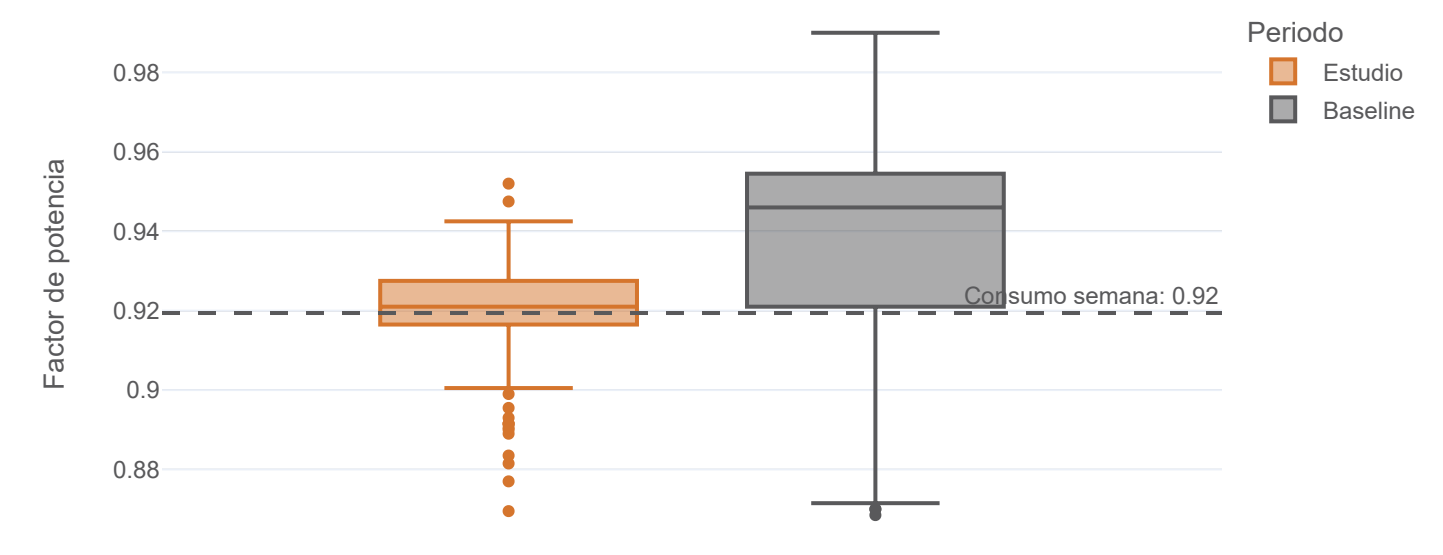


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.94, lo que representa un consumo

BC 90 - Megamall: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

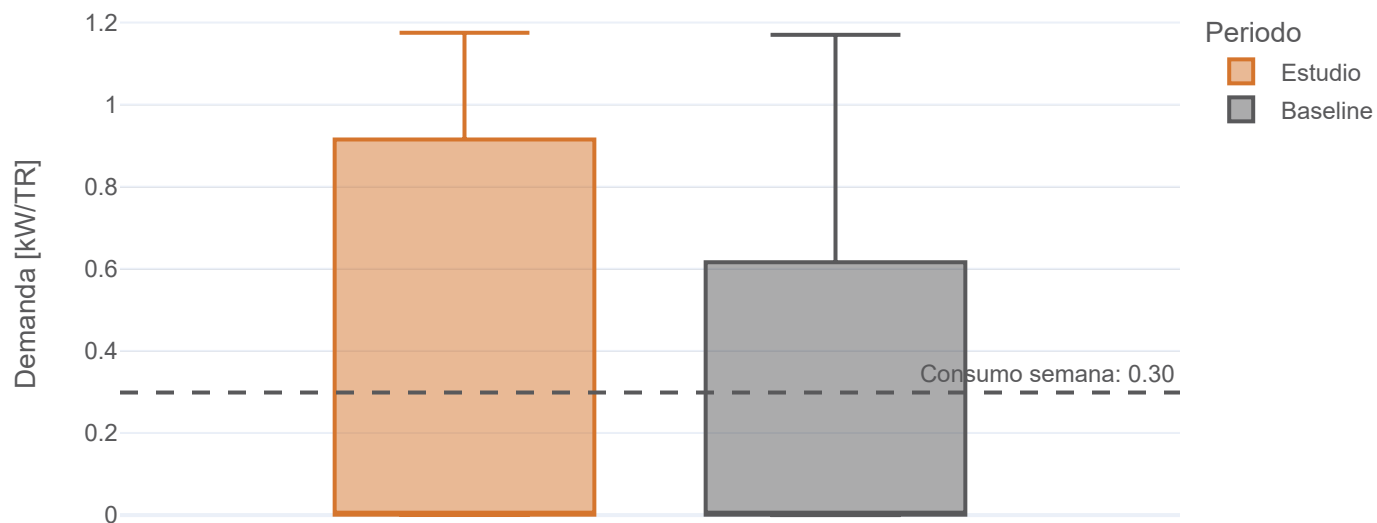

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.30 kW/TR lo que representa un factor de uso del 25.53% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 90 - Megamall: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

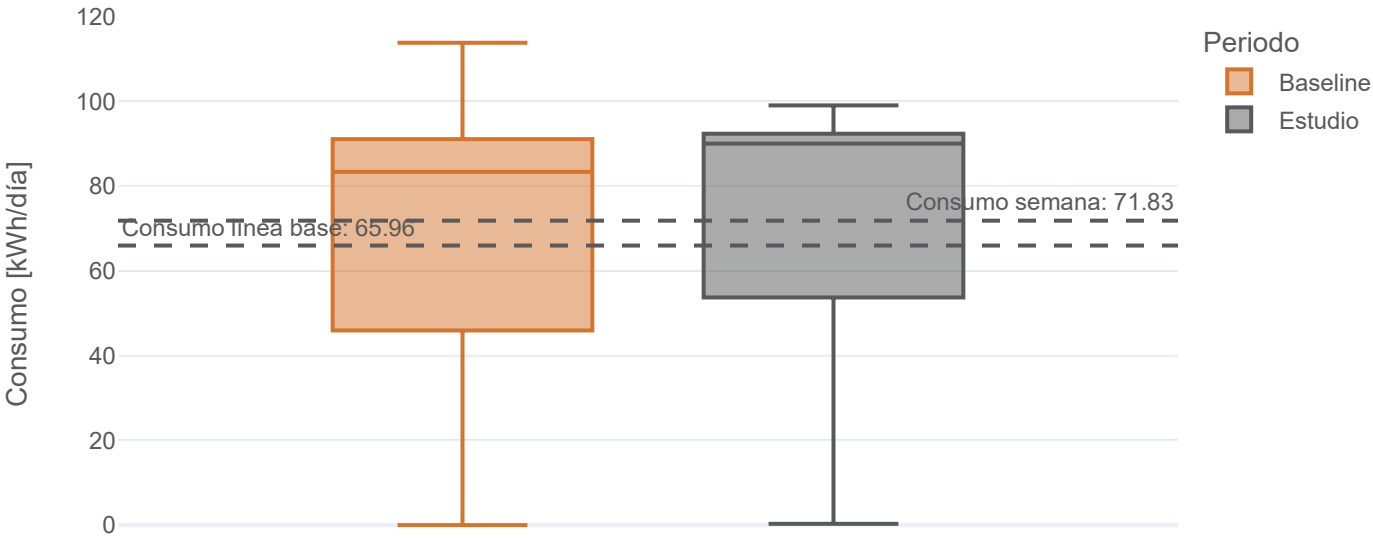


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 10.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 185 - Llano Grande Palmira

BC 185 - Llano Grande Palmira: Consumo diario de energía activa [kWh]

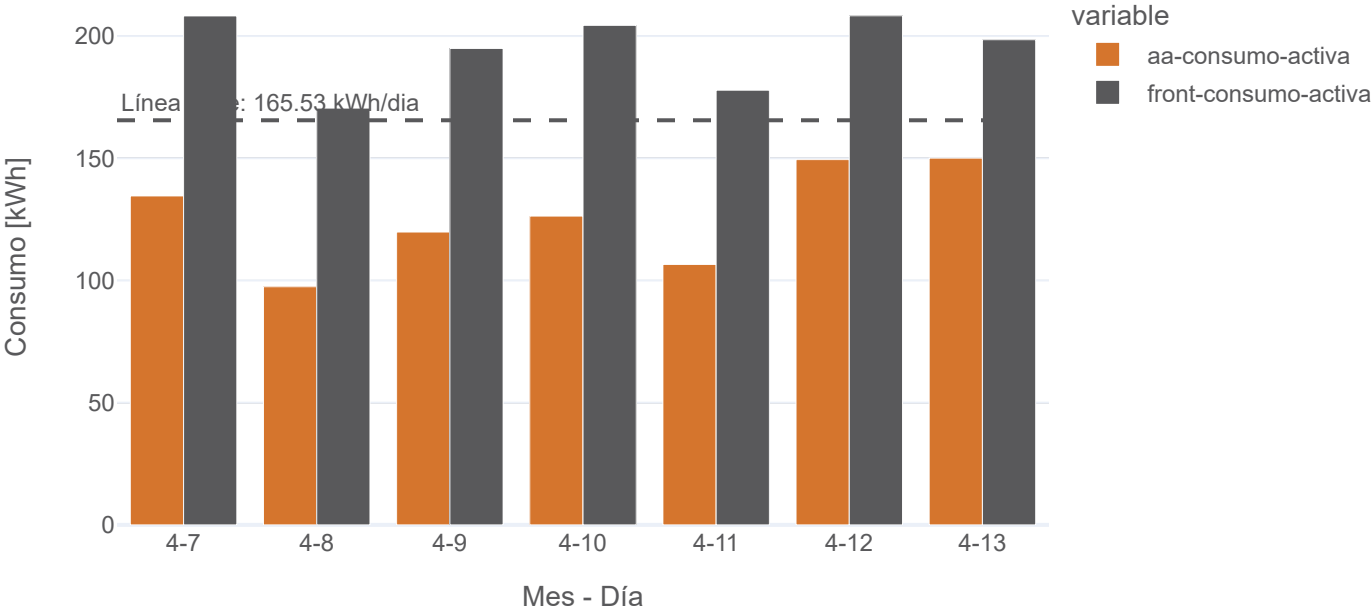


BC 185 - Llano Grande Palmira: Consumo típico diario

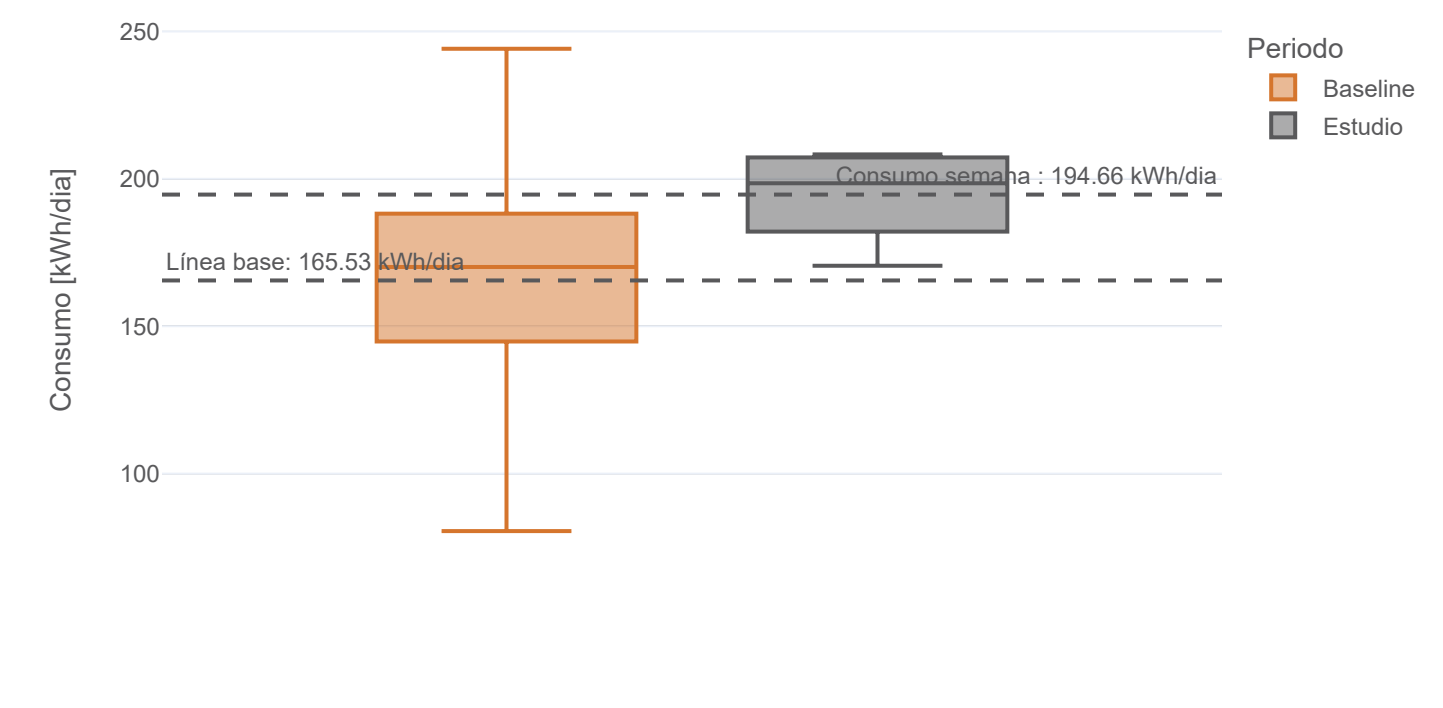


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 29.13 kWh/día, lo que representa un 1

BC 185 - Llano Grande Palmira: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

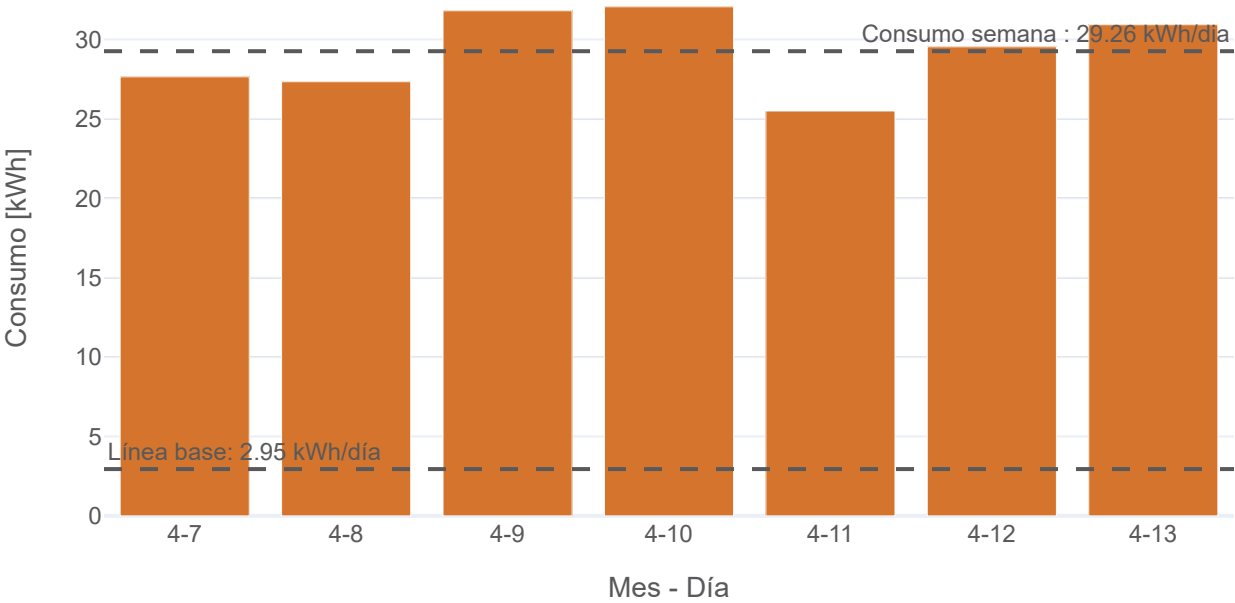


BC 185 - Llano Grande Palmira: Consumo nocturno típico diario

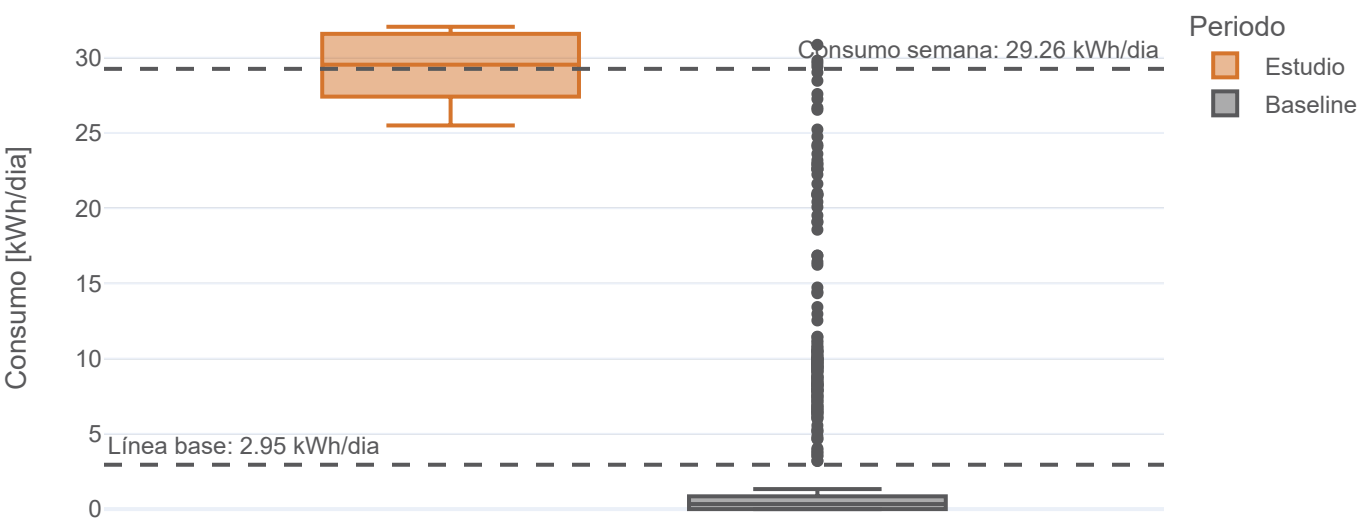


Durante la semana pasada se consumió un total de 381kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 28.0% del consumo total


BC 185 - Llano Grande Palmira: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

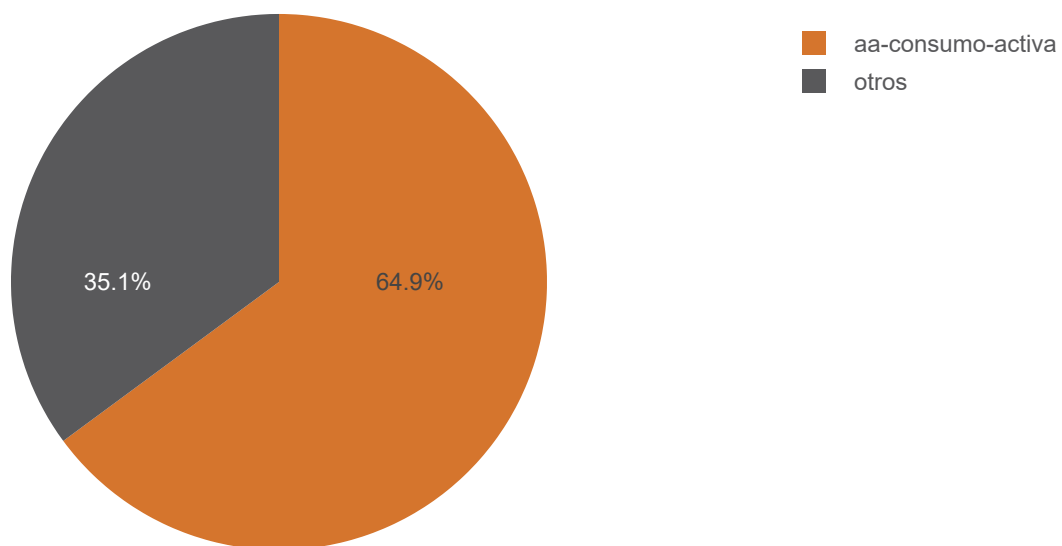


BC 185 - Llano Grande Palmira: Consumo de energía activa [kWh]

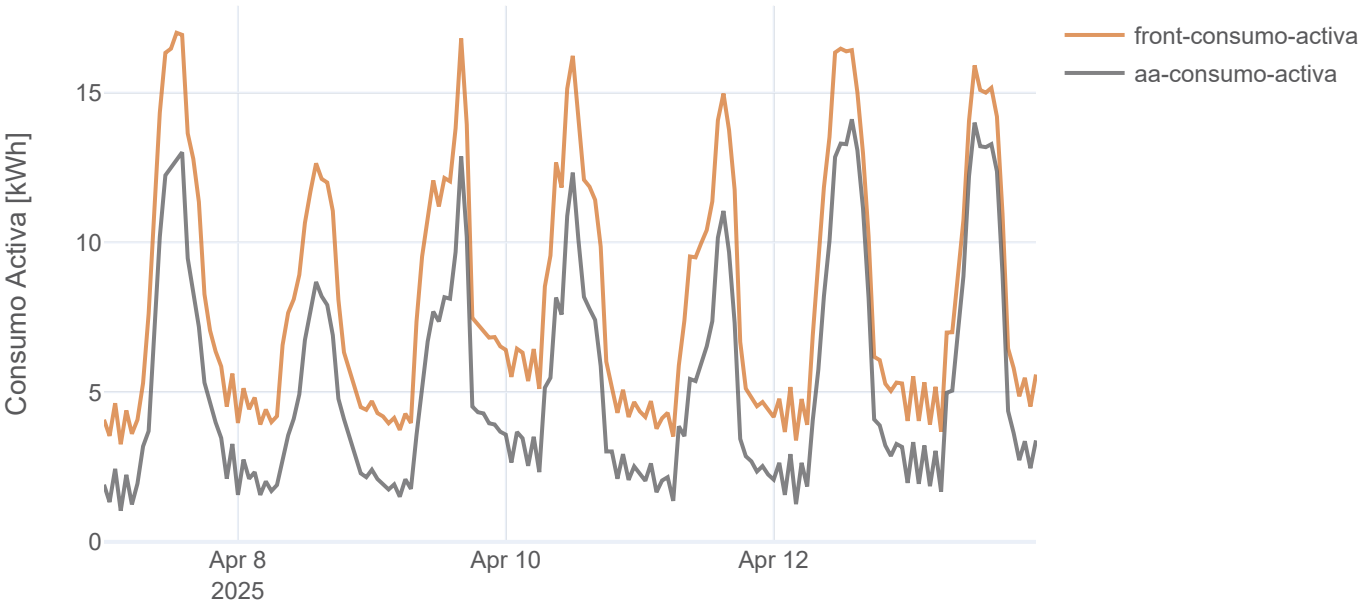

BC 185 - Llano Grande Palmira: Día típico

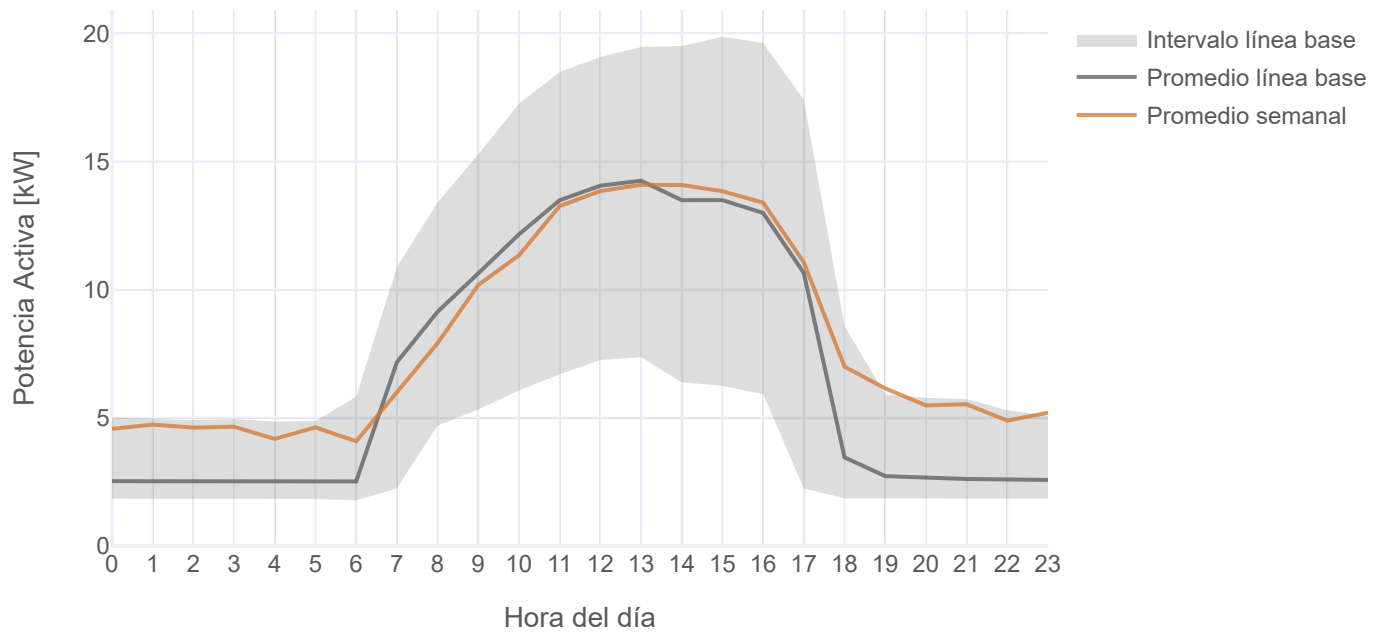


BC 185 - Llano Grande Palmira: Semana típica

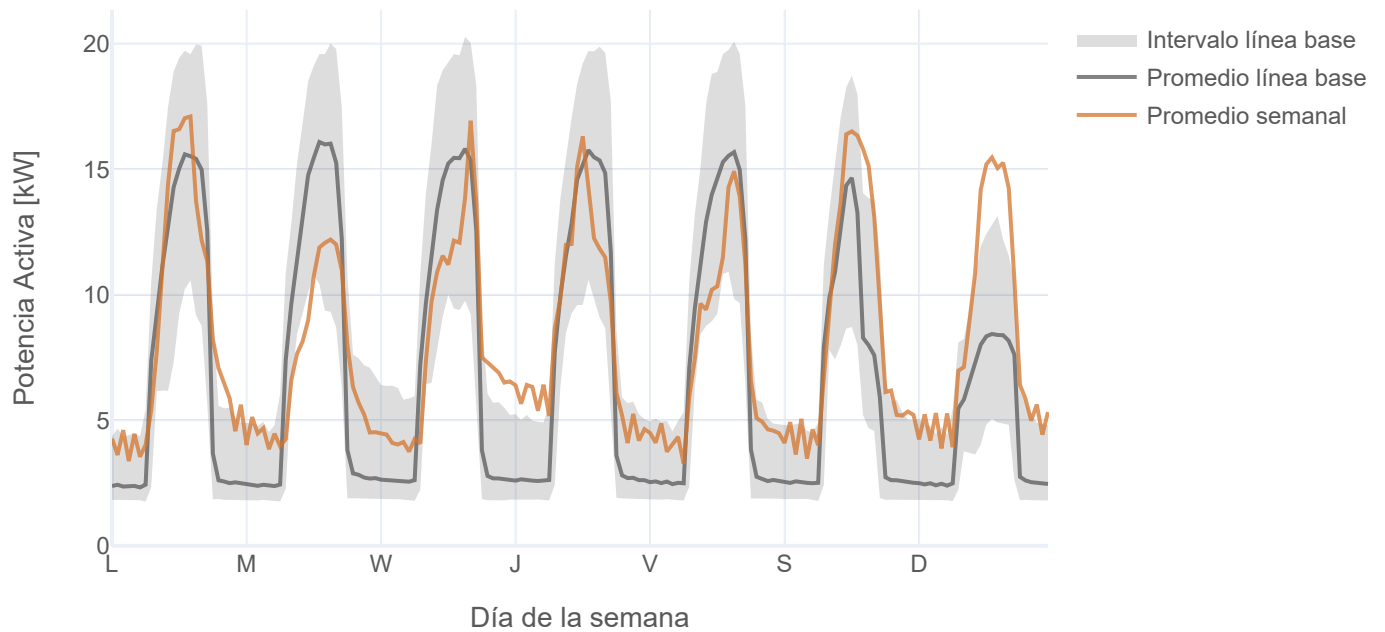


[Skip to main content](#)

BC 185 - Llano Grande Palmira: Factor de potencia

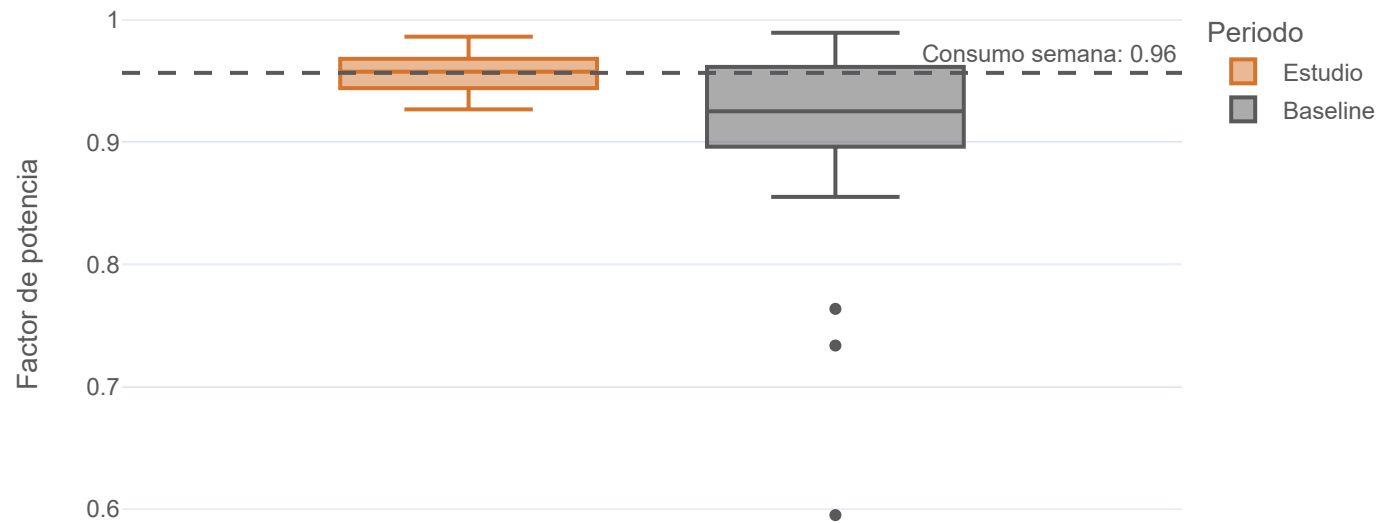


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.93, lo que representa un consumo

BC 185 - Llano Grande Palmira: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

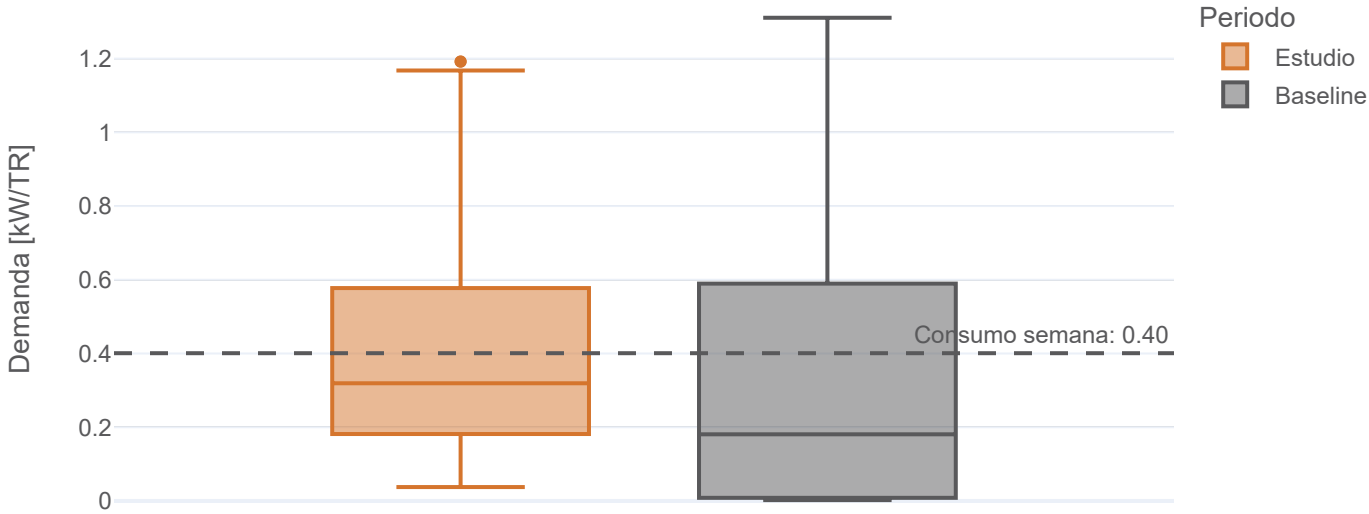

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.40 kW/TR lo que representa un factor de uso del 30.58% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 185 - Llano Grande Palmira: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

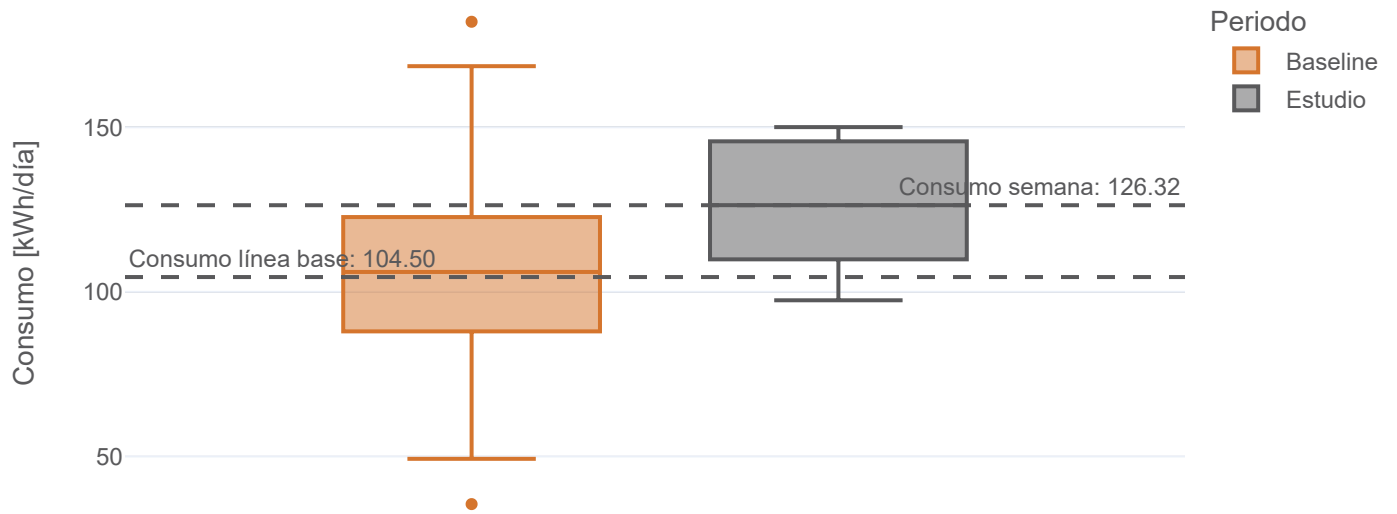


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 13.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 197 - Guatapuri

BC 197 - Guatapuri: Consumo diario de energía activa [kWh]

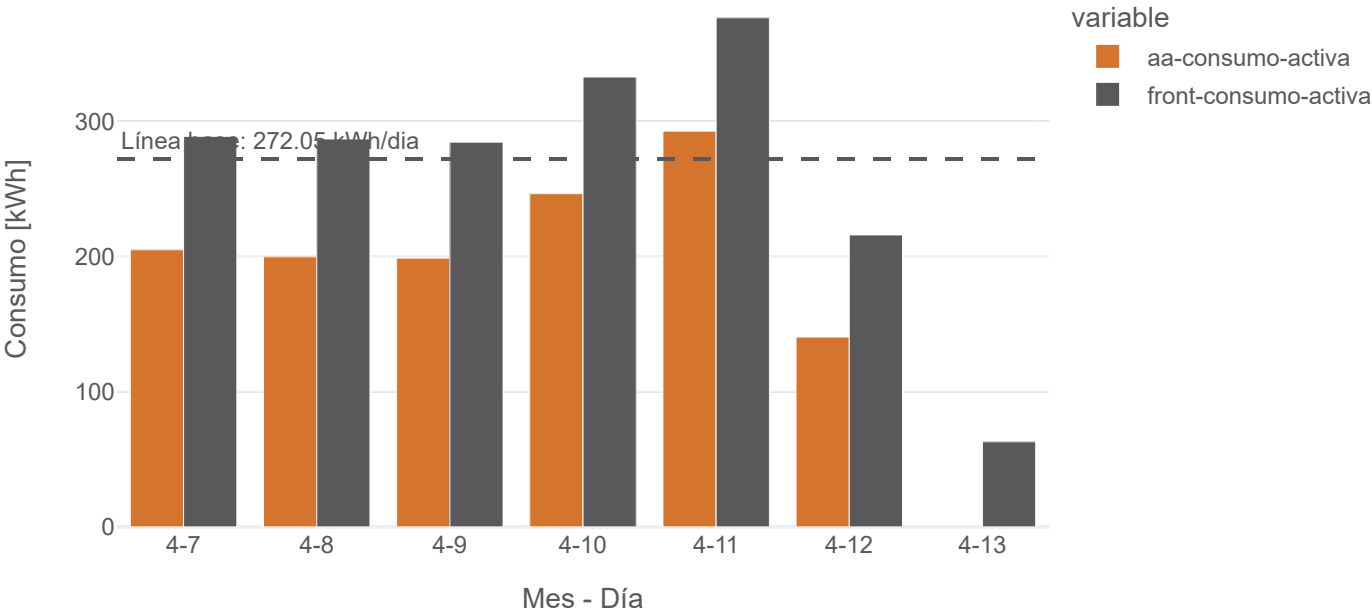


BC 197 - Guatapuri: Consumo típico diario

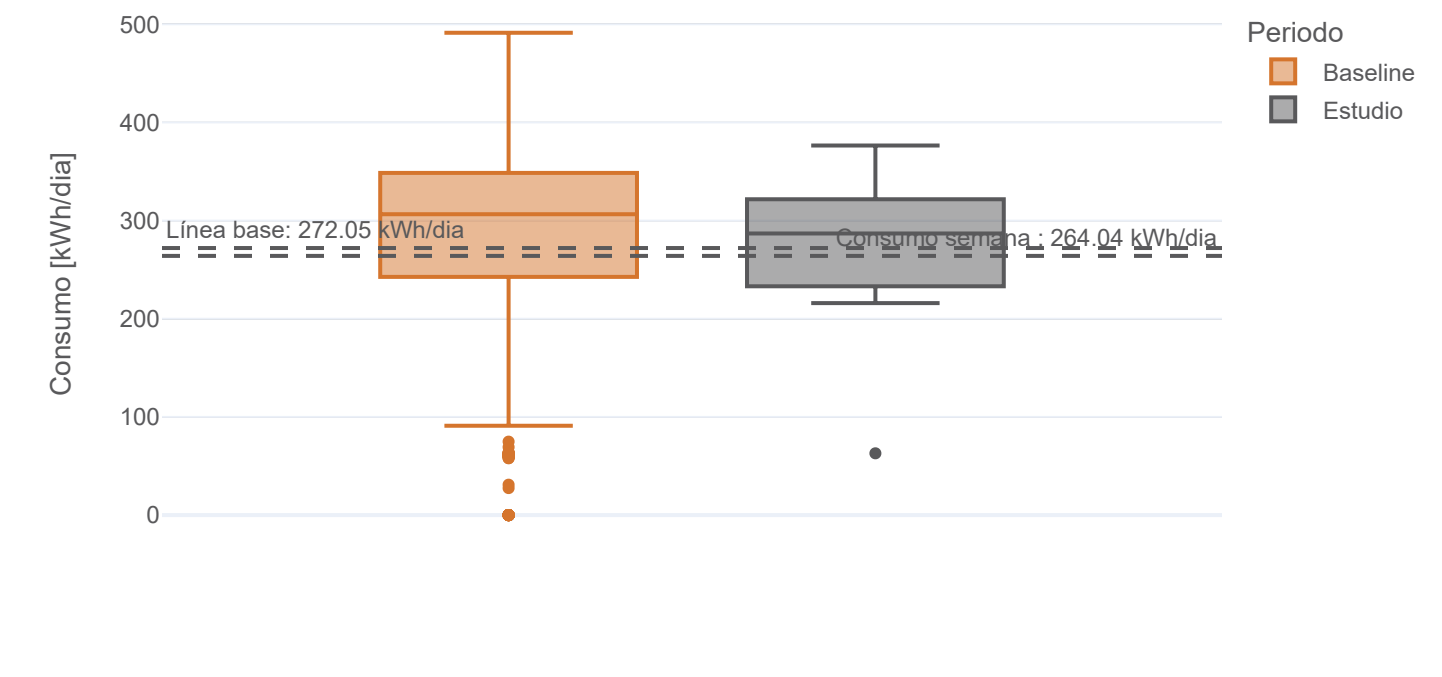


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 8.01 kWh/día, lo que representa un 3

BC 197 - Guatapuri: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilu [kWh/día]

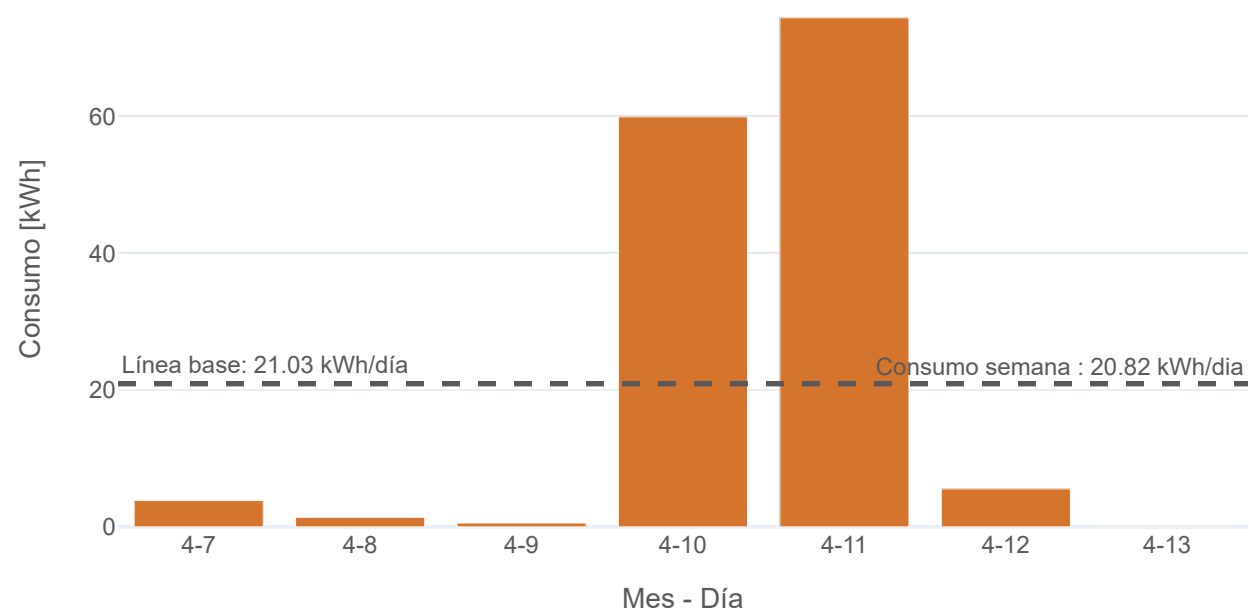


BC 197 - Guatapuri: Consumo nocturno típico diario

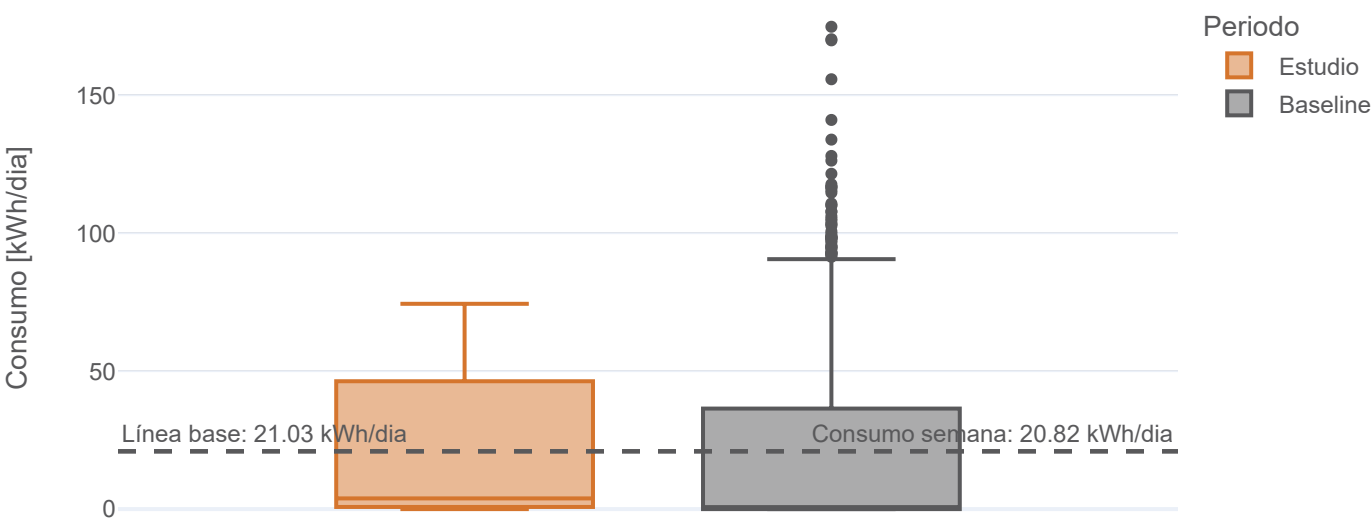


Durante la semana pasada se consumió un total de 346kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 18.7% del consumo total


BC 197 - Guatapuri: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

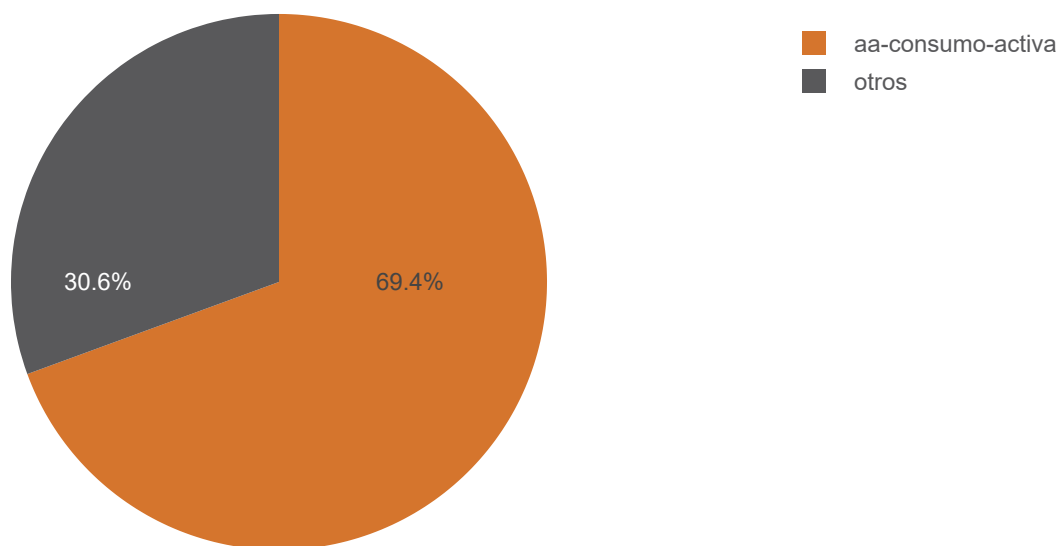


BC 197 - Guatapuri: Consumo de energía activa [kWh]

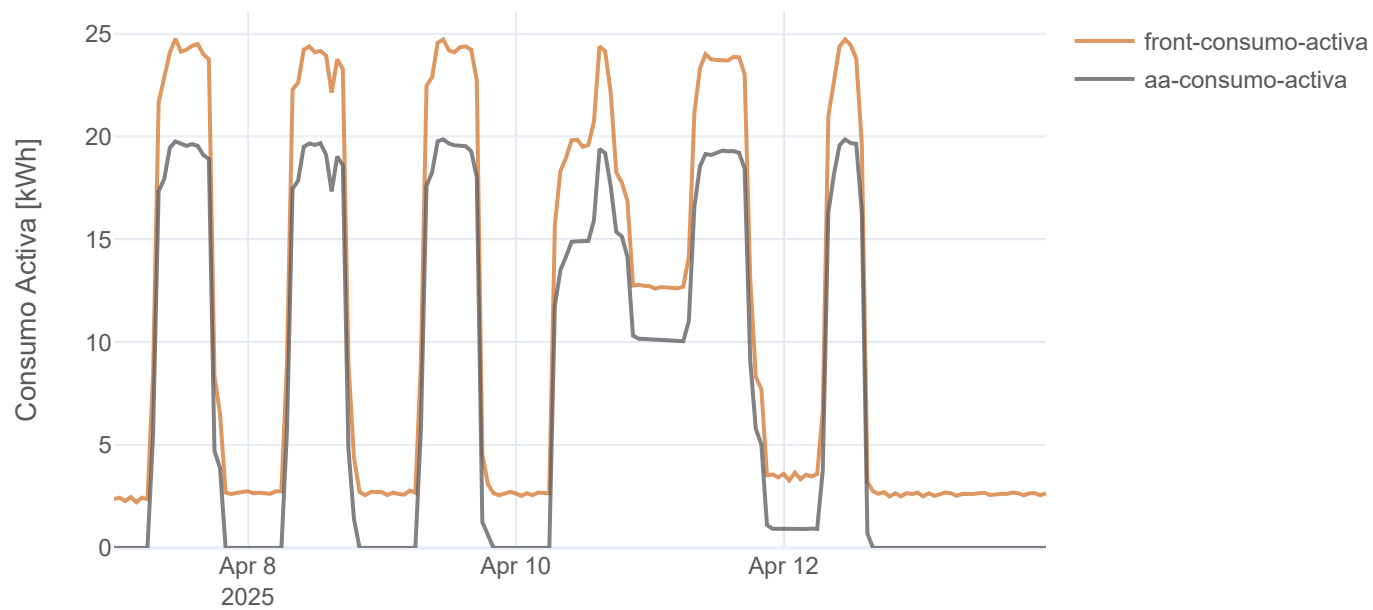

BC 197 - Guatapuri: Día típico

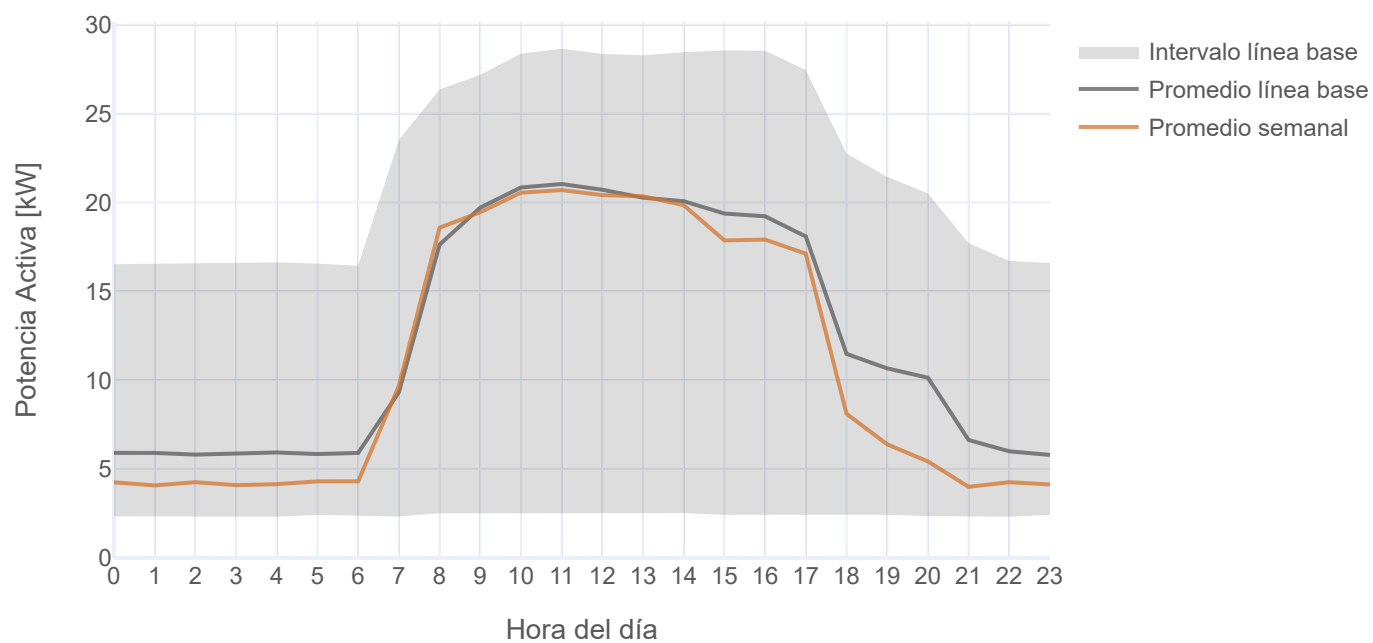


BC 197 - Guatapuri: Semana típica

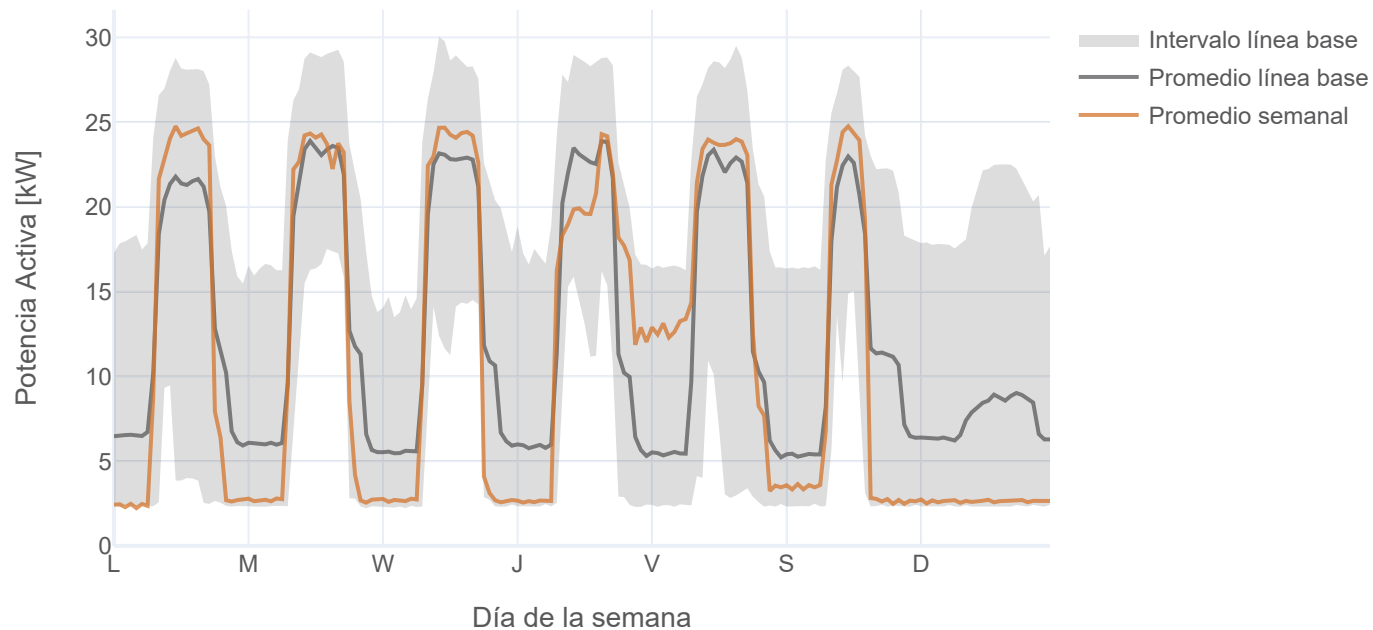


[Skip to main content](#)

BC 197 - Guatapuri: Factor de potencia

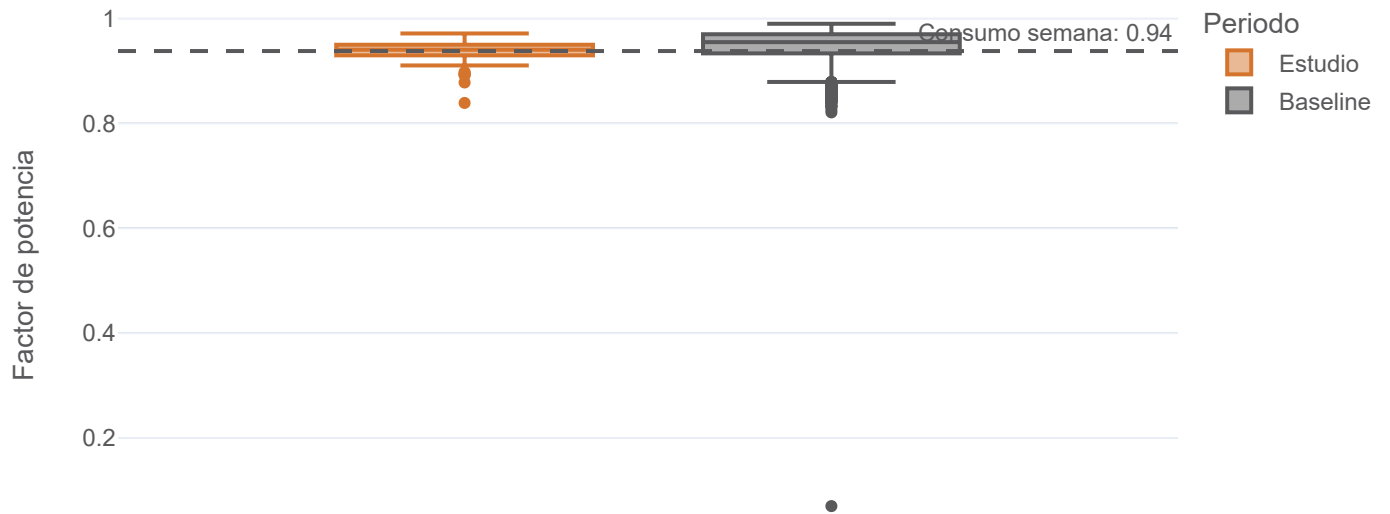


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.95, lo que representa un consumo

BC 197 - Guatapuri: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

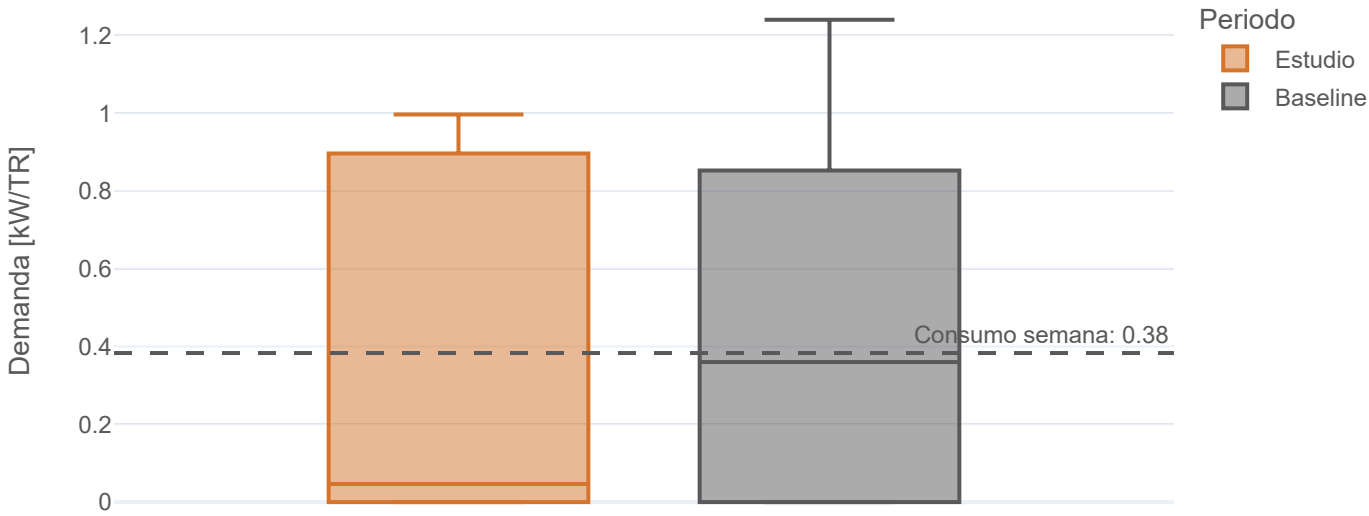

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.38 kW/TR lo que representa un factor de uso del 30.91% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 197 - Guatapuri: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

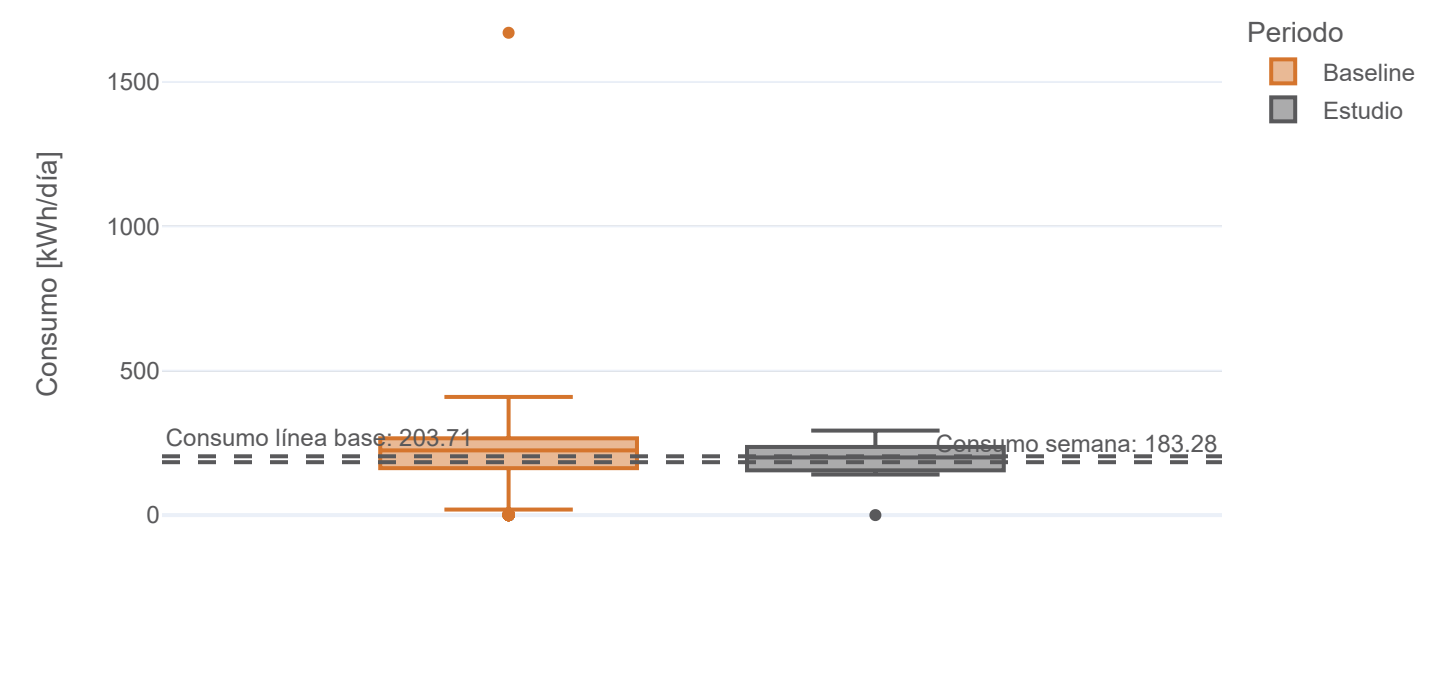


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 20.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 205 - Villa Colombia

BC 205 - Villa Colombia: Consumo diario de energía activa [kWh]

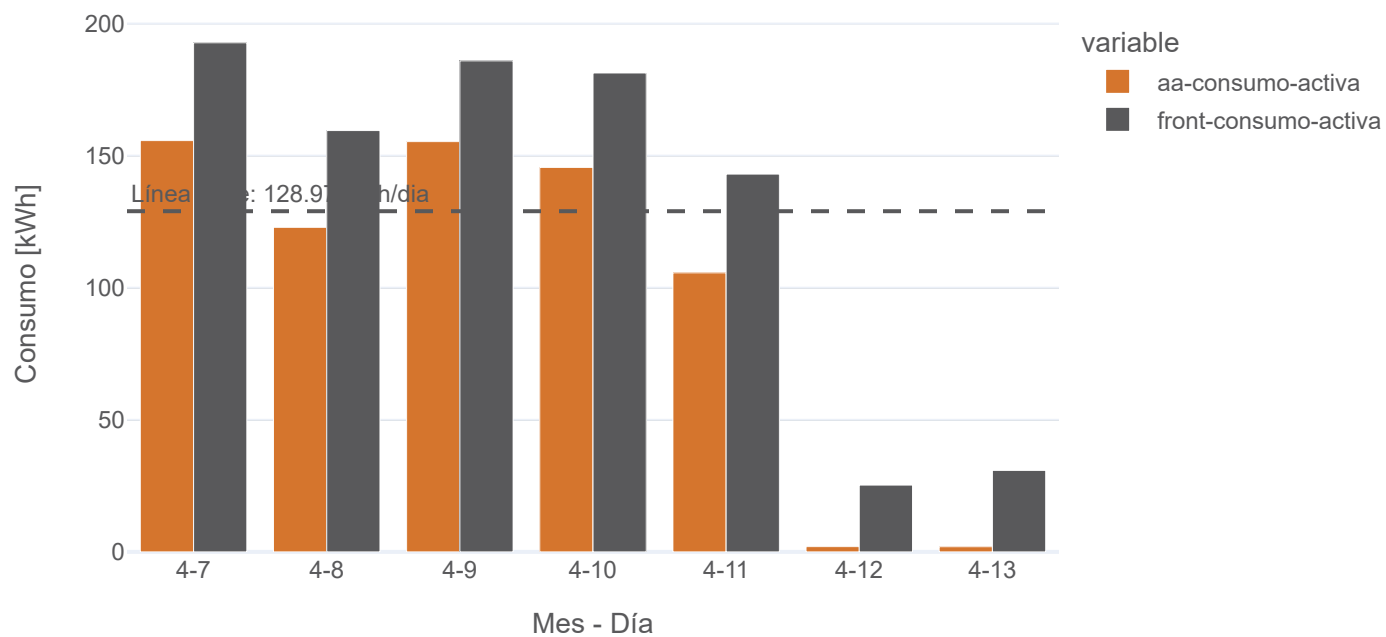


BC 205 - Villa Colombia: Consumo típico diario

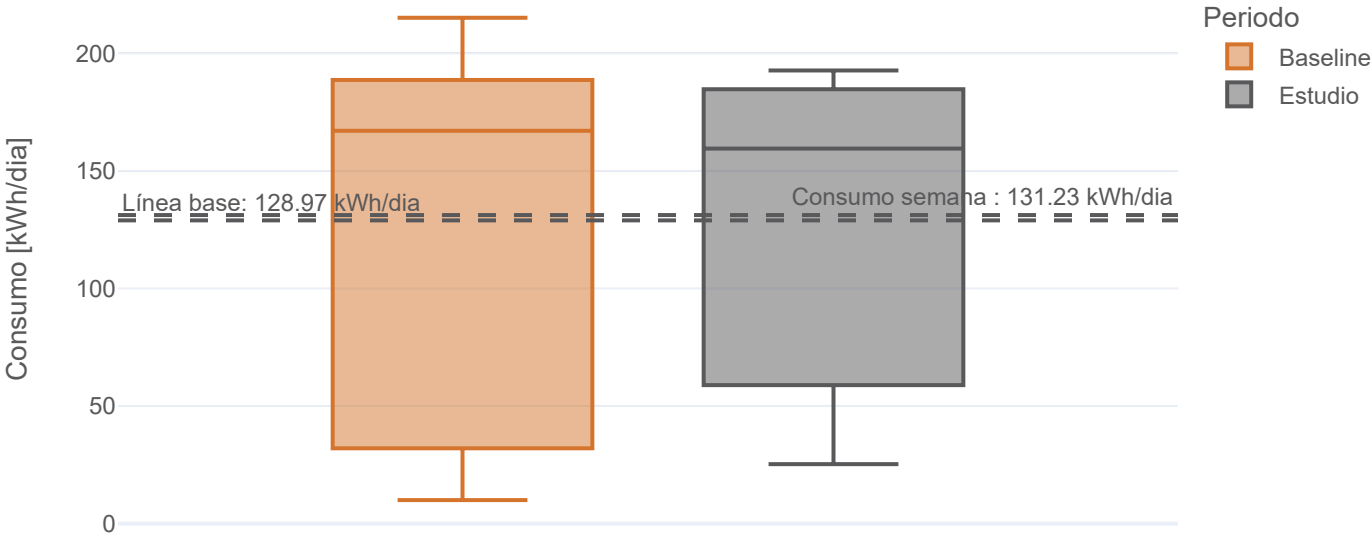


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 2.26 kWh/dia, lo que representa un 2

BC 205 - Villa Colombia: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilu [kWh/día]

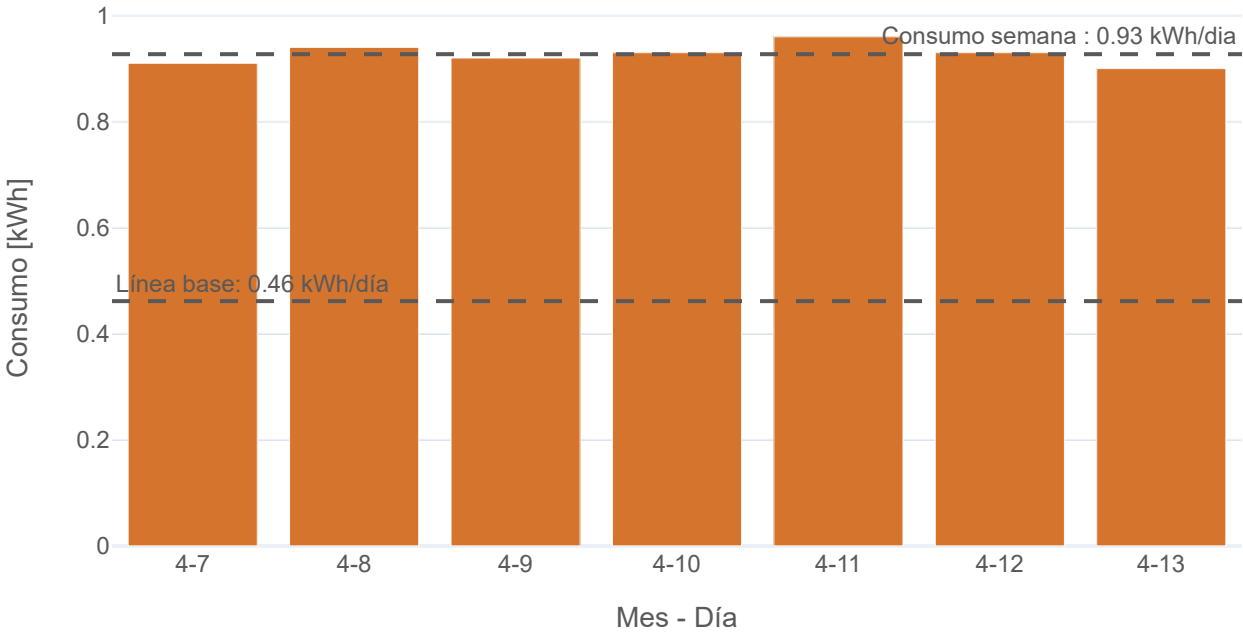


BC 205 - Villa Colombia: Consumo nocturno típico diario

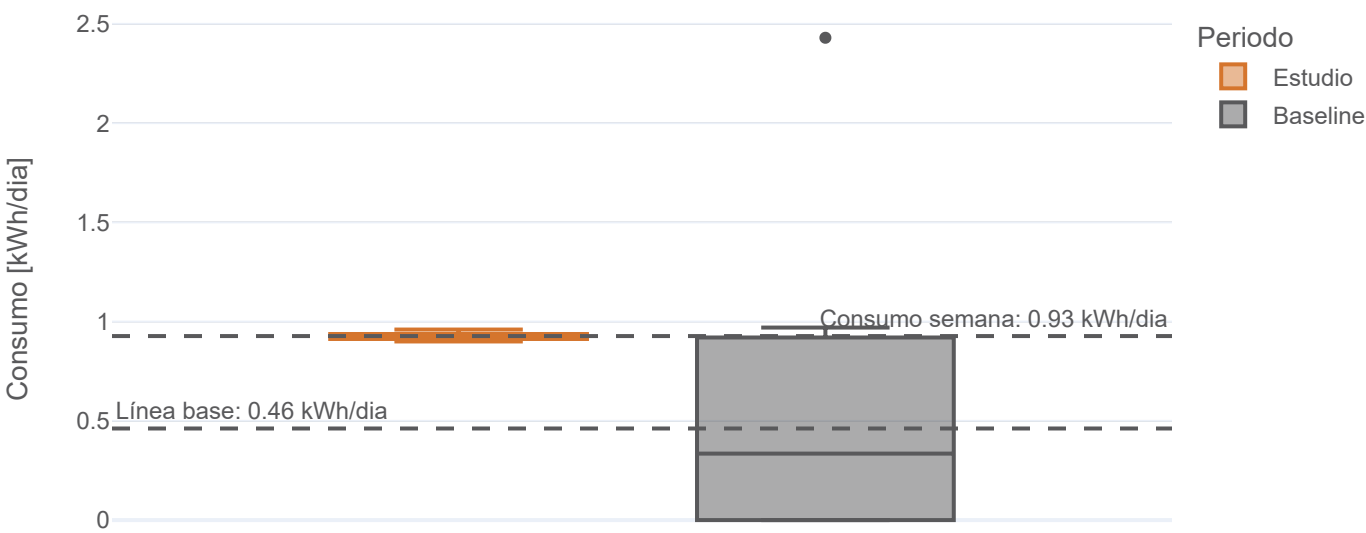


Durante la semana pasada se consumió un total de 24kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 2.7% del consumo total


BC 205 - Villa Colombia: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

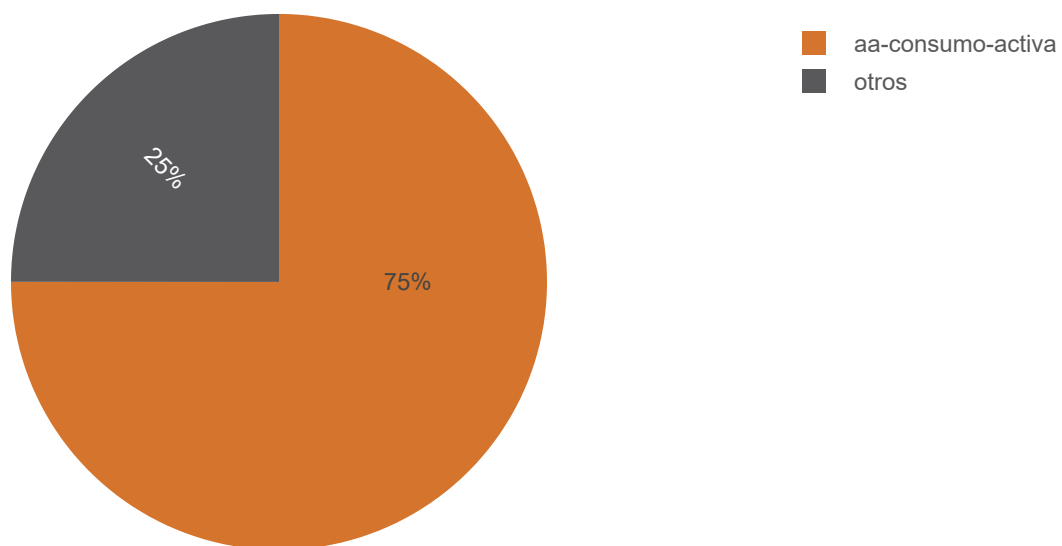


BC 205 - Villa Colombia: Consumo de energía activa [kWh]

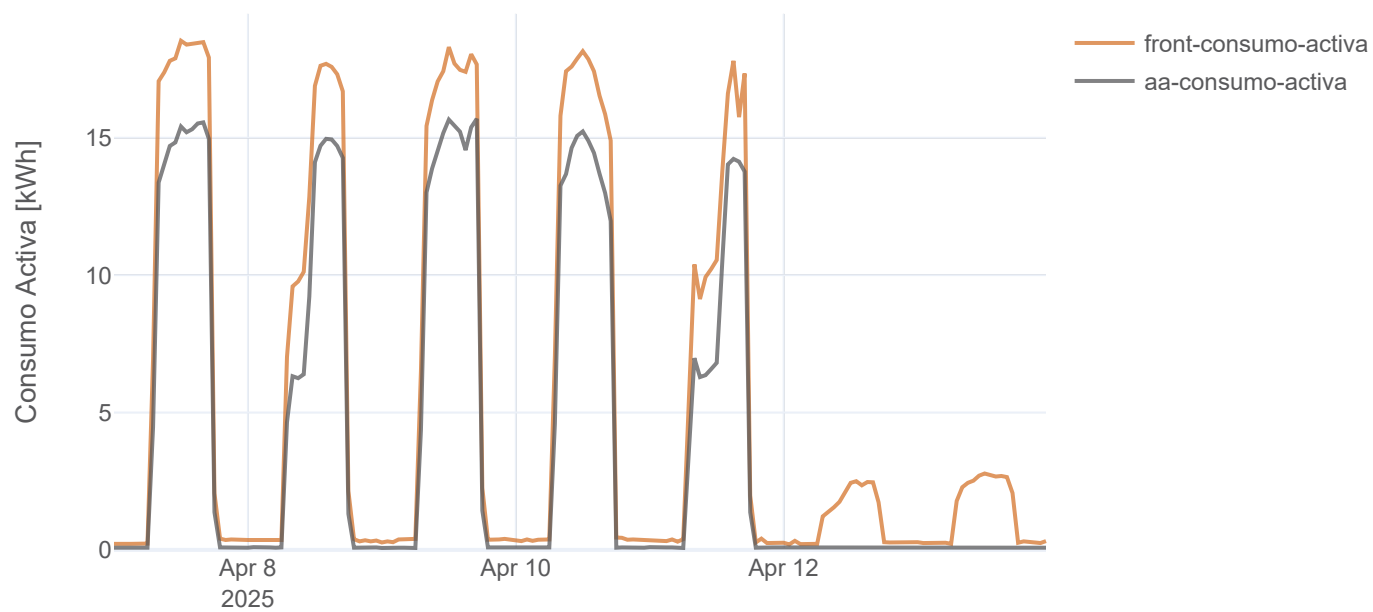


BC 205 - Villa Colombia: Día típico

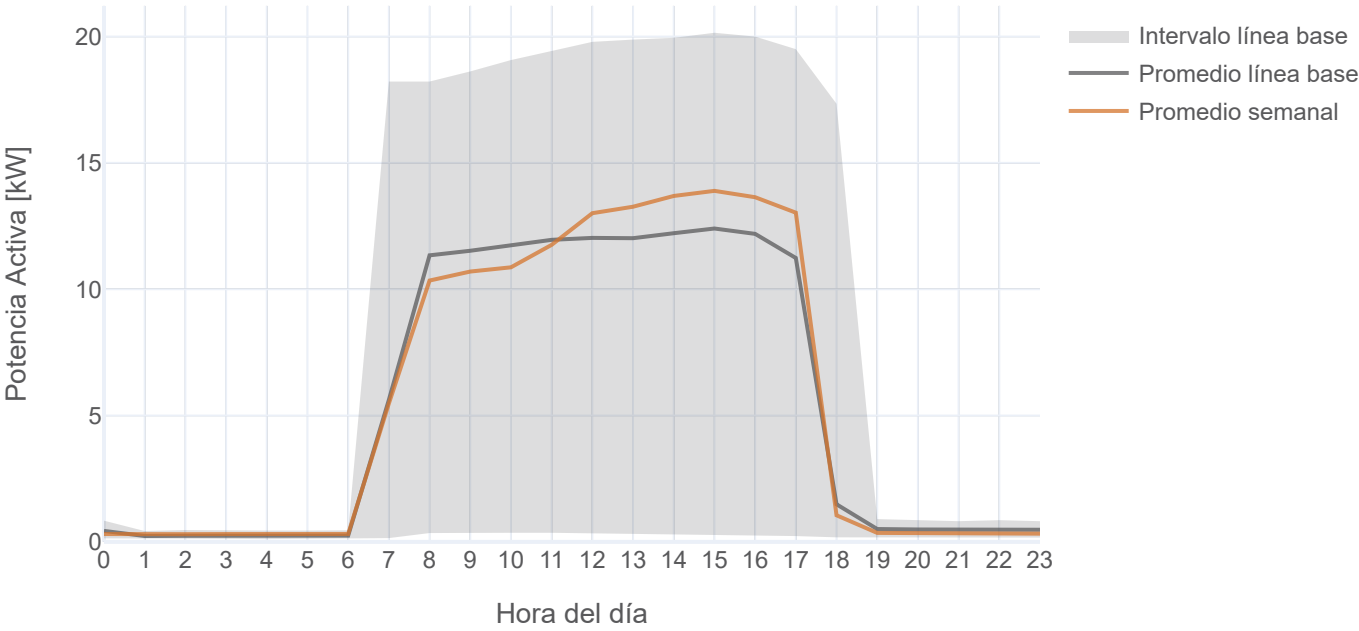

BC 205 - Villa Colombia: Semana típica

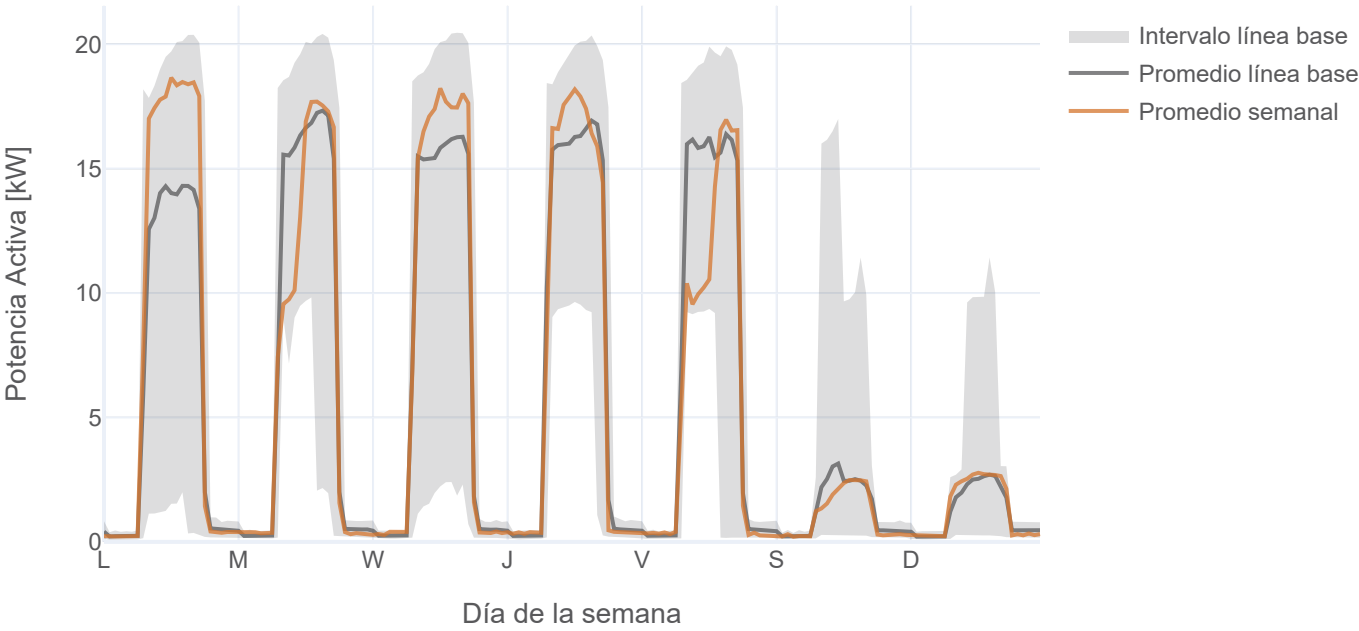


BC 205 - Villa Colombia: Factor de potencia

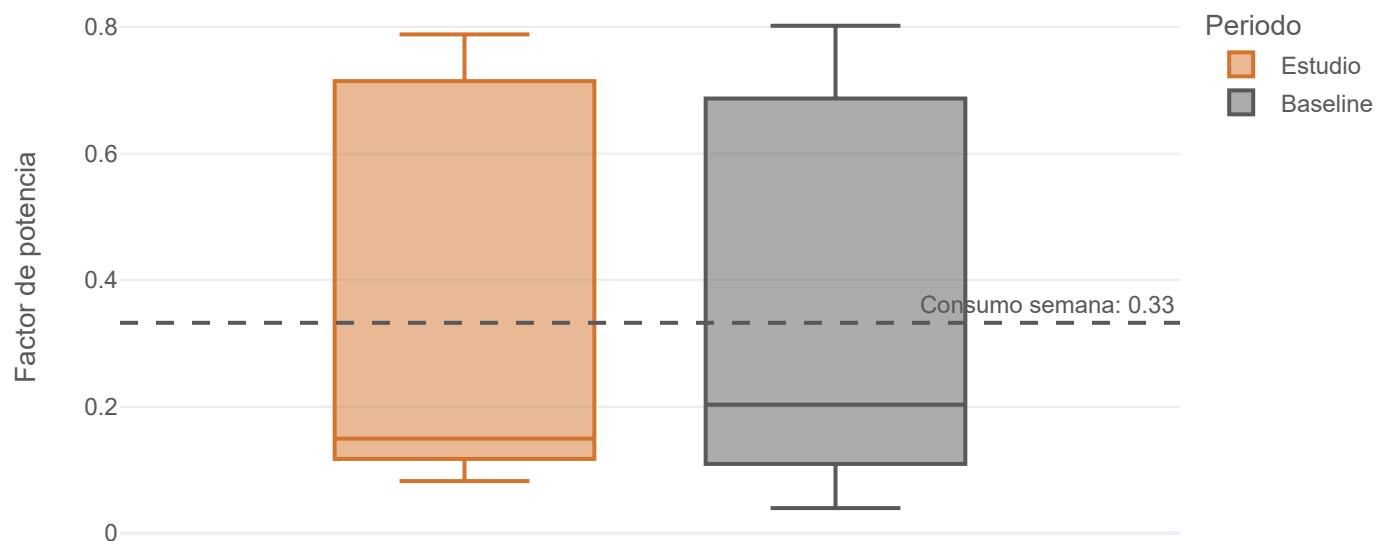


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.33 lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades por p

BC 205 - Villa Colombia: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

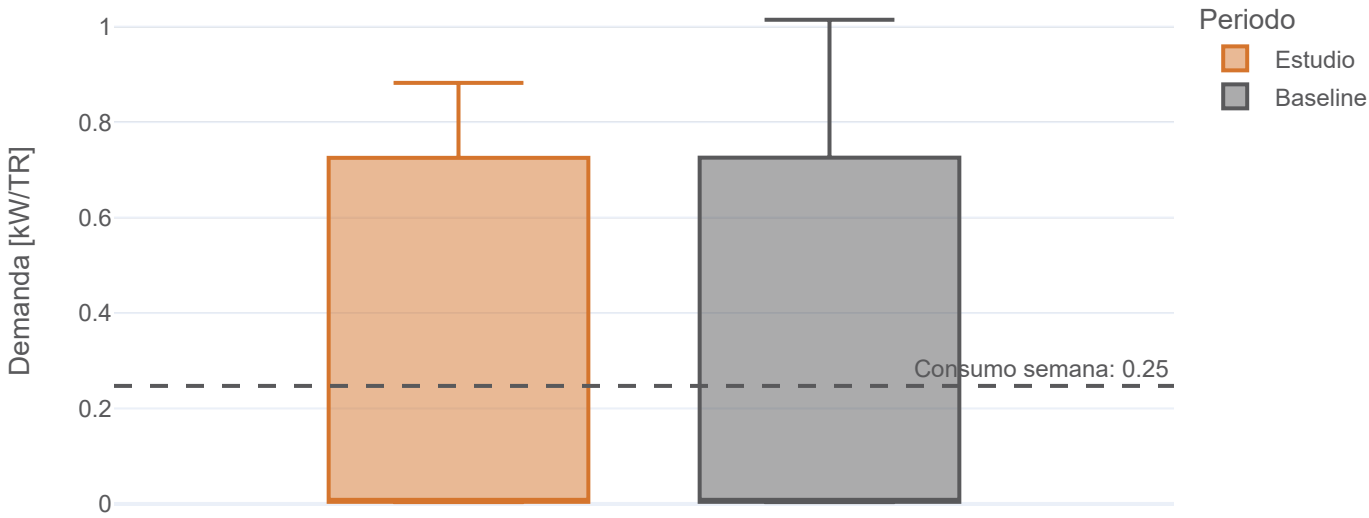

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.25 kW/TR lo que representa un factor de uso del 24.38% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 205 - Villa Colombia: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

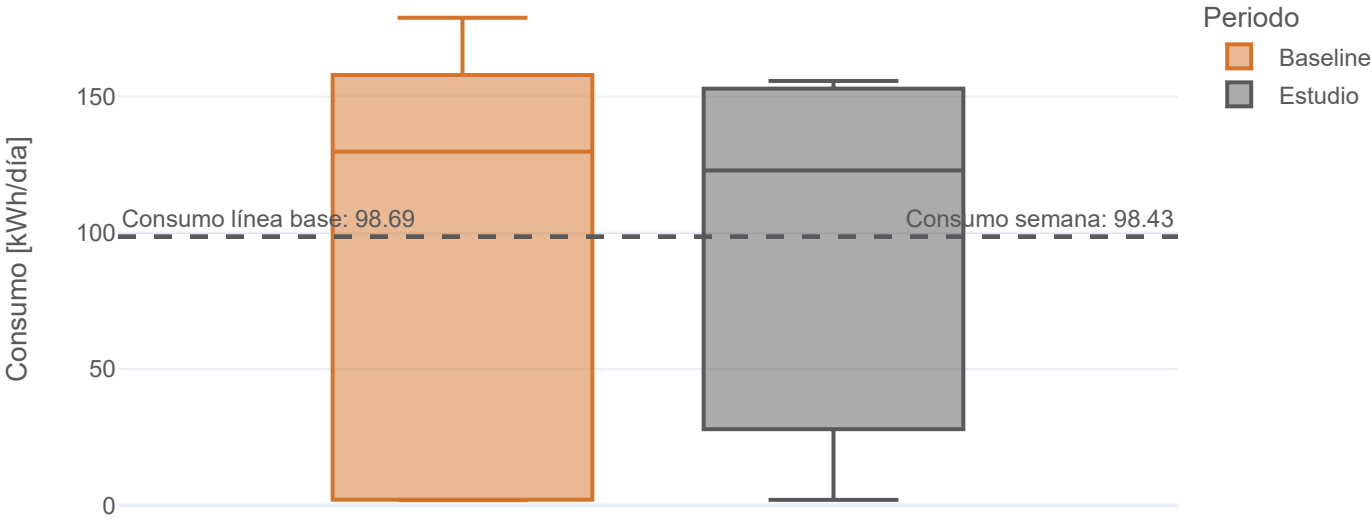


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 18.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 210 - Banca Colombia Cartagena

BC 210 - Banca Colombia Cartagena: Consumo diario de energía activa [kWh]

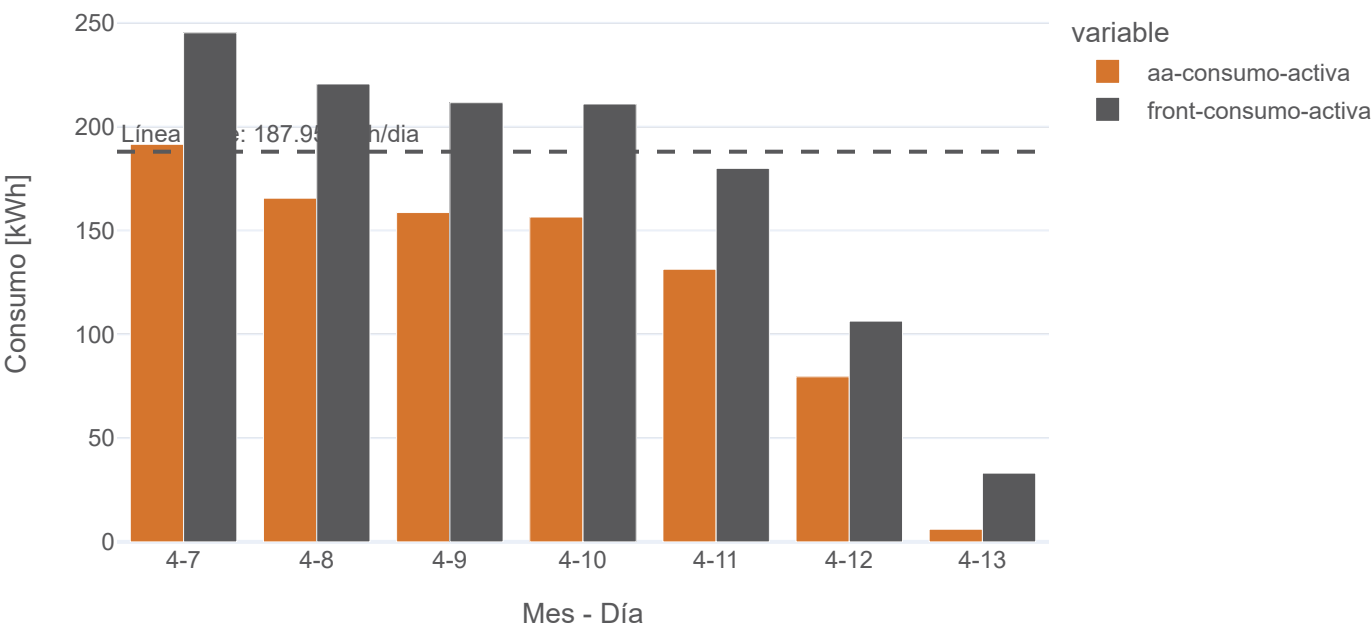


BC 210 - Banca Colombia Cartagena: Consumo típico diario

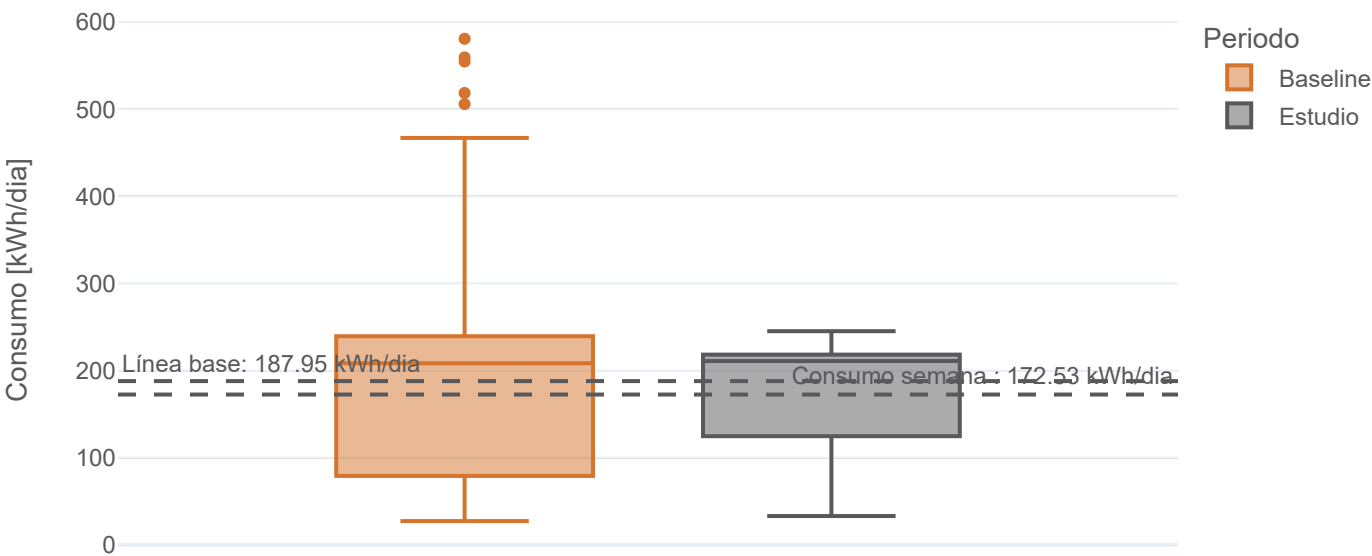


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 15.42 kWh/dia, lo que representa un 8

BC 210 - Banca Colombia Cartagena: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilú [kWh/día]

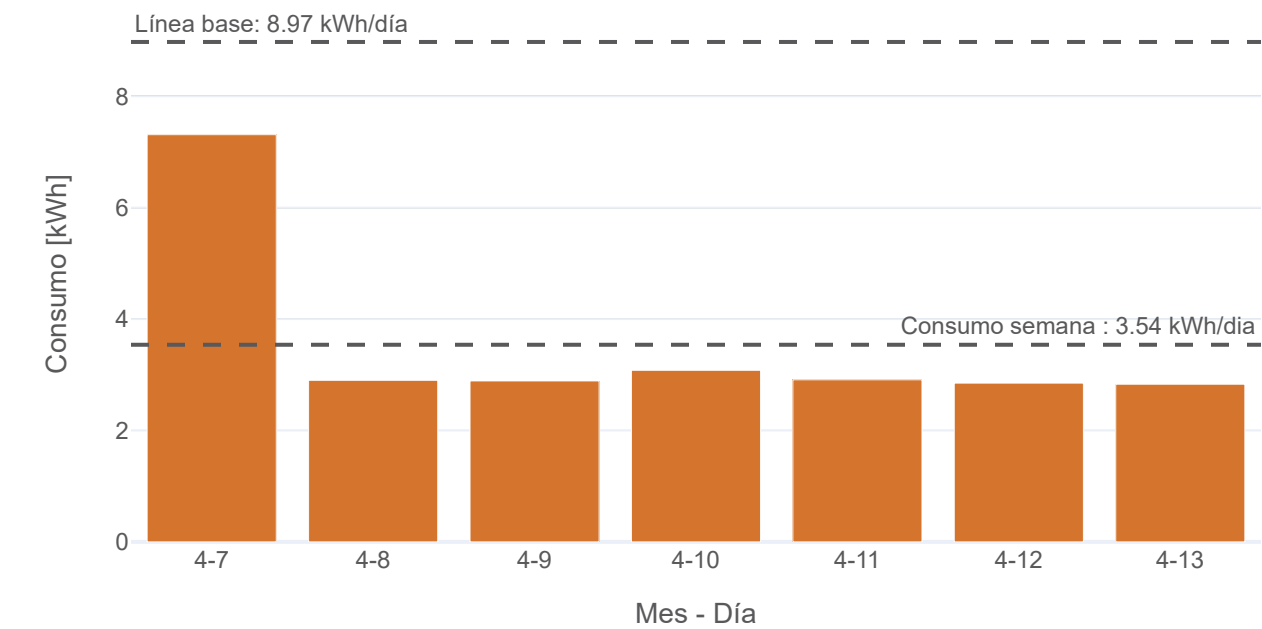


BC 210 - Banca Colombia Cartagena: Consumo nocturno típico diario

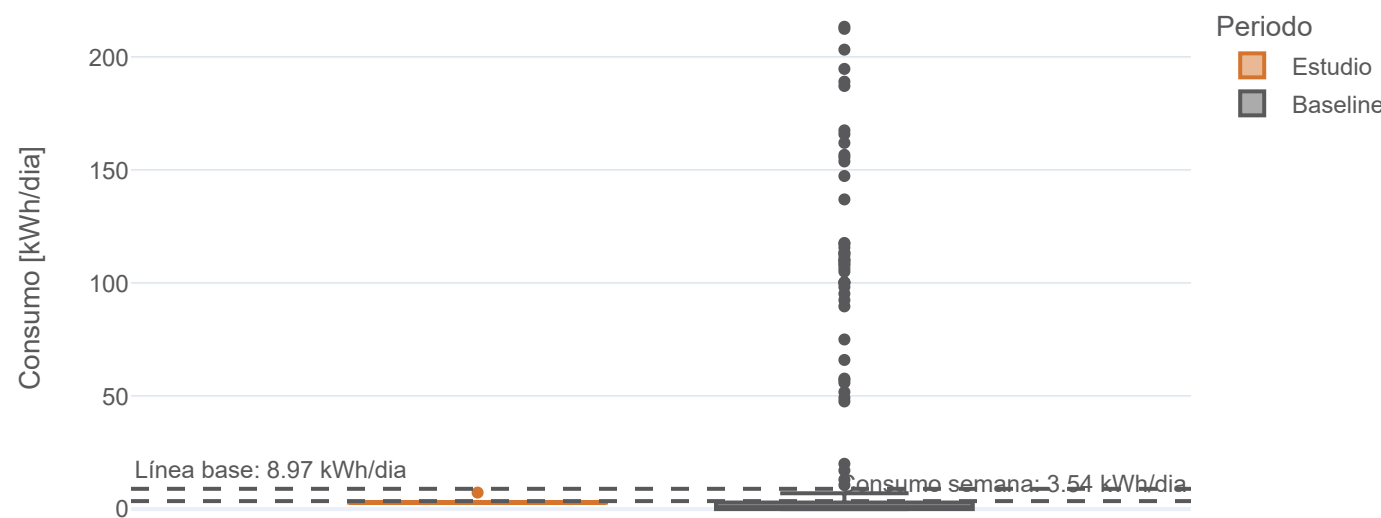


Durante la semana pasada se consumió un total de 113kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 9.3% del consumo total


BC 210 - Banca Colombia Cartagena: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

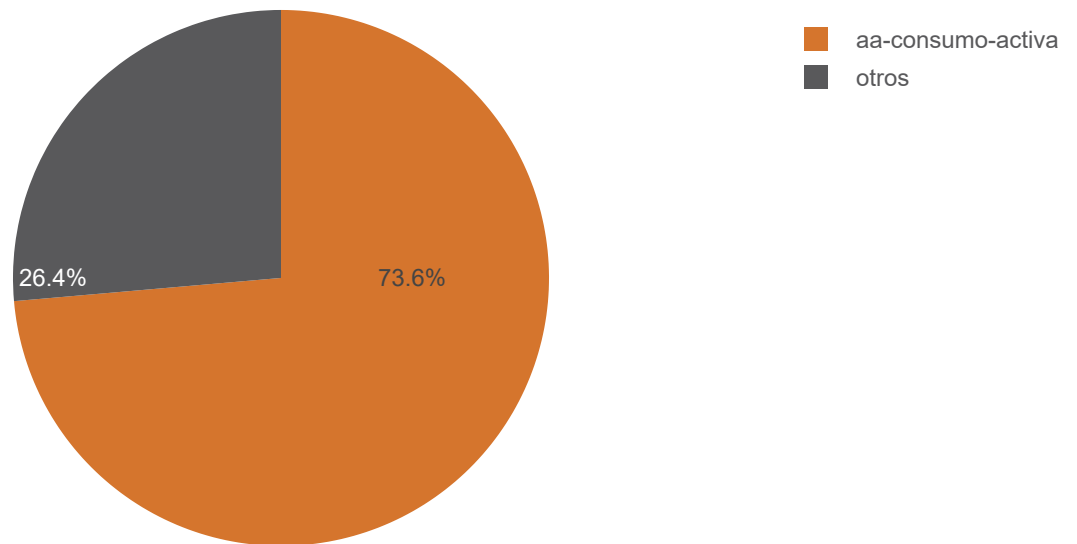


BC 210 - Banca Colombia Cartagena: Consumo de energía activa [kWh]

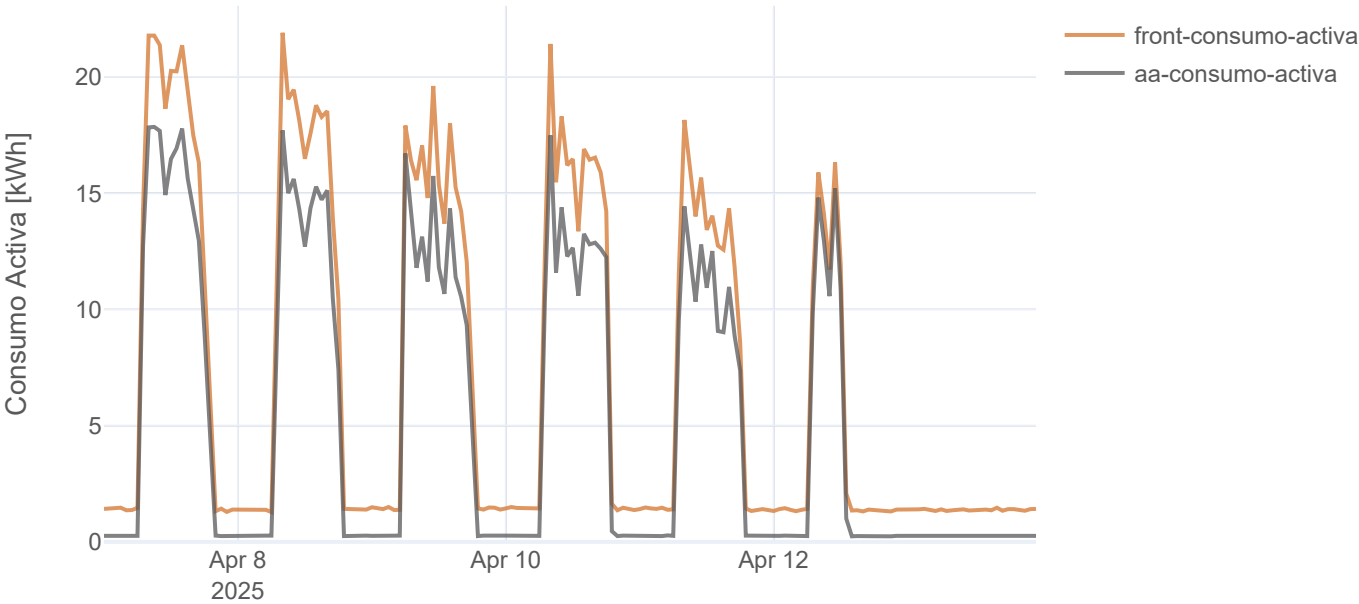

BC 210 - Banca Colombia Cartagena: Día típico

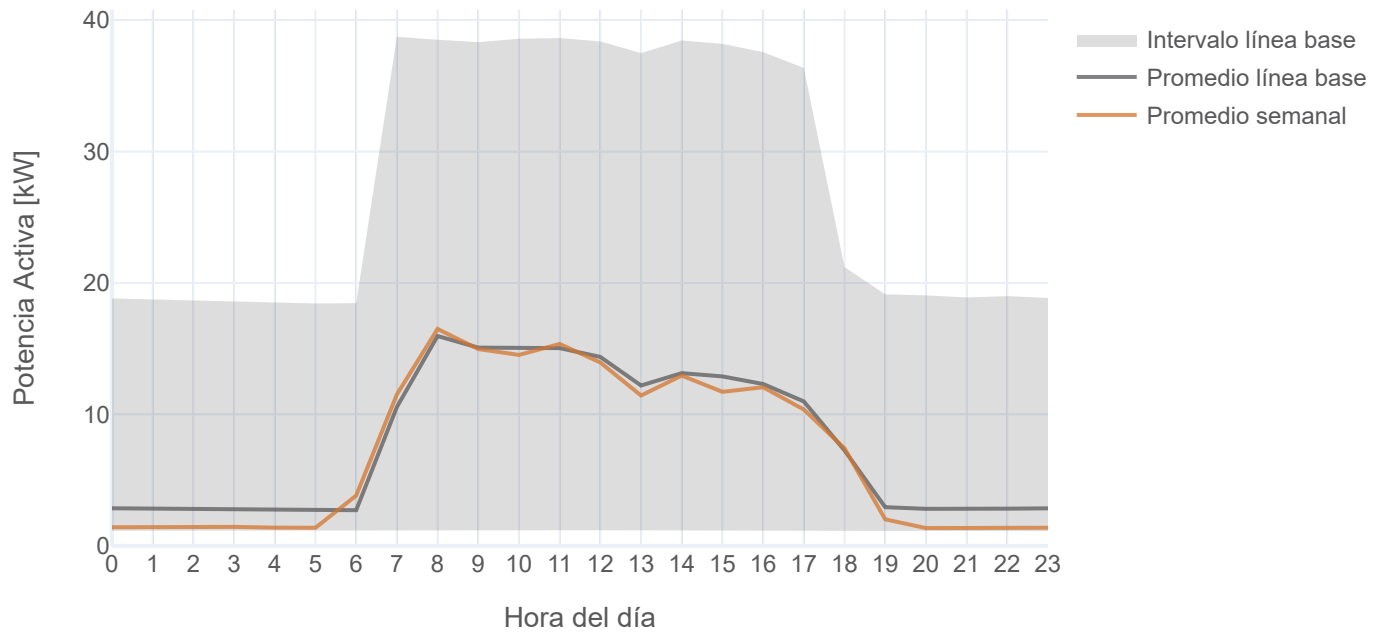


BC 210 - Banca Colombia Cartagena: Semana típica

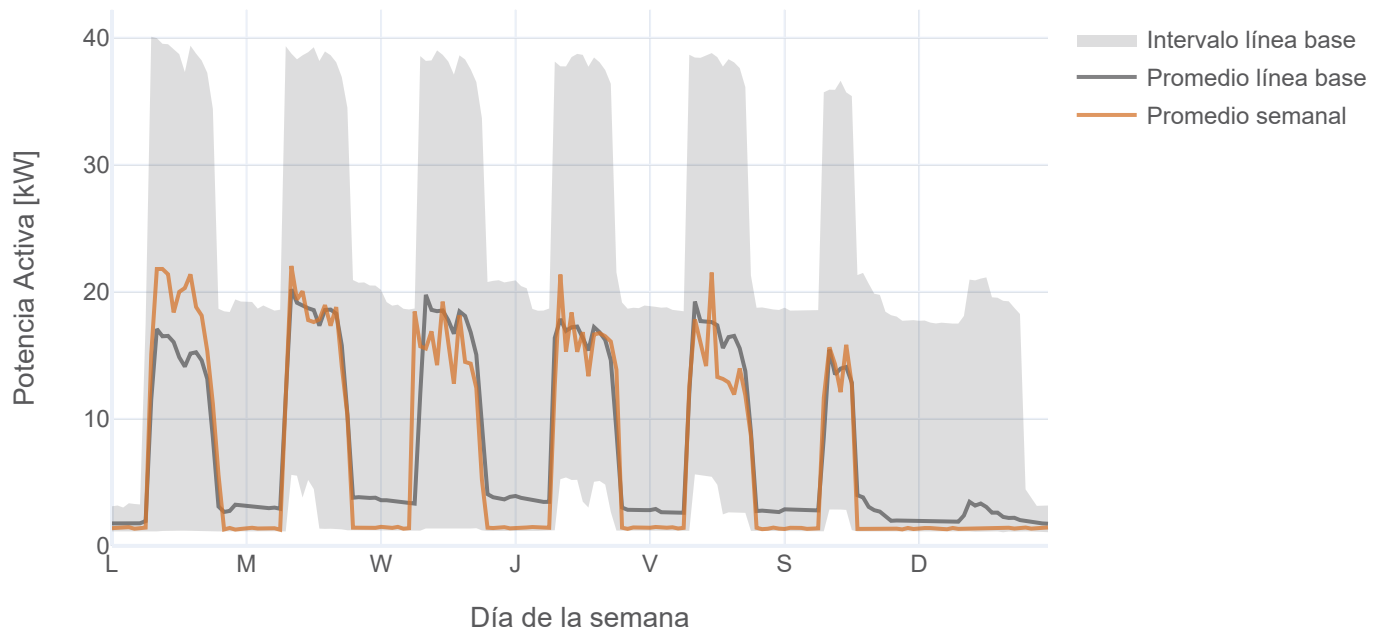


[Skip to main content](#)

BC 210 - Banca Colombia Cartagena: Factor de potencia

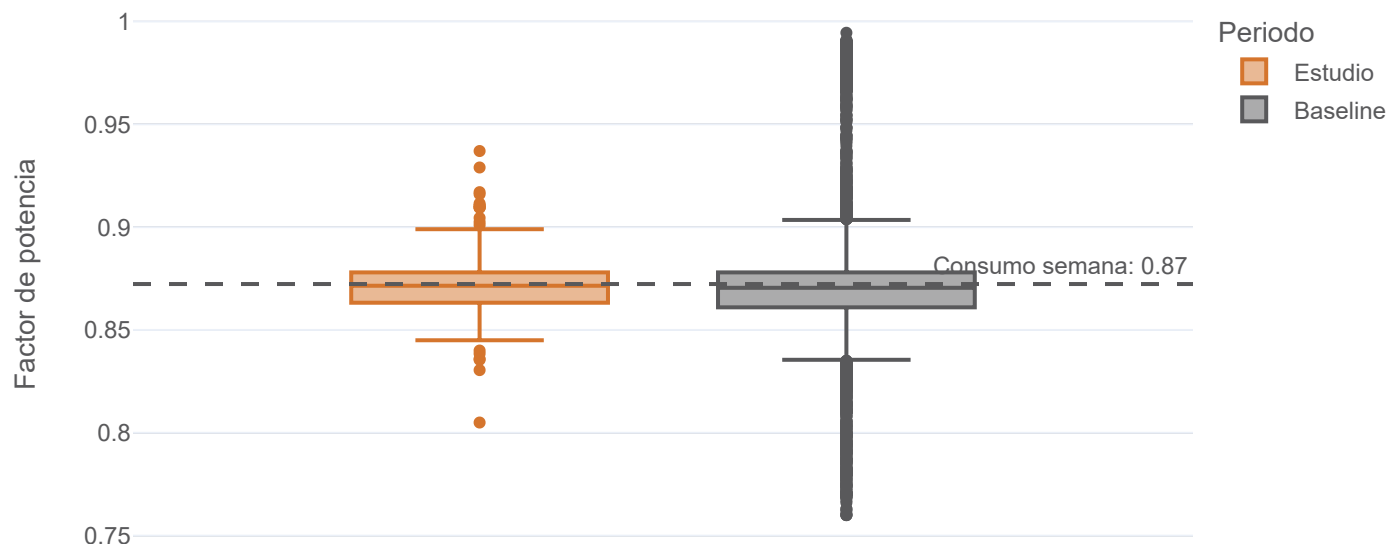


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.88 lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades por p

BC 210 - Banca Colombia Cartagena: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

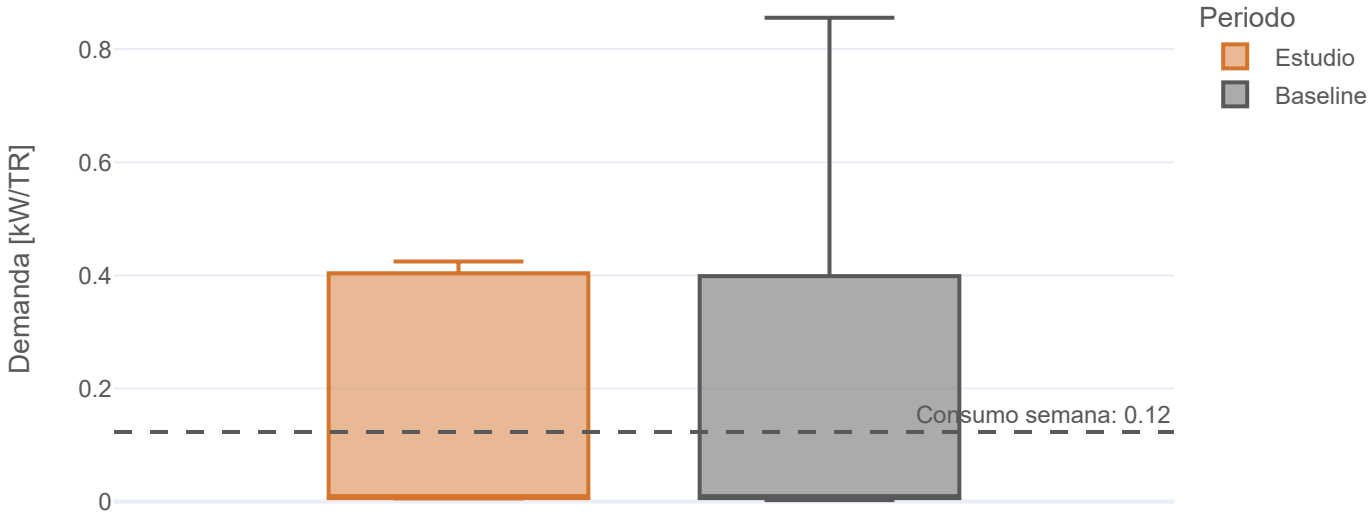

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.12 kW/TR lo que representa un factor de uso del 14.38% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 210 - Banca Colombia Cartagena: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

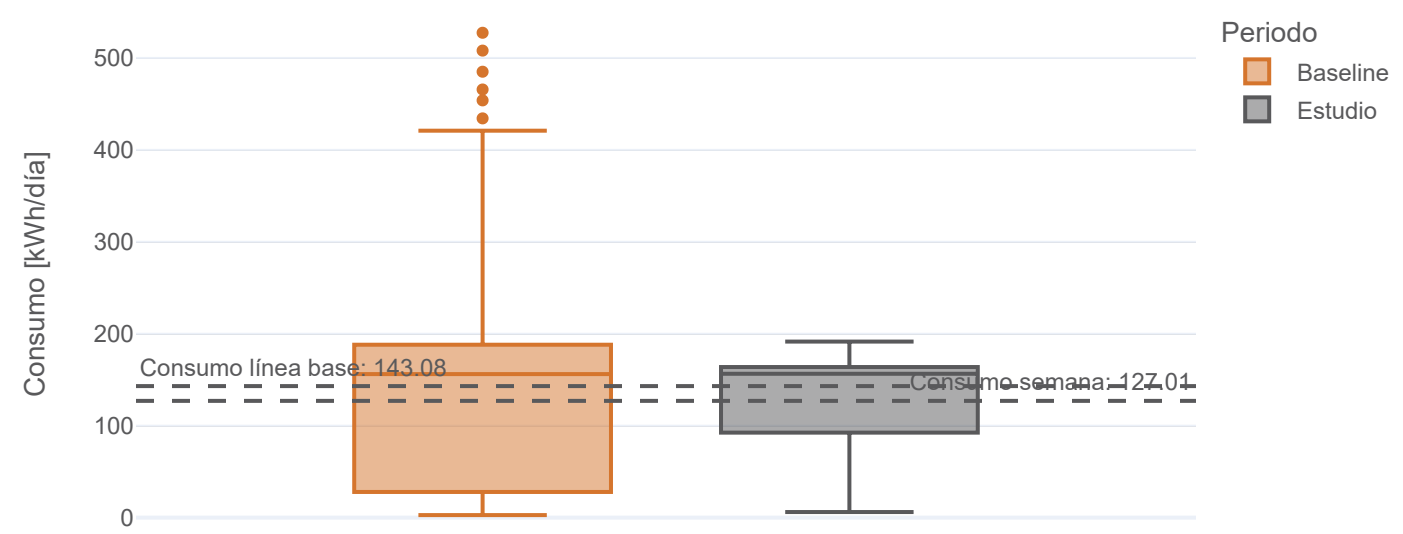


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 42.9 TR, lo que representa una distribución por a

BC 216 - Sabana de Torres

BC 216 - Sabana de Torres: Consumo diario de energía activa [kWh]

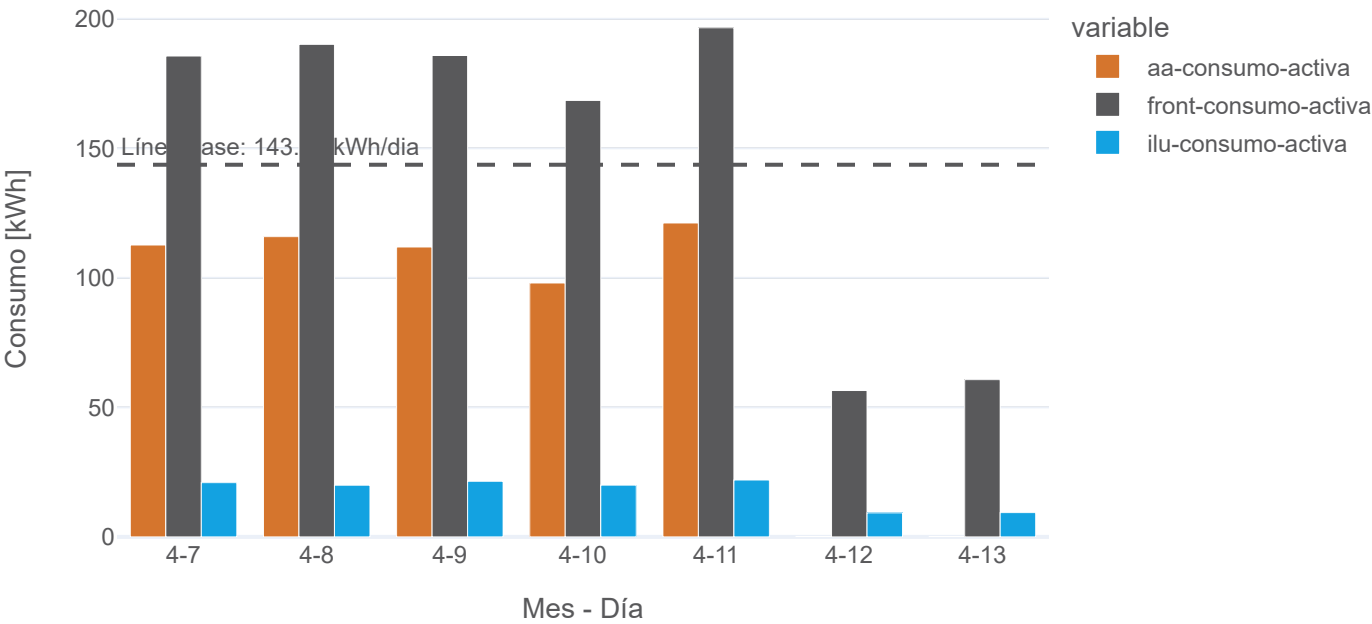


BC 216 - Sabana de Torres: Consumo típico diario

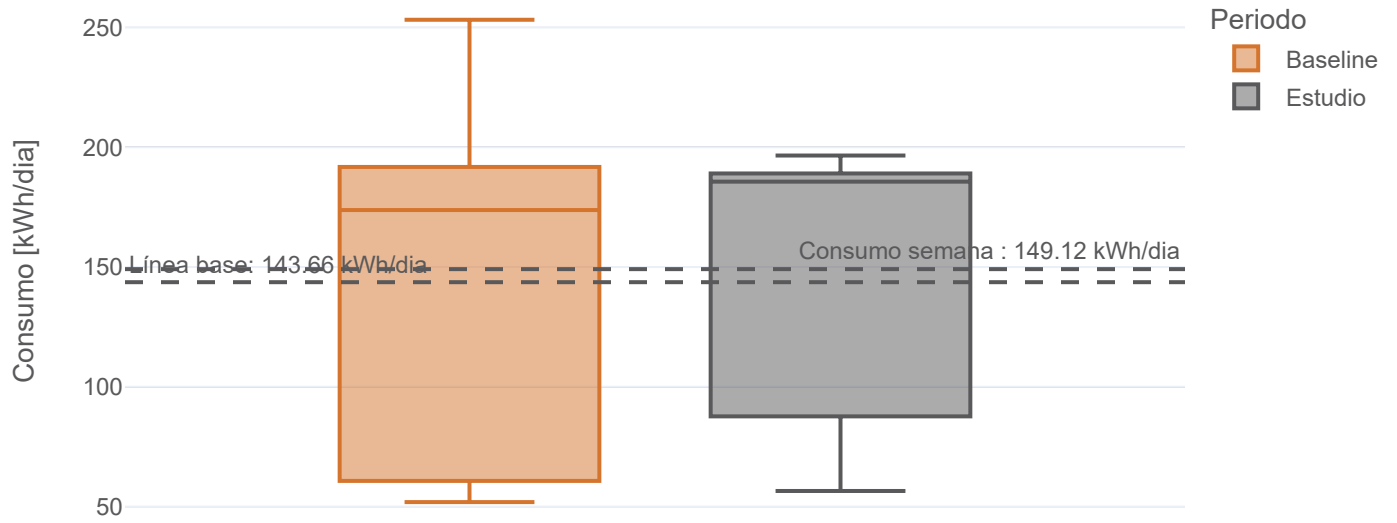


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 5.46 kWh/día, lo que representa un 4

BC 216 - Sabana de Torres: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

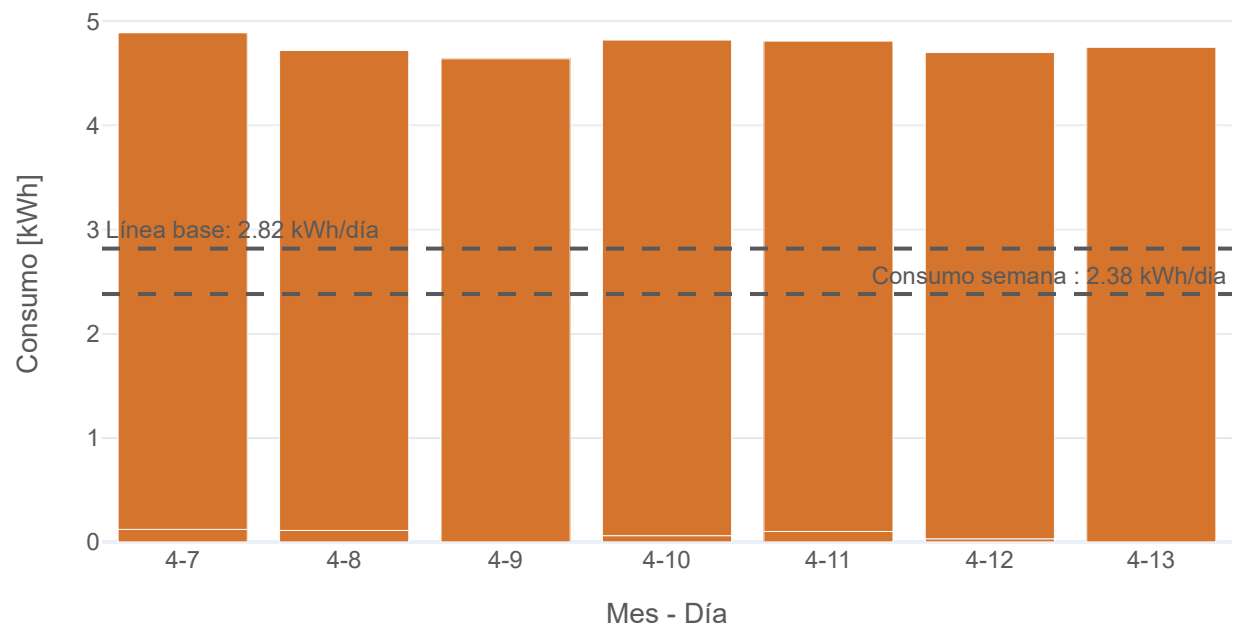


BC 216 - Sabana de Torres: Consumo nocturno típico diario

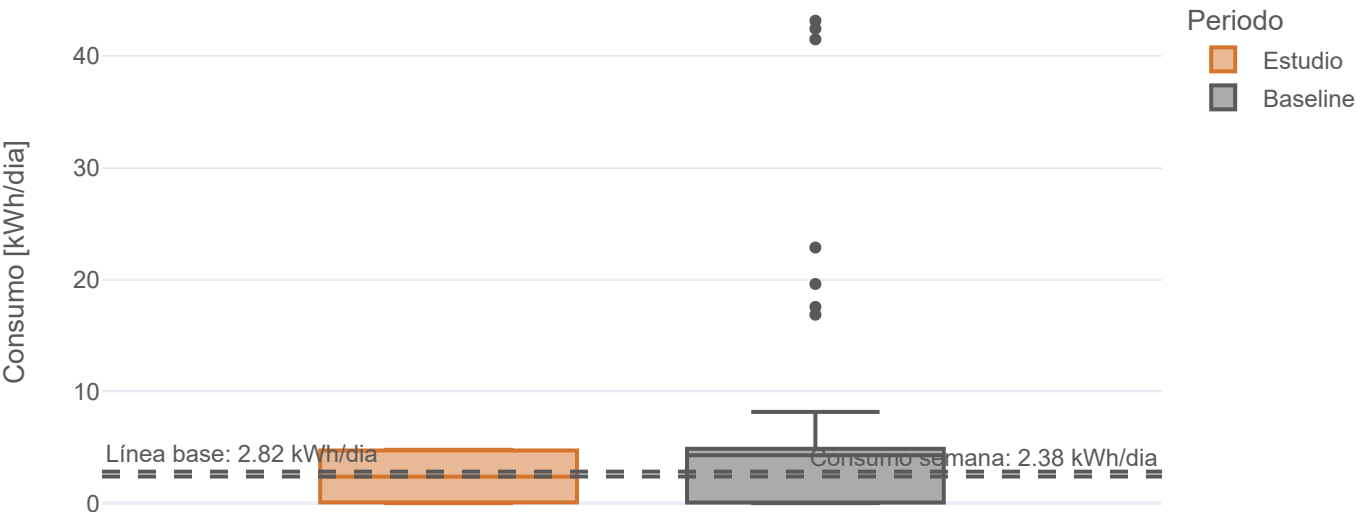


Durante la semana pasada se consumió un total de 176kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 16.8% del consumo total


BC 216 - Sabana de Torres: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

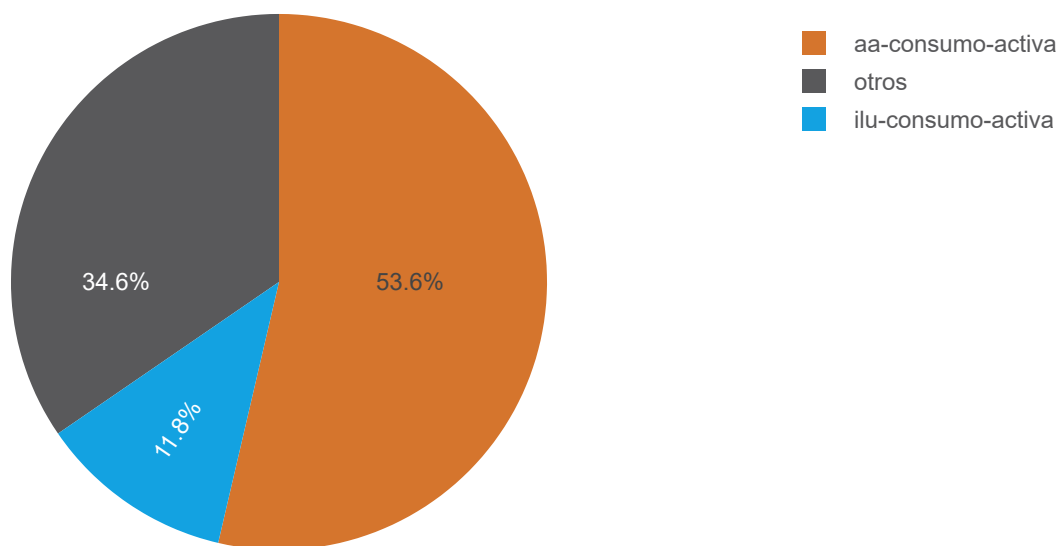


BC 216 - Sabana de Torres: Consumo de energía activa [kWh]

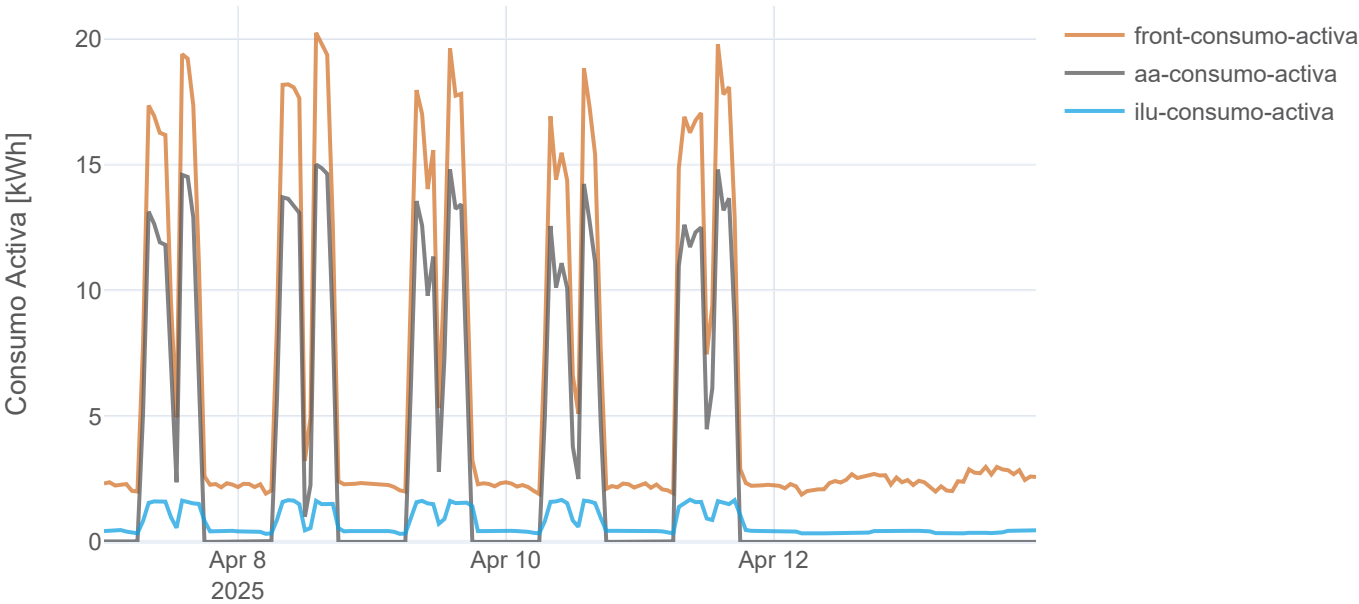

BC 216 - Sabana de Torres: Día típico

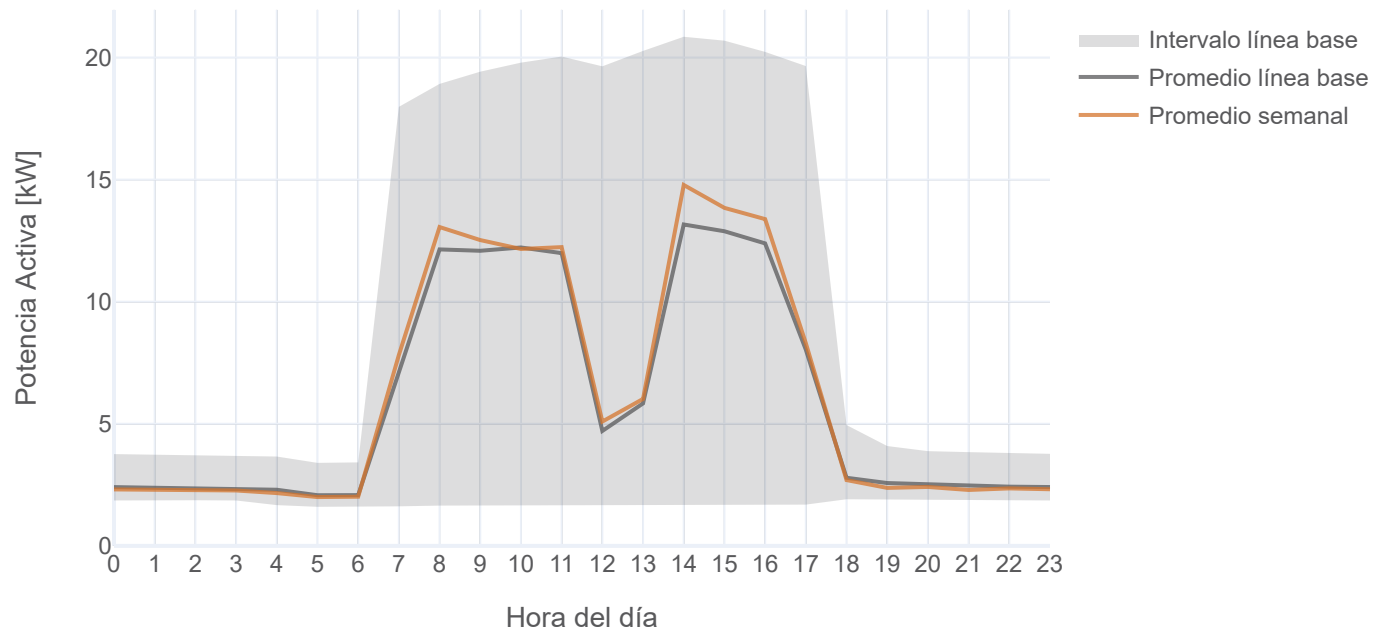


BC 216 - Sabana de Torres: Semana típica

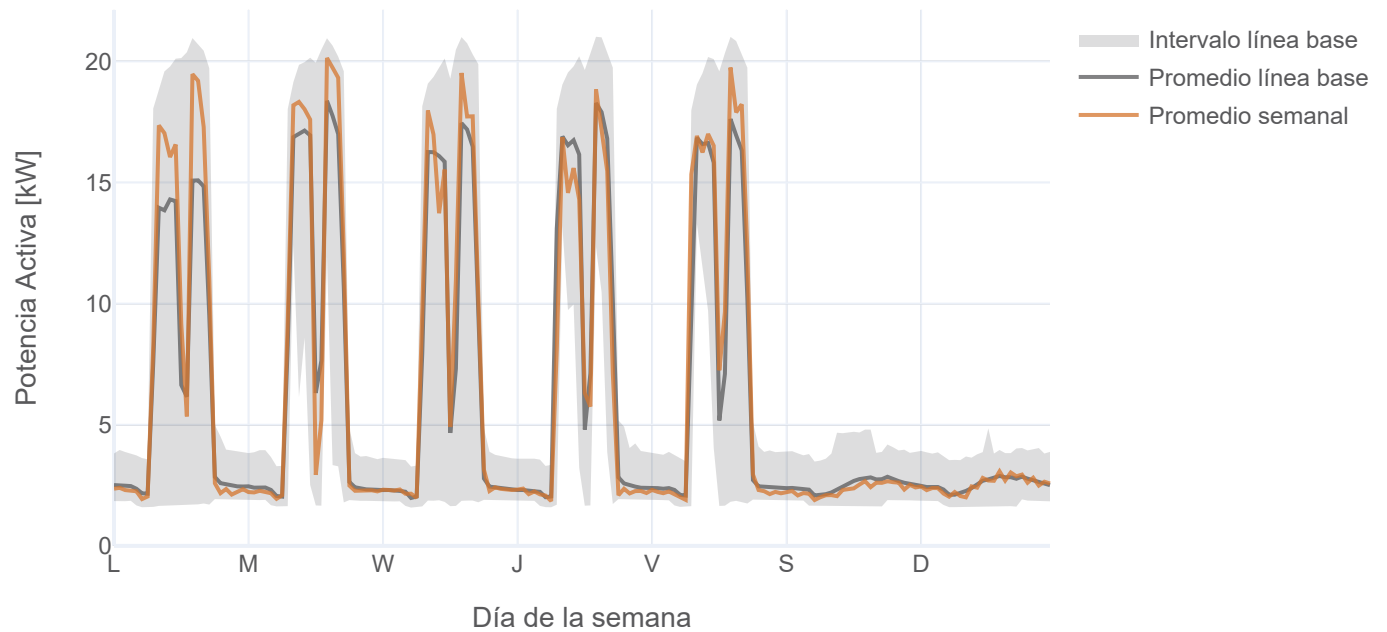


[Skip to main content](#)

BC 216 - Sabana de Torres: Factor de potencia

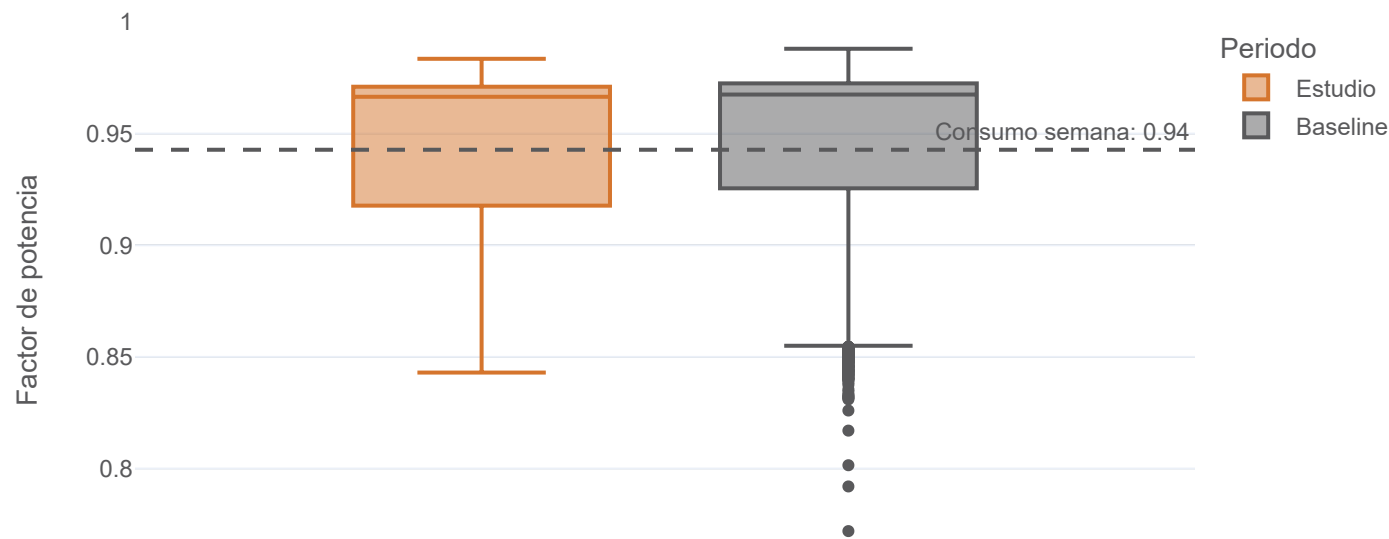


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.95, lo que representa un consumo

BC 216 - Sabana de Torres: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

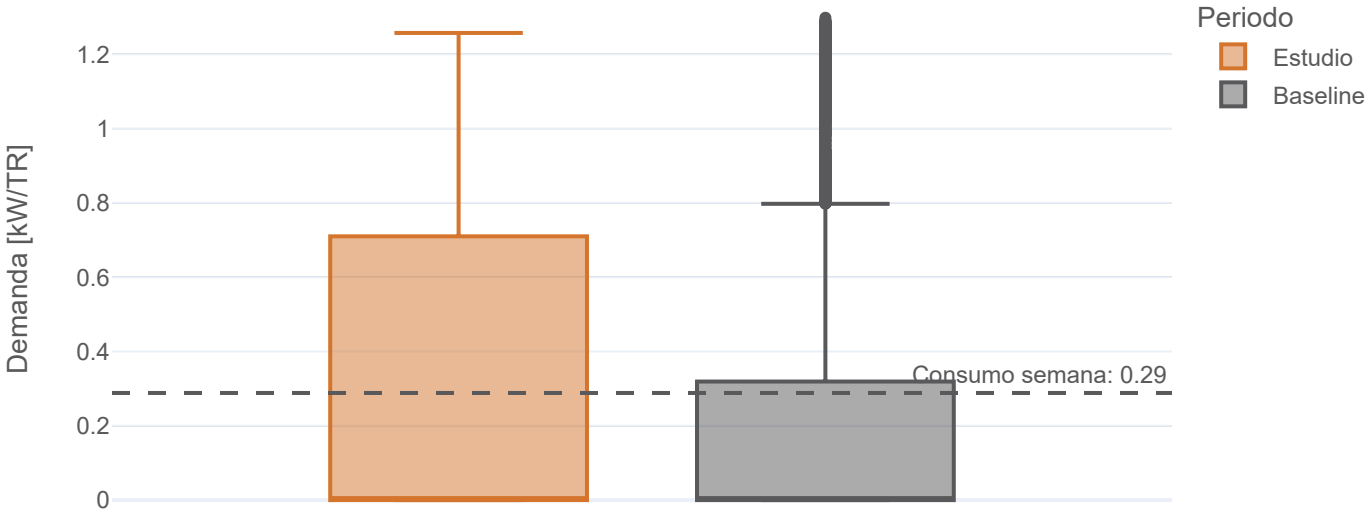

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.29 kW/TR lo que representa un factor de uso del 22.21% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 216 - Sabana de Torres: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

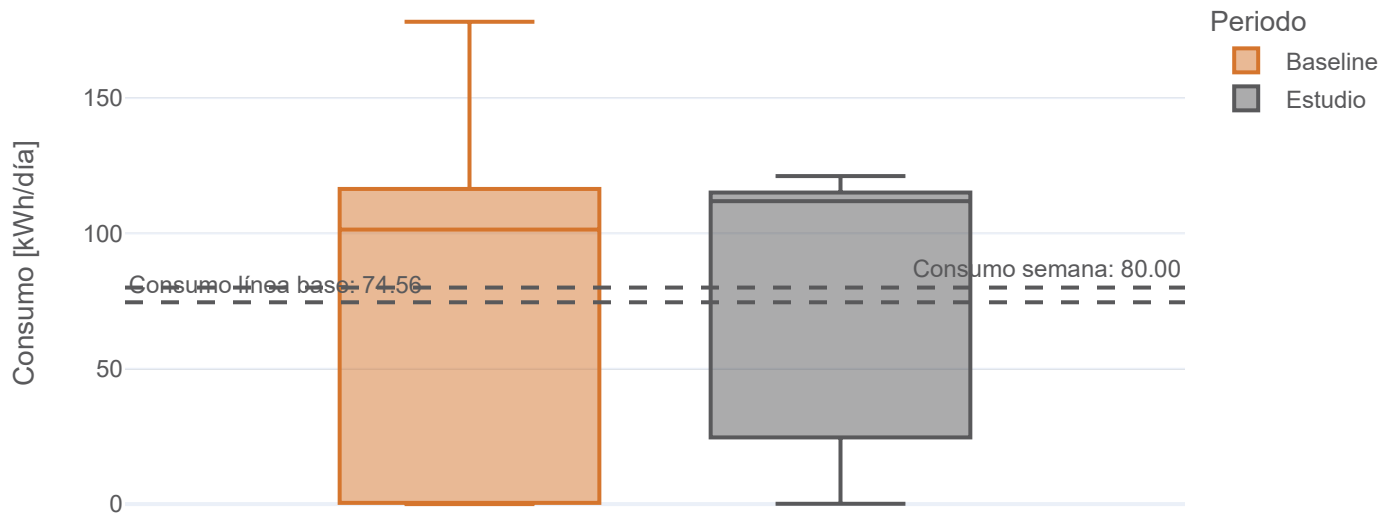


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 12.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 253 - Puerta del Norte

BC 253 - Puerta del Norte: Consumo diario de energía activa [kWh]

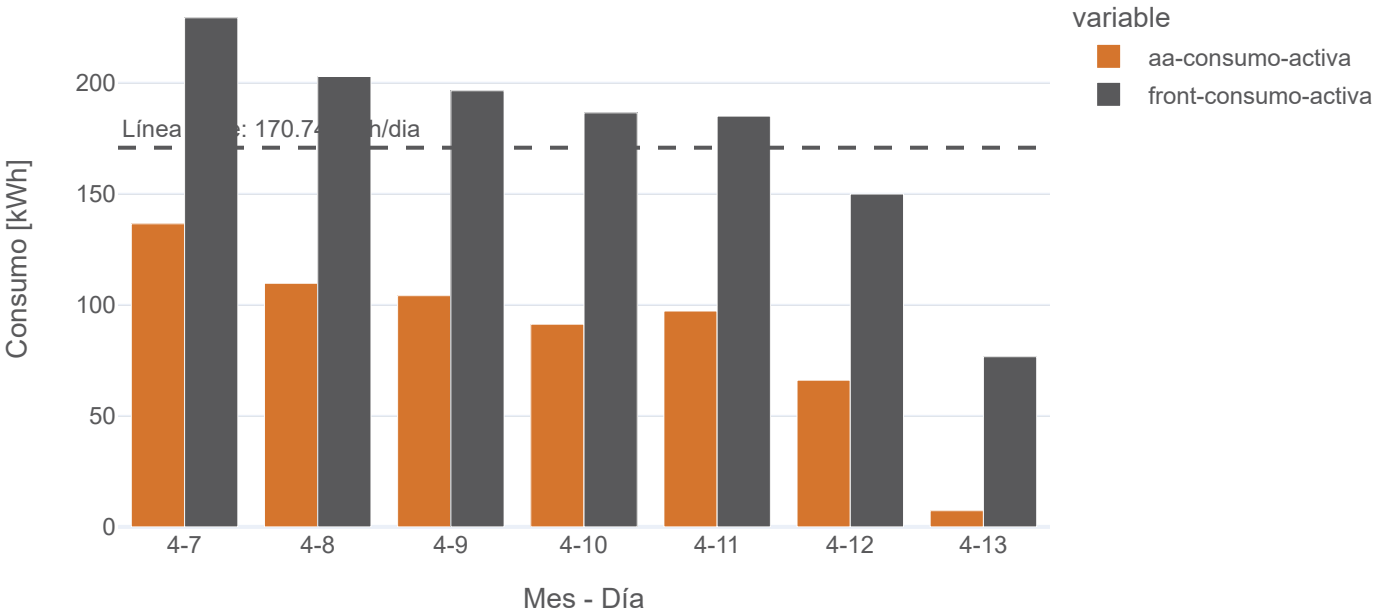


BC 253 - Puerta del Norte: Consumo típico diario

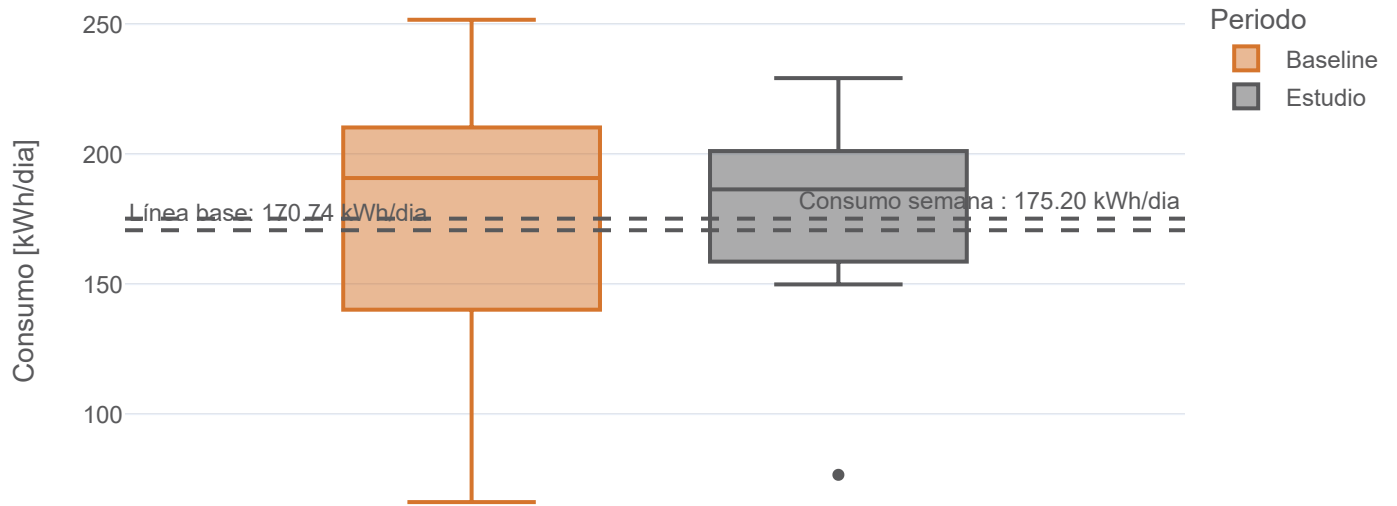


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 4.46 kWh/día, lo que representa un 3

BC 253 - Puerta del Norte: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

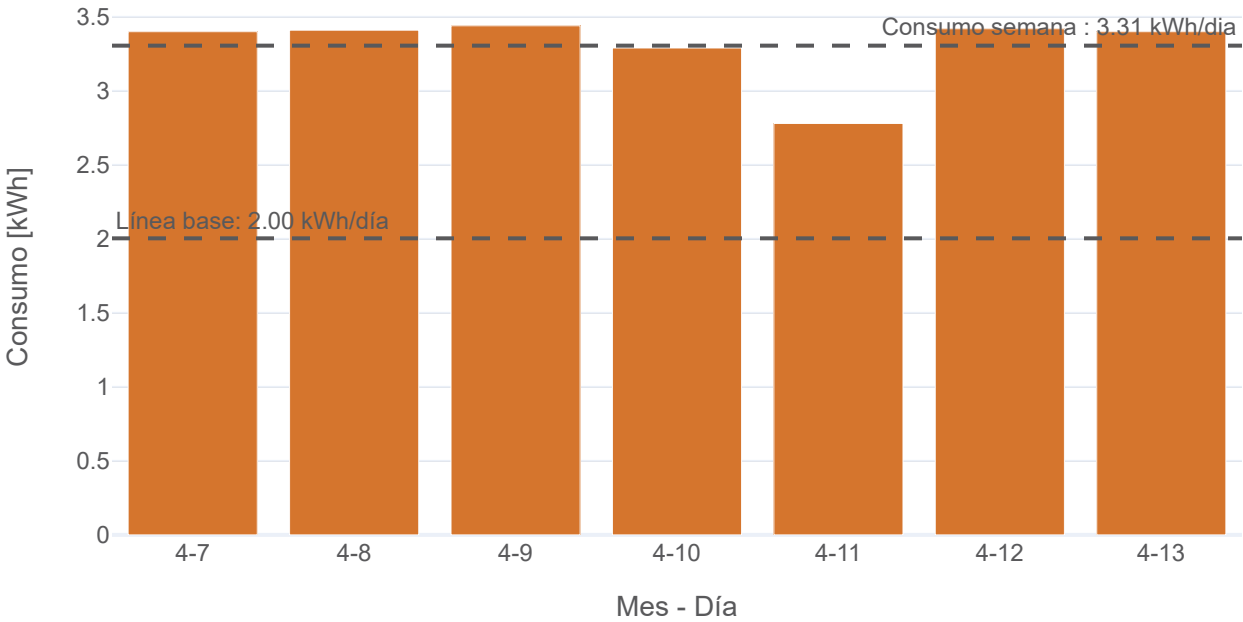


BC 253 - Puerta del Norte: Consumo nocturno típico diario

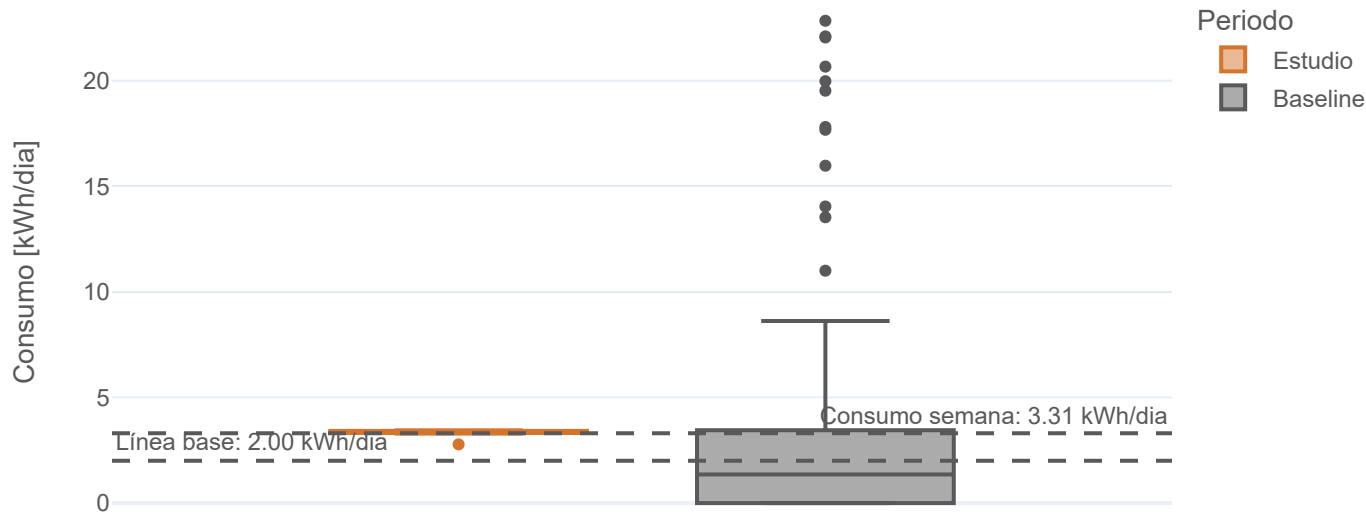


Durante la semana pasada se consumió un total de 239kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 19.5% del consumo total


BC 253 - Puerta del Norte: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

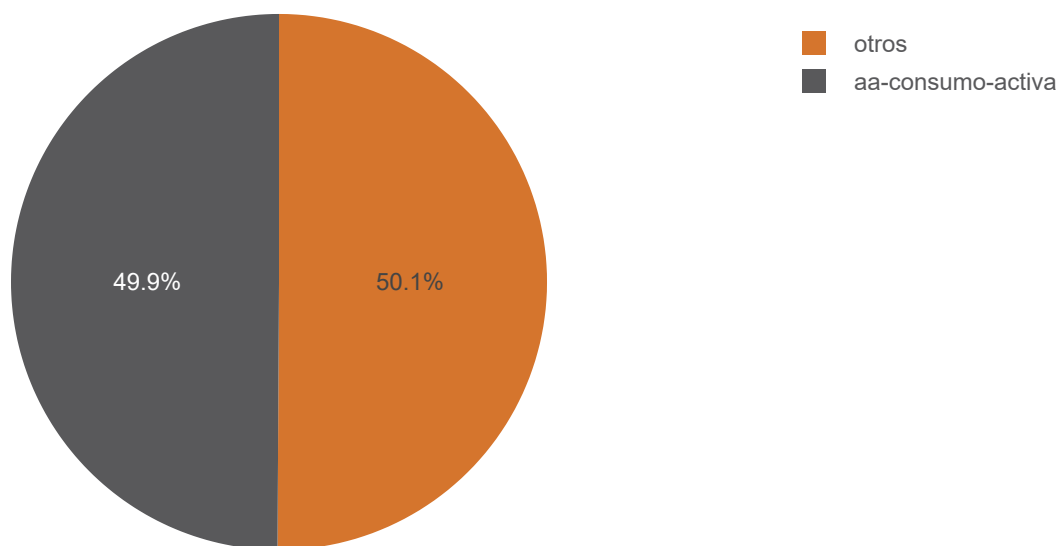


BC 253 - Puerta del Norte: Consumo de energía activa [kWh]

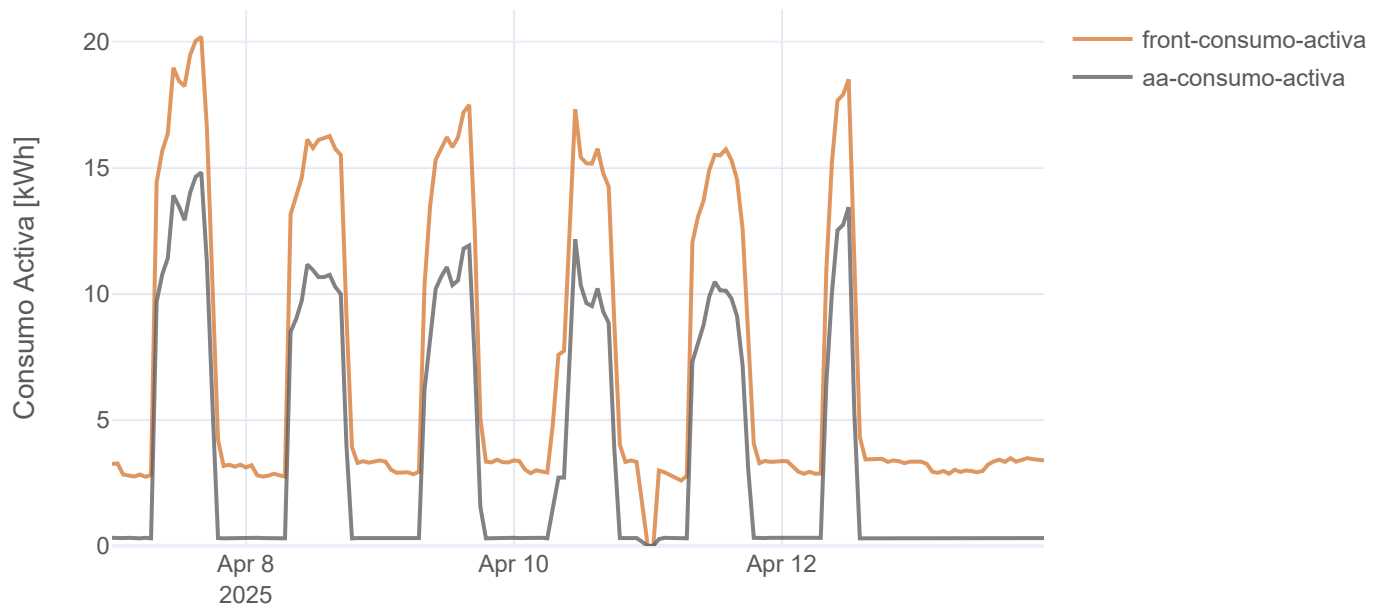


BC 253 - Puerta del Norte: Día típico

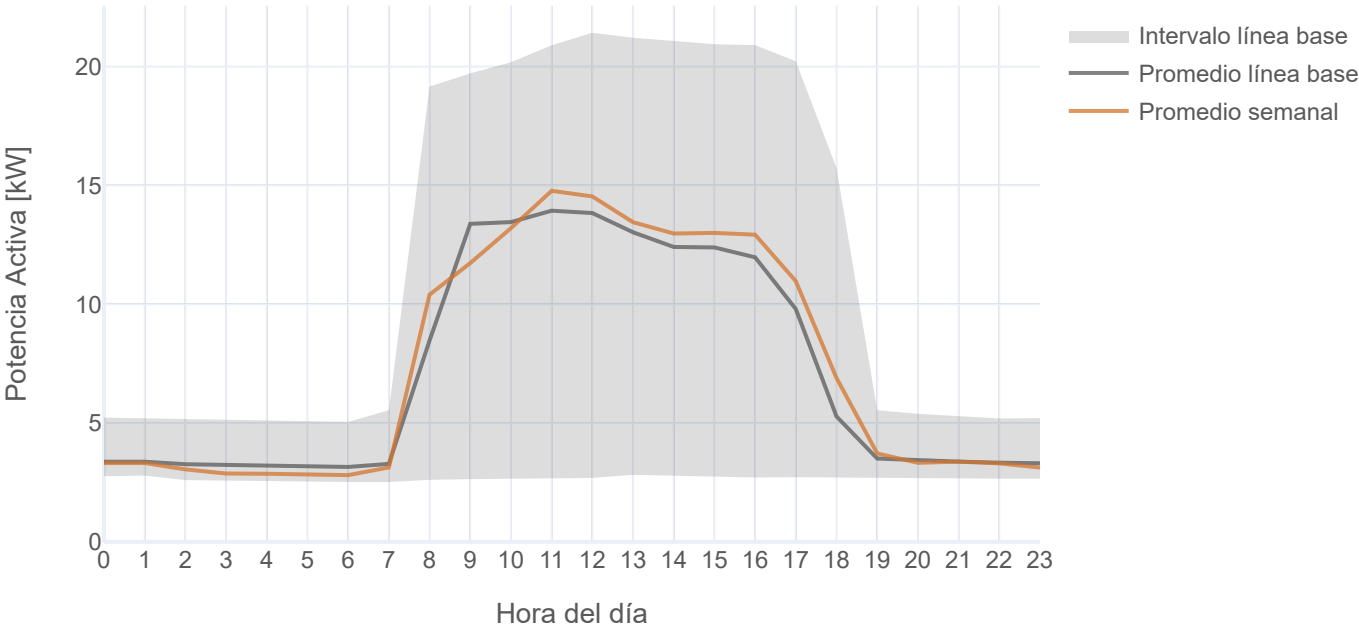

BC 253 - Puerta del Norte: Semana típica

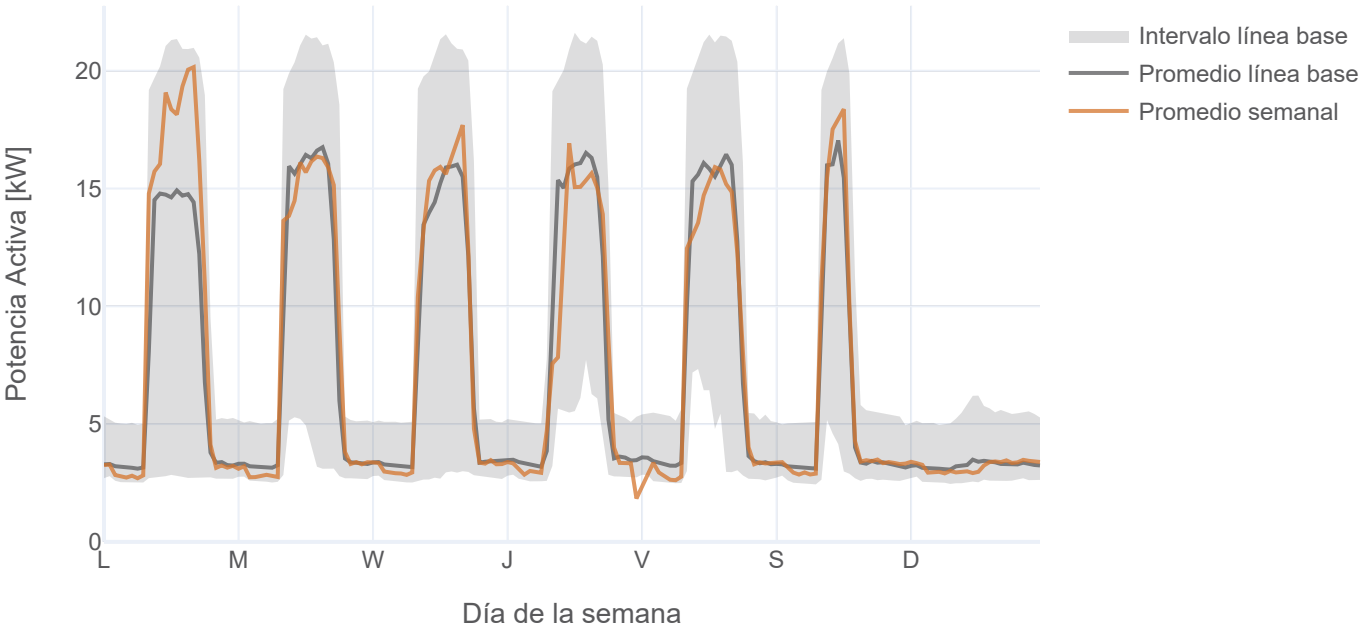


BC 253 - Puerta del Norte: Factor de potencia

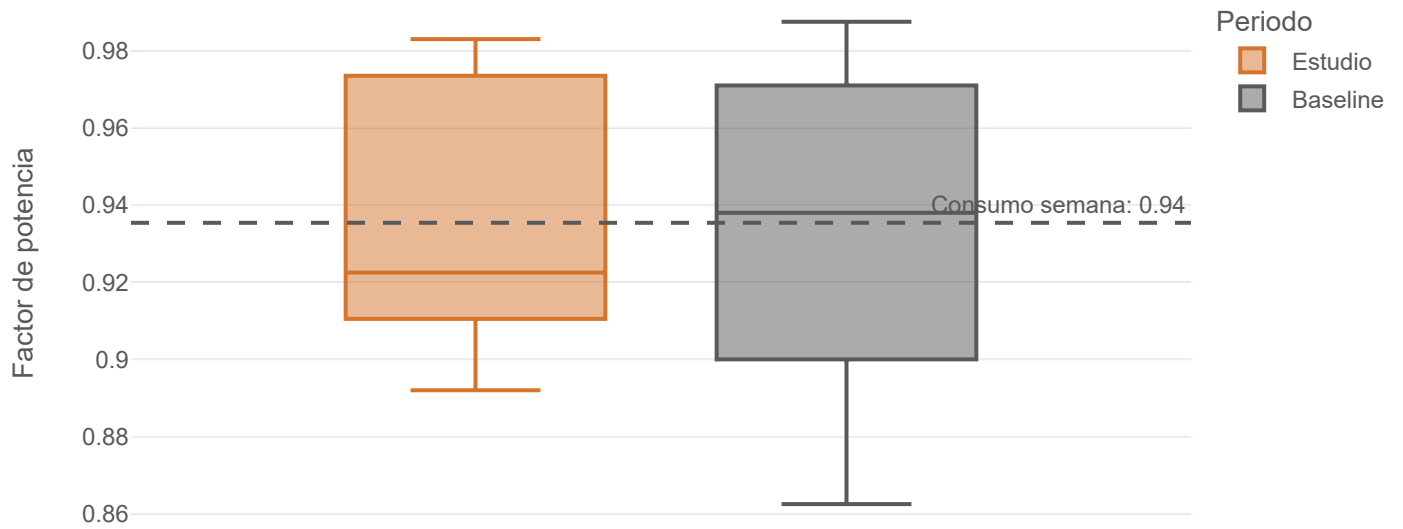


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.93, lo que representa un consumo

BC 253 - Puerta del Norte: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

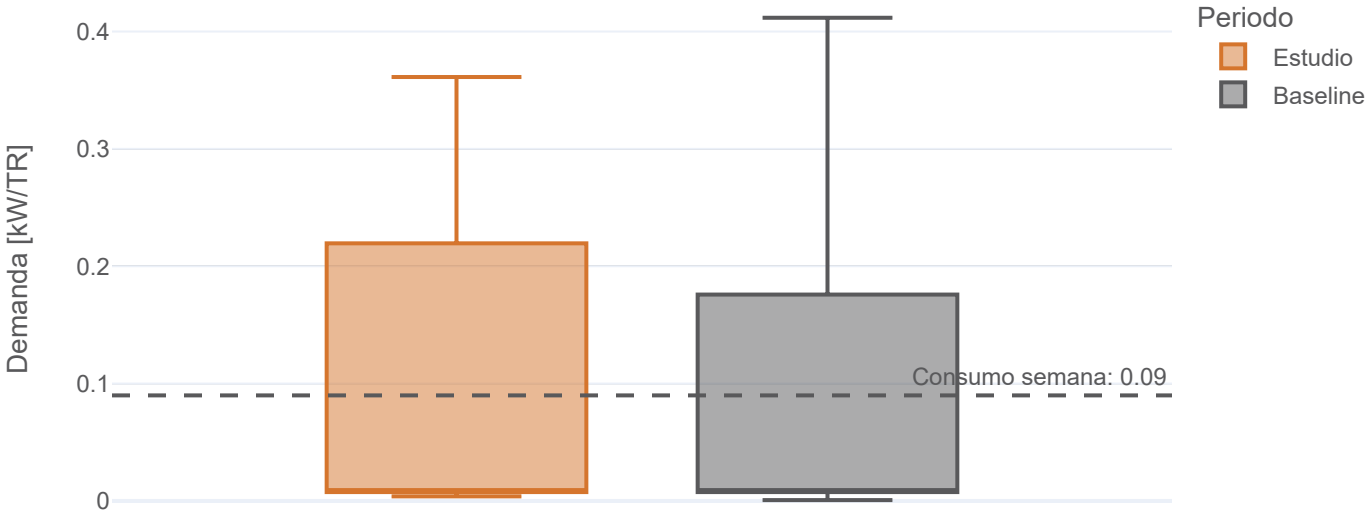

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.09 kW/TR lo que representa un factor de uso del 21.85% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 253 - Puerta del Norte: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

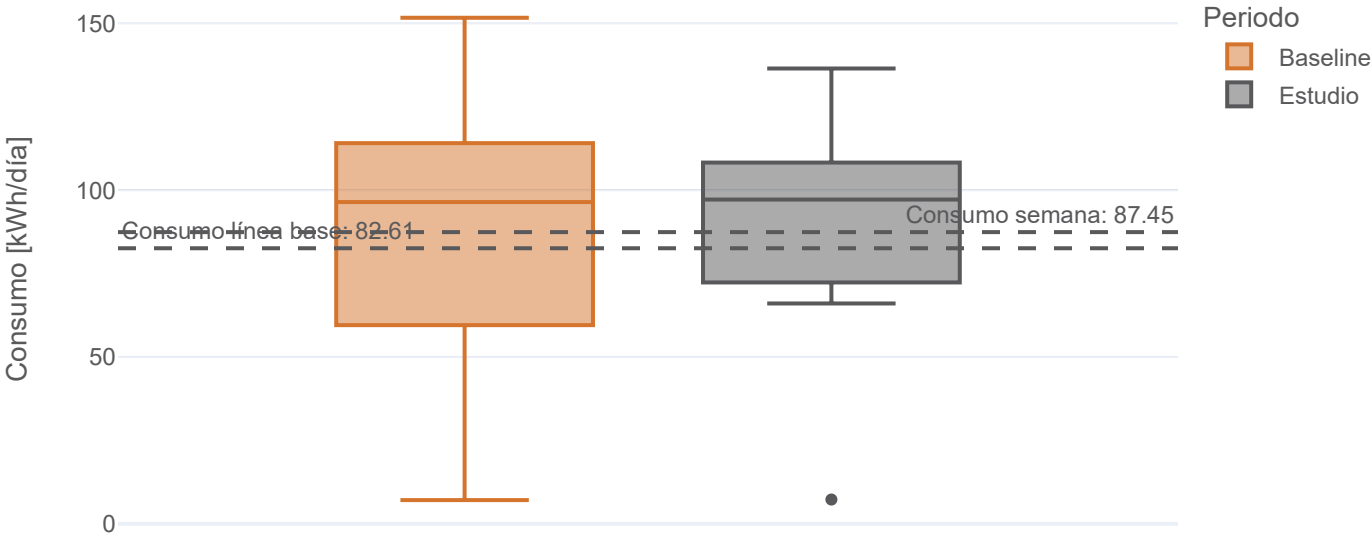


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 41.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 291 - Las Palmas

BC 291 - Las Palmas: Consumo diario de energía activa [kWh]

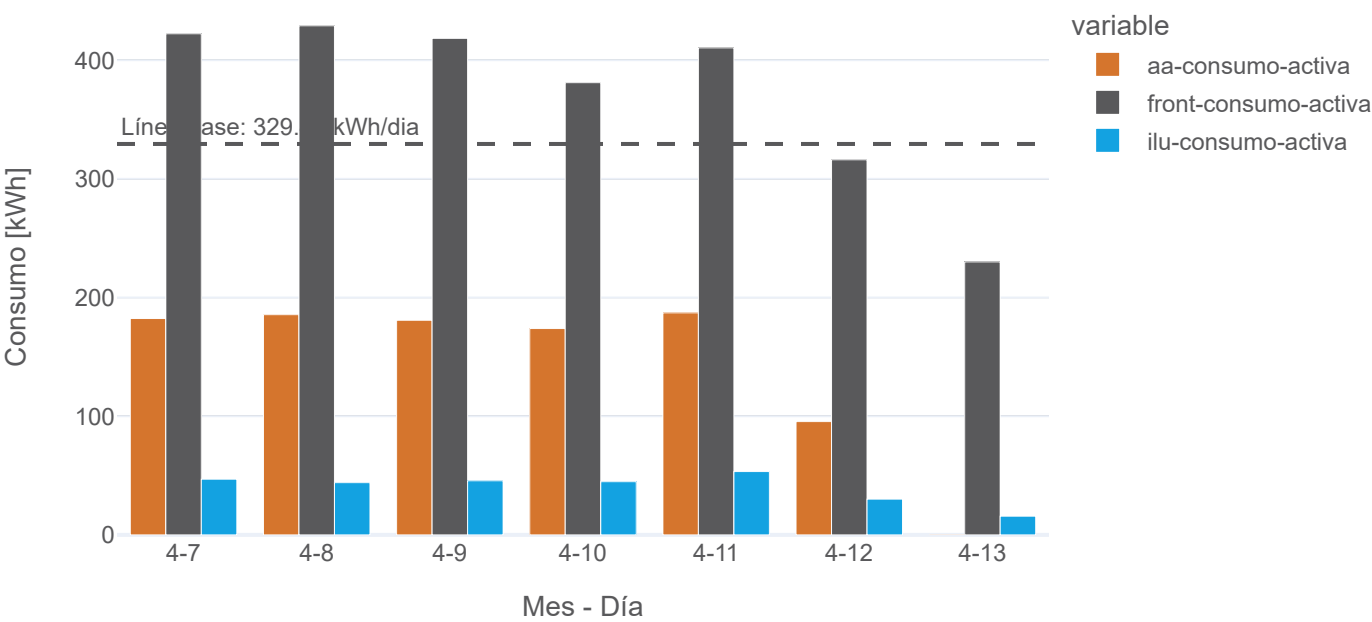


BC 291 - Las Palmas: Consumo típico diario

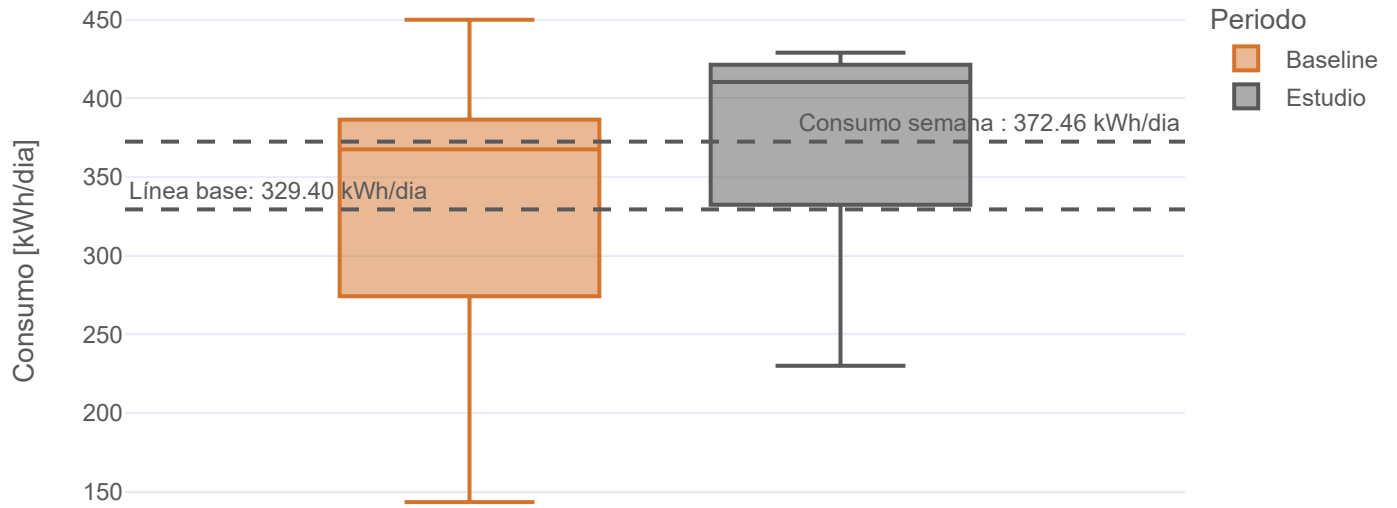


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 43.06 kWh/dia, lo que representa un 13.07% de aumento.

BC 291 - Las Palmas: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilu [kWh/día]

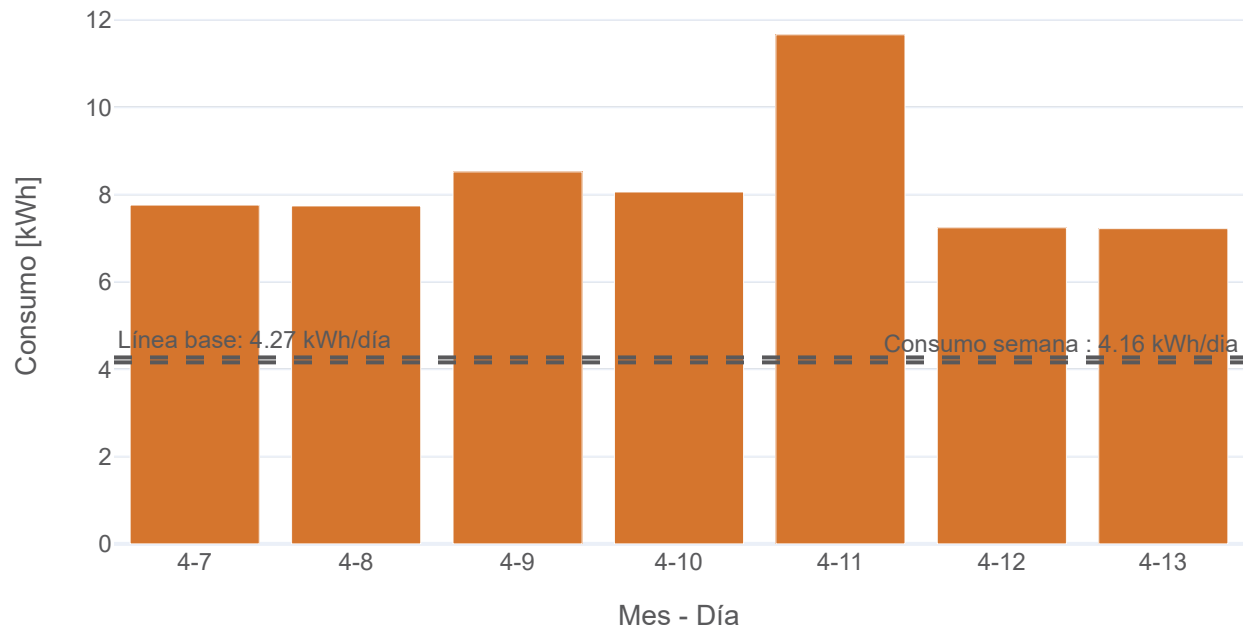

BC 291 - Las Palmas: Consumo nocturno típico diario

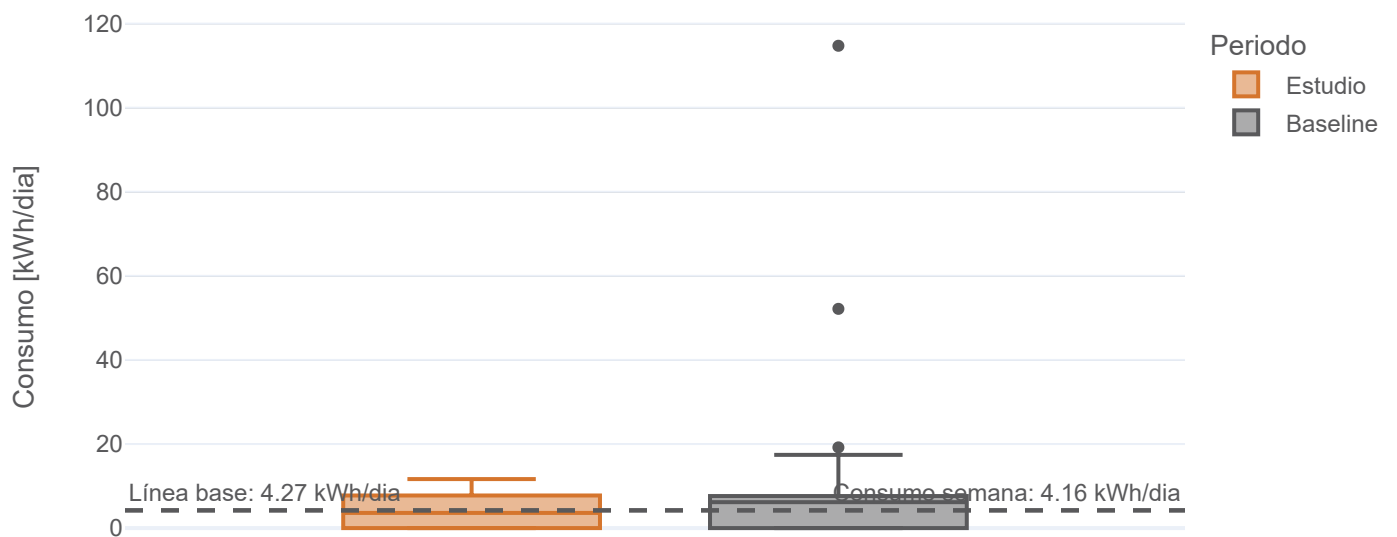


[Skip to main content](#)


Durante la semana pasada se consumió un total de 605kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 23.2% del consumo total


BC 291 - Las Palmas: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

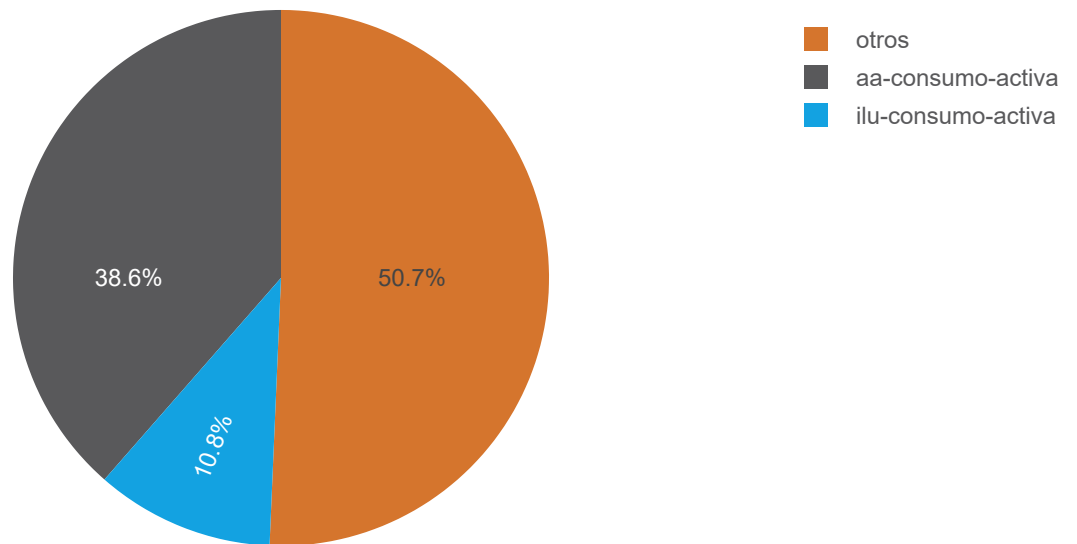


BC 291 - Las Palmas: Consumo de energía activa [kWh]

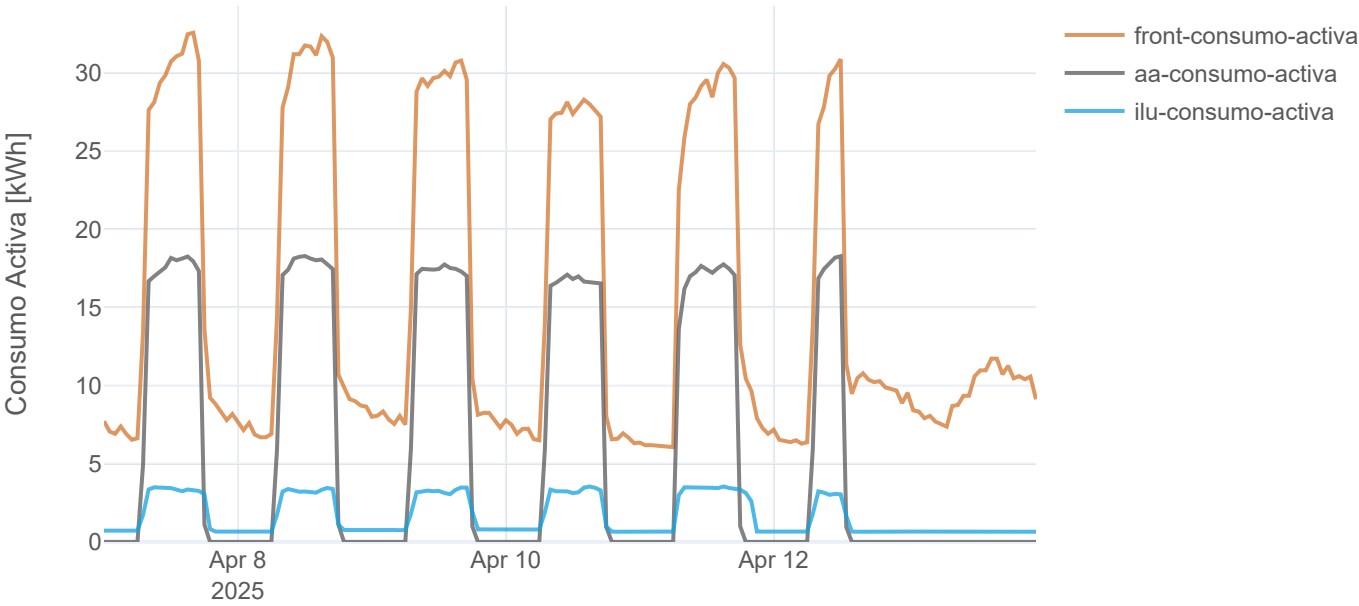


BC 291 - Las Palmas: Día típico

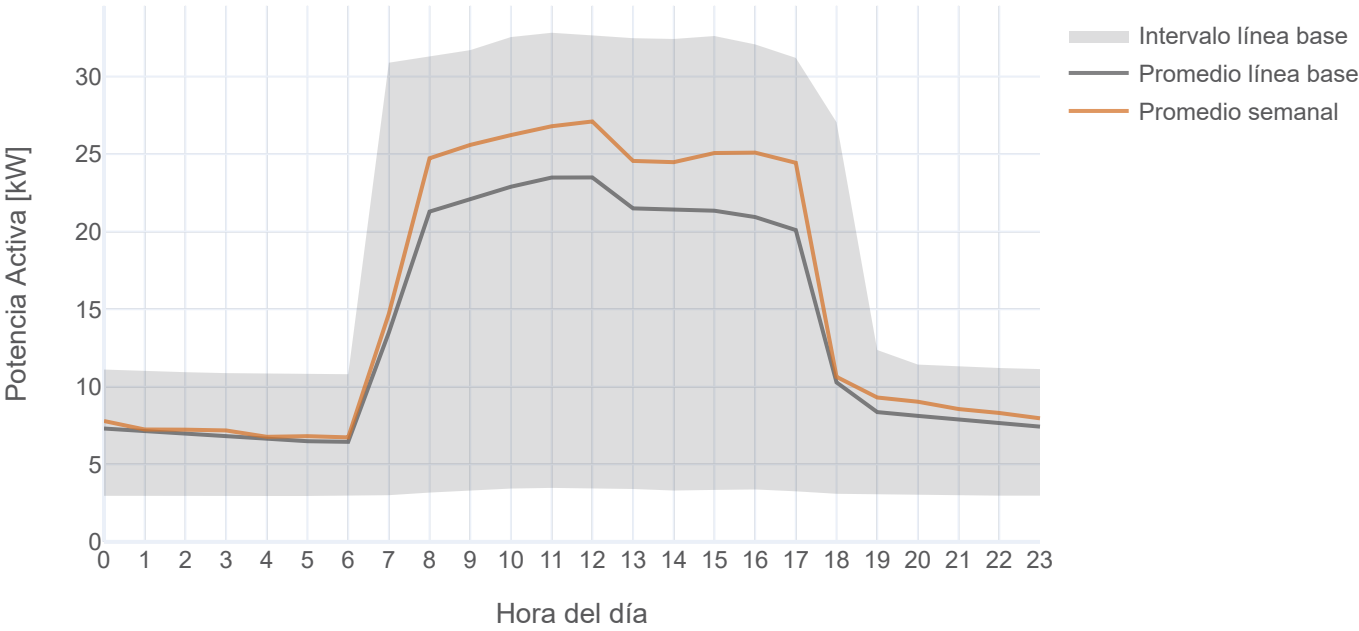

BC 291 - Las Palmas: Semana típica

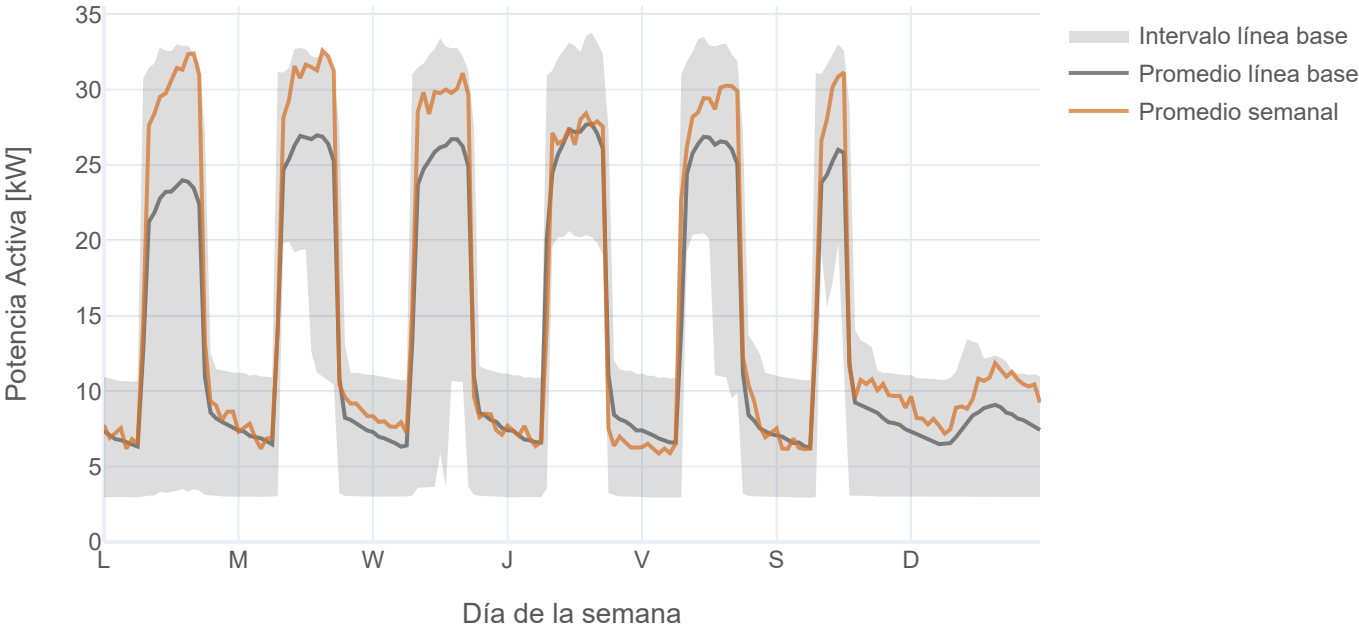


BC 291 - Las Palmas: Factor de potencia

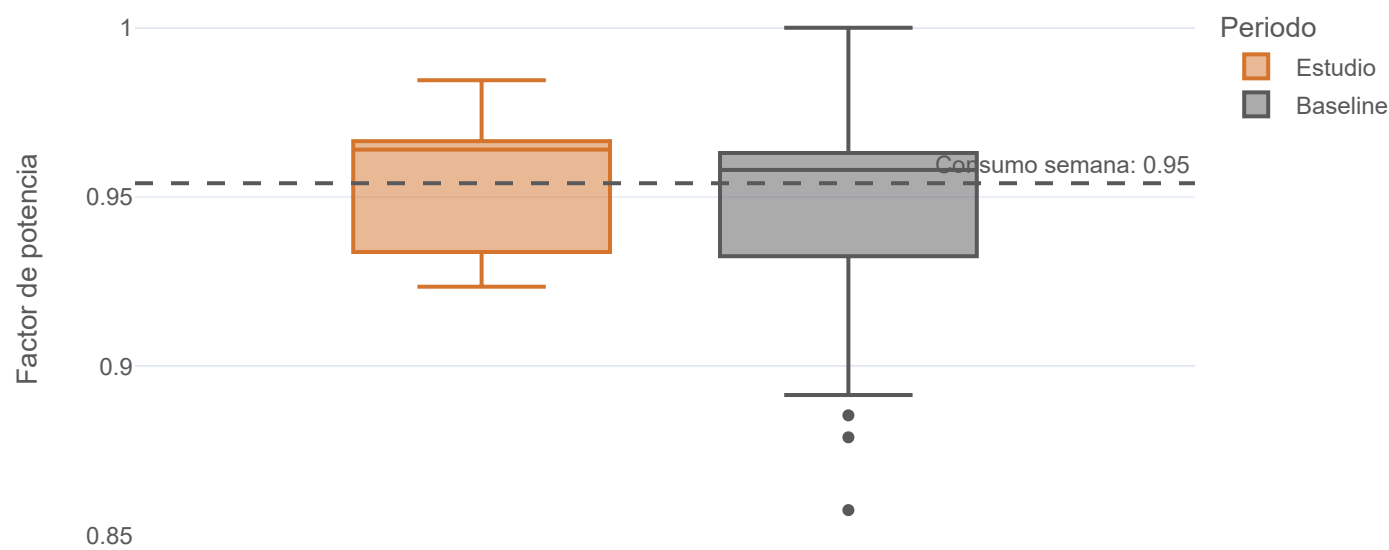


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.95, lo que representa un co

BC 291 - Las Palmas: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

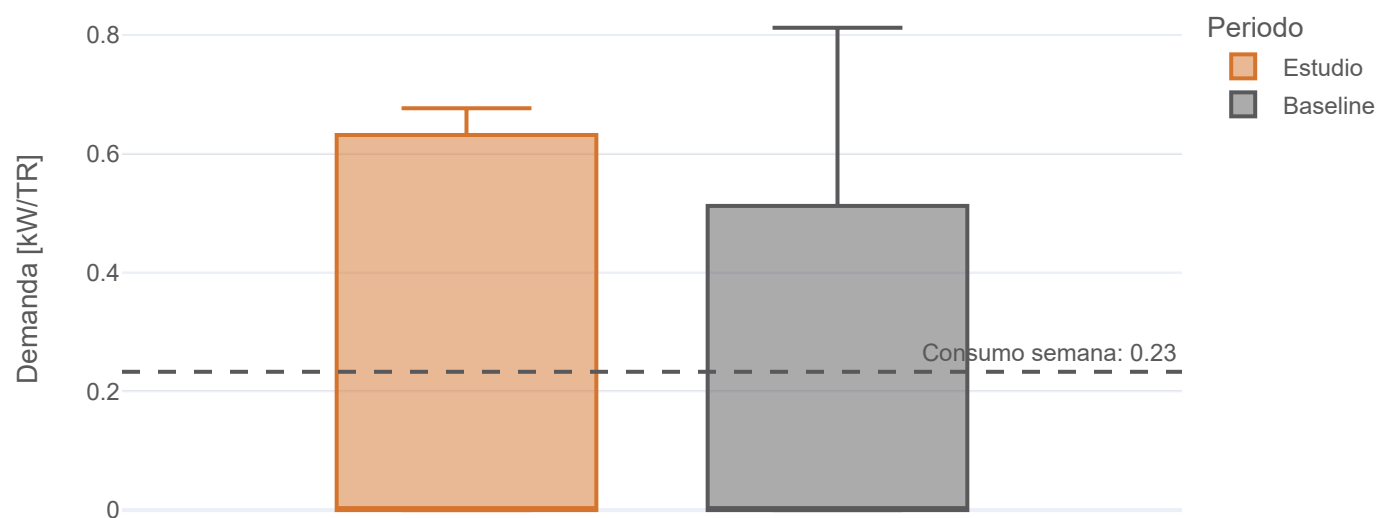


Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.23 kW/TR lo que representa un factor de uso del 28.67% respecto a la máxima demanda histórica.

BC 291 - Las Palmas: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

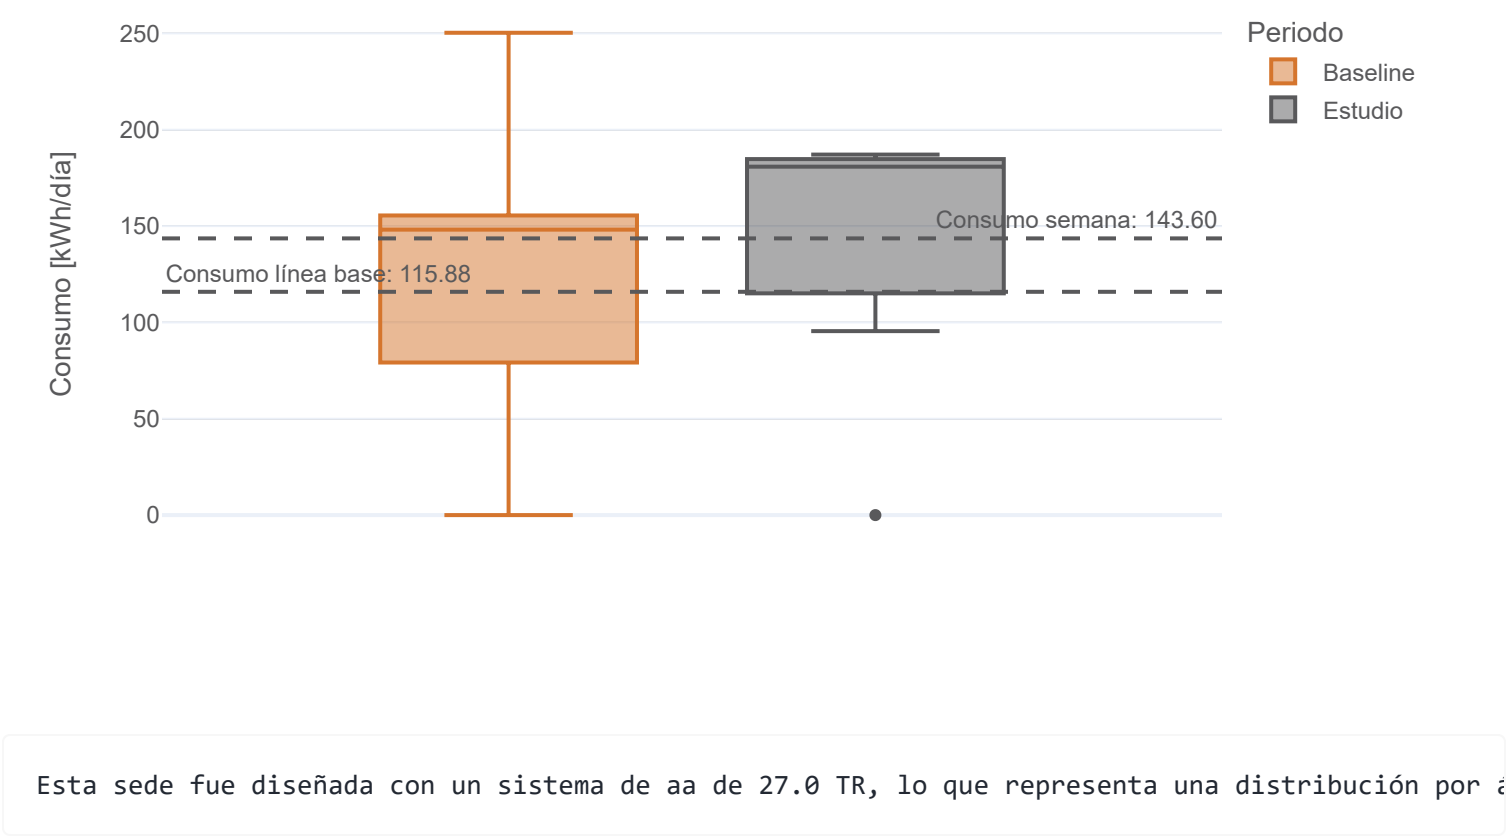


BC 302 - Quebrada Seca

BC 302 - Quebrada Seca: Consumo diario de energía activa [kWh]

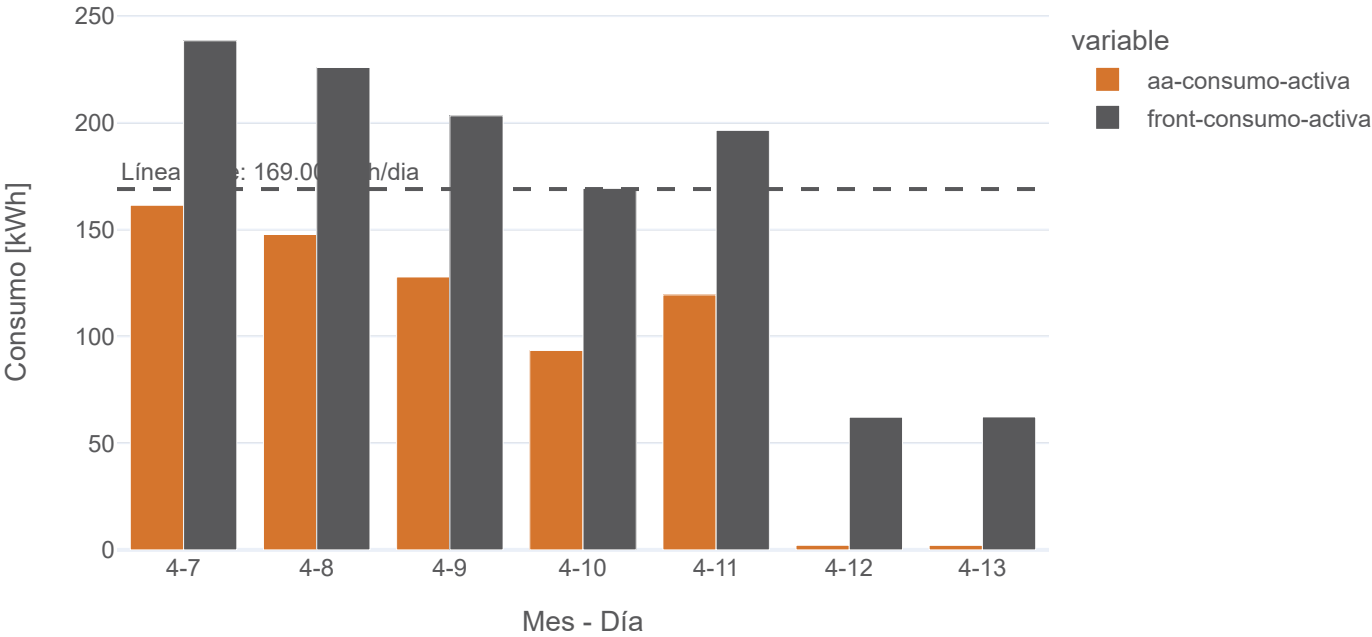


BC 302 - Quebrada Seca: Consumo típico diario

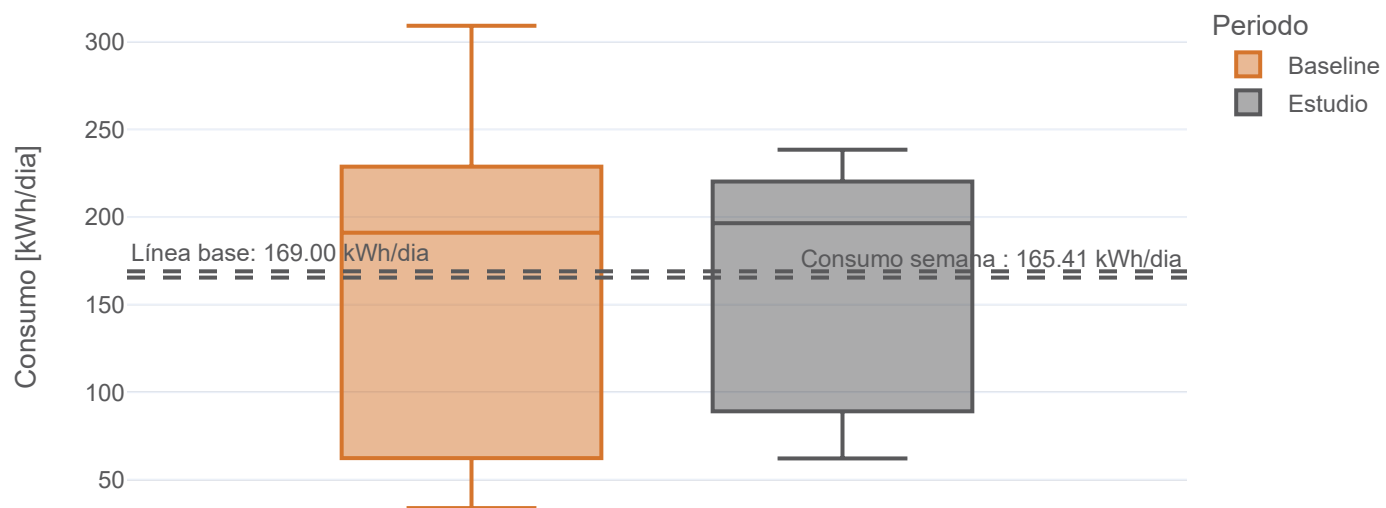


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 3.59 kWh/día, lo que representa un 2

BC 302 - Quebrada Seca: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

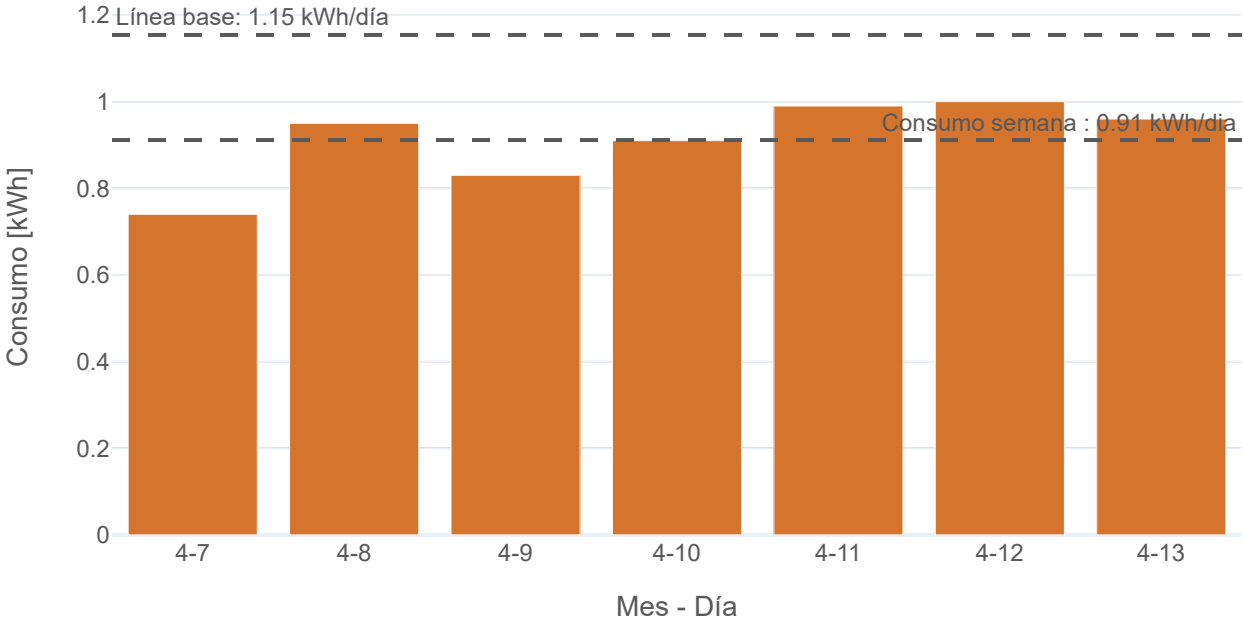


BC 302 - Quebrada Seca: Consumo nocturno típico diario

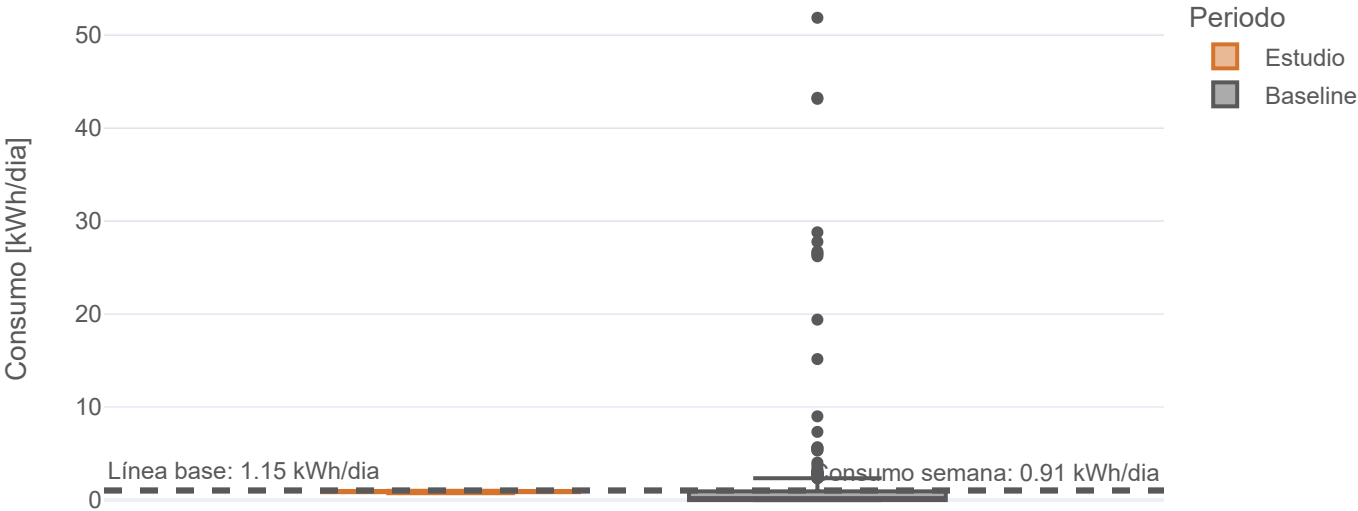


Durante la semana pasada se consumió un total de 202kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 17.5% del consumo total


BC 302 - Quebrada Seca: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

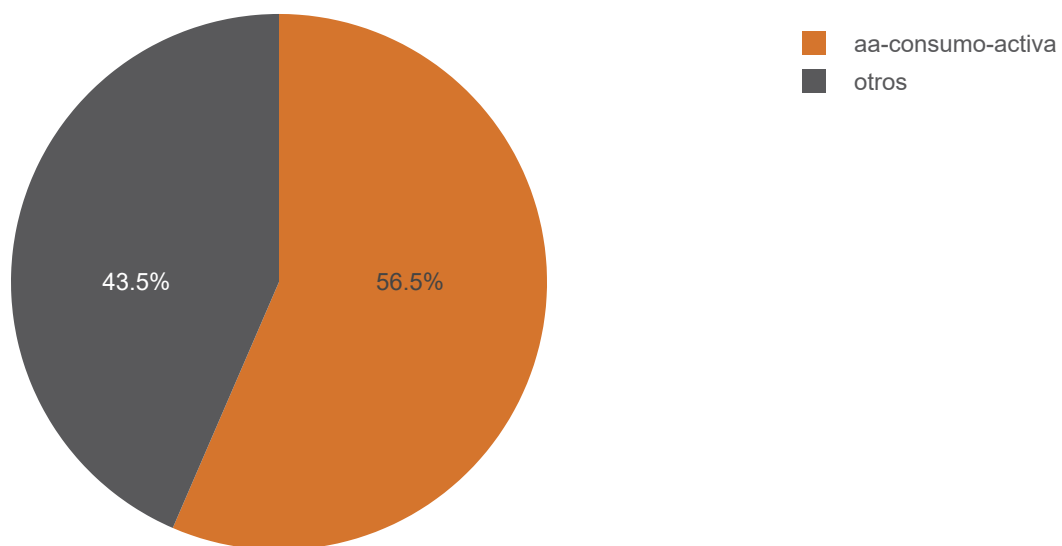


BC 302 - Quebrada Seca: Consumo de energía activa [kWh]

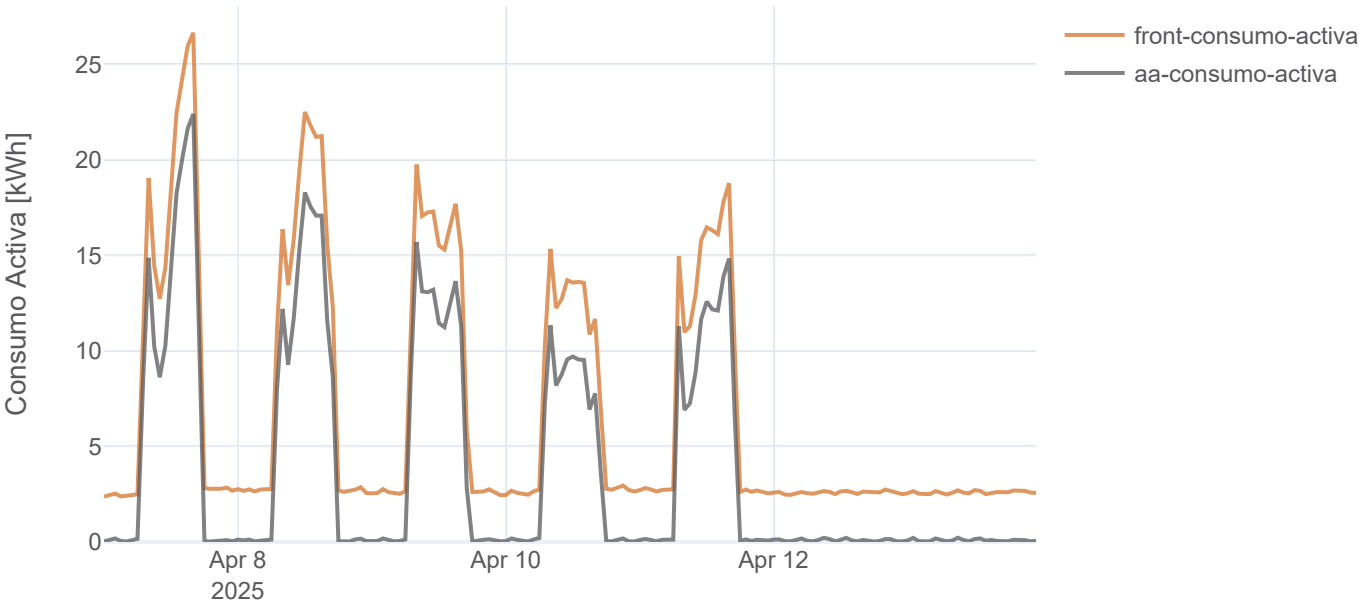

BC 302 - Quebrada Seca: Día típico

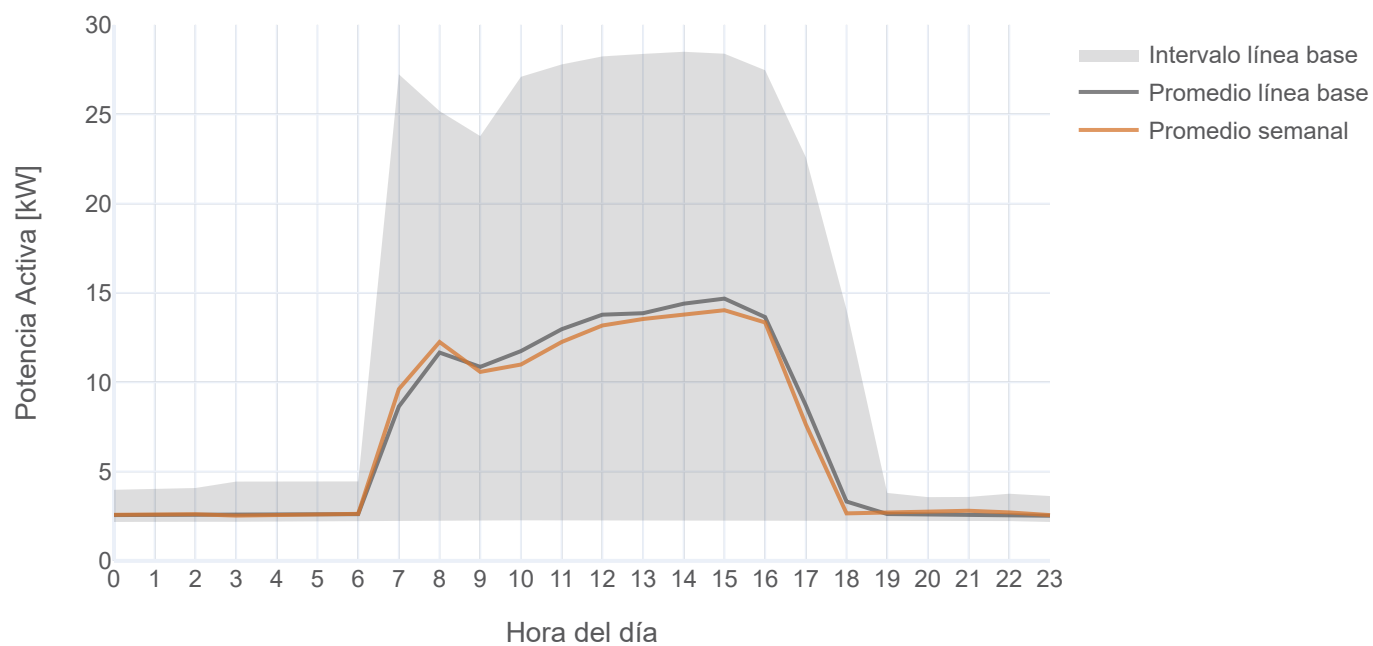


BC 302 - Quebrada Seca: Semana típica

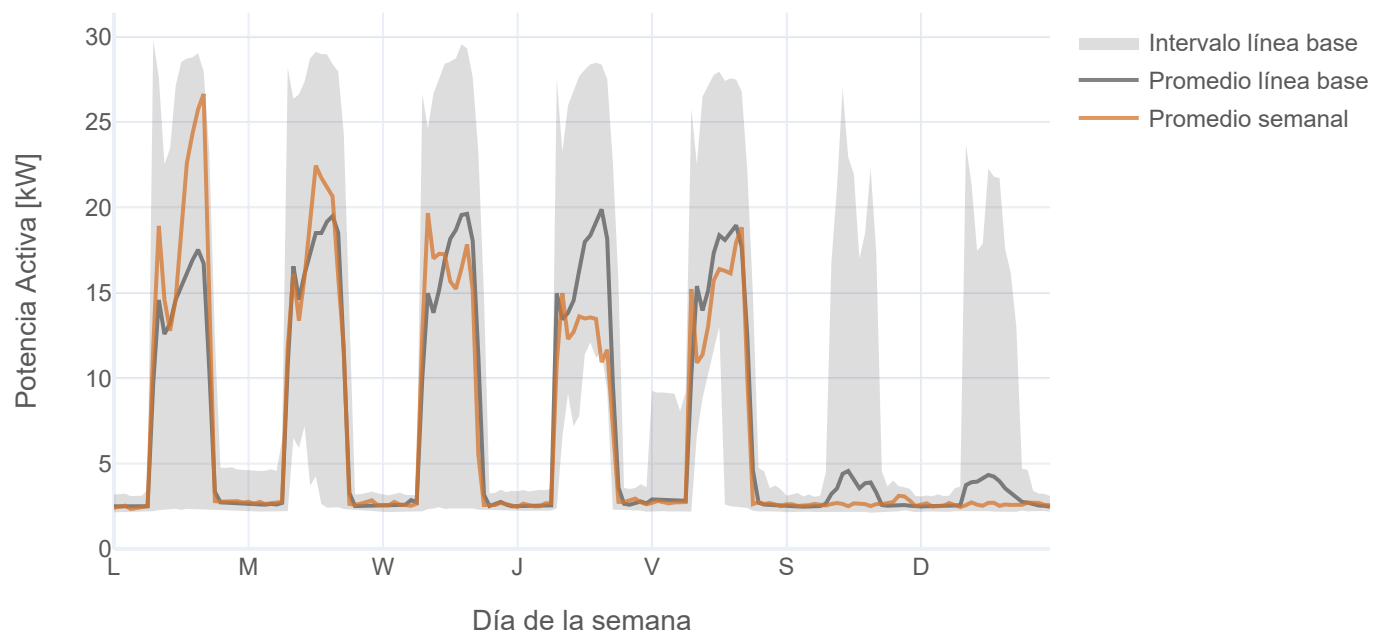


[Skip to main content](#)

BC 302 - Quebrada Seca: Factor de potencia

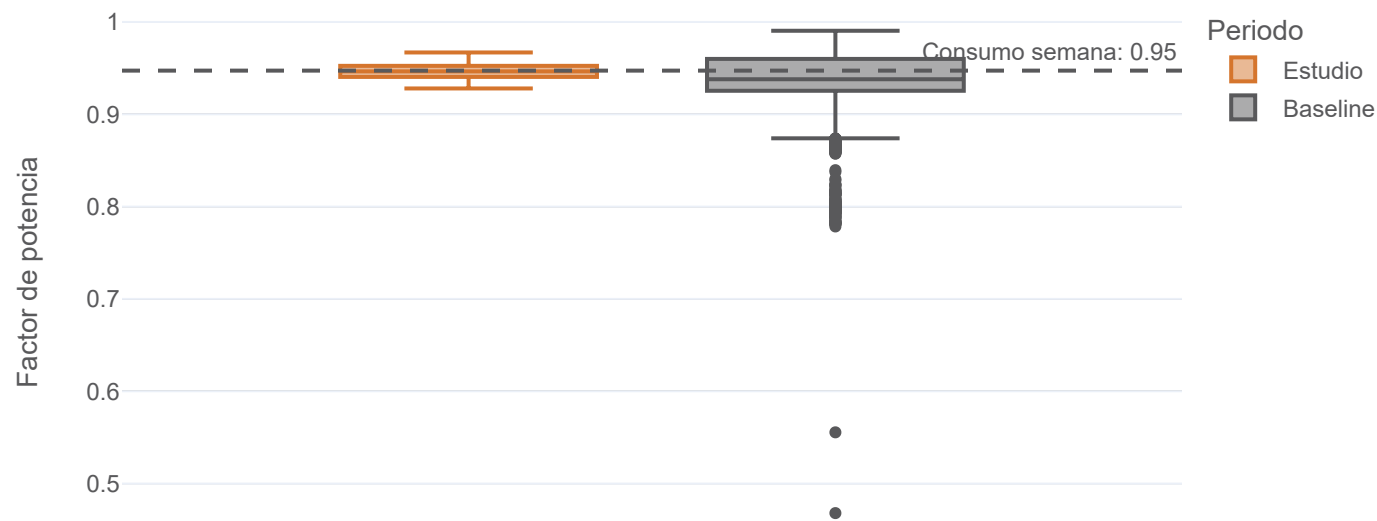


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.94, lo que representa un consumo

BC 302 - Quebrada Seca: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

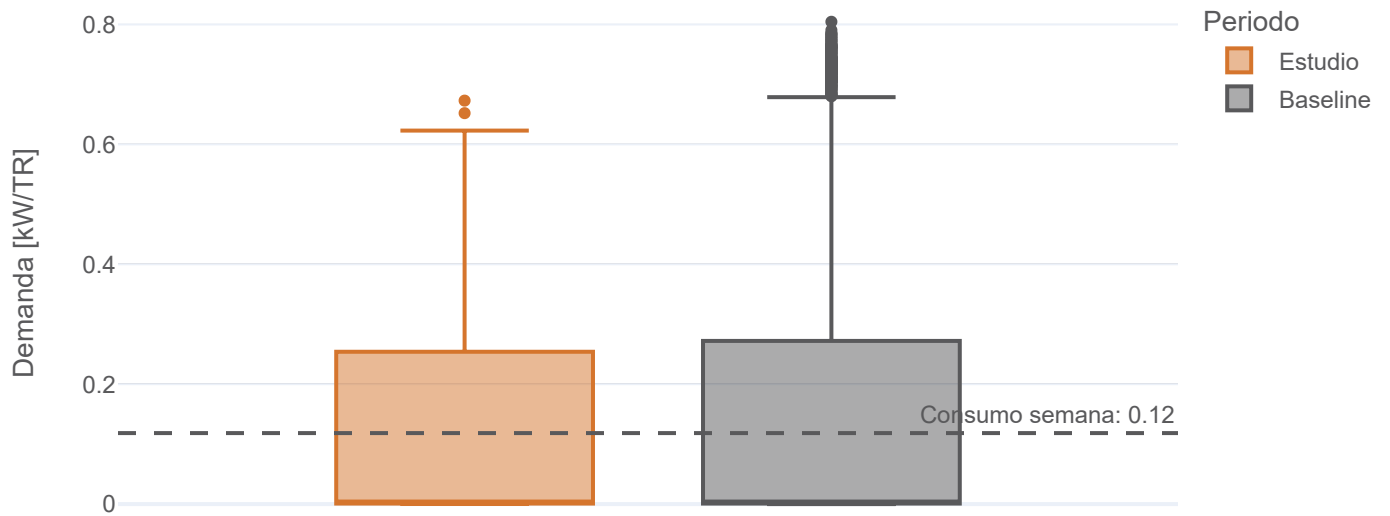

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.12 kW/TR lo que representa un factor de uso del 14.72% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 302 - Quebrada Seca: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

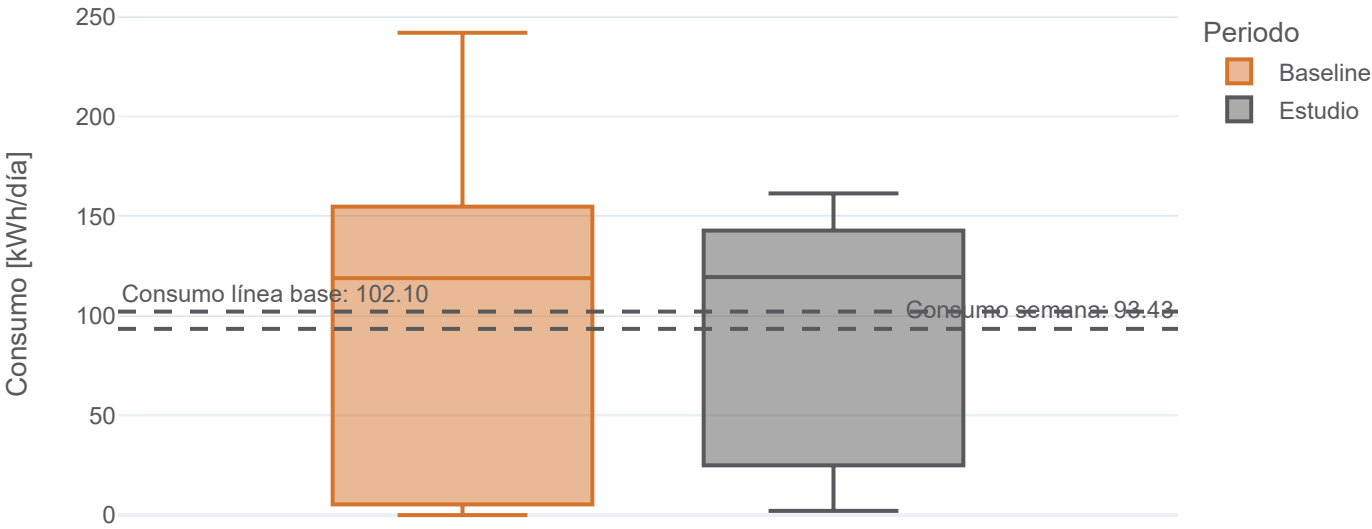


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 33.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 306 - Barrancabermeja

BC 306 - Barrancabermeja: Consumo diario de energía activa [kWh]

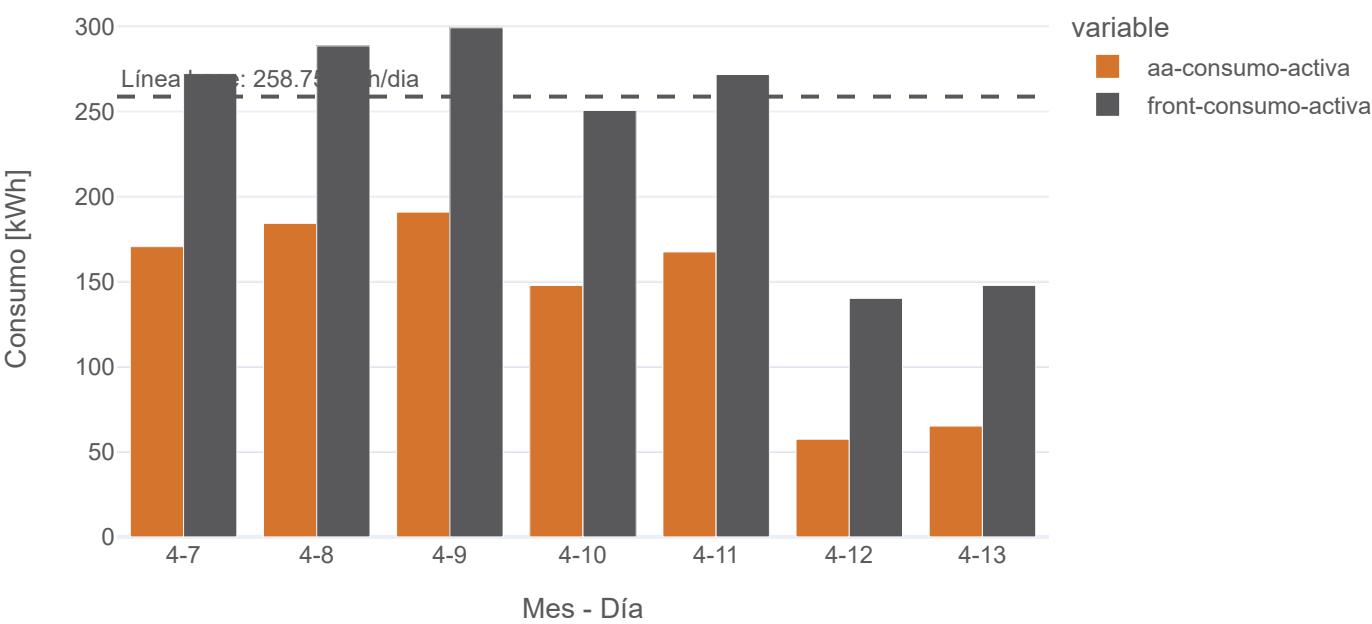


BC 306 - Barrancabermeja: Consumo típico diario

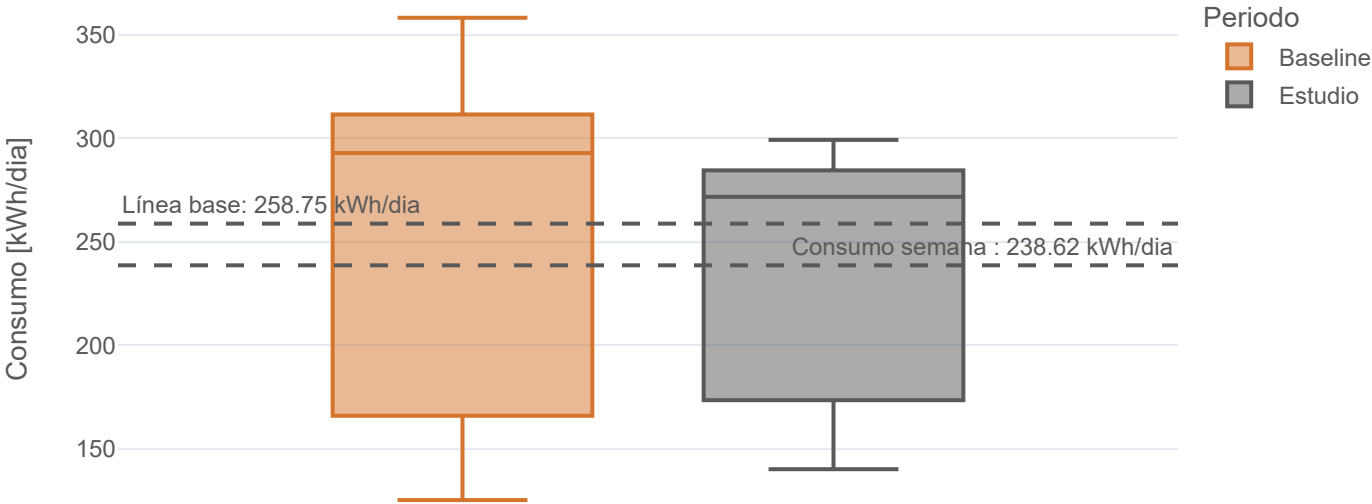


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 20.14 kWh/dia, lo que representa un 8

BC 306 - Barrancabermeja: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

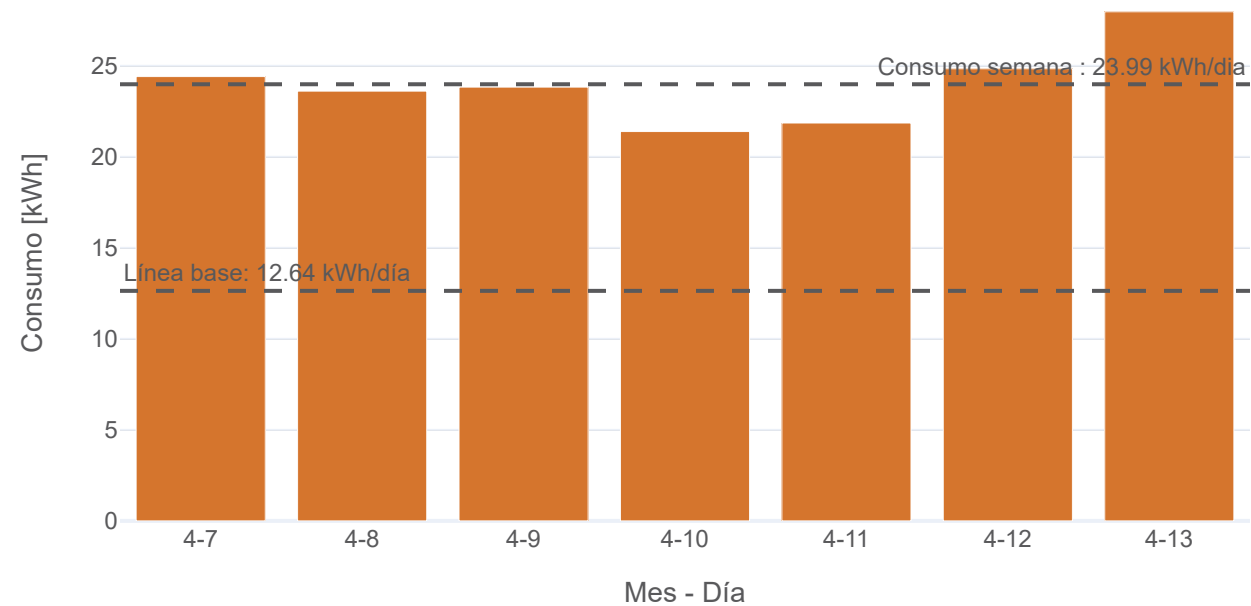


BC 306 - Barrancabermeja: Consumo nocturno típico diario

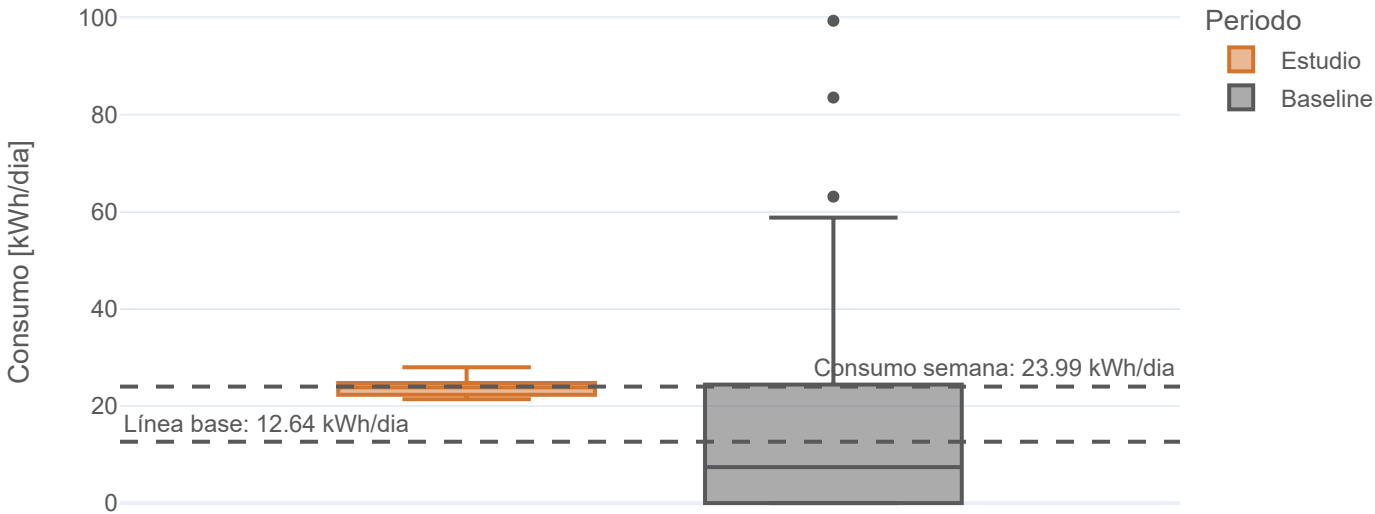


Durante la semana pasada se consumió un total de 446kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 26.7% del consumo total


BC 306 - Barrancabermeja: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

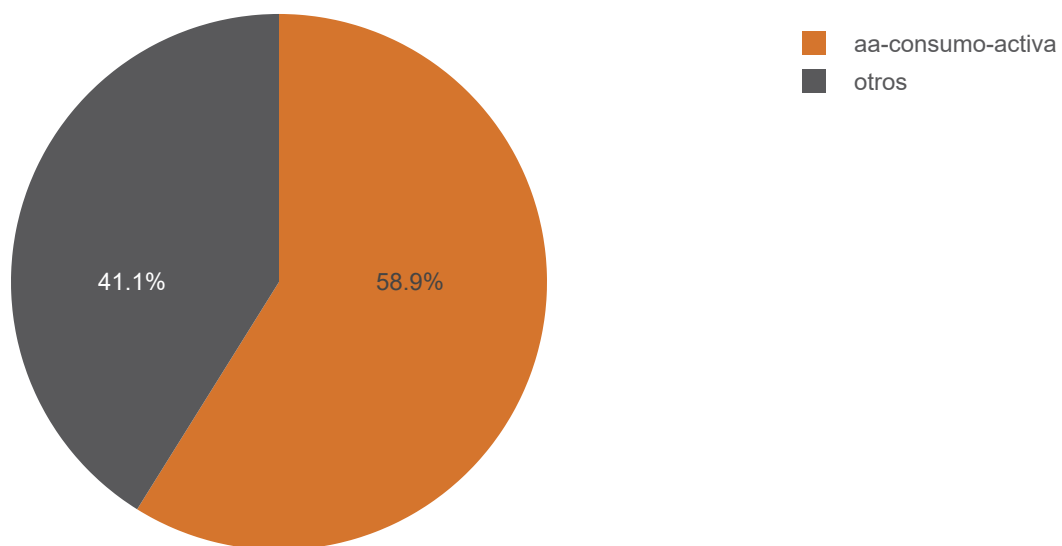


BC 306 - Barrancabermeja: Consumo de energía activa [kWh]

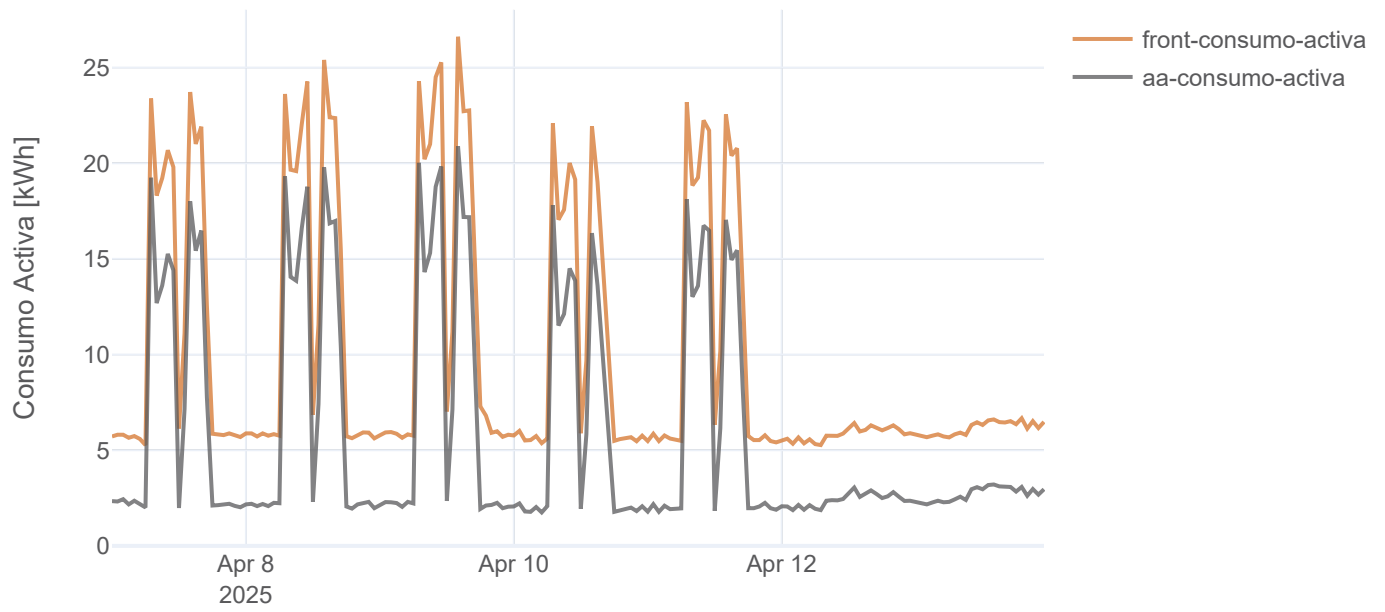

BC 306 - Barrancabermeja: Día típico

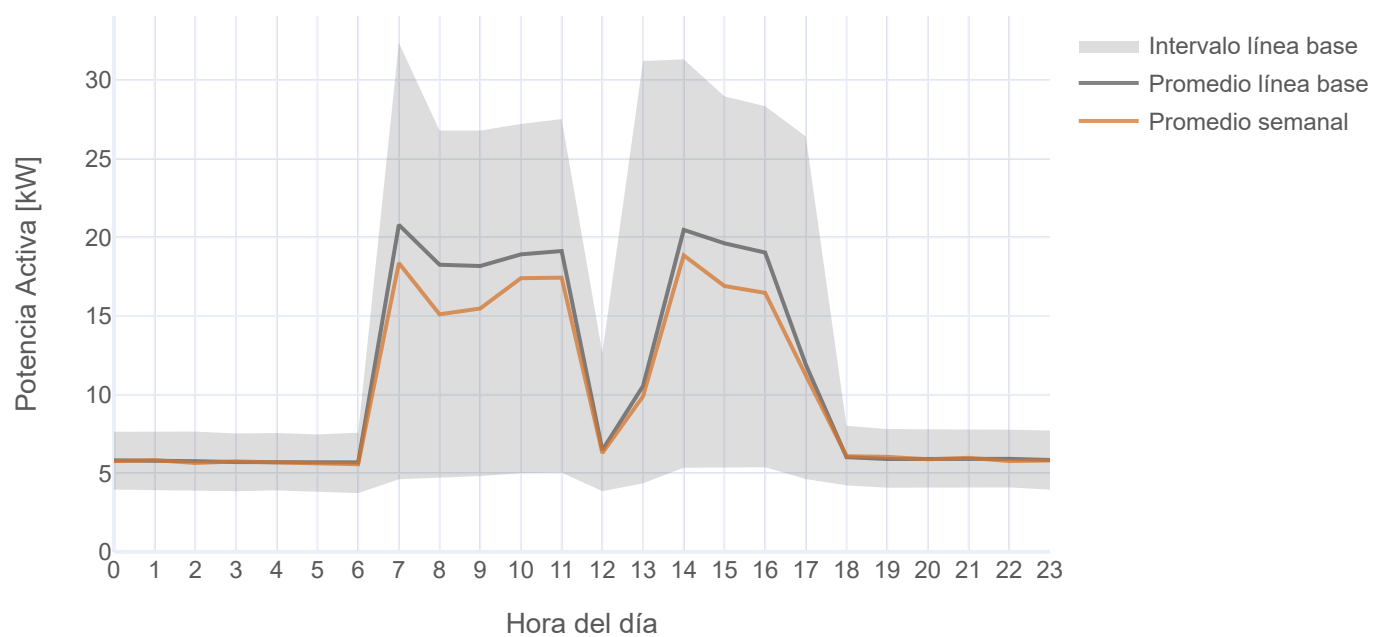


BC 306 - Barrancabermeja: Semana típica

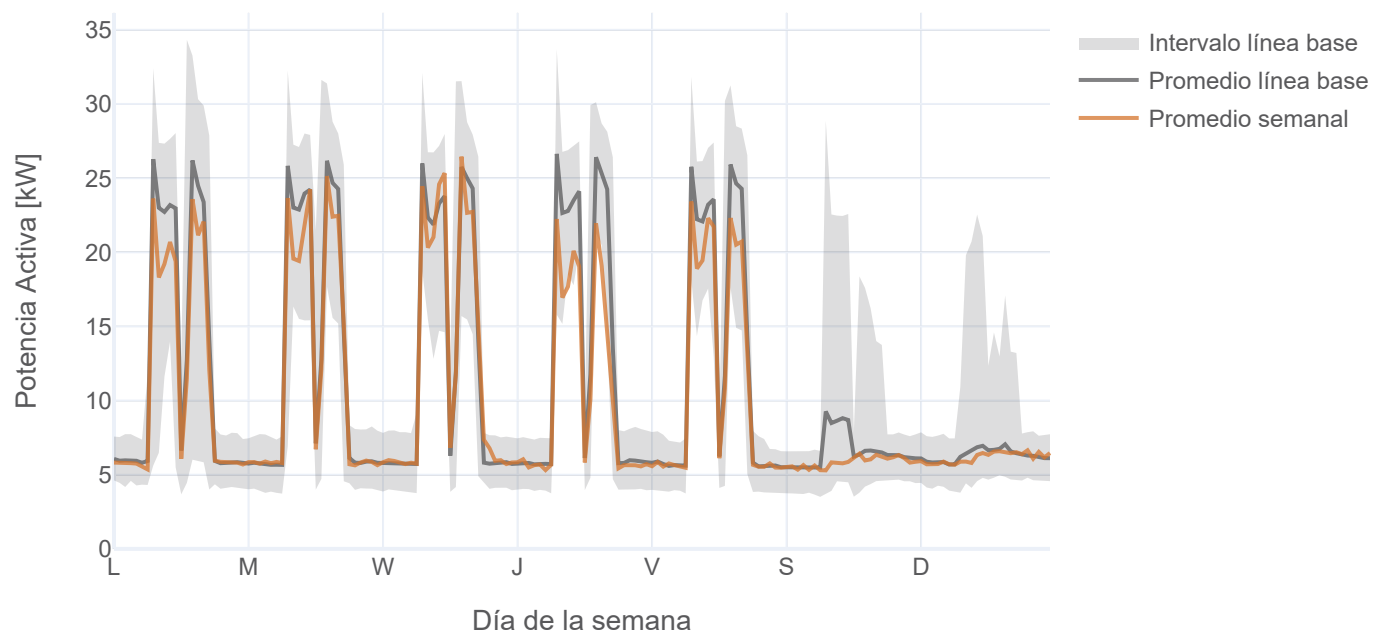


[Skip to main content](#)

BC 306 - Barrancabermeja: Factor de potencia

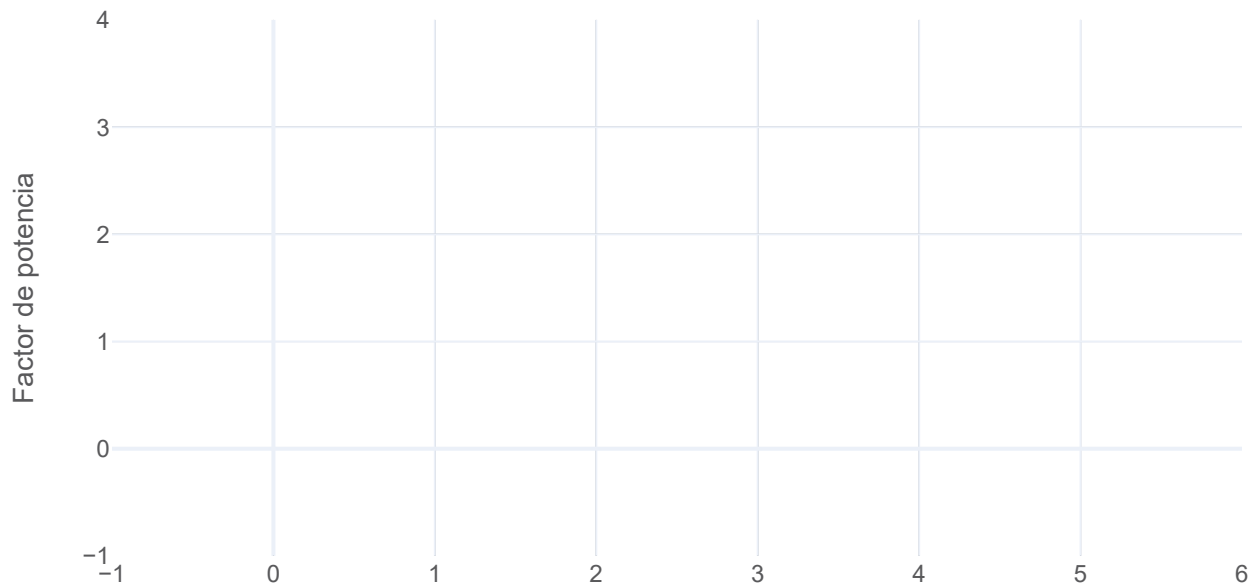


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en nan
lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades por p

BC 306 - Barrancabermeja: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

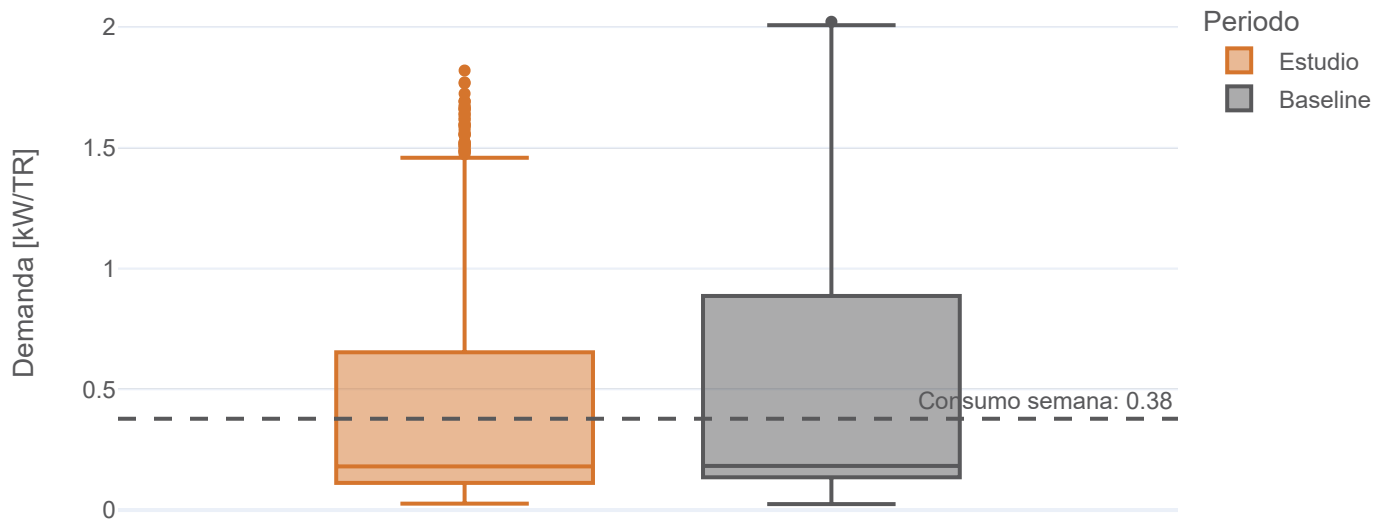

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.38 kW/TR lo que representa un factor de uso del 18.69% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 306 - Barrancabermeja: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

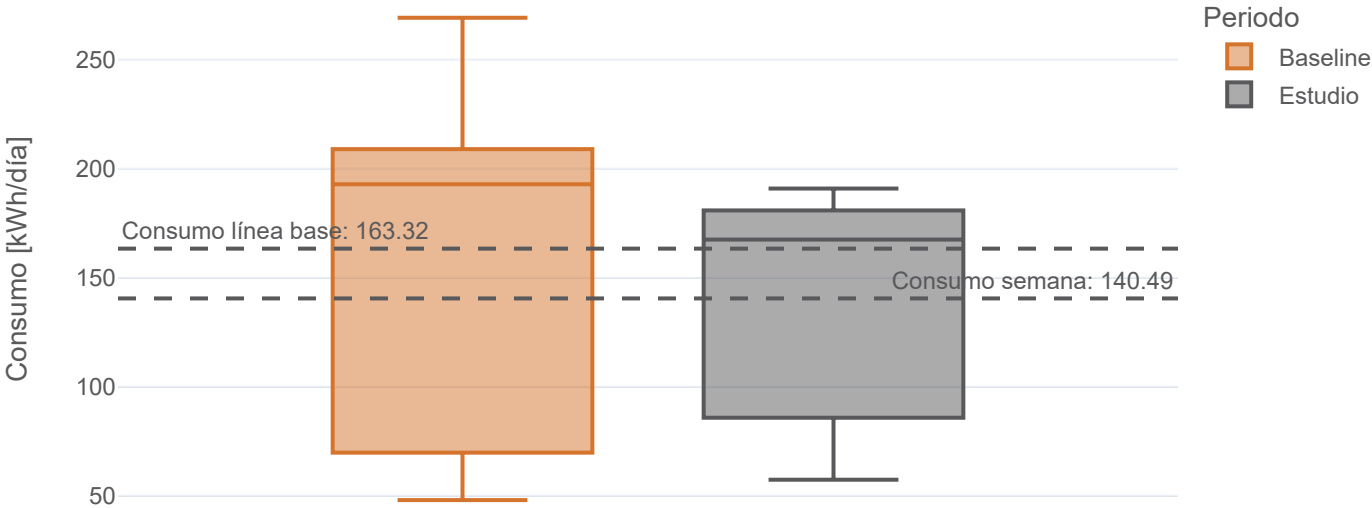


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 15.5 TR, lo que representa una distribución por a

BC 311 - Bello

BC 311 - Bello: Consumo diario de energía activa [kWh]

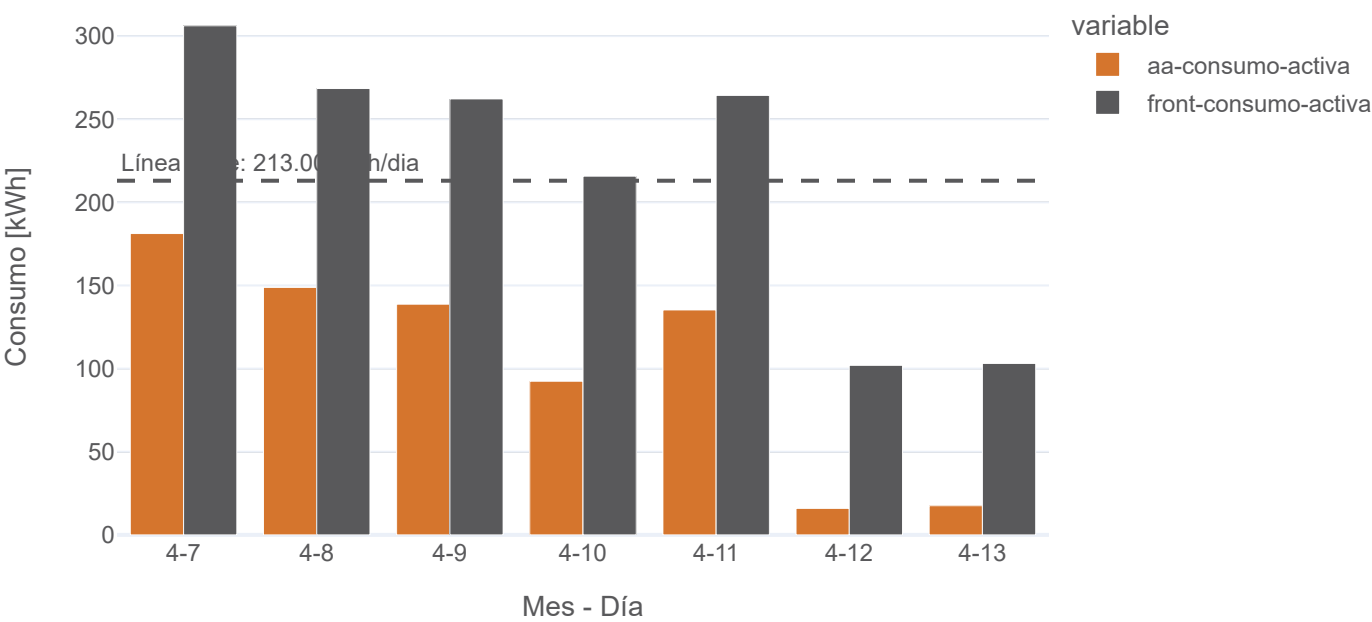


BC 311 - Bello: Consumo típico diario

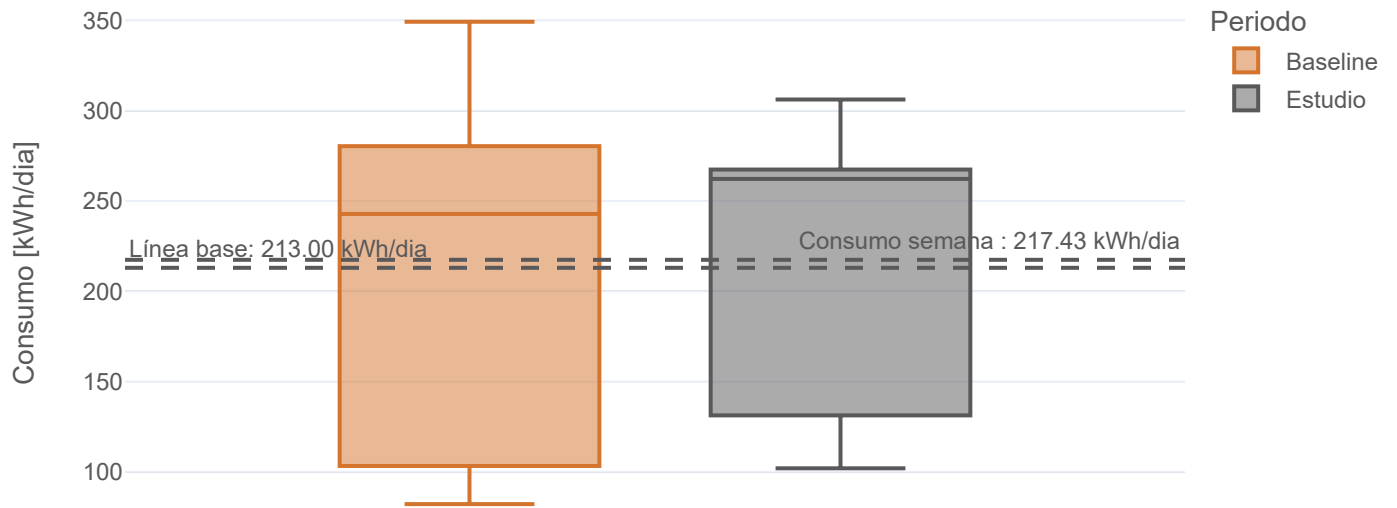


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 4.43 kWh/día, lo que representa un 2

BC 311 - Bello: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

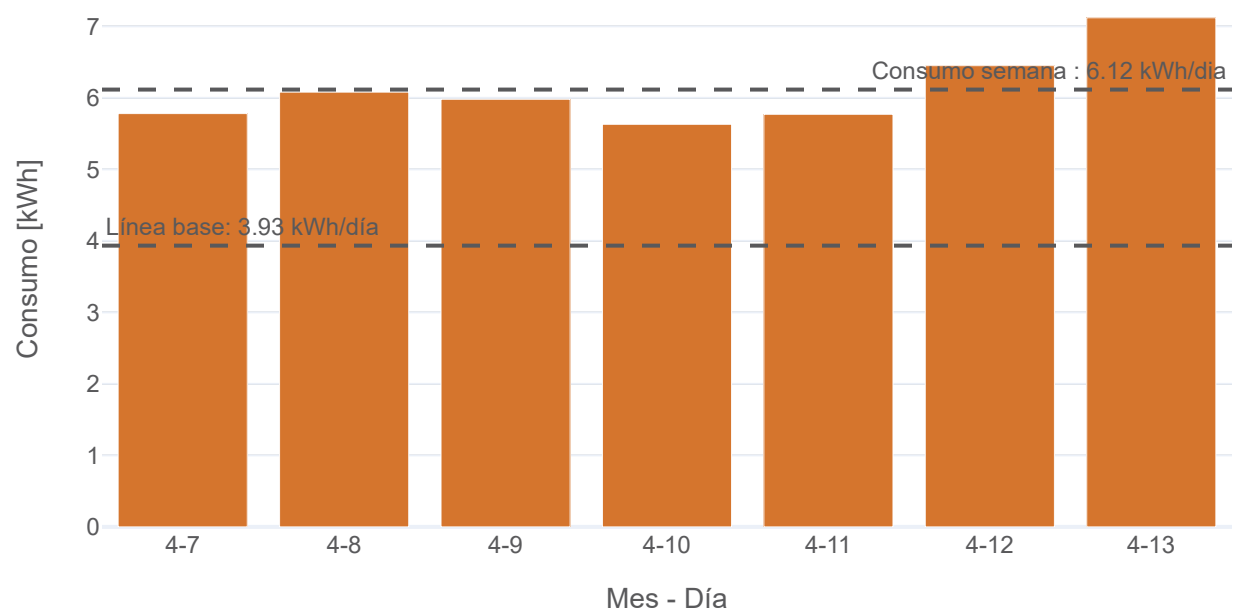


BC 311 - Bello: Consumo nocturno típico diario

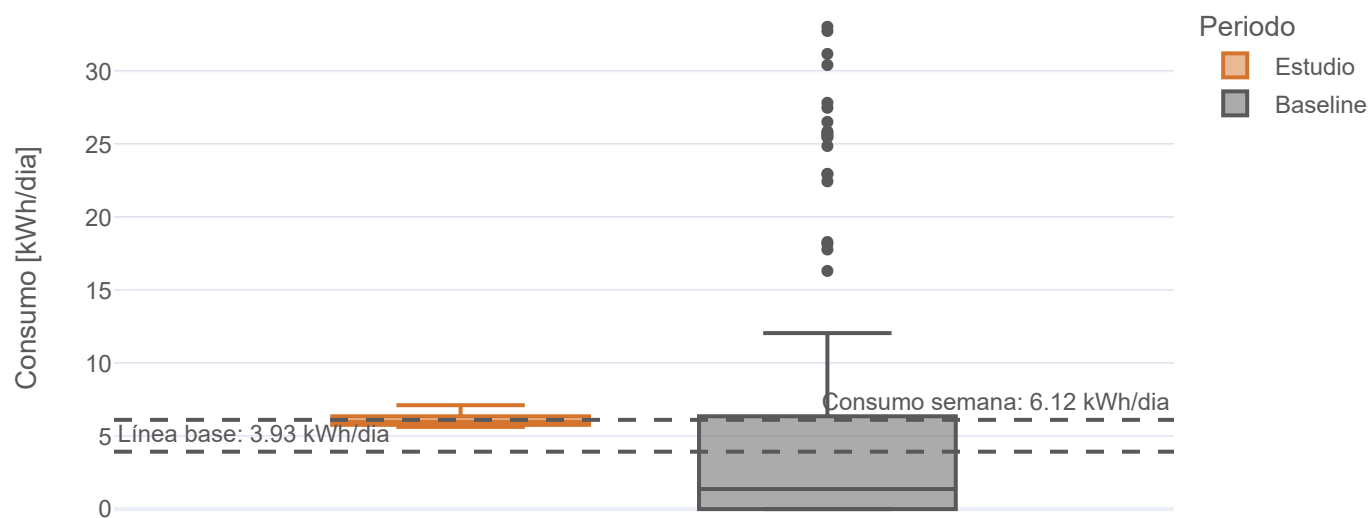


Durante la semana pasada se consumió un total de 325kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 21.4% del consumo total


BC 311 - Bello: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

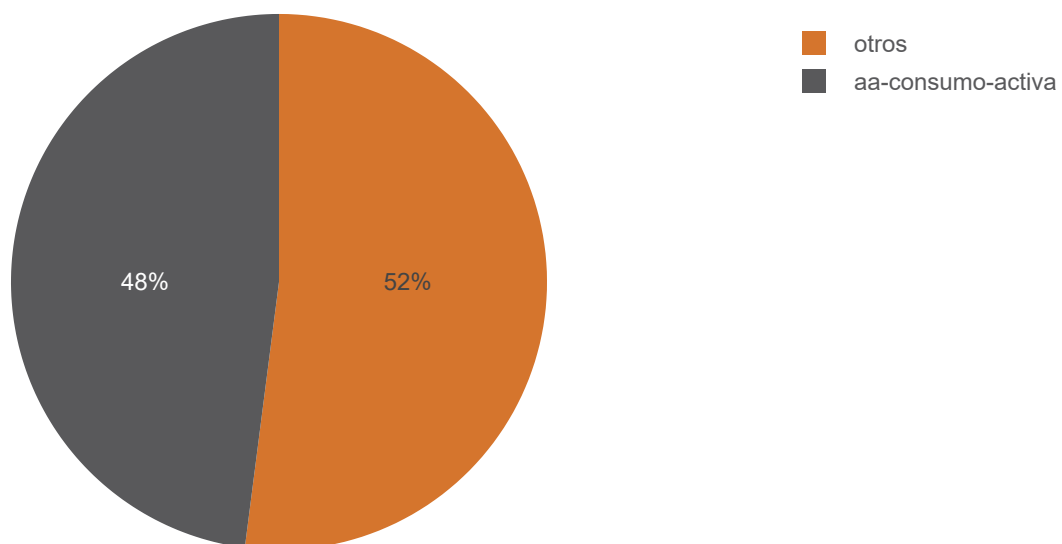


BC 311 - Bello: Consumo de energía activa [kWh]

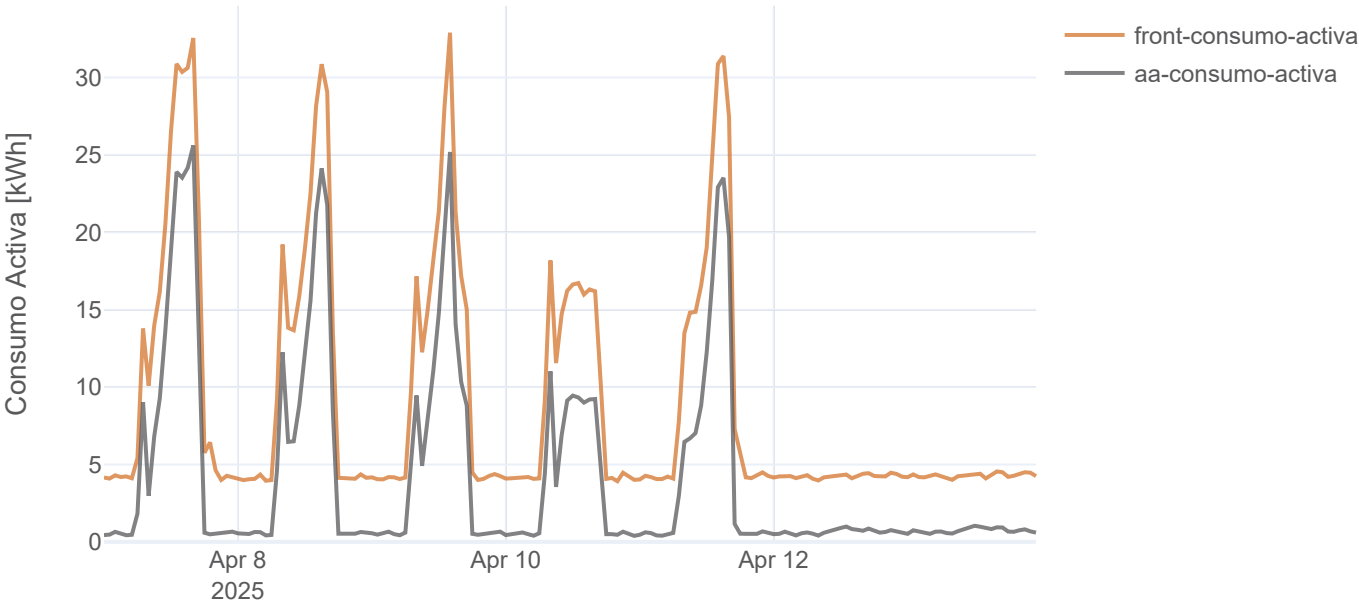

BC 311 - Bello: Día típico

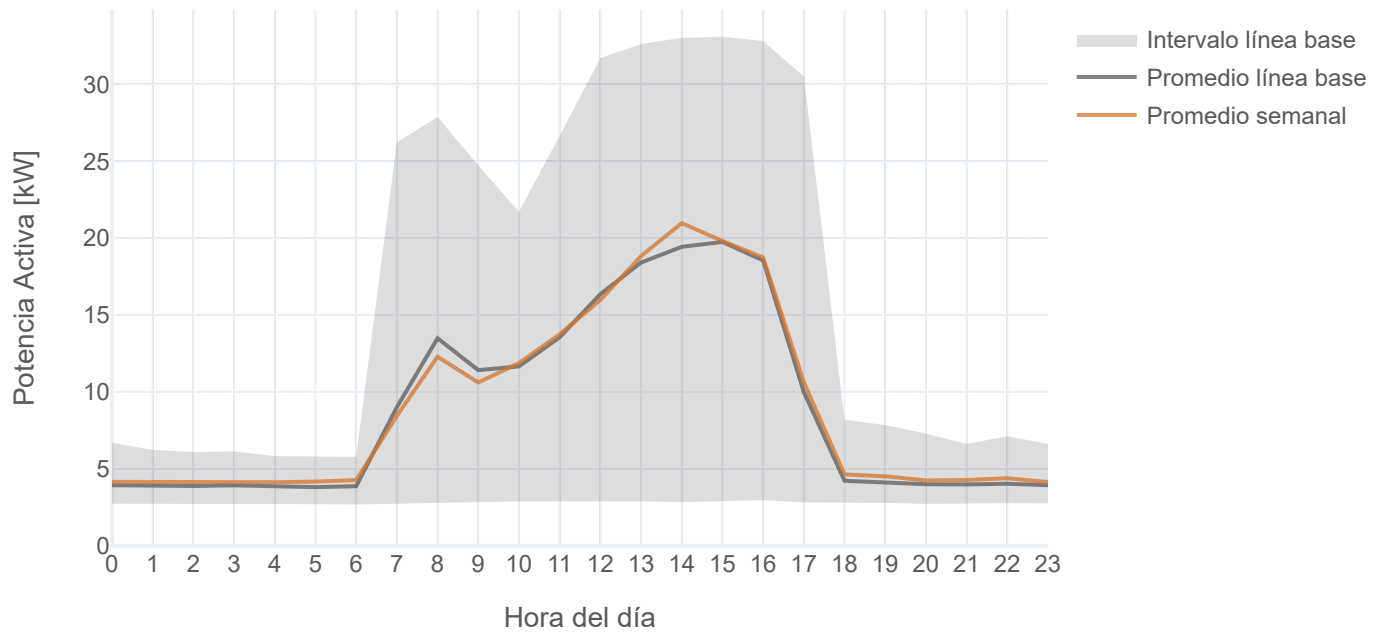


BC 311 - Bello: Semana típica

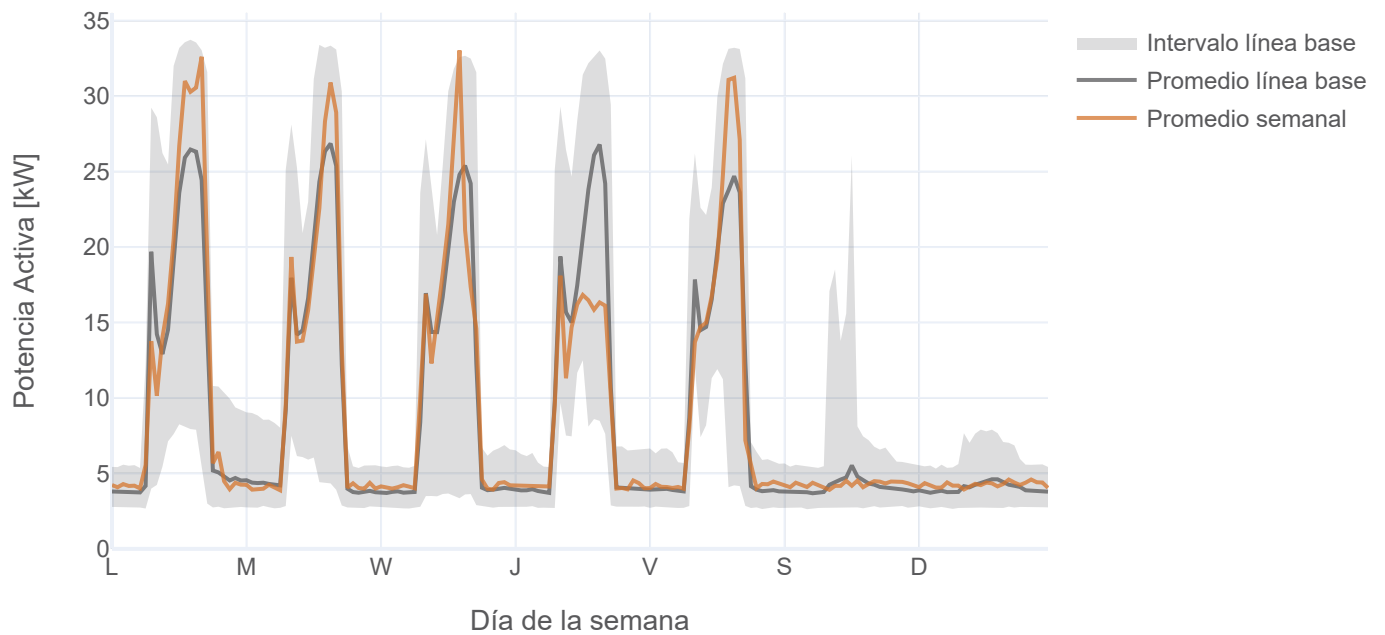


[Skip to main content](#)

BC 311 - Bello: Factor de potencia

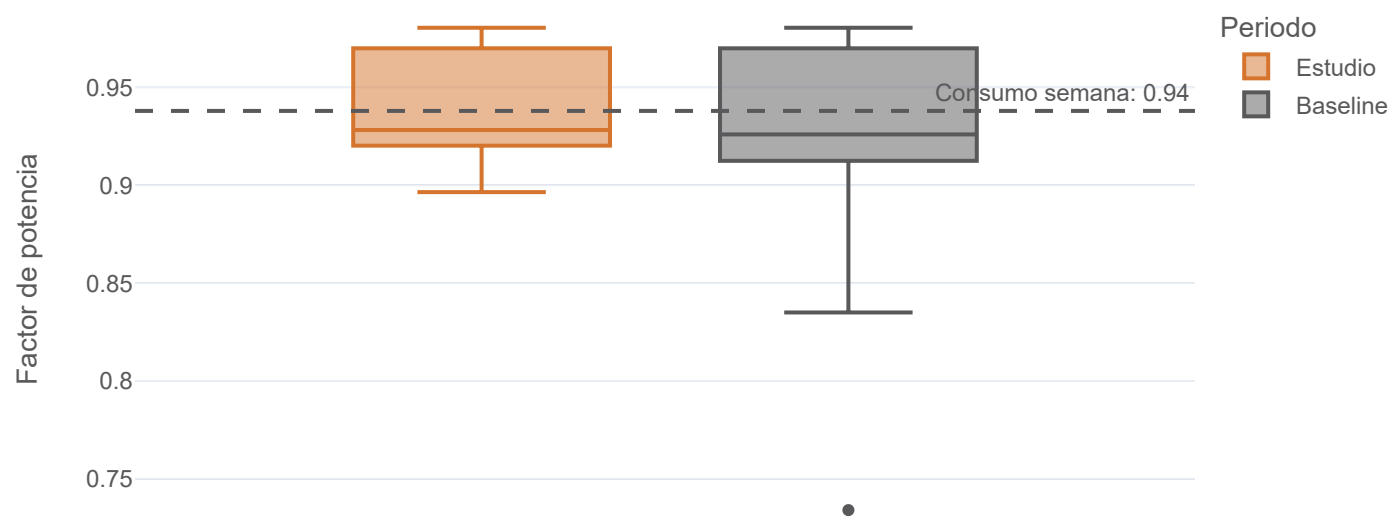


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.93, lo que representa un consumo

BC 311 - Bello: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

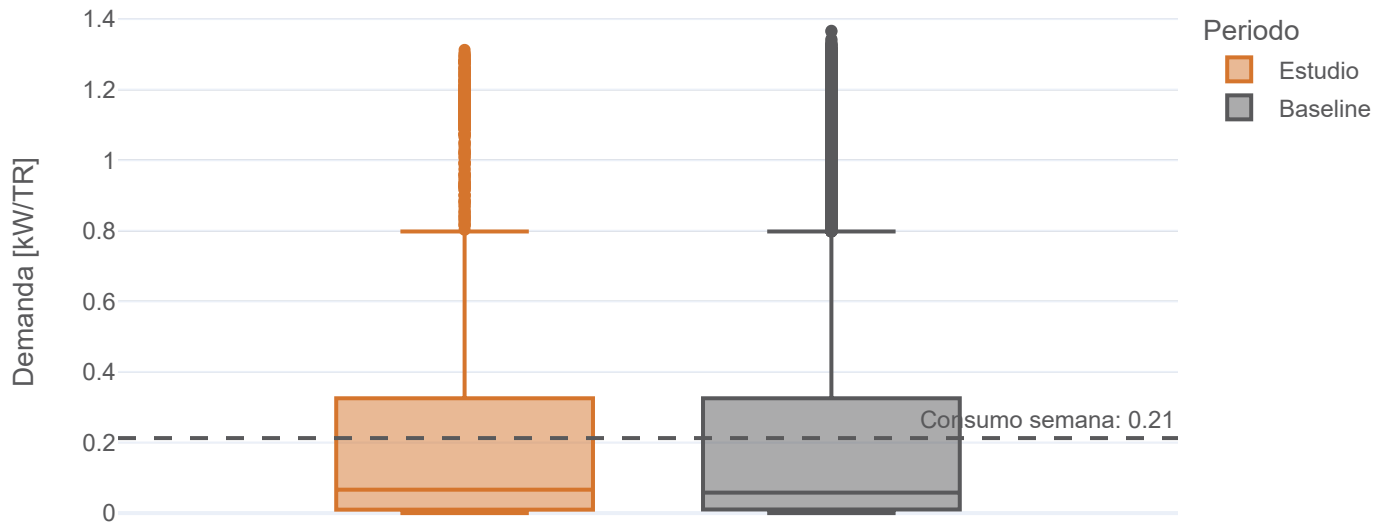

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.21 kW/TR lo que representa un factor de uso del 15.55% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 311 - Bello: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

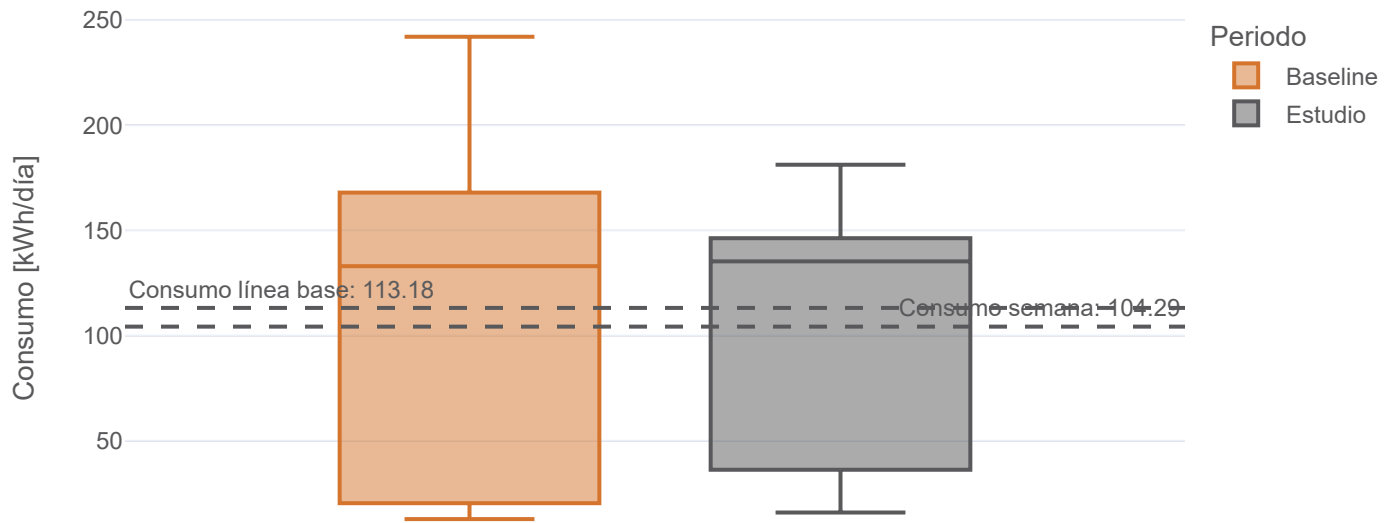


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 20.5 TR, lo que representa una distribución por a

BC 371 - Caucasia

BC 371 - Caucasia: Consumo diario de energía activa [kWh]

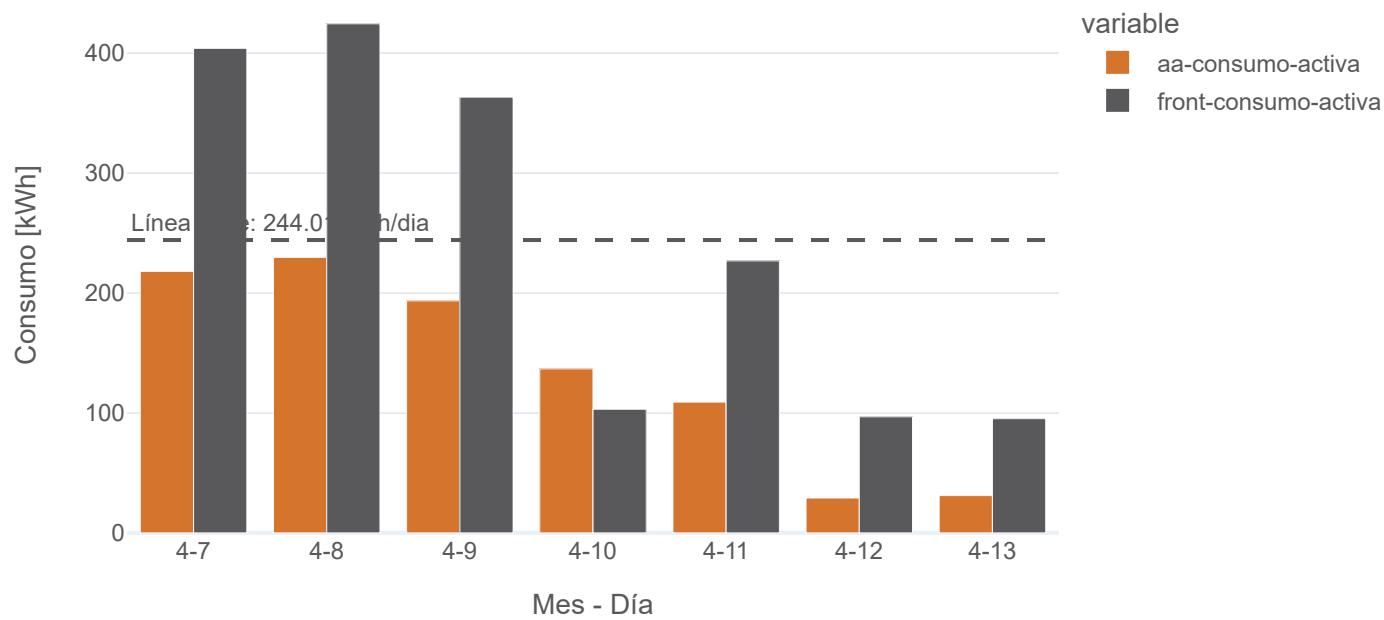


BC 371 - Caucasia: Consumo típico diario

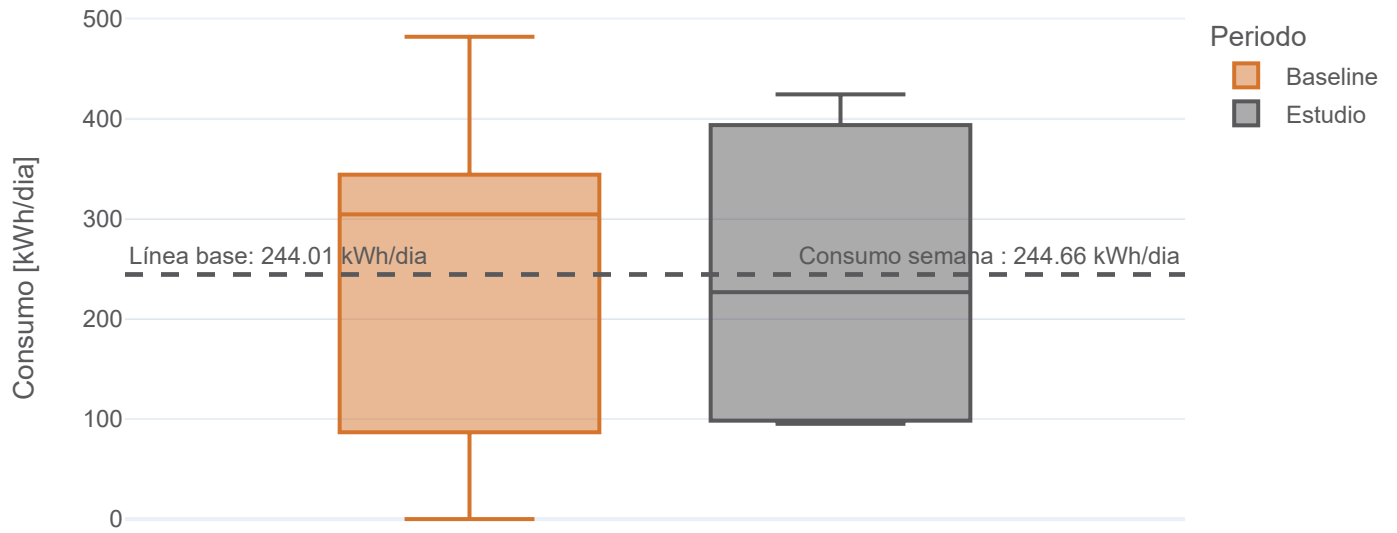


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 0.65 kWh/día, lo que representa un 0

BC 371 - Caucasia: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilu [kWh/día]

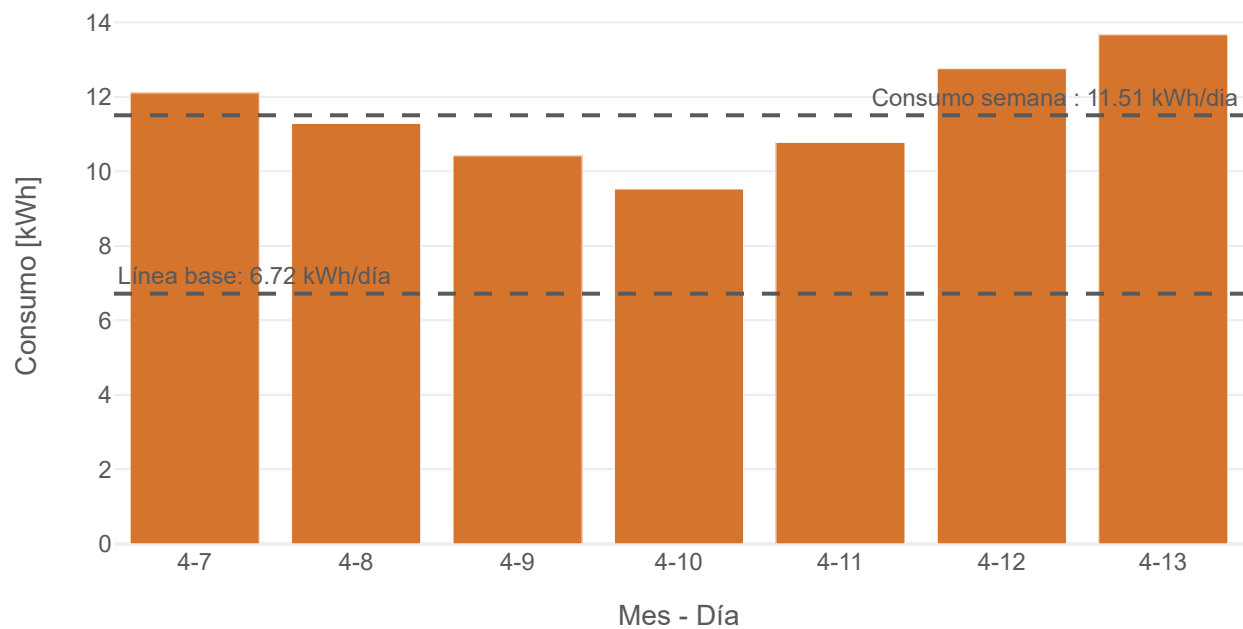

BC 371 - Caucasia: Consumo nocturno típico diario

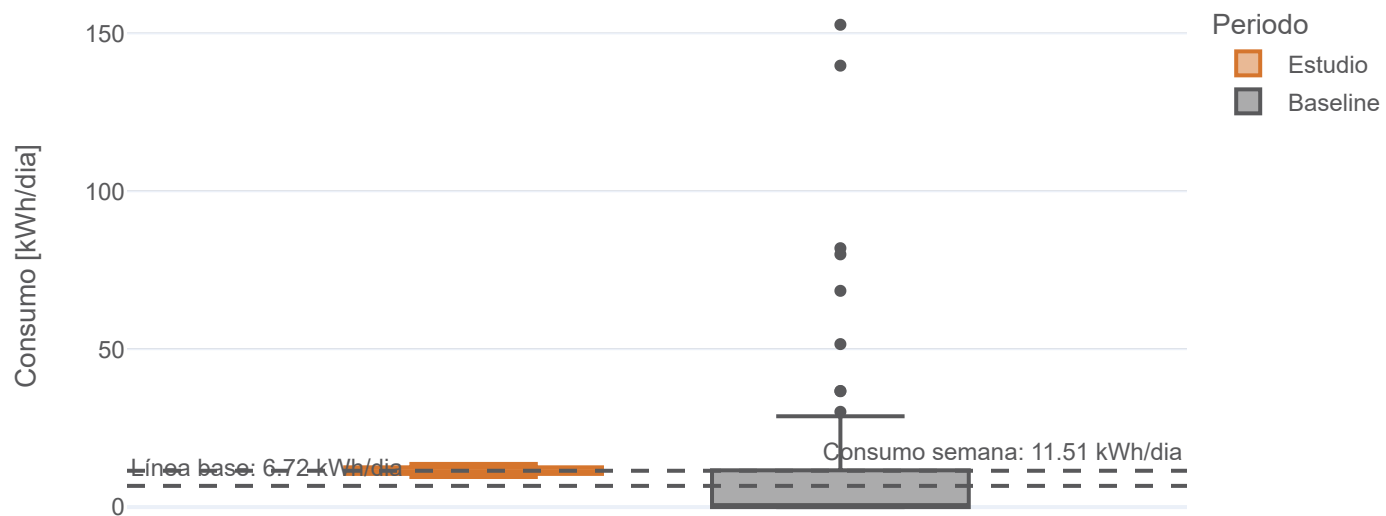


[Skip to main content](#)


Durante la semana pasada se consumió un total de 289kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 16.9% del consumo total


BC 371 - Caucasia: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

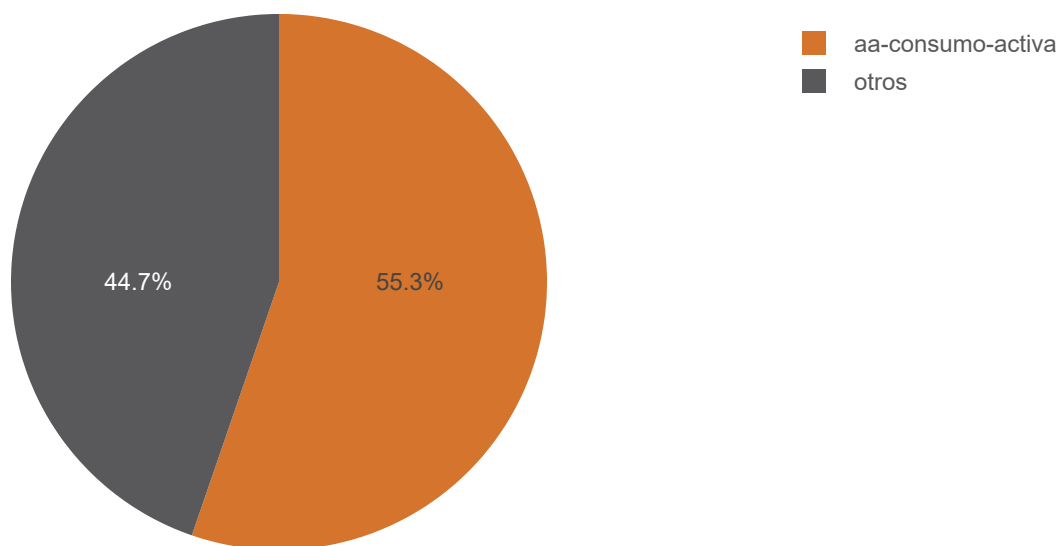


BC 371 - Caucasia: Consumo de energía activa [kWh]

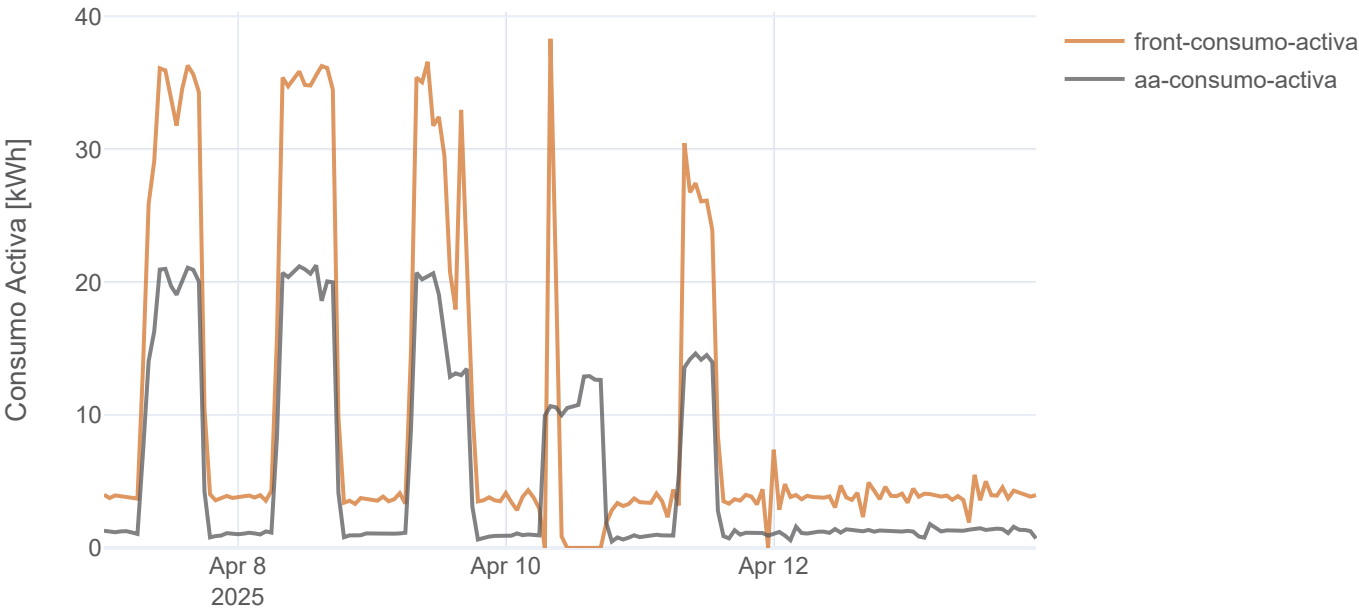


BC 371 - Caucasasia: Día típico

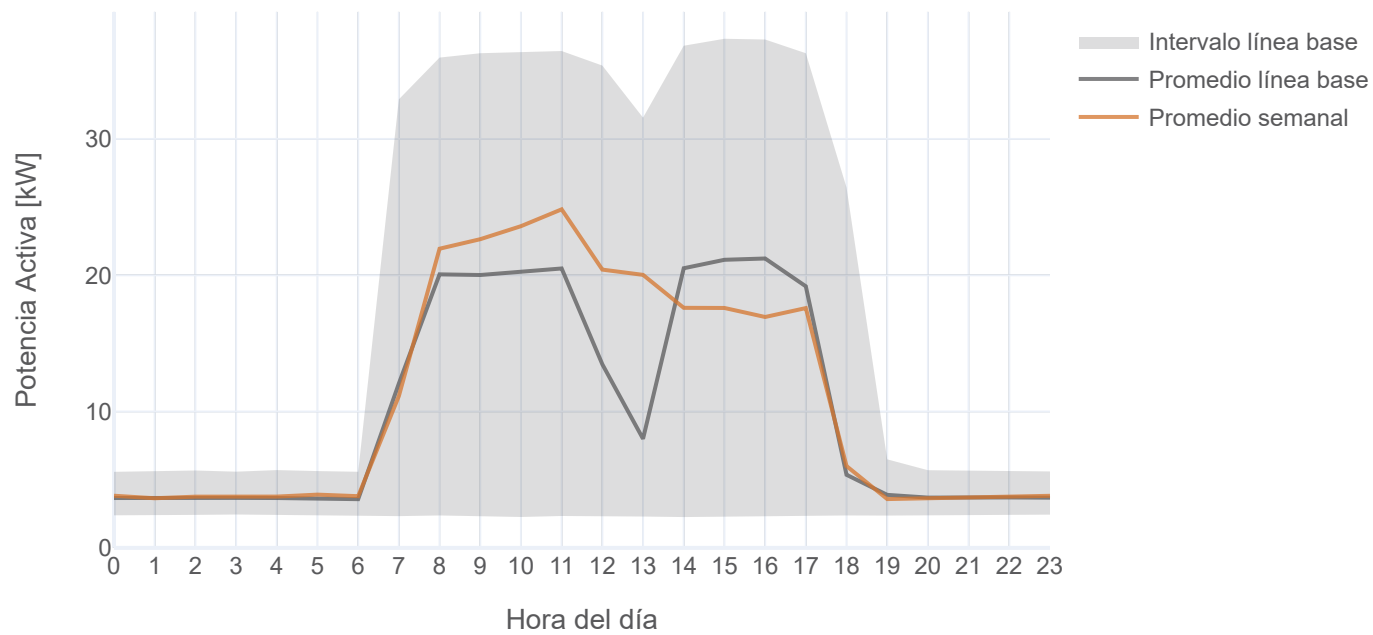

BC 371 - Caucasasia: Semana típica

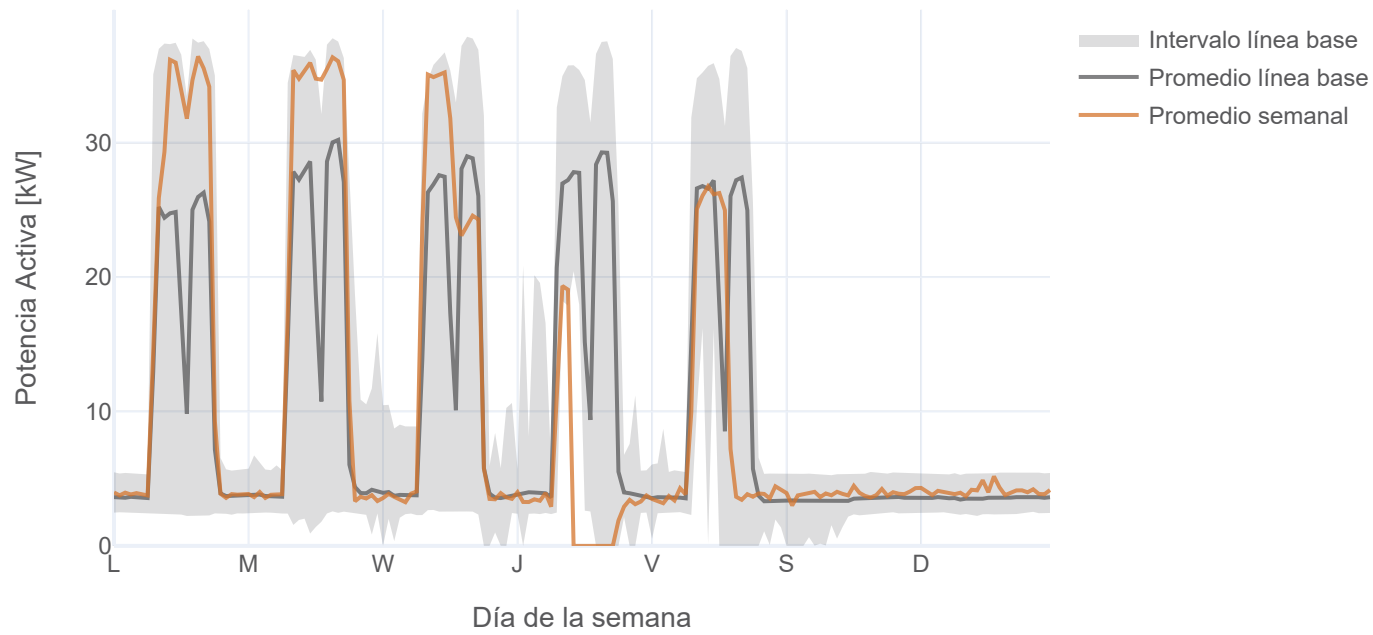


BC 371 - Caucasia: Factor de potencia

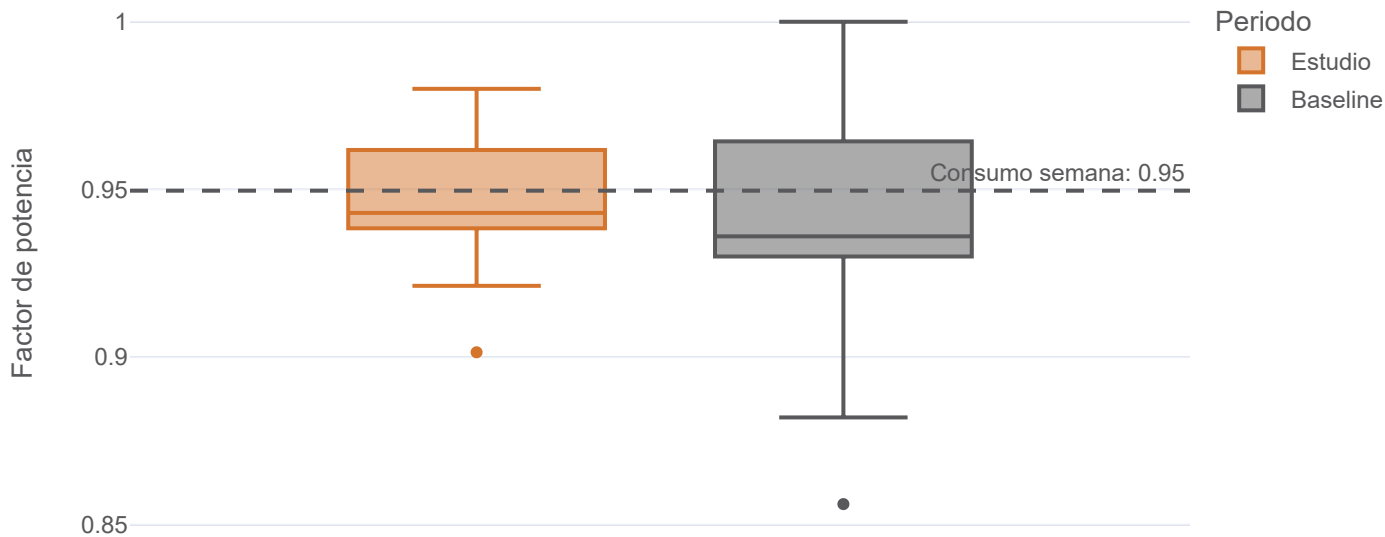


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.94, lo que representa un consumo

BC 371 - Caucasia: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

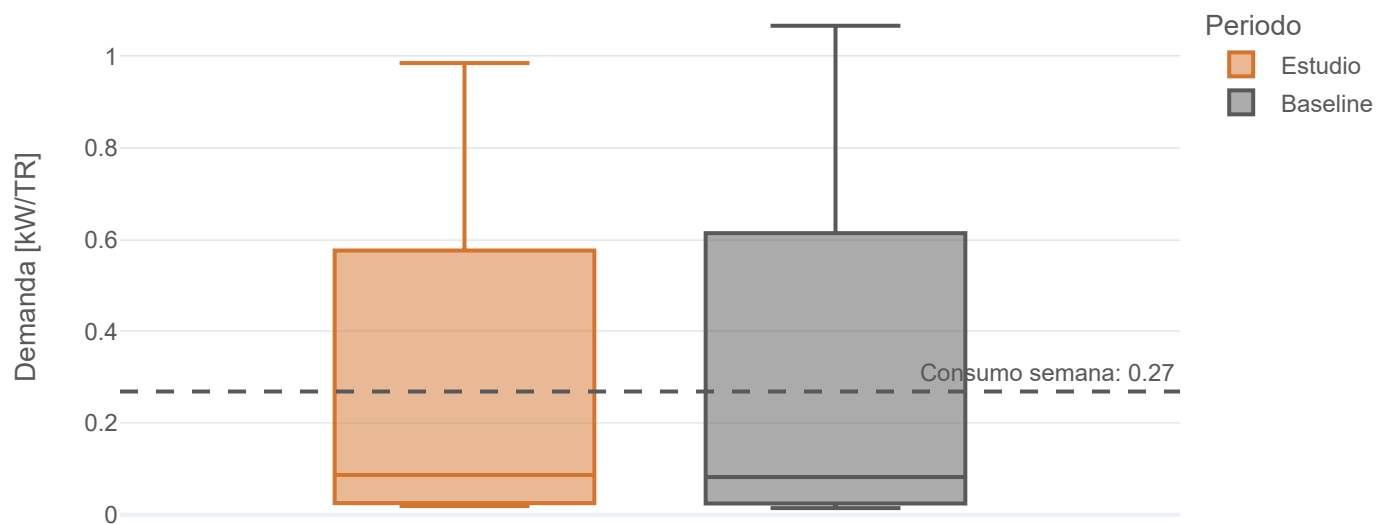

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.27 kW/TR lo que representa un factor de uso del 25.21% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 371 - Caucasia: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

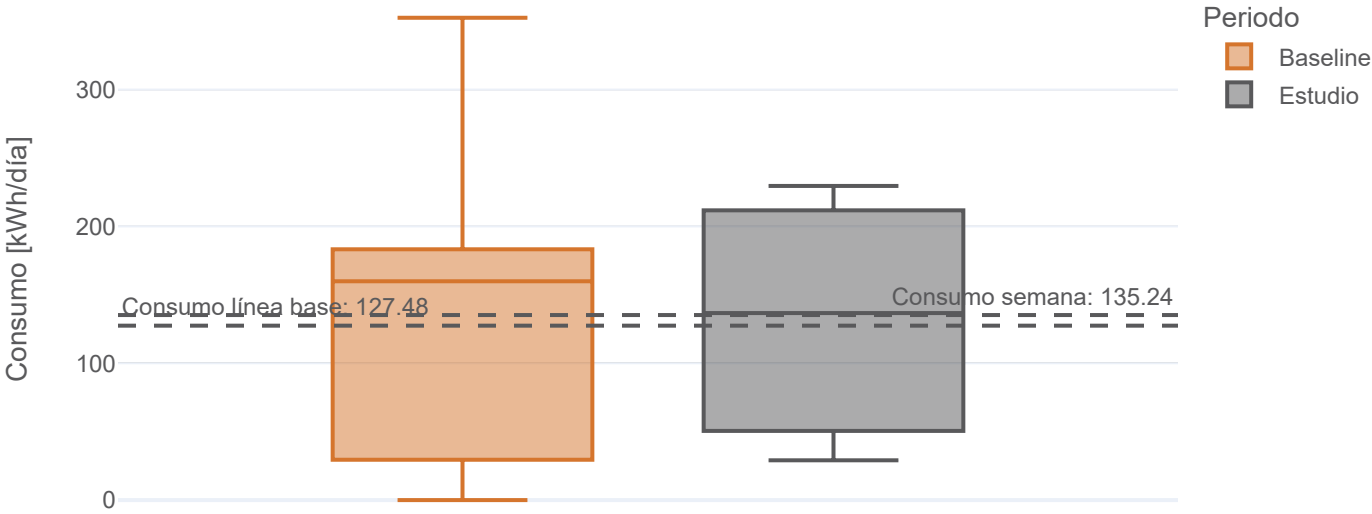


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 22.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 398 - Mariquita

BC 398 - Mariquita: Consumo diario de energía activa [kWh]

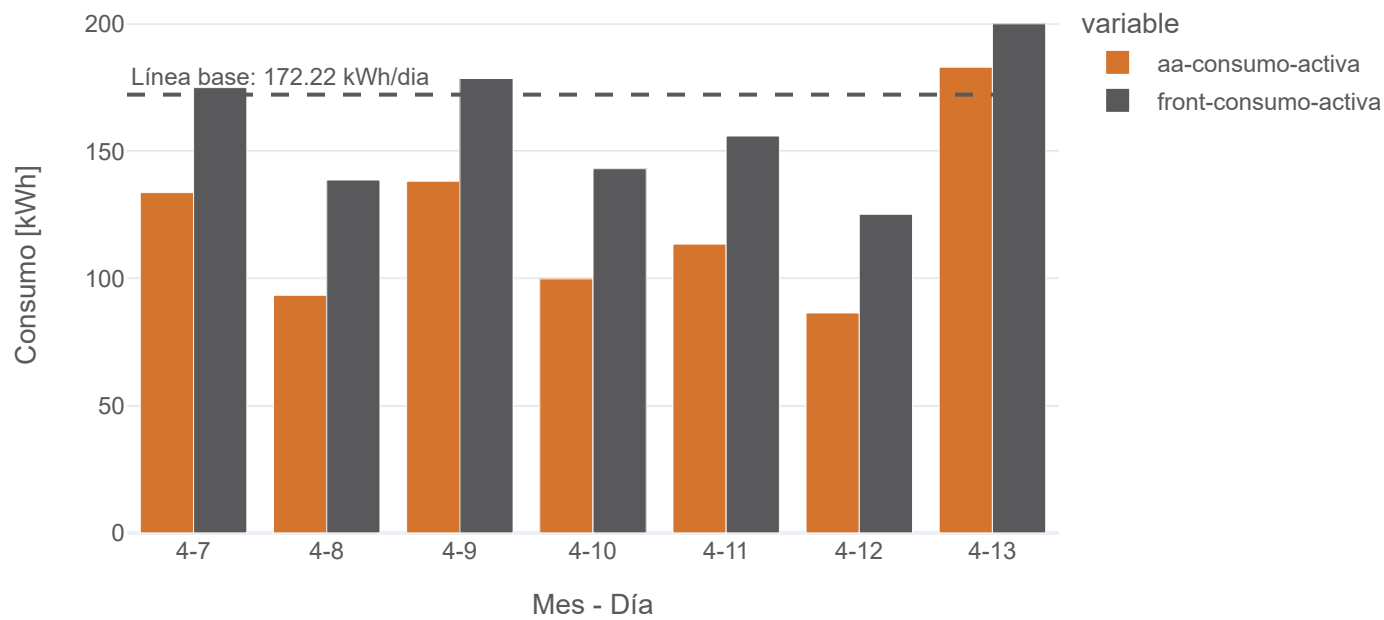


BC 398 - Mariquita: Consumo típico diario

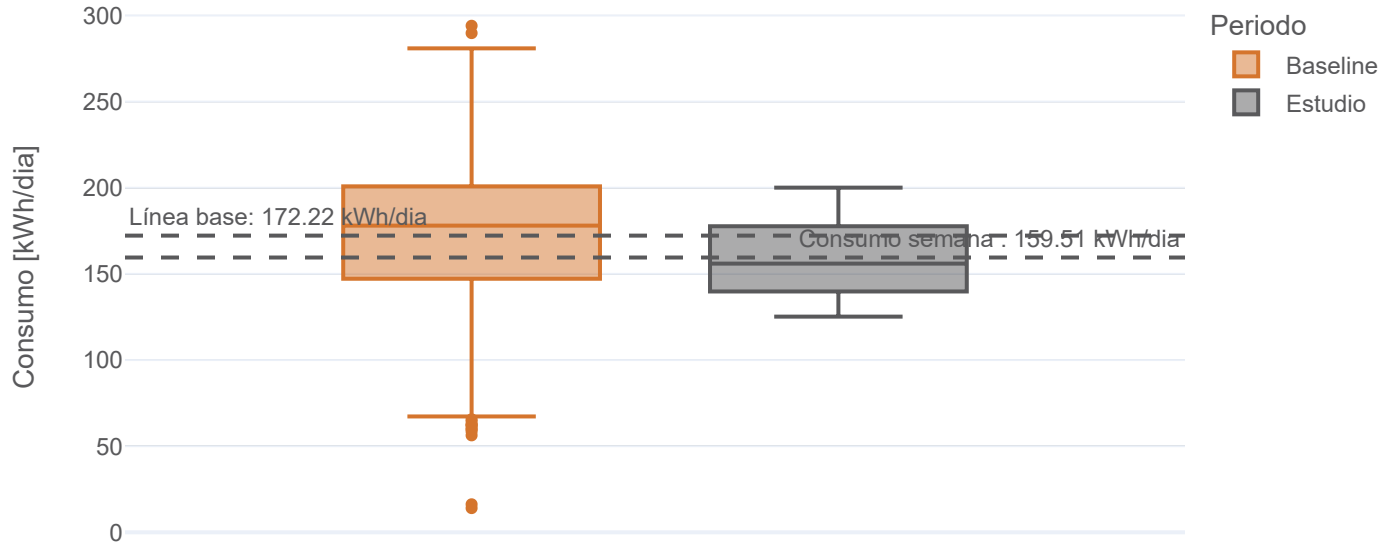


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 12.71 kWh/día, lo que representa un 7

BC 398 - Mariquita: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

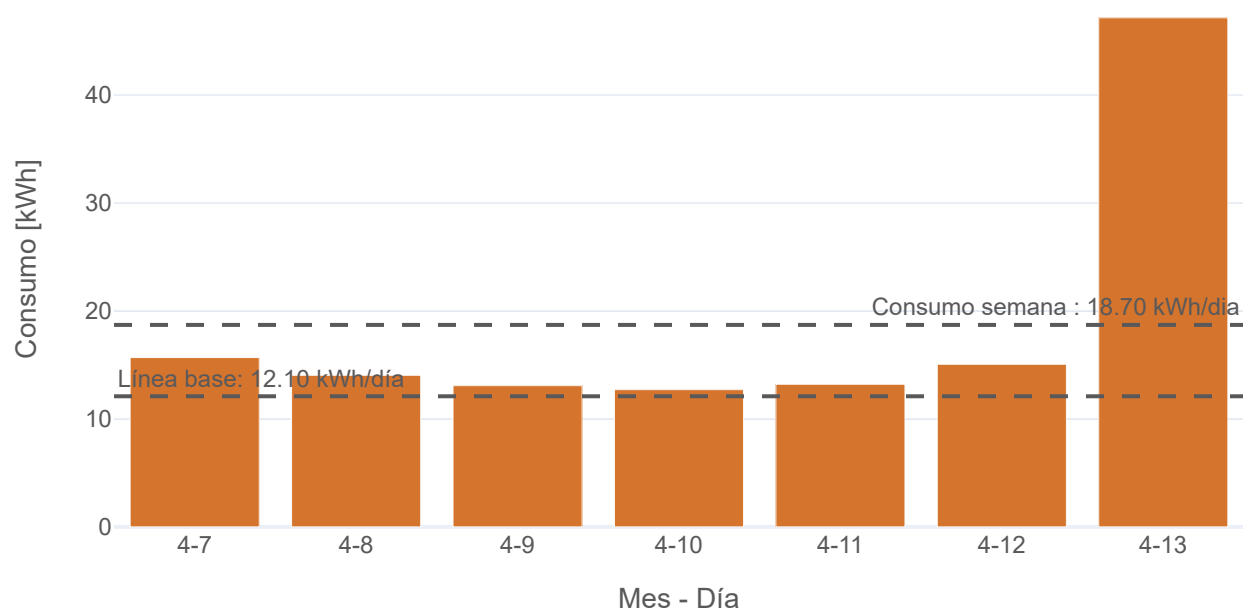

BC 398 - Mariquita: Consumo nocturno típico diario

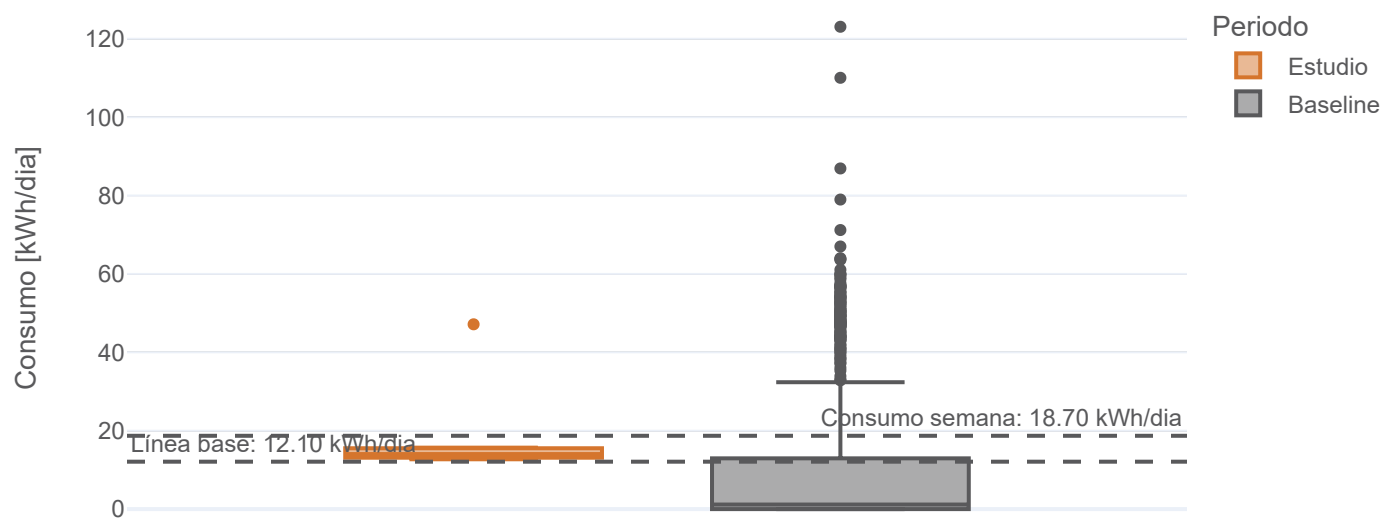


[Skip to main content](#)


Durante la semana pasada se consumió un total de 254kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 22.7% del consumo total


BC 398 - Mariquita: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

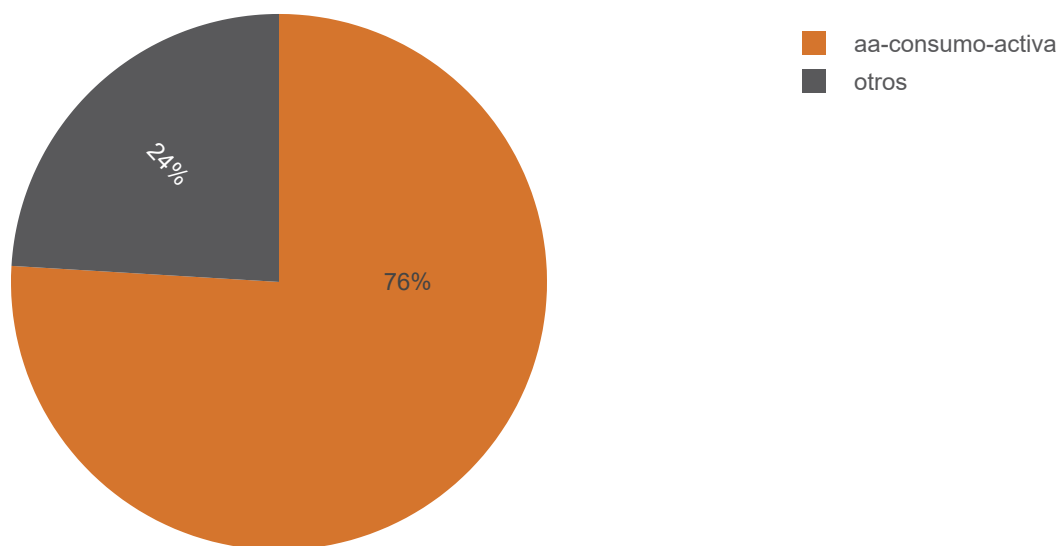


BC 398 - Mariquita: Consumo de energía activa [kWh]

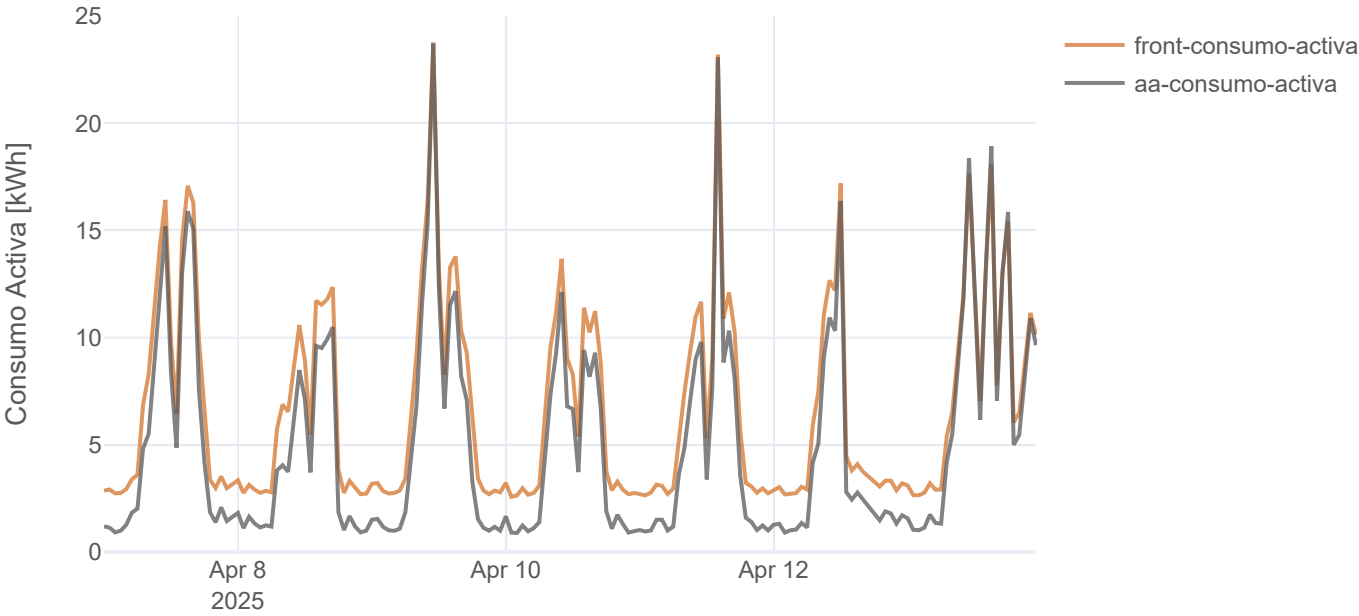


BC 398 - Mariquita: Día típico

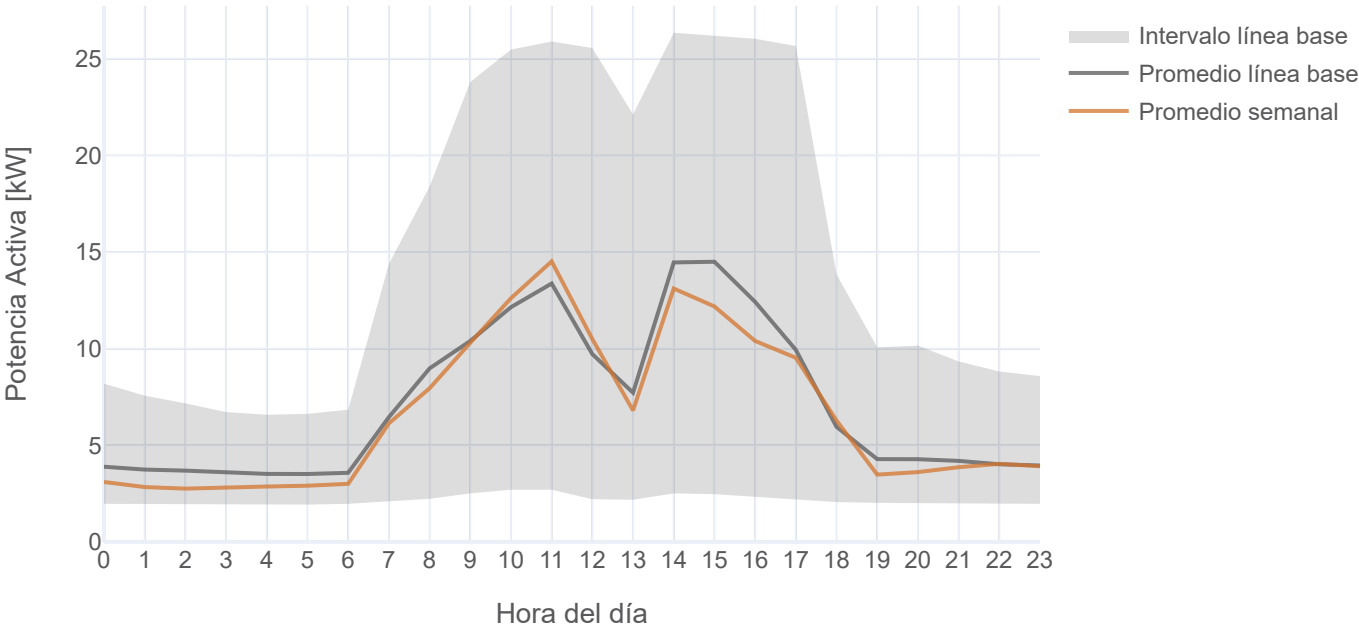

BC 398 - Mariquita: Semana típica

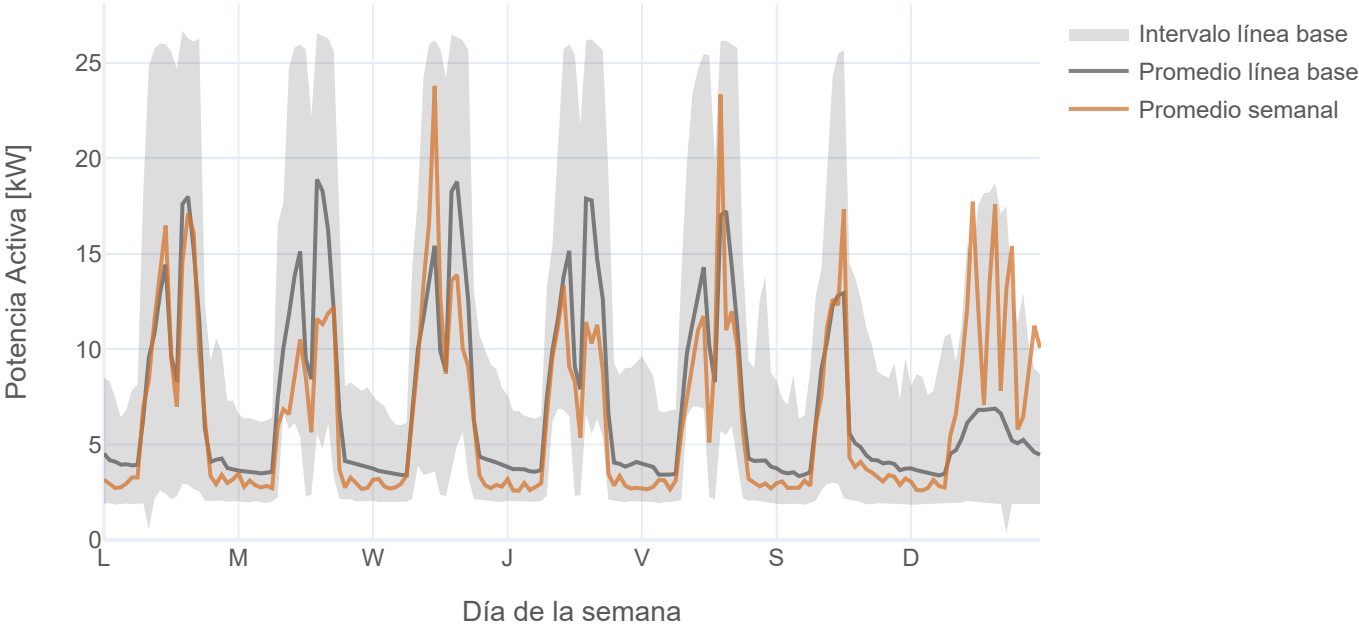


BC 398 - Mariquita: Factor de potencia

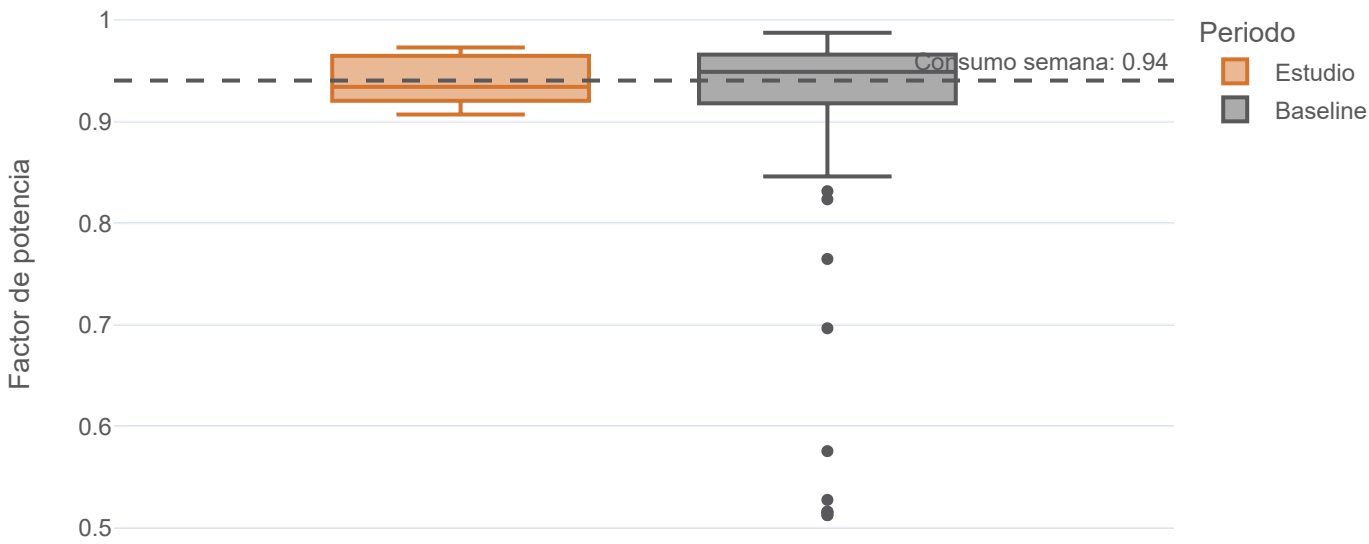


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.94, lo que representa un consumo

BC 398 - Mariquita: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

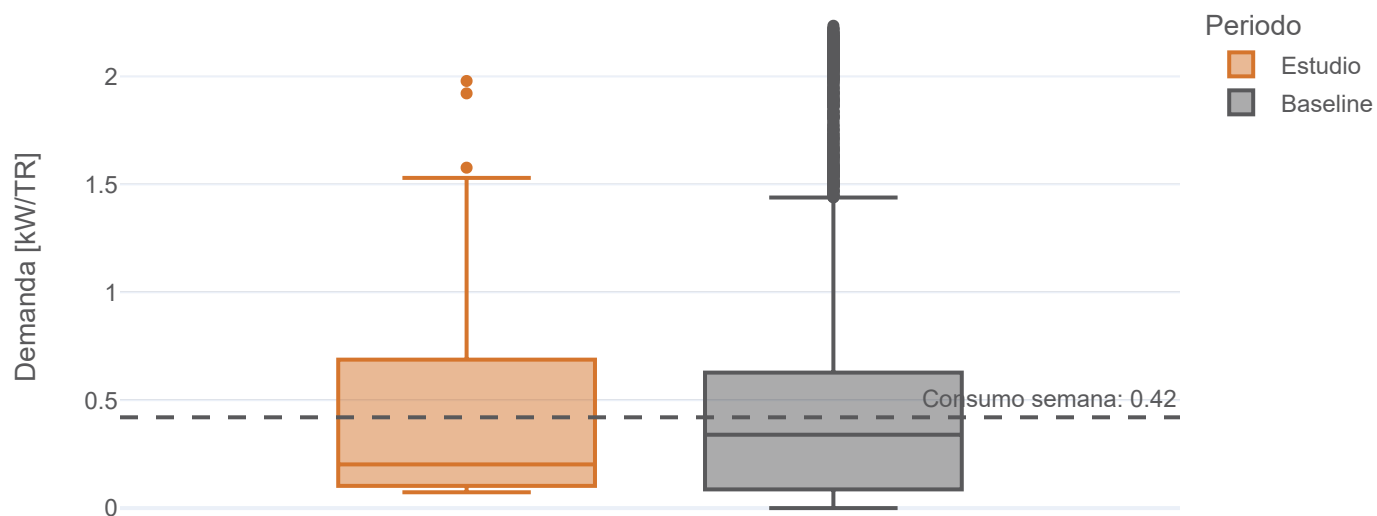

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.42 kW/TR lo que representa un factor de uso del 18.82% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 398 - Mariquita: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

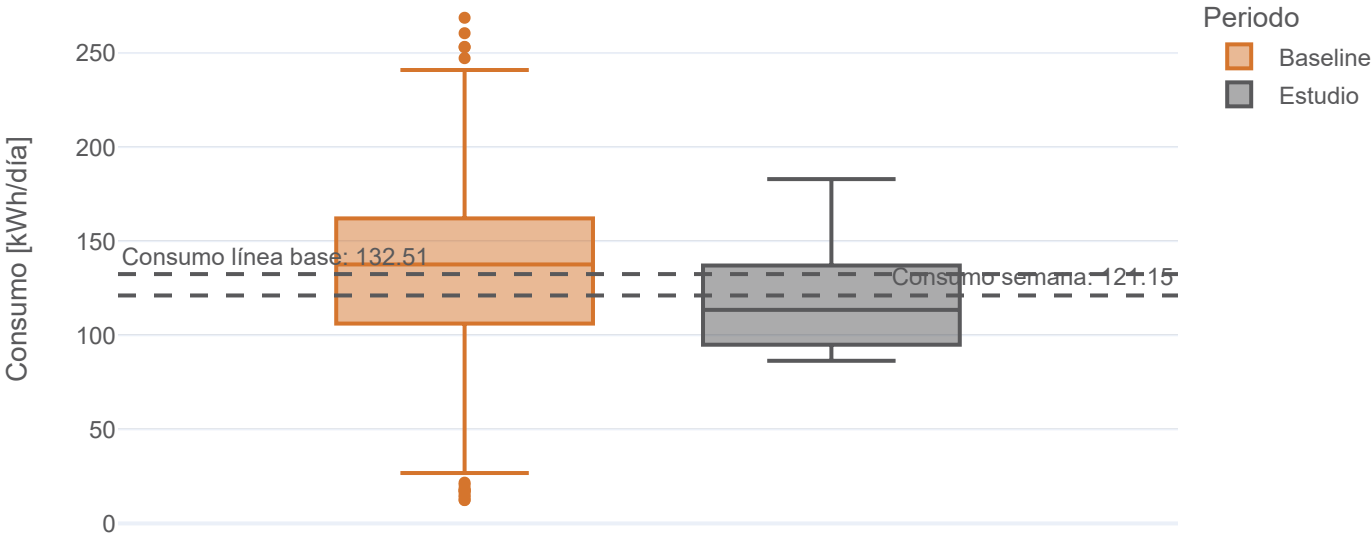


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 12.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 424 - Honda

BC 424 - Honda: Consumo diario de energía activa [kWh]

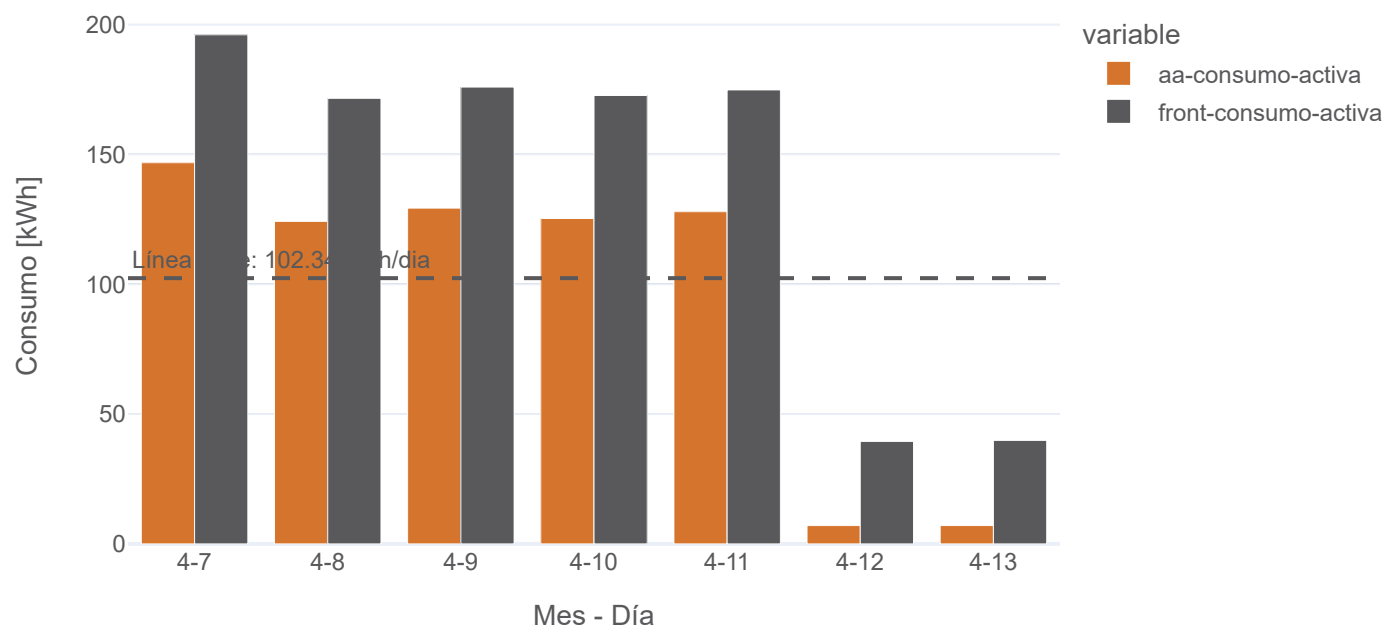


BC 424 - Honda: Consumo típico diario

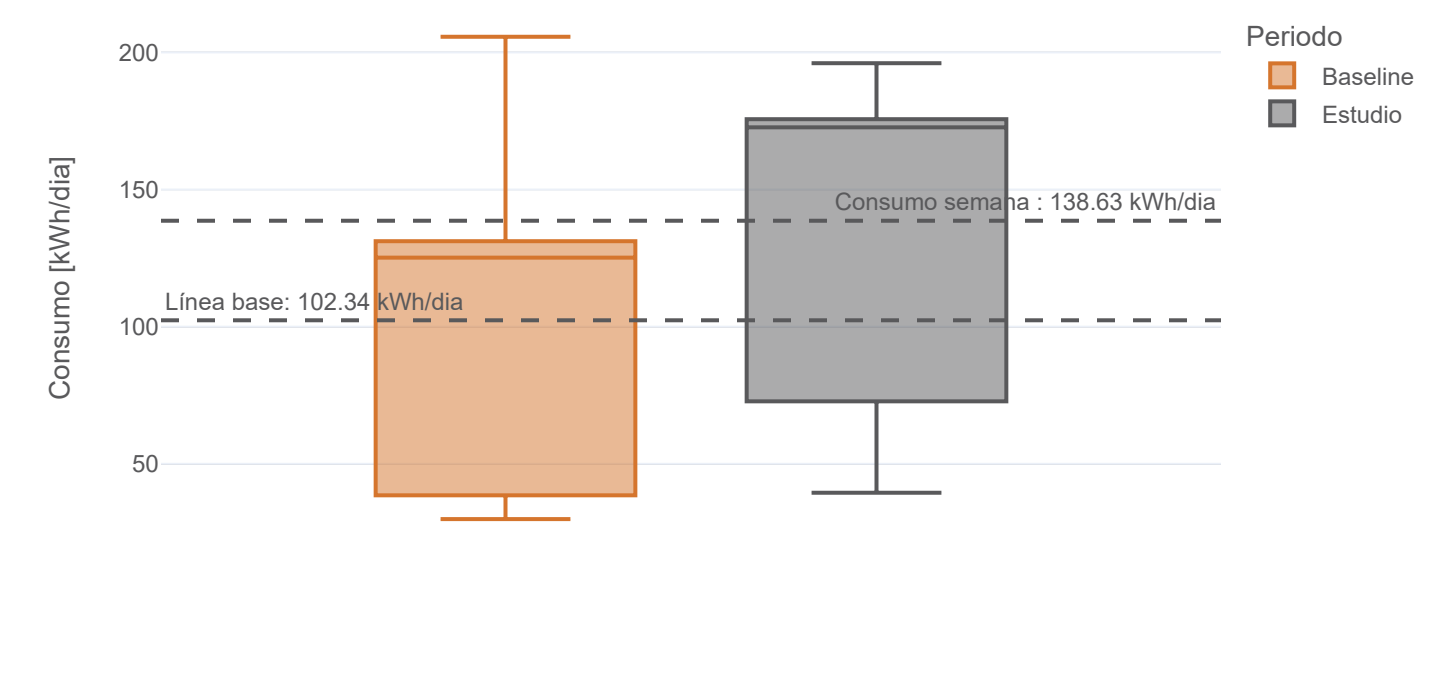


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 36.29 kWh/dia, lo que representa un 36.29% de diferencia.

BC 424 - Honda: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilú [kWh/día]

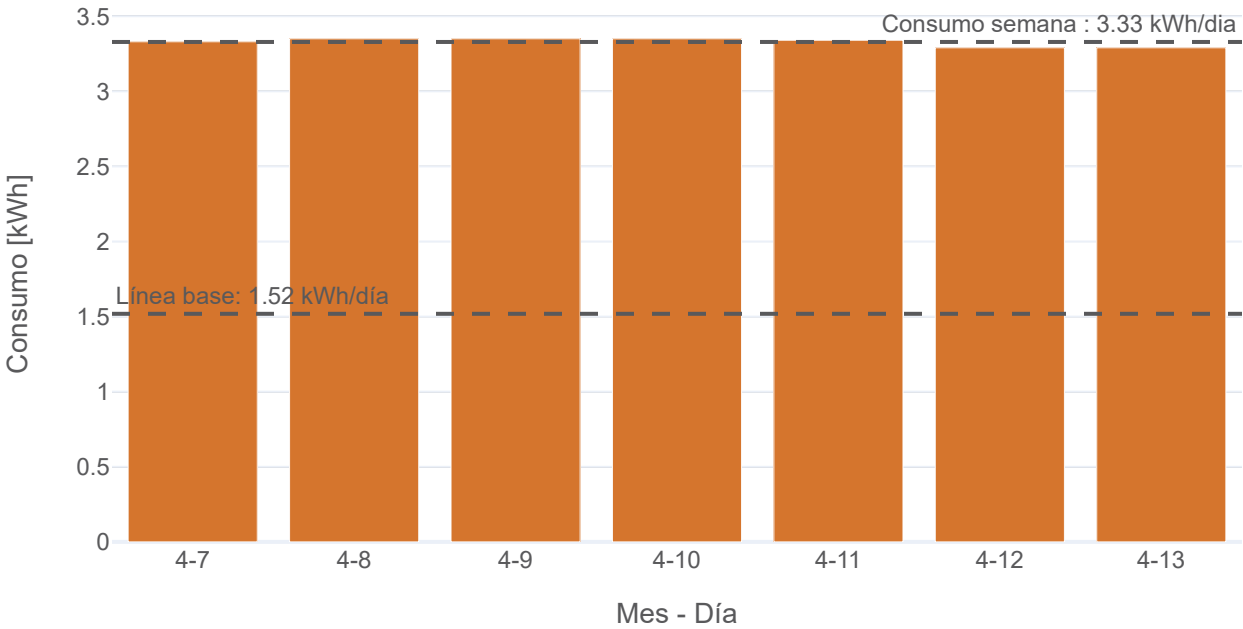


BC 424 - Honda: Consumo nocturno típico diario

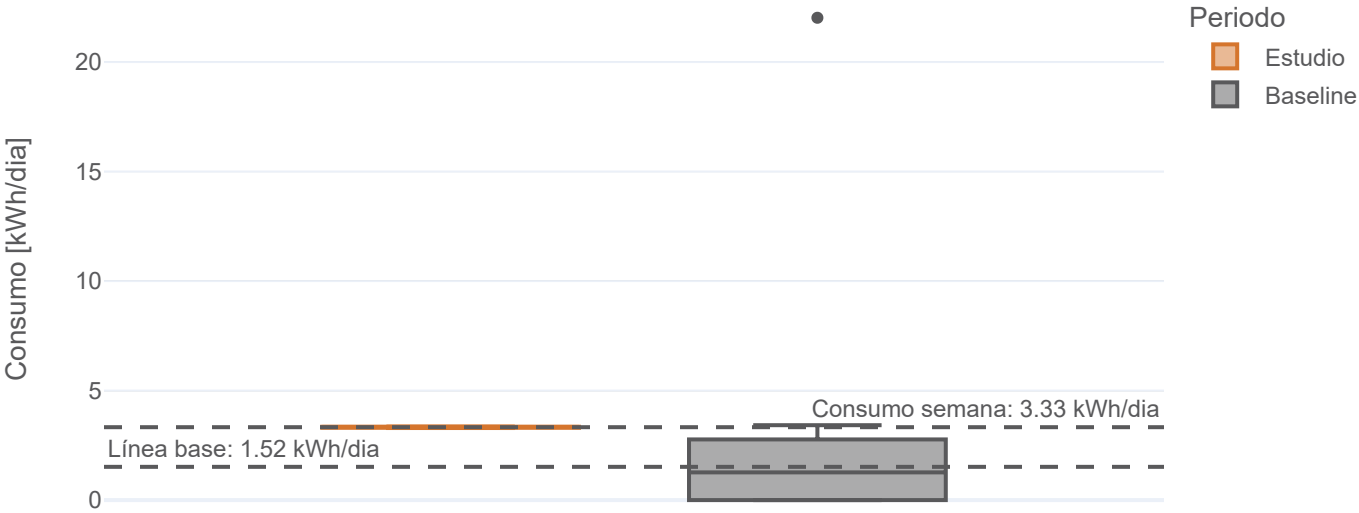


Durante la semana pasada se consumió un total de 128kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 13.2% del consumo total


BC 424 - Honda: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

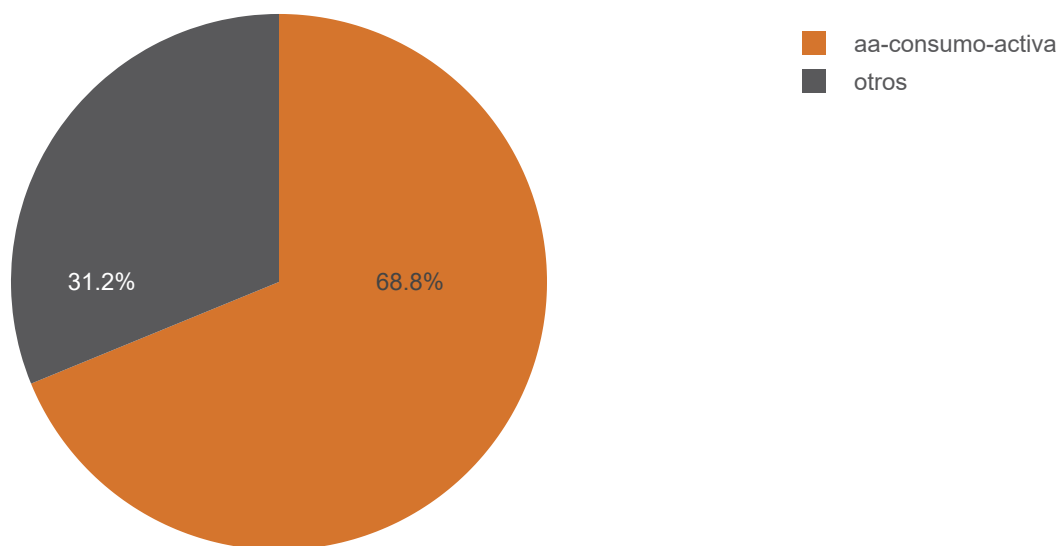


BC 424 - Honda: Consumo de energía activa [kWh]

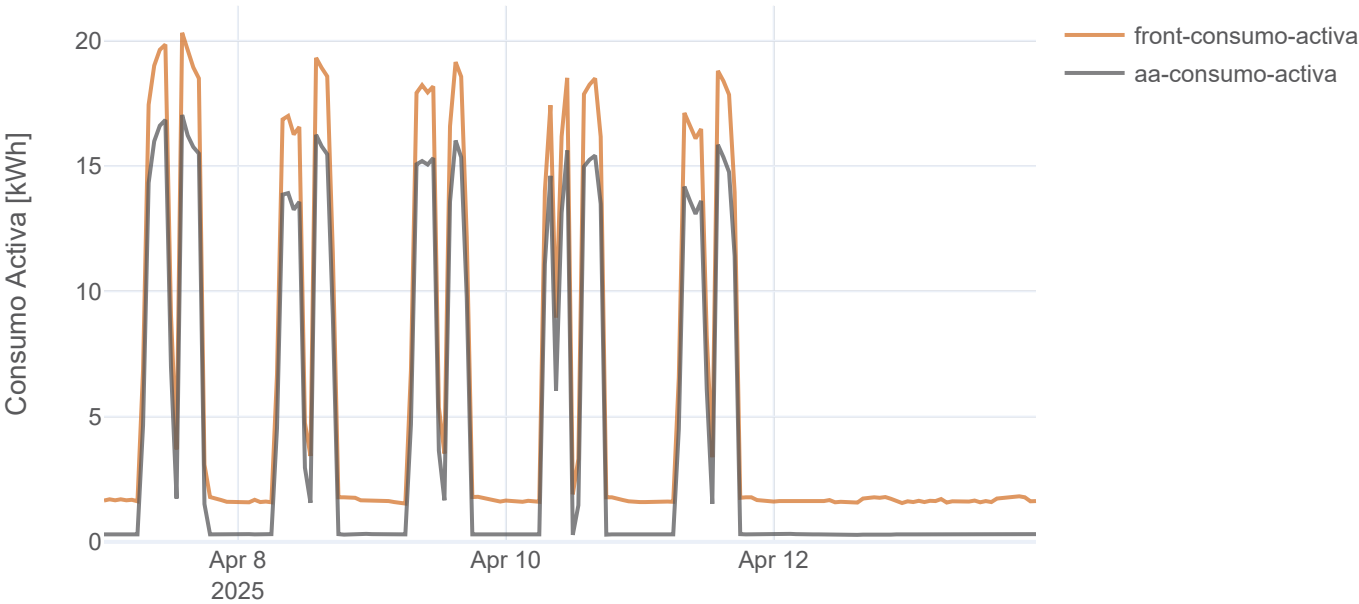

BC 424 - Honda: Día típico

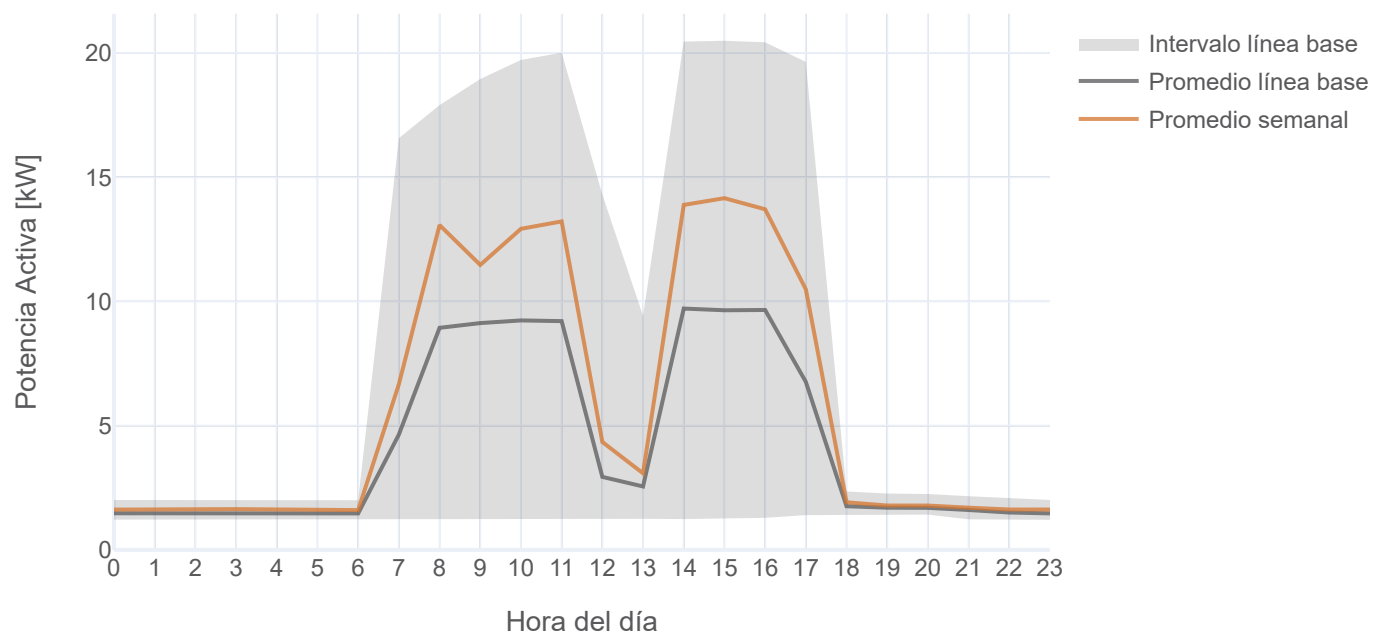


BC 424 - Honda: Semana típica

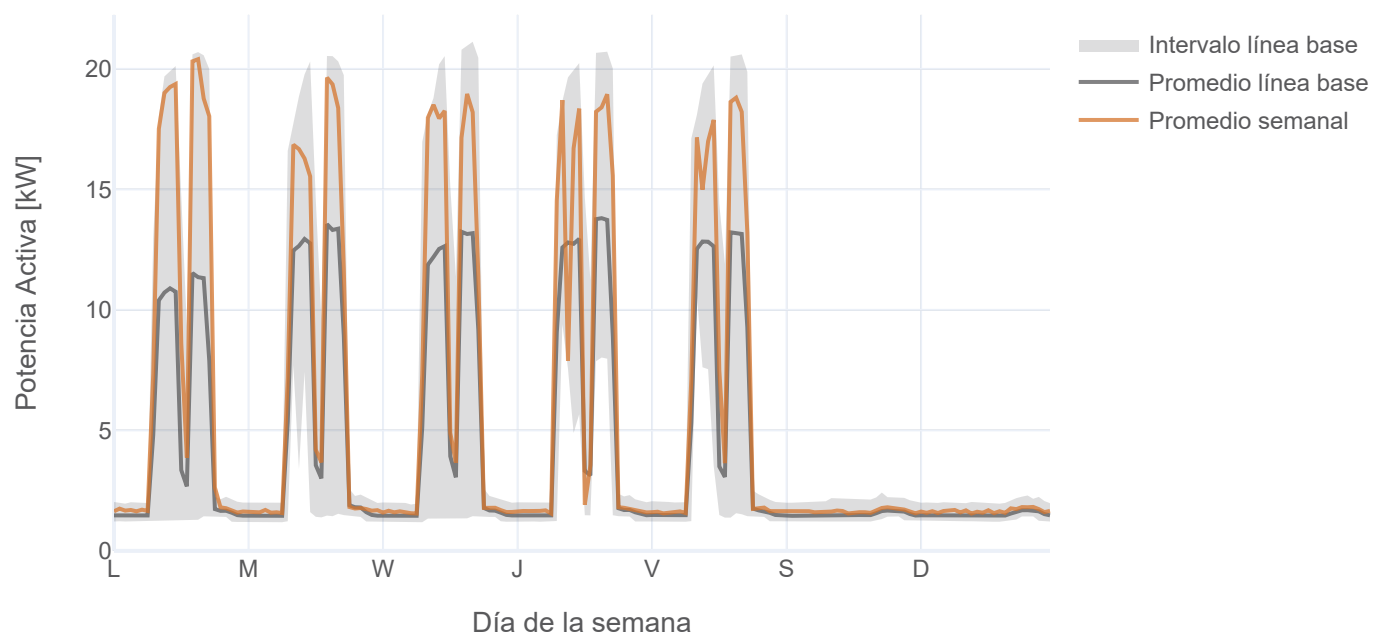


[Skip to main content](#)

BC 424 - Honda: Factor de potencia

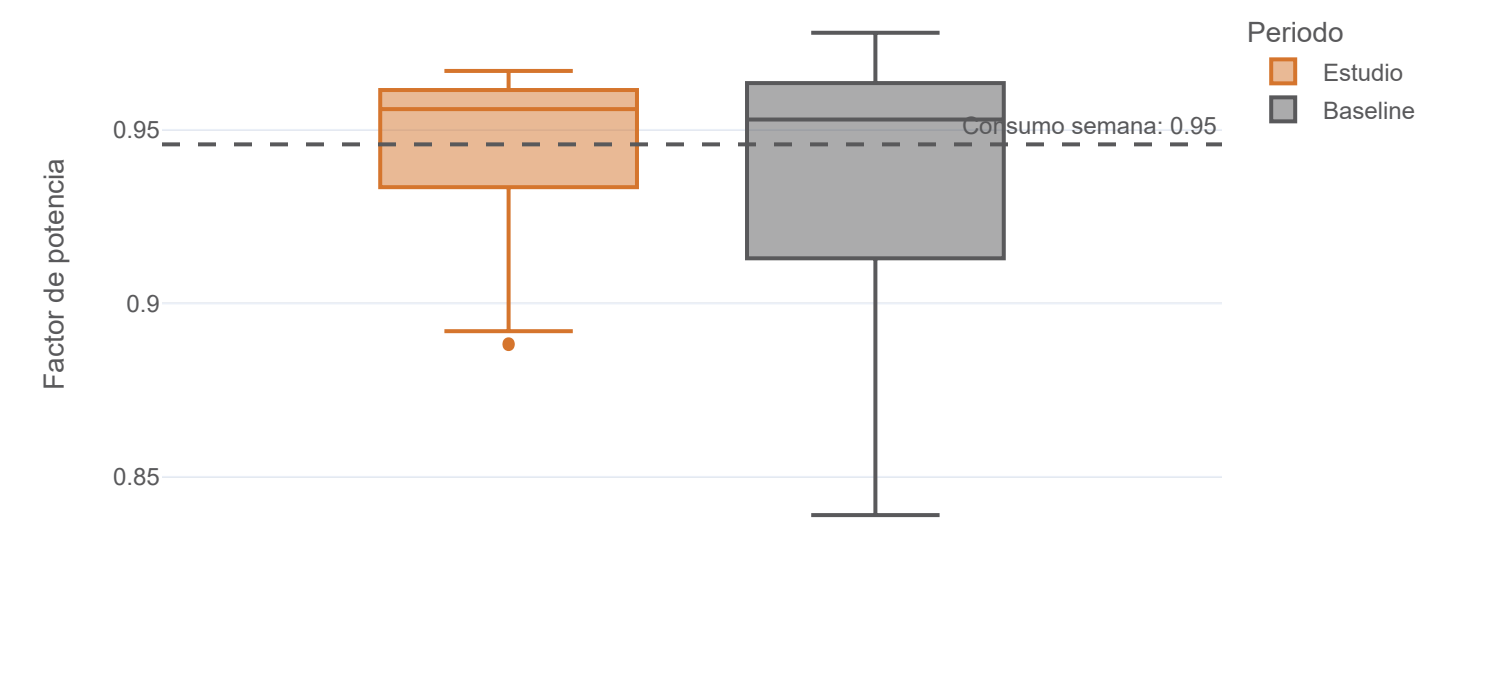


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.94, lo que representa un consumo

BC 424 - Honda: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

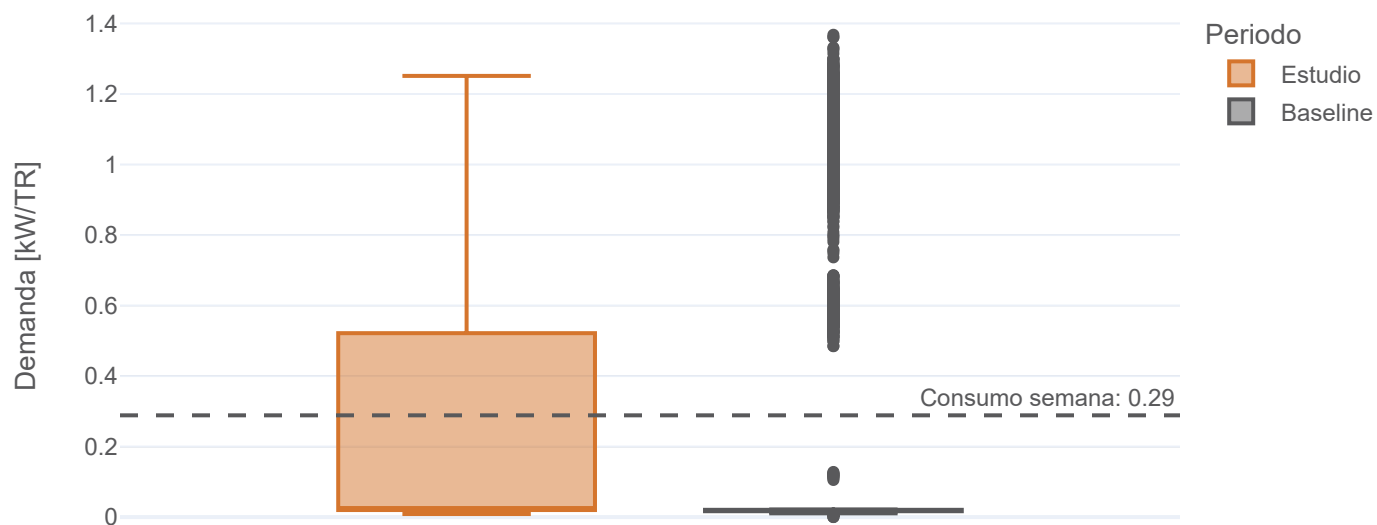

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.29 kW/TR lo que representa un factor de uso del 21.10% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 424 - Honda: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

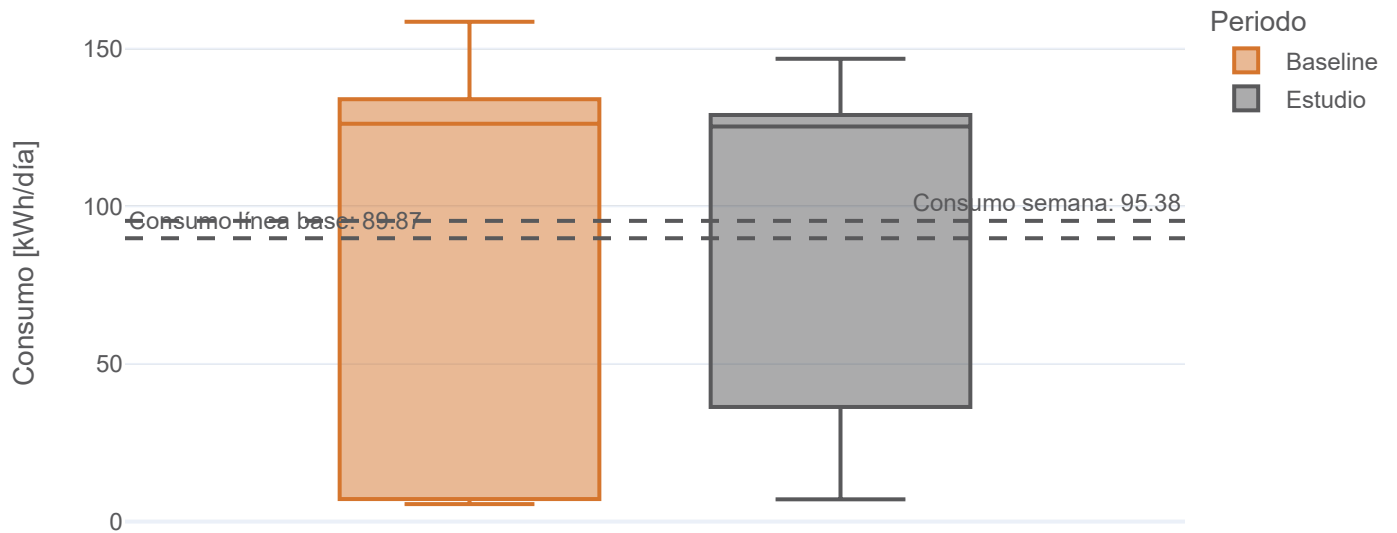


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 15.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 453 - Pitalito

BC 453 - Pitalito: Consumo diario de energía activa [kWh]

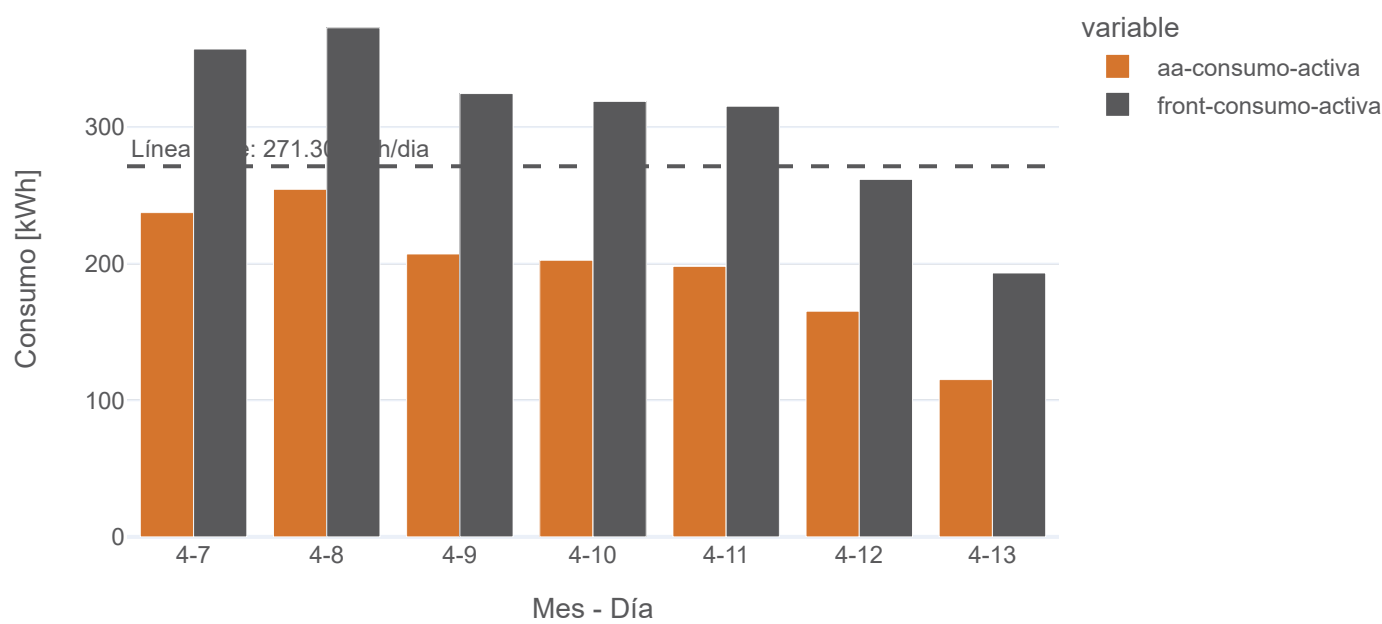


BC 453 - Pitalito: Consumo típico diario

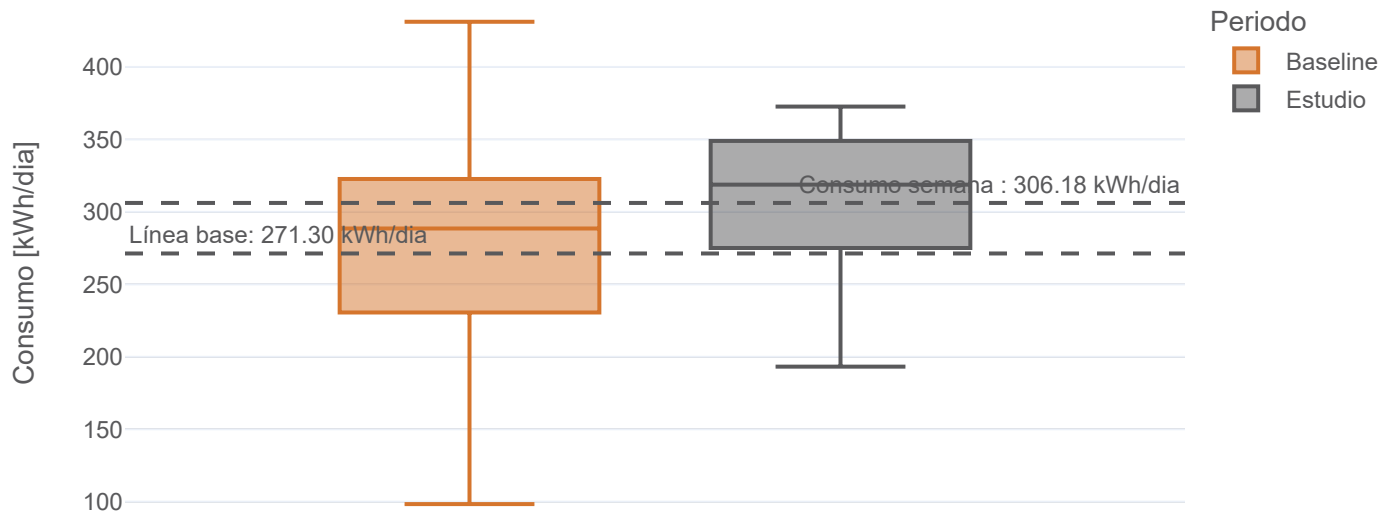


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 34.88 kWh/dia, lo que representa un 12.86% de diferencia.

BC 453 - Pitalito: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilú [kWh/día]

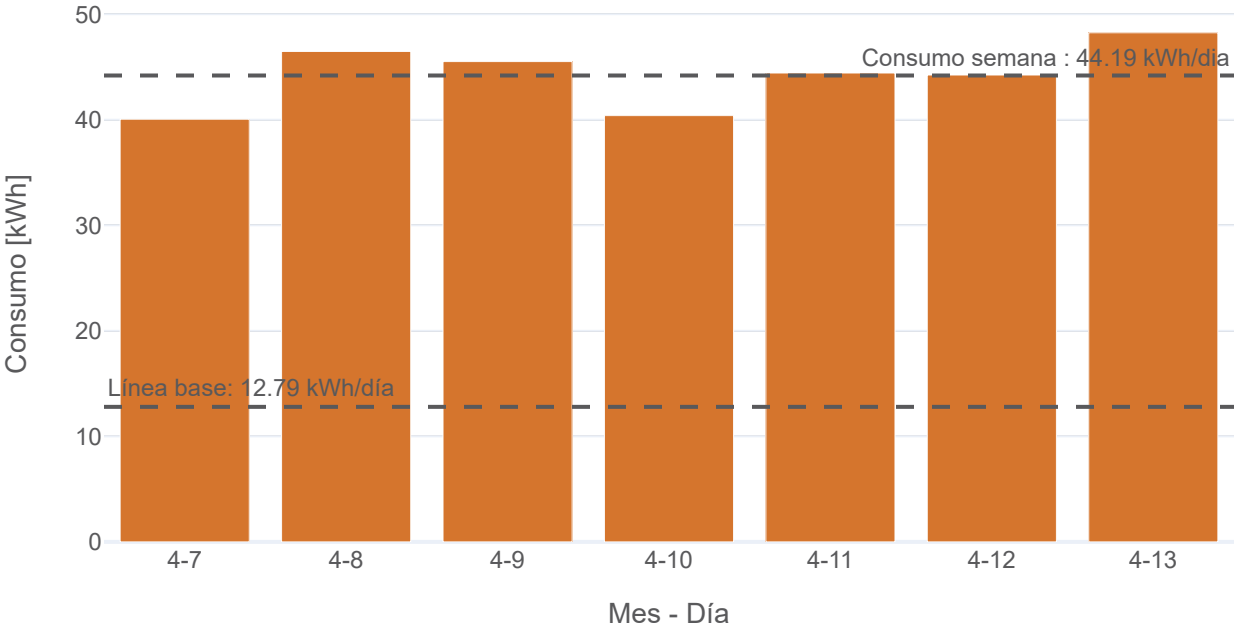


BC 453 - Pitalito: Consumo nocturno típico diario

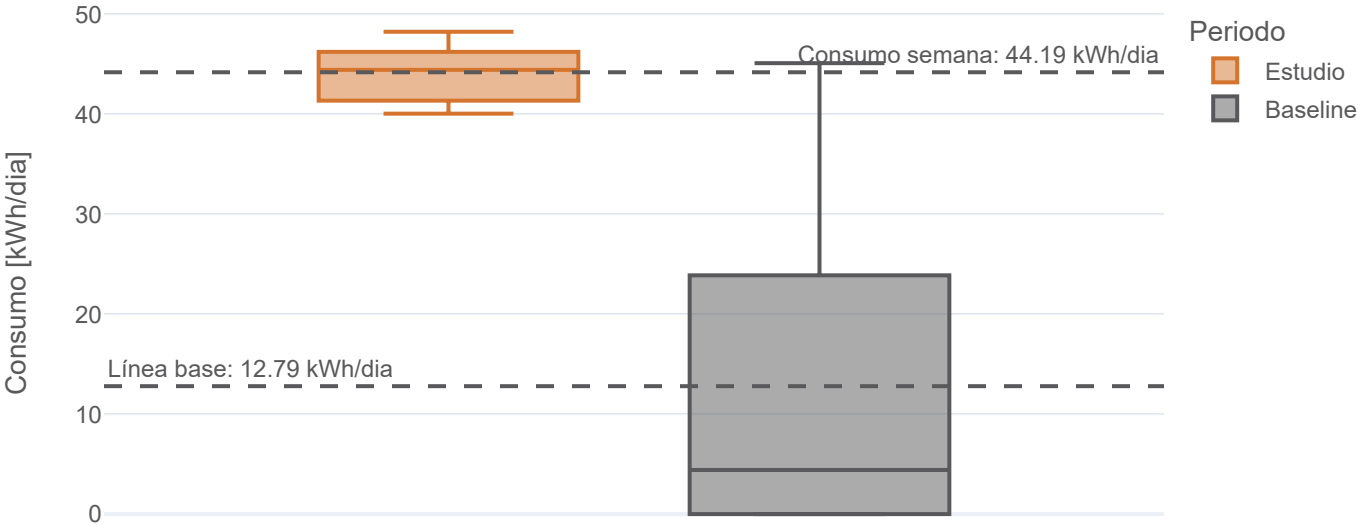


Durante la semana pasada se consumió un total de 567kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 26.4% del consumo total


BC 453 - Pitalito: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

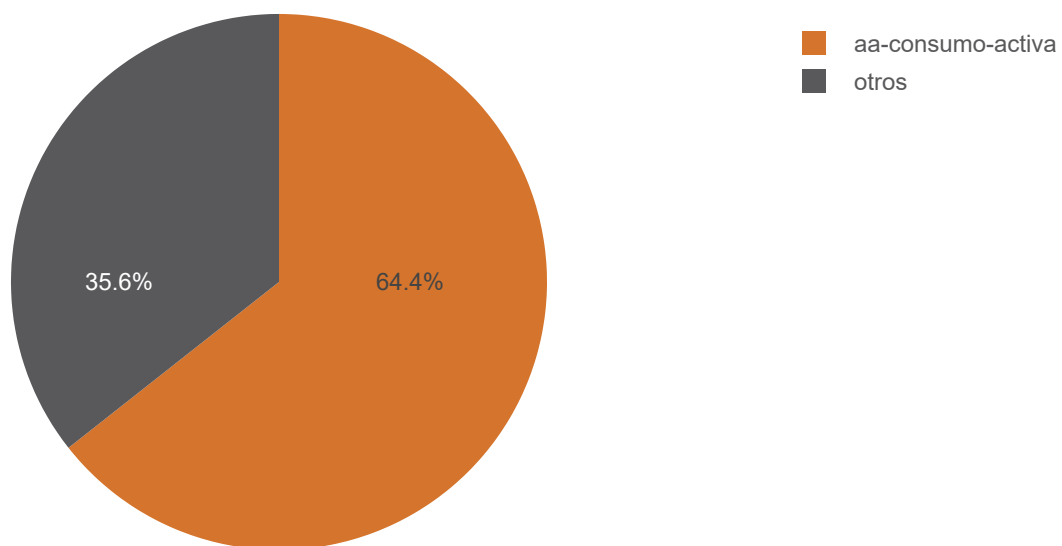


BC 453 - Pitalito: Consumo de energía activa [kWh]

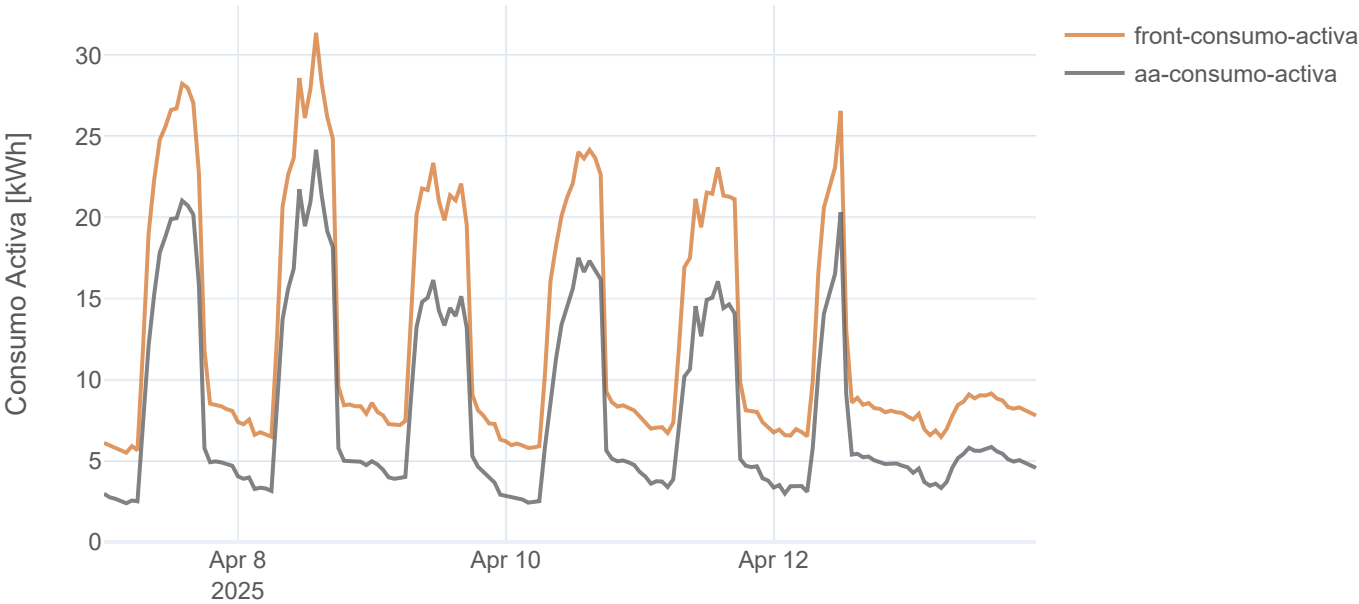

BC 453 - Pitalito: Día típico

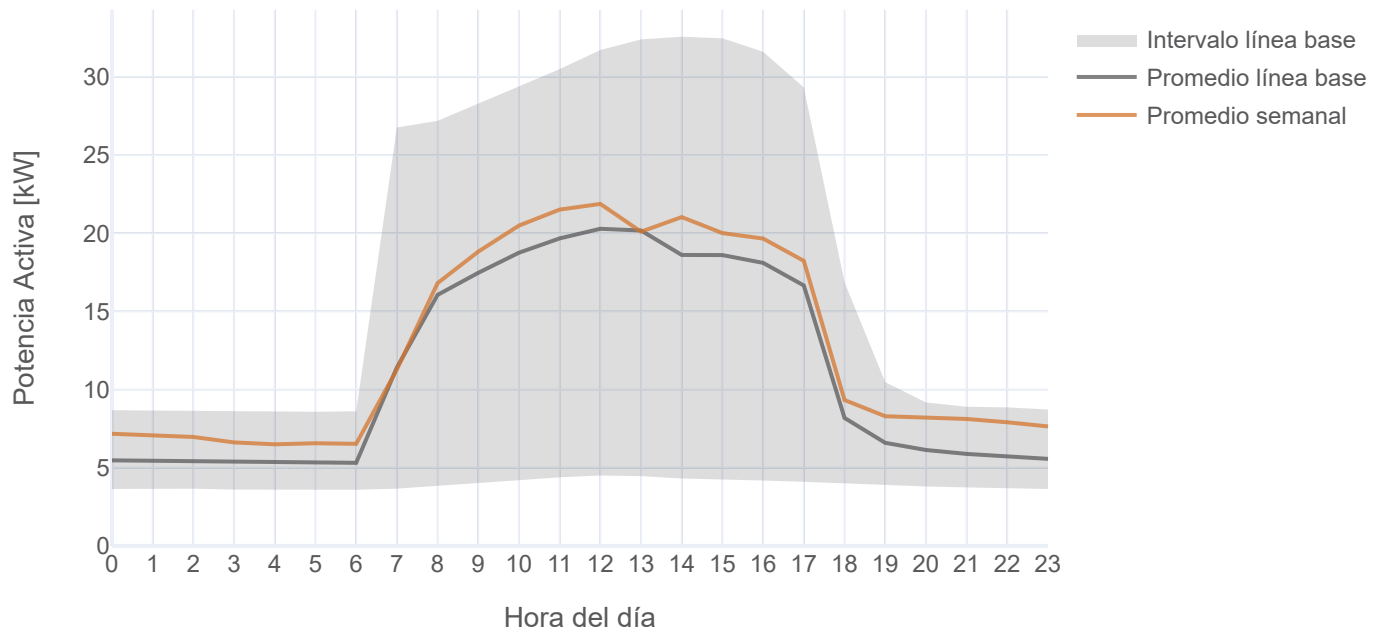


BC 453 - Pitalito: Semana típica

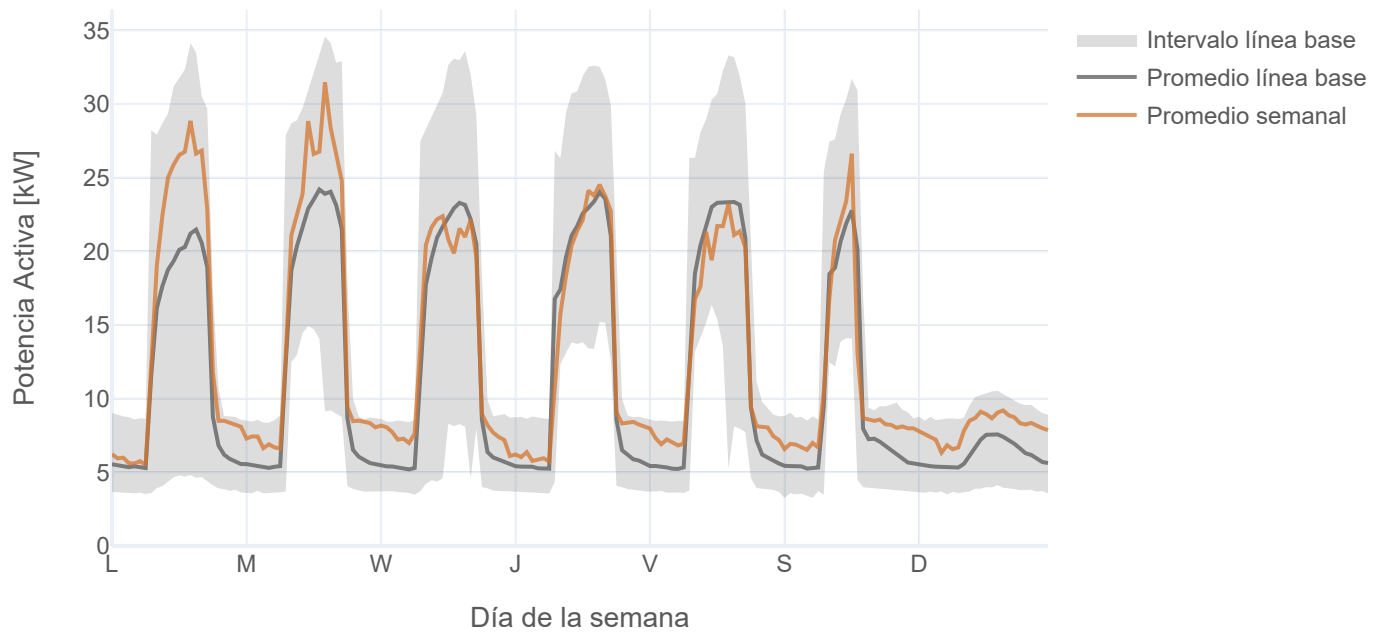


[Skip to main content](#)

BC 453 - Pitalito: Factor de potencia

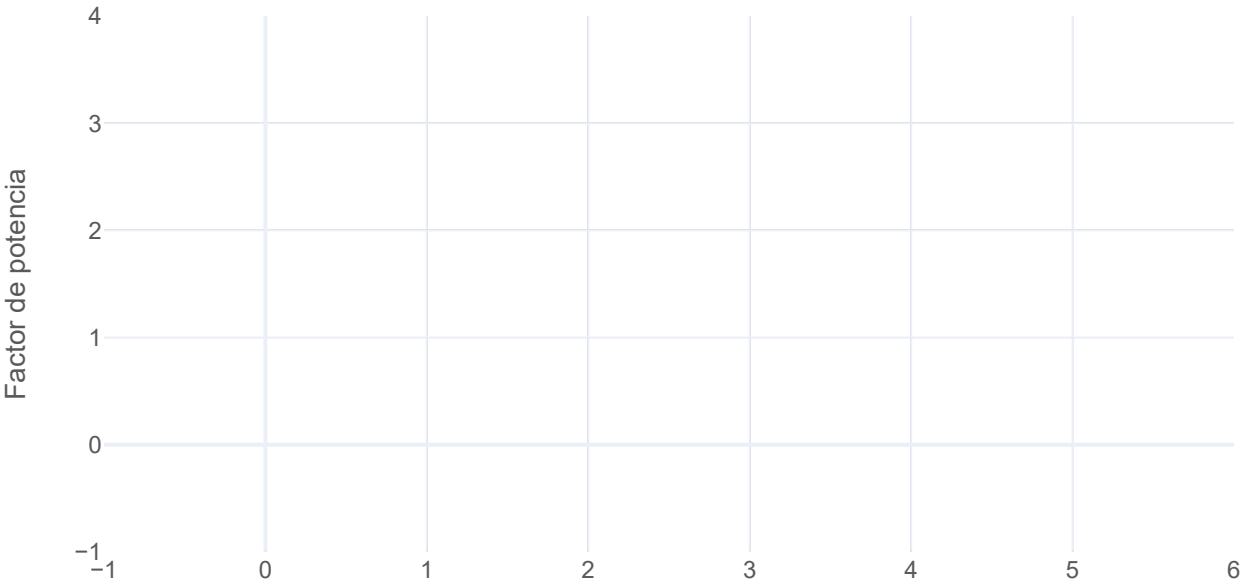


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en nan
lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades por p

BC 453 - Pitalito: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

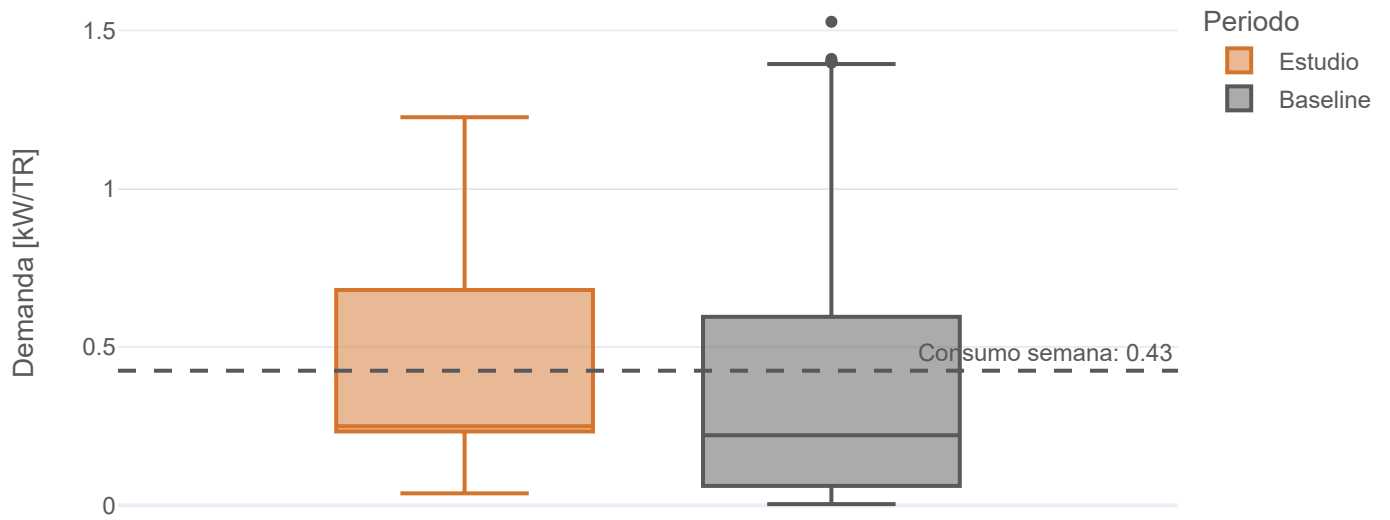

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.43 kW/TR lo que representa un factor de uso del 27.84% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 453 - Pitalito: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

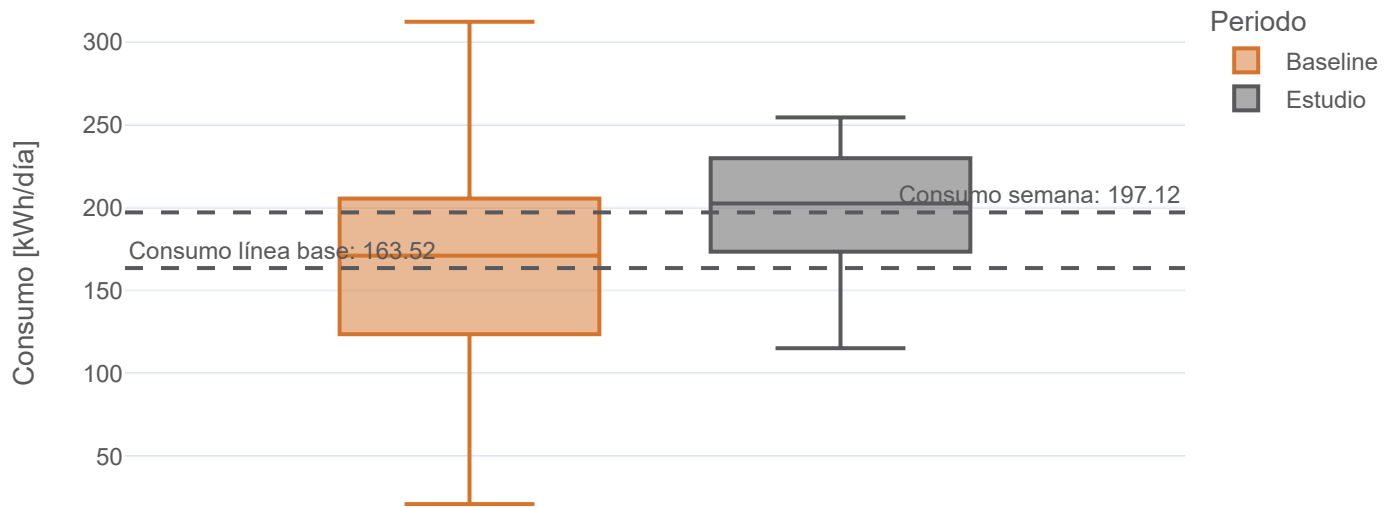


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 20.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 454 - Quinta Avenida 2

BC 454 - Quinta Avenida 2: Consumo diario de energía activa [kWh]

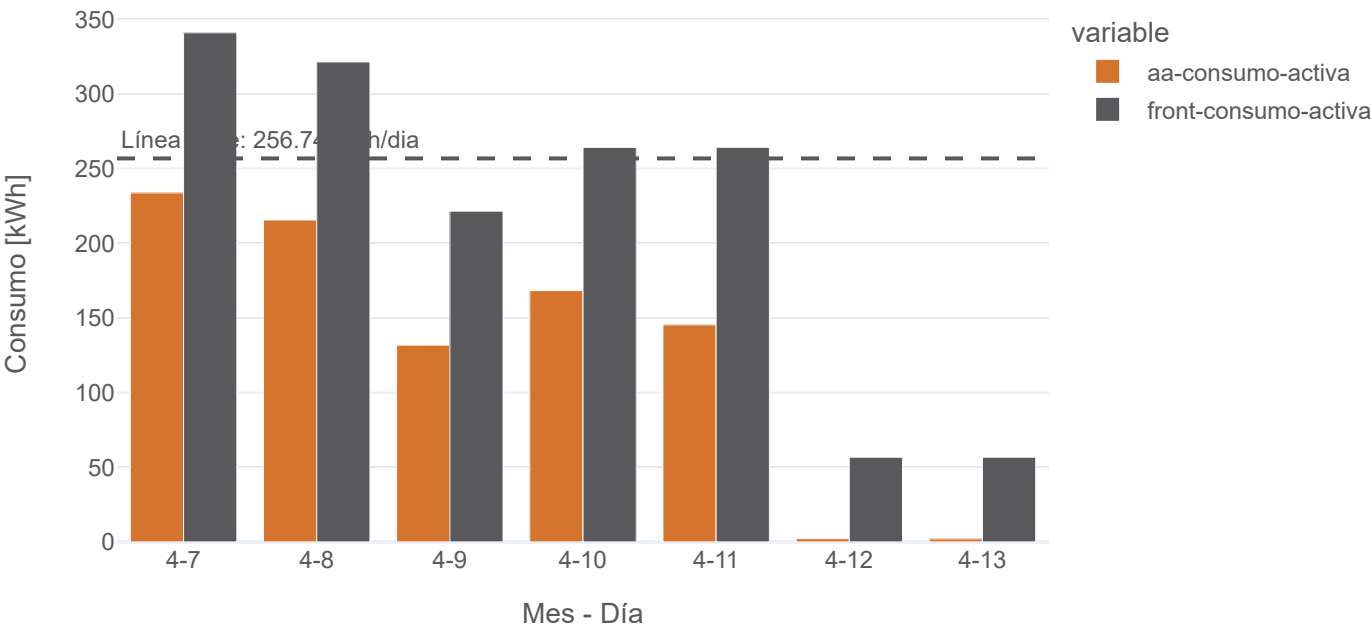


BC 454 - Quinta Avenida 2: Consumo típico diario

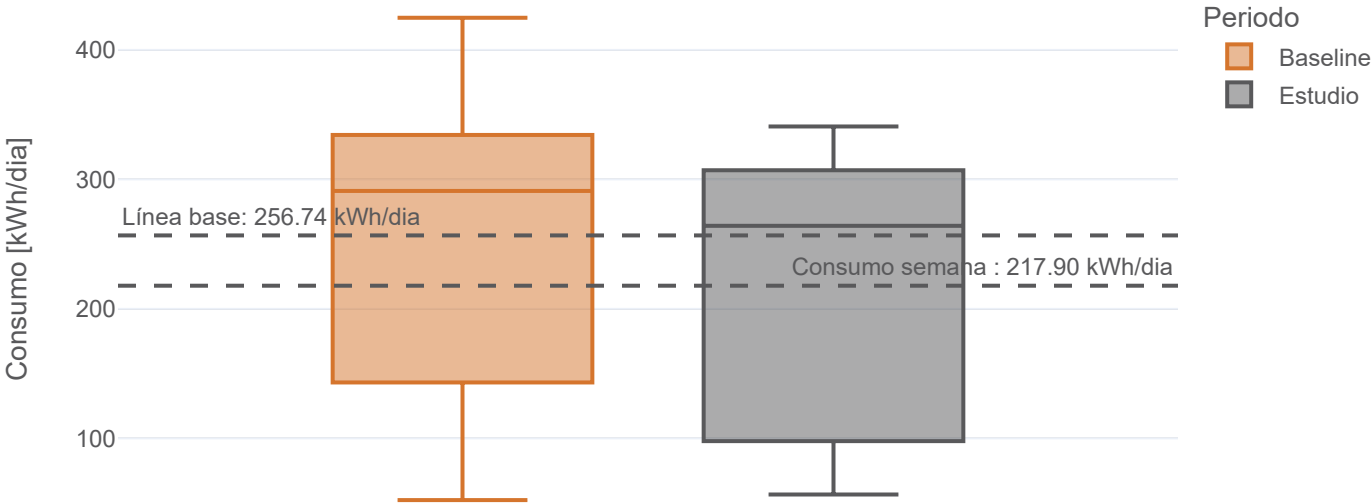


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 38.84 kWh/día, lo que representa un 1

BC 454 - Quinta Avenida 2: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

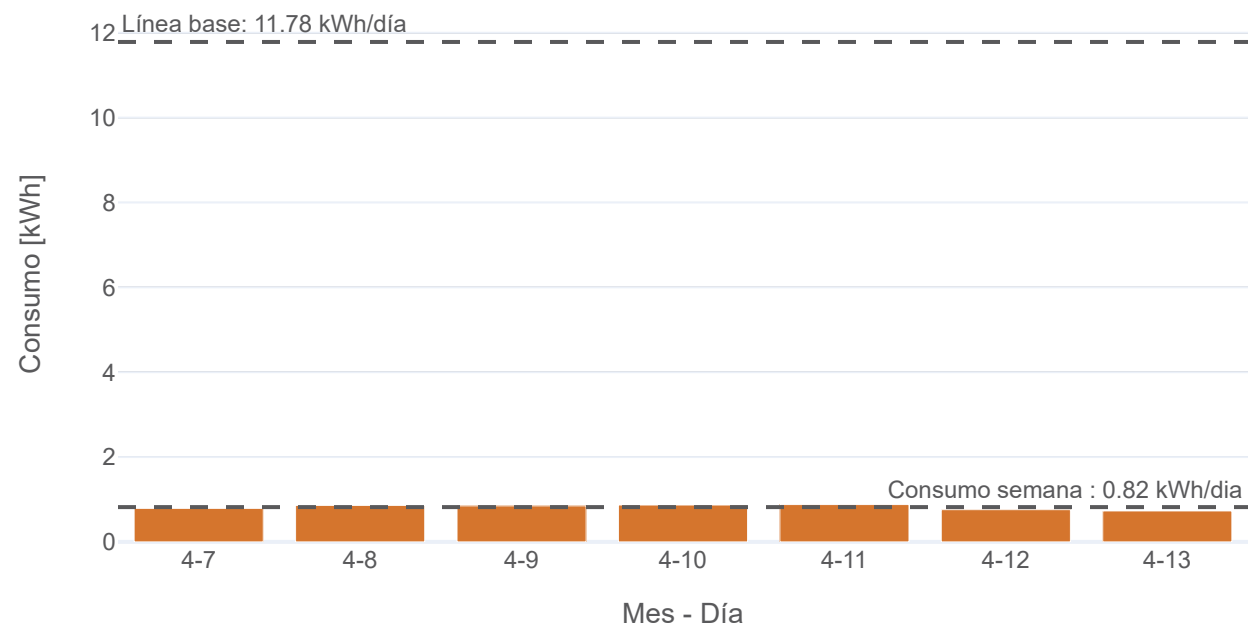


BC 454 - Quinta Avenida 2: Consumo nocturno típico diario

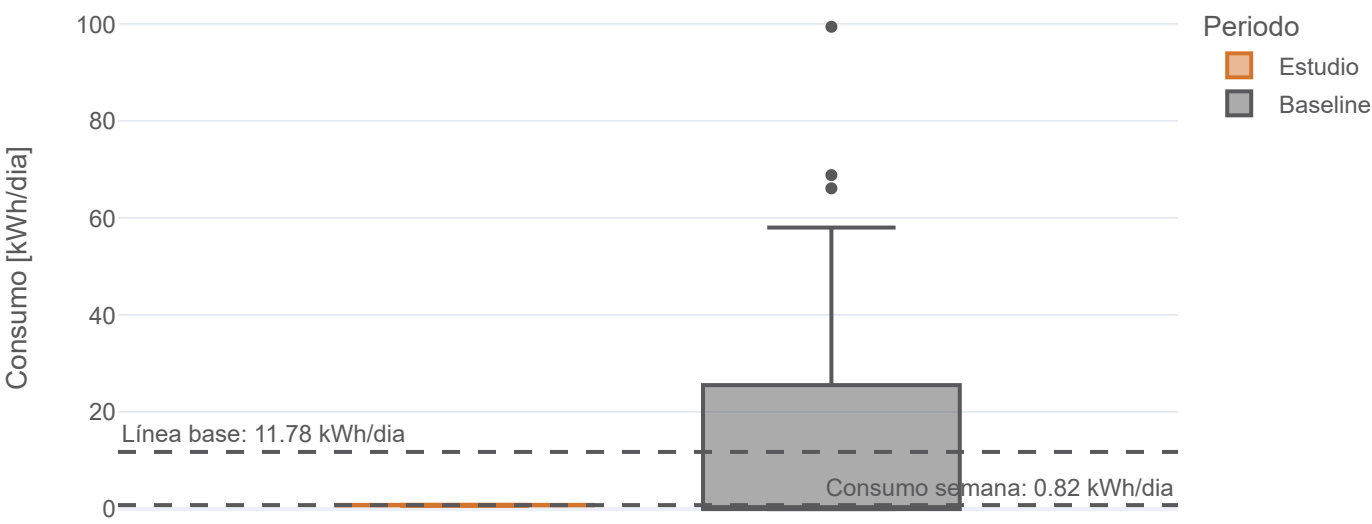


Durante la semana pasada se consumió un total de 188kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 12.3% del consumo total


BC 454 - Quinta Avenida 2: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

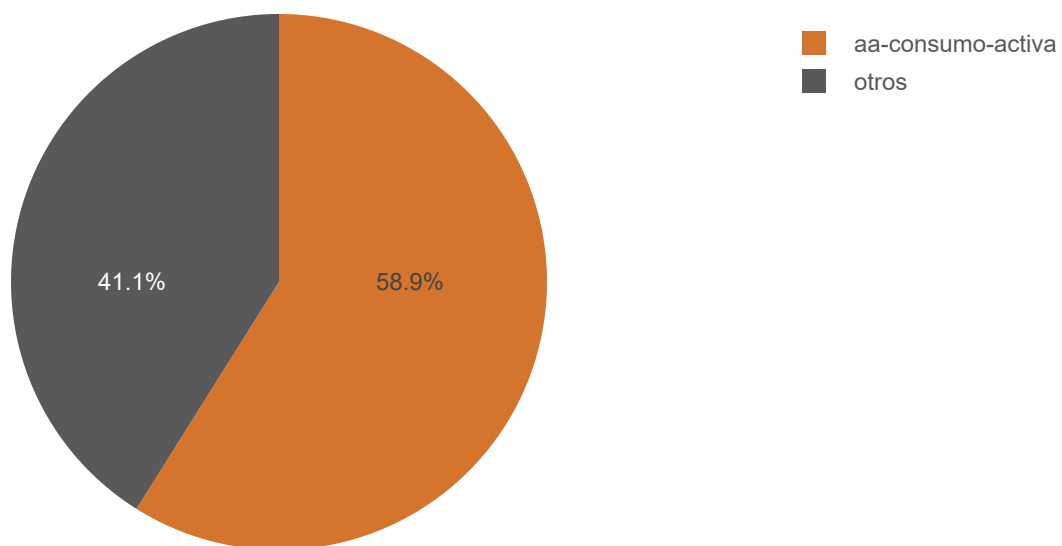


BC 454 - Quinta Avenida 2: Consumo de energía activa [kWh]

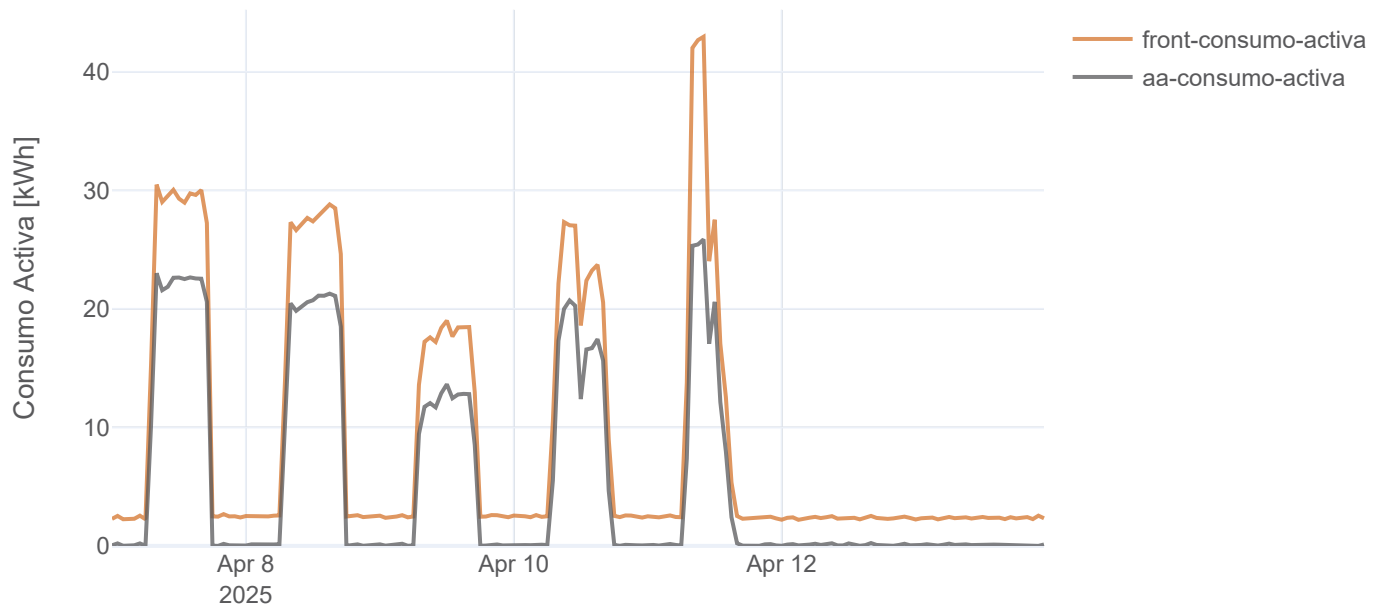

BC 454 - Quinta Avenida 2: Día típico

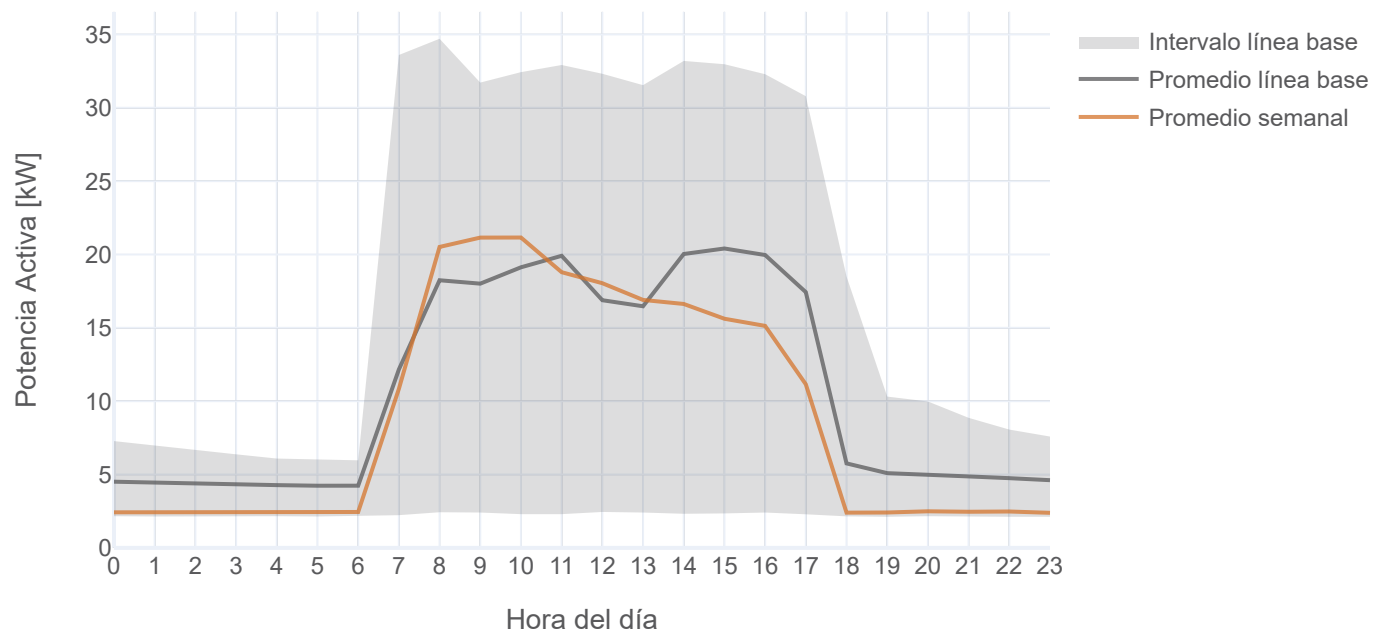


BC 454 - Quinta Avenida 2: Semana típica

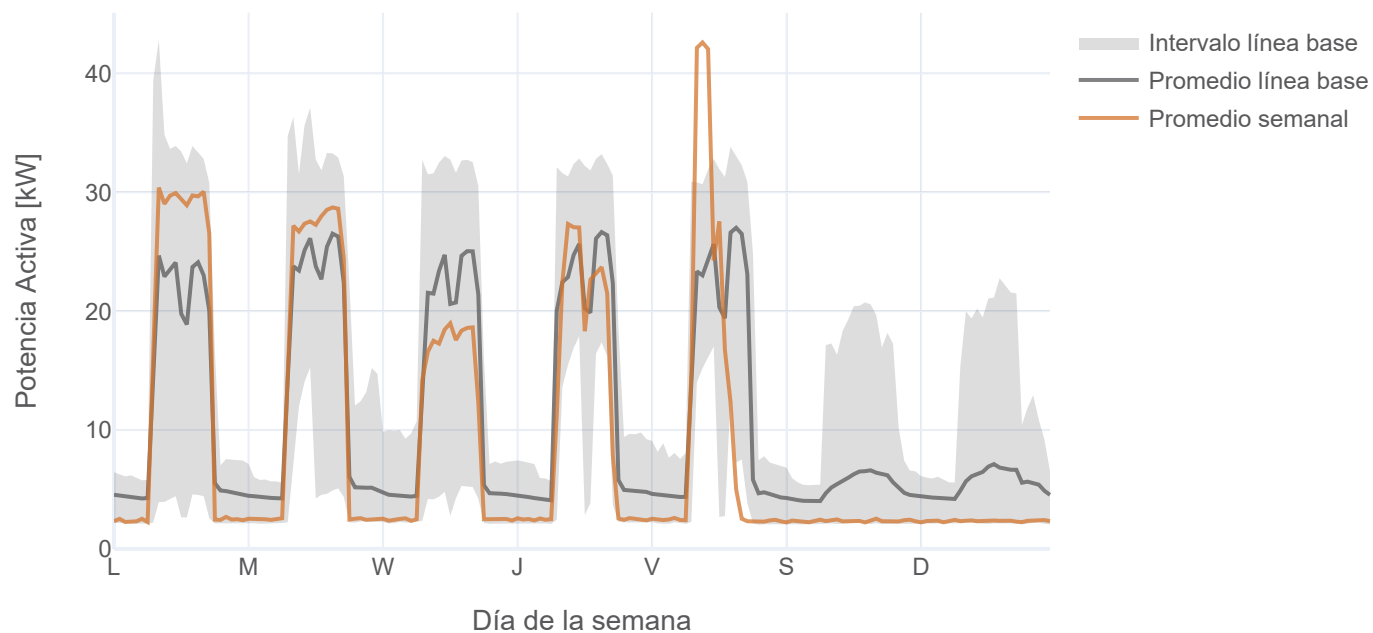


[Skip to main content](#)

BC 454 - Quinta Avenida 2: Factor de potencia

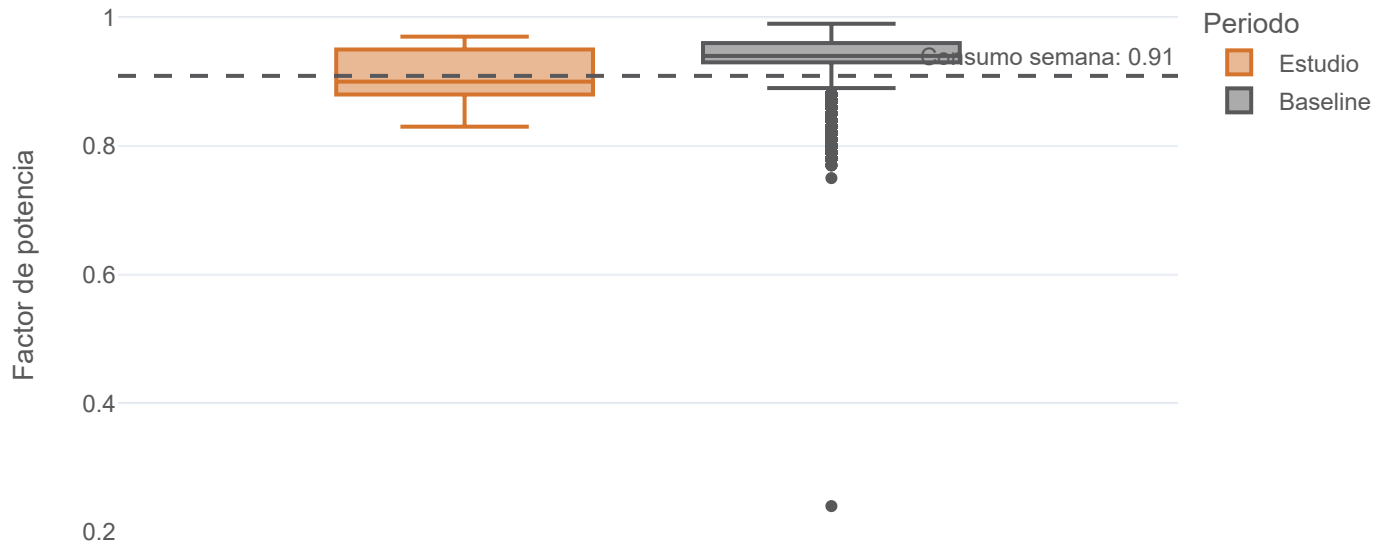


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.94, lo que representa un consumo

BC 454 - Quinta Avenida 2: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

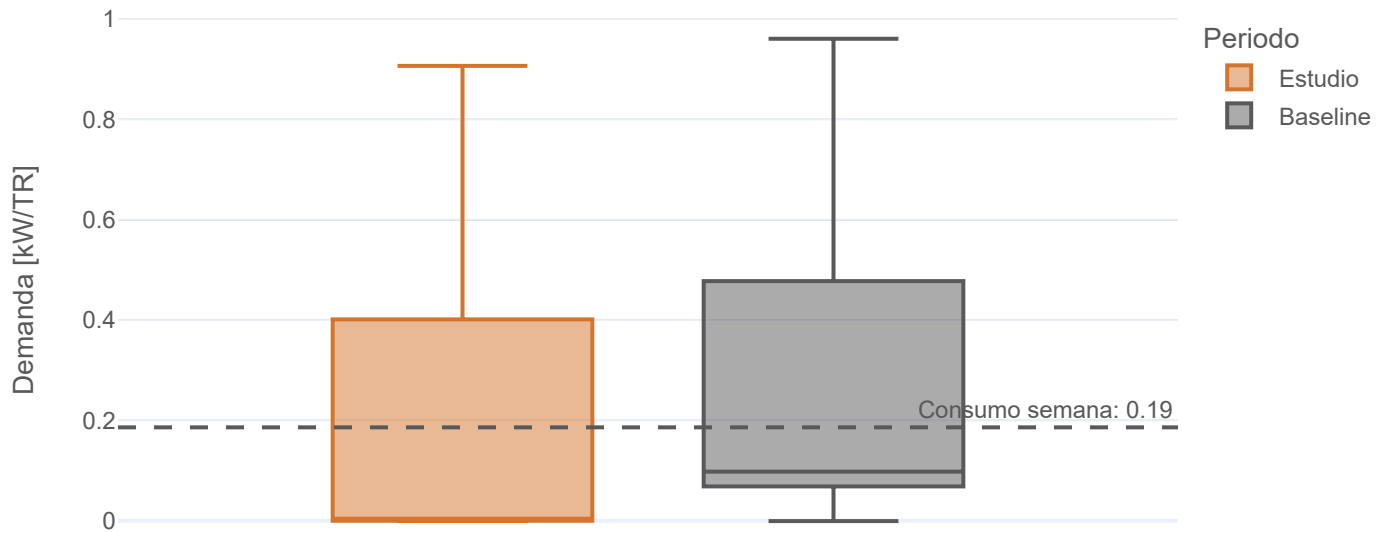

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.19 kW/TR lo que representa un factor de uso del 19.38% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 454 - Quinta Avenida 2: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

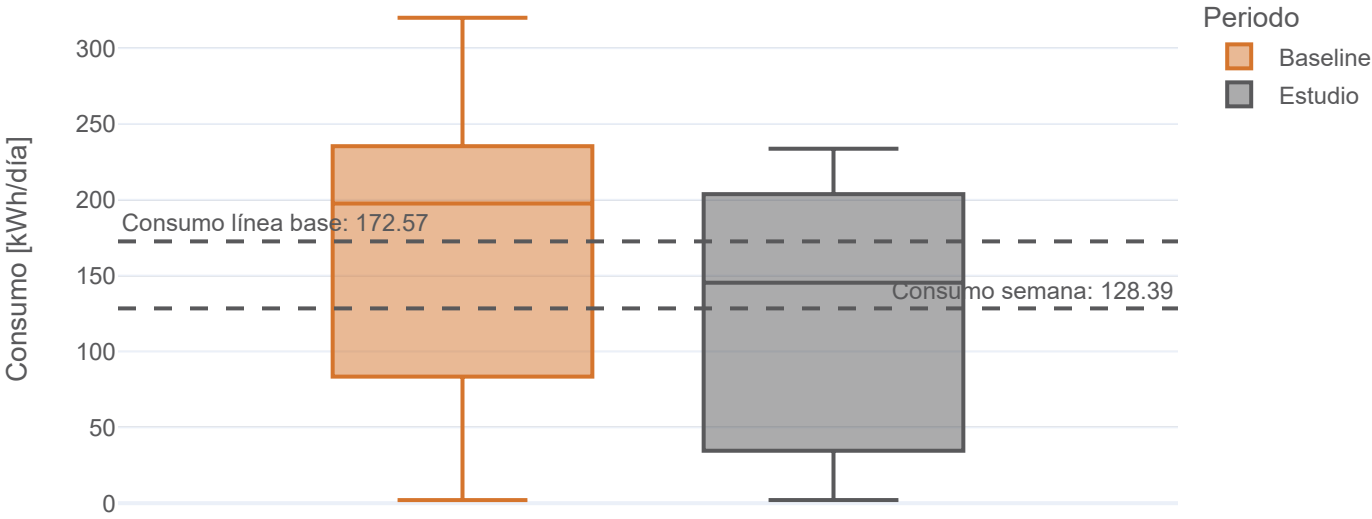


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 28.5 TR, lo que representa una distribución por a

BC 459 - Campo Alegre

BC 459 - Campo Alegre: Consumo diario de energía activa [kWh]

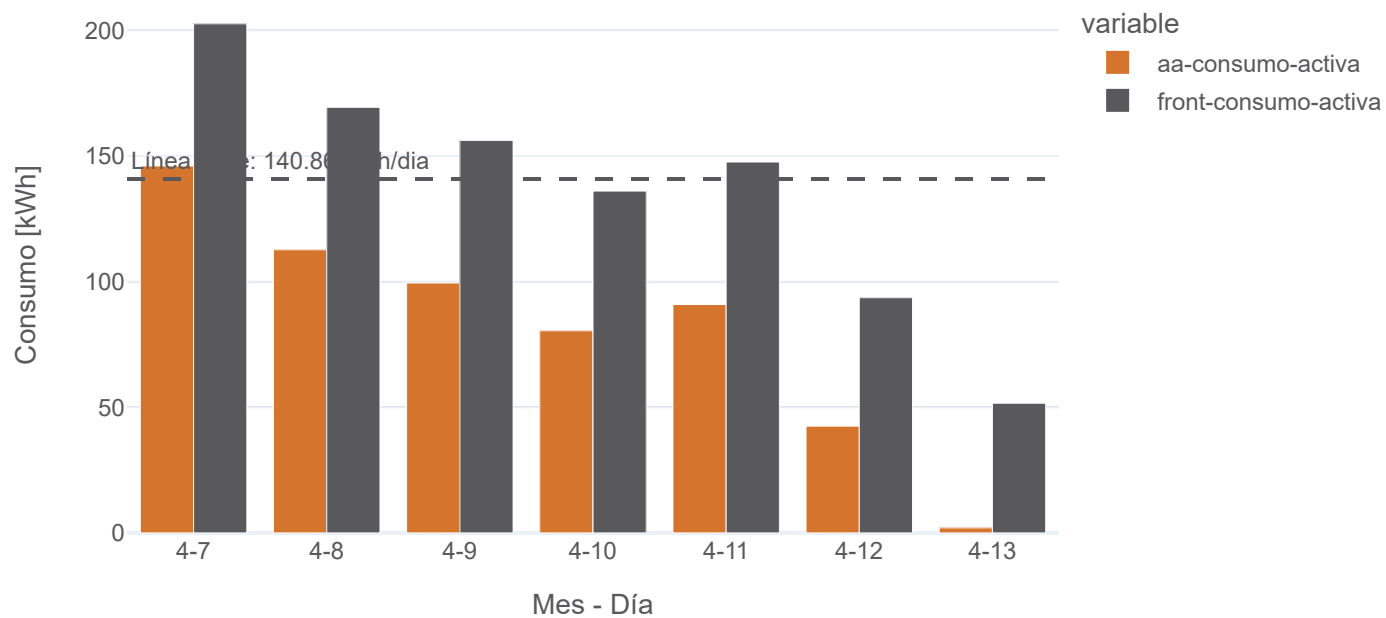


BC 459 - Campo Alegre: Consumo típico diario

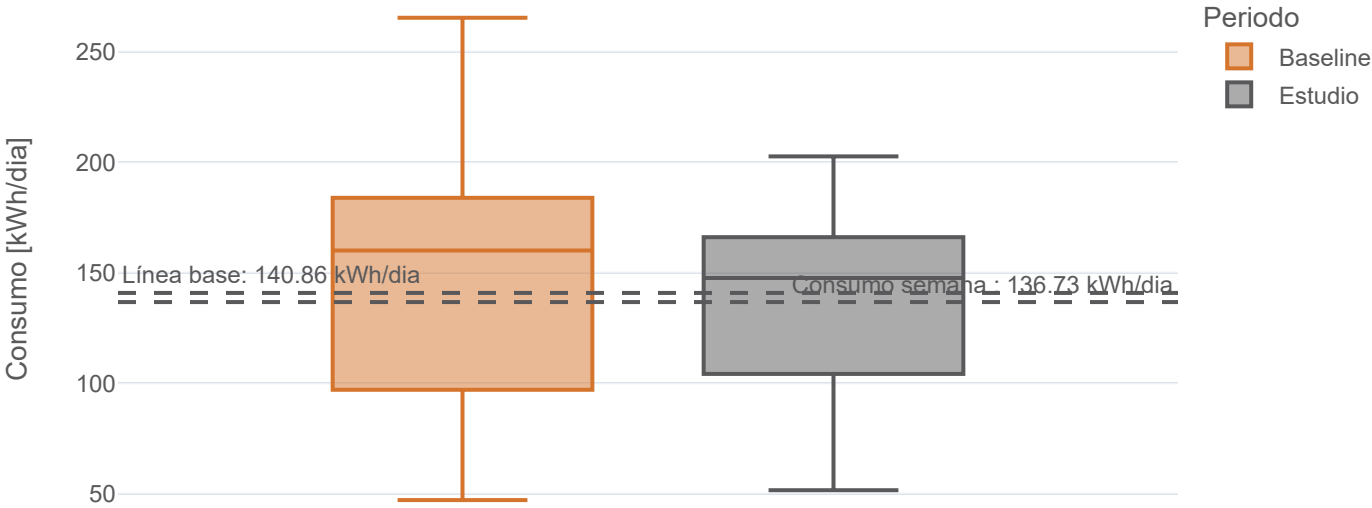


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 4.13 kWh/día, lo que representa un 3

BC 459 - Campo Alegre: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilu [kWh/día]

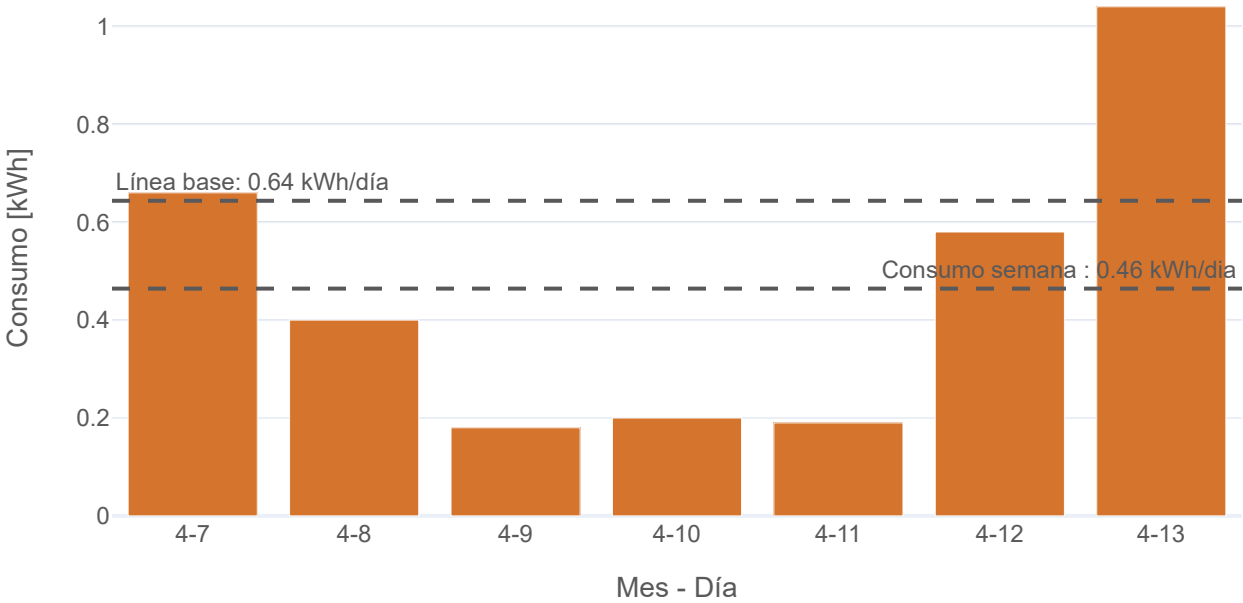


BC 459 - Campo Alegre: Consumo nocturno típico diario

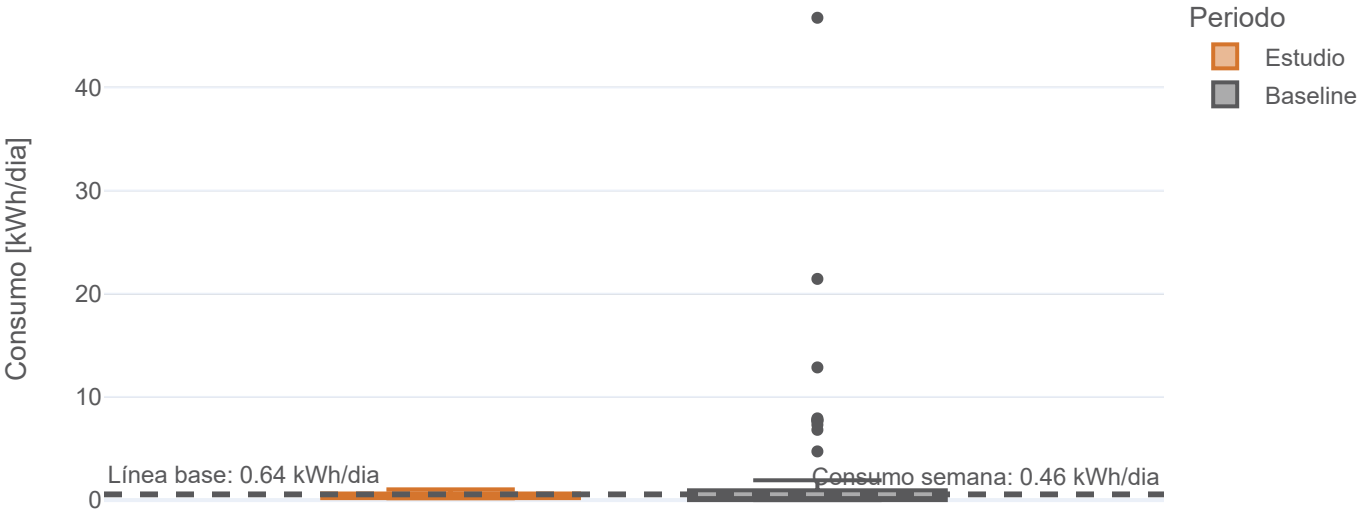


Durante la semana pasada se consumió un total de 161kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 16.8% del consumo total


BC 459 - Campo Alegre: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

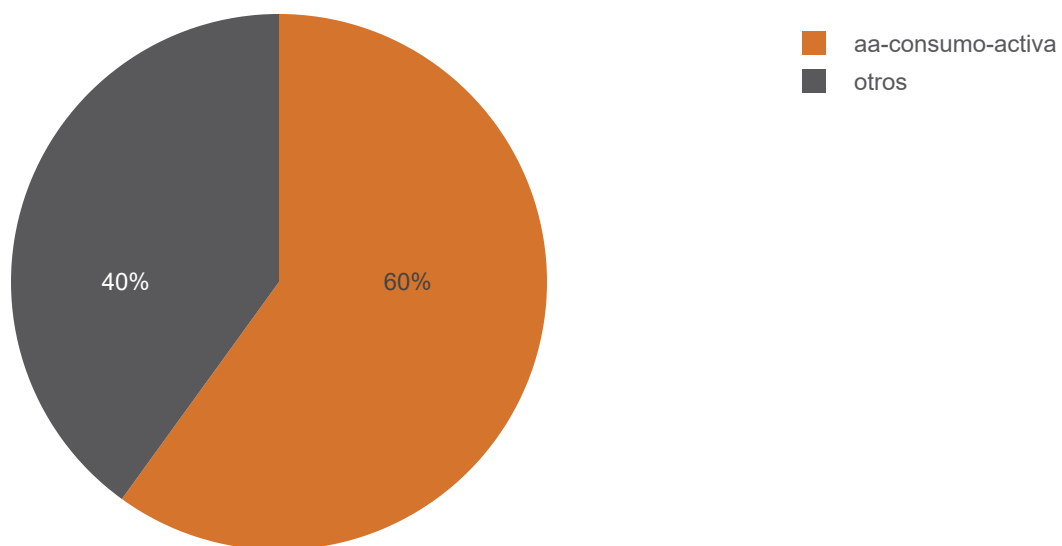


BC 459 - Campo Alegre: Consumo de energía activa [kWh]

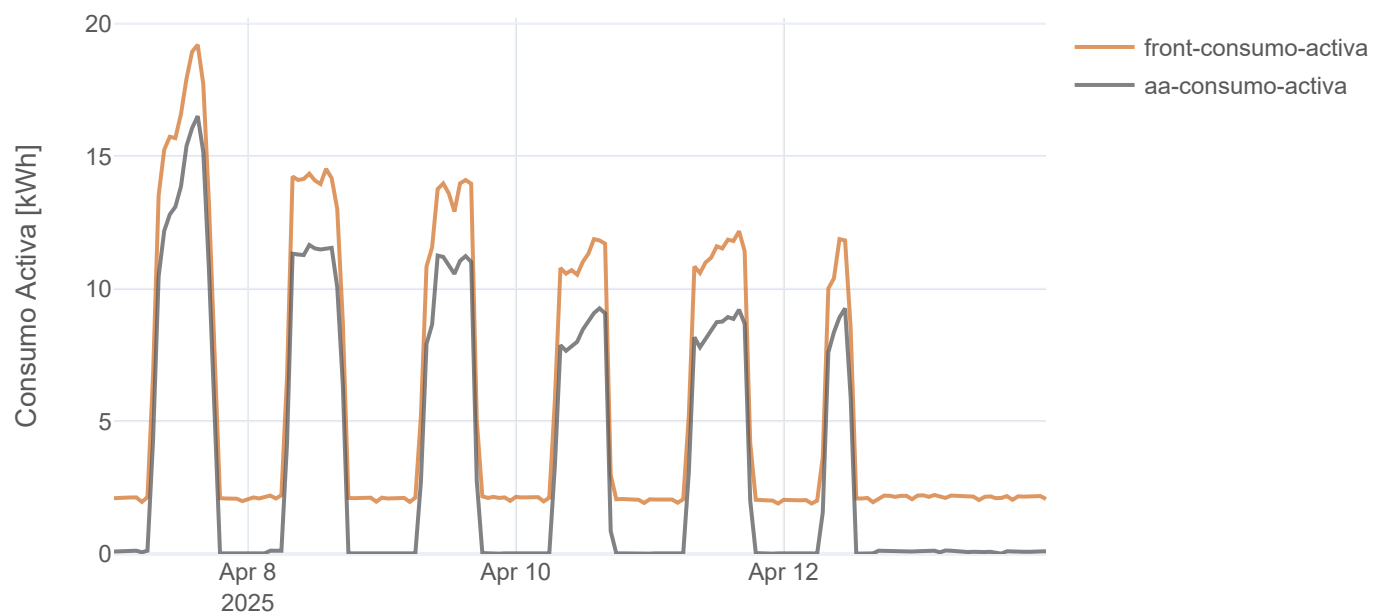

BC 459 - Campo Alegre: Día típico

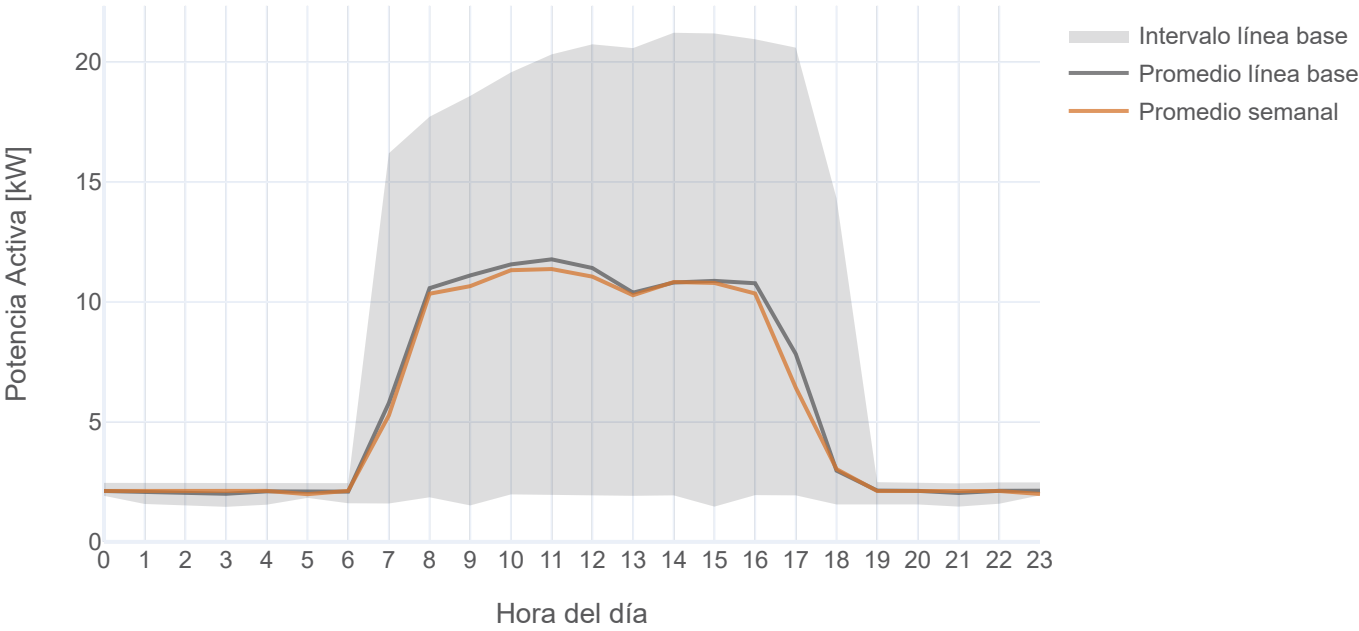

BC 459 - Campo Alegre: Semana típica

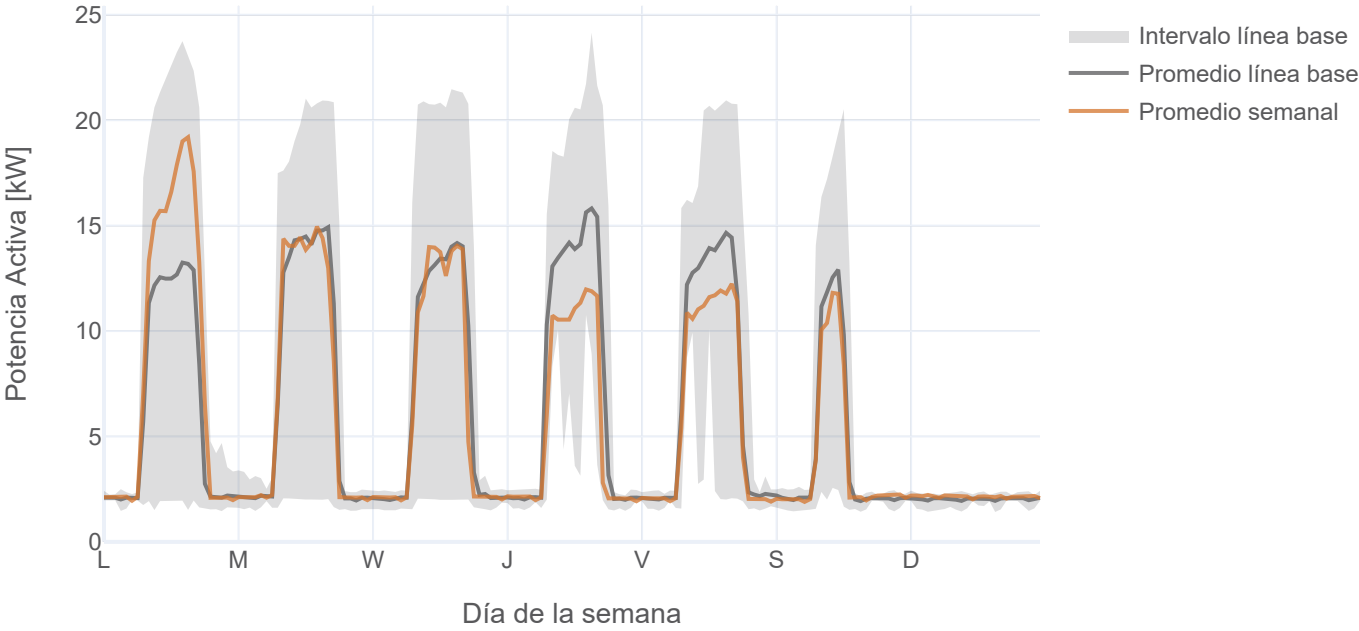


BC 459 - Campo Alegre: Factor de potencia




Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en nan
lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades por p

BC 459 - Campo Alegre: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

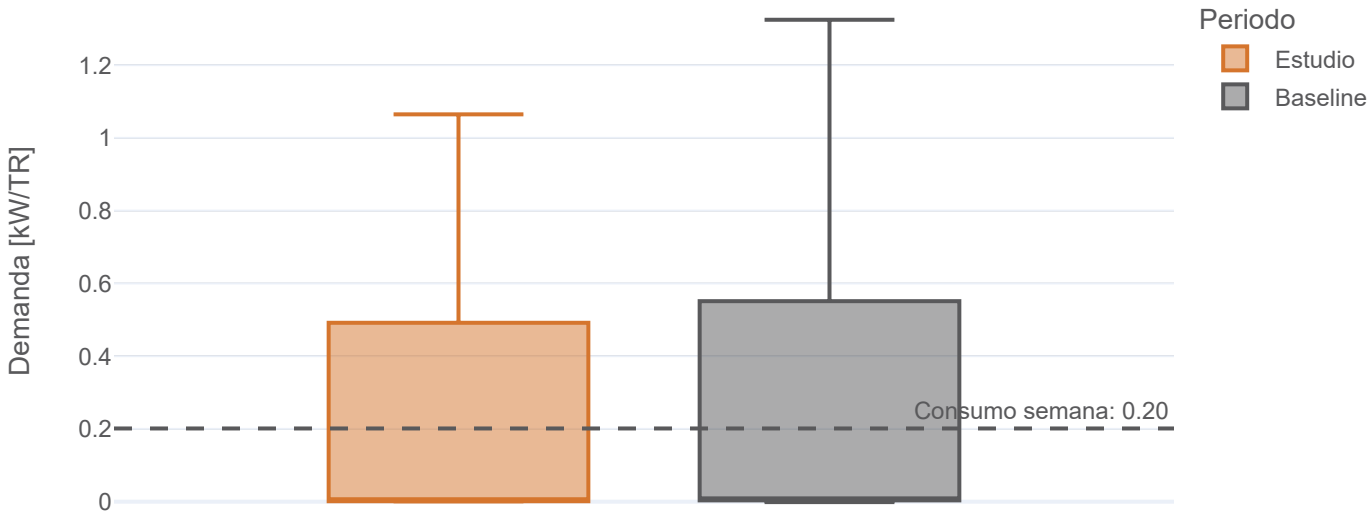

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.20 kW/TR lo que representa un factor de uso del 15.19% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 459 - Campo Alegre: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

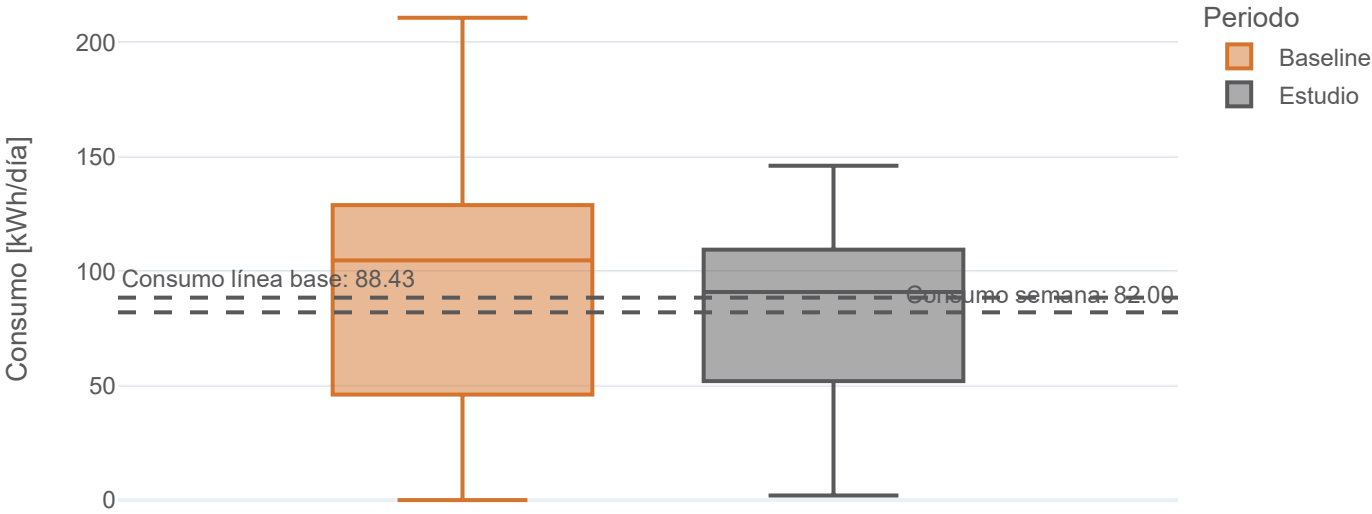


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 17.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 495 - El Bosque

BC 495 - El Bosque: Consumo diario de energía activa [kWh]

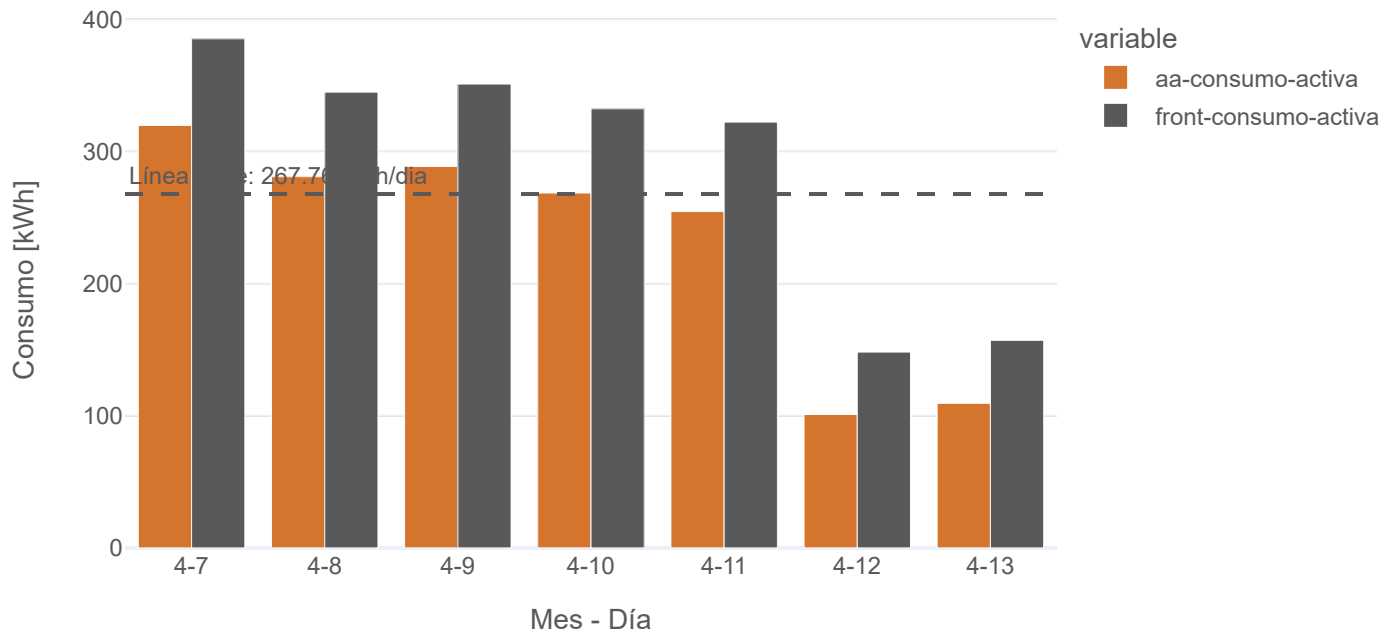


BC 495 - El Bosque: Consumo típico diario

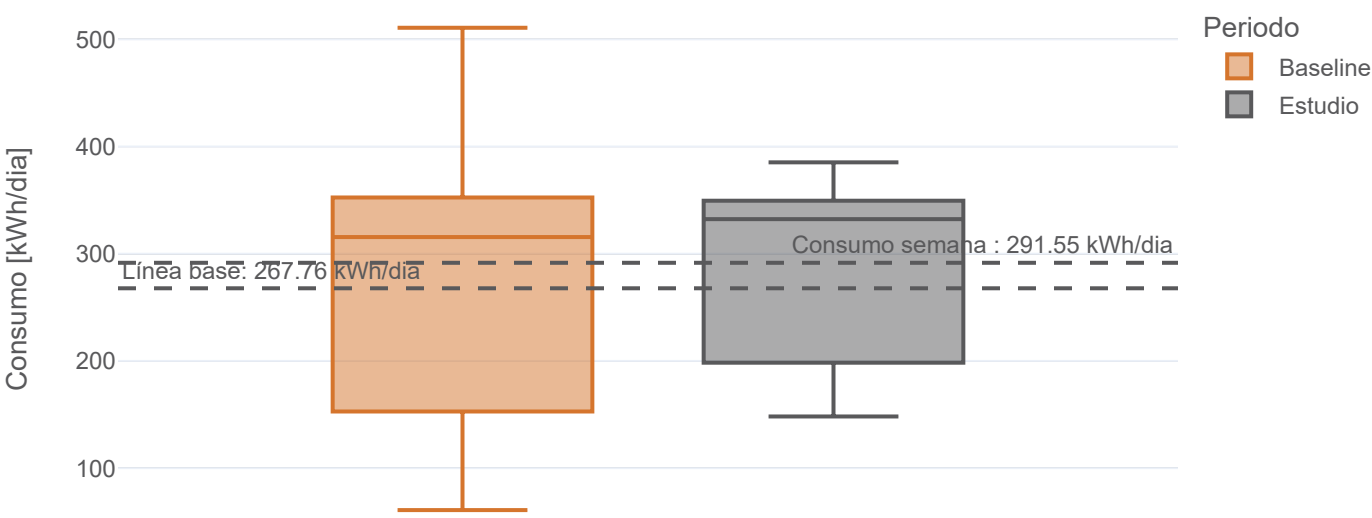


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 23.78 kWh/día, lo que representa un 9 %

BC 495 - El Bosque: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

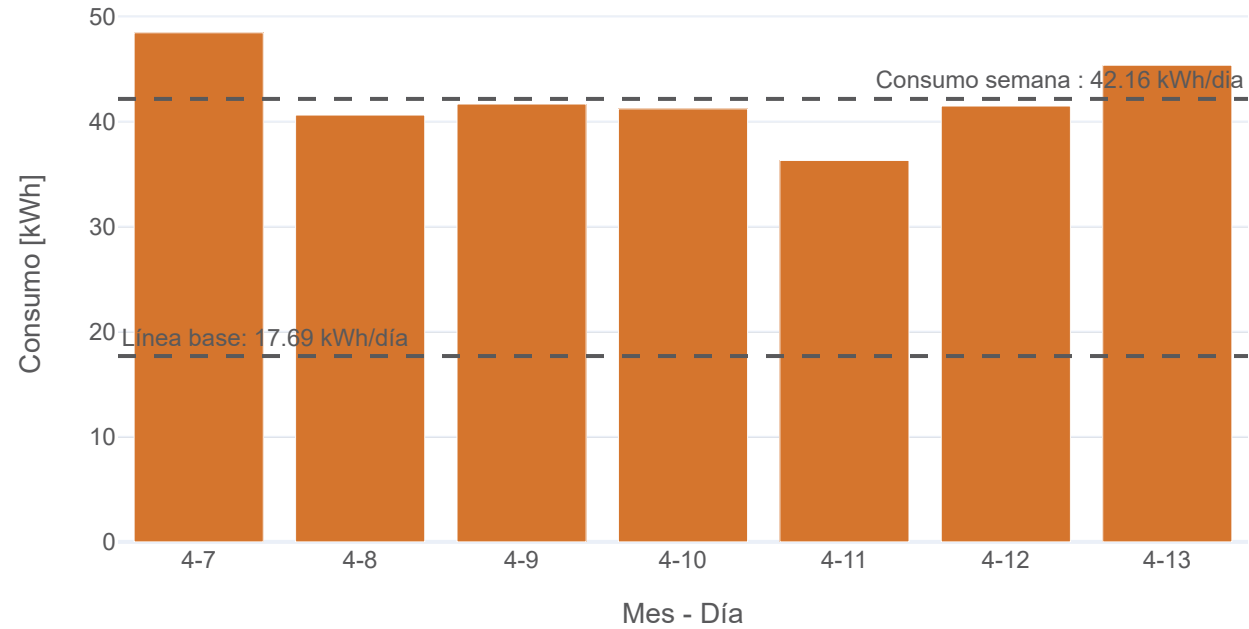


BC 495 - El Bosque: Consumo nocturno típico diario

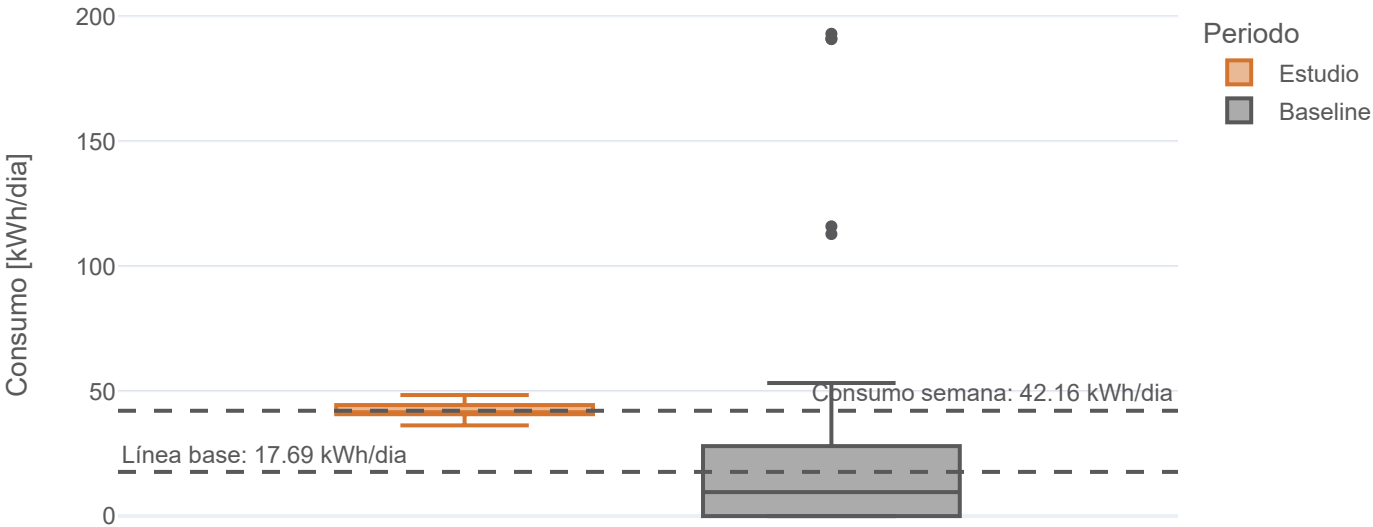


Durante la semana pasada se consumió un total de 457kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 22.4% del consumo total

BC 495 - El Bosque: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

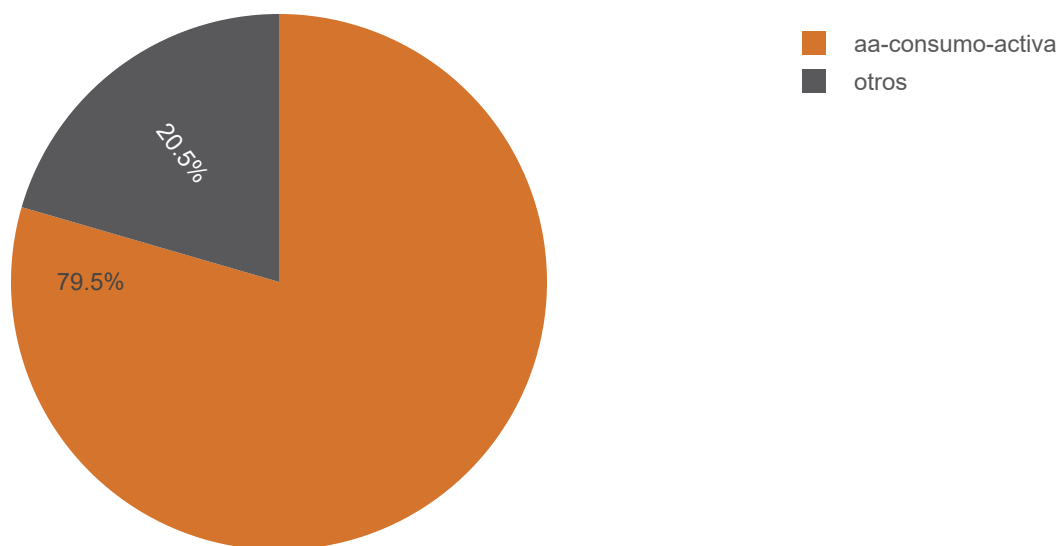


BC 495 - El Bosque: Consumo de energía activa [kWh]

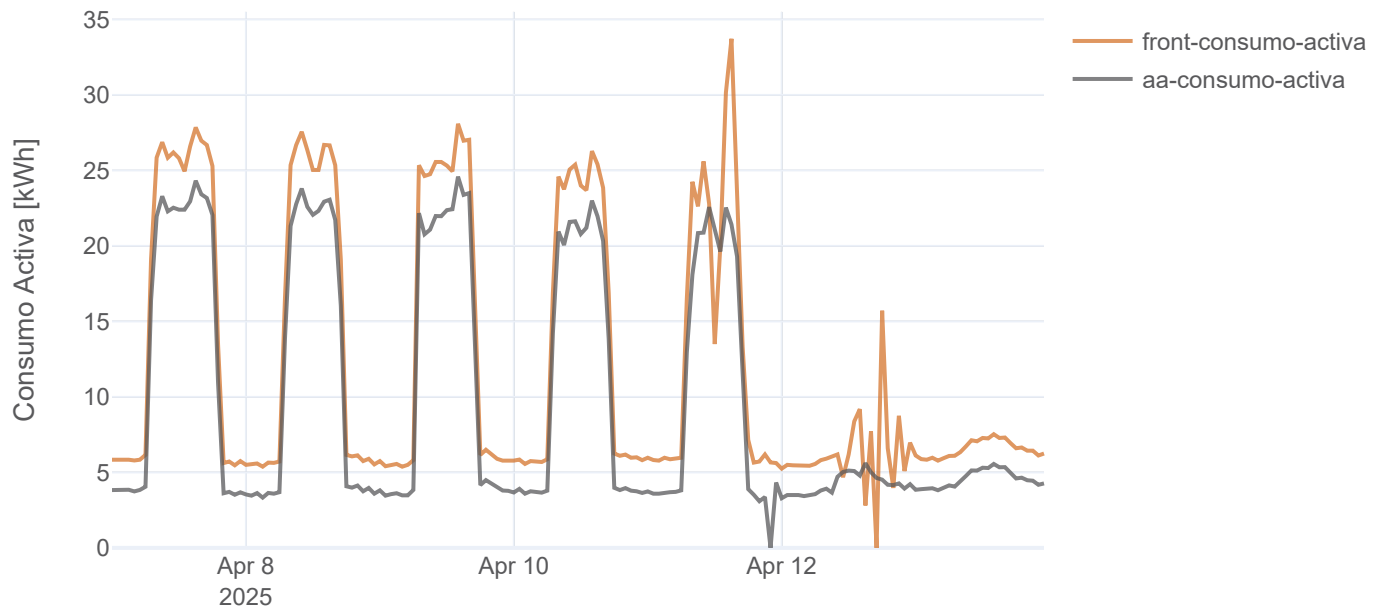


[Skip to main content](#)

BC 495 - El Bosque: Día típico

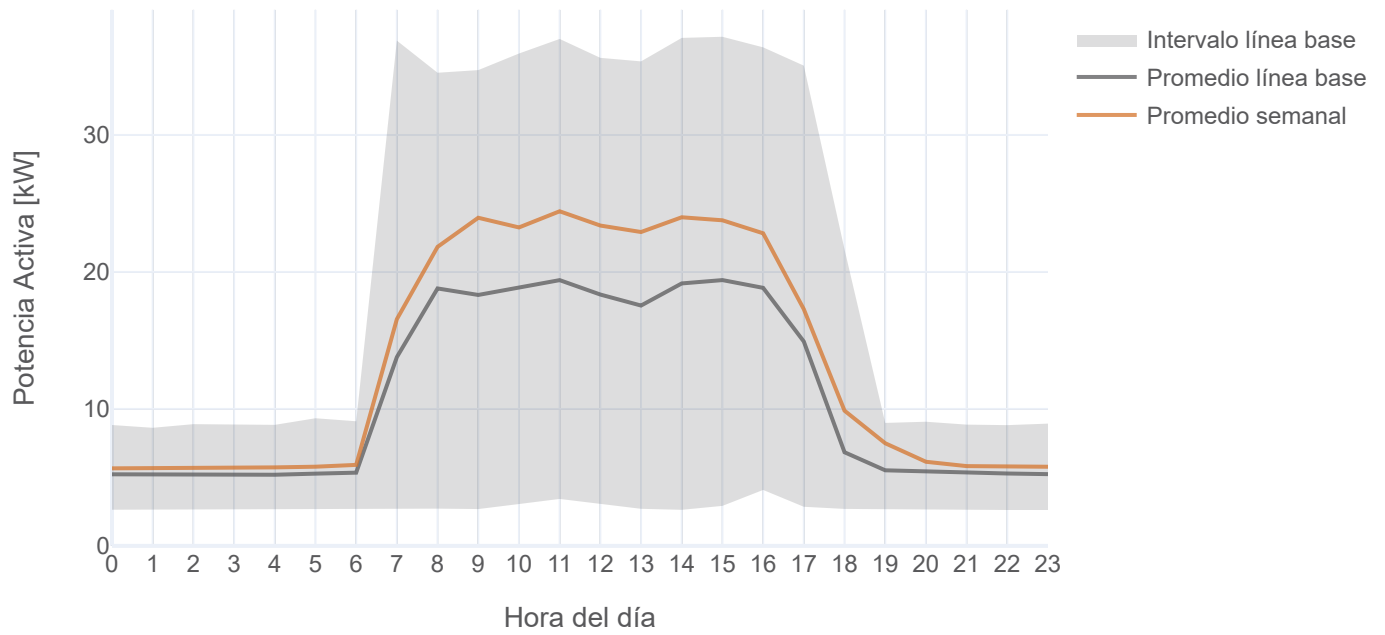


BC 495 - El Bosque: Semana típica

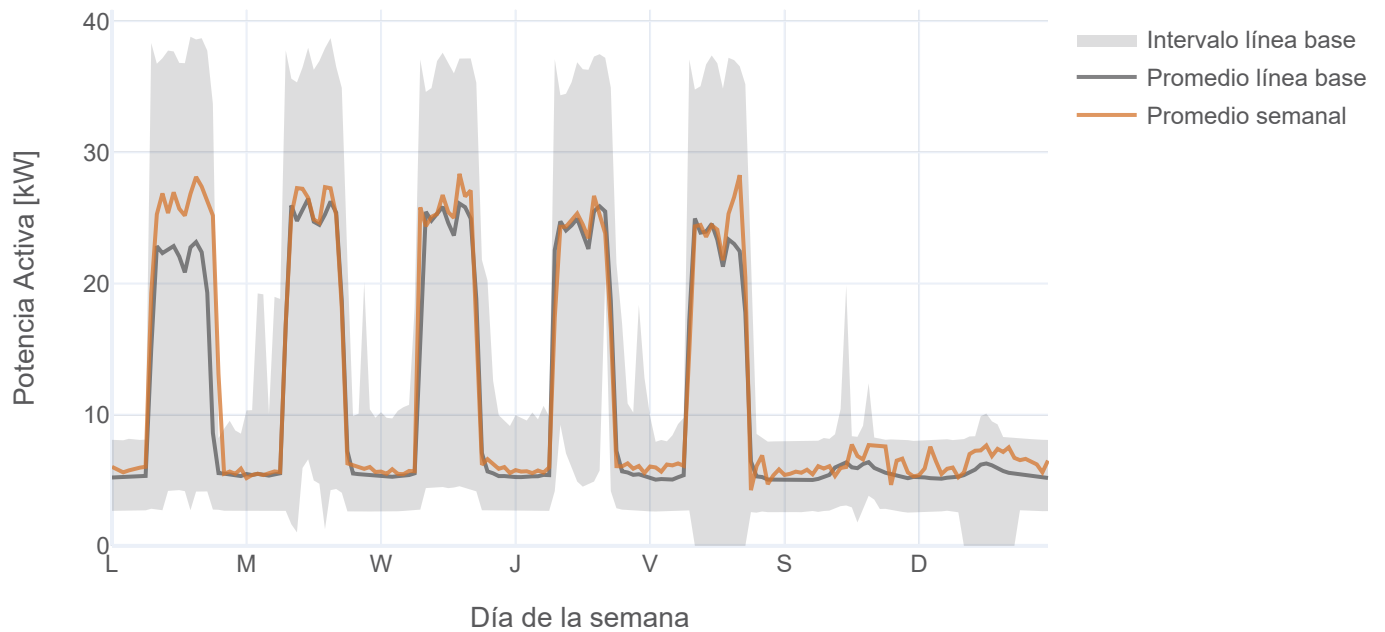


[Skip to main content](#)

BC 495 - El Bosque: Factor de potencia

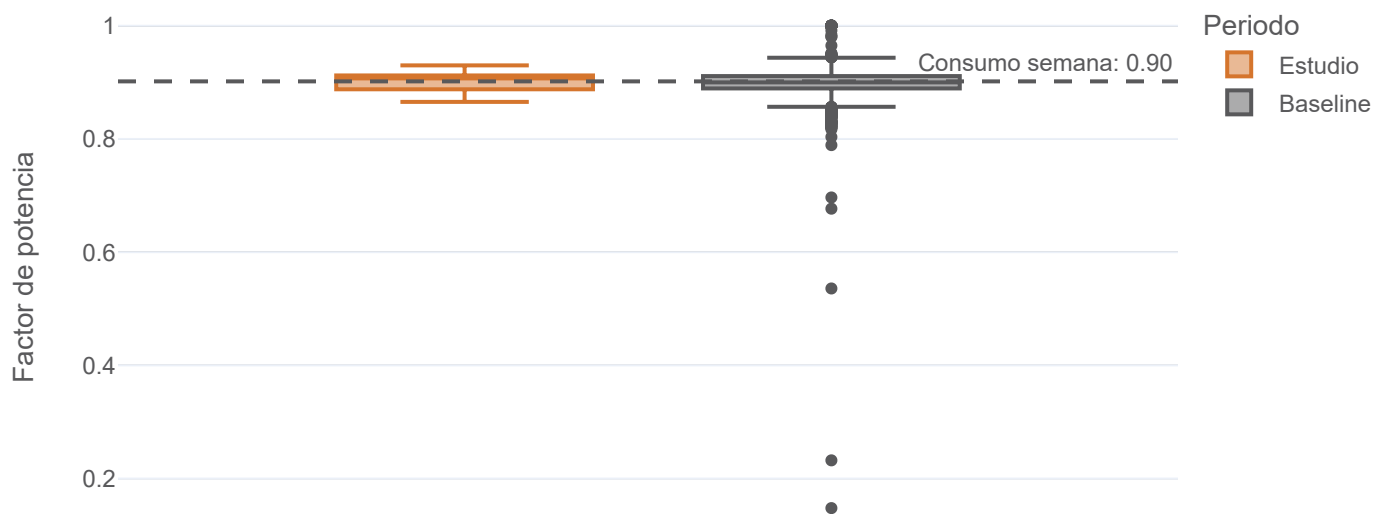


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.90 lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades por p

BC 495 - El Bosque: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

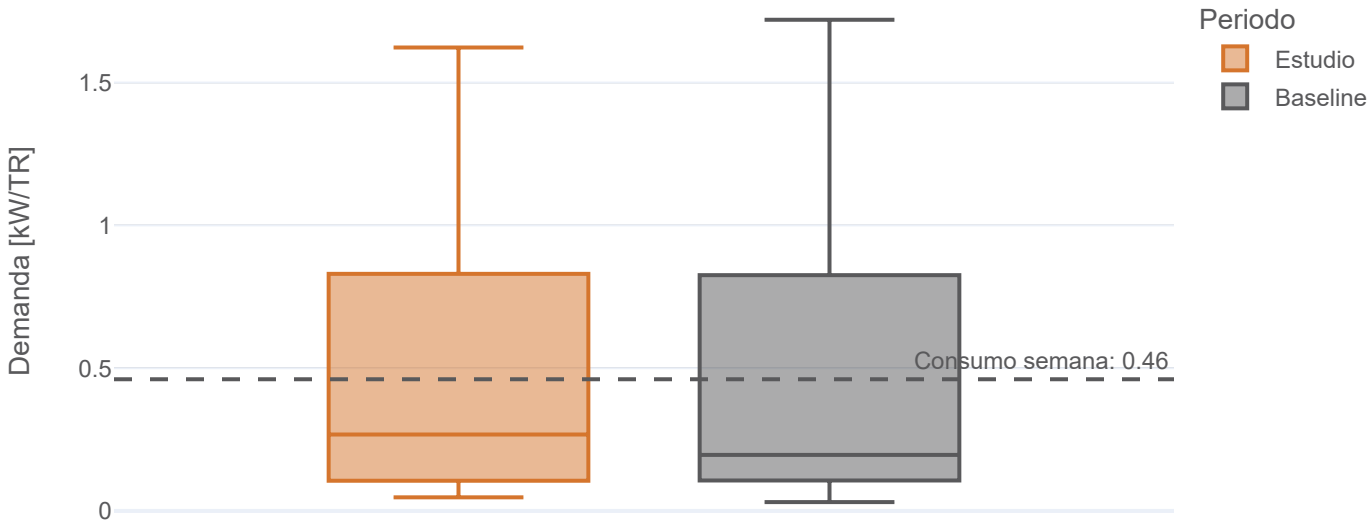

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.46 kW/TR lo que representa un factor de uso del 26.81% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 495 - El Bosque: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

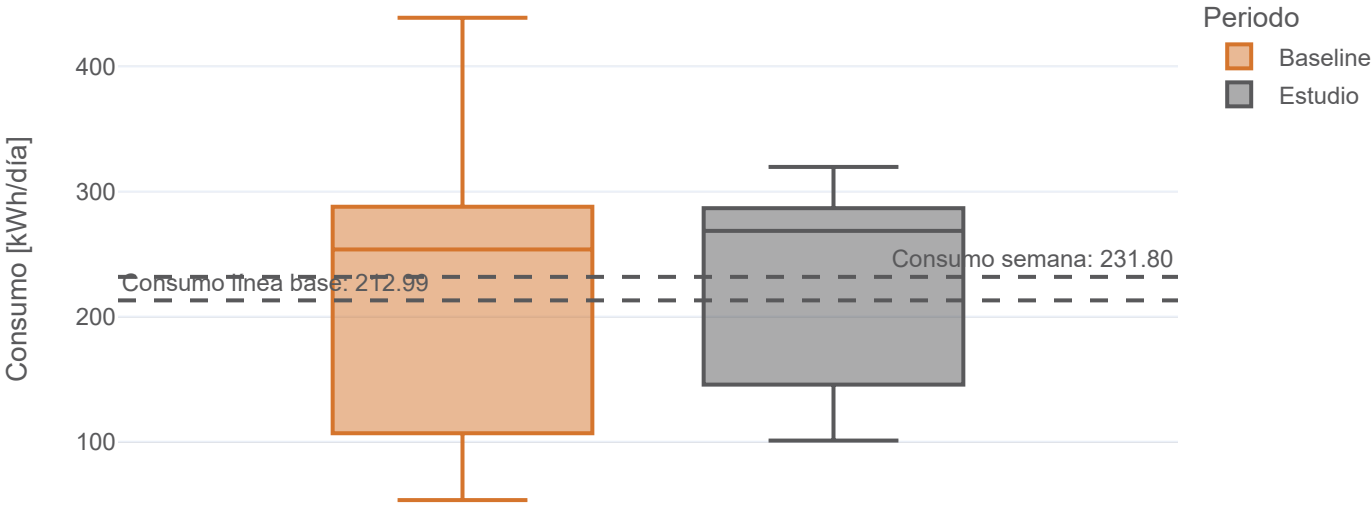


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 21.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 496 - Iwanna

BC 496 - Iwanna: Consumo diario de energía activa [kWh]

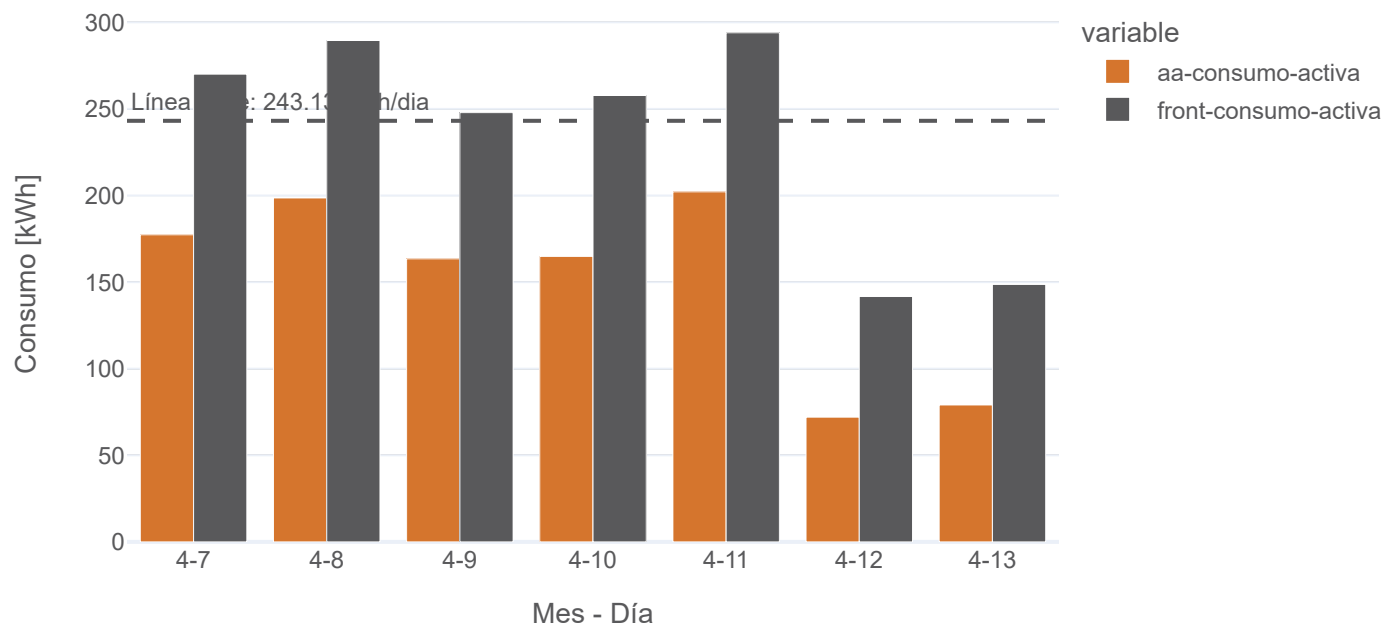


BC 496 - Iwanna: Consumo típico diario

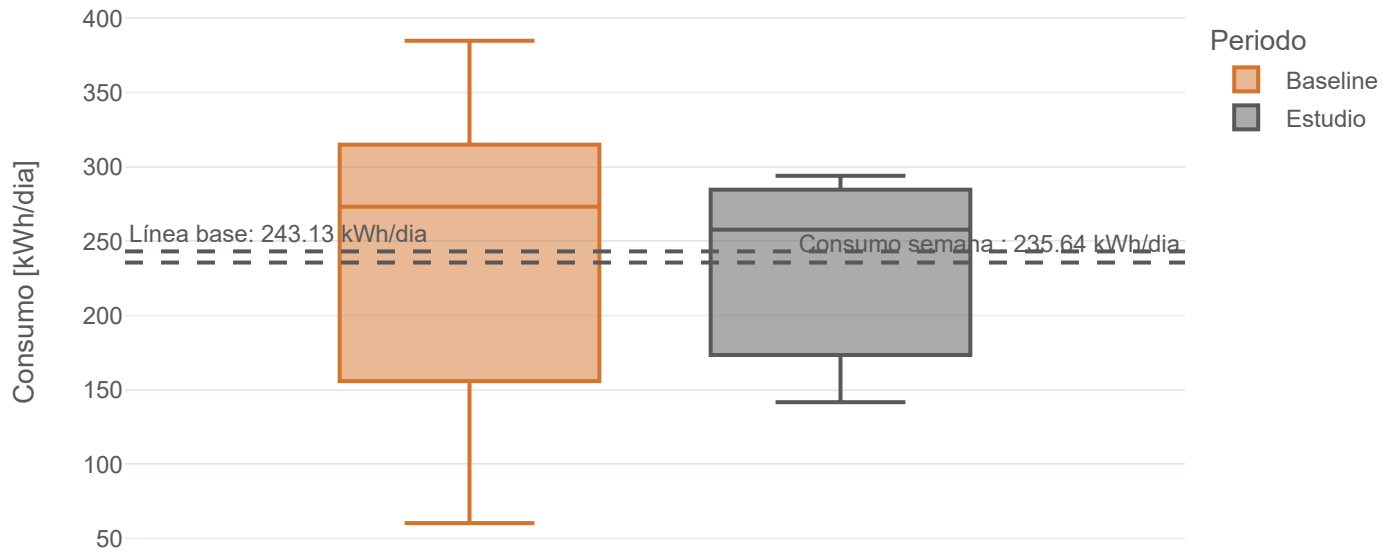


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 7.49 kWh/día, lo que representa un 3

BC 496 - Iwanna: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

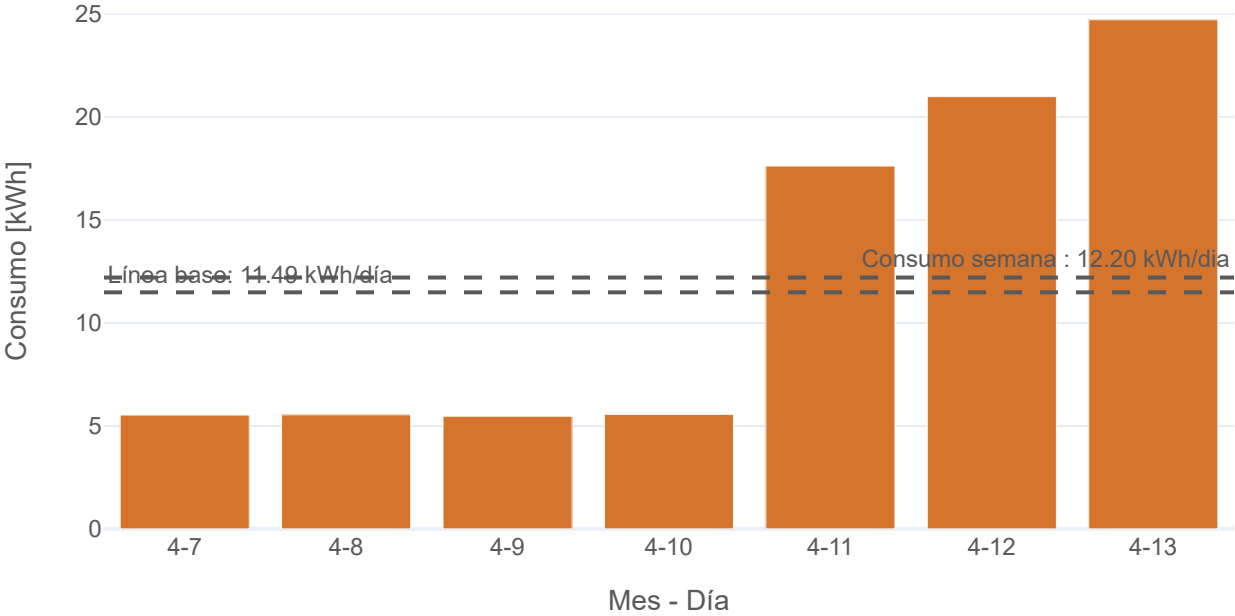


BC 496 - Iwanna: Consumo nocturno típico diario

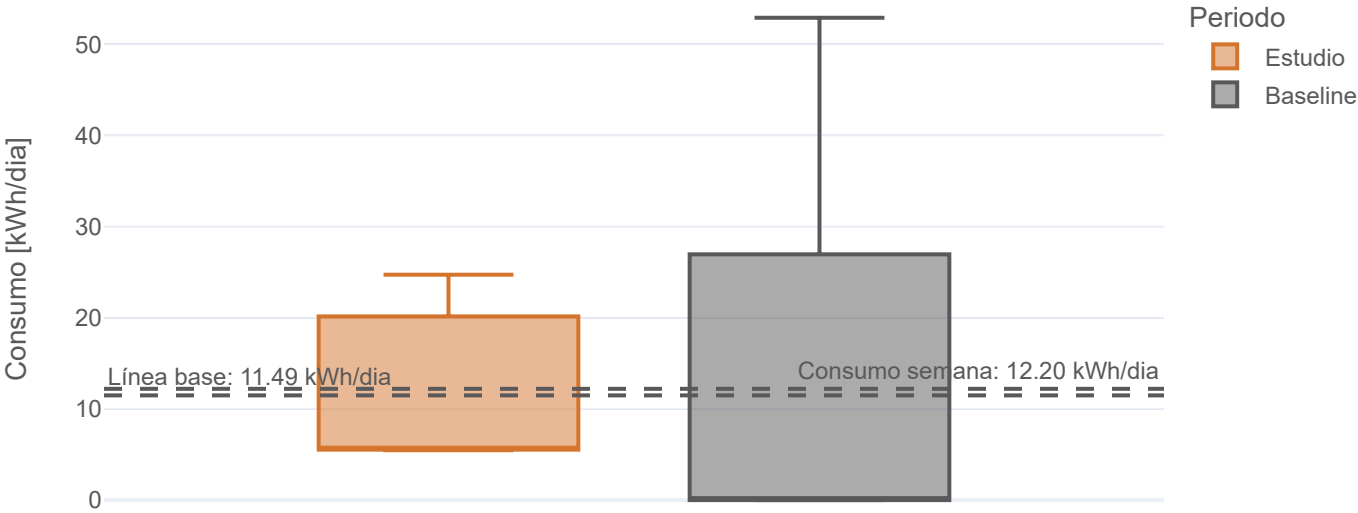


Durante la semana pasada se consumió un total de 311kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 18.8% del consumo total


BC 496 - Iwanna: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

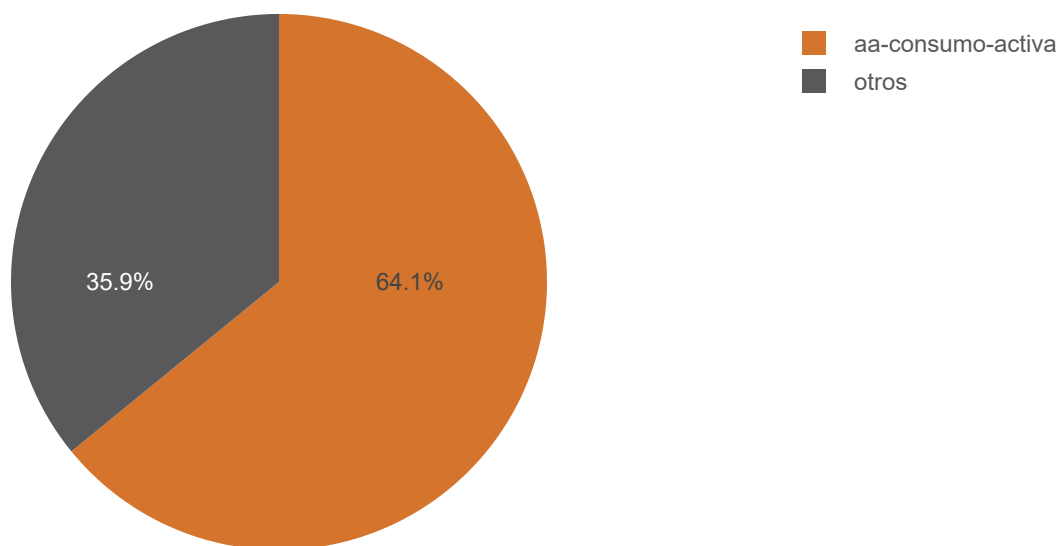


BC 496 - Iwanna: Consumo de energía activa [kWh]

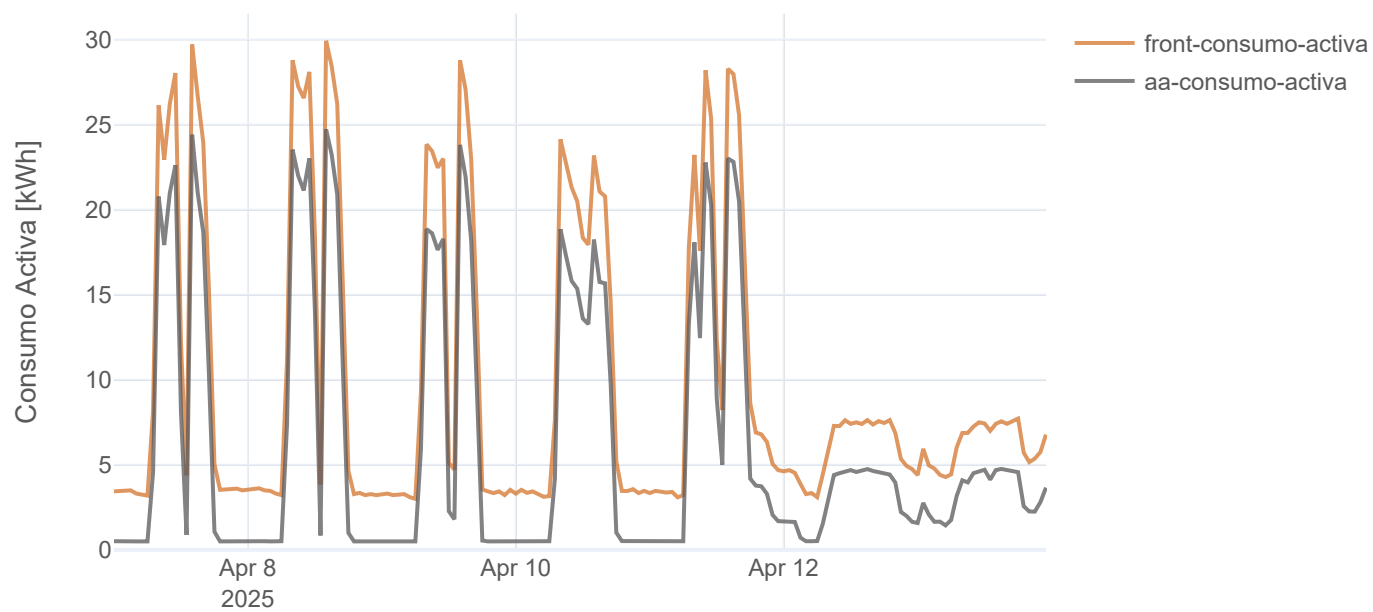


BC 496 - Iwanna: Día típico

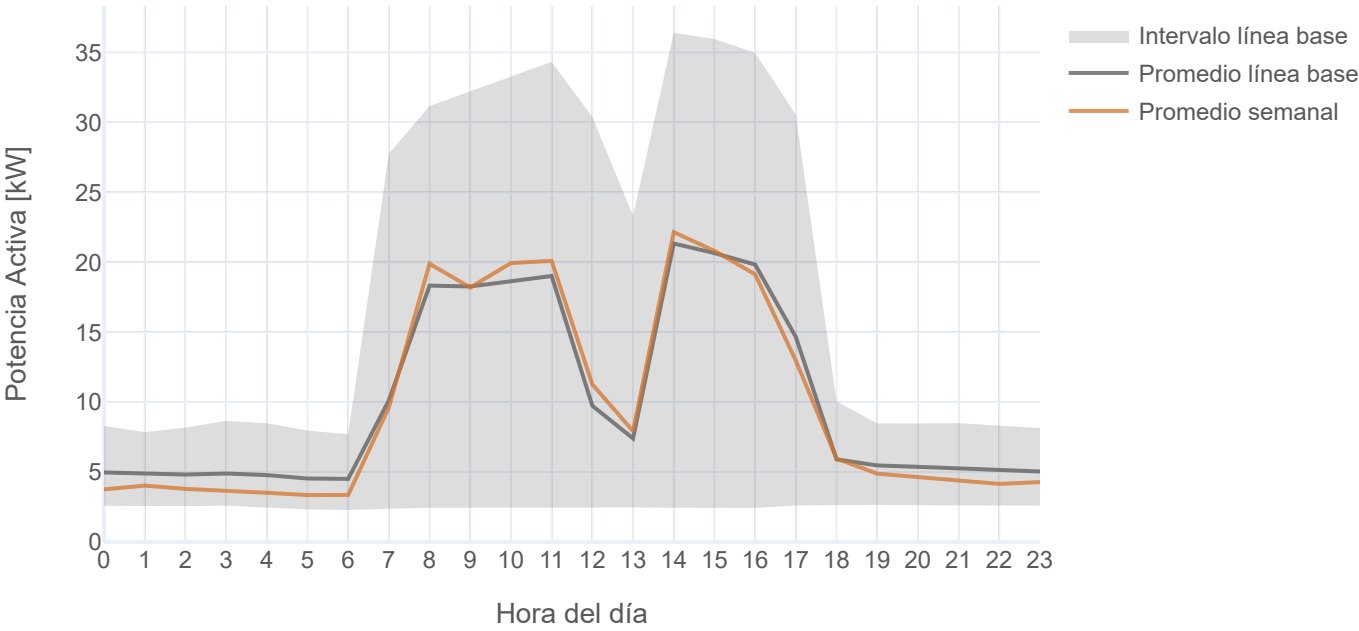

BC 496 - Iwanna: Semana típica

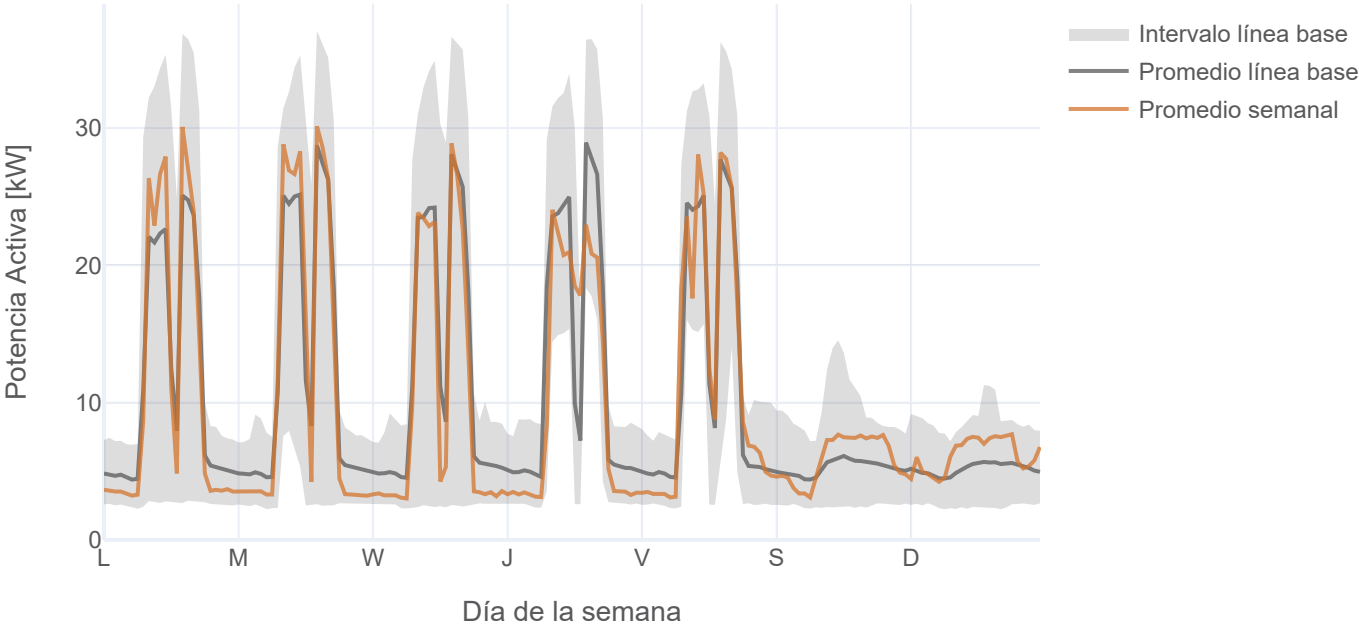


BC 496 - Iwanna: Factor de potencia

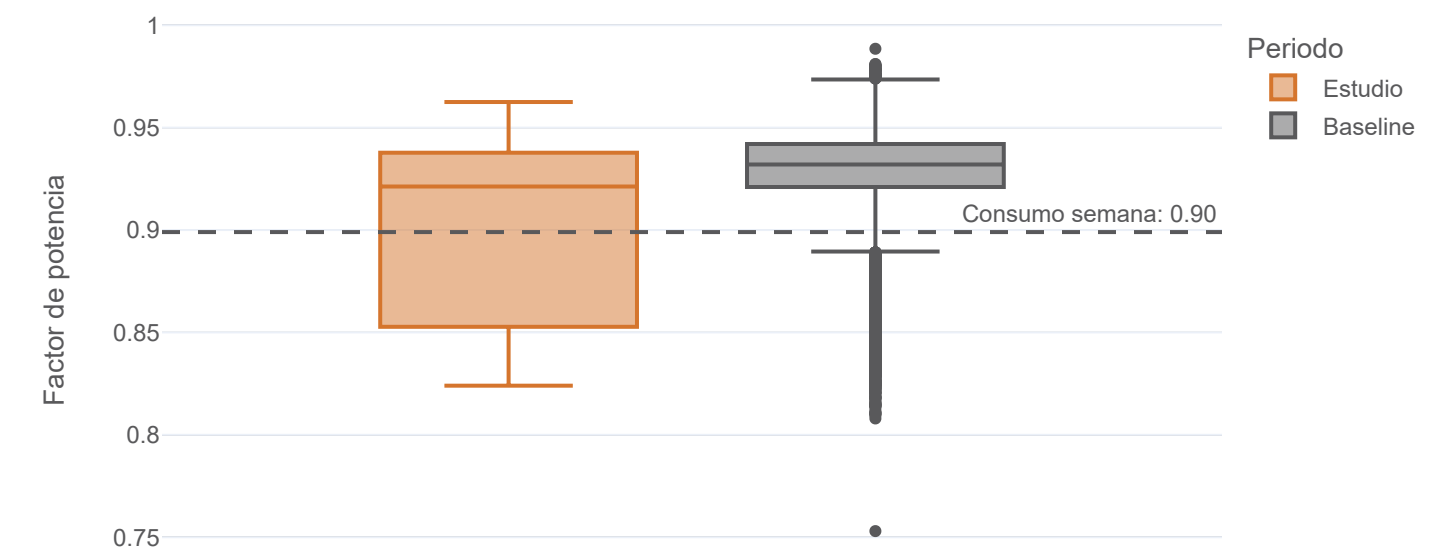


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.92, lo que representa un consumo

BC 496 - Iwanna: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

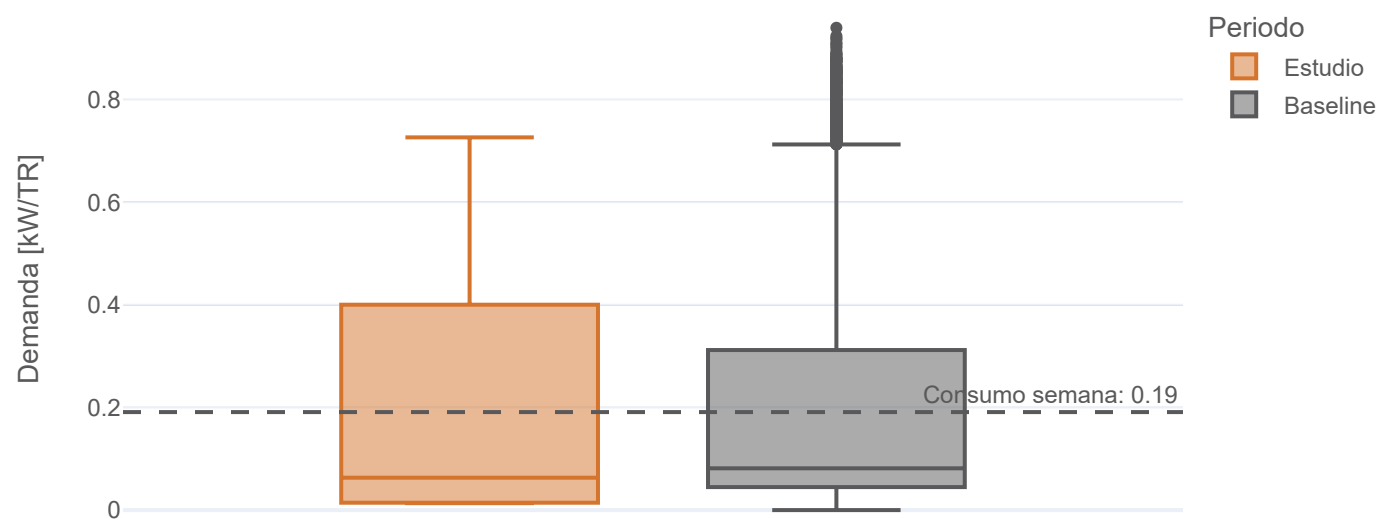

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.19 kW/TR lo que representa un factor de uso del 20.32% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 496 - Iwanna: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

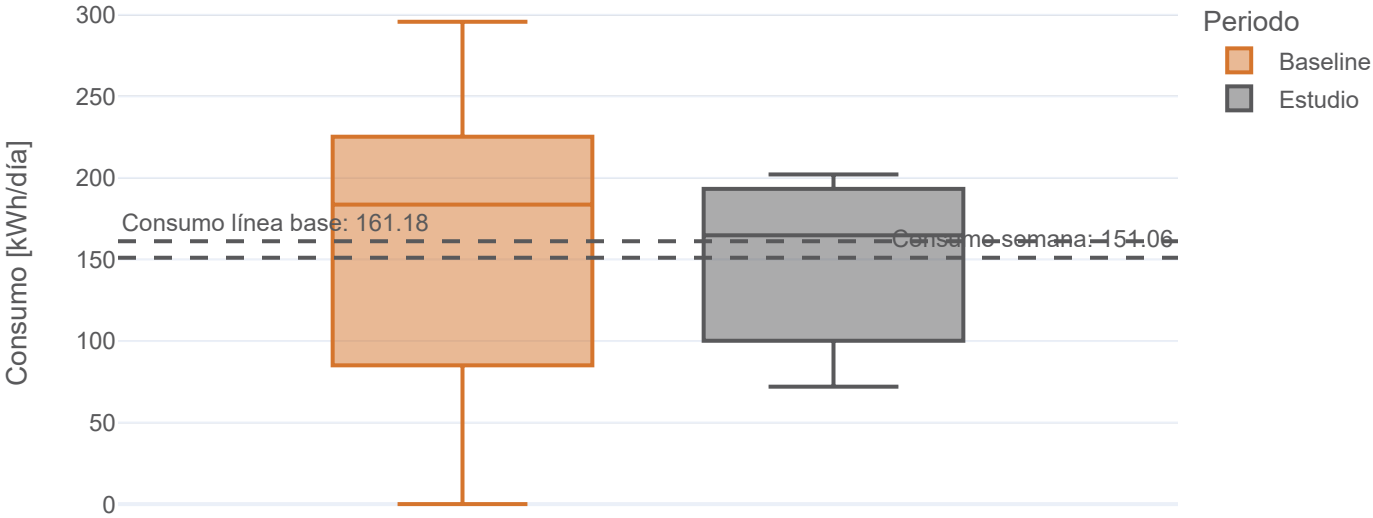


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 35.5 TR, lo que representa una distribución por a

BC 514 - Centro Comercial Único

BC 514 - Centro Comercial Único: Consumo diario de energía activa [kWh]

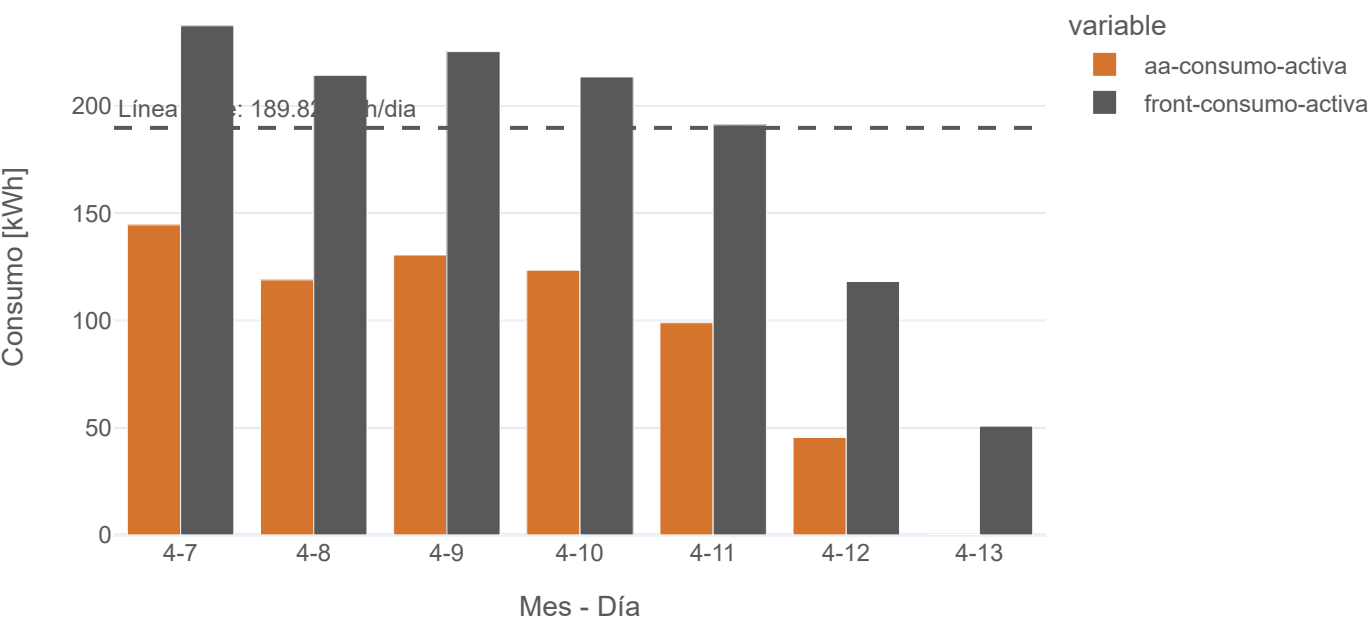


BC 514 - Centro Comercial Único: Consumo típico diario

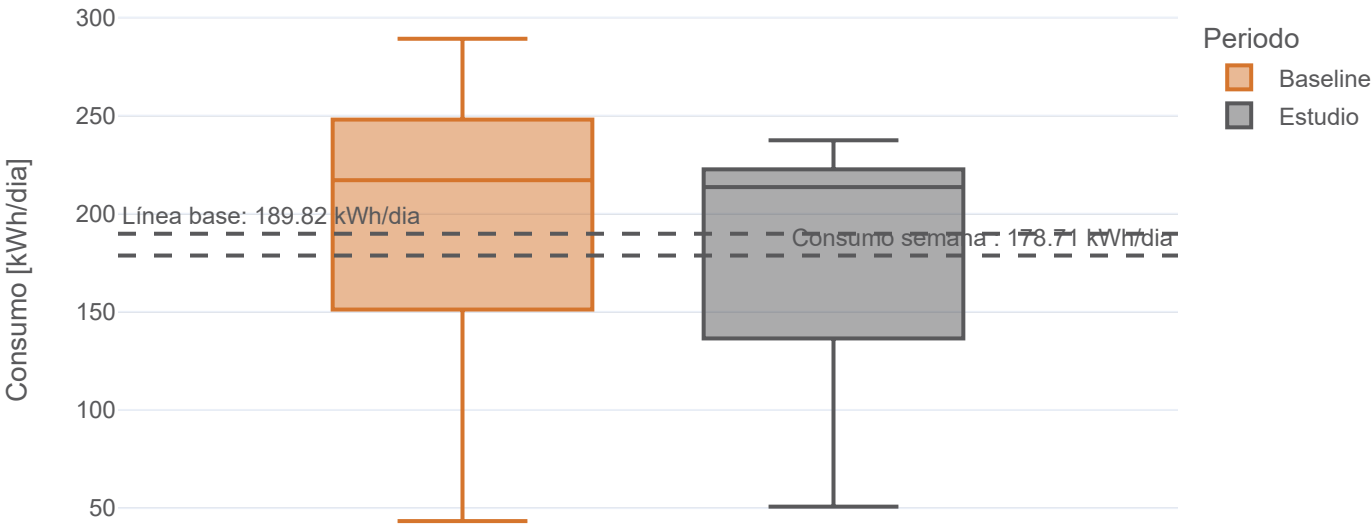


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 11.11 kWh/día, lo que representa un 6

BC 514 - Centro Comercial Único: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

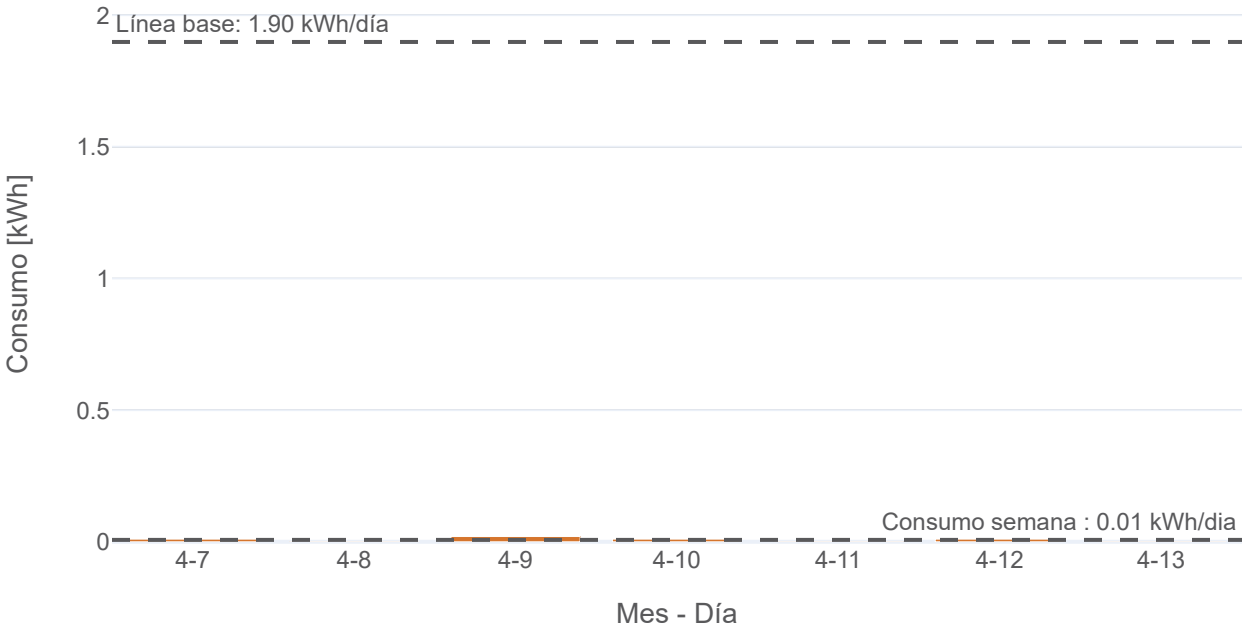


BC 514 - Centro Comercial Único: Consumo nocturno típico diario

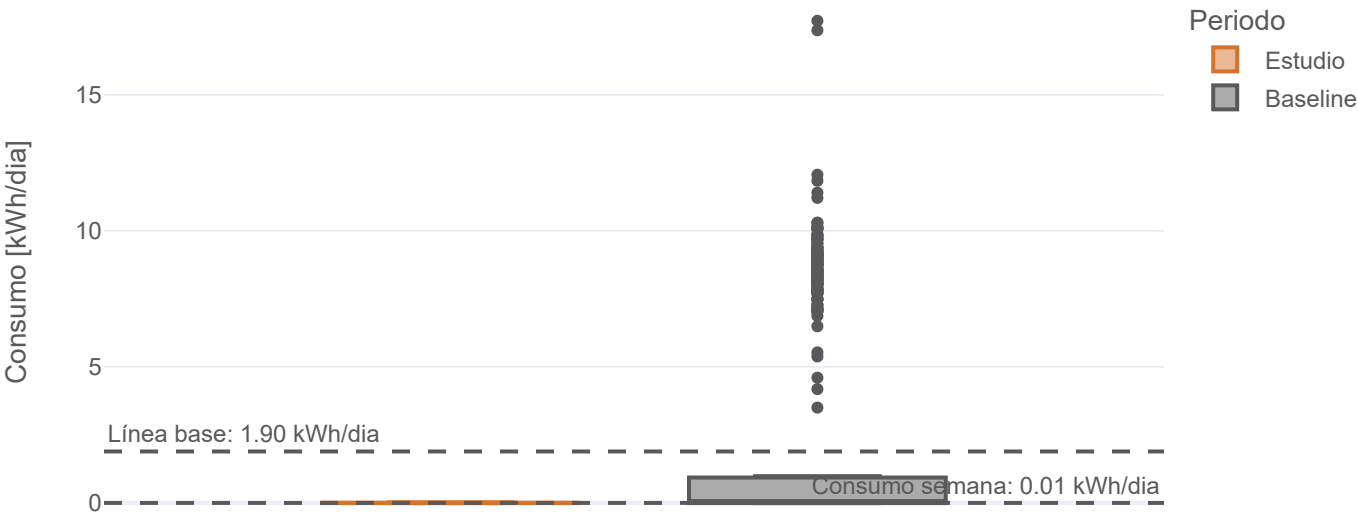


Durante la semana pasada se consumió un total de 159kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 12.7% del consumo total


BC 514 - Centro Comercial Único: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

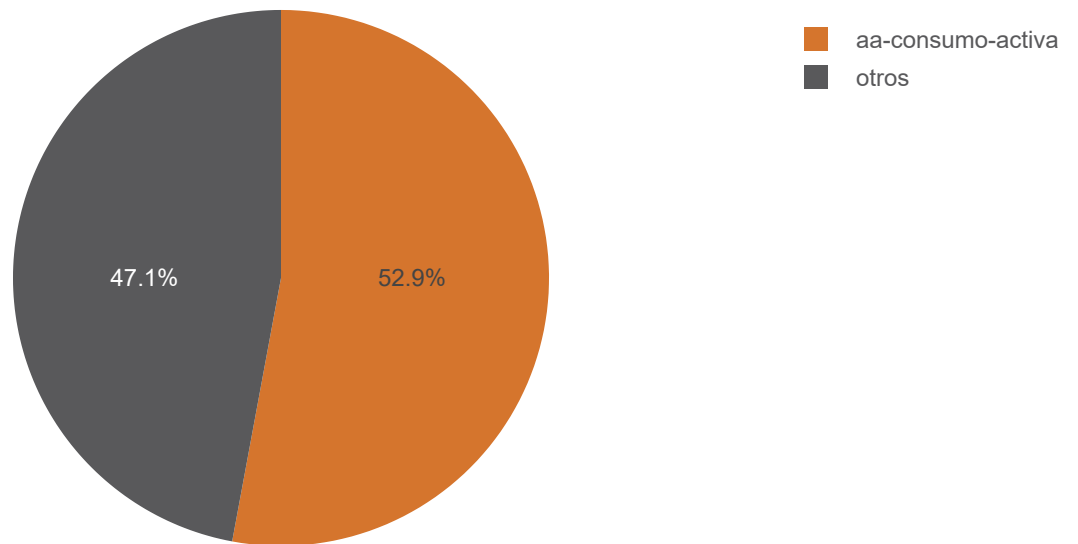

BC 514 - Centro Comercial Único: Consumo de energía activa [kWh]

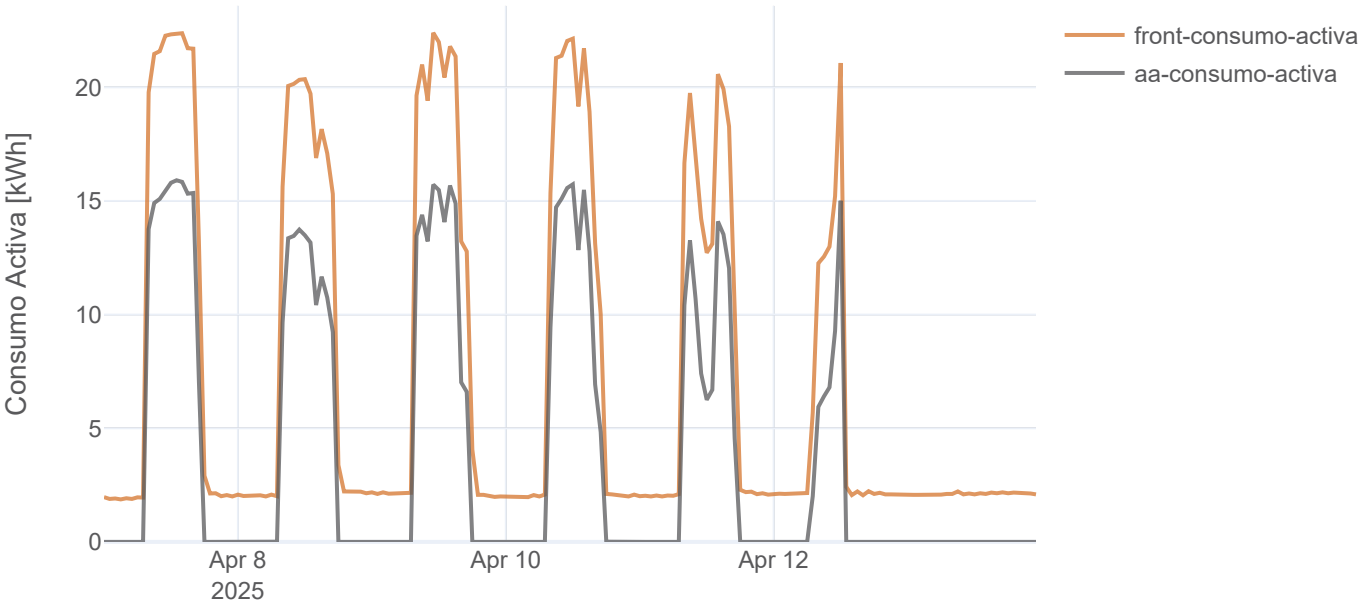

BC 514 - Centro Comercial Único: Día típico

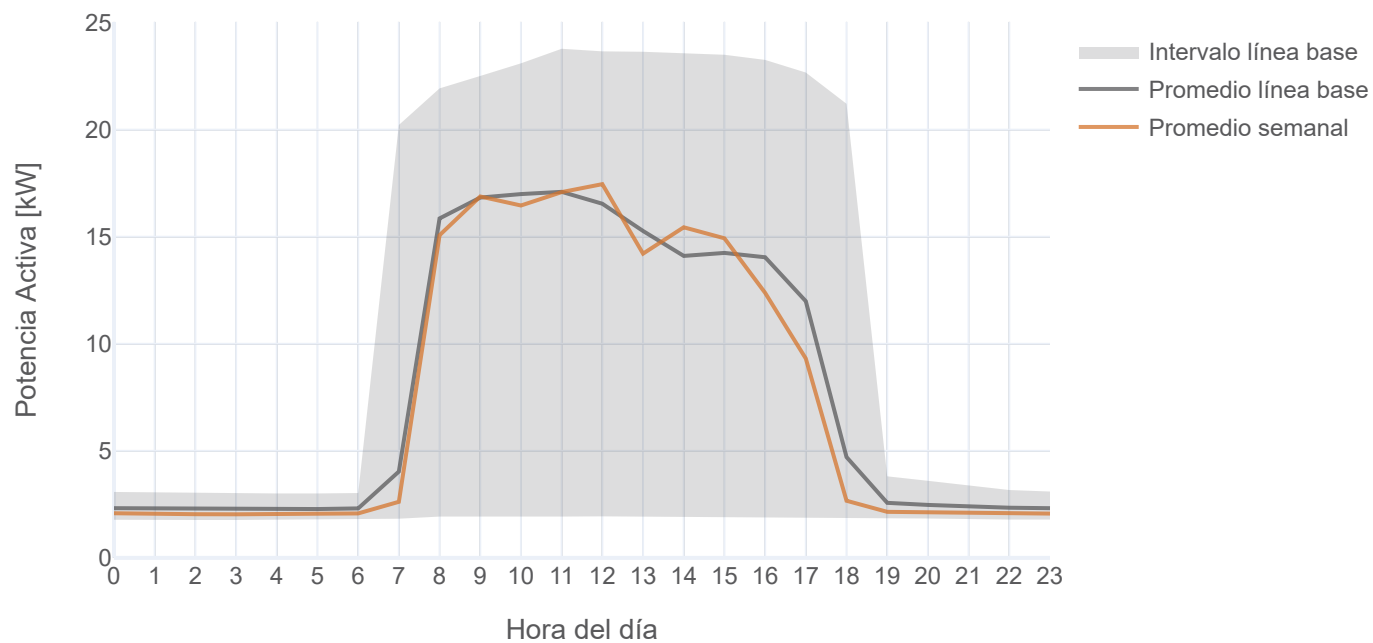

BC 514 - Centro Comercial Único: Semana típica




[Skip to main content](#)

BC 514 - Centro Comercial Único: Factor de potencia




Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en nan
lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades por p

BC 514 - Centro Comercial Único: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

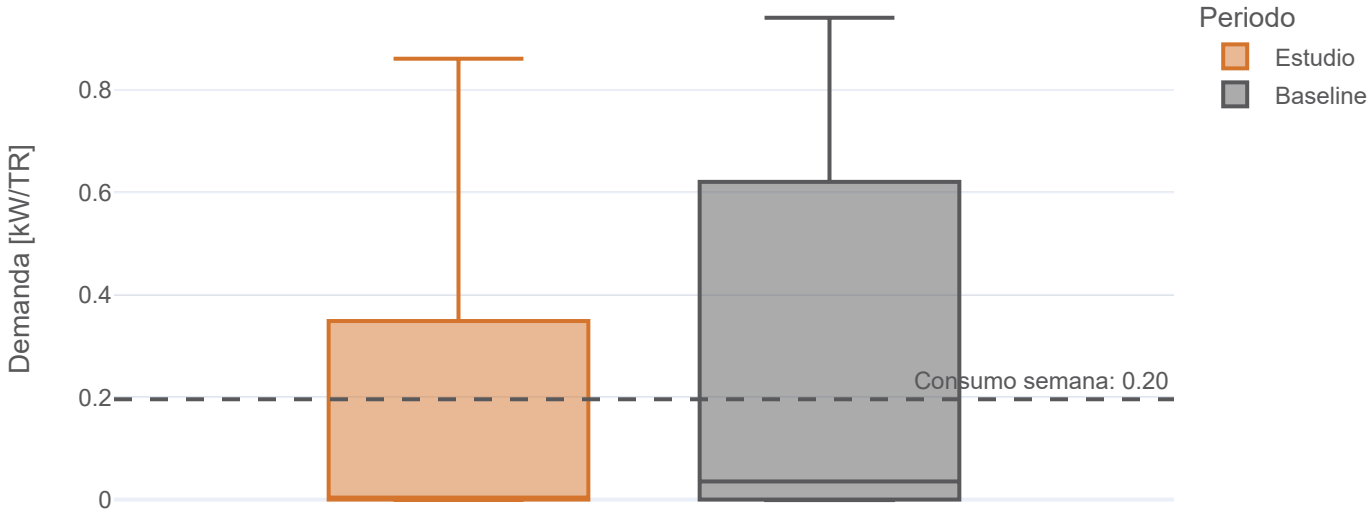

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.20 kW/TR lo que representa un factor de uso del 20.82% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 514 - Centro Comercial Único: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

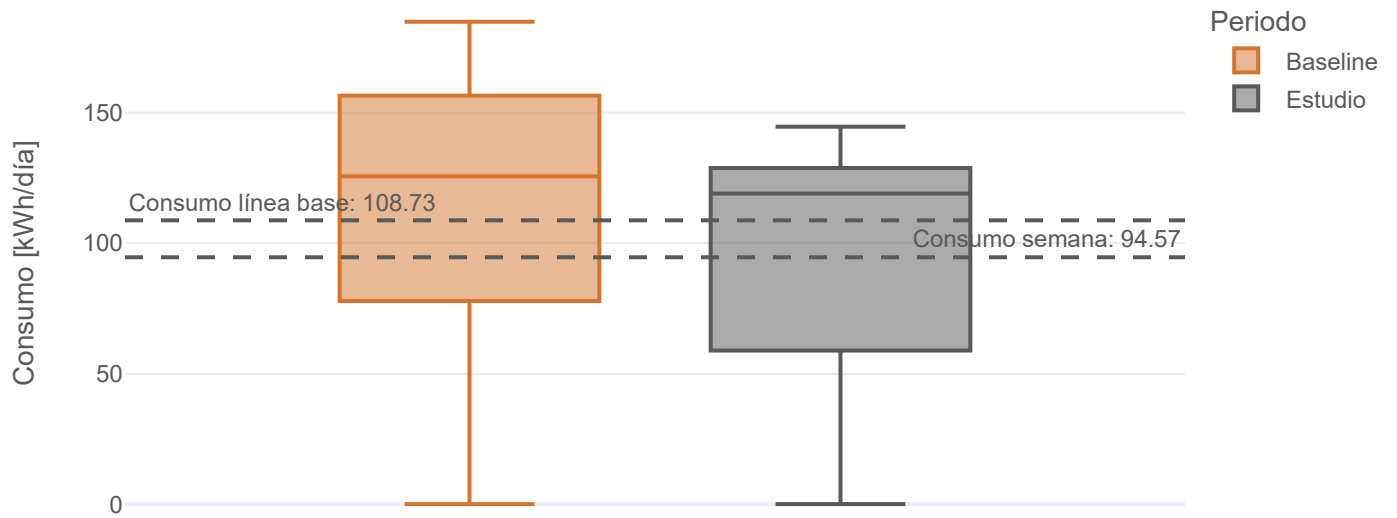


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 19.5 TR, lo que representa una distribución por a

BC 523 - Olímpica

BC 523 - Olímpica: Consumo diario de energía activa [kWh]

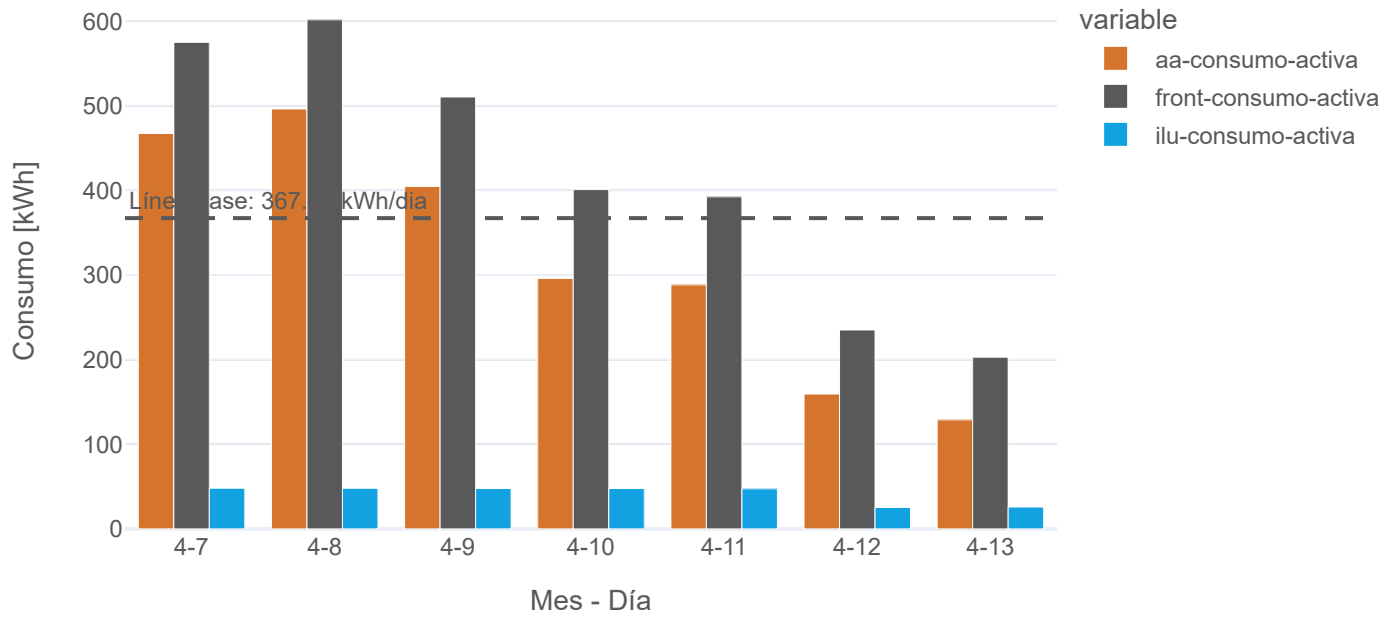


BC 523 - Olímpica: Consumo típico diario

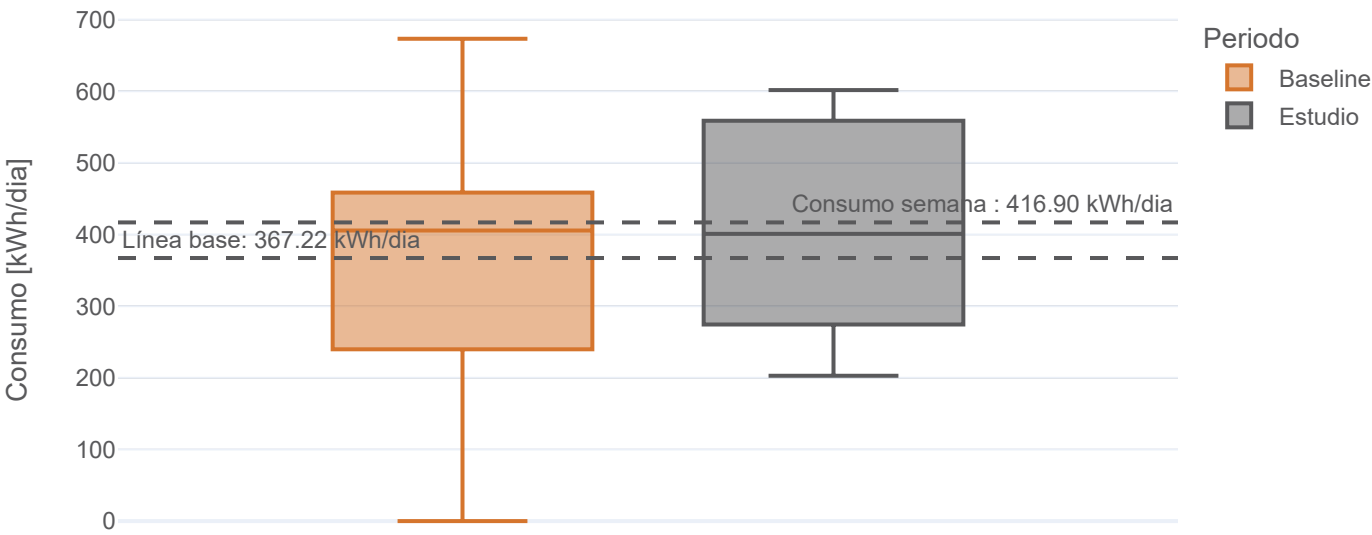


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 49.68 kWh/dia, lo que representa un 1

BC 523 - Olímpica: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

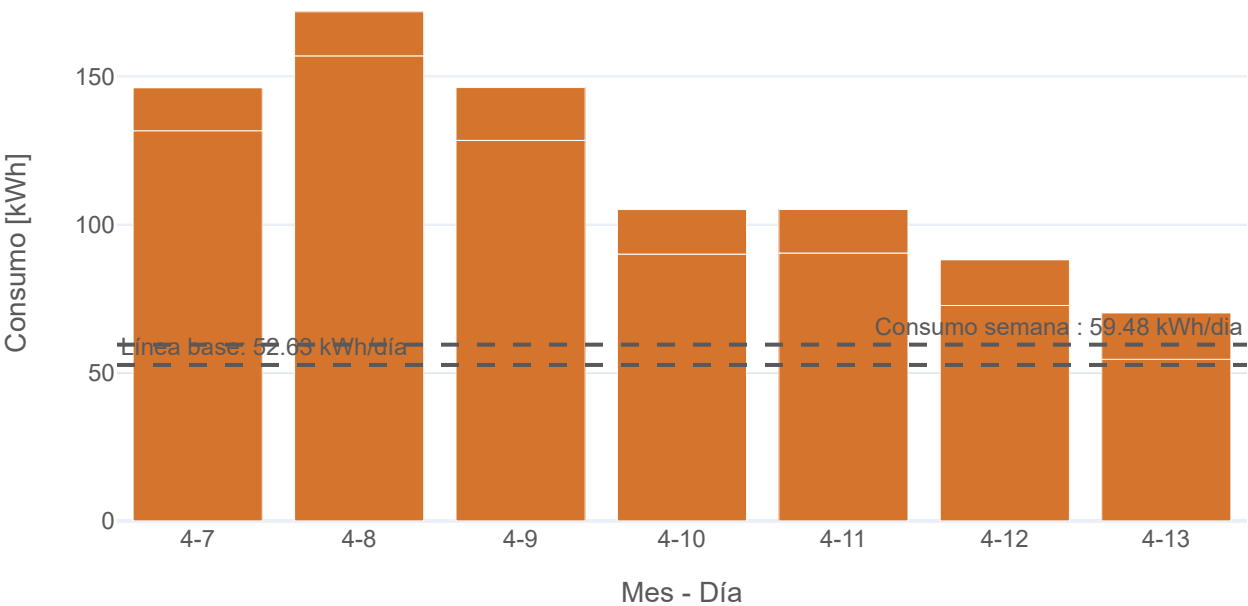


BC 523 - Olímpica: Consumo nocturno típico diario

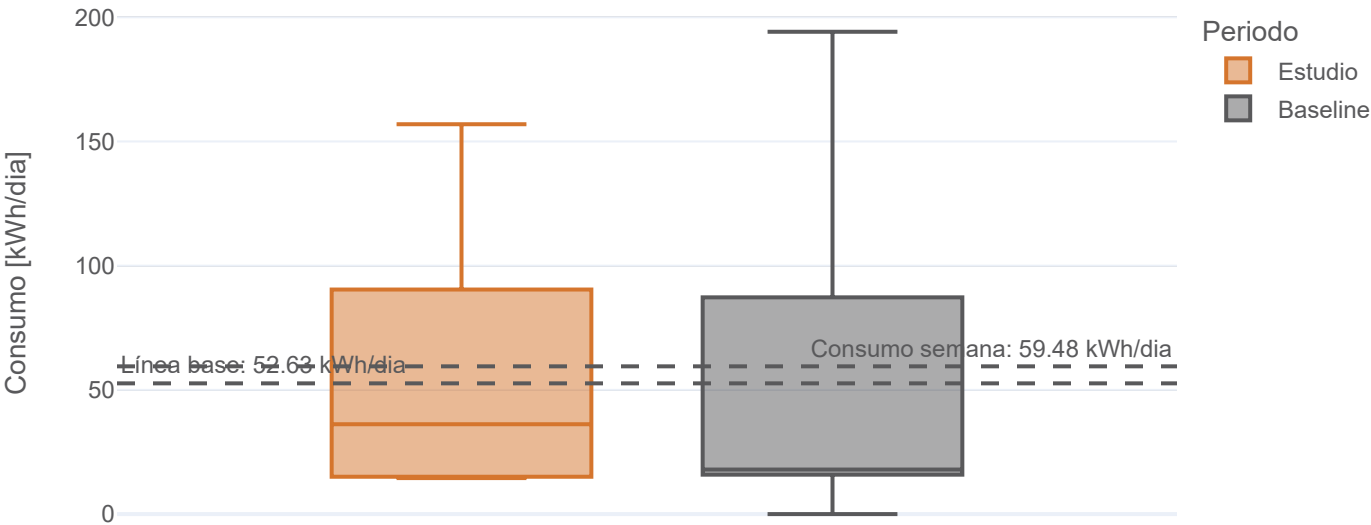


Durante la semana pasada se consumió un total de 1001kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 34.3% del consumo total


BC 523 - Olímpica: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

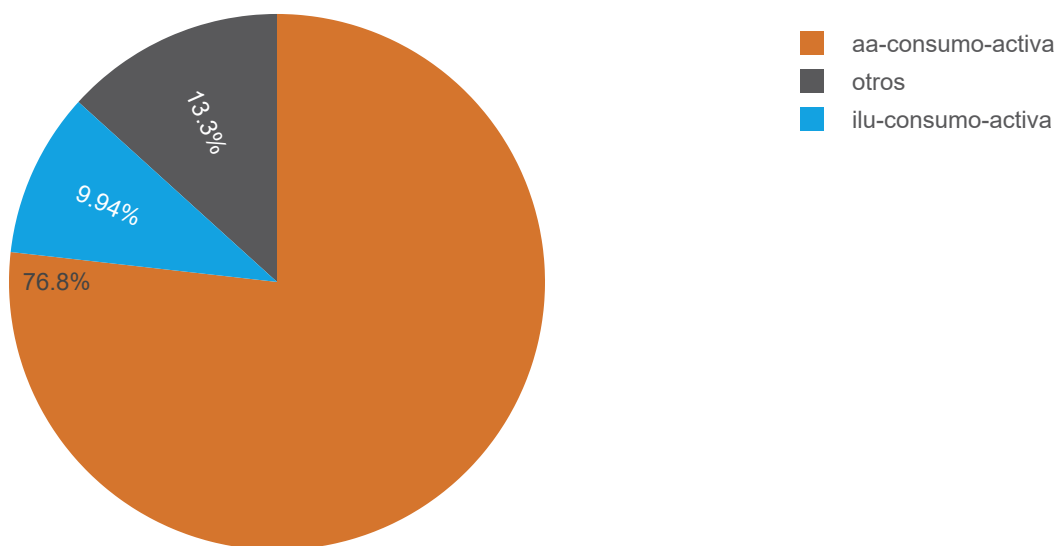


BC 523 - Olímpica: Consumo de energía activa [kWh]

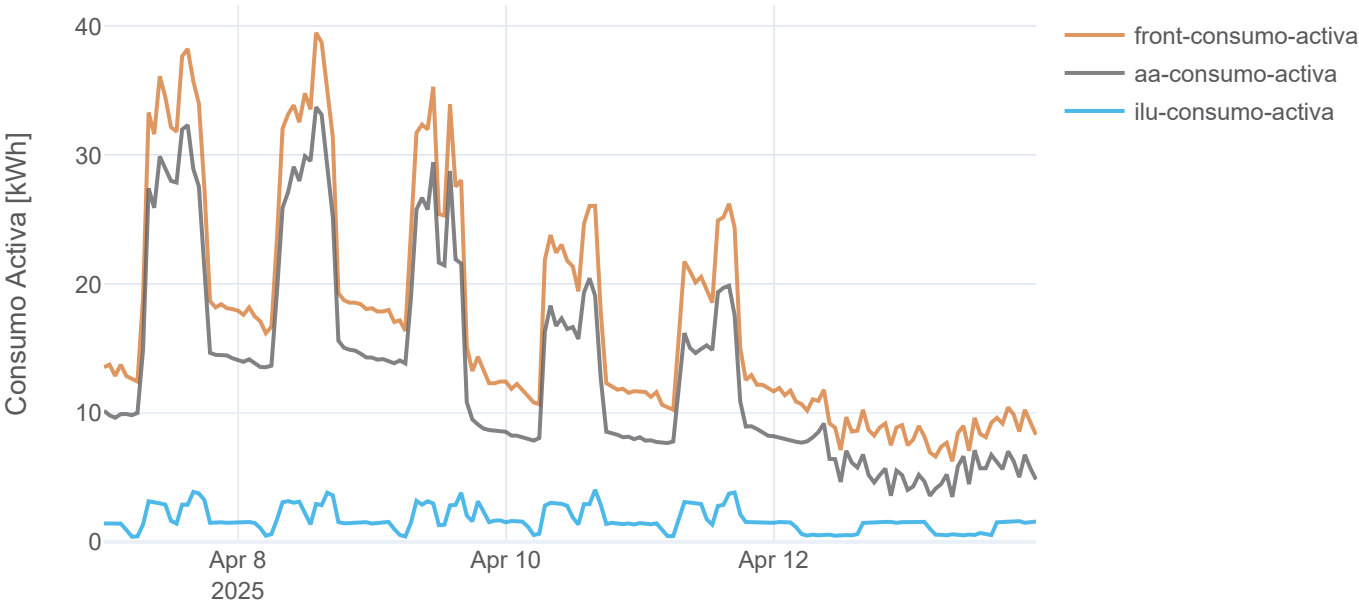

BC 523 - Olímpica: Día típico

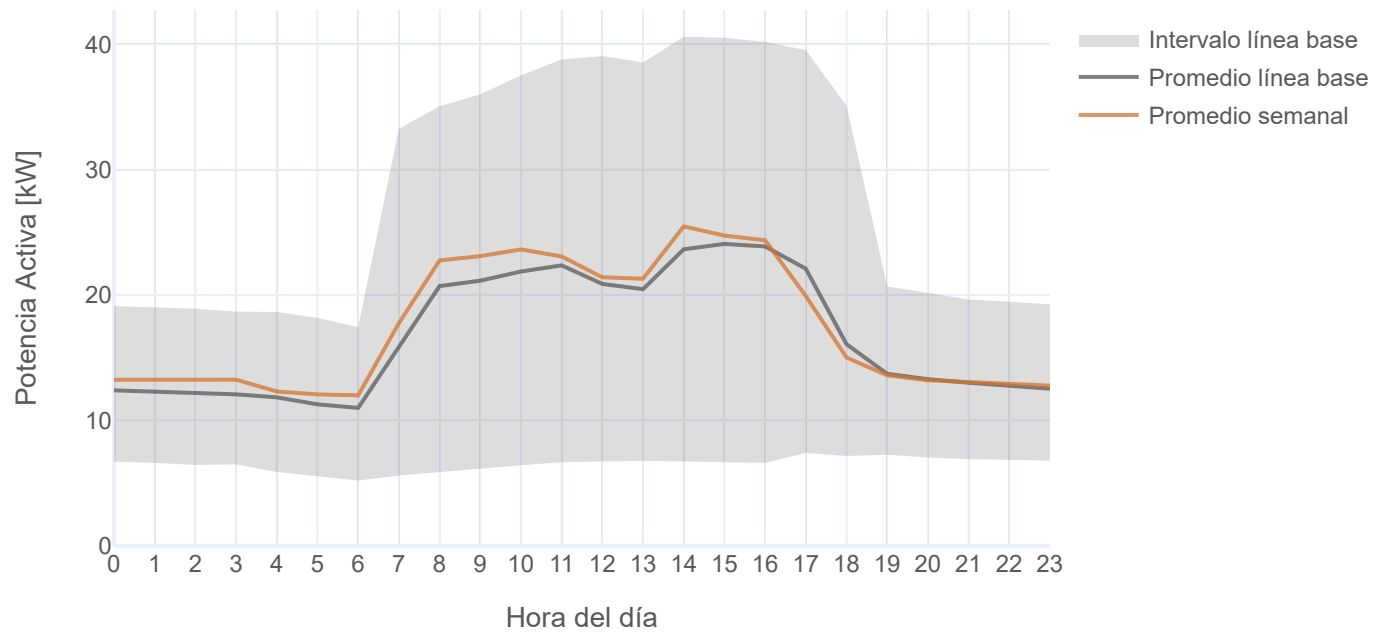


BC 523 - Olímpica: Semana típica

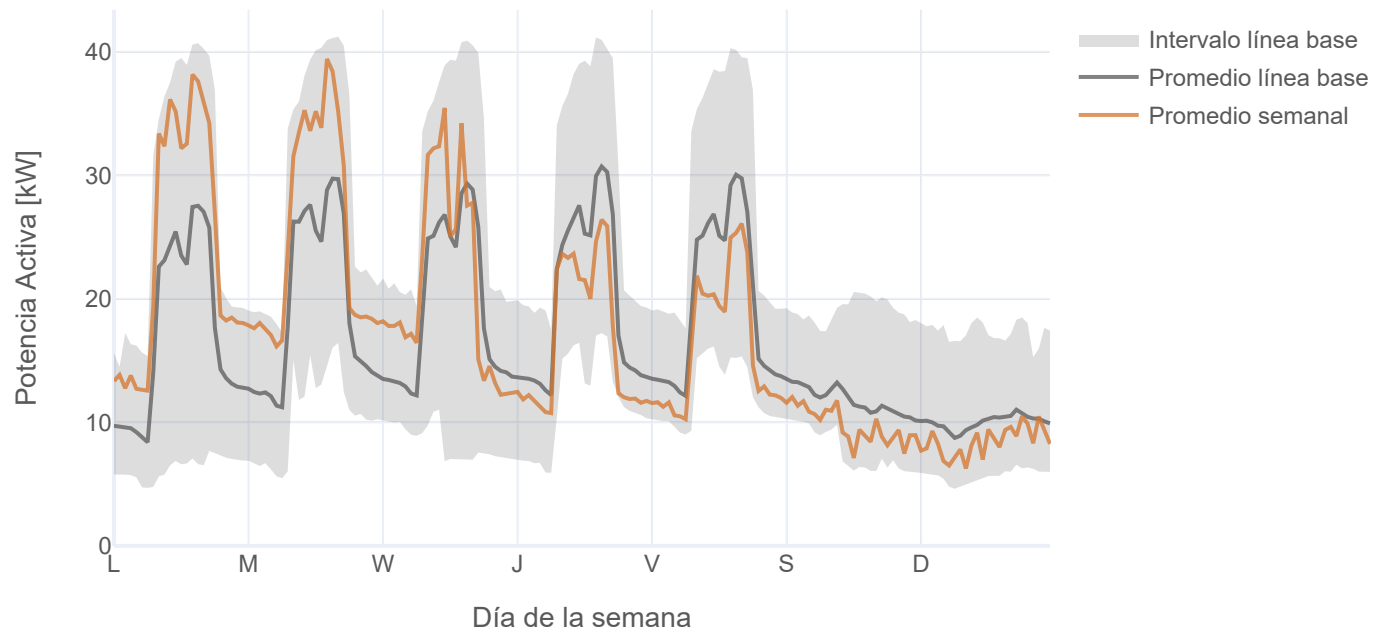


[Skip to main content](#)

BC 523 - Olímpica: Factor de potencia

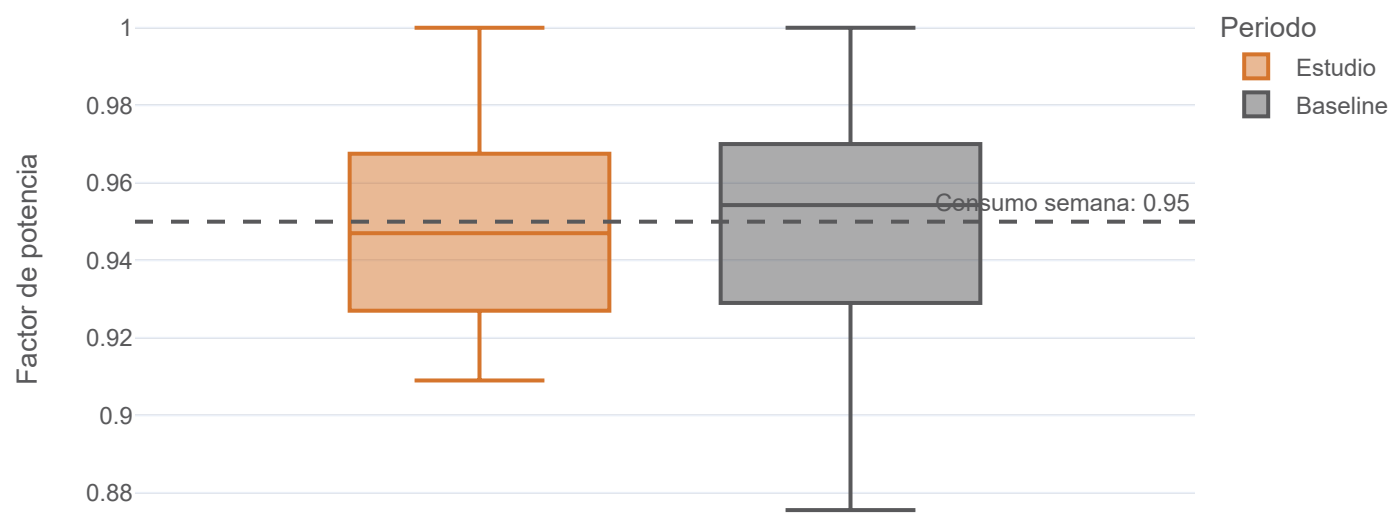

Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.95, lo que representa un consumo

BC 523 - Olímpica: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

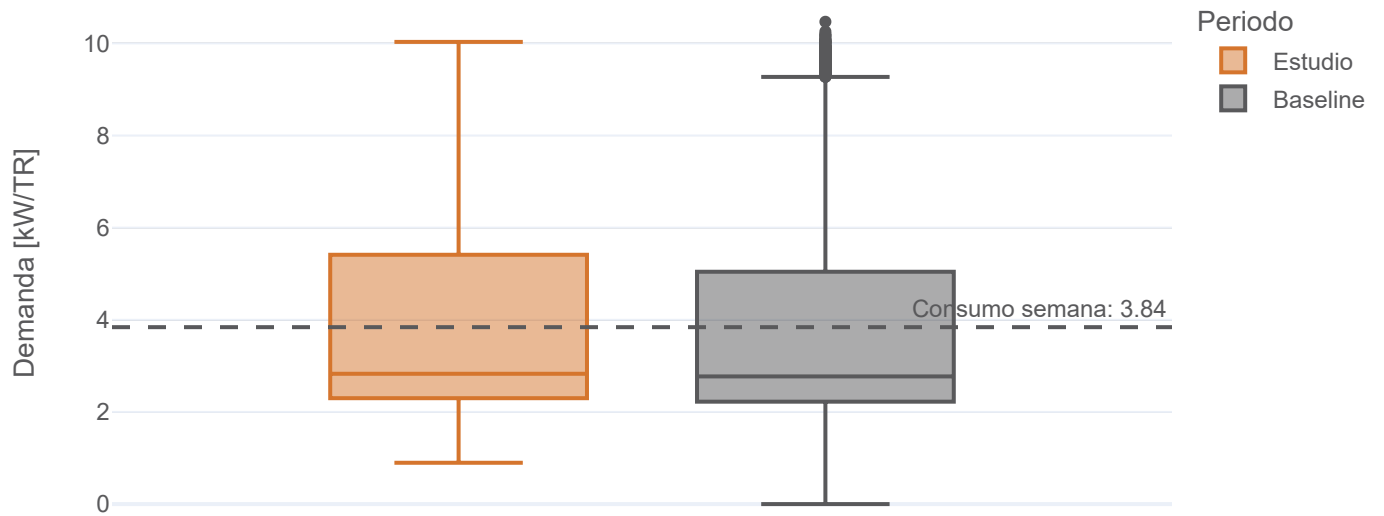

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 3.84 kW/TR lo que representa un factor de uso del 36.68% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 523 - Olímpica: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)




Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 3.5 TR, lo que representa una distribución por ár

BC 534 - Bugarviles

BC 534 - Buganviles: Consumo diario de energía activa [kWh]

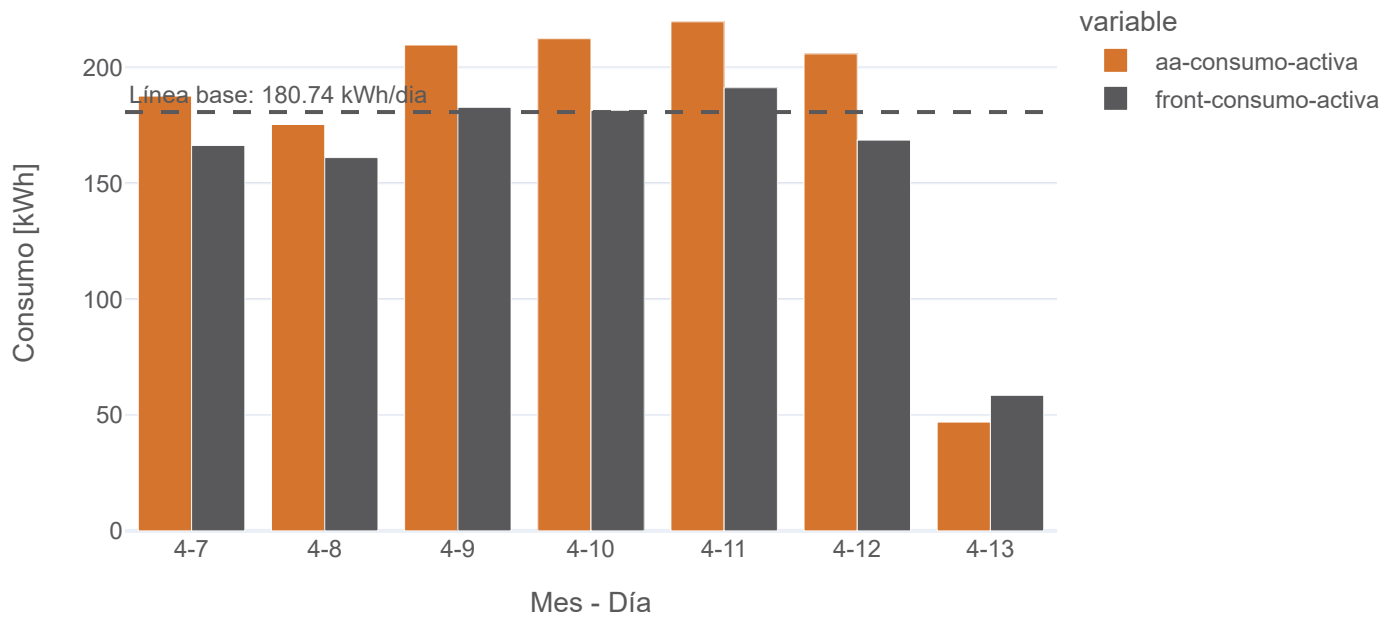


BC 534 - Buganviles: Consumo típico diario

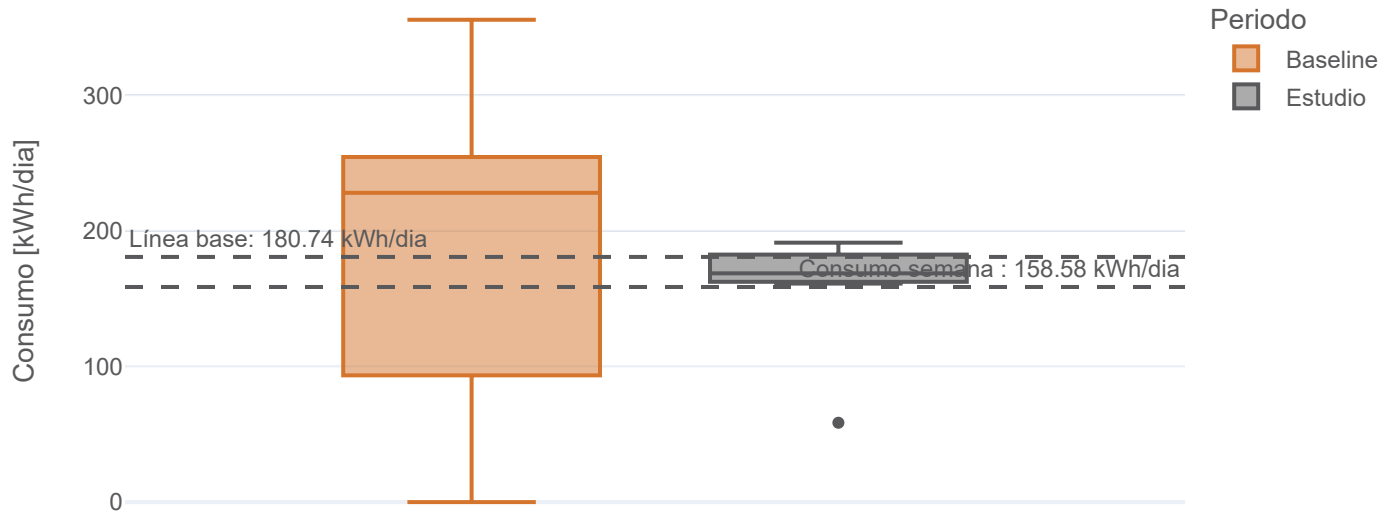


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 22.16 kWh/día, lo que representa un 12.25% de reducción.

BC 534 - Baganviles: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

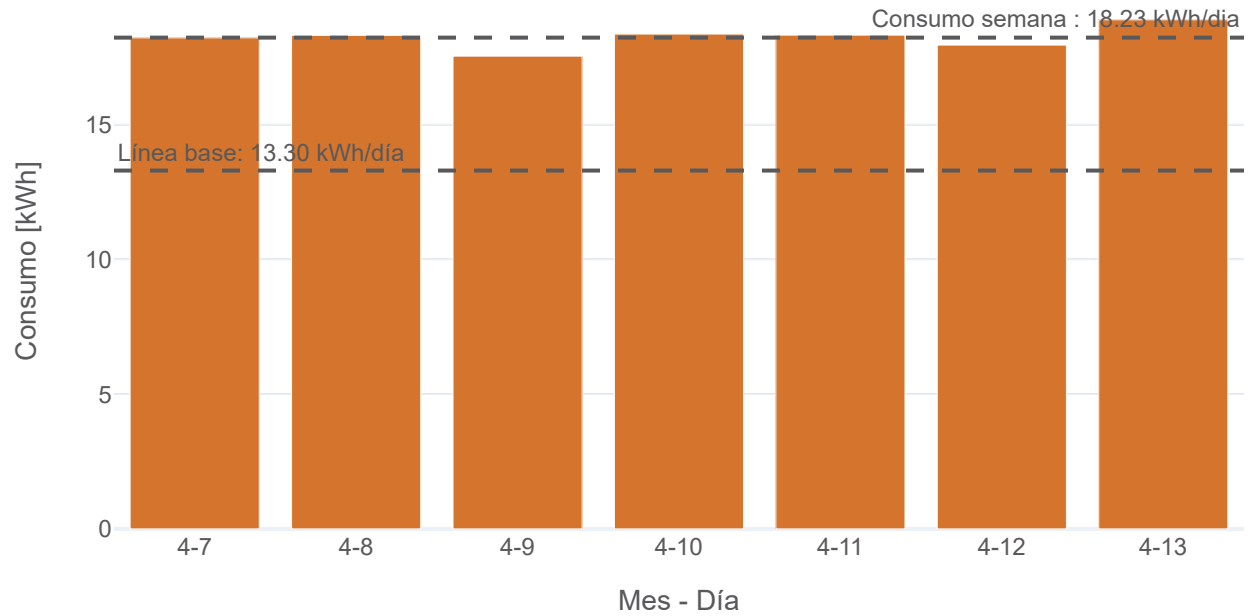


BC 534 - Baganviles: Consumo nocturno típico diario

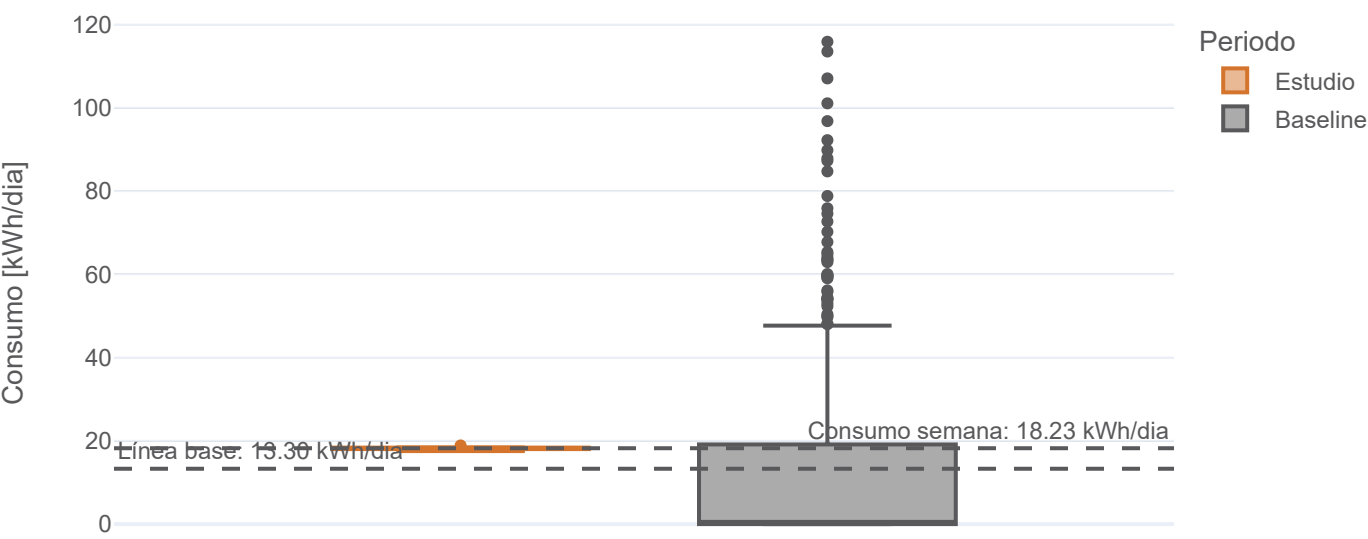


Durante la semana pasada se consumió un total de 191kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 17.2% del consumo total


BC 534 - Buganviles: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

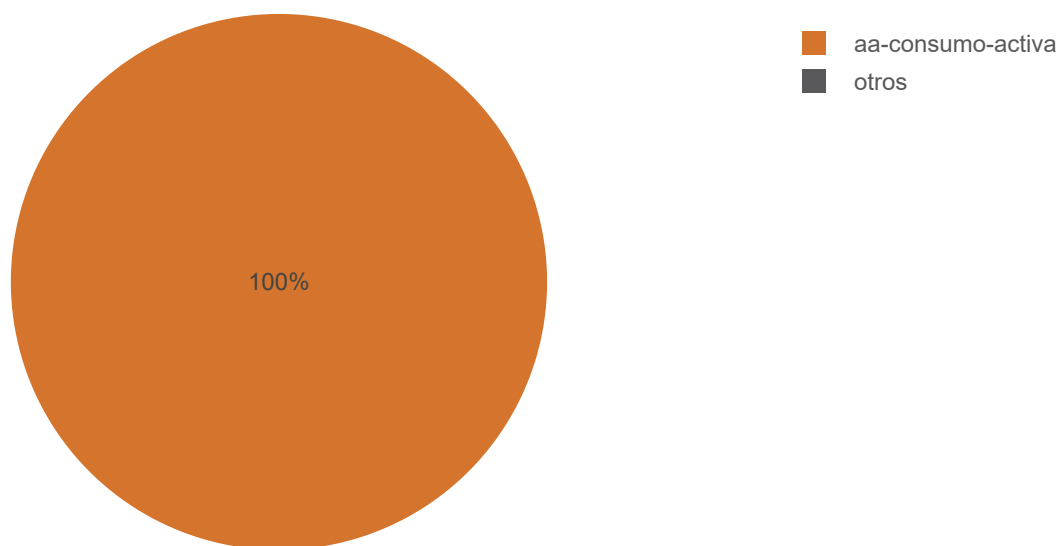


BC 534 - Buganviles: Consumo de energía activa [kWh]

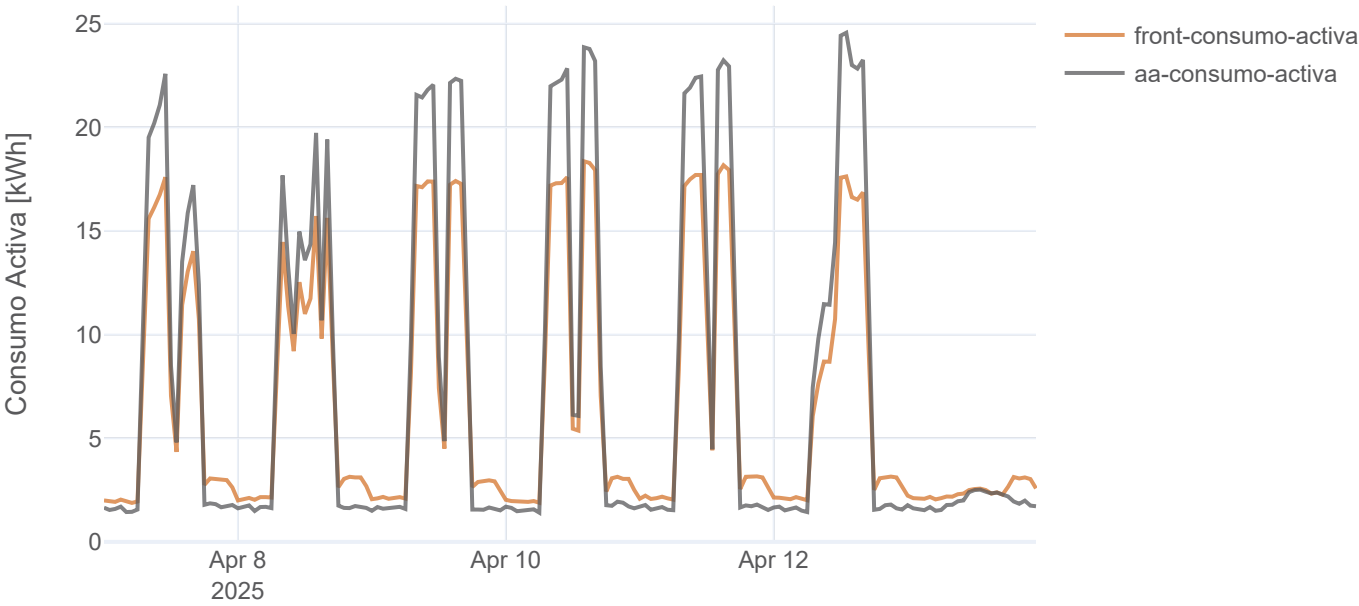

BC 534 - Buganviles: Día típico

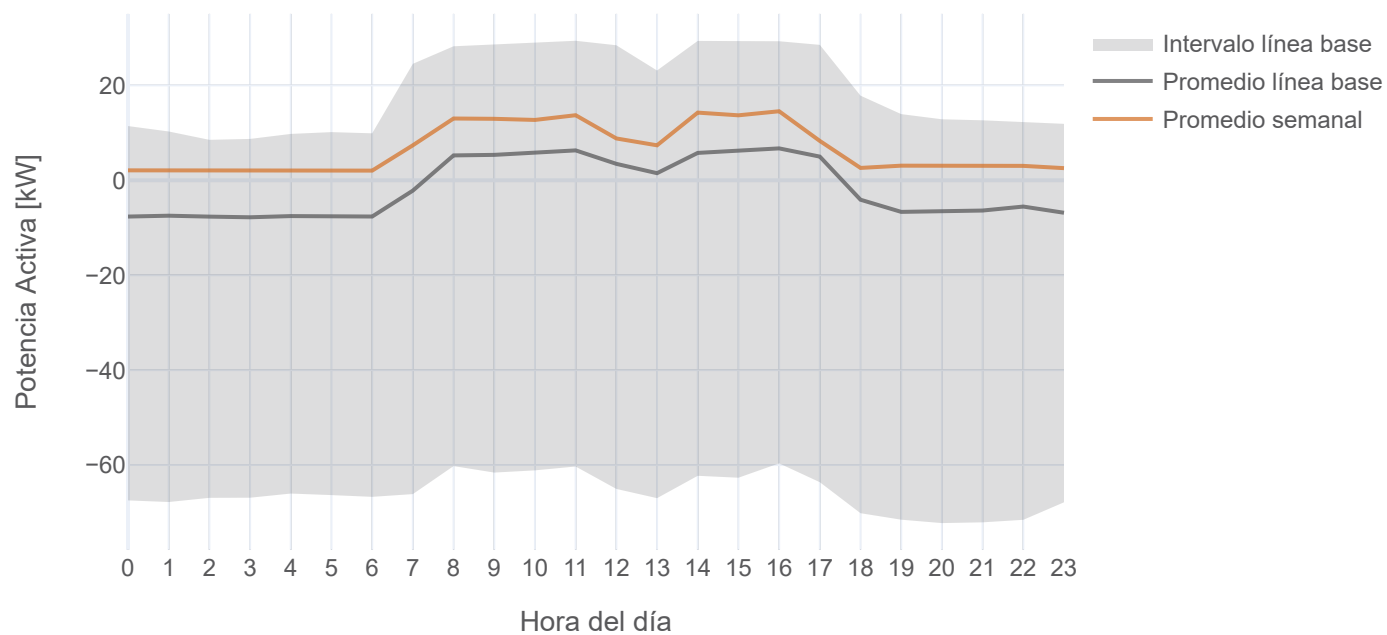


BC 534 - Buganviles: Semana típica

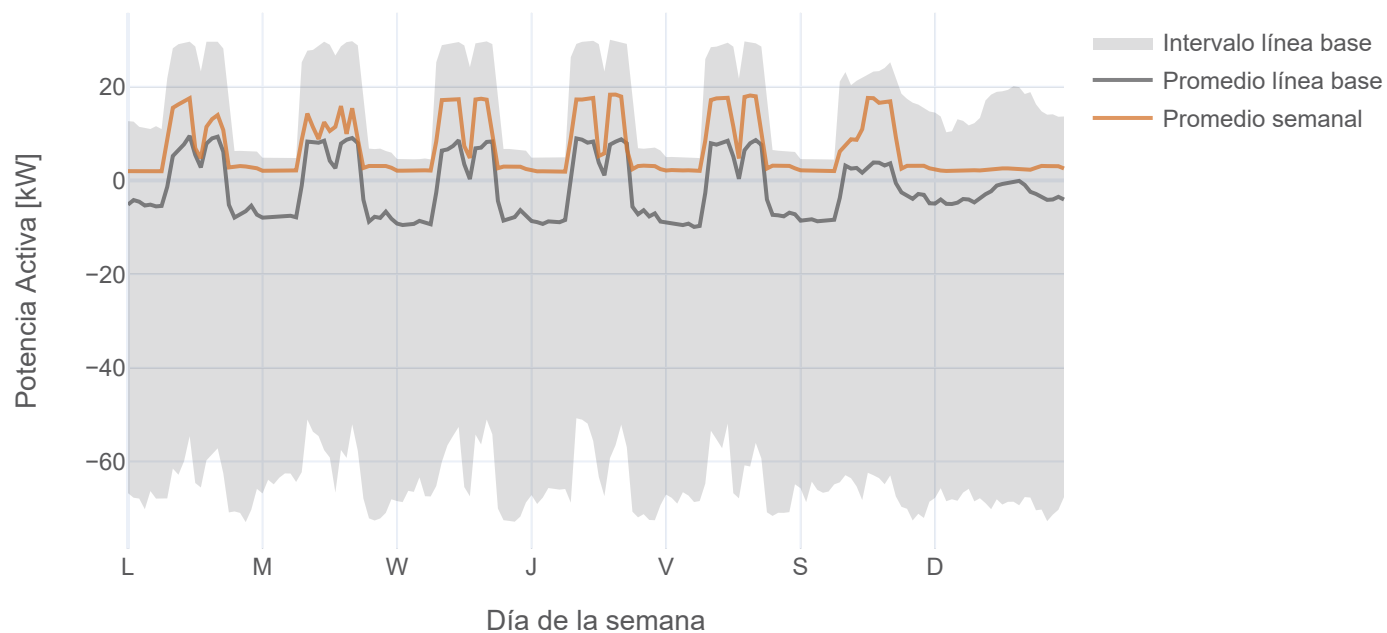


[Skip to main content](#)

BC 534 - Bugarviles: Factor de potencia

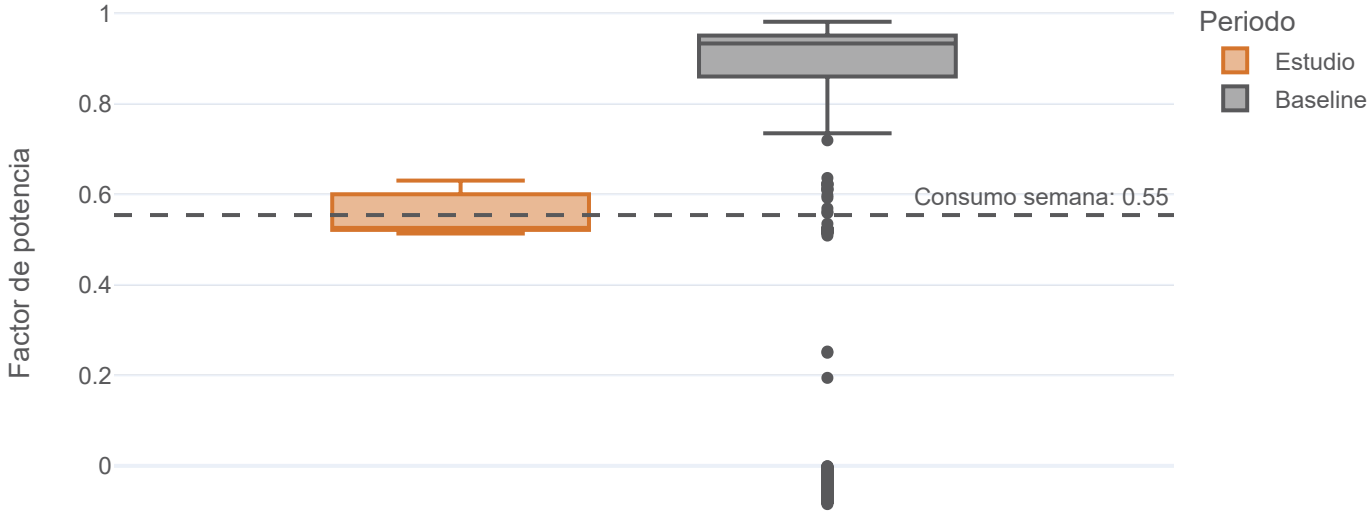


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.71 lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades por p

BC 534 - Buganviles: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

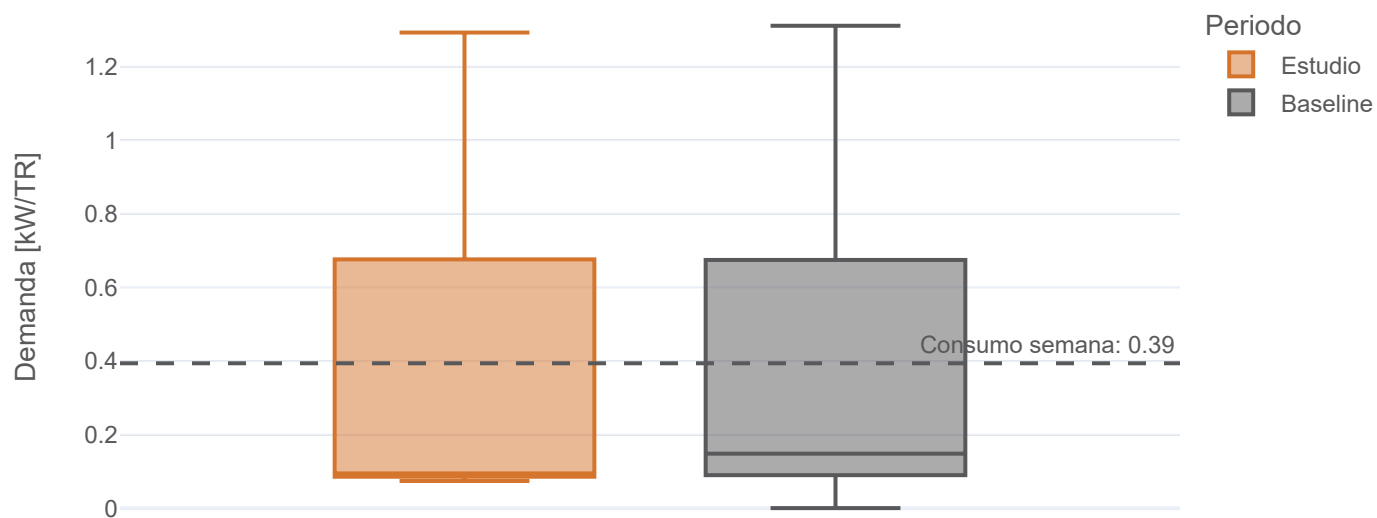

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.39 kW/TR lo que representa un factor de uso del 30.05% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 534 - Bugarviles: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

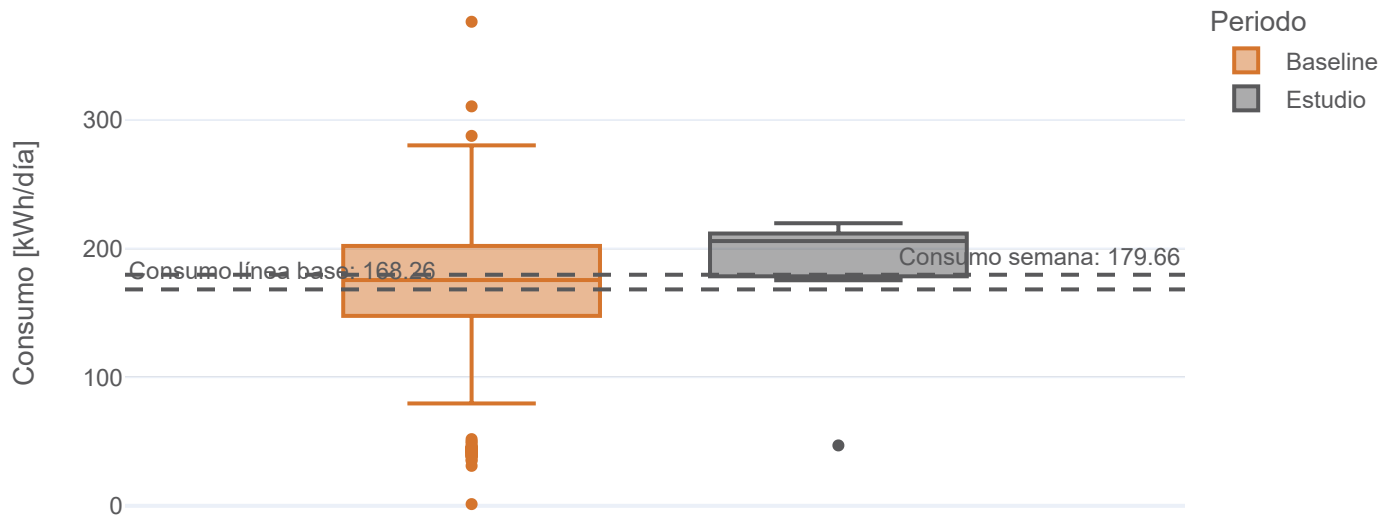


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 19.0 TR, lo que representa una distribución por d

BC 613 - La America

BC 613 - La America: Consumo diario de energía activa [kWh]

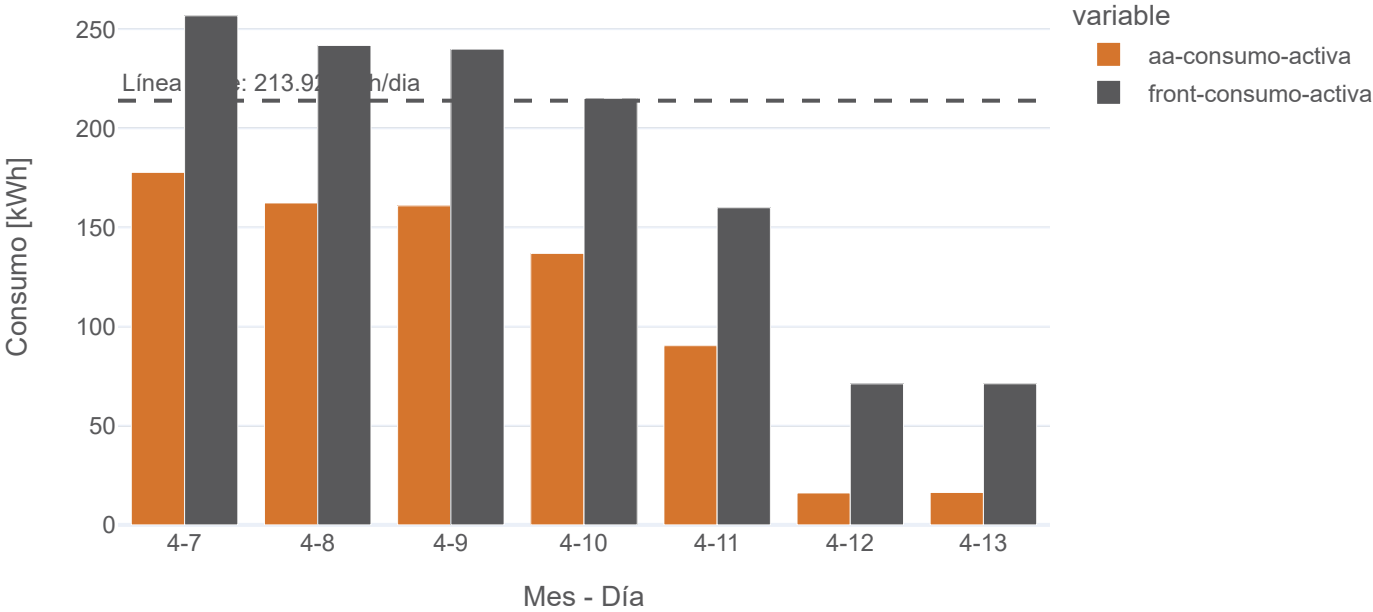


BC 613 - La America: Consumo típico diario

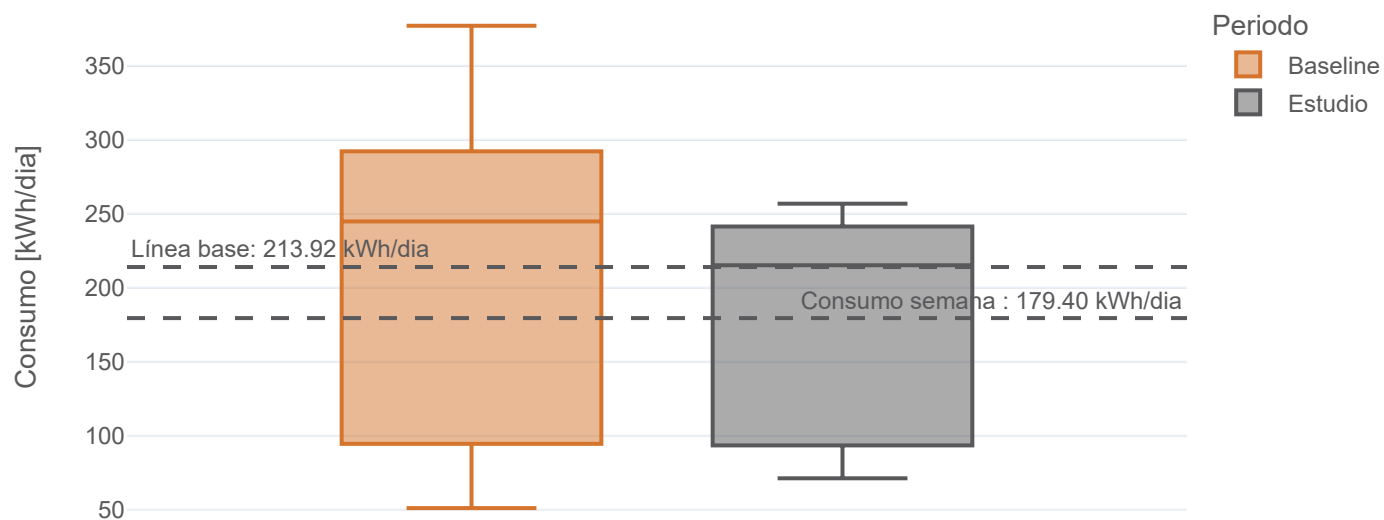


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 34.52 kWh/día, lo que representa un 16.14% de reducción.

BC 613 - La America: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilu [kWh/día]

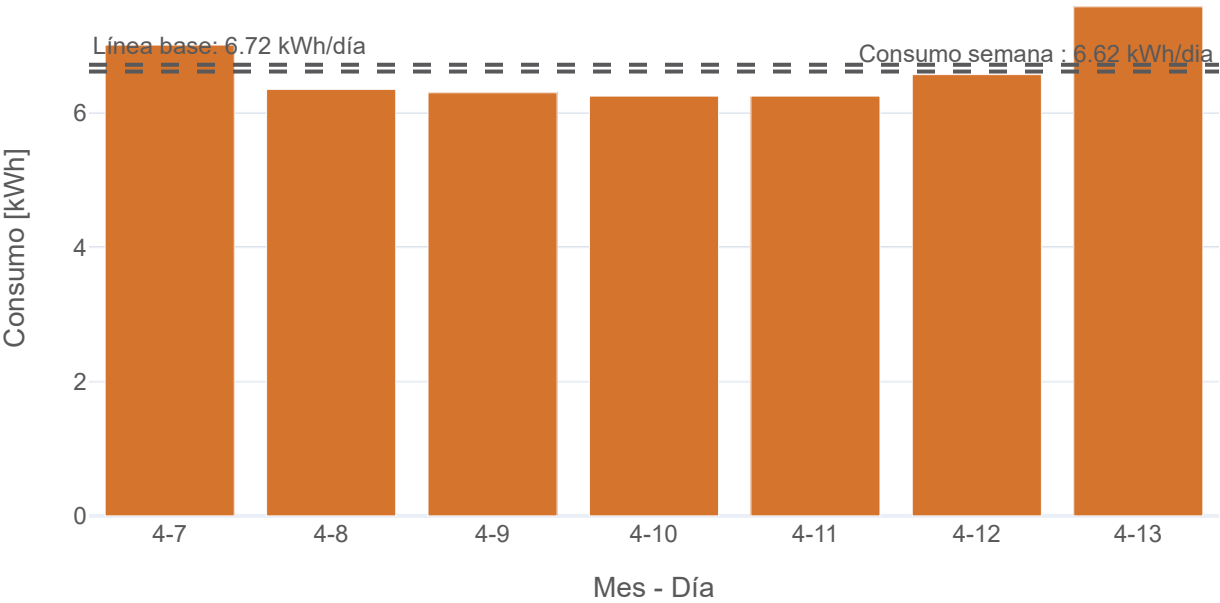


BC 613 - La America: Consumo nocturno típico diario

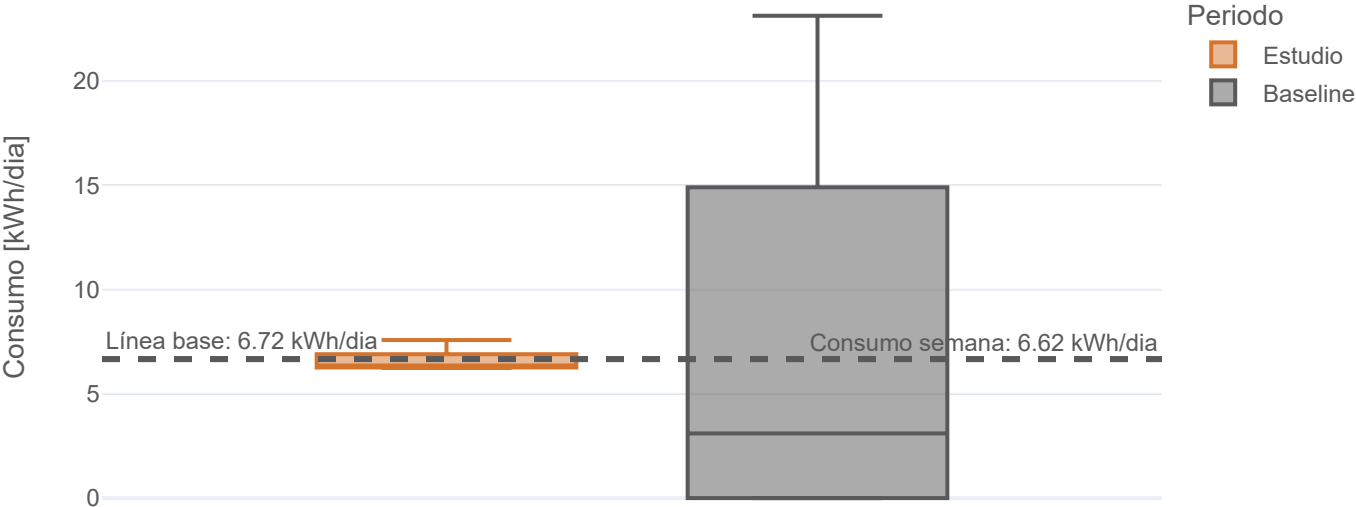


Durante la semana pasada se consumió un total de 228kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 18.2% del consumo total


BC 613 - La America: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

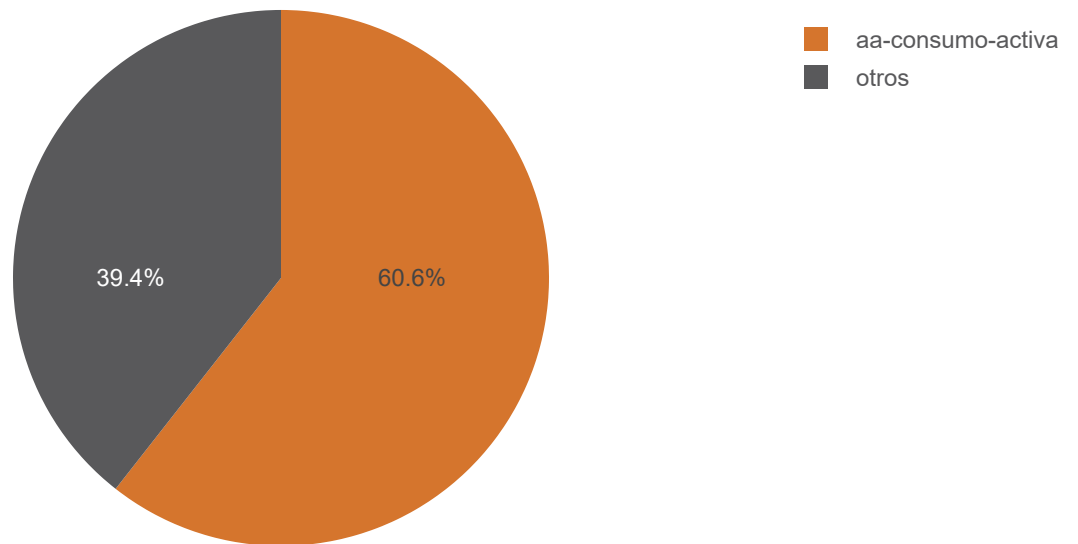


BC 613 - La America: Consumo de energía activa [kWh]

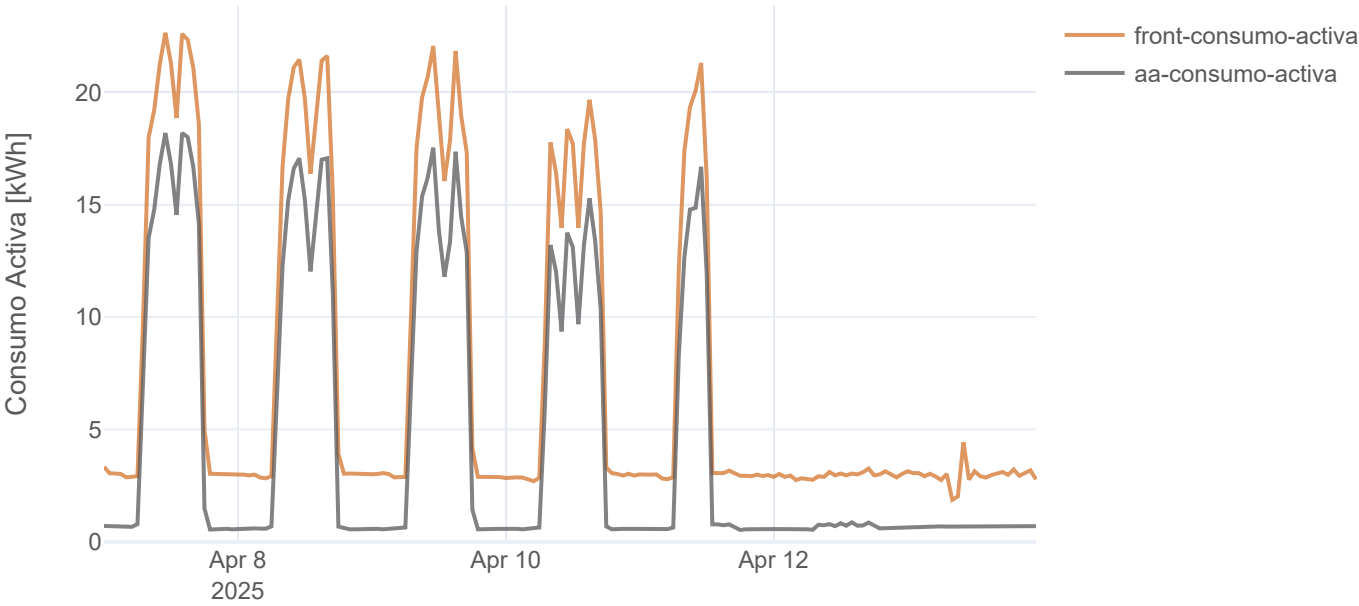

BC 613 - La America: Día típico

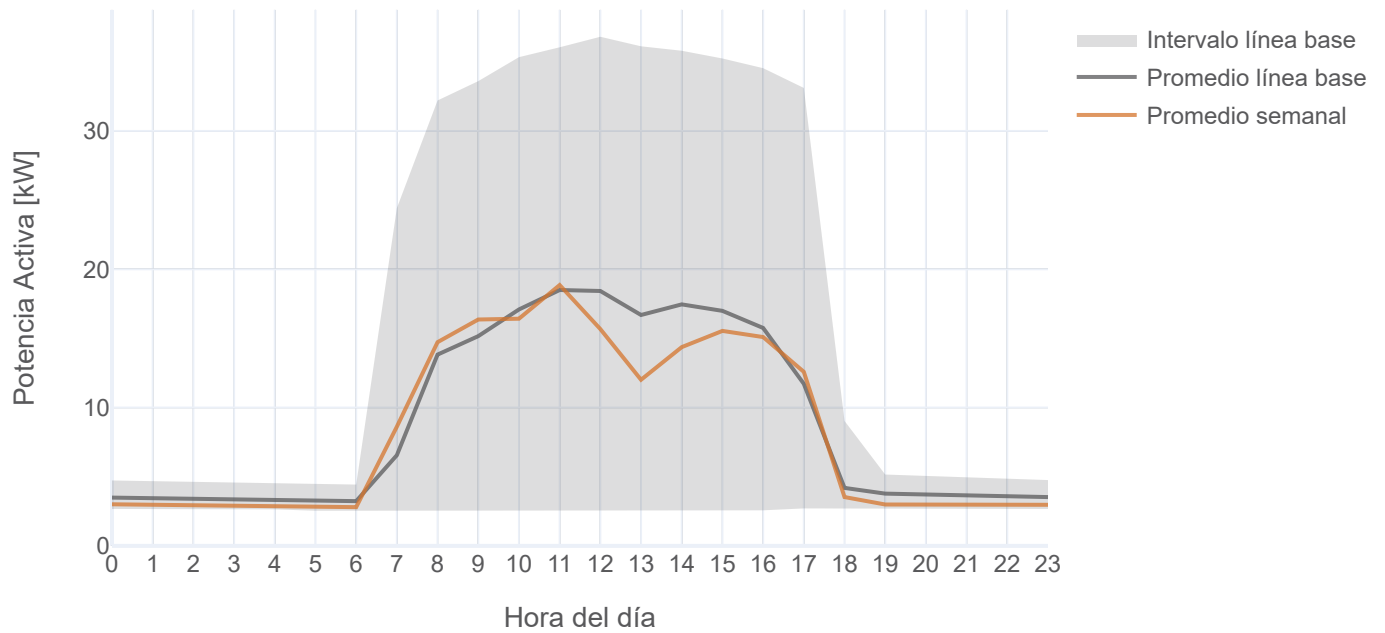


BC 613 - La America: Semana típica

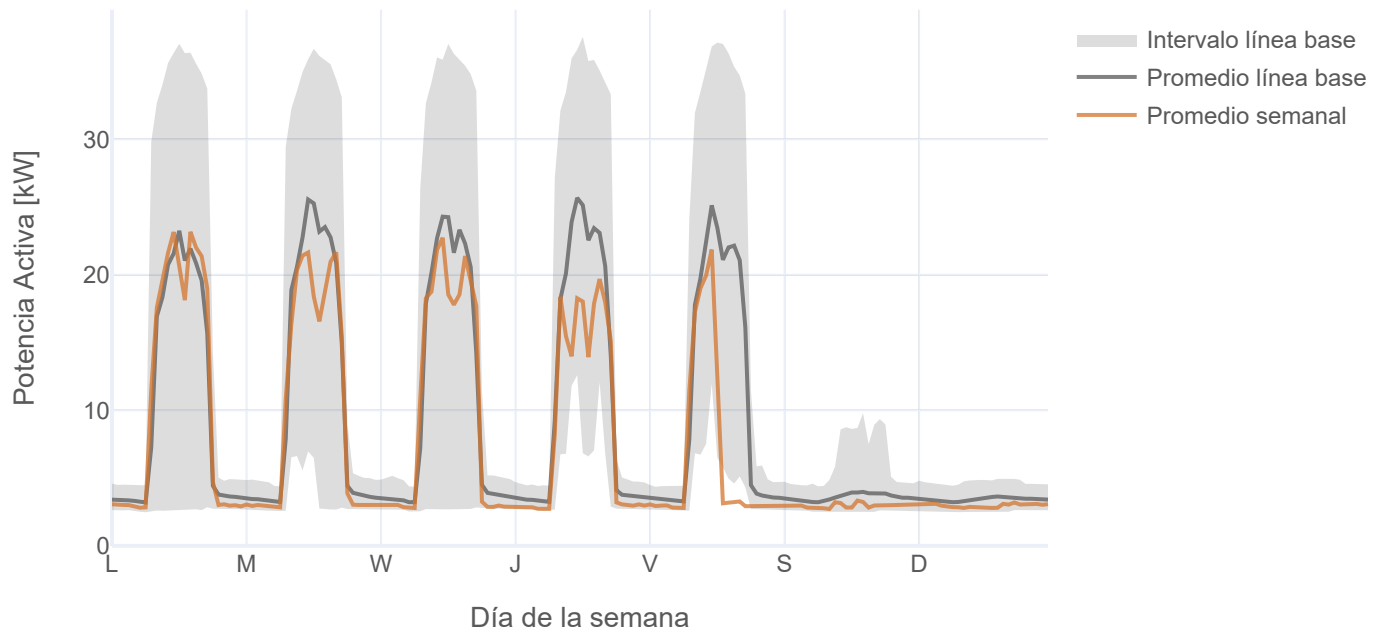


[Skip to main content](#)

BC 613 - La America: Factor de potencia

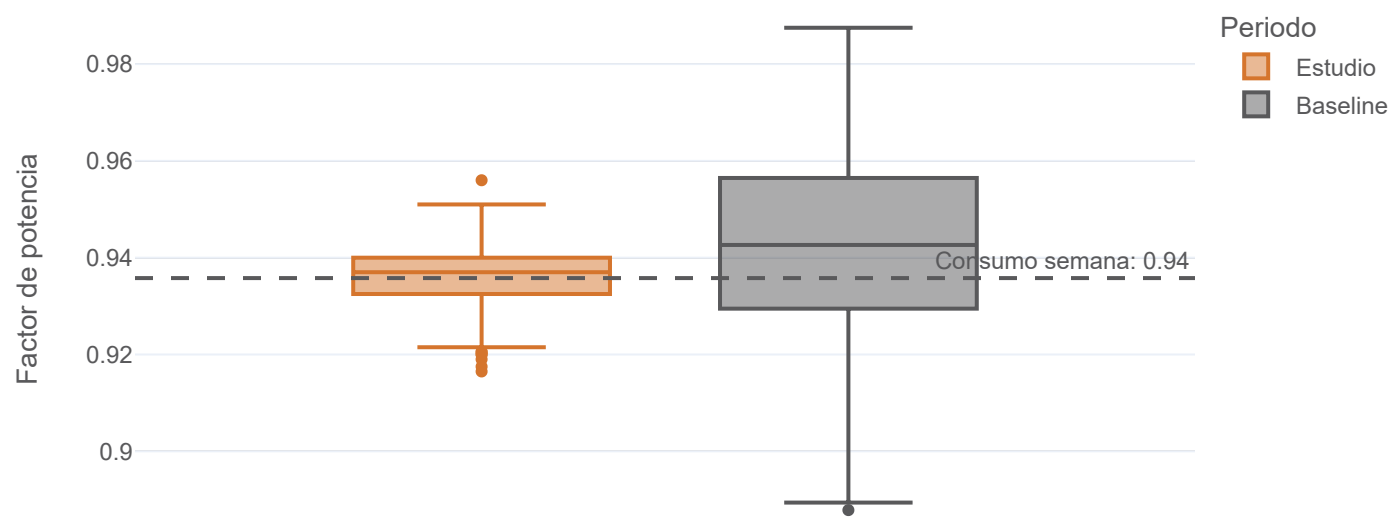


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.94, lo que representa un consumo

BC 613 - La America: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

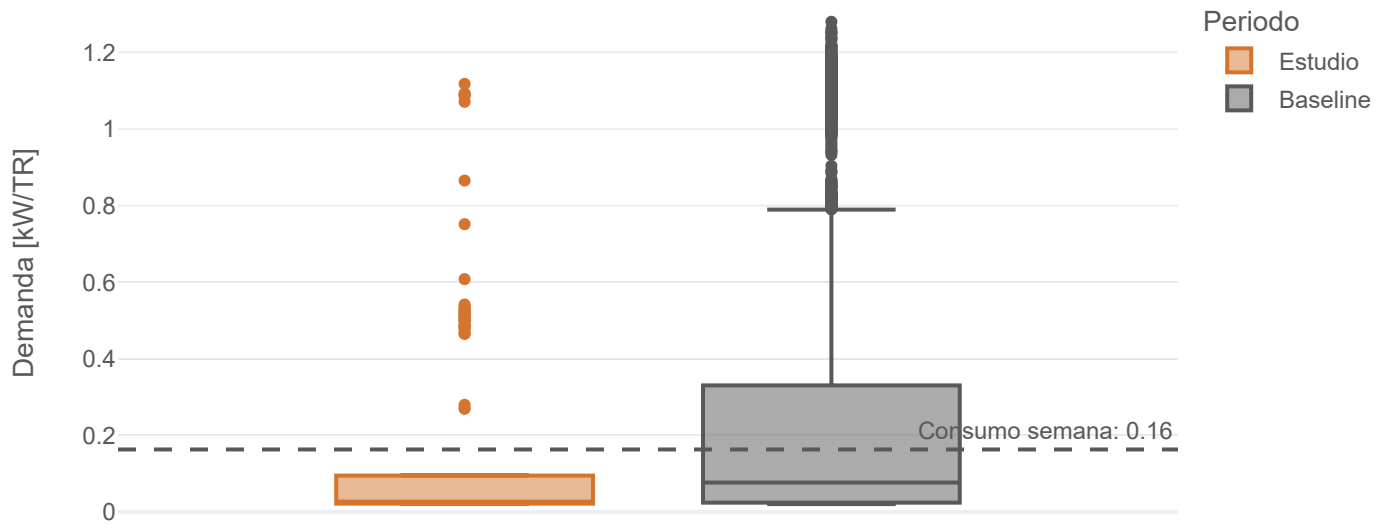

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.16 kW/TR lo que representa un factor de uso del 12.74% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 613 - La America: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

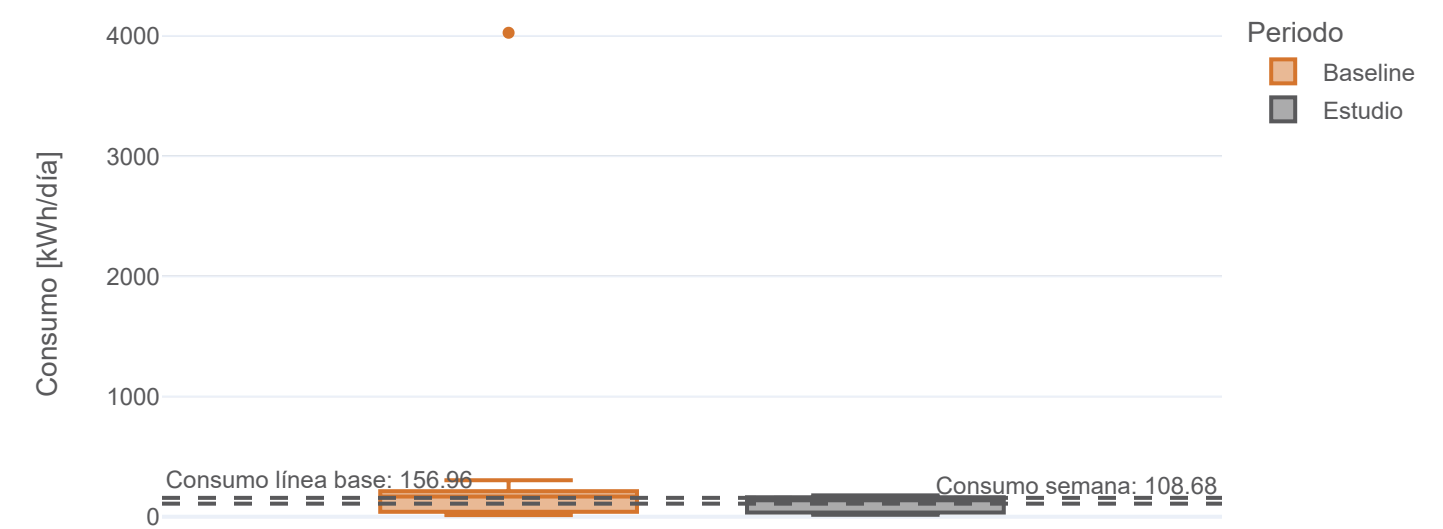


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 26.5 TR, lo que representa una distribución por a

BC 656 - Mayales

BC 656 - Mayales: Consumo diario de energía activa [kWh]

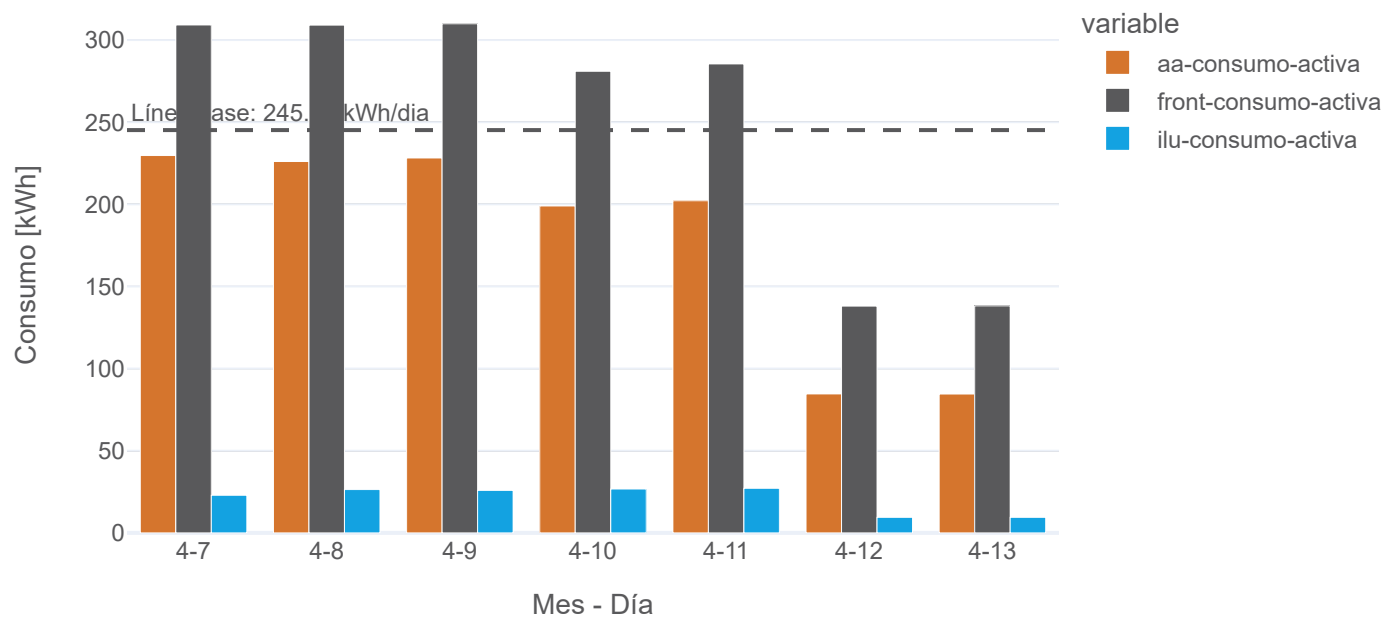


BC 656 - Mayales: Consumo típico diario

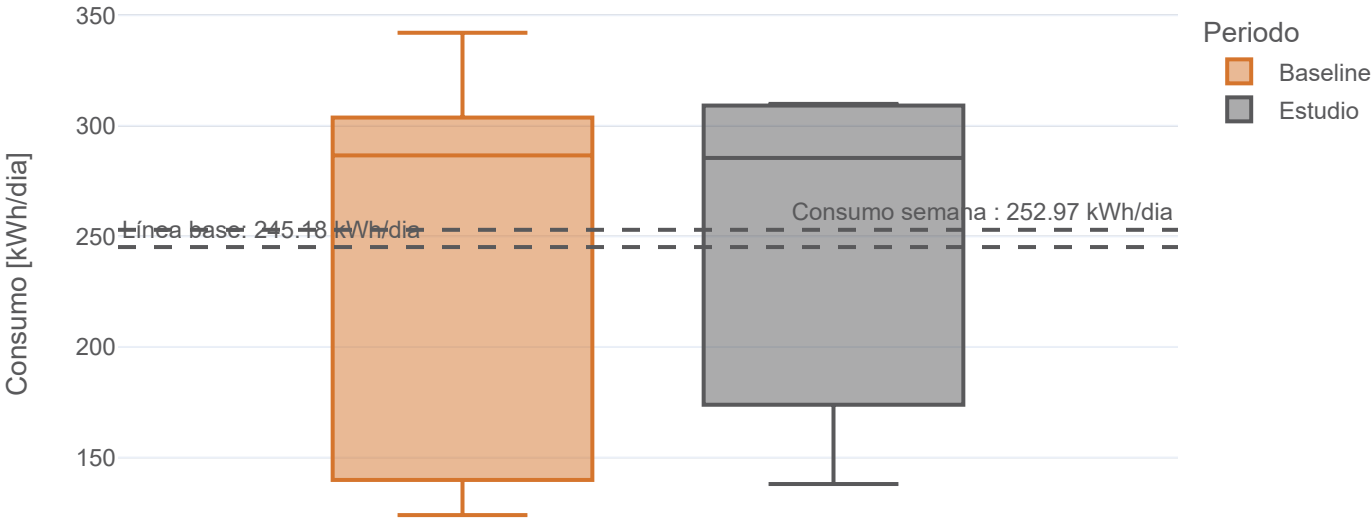


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 7.79 kWh/día, lo que representa un 3

BC 656 - Mayales: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilú [kWh/día]

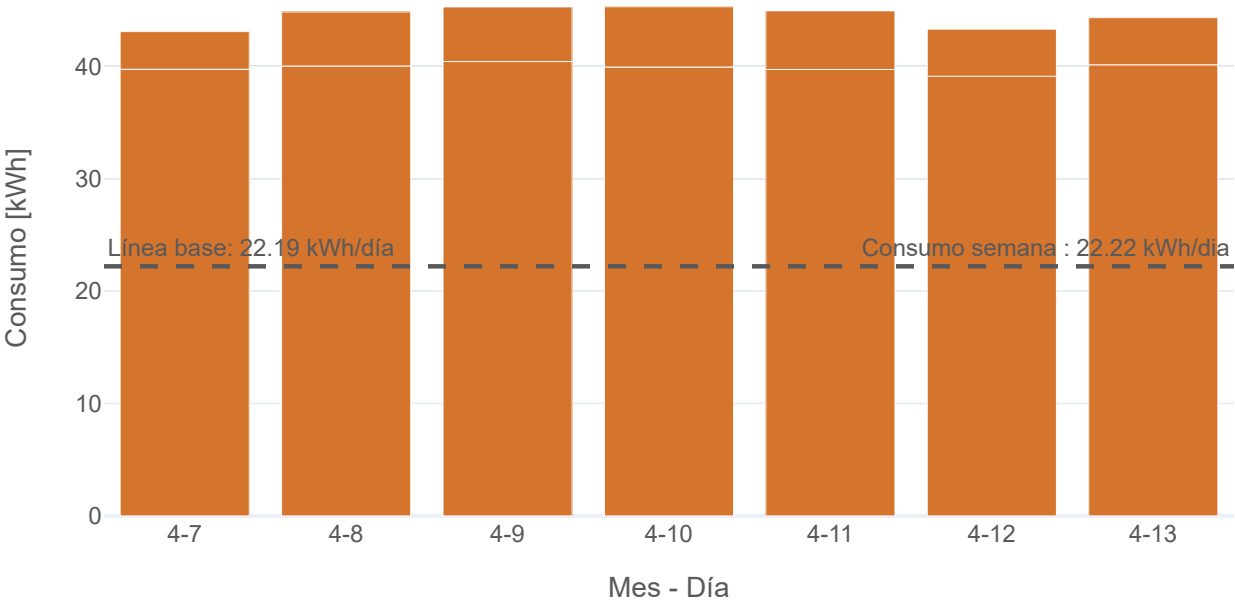


BC 656 - Mayales: Consumo nocturno típico diario

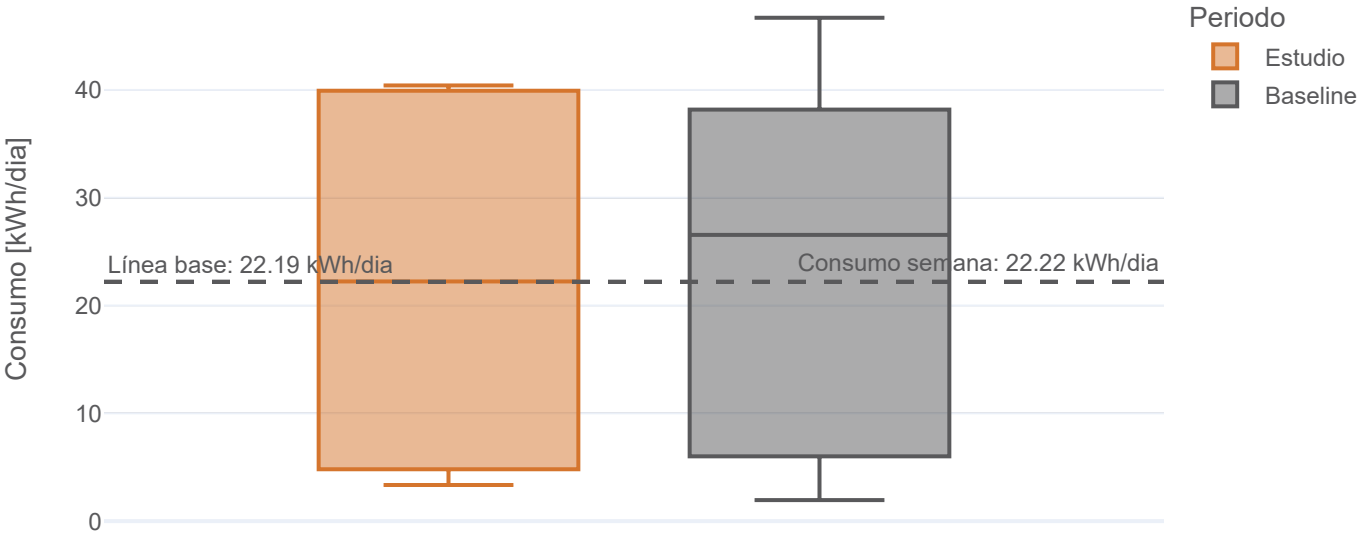


Durante la semana pasada se consumió un total de 448kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 25.3% del consumo total


BC 656 - Mayales: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

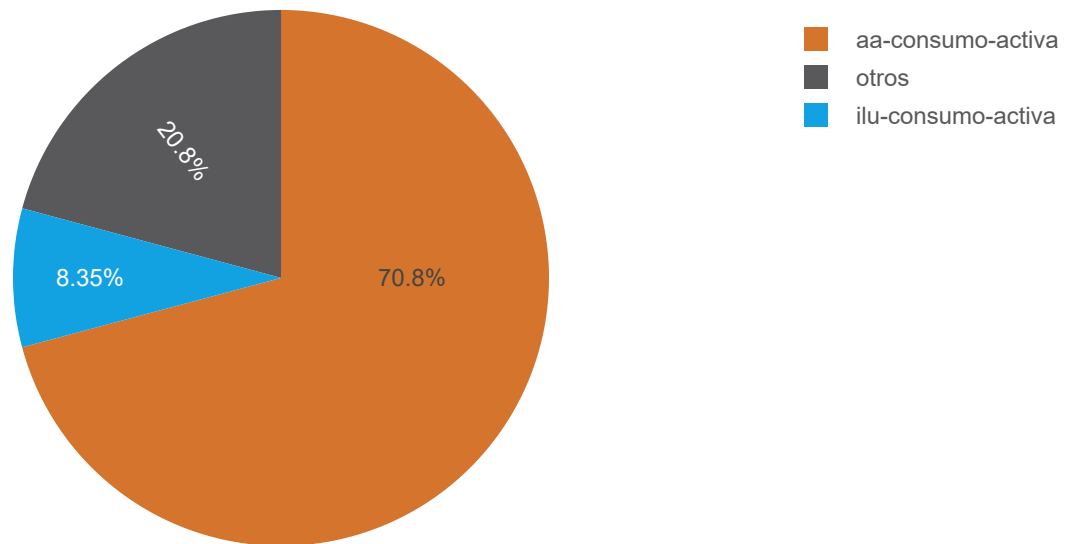


BC 656 - Mayales: Consumo de energía activa [kWh]

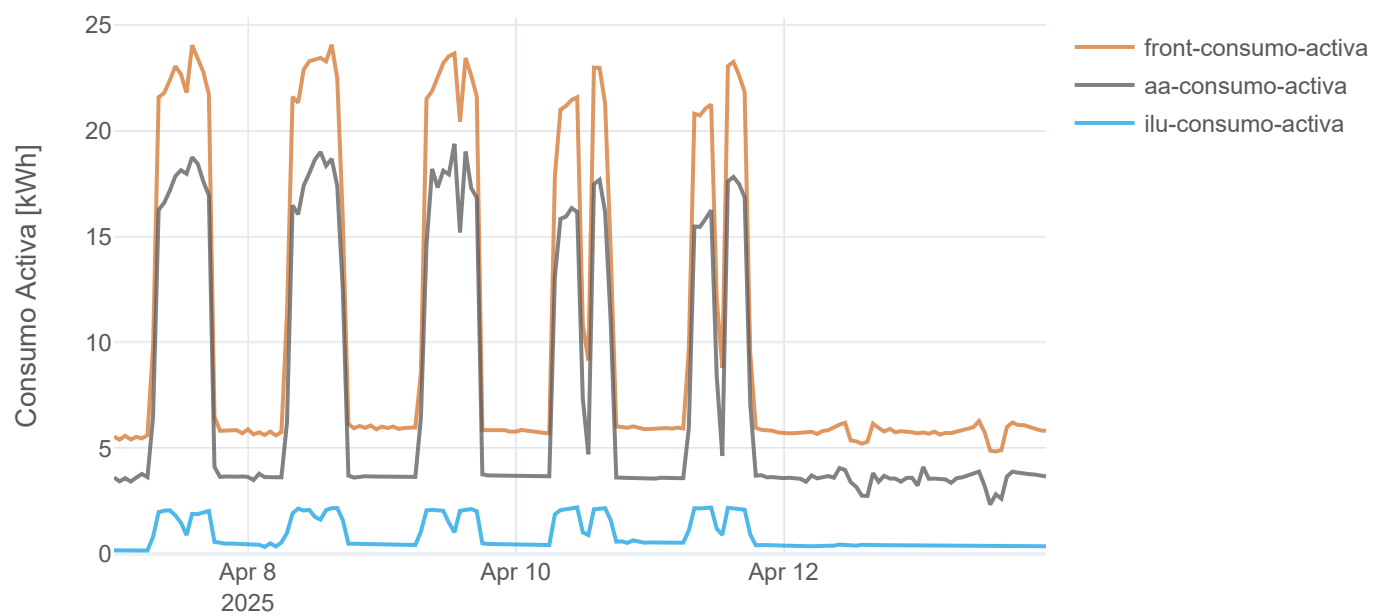

BC 656 - Mayales: Día típico

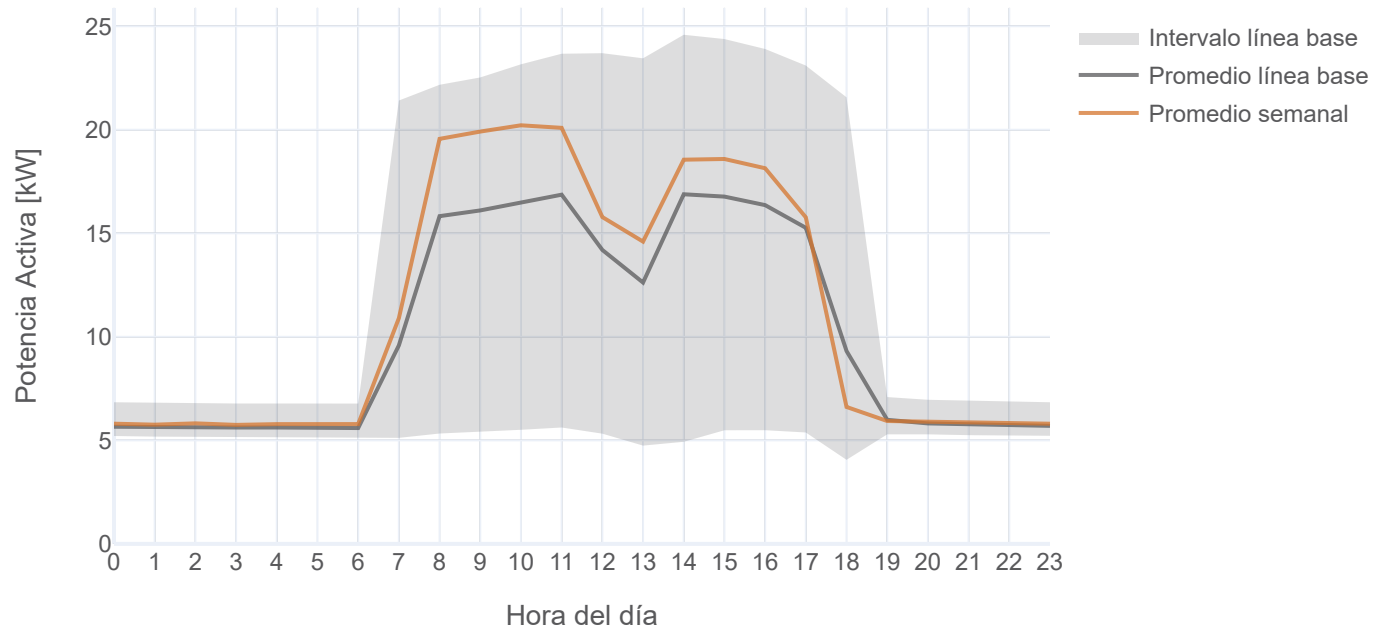


BC 656 - Mayales: Semana típica

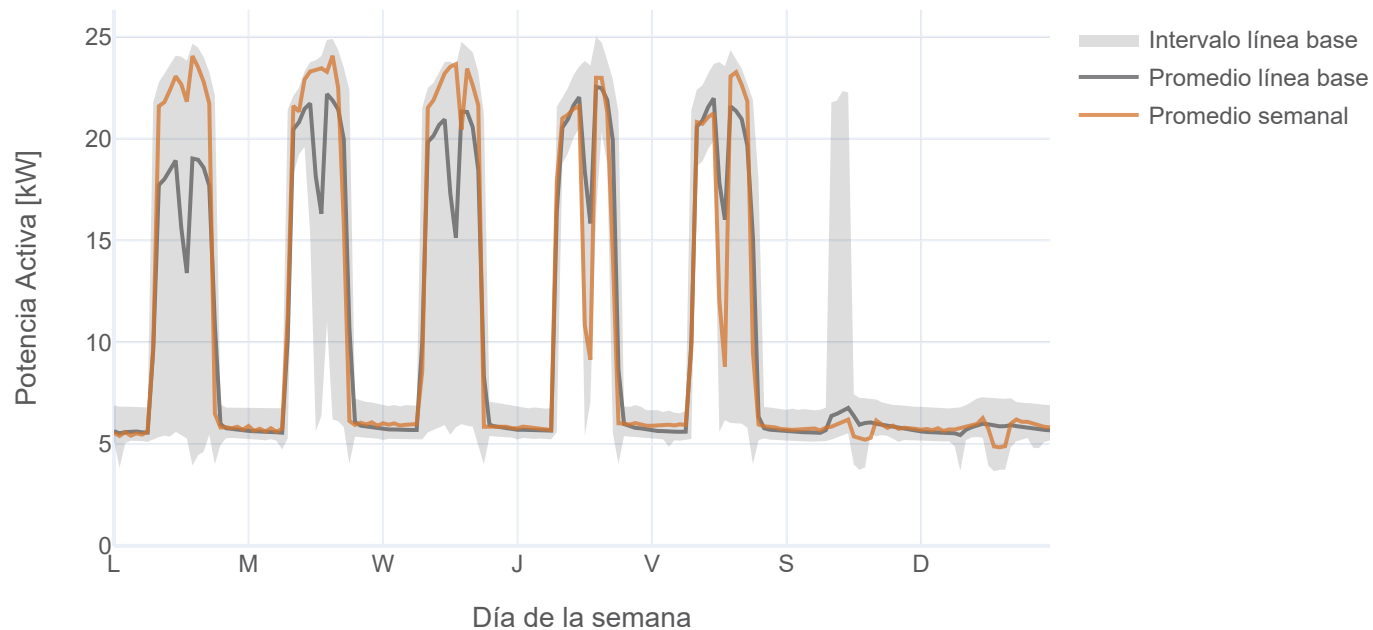


[Skip to main content](#)

BC 656 - Mayales: Factor de potencia

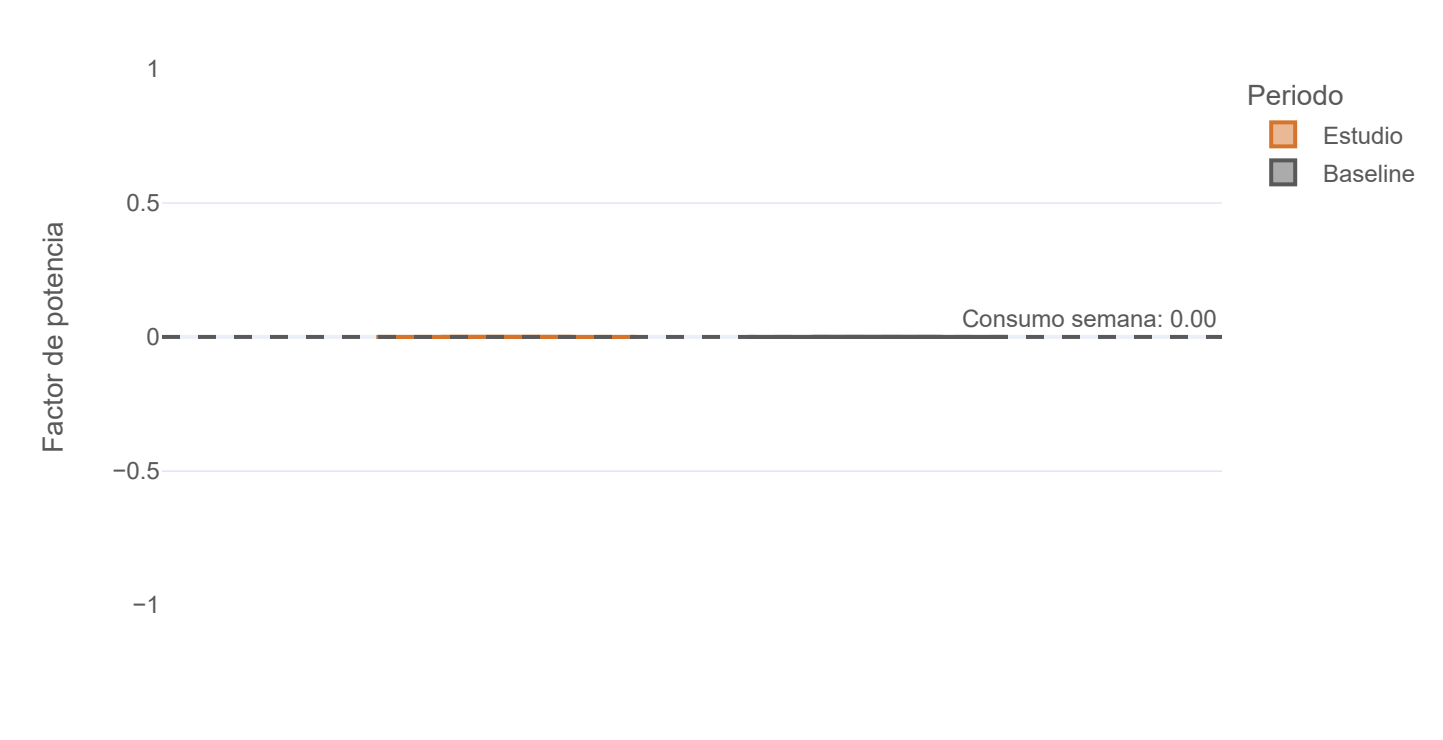


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.00 lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades por p

BC 656 - Mayales: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

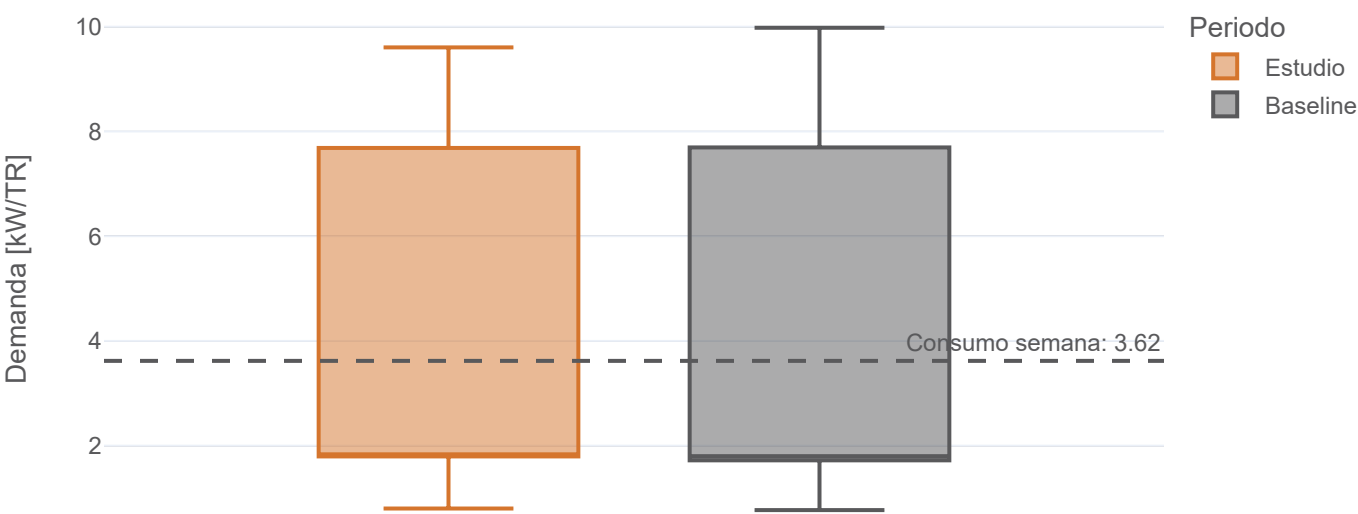


Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 3.62 kW/TR lo que representa un factor de uso del 36.26% respecto a la máxima demanda histórica.

BC 656 - Mayales: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

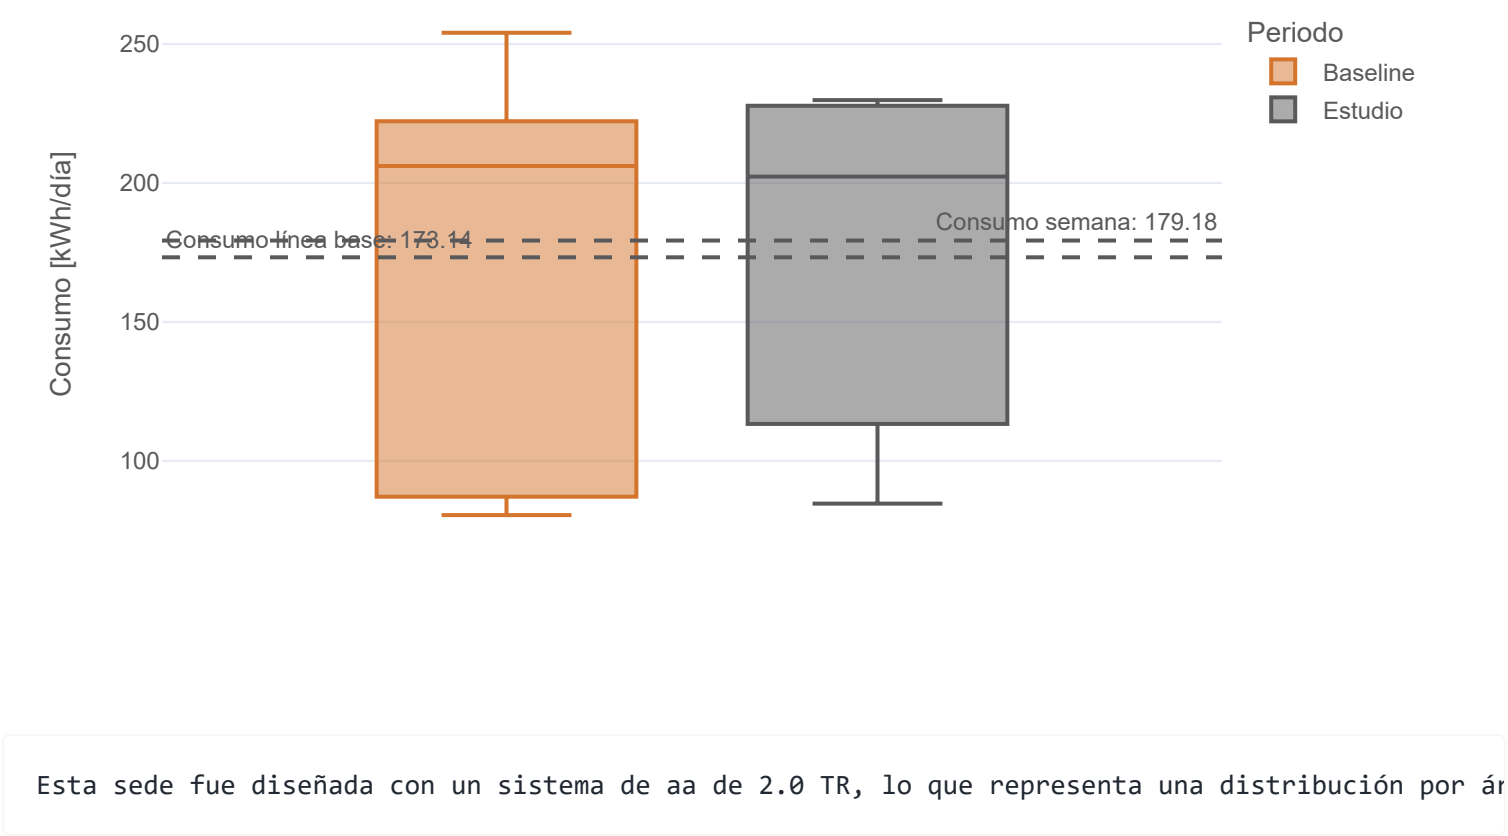


BC 659 - Girardot

BC 659 - Girardot: Consumo diario de energía activa [kWh]

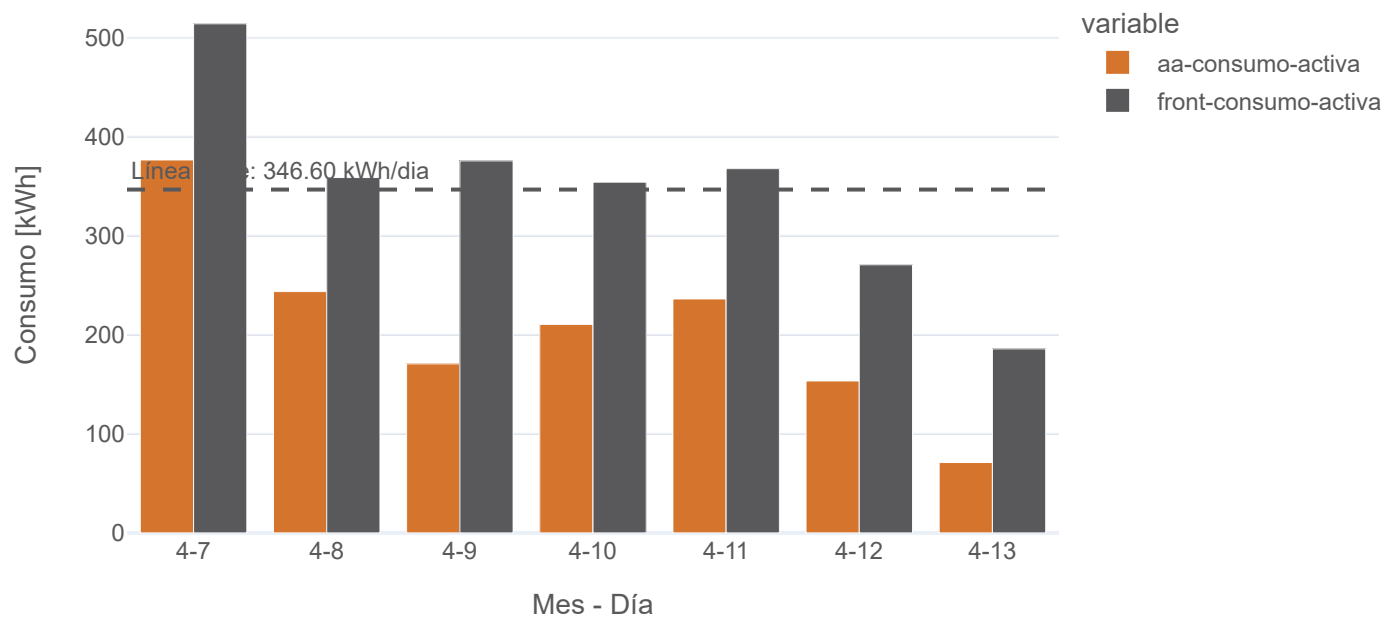


BC 659 - Girardot: Consumo típico diario

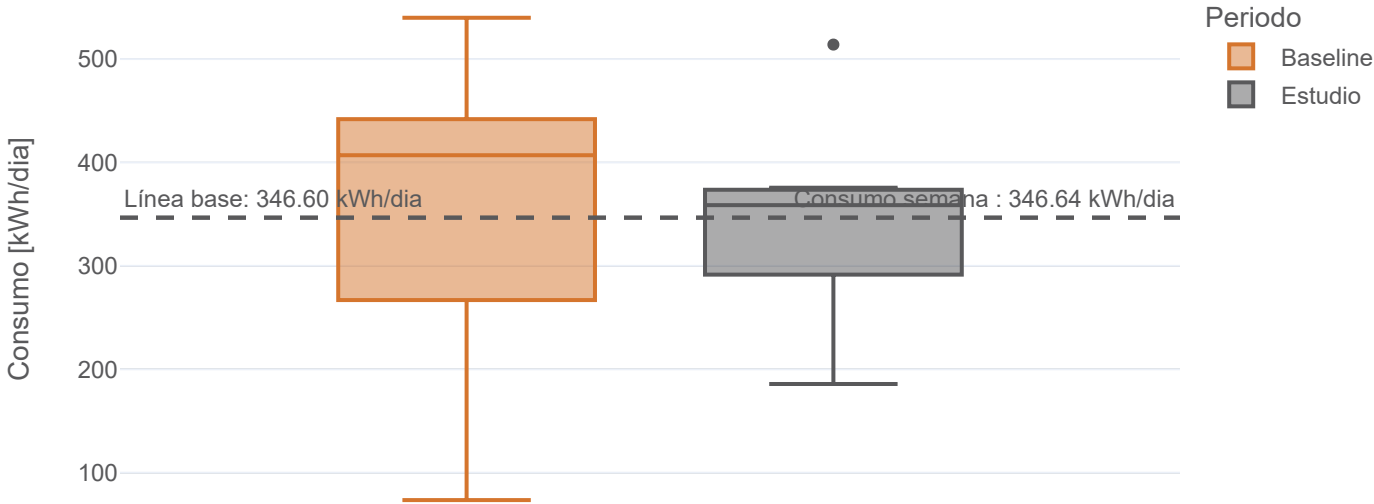


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 0.04 kWh/día, lo que representa un 0

BC 659 - Girardot: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

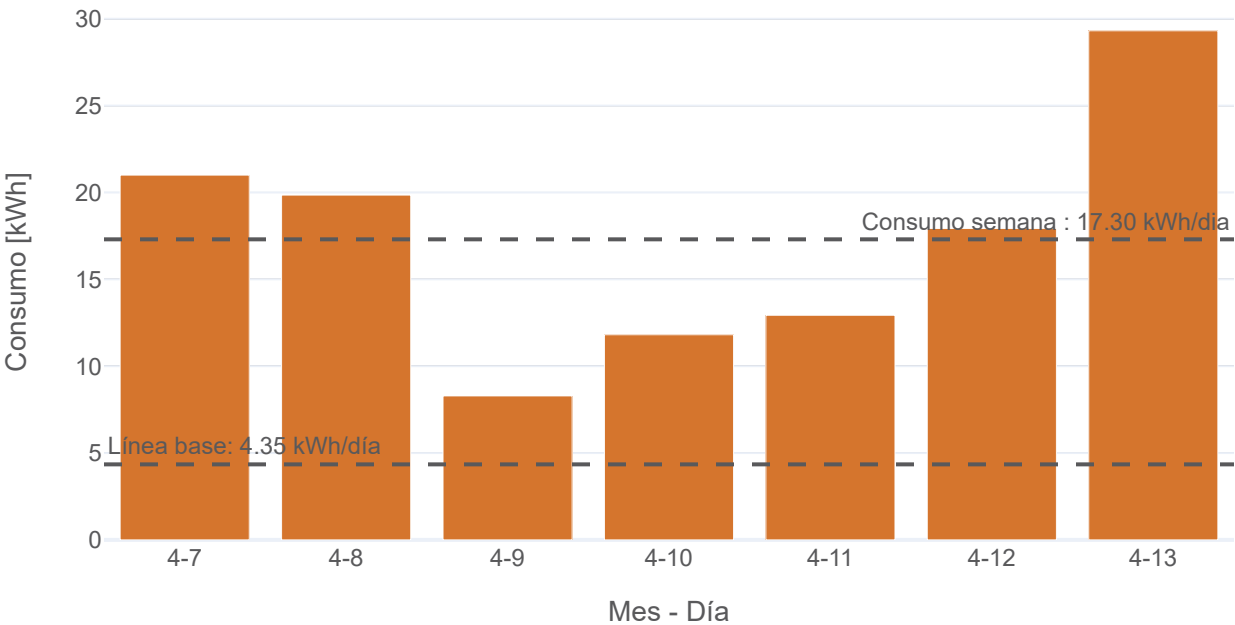


BC 659 - Girardot: Consumo nocturno típico diario

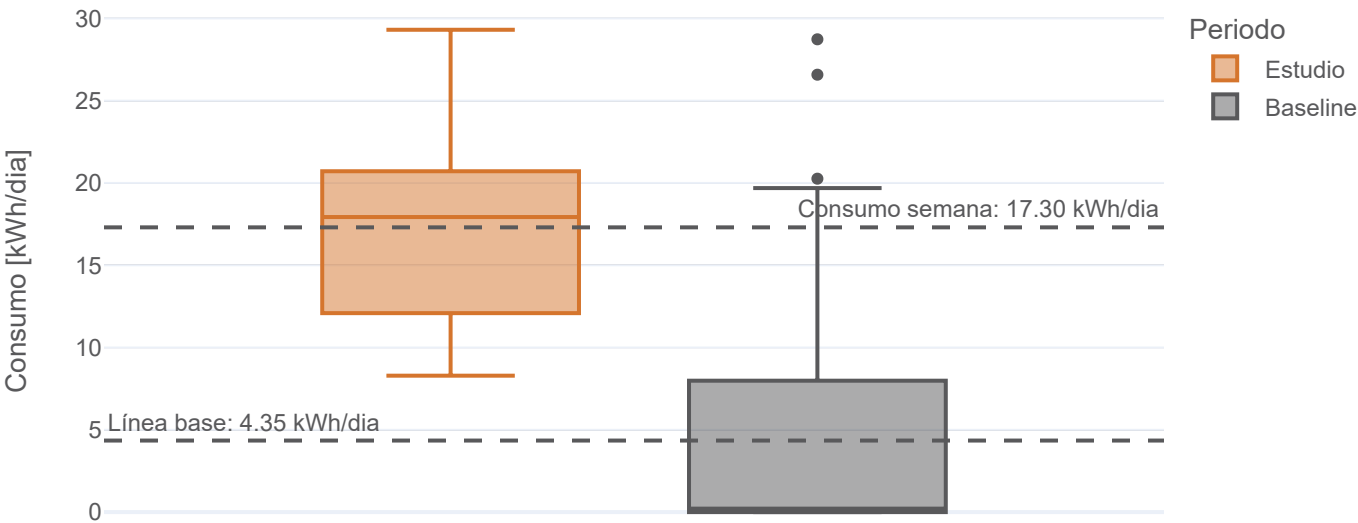


Durante la semana pasada se consumió un total de 425kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 17.5% del consumo total


BC 659 - Girardot: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

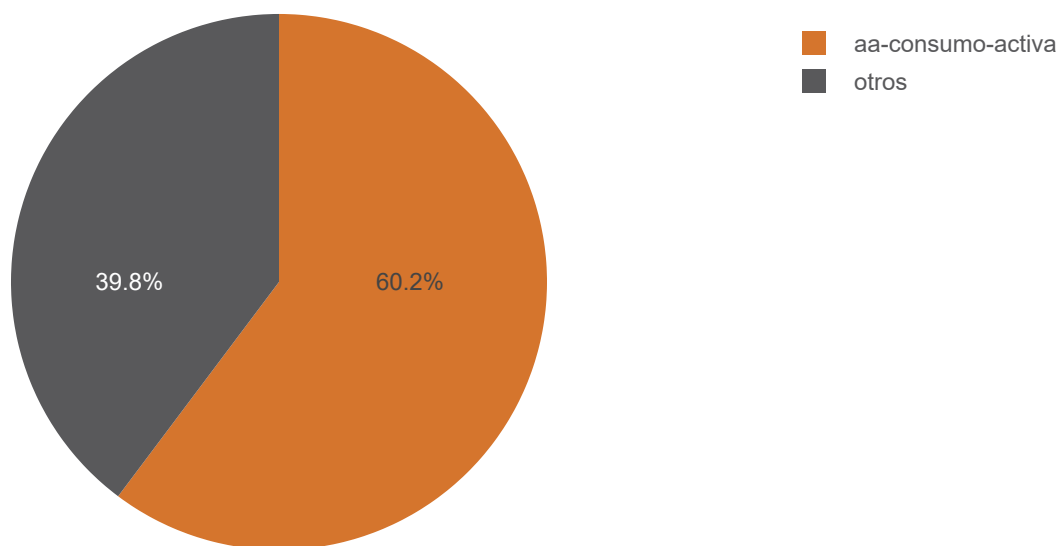


BC 659 - Girardot: Consumo de energía activa [kWh]

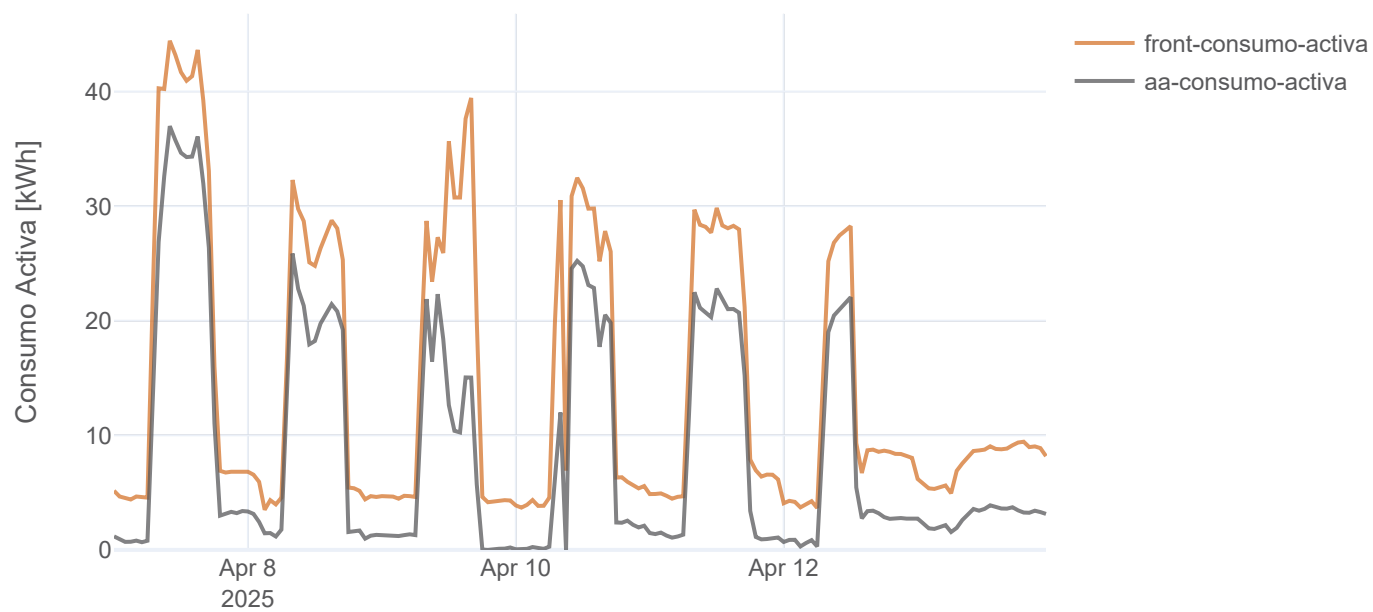

BC 659 - Girardot: Día típico

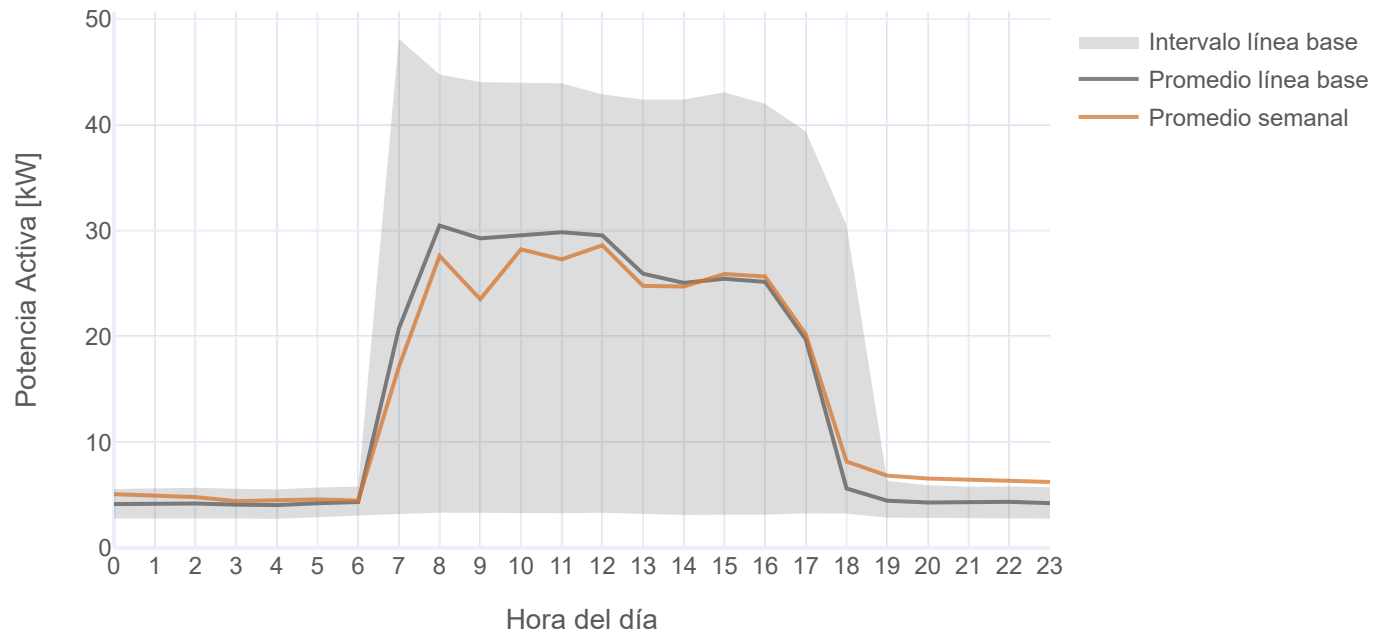


BC 659 - Girardot: Semana típica

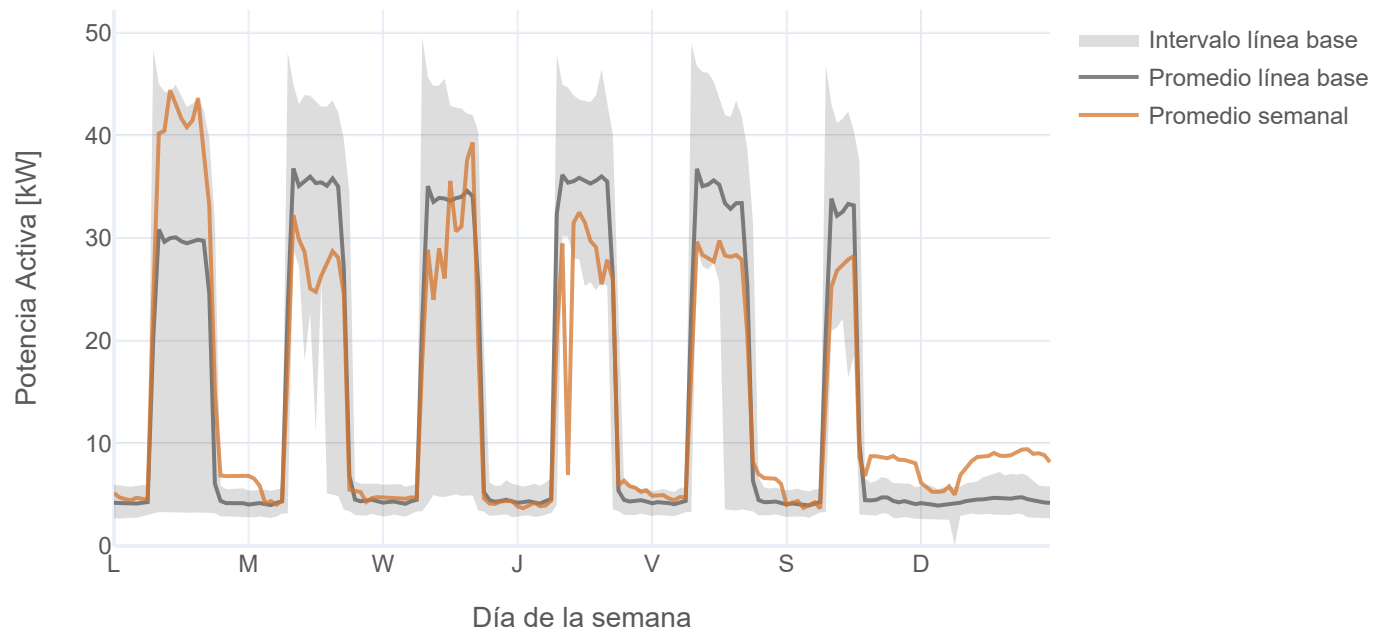


[Skip to main content](#)

BC 659 - Girardot: Factor de potencia

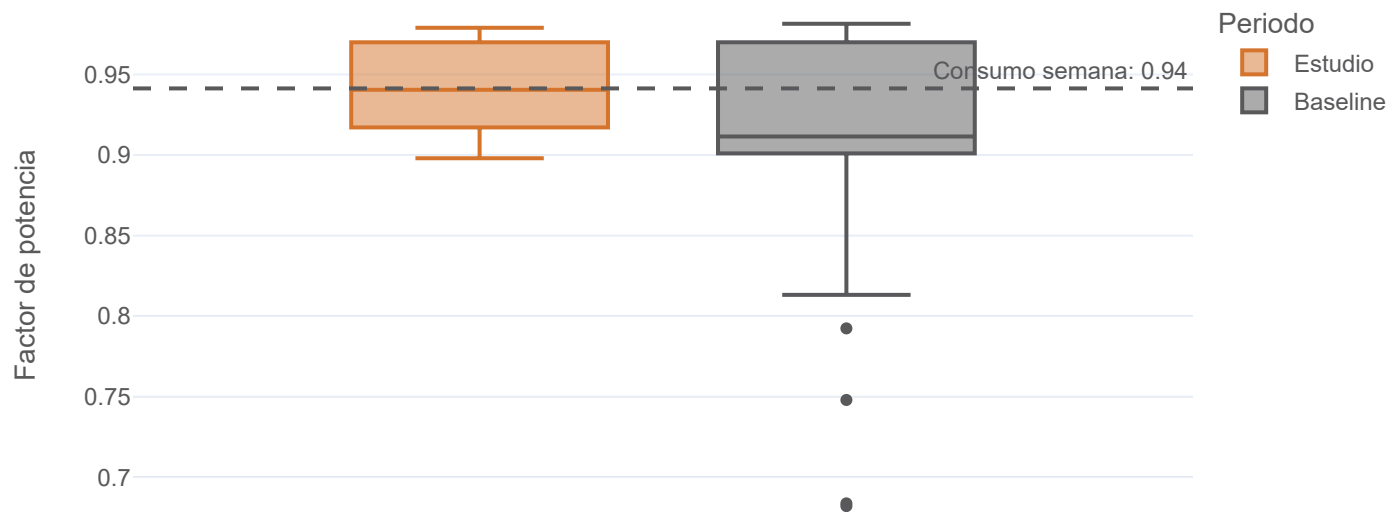


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.93, lo que representa un consumo

BC 659 - Girardot: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

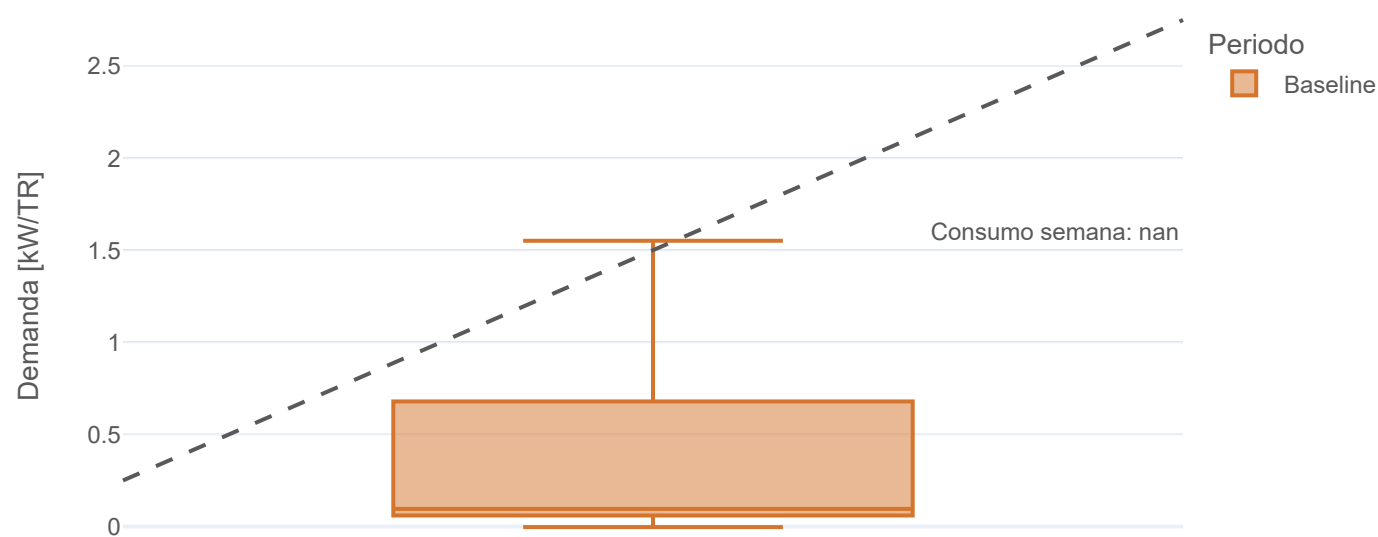

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en nan kW/TR lo que representa un factor de uso del nan% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 659 - Girardot: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

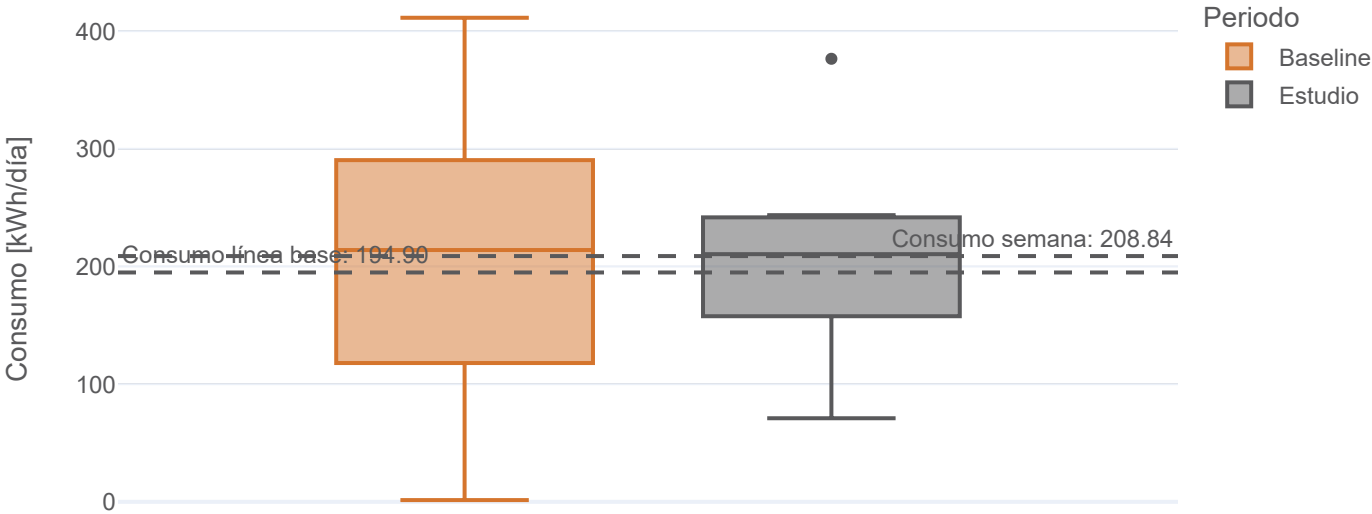


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 16.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 705 - El Bagre

BC 705 - El Bagre: Consumo diario de energía activa [kWh]

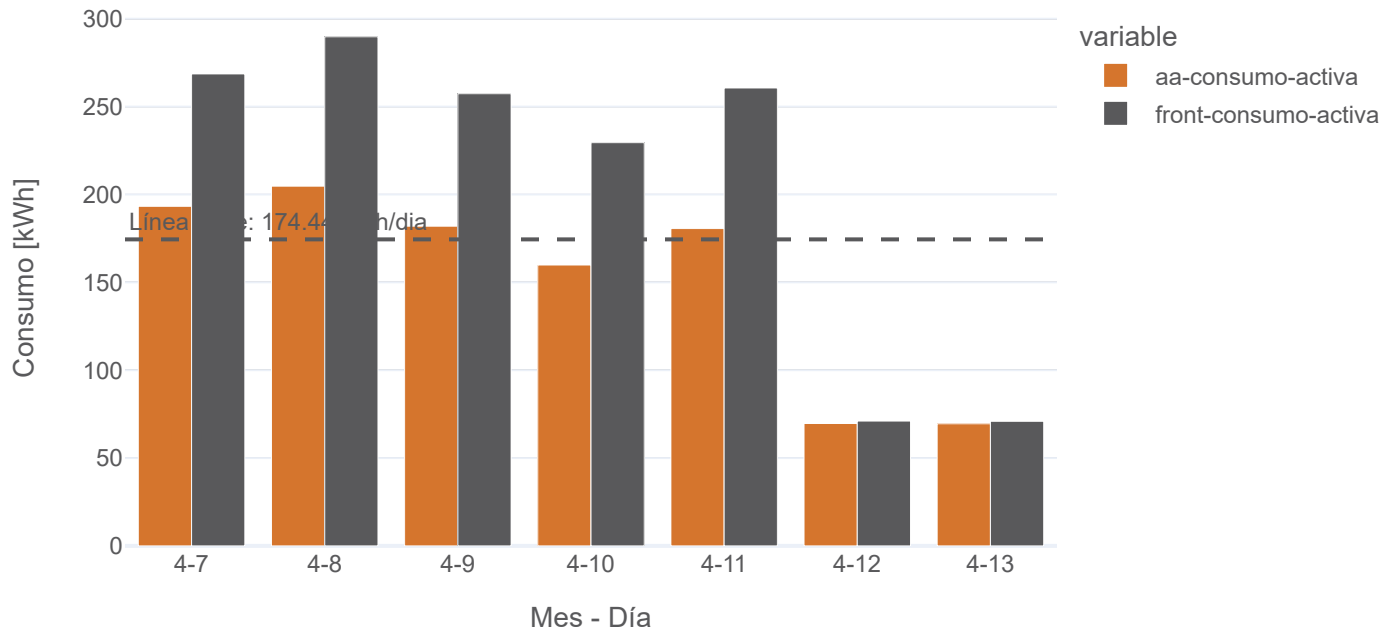


BC 705 - El Bagre: Consumo típico diario

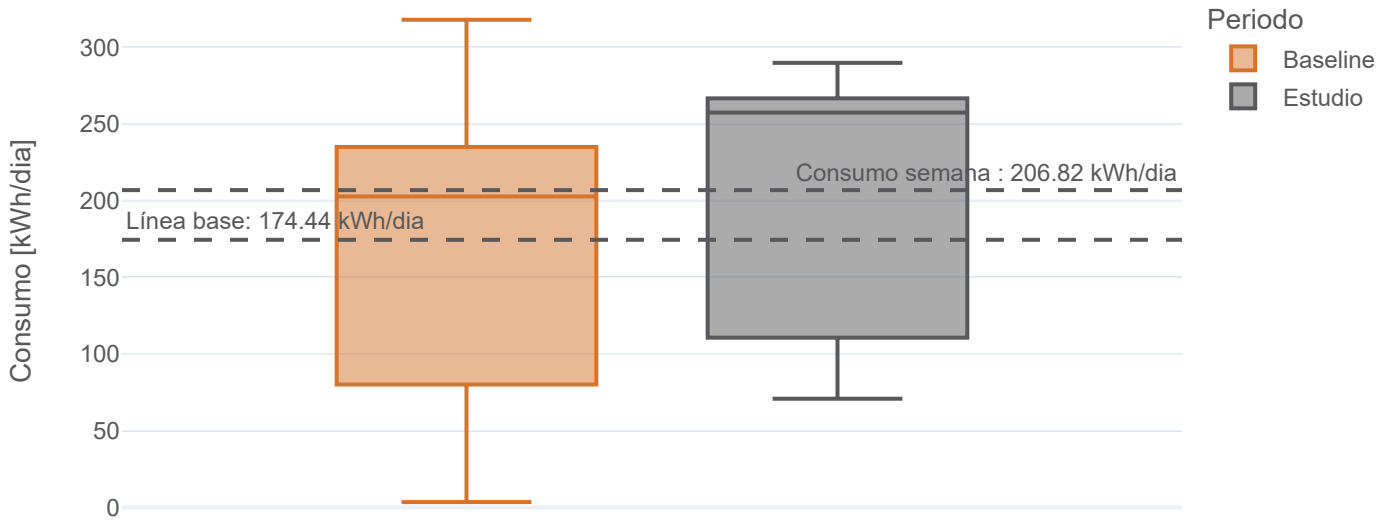


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 32.38 kWh/día, lo que representa un 1

BC 705 - El Bagre: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilú [kWh/día]

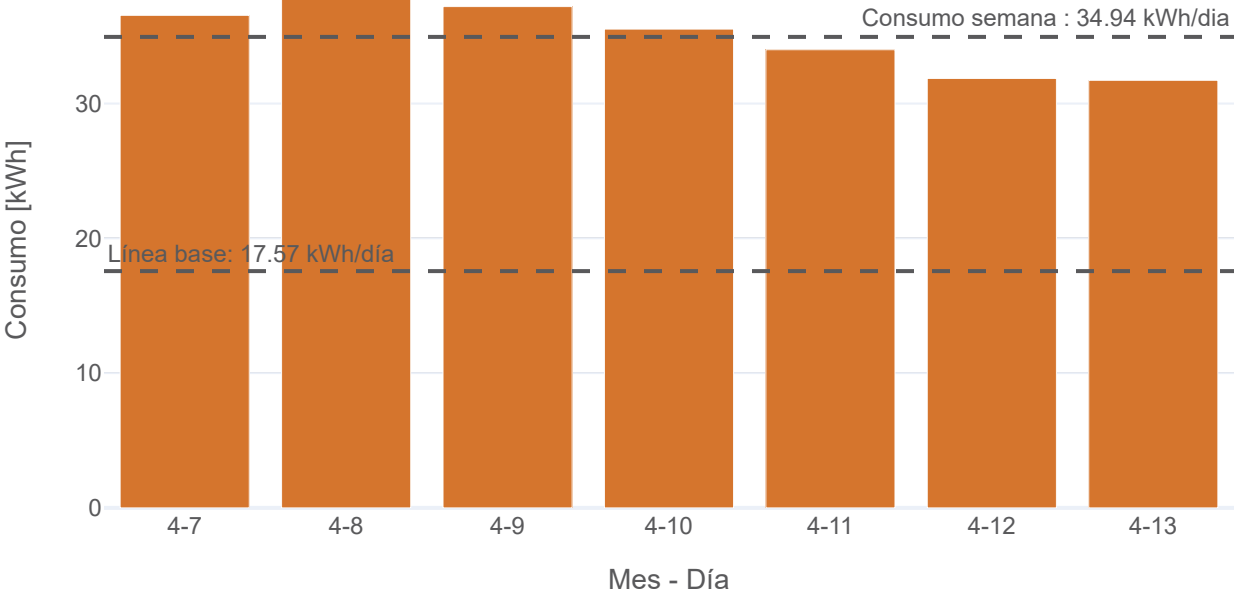


BC 705 - El Bagre: Consumo nocturno típico diario

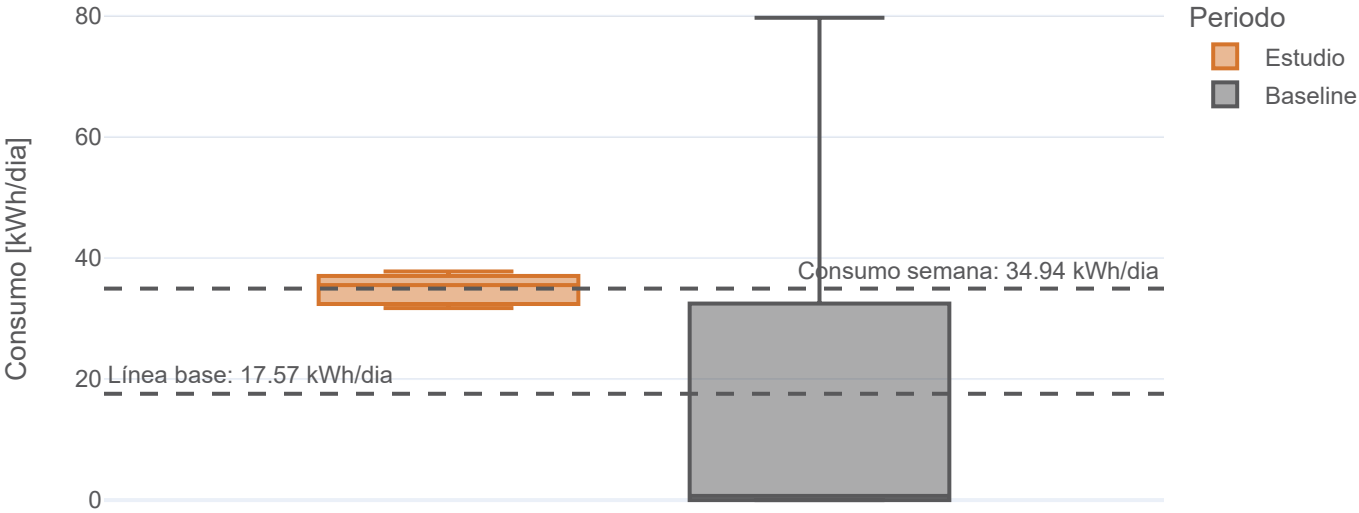


Durante la semana pasada se consumió un total de 252kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 17.4% del consumo total


BC 705 - El Bagre: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

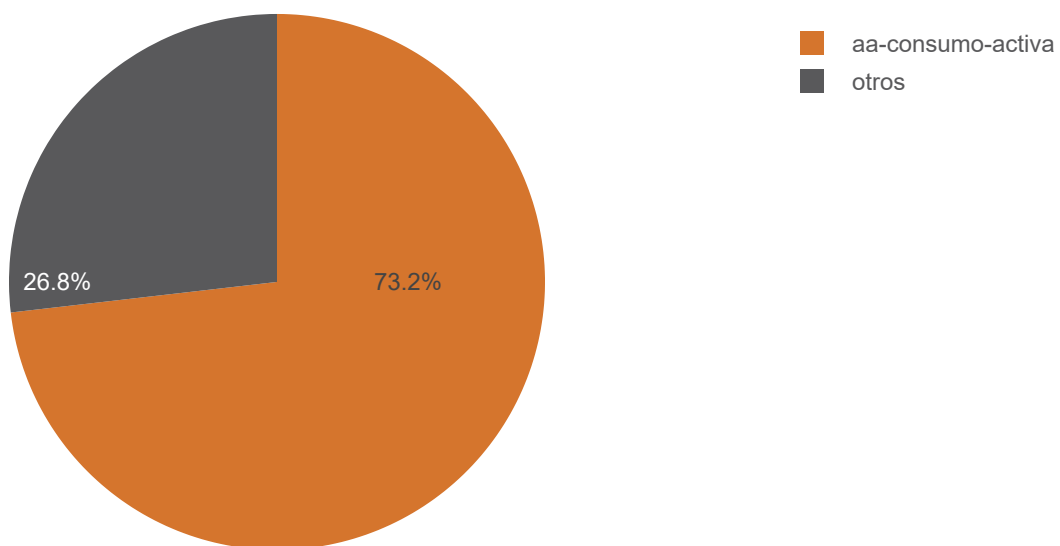


BC 705 - El Bagre: Consumo de energía activa [kWh]

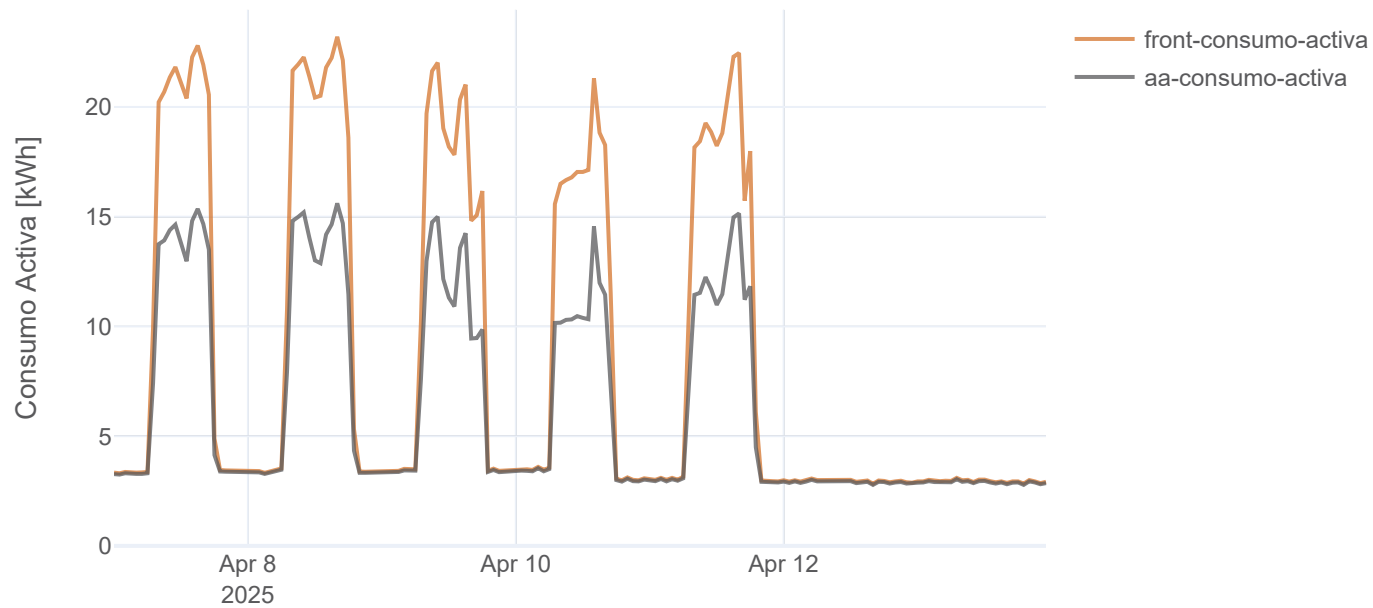

BC 705 - El Bagre: Día típico

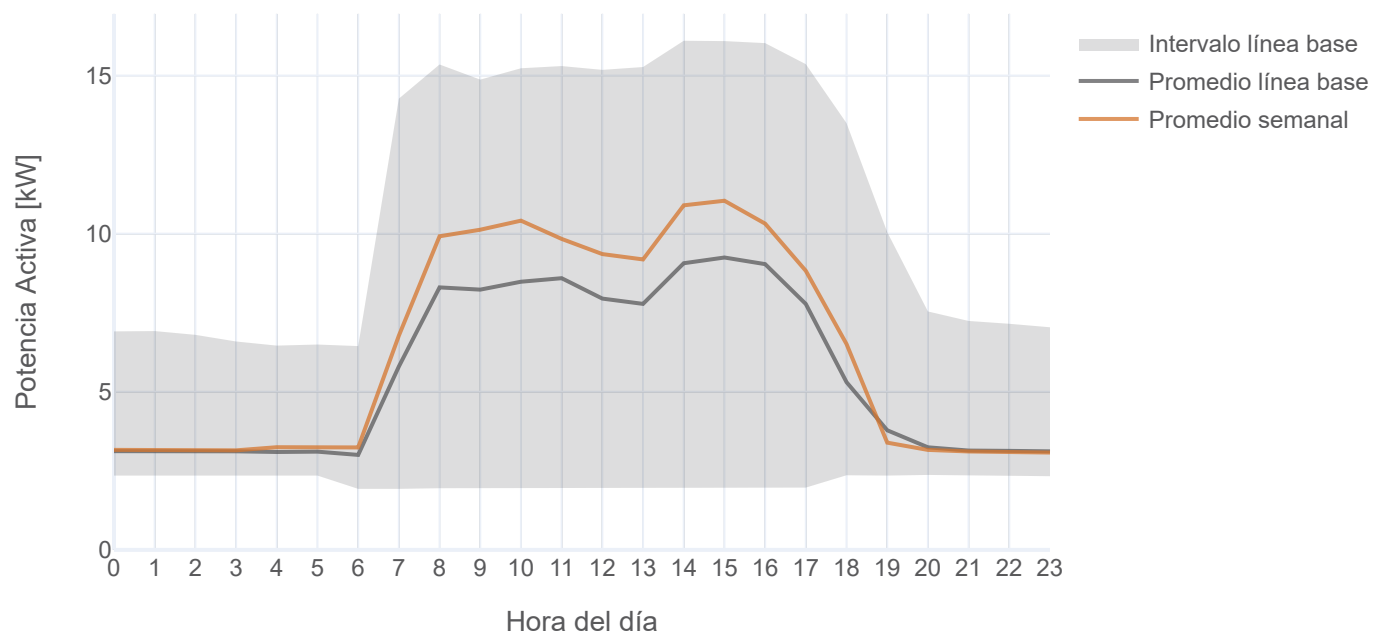


BC 705 - El Bagre: Semana típica

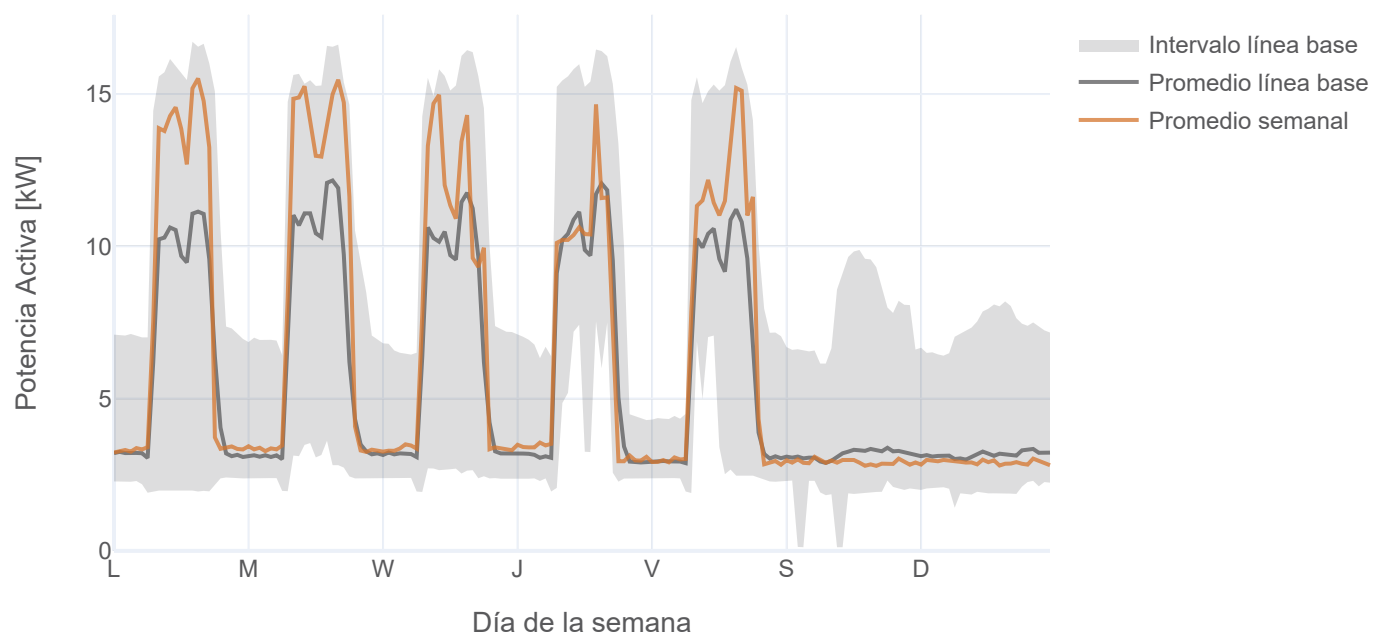


[Skip to main content](#)

BC 705 - El Bagre: Factor de potencia

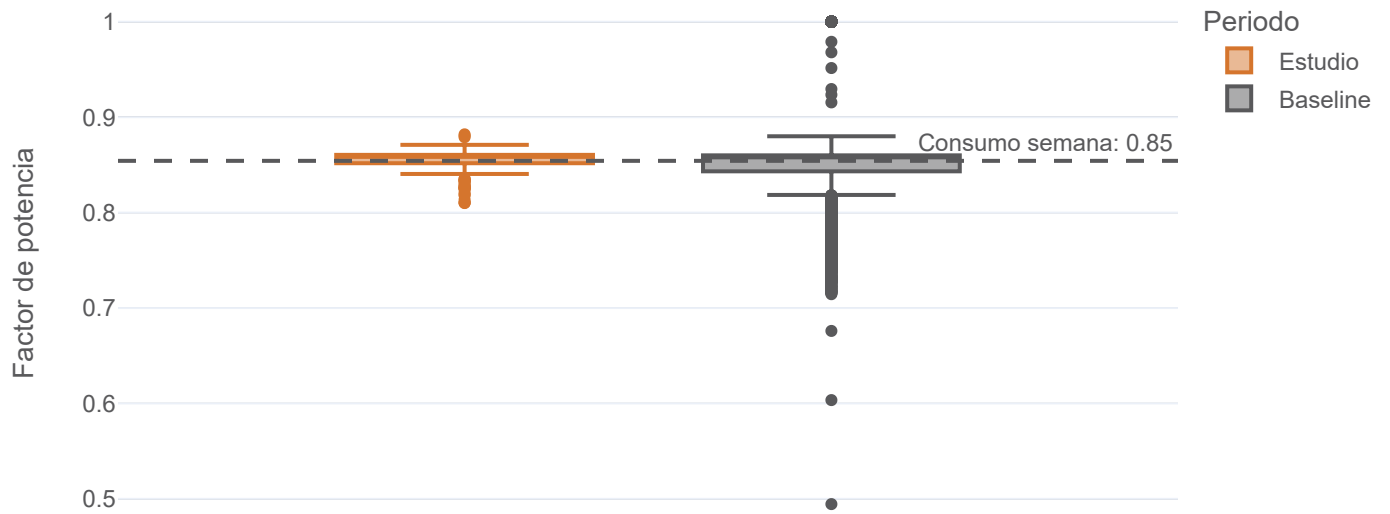


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.85 lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades por p

BC 705 - El Bagre: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

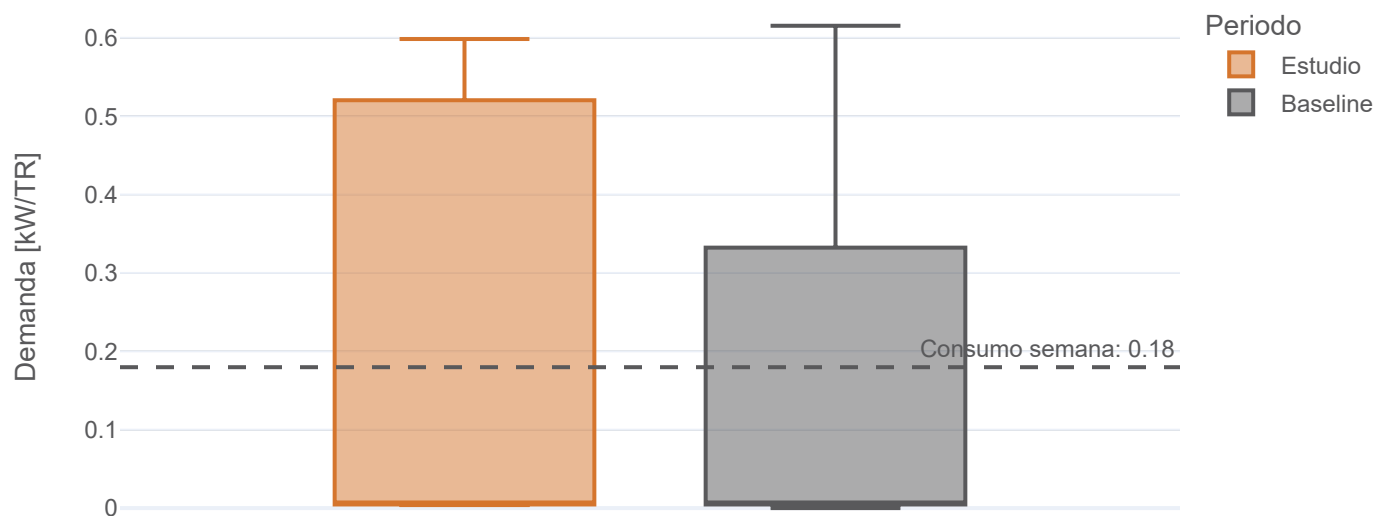

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.18 kW/TR lo que representa un factor de uso del 29.21% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 705 - El Bagre: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

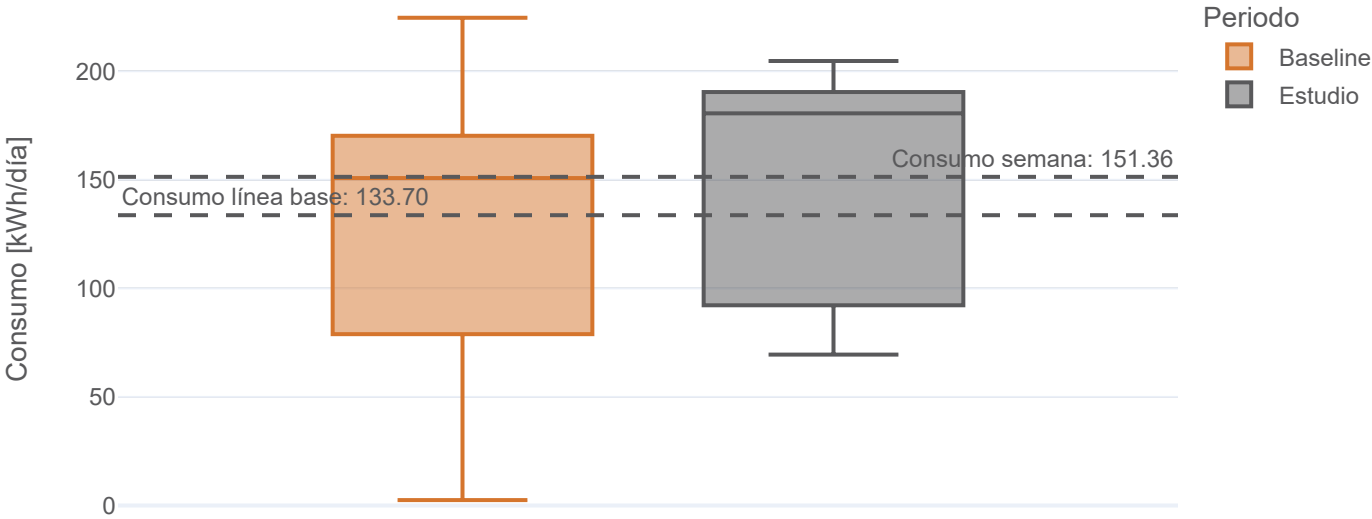


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 13.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 749 - Santa Monica

BC 749 - Santa Monica: Consumo diario de energía activa [kWh]

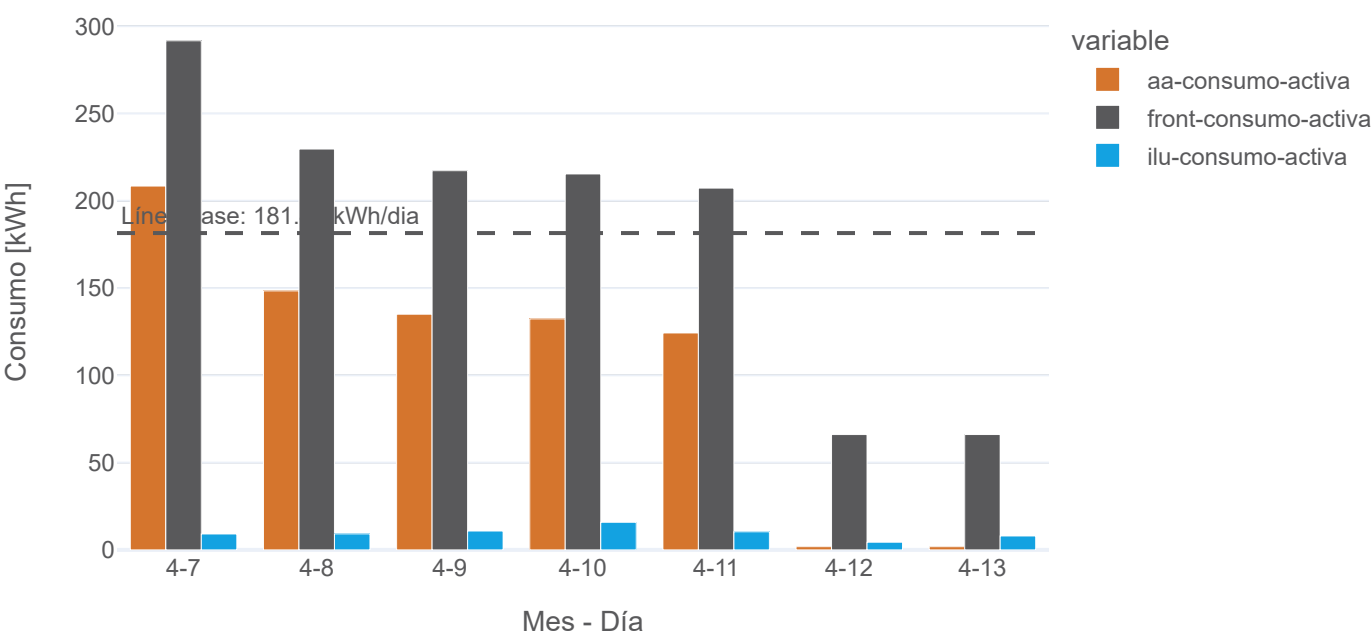


BC 749 - Santa Monica: Consumo típico diario

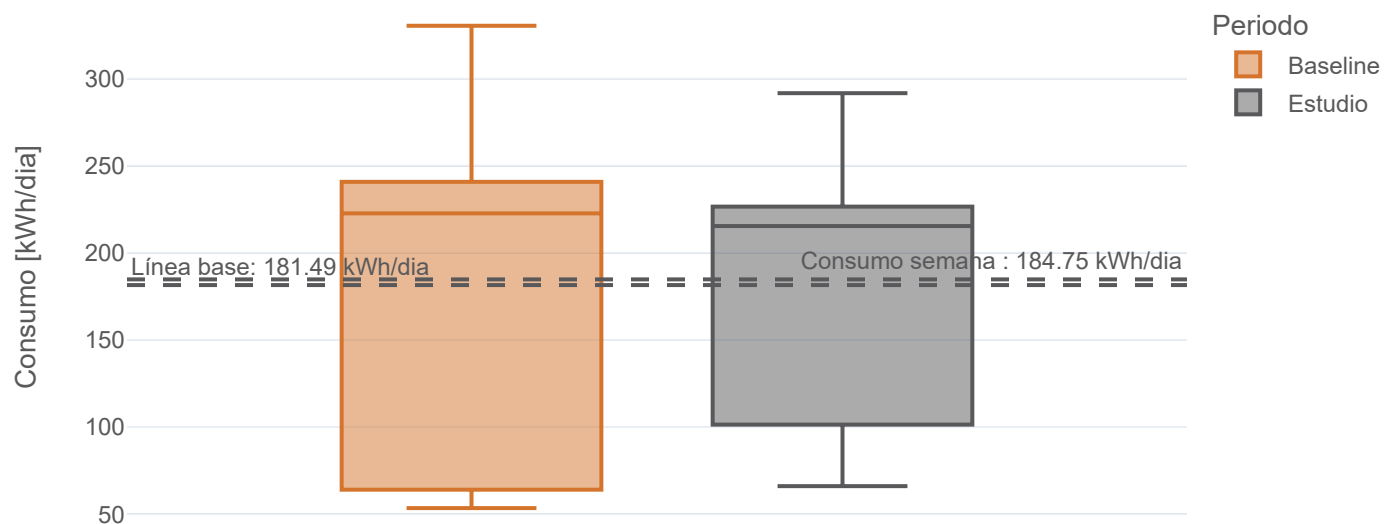


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 3.26 kWh/día, lo que representa un 2

BC 749 - Santa Monica: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

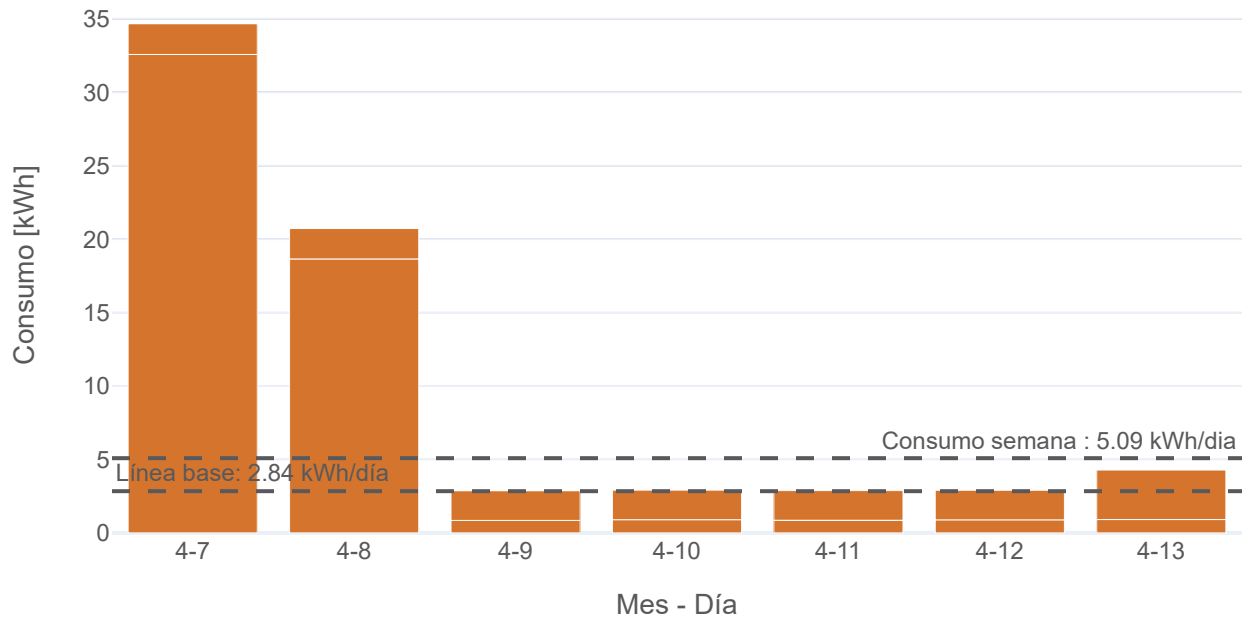

BC 749 - Santa Monica: Consumo nocturno típico diario

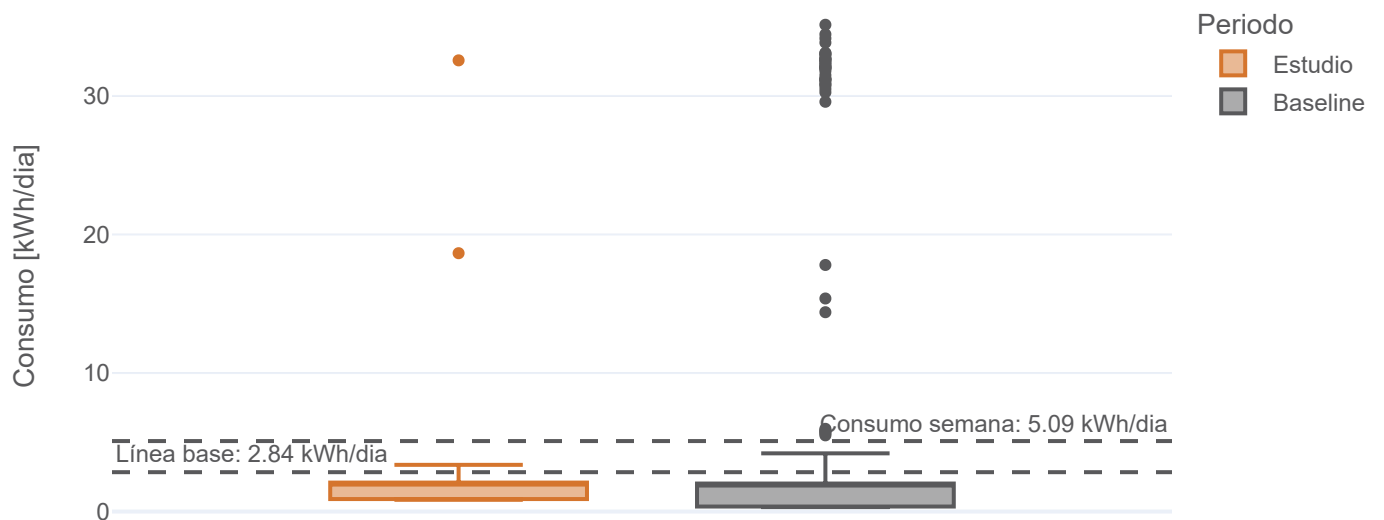


[Skip to main content](#)


Durante la semana pasada se consumió un total de 261kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 20.2% del consumo total


BC 749 - Santa Monica: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

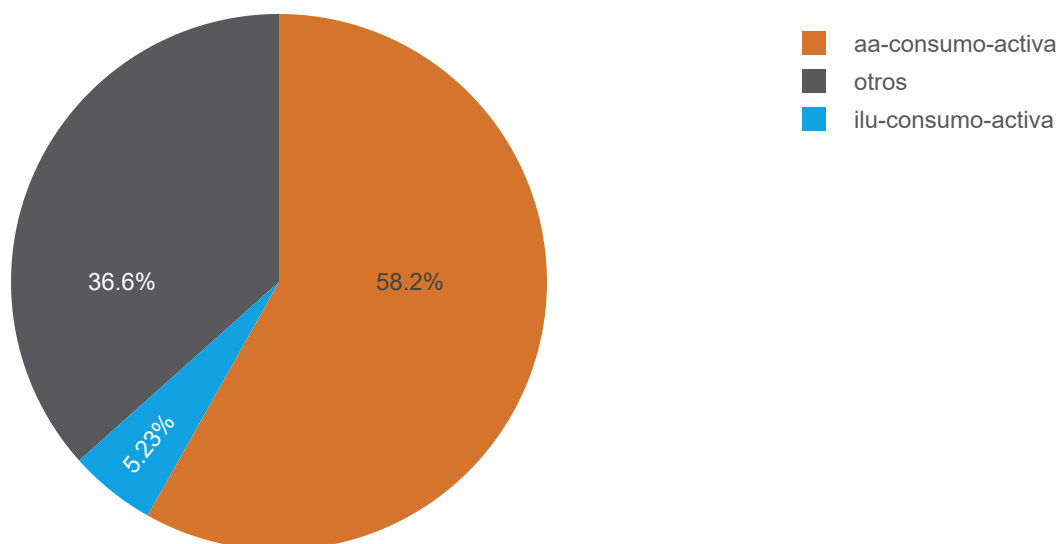


BC 749 - Santa Monica: Consumo de energía activa [kWh]

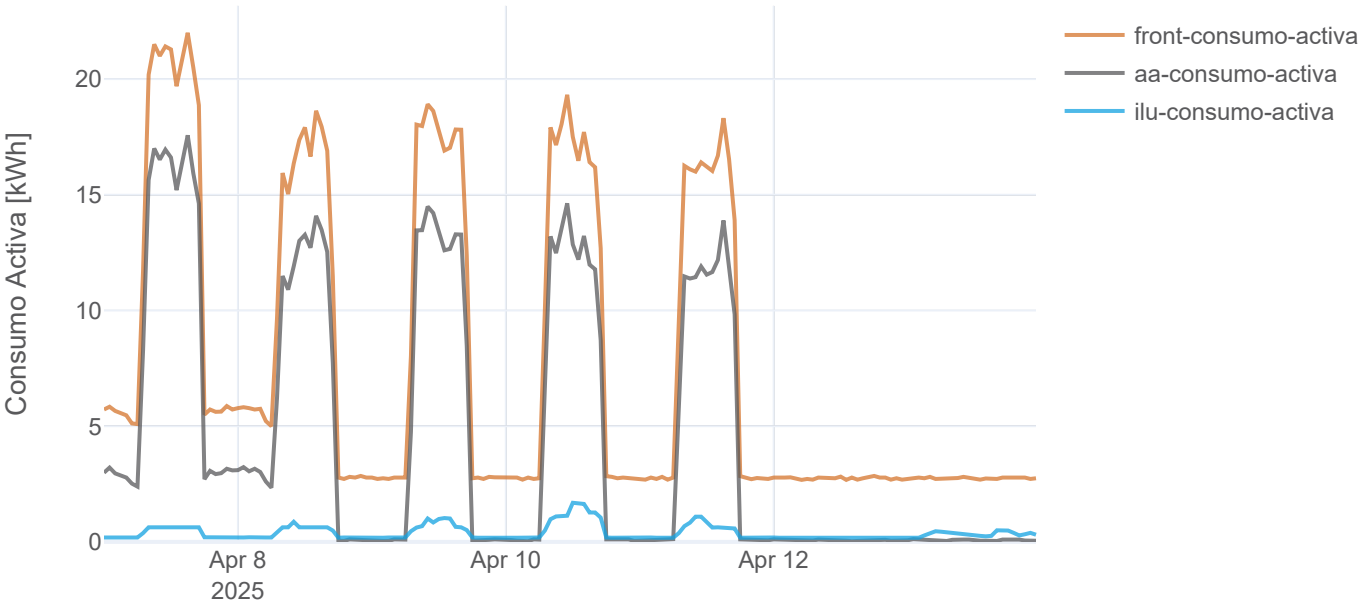


BC 749 - Santa Monica: Día típico

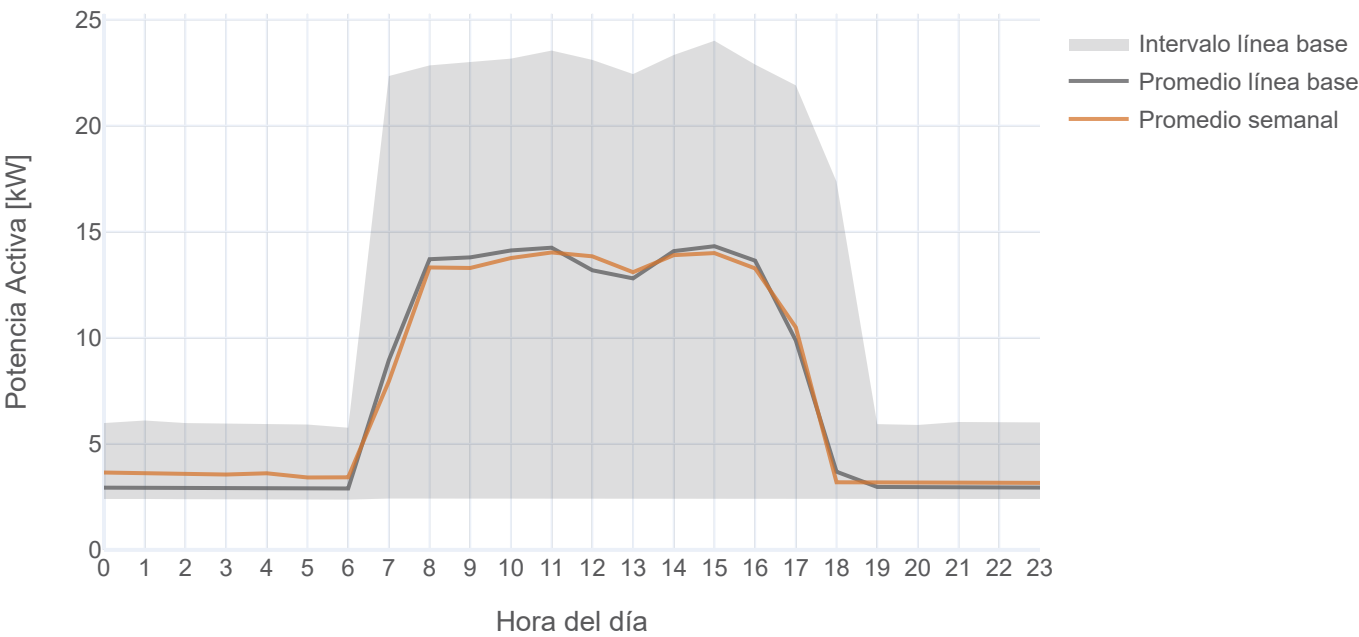

BC 749 - Santa Monica: Semana típica

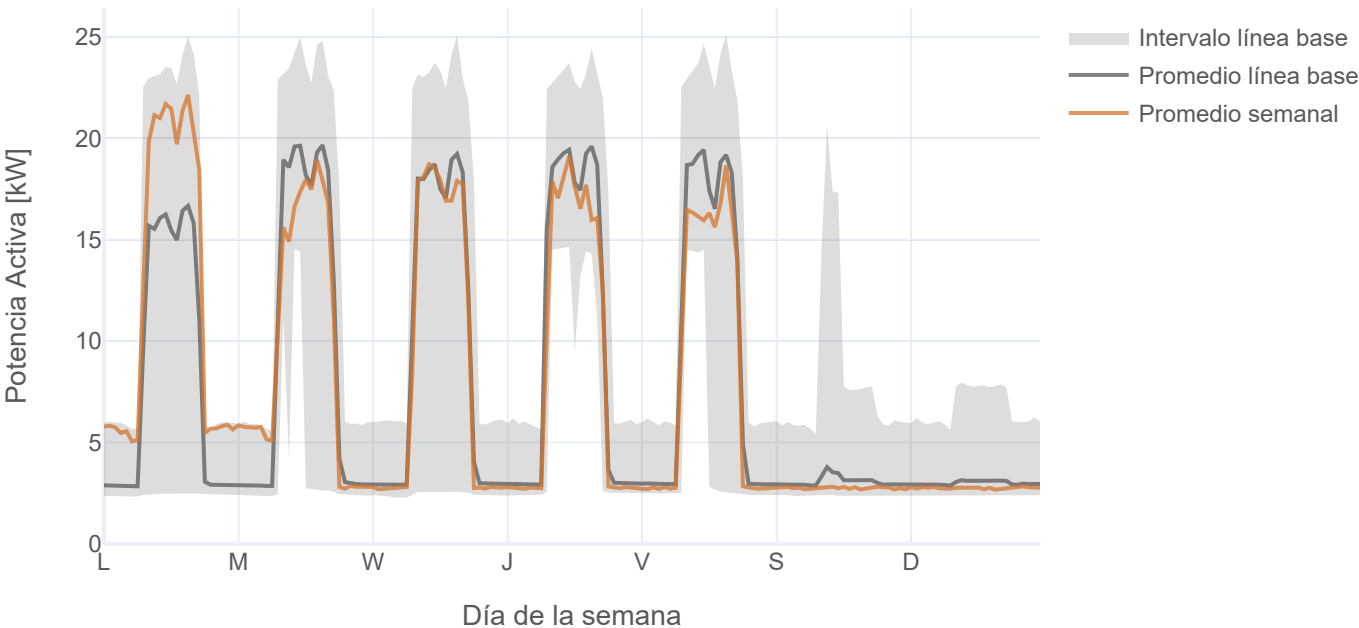


BC 749 - Santa Monica: Factor de potencia

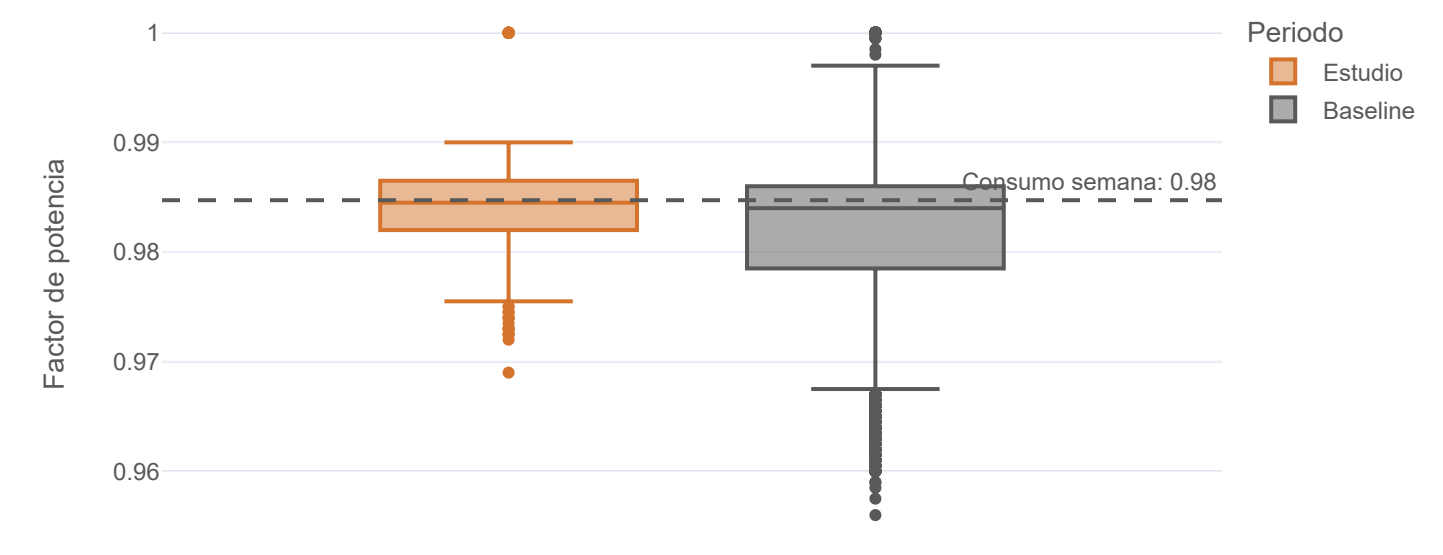


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.98, lo que representa un consumo

BC 749 - Santa Monica: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

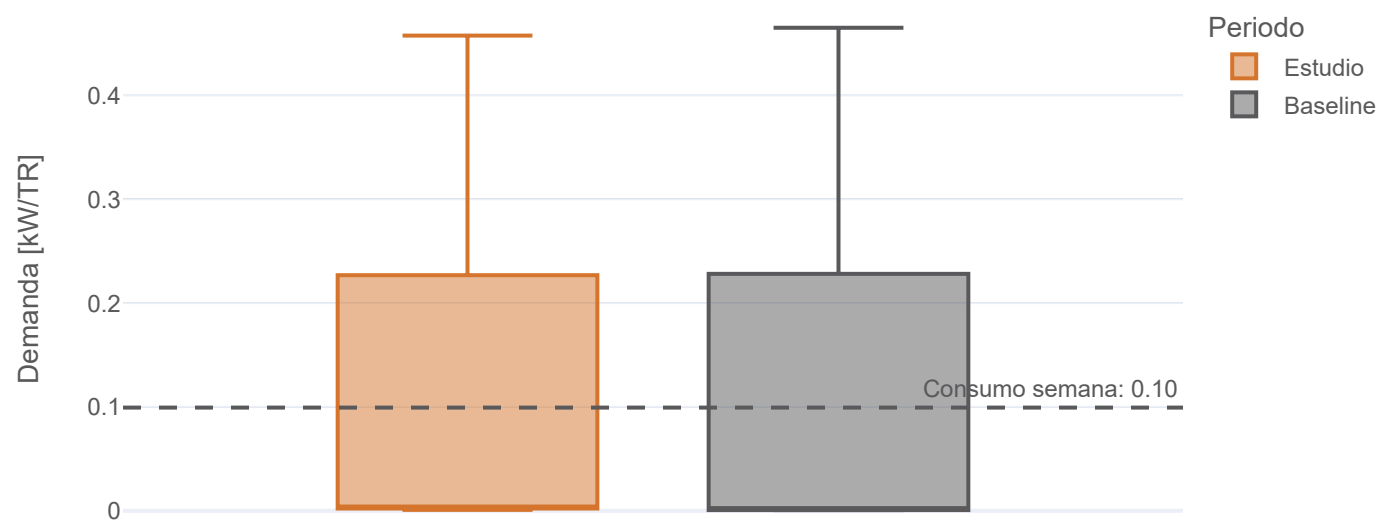

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.10 kW/TR lo que representa un factor de uso del 21.36% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 749 - Santa Monica: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

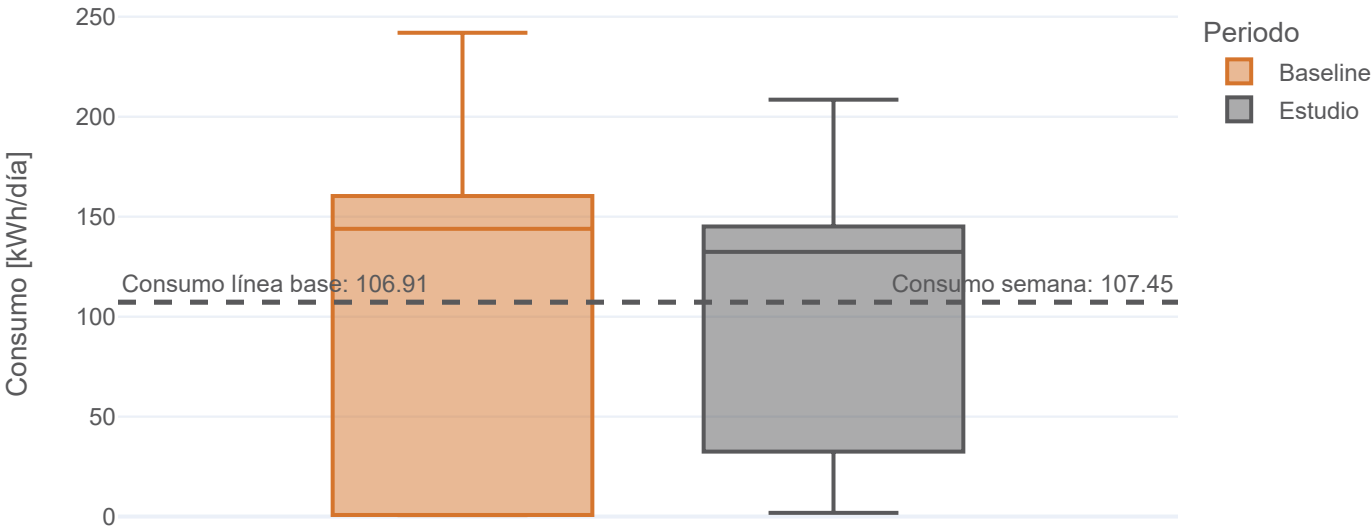


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 46.5 TR, lo que representa una distribución por a

BC 750 - Roosevelt

BC 750 - Roosevelt: Consumo diario de energía activa [kWh]

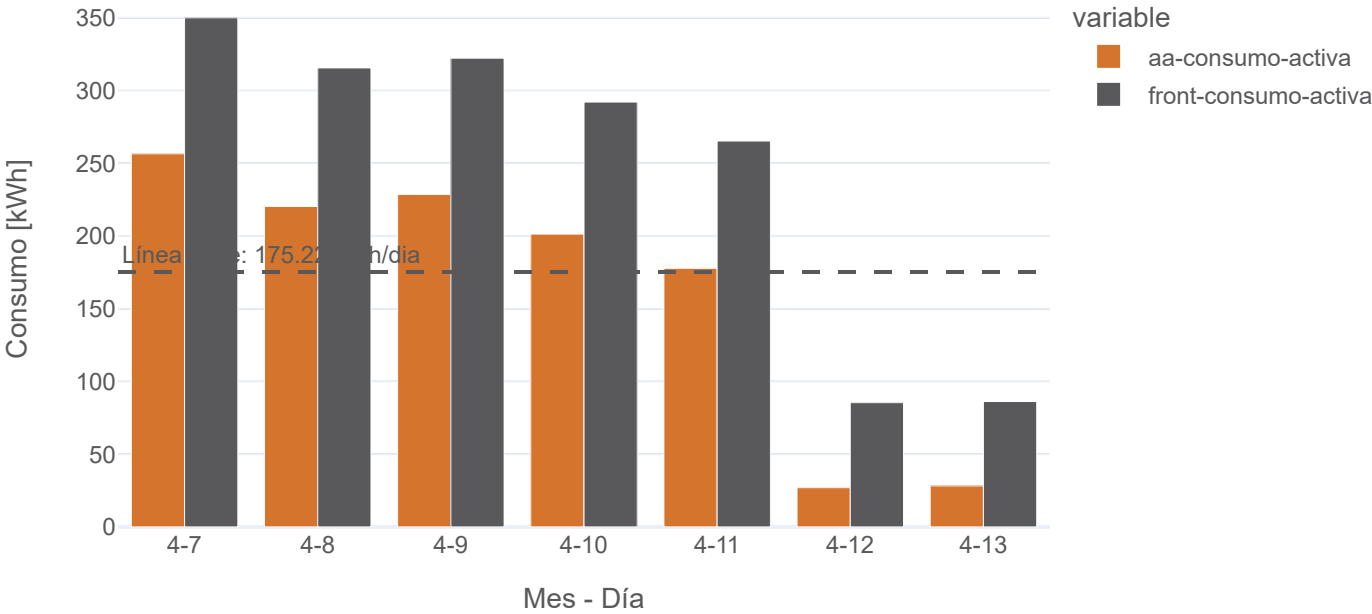


BC 750 - Roosevelt: Consumo típico diario

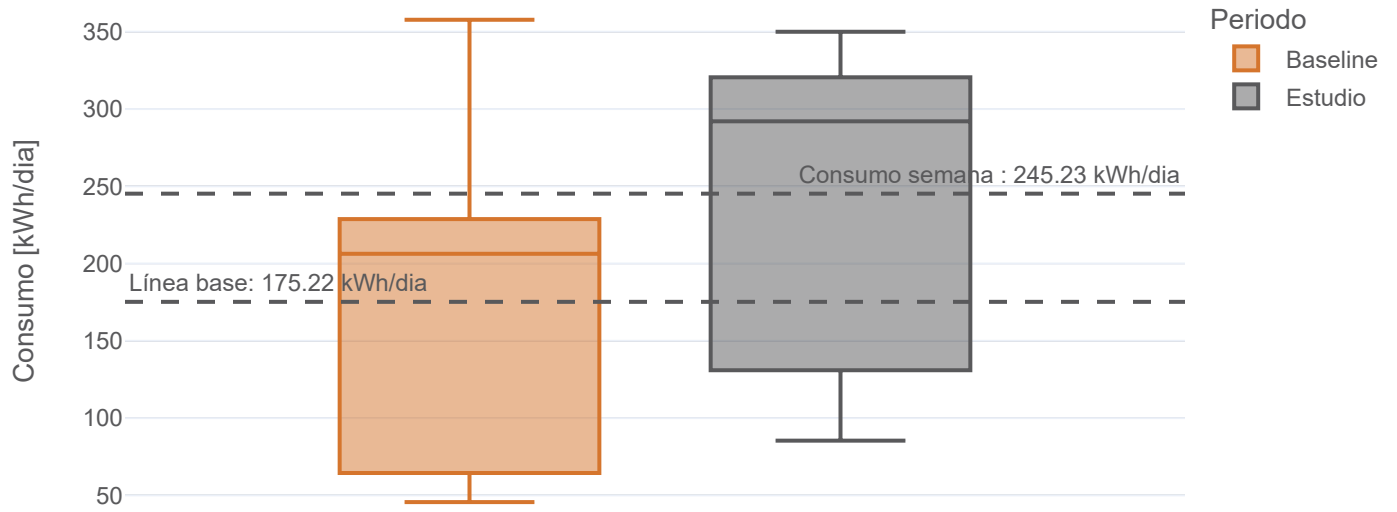


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 70.01 kWh/dia, lo que representa un 40% de aumento.

BC 750 - Roosevelt: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

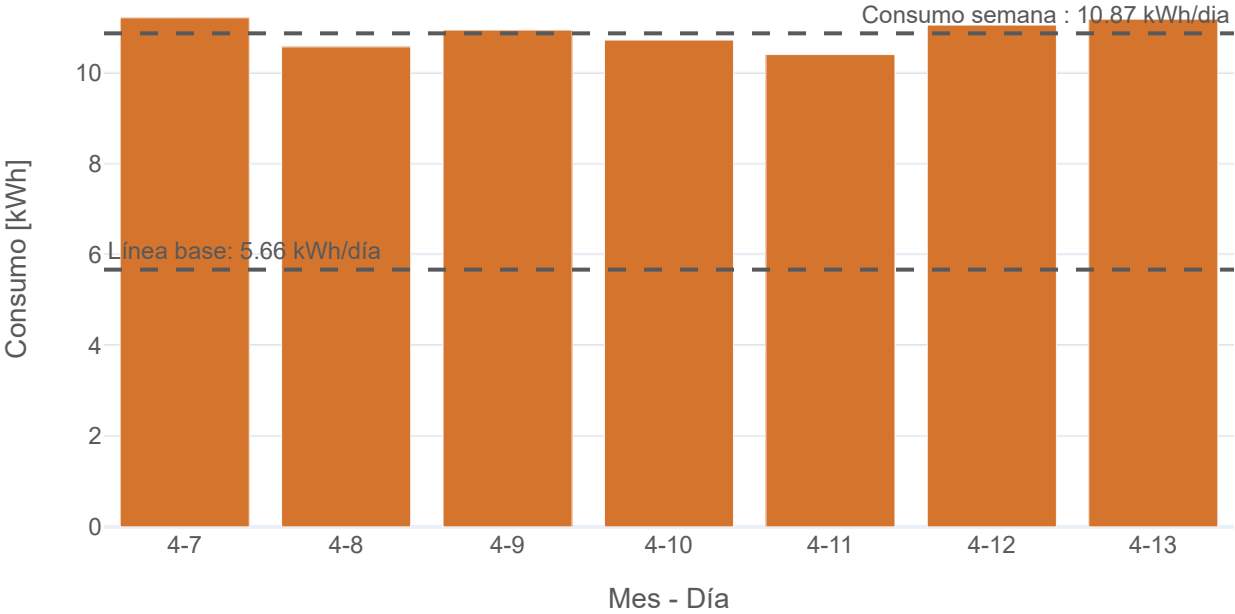


BC 750 - Roosevelt: Consumo nocturno típico diario

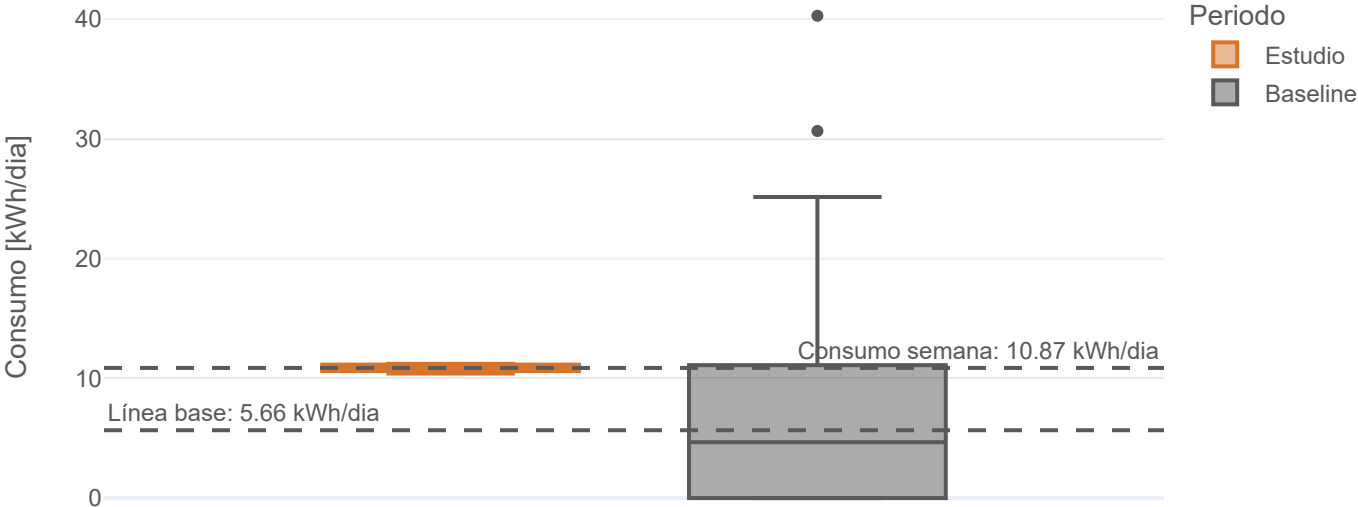


Durante la semana pasada se consumió un total de 271kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 15.8% del consumo total


BC 750 - Roosevelt: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

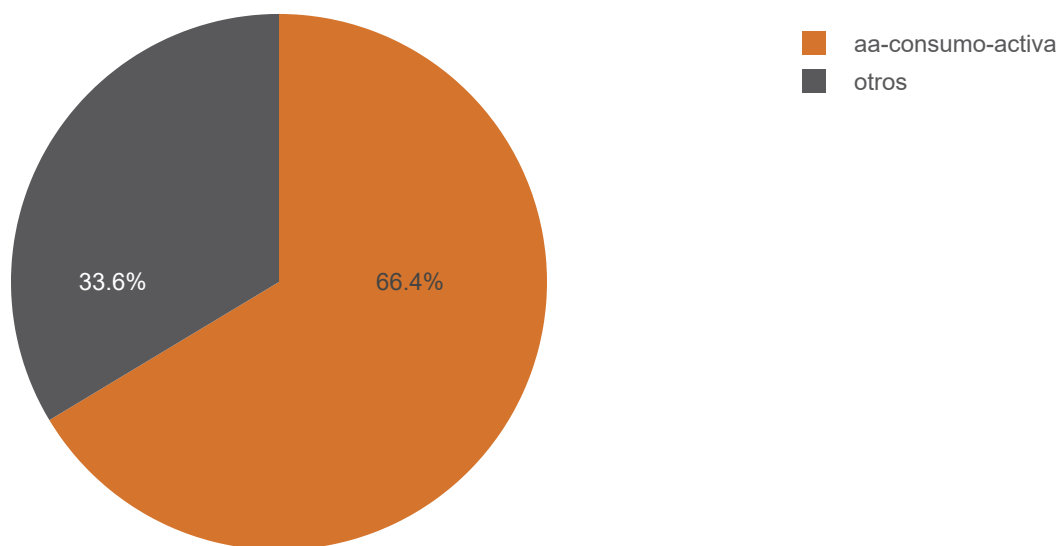


BC 750 - Roosevelt: Consumo de energía activa [kWh]

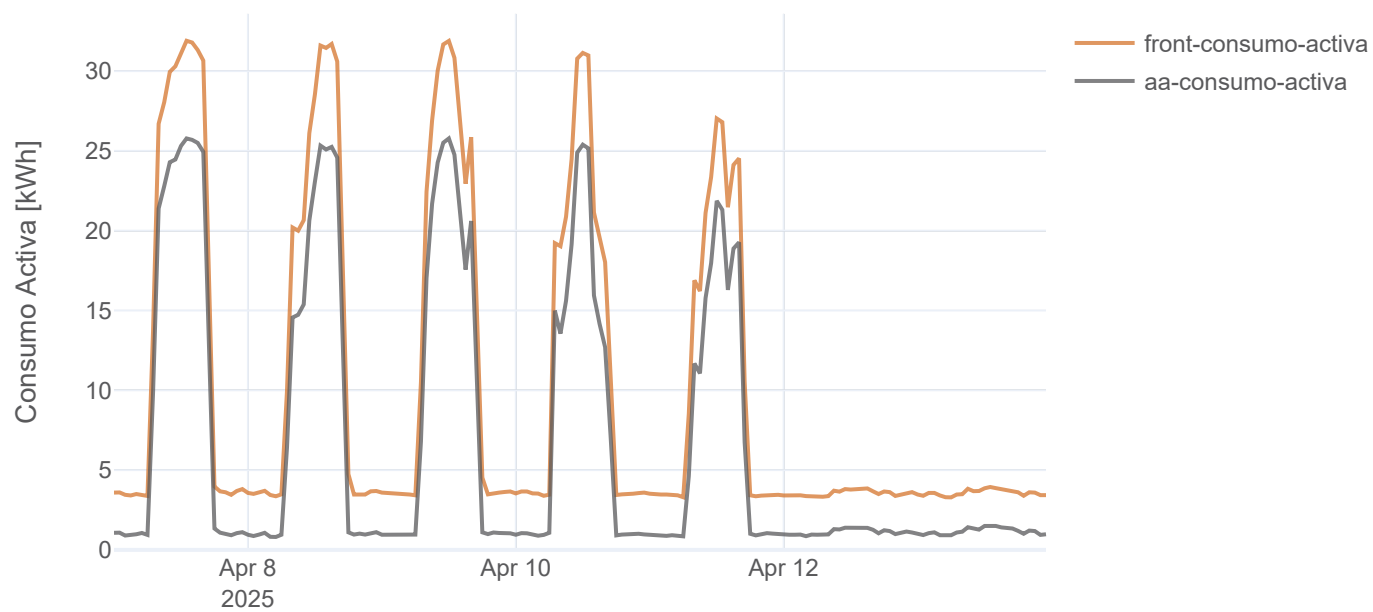

BC 750 - Roosevelt: Día típico

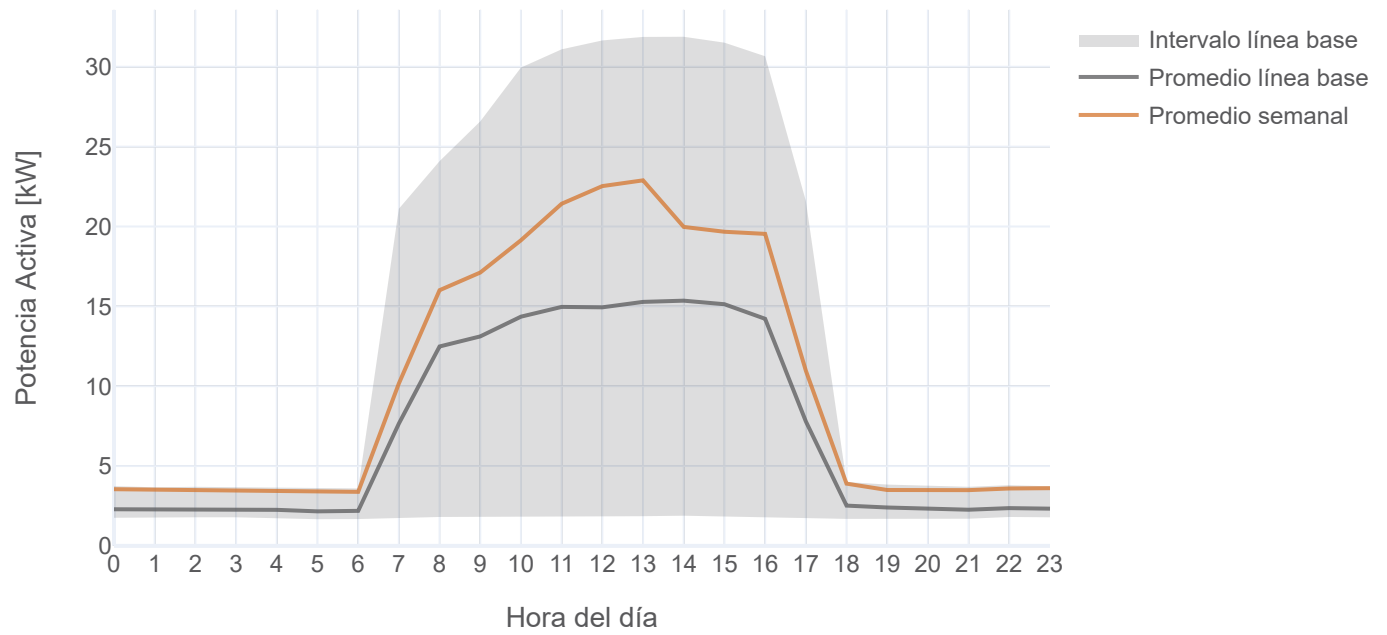


BC 750 - Roosevelt: Semana típica

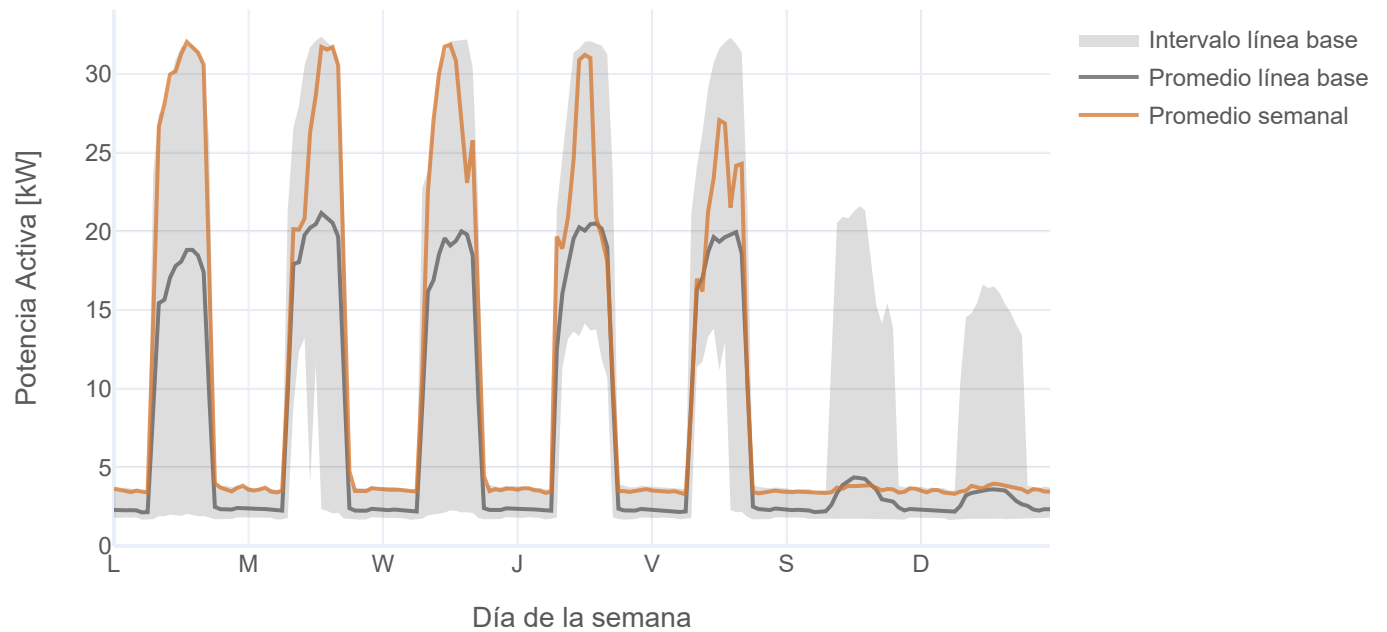


[Skip to main content](#)

BC 750 - Roosevelt: Factor de potencia

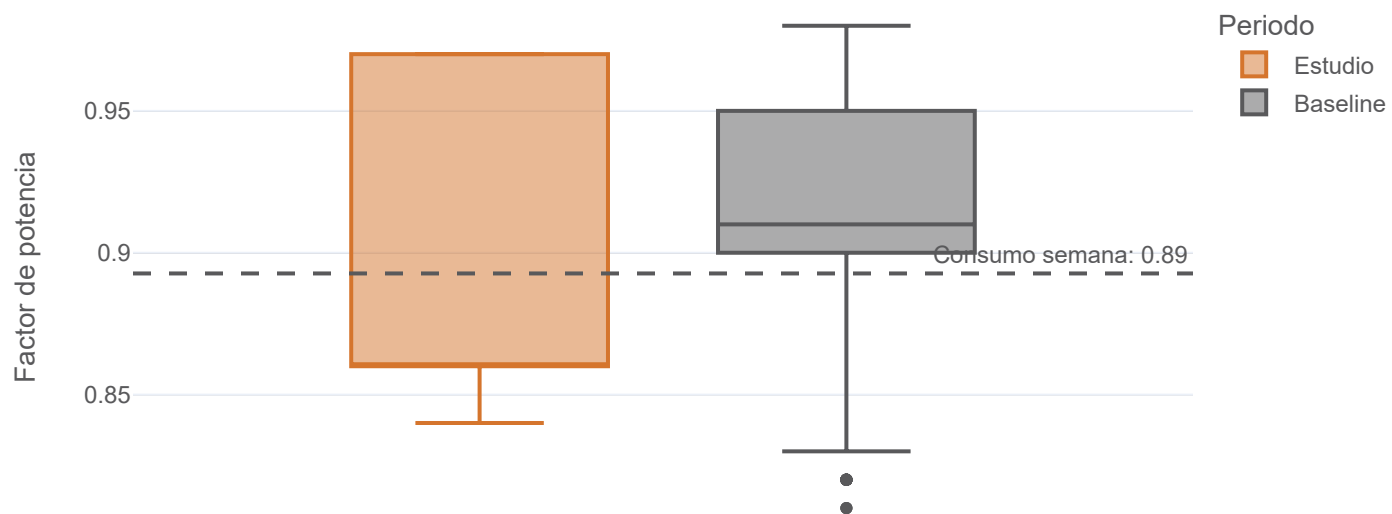


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.92, lo que representa un consumo

BC 750 - Roosevelt: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

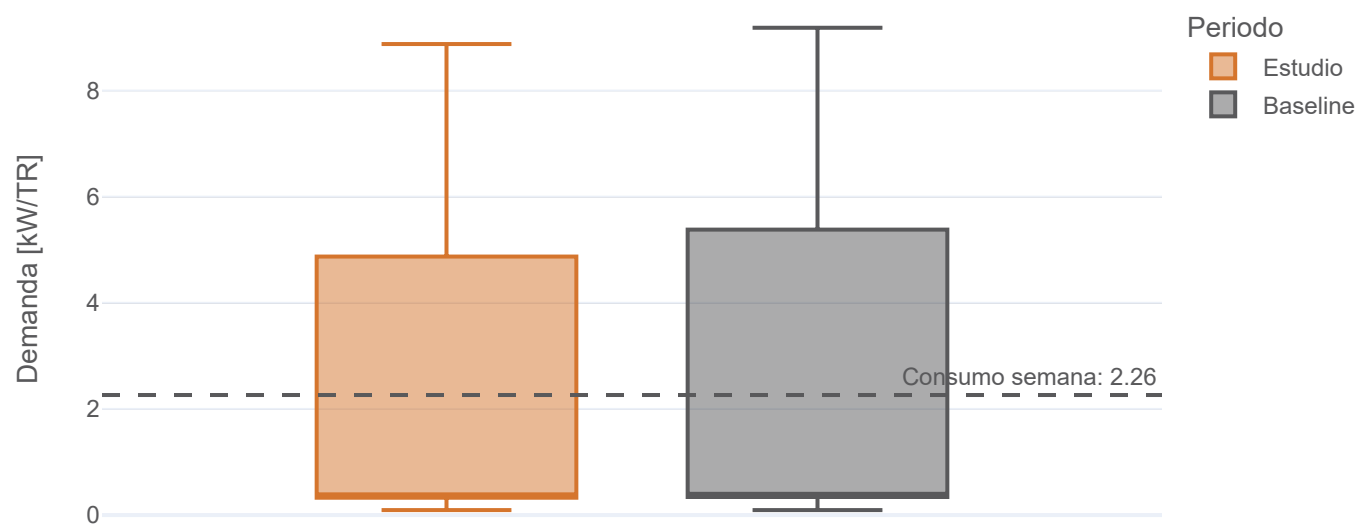

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 2.26 kW/TR lo que representa un factor de uso del 24.64% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 750 - Roosevelt: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

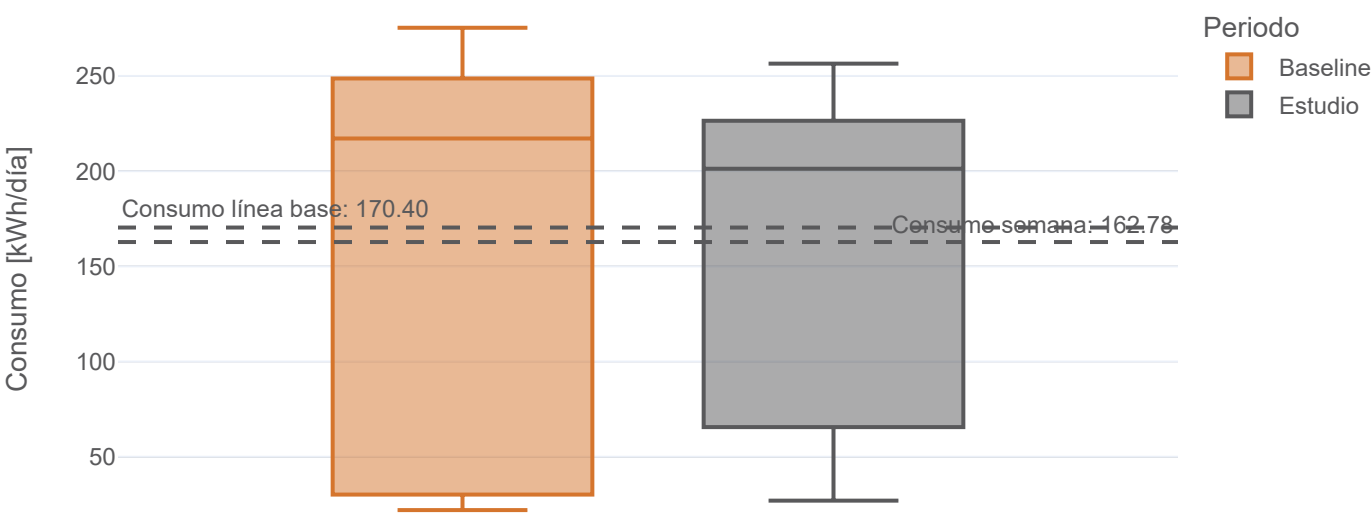


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 3.0 TR, lo que representa una distribución por ár

BC 764 - Jamundí

BC 764 - Jamundí: Consumo diario de energía activa [kWh]

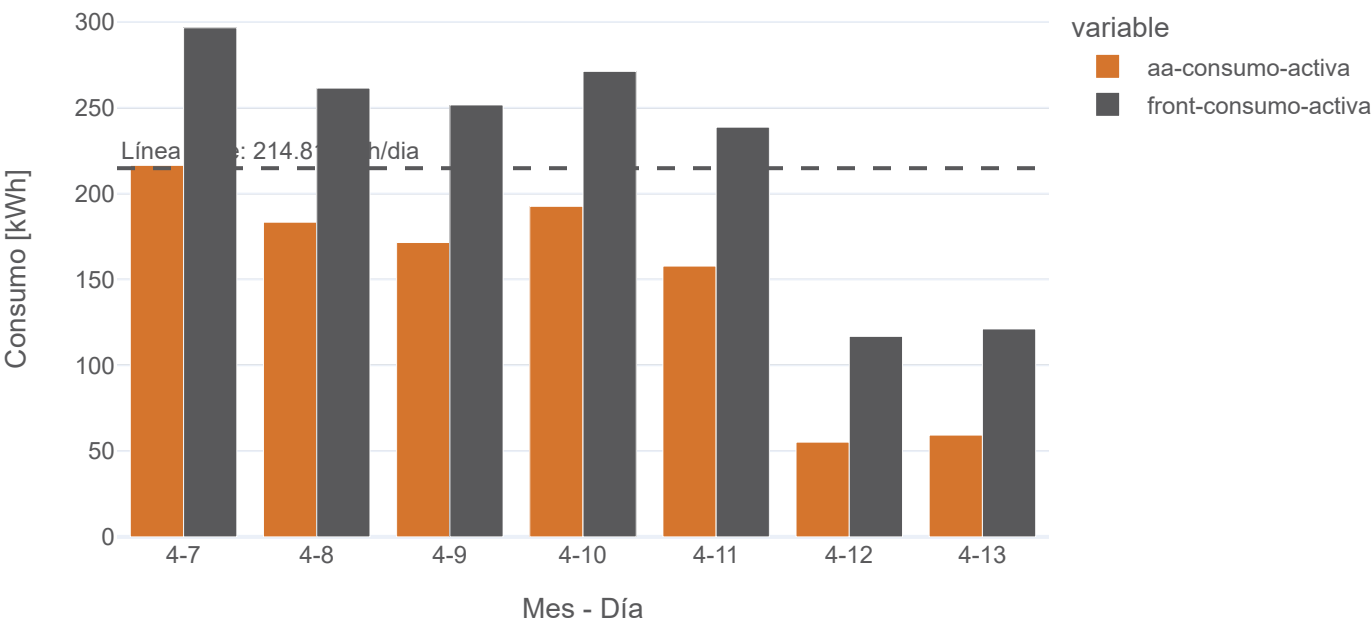


BC 764 - Jamundí: Consumo típico diario

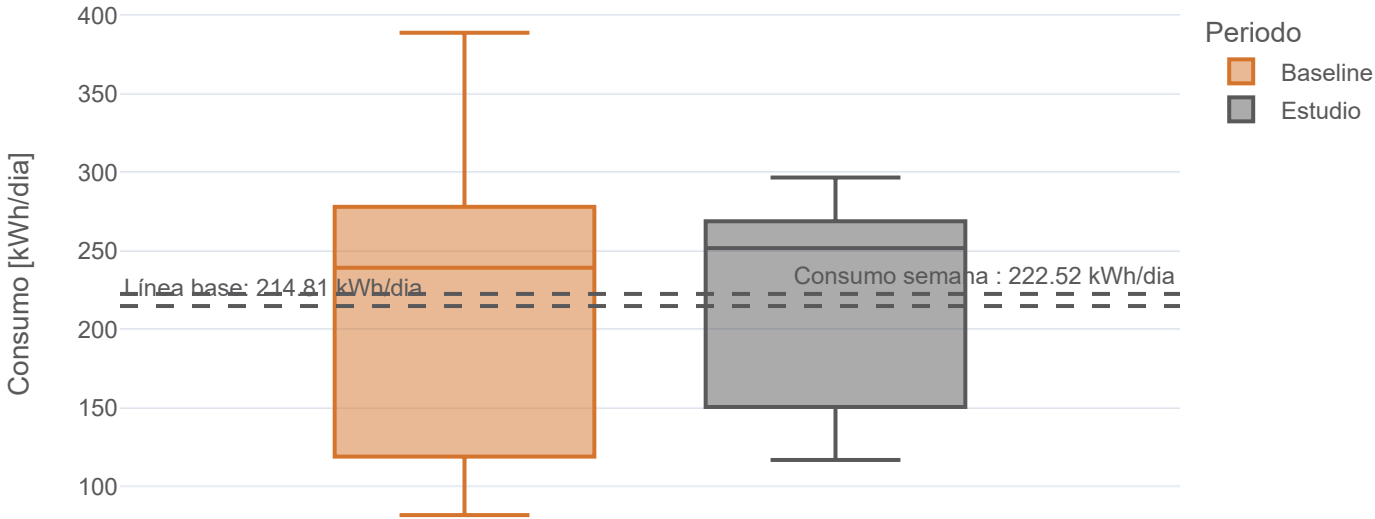


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 7.72 kWh/día, lo que representa un 4

BC 764 - Jamundí: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilú [kWh/día]

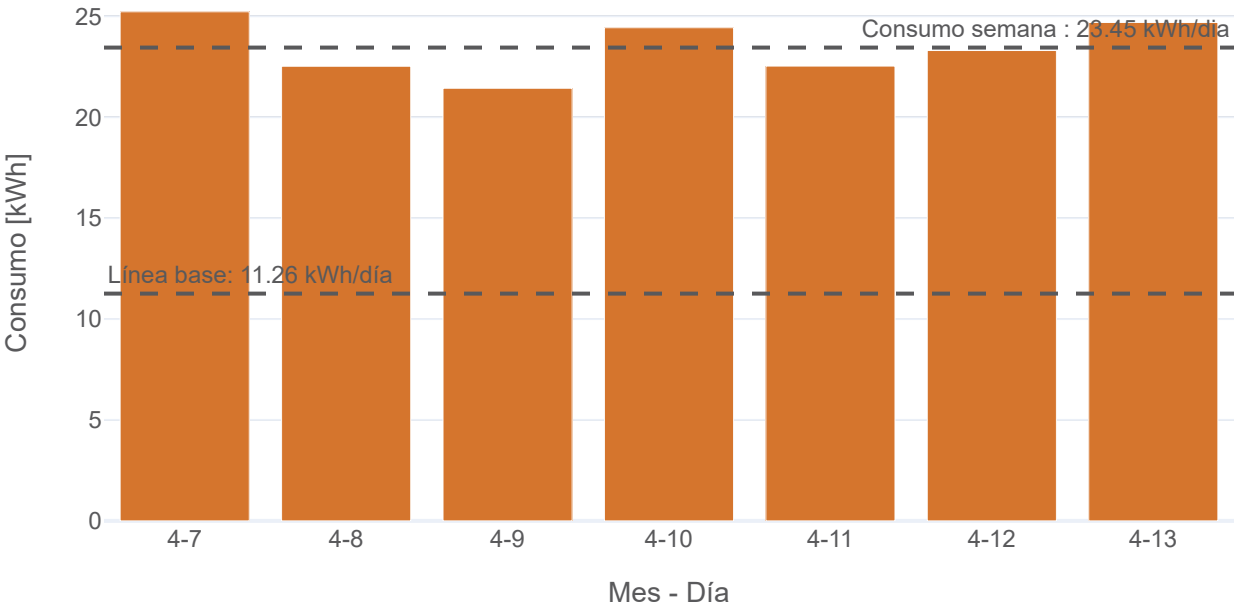


BC 764 - Jamundí: Consumo nocturno típico diario

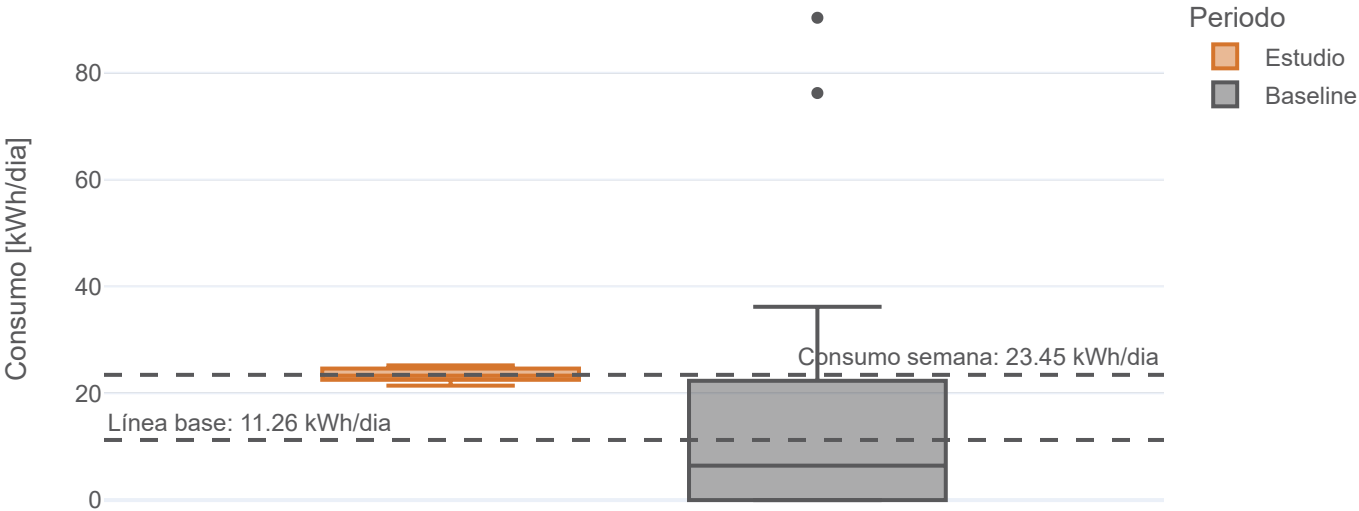


Durante la semana pasada se consumió un total de 386kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 24.8% del consumo total


BC 764 - Jamundí: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

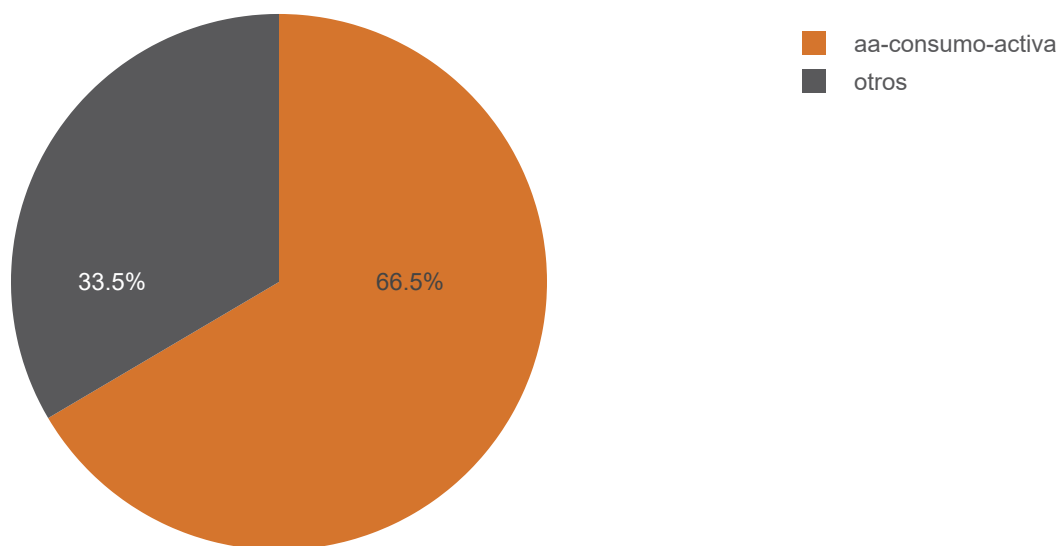


BC 764 - Jamundí: Consumo de energía activa [kWh]

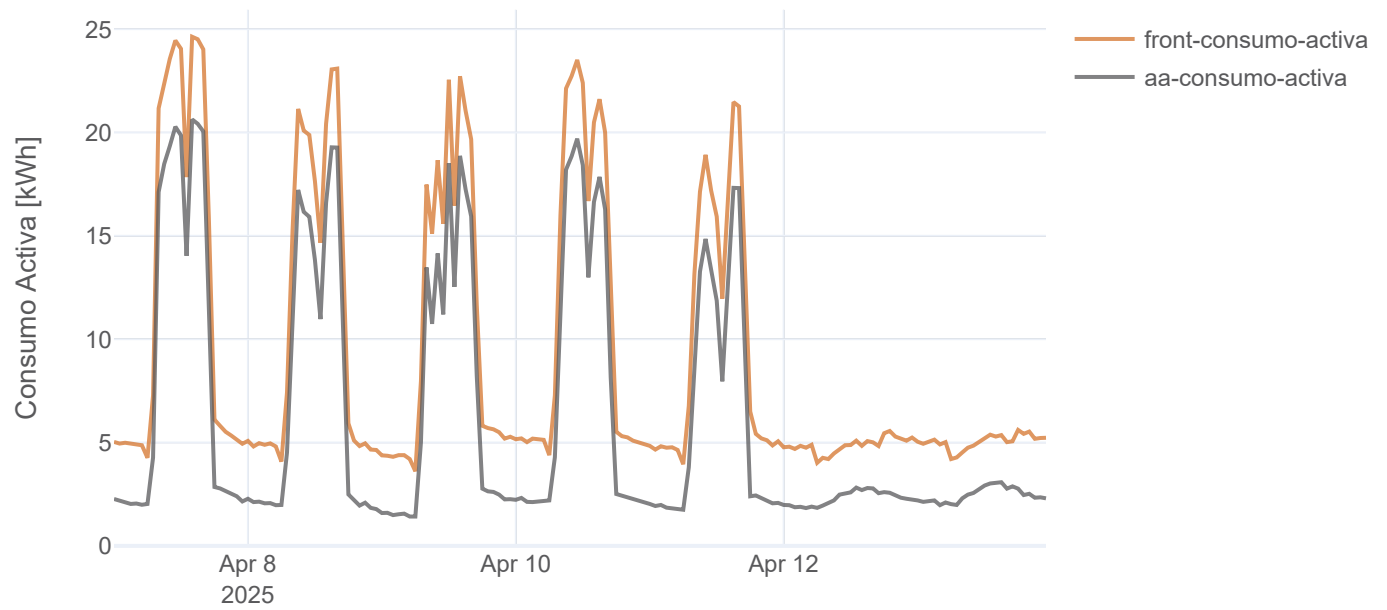

BC 764 - Jamundí: Día típico

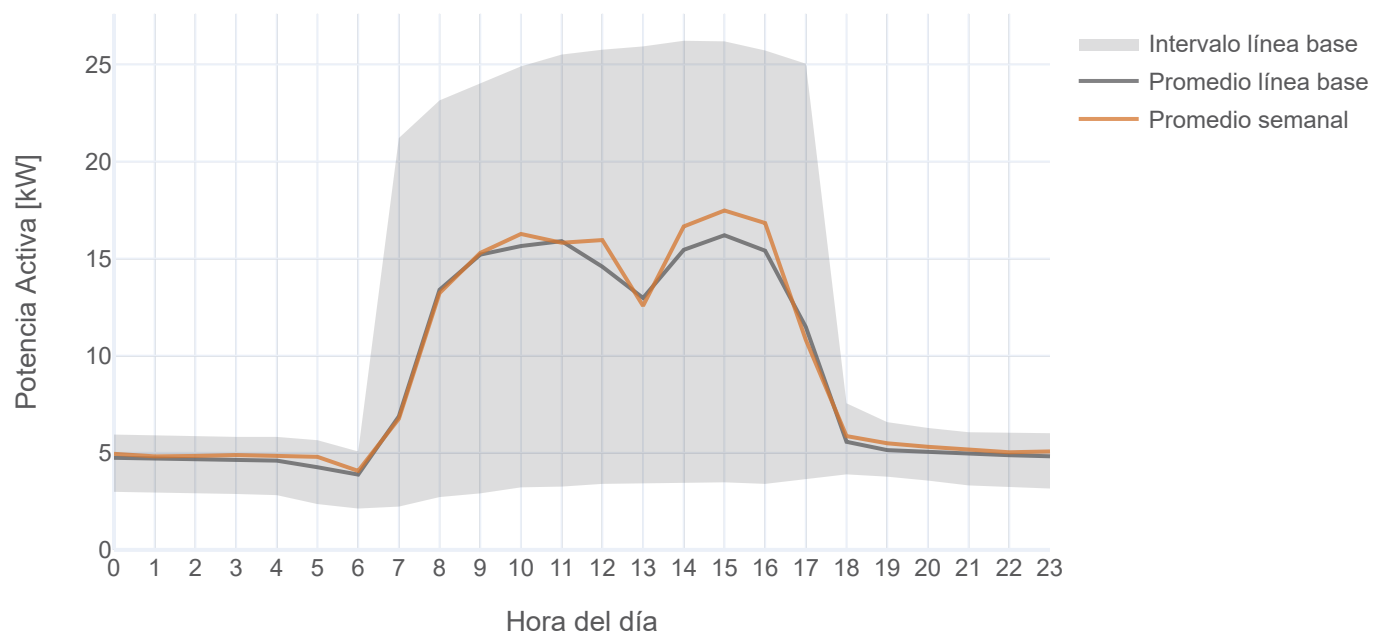


BC 764 - Jamundí: Semana típica

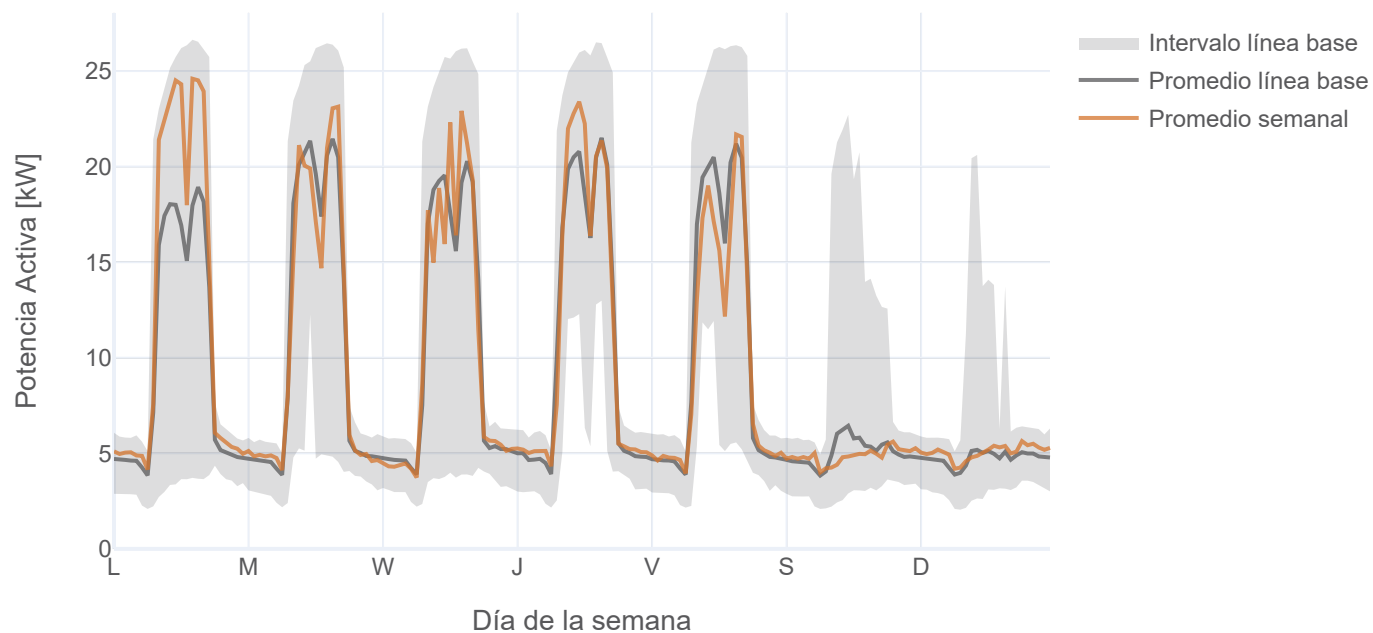


[Skip to main content](#)

BC 764 - Jamundí: Factor de potencia

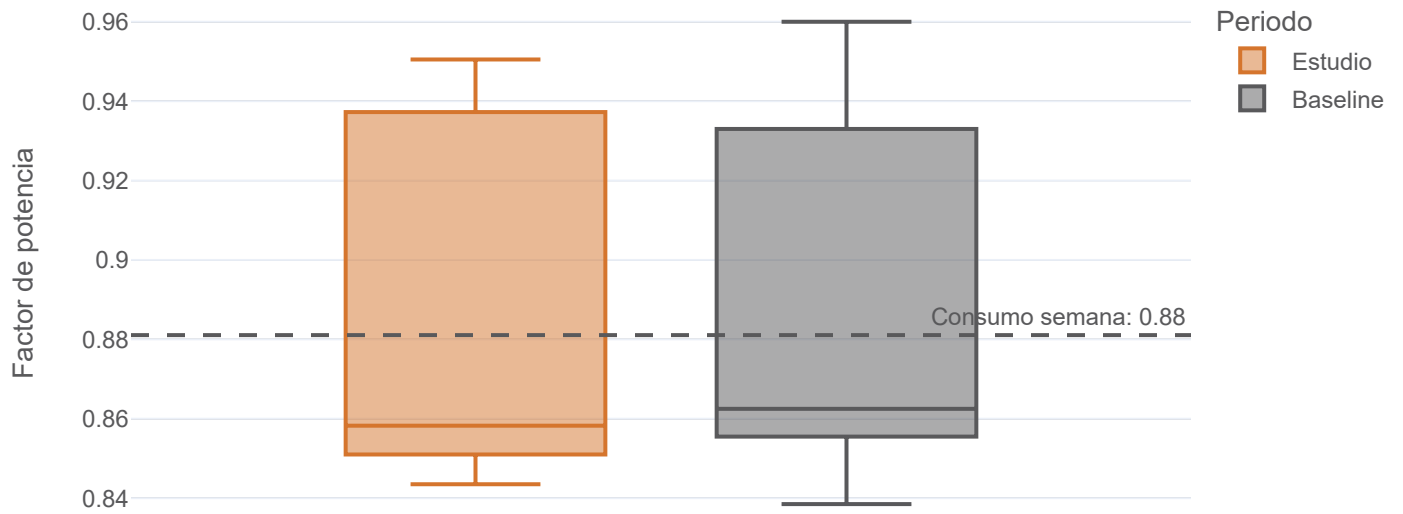


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.89 lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades por p

BC 764 - Jamundí: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

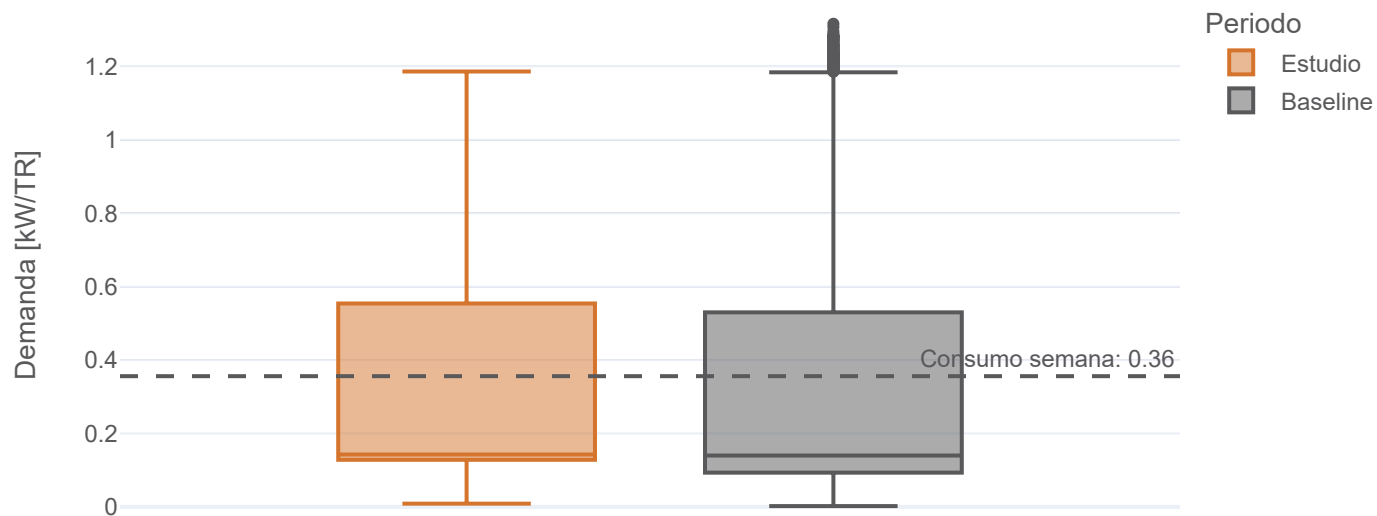

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.36 kW/TR lo que representa un factor de uso del 27.06% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 764 - Jamundí: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

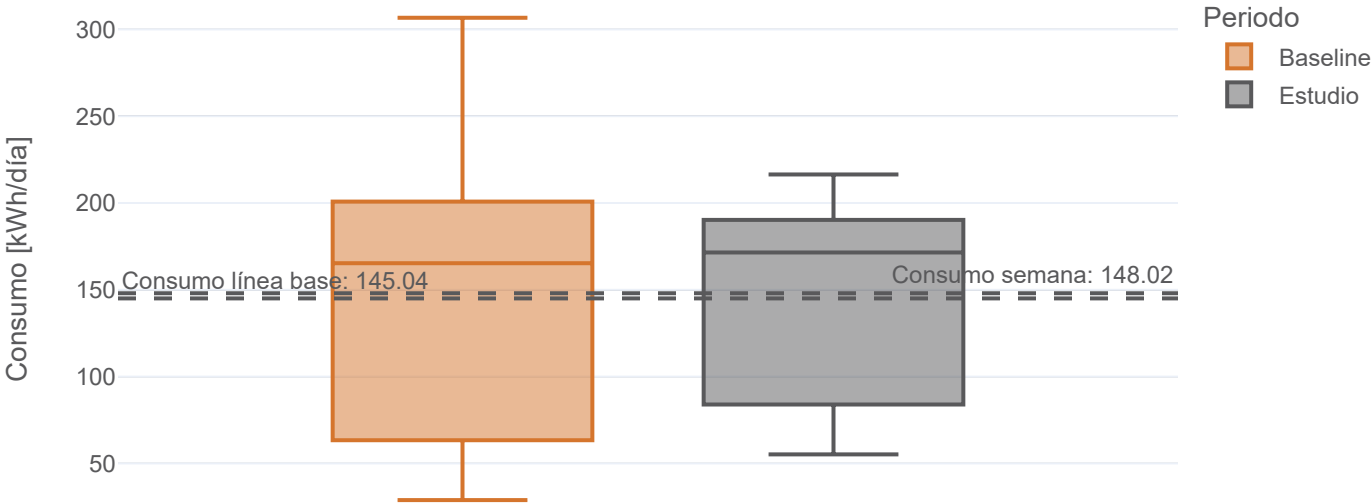


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 18.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 776 - Lebrija

BC 776 - Lebrija: Consumo diario de energía activa [kWh]

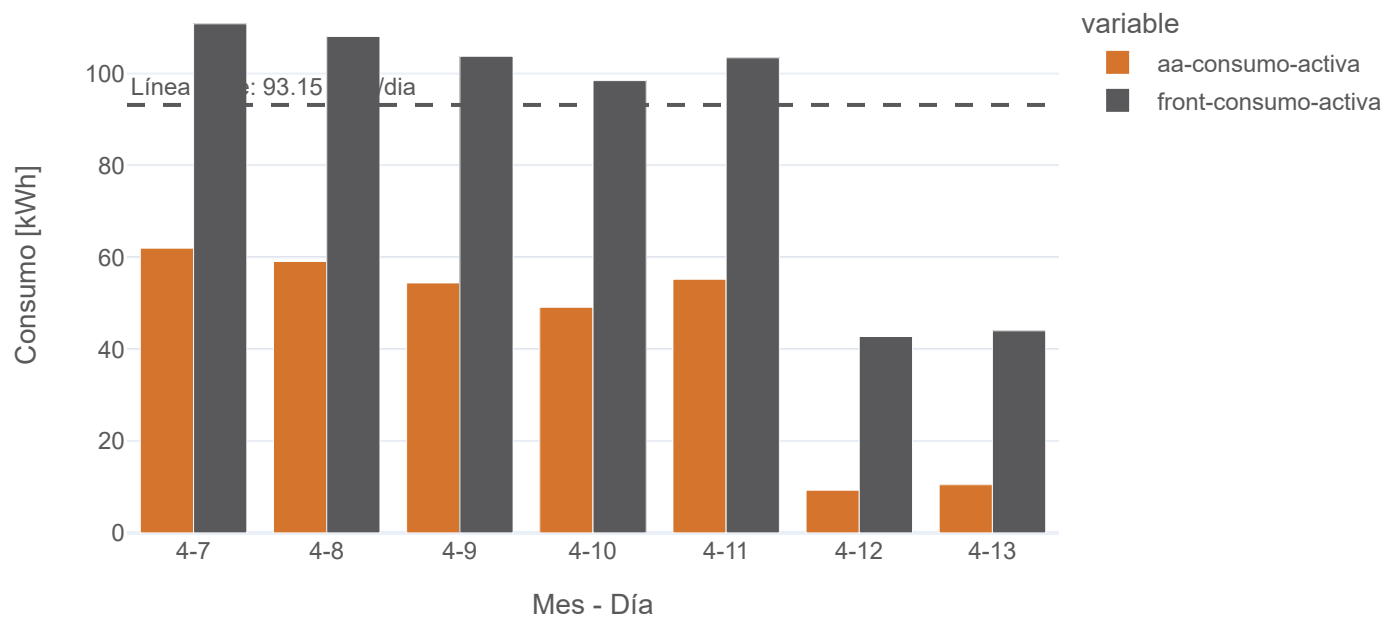


BC 776 - Lebrija: Consumo típico diario

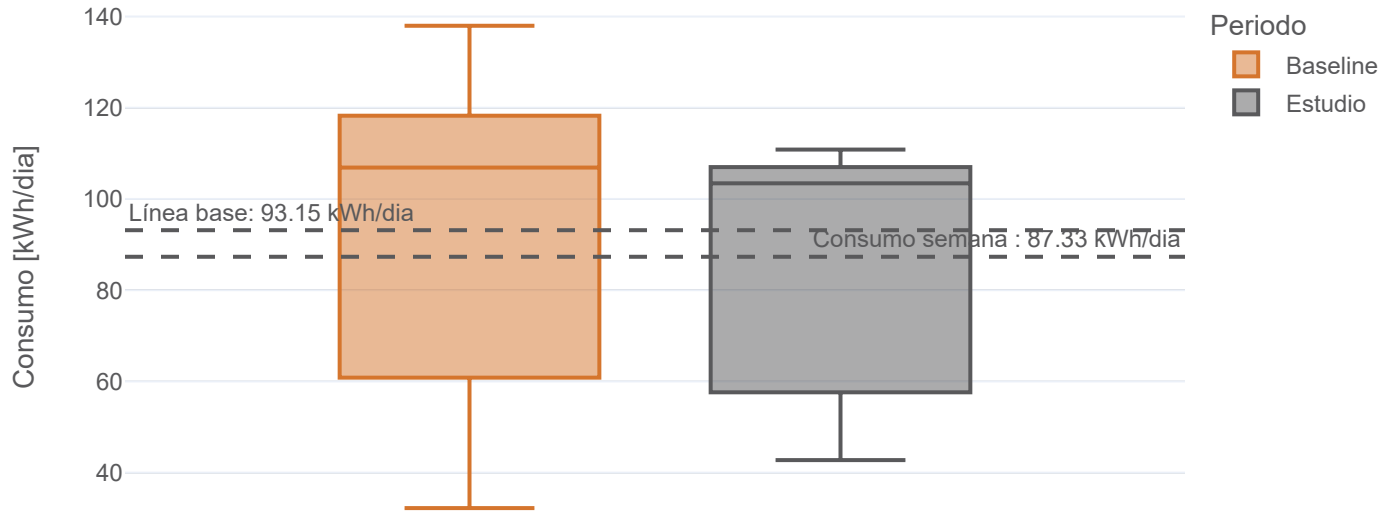


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 5.83 kWh/día, lo que representa un 6

BC 776 - Lebrija: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilú [kWh/día]

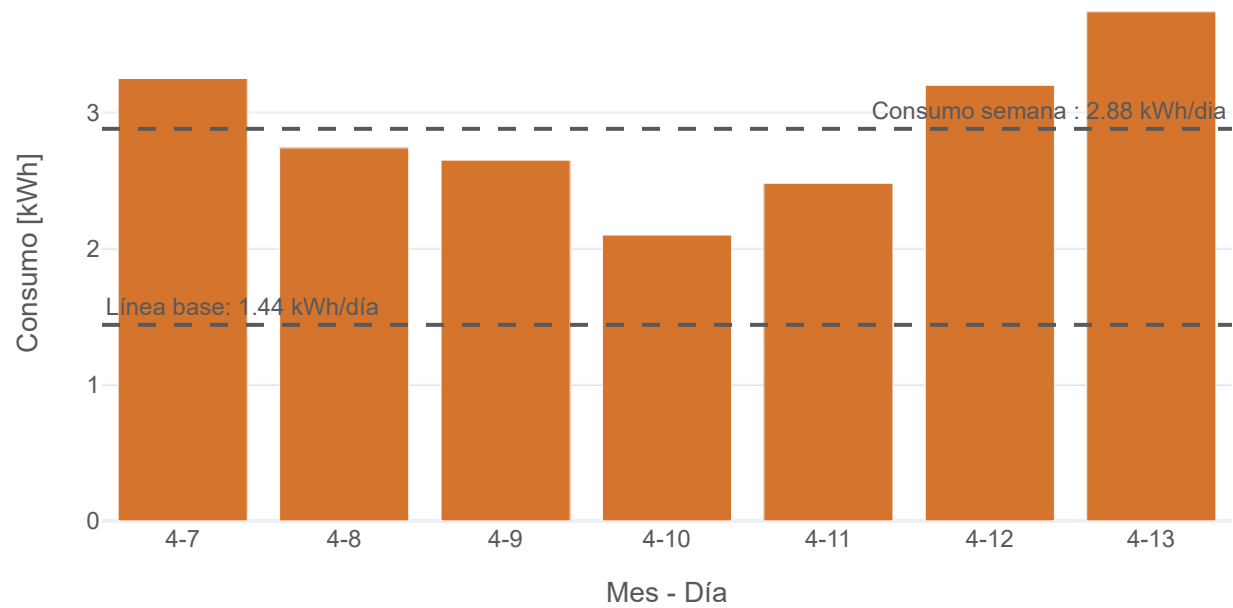


BC 776 - Lebrija: Consumo nocturno típico diario

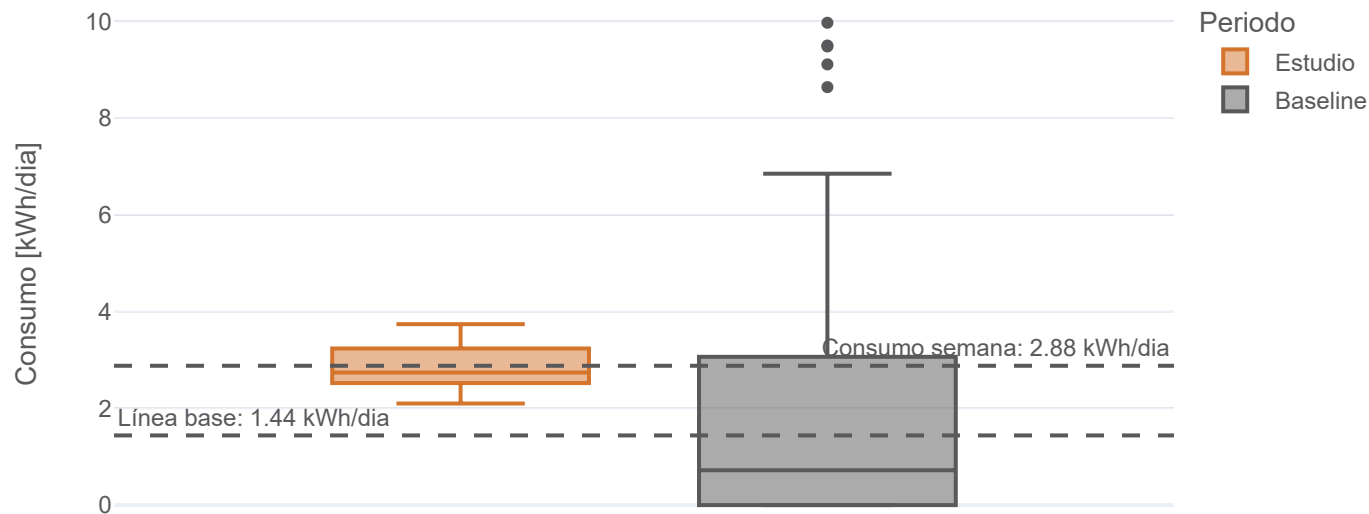


Durante la semana pasada se consumió un total de 127kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 20.8% del consumo total


BC 776 - Lebrija: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

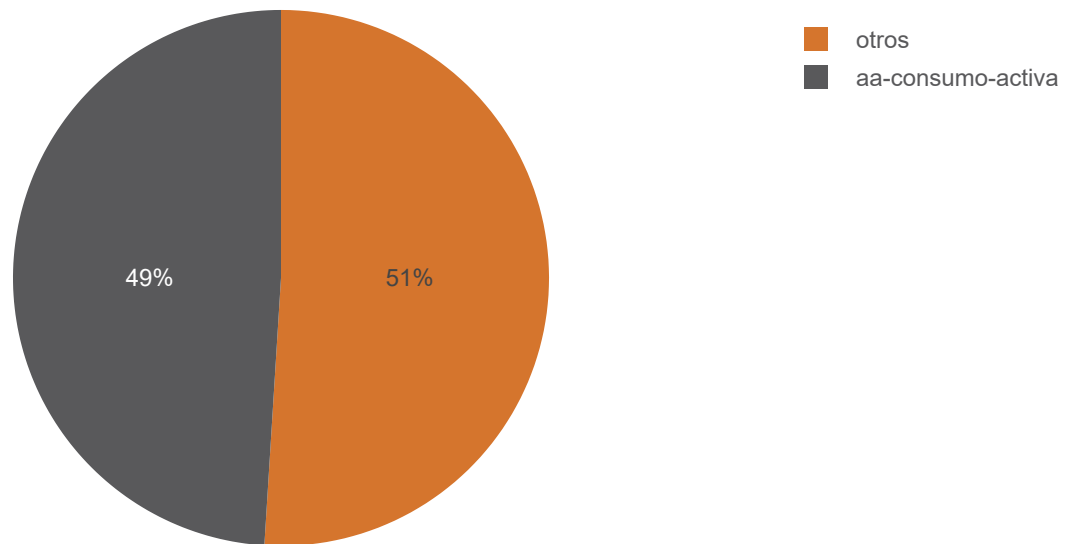


BC 776 - Lebrija: Consumo de energía activa [kWh]

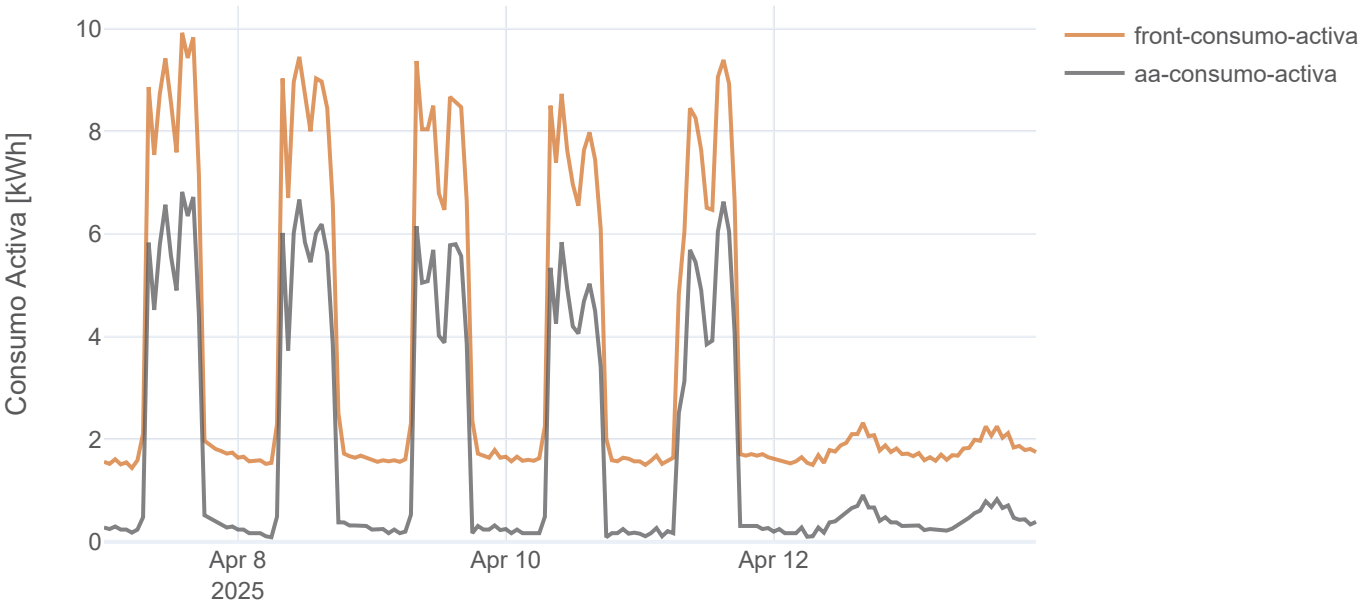

BC 776 - Lebrija: Día típico

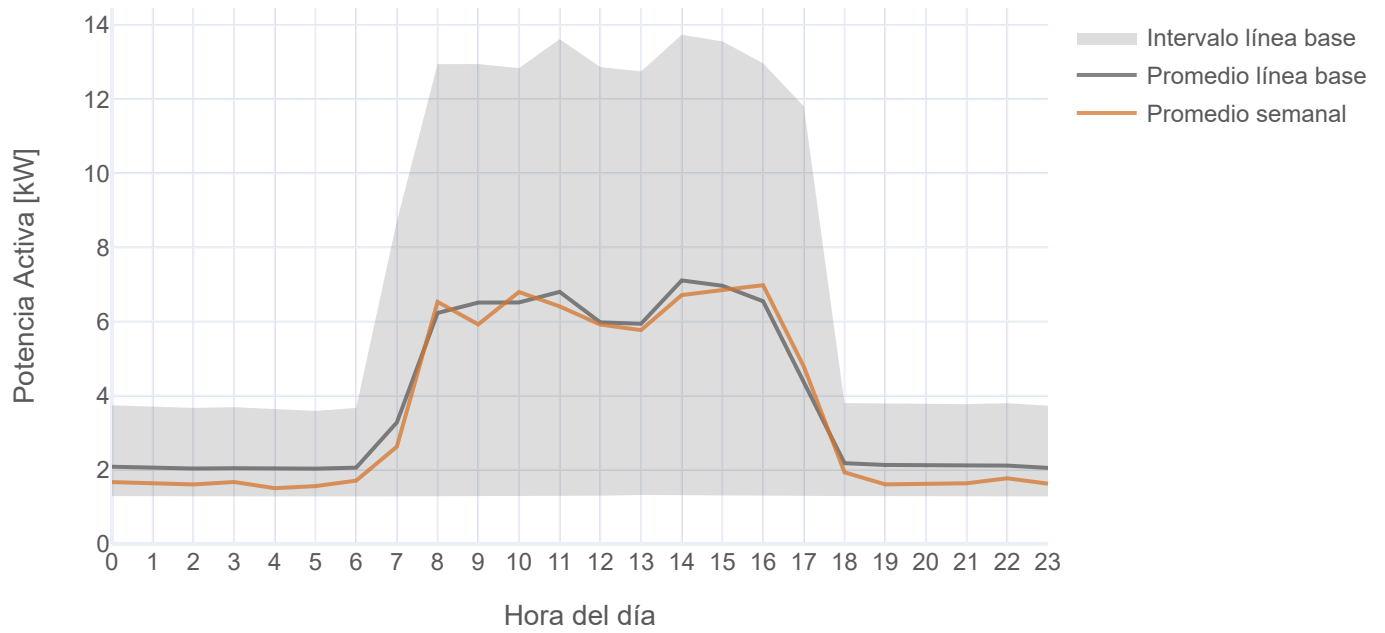


BC 776 - Lebrija: Semana típica

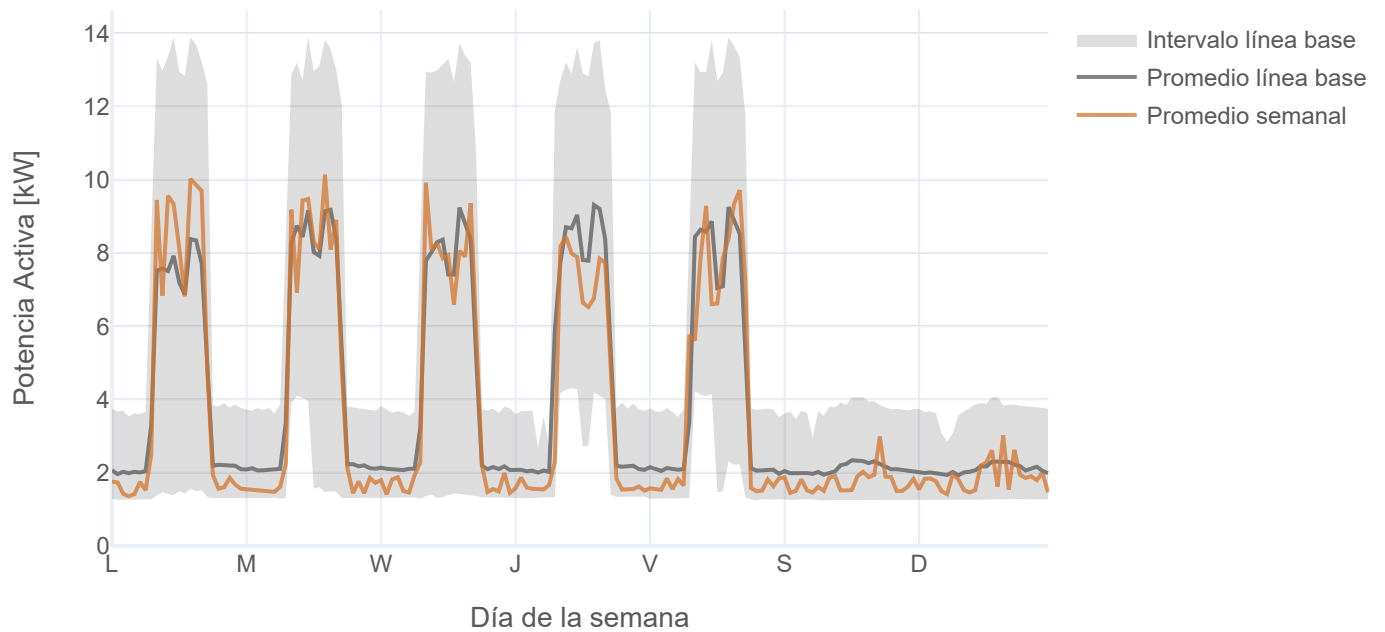


[Skip to main content](#)

BC 776 - Lebrija: Factor de potencia

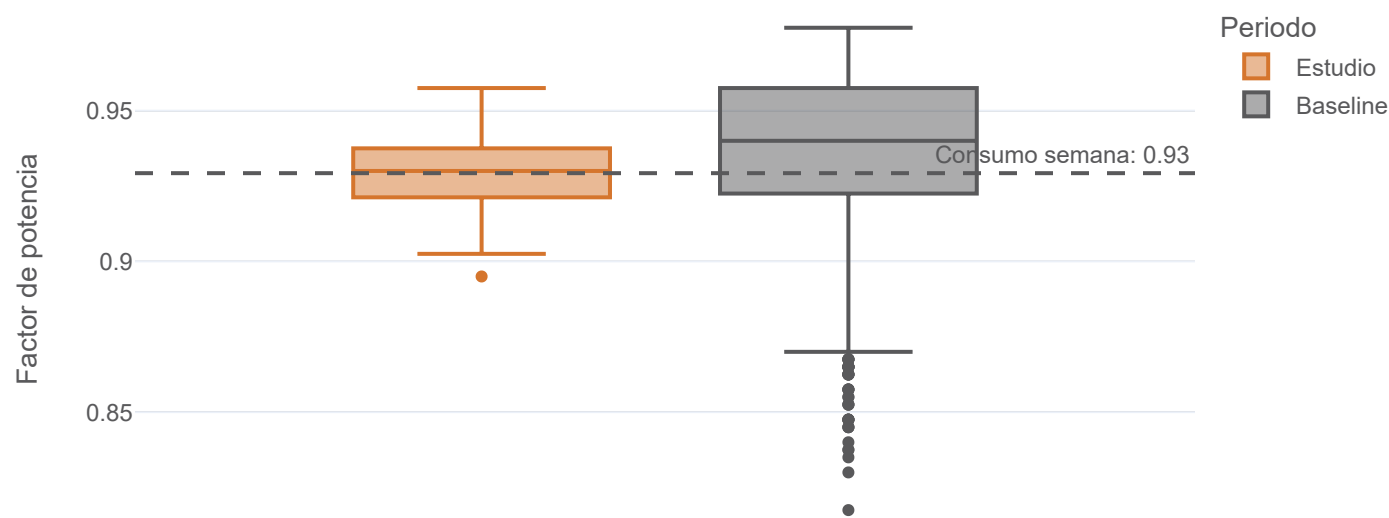


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.94, lo que representa un consumo

BC 776 - Lebrija: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

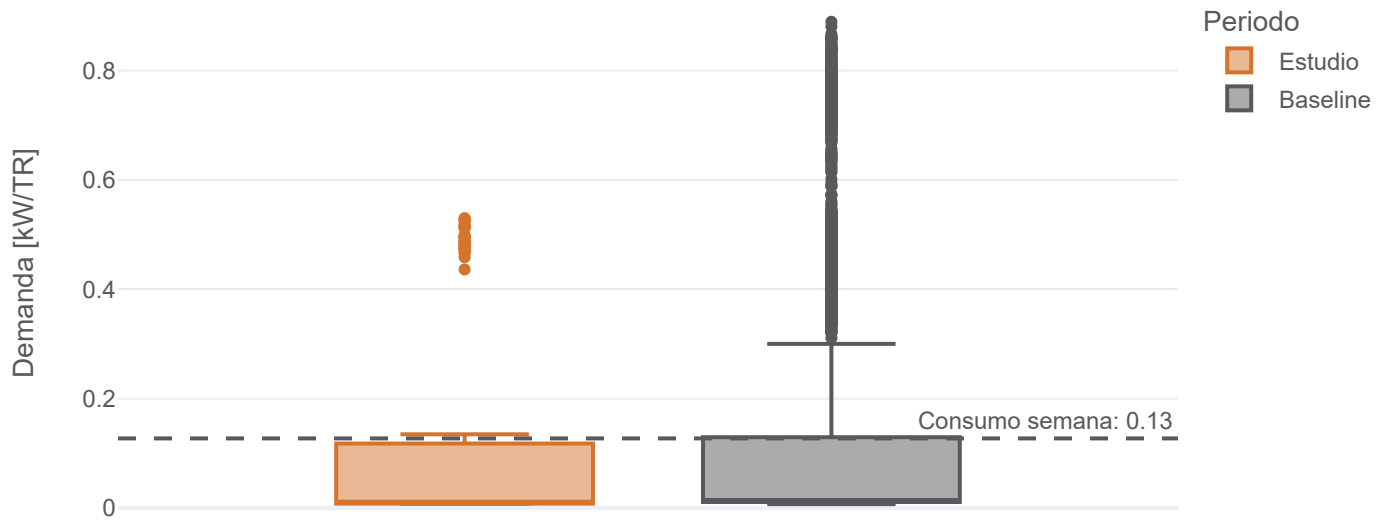

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.13 kW/TR lo que representa un factor de uso del 14.29% respecto a la máxima demanda histórica.

BC 776 - Lebrija: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

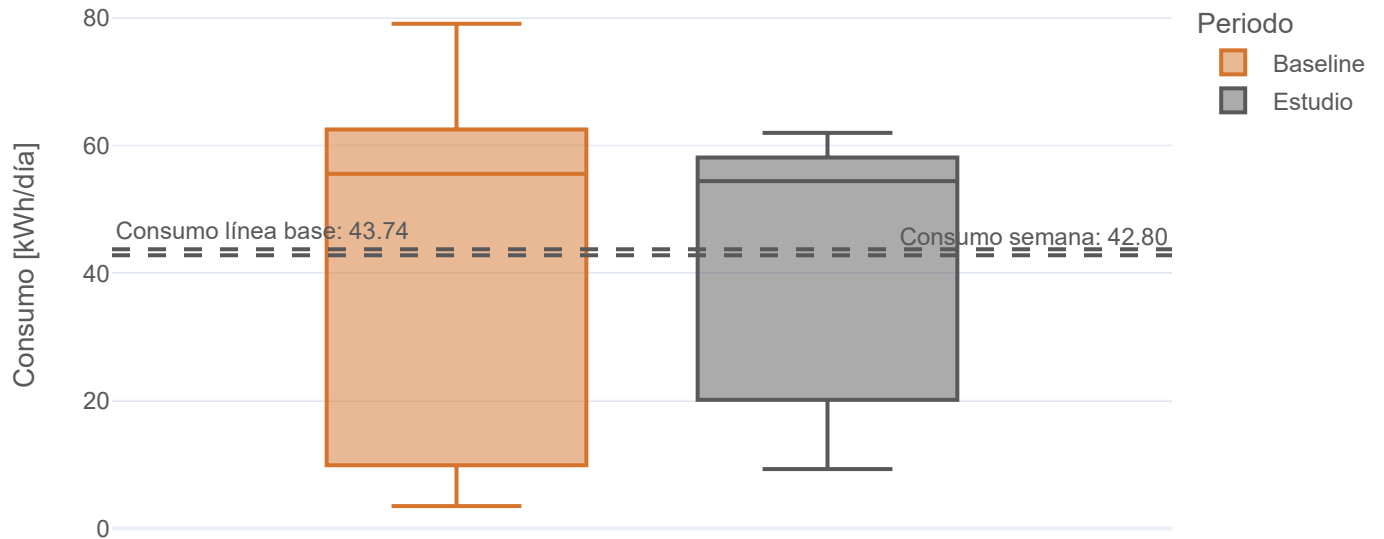


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 13.0 TR, lo que representa una distribución por a


BC 787 - Bocagrande Carrera Tercera

BC 789 - Manga

BC 789 - Manga: Consumo diario de energía activa [kWh]

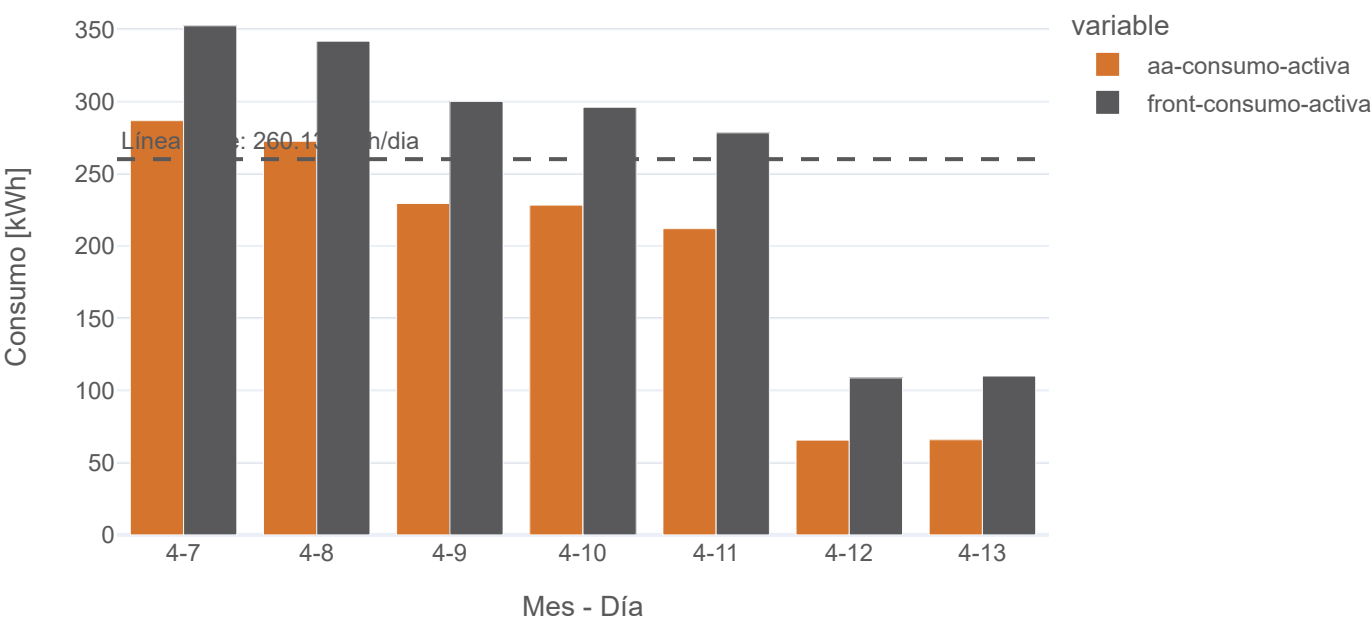


BC 789 - Manga: Consumo típico diario

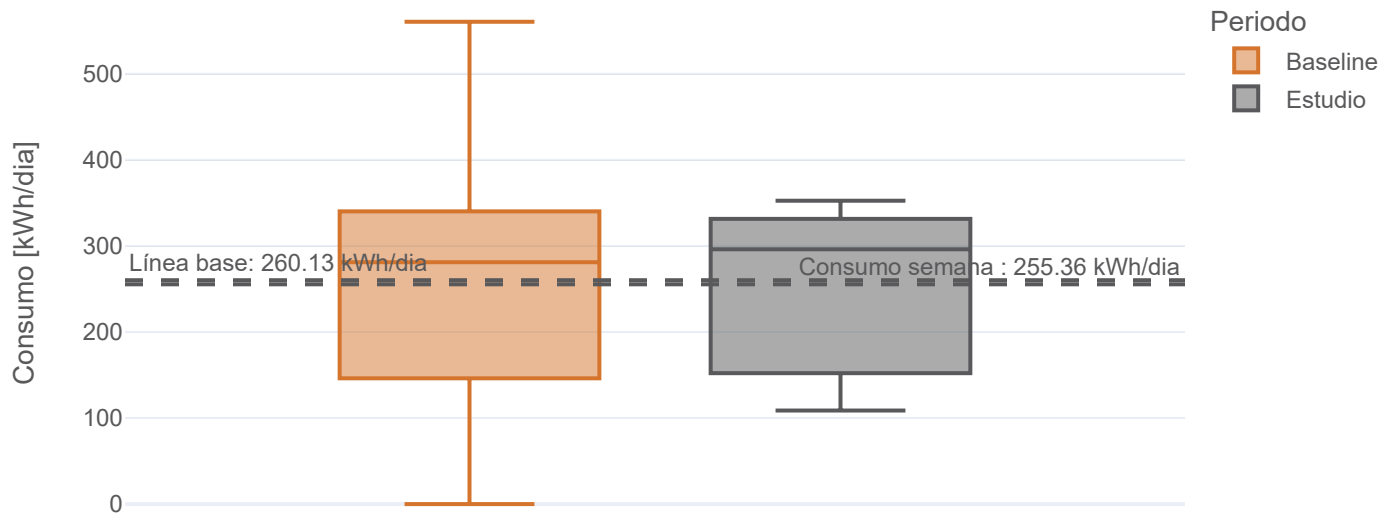


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 4.76 kWh/día, lo que representa un 2

BC 789 - Manga: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

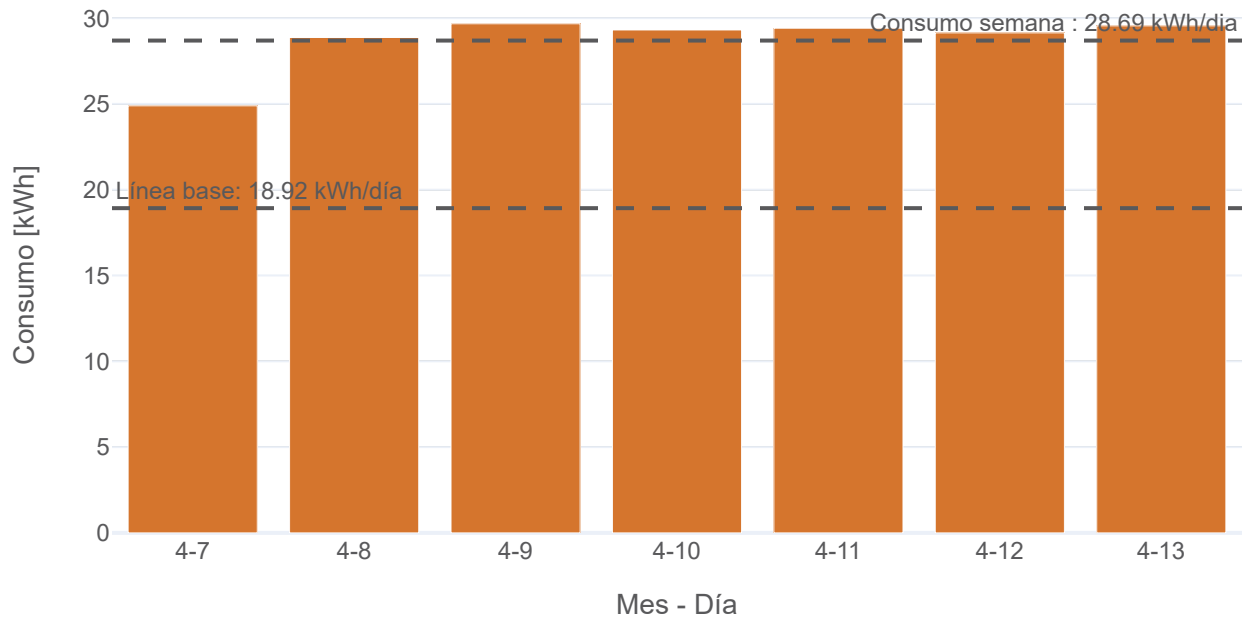

BC 789 - Manga: Consumo nocturno típico diario

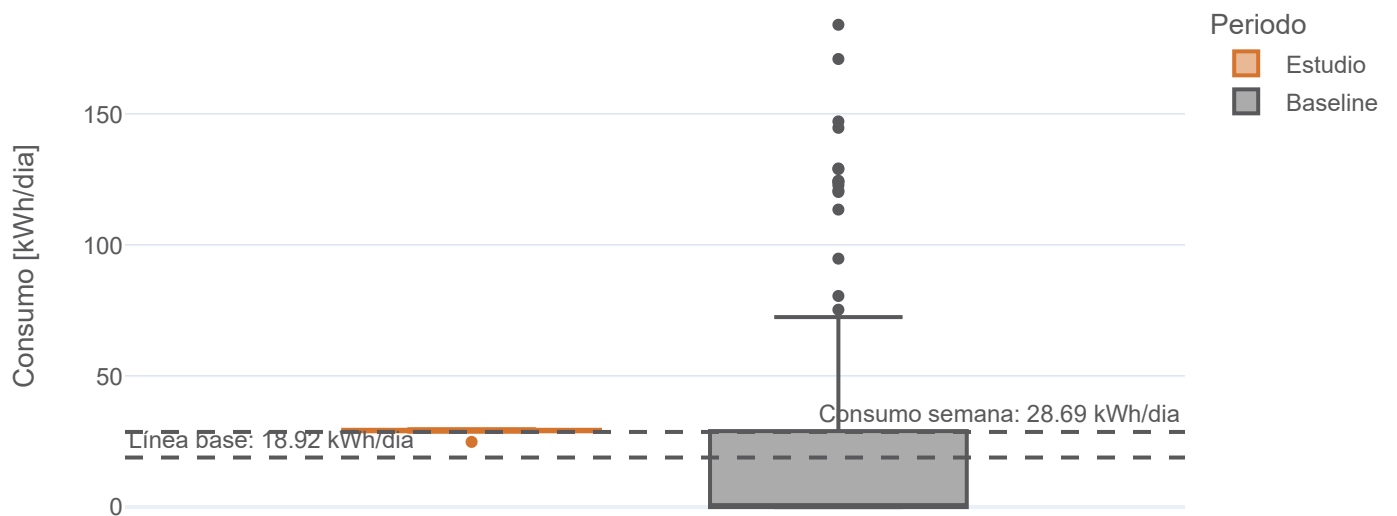


[Skip to main content](#)


Durante la semana pasada se consumió un total de 358kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 20.0% del consumo total


BC 789 - Manga: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

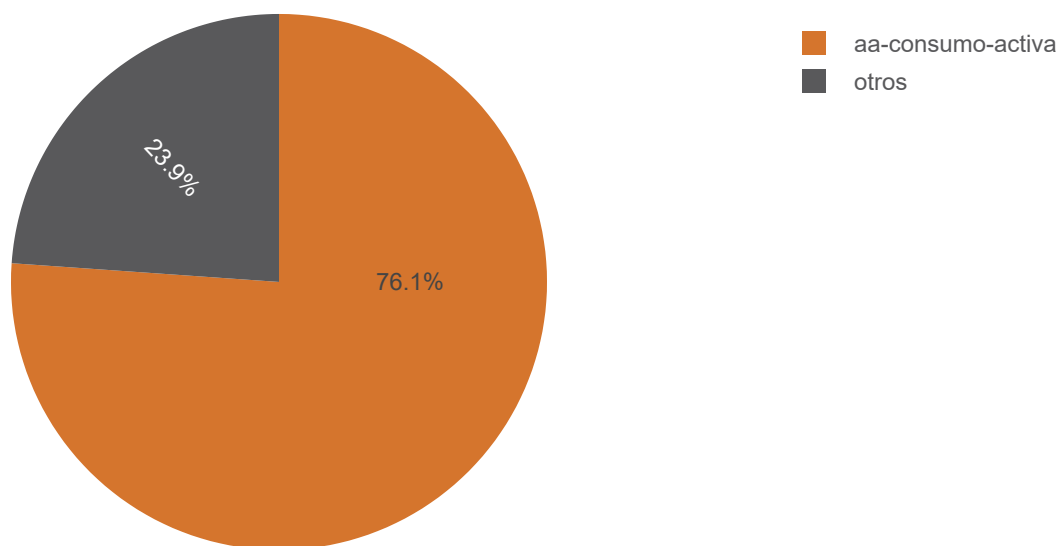


BC 789 - Manga: Consumo de energía activa [kWh]

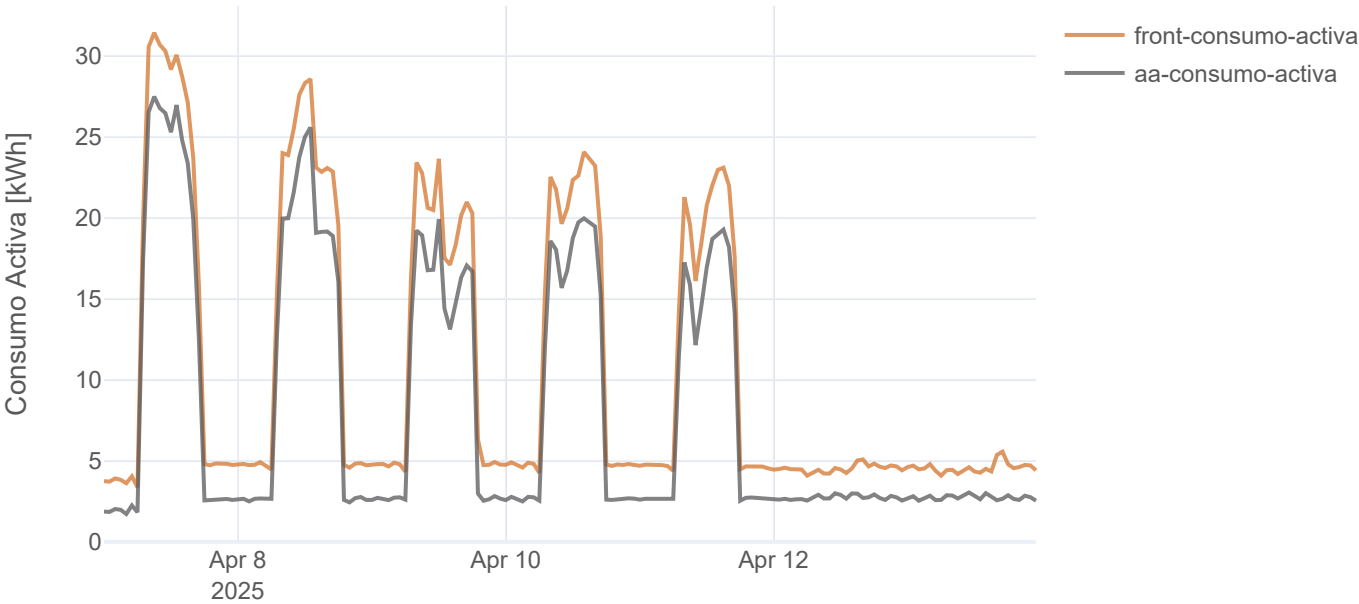

BC 789 - Manga: Día típico

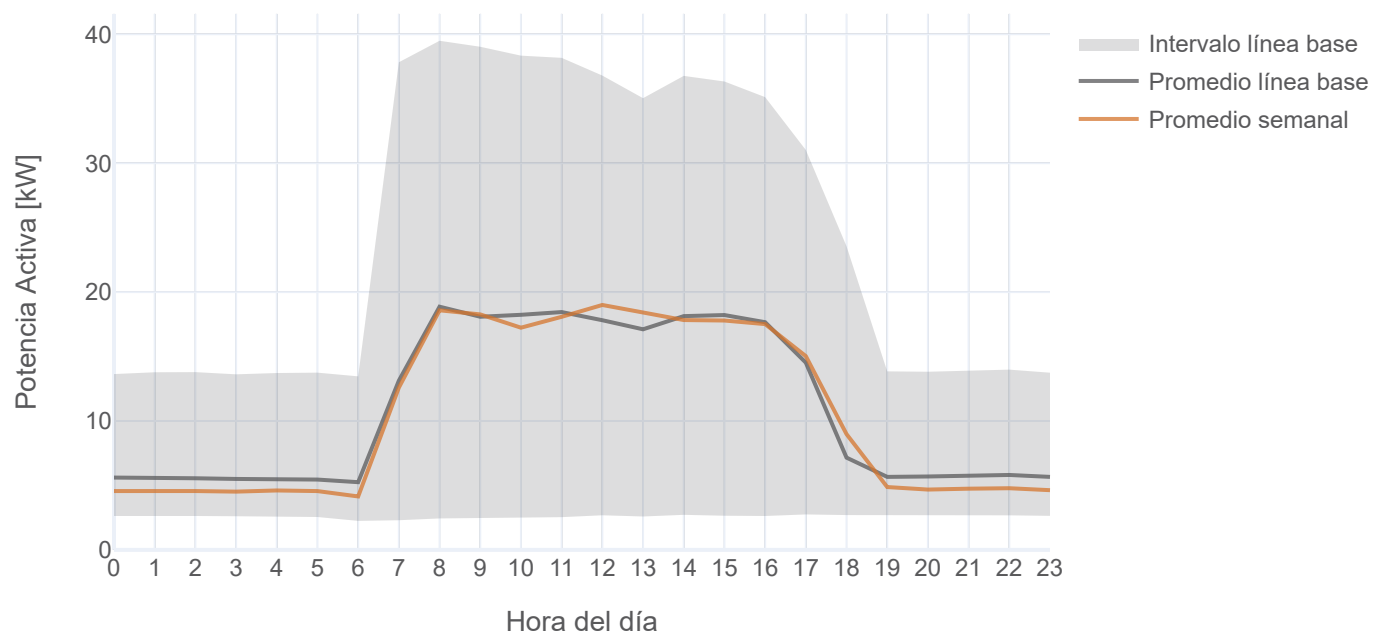


BC 789 - Manga: Semana típica

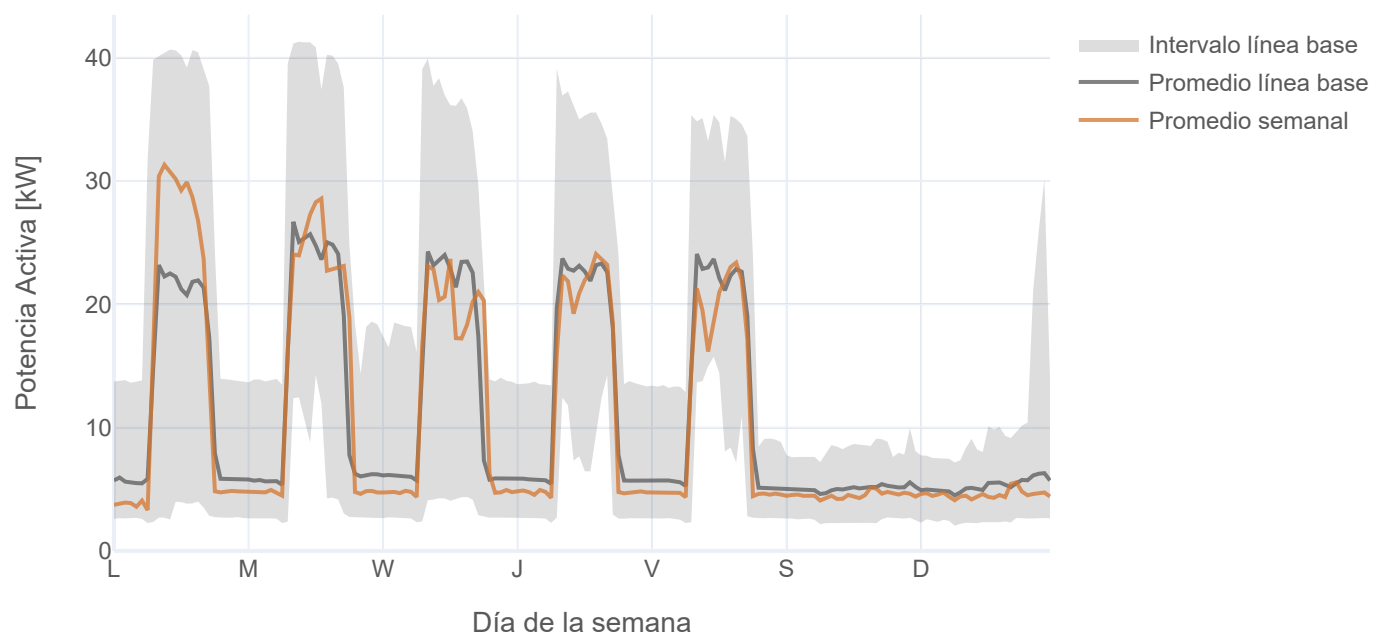


[Skip to main content](#)

BC 789 - Manga: Factor de potencia

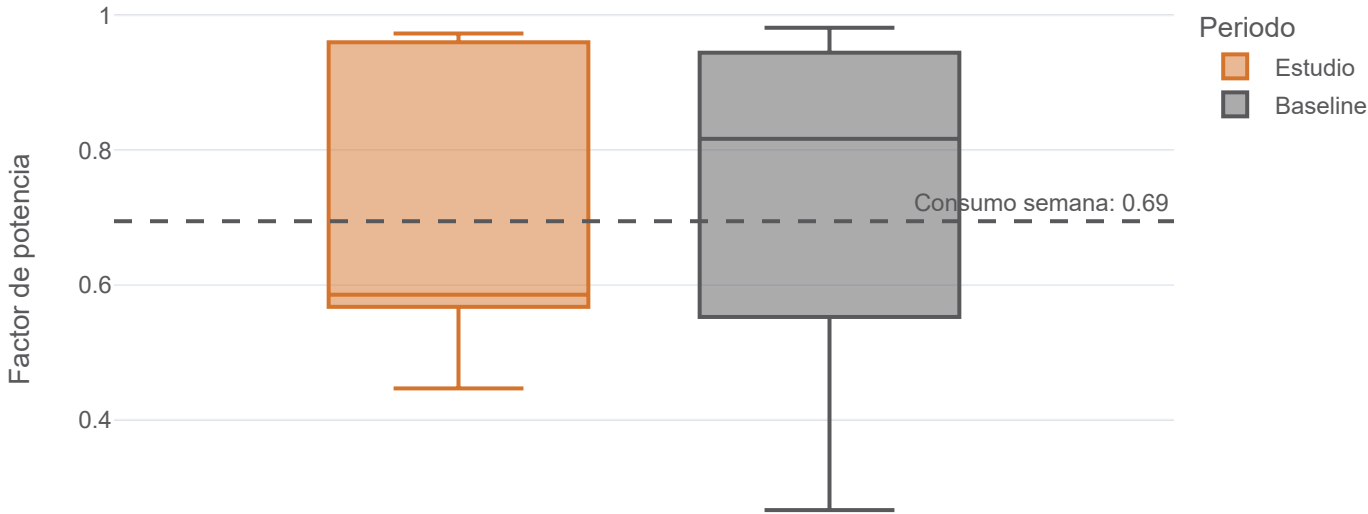


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.76 lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades por p

BC 789 - Manga: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

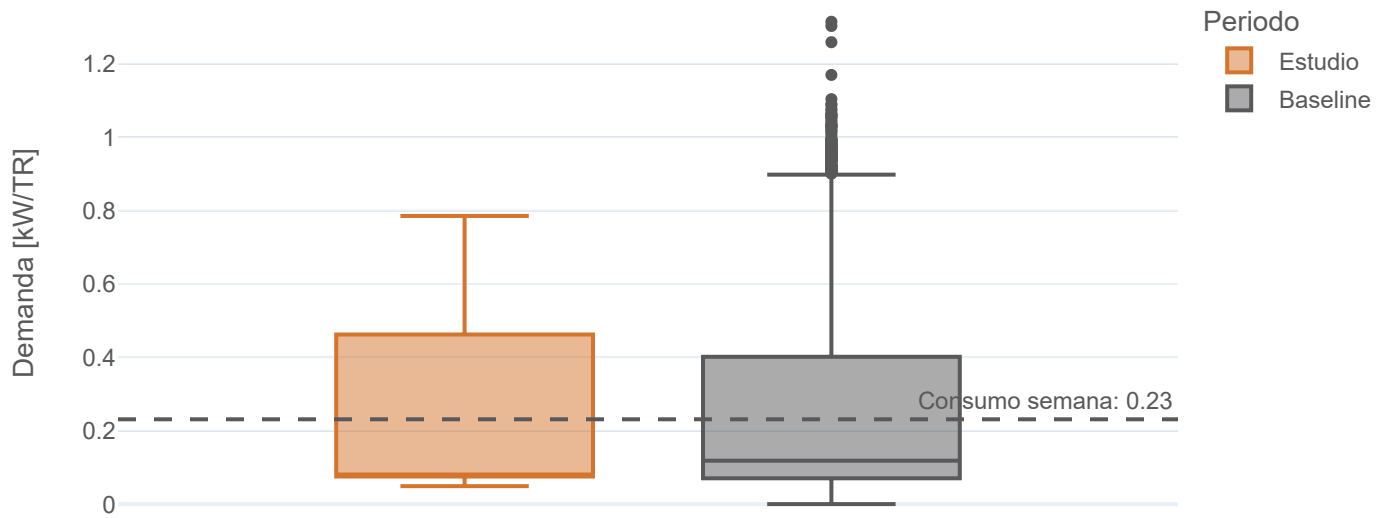

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.23 kW/TR lo que representa un factor de uso del 17.60% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 789 - Manga: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

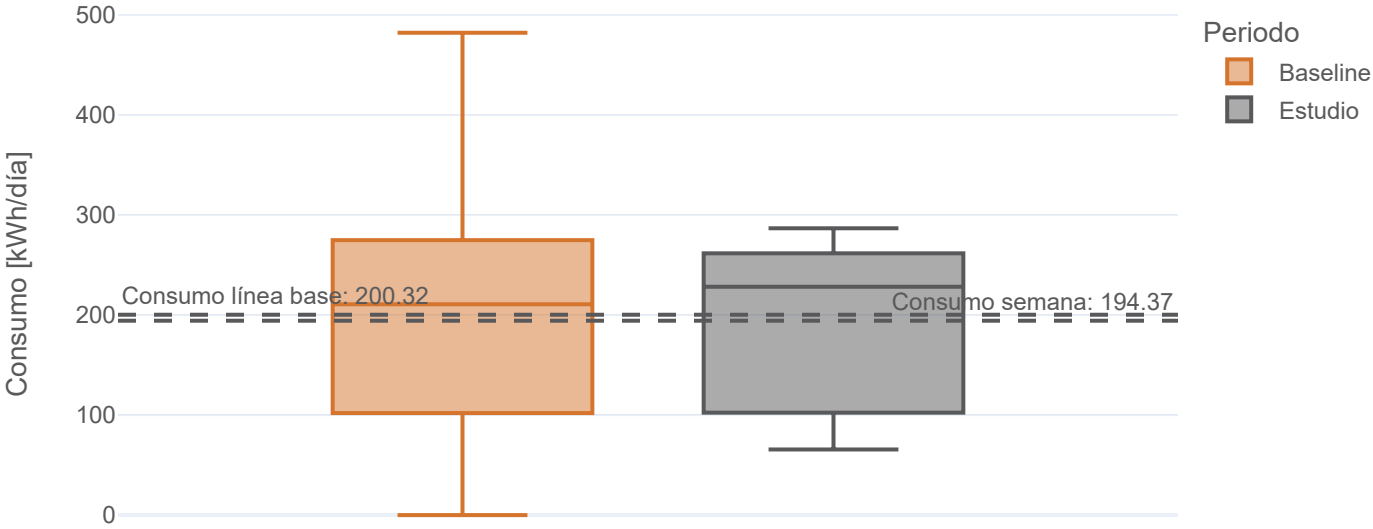


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 35.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 792 - Paseo del comercio

BC 792 - Paseo del comercio: Consumo diario de energía activa [kWh]

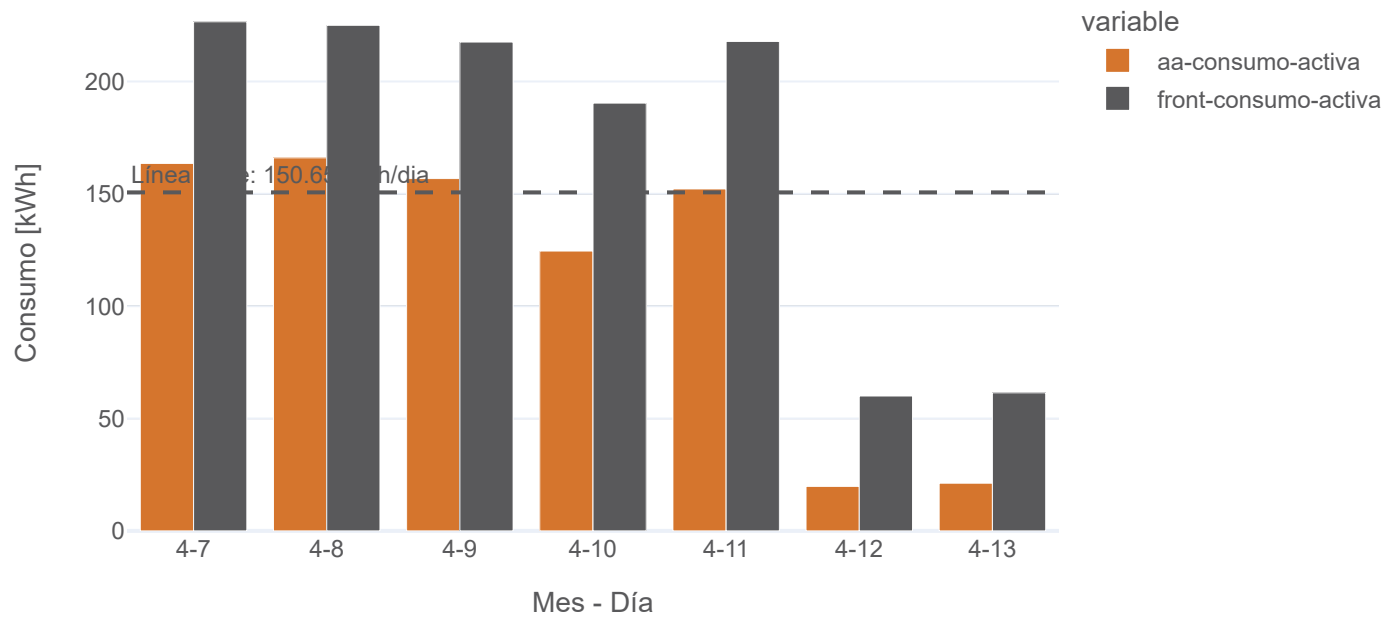


BC 792 - Paseo del comercio: Consumo típico diario

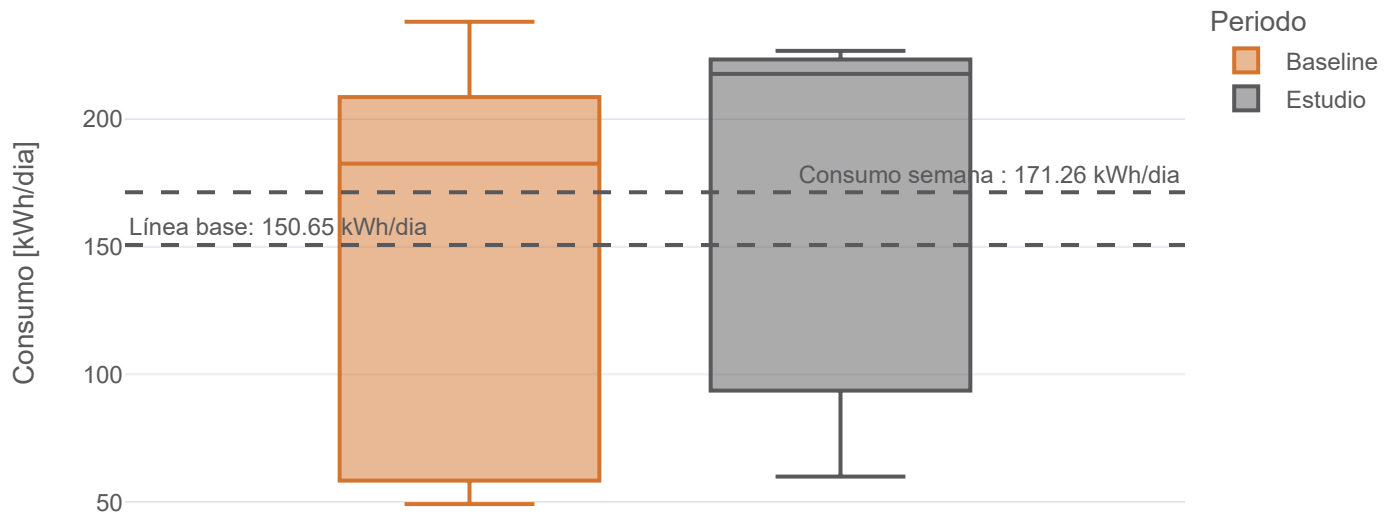


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 20.61 kWh/dia, lo que representa un 1

BC 792 - Paseo del comercio: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

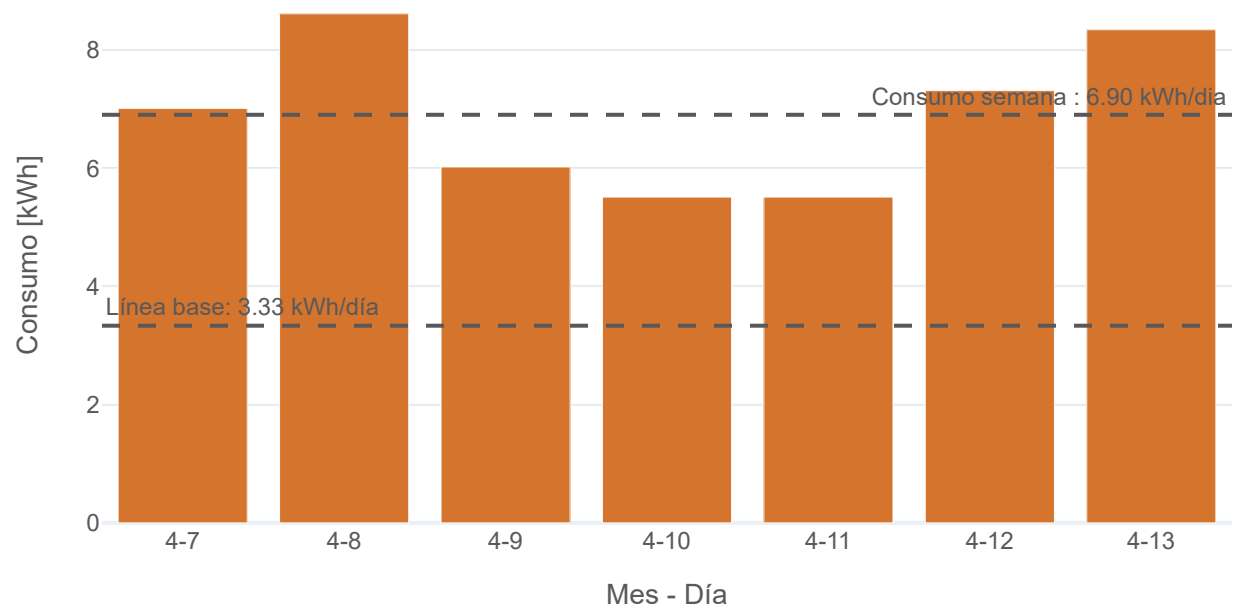


BC 792 - Paseo del comercio: Consumo nocturno típico diario

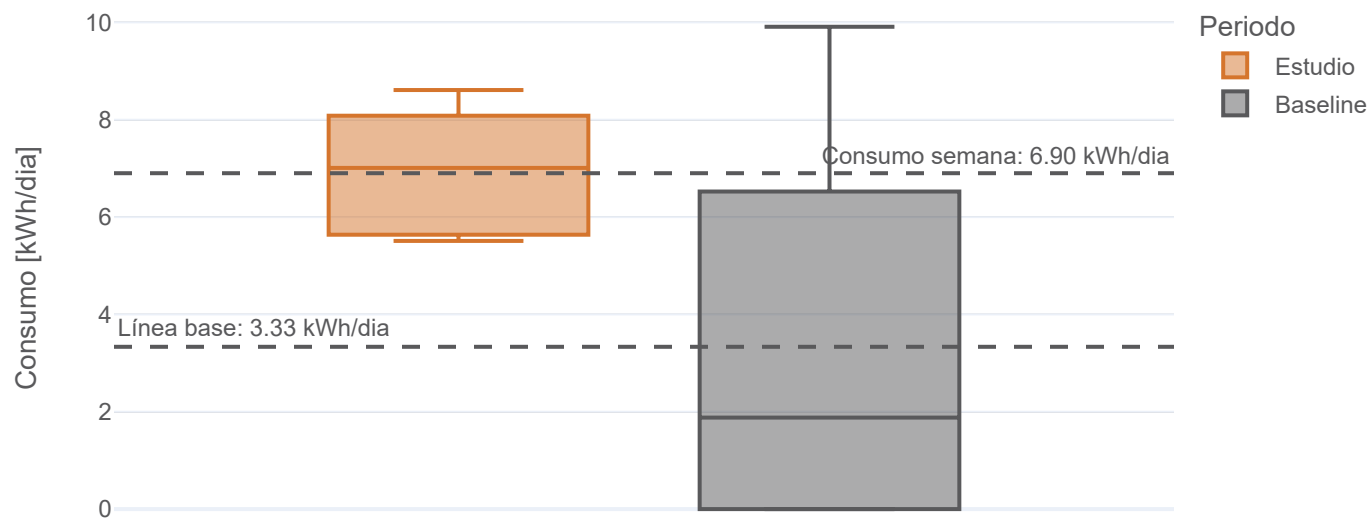


Durante la semana pasada se consumió un total de 175kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 14.6% del consumo total


BC 792 - Paseo del comercio: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

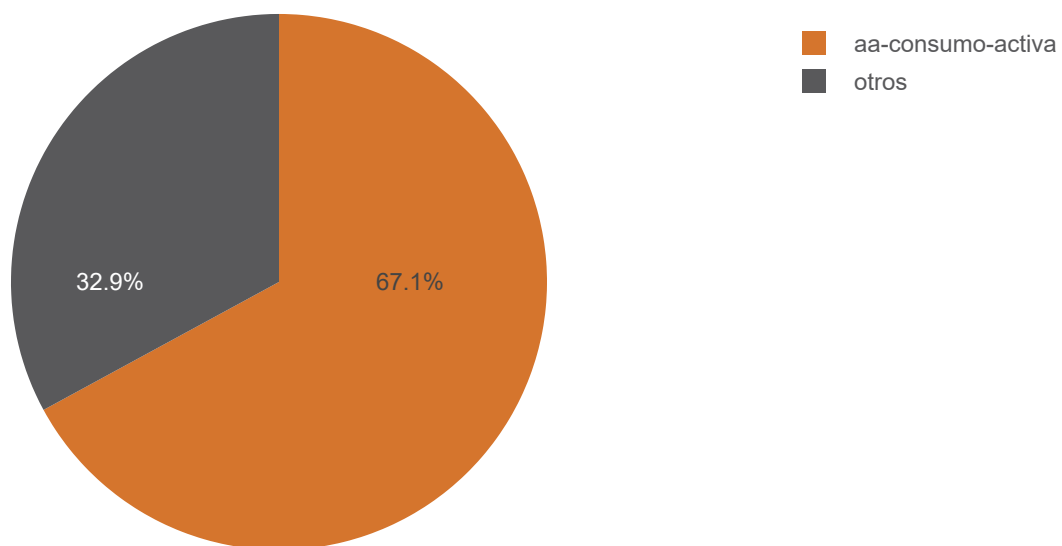


BC 792 - Paseo del comercio: Consumo de energía activa [kWh]

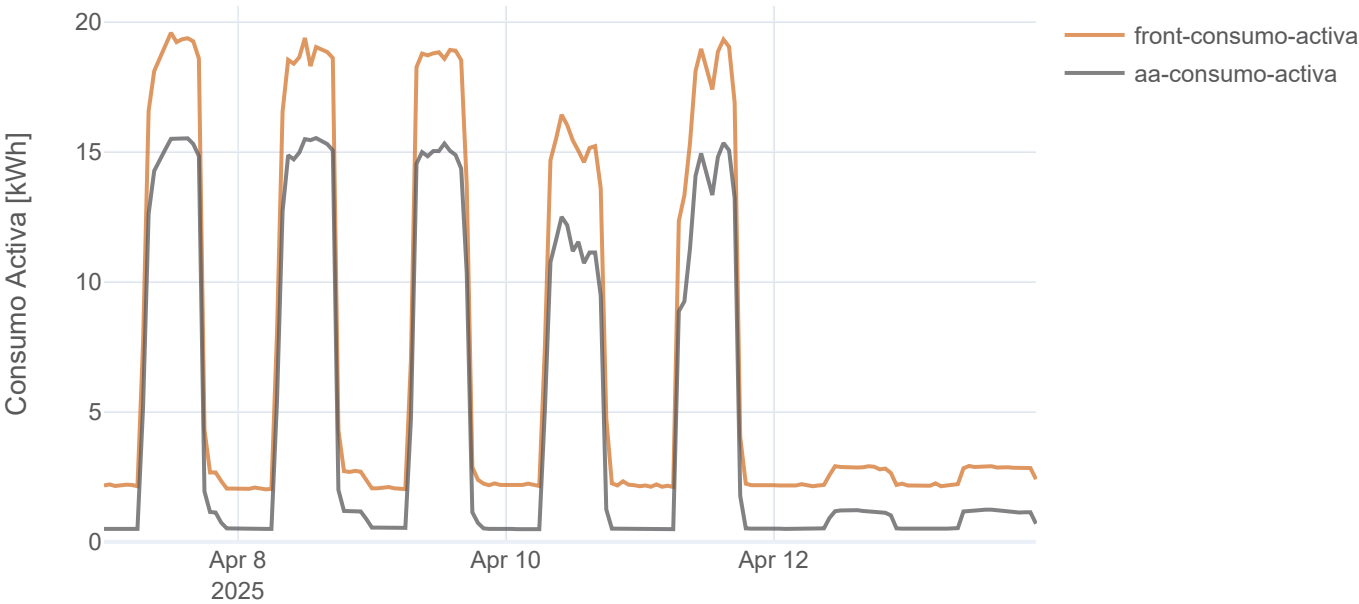

BC 792 - Paseo del comercio: Día típico

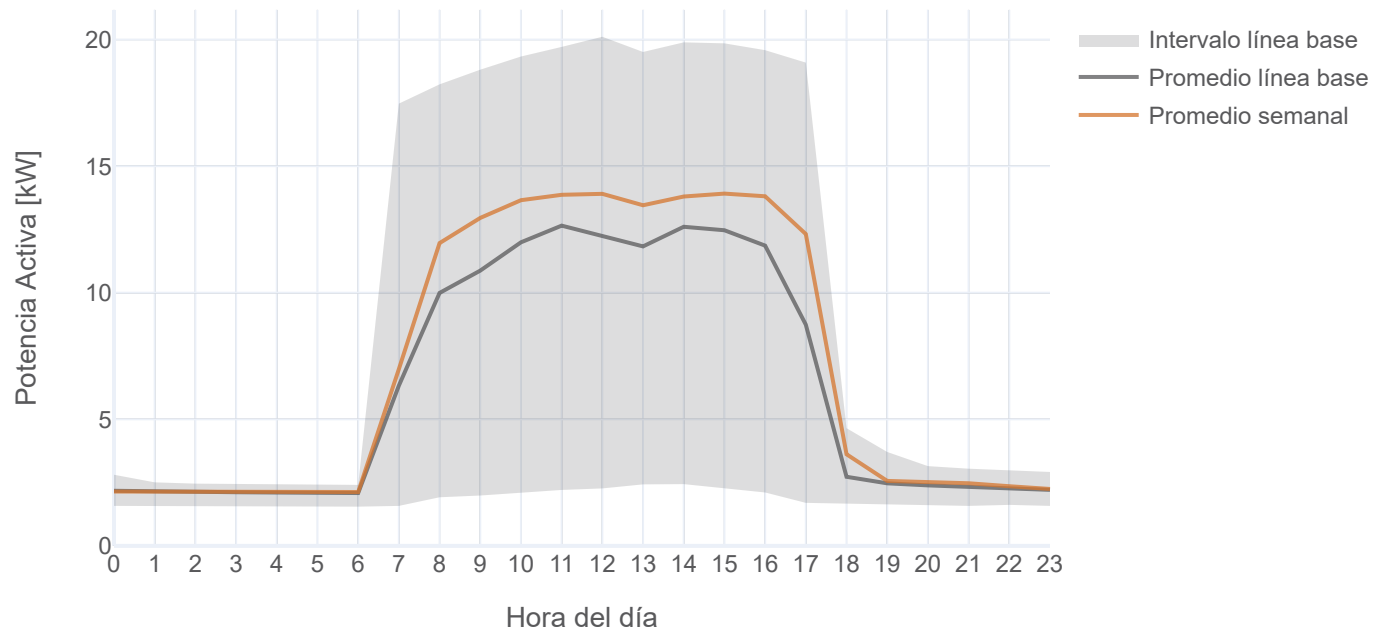


BC 792 - Paseo del comercio: Semana típica

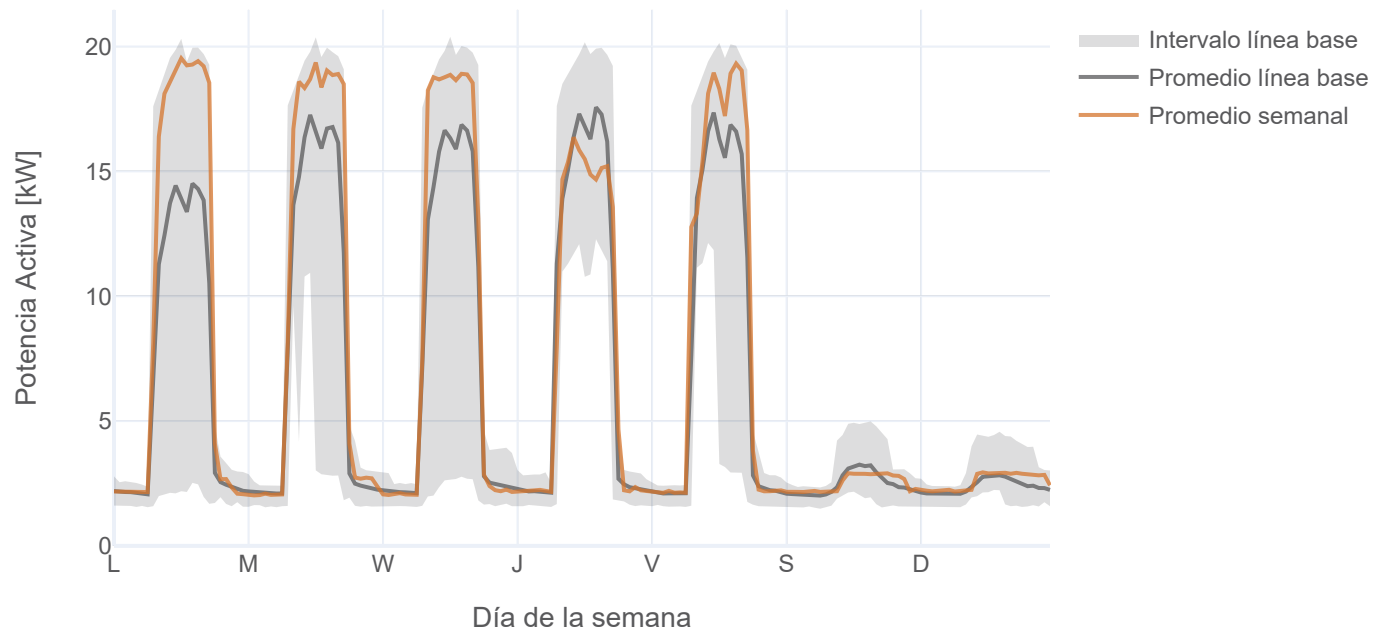


[Skip to main content](#)

BC 792 - Paseo del comercio: Factor de potencia

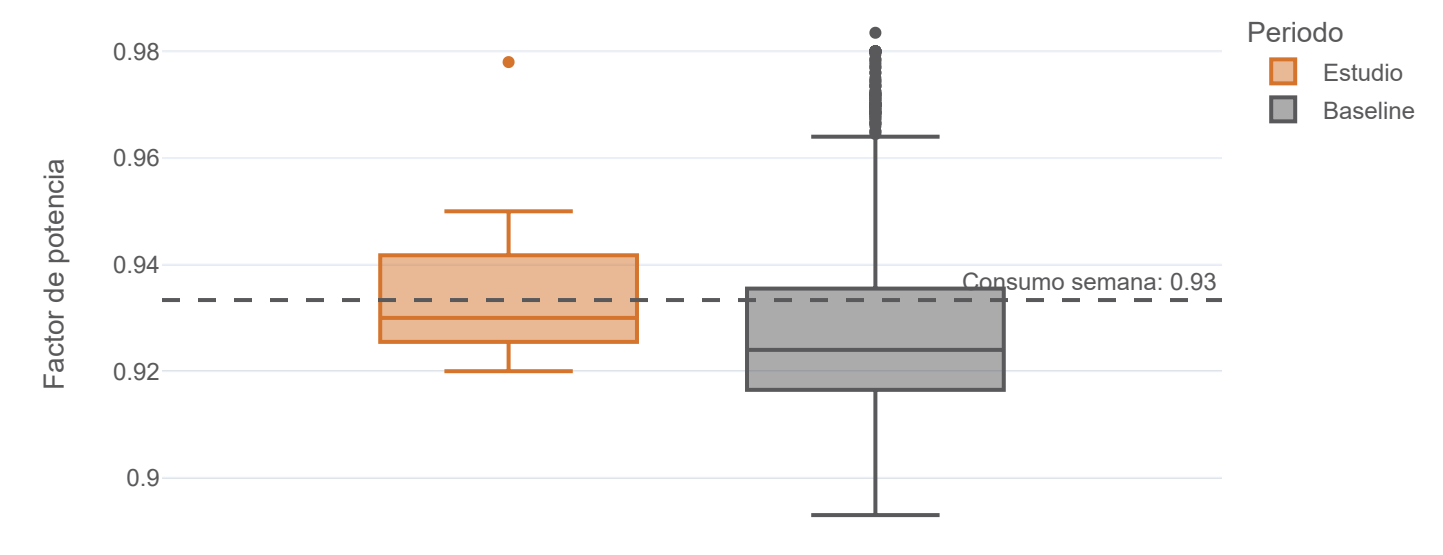


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.93, lo que representa un consumo

BC 792 - Paseo del comercio: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

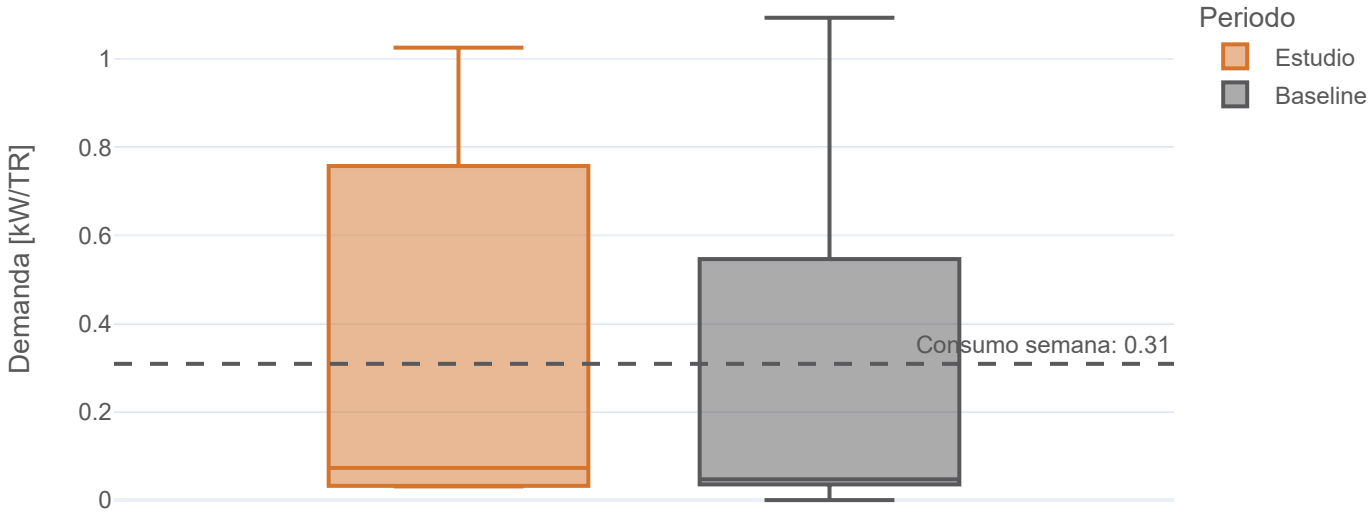

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.31 kW/TR lo que representa un factor de uso del 28.25% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 792 - Paseo del comercio: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

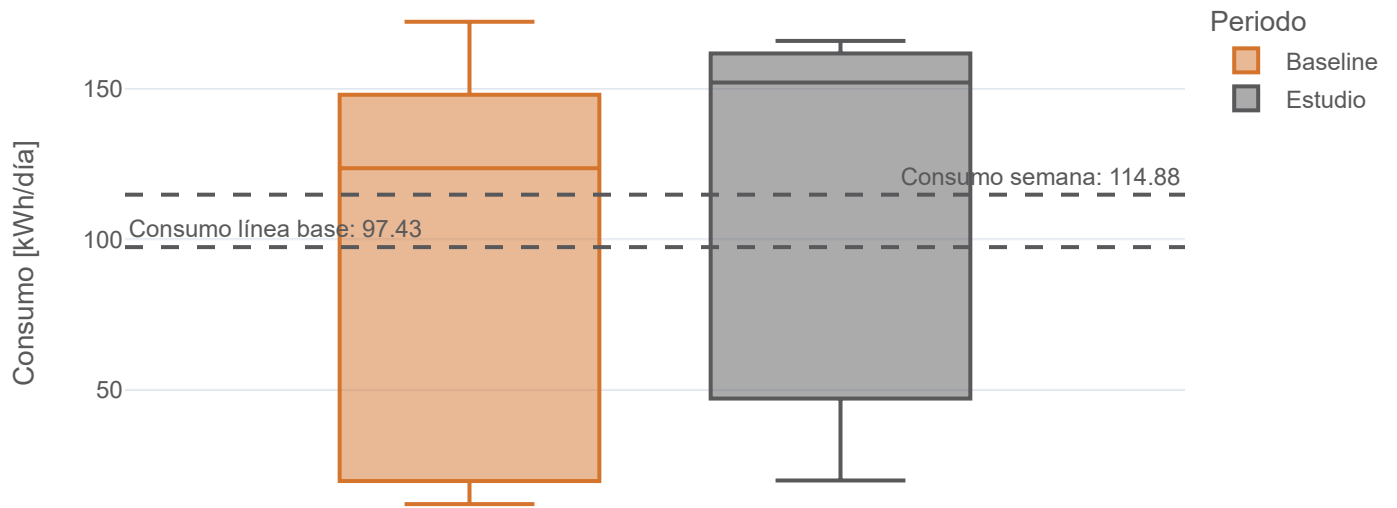


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 15.5 TR, lo que representa una distribución por a

BC 793 - Profesionales

BC 793 - Profesionales: Consumo diario de energía activa [kWh]

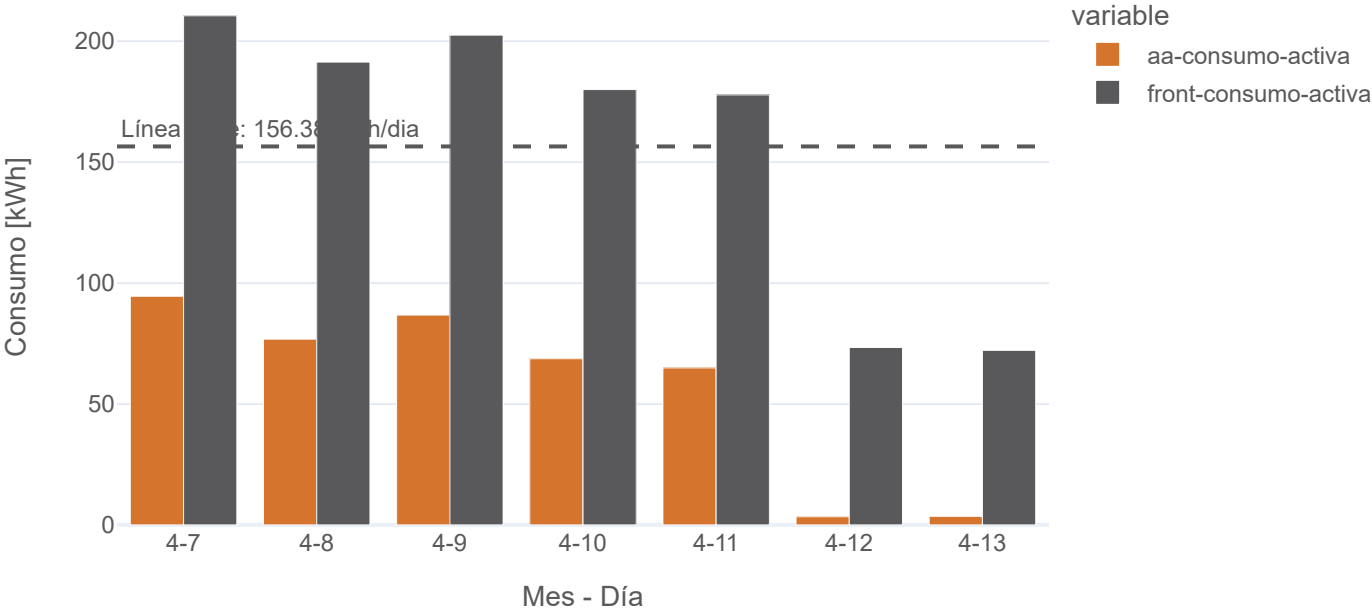


BC 793 - Profesionales: Consumo típico diario

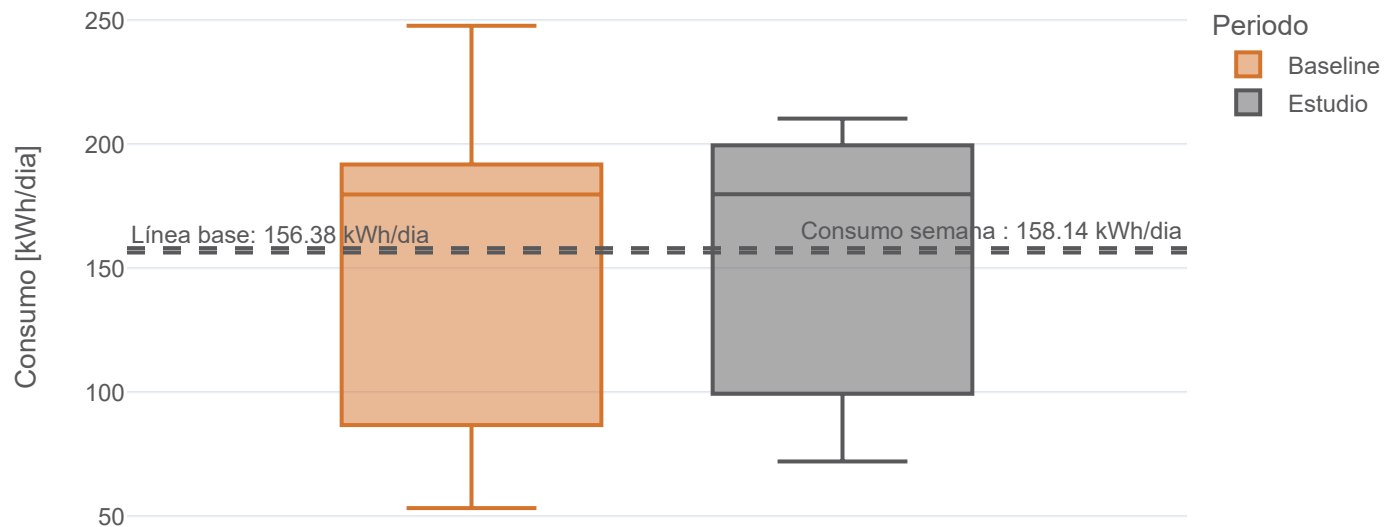


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 1.77 kWh/día, lo que representa un 1

BC 793 - Profesionales: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilum [kWh/día]

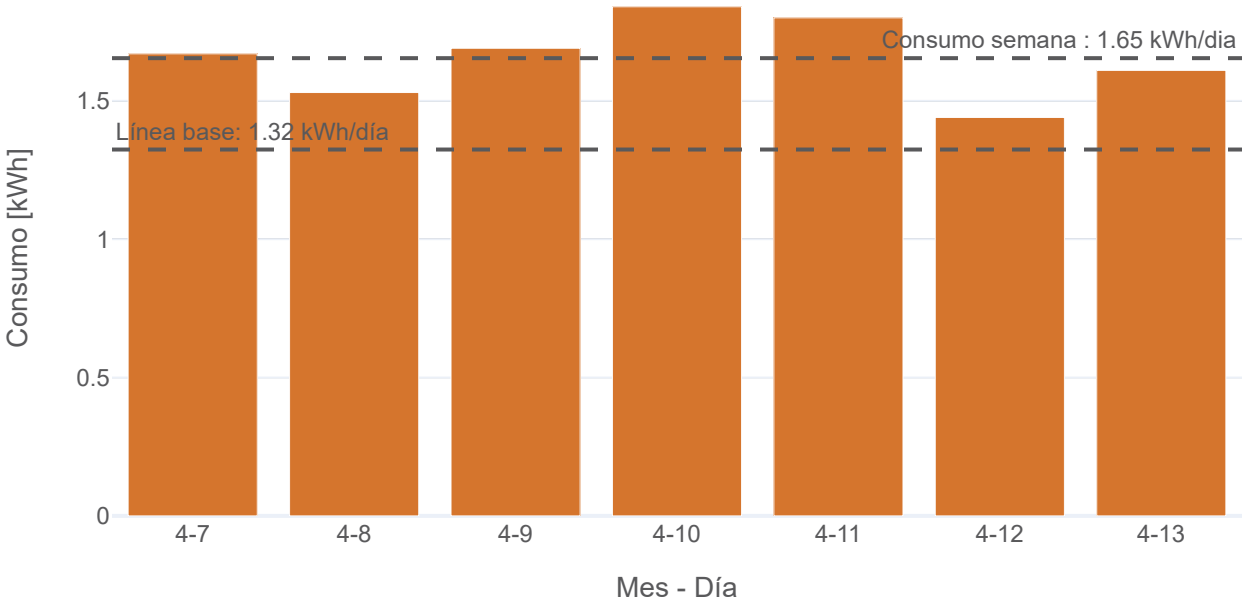


BC 793 - Profesionales: Consumo nocturno típico diario

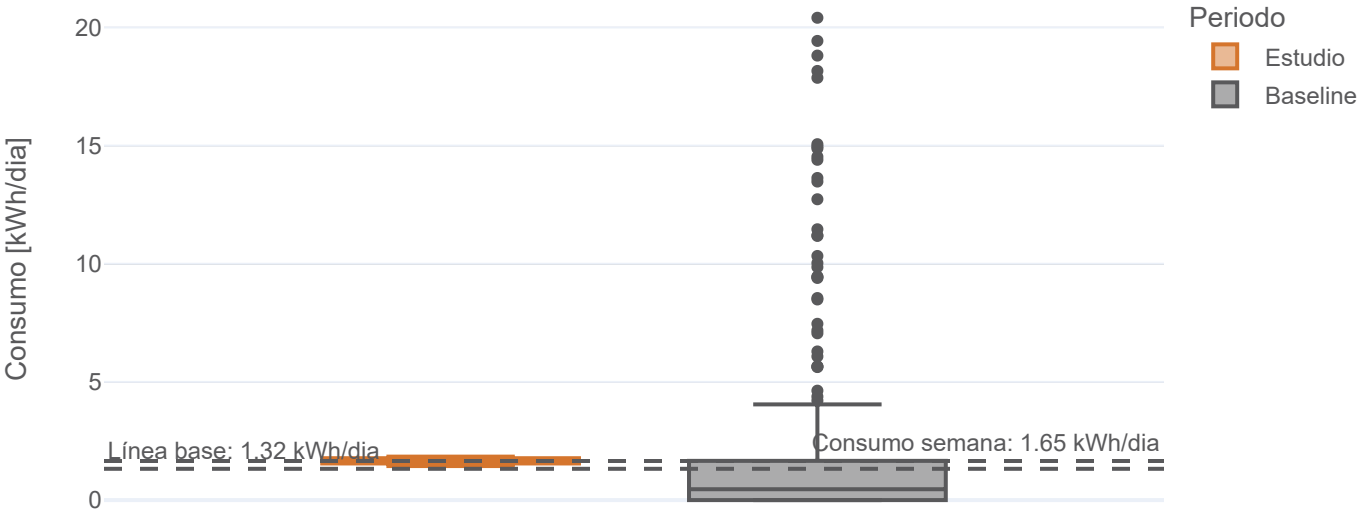


Durante la semana pasada se consumió un total de 297kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 26.9% del consumo total


BC 793 - Profesionales: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

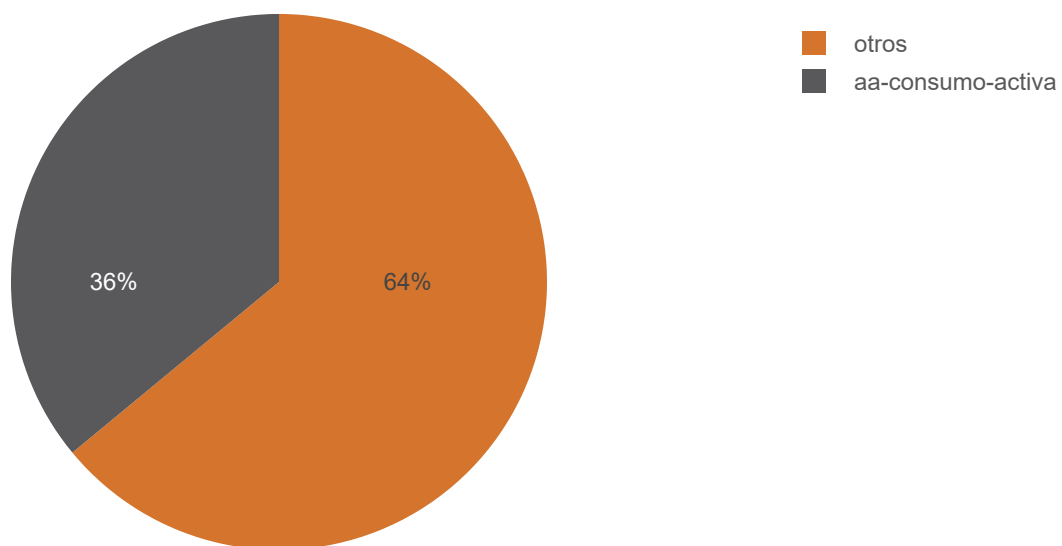


BC 793 - Profesionales: Consumo de energía activa [kWh]

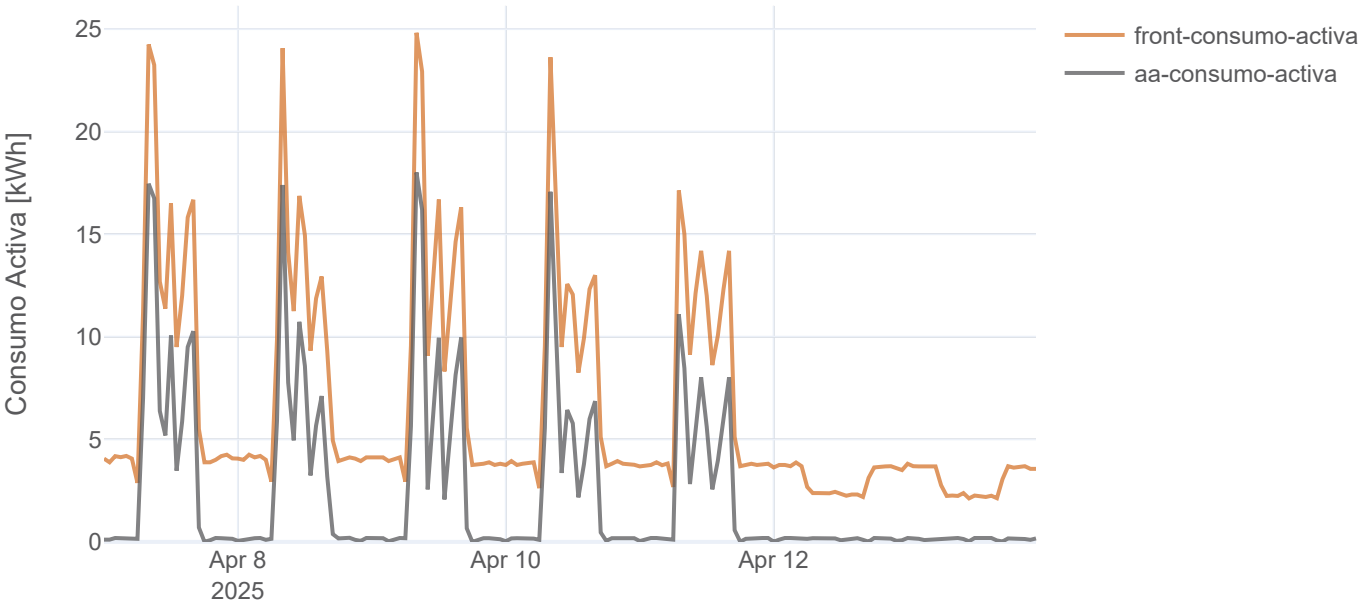

BC 793 - Profesionales: Día típico

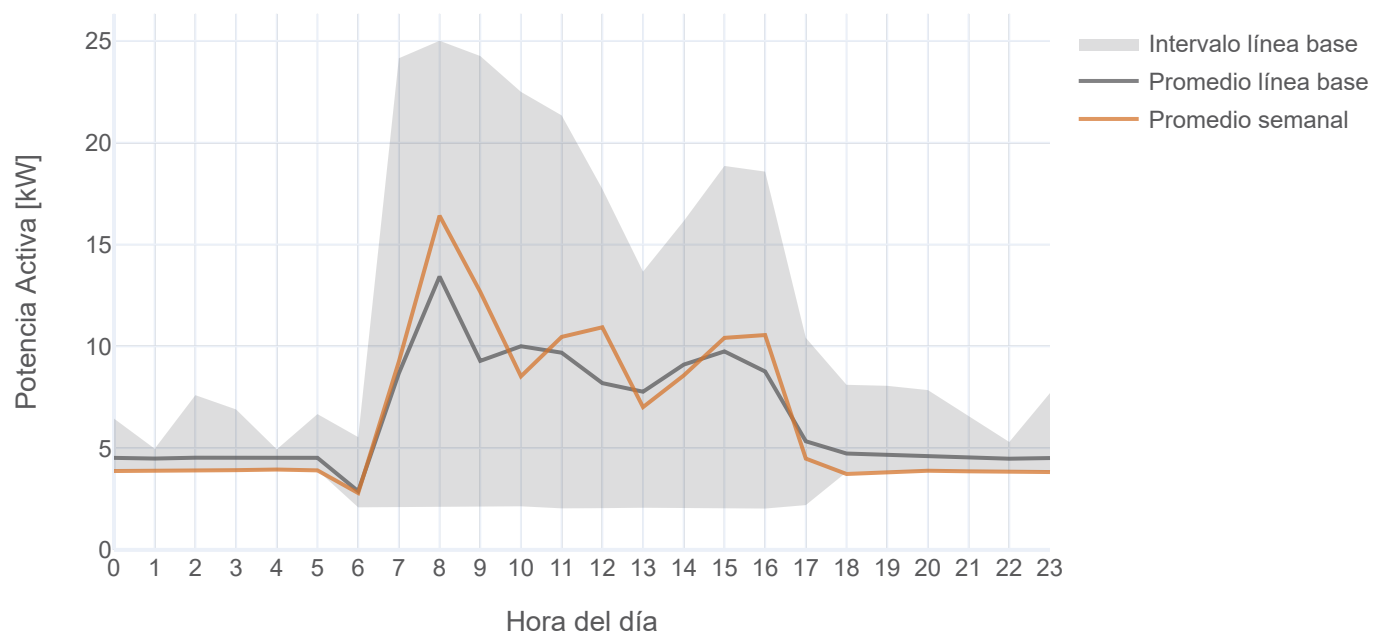


BC 793 - Profesionales: Semana típica

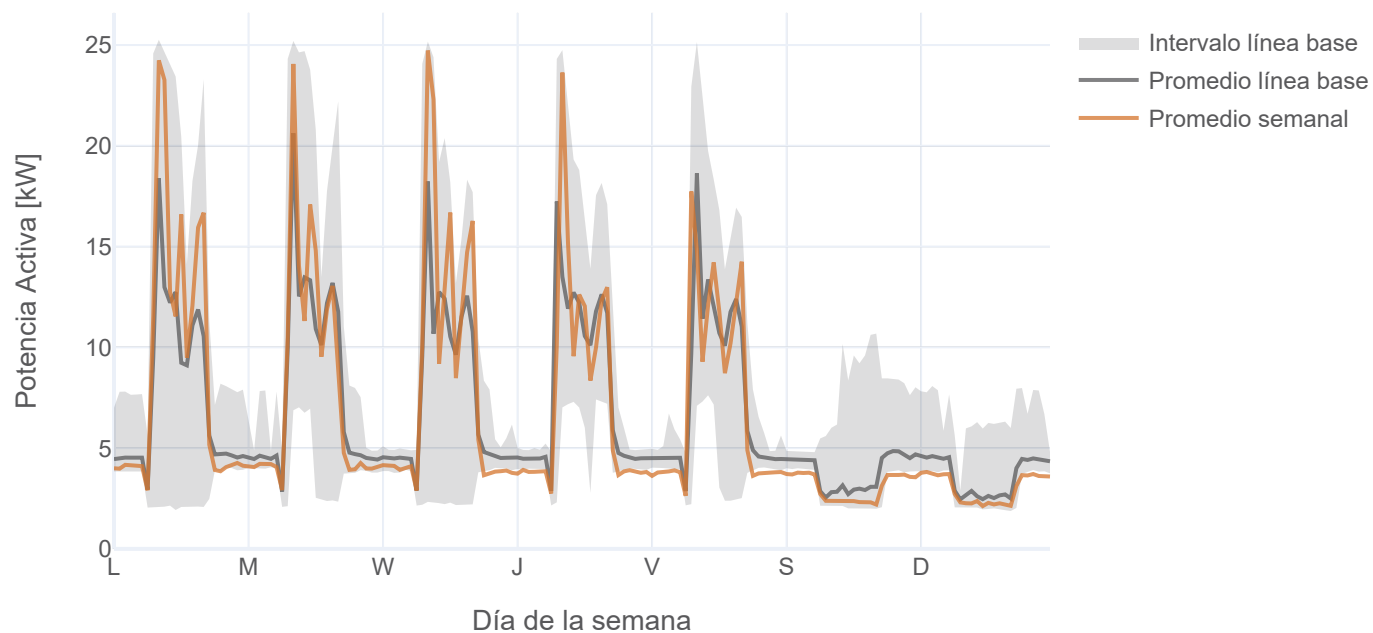


[Skip to main content](#)

BC 793 - Profesionales: Factor de potencia

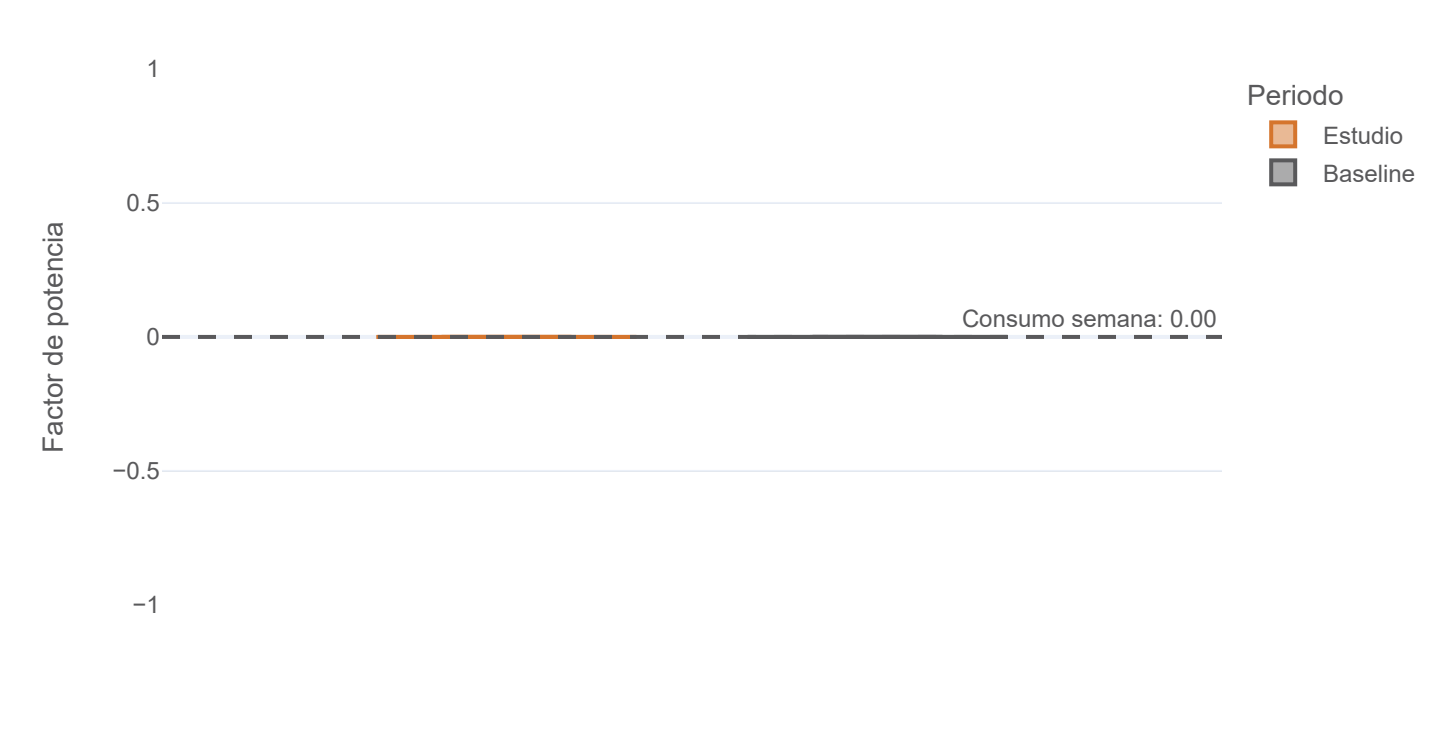


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.00 lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades por p

BC 793 - Profesionales: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

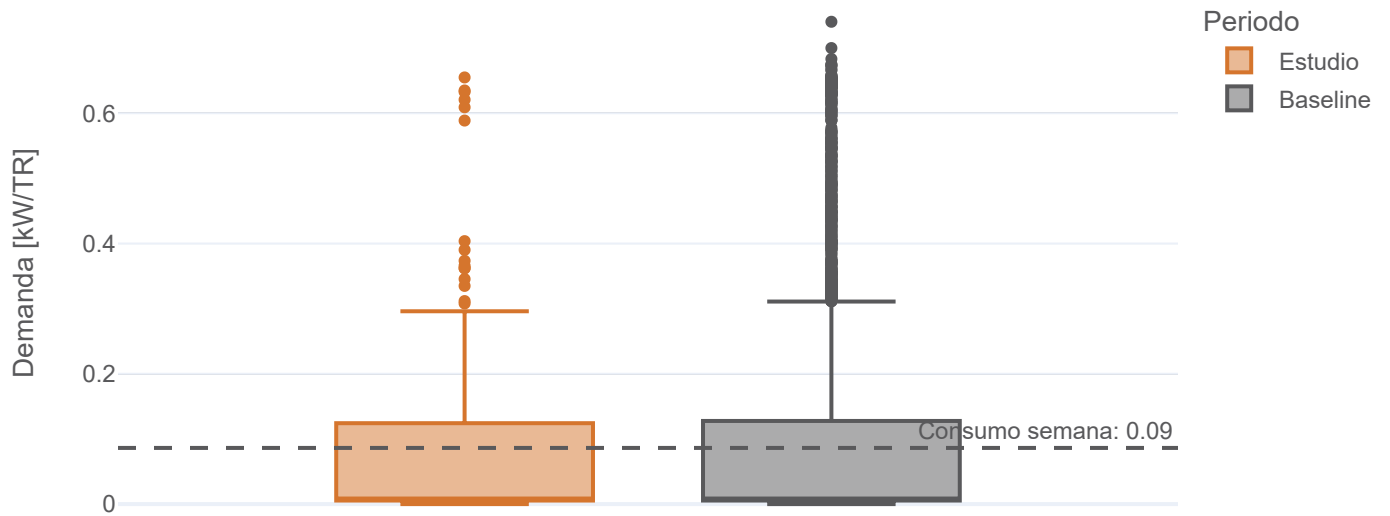

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.09 kW/TR lo que representa un factor de uso del 11.65% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 793 - Profesionales: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

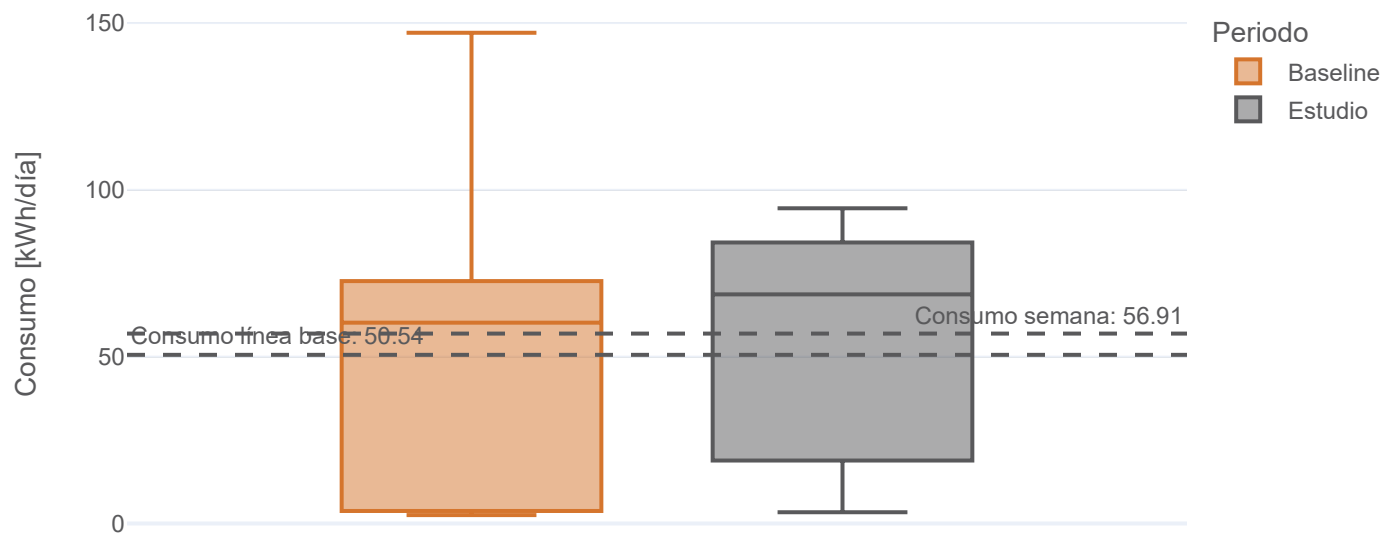


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 27.5 TR, lo que representa una distribución por a

BC 796 - Girón

BC 796 - Girón: Consumo diario de energía activa [kWh]

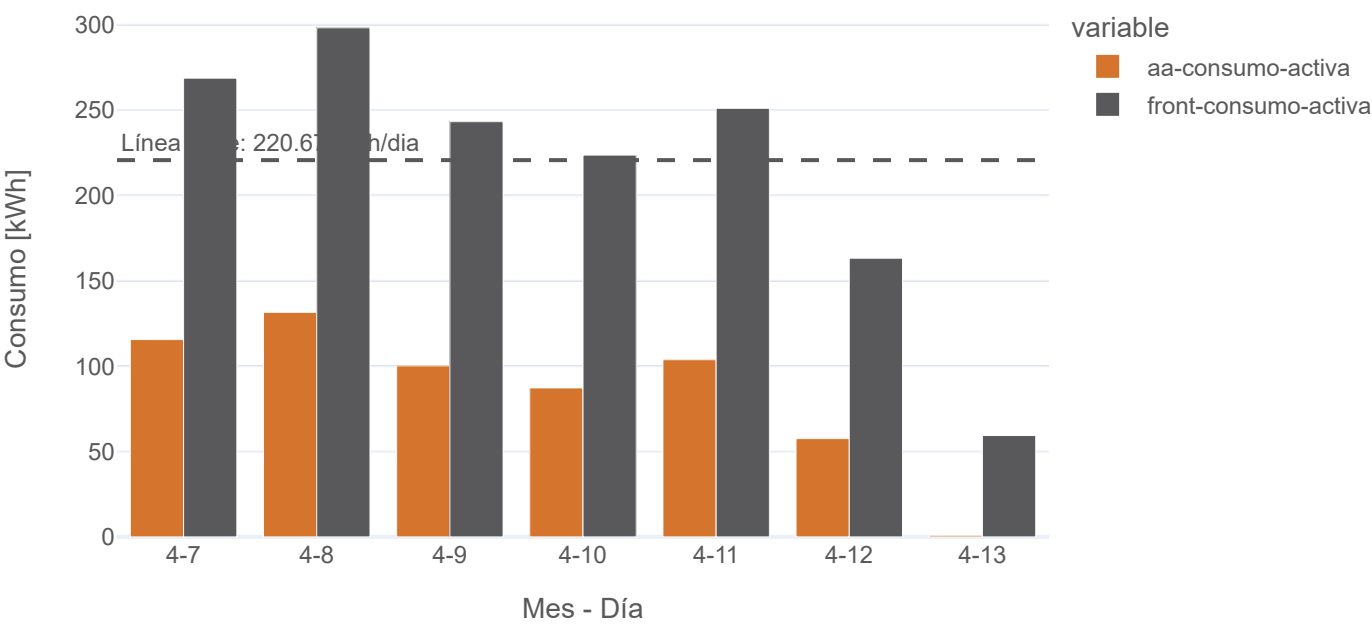


BC 796 - Girón: Consumo típico diario

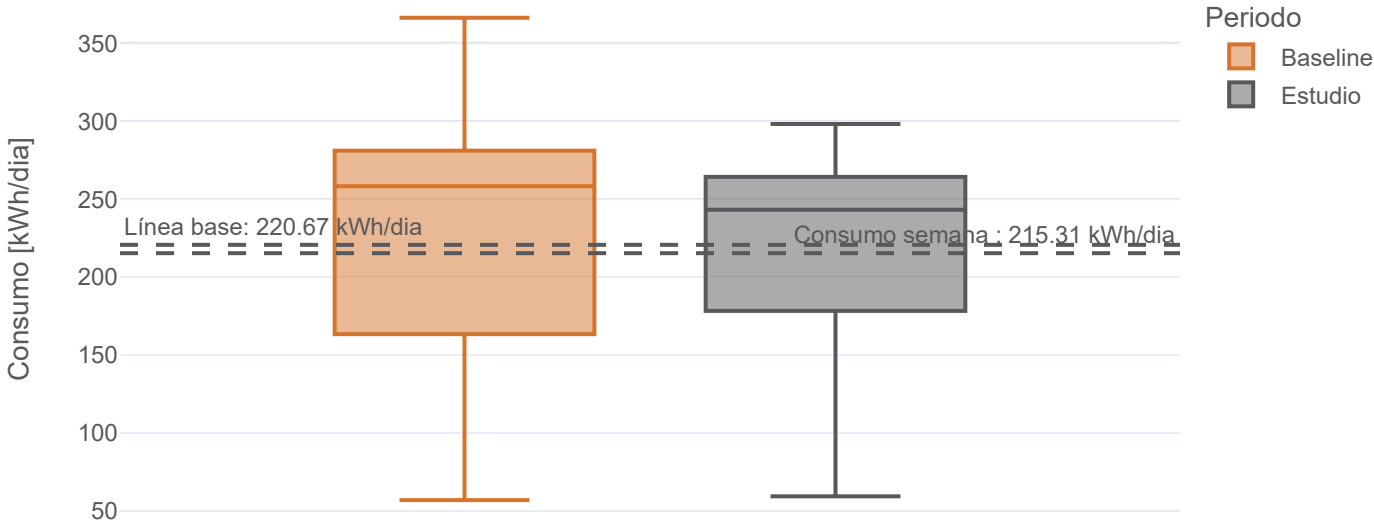


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 5.35 kWh/día, lo que representa un 2

BC 796 - Girón: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilu [kWh/día]

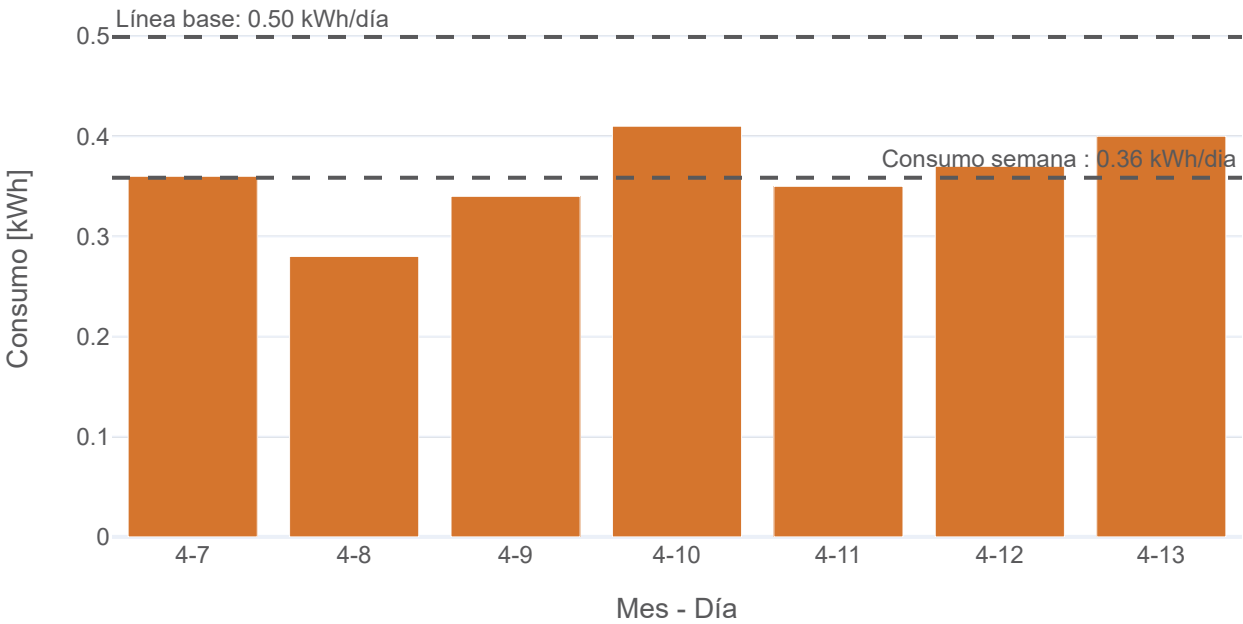


BC 796 - Girón: Consumo nocturno típico diario

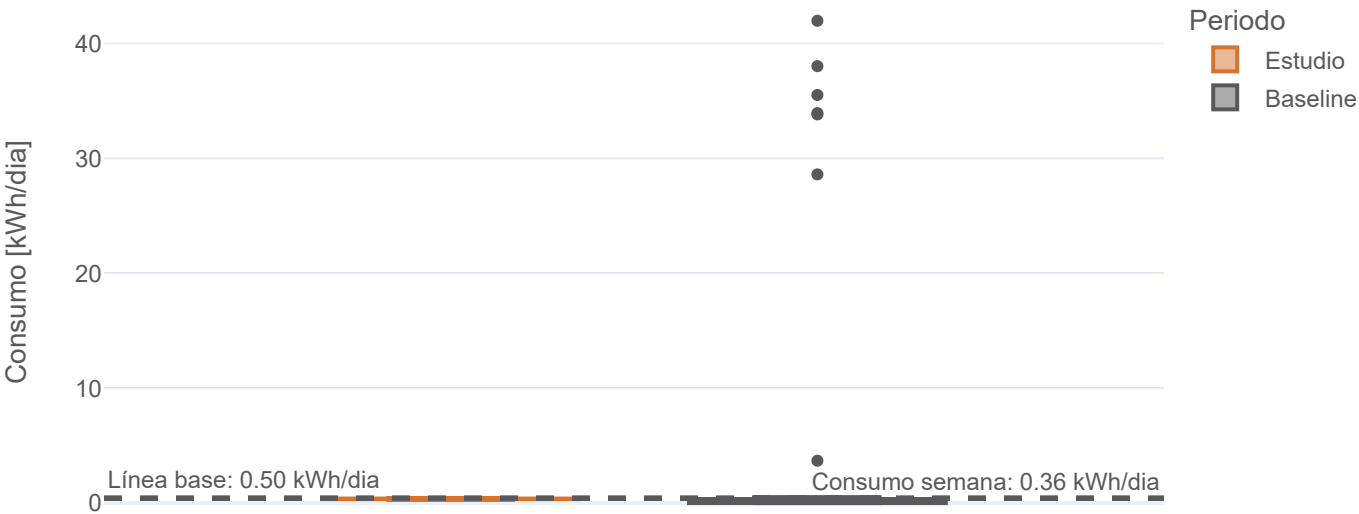


Durante la semana pasada se consumió un total de 193kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 12.8% del consumo total


BC 796 - Girón: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

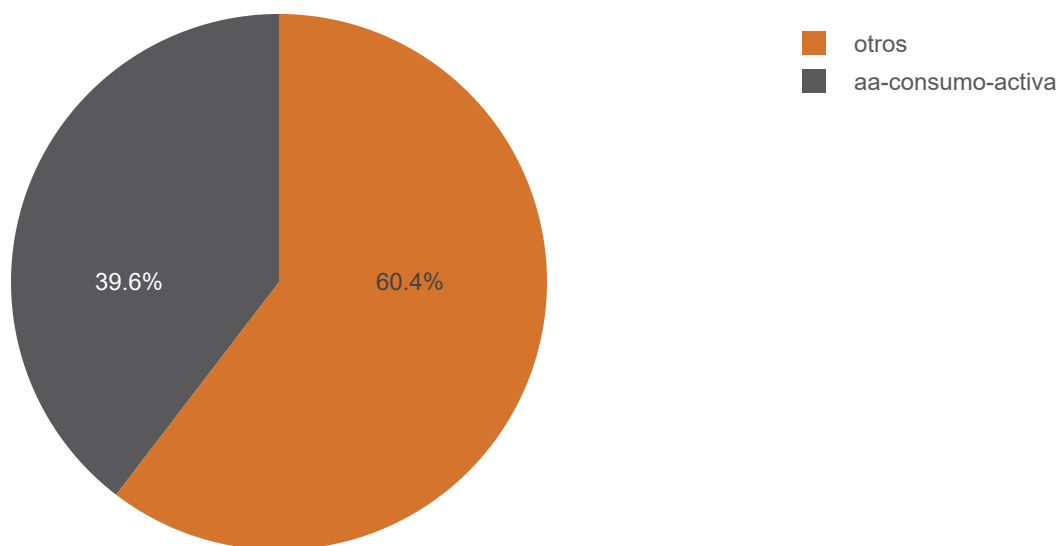


BC 796 - Girón: Consumo de energía activa [kWh]

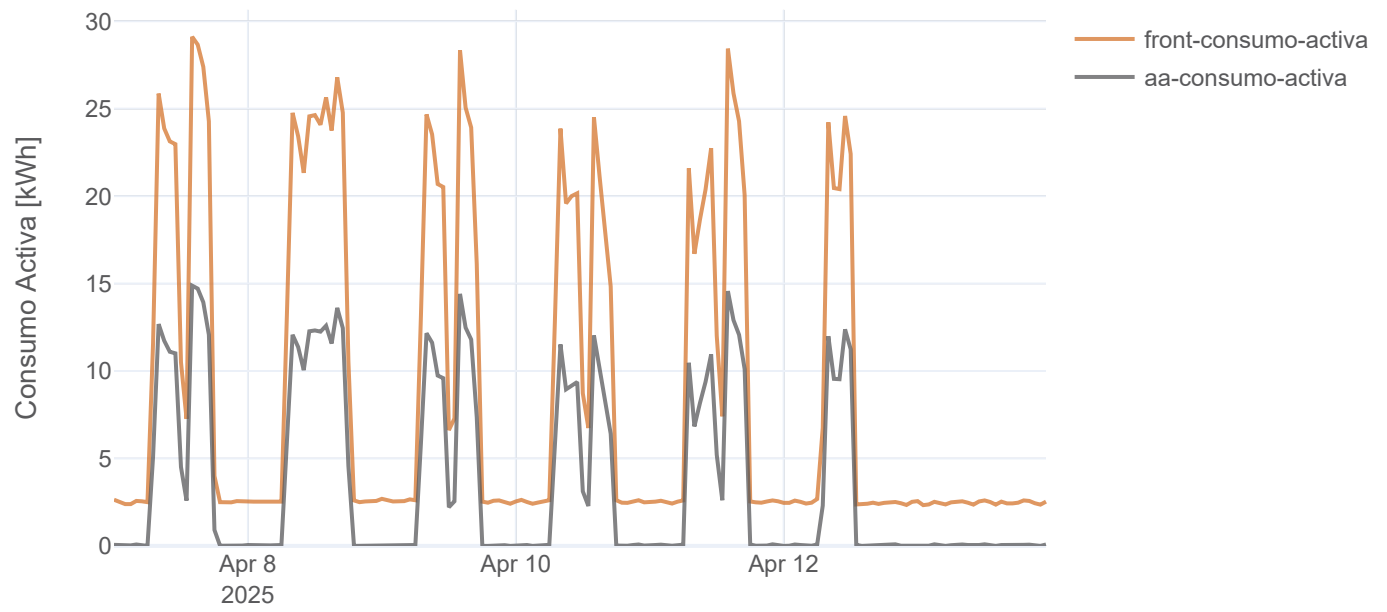


BC 796 - Girón: Día típico

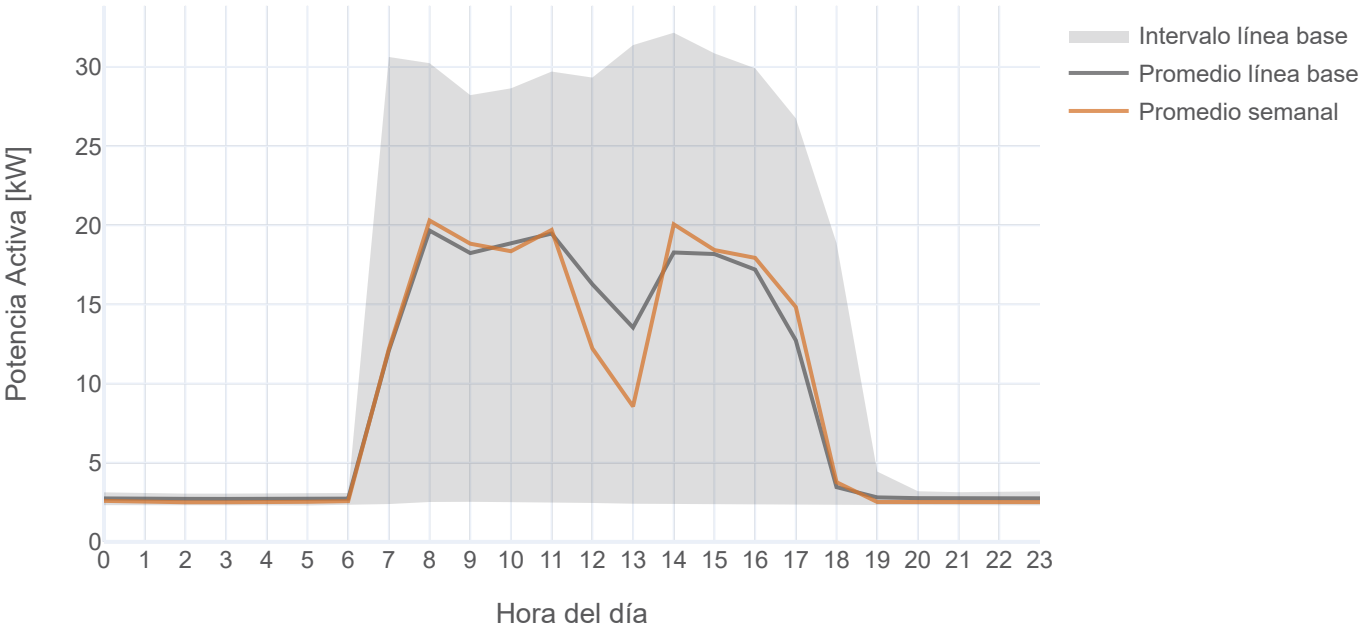

BC 796 - Girón: Semana típica

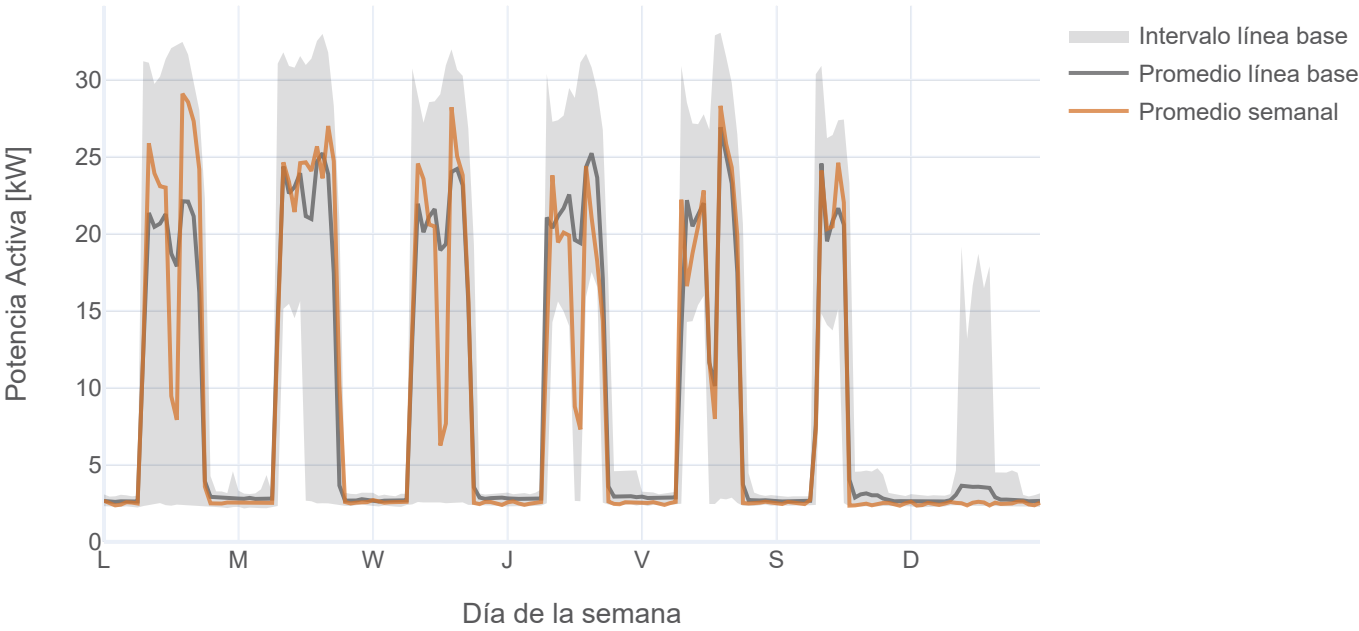


BC 796 - Girón: Factor de potencia

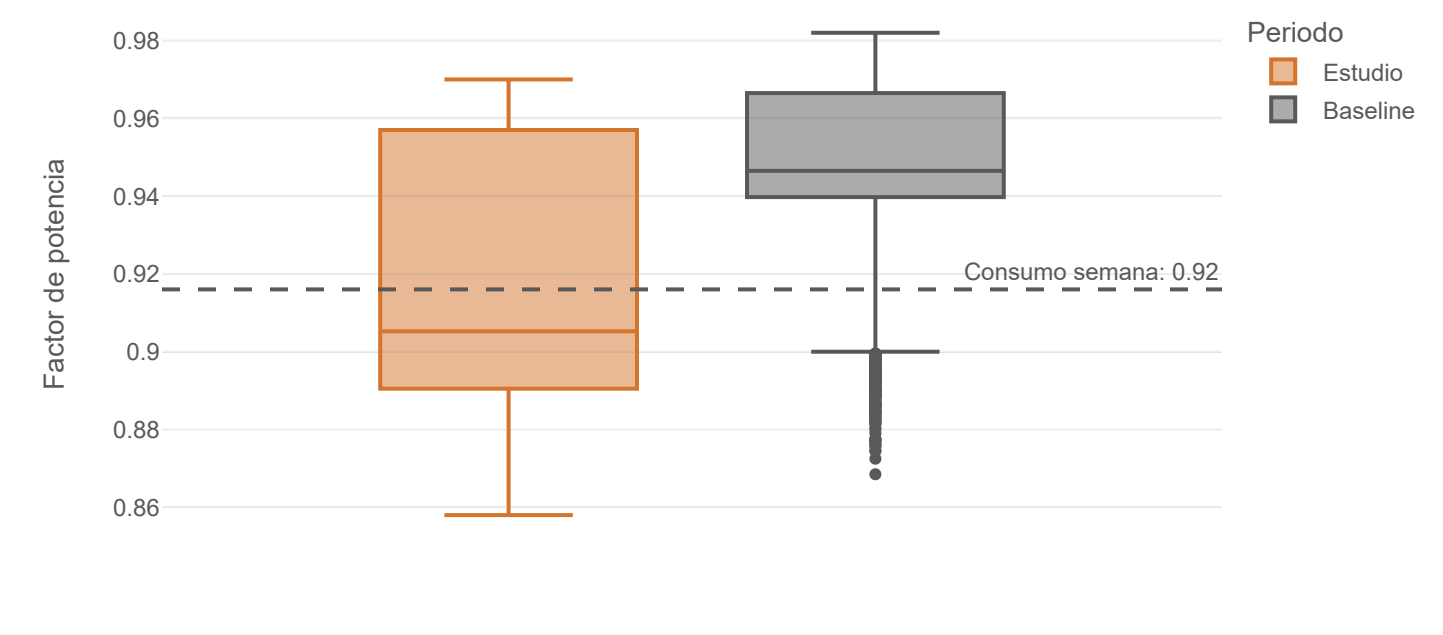


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.95, lo que representa un consumo

BC 796 - Girón: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

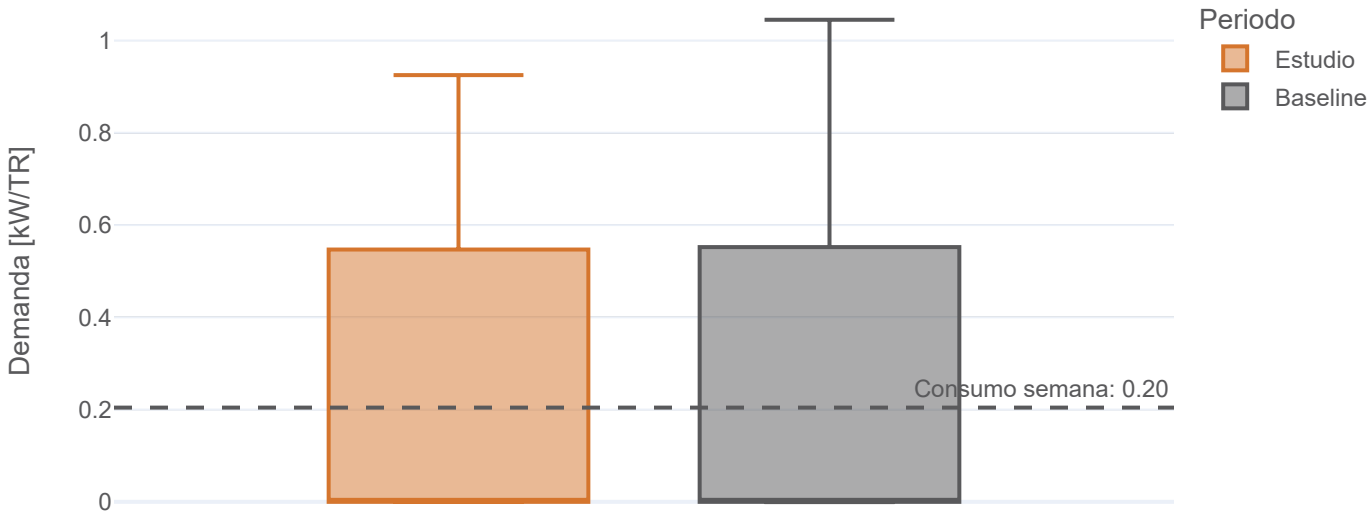

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.20 kW/TR lo que representa un factor de uso del 19.55% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 796 - Girón: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

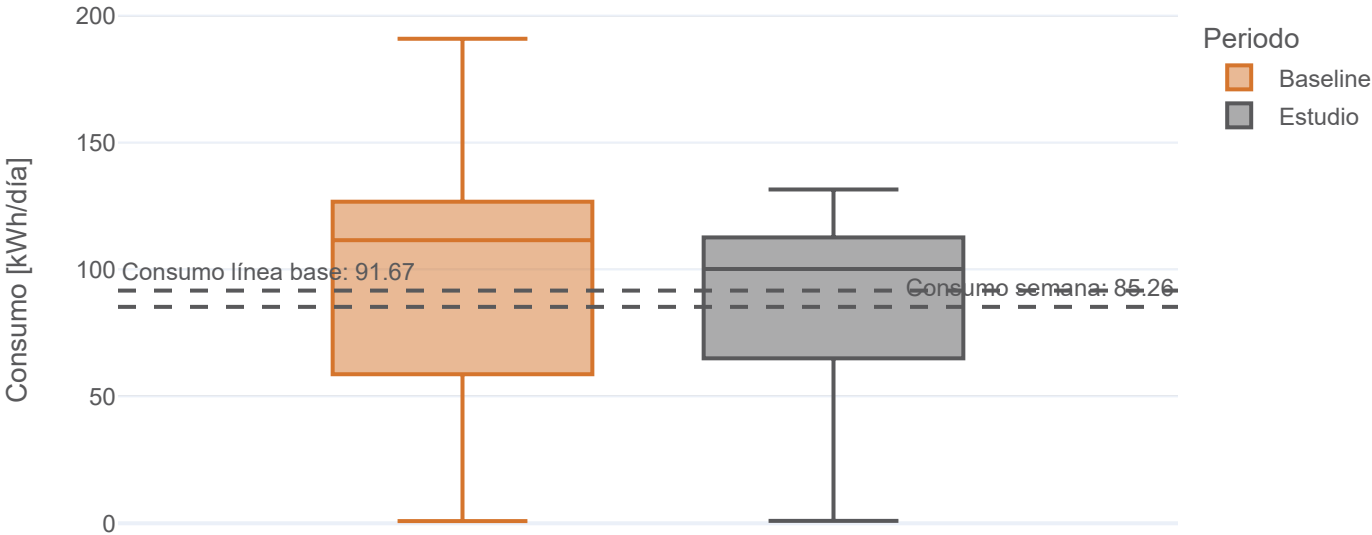


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 18.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 799 - Floridablanca

BC 799 - Floridablanca: Consumo diario de energía activa [kWh]

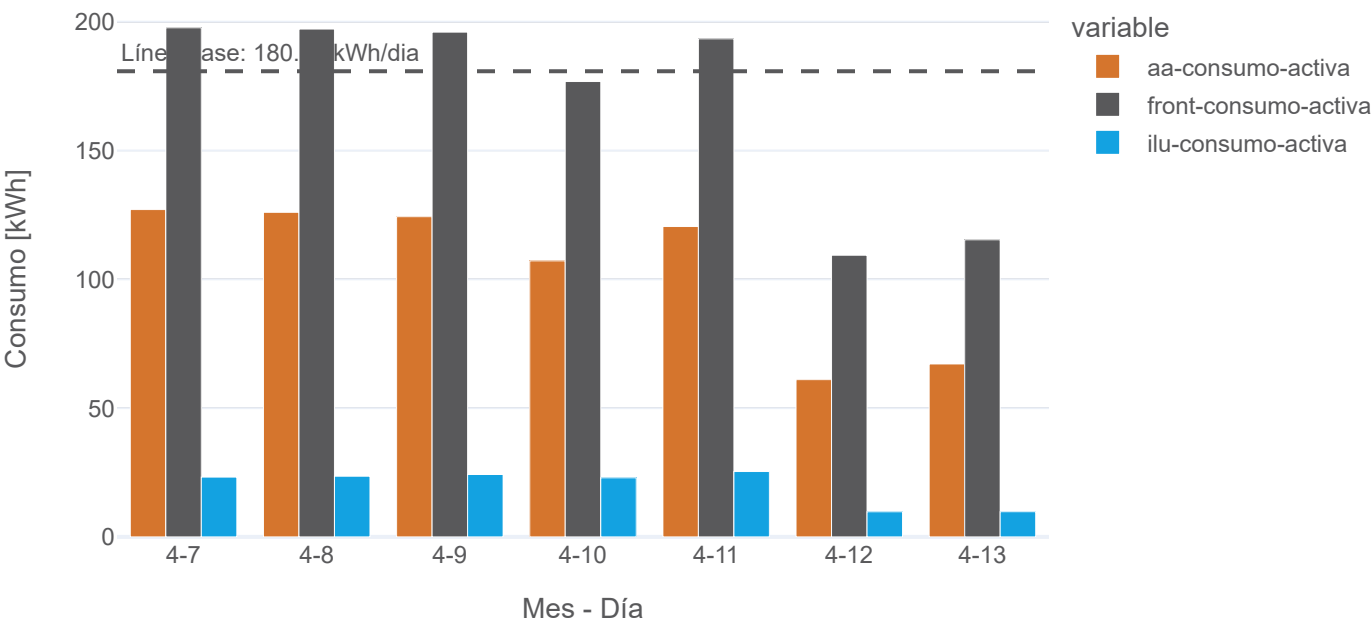


BC 799 - Floridablanca: Consumo típico diario

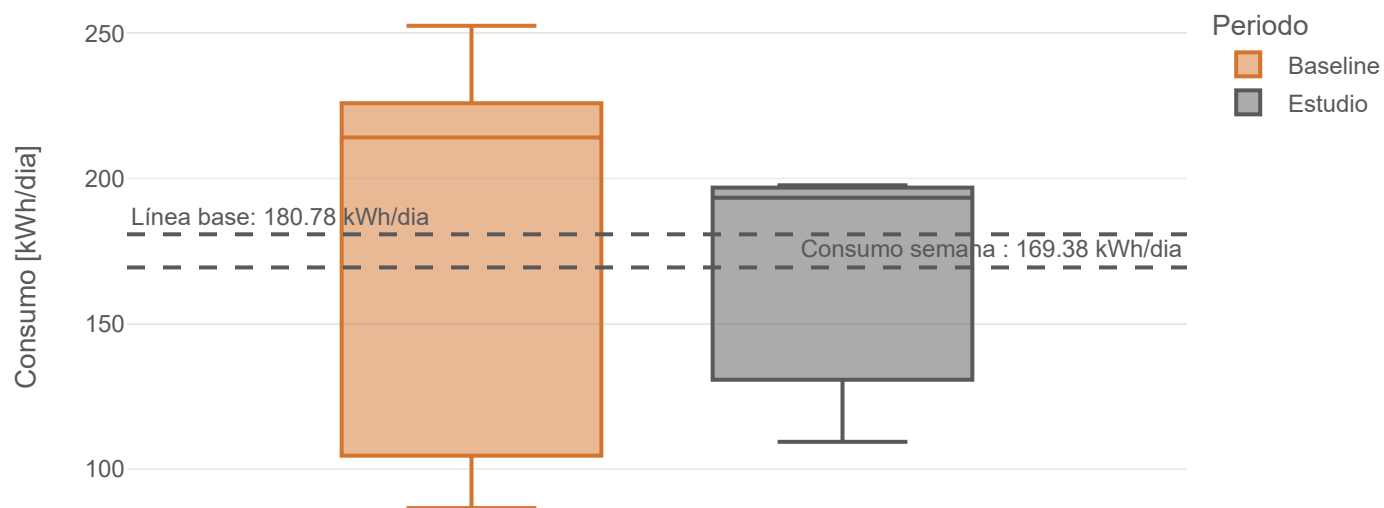


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 11.40 kWh/día, lo que representa un 6.31% de diferencia.

BC 799 - Floridablanca: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilú [kWh/día]

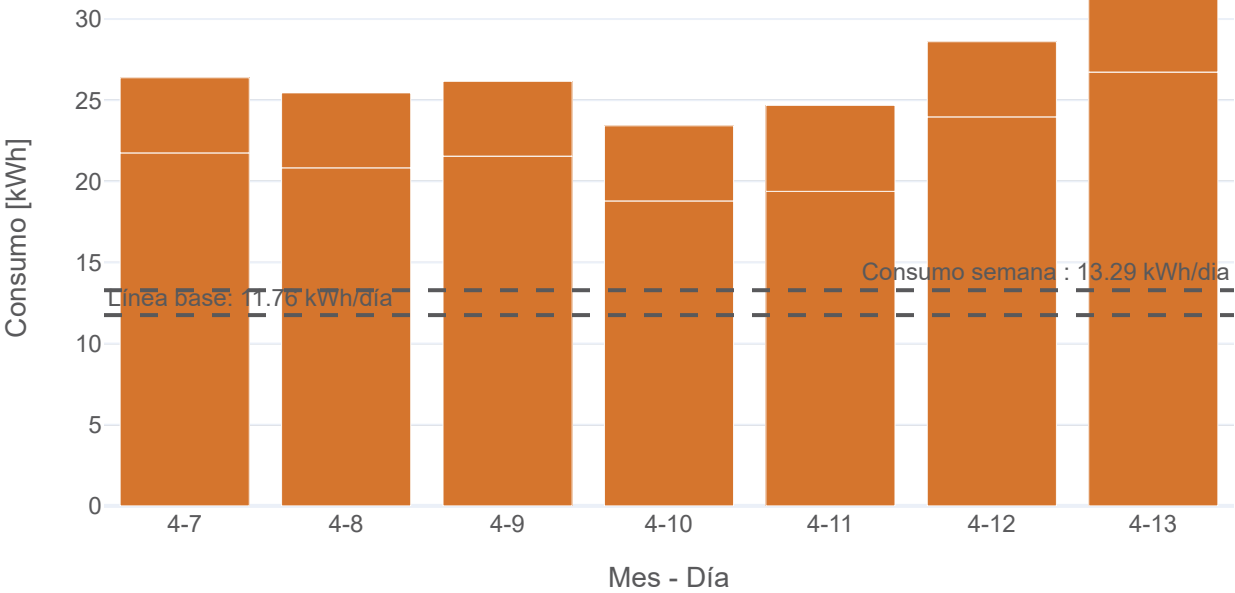


BC 799 - Floridablanca: Consumo nocturno típico diario

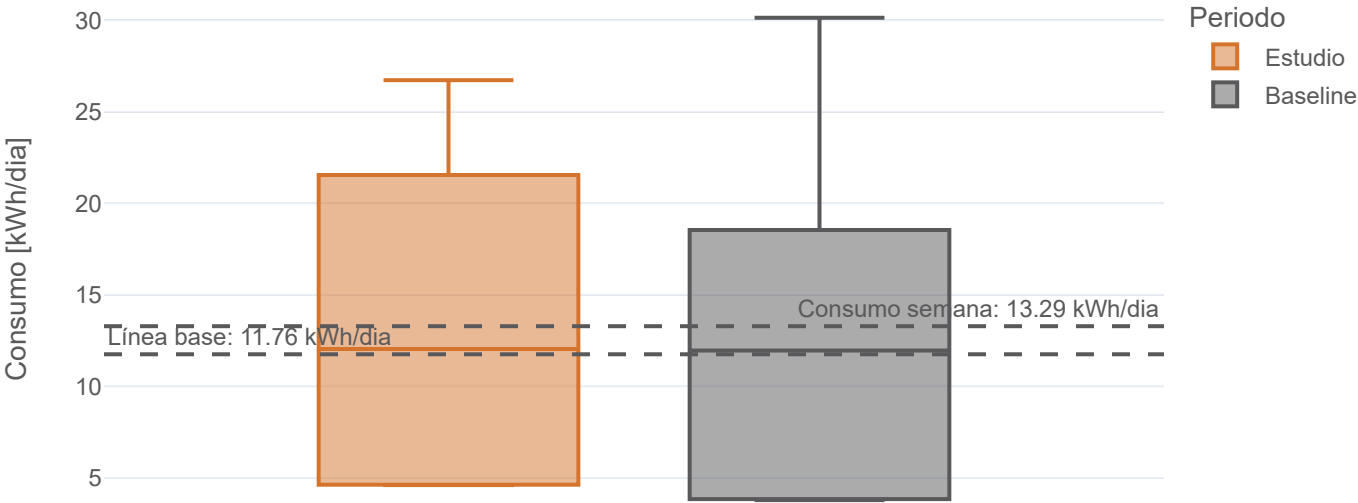


Durante la semana pasada se consumió un total de 310kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 26.2% del consumo total


BC 799 - Floridablanca: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

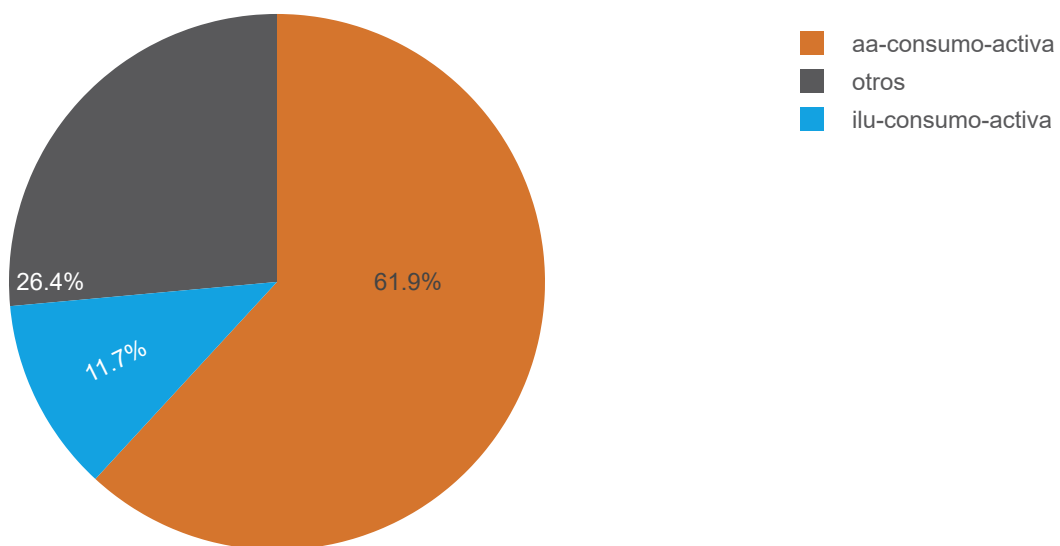


BC 799 - Floridablanca: Consumo de energía activa [kWh]

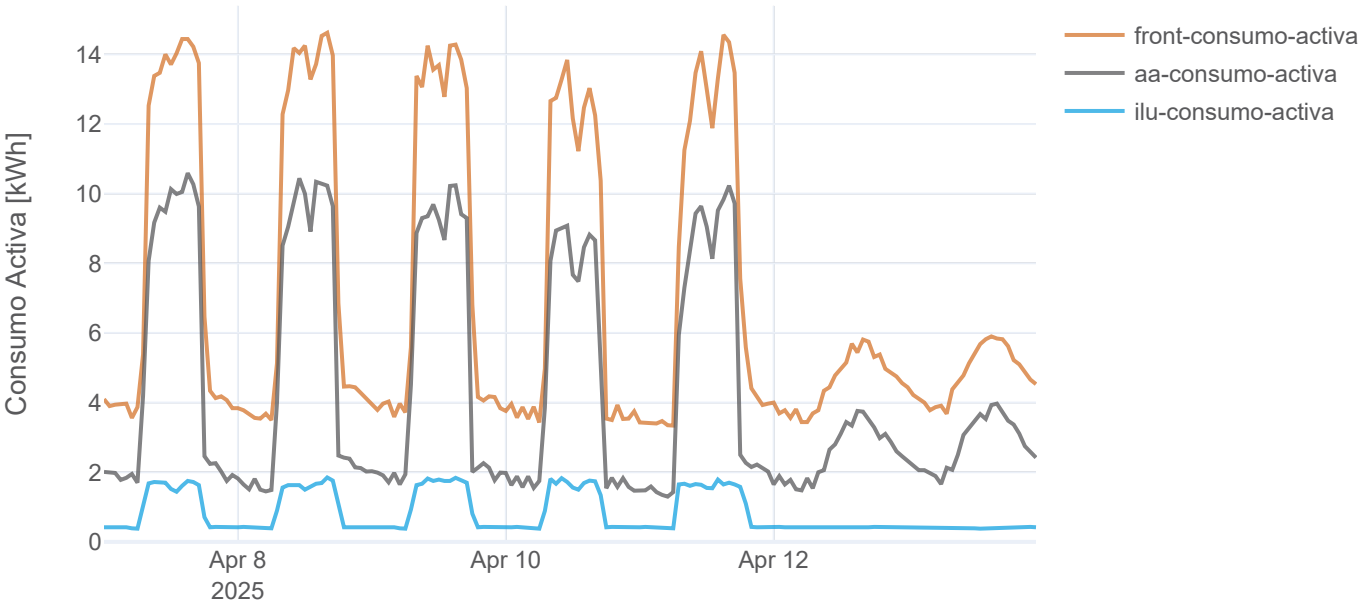

BC 799 - Floridablanca: Día típico

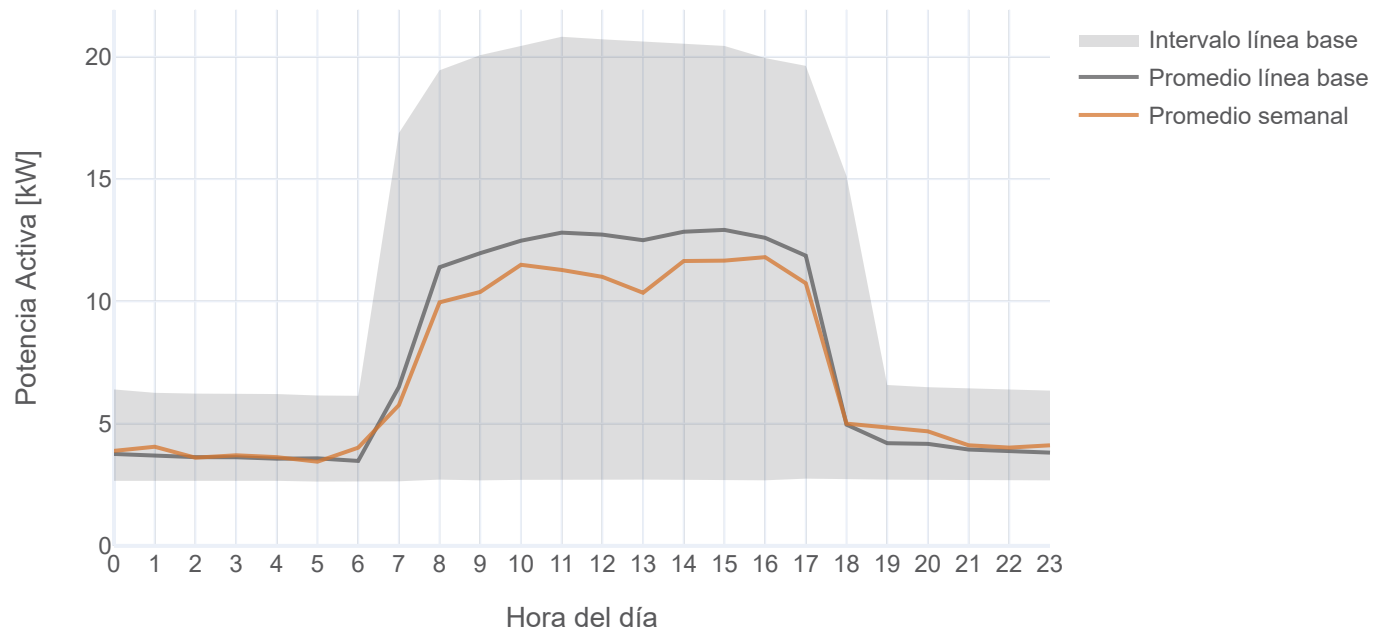


BC 799 - Floridablanca: Semana típica

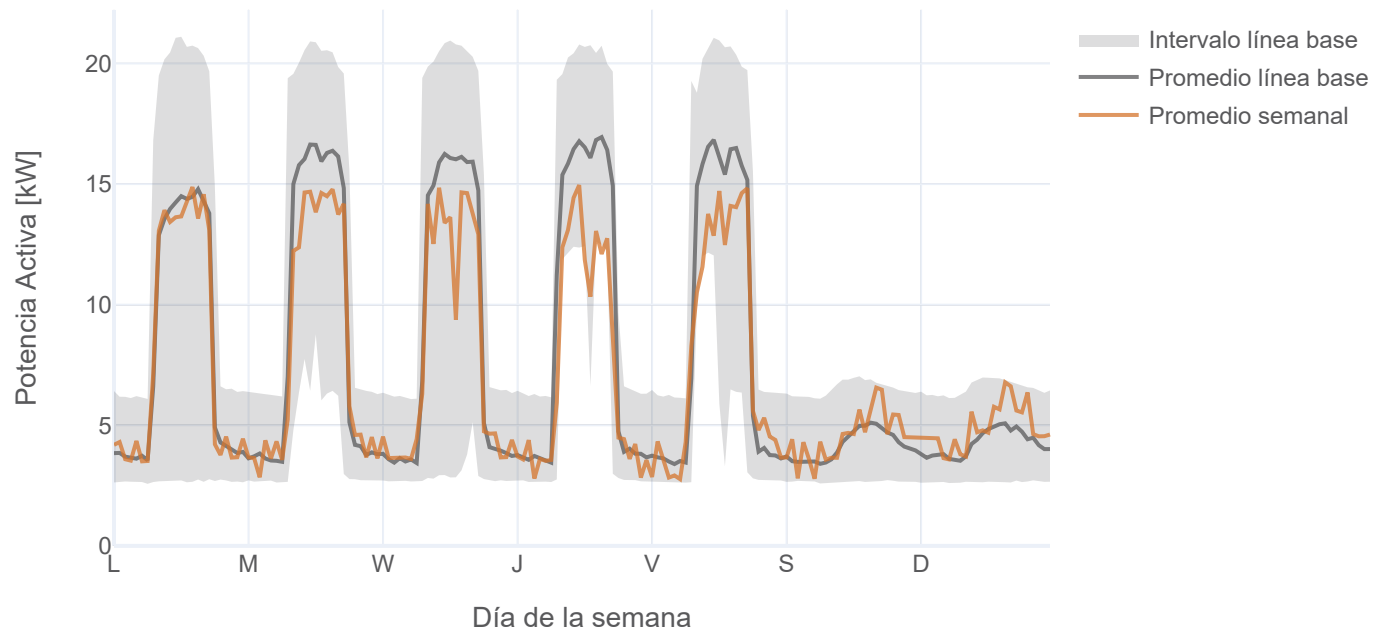


[Skip to main content](#)

BC 799 - Floridablanca: Factor de potencia

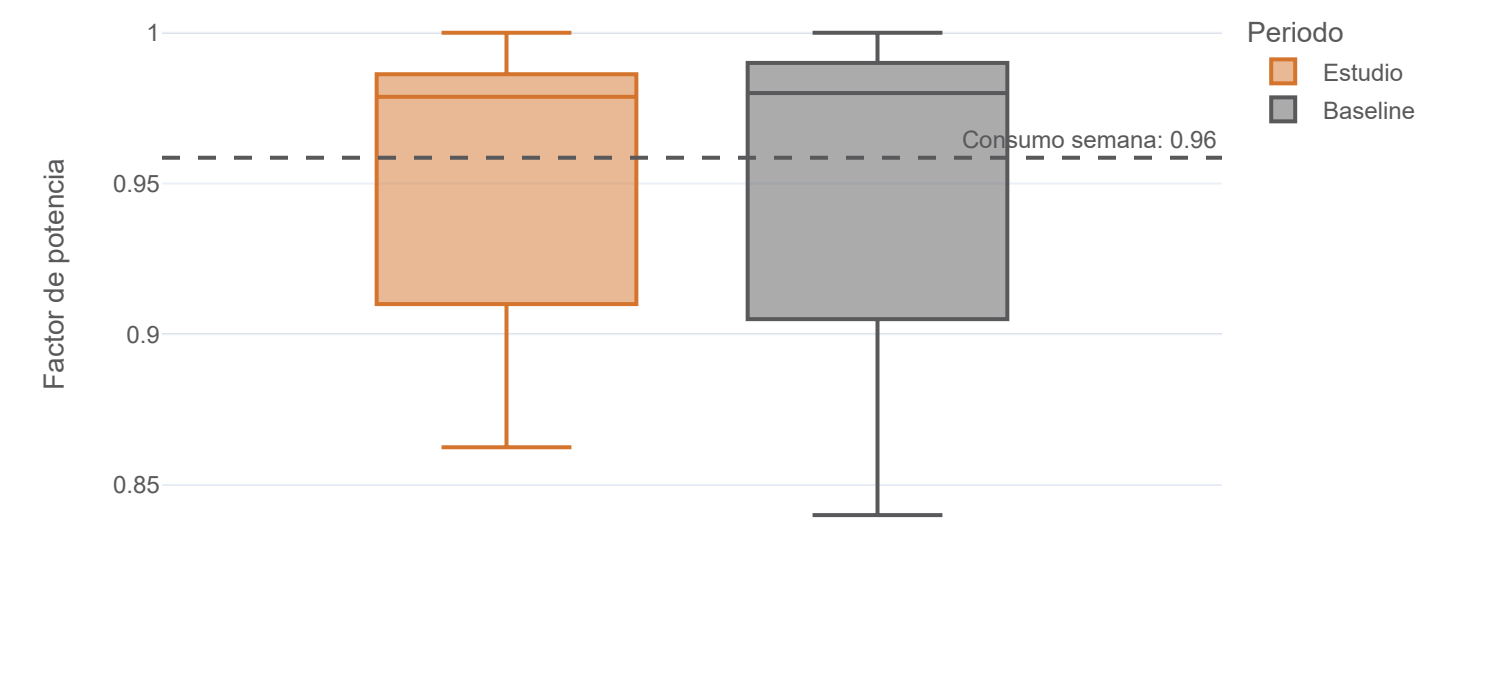


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.96, lo que representa un consumo

BC 799 - Floridablanca: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

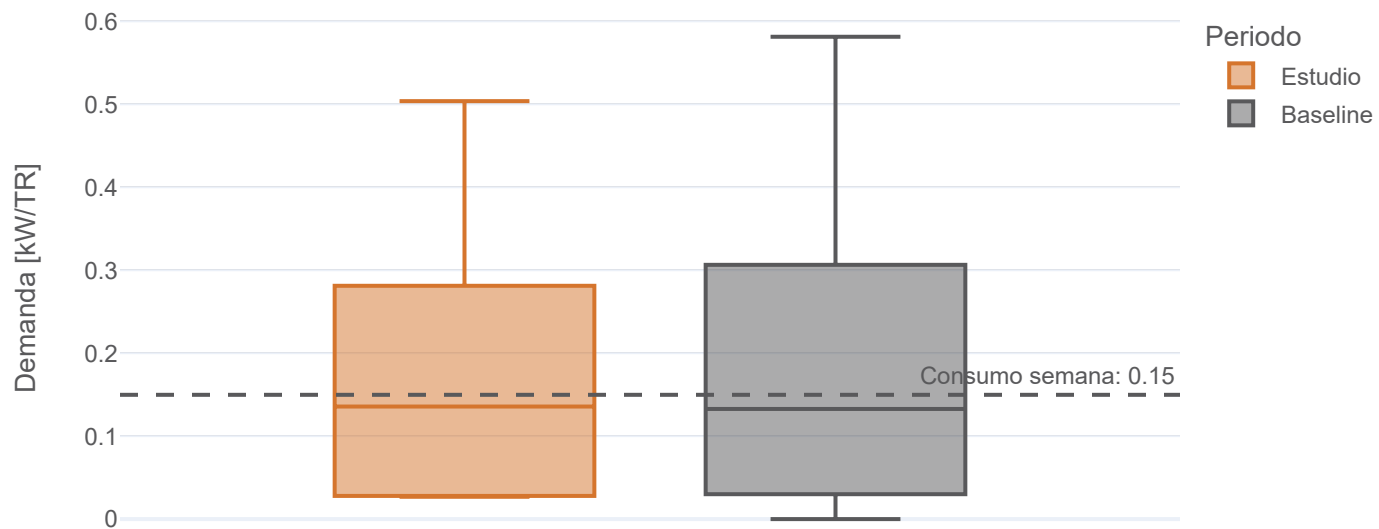

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.15 kW/TR lo que representa un factor de uso del 25.77% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 799 - Floridablanca: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

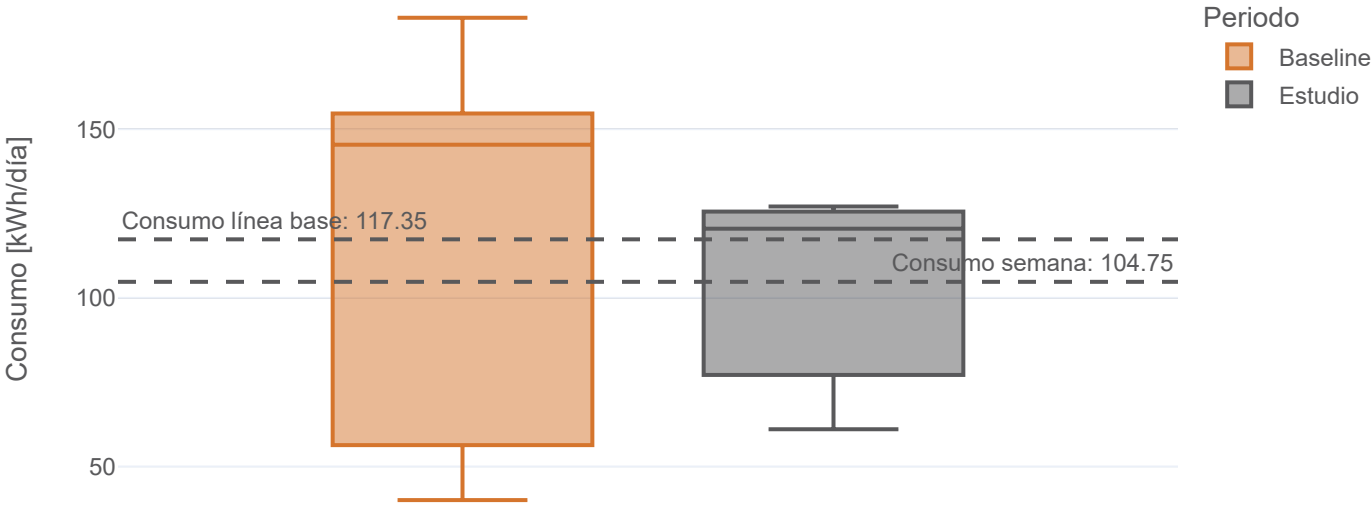


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 29.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 816 - Calle 10

BC 816 - Calle 10: Consumo diario de energía activa [kWh]

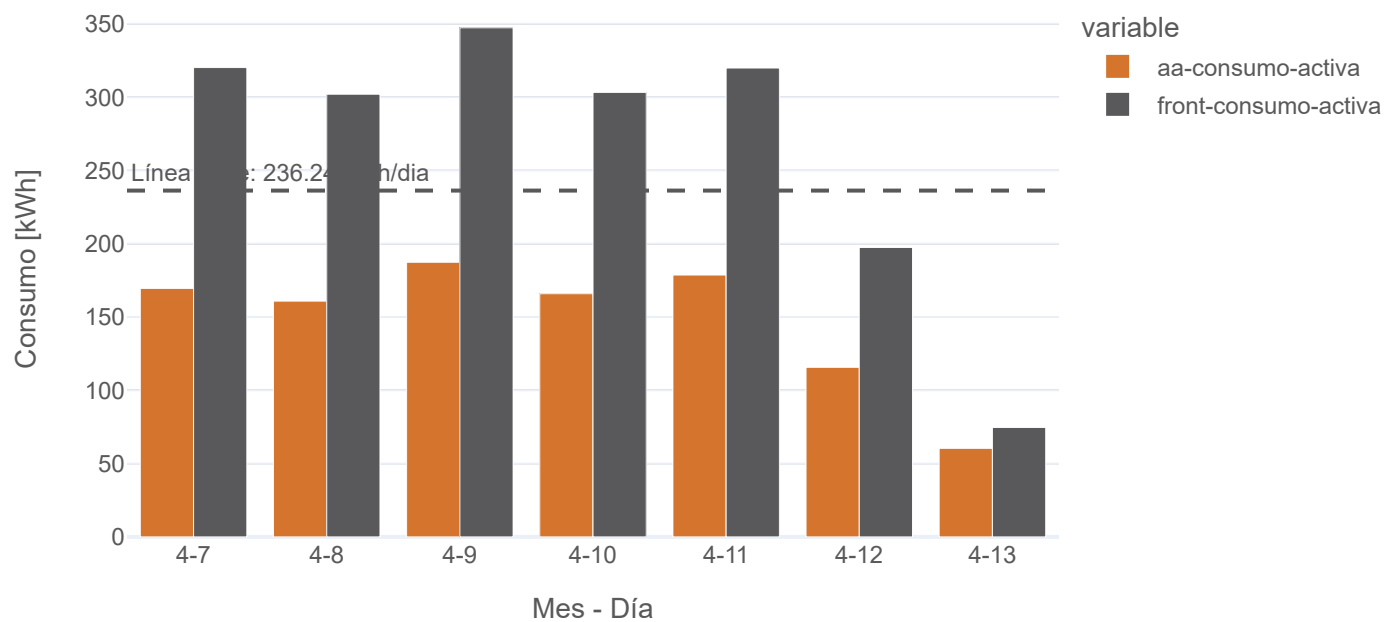


BC 816 - Calle 10: Consumo típico diario

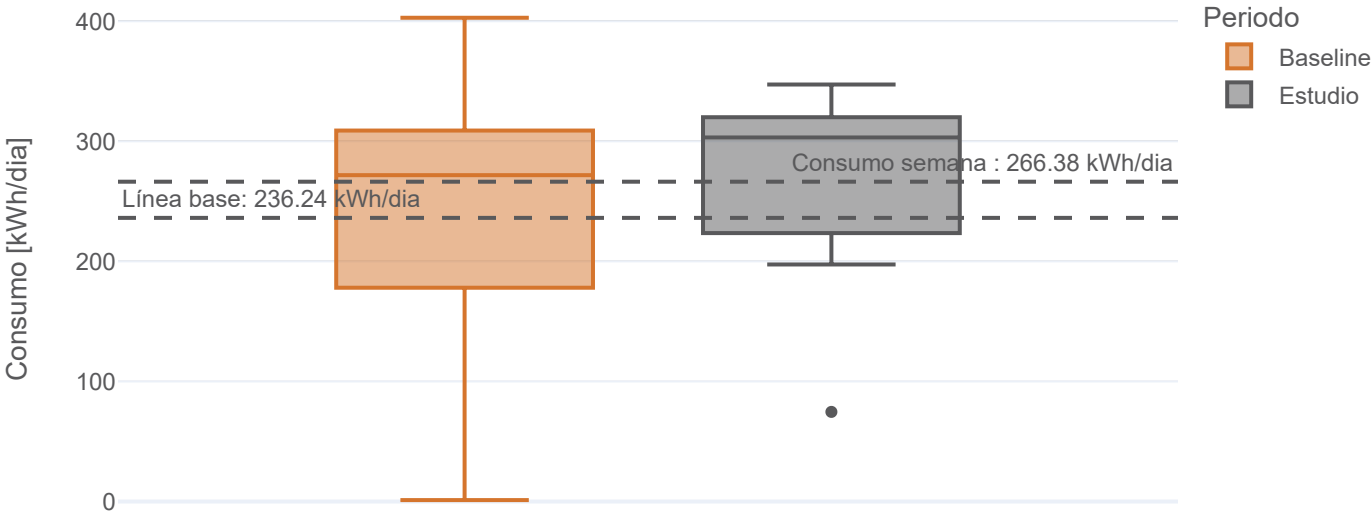


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 30.13 kWh/dia, lo que representa un 1

BC 816 - Calle 10: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

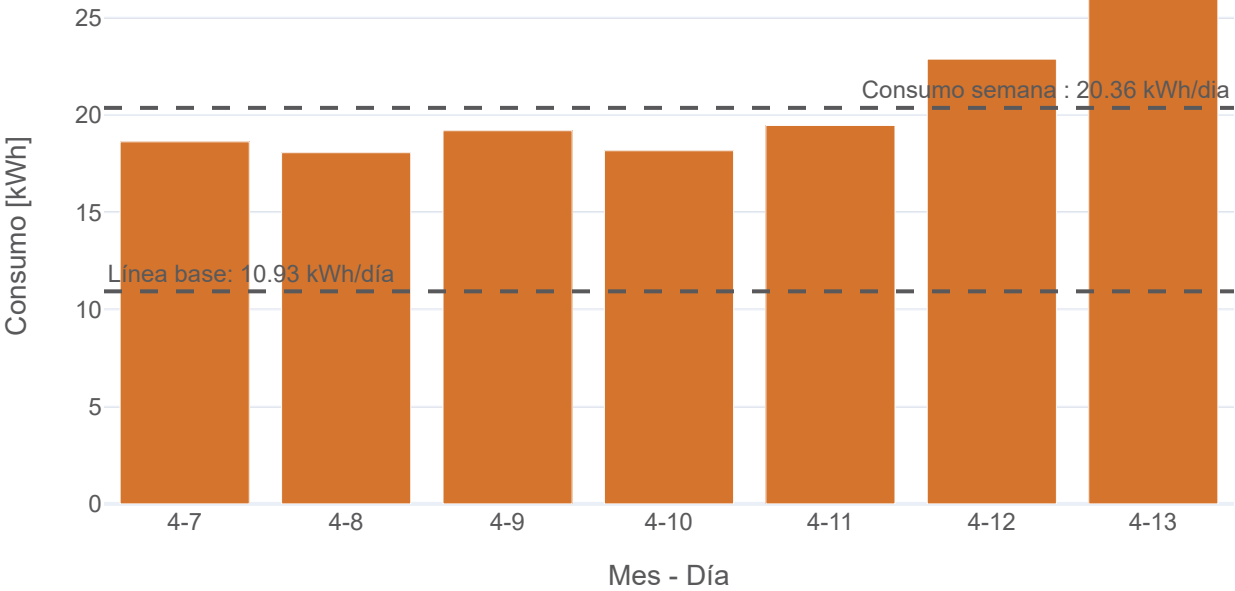


BC 816 - Calle 10: Consumo nocturno típico diario

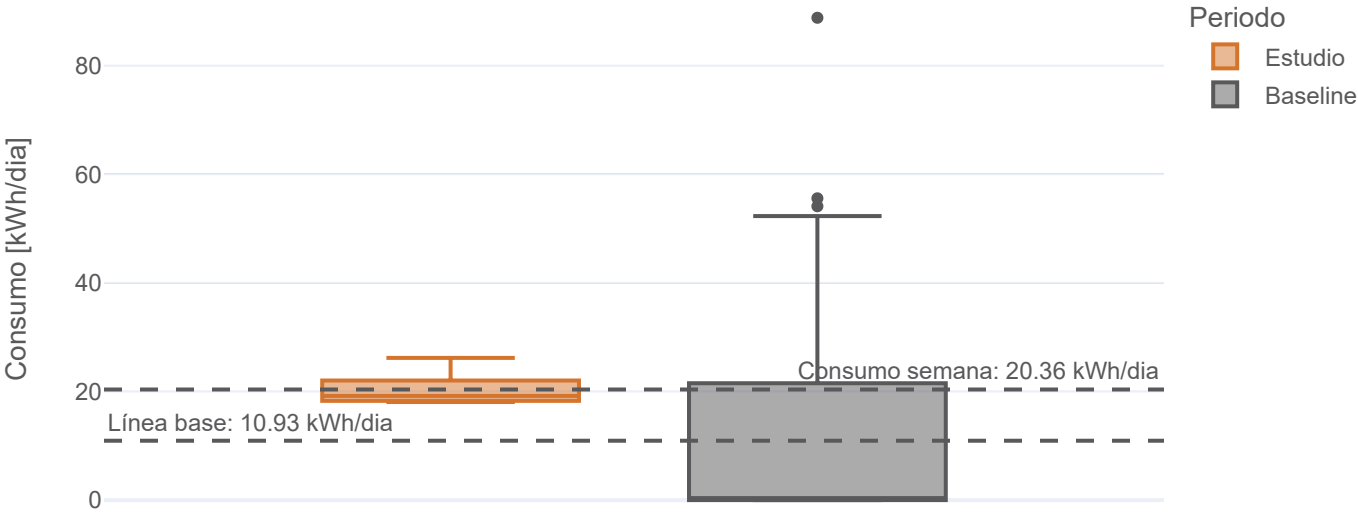


Durante la semana pasada se consumió un total de 201kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 10.8% del consumo total


BC 816 - Calle 10: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

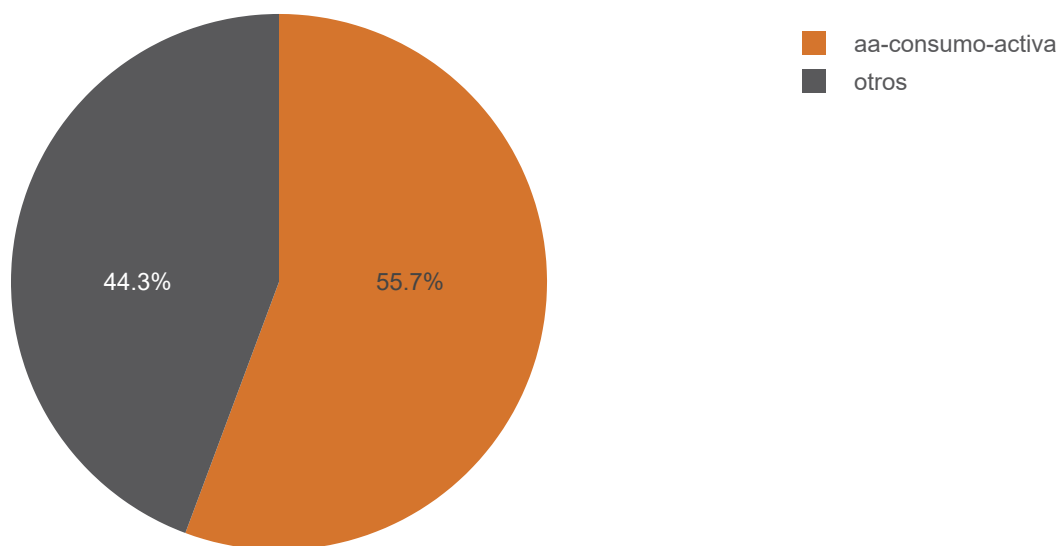


BC 816 - Calle 10: Consumo de energía activa [kWh]

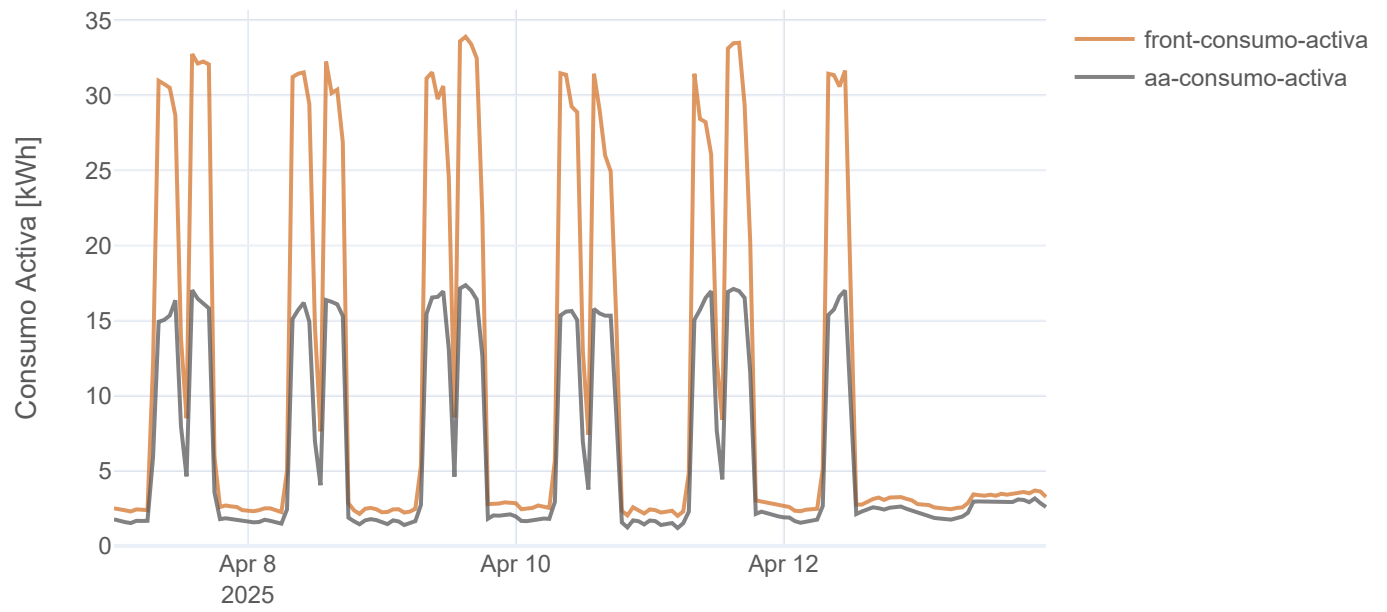

BC 816 - Calle 10: Día típico

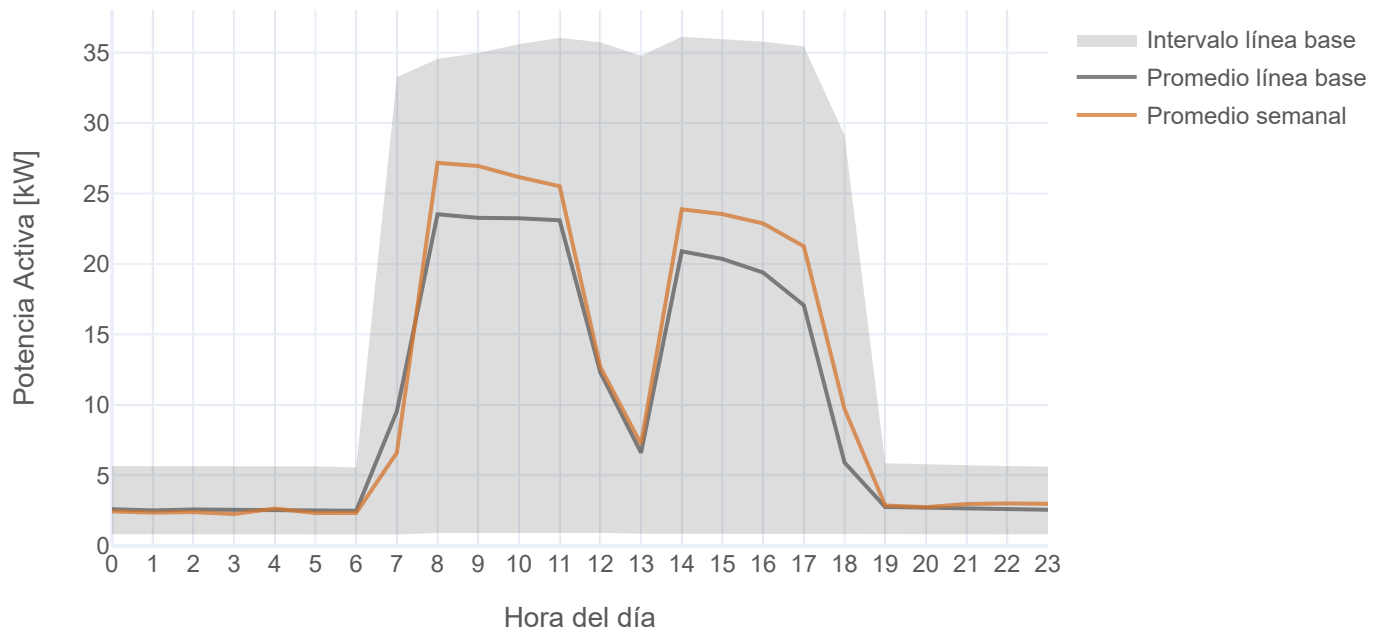

BC 816 - Calle 10: Semana típica

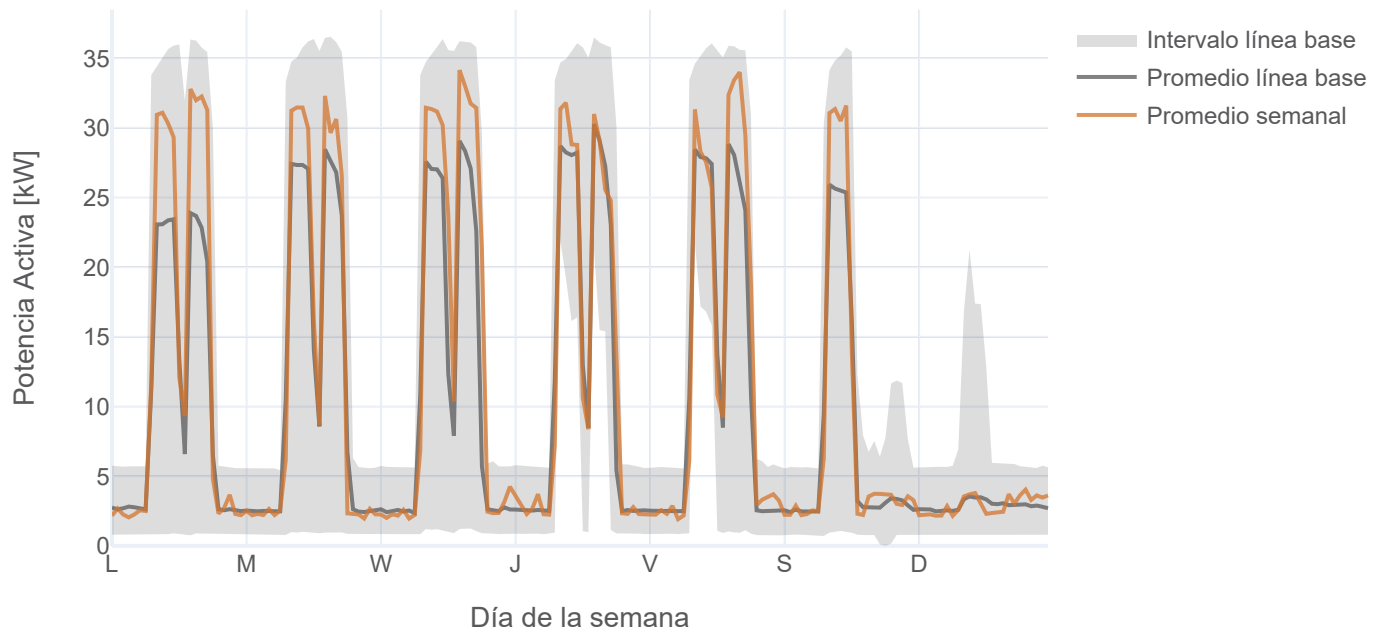


[Skip to main content](#)

BC 816 - Calle 10: Factor de potencia




Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.00 lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades por p

BC 816 - Calle 10: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

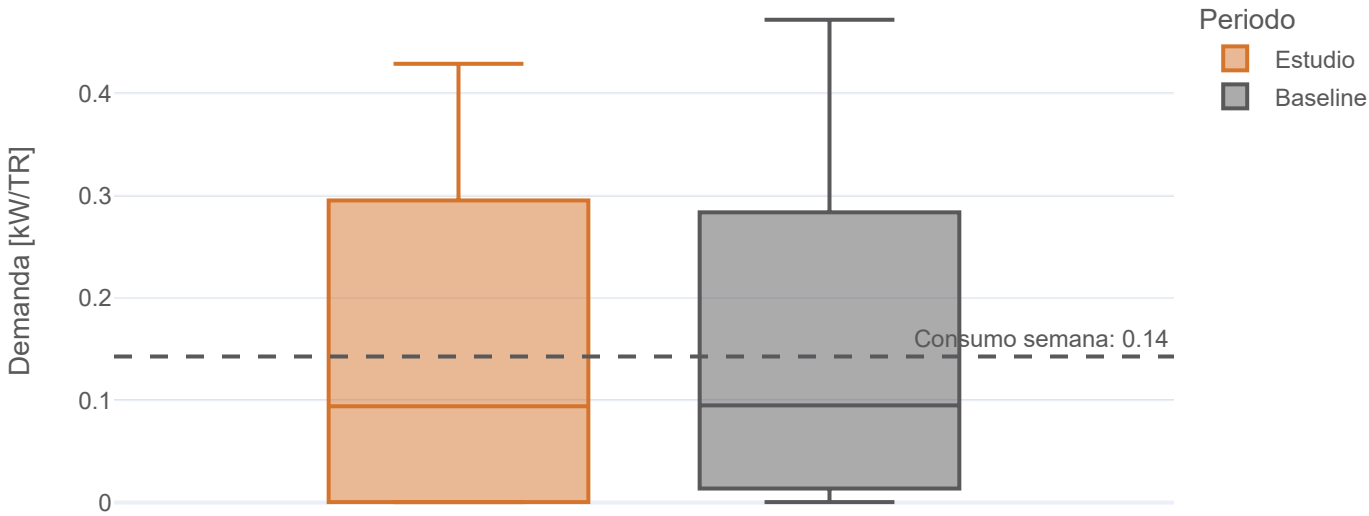

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.14 kW/TR lo que representa un factor de uso del 30.25% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 816 - Calle 10: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

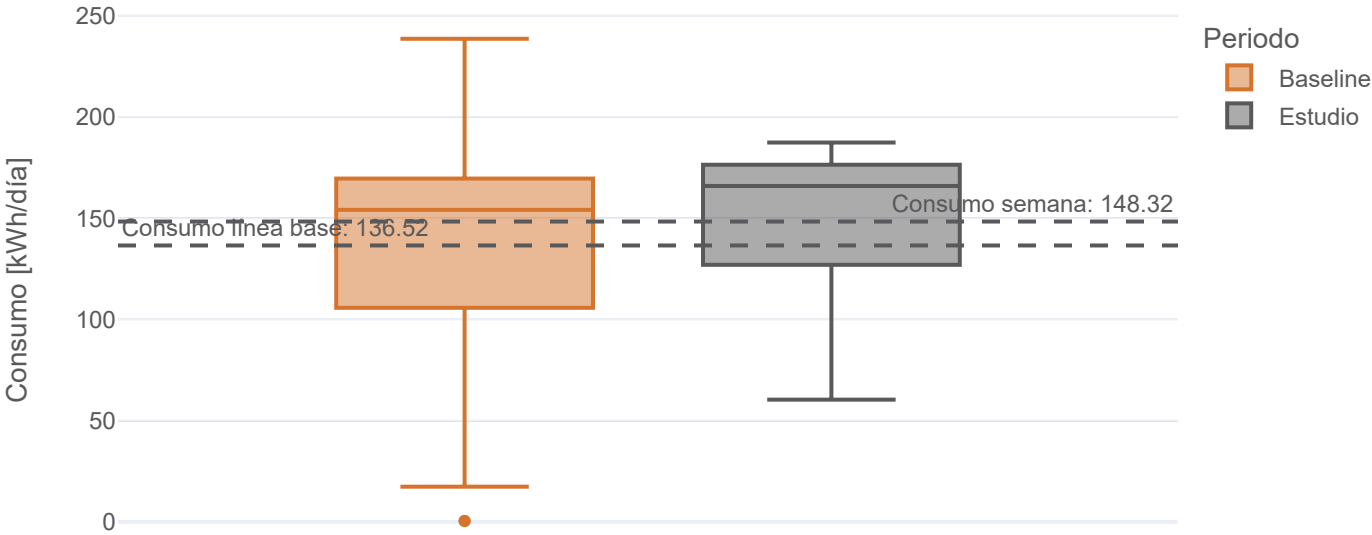


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 46.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 825 - Astrocentro

BC 825 - Astrocentro: Consumo diario de energía activa [kWh]

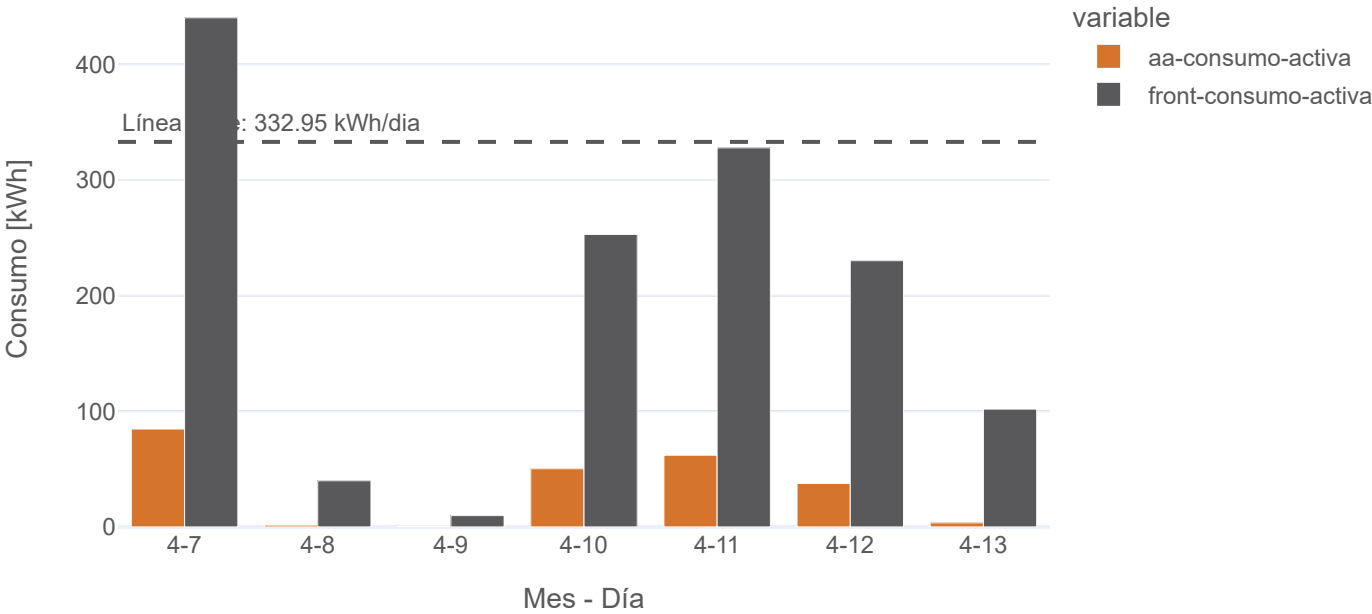


BC 825 - Astrocentro: Consumo típico diario

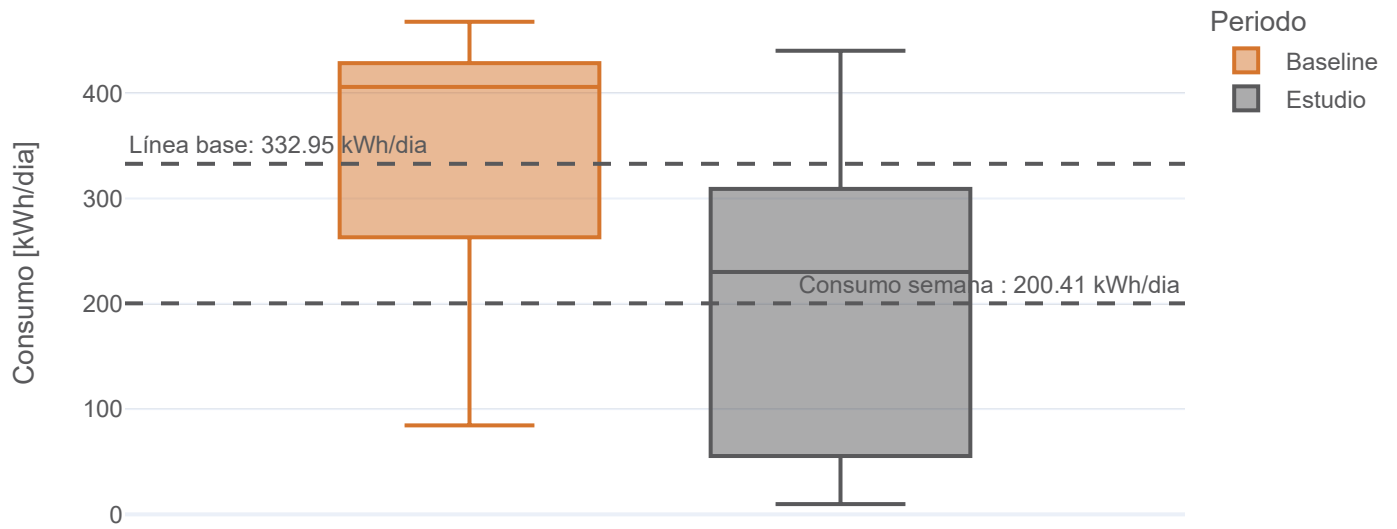


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 132.54 kWh/día, lo que representa un

BC 825 - Astrocentro: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilu [kWh/día]

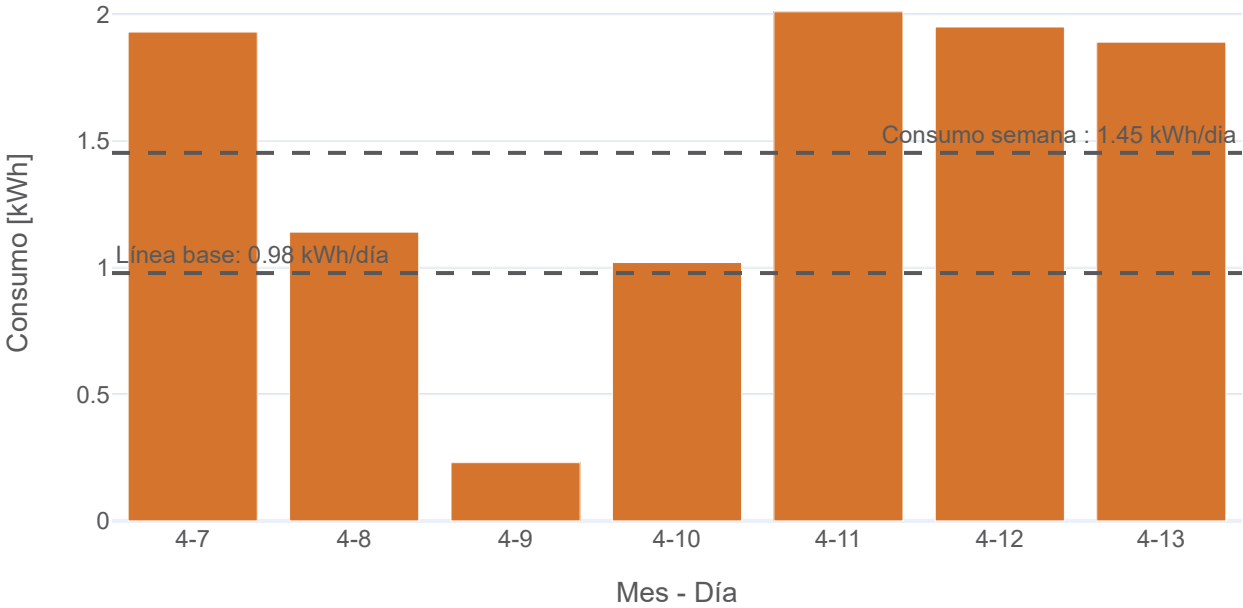


BC 825 - Astrocentro: Consumo nocturno típico diario

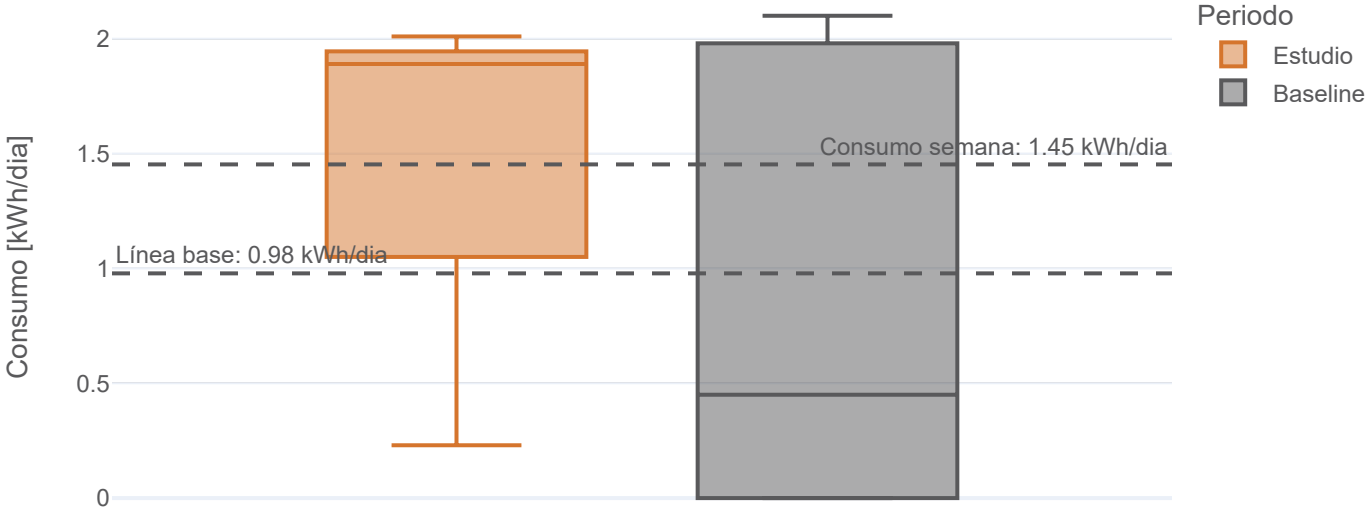


Durante la semana pasada se consumió un total de 260kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 18.5% del consumo total


BC 825 - Astrocentro: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

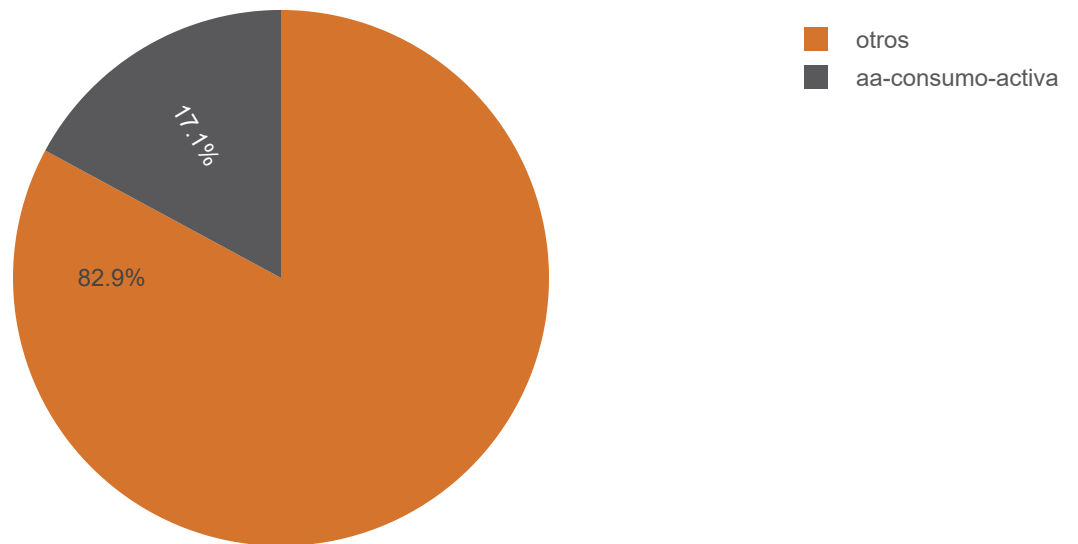


BC 825 - Astrocentro: Consumo de energía activa [kWh]

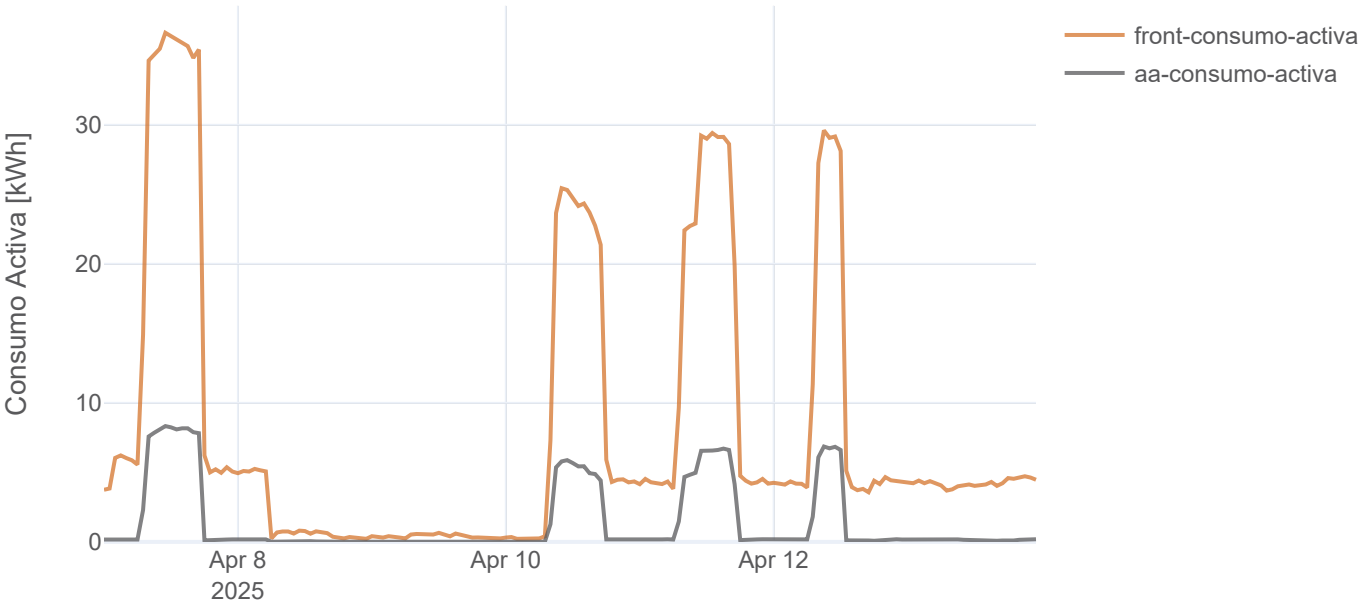

BC 825 - Astrocentro: Día típico

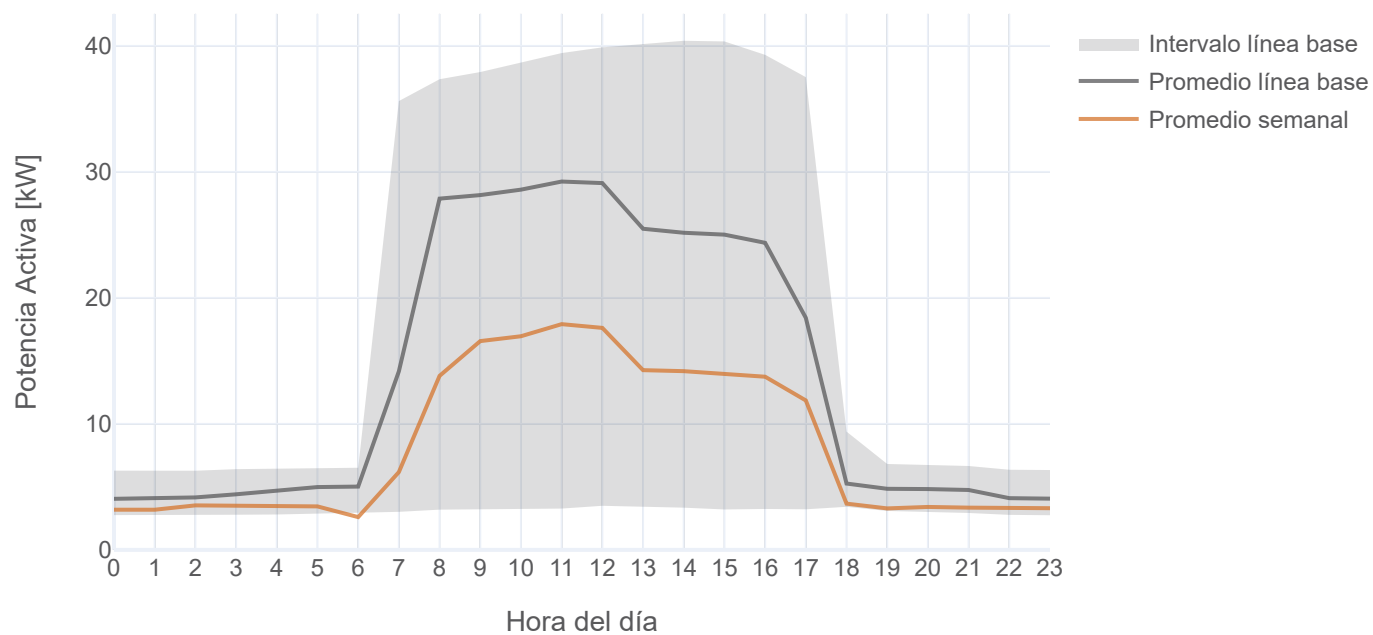


BC 825 - Astrocentro: Semana típica

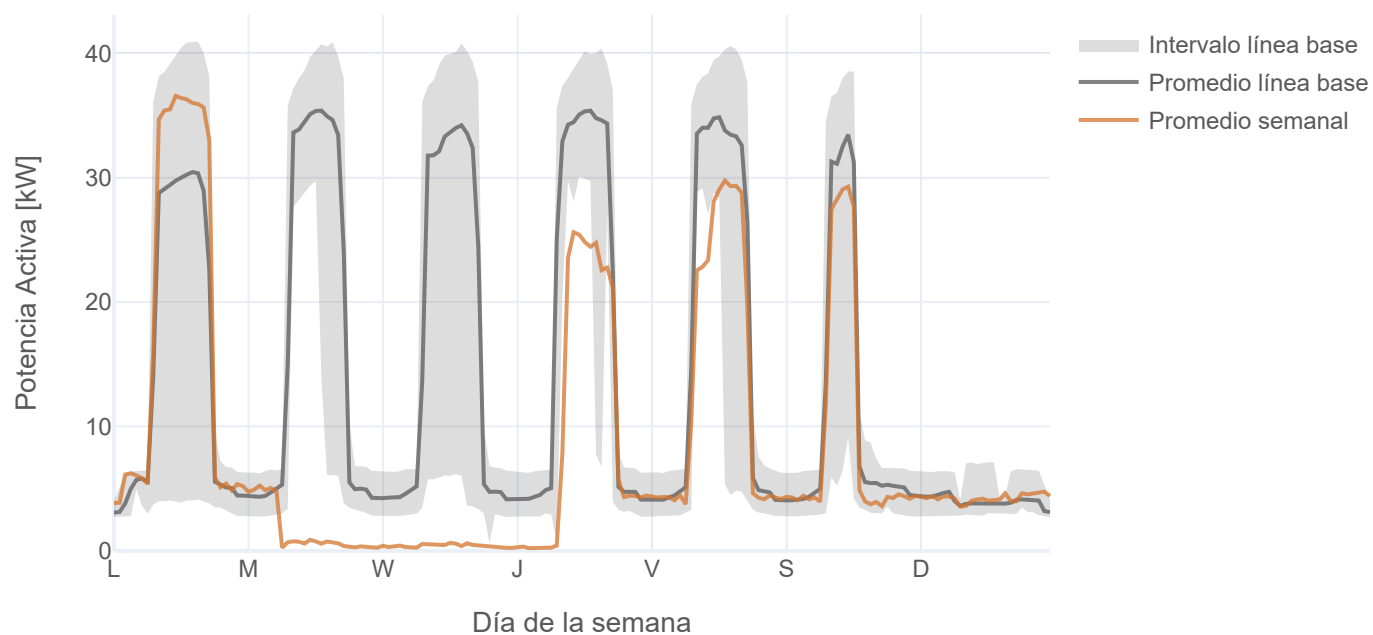


[Skip to main content](#)

BC 825 - Astrocentro: Factor de potencia

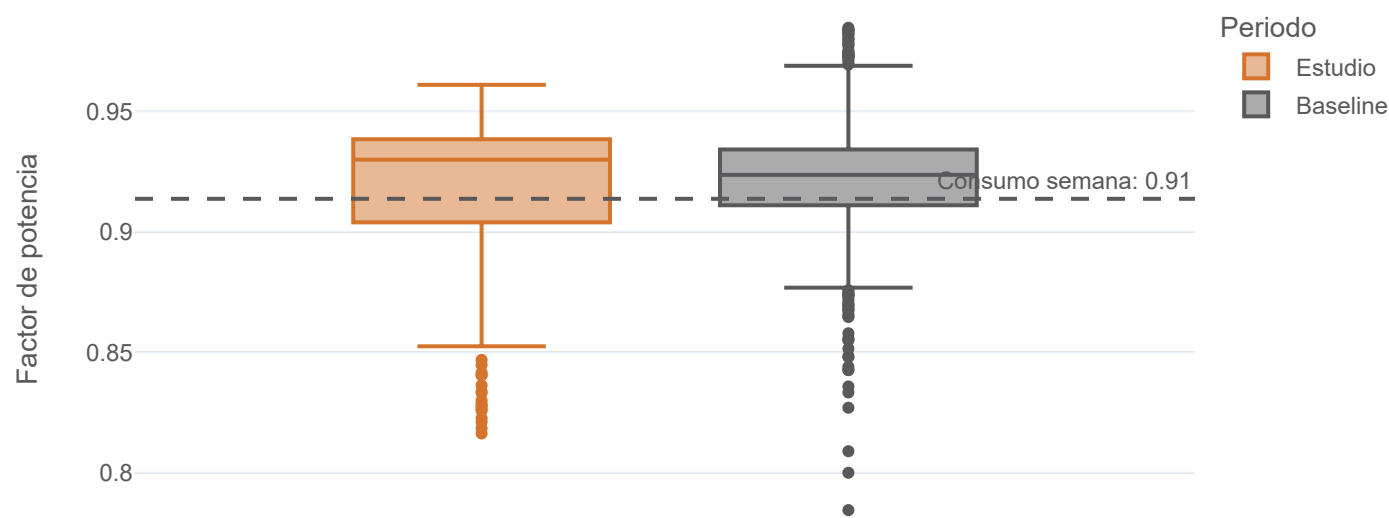


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.92, lo que representa un consumo

BC 825 - Astrocentro: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

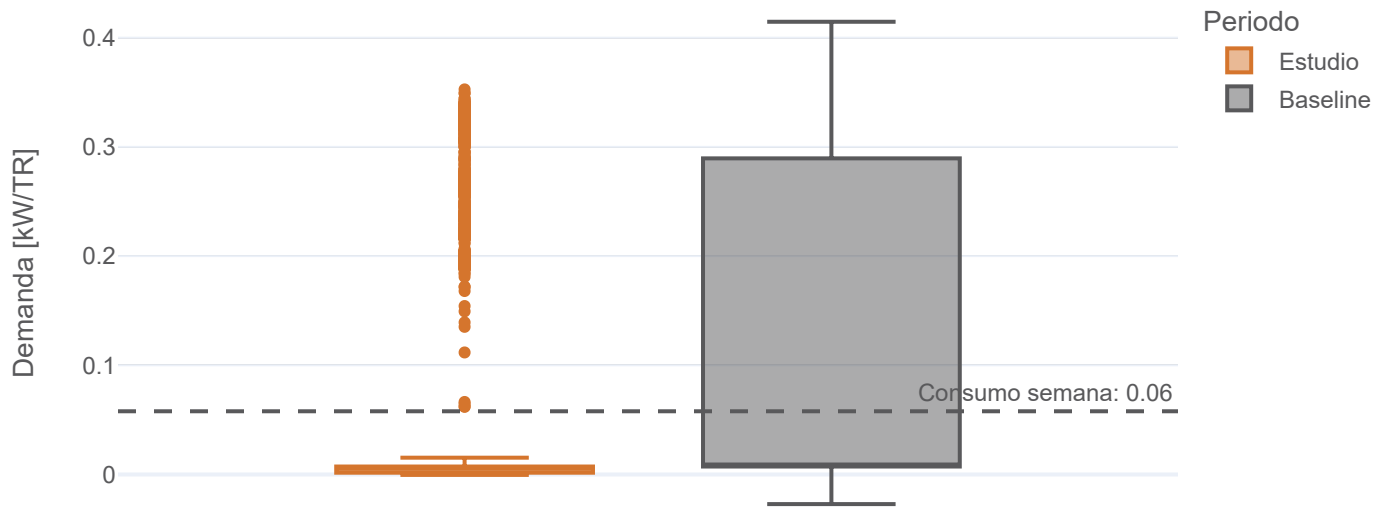

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.06 kW/TR lo que representa un factor de uso del 13.96% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 825 - Astrocentro: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

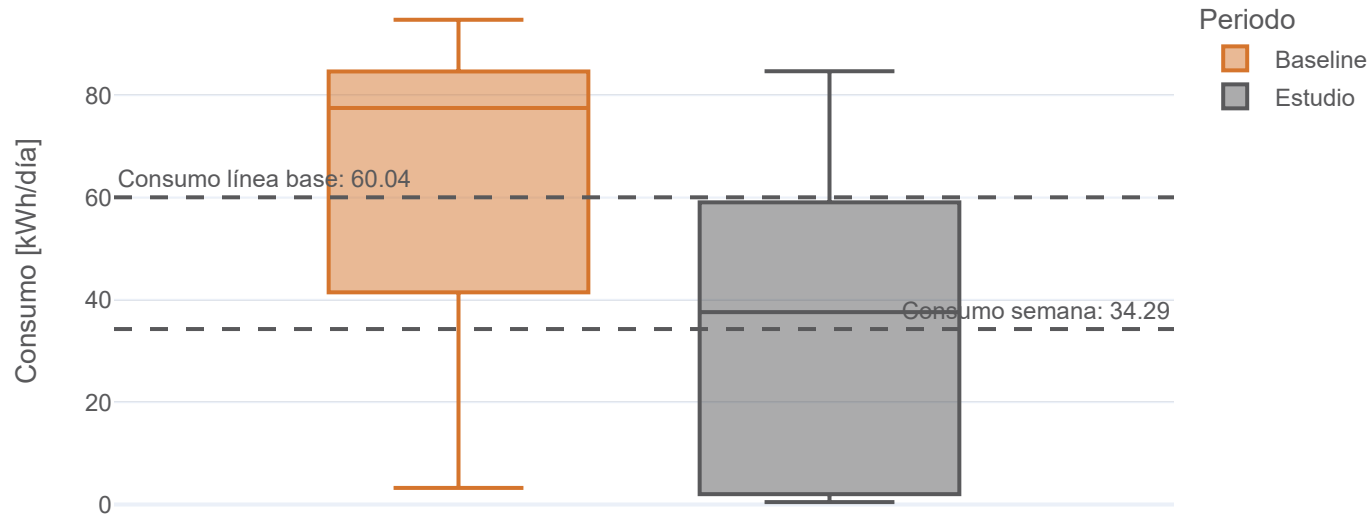


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 24.7 TR, lo que representa una distribución por a

BC 829 - Unicentro Cali

BC 829 - Unicentro Cali: Consumo diario de energía activa [kWh]

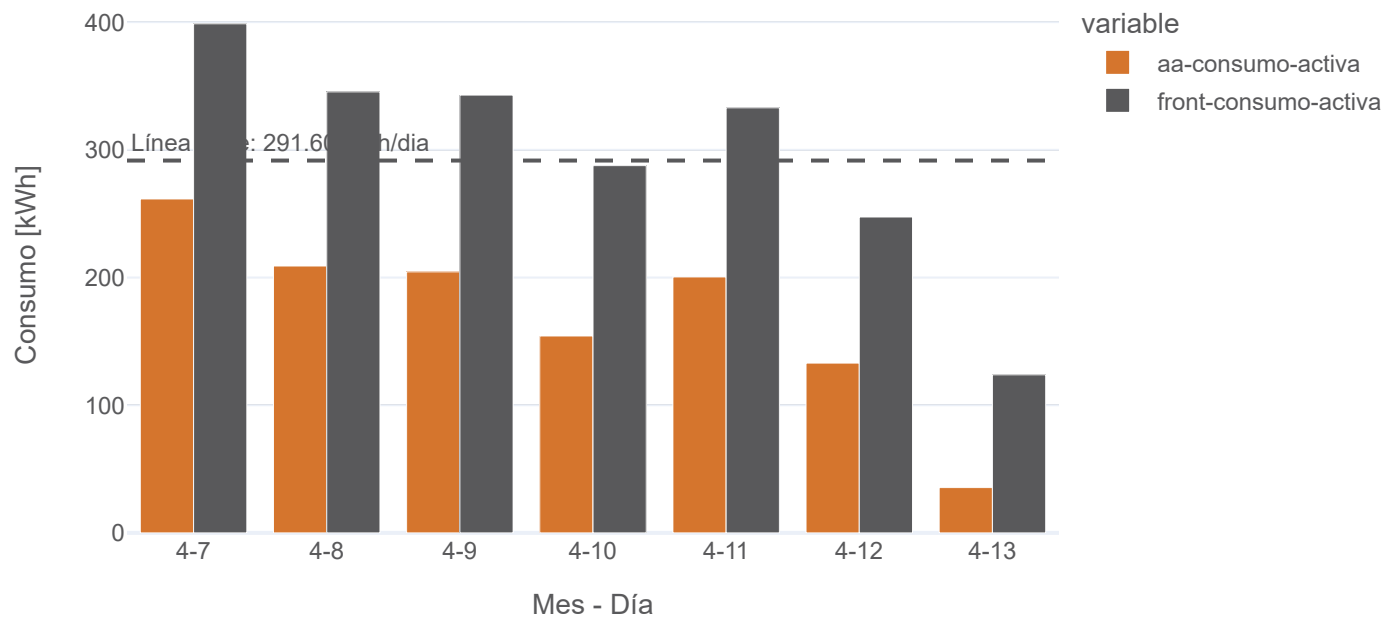


BC 829 - Unicentro Cali: Consumo típico diario

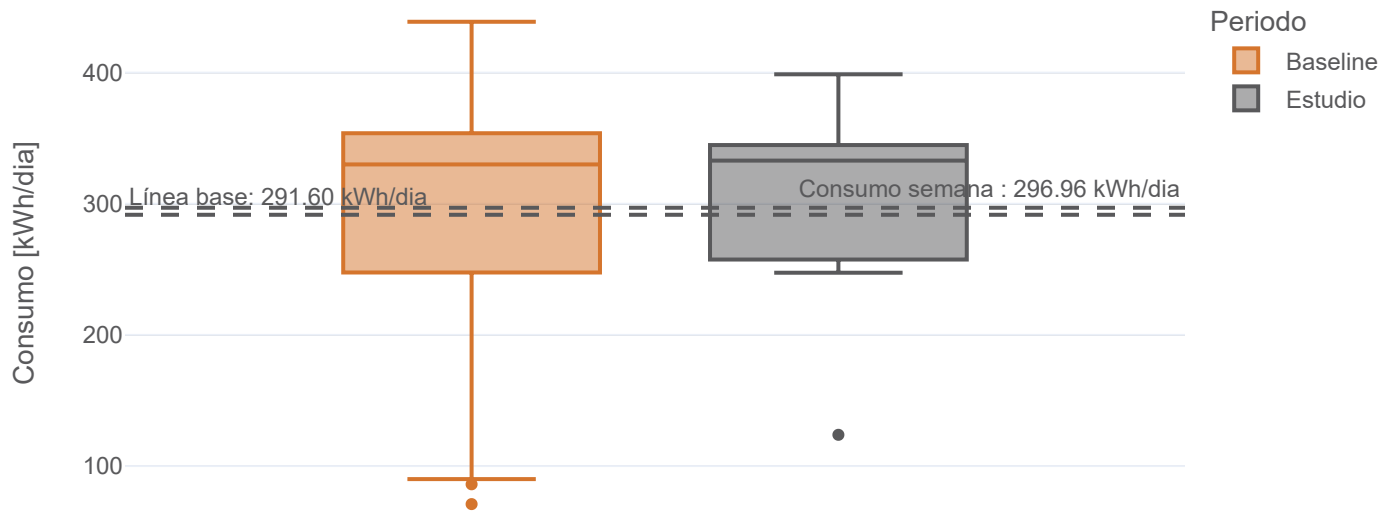


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 5.36 kWh/día, lo que representa un 2

BC 829 - Unicentro Cali: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilu [kWh/día]

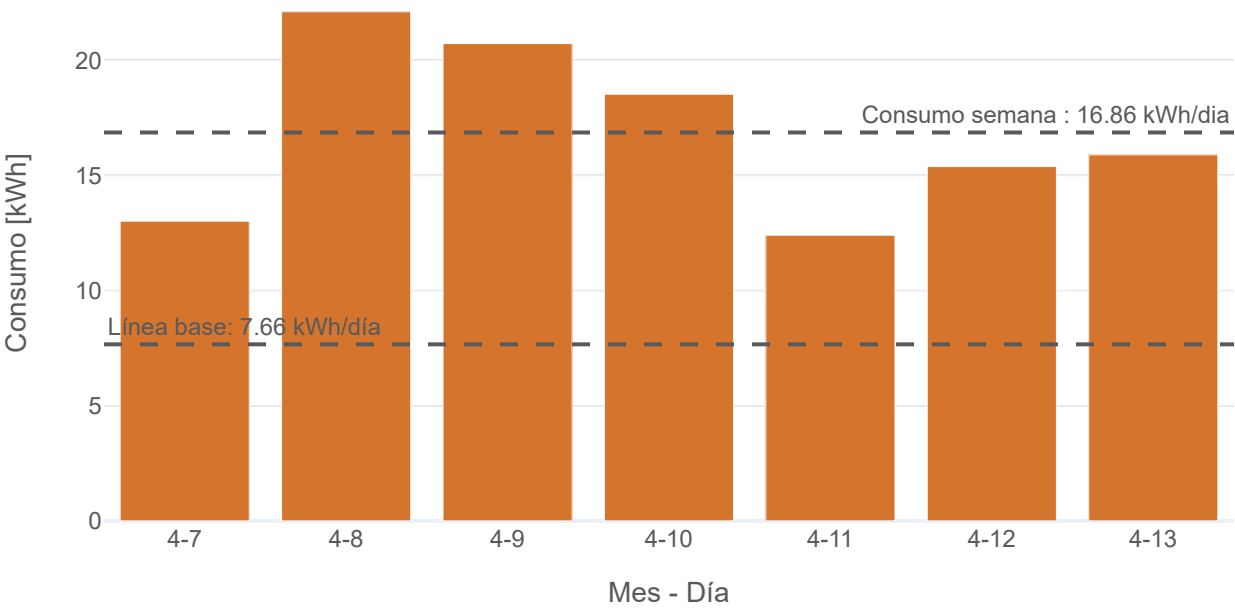


BC 829 - Unicentro Cali: Consumo nocturno típico diario

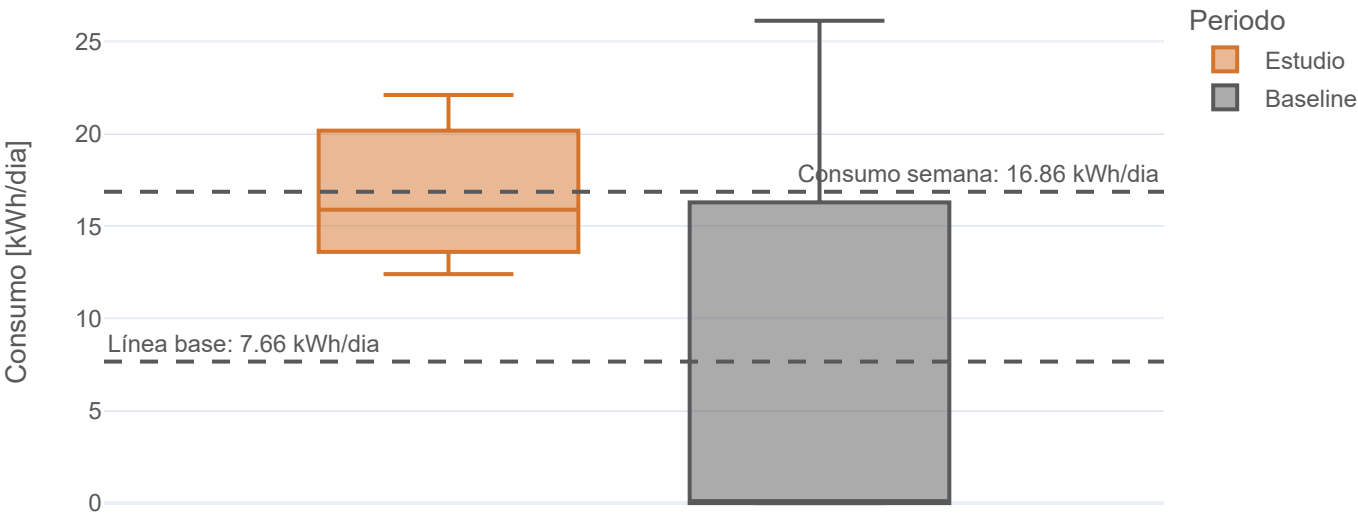


Durante la semana pasada se consumió un total de 415kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 20.0% del consumo total


BC 829 - Unicentro Cali: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

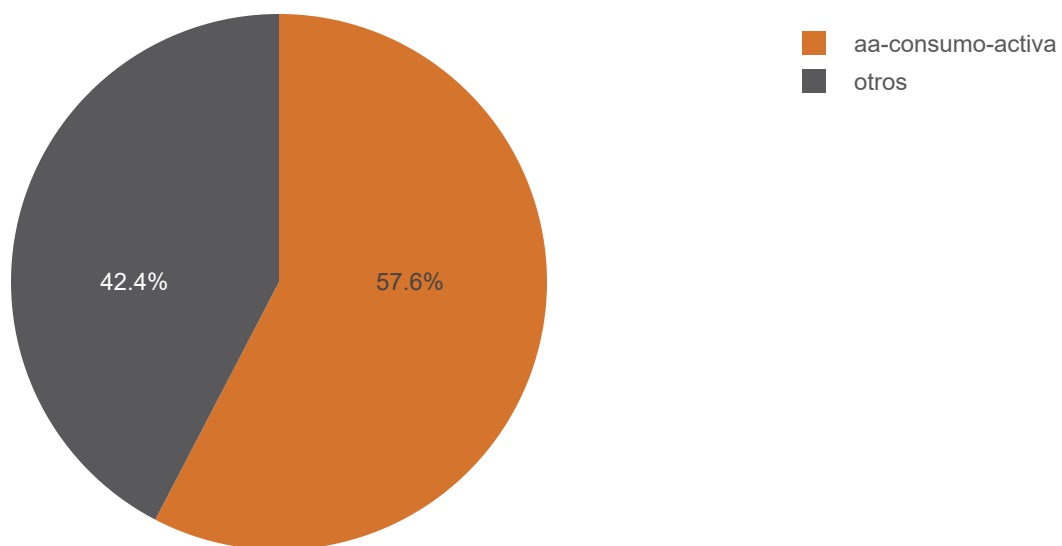


BC 829 - Unicentro Cali: Consumo de energía activa [kWh]

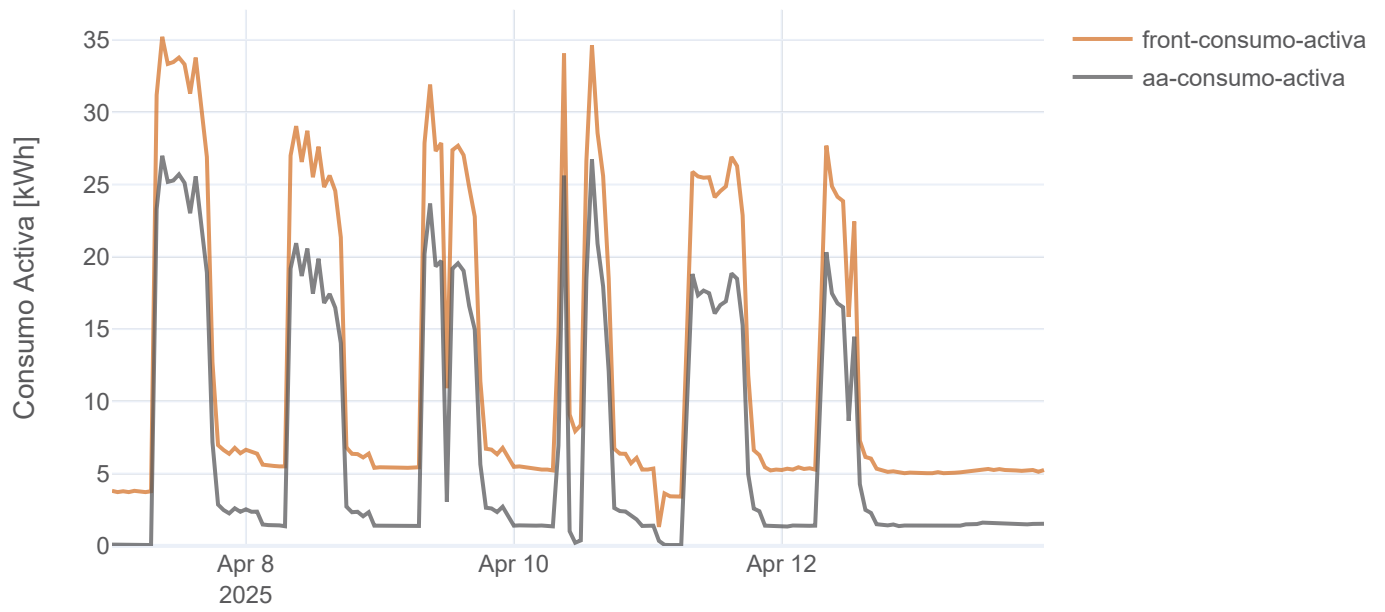


BC 829 - Unicentro Cali: Día típico

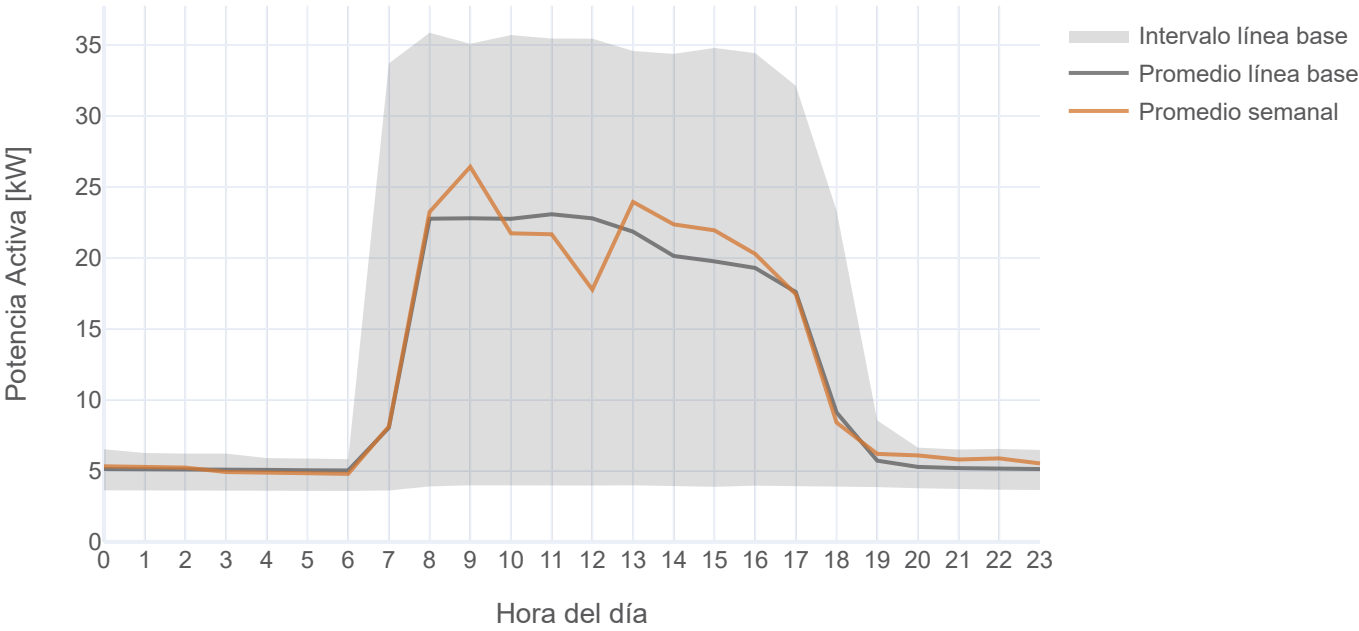

BC 829 - Unicentro Cali: Semana típica

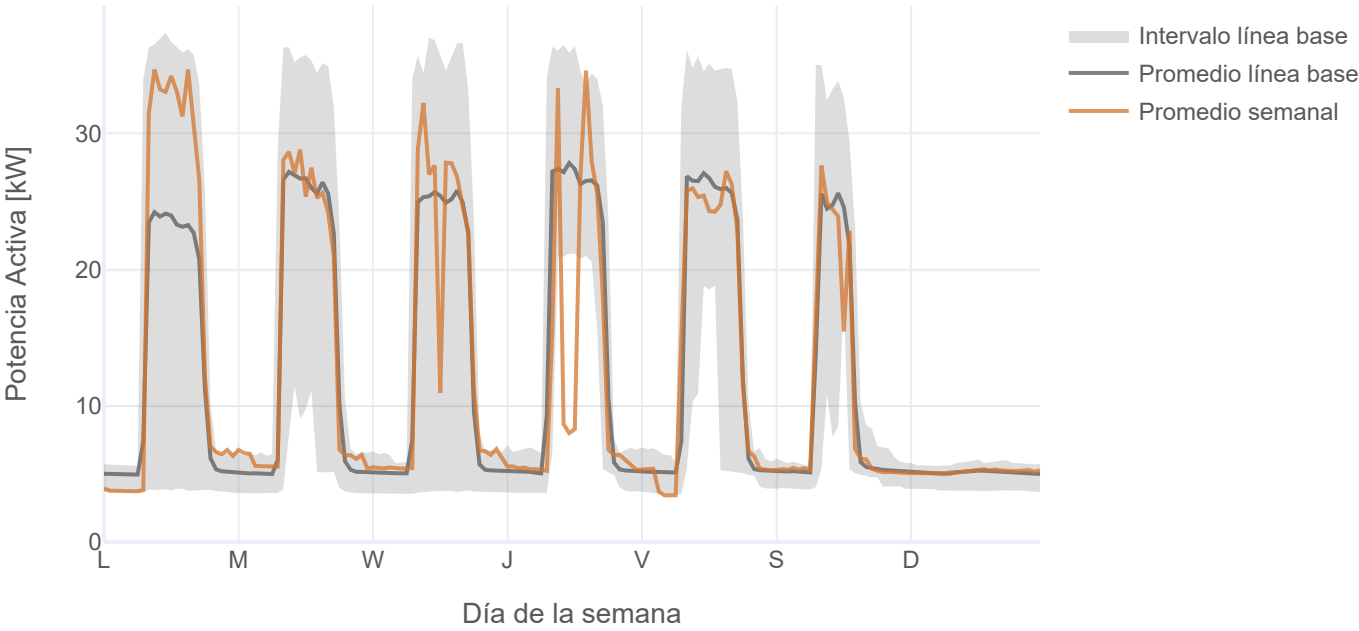


BC 829 - Unicentro Cali: Factor de potencia

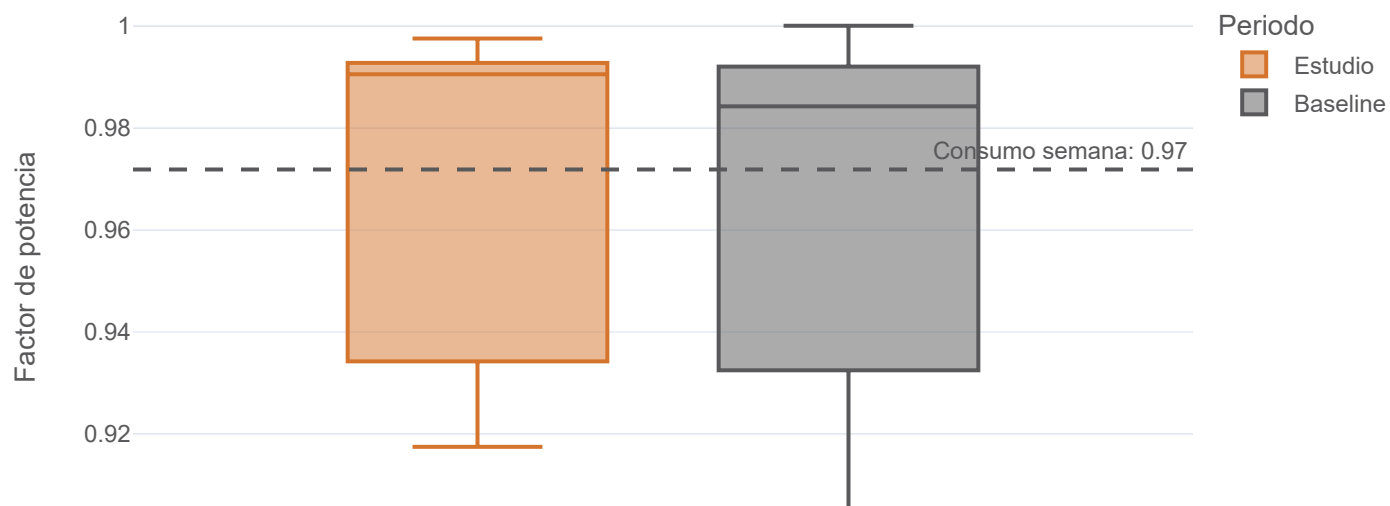


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.97, lo que representa un consumo

BC 829 - Unicentro Cali: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

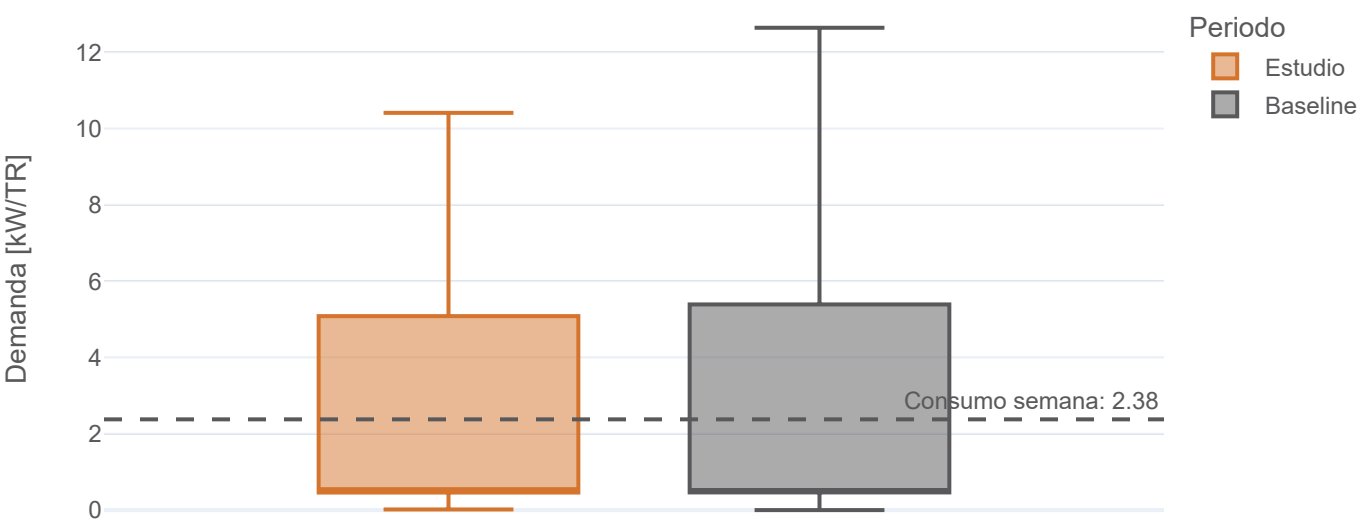

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 2.38 kW/TR lo que representa un factor de uso del 18.82% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 829 - Unicentro Cali: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

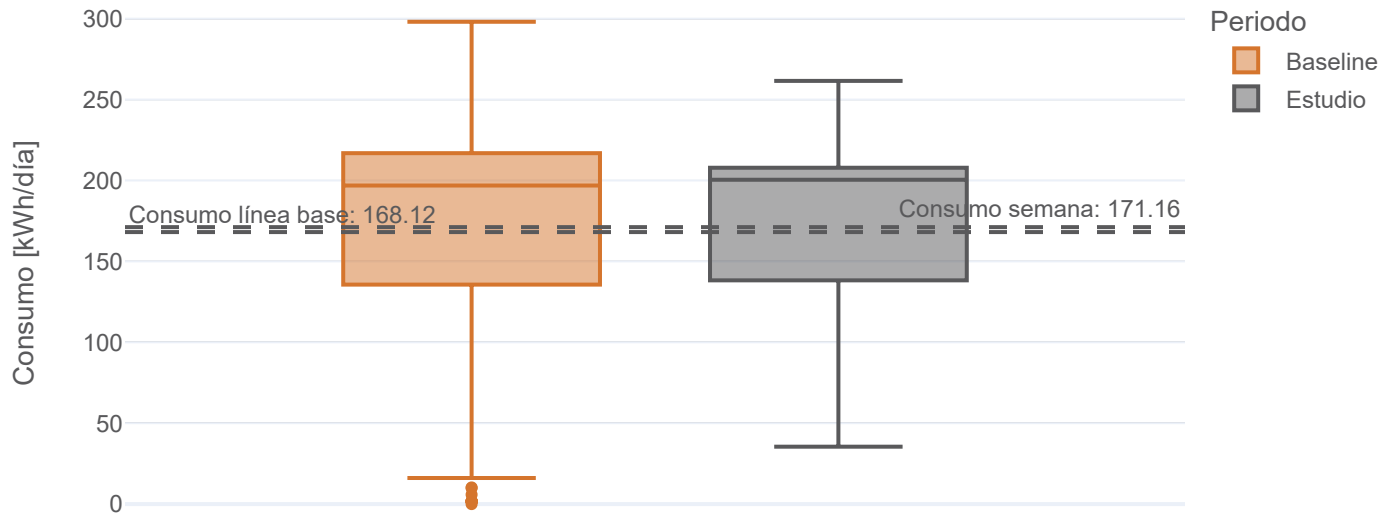


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 3.0 TR, lo que representa una distribución por ár

BC 834 - San Mateo

BC 834 - San Mateo: Consumo diario de energía activa [kWh]

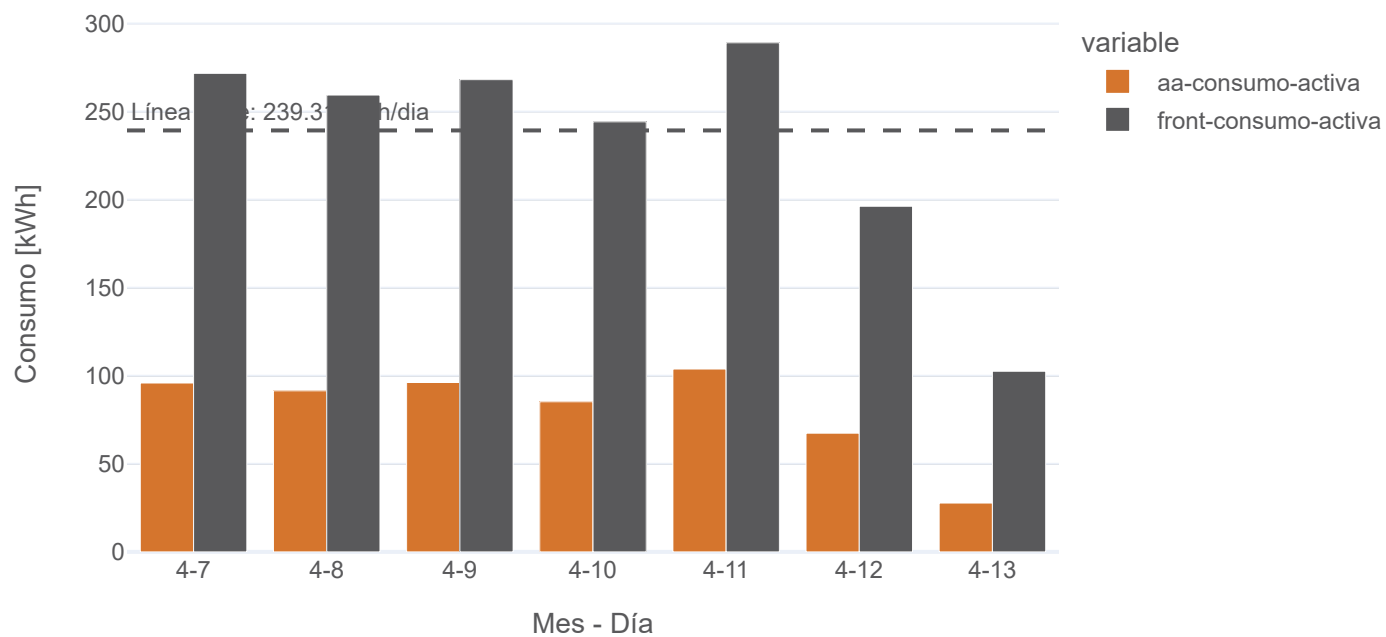


BC 834 - San Mateo: Consumo típico diario

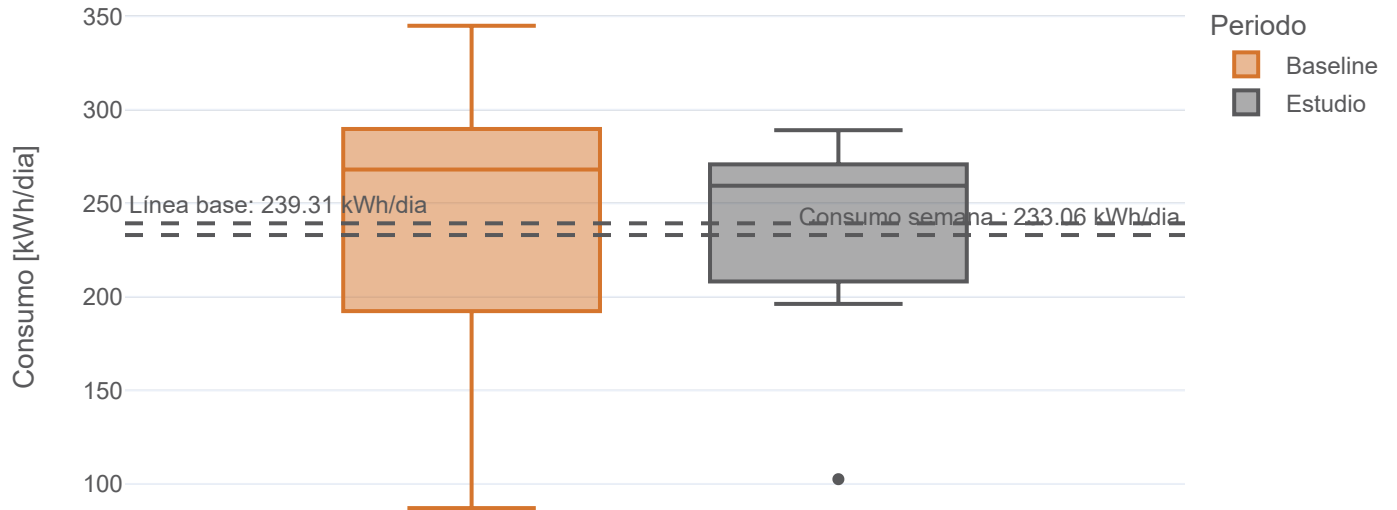


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 6.25 kWh/dia, lo que representa un 3

BC 834 - San Mateo: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilum [kWh/día]

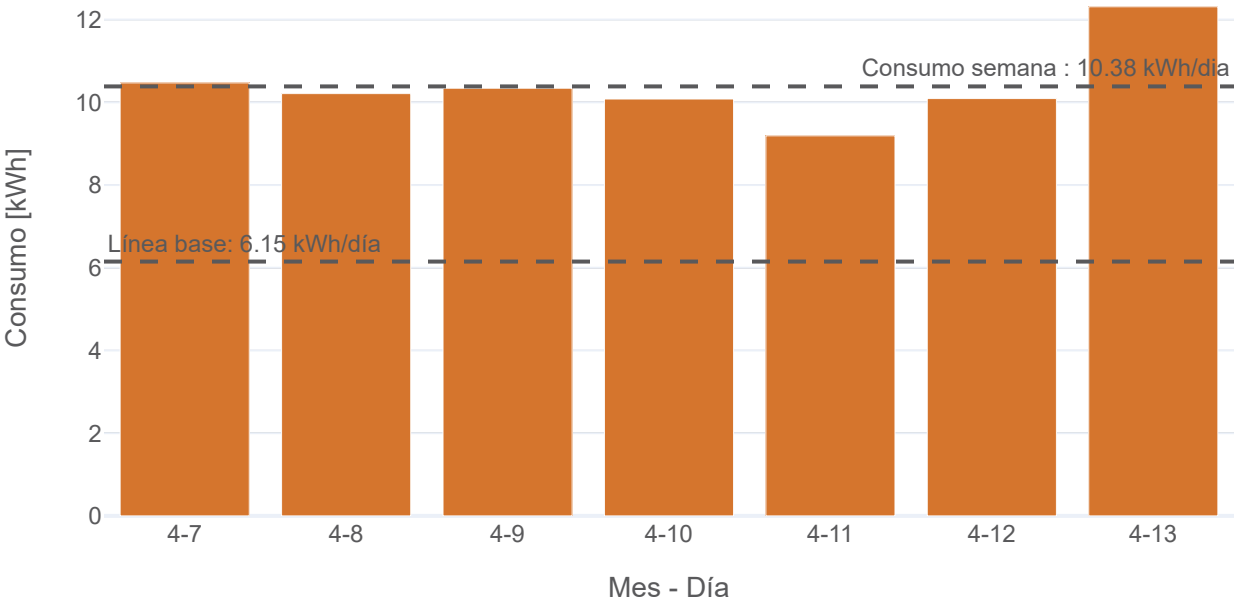


BC 834 - San Mateo: Consumo nocturno típico diario

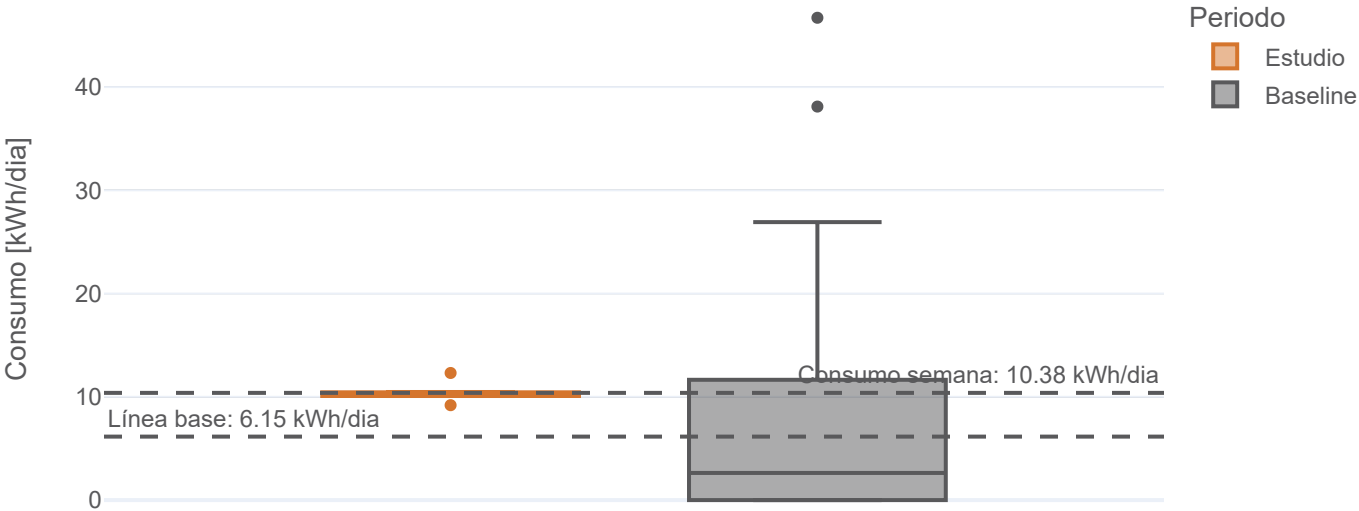


Durante la semana pasada se consumió un total de 301kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 18.4% del consumo total


BC 834 - San Mateo: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

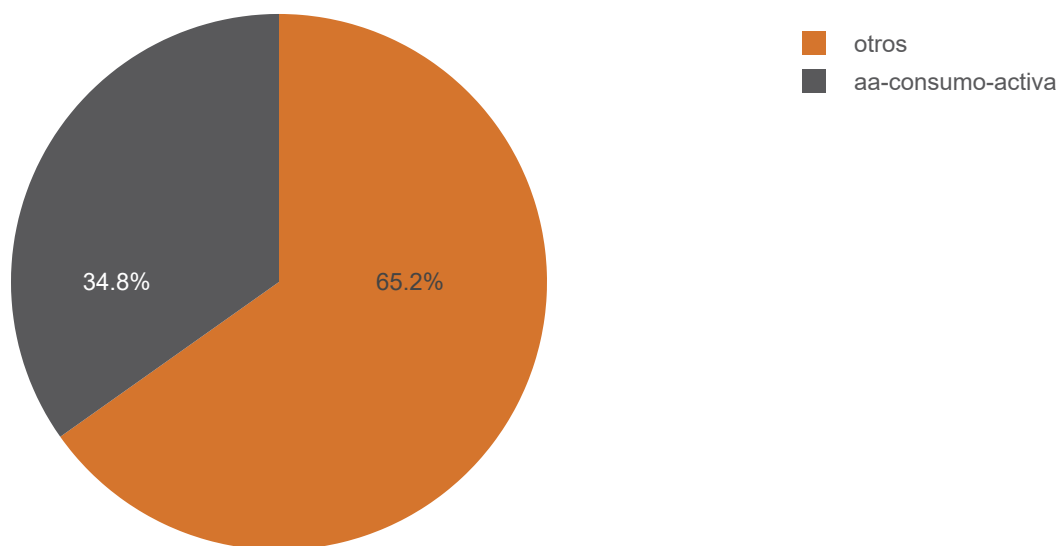


BC 834 - San Mateo: Consumo de energía activa [kWh]

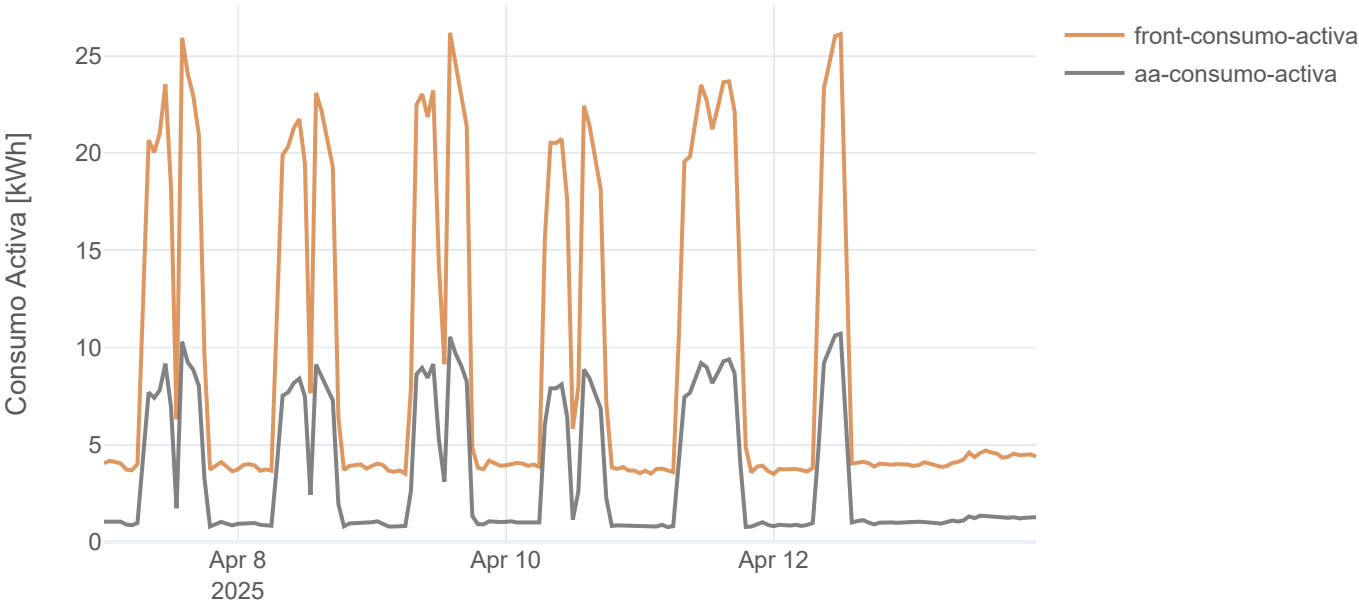

BC 834 - San Mateo: Día típico

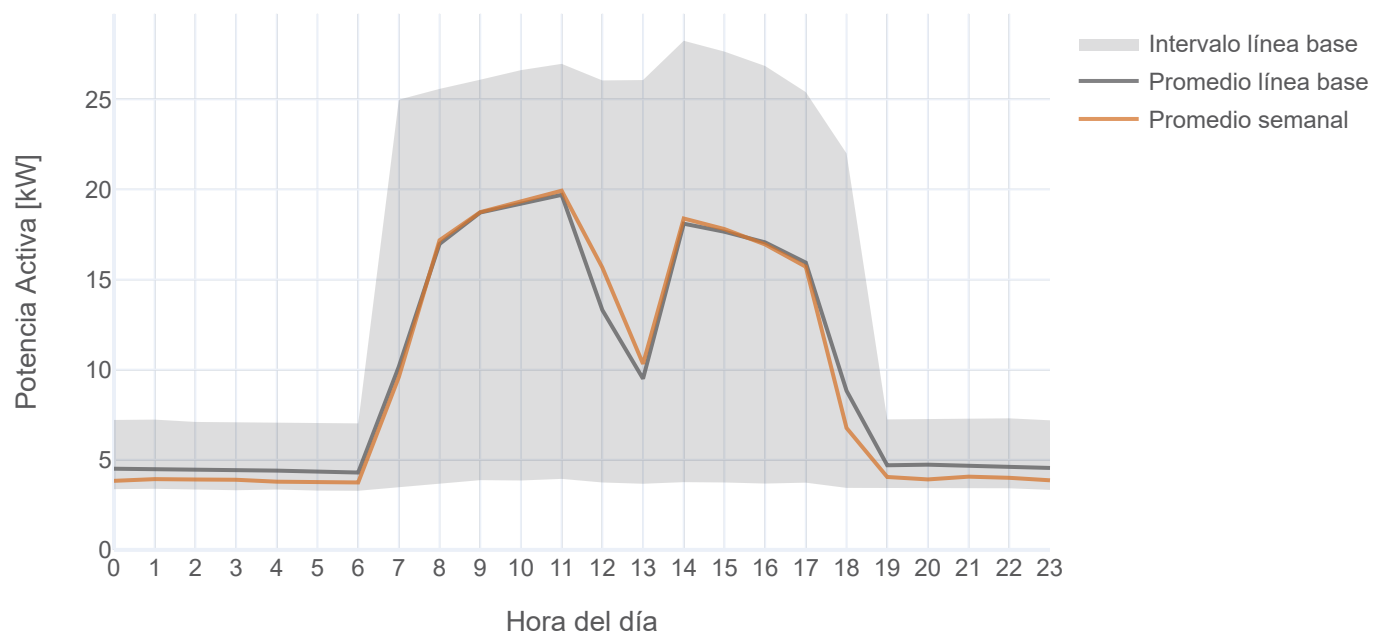


BC 834 - San Mateo: Semana típica

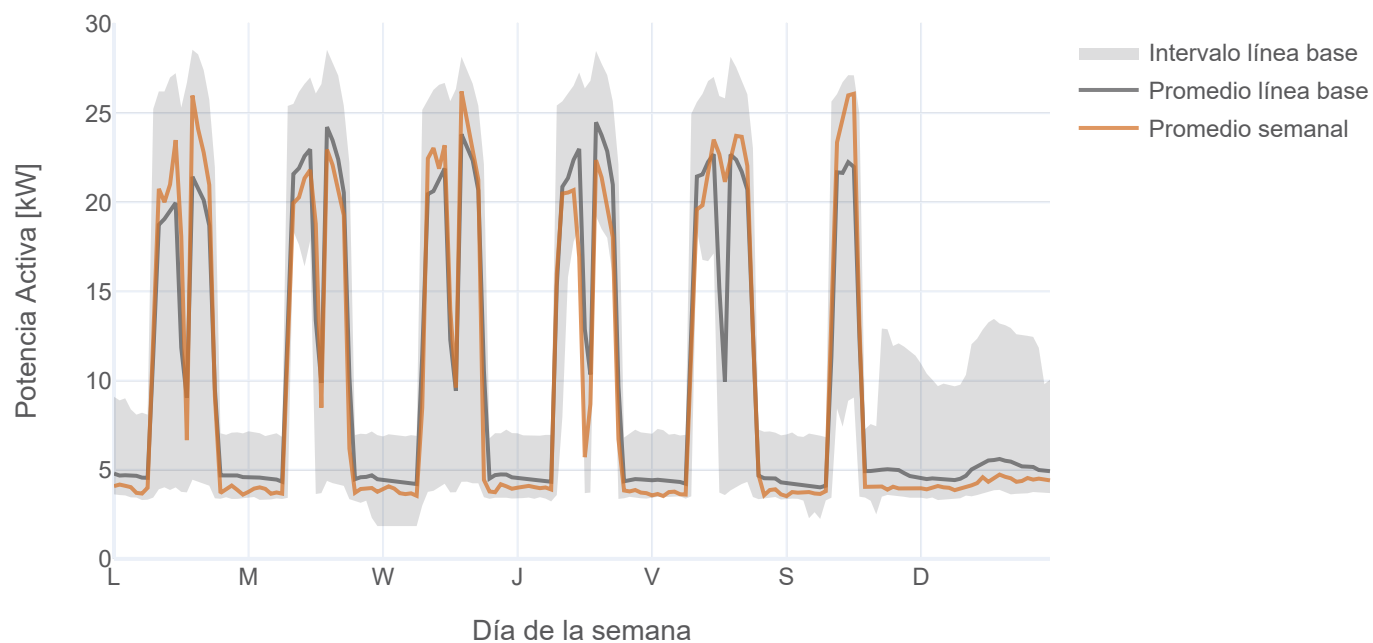


[Skip to main content](#)

BC 834 - San Mateo: Factor de potencia

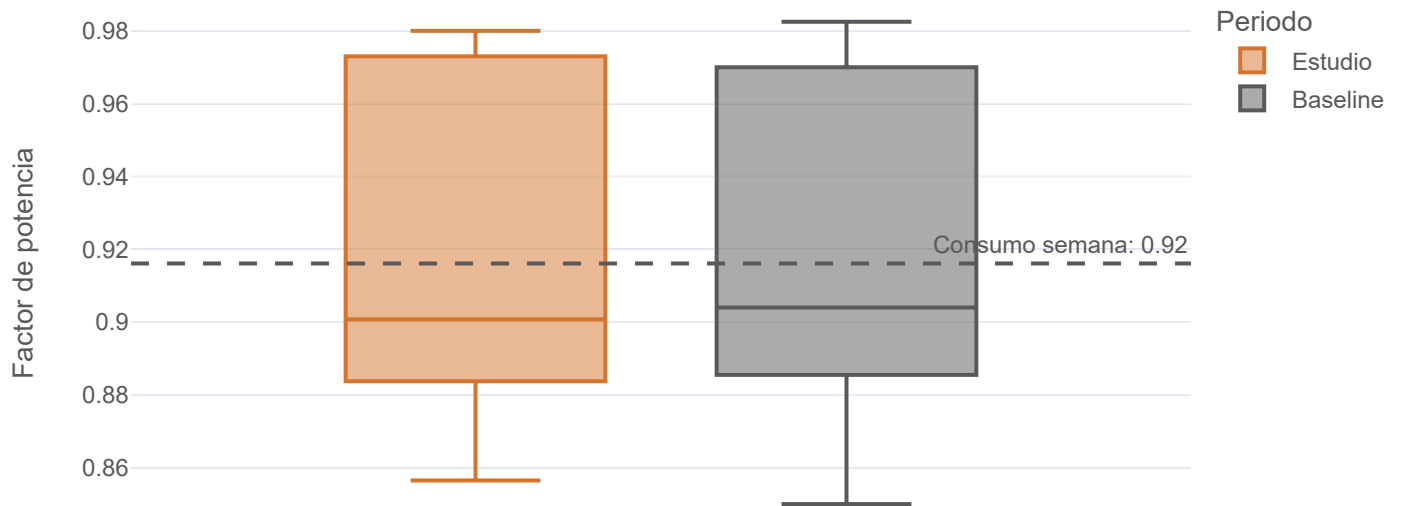


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.92, lo que representa un consumo

BC 834 - San Mateo: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

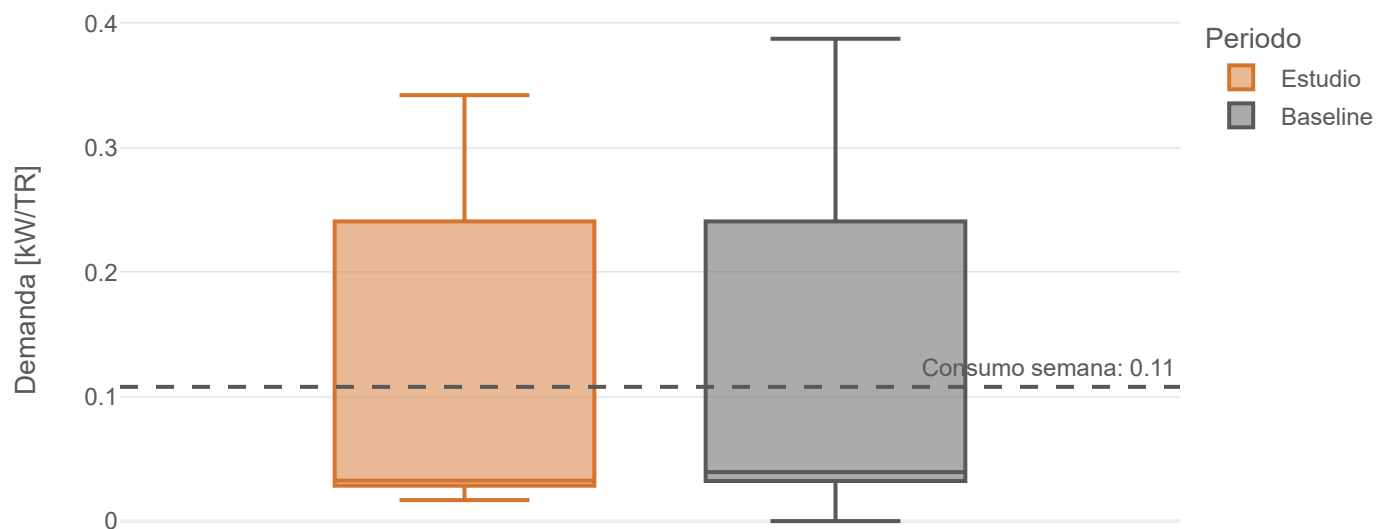

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.11 kW/TR lo que representa un factor de uso del 27.83% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 834 - San Mateo: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

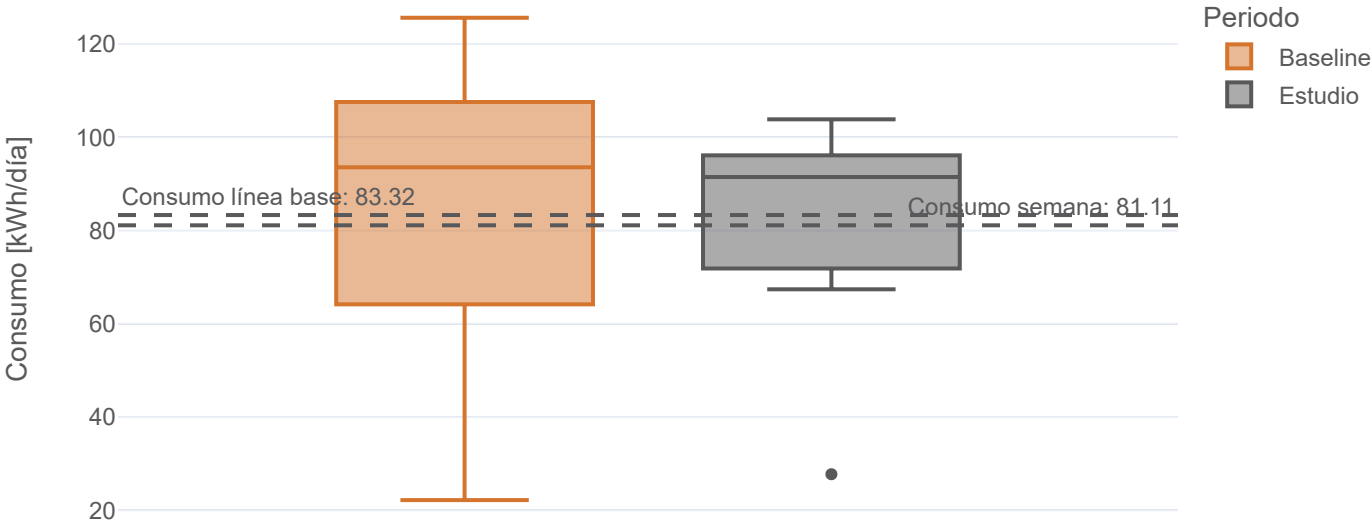


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 32.0 TR, lo que representa una distribución por a

BC 863 - Los Patios

BC 863 - Los Patios: Consumo diario de energía activa [kWh]

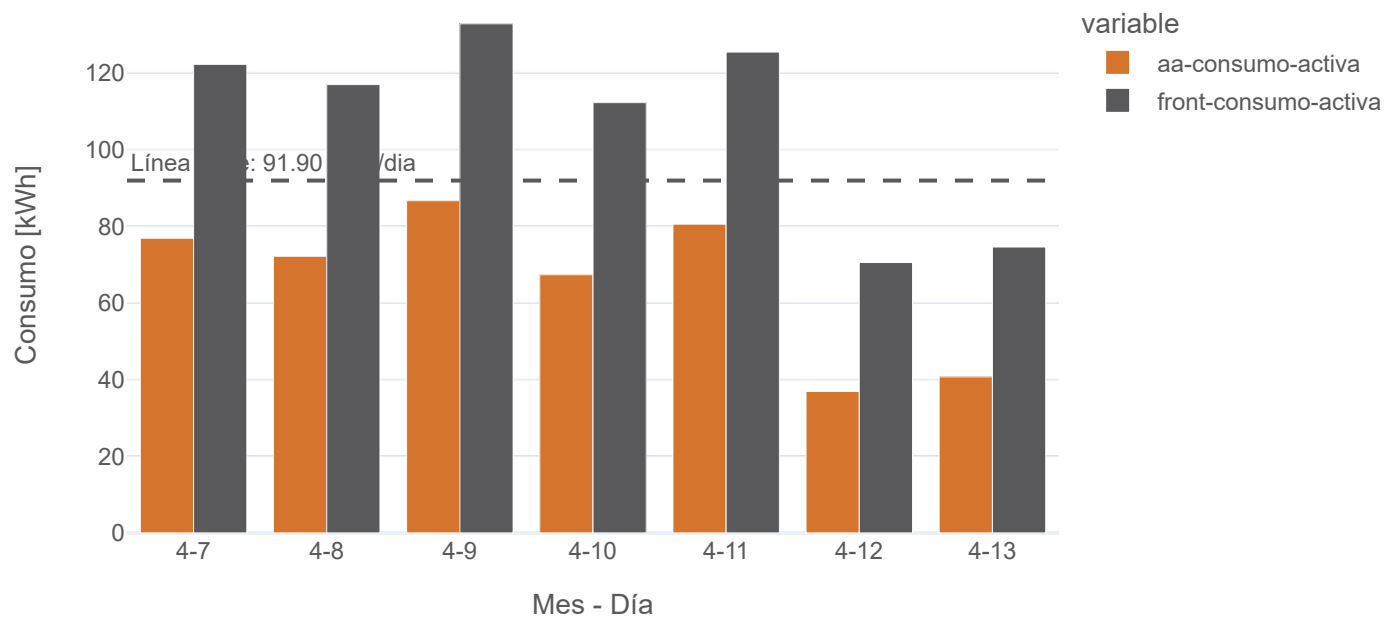


BC 863 - Los Patios: Consumo típico diario

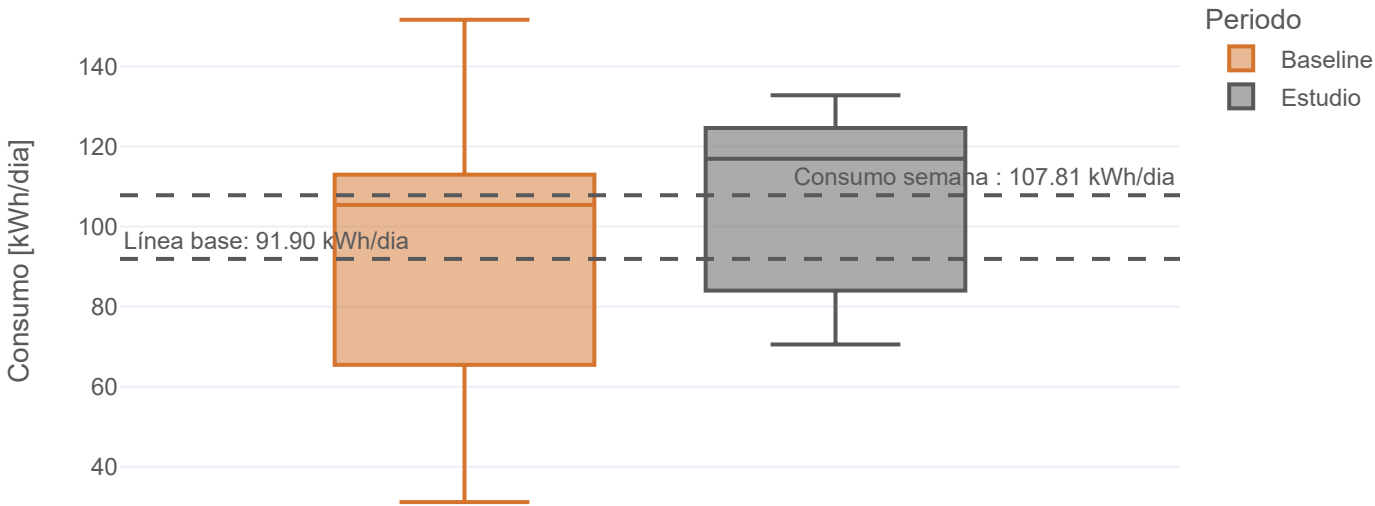


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 15.91 kWh/dia, lo que representa un 1

BC 863 - Los Patios: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilú [kWh/día]

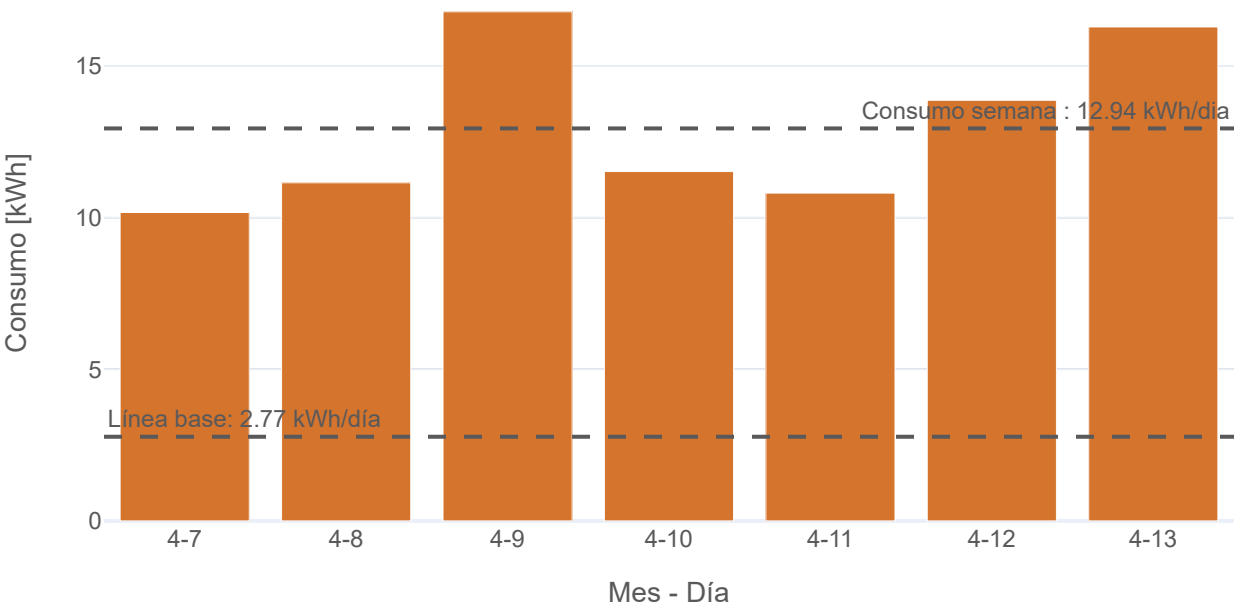


BC 863 - Los Patios: Consumo nocturno típico diario

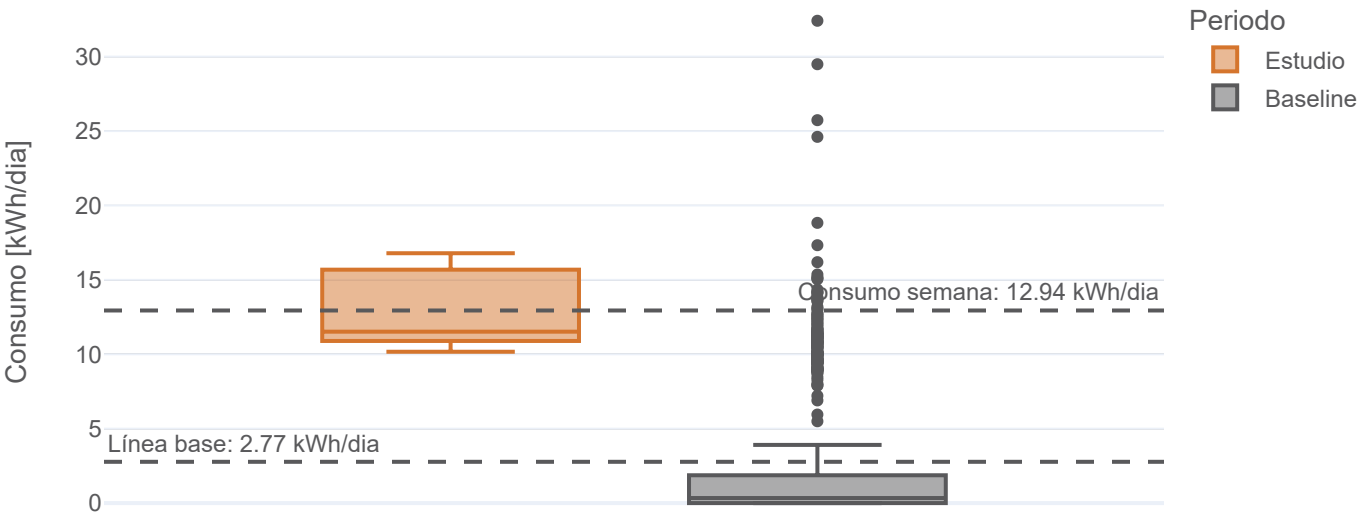


Durante la semana pasada se consumió un total de 217kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 28.7% del consumo total


BC 863 - Los Patios: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

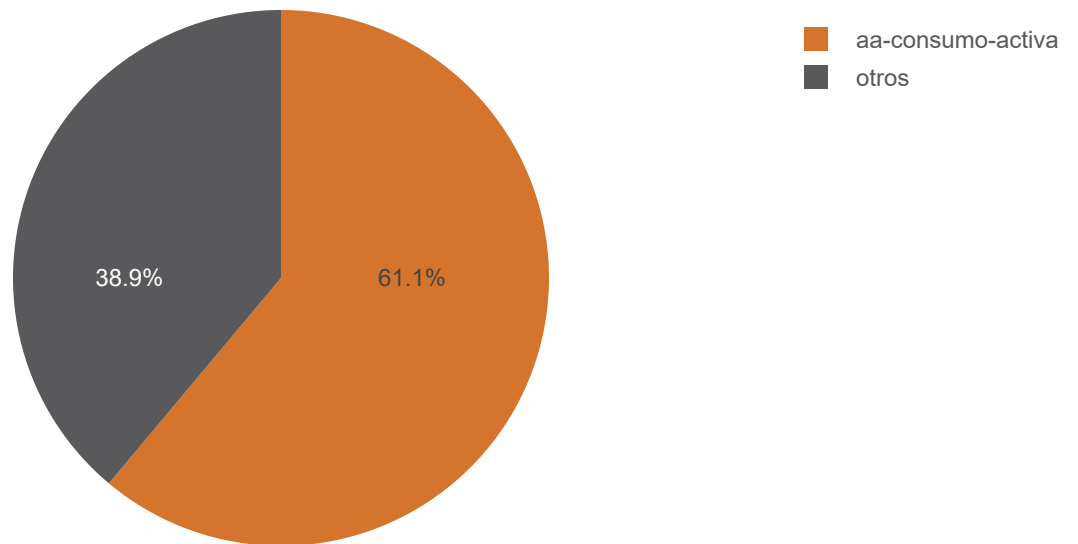


BC 863 - Los Patios: Consumo de energía activa [kWh]

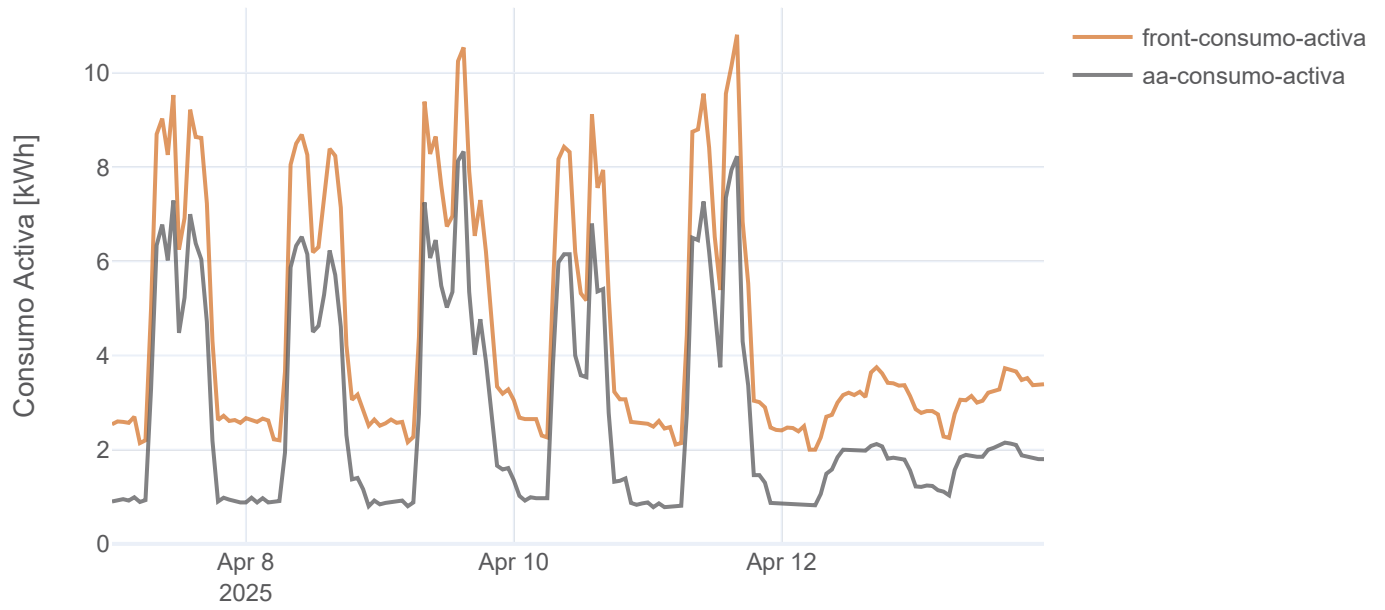

BC 863 - Los Patios: Día típico

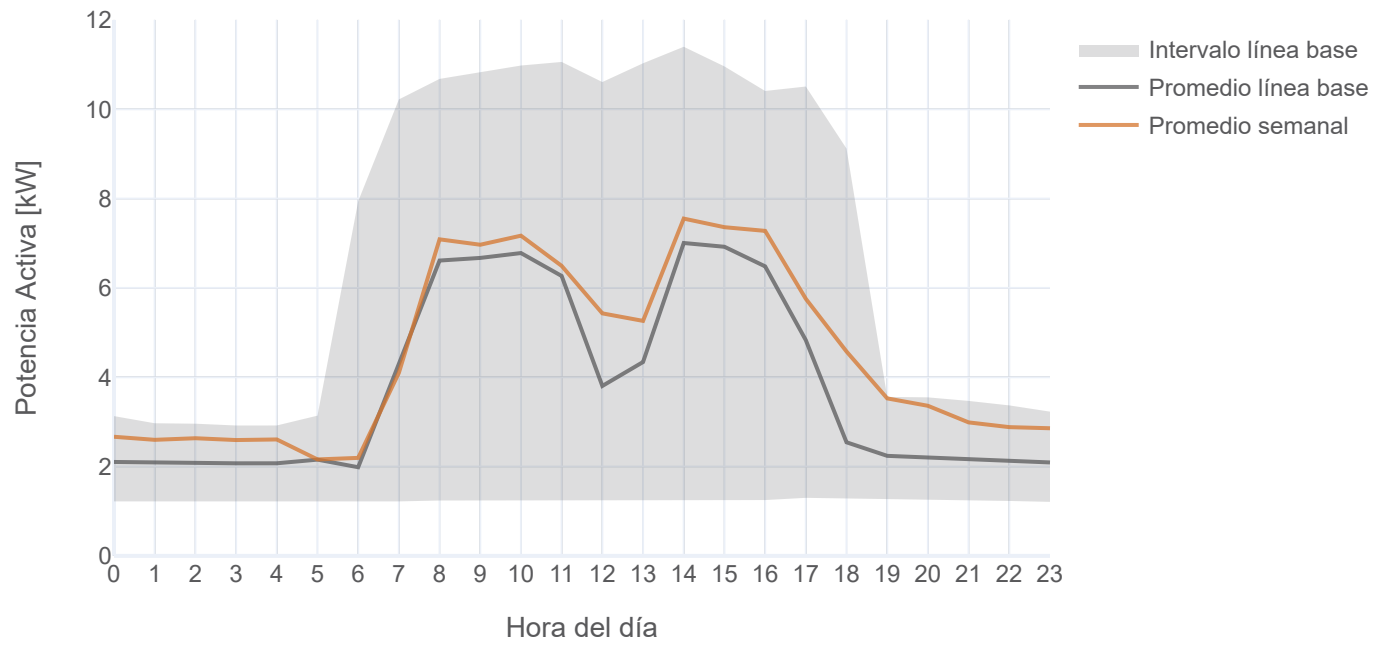


BC 863 - Los Patios: Semana típica

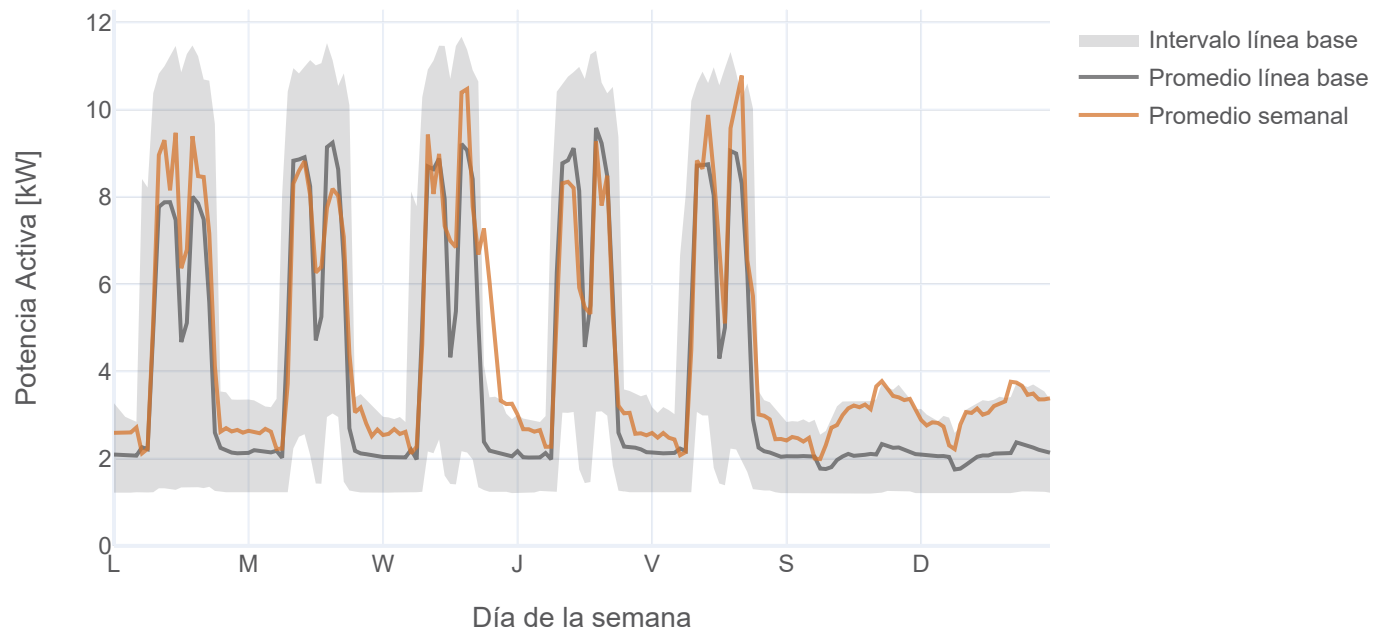


[Skip to main content](#)

BC 863 - Los Patios: Factor de potencia

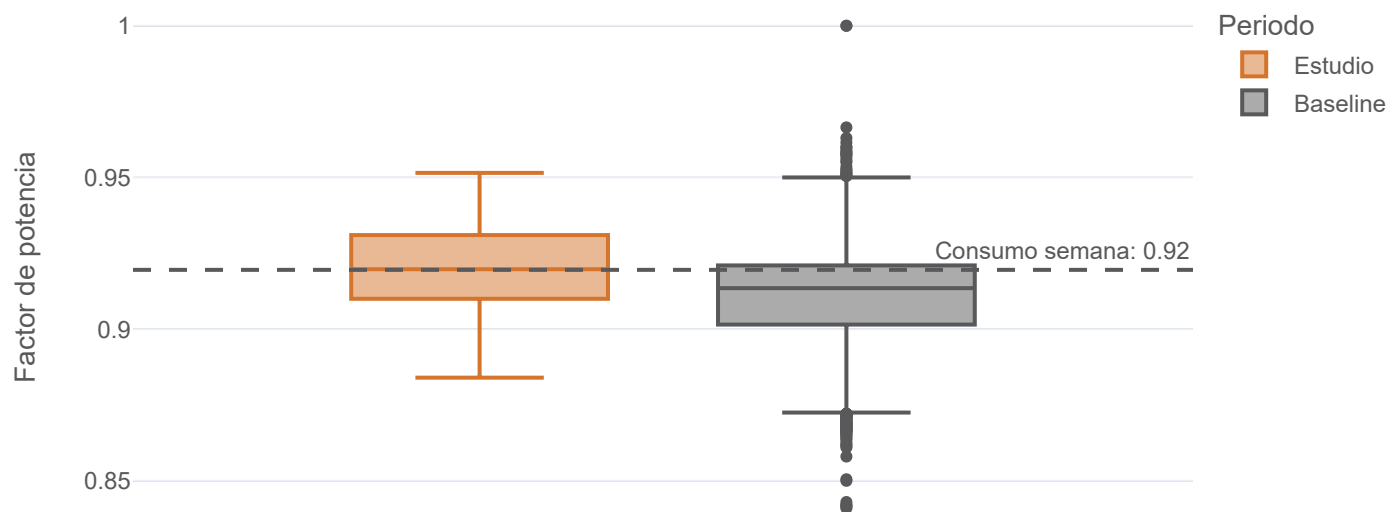


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.91, lo que representa un consumo

BC 863 - Los Patios: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

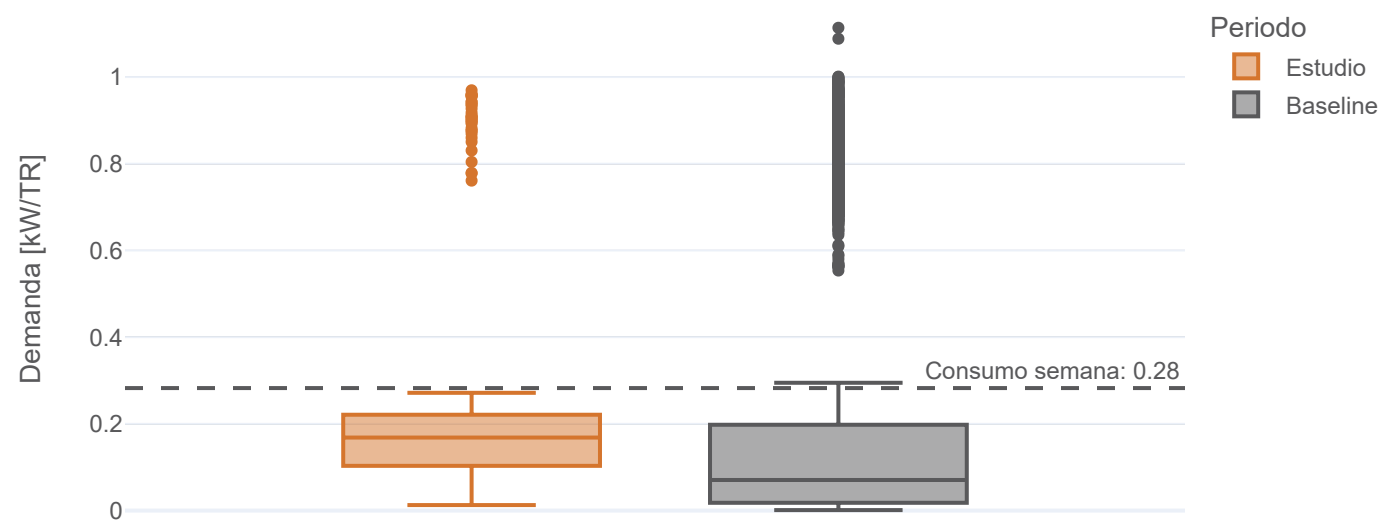

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.28 kW/TR lo que representa un factor de uso del 25.37% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 863 - Los Patios: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

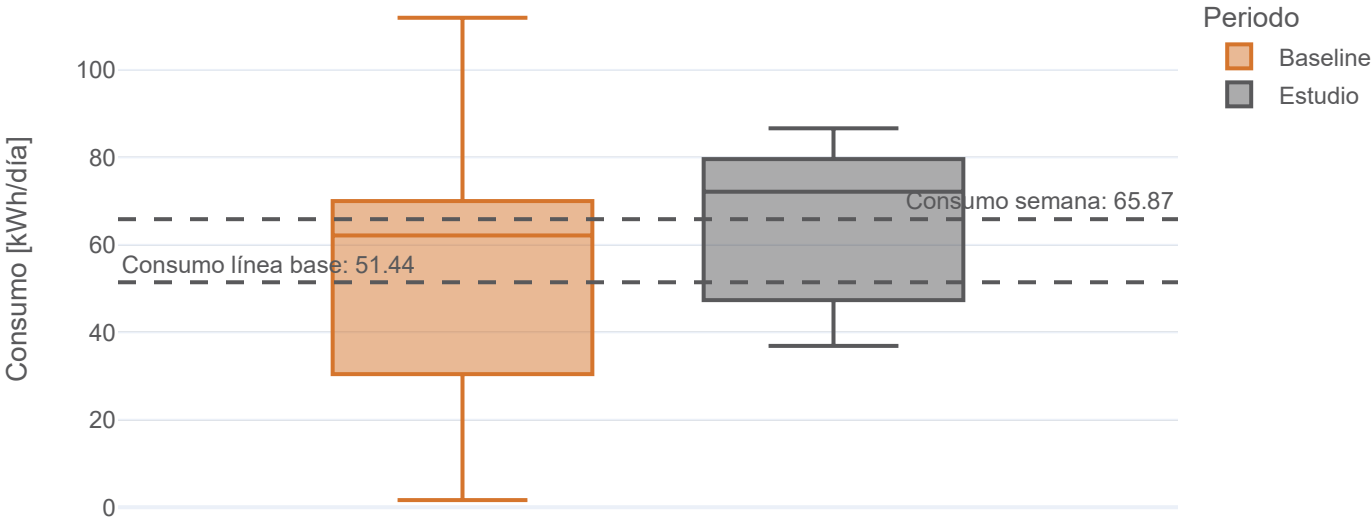


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 9.5 TR, lo que representa una distribución por área

BC 524 - S.A. Valledupar

BC 524 - S.A. Valledupar: Consumo diario de energía activa [kWh]

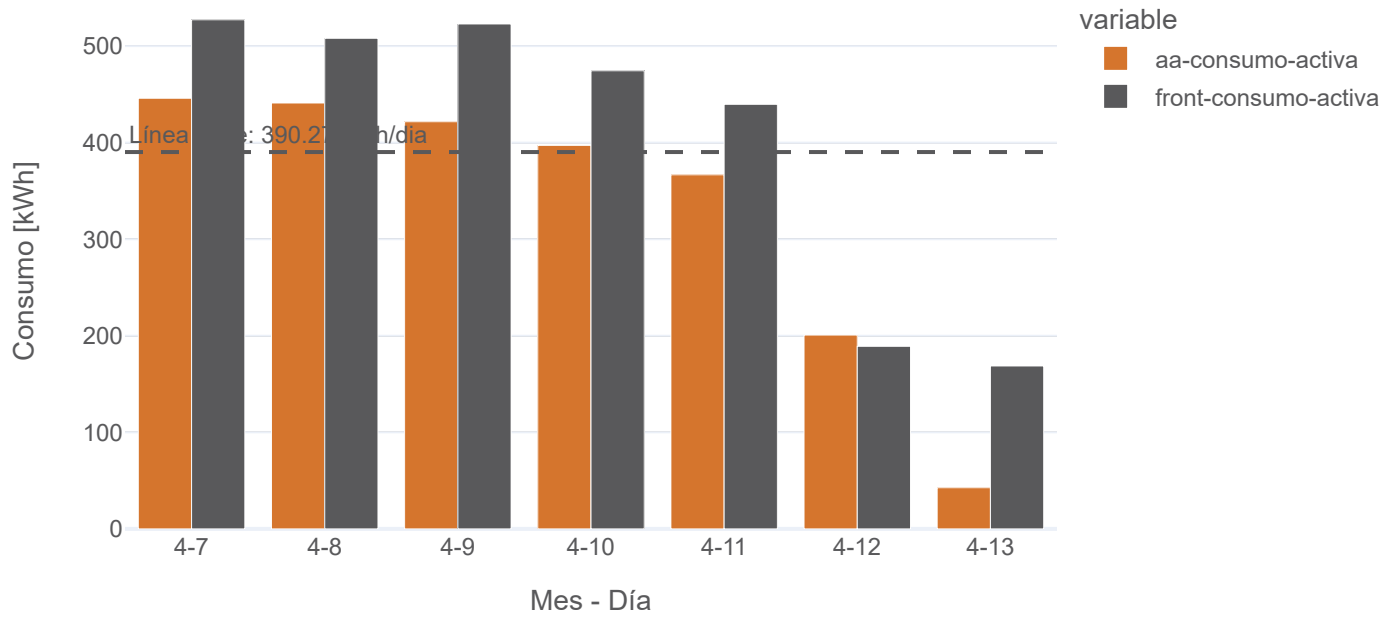


BC 524 - S.A. Valledupar: Consumo típico diario

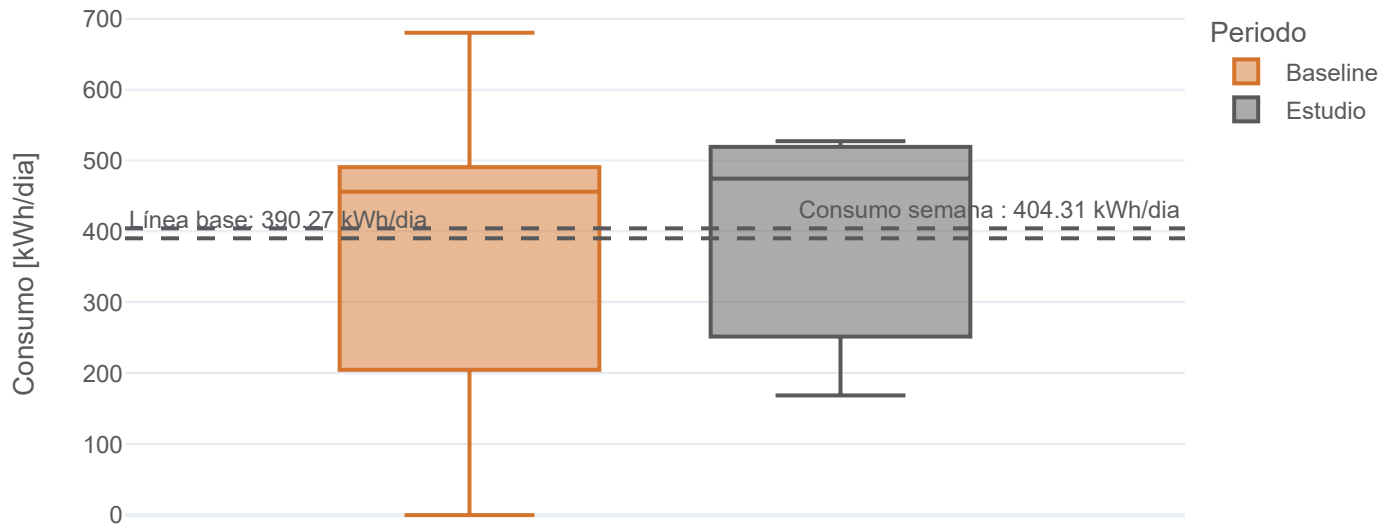


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 14.04 kWh/día, lo que representa un 4

BC 524 - S.A. Valledupar: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

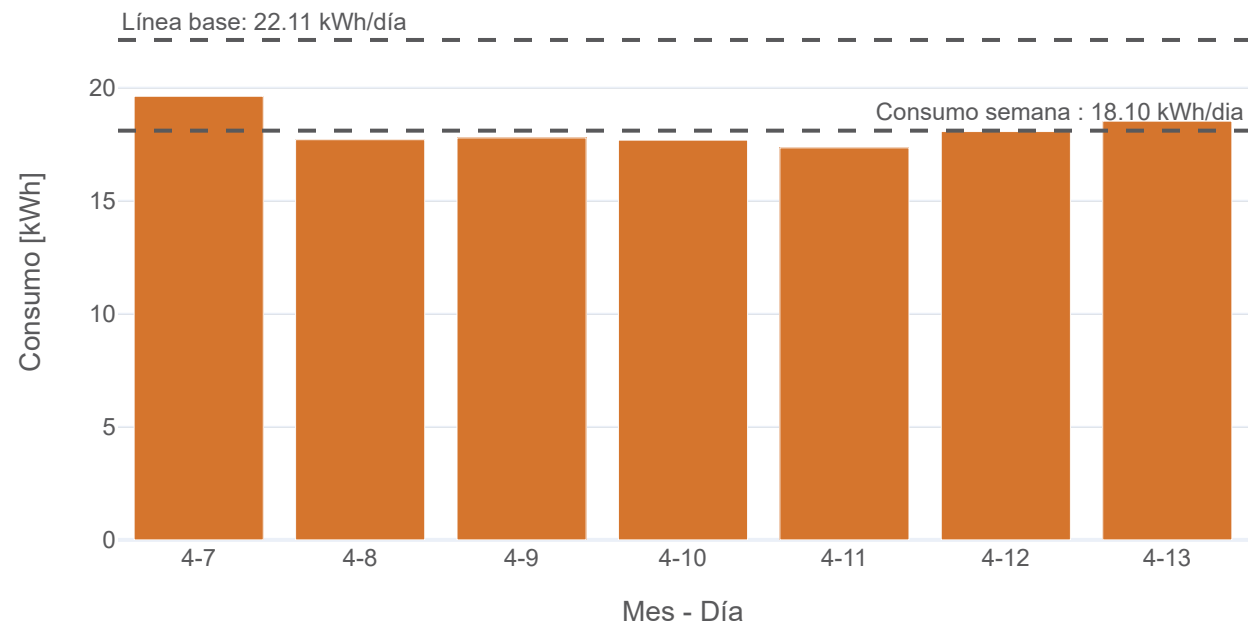


BC 524 - S.A. Valledupar: Consumo nocturno típico diario

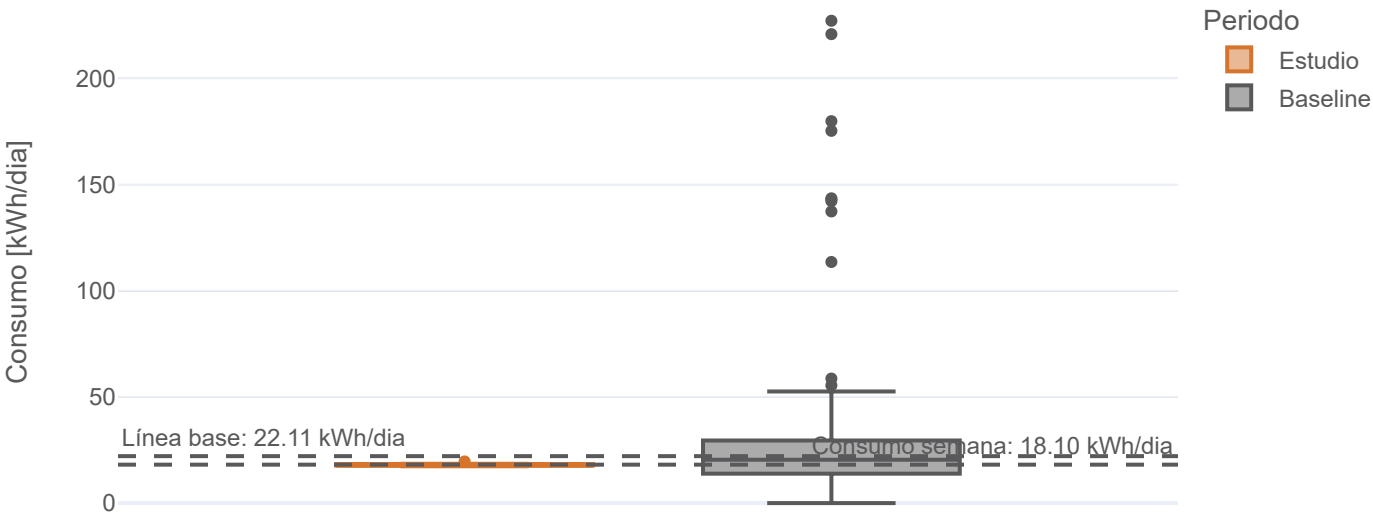


Durante la semana pasada se consumió un total de 534kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 18.9% del consumo total


BC 524 - S.A. Valledupar: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

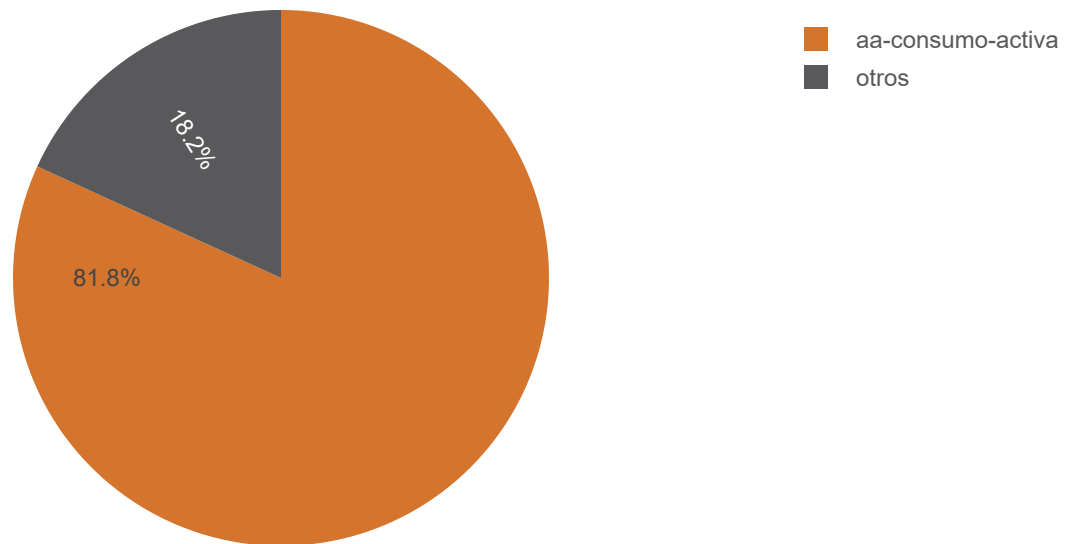


BC 524 - S.A. Valledupar: Consumo de energía activa [kWh]

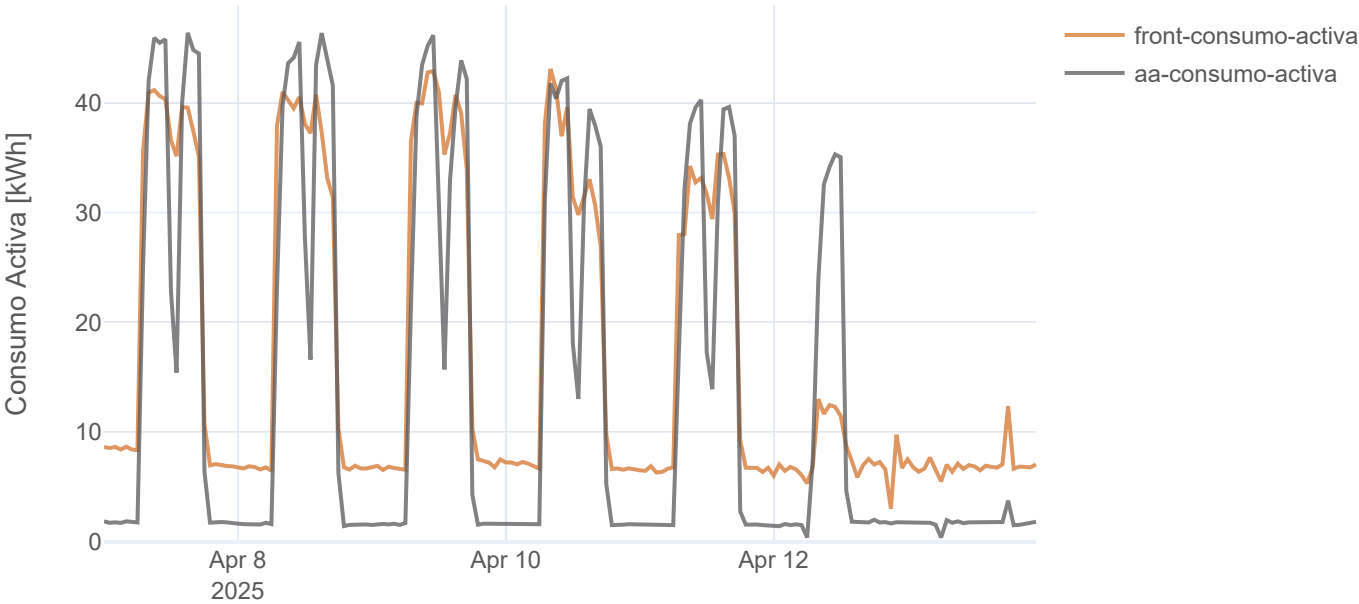

BC 524 - S.A. Valledupar: Día típico

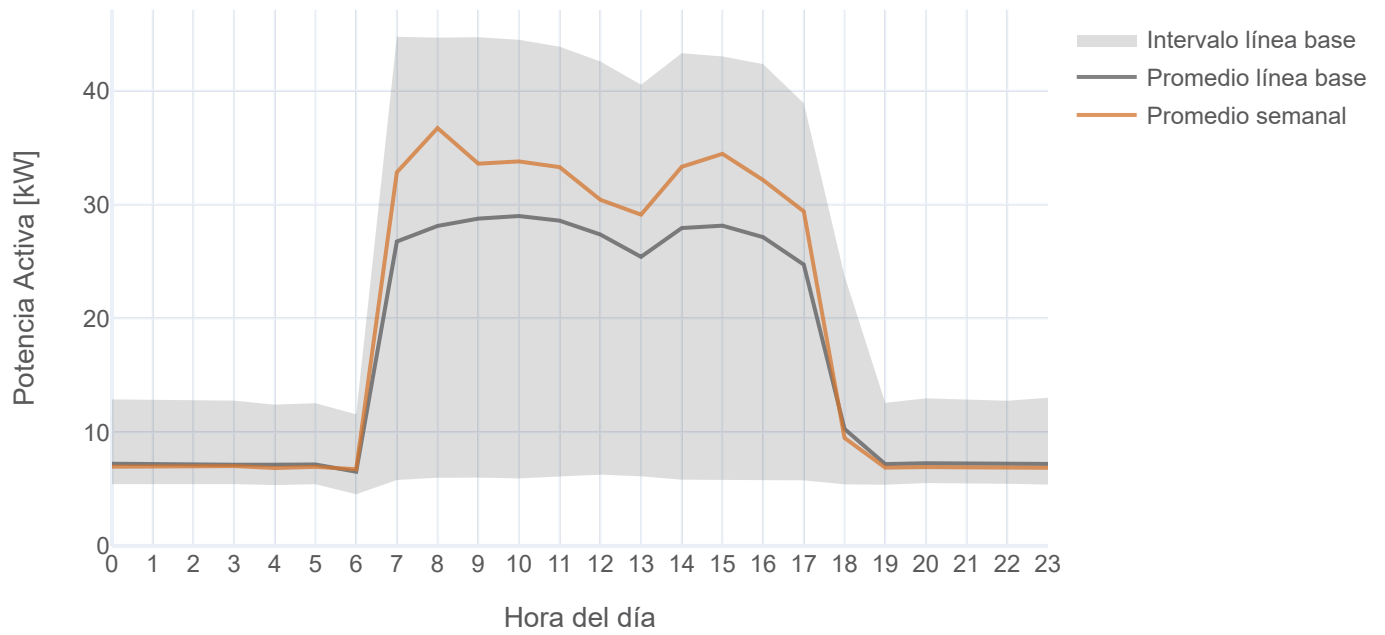


BC 524 - S.A. Valledupar: Semana típica

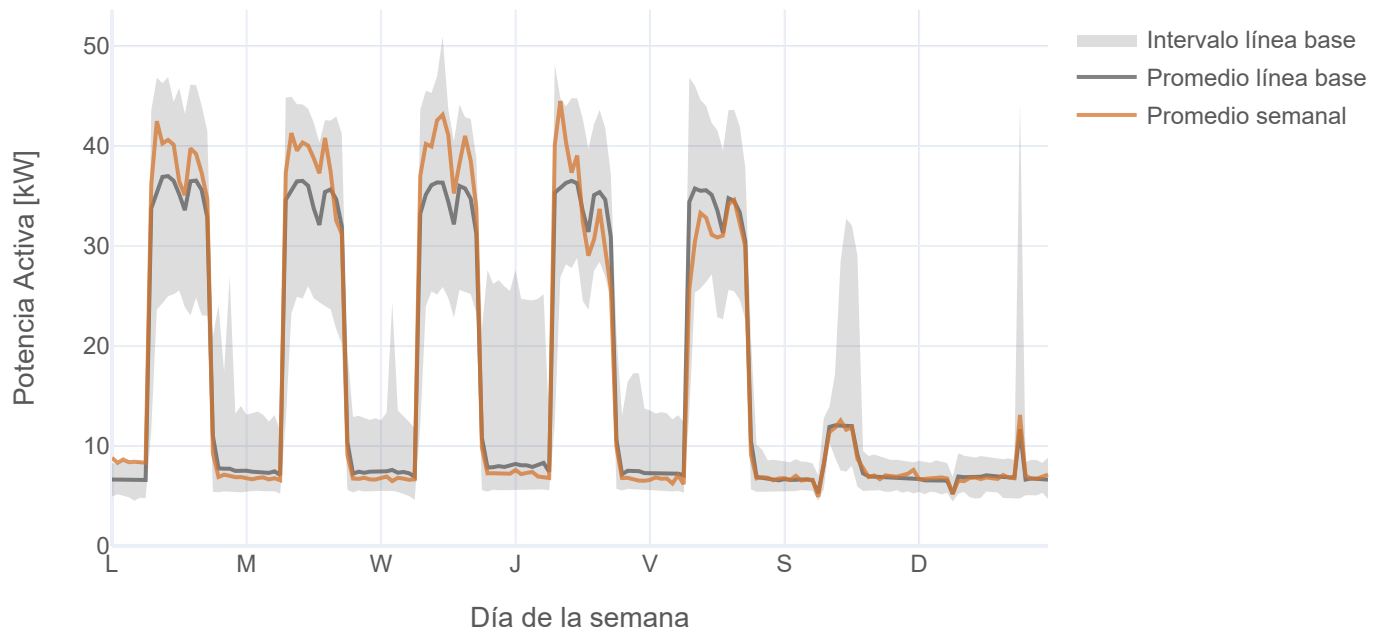


[Skip to main content](#)

BC 524 - S.A. Valledupar: Factor de potencia

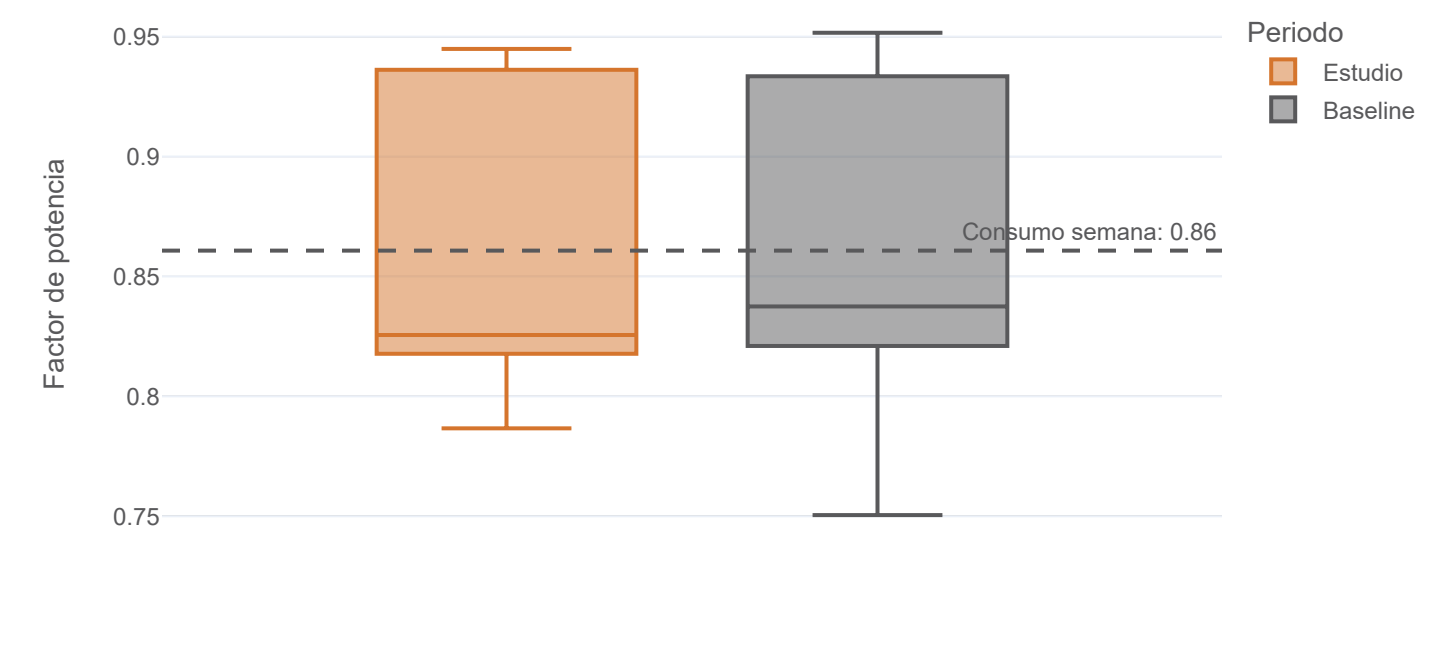


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.86 lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades por p

BC 524 - S.A. Valledupar: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

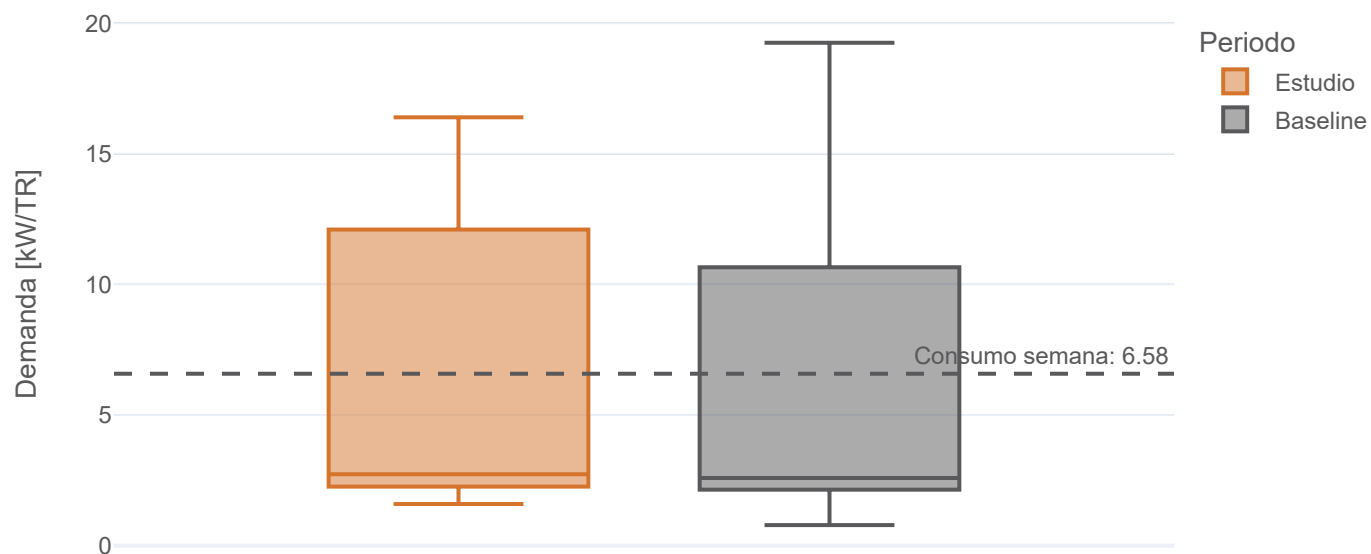

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 6.58 kW/TR lo que representa un factor de uso del 34.18% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 524 - S.A. Valledupar: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

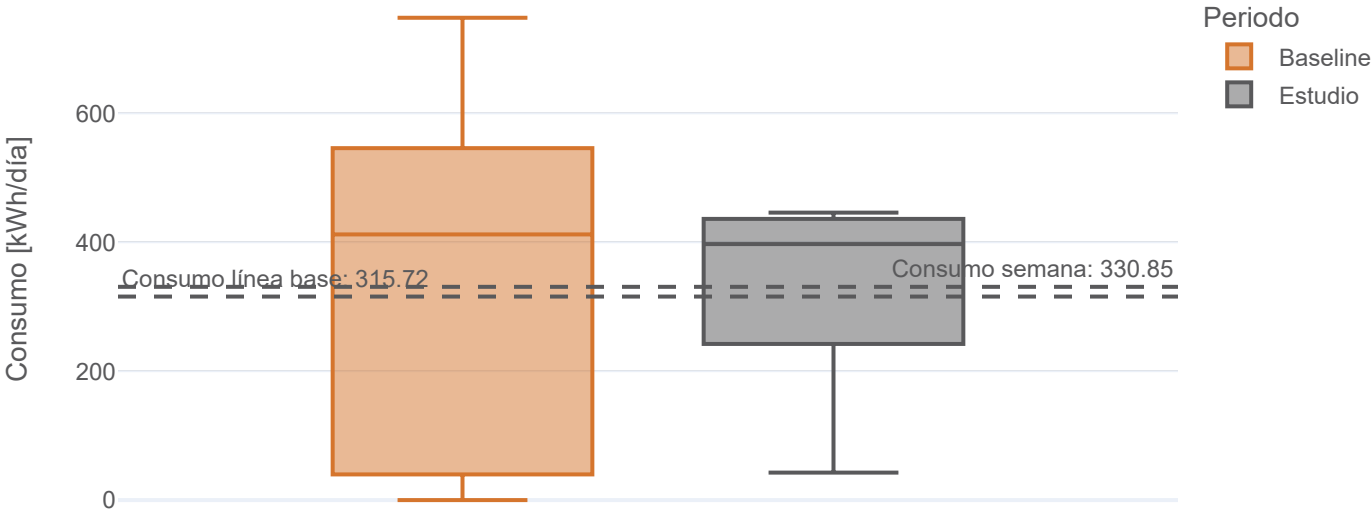


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 3.0 TR, lo que representa una distribución por ár

BC 821 GRANADA CALI

BC 821 GRANADA CALI: Consumo diario de energía activa [kWh]

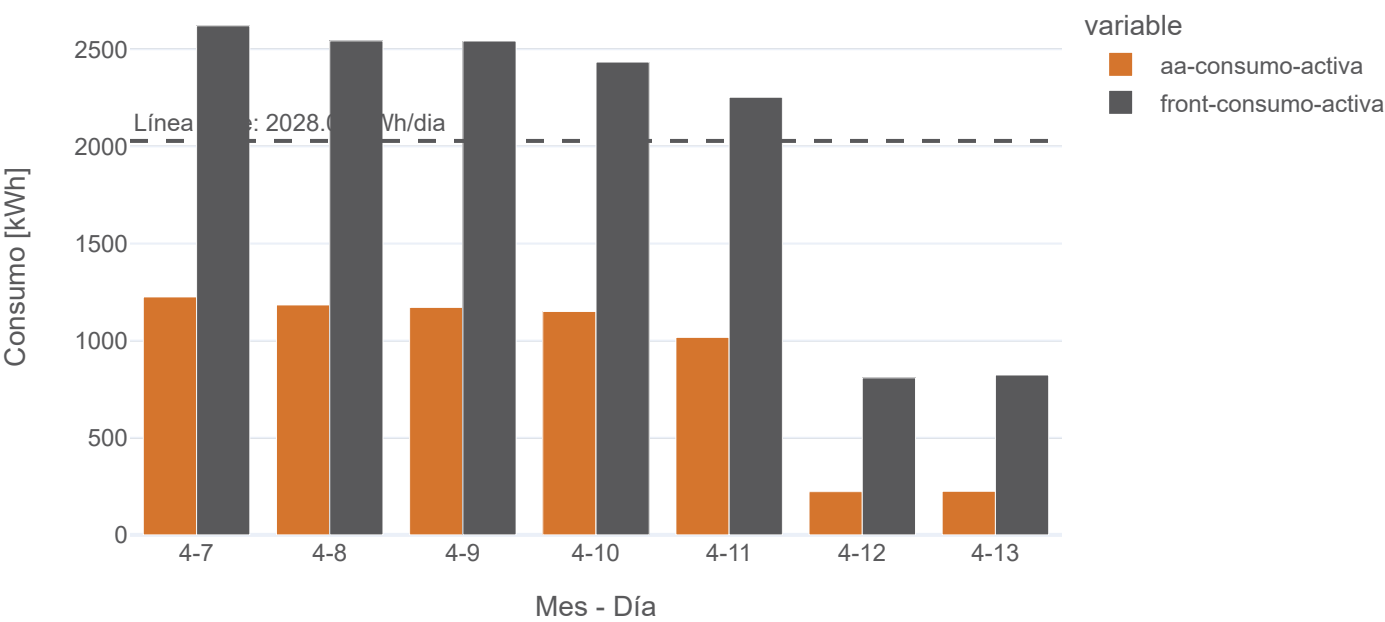


BC 821 GRANADA CALI: Consumo típico diario

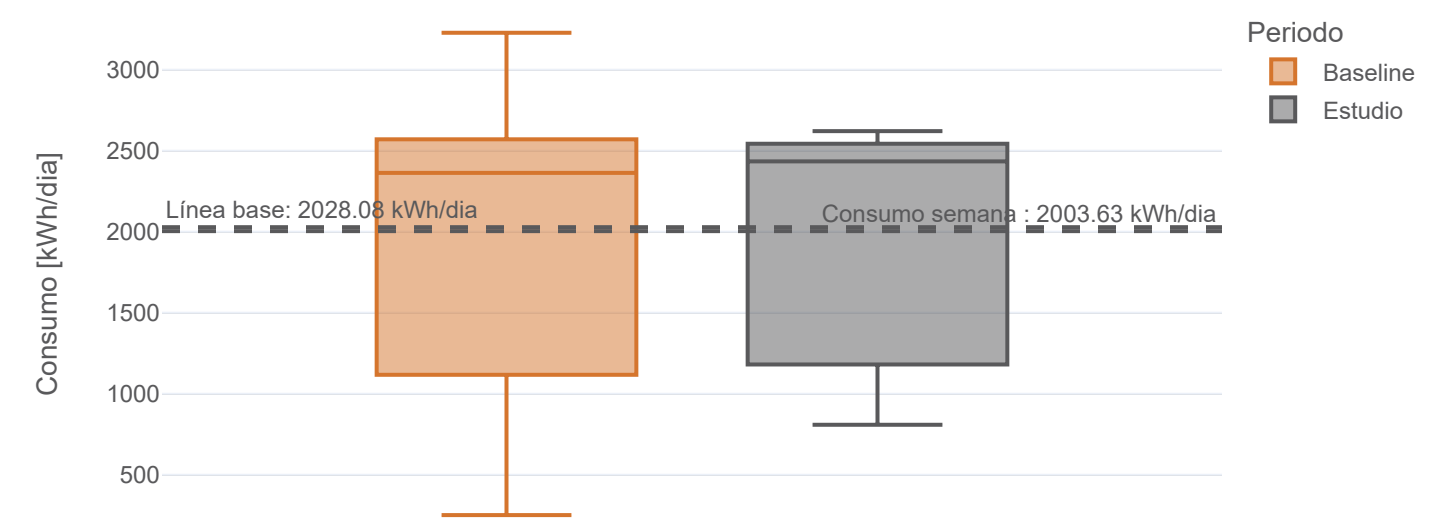


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 24.46 kWh/dia, lo que representa un 1

BC 821 GRANADA CALI: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]

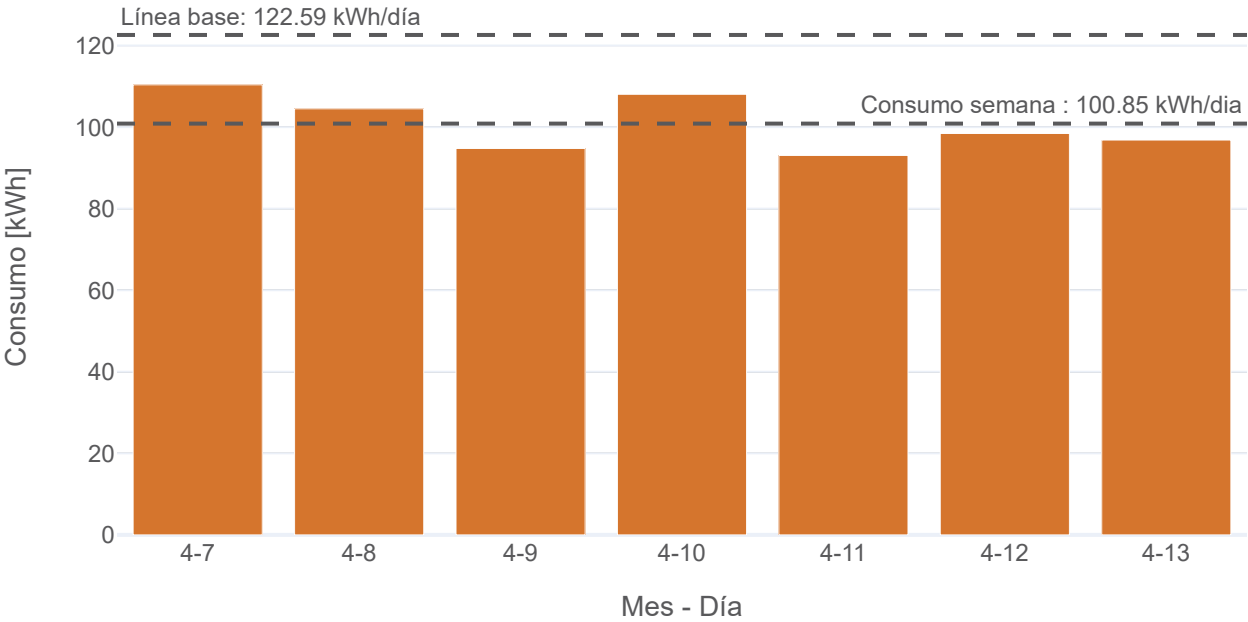


BC 821 GRANADA CALI: Consumo nocturno típico diario

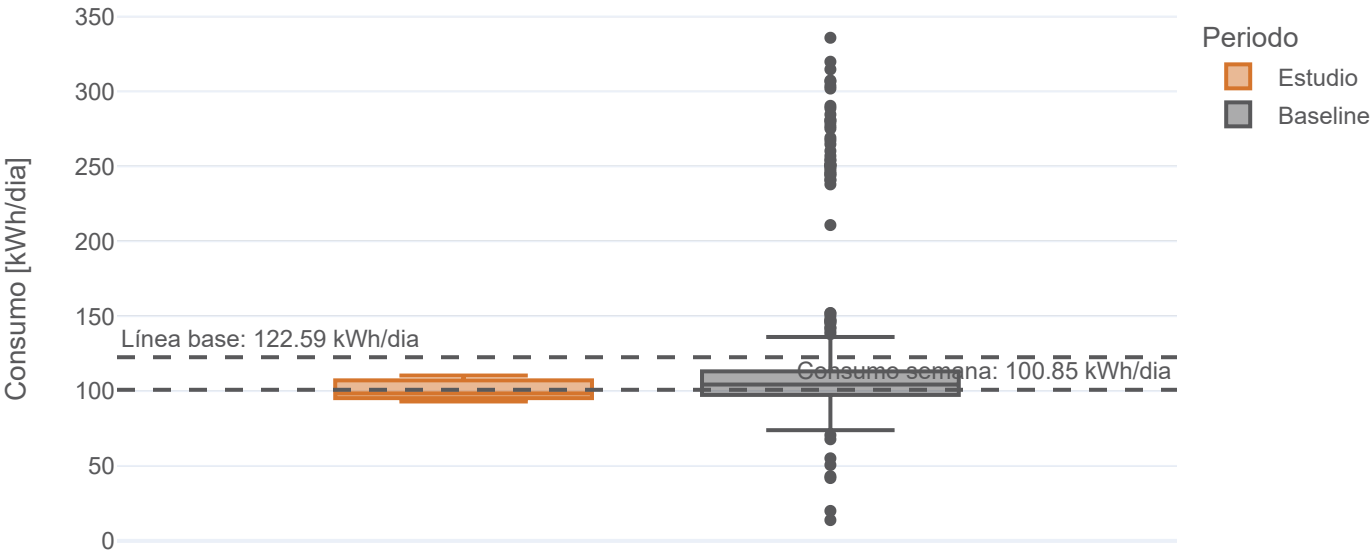


Durante la semana pasada se consumió un total de 2887kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 20.6% del consumo total


BC 821 GRANADA CALI: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

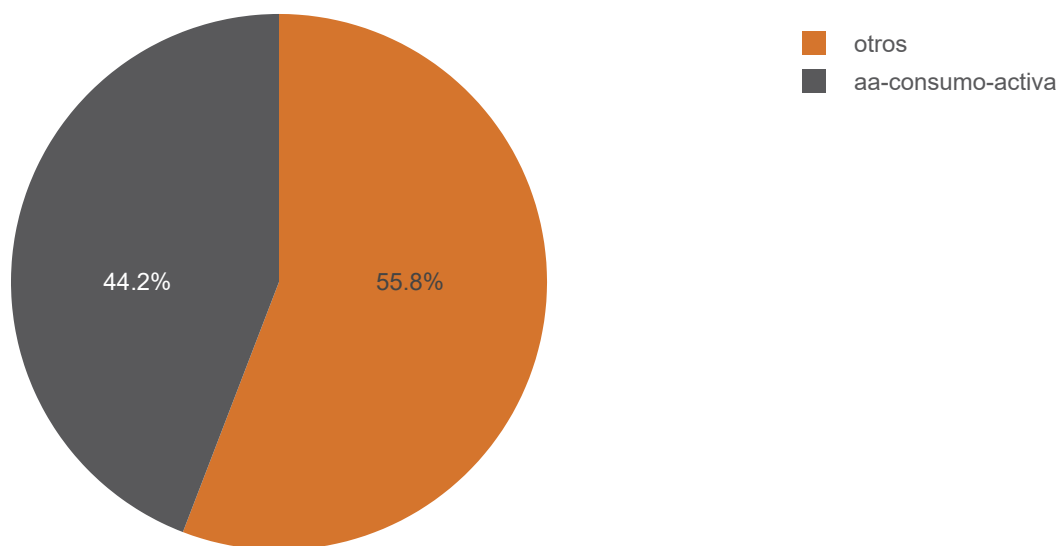


BC 821 GRANADA CALI: Consumo de energía activa [kWh]

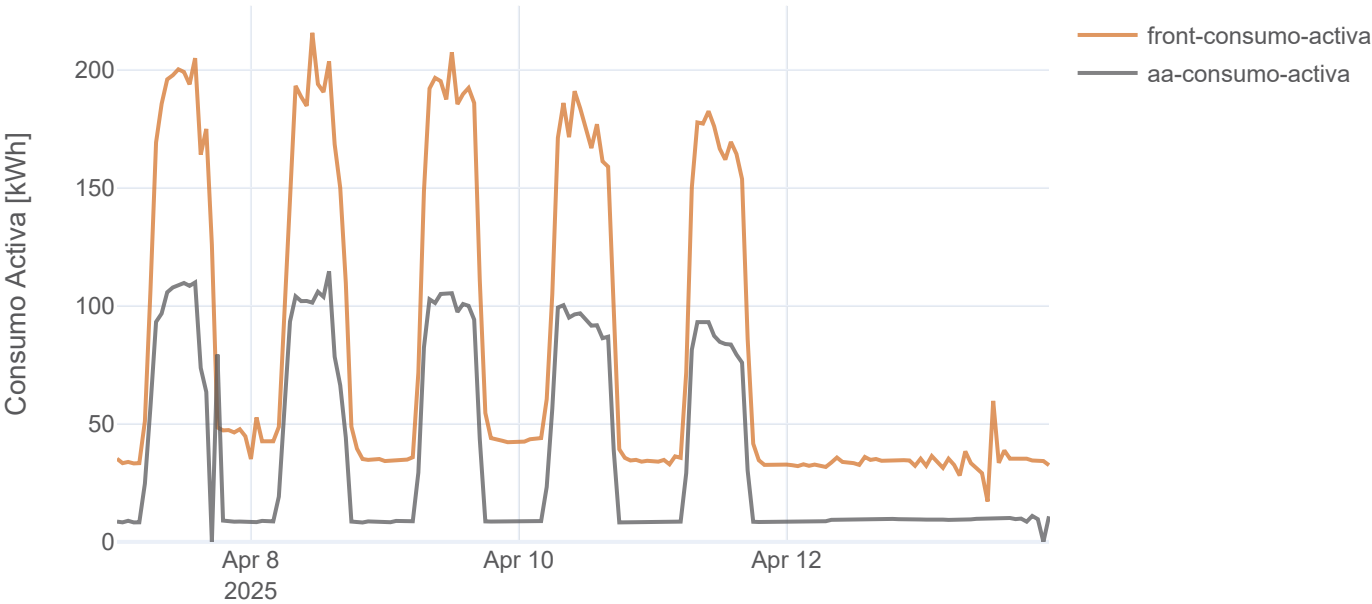

BC 821 GRANADA CALI: Día típico

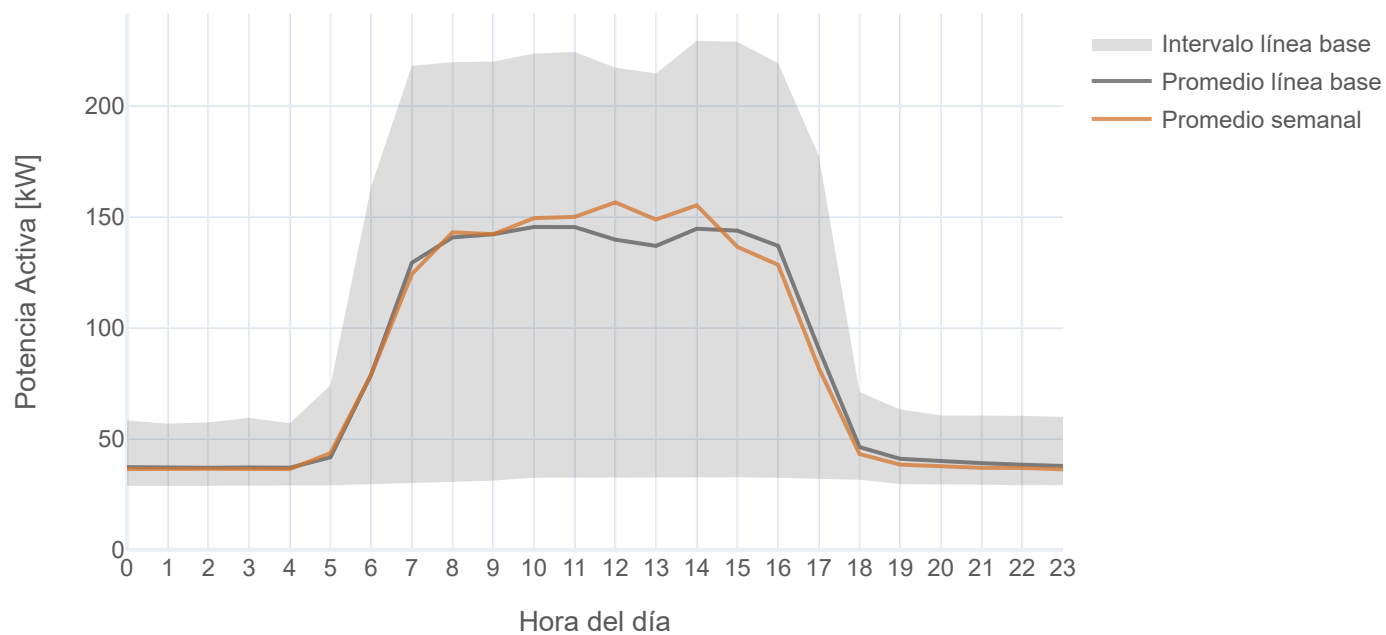


BC 821 GRANADA CALI: Semana típica

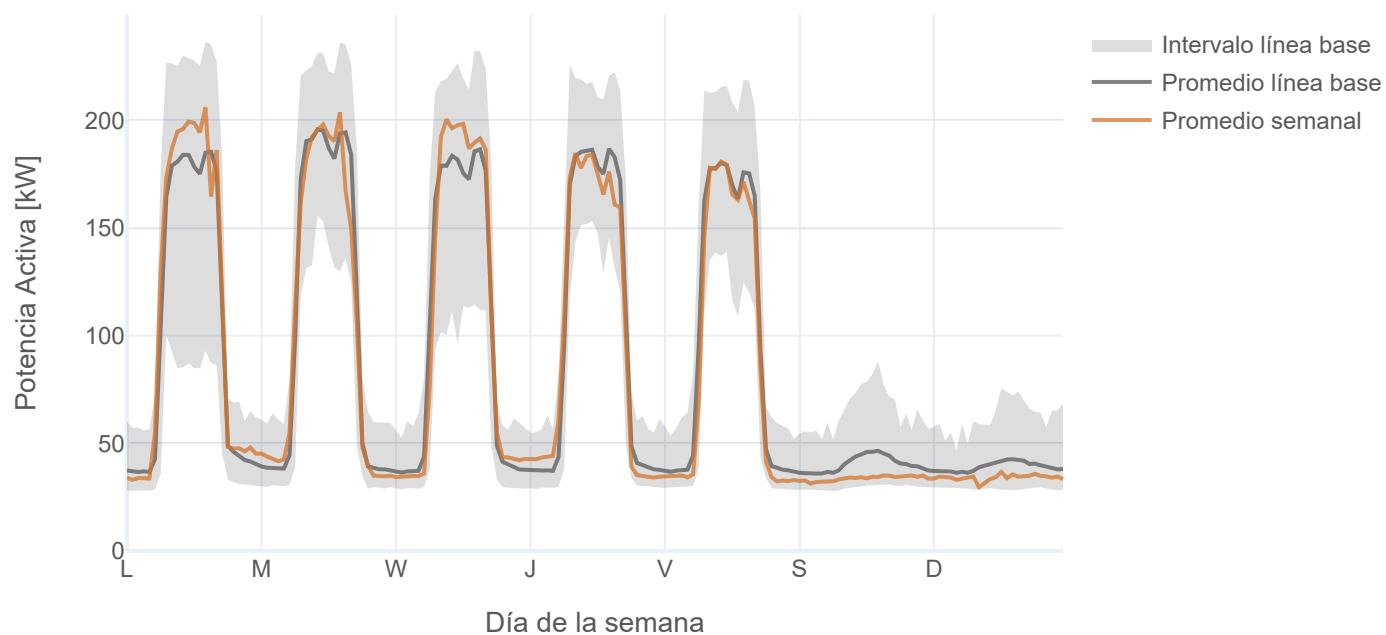


[Skip to main content](#)

BC 821 GRANADA CALI: Factor de potencia

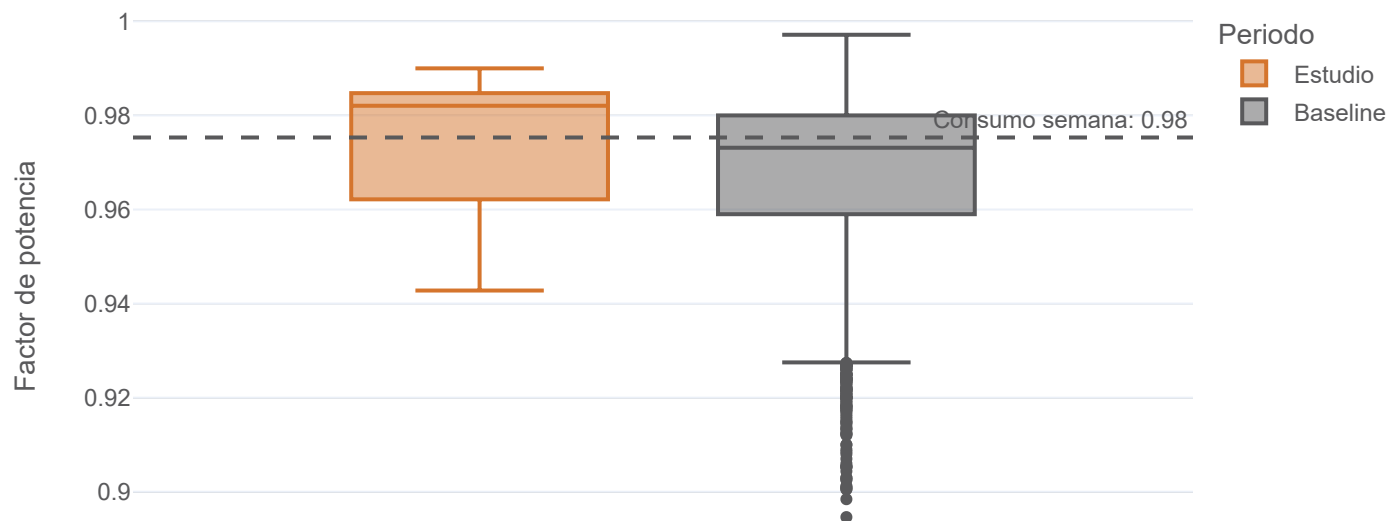


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.97, lo que representa un consumo

BC 821 GRANADA CALI: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

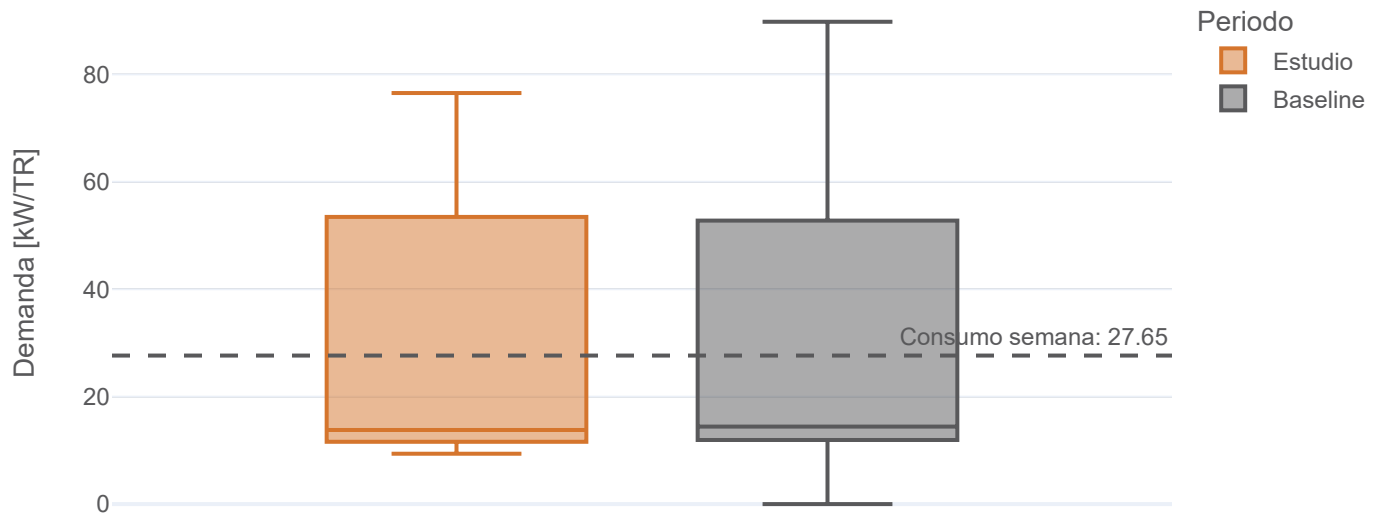

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 27.65 kW/TR lo que representa un factor de uso del 30.80% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 821 GRANADA CALI: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

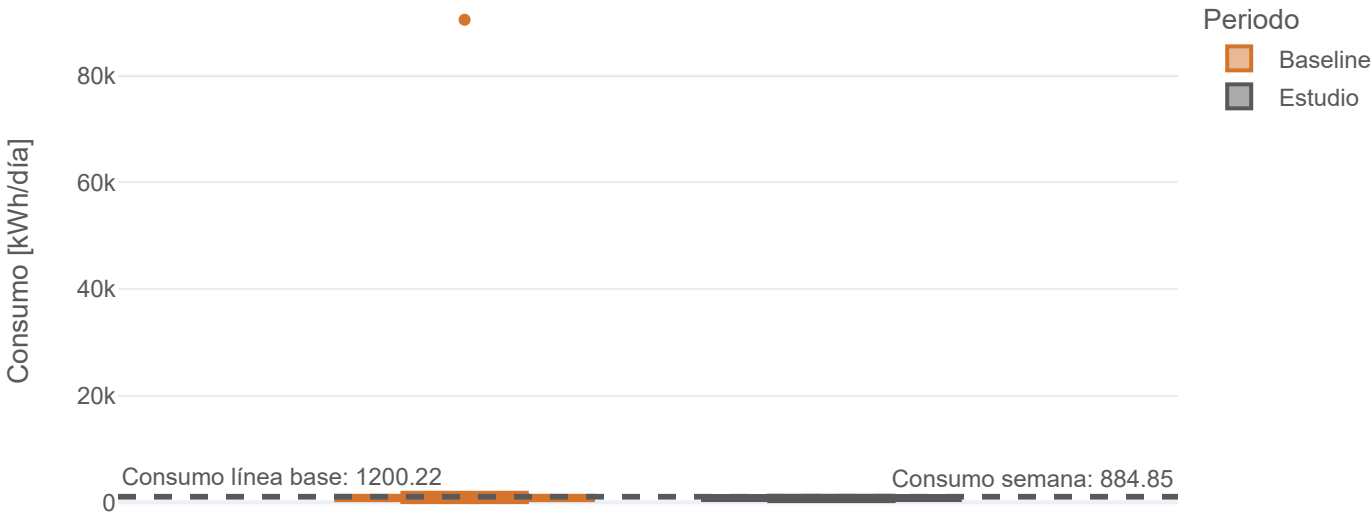


Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 3.0 TR, lo que representa una distribución por ár

BC - Sede Adm Twins bay

BC - Sede Adm Twins bay: Consumo diario de energía activa [kWh]

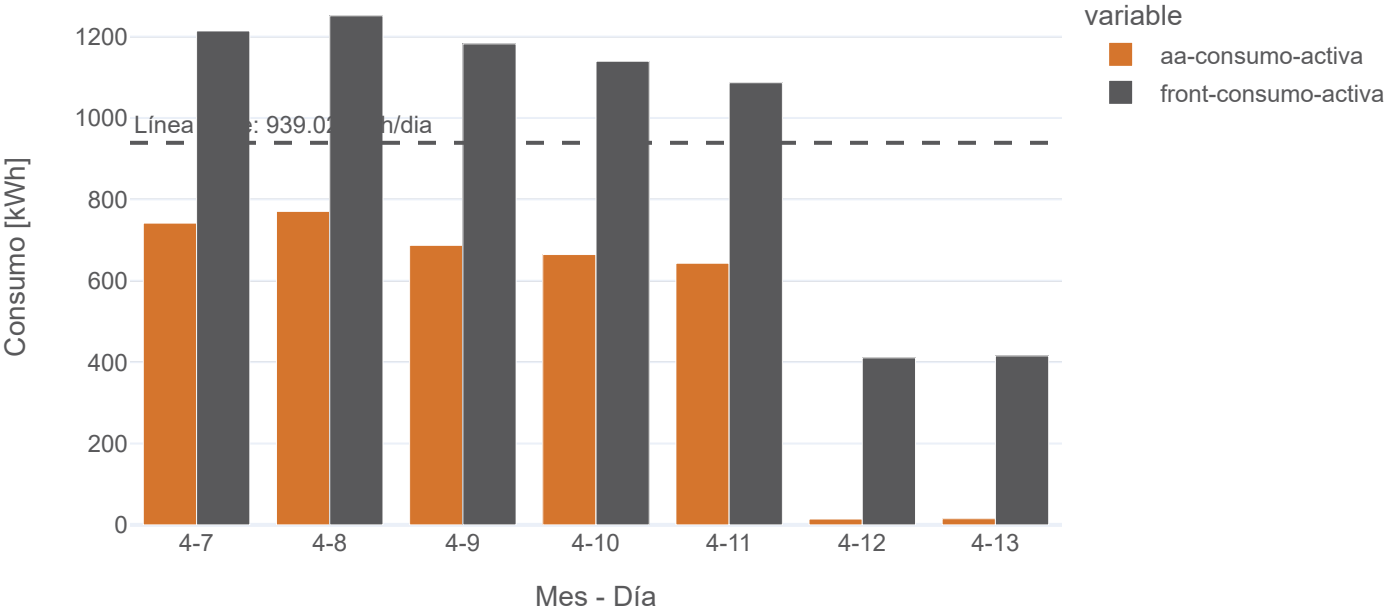


BC - Sede Adm Twins bay: Consumo típico diario

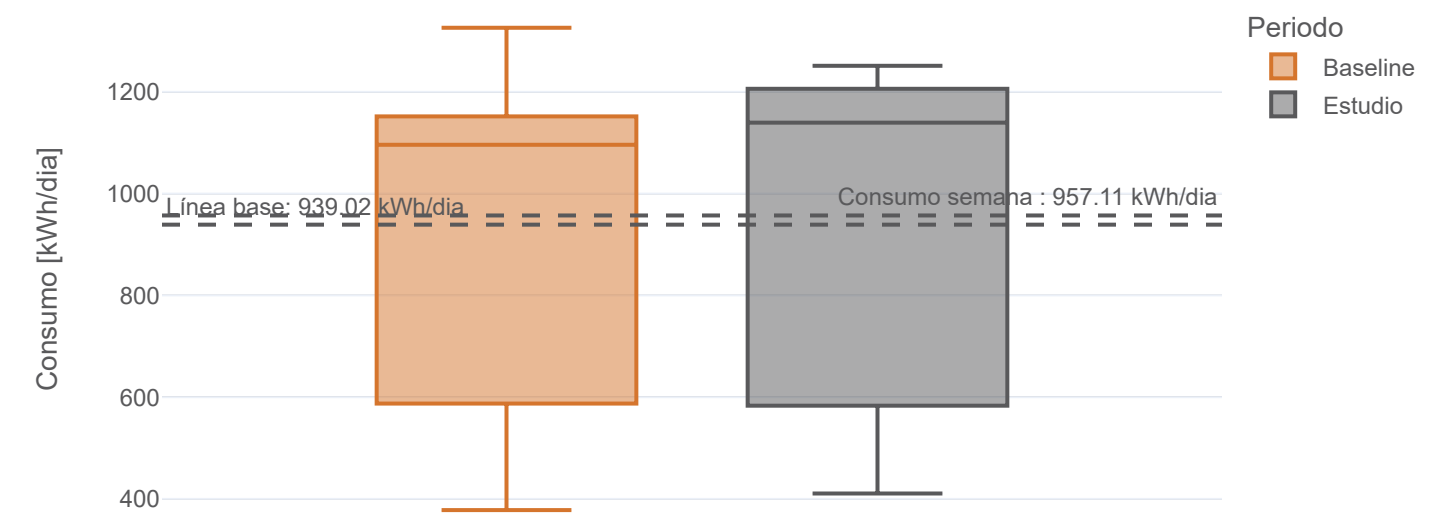


Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 18.08 kWh/dia, lo que representa un 2

BC - Sede Adm Twins bay: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilú [kWh/día]

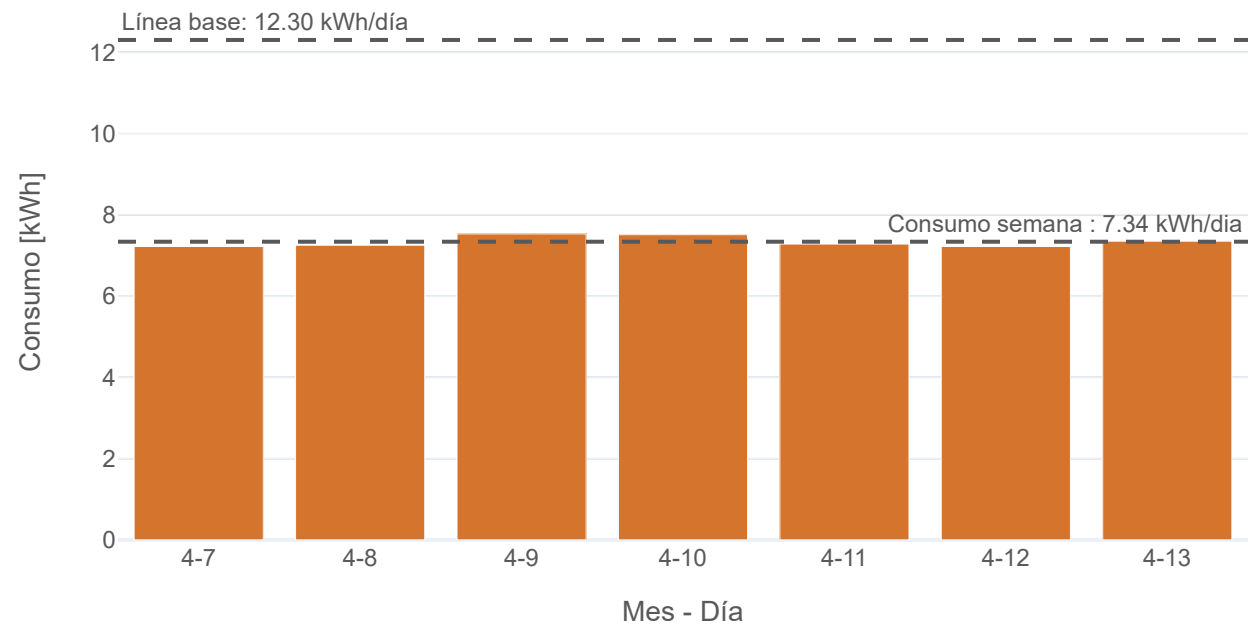


BC - Sede Adm Twins bay: Consumo nocturno típico diario

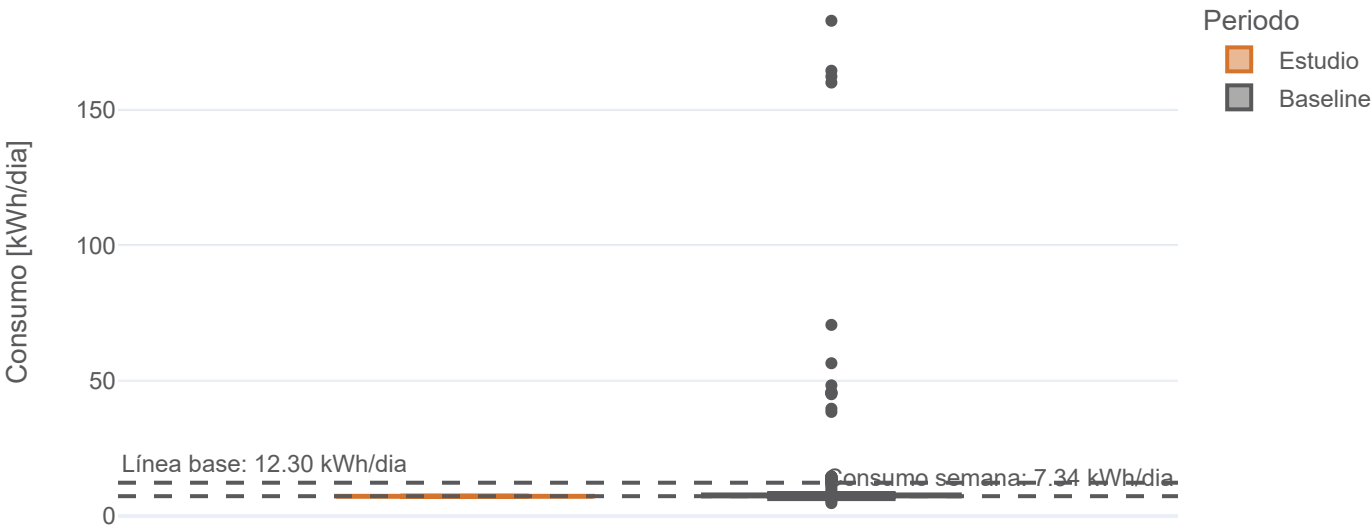


Durante la semana pasada se consumió un total de 1379kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 20.6% del consumo total


BC - Sede Adm Twins bay: Consumo total de energía activa por carga [kWh]

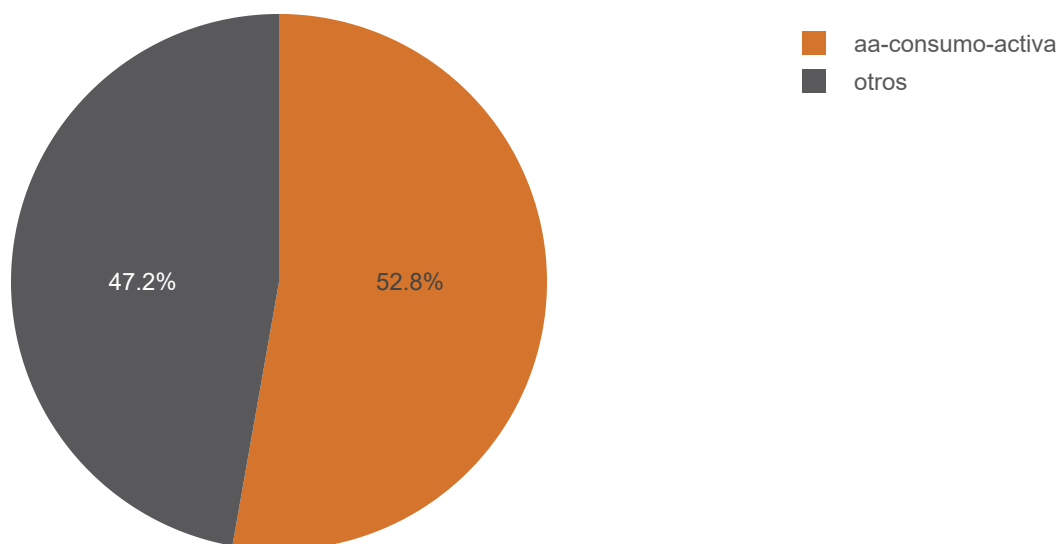


BC - Sede Adm Twins bay: Consumo de energía activa [kWh]

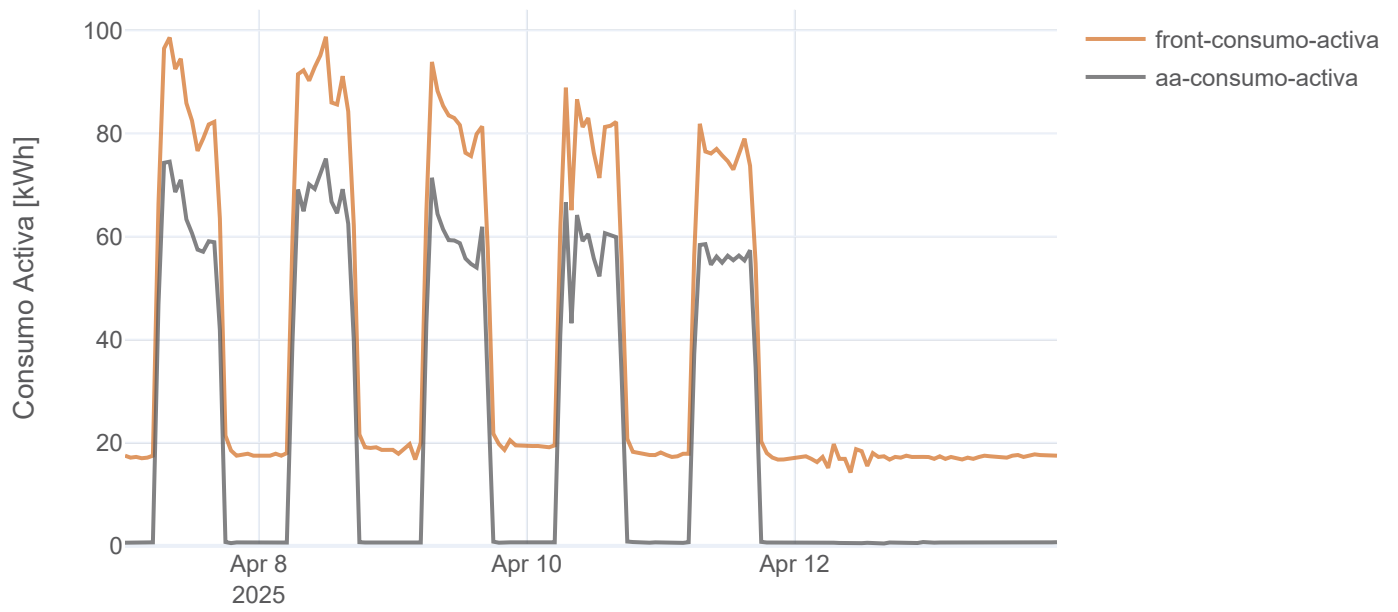

BC - Sede Adm Twins bay: Día típico

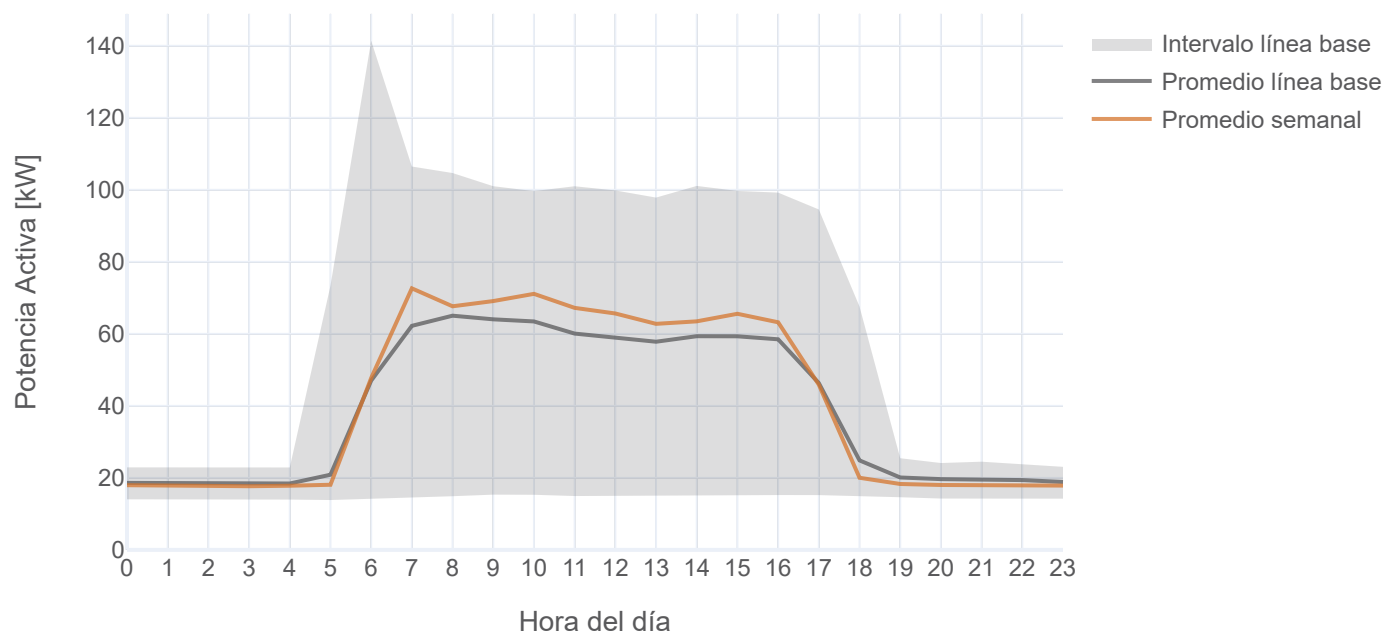


BC - Sede Adm Twins bay: Semana típica

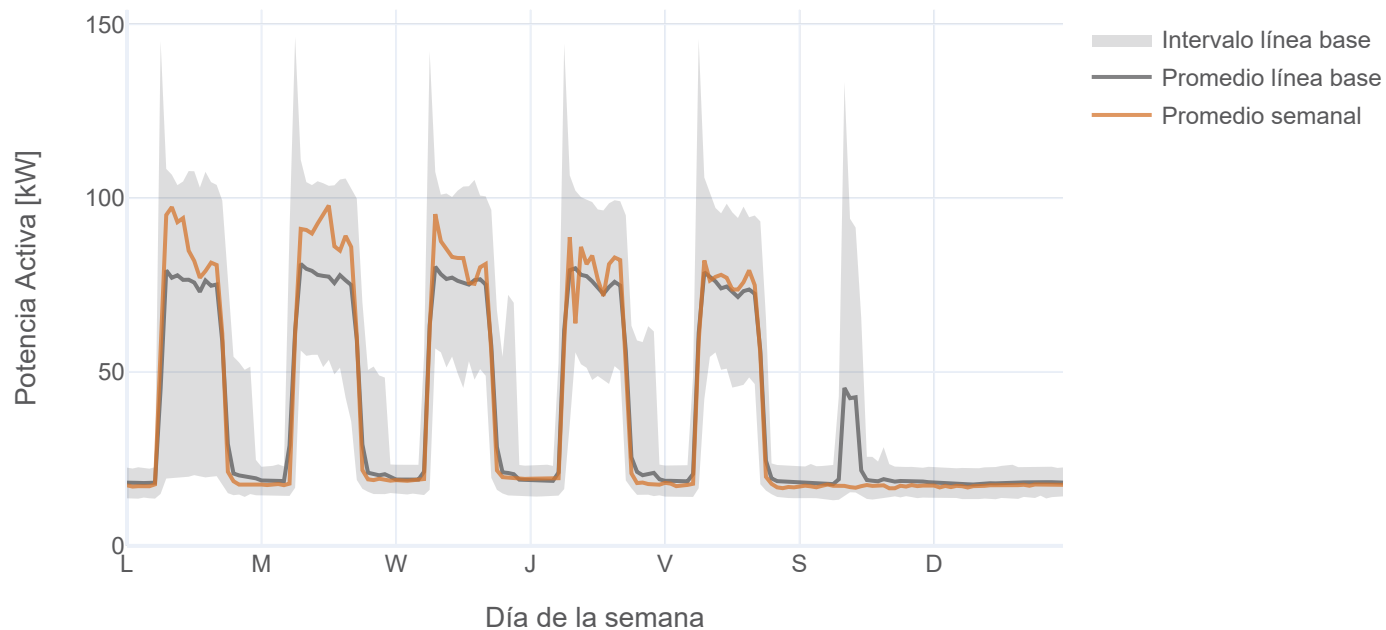


[Skip to main content](#)

BC - Sede Adm Twins bay: Factor de potencia

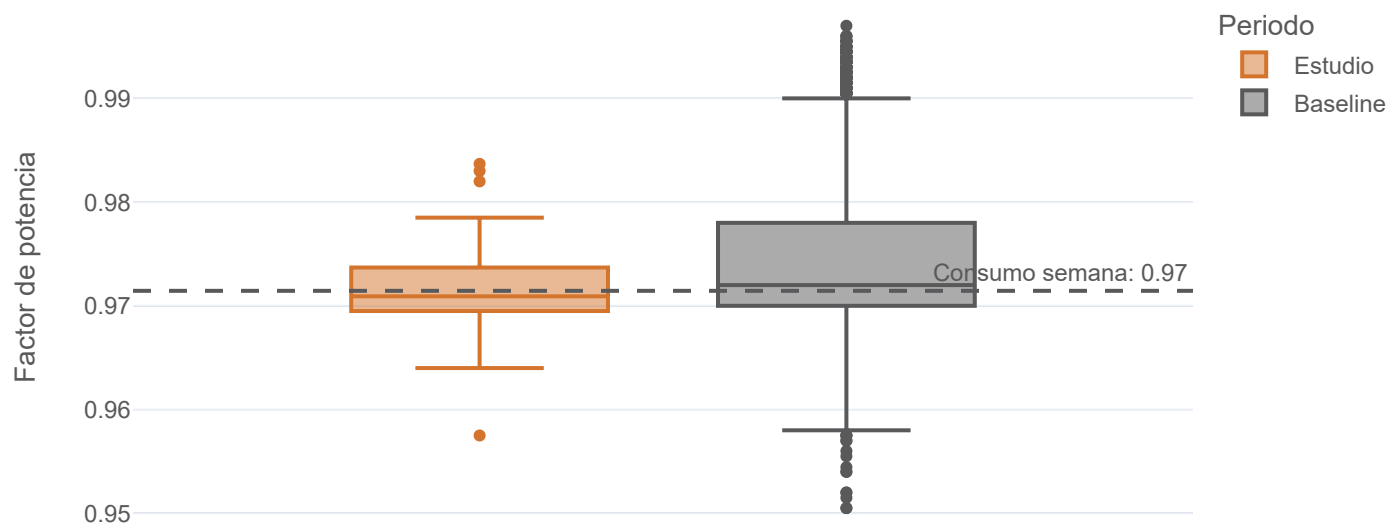


Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.97, lo que representa un consumo

BC - Sede Adm Twins bay: Demanda del sistema de AA (kW/TR)

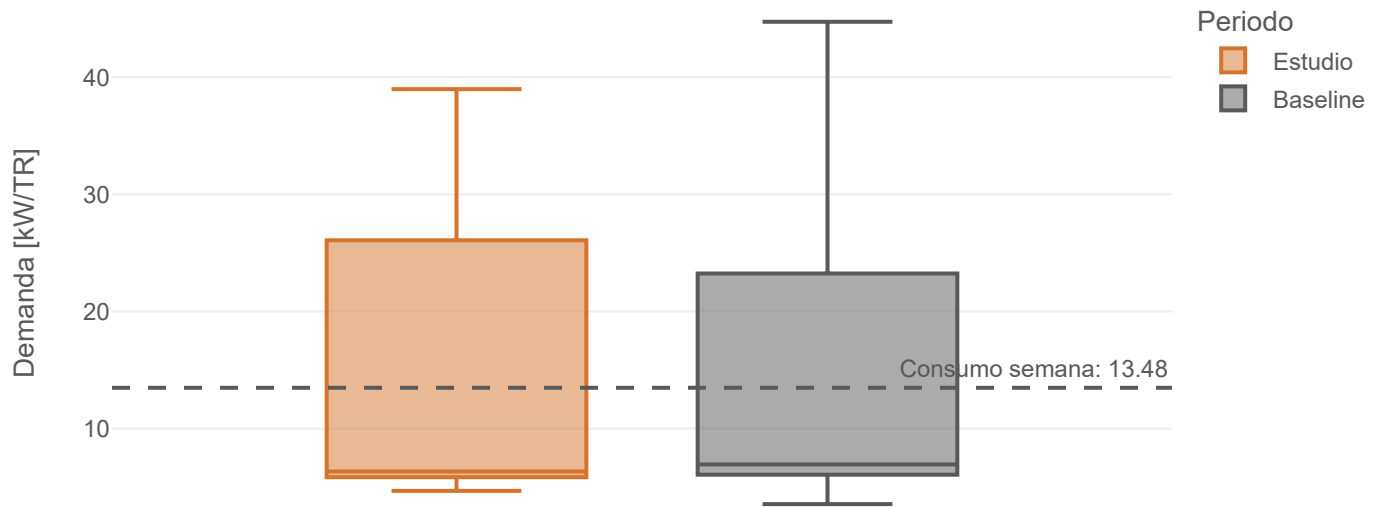

Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 13.48 kW/TR lo que representa un factor de uso del 30.12% respecto a la máxima demanda histórica.

BC - Sede Adm Twins bay: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)

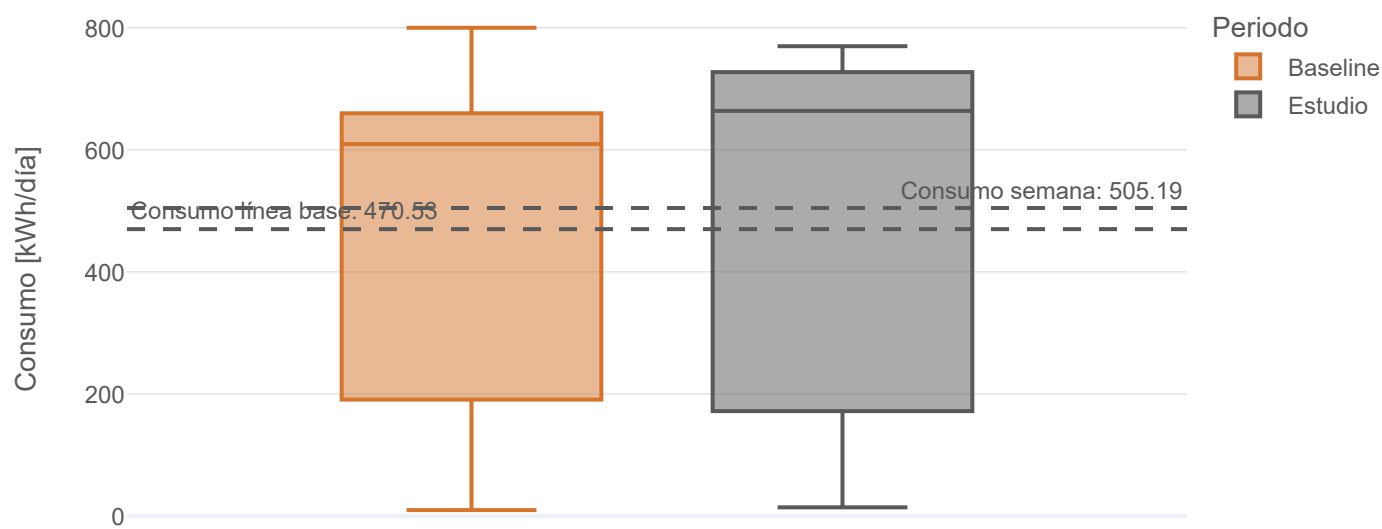

Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 3.0 TR, lo que representa una distribución por ár