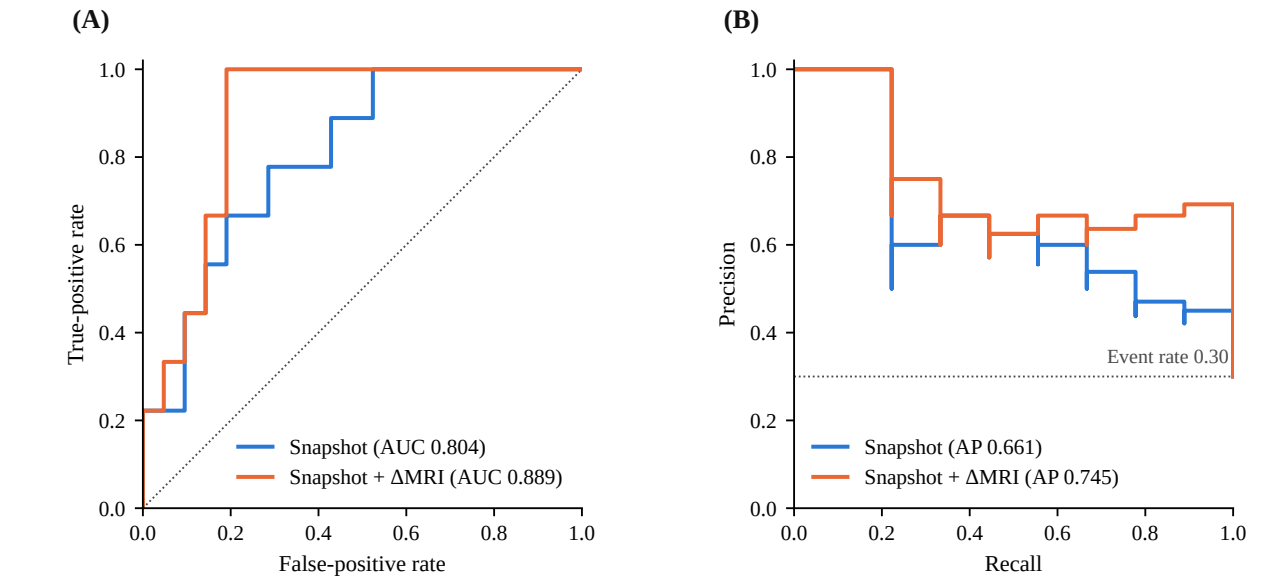
(A)
True-positive rate
False-positive rate
Snapshot (AUC 0.804)
Snapshot + ΔMRI (AUC 0.889)
(B)
Precision
Recall
Event rate 0.30
Snapshot (AP 0.661)
Snapshot + ΔMRI (AP 0.745)