



BIM 360://WUSM NRBWUSM\_RB\_HPF.rvt  
10/22/2021 8:25:11 AM

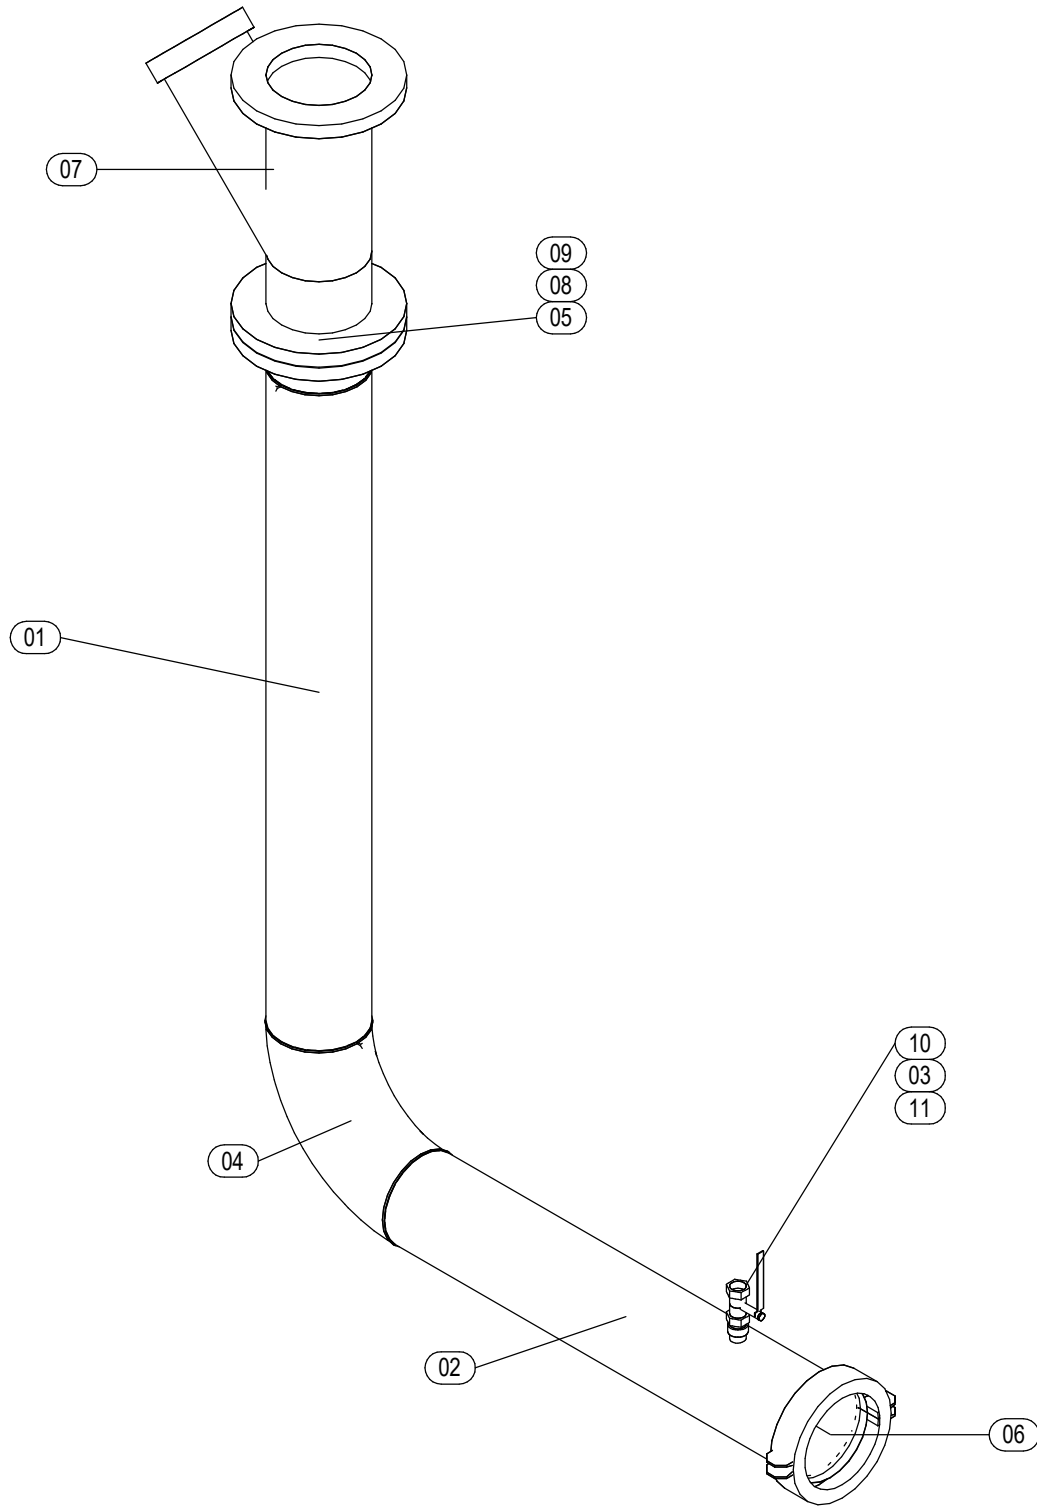

3D Ortho20

Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	4'-2 3/16"	1"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	3'-0 1/16"	1"
03	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close	3/4"	0'-1 3/8"	1"
04	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell	6"		1"
05	1	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	6"		1"
06	1	Victaulic Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling	6"		1"
07	1	Mueller 758 Perf Y-Strainers	6"		1"
08	1	Generic 150# RF Garlock Gasket 1/16 Thick	6"		1"
09	1	Generic 150# CS Flange Bolt Set	6"		
10	1	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd	3/4"		1"
11	1	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	6"x3/4"		1"

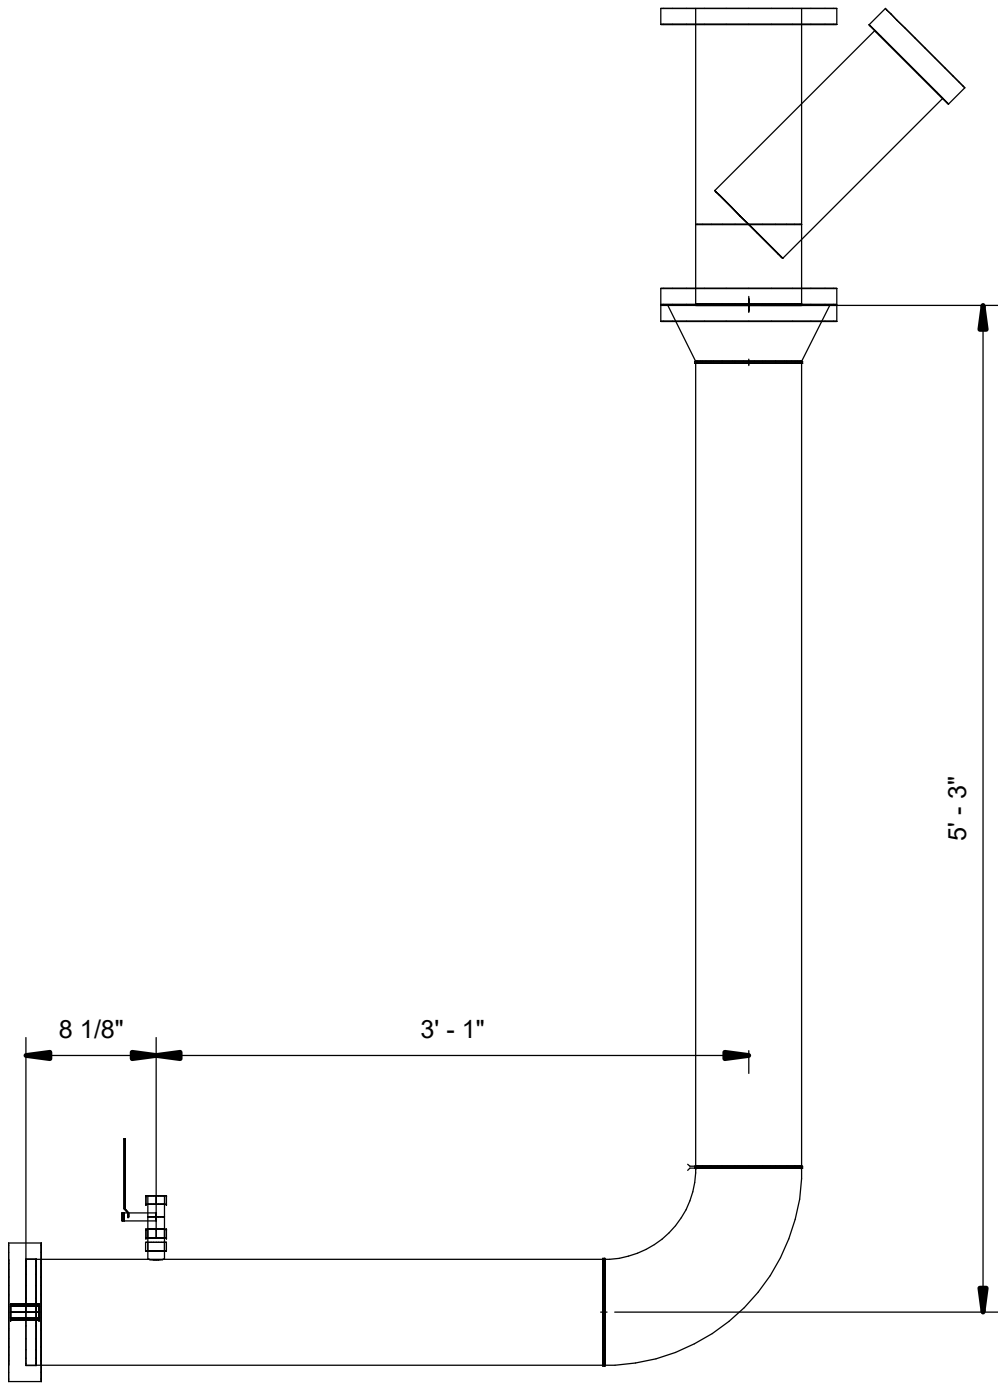

Elevation Back20  
1" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4


JOB: WASH U NRB

TICKET: AS-L02-278

Drawn By: Author

DATE: 10/21/21

DATE REQ:

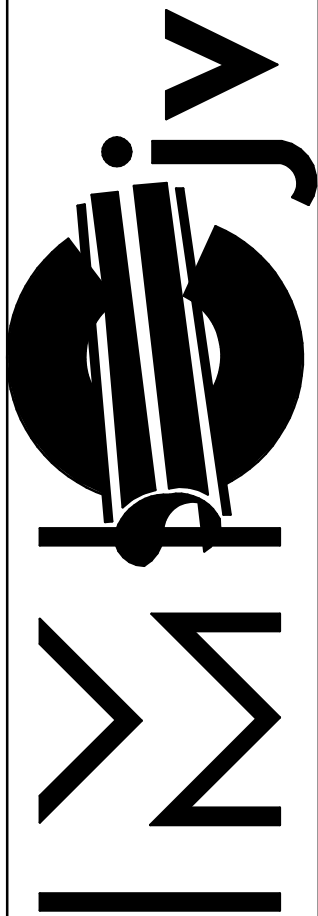

1233 N. Price Rd.  
St. Louis, Mo 63132-2303  
314-997-6600 phone