



BIM 360://WUSM NRBWUSM\_RB\_HPF.rvt  
11/1/2021 12:42:37 PM

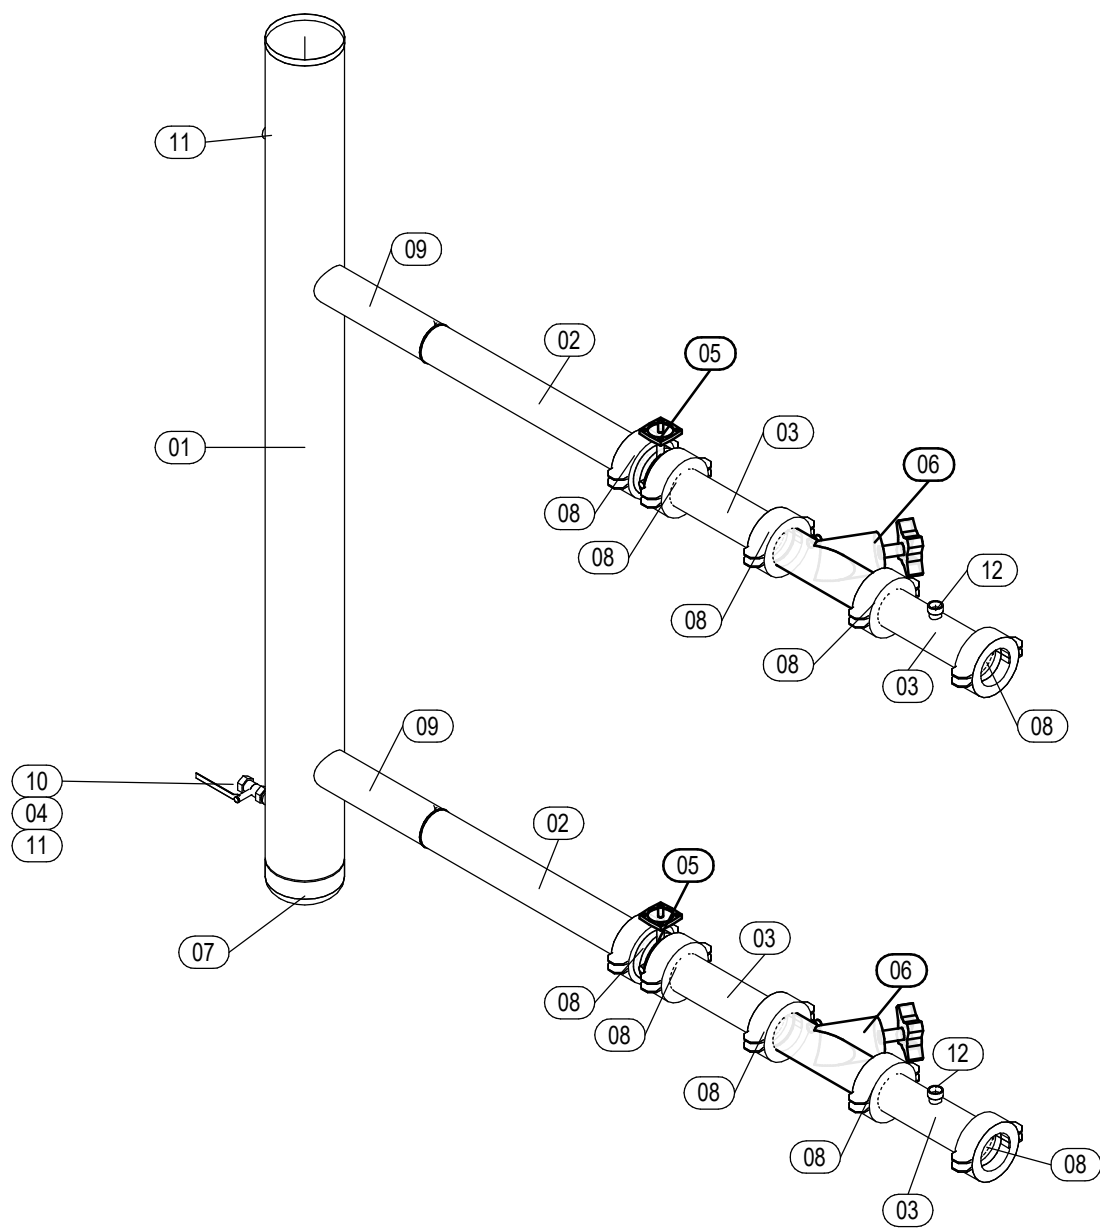

3D Ortho


Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	6'-11 13/16"	1"
02	2	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	2'-0 3/8"	1"
03	4	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	1'-0"	1"
04	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close	3/4"	0'-1 3/8"	1"
05	2	VIC-300 MASTERSEAL BUTTERFLY VALVE BARE	3"		0"
06	2	VIC TA CIRCUIT BALANCING VALVE SERIES 789 (GRVD)	3"		0"
07	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW Cap	6"		1"
08	10	Victaulic Style 177 EHP QuickVic Flexible Coupling	3"		1"
09	2	Southern California Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe Saddle	6"x3"		1"
10	1	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd	3/4"		1"
11	2	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	6"x3/4"		1"
12	2	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	3"x3/4"		1"

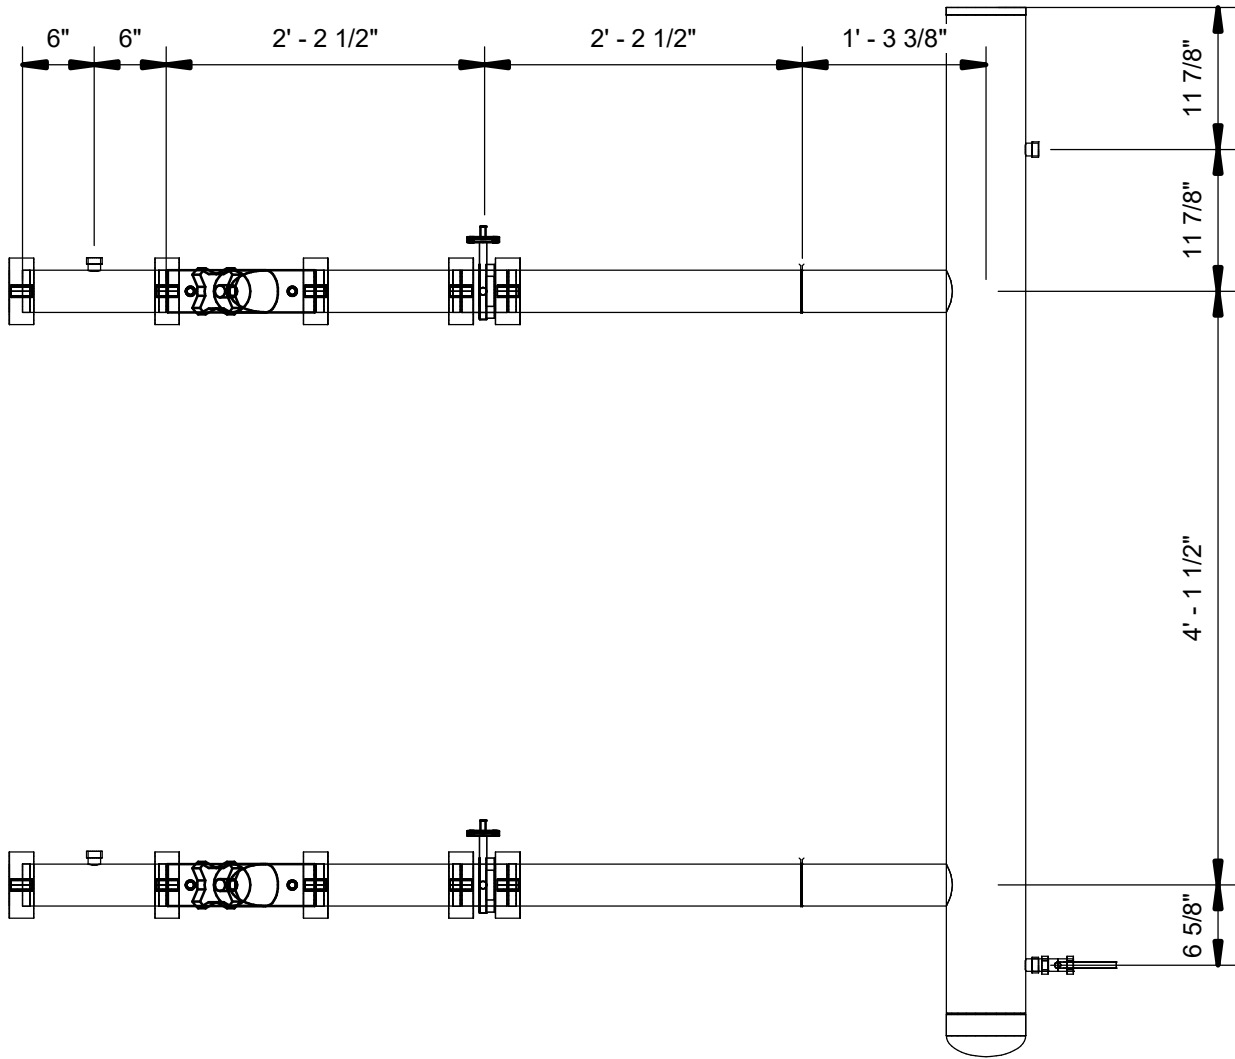

Elevation Back  
3/4" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB: WASH U NRB  
TICKET: AS-L02-305  
Drawn By: Author  
DATE: 11/01/21  
DATE REQ:

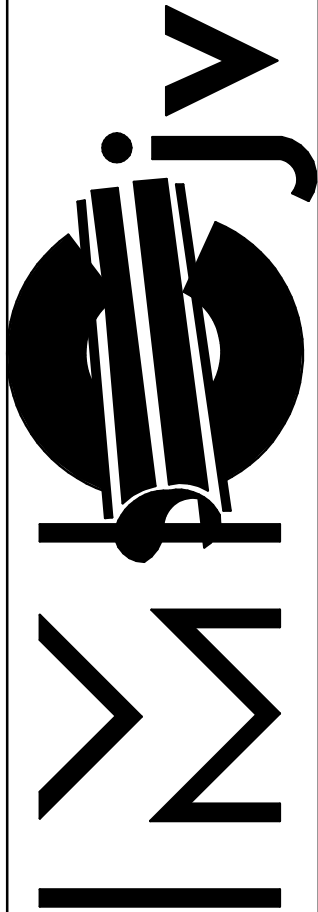

1233 N. Price Rd.  
St. Louis, Mo 63132-2303  
314-997-6600 phone