


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	10921
Descrição Básica:	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 16021:2011, NBR 13714:2000, NBR 5667-1:2006
Imagem:	

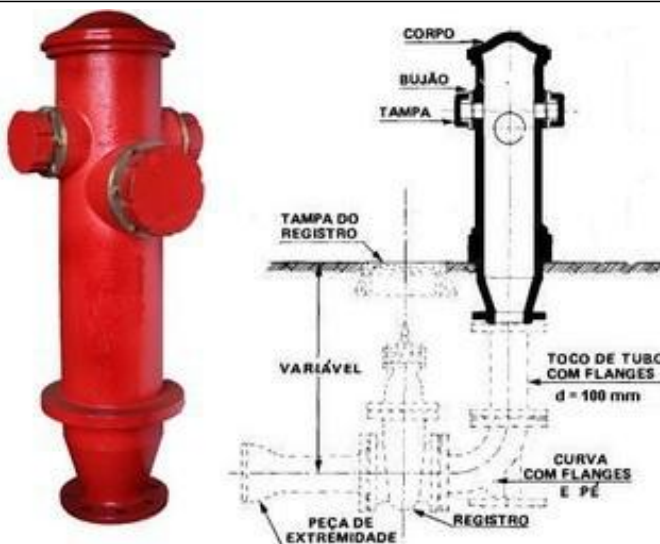

Informações Gerais:	Hidrante de coluna completo, diâmetro de 100mm, com registro com cunha de borracha, curva dessimétrica, extremidade e tampa. Corpo e tampas em ferro fundido ductil, bujões em latão fundido, vedação das tampas e dos bujões em borracha natural. Parte externa/coluna/boneco pintado em vermelho. Inclui kit montagem com parafusos, porcas e borrachas. Os hidrantes são instalados em pontos estratégicos das redes de distribuição, onde devem ser capazes de fornecer água em quantidade e pressão satisfatória para o combate a incêndio.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	Componente 01 - Hidrante: - 2C 76 30 06 00 00 00: Hidrantes de incêndio; - 0M 20 20 01 07 01 00: Ferro fundido; - 0M 20 20 05 01 00 00: Latões. Componente 02 - Kit fixação: - 2C 92 18 02 00 00 00: Fixação mecânica.
Atualizado em:	2016-01-20 00:00:00