


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	10923
Descrição Básica:	HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 16021:2011, NBR 13714:2000, NBR 5667-2:2000
Imagem:	

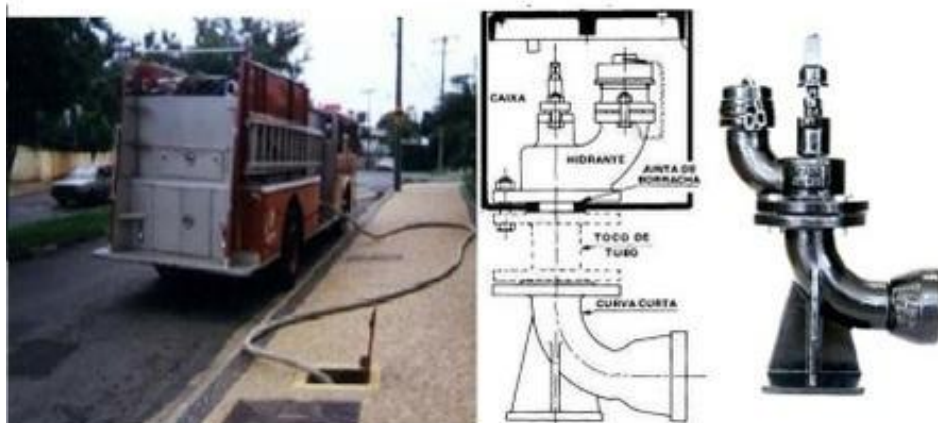

Informações Gerais:	Hidrante subterrâneo completo, em ferro fundido, diâmetro de entrada de 75mm, com curva curta e caixa. Corpo, tampas e conexões em ferro fundido. Saída de água através de niple com rosca. Acionamento ou manobras são executados por meio de chave "T" adaptável ao cabeçote do hidrante. Acabamento à base de pintura com tinta betuminosa. Localizado por baixo dos passeios públicos para acionamento por parte do Corpo de Bombeiros em caso de combate a incêndio.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 76 30 06 00 00 00: Hidrantes de incêndio; - 0M 20 20 01 07 01 00: Ferro fundido.
Atualizado em:	2016-01-20 00:00:00